





LEGENDA

- LINEA IN CAVO 36 kV MELFI CAMARDA 15.9 - SE 380/36 kV MELFI
- AREA SE 380/36kV MELFI
- AREA IMPIANTO AFV MELFI CAMARDA 15.9
- CABINA DI RACCOLTA AFV MELFI CAMARDA 15.9
- PAI - PERICOLOSITÀ IDRAULICA ADB APPENNINO MERIDIONALE (FONTE ADB)
- BP: PERICOLOSITÀ BASSA
- MP: PERICOLOSITÀ MEDIA
- AP: PERICOLOSITÀ ALTA

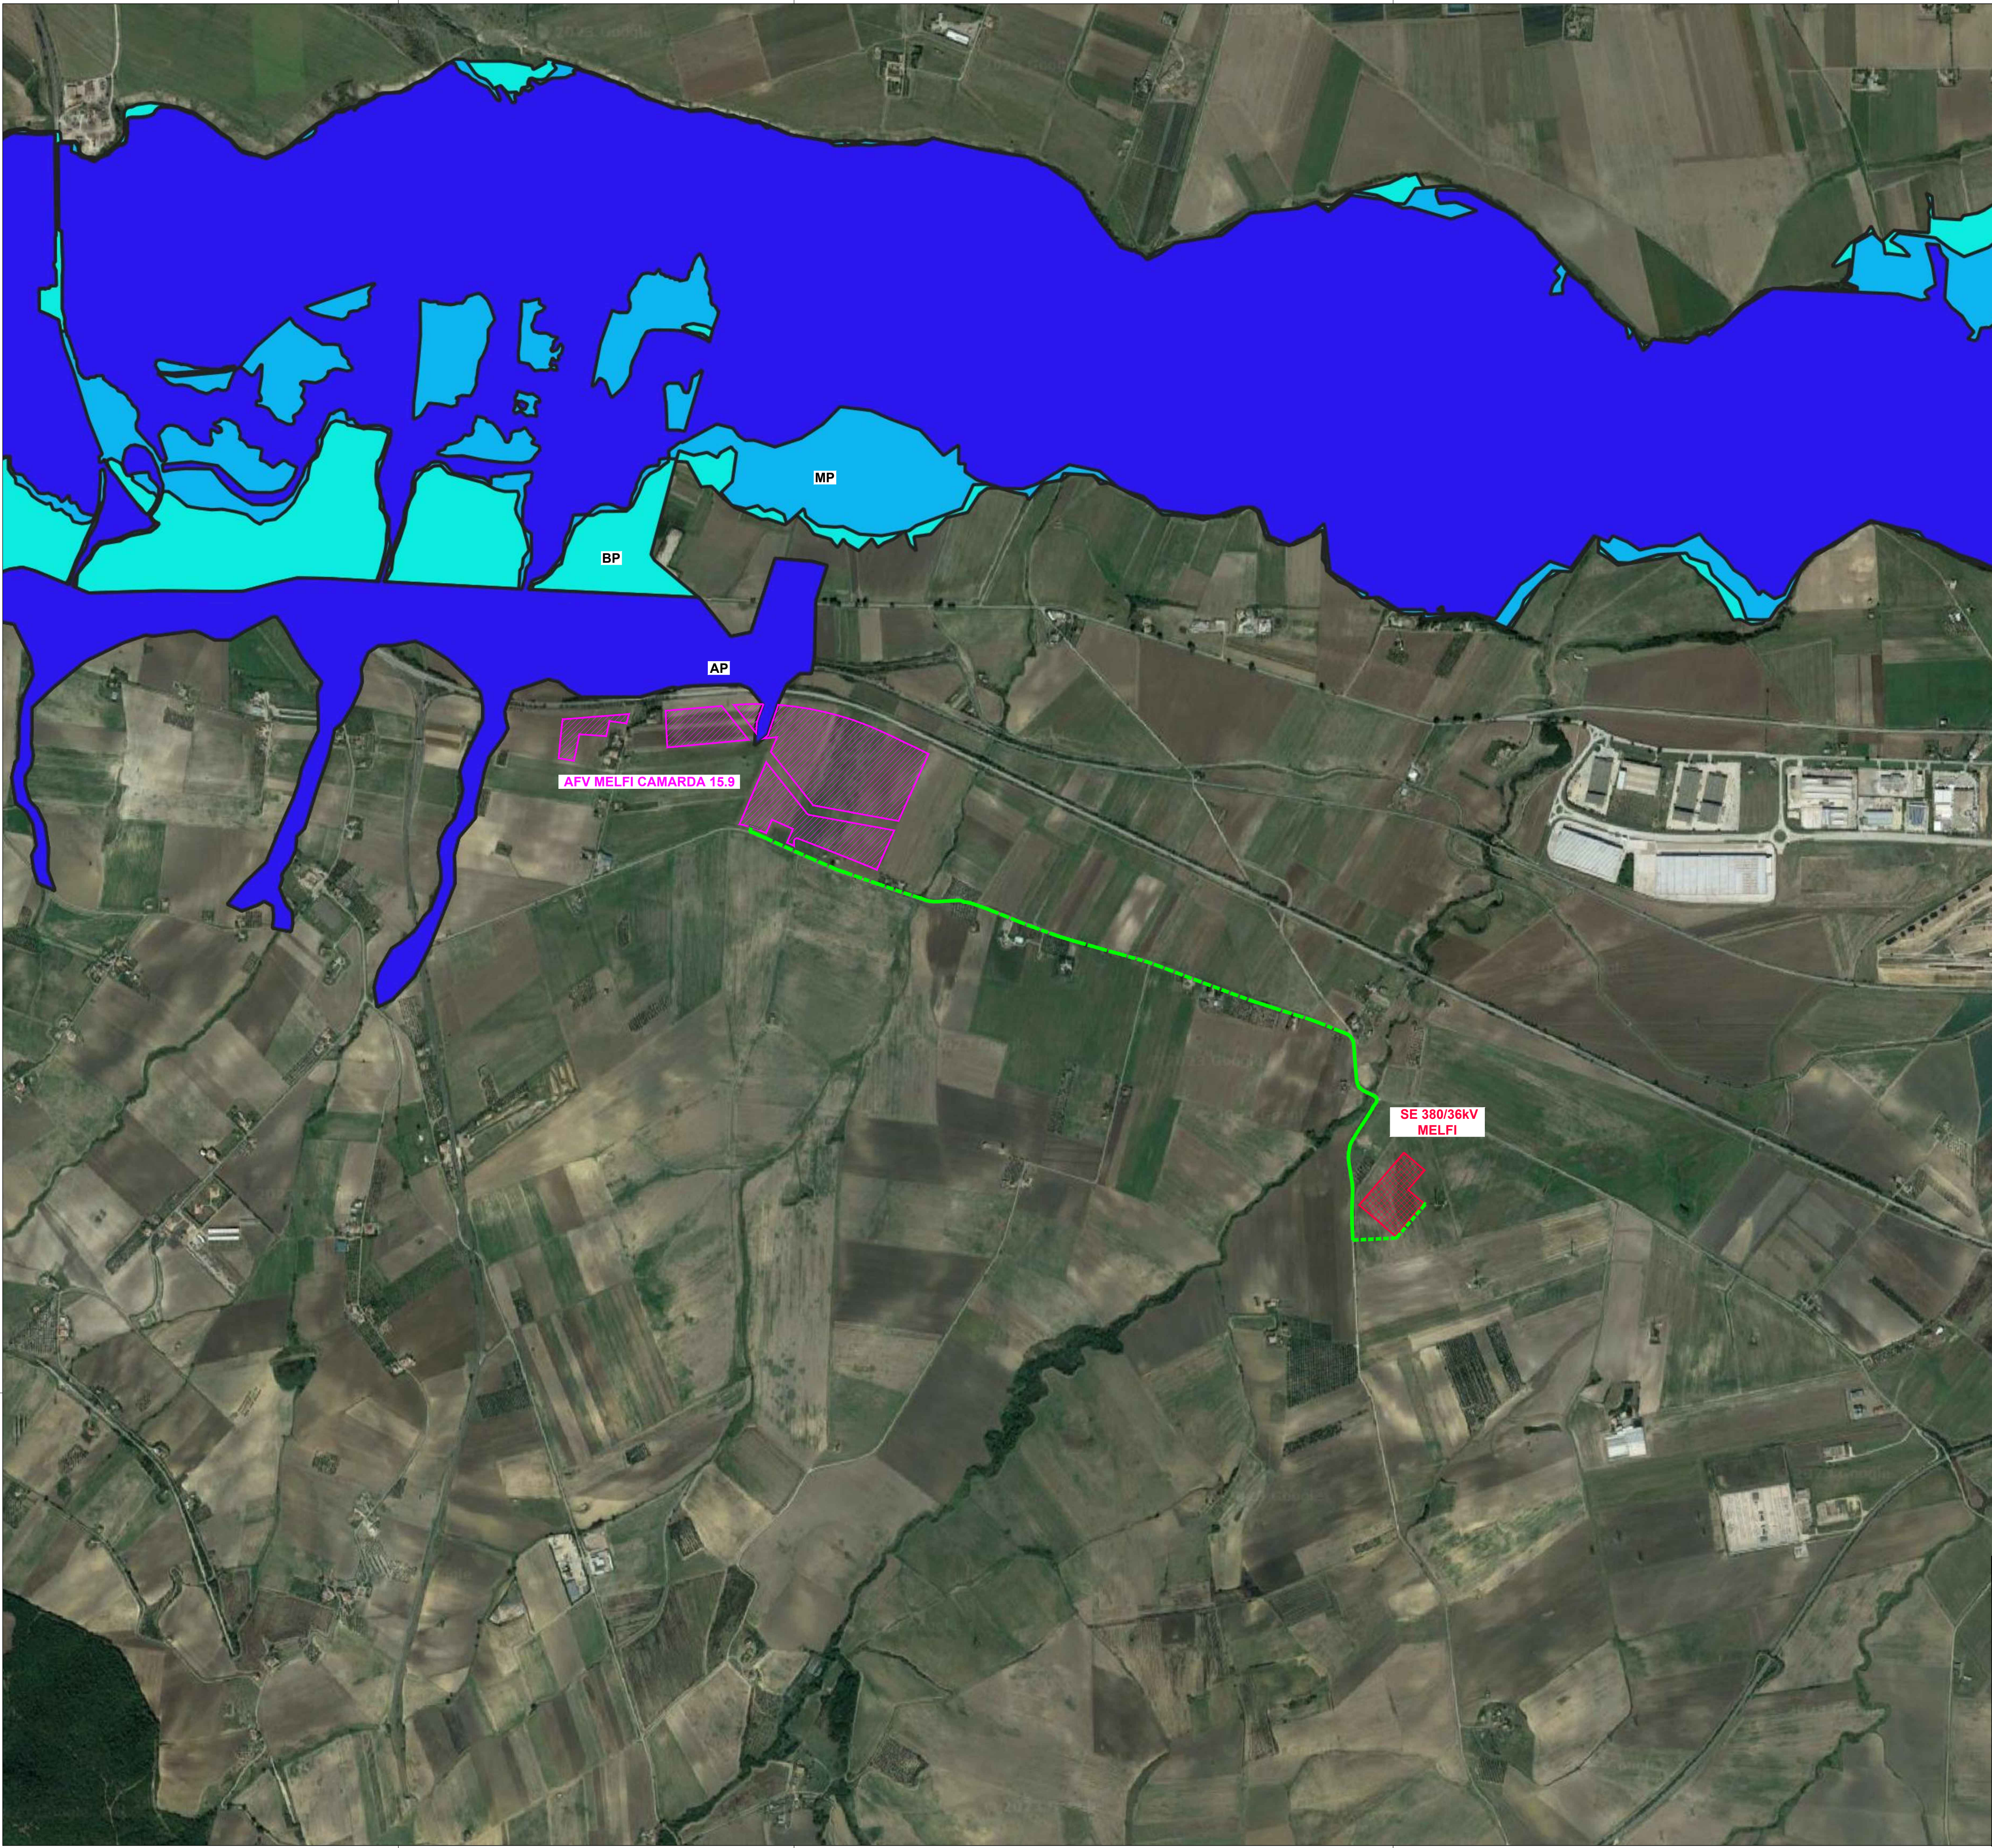

Flavio Baccari

A	12.12.2023	107	013	103	Emissione per autorizzazione
REVISIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE
CODICE PRATICA				TIPOLOGIA IMPIANTO / POTENZA IN IMMISSIONE	
C.P. 202300412				IMPIANTO AGRIVOLTAICO 15.9 MW	
PROFONENTE				IMPIANTO	
Melfi Camarda Solar Park Srl Viale Francesco Rastelli, 3/7 20124 - Milano (MI)				MELFI CAMARDA 15.9	
INGEGNERIA & COSTRUZIONI				TITOLO	
BRULLI Trasmissione				COROGRAFIA PAI	
SCALA	FORMATO	FOGLIO / DI		N. DOCUMENTO	
1:10.000	A1	1 / 4		4 1 9 2 3 6 A	

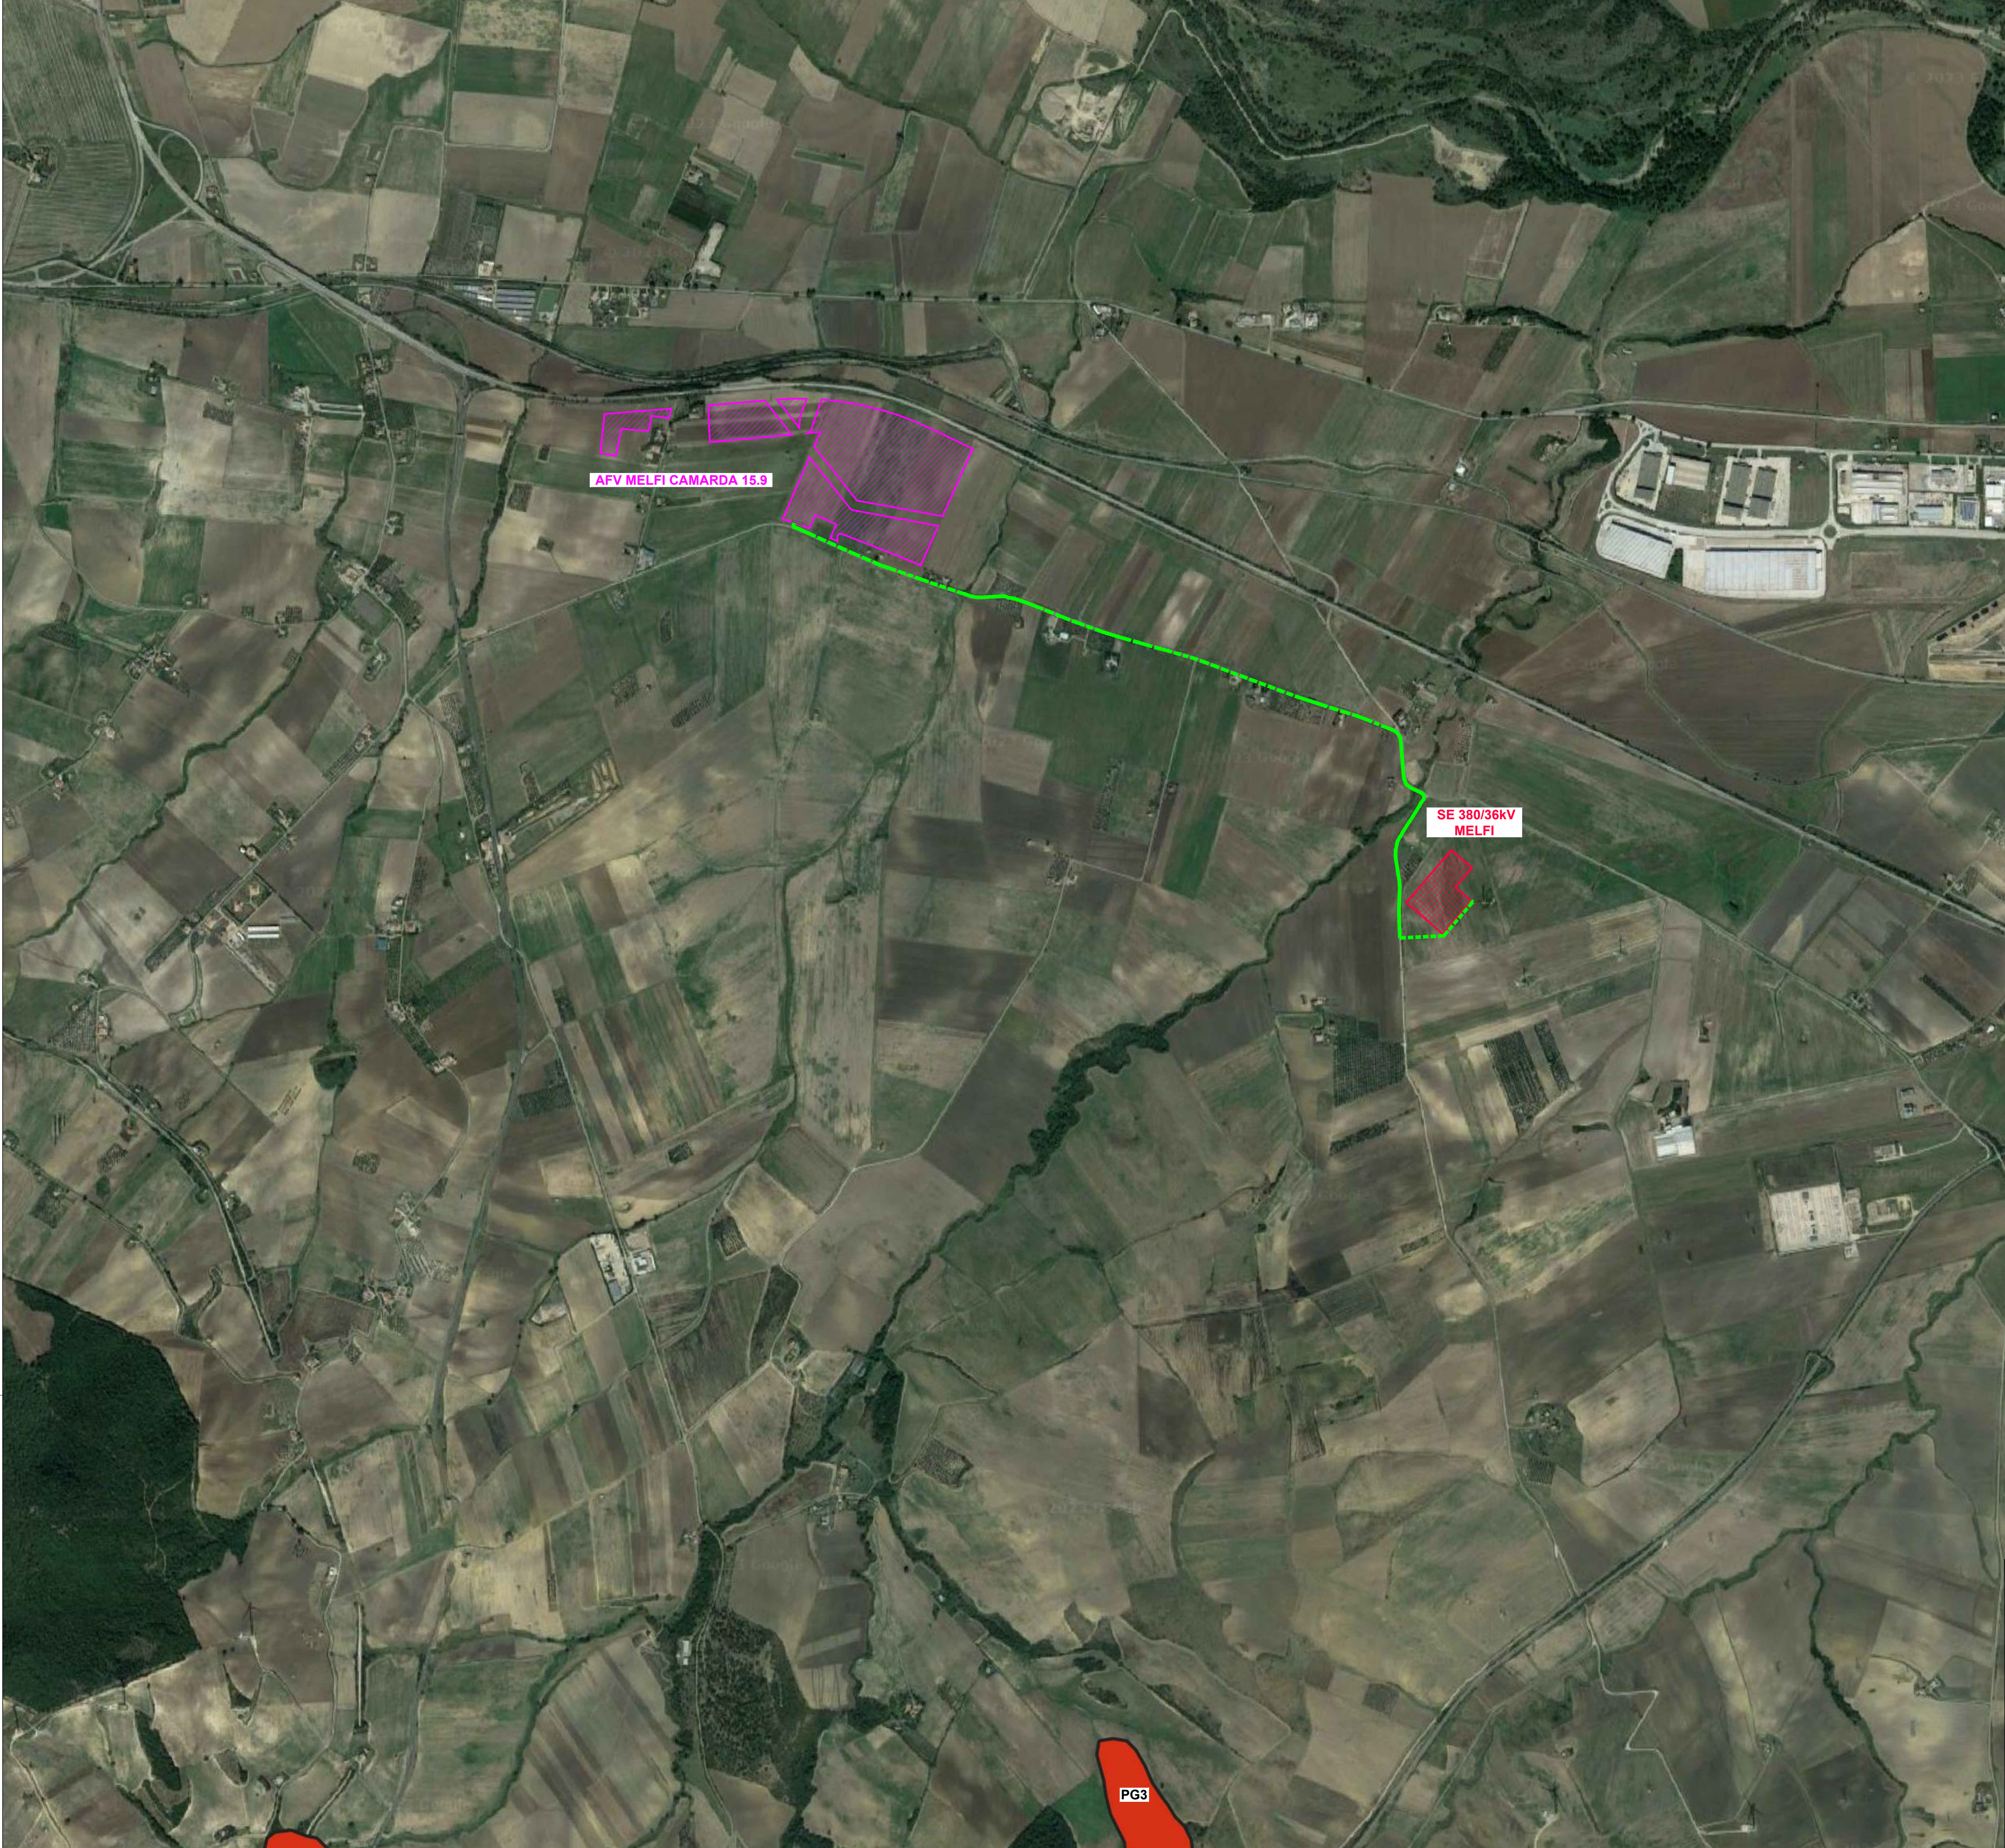


LEGENDA

- LINEA IN CAVO 36 kV MELFI CAMARDA 15.9 – SE 380/36 kV MELFI
- AREA SE 380/36kV MELFI
- AREA IMPIANTO AFV MELFI CAMARDA 15.9
- CABINA DI RACCOLTA AFV MELFI CAMARDA 15.9
- PAI – PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA ADB APPENNINO MERIDIONALE (FONTE ADB)
- PG1: PERICOLOSITA' MEDIA E MODERATA
- PG2: PERICOLOSITA' ELEVATA
- PG3: PERICOLOSITA' MOLTO ELEVATA



Handwritten signature of the engineer.

A	12.12.2023	107	013	083	Emissione per autorizzazione
REVISIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE
C.P. 202300412					IMPIANTO AGRIVOLTAICO 15.9 MW
Melfi Camarda Solar Park Srl Viale Francesco Rastelli, 3/7 20124 - Milano (MI)					MELFI CAMARDA 15.9
INGEGNERIA & COSTRUZIONI BRULLI trasmissione					COROGRAFIA PAI
SCALA	FORMATO	FOGLIO / DI		N. DOCUMENTO	
1:10.000	A1	2 / 4		4 1 9 2 3 6 A	

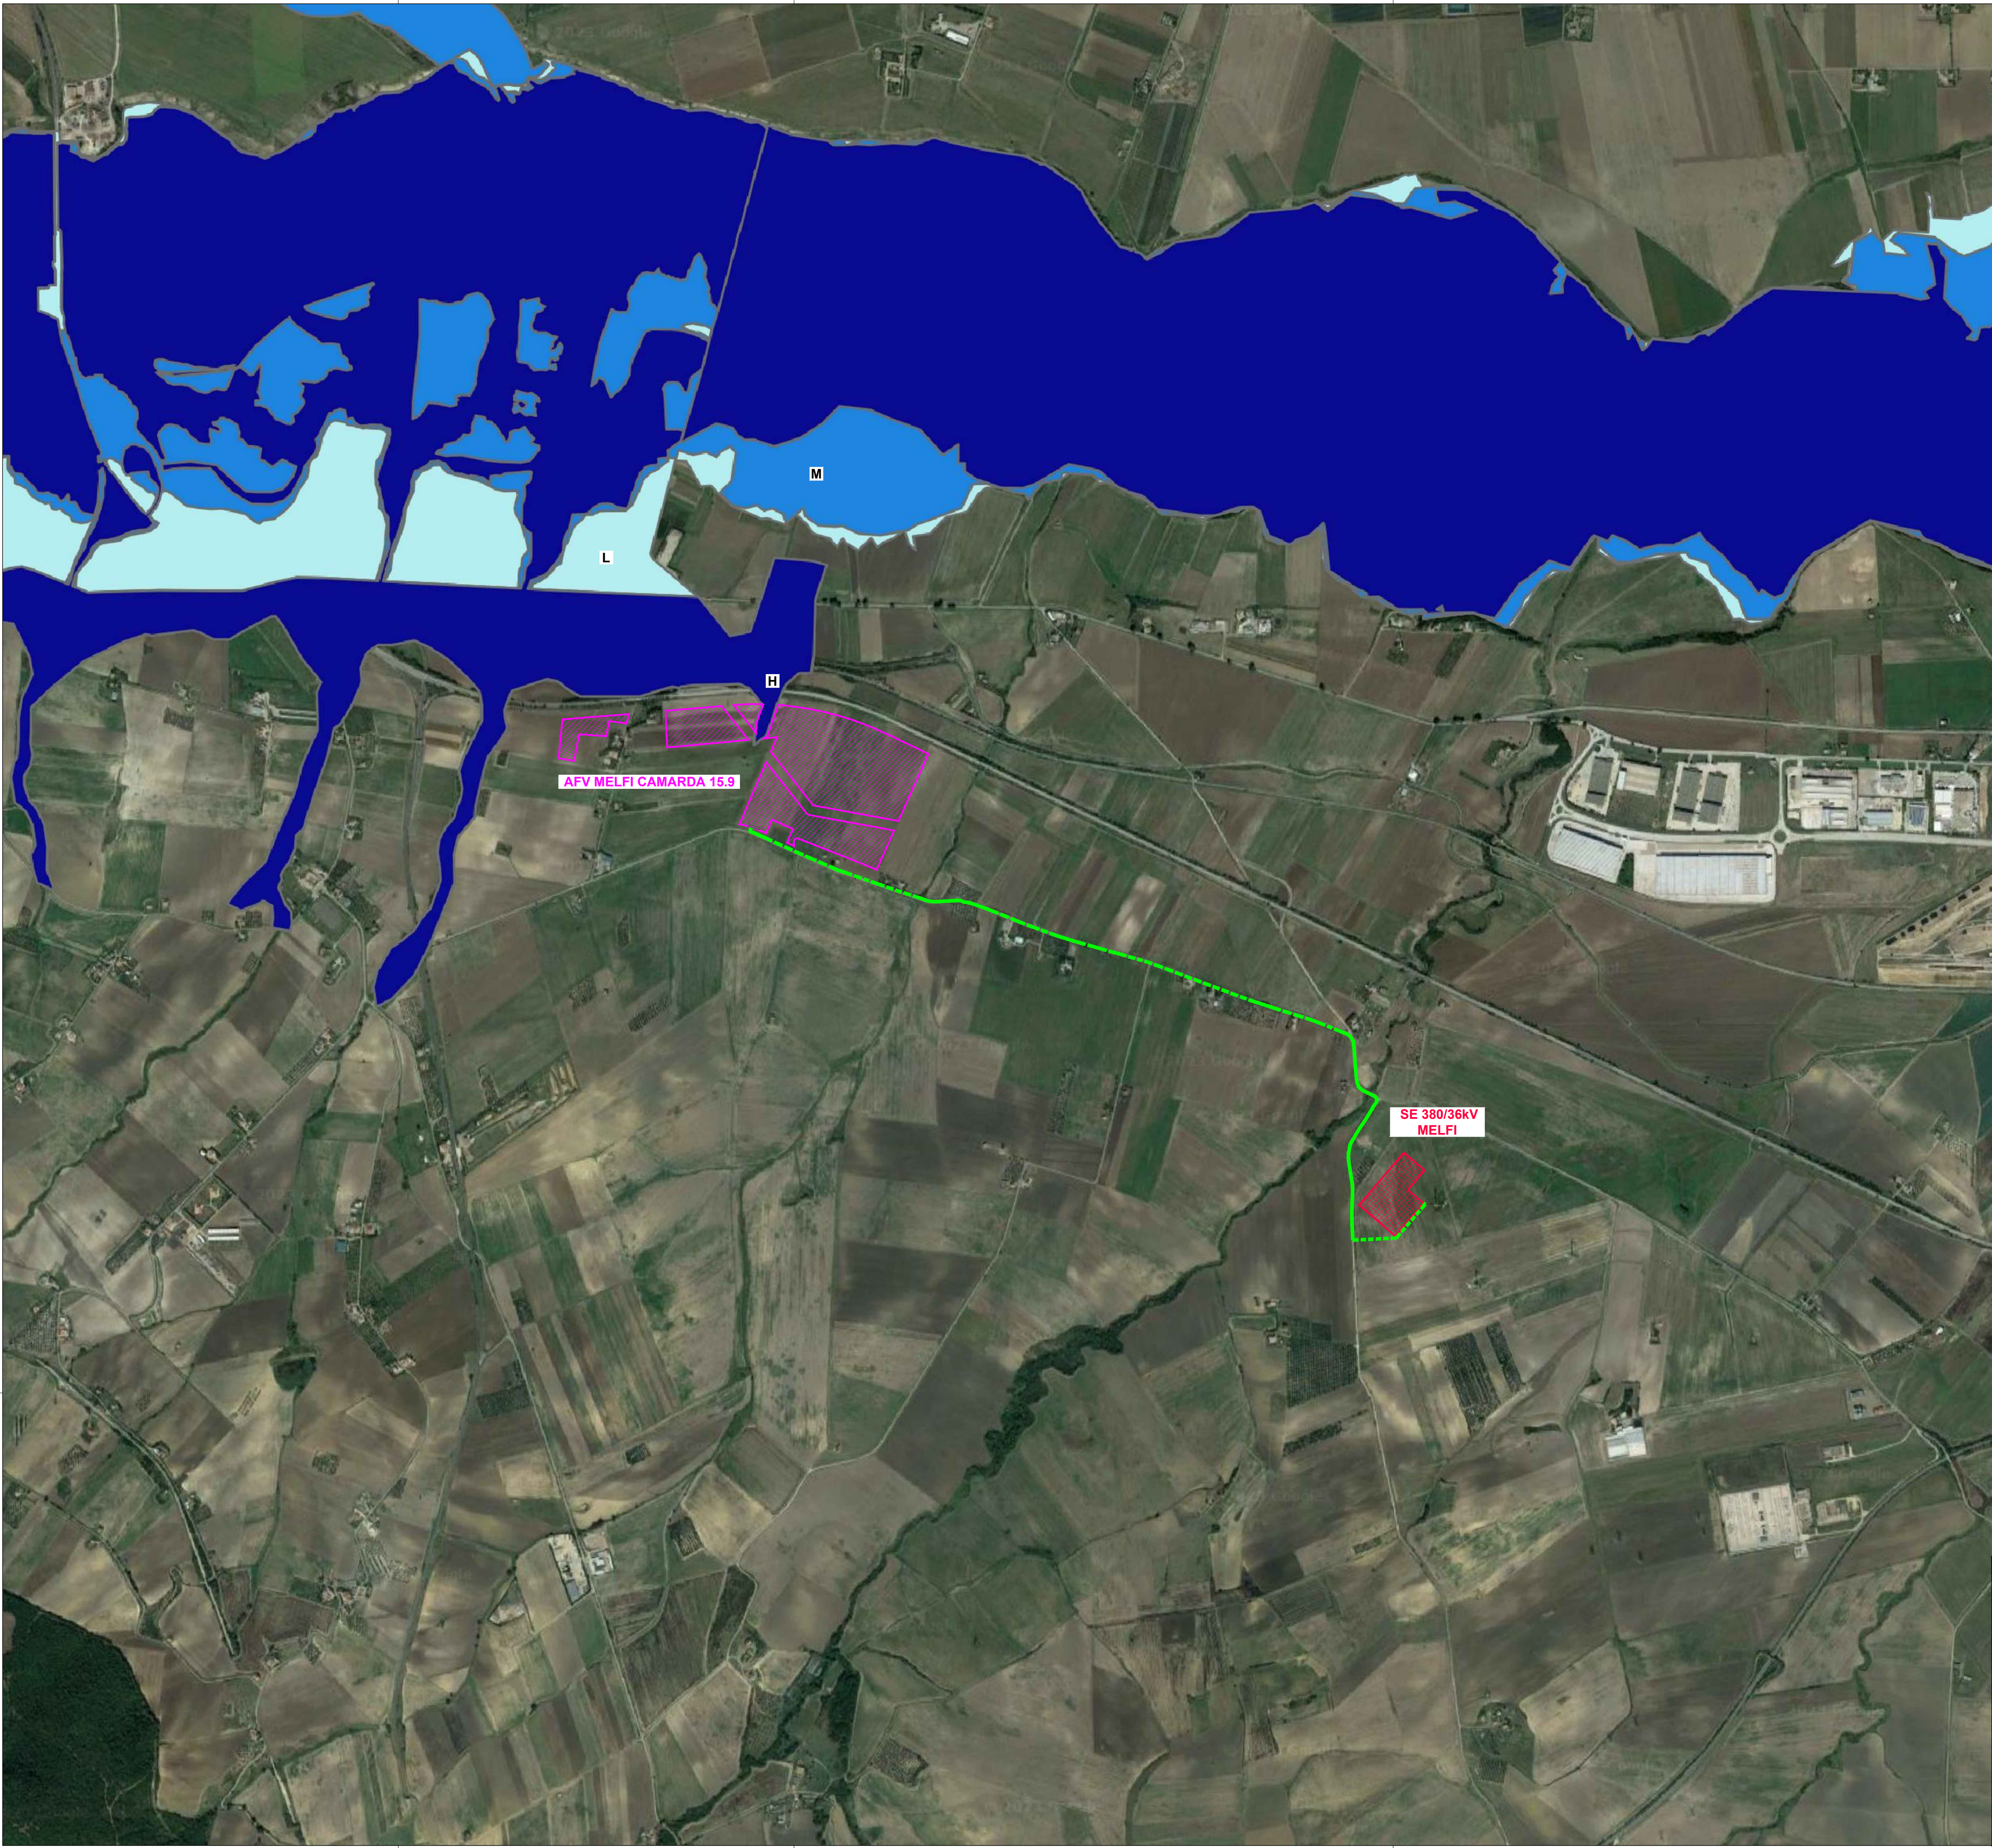


LEGENDA

- LINEA IN CAVO 36 kV MELFI CAMARDA 15.9 – SE 380/36 kV MELFI
- AREA SE 380/36kV MELFI
- AREA IMPIANTO AFV MELFI CAMARDA 15.9
- CABINA DI RACCOLTA AFV MELFI CAMARDA 15.9
- PGRA – PERICOLOSITA’ IDRAULICA ADB APPENNINO MERIDIONALE (FONTE WMS GEOPORTALE NAZIONALE)
- L – ALLUVIONI RARE – TEMPO DI RITORNO FINO A 500 ANNI
- M – ALLUVIONI POCO FREQUENTI – TEMPO DI RITORNO FINO A 100–200 ANNI
- H – ALLUVIONI FREQUENTI – TEMPO DI RITORNO FINO A 30–50 ANNI



Luca Bugnoli

A	12.12.2023	107	013	083	Emissione per autorizzazione
REVISIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE
CODICE PRATICA				TIPOLOGIA IMPIANTO / POTENZA IN IMMISSIONE	
C.P. 202300412				IMPIANTO AGRIVOLTAICO 15.9 MW	
PROFONDE				IMPIANTO	
Melfi Camarda Solar Park Srl Viale Francesco Rastelli, 3/7 20124 - Milano (MI)				MELFI CAMARDA 15.9	
INGEGNERIA & COSTRUZIONI				TITOLO	
BRULLI trasmissione				COROGRAFIA PAI	
SCALA	FORMATO	FOGLIO / DI		N. DOCUMENTO	
1:10.000	A1	3 / 4		4 1 9 2 3 6 A	

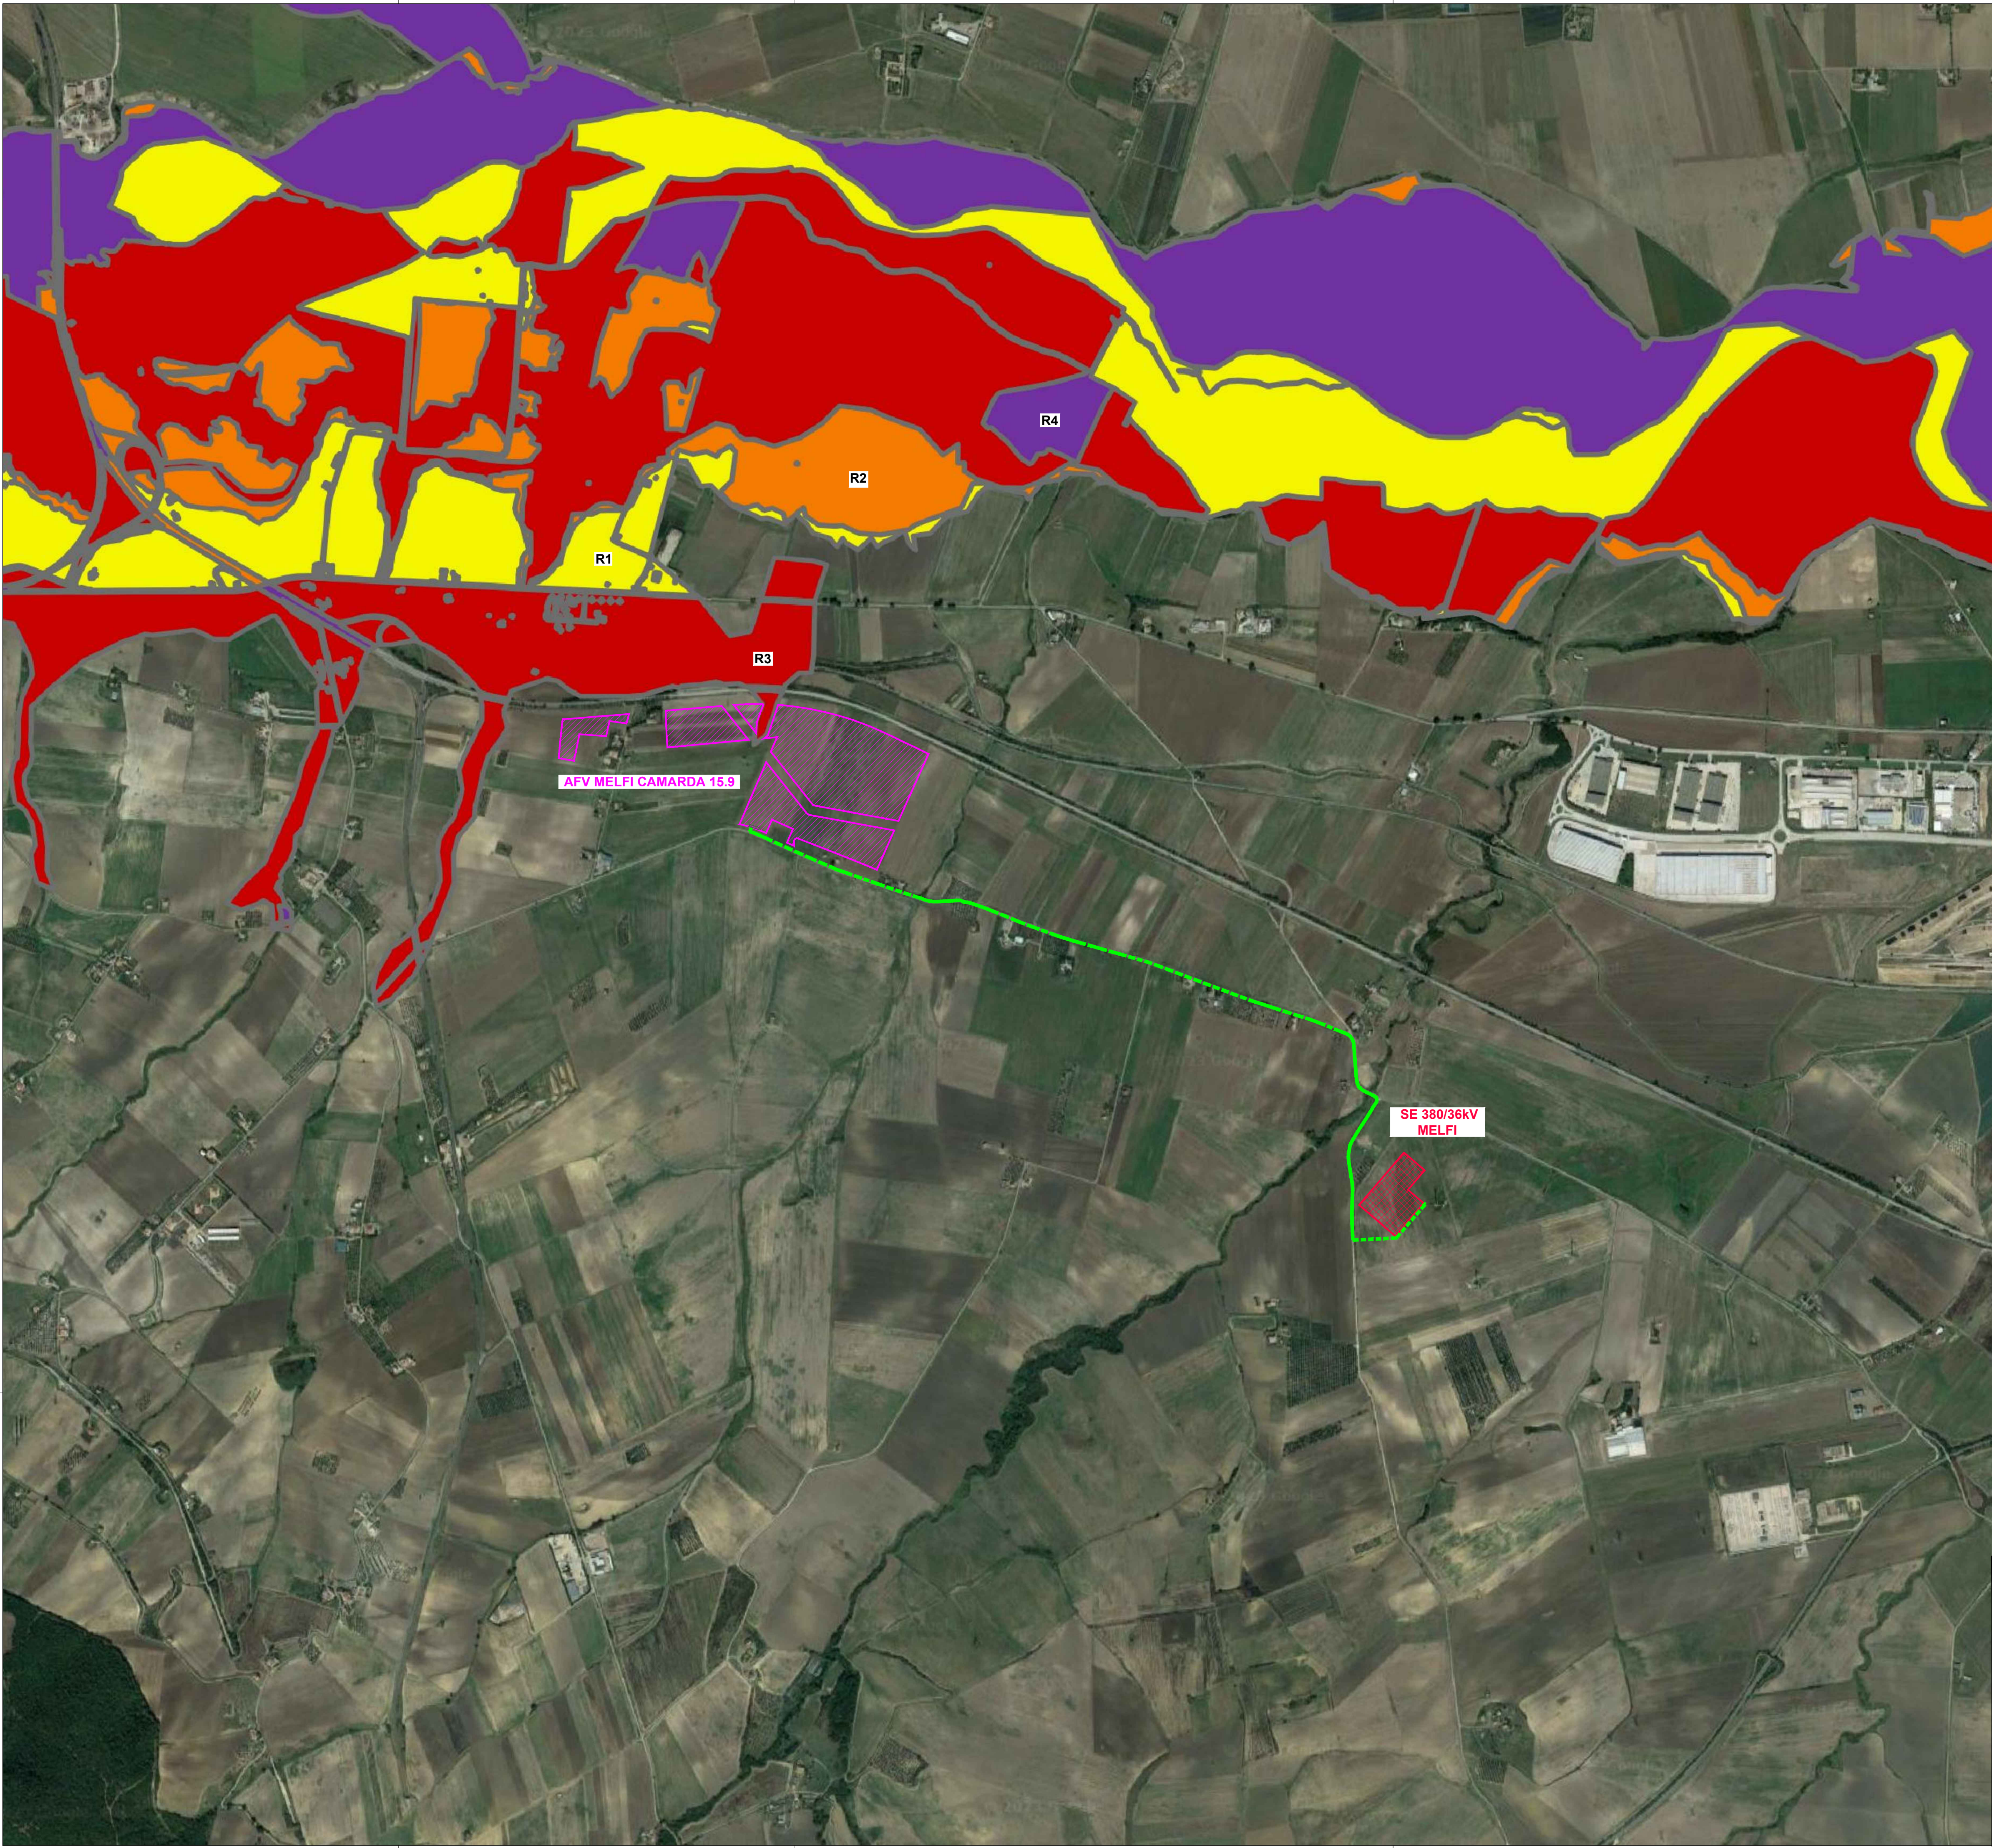

LEGENDA

- LINEA IN CAVO 36 kV MELFI CAMARDA 15.9 – SE 380/36 kV MELFI
- AREA SE 380/36kV MELFI
- AREA IMPIANTO AFV MELFI CAMARDA 15.9
- CABINA DI RACCOLTA AFV MELFI CAMARDA 15.9
- PGRA – RISCHIO IDRAULICO ADB APPENNINO MERIDIONALE (FONTE WMS GEOPORTALE NAZIONALE)
- R1: RISCHIO MODERATO
- R2: RISCHIO MEDIO
- R3: RISCHIO ELEVATO
- R4: RISCHIO MOLTO ELEVATO



Luca Baccari

A	12.12.2023	107	013	033	Emissione per autorizzazione
REVISIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE
CODICE PRATICA					TIPOLOGIA IMPIANTO / POTENZA IN IMMISSIONE
C.P. 202300412					IMPIANTO AGRIVOLTAICO 15.9 MW
PROFONDE					IMPIANTO
Melfi Camarda Solar Park Srl Viale Francesco Rastelli, 3/7 20124 - Milano (MI)					MELFI CAMARDA 15.9
INGEGNERIA & COSTRUZIONI					TITOLO
BRULLI Trasmissione					COROGRAFIA PAI
SCALA	FORMATO	FOGLIO / DI		N. DOCUMENTO	
1:10.000	A1	4 / 4		4 1 9 2 3 6 A	