





LEGENDA

- LINEA IN CAVO 36kV AFV SANTA CROCE 27.0 - SE 380/150/36kV ROTELLO
- AREA STAZIONE ELETTRICA
- AREA IMPIANTO AFV SANTA CROCE 27.0
- CABINA DI RACCOLTA AFV SANTA CROCE 27.0
- AREA POTENZIALMENTE IMPEGNATA LINEE INTERRATE 36kV
- COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO - FOGLIO 25
- COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO - FOGLIO 26
- COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO - FOGLIO 39
- COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO - FOGLIO 27
- COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO - FOGLIO 13
- COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO - FOGLIO 14

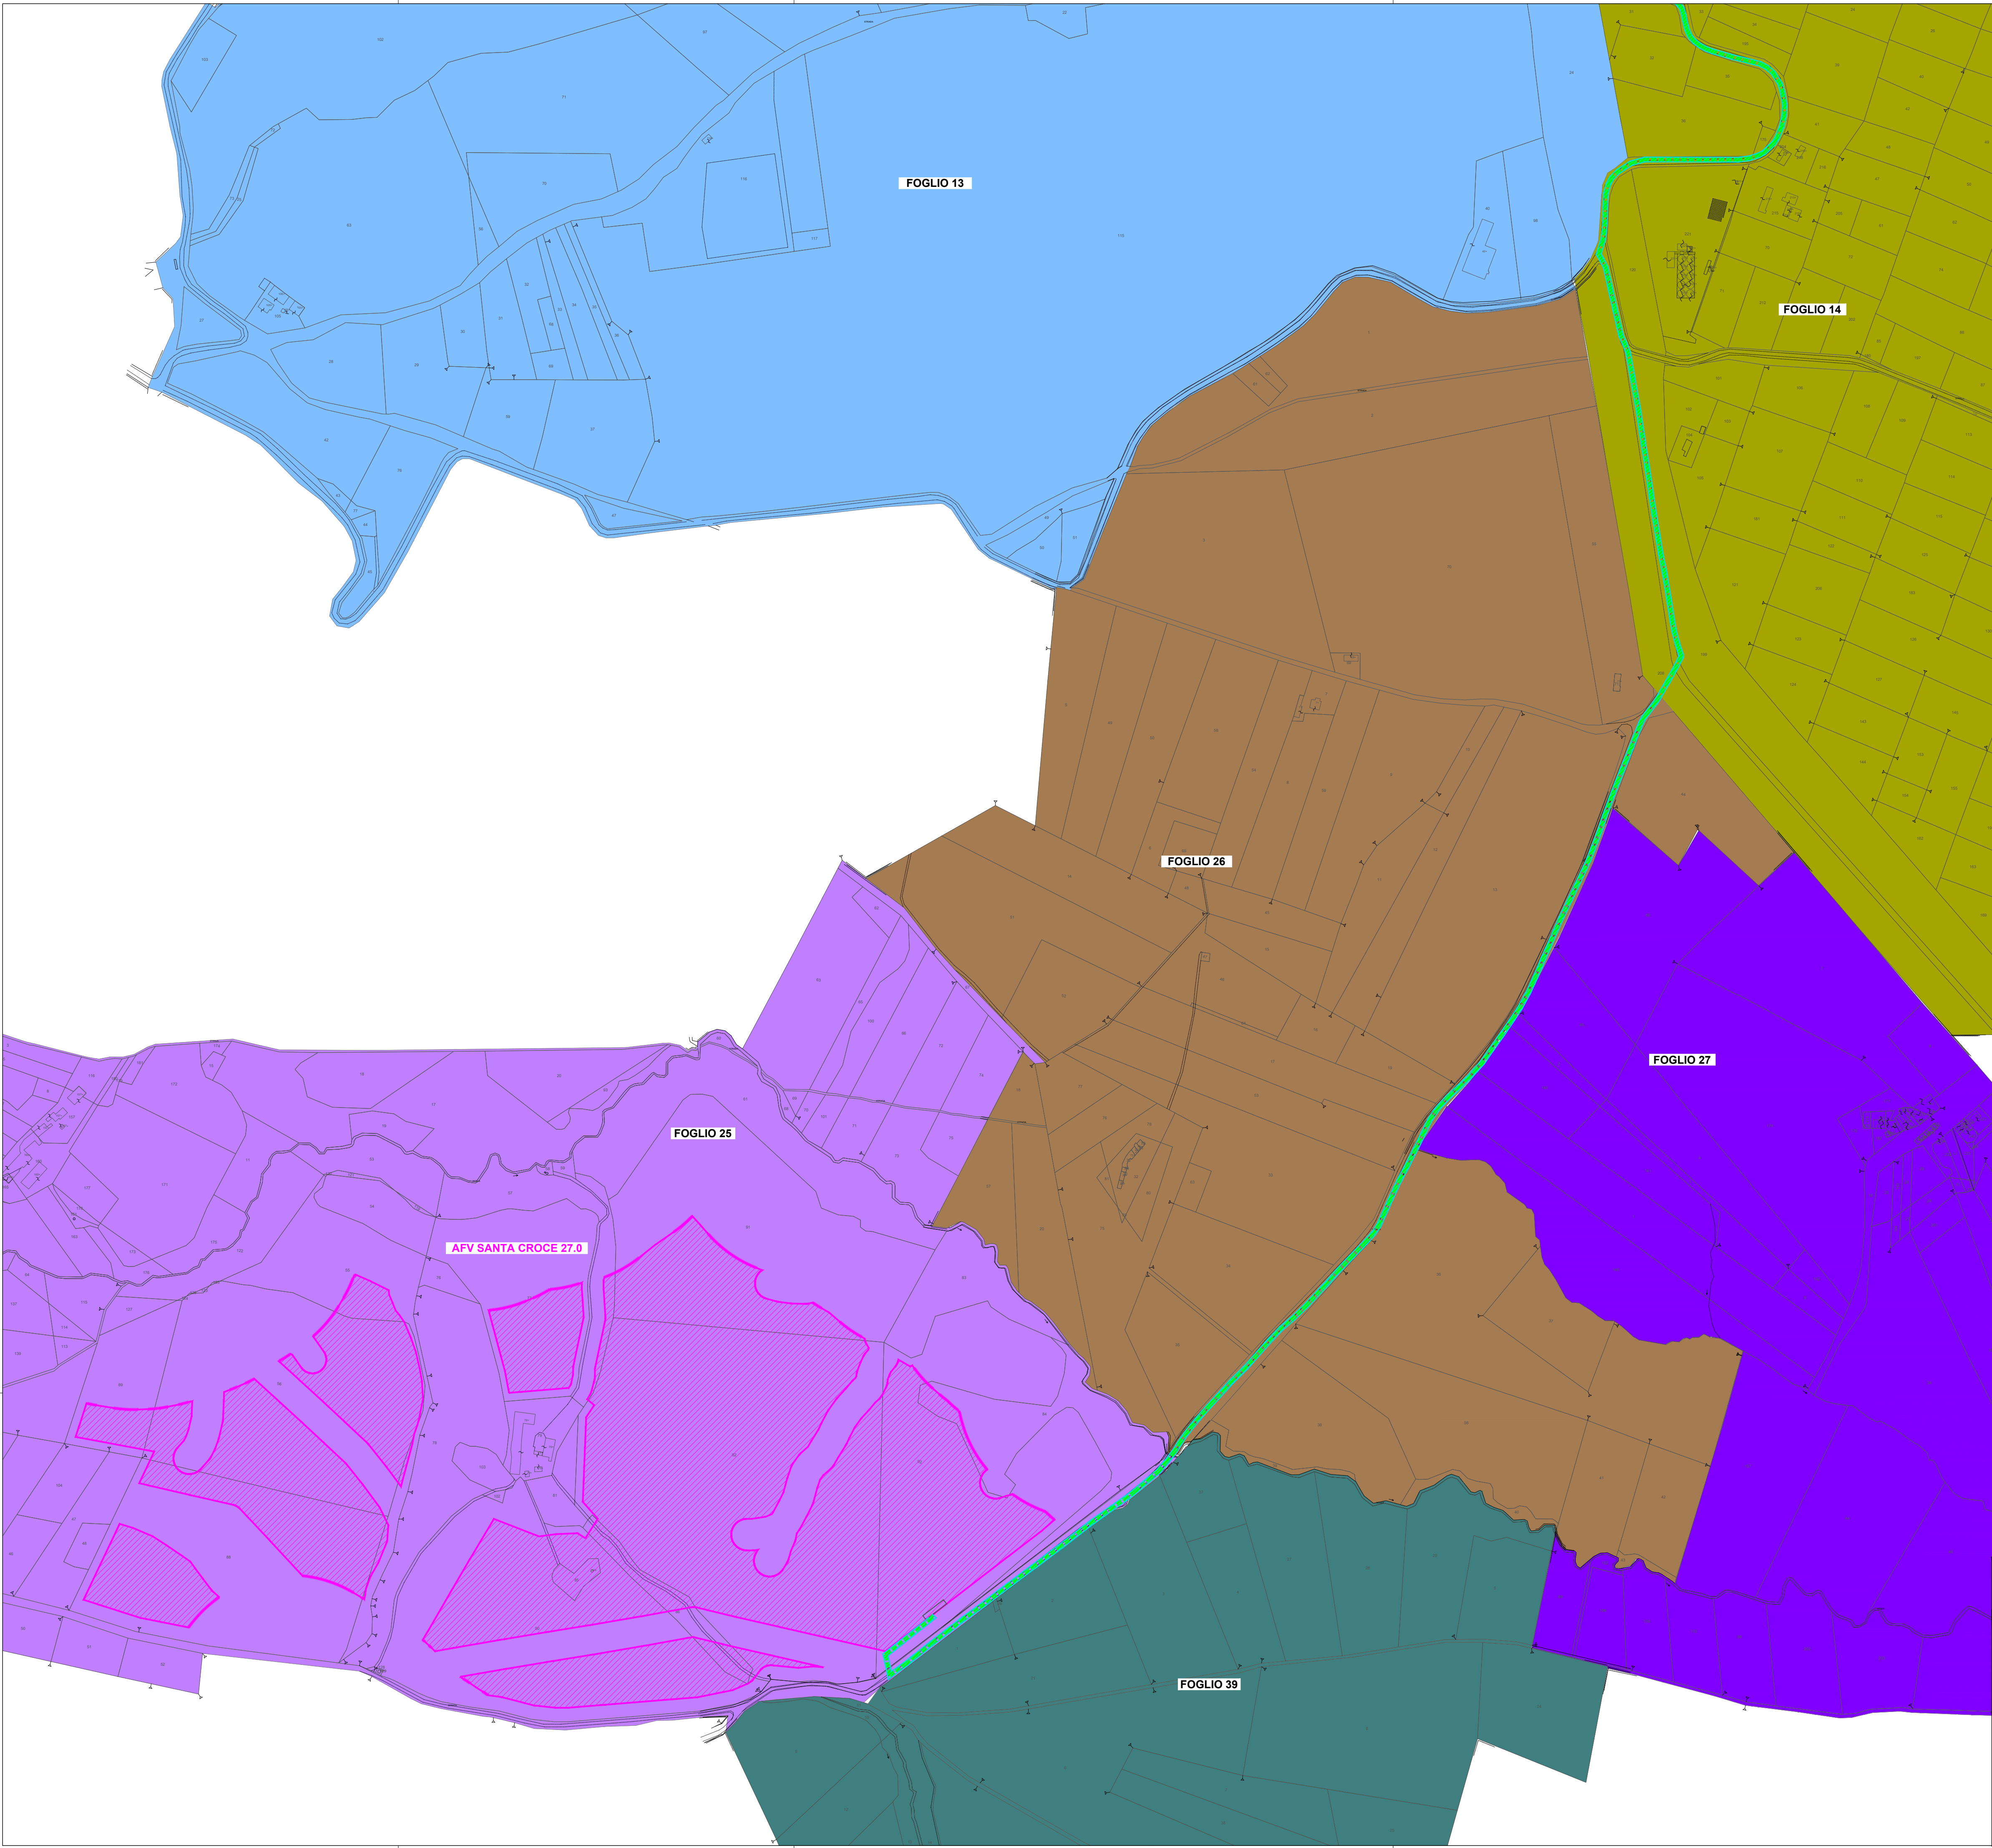

Flavio Berlusconi

REVISIONE					DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE
B					11.12.2023	107	013	093	Aggiornamento a seguito ricezione commenti cliente
A					6.12.2023	107	013	093	Emissione per autorizzazione
CODICE PRATICA					TIPOLOGIA IMPIANTO / POTENZA IN IMMISSIONE				
C.P. 202302226					IMPIANTO AGRIVOLTAICO 27.0 MW				
PROFONDE					IMPIANTO				
Santa Croce Solar Park S.R.L. Viale Francesco Restelli, 3/7 20124 - Milano (MI)					SANTA CROCE 27.0				
INGEGNERIA & COSTRUZIONI					TITOLO				
BRULLI trasmissione					PLANIMETRIA CATASTALE CON AREA POTENZIALMENTE IMPEGNATA				
SCALA		FORMATO		FOGLIO / DI		N. DOCUMENTO			
1 : 4.000		A1		1 / 3		4 3 3 2 2 2 B			

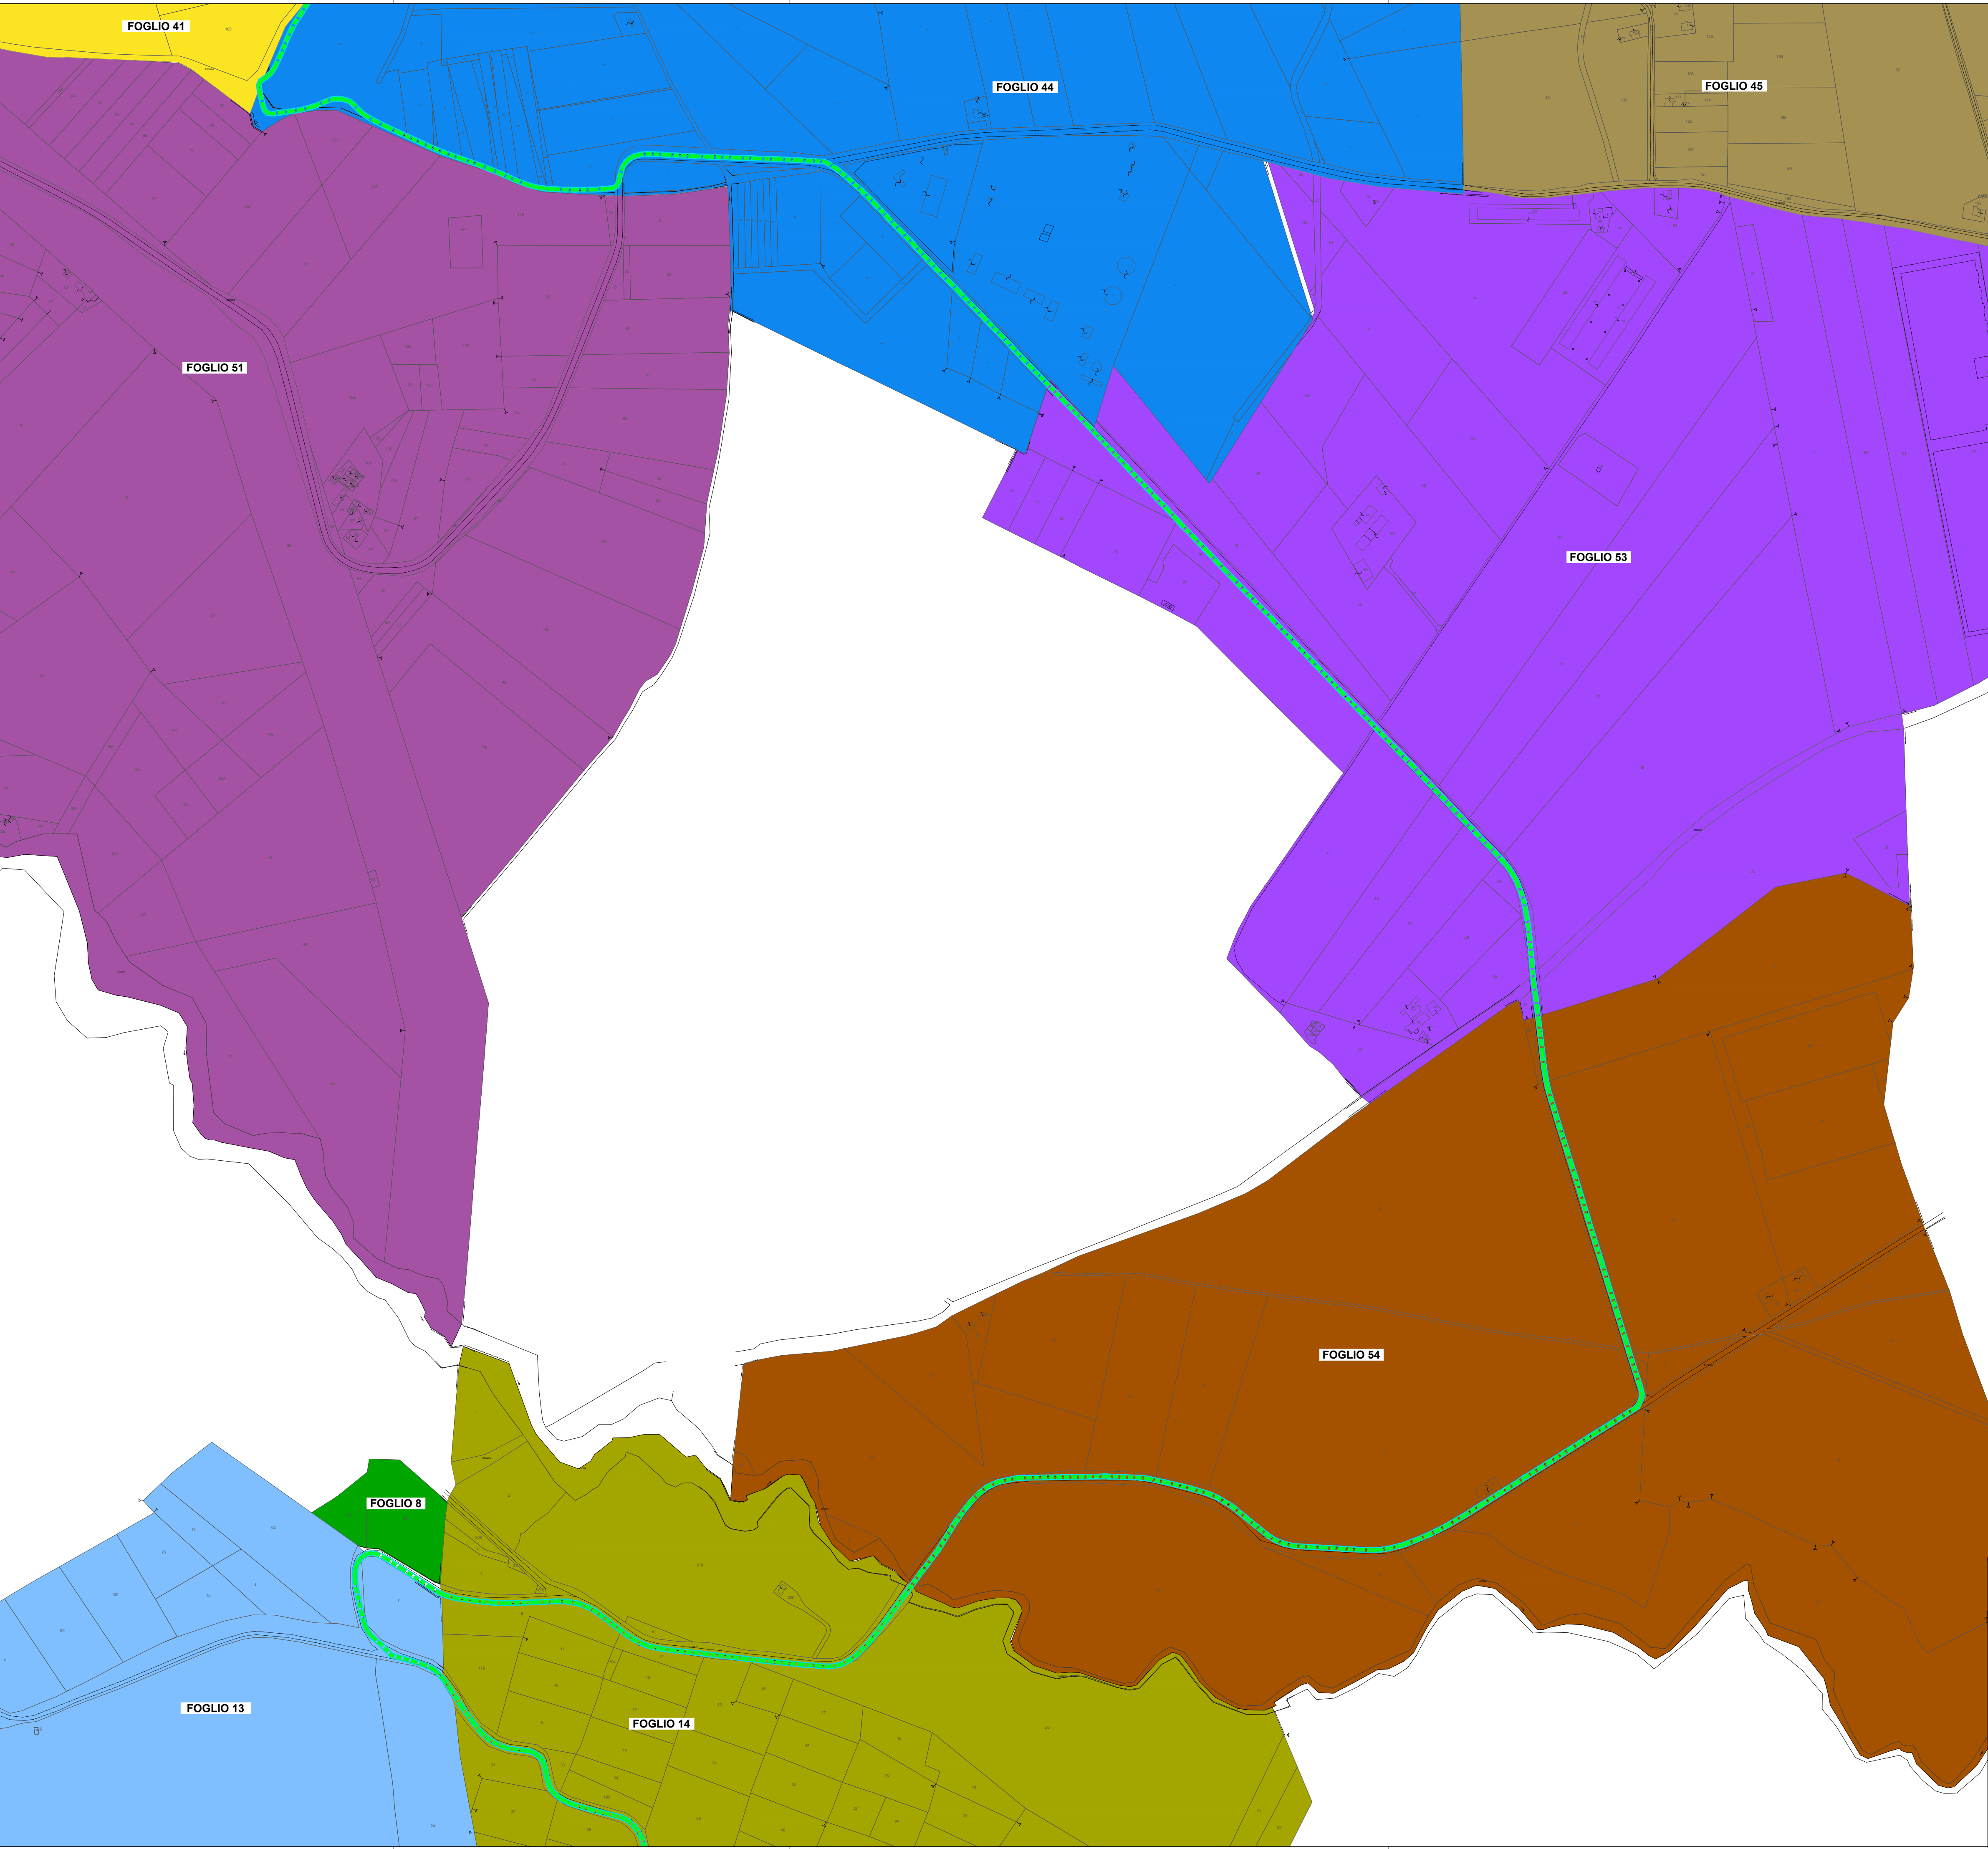


LEGENDA

- LINEA IN CAVO 36kV AFV SANTA CROCE 27.0 – SE 380/150/36kV ROTELLO
- AREA STAZIONE ELETTRICA
- AREA IMPIANTO AFV SANTA CROCE 27.0
- CABINA DI RACCOLTA AFV SANTA CROCE 27.0
- AREA POTENZIALMENTE IMPEGNATA LINEE INTERRATE 36kV
- COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO – FOGLIO 8
- COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO – FOGLIO 13
- COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO – FOGLIO 14
- COMUNE DI ROTELLO – FOGLIO 54
- COMUNE DI ROTELLO – FOGLIO 53
- COMUNE DI ROTELLO – FOGLIO 45
- COMUNE DI ROTELLO – FOGLIO 44
- COMUNE DI ROTELLO – FOGLIO 51
- COMUNE DI ROTELLO – FOGLIO 41



Flavio Berlusconi

B	11.12.2023	107	013	093
A	6.12.2023	107	013	093
REVISIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
DESCRIZIONE				
C.P. 202302226				IMPIANTO AGRIVOLTAICO 27.0 MW
Santa Croce Solar Park S.R.L. Viale Francesco Restelli, 3/7 20124 - Milano (MI)				SANTA CROCE 27.0
BRULLI ltrasmissione				PLANIMETRIA CATASTALE CON AREA POTENZIALMENTE IMPEGNATA
SCALA	FORMATO	FOGLIO / DI		N. DOCUMENTO
1 : 4.000	A1	2 / 3		4 3 3 2 2 2 B

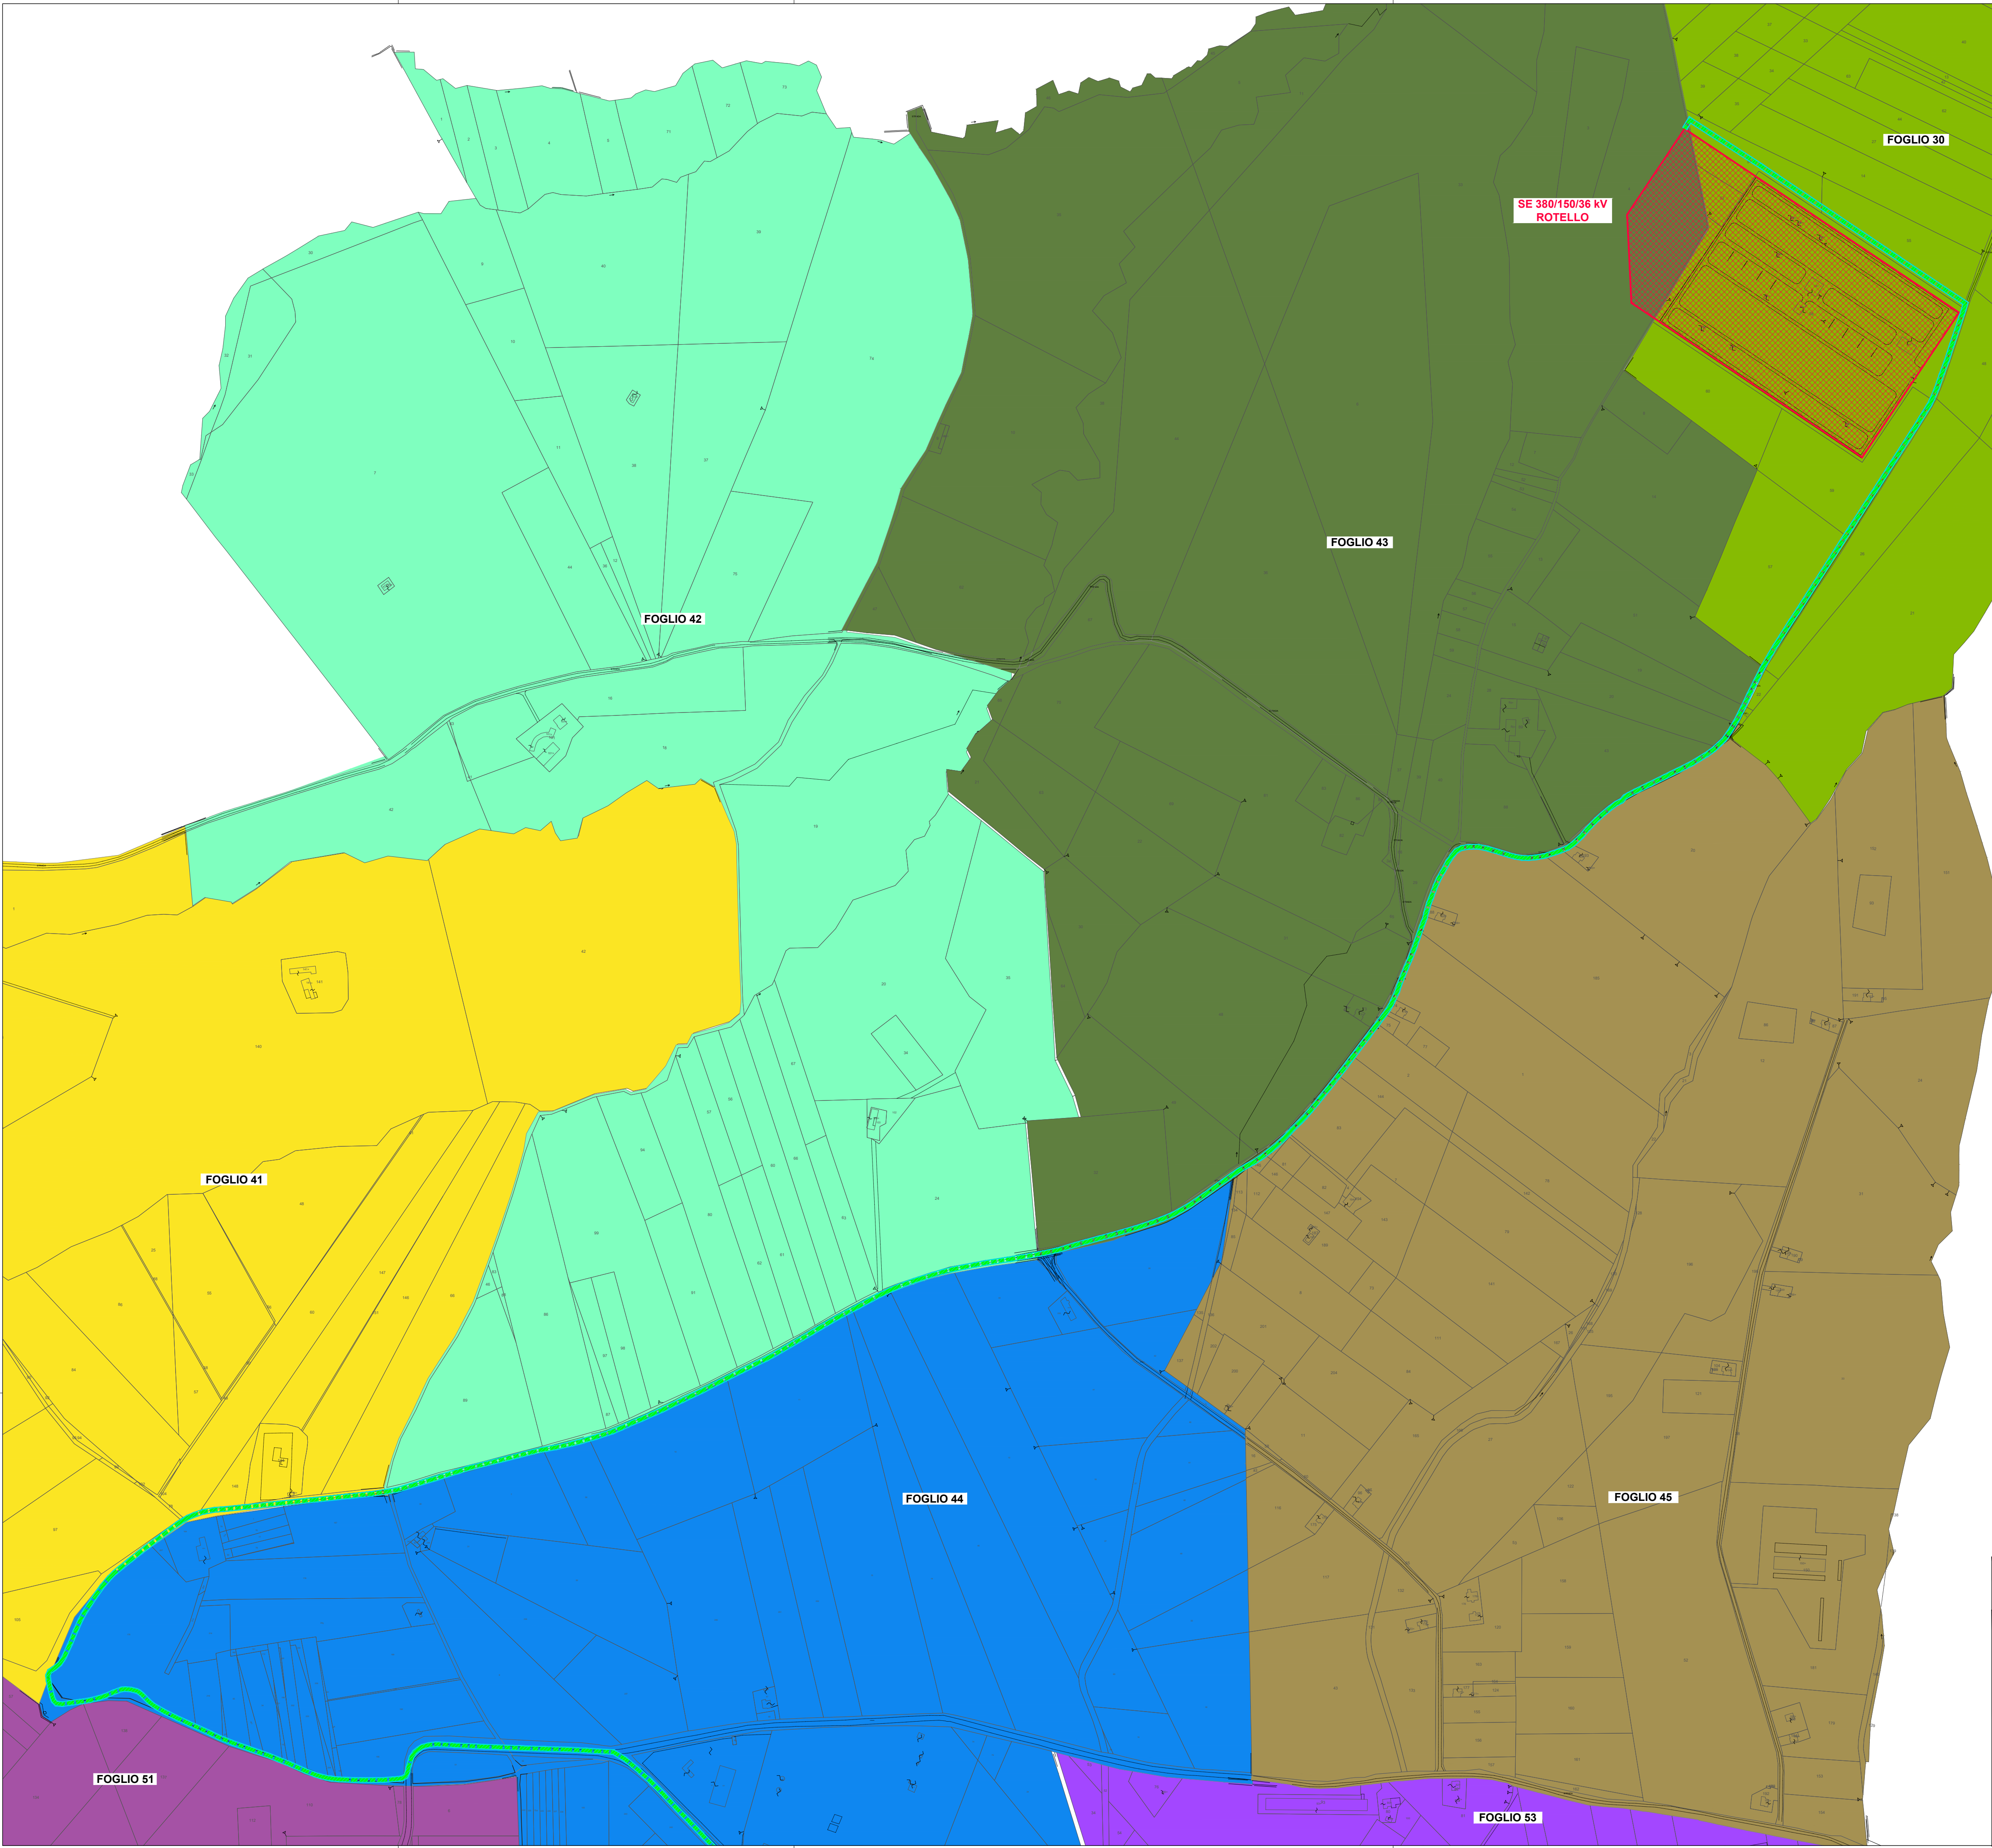

LEGENDA

- LINEA IN CAVO 36kV AFV SANTA CROCE 27.0 – SE 380/150/36kV ROTELLO
- AREA STAZIONE ELETTRICA
- AREA IMPIANTO AFV SANTA CROCE 27.0
- CABINA DI RACCOLTA AFV SANTA CROCE 27.0
- AREA POTENZIALMENTE IMPEGNATA LINEE INTERRATE 36kV
- COMUNE DI ROTELLO – FOGLIO 53
- COMUNE DI ROTELLO – FOGLIO 44
- COMUNE DI ROTELLO – FOGLIO 51
- COMUNE DI ROTELLO – FOGLIO 41
- COMUNE DI ROTELLO – FOGLIO 45
- COMUNE DI ROTELLO – FOGLIO 42
- COMUNE DI ROTELLO – FOGLIO 43
- COMUNE DI ROTELLO – FOGLIO 30



Giulio Bellucci

B	11.12.2023	107	013	093	Aggiornamento a seguito ricezione commenti cliente
A	6.12.2023	107	013	093	Emissione per autorizzazione
REVISIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE
CODICE PRATICA				TIPOLOGIA IMPIANTO / POTENZA IN IMMISSIONE	
C.P. 202302226				IMPIANTO AGRIVOLTAICO 27.0 MW	
PROFONDE				IMPIANTO	
Santa Croce Solar Park S.R.L. Viale Francesco Restelli, 3/7 20124 - Milano (MI)				SANTA CROCE 27.0	
INGEGNERIA & COSTRUZIONI				TITOLO	
BRULLI trasmissione				PLANIMETRIA CATASTALE CON AREA POTENZIALMENTE IMPEGNATA	
SCALA	FORMATO	FOGLIO / DI		N. DOCUMENTO	
1 : 4.000	A1	3 / 3		4 3 3 2 2 2 B	