

**IMPIANTO AGRIVOLTAICO DENOMINATO "SOLAR ENERGY"
CON POTENZA NOMINALE DI 200 MVA
E POTENZA INSTALLATA DI 202,07 MWp**

REGIONE PUGLIA

PROVINCIA di BRINDISI

COMUNI di BRINDISI E MESAGNE

OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN NEI COMUNI DI BRINDISI E MESAGNE

PROGETTO DEFINITIVO

Tav.:

Titolo:

R18a

Tavole DPA Impianto

Scala:

Formato Stampa:

Codice Identificatore Elaborato

Varie

A3

R18a_DocumentazioneSpecialistica_18a

Progettazione:

Committente:

Dott. Ing. Fabio CALCARELLA

Studio Tecnico Calcarella
Via Vito Mario Stampacchia, 48 - 73100 Lecce
Mob. +39 340 9243575
fabio.calcarella@gmail.com - fabio.calcarella@ingpec.eu

SOLAR ENERGY & PARTNERS S.R.L.










Indirizzo: Via Monte di Pietà, 19 - 20121 Milano (MI)
P.IVA: 02257280749 - REA: MI - 2712139
PEC: solareenergypartners@gigapec.it




A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Fabio Calcarella".

Data	Motivo della revisione:	Redatto:	Controllato:	Approvato:
Febbraio 2024	Prima emissione	STC	FC	SOLAR ENERGY & PARTNERS s.r.l.

LEGENDA





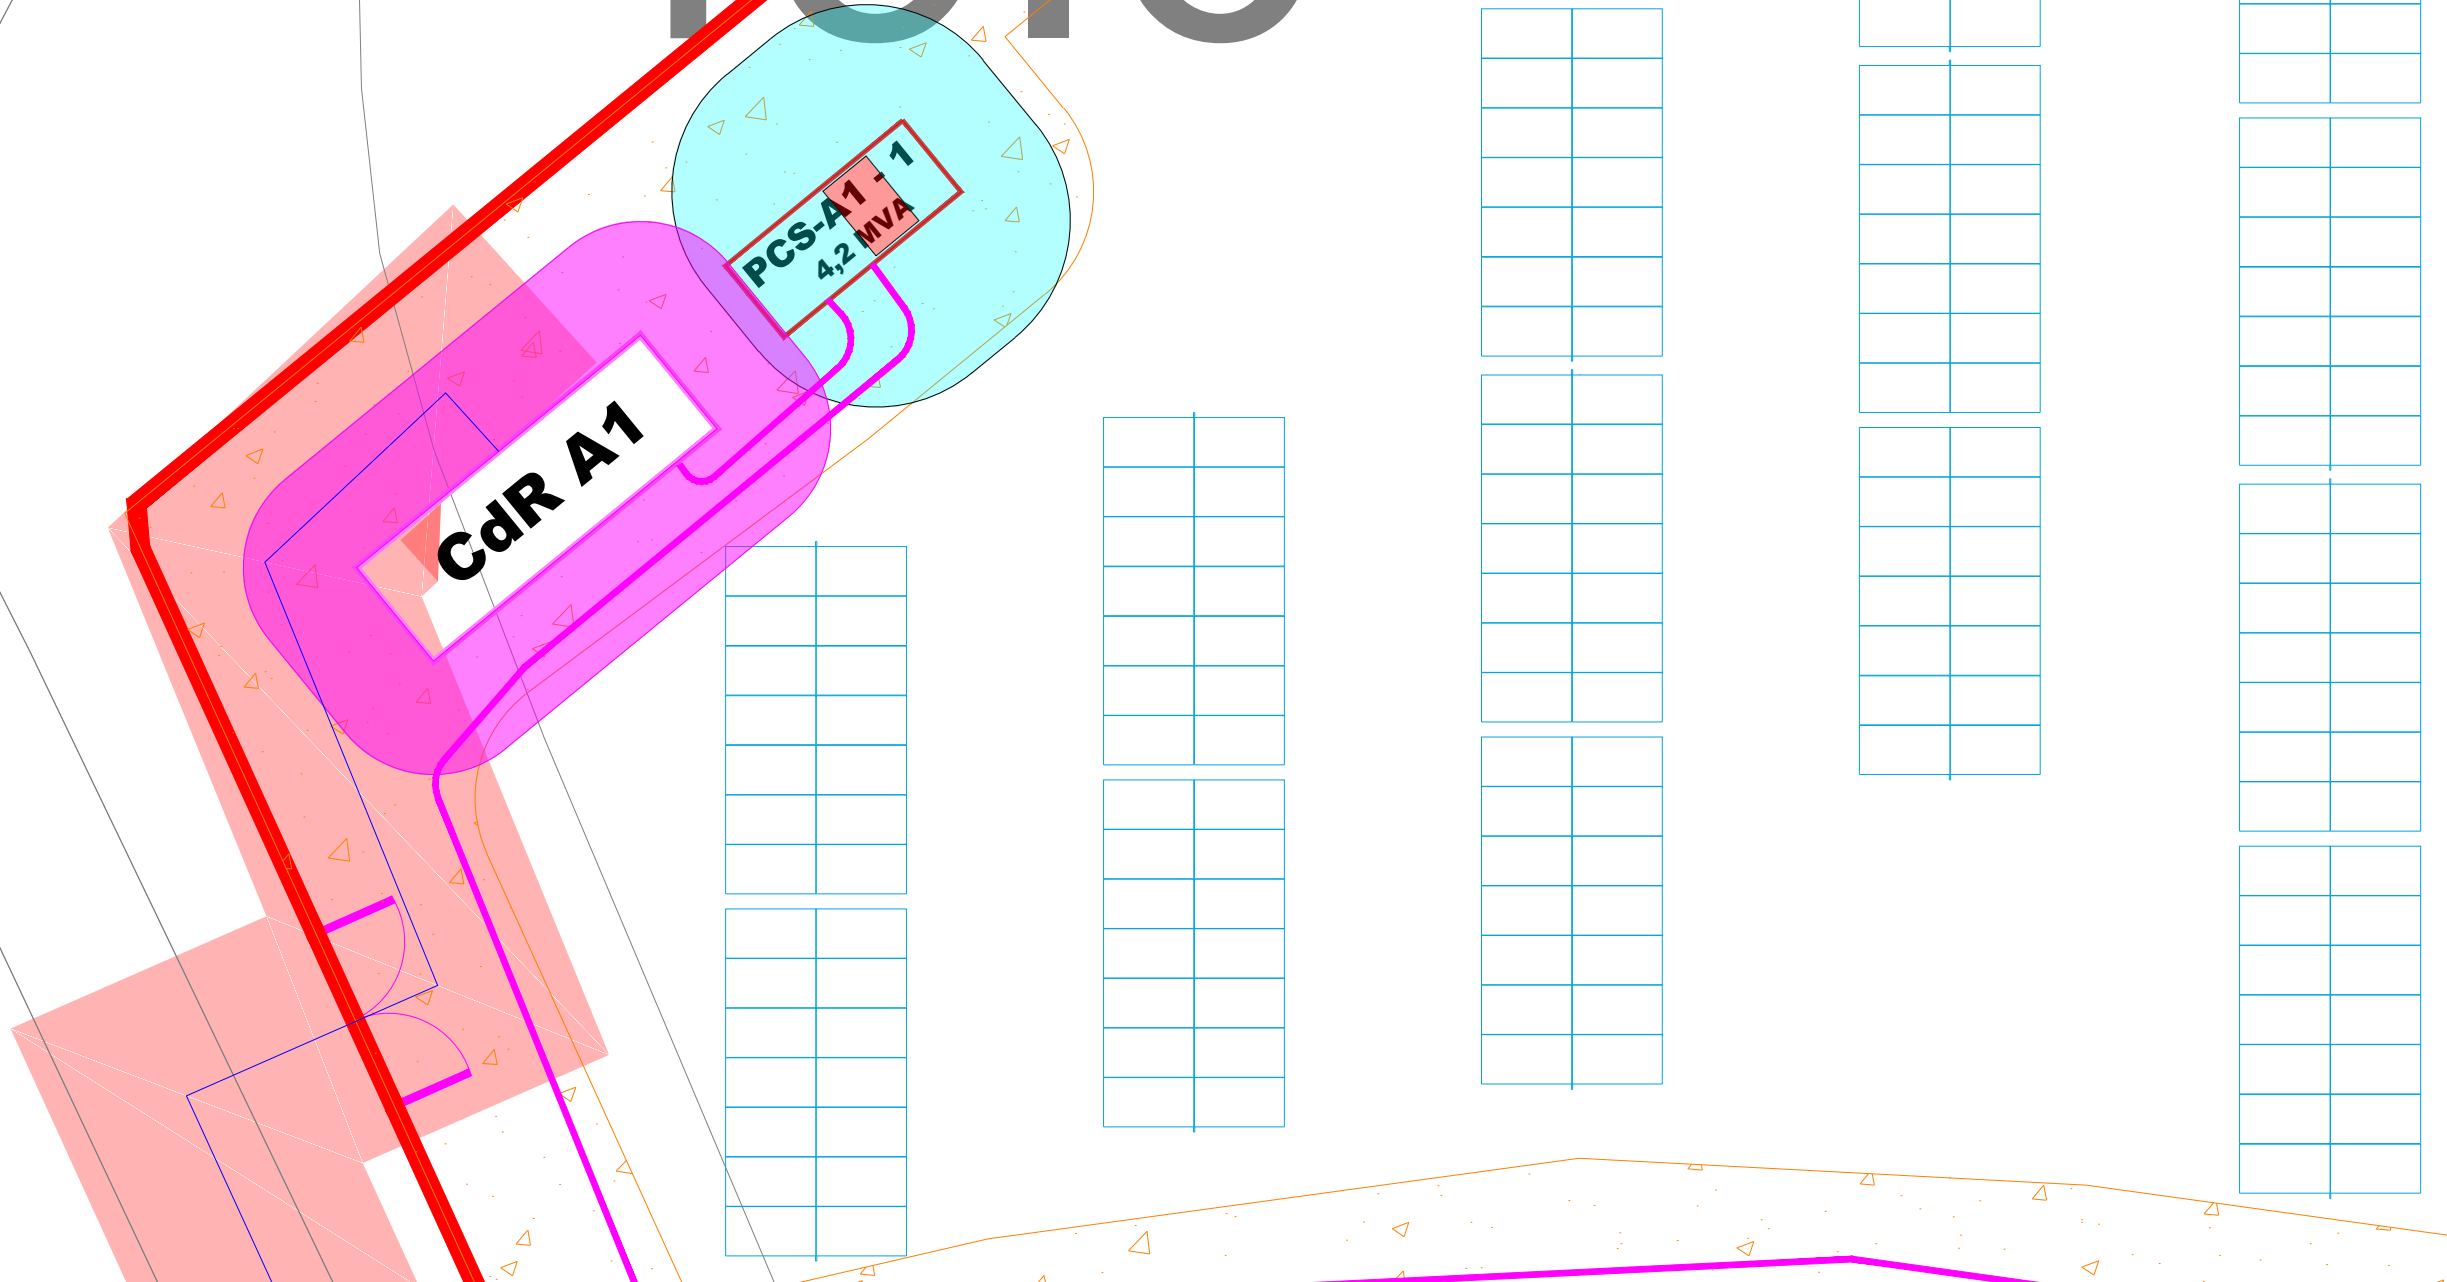



-  Posizione Trasformatore
-  DPA Trasformatore PCS
4 m (tutto intorno)
-  DPA Cavidotto MT 30 kV
7 m (3,5 m a destra e sinistra dall'asse del conduttore)
-  DPA Cabina di Raccolta
3 m (tutto intorno)
-  PCS Power Center System
-  Tracker da 28 moduli
-  Recinzione perimetrale
-  Viabilità impianto
-  CdR Cabina di Raccolta


45.6









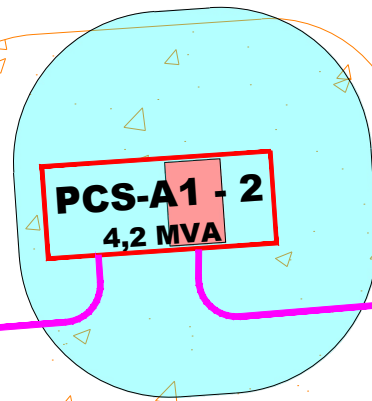

Tav. 02 - DPA Impianto


LEGENDA

-  Posizione Trasformatore
-  DPA Trasformatore PCS
4 m (tutto intorno)
-  DPA Cavidotto MT 30 kV
7 m (3,5 m a destra e sinistra dall'asse del conduttore)
-  DPA Cabina di Raccolta
3 m (tutto intorno)
-  PCS Power Center System
-  Tracker da 28 moduli
-  Recinzione perimetrale
-  Viabilità impianto



LEGENDA





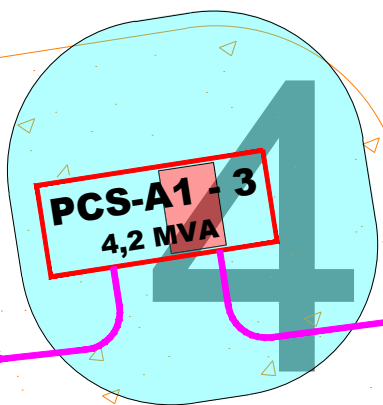



-  Posizione Trasformatore
-  DPA Trasformatore PCS
4 m (tutto intorno)
-  DPA Cavidotto MT 30 kV
7 m (3,5 m a destra e sinistra dall'asse del conduttore)
-  DPA Cabina di Raccolta
3 m (tutto intorno)
-  PCS Power Center System
-  Tracker da 28 moduli
-  Recinzione perimetrale
-  Viabilità impianto




PCS-A1-3
4,2 MVA

41.8







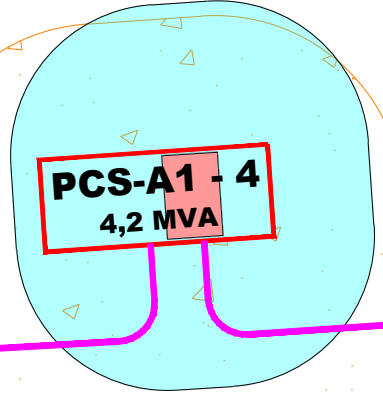

LEGENDA

-  Posizione Trasformatore
-  DPA Trasformatore PCS
4 m (tutto intorno)
-  DPA Cavidotto MT 30 kV
7 m (3,5 m a destra e sinistra dall'asse del conduttore)
-  DPA Cabina di Raccolta
3 m (tutto intorno)
-  PCS Power Center System
-  Tracker da 28 moduli
-  Recinzione perimetrale
-  Viabilità impianto











Tav. 05 - DPA Impianto

LEGENDA


-  Posizione Trasformatore
-  DPA Trasformatore PCS
4 m (tutto intorno)
-  DPA Cavidotto MT 30 kV
7 m (3,5 m a destra e sinistra dall'asse del conduttore)
-  DPA Cabina di Raccolta
3 m (tutto intorno)
-  PCS Power Center System
-  Tracker da 28 moduli
-  Recinzione perimetrale
-  Viabilità impianto

PCS-A1 - 5
4,2 MVA


LEGENDA

-  Posizione Trasformatore
-  DPA Trasformatore PCS
4 m (tutto intorno)
-  DPA Cavidotto MT 30 kV
7 m (3,5 m a destra e sinistra dall'asse del conduttore)
-  DPA Cabina di Raccolta
3 m (tutto intorno)
-  PCS Power Center System
-  Tracker da 28 moduli
-  Recinzione perimetrale
-  Viabilità impianto



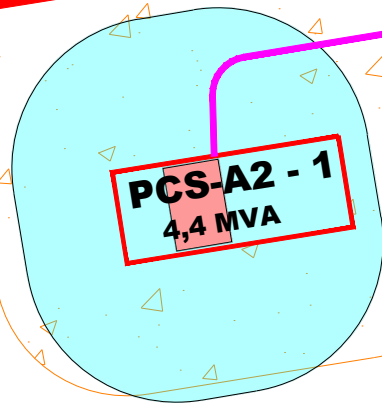



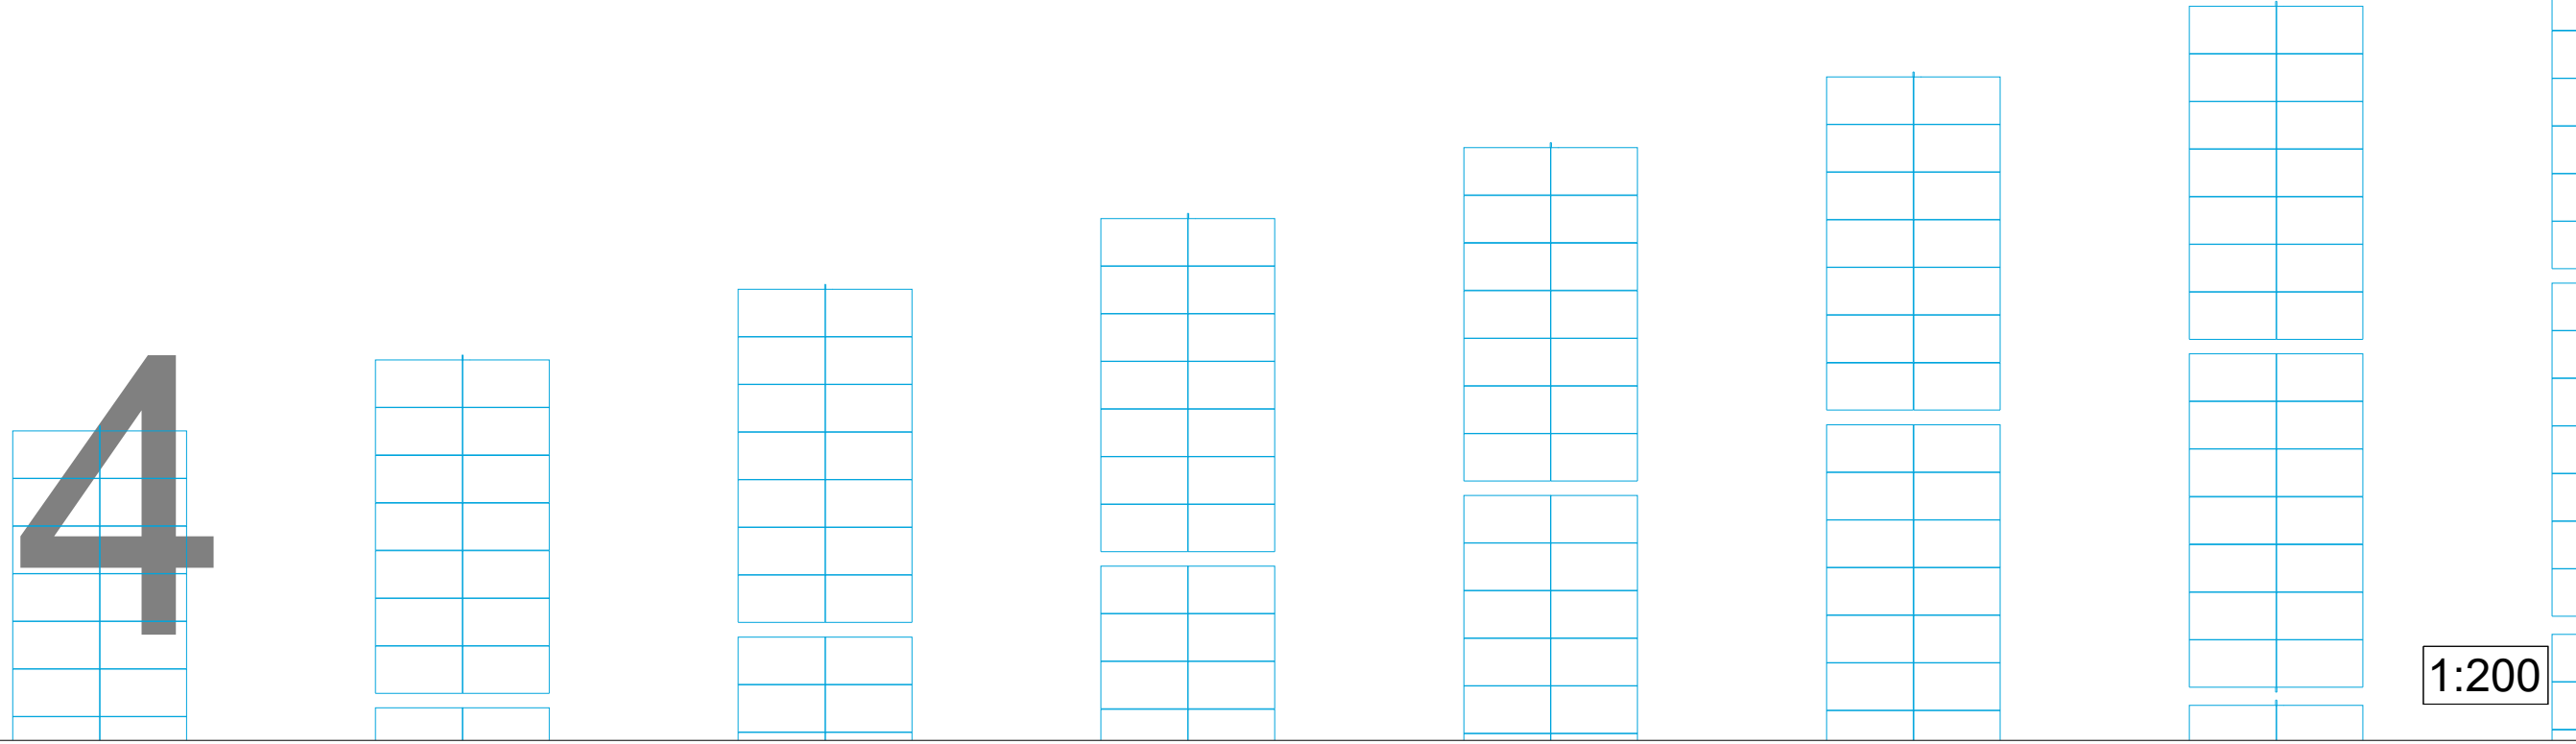

6.6




16.4




LEGENDA

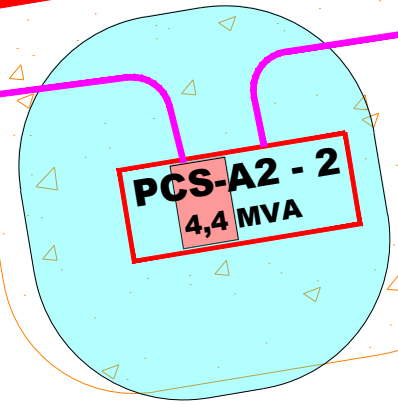







-  Posizione Trasformatore
-  DPA Trasformatore PCS
4 m (tutto intorno)
-  DPA Cavidotto MT 30 kV
7 m (3,5 m a destra e sinistra dall'asse del conduttore)
-  DPA Cabina di Raccolta
3 m (tutto intorno)
-  PCS Power Center System
-  Tracker da 28 moduli
-  Recinzione perimetrale
-  Viabilità impianto

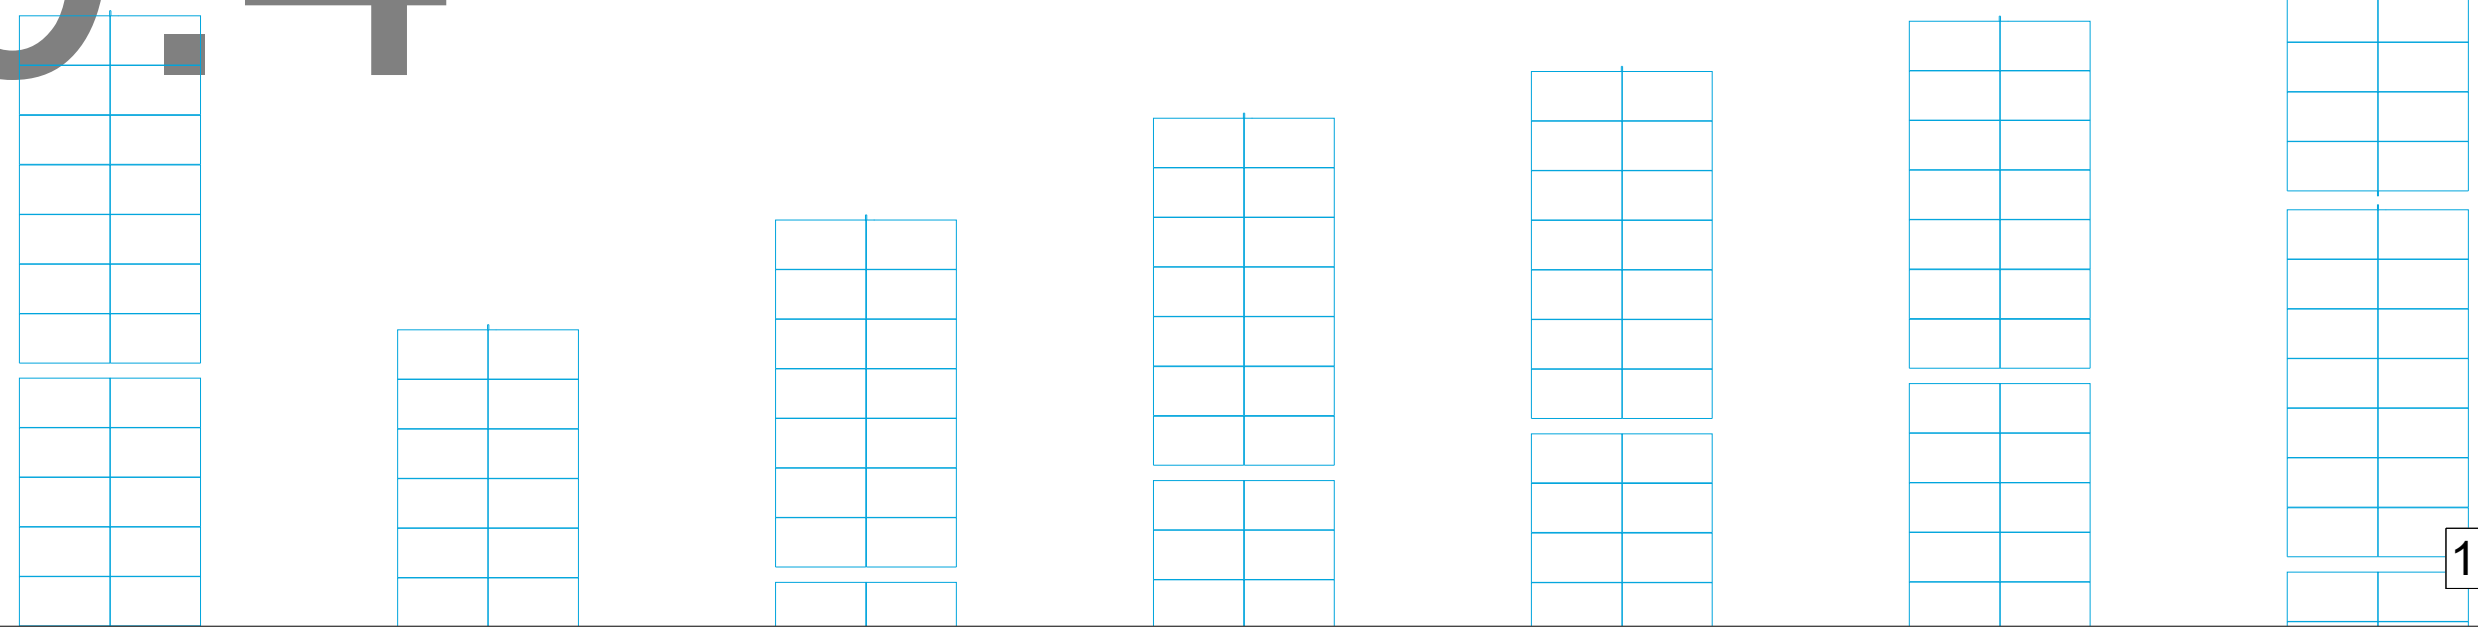


50.4




LEGENDA

-  Posizione Trasformatore
-  DPA Trasformatore PCS
4 m (tutto intorno)
-  DPA Cavidotto MT 30 kV
7 m (3,5 m a destra e sinistra dall'asse del conduttore)
-  DPA Cabina di Raccolta
3 m (tutto intorno)
-  PCS Power Center System
-  Tracker da 28 moduli
-  Recinzione perimetrale
-  Viabilità impianto



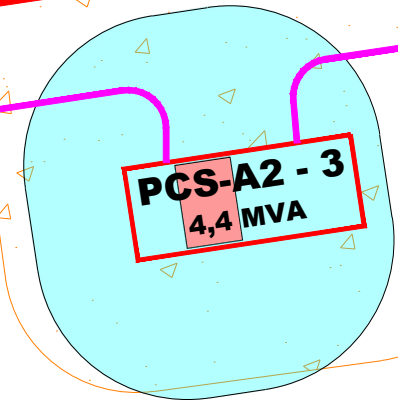



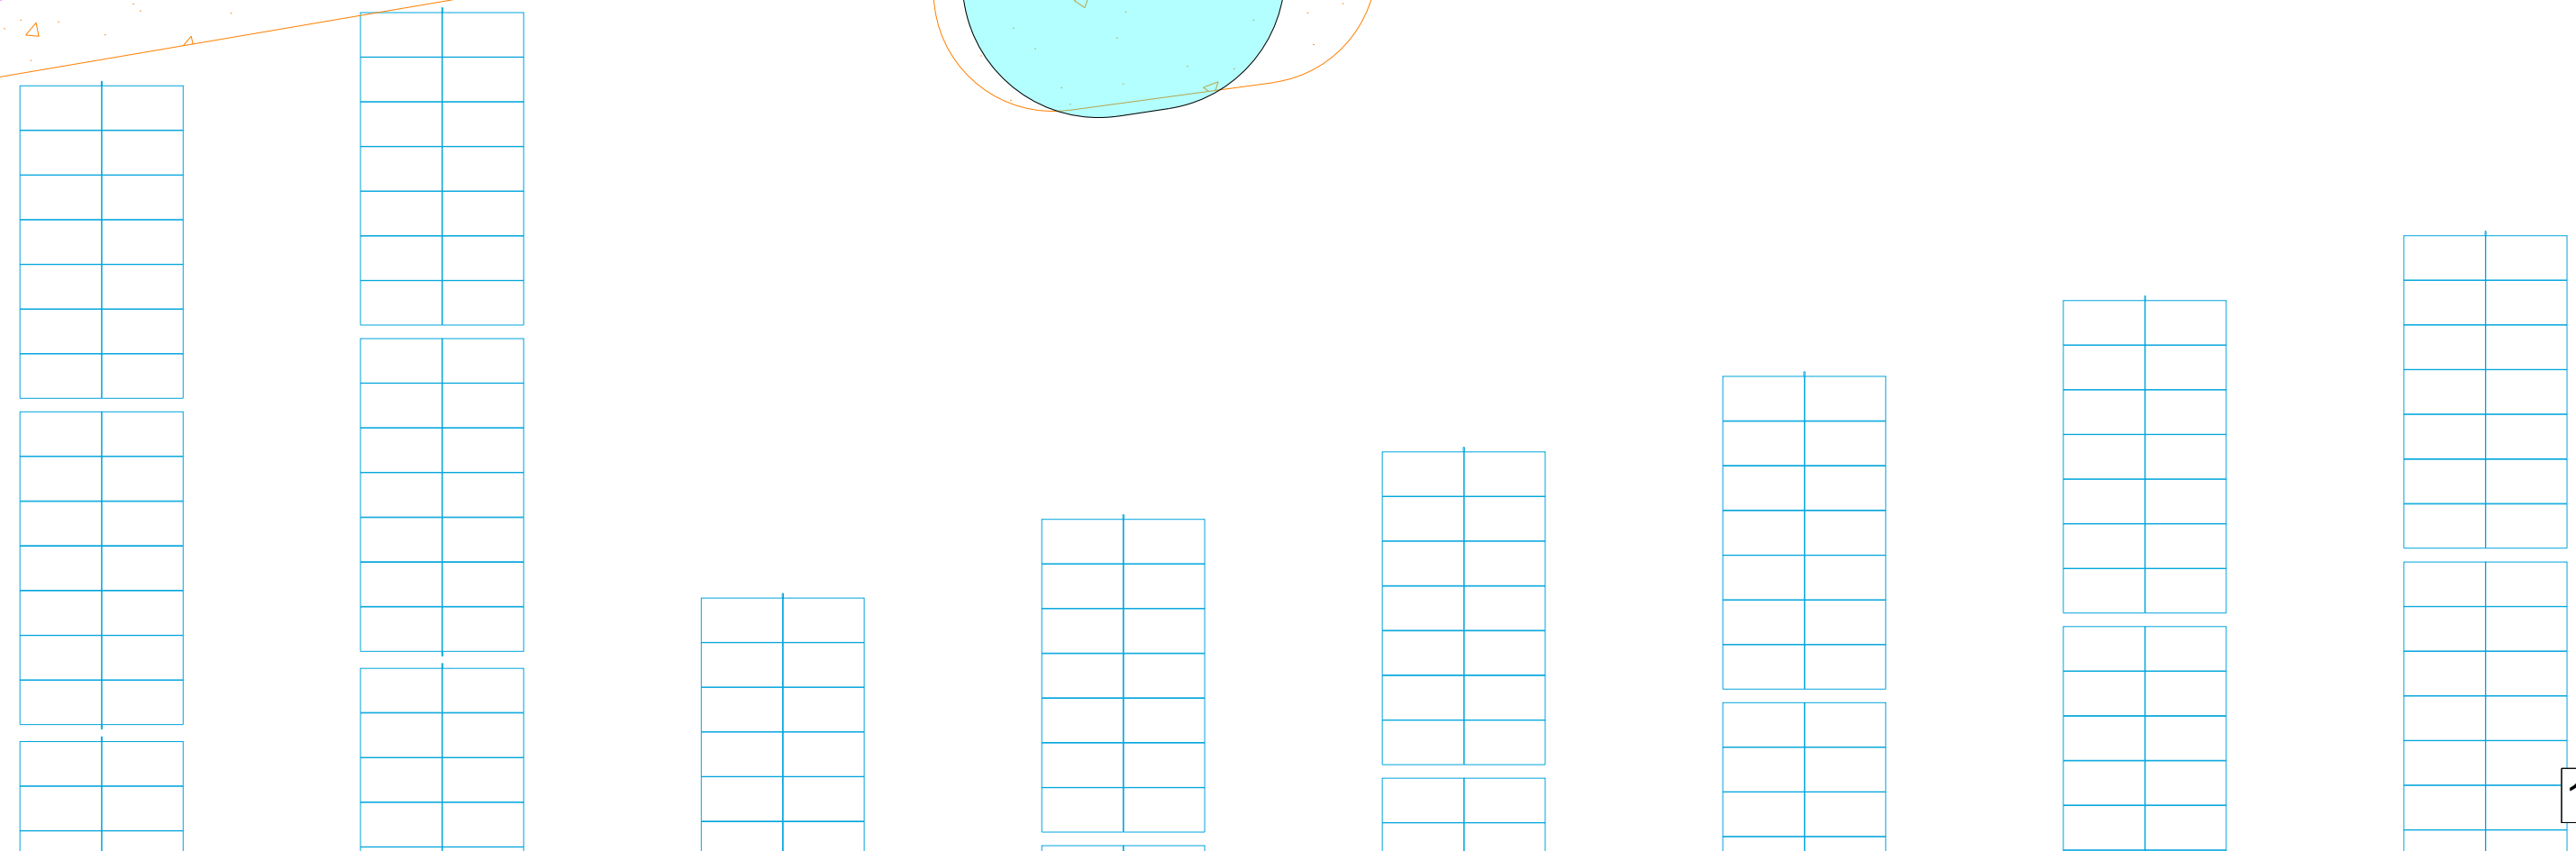

49.7





PCS-A2 - 3
4,4 MVA



LEGENDA







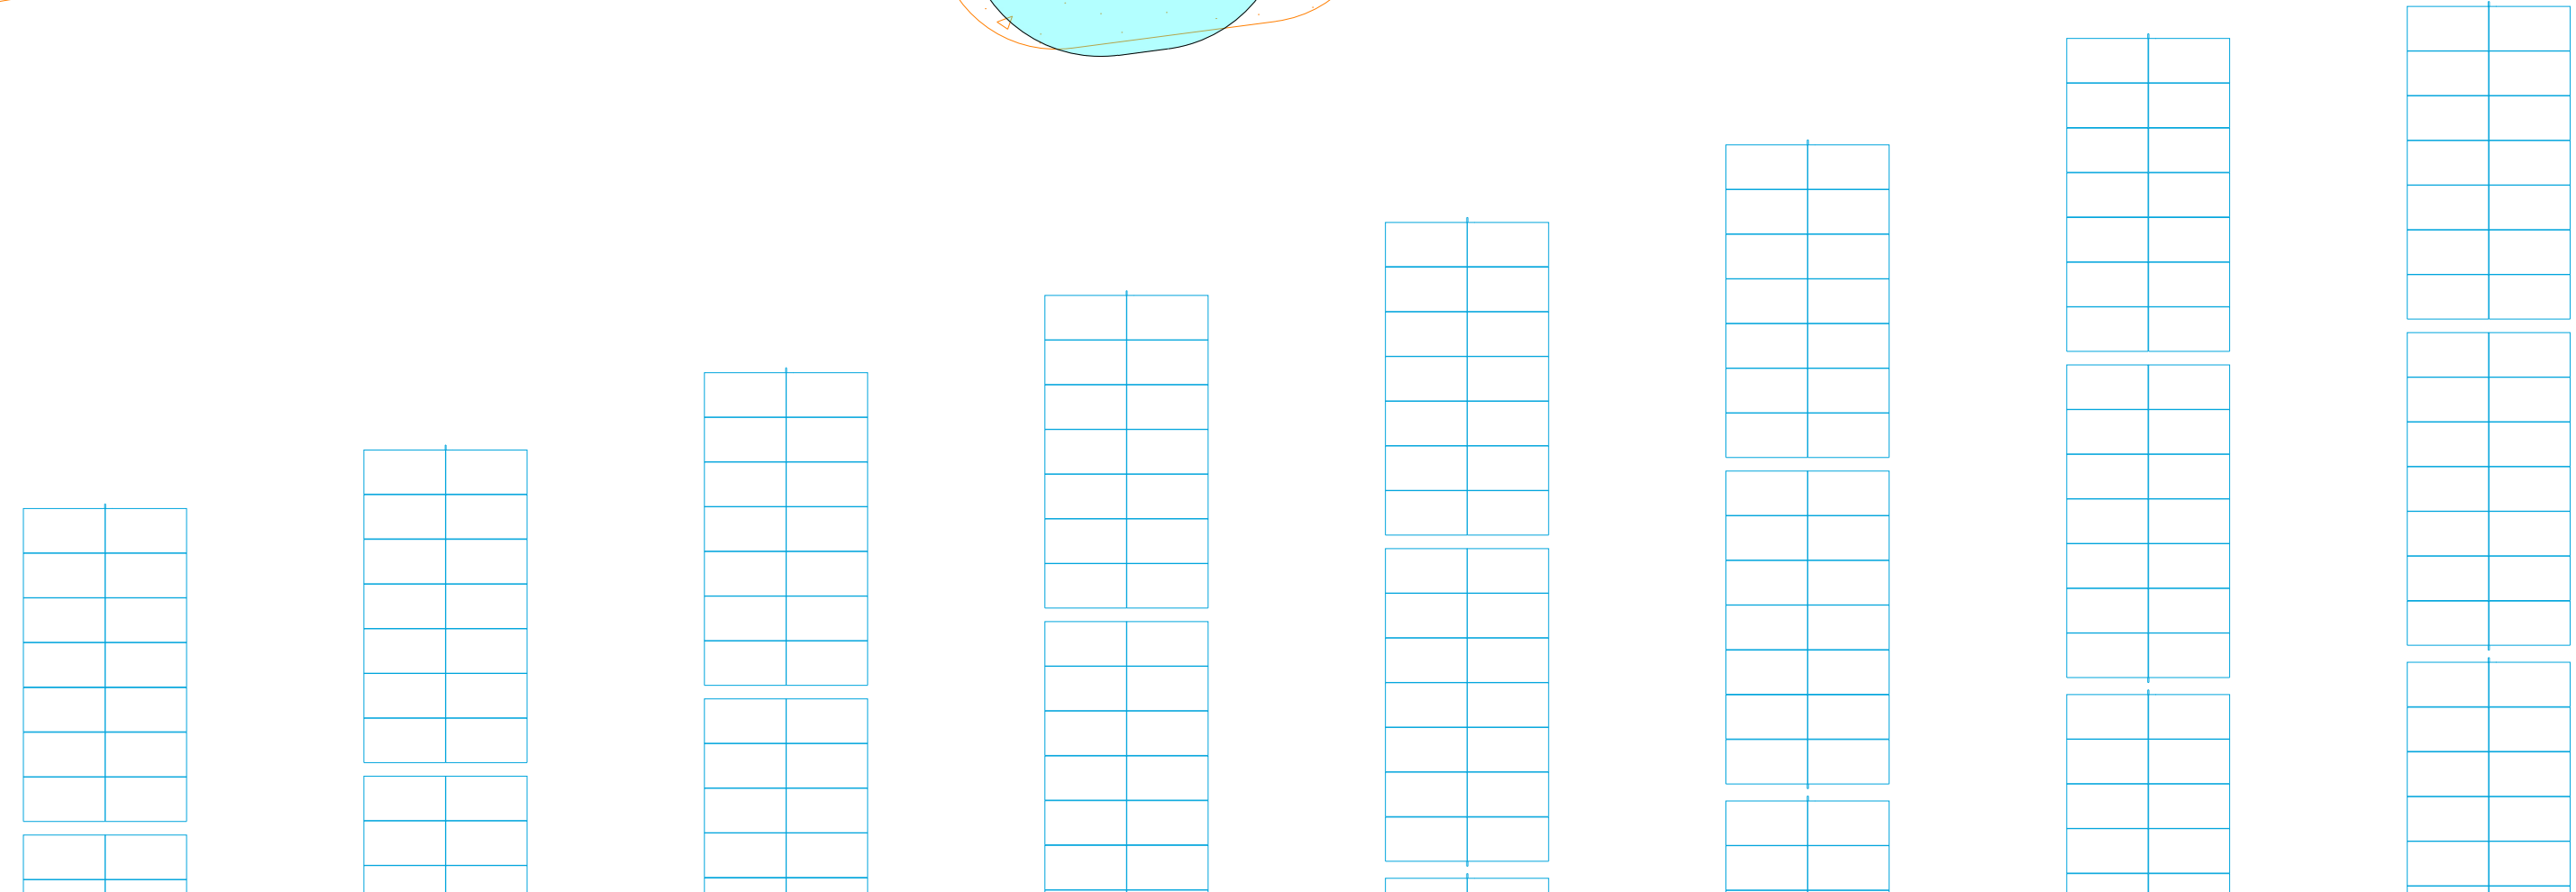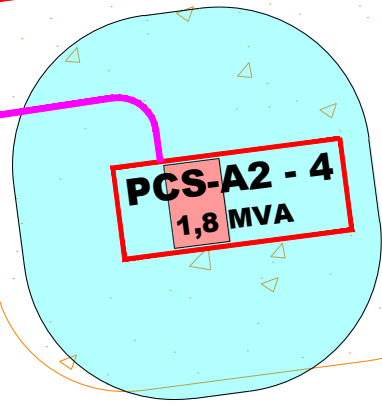


-  Posizione Trasformatore
-  DPA Trasformatore PCS
4 m (tutto intorno)
-  DPA Cavidotto MT 30 kV
7 m (3,5 m a destra e sinistra dall'asse del conduttore)
-  DPA Cabina di Raccolta
3 m (tutto intorno)
-  PCS Power Center System
-  Tracker da 28 moduli
-  Recinzione perimetrale
-  Viabilità impianto


9.8



Tav. 10 - DPA Impianto








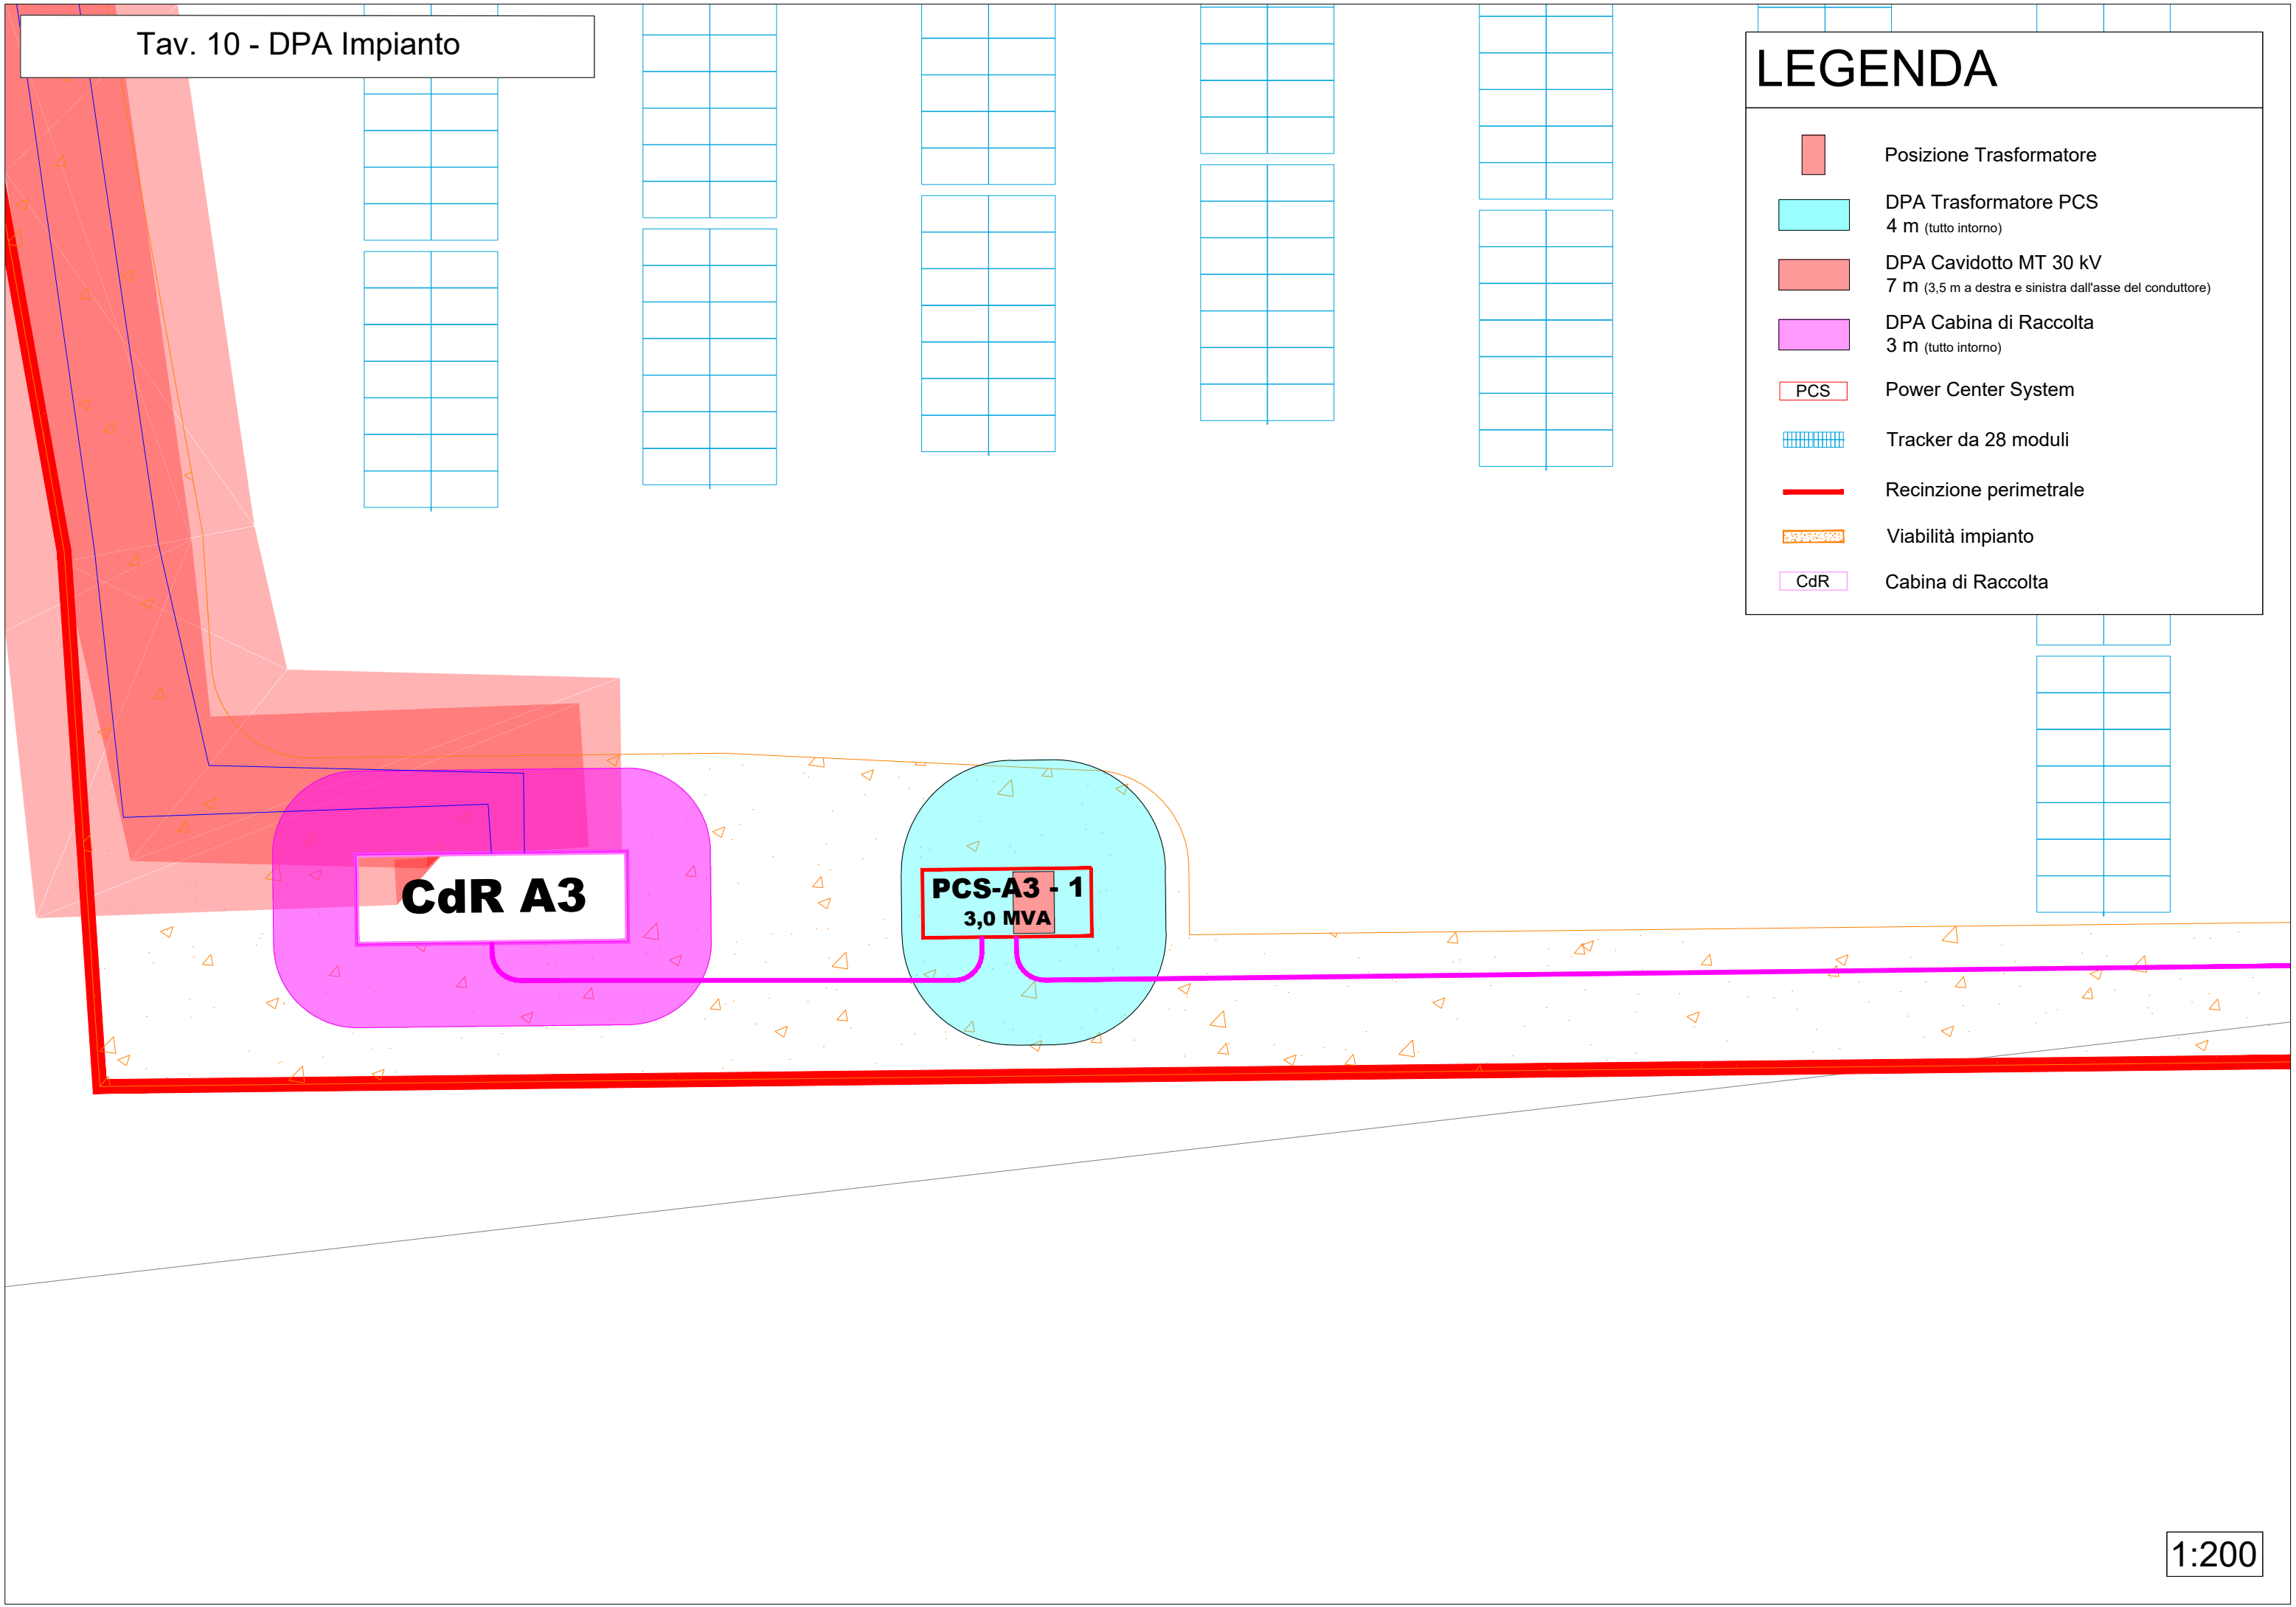
LEGENDA


-  Posizione Trasformatore
-  DPA Trasformatore PCS
4 m (tutto intorno)
-  DPA Cavidotto MT 30 kV
7 m (3,5 m a destra e sinistra dall'asse del conduttore)
-  DPA Cabina di Raccolta
3 m (tutto intorno)
-  PCS Power Center System
-  Tracker da 28 moduli
-  Recinzione perimetrale
-  Viabilità impianto
-  CdR Cabina di Raccolta









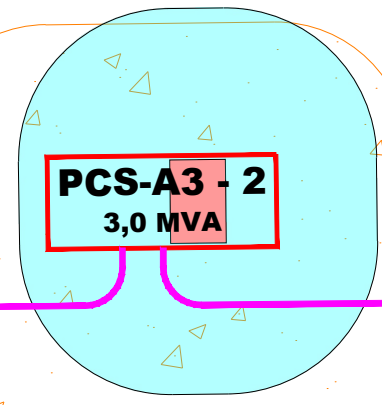

42.8


LEGENDA

-  Posizione Trasformatore
-  DPA Trasformatore PCS
4 m (tutto intorno)
-  DPA Cavidotto MT 30 kV
7 m (3,5 m a destra e sinistra dall'asse del conduttore)
-  DPA Cabina di Raccolta
3 m (tutto intorno)
-  PCS Power Center System
-  Tracker da 28 moduli
-  Recinzione perimetrale
-  Viabilità impianto









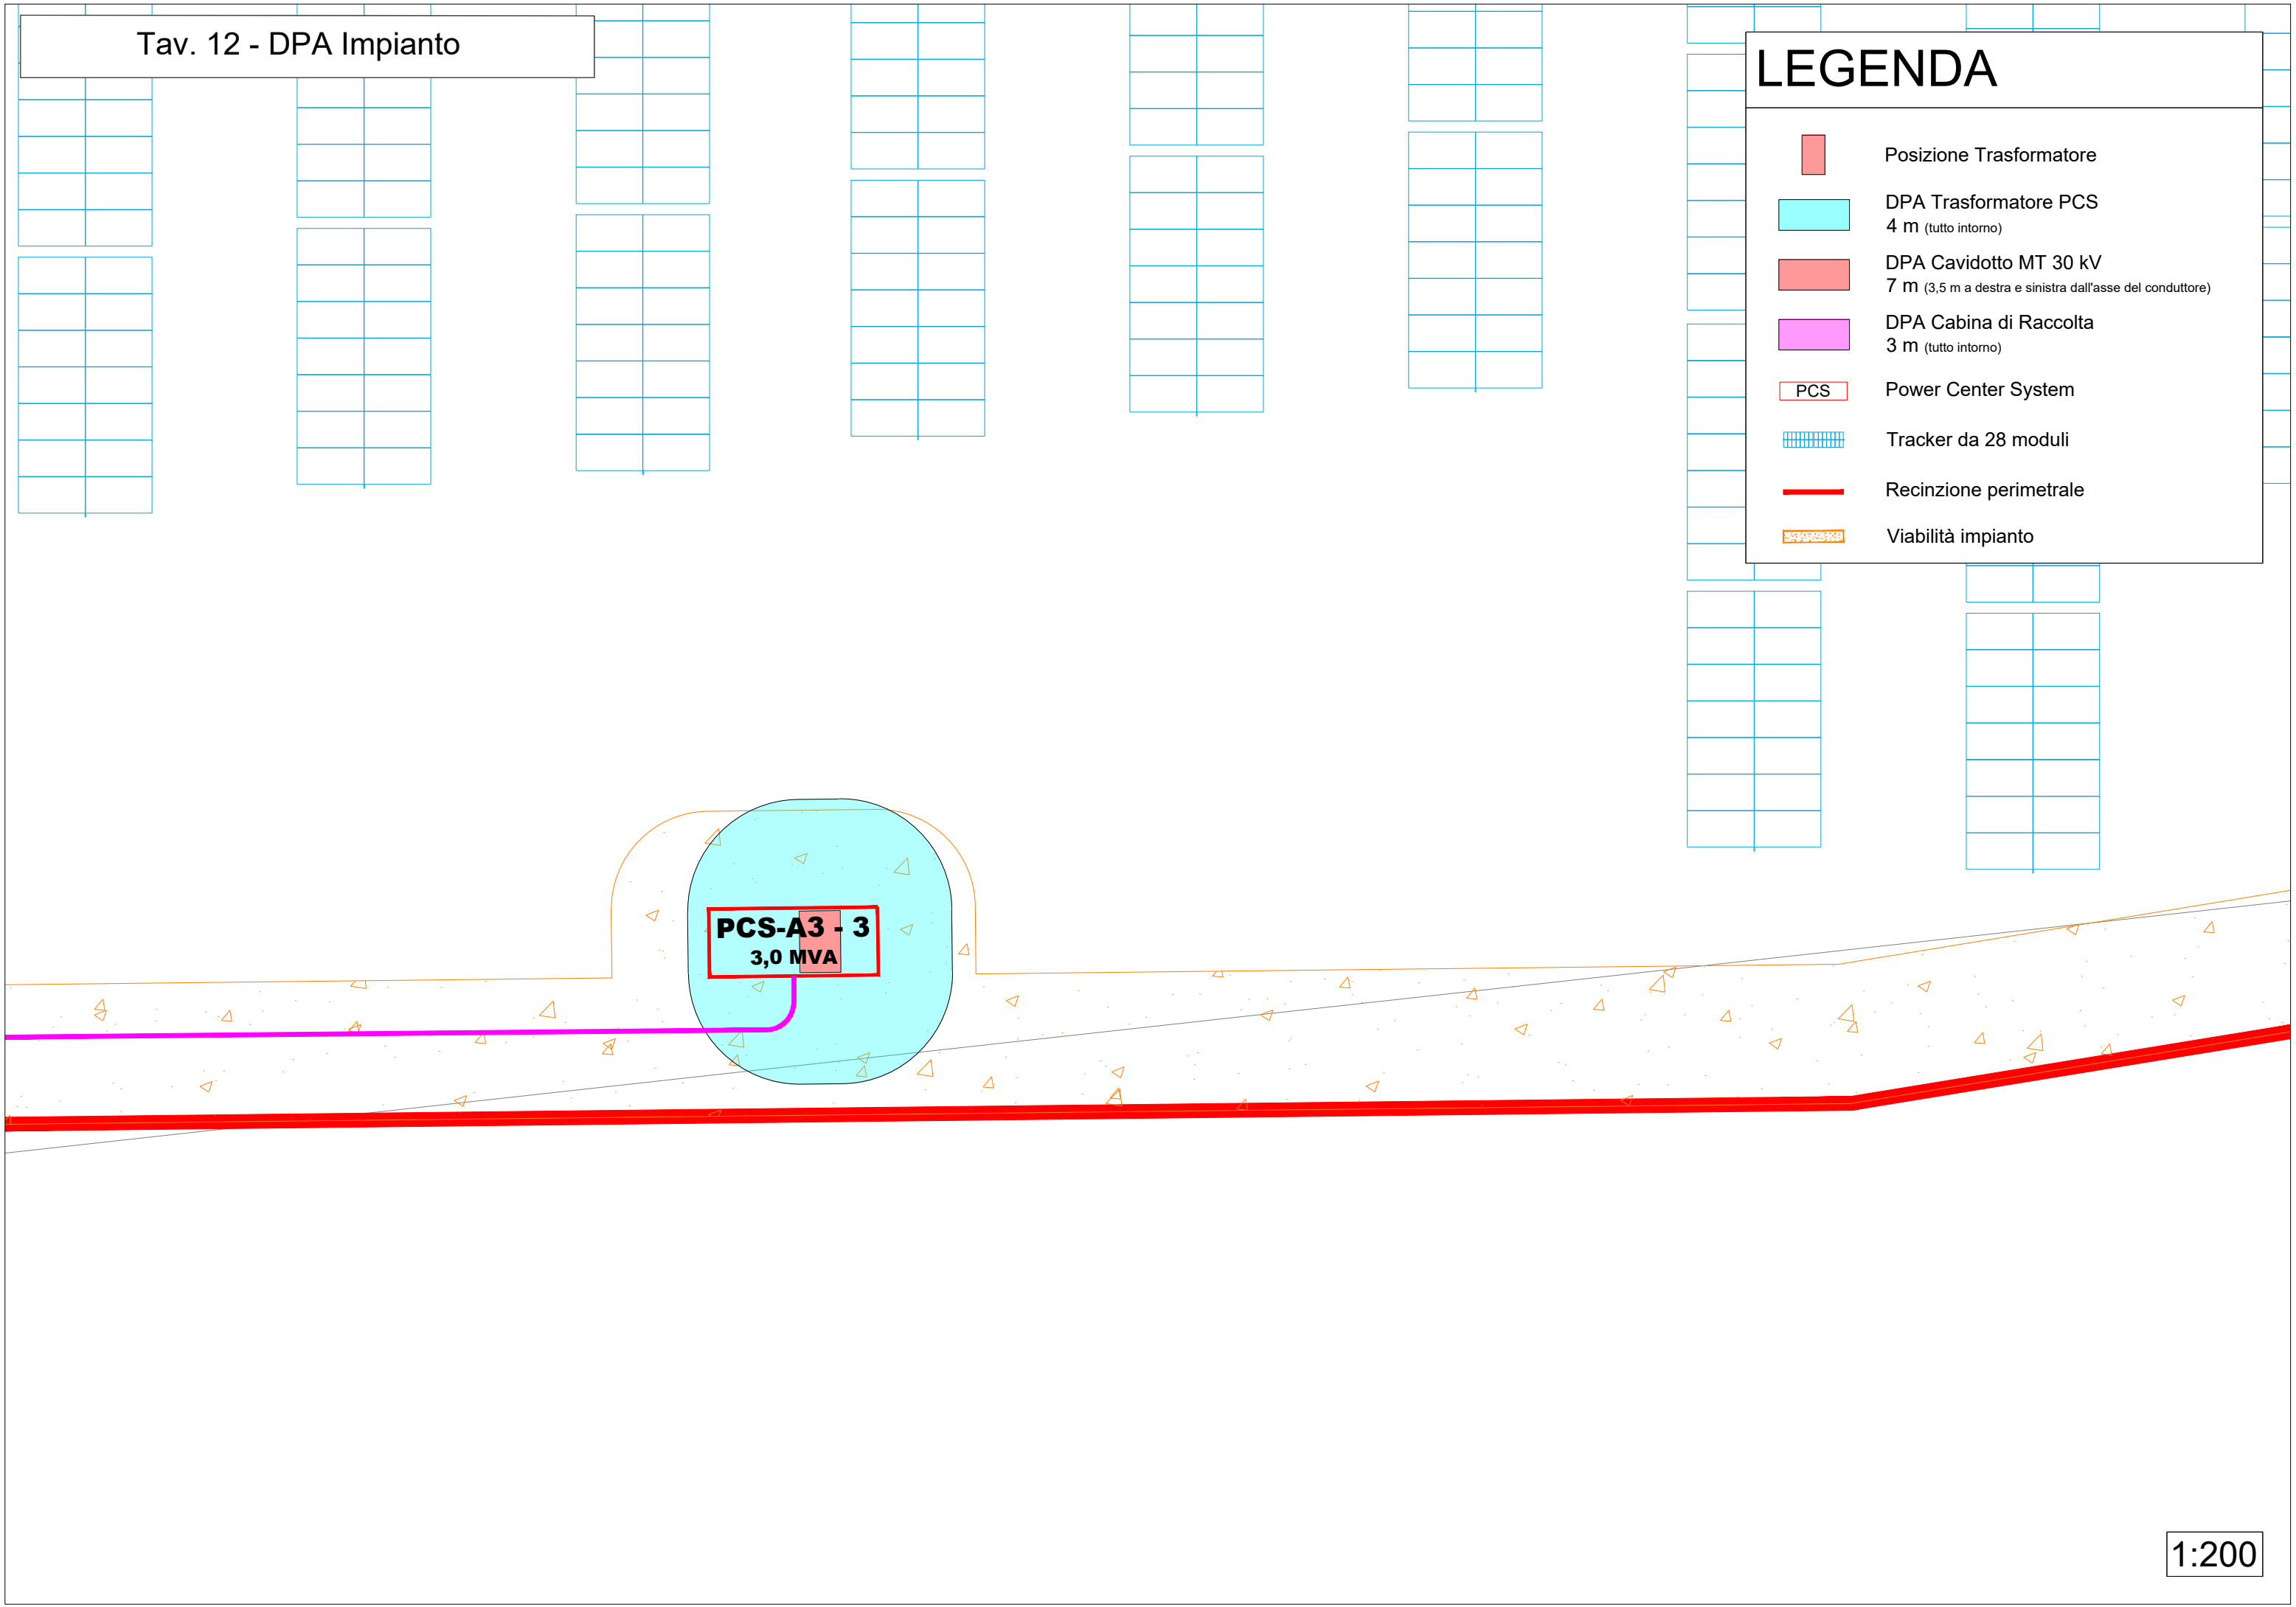


LEGENDA

-  Posizione Trasformatore
-  DPA Trasformatore PCS
4 m (tutto intorno)
-  DPA Cavidotto MT 30 kV
7 m (3,5 m a destra e sinistra dall'asse del conduttore)
-  DPA Cabina di Raccolta
3 m (tutto intorno)
-  PCS Power Center System
-  Tracker da 28 moduli
-  Recinzione perimetrale
-  Viabilità impianto









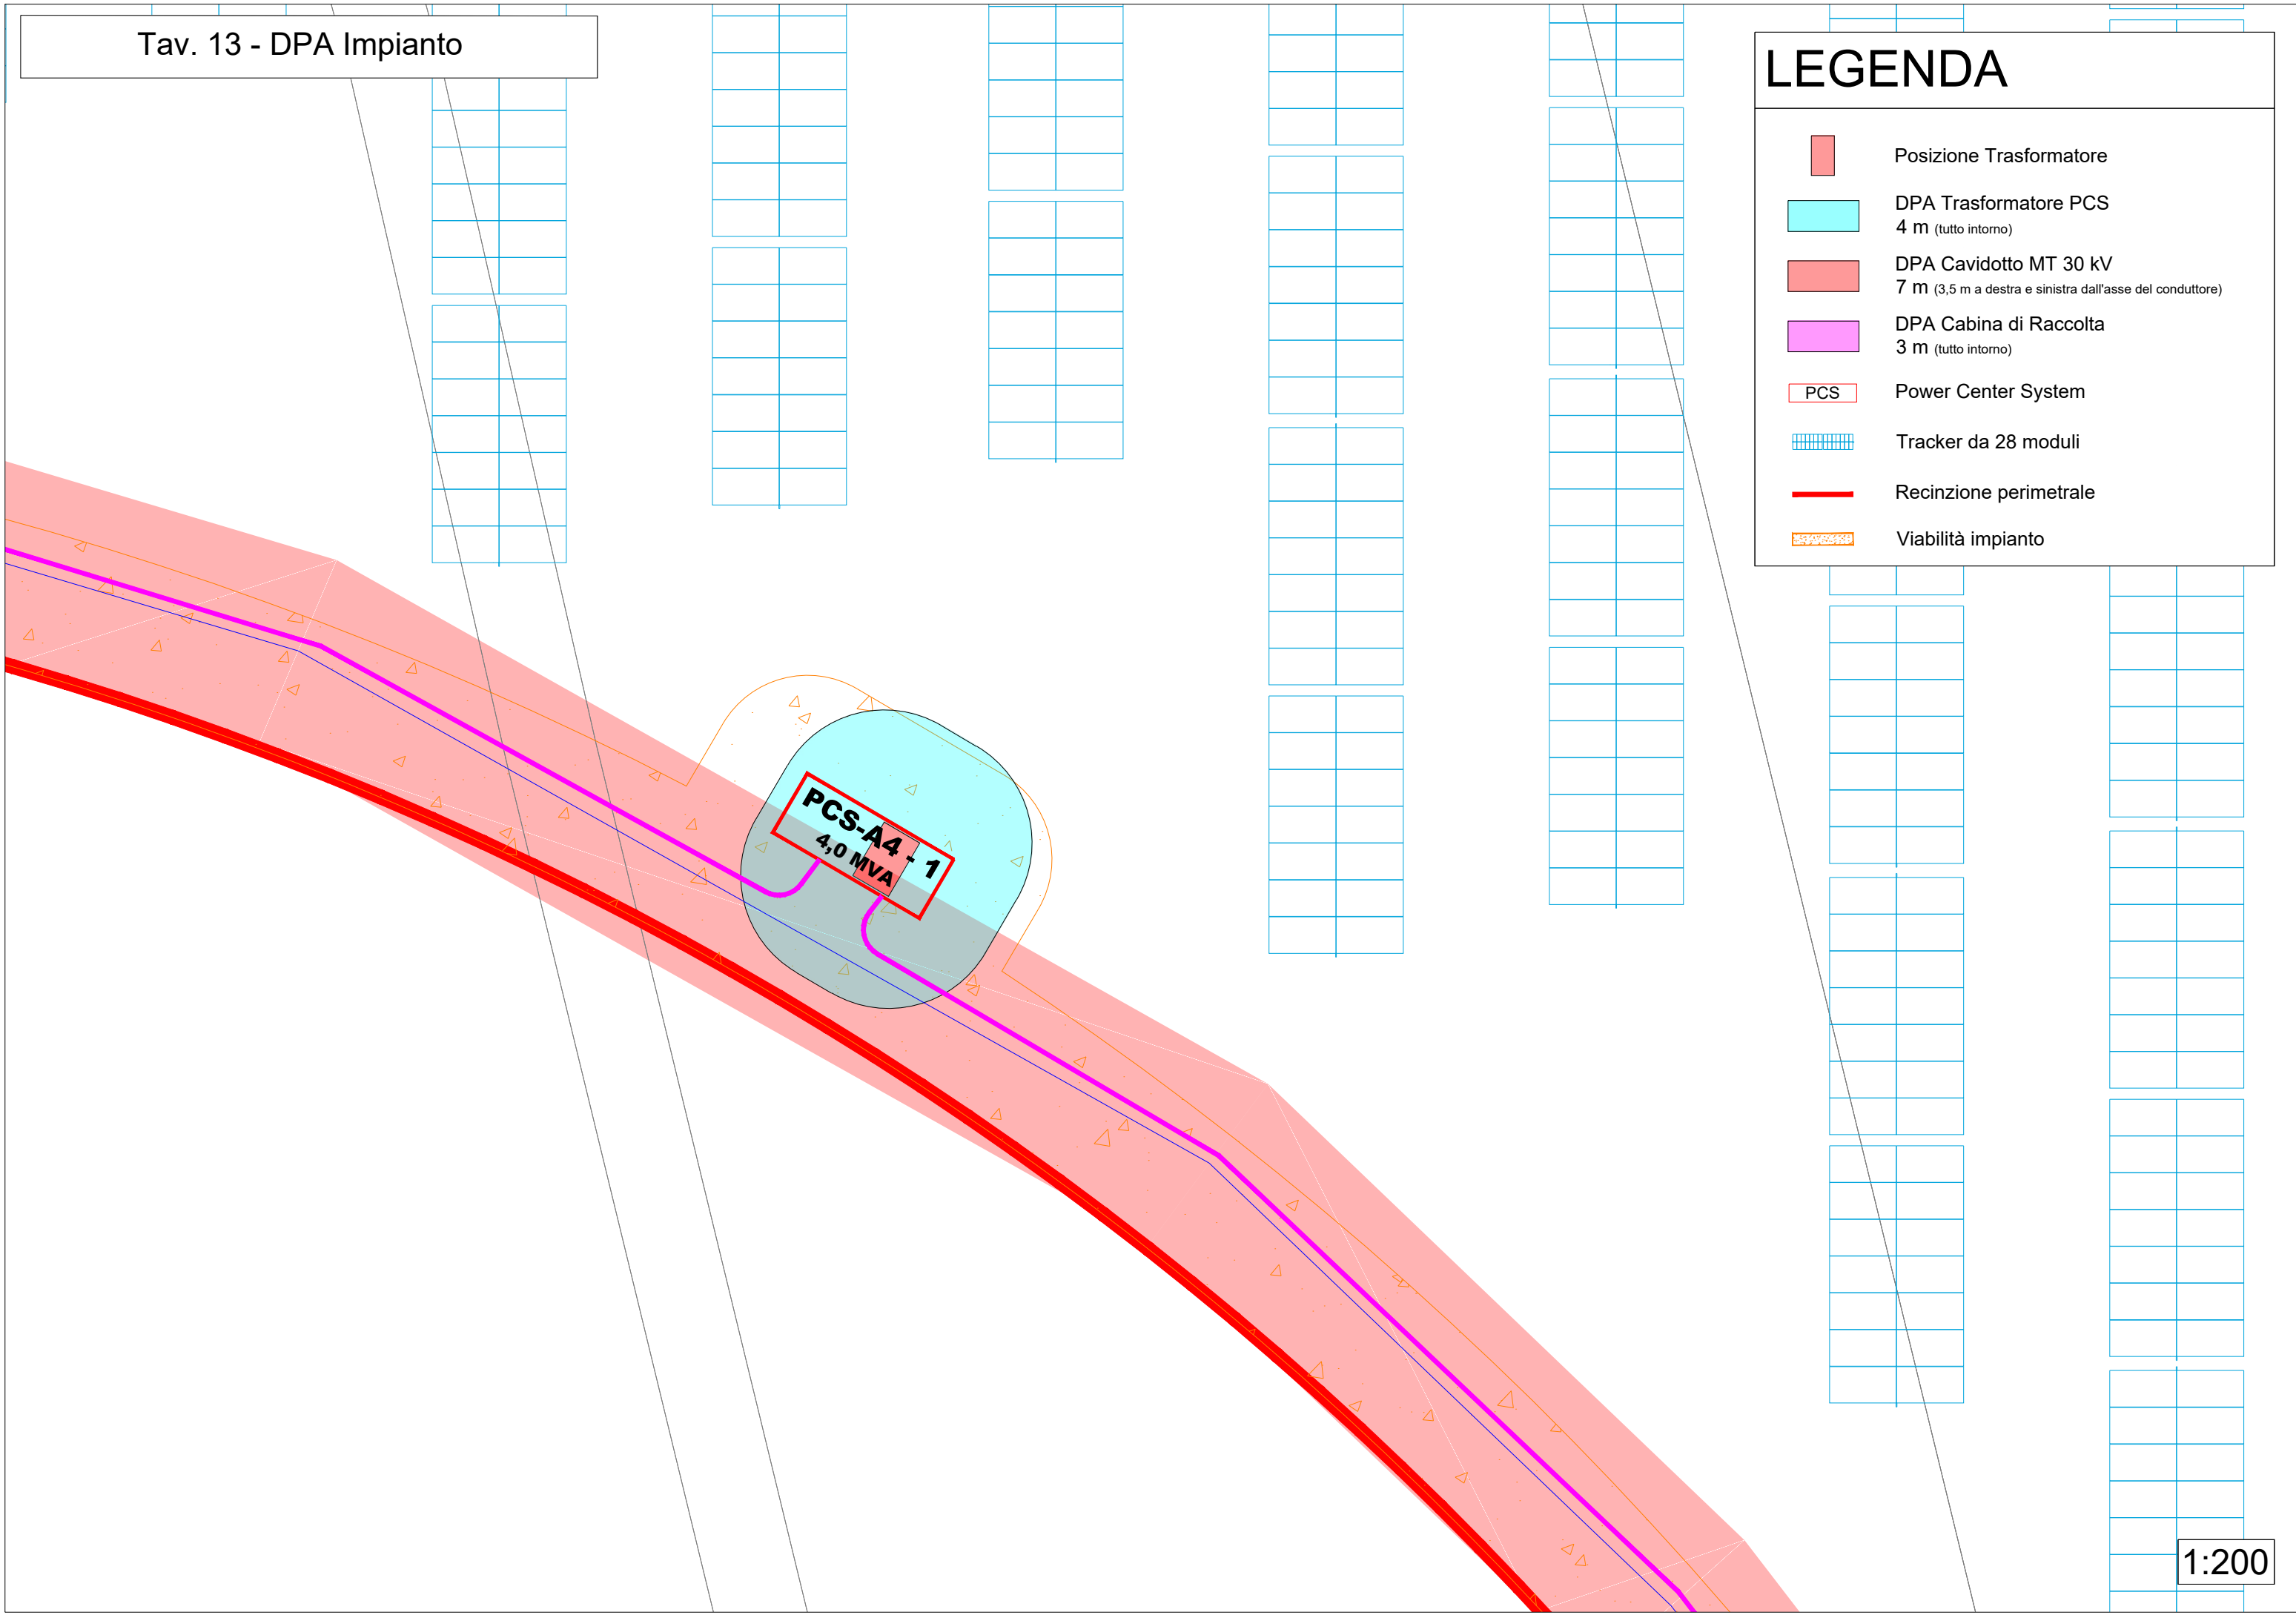

LEGENDA

-  Posizione Trasformatore
-  DPA Trasformatore PCS
4 m (tutto intorno)
-  DPA Cavidotto MT 30 kV
7 m (3,5 m a destra e sinistra dall'asse del conduttore)
-  DPA Cabina di Raccolta
3 m (tutto intorno)
-  PCS Power Center System
-  Tracker da 28 moduli
-  Recinzione perimetrale
-  Viabilità impianto



LEGENDA









-  Posizione Trasformatore
-  DPA Trasformatore PCS
4 m (tutto intorno)
-  DPA Cavidotto MT 30 kV
7 m (3,5 m a destra e sinistra dall'asse del conduttore)
-  DPA Cabina di Raccolta
3 m (tutto intorno)
-  PCS Power Center System
-  Tracker da 28 moduli
-  Recinzione perimetrale
-  Viabilità impianto


PCS-A4 - 2
4,0 MVA

PCS-A6 - 2
4,6 MVA









Comunale

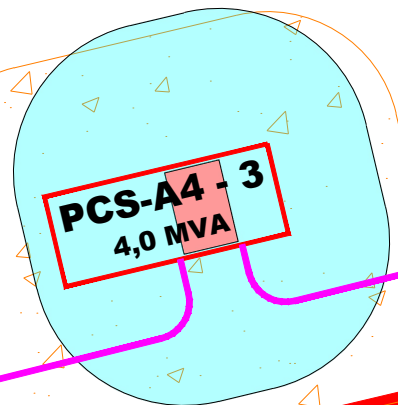
LEGENDA

-  Posizione Trasformatore
-  DPA Trasformatore PCS
4 m (tutto intorno)
-  DPA Cavidotto MT 30 kV
7 m (3,5 m a destra e sinistra dall'asse del conduttore)
-  DPA Cabina di Raccolta
3 m (tutto intorno)
-  PCS Power Center System
-  Tracker da 28 moduli
-  Recinzione perimetrale
-  Viabilità impianto









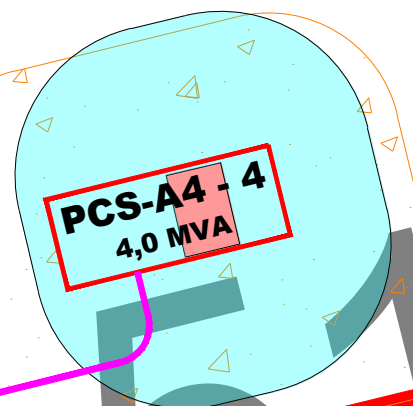

LEGENDA

-  Posizione Trasformatore
-  DPA Trasformatore PCS
4 m (tutto intorno)
-  DPA Cavidotto MT 30 kV
7 m (3,5 m a destra e sinistra dall'asse del conduttore)
-  DPA Cabina di Raccolta
3 m (tutto intorno)
-  PCS Power Center System
-  Tracker da 28 moduli
-  Recinzione perimetrale
-  Viabilità impianto



N.51









LEGENDA


-  Posizione Trasformatore
-  DPA Trasformatore PCS
4 m (tutto intorno)
-  DPA Cavidotto MT 30 kV
7 m (3,5 m a destra e sinistra dall'asse del conduttore)
-  DPA Cabina di Raccolta
3 m (tutto intorno)
-  PCS Power Center System
-  Tracker da 28 moduli
-  Recinzione perimetrale
-  Viabilità impianto

PCS-A4 - 5
4,0 MVA







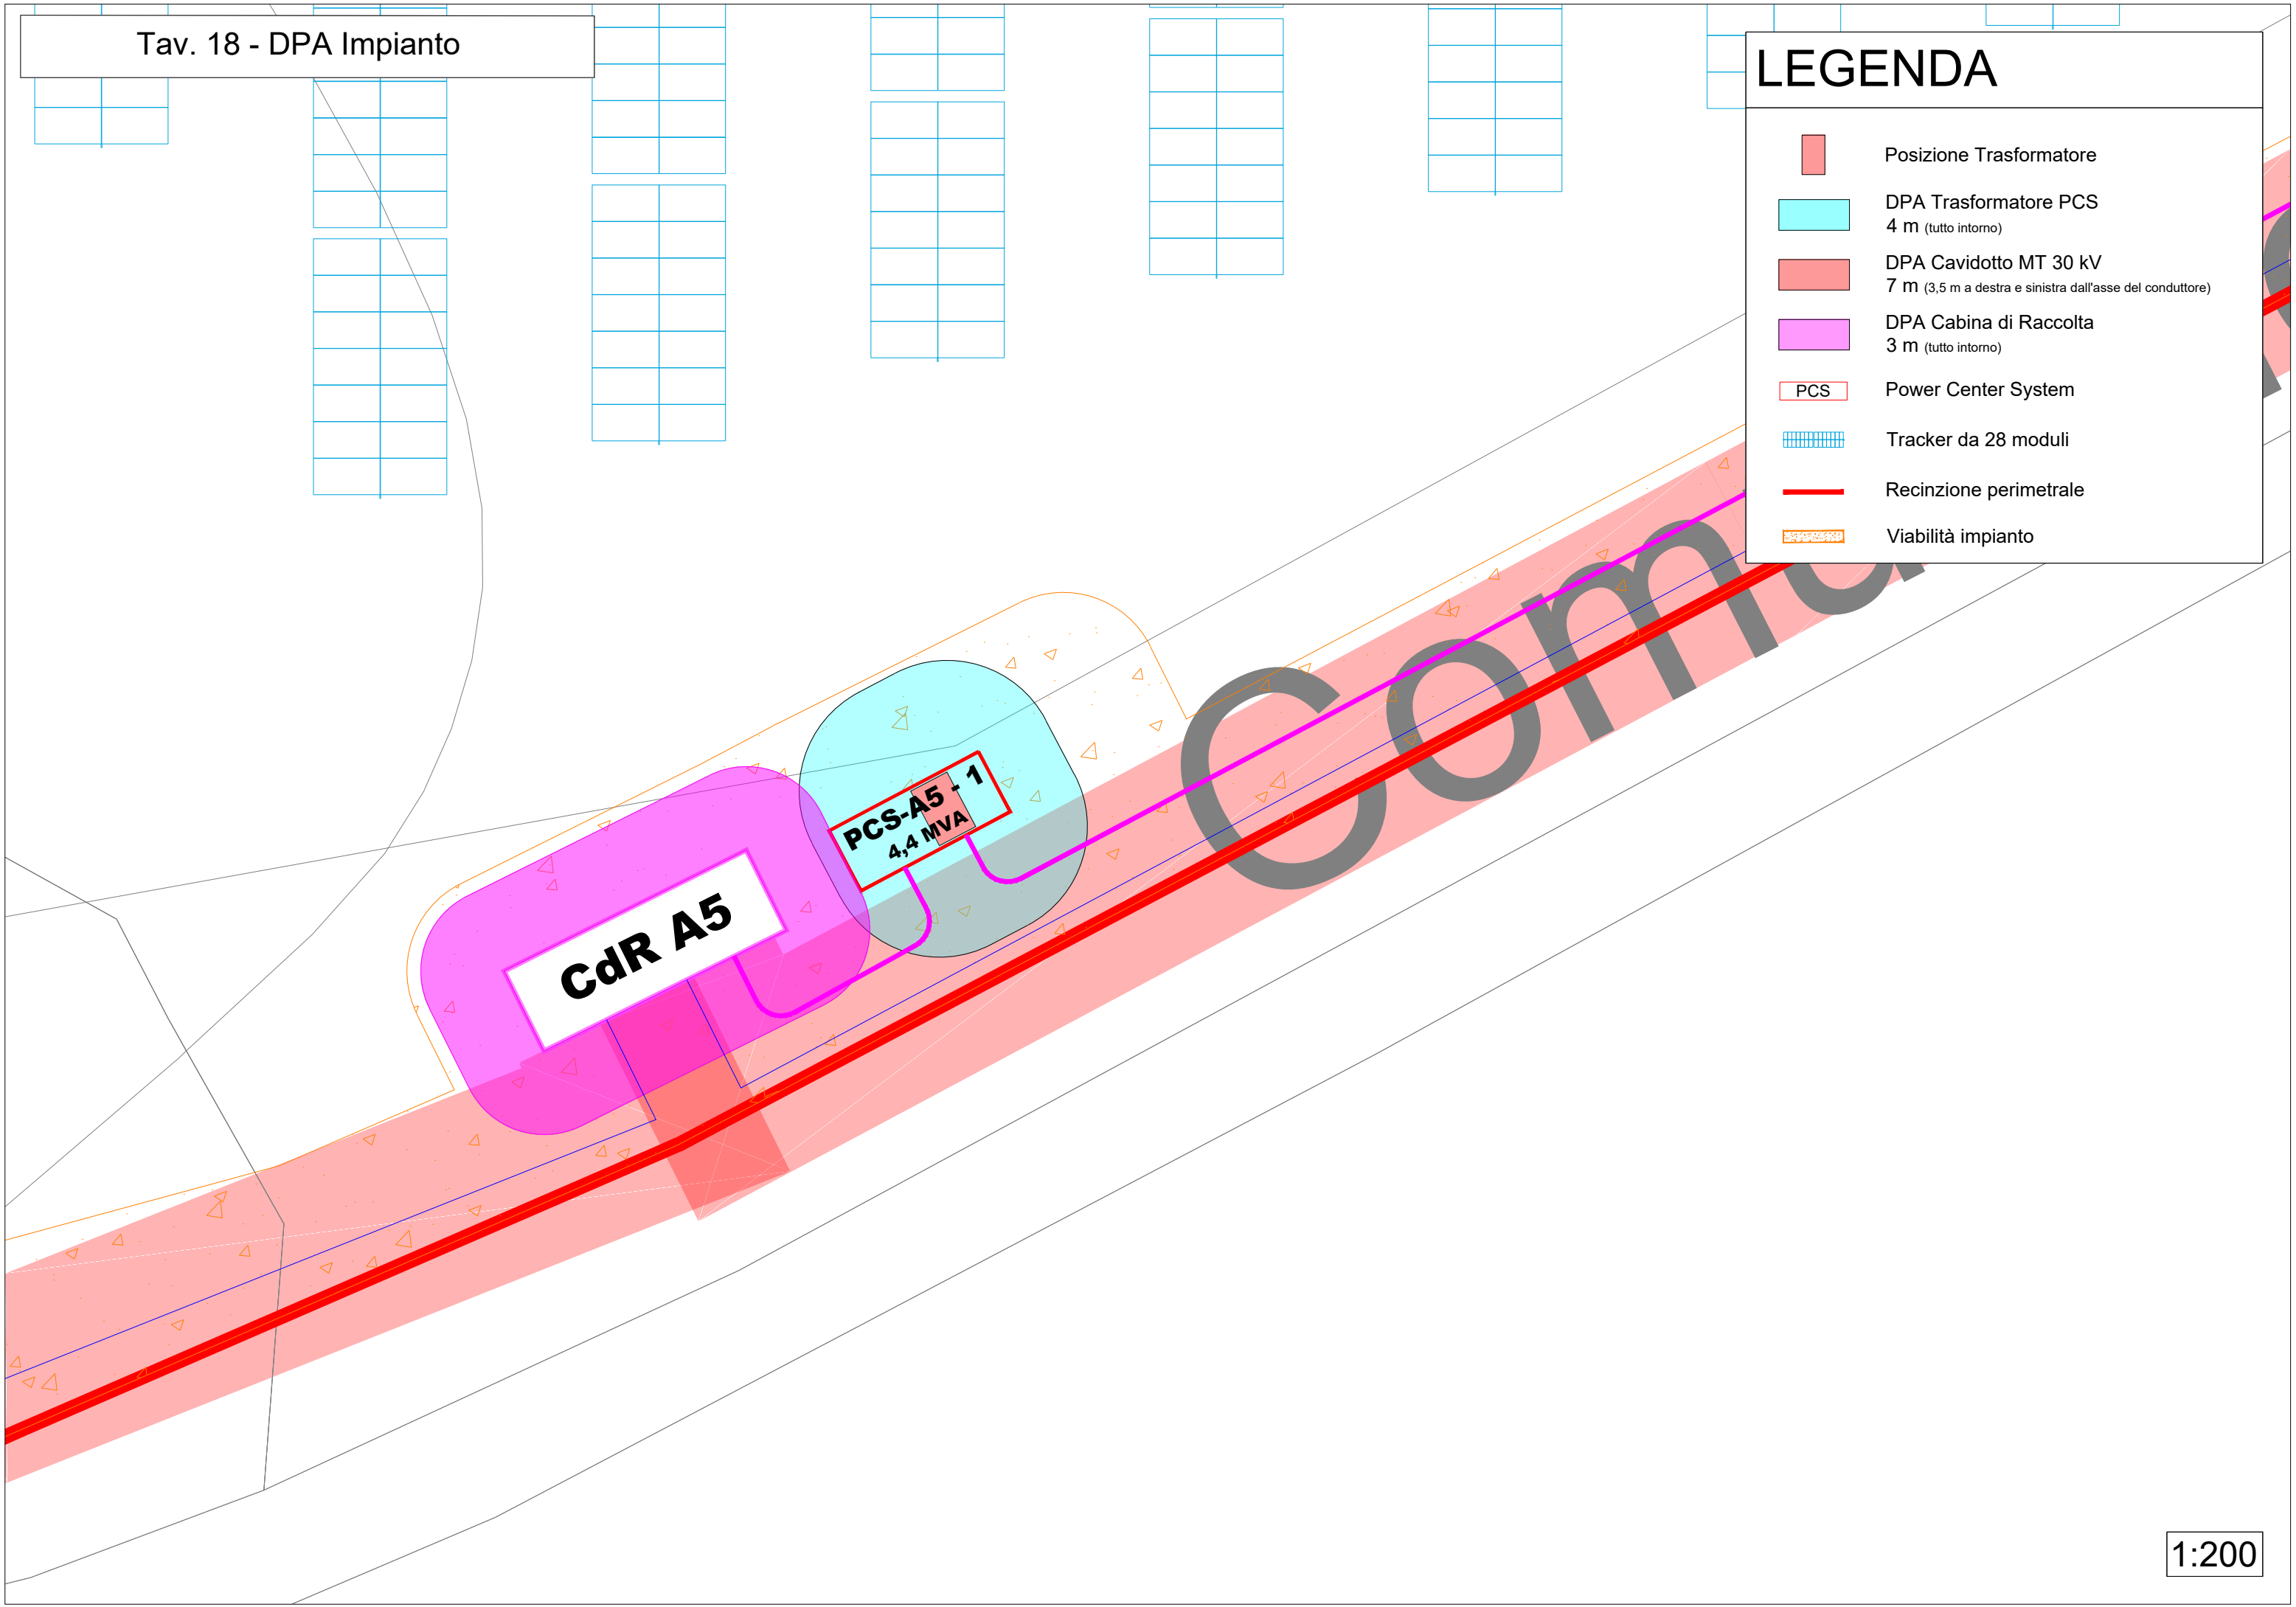

41.6


LEGENDA

-  Posizione Trasformatore
-  DPA Trasformatore PCS
4 m (tutto intorno)
-  DPA Cavidotto MT 30 kV
7 m (3,5 m a destra e sinistra dall'asse del conduttore)
-  DPA Cabina di Raccolta
3 m (tutto intorno)
-  PCS Power Center System
-  Tracker da 28 moduli
-  Recinzione perimetrale
-  Viabilità impianto








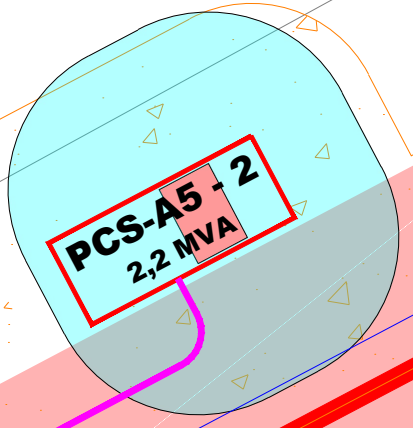



LEGENDA

-  Posizione Trasformatore
-  DPA Trasformatore PCS
4 m (tutto intorno)
-  DPA Cavidotto MT 30 kV
7 m (3,5 m a destra e sinistra dall'asse del conduttore)
-  DPA Cabina di Raccolta
3 m (tutto intorno)
-  PCS Power Center System
-  Tracker da 28 moduli
-  Recinzione perimetrale
-  Viabilità impianto



LEGENDA

-  Posizione Trasformatore
-  DPA Trasformatore PCS
4 m (tutto intorno)
-  DPA Cavidotto MT 30 kV
7 m (3,5 m a destra e sinistra dall'asse del conduttore)
-  DPA Cabina di Raccolta
3 m (tutto intorno)
-  PCS Power Center System
-  Tracker da 28 moduli
-  Recinzione perimetrale
-  Viabilità impianto
-  CdR Cabina di Raccolta









F.3

CdR A4

PCS-A6 - 1
4,6 MVA

CdR A6









LEGENDA


-  Posizione Trasformatore
-  DPA Trasformatore PCS
4 m (tutto intorno)
-  DPA Cavidotto MT 30 kV
7 m (3,5 m a destra e sinistra dall'asse del conduttore)
-  DPA Cabina di Raccolta
3 m (tutto intorno)
-  PCS Power Center System
-  Tracker da 28 moduli
-  Recinzione perimetrale
-  Viabilità impianto

PCS-A4 - 2
4,0 MVA







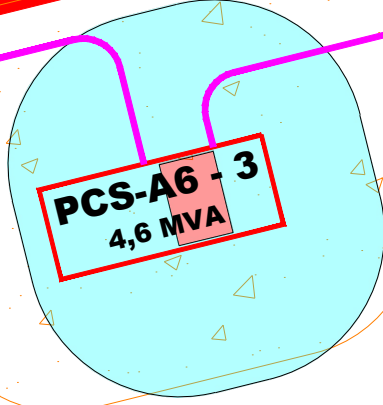

PCS-A6 - 2
4,6 MVA


LEGENDA

-  Posizione Trasformatore
-  DPA Trasformatore PCS
4 m (tutto intorno)
-  DPA Cavidotto MT 30 kV
7 m (3,5 m a destra e sinistra dall'asse del conduttore)
-  DPA Cabina di Raccolta
3 m (tutto intorno)
-  PCS Power Center System
-  Tracker da 28 moduli
-  Recinzione perimetrale
-  Viabilità impianto









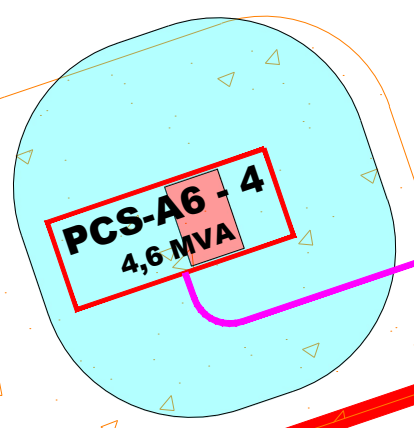

LEGENDA


-  Posizione Trasformatore
-  DPA Trasformatore PCS
4 m (tutto intorno)
-  DPA Cavidotto MT 30 kV
7 m (3,5 m a destra e sinistra dall'asse del conduttore)
-  DPA Cabina di Raccolta
3 m (tutto intorno)
-  PCS Power Center System
-  Tracker da 28 moduli
-  Recinzione perimetrale
-  Viabilità impianto









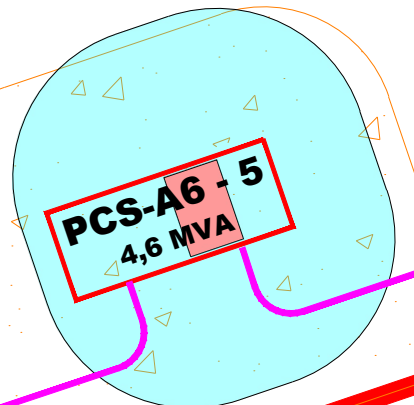

47.3


LEGENDA

-  Posizione Trasformatore
-  DPA Trasformatore PCS
4 m (tutto intorno)
-  DPA Cavidotto MT 30 kV
7 m (3,5 m a destra e sinistra dall'asse del conduttore)
-  DPA Cabina di Raccolta
3 m (tutto intorno)
-  PCS Power Center System
-  Tracker da 28 moduli
-  Recinzione perimetrale
-  Viabilità impianto








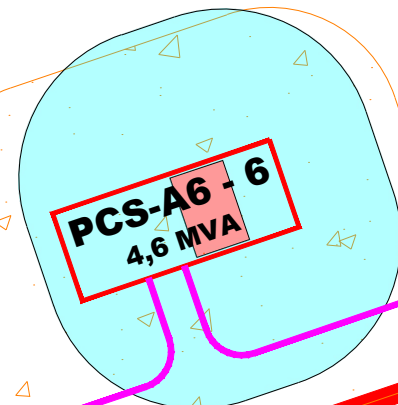


LEGENDA


-  Posizione Trasformatore
-  DPA Trasformatore PCS
4 m (tutto intorno)
-  DPA Cavidotto MT 30 kV
7 m (3,5 m a destra e sinistra dall'asse del conduttore)
-  DPA Cabina di Raccolta
3 m (tutto intorno)
-  PCS Power Center System
-  Tracker da 28 moduli
-  Recinzione perimetrale
-  Viabilità impianto



7.4







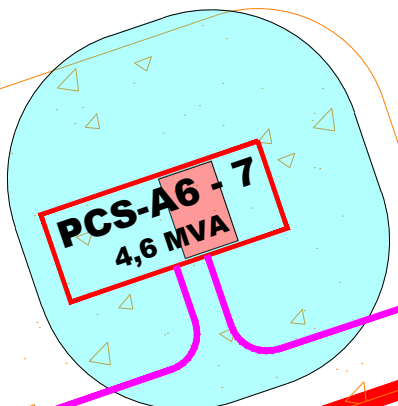

LEGENDA

-  Posizione Trasformatore
-  DPA Trasformatore PCS
4 m (tutto intorno)
-  DPA Cavidotto MT 30 kV
7 m (3,5 m a destra e sinistra dall'asse del conduttore)
-  DPA Cabina di Raccolta
3 m (tutto intorno)
-  PCS Power Center System
-  Tracker da 28 moduli
-  Recinzione perimetrale
-  Viabilità impianto



46.6









LEGENDA

-  Posizione Trasformatore
-  DPA Trasformatore PCS
4 m (tutto intorno)
-  DPA Cavidotto MT 30 kV
7 m (3,5 m a destra e sinistra dall'asse del conduttore)
-  DPA Cabina di Raccolta
3 m (tutto intorno)
-  PCS Power Center System
-  Tracker da 28 moduli
-  Recinzione perimetrale
-  Viabilità impianto



PCS-A6 - 8
2,0 MVA

6.6






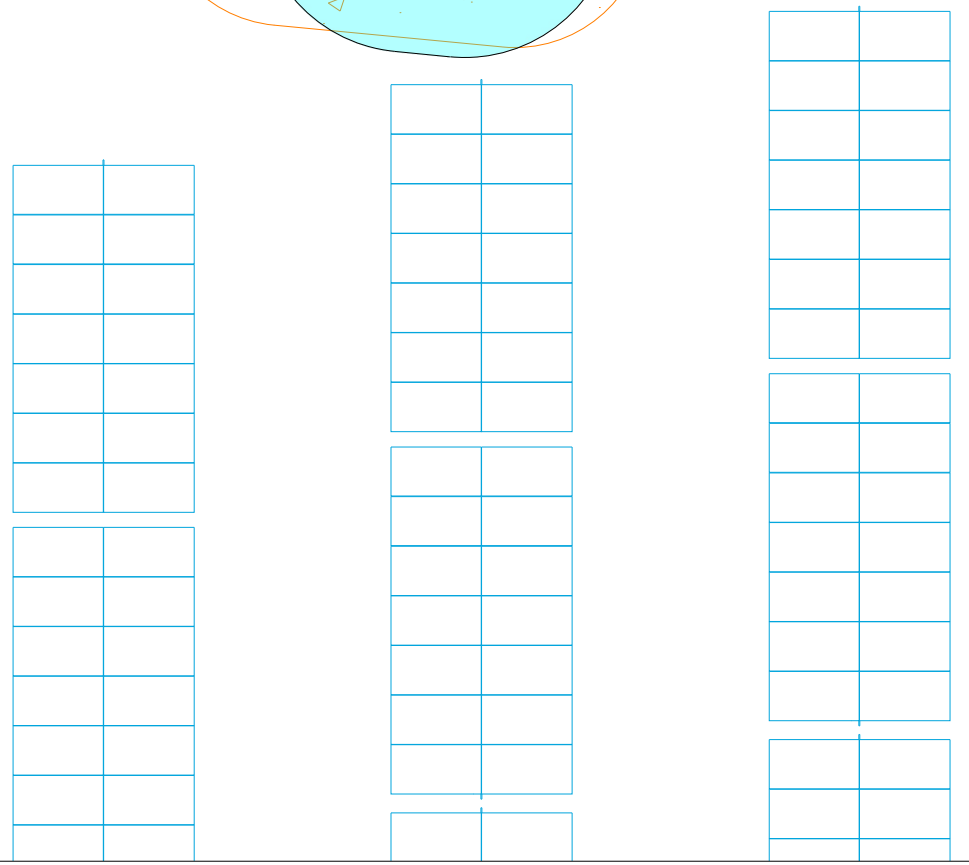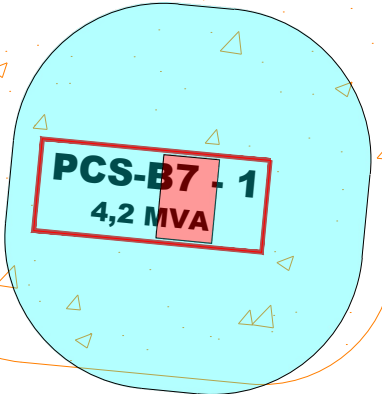


LEGENDA


-  Posizione Trasformatore
-  DPA Trasformatore PCS
4 m (tutto intorno)
-  DPA Cavidotto MT 30 kV
7 m (3,5 m a destra e sinistra dall'asse del conduttore)
-  DPA Cabina di Raccolta
3 m (tutto intorno)
-  PCS Power Center System
-  Tracker da 28 moduli
-  Recinzione perimetrale
-  Viabilità impianto

9









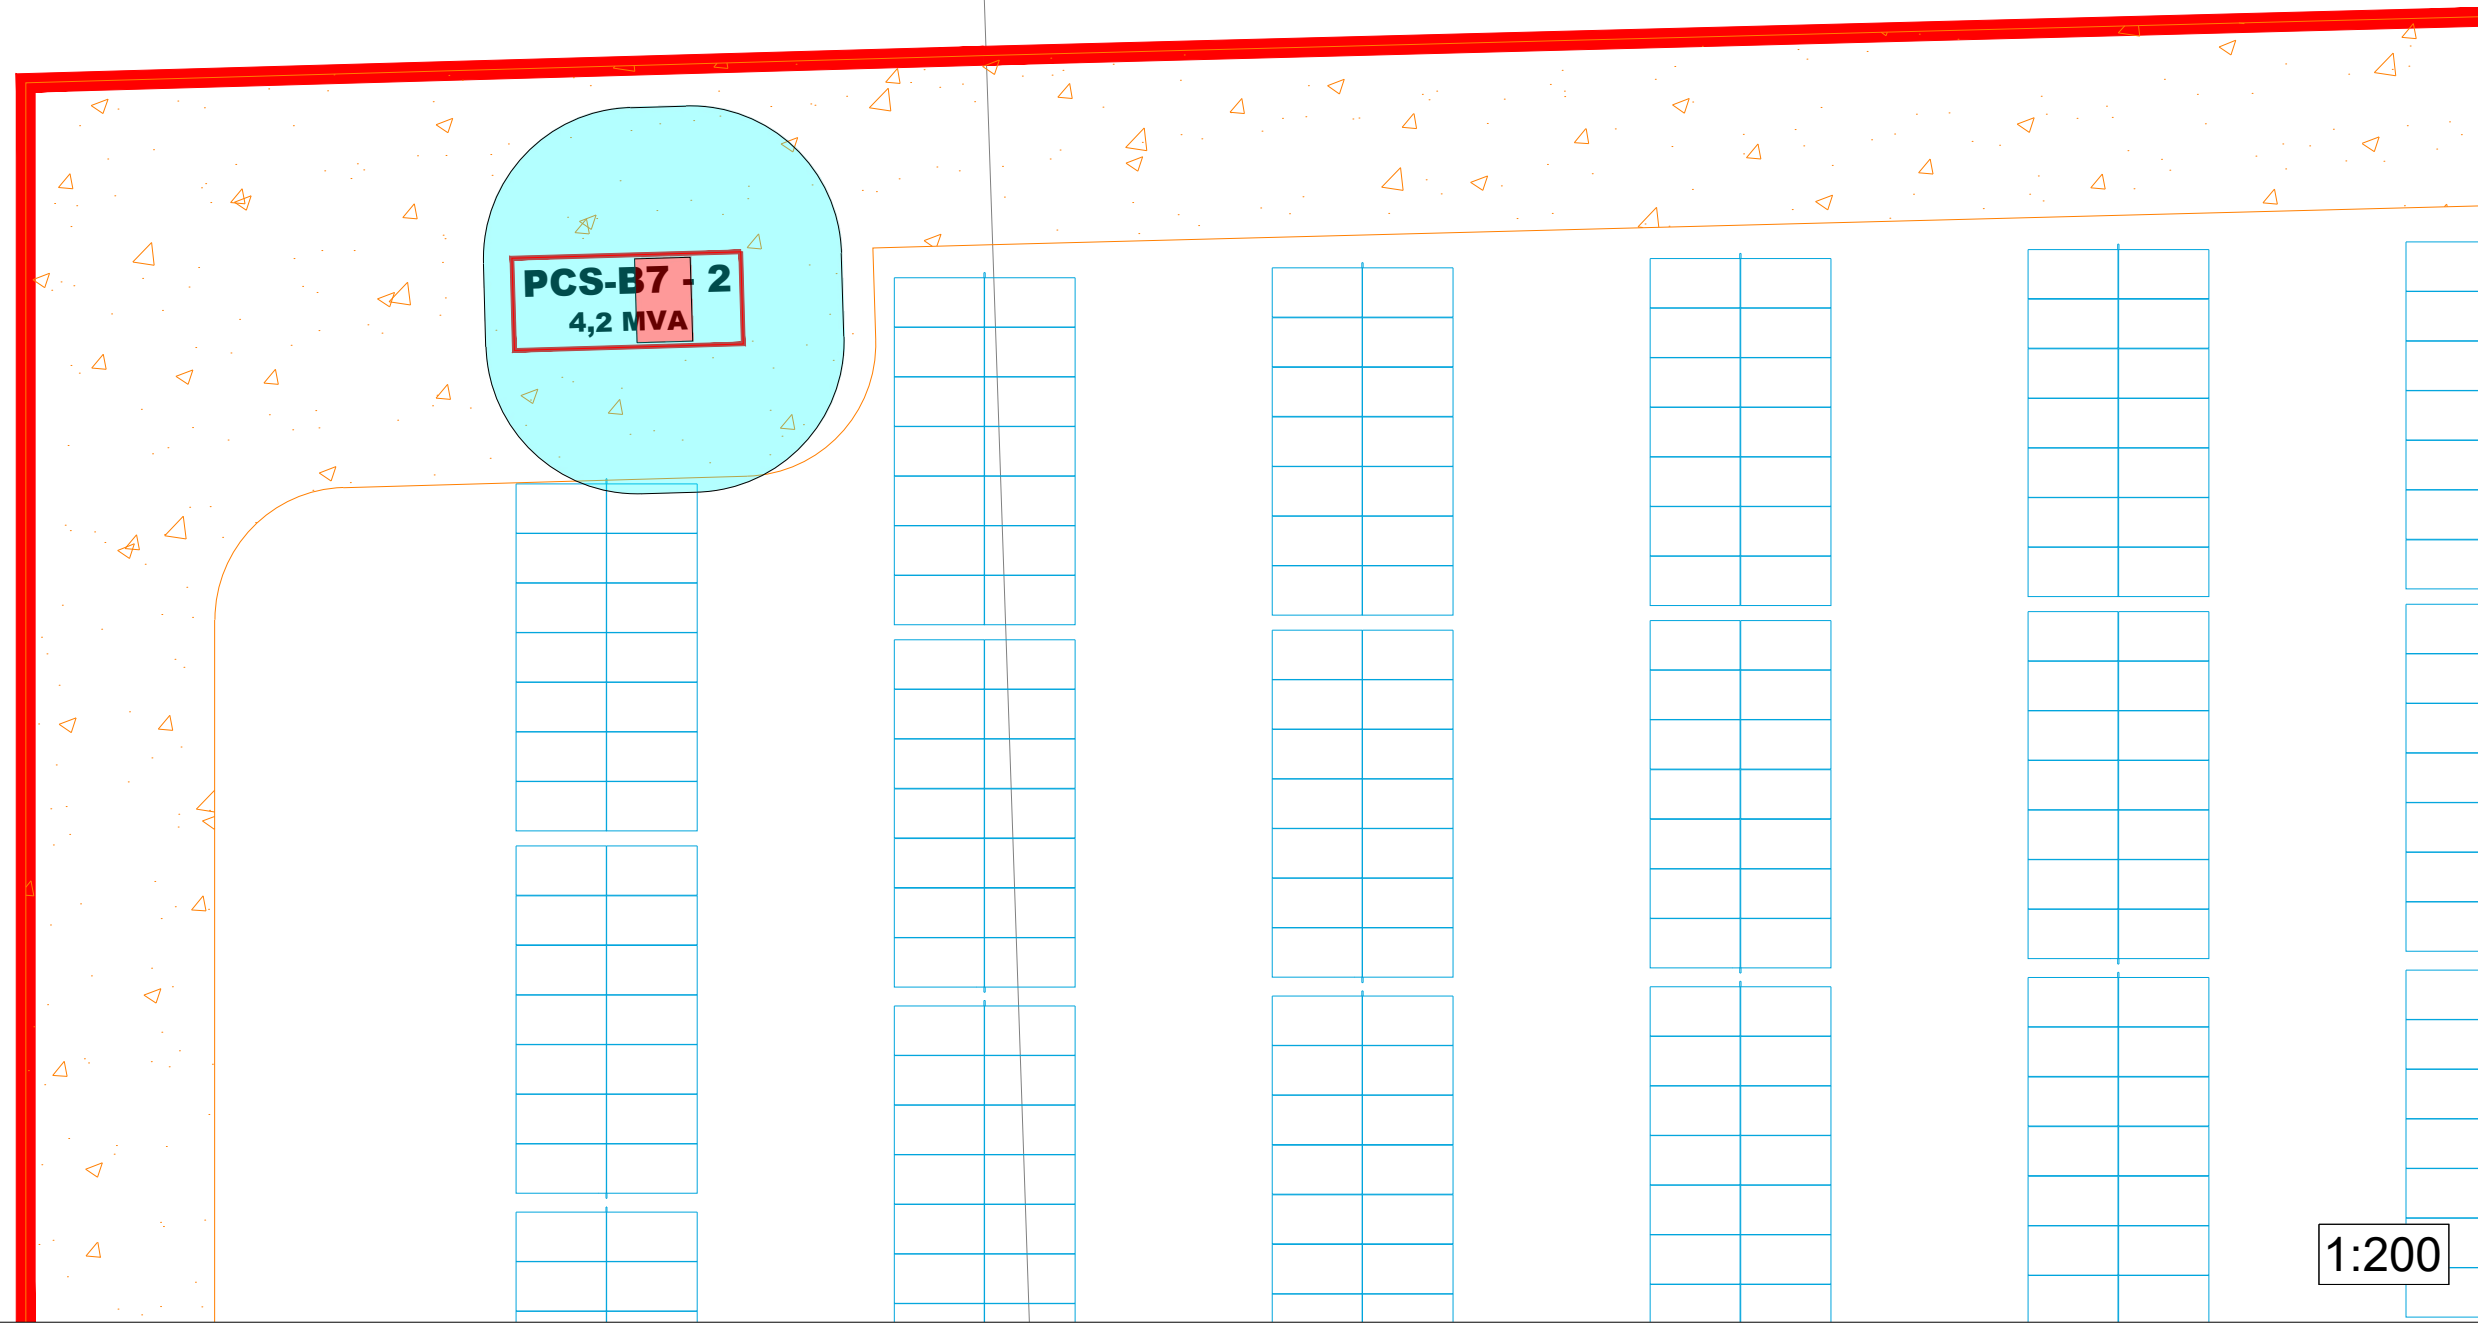


LEGENDA

-  Posizione Trasformatore
-  DPA Trasformatore PCS
4 m (tutto intorno)
-  DPA Cavidotto MT 30 kV
7 m (3,5 m a destra e sinistra dall'asse del conduttore)
-  DPA Cabina di Raccolta
3 m (tutto intorno)
-  PCS Power Center System
-  Tracker da 28 moduli
-  Recinzione perimetrale
-  Viabilità impianto









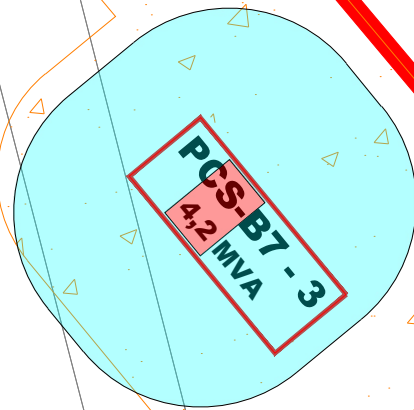


LEGENDA

-  Posizione Trasformatore
-  DPA Trasformatore PCS
4 m (tutto intorno)
-  DPA Cavidotto MT 30 kV
7 m (3,5 m a destra e sinistra dall'asse del conduttore)
-  DPA Cabina di Raccolta
3 m (tutto intorno)
-  PCS Power Center System
-  Tracker da 28 moduli
-  Recinzione perimetrale
-  Viabilità impianto








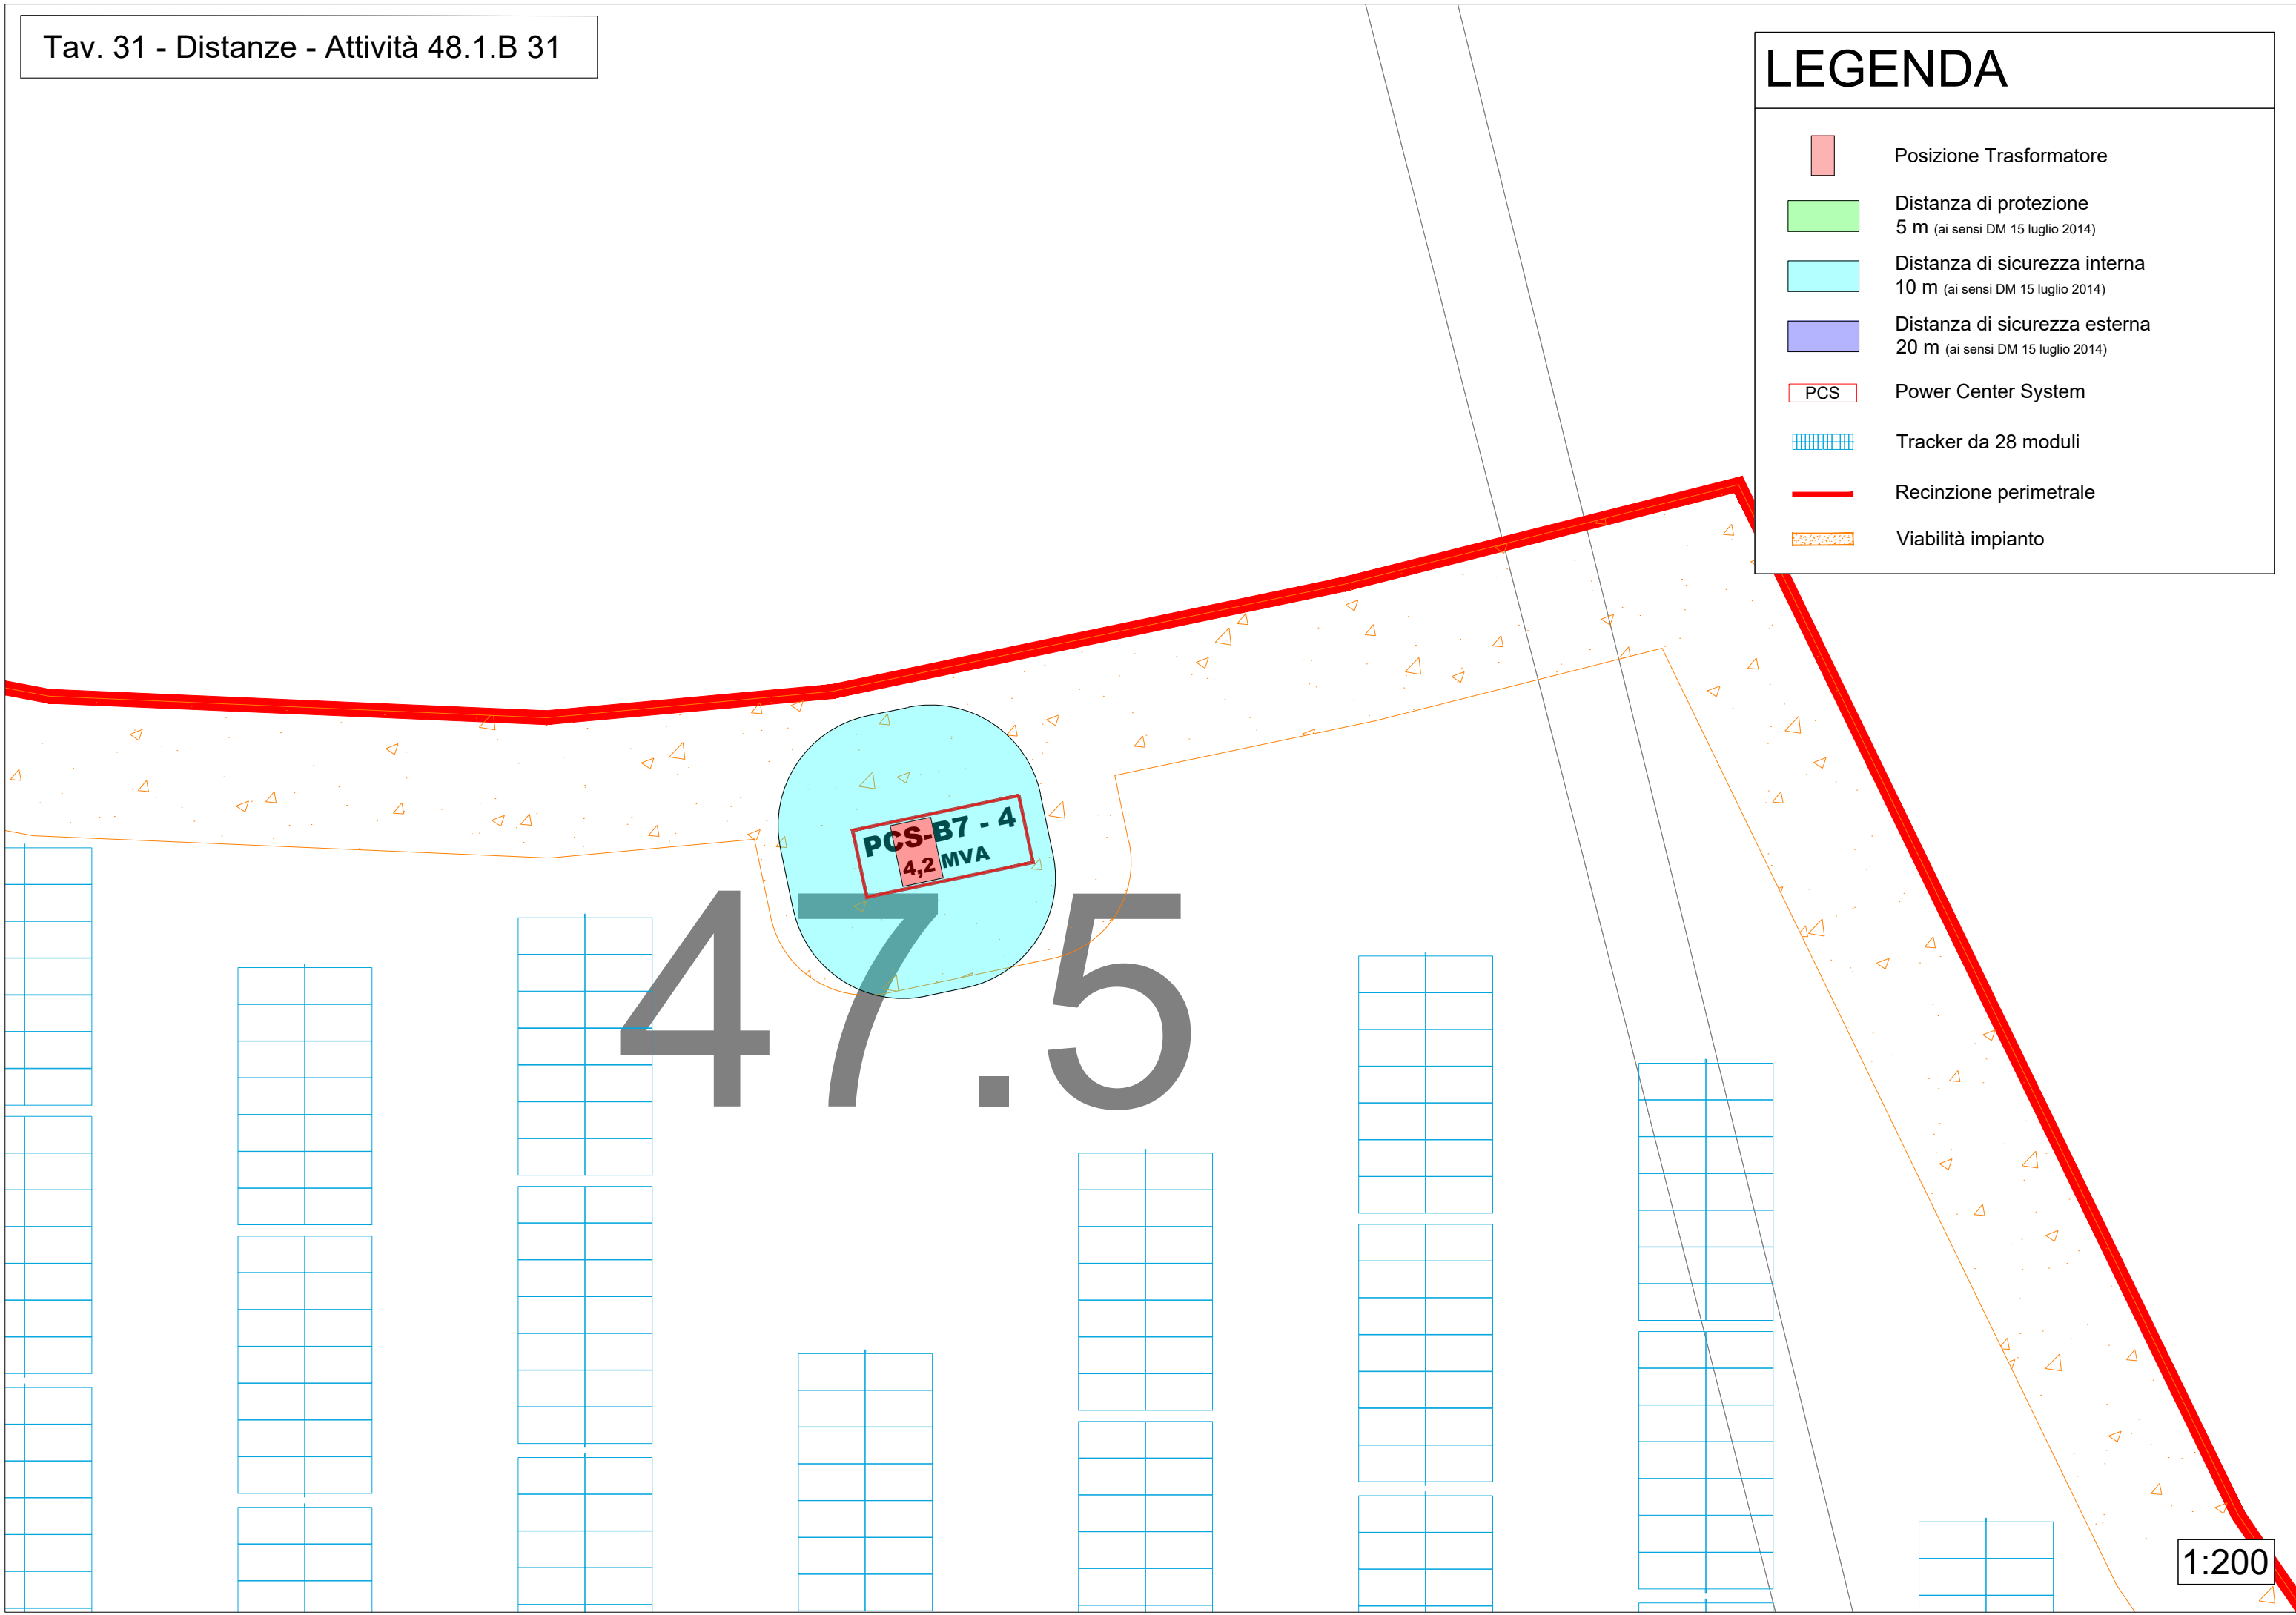


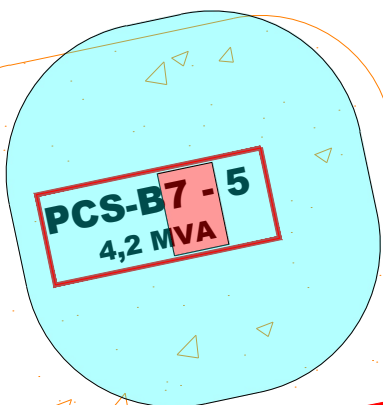
LEGENDA

-  Posizione Trasformatore
-  Distanza di protezione
5 m (ai sensi DM 15 luglio 2014)
-  Distanza di sicurezza interna
10 m (ai sensi DM 15 luglio 2014)
-  Distanza di sicurezza esterna
20 m (ai sensi DM 15 luglio 2014)
-  PCS Power Center System
-  Tracker da 28 moduli
-  Recinzione perimetrale
-  Viabilità impianto












LEGENDA


-  Posizione Trasformatore
-  DPA Trasformatore PCS
4 m (tutto intorno)
-  DPA Cavidotto MT 30 kV
7 m (3,5 m a destra e sinistra dall'asse del conduttore)
-  DPA Cabina di Raccolta
3 m (tutto intorno)
-  PCS Power Center System
-  Tracker da 28 moduli
-  Recinzione perimetrale
-  Viabilità impianto









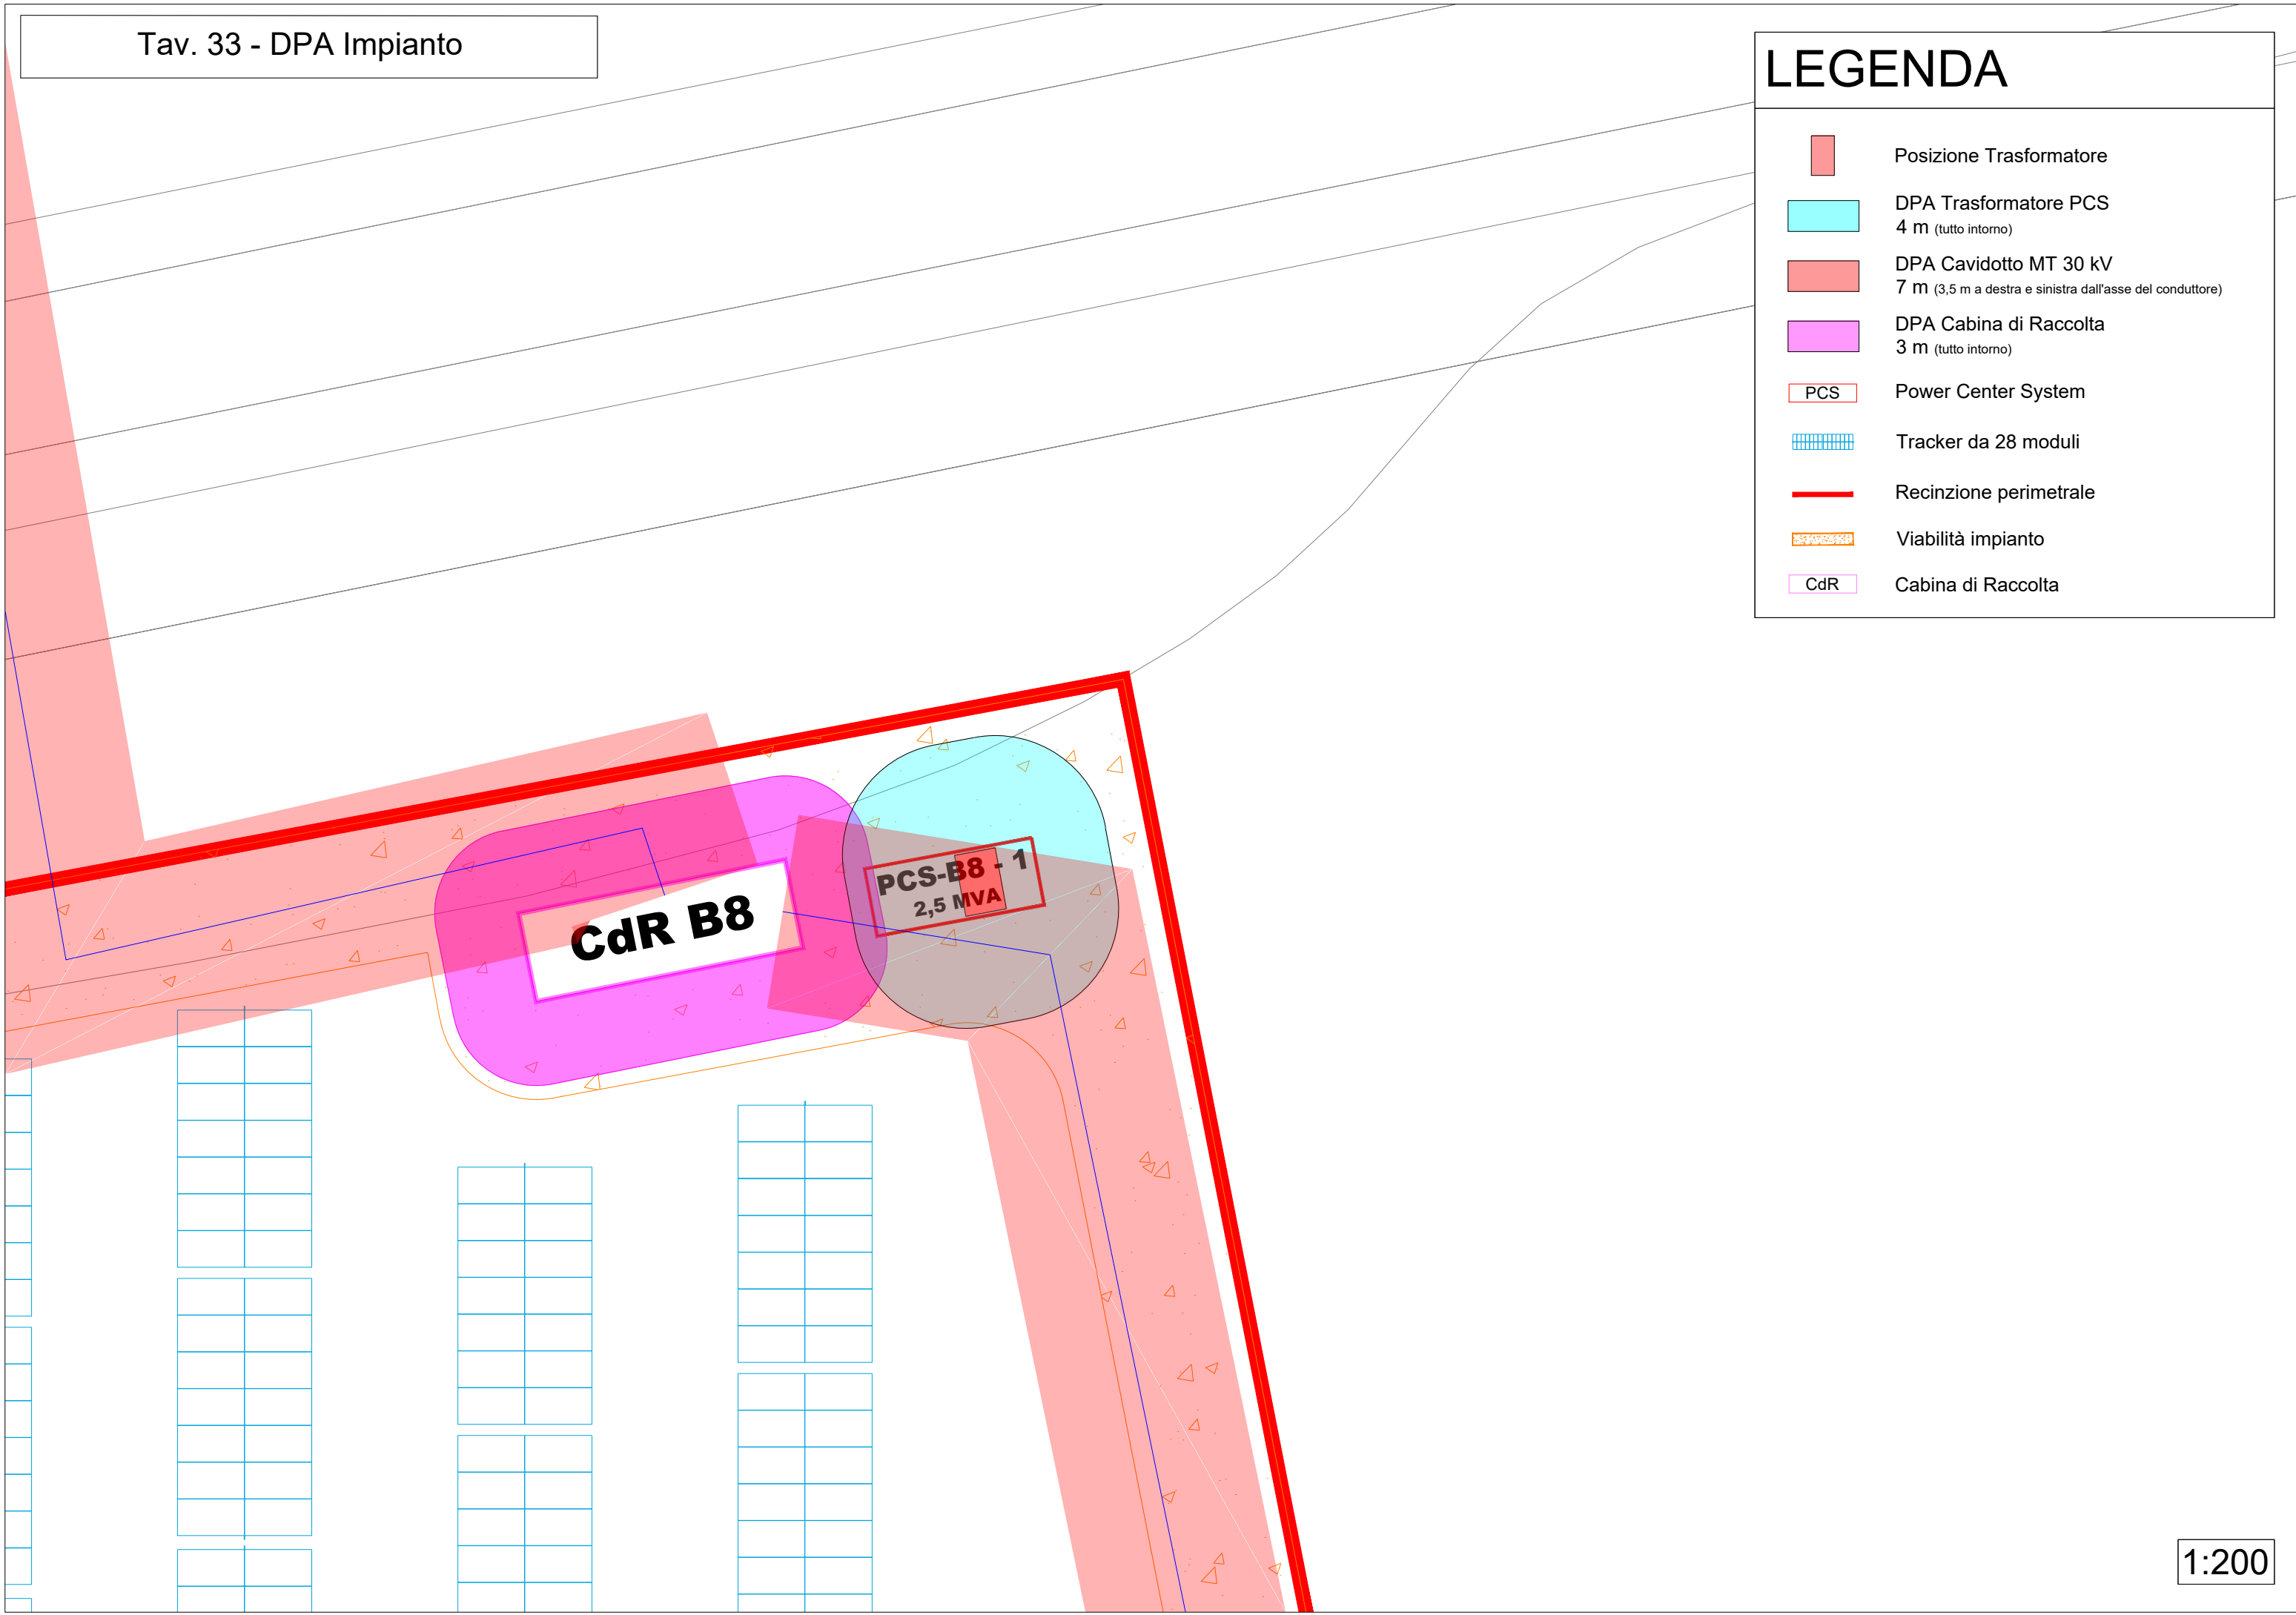

50.6


LEGENDA

-  Posizione Trasformatore
-  DPA Trasformatore PCS
4 m (tutto intorno)
-  DPA Cavidotto MT 30 kV
7 m (3,5 m a destra e sinistra dall'asse del conduttore)
-  DPA Cabina di Raccolta
3 m (tutto intorno)
-  PCS Power Center System
-  Tracker da 28 moduli
-  Recinzione perimetrale
-  Viabilità impianto
-  CdR Cabina di Raccolta








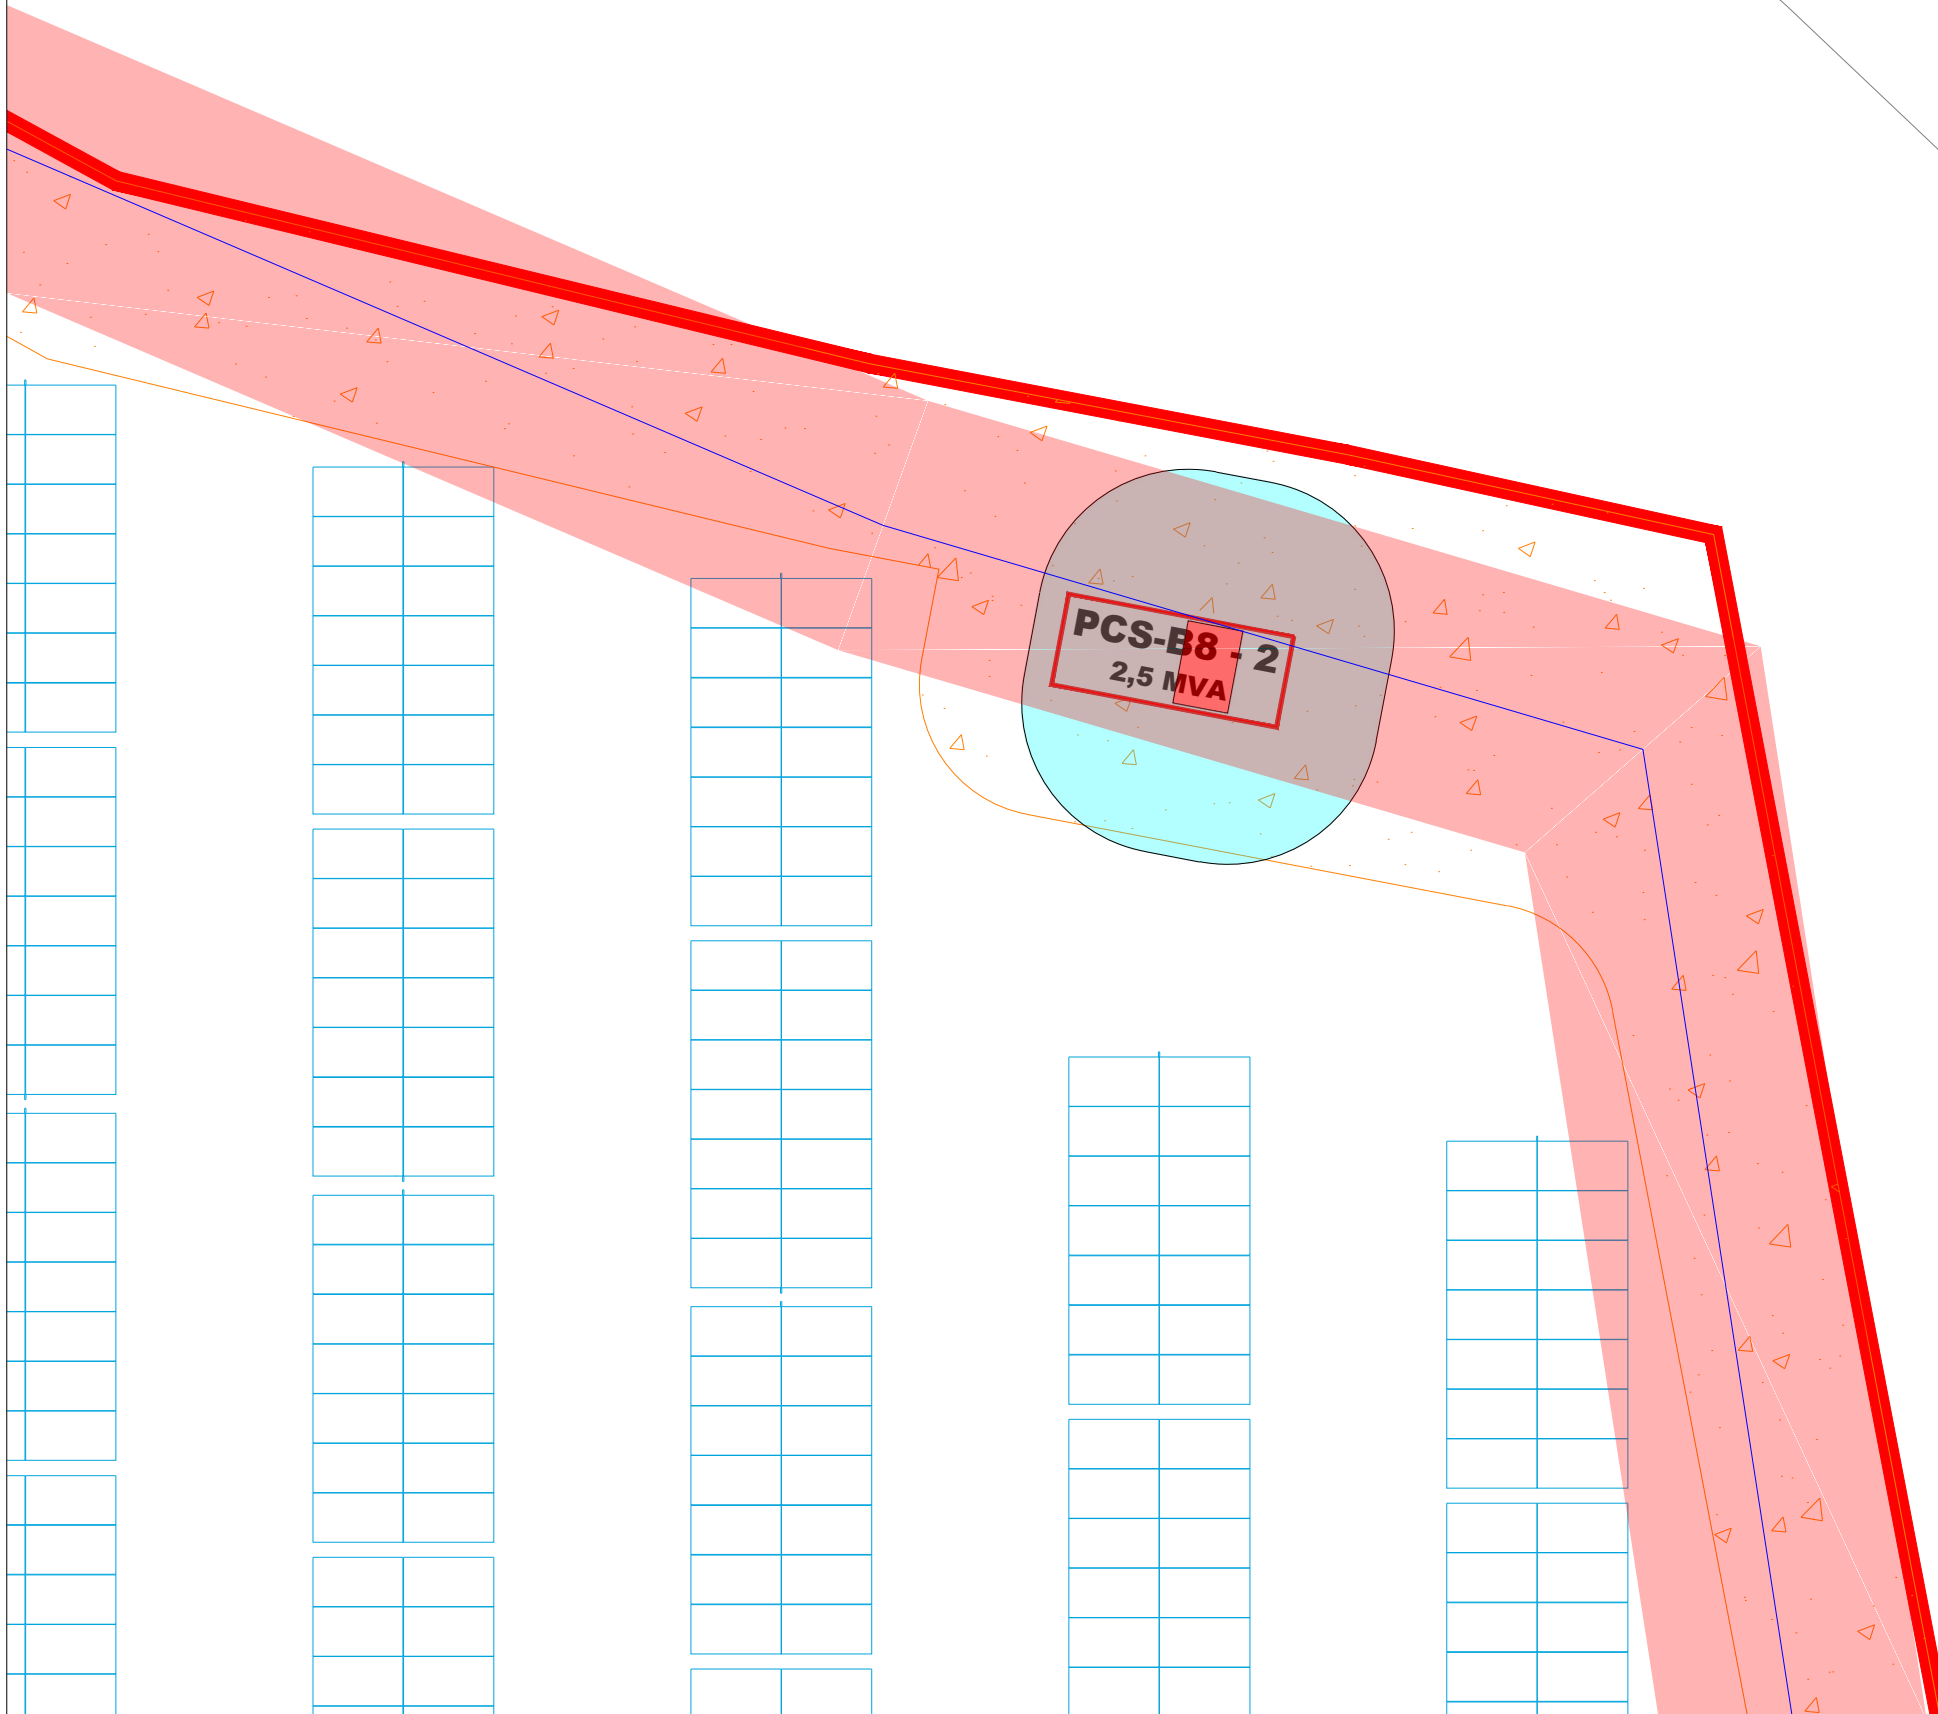


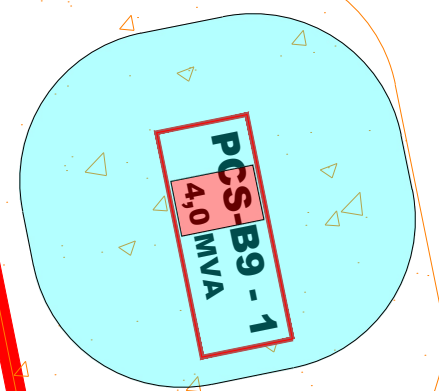
LEGENDA

-  Posizione Trasformatore
-  DPA Trasformatore PCS
4 m (tutto intorno)
-  DPA Cavidotto MT 30 kV
7 m (3,5 m a destra e sinistra dall'asse del conduttore)
-  DPA Cabina di Raccolta
3 m (tutto intorno)
-  PCS Power Center System
-  Tracker da 28 moduli
-  Recinzione perimetrale
-  Viabilità impianto












LEGENDA

-  Posizione Trasformatore
-  DPA Trasformatore PCS
4 m (tutto intorno)
-  DPA Cavidotto MT 30 kV
7 m (3,5 m a destra e sinistra dall'asse del conduttore)
-  DPA Cabina di Raccolta
3 m (tutto intorno)
-  PCS Power Center System
-  Tracker da 28 moduli
-  Recinzione perimetrale
-  Viabilità impianto








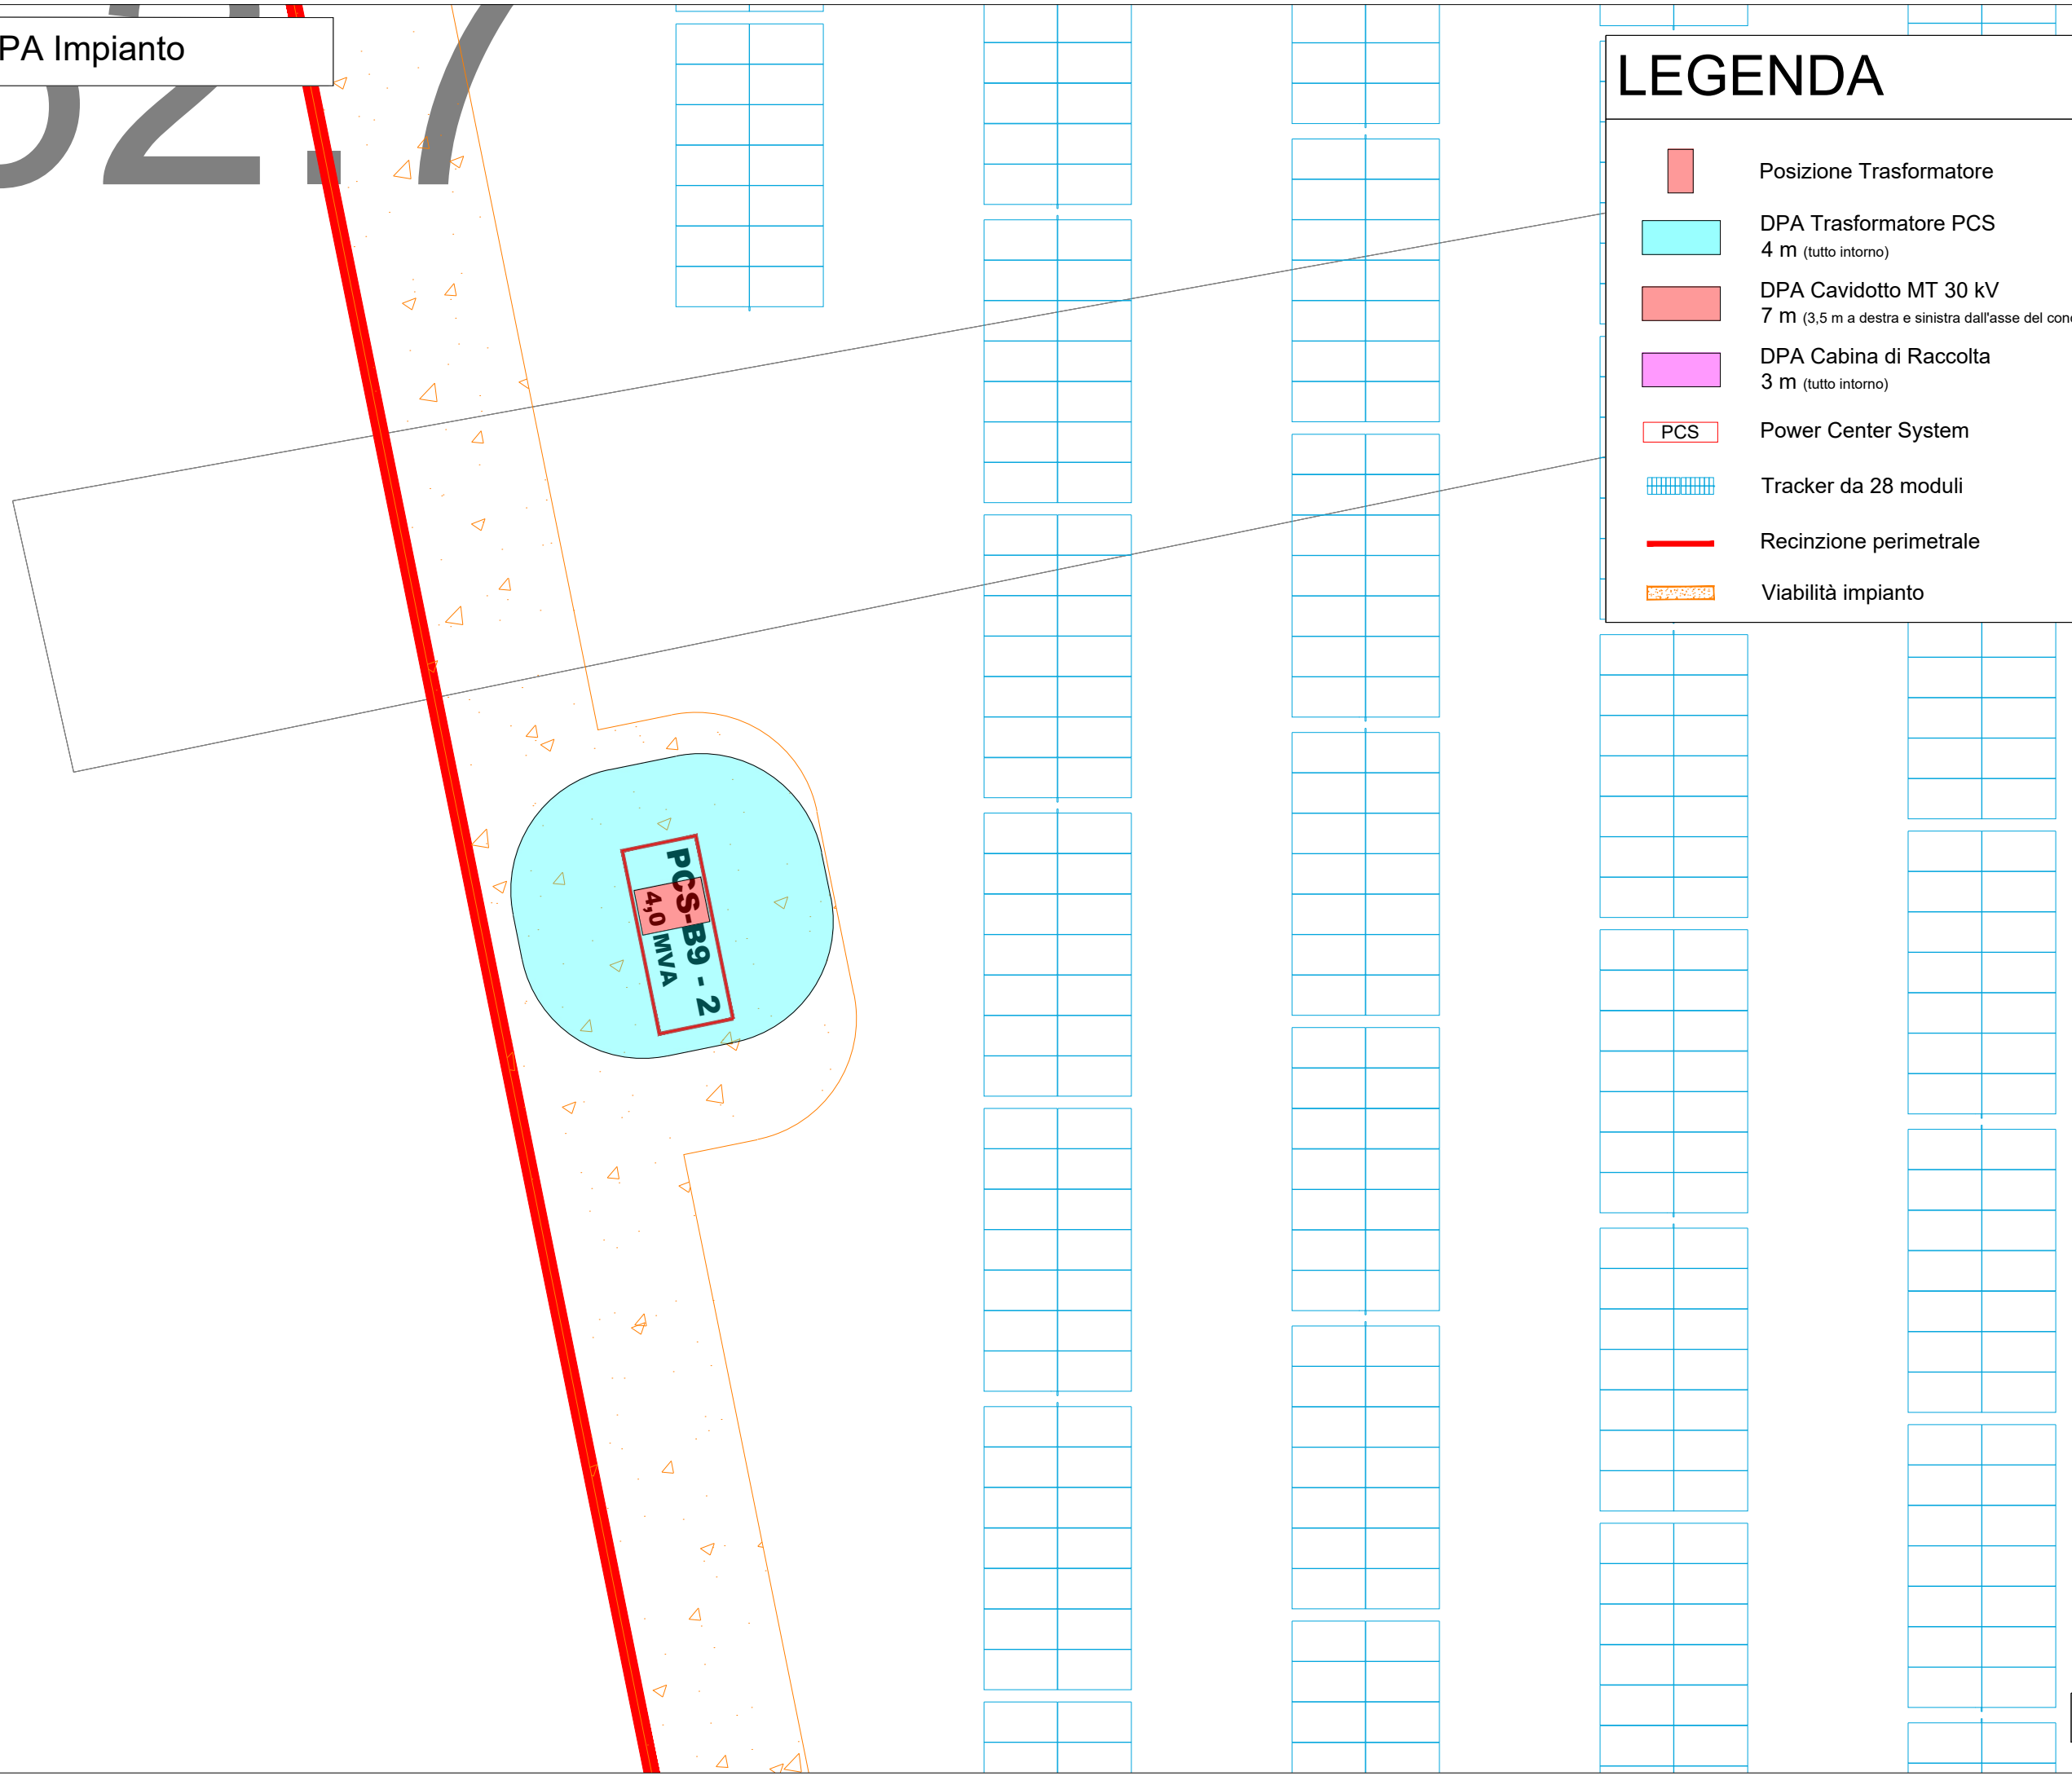


LEGENDA

-  Posizione Trasformatore
-  DPA Trasformatore PCS
4 m (tutto intorno)
-  DPA Cavidotto MT 30 kV
7 m (3,5 m a destra e sinistra dall'asse del conduttore)
-  DPA Cabina di Raccolta
3 m (tutto intorno)
-  PCS Power Center System
-  Tracker da 28 moduli
-  Recinzione perimetrale
-  Viabilità impianto











LEGENDA


-  Posizione Trasformatore
-  DPA Trasformatore PCS
4 m (tutto intorno)
-  DPA Cavidotto MT 30 kV
7 m (3,5 m a destra e sinistra dall'asse del conduttore)
-  DPA Cabina di Raccolta
3 m (tutto intorno)
-  PCS Power Center System
-  Tracker da 28 moduli
-  Recinzione perimetrale
-  Viabilità impianto

52.3


PCS-B9 - 3
4,0 MVA

LEGENDA



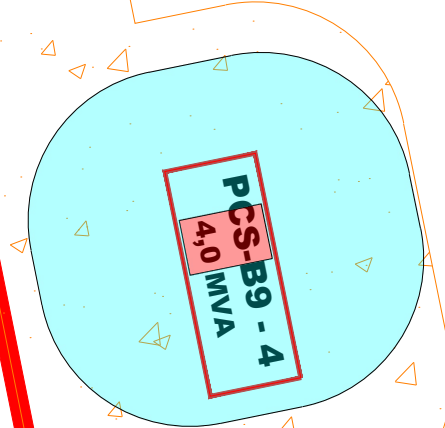

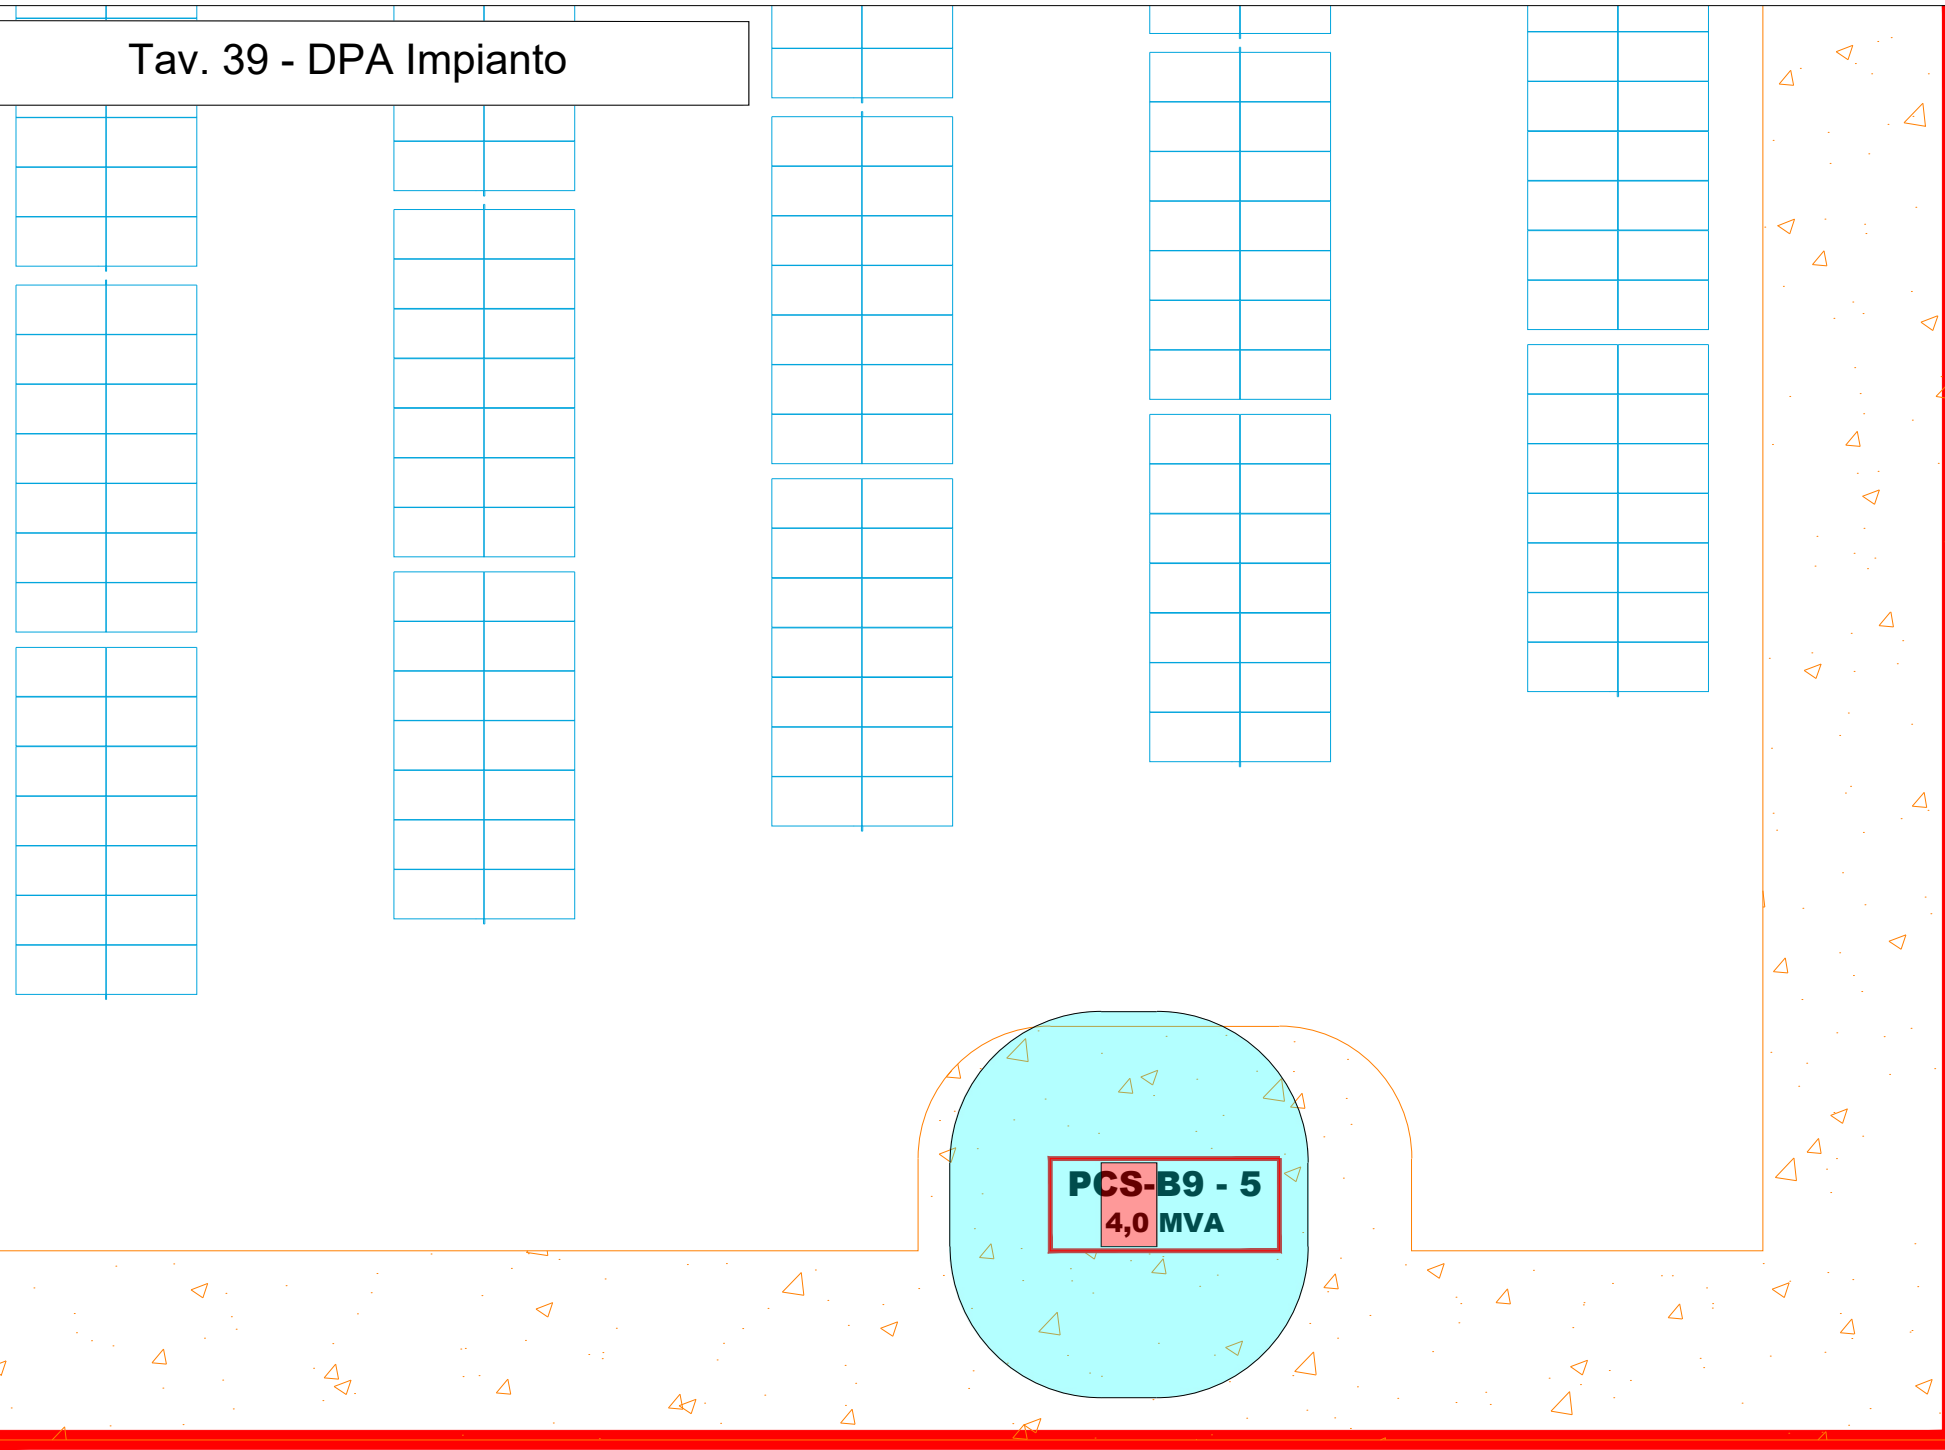



-  Posizione Trasformatore
-  DPA Trasformatore PCS
4 m (tutto intorno)
-  DPA Cavidotto MT 30 kV
7 m (3,5 m a destra e sinistra dall'asse del conduttore)
-  DPA Cabina di Raccolta
3 m (tutto intorno)
-  PCS Power Center System
-  Tracker da 28 moduli
-  Recinzione perimetrale
-  Viabilità impianto



Tav. 39 - DPA Impianto











LEGENDA

-  Posizione Trasformatore
-  DPA Trasformatore PCS
4 m (tutto intorno)
-  DPA Cavidotto MT 30 kV
7 m (3,5 m a destra e sinistra dall'asse del conduttore)
-  DPA Cabina di Raccolta
3 m (tutto intorno)
-  PCS Power Center System
-  Tracker da 28 moduli
-  Recinzione perimetrale
-  Viabilità impianto










Tav. 40 - DPA Impianto


LEGENDA

-  Posizione Trasformatore
-  DPA Trasformatore PCS
4 m (tutto intorno)
-  DPA Cavidotto MT 30 kV
7 m (3,5 m a destra e sinistra dall'asse del conduttore)
-  DPA Cabina di Raccolta
3 m (tutto intorno)
-  PCS Power Center System
-  Tracker da 28 moduli
-  Recinzione perimetrale
-  Viabilità impianto








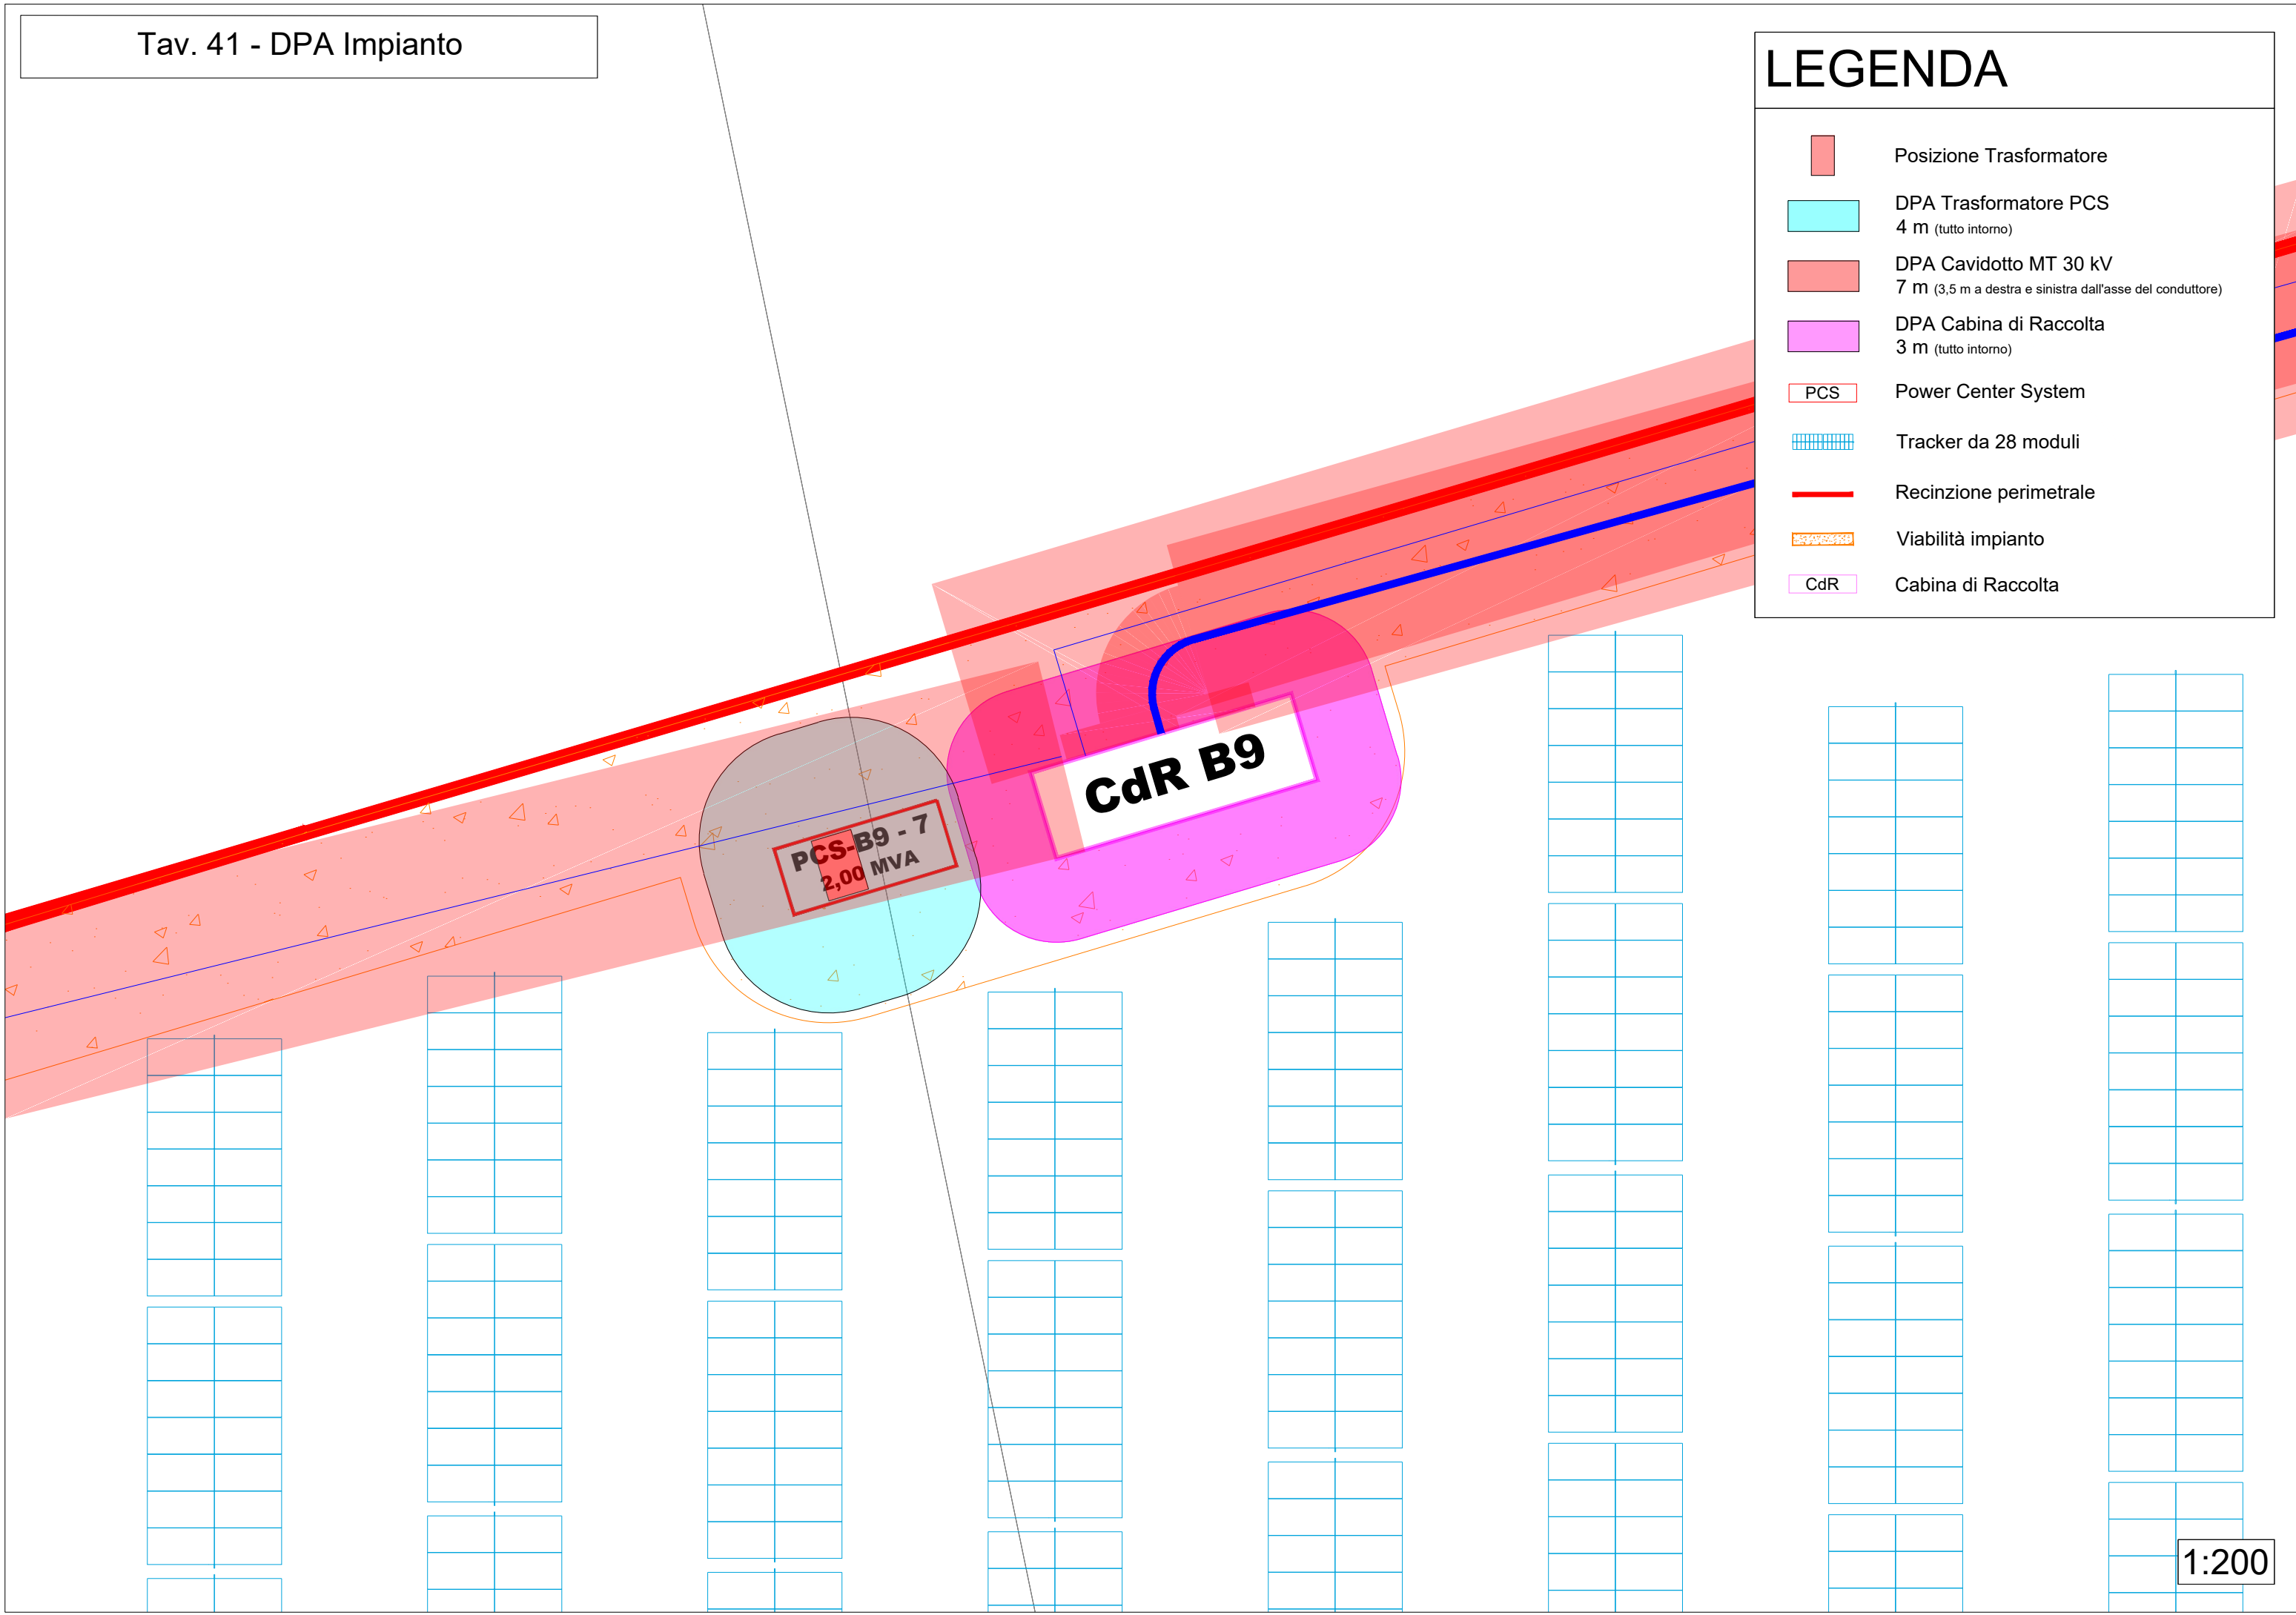

PCS-B9 - 6
4,0 MVA


LEGENDA

-  Posizione Trasformatore
-  DPA Trasformatore PCS
4 m (tutto intorno)
-  DPA Cavidotto MT 30 kV
7 m (3,5 m a destra e sinistra dall'asse del conduttore)
-  DPA Cabina di Raccolta
3 m (tutto intorno)
-  PCS Power Center System
-  Tracker da 28 moduli
-  Recinzione perimetrale
-  Viabilità impianto
-  CdR Cabina di Raccolta









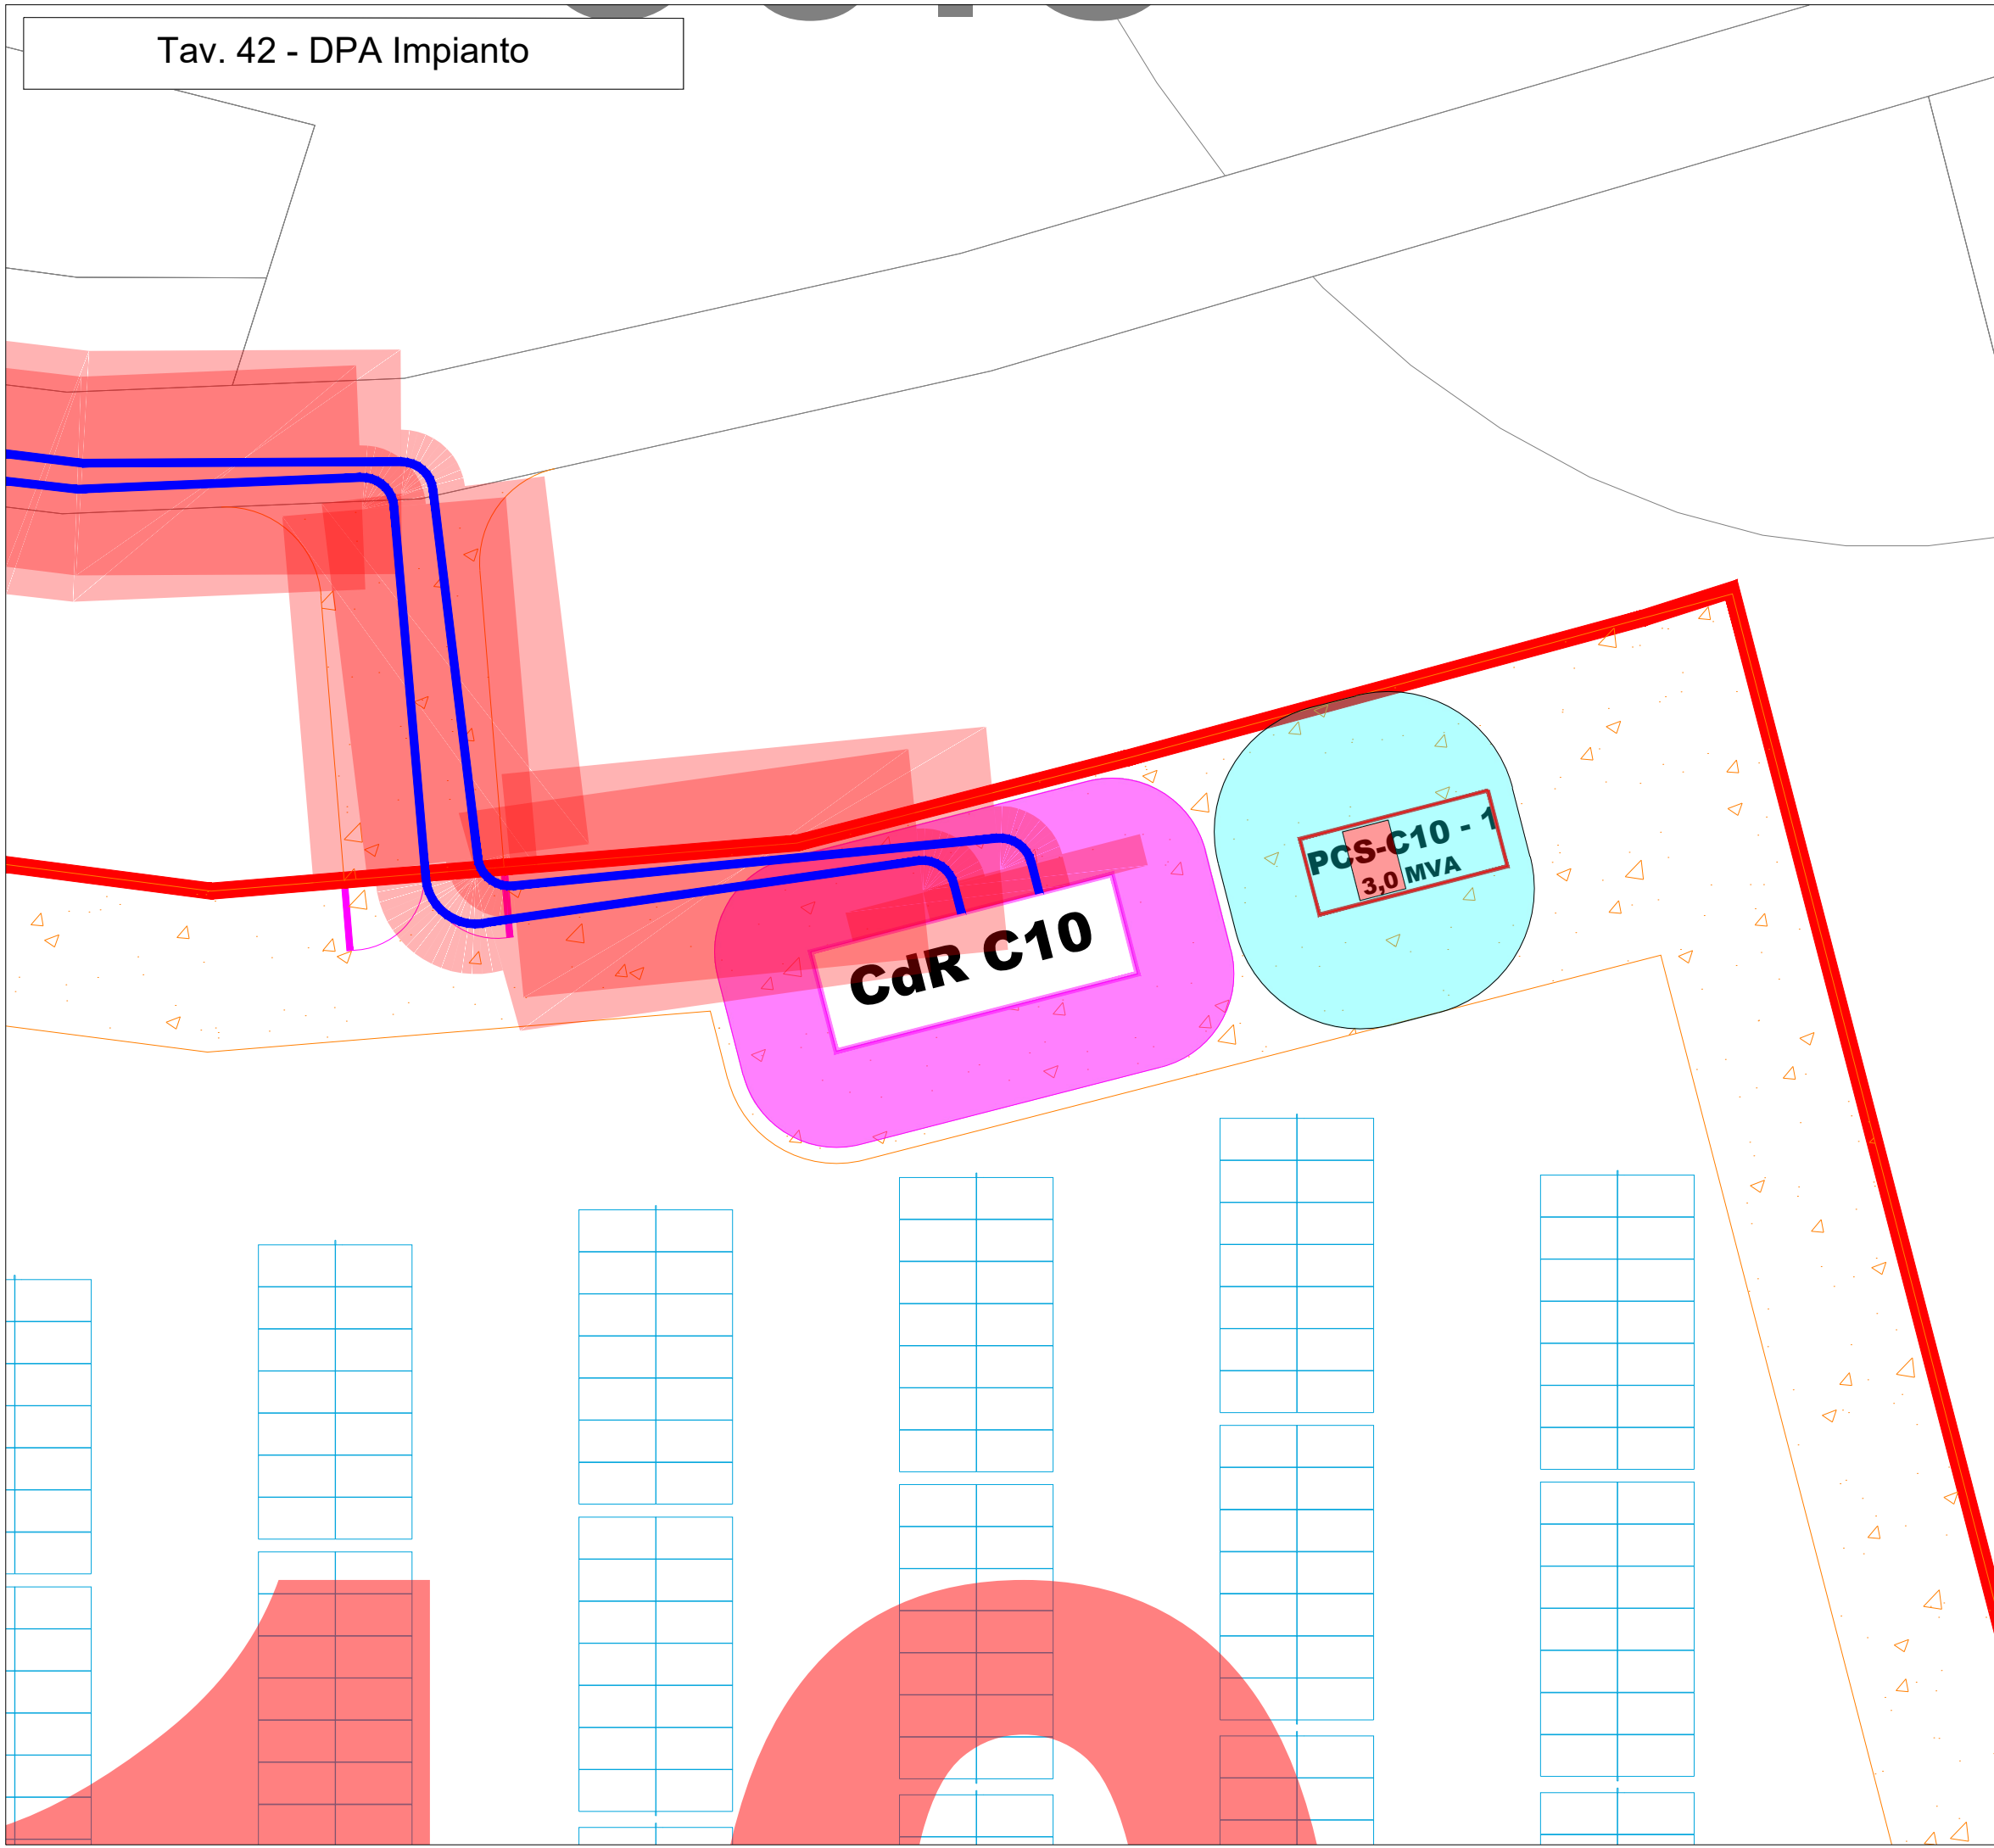


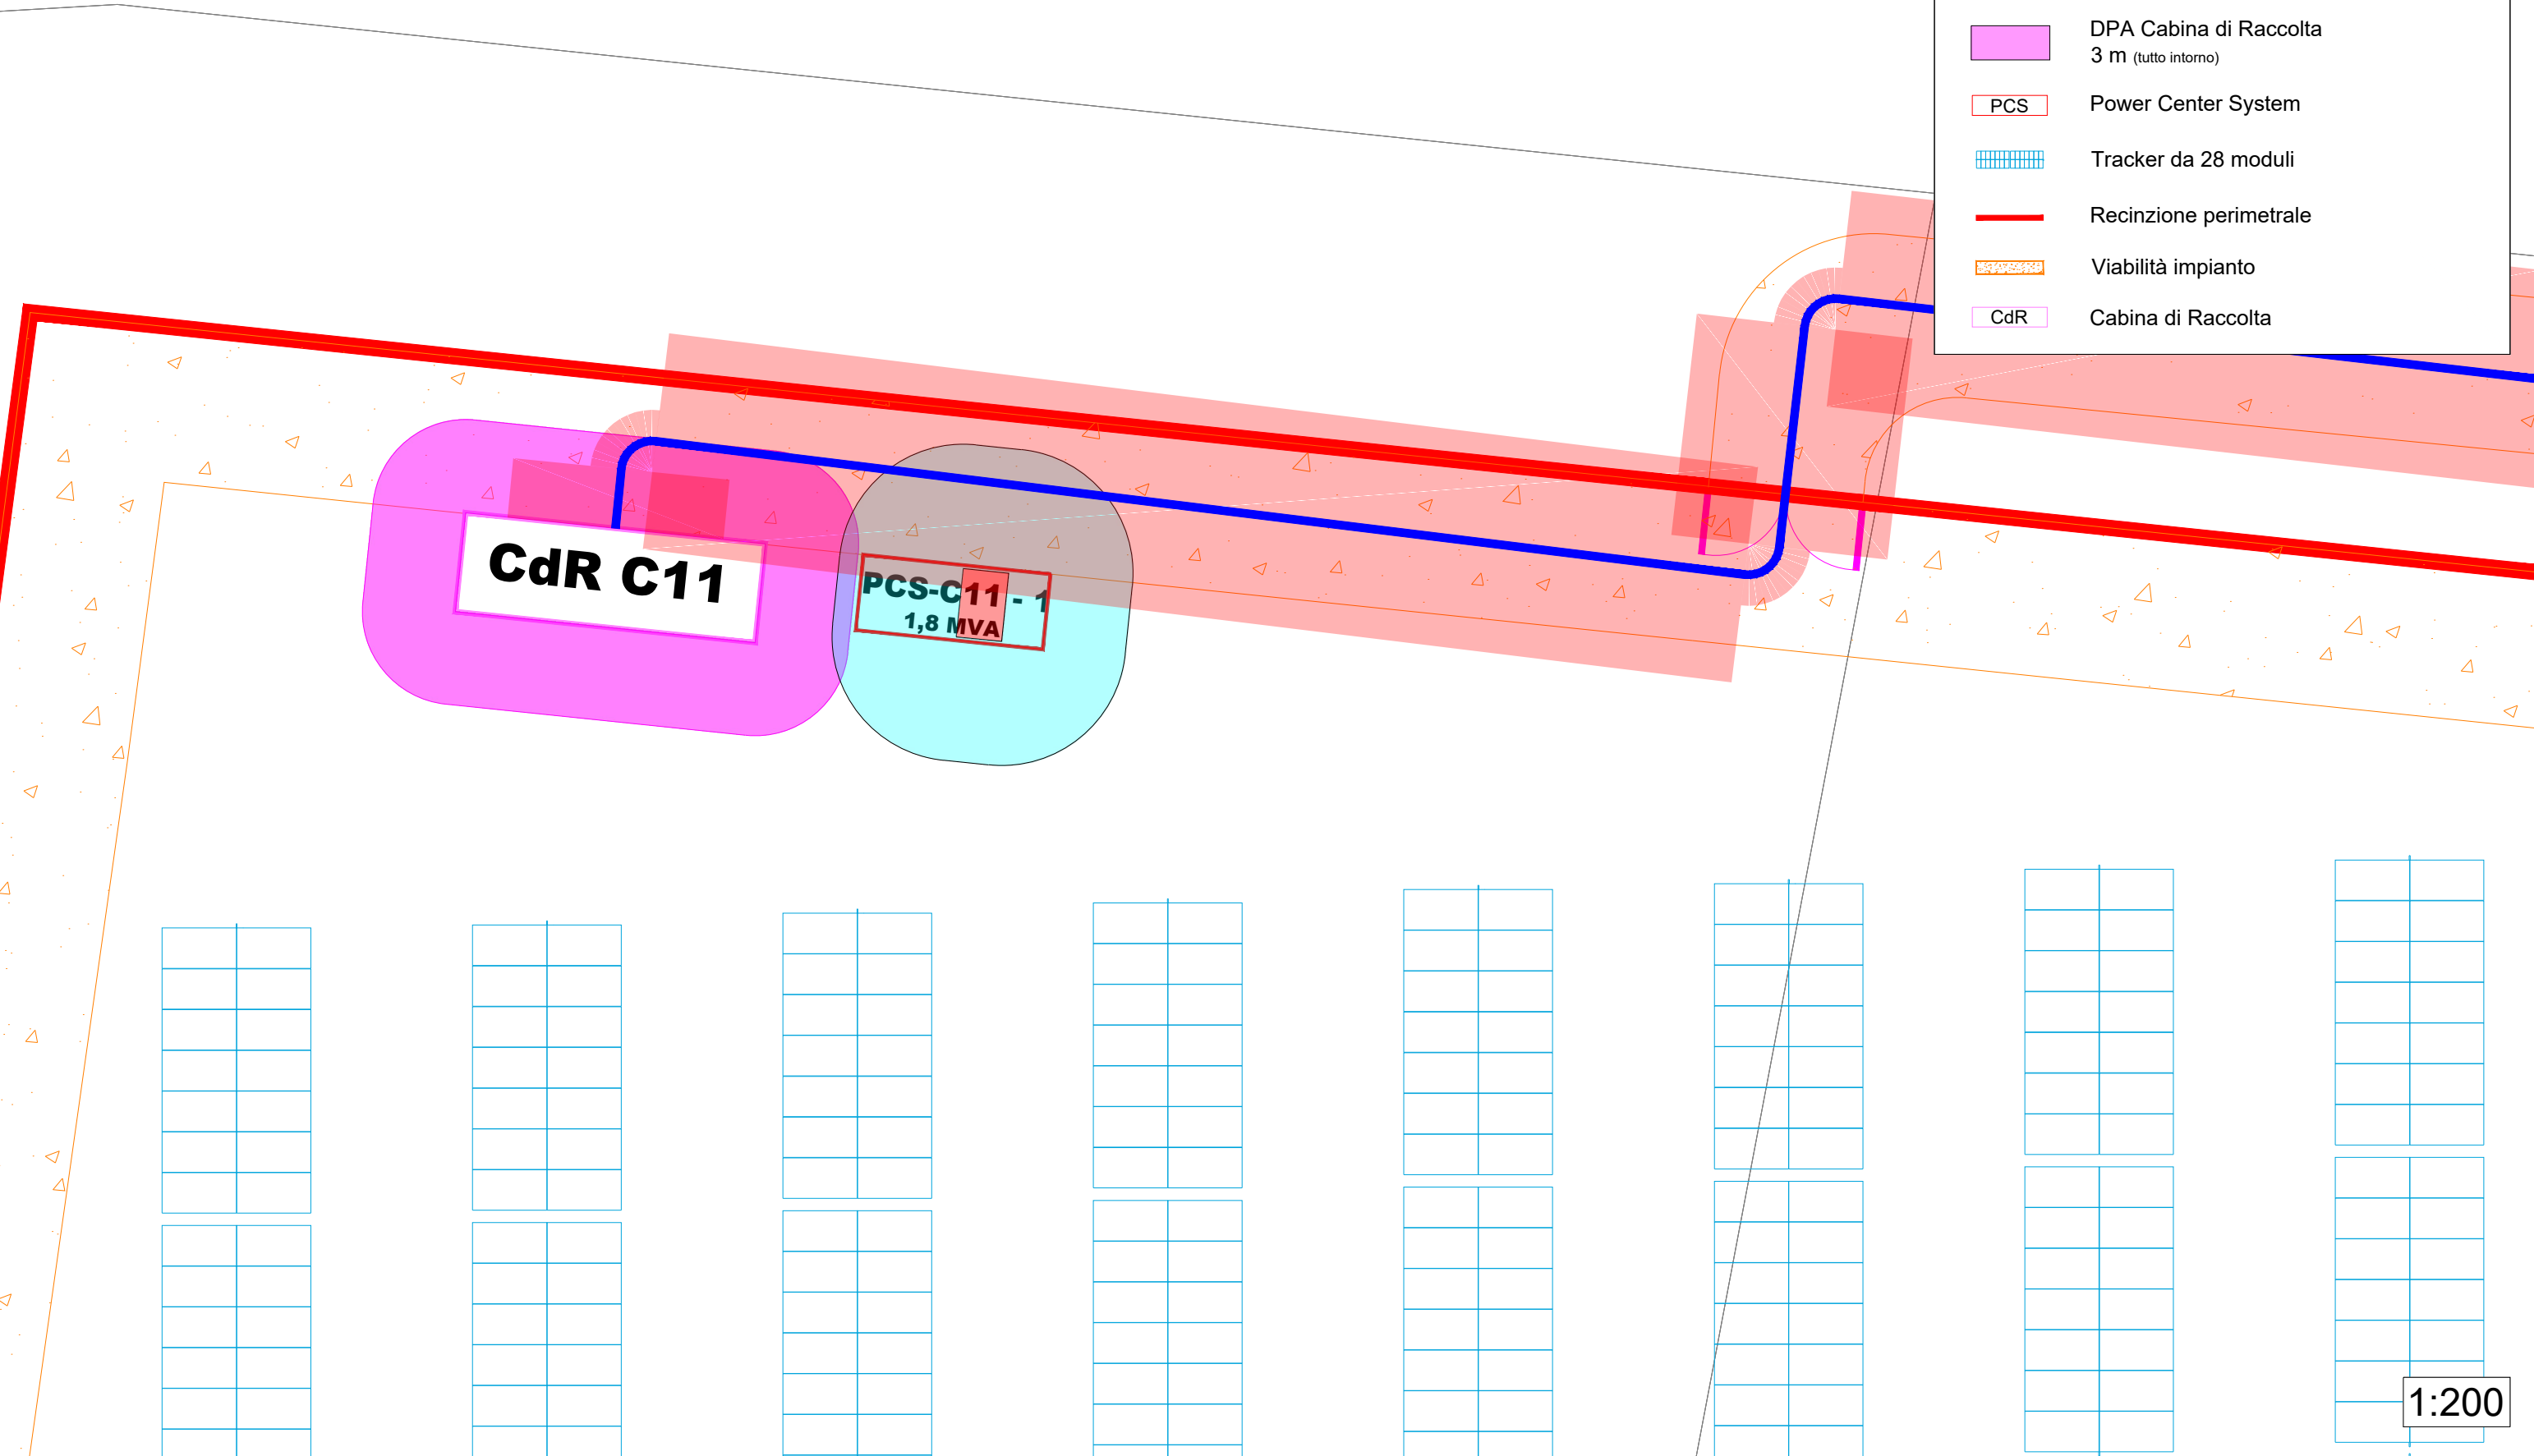
LEGENDA

-  Posizione Trasformatore
-  DPA Trasformatore PCS
4 m (tutto intorno)
-  DPA Cavidotto MT 30 kV
7 m (3,5 m a destra e sinistra dall'asse del conduttore)
-  DPA Cabina di Raccolta
3 m (tutto intorno)
-  PCS Power Center System
-  Tracker da 28 moduli
-  Recinzione perimetrale
-  Viabilità impianto
-  CdR Cabina di Raccolta













LEGENDA

-  Posizione Trasformatore
-  DPA Trasformatore PCS
4 m (tutto intorno)
-  DPA Cavidotto MT 30 kV
7 m (3,5 m a destra e sinistra dall'asse del conduttore)
-  DPA Cabina di Raccolta
3 m (tutto intorno)
-  PCS Power Center System
-  Tracker da 28 moduli
-  Recinzione perimetrale
-  Viabilità impianto
-  CdR Cabina di Raccolta








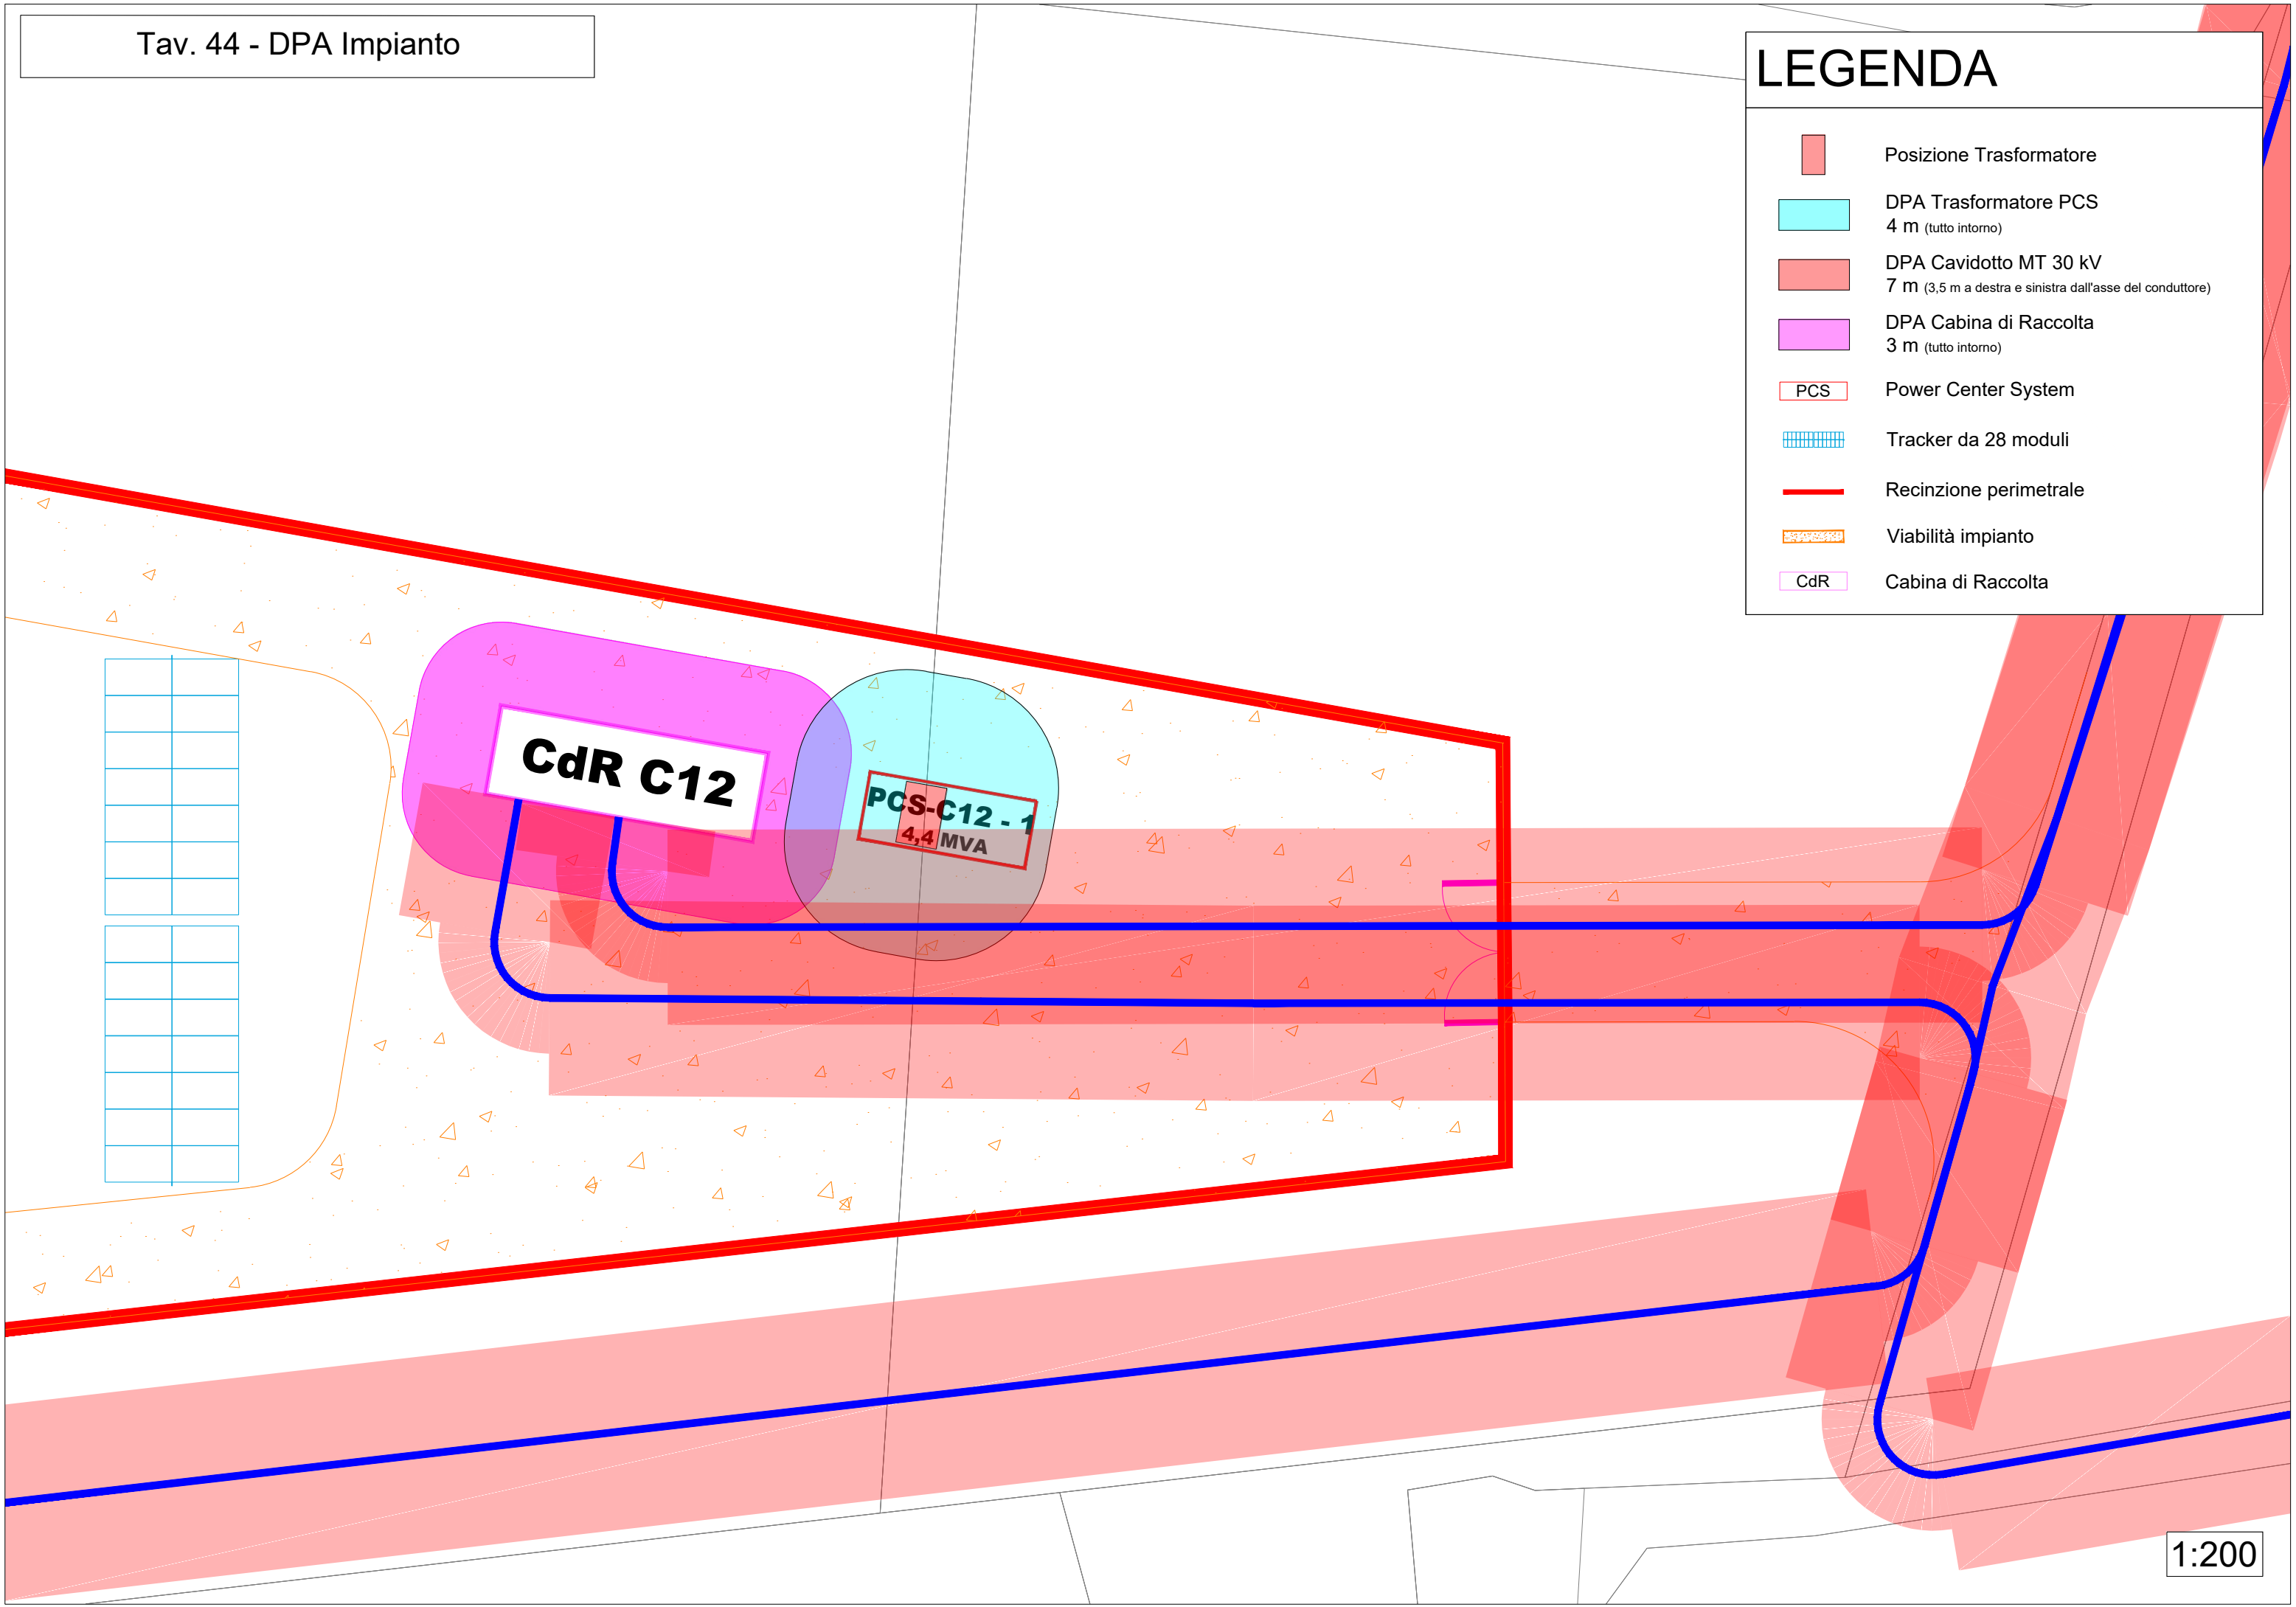


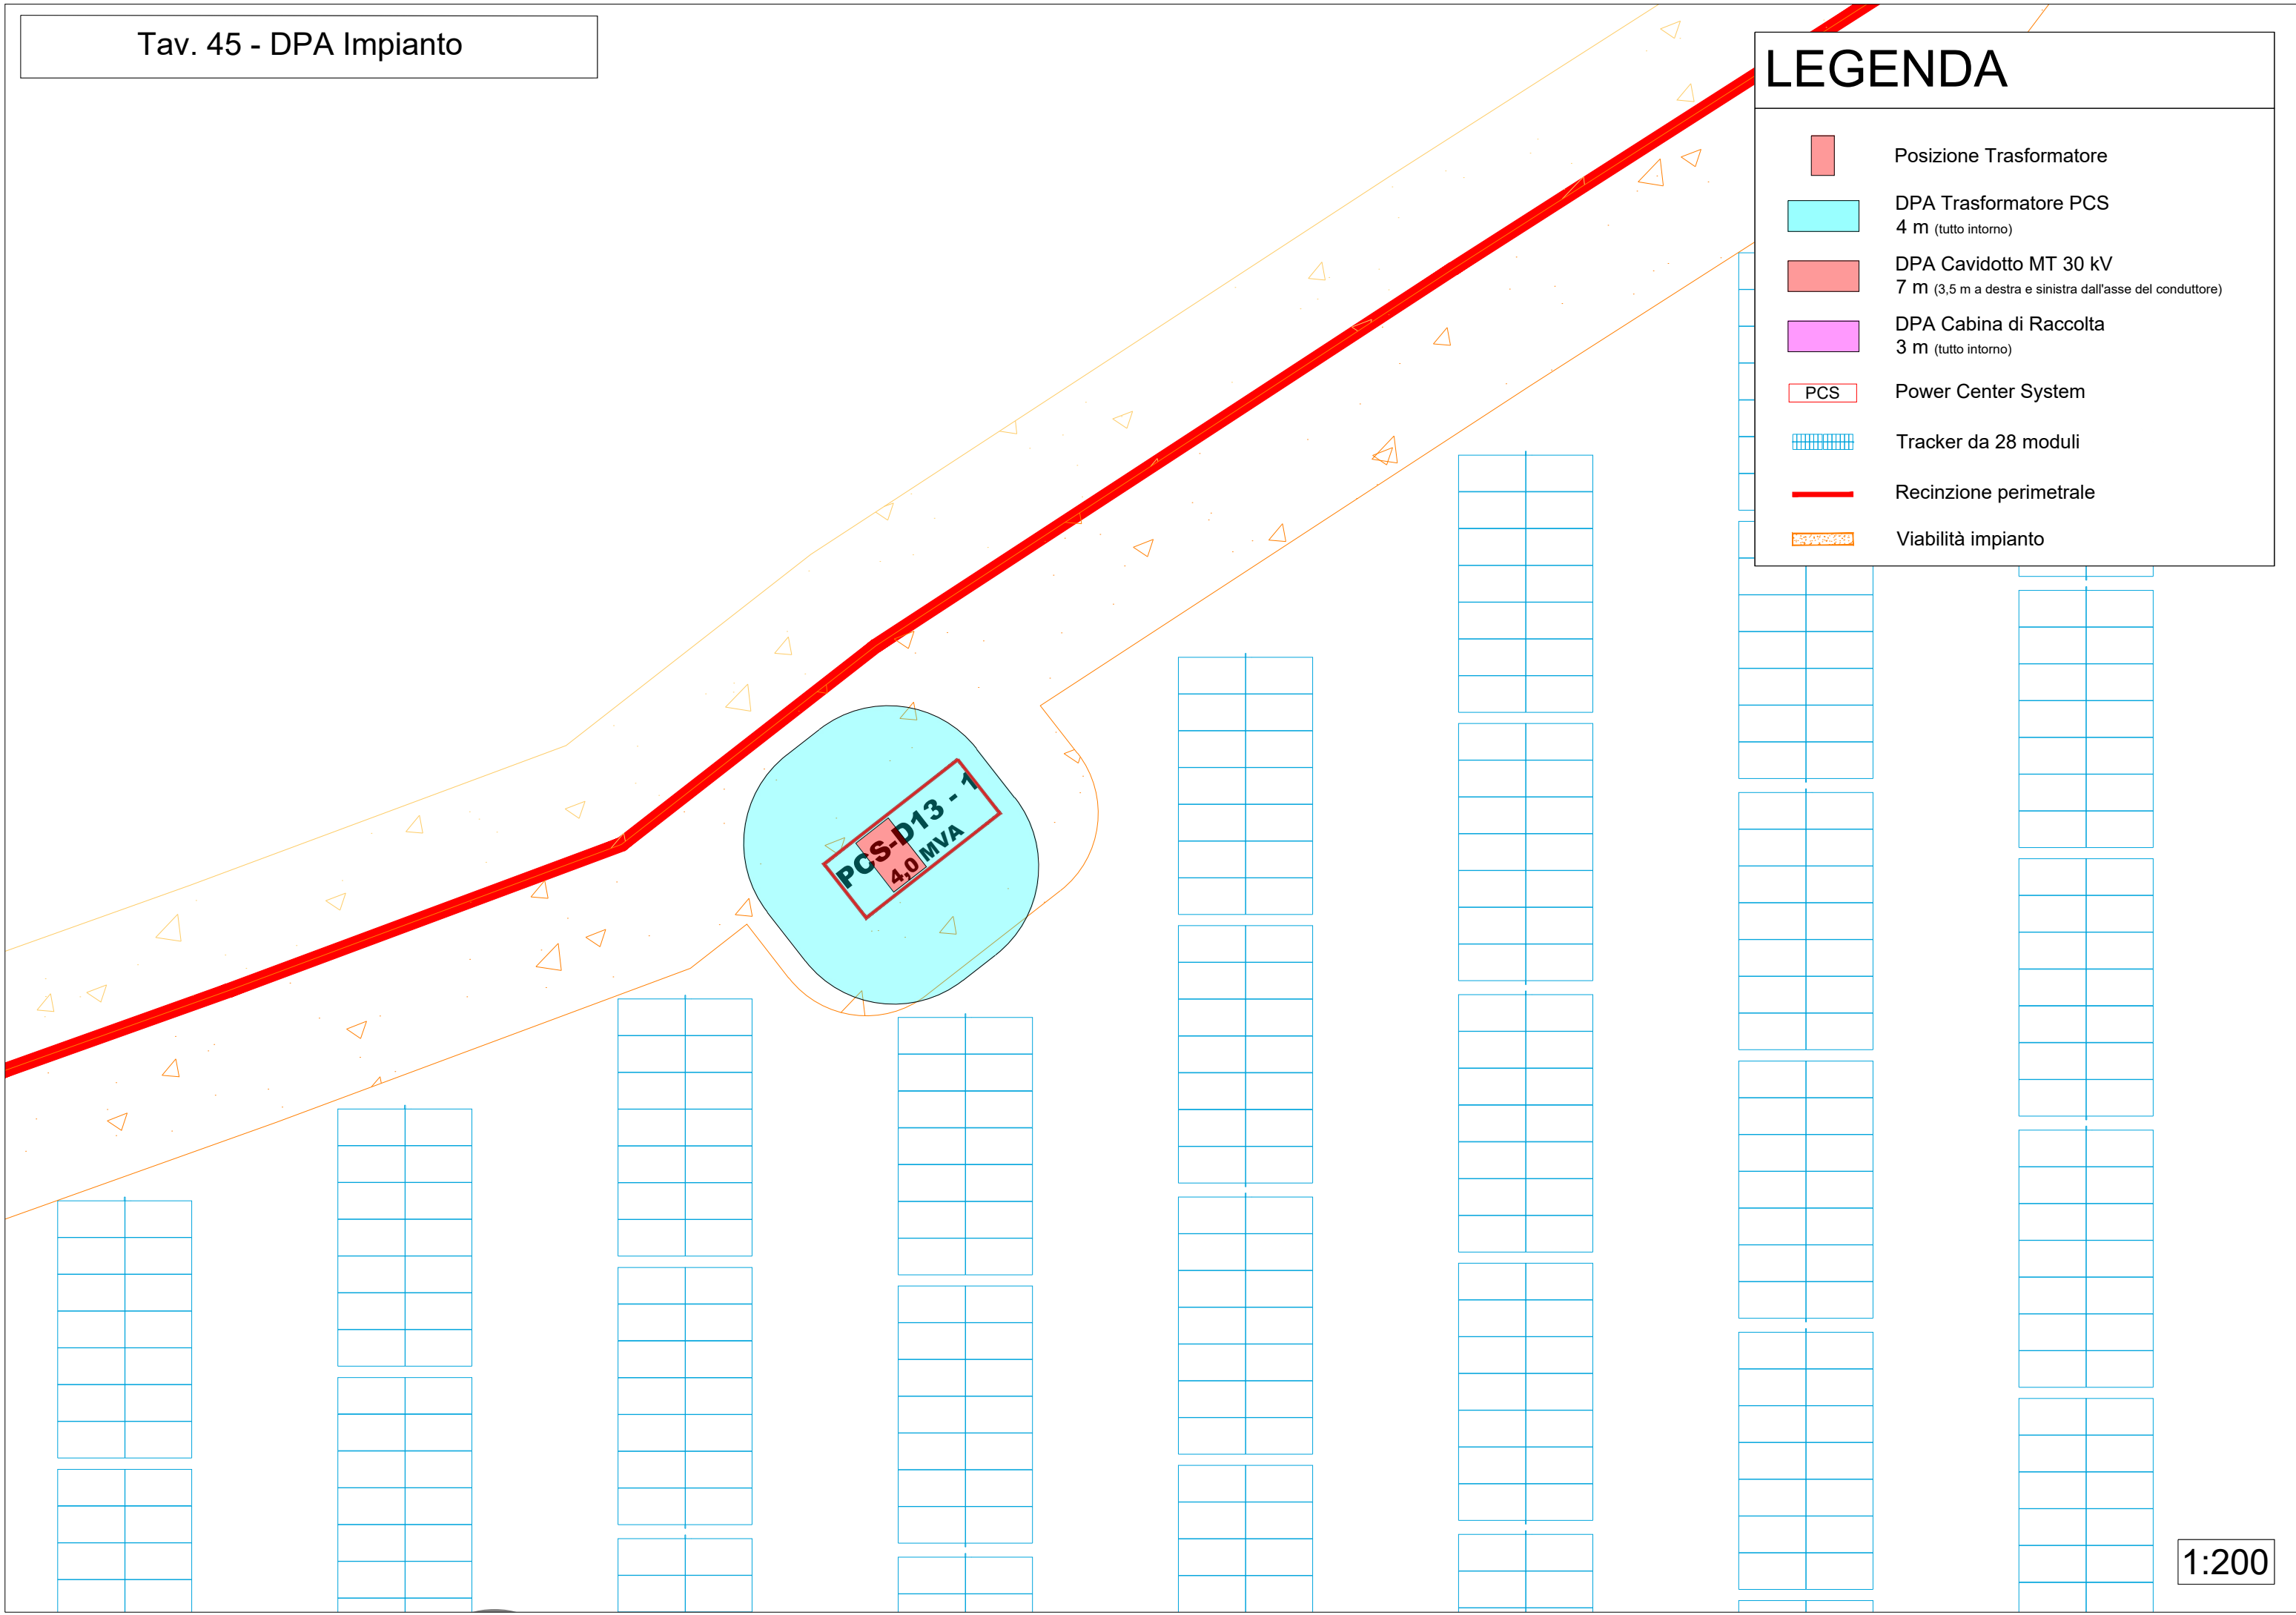
LEGENDA

-  Posizione Trasformatore
-  DPA Trasformatore PCS
4 m (tutto intorno)
-  DPA Cavidotto MT 30 kV
7 m (3,5 m a destra e sinistra dall'asse del conduttore)
-  DPA Cabina di Raccolta
3 m (tutto intorno)
-  PCS Power Center System
-  Tracker da 28 moduli
-  Recinzione perimetrale
-  Viabilità impianto
-  CdR Cabina di Raccolta











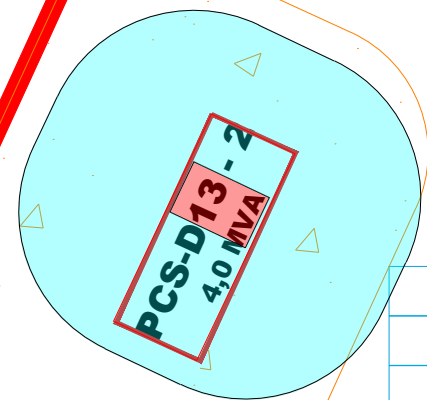
LEGENDA

-  Posizione Trasformatore
-  DPA Trasformatore PCS
4 m (tutto intorno)
-  DPA Cavidotto MT 30 kV
7 m (3,5 m a destra e sinistra dall'asse del conduttore)
-  DPA Cabina di Raccolta
3 m (tutto intorno)
-  PCS Power Center System
-  Tracker da 28 moduli
-  Recinzione perimetrale
-  Viabilità impianto











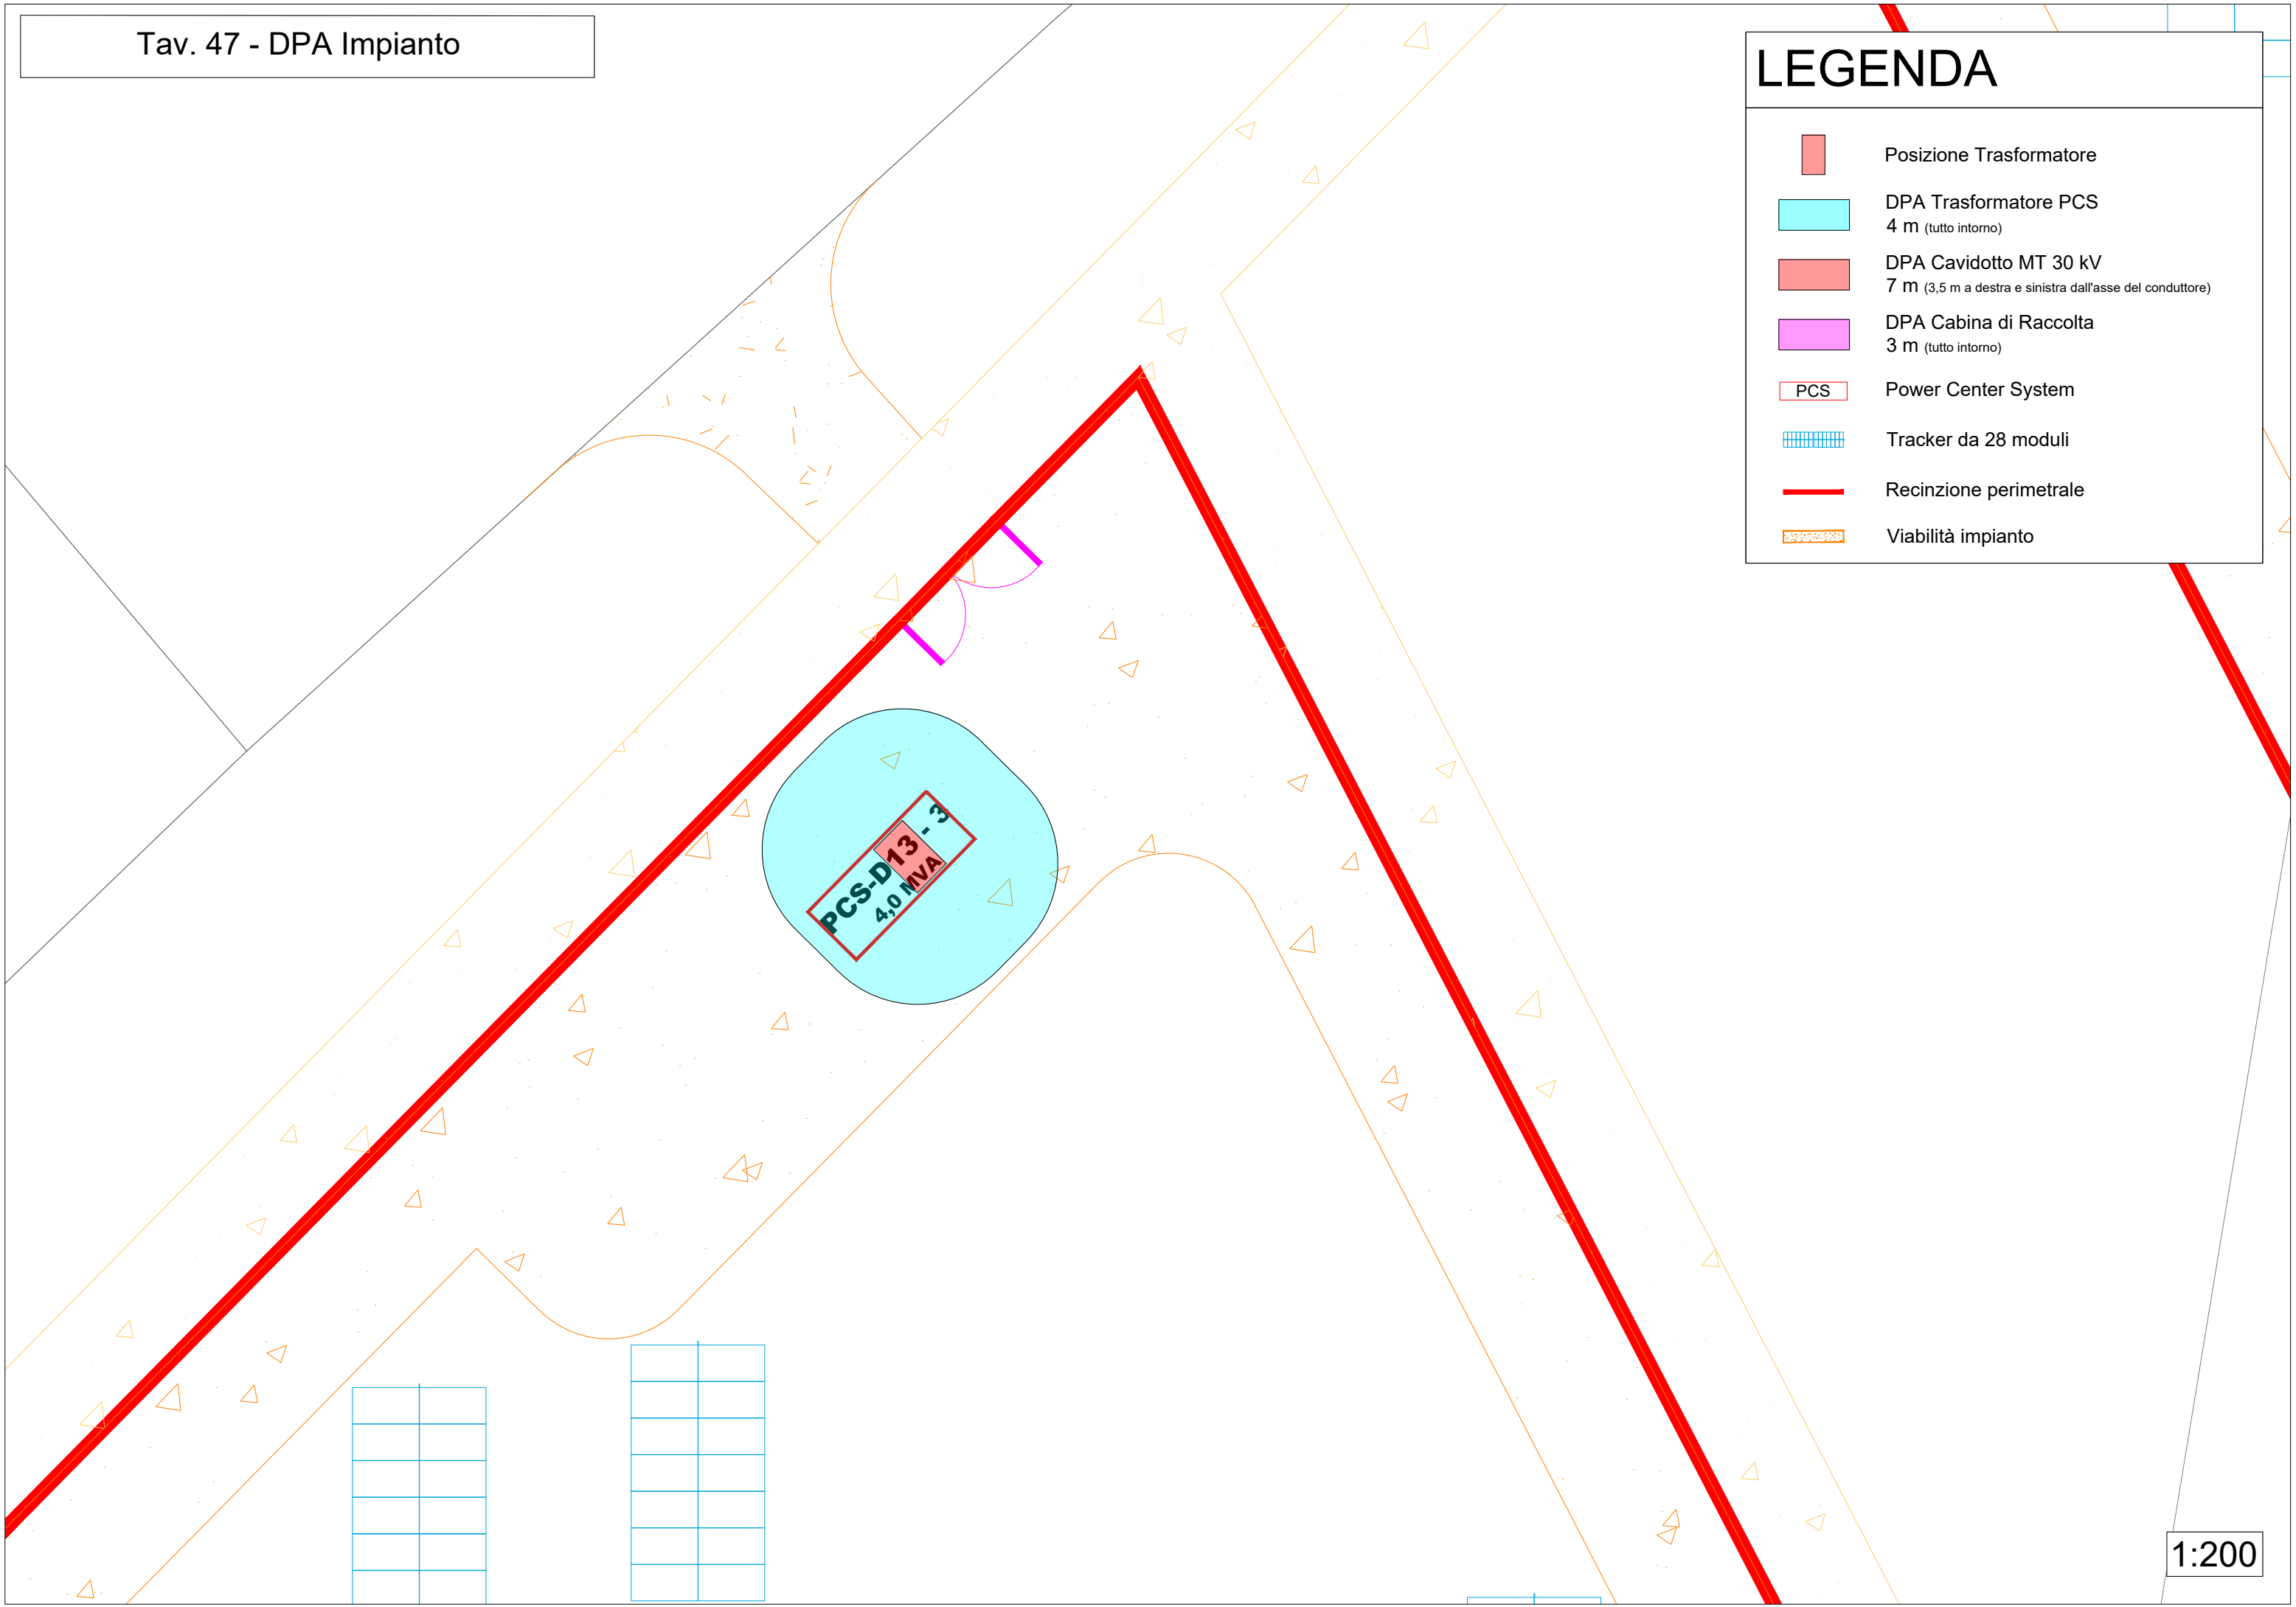
LEGENDA

-  Posizione Trasformatore
-  DPA Trasformatore PCS
4 m (tutto intorno)
-  DPA Cavidotto MT 30 kV
7 m (3,5 m a destra e sinistra dall'asse del conduttore)
-  DPA Cabina di Raccolta
3 m (tutto intorno)
-  PCS Power Center System
-  Tracker da 28 moduli
-  Recinzione perimetrale
-  Viabilità impianto











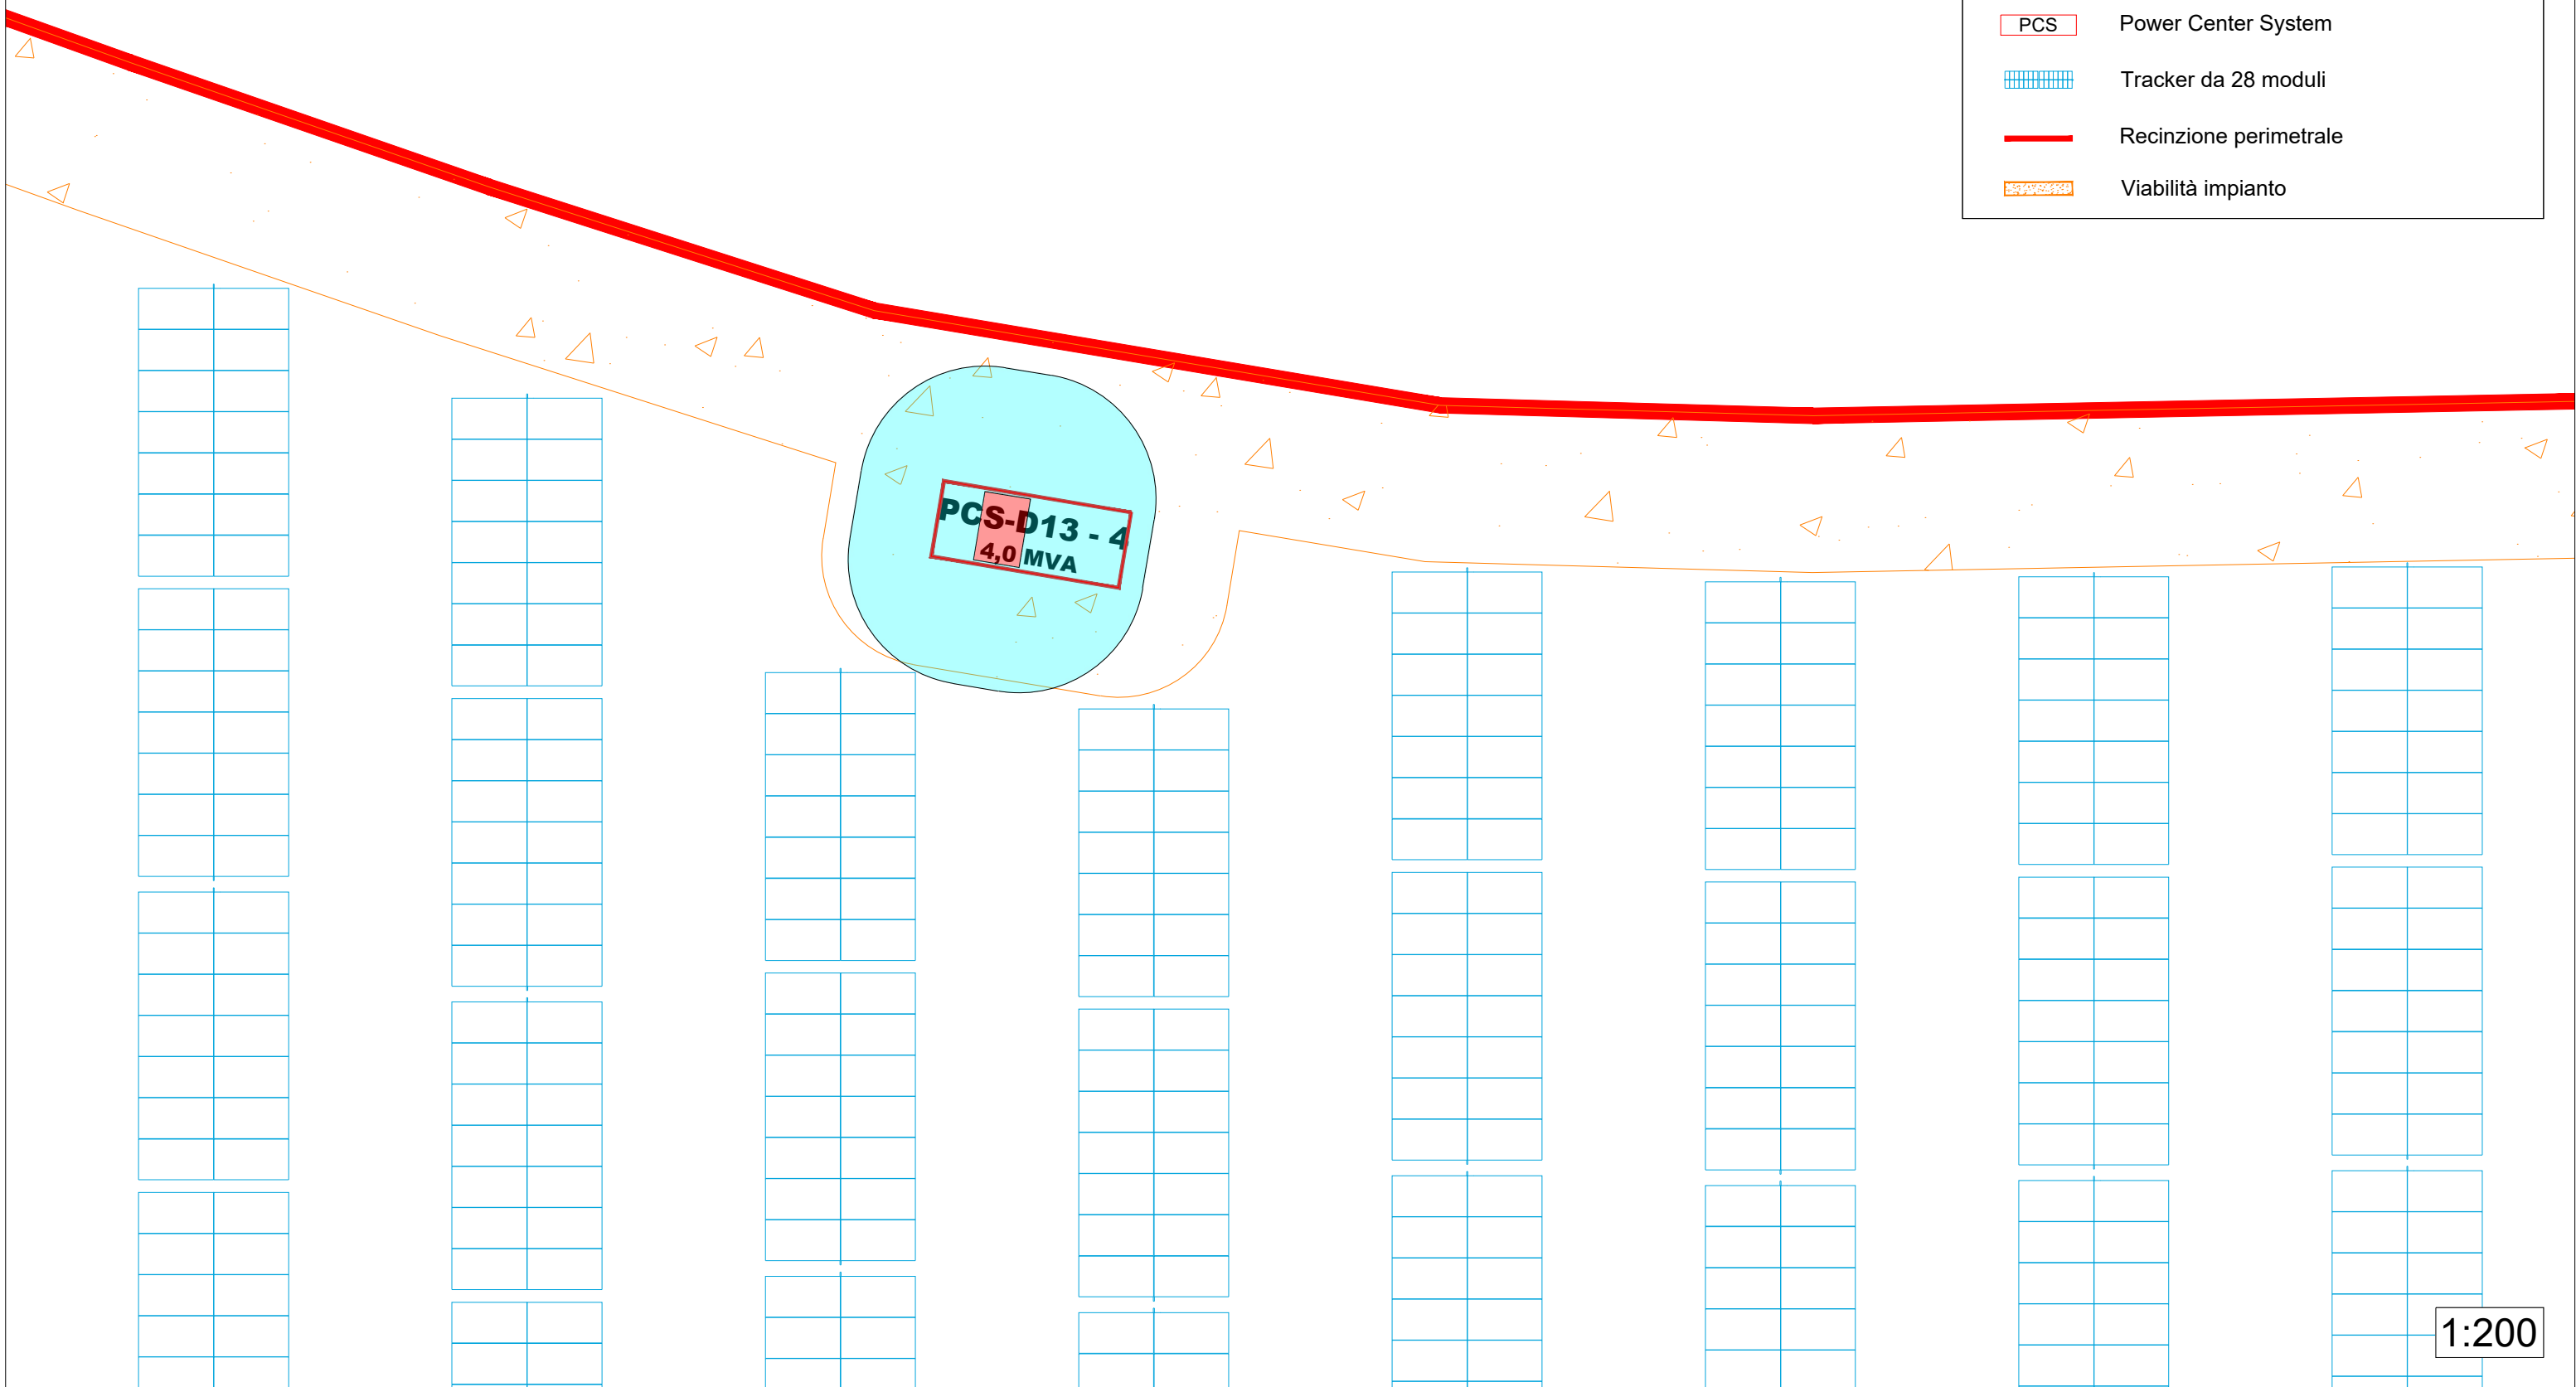
LEGENDA

-  Posizione Trasformatore
-  DPA Trasformatore PCS
4 m (tutto intorno)
-  DPA Cavidotto MT 30 kV
7 m (3,5 m a destra e sinistra dall'asse del conduttore)
-  DPA Cabina di Raccolta
3 m (tutto intorno)
-  PCS Power Center System
-  Tracker da 28 moduli
-  Recinzione perimetrale
-  Viabilità impianto












LEGENDA

-  Posizione Trasformatore
-  DPA Trasformatore PCS
4 m (tutto intorno)
-  DPA Cavidotto MT 30 kV
7 m (3,5 m a destra e sinistra dall'asse del conduttore)
-  DPA Cabina di Raccolta
3 m (tutto intorno)
-  PCS Power Center System
-  Tracker da 28 moduli
-  Recinzione perimetrale
-  Viabilità impianto








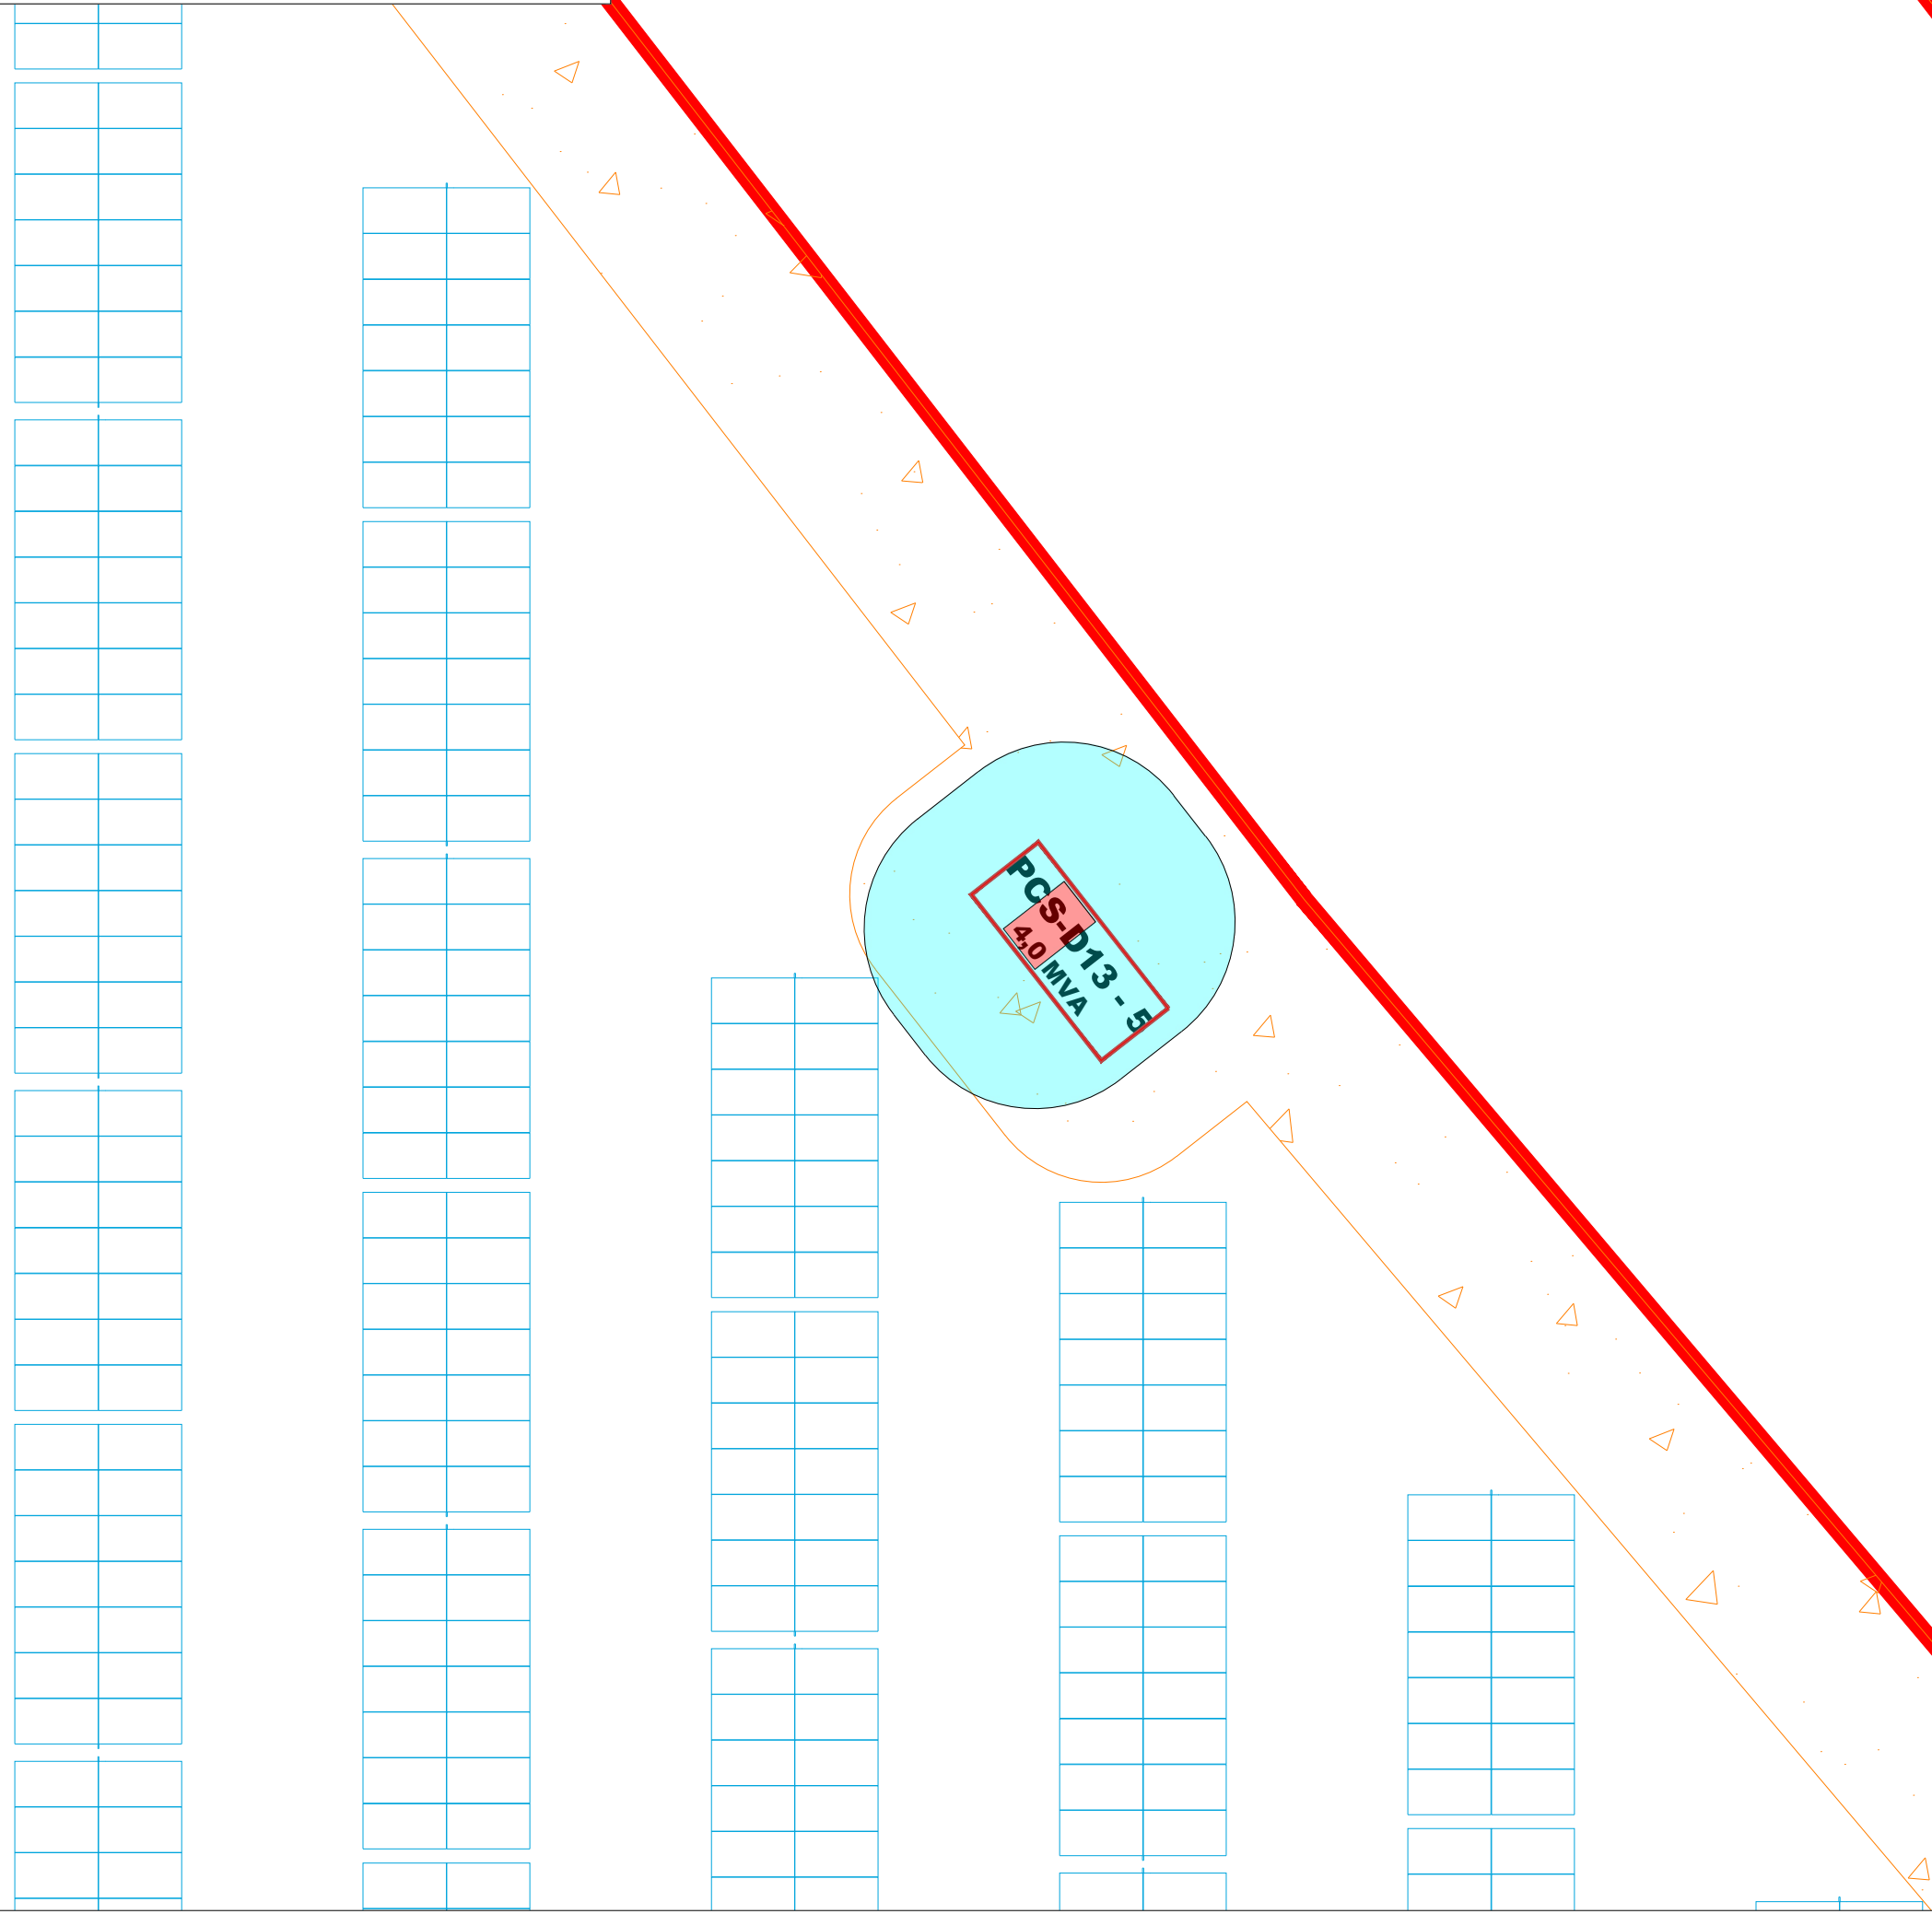







LEGENDA

-  Posizione Trasformatore
-  DPA Trasformatore PCS
4 m (tutto intorno)
-  DPA Cavidotto MT 30 kV
7 m (3,5 m a destra e sinistra dall'asse del conduttore)
-  DPA Cabina di Raccolta
3 m (tutto intorno)
-  PCS Power Center System
-  Tracker da 28 moduli
-  Recinzione perimetrale
-  Viabilità impianto








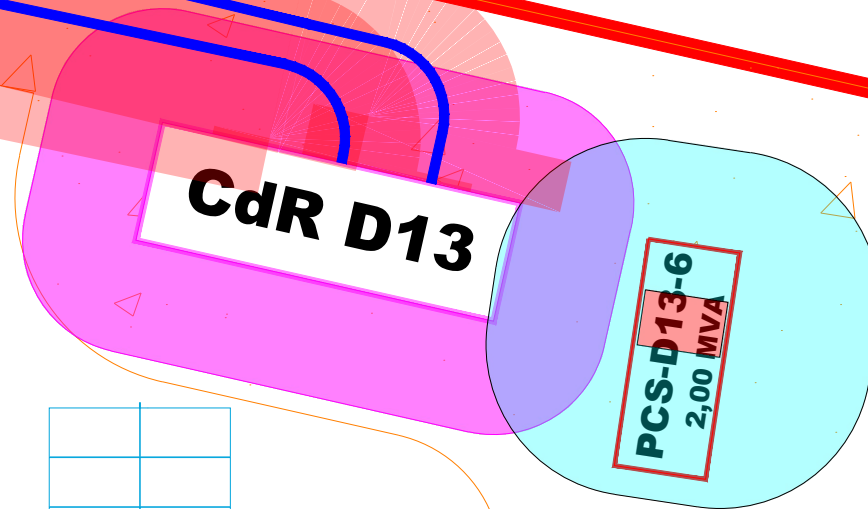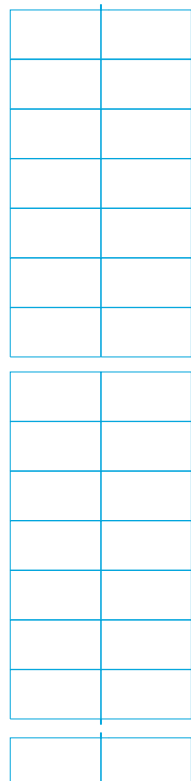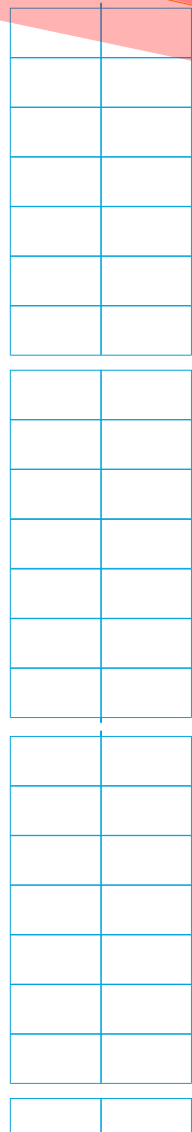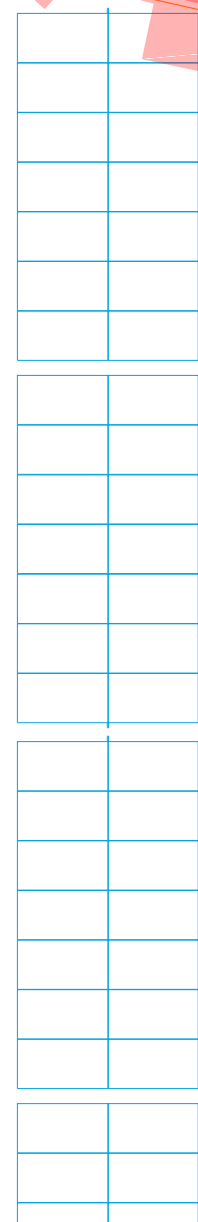


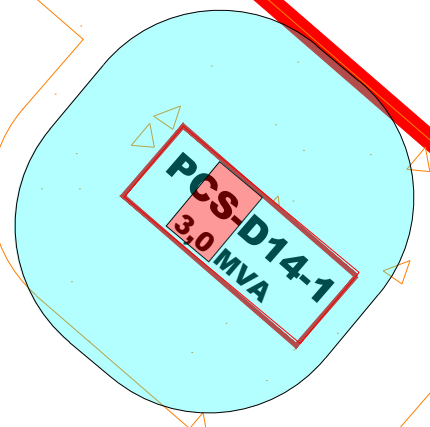
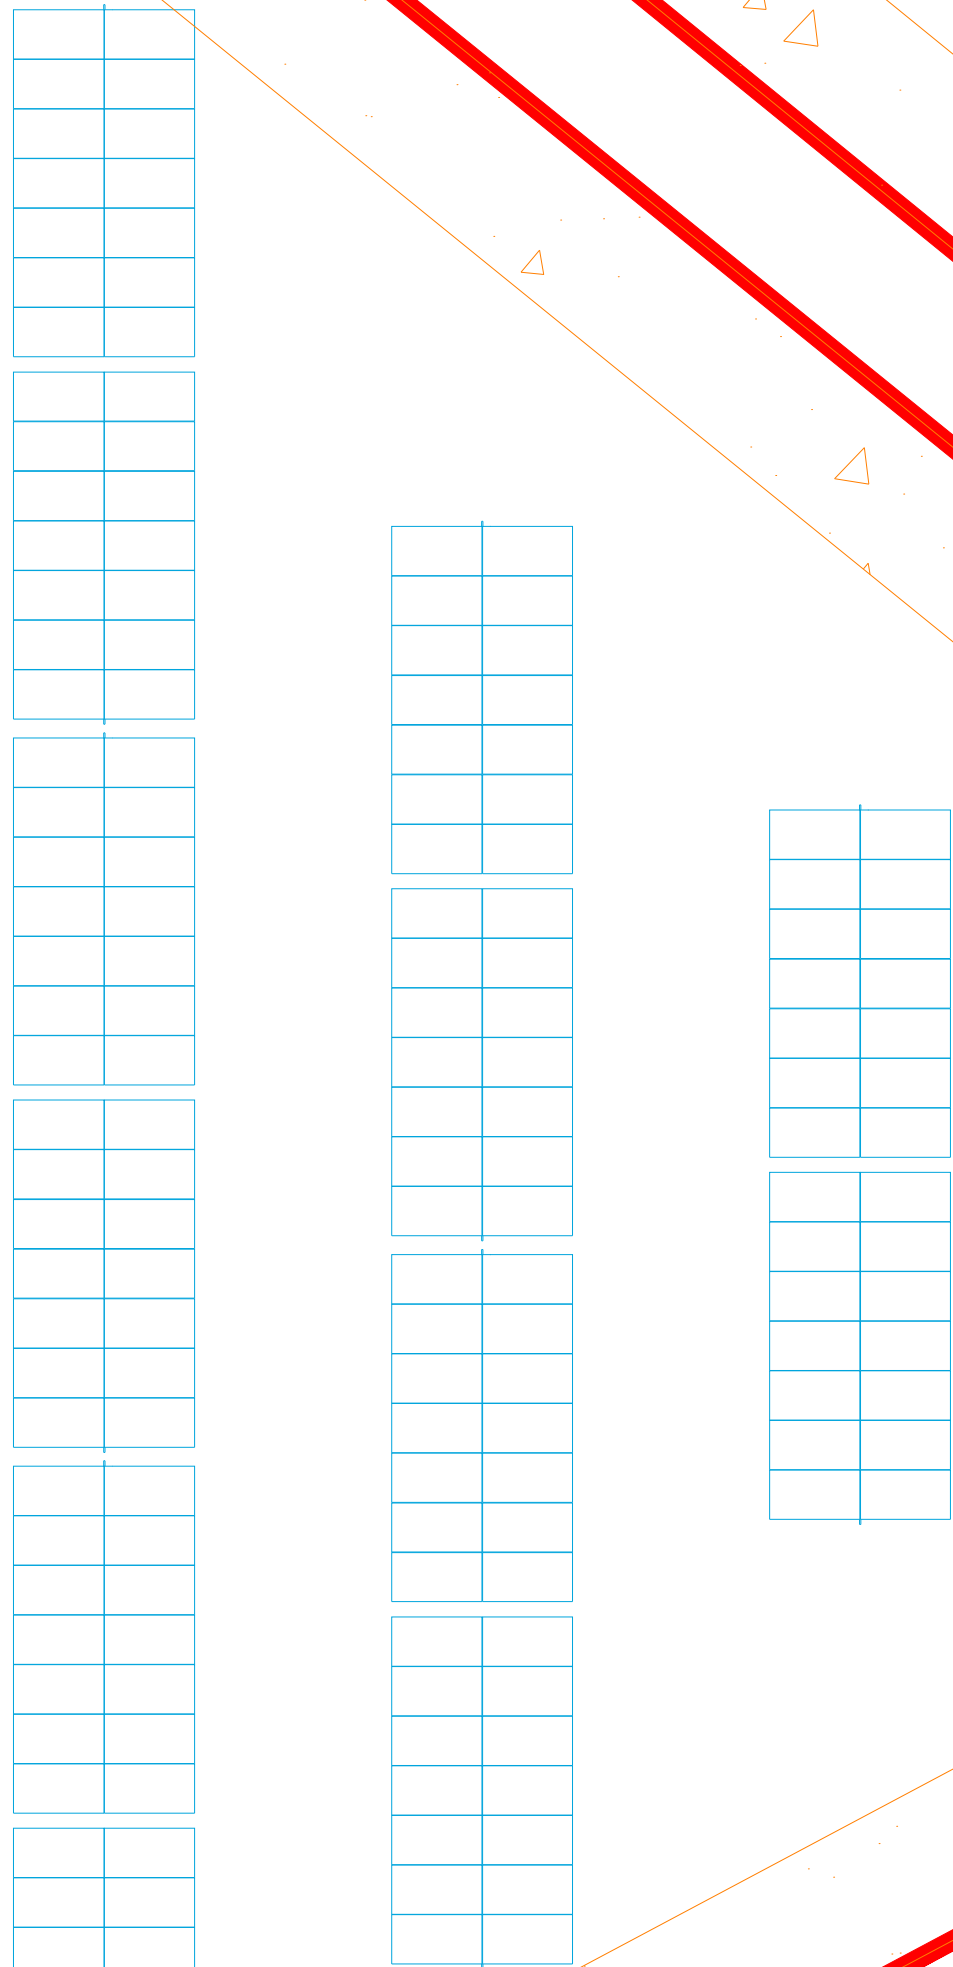
LEGENDA

-  Posizione Trasformatore
-  DPA Trasformatore PCS
4 m (tutto intorno)
-  DPA Cavidotto MT 30 kV
7 m (3,5 m a destra e sinistra dall'asse del conduttore)
-  DPA Cabina di Raccolta
3 m (tutto intorno)
-  PCS Power Center System
-  Tracker da 28 moduli
-  Recinzione perimetrale
-  Viabilità impianto
-  CdR Cabina di Raccolta











LEGENDA


-  Posizione Trasformatore
-  DPA Trasformatore PCS
4 m (tutto intorno)
-  DPA Cavidotto MT 30 kV
7 m (3,5 m a destra e sinistra dall'asse del conduttore)
-  DPA Cabina di Raccolta
3 m (tutto intorno)
-  PCS Power Center System
-  Tracker da 28 moduli
-  Recinzione perimetrale
-  Viabilità impianto








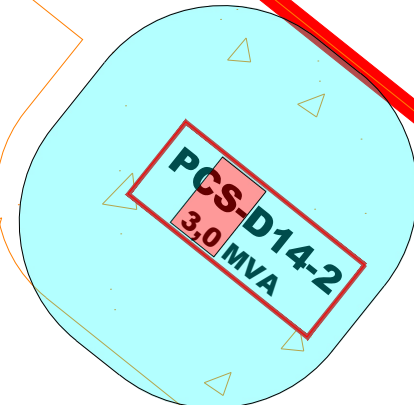


5


LEGENDA

-  Posizione Trasformatore
-  DPA Trasformatore PCS
4 m (tutto intorno)
-  DPA Cavidotto MT 30 kV
7 m (3,5 m a destra e sinistra dall'asse del conduttore)
-  DPA Cabina di Raccolta
3 m (tutto intorno)
-  PCS Power Center System
-  Tracker da 28 moduli
-  Recinzione perimetrale
-  Viabilità impianto







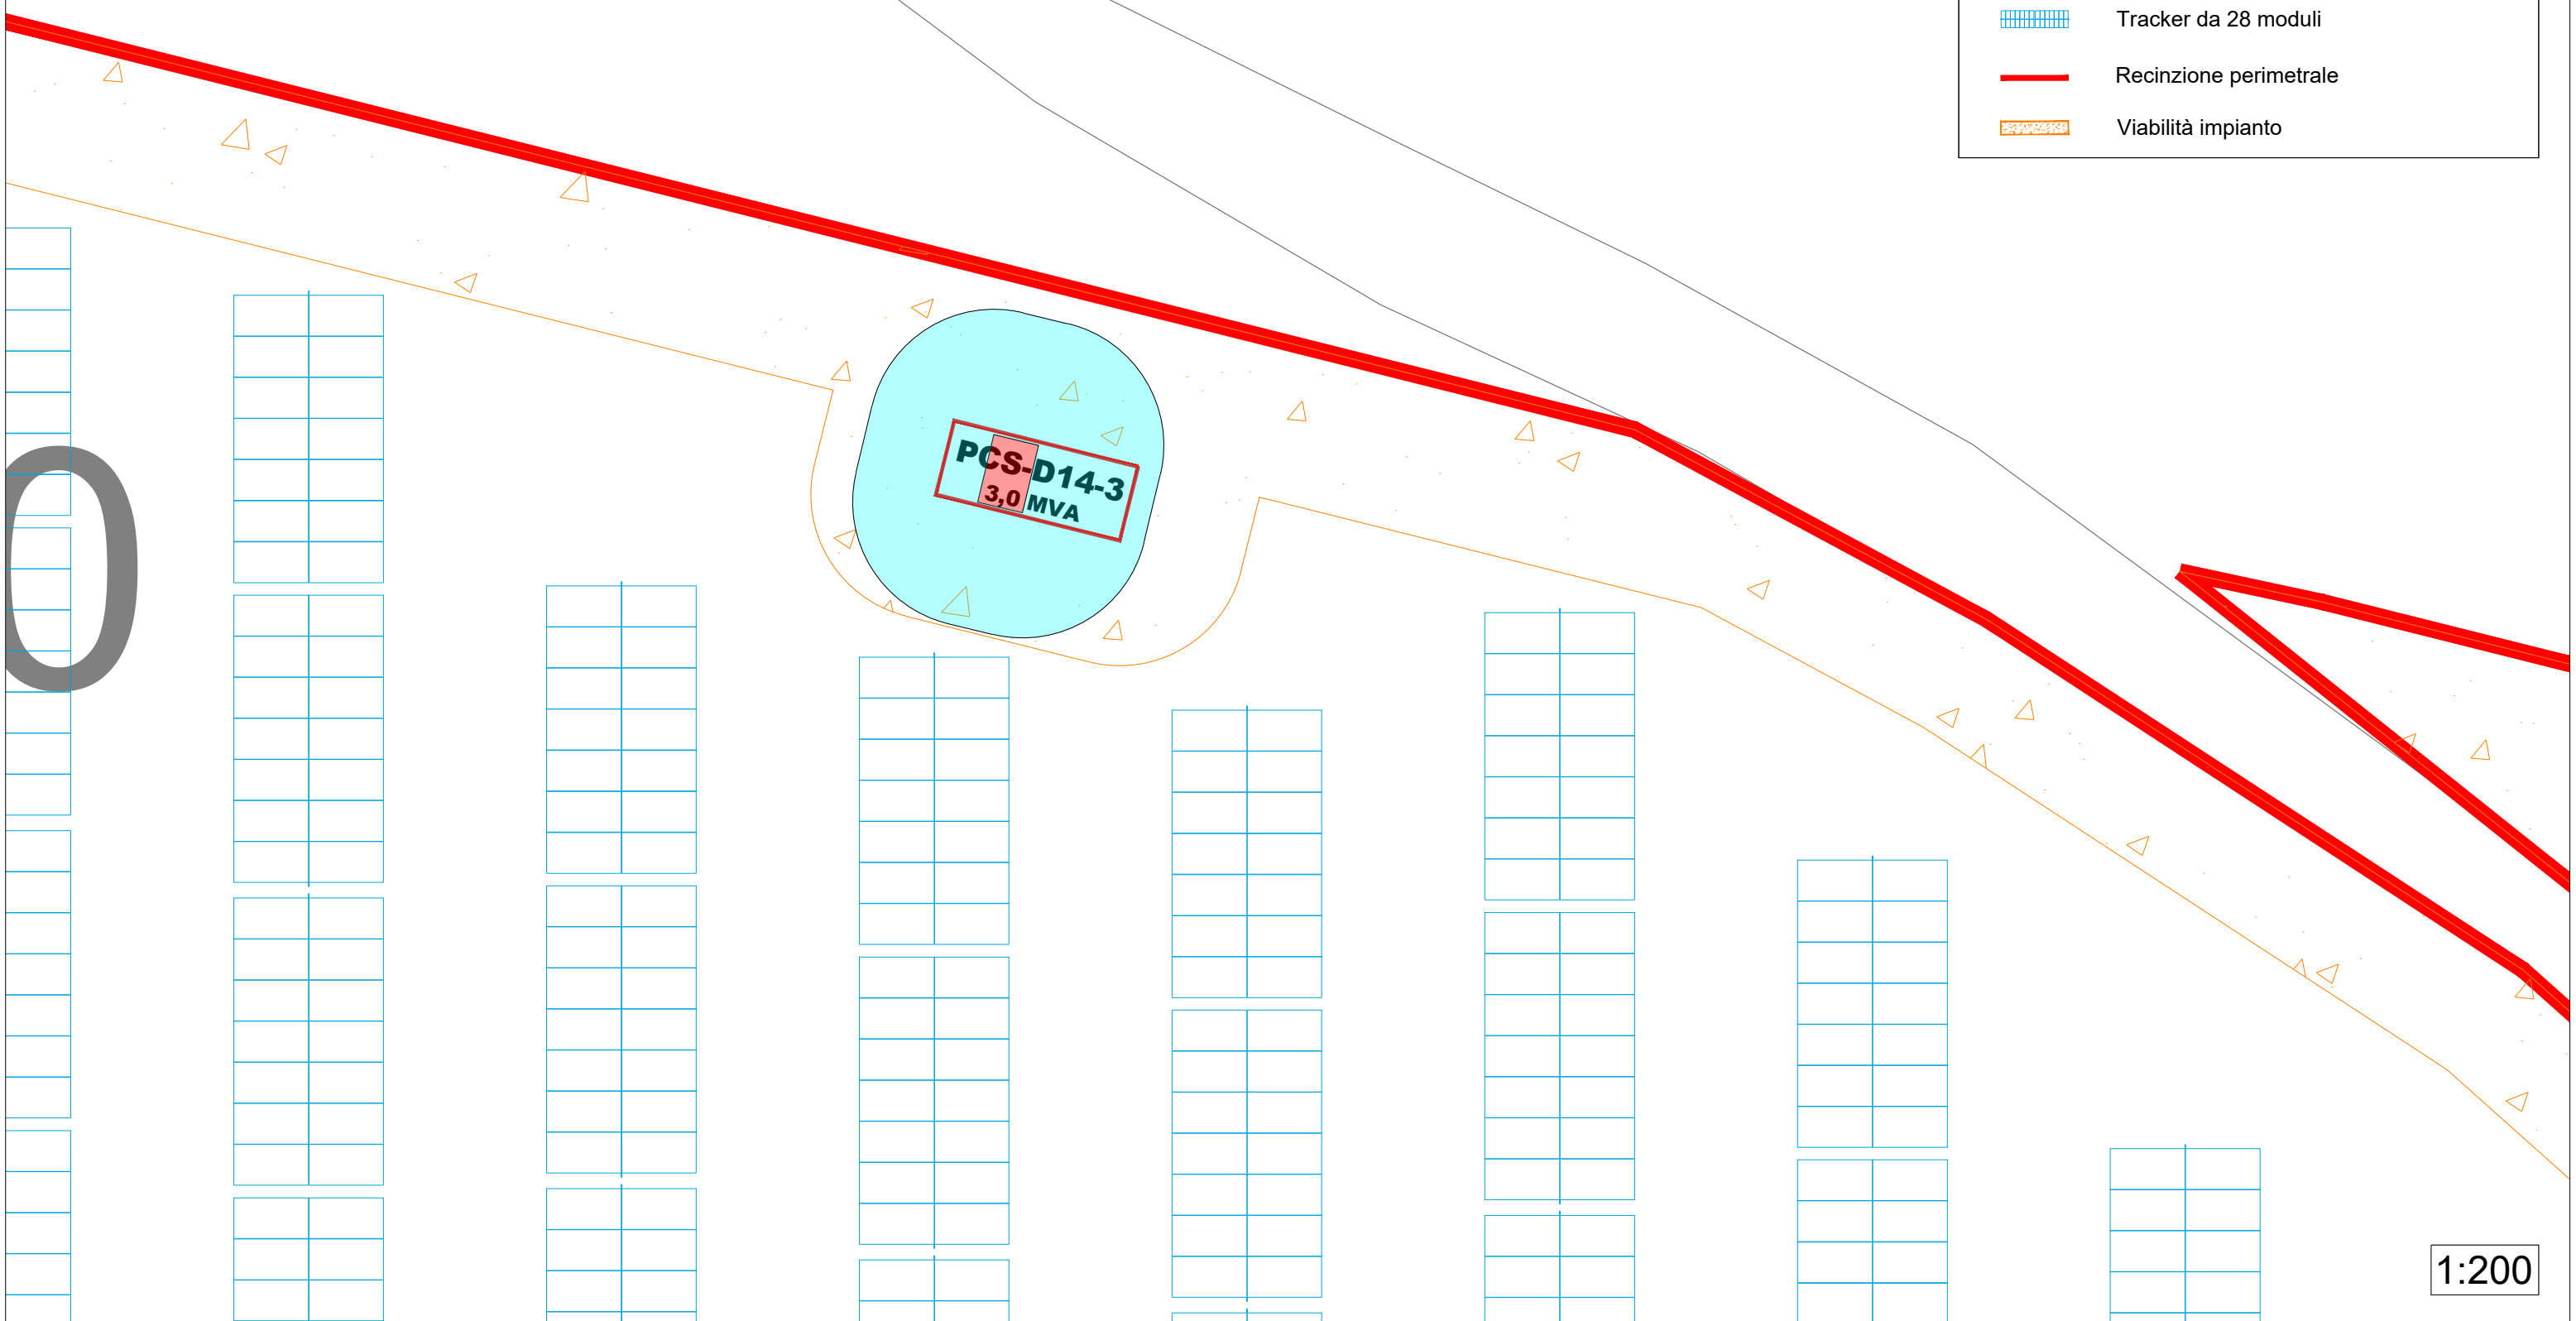




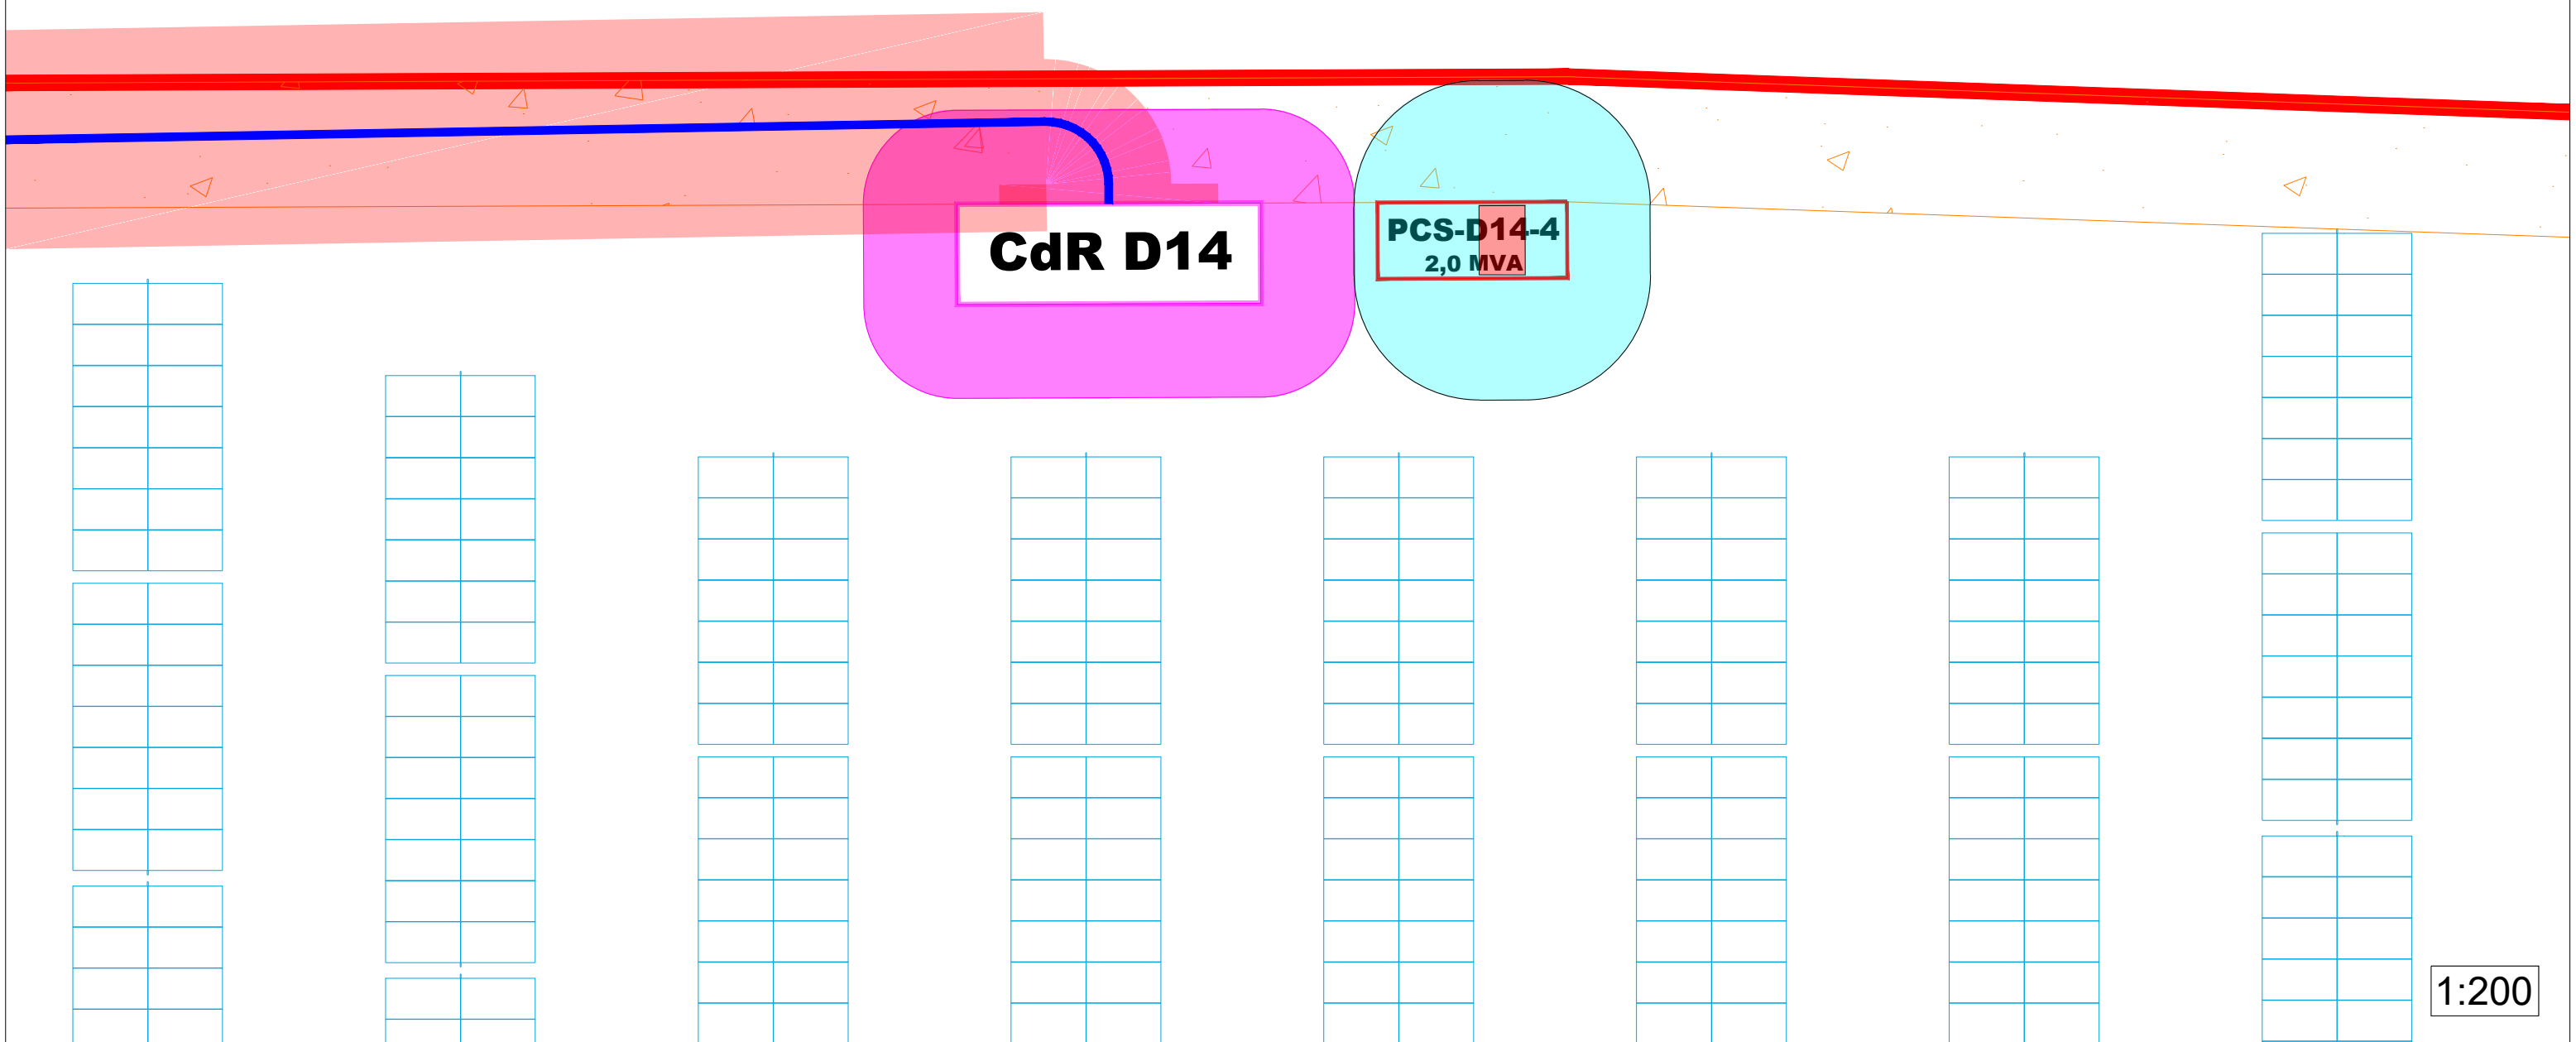
LEGENDA

-  Posizione Trasformatore
-  DPA Trasformatore PCS
4 m (tutto intorno)
-  DPA Cavidotto MT 30 kV
7 m (3,5 m a destra e sinistra dall'asse del conduttore)
-  DPA Cabina di Raccolta
3 m (tutto intorno)
-  PCS Power Center System
-  Tracker da 28 moduli
-  Recinzione perimetrale
-  Viabilità impianto




LEGENDA


-  Posizione Trasformatore
-  DPA Trasformatore PCS
4 m (tutto intorno)
-  DPA Cavidotto MT 30 kV
7 m (3,5 m a destra e sinistra dall'asse del conduttore)
-  DPA Cabina di Raccolta
3 m (tutto intorno)
-  PCS Power Center System
-  Tracker da 28 moduli
-  Recinzione perimetrale
-  Viabilità impianto
-  CdR Cabina di Raccolta








Tav. 55 - DPA SSE Utente


LEGENDA

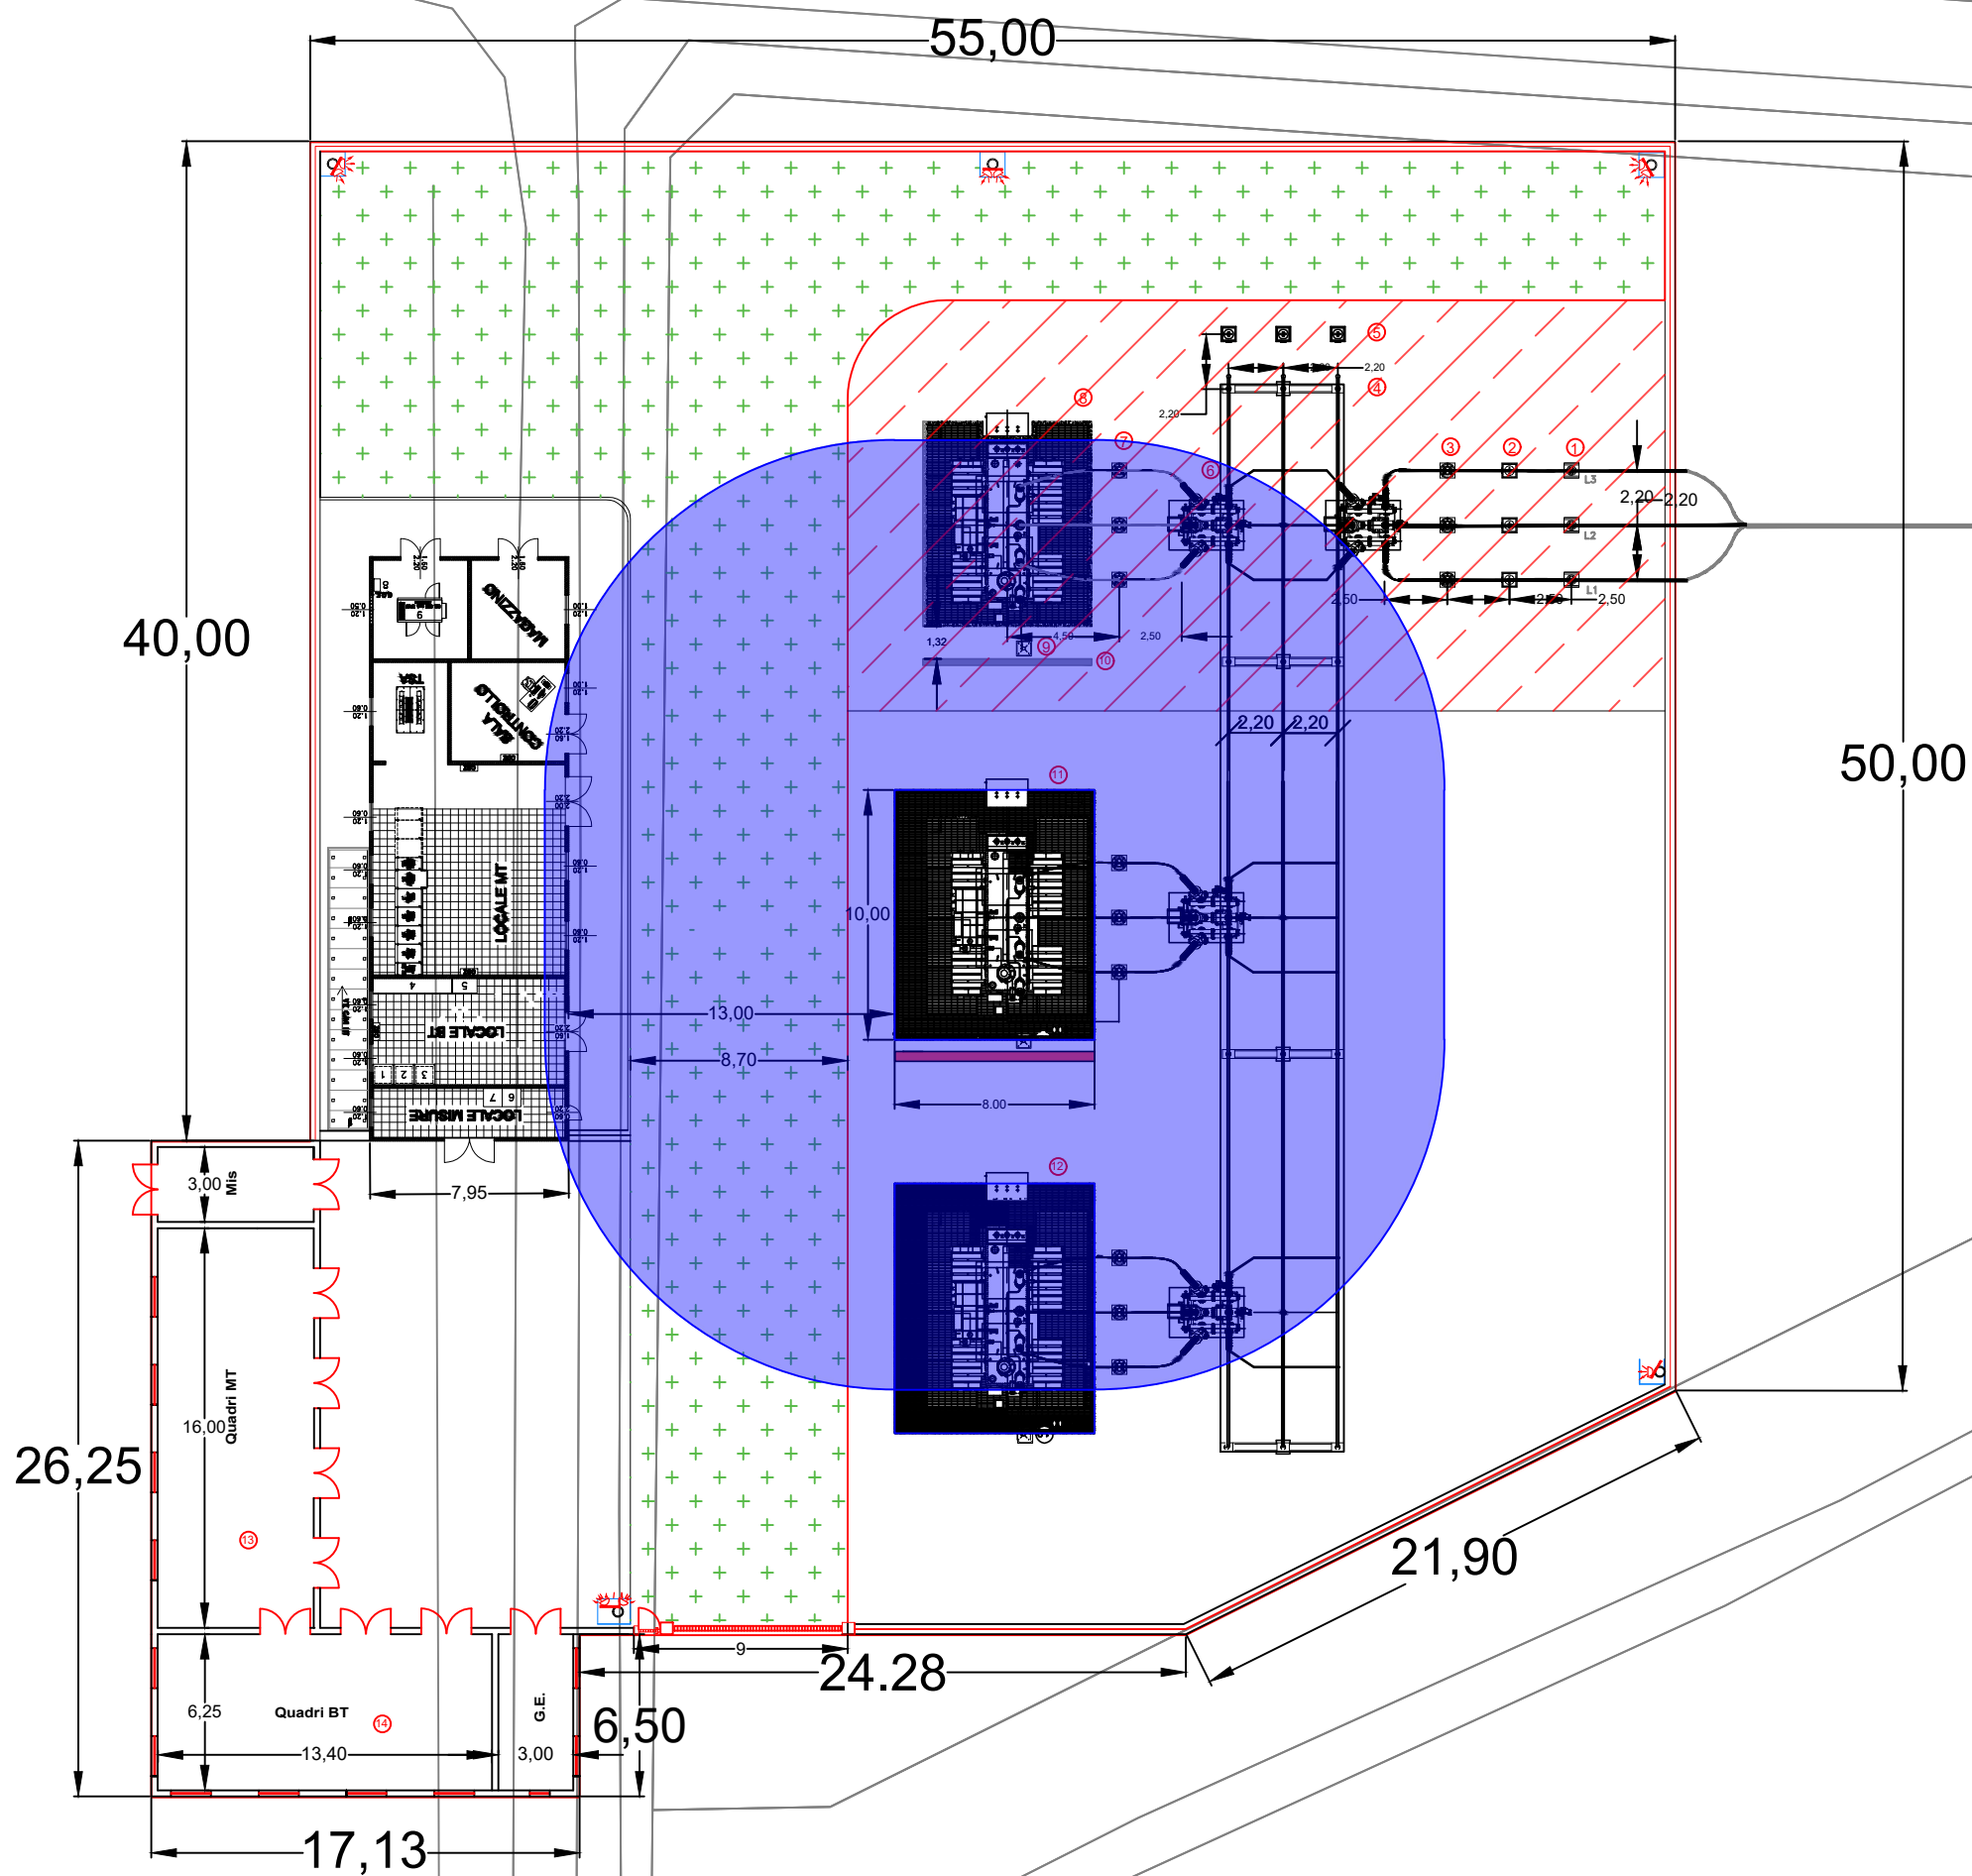-  DPA Trasformatore AT
14 m (tutto intorno da vasca di fondazione)
-  Recinzione perimetrale
-  Piazzale interno
-  Stallo AT da realizzare
-  Uffici SSE



LEGENDA

-  DPA Trasformatore AT
14 m (tutto intorno da vasca di fondazione)
-  Recinzione perimetrale
-  Piazzale interno
-  Stallo AT da realizzare
-  Uffici SSE

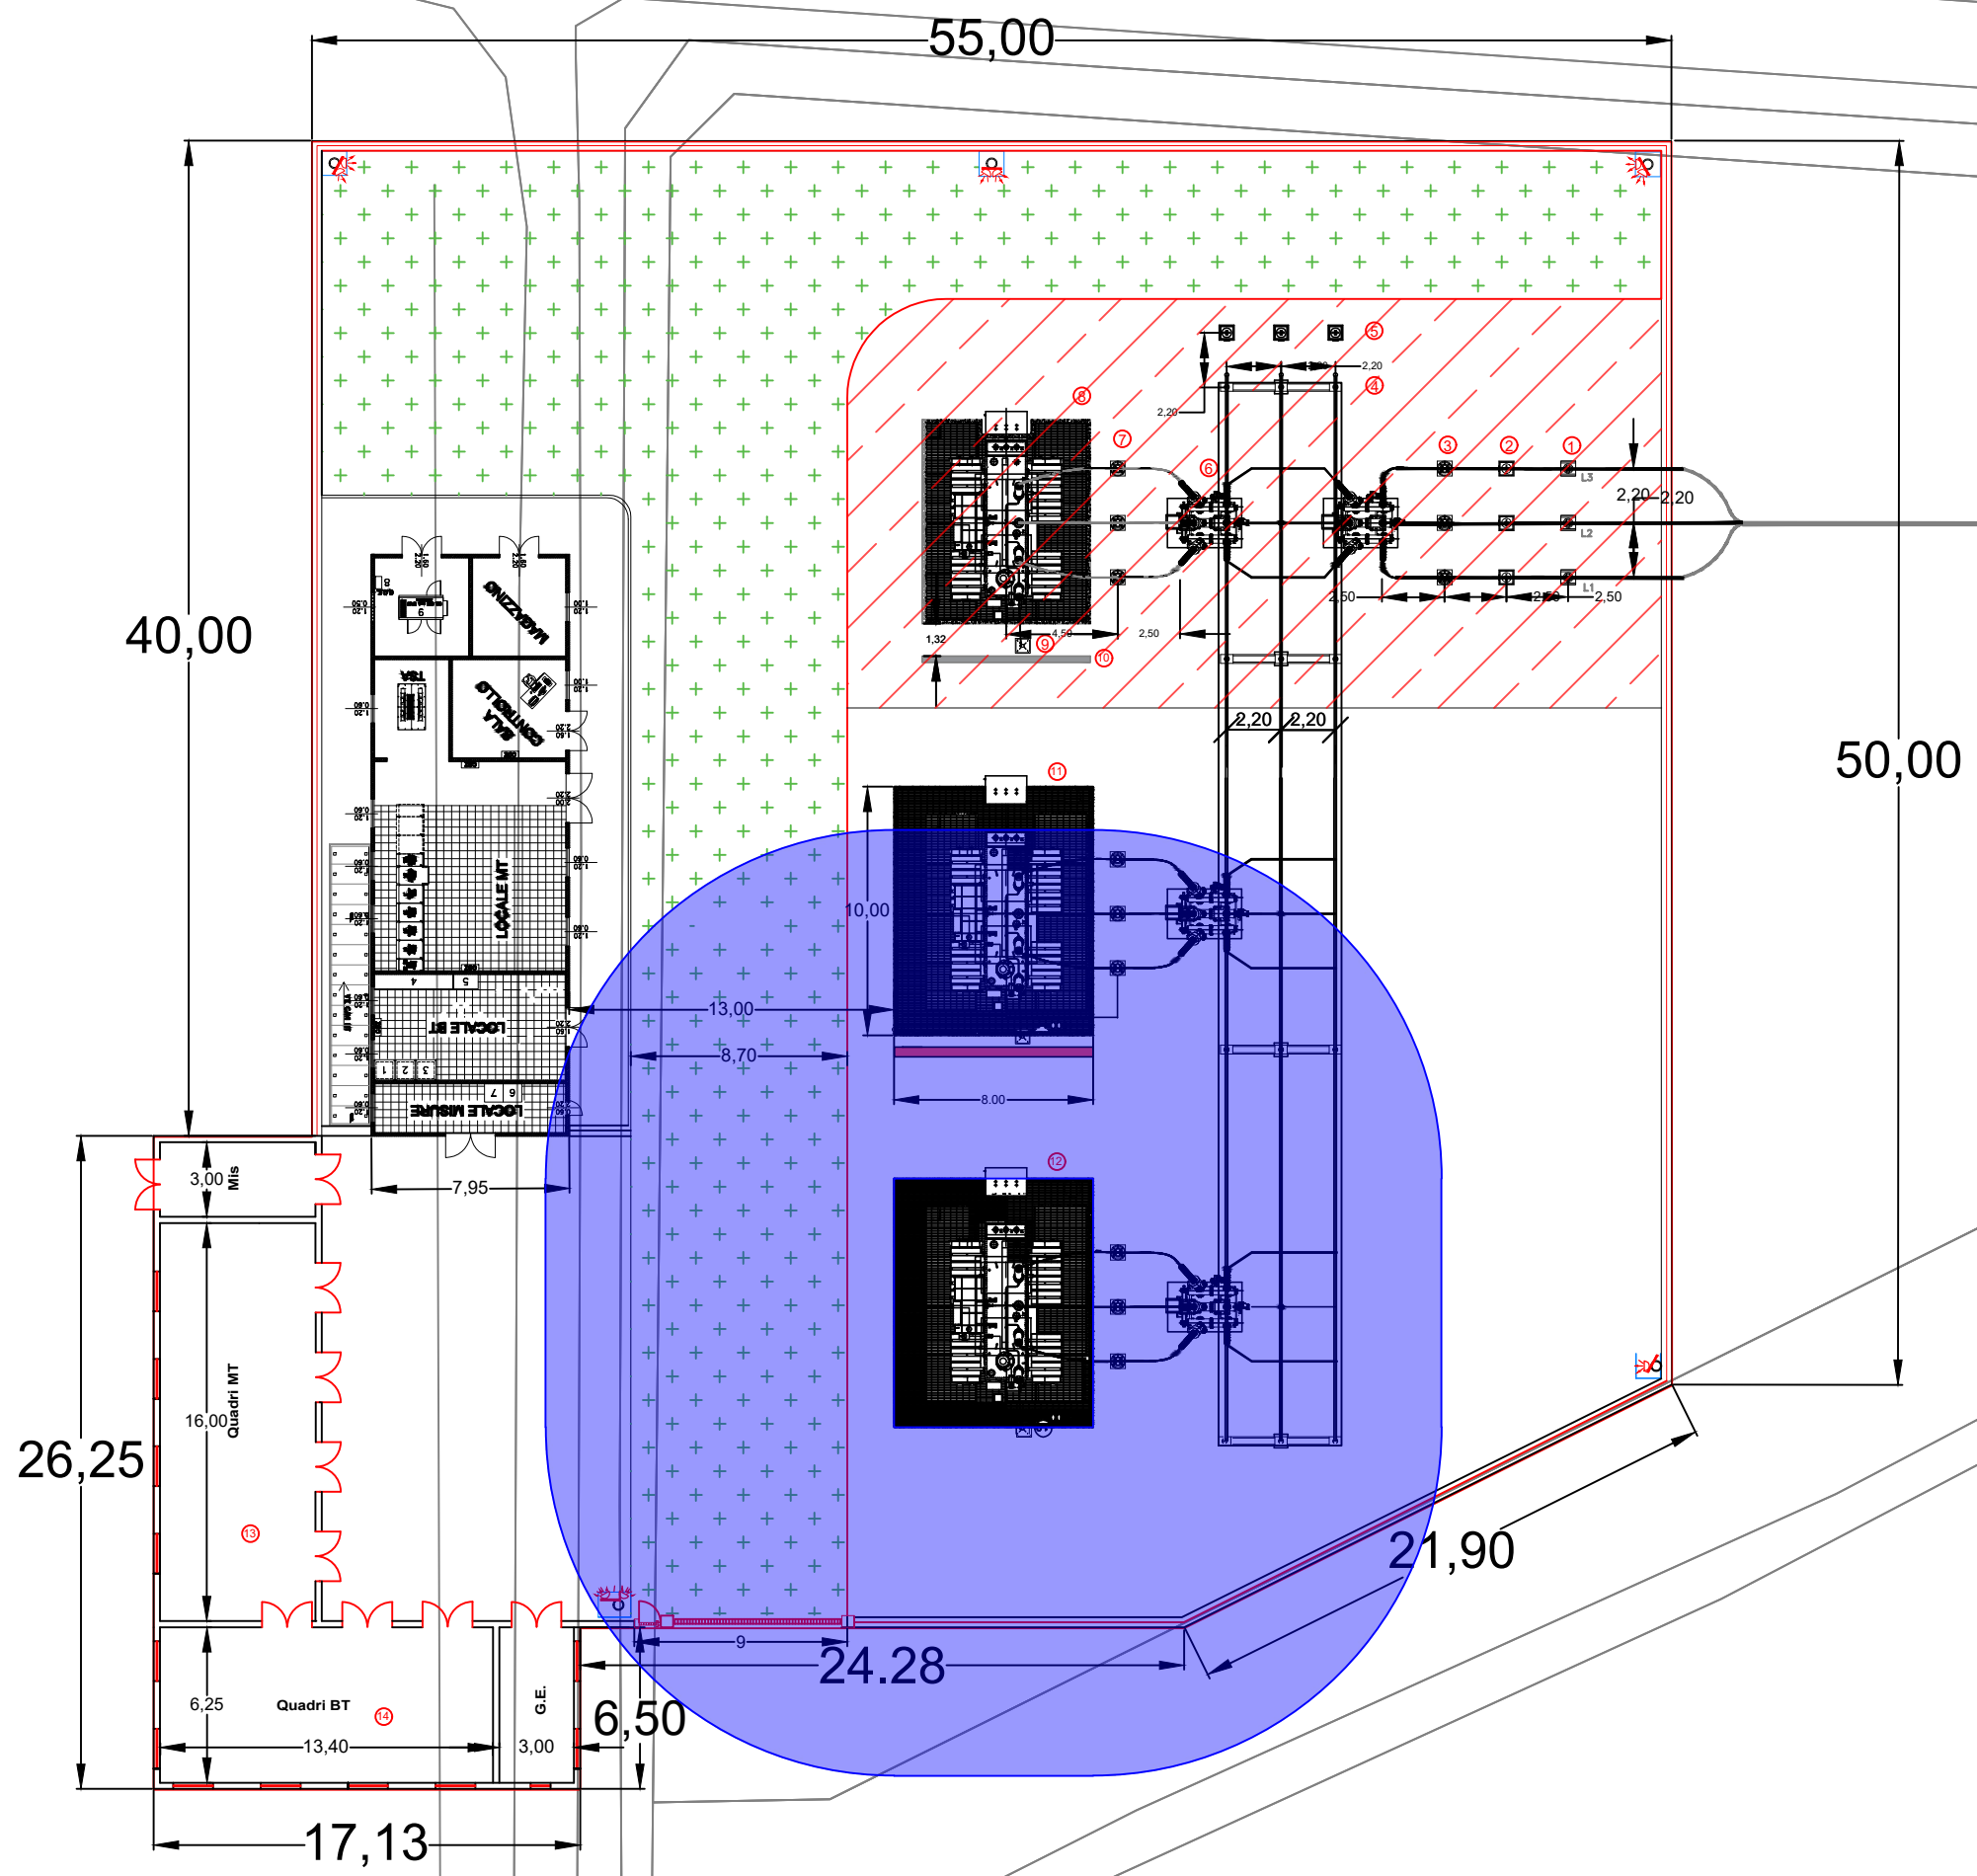

LEGENDA

- DPA Sbarre AT
14 m (tutto intorno da centro sbarre)
- Recinzione perimetrale
- Piazzale interno
- Stallo AT da realizzare
- Uffici SSE

