

**IMPIANTO AGRIVOLTAICO DENOMINATO "SOLAR ENERGY"  
CON POTENZA NOMINALE DI 200 MVA  
E POTENZA INSTALLATA DI 202,07 MWp**

**REGIONE PUGLIA**

PROVINCIA di BRINDISI

COMUNI di BRINDISI E MESAGNE

OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN NEI COMUNI DI BRINDISI E MESAGNE

PROGETTO DEFINITIVO

Tav.:

Titolo:

R18b

Tavole Fascia di rispetto cavidotto

Scala:

Formato Stampa:

Codice Identificatore Elaborato

varie

A3

R18b\_DocumentazioneSpecialistica\_18b

Progettazione:

Committente:

**Dott. Ing. Fabio CALCARELLA**

Studio Tecnico Calcarella  
Via Vito Mario Stampacchia, 48 - 73100 Lecce  
Mob. +39 340 9243575  
fabio.calcarella@gmail.com - fabio.calcarella@ingpec.eu

**SOLAR ENERGY & PARTNERS S.R.L.**








Indirizzo: Via Monte di Pietà, 19 - 20121 Milano (MI)  
P.IVA: 02257280749 - REA: MI - 2712139  
PEC: solareenergypartners@gigapec.it




A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Fabio Calcarella".








Data	Motivo della revisione:	Redatto:	Controllato:	Approvato:
Febbraio 2024	Prima emissione	STC	FC	SOLAR ENERGY & PARTNERS s.r.l.

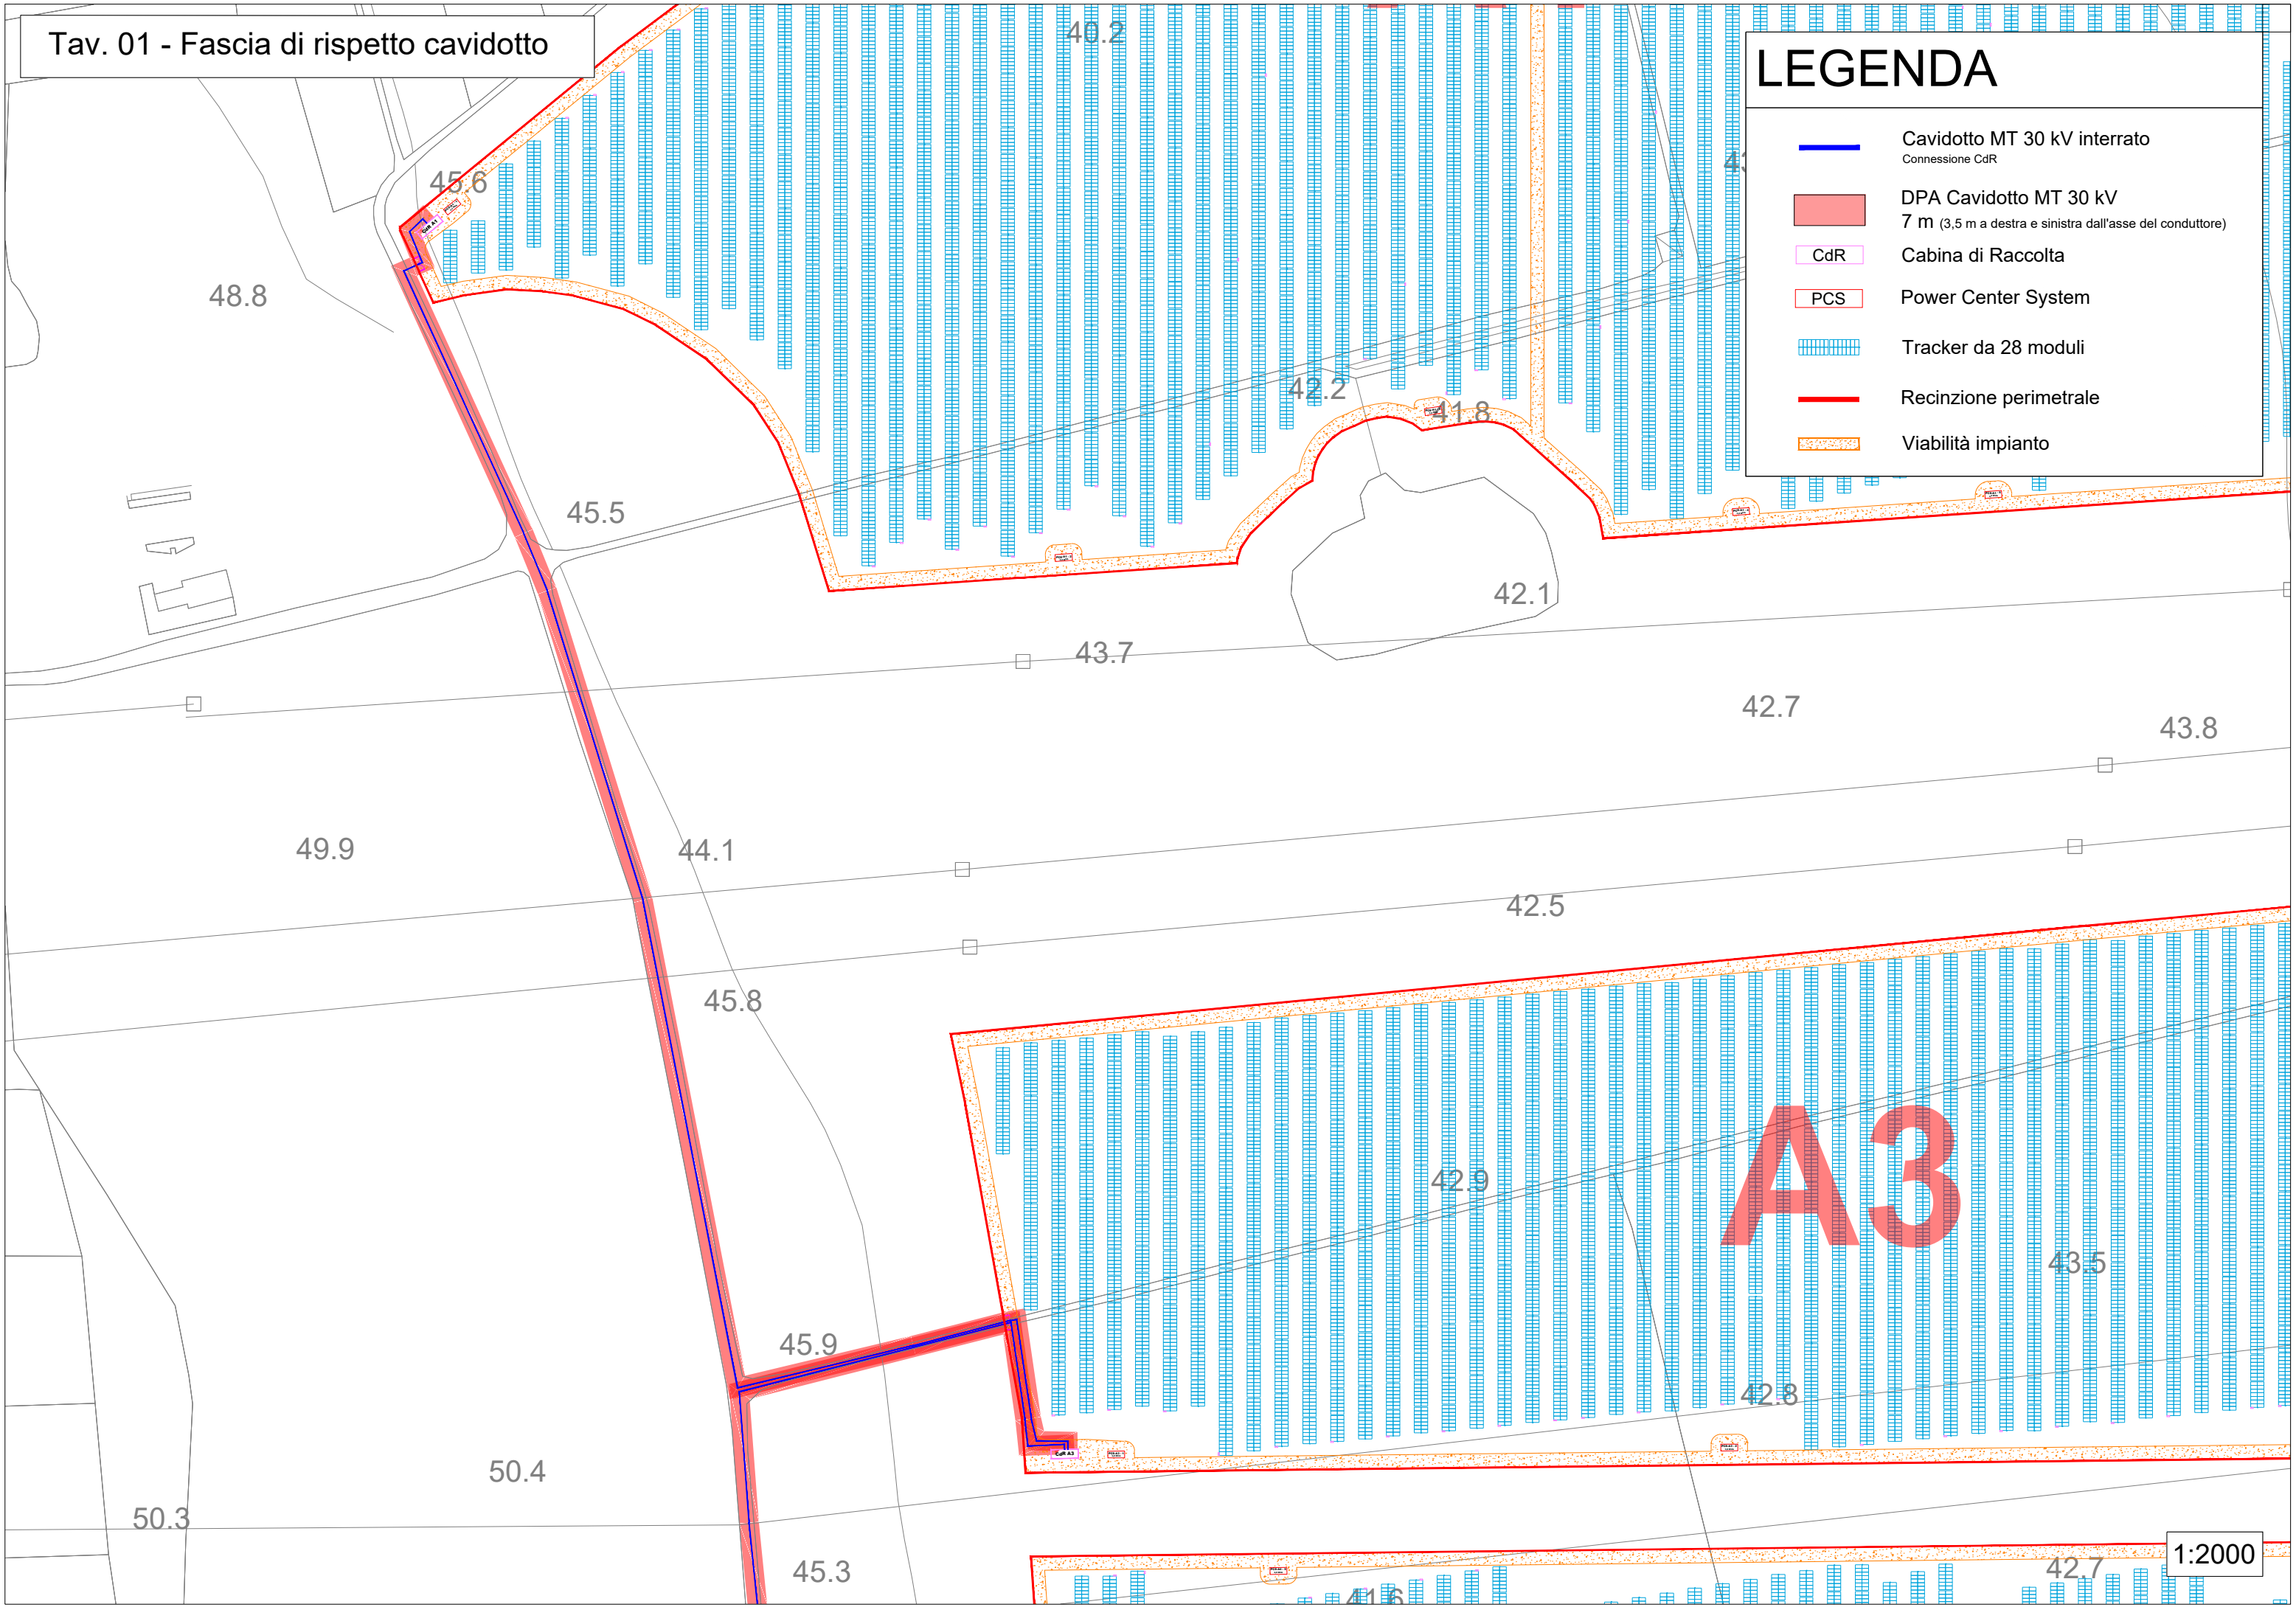
# LEGENDA

-  Cavidotto MT 30 kV interrato  
Connessione CdR
-  DPA Cavidotto MT 30 kV  
7 m (3,5 m a destra e sinistra dall'asse del conduttore)
-  CdR Cabina di Raccolta
-  PCS Power Center System
-  Tracker da 28 moduli
-  Recinzione perimetrale
-  Viabilità impianto








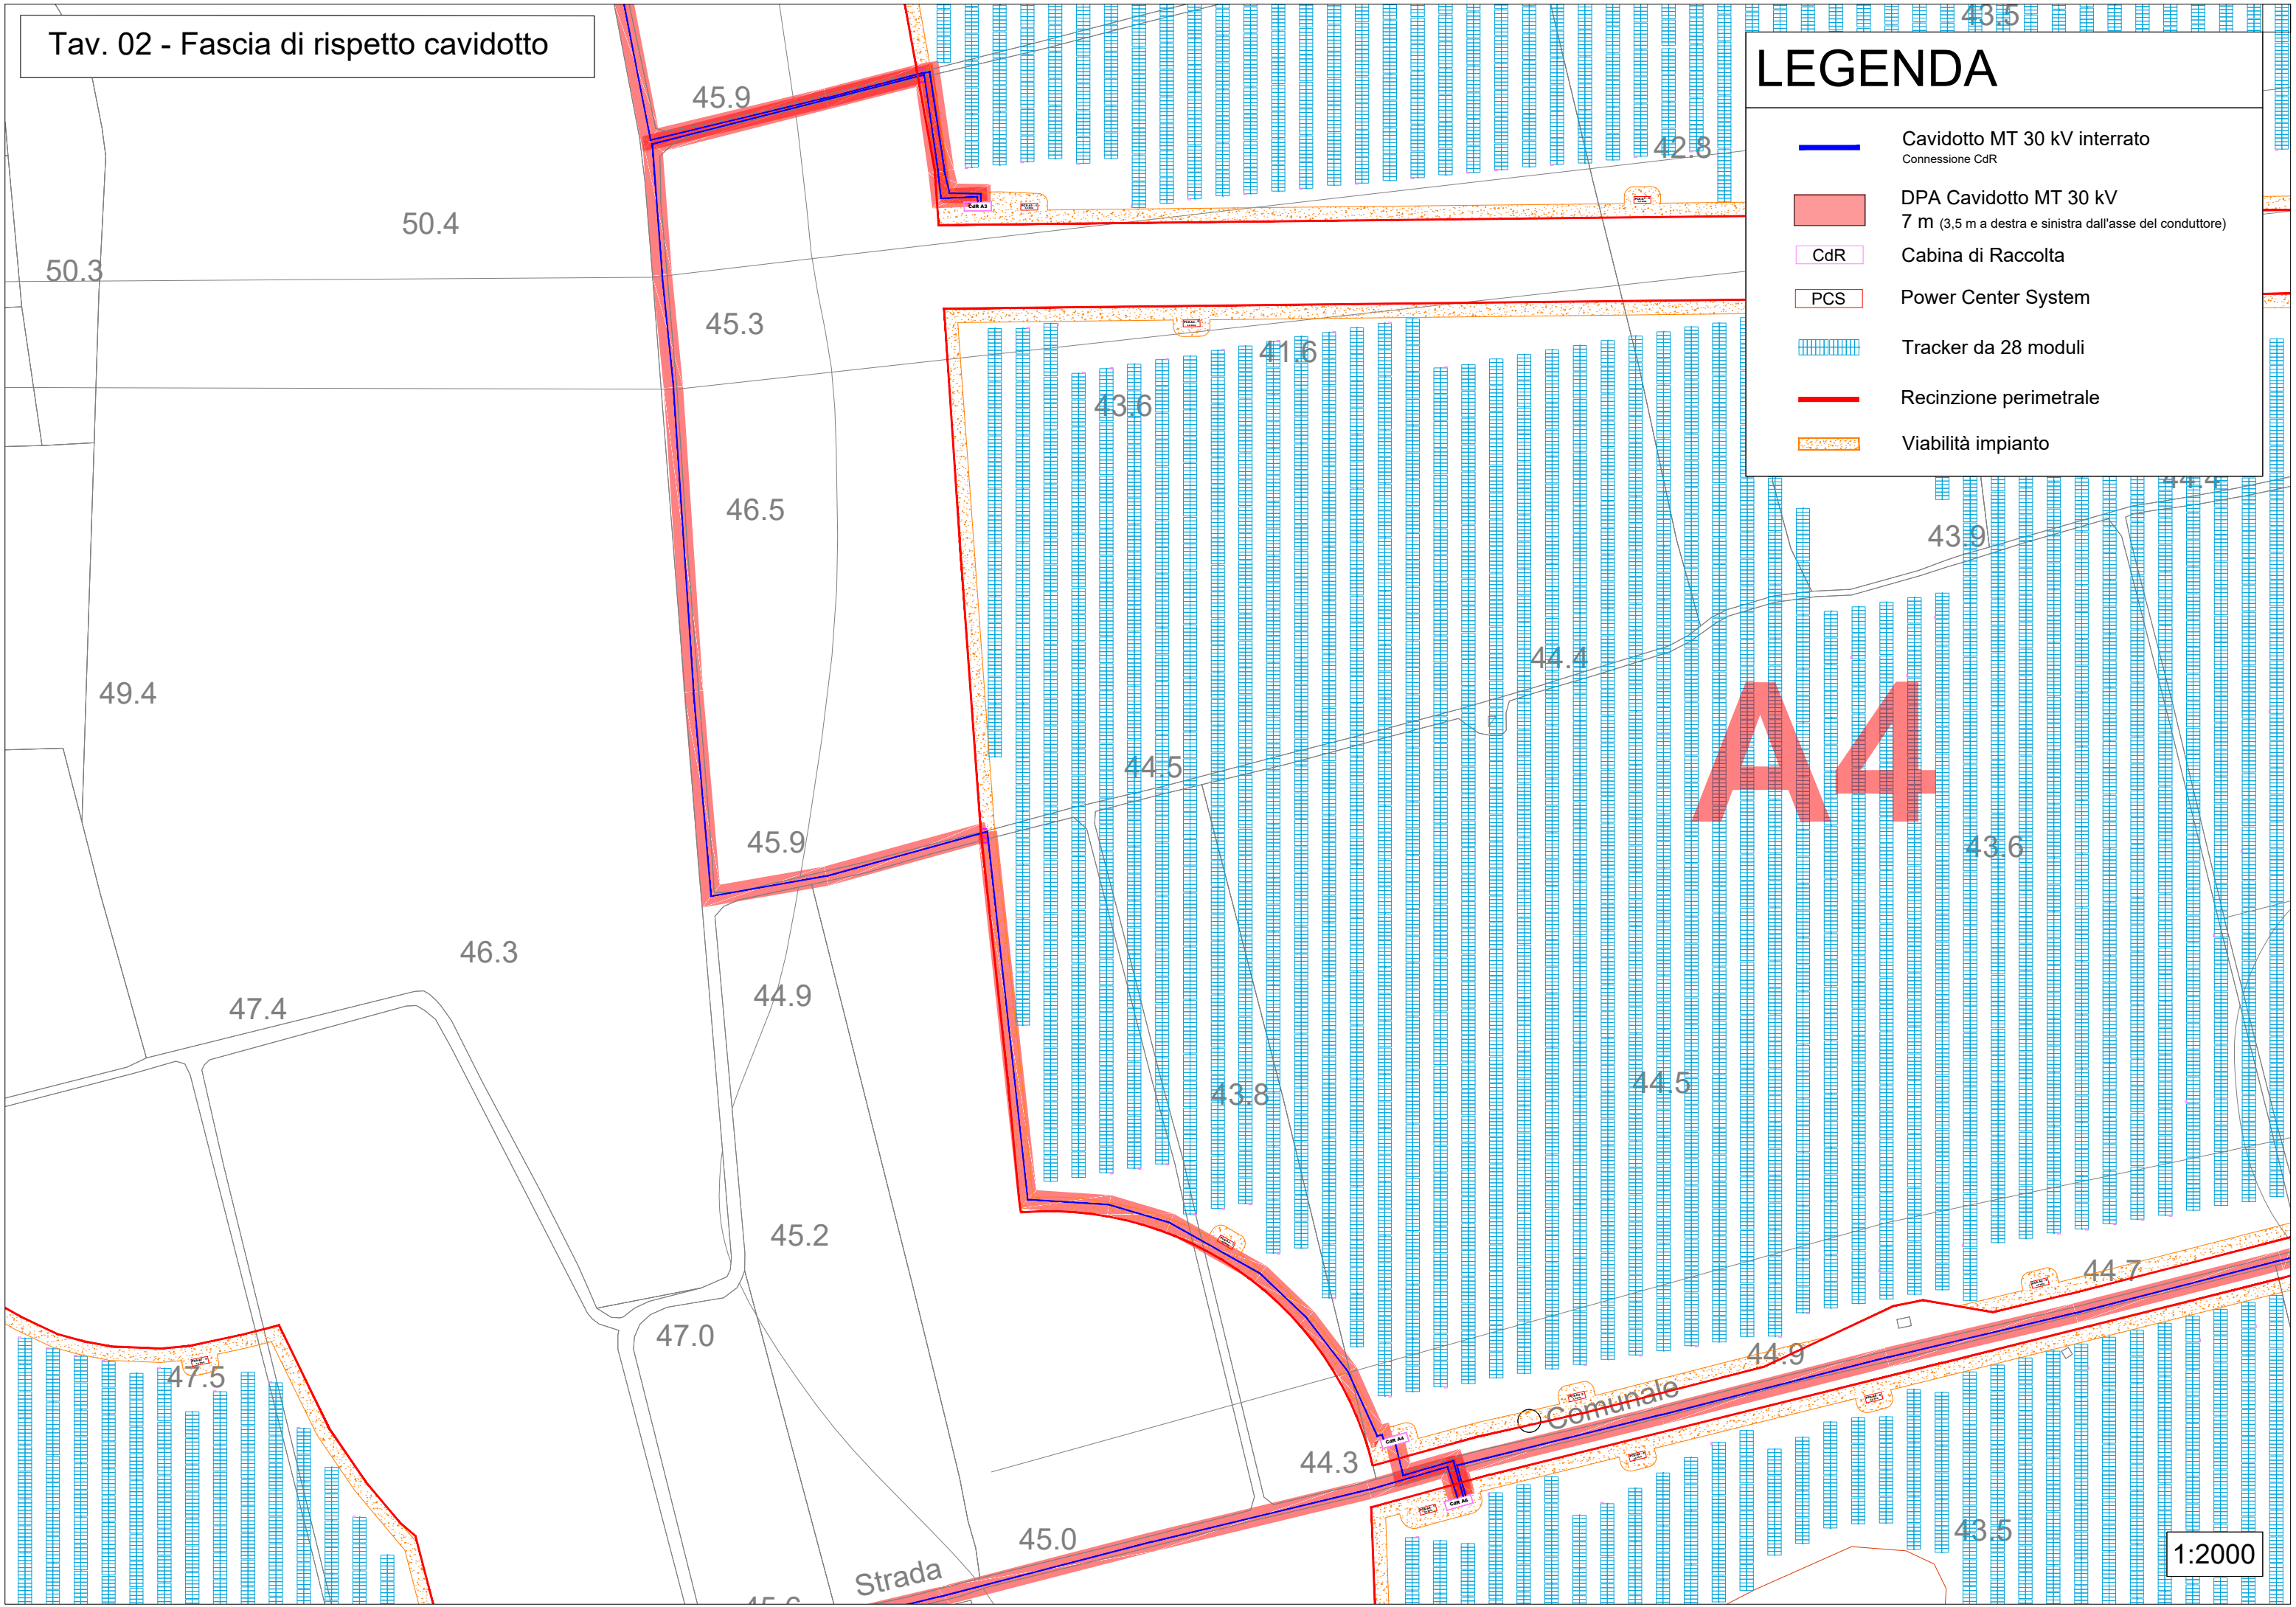

# LEGENDA


-  Cavidotto MT 30 kV interrato  
Connessione CdR
-  DPA Cavidotto MT 30 kV  
7 m (3,5 m a destra e sinistra dall'asse del conduttore)
-  CdR Cabina di Raccolta
-  PCS Power Center System
-  Tracker da 28 moduli
-  Recinzione perimetrale
-  Viabilità impianto










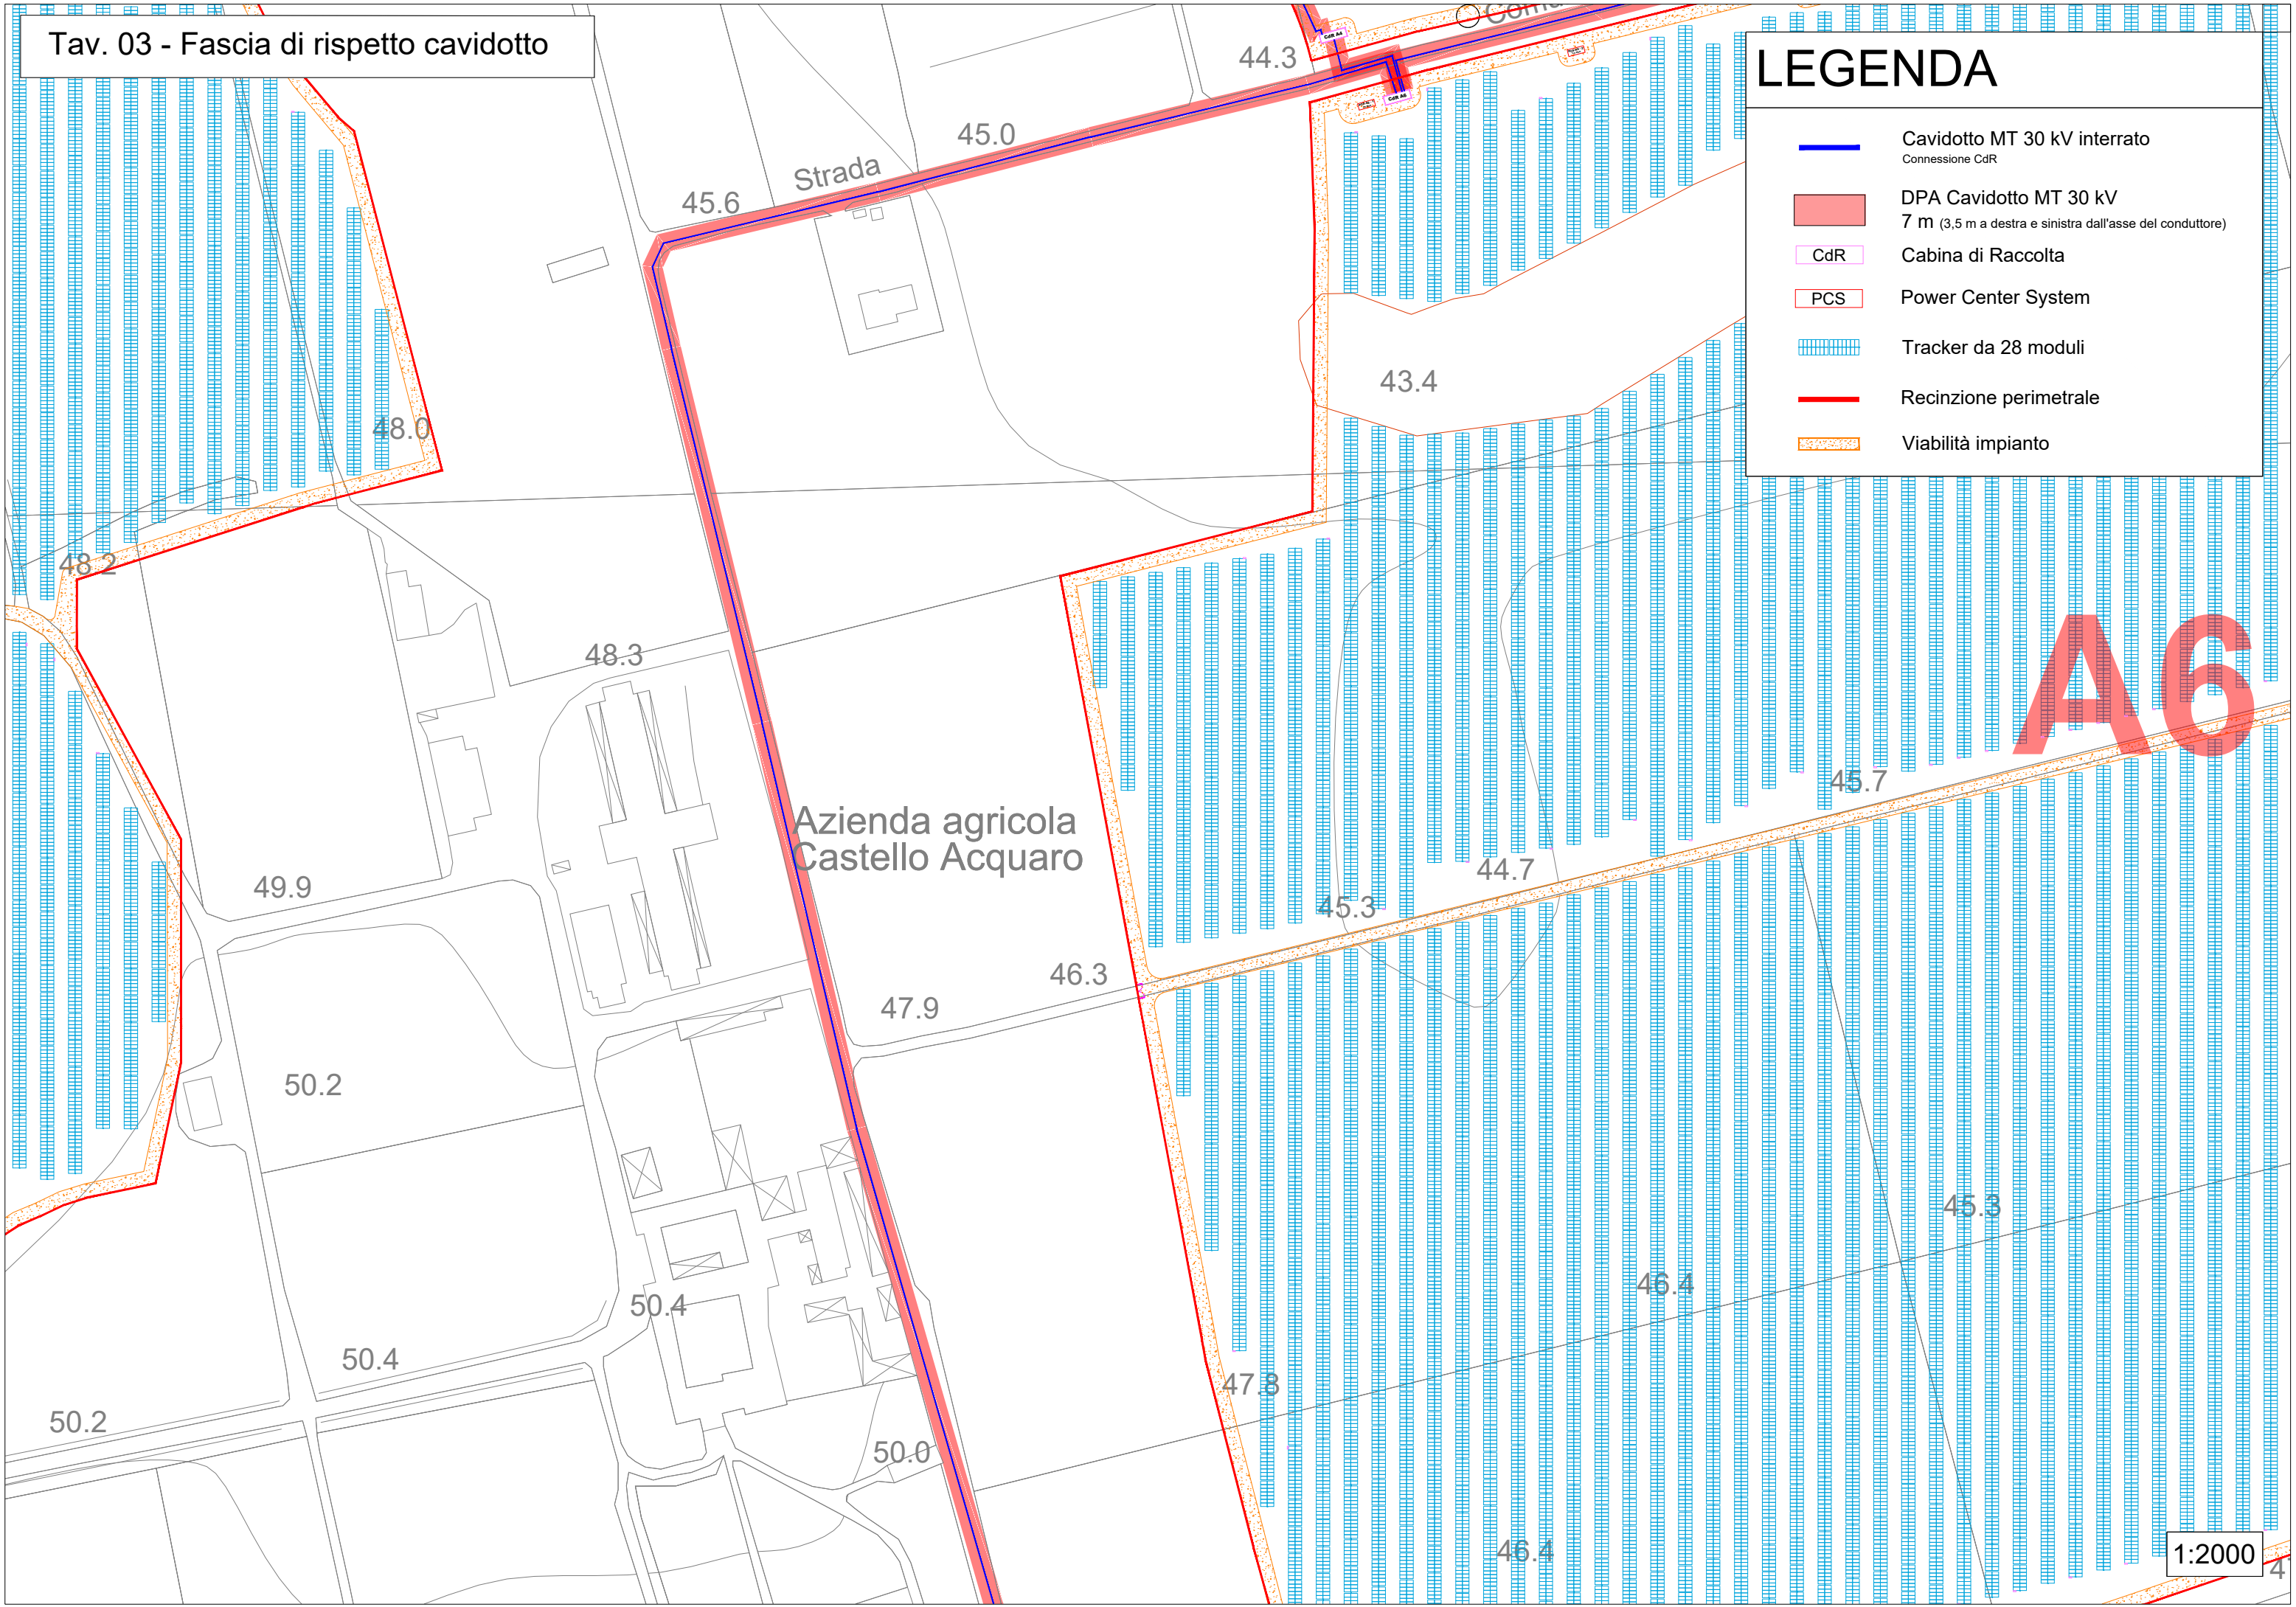


# LEGENDA

-  Cavidotto MT 30 kV interrato  
Connessione CdR
-  DPA Cavidotto MT 30 kV  
7 m (3,5 m a destra e sinistra dall'asse del conduttore)
-  CdR Cabina di Raccolta
-  PCS Power Center System
-  Tracker da 28 moduli
-  Recinzione perimetrale
-  Viabilità impianto



# LEGENDA



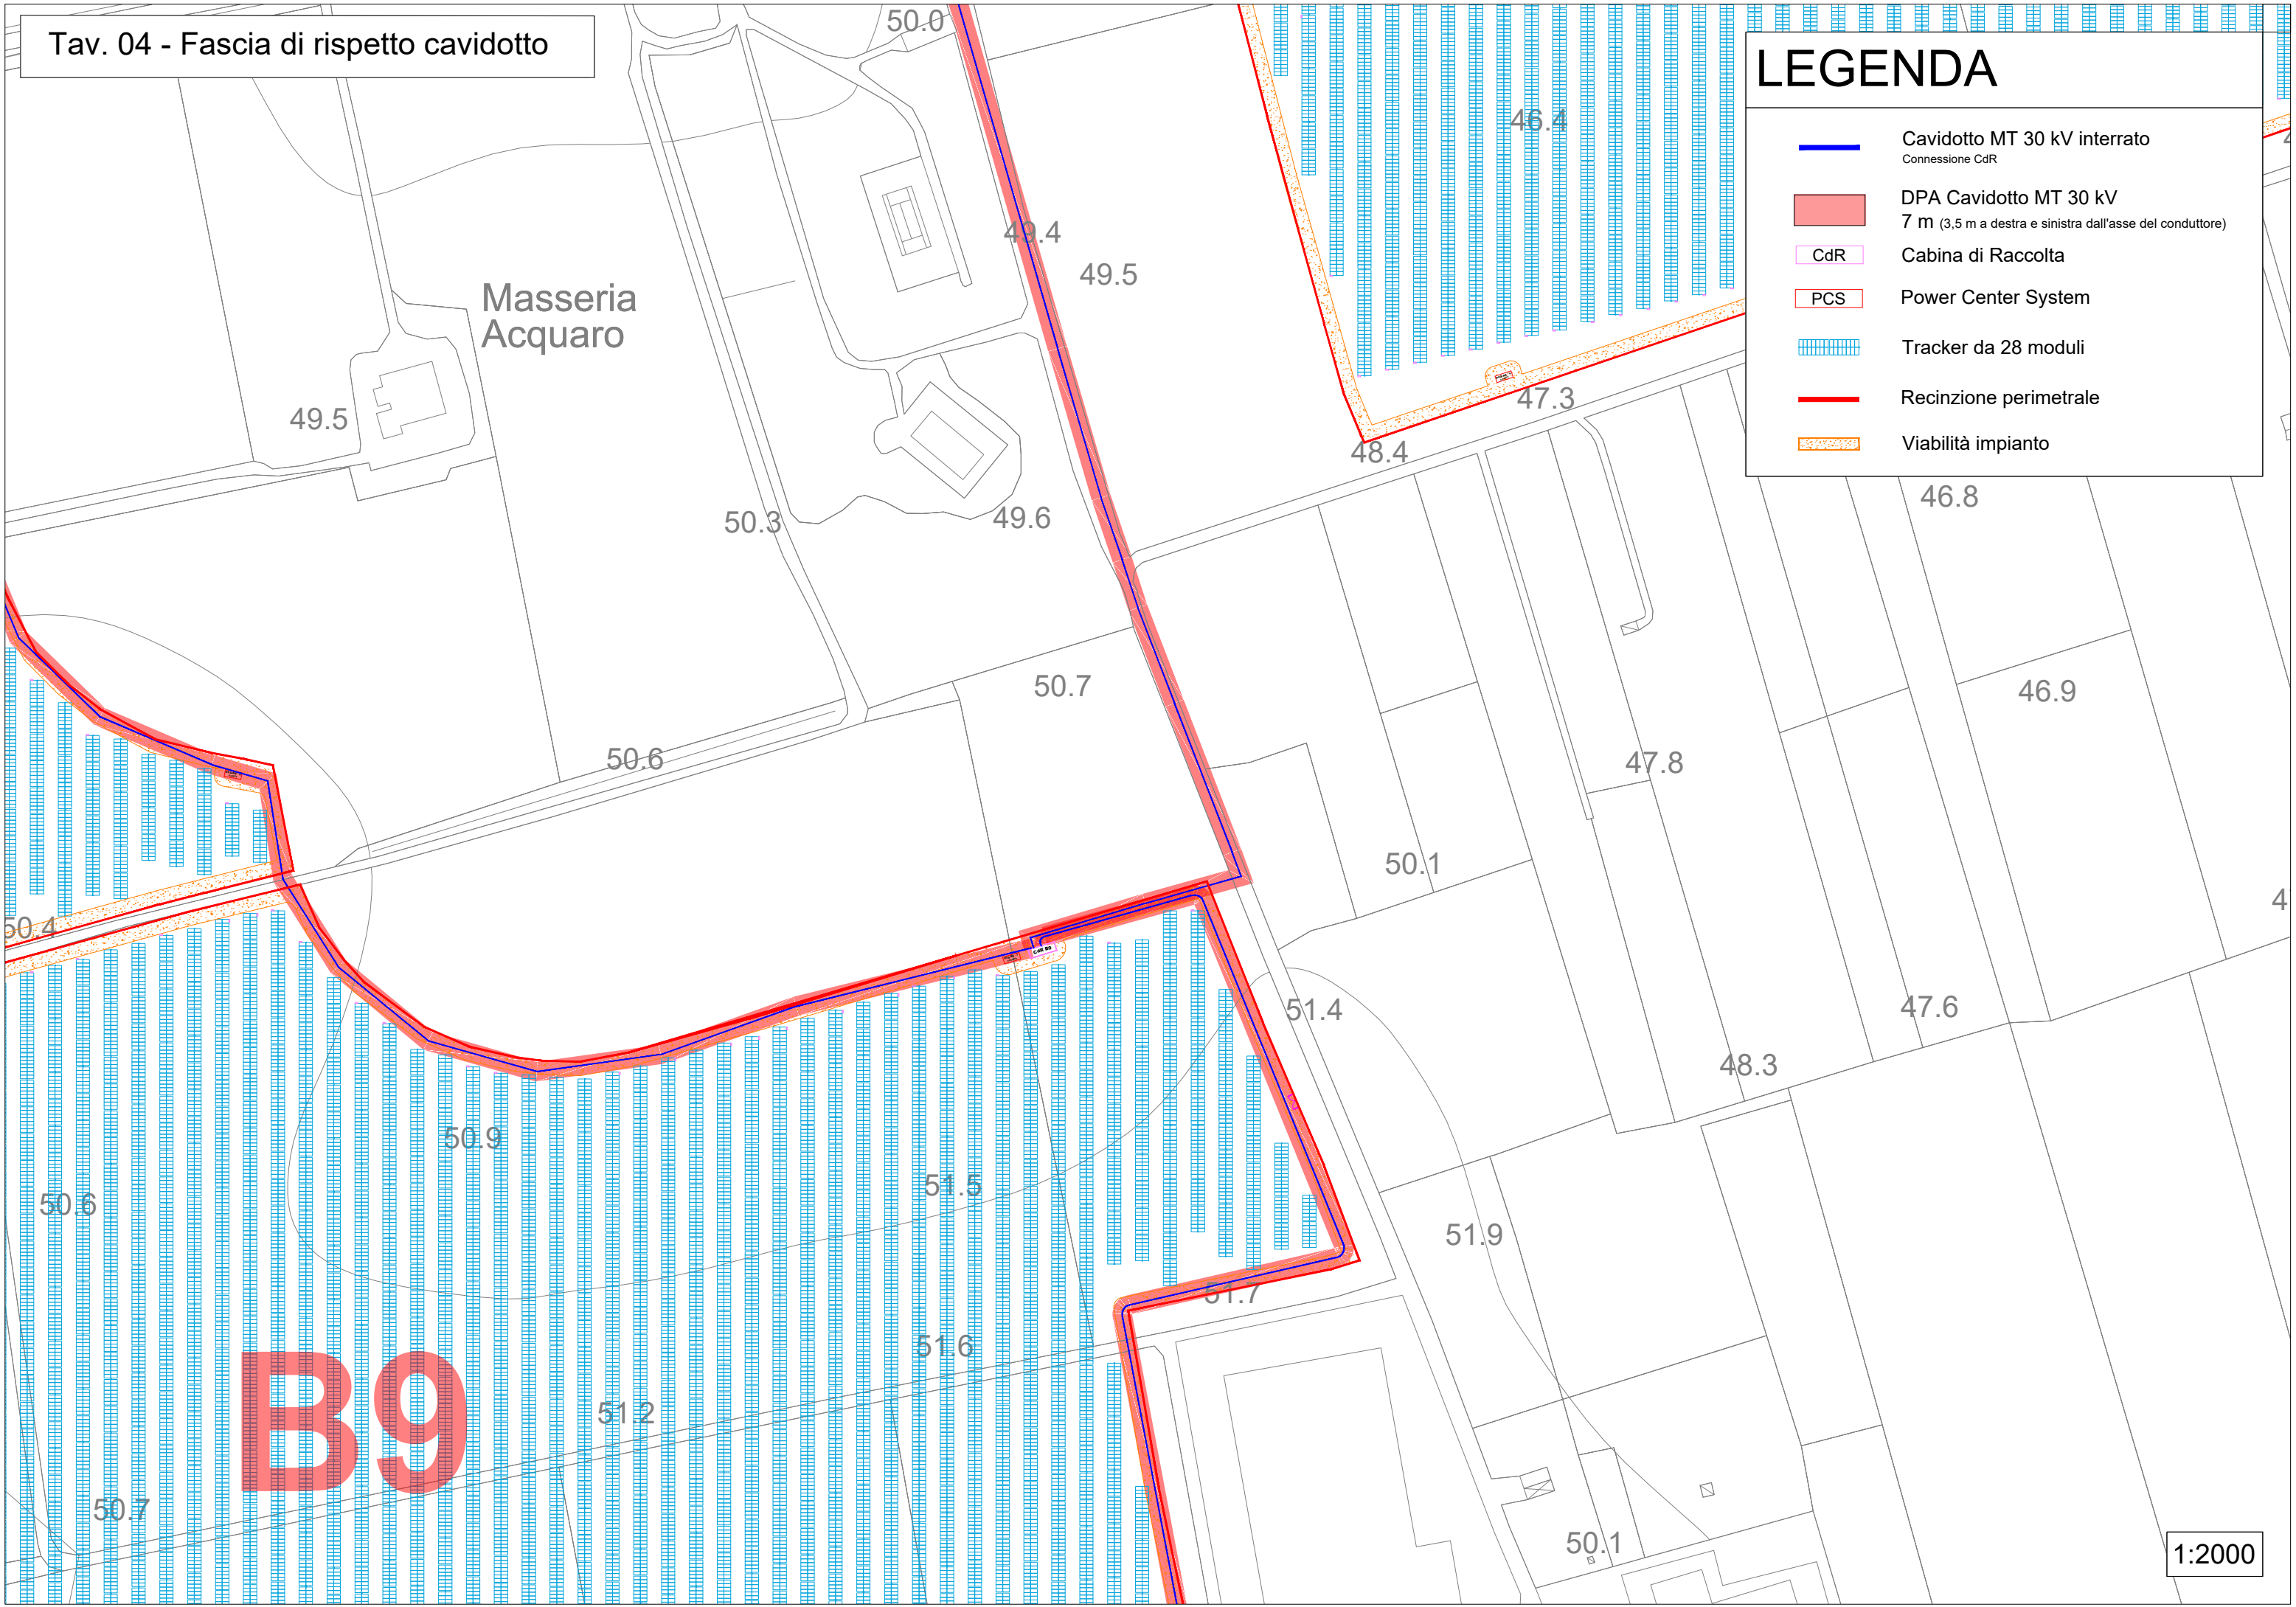




-  Cavidotto MT 30 kV interrato  
Connessione CdR
-  DPA Cavidotto MT 30 kV  
7 m (3,5 m a destra e sinistra dall'asse del conduttore)
-  CdR  
Cabina di Raccolta
-  PCS  
Power Center System
-  Tracker da 28 moduli
-  Recinzione perimetrale
-  Viabilità impianto




**B9**







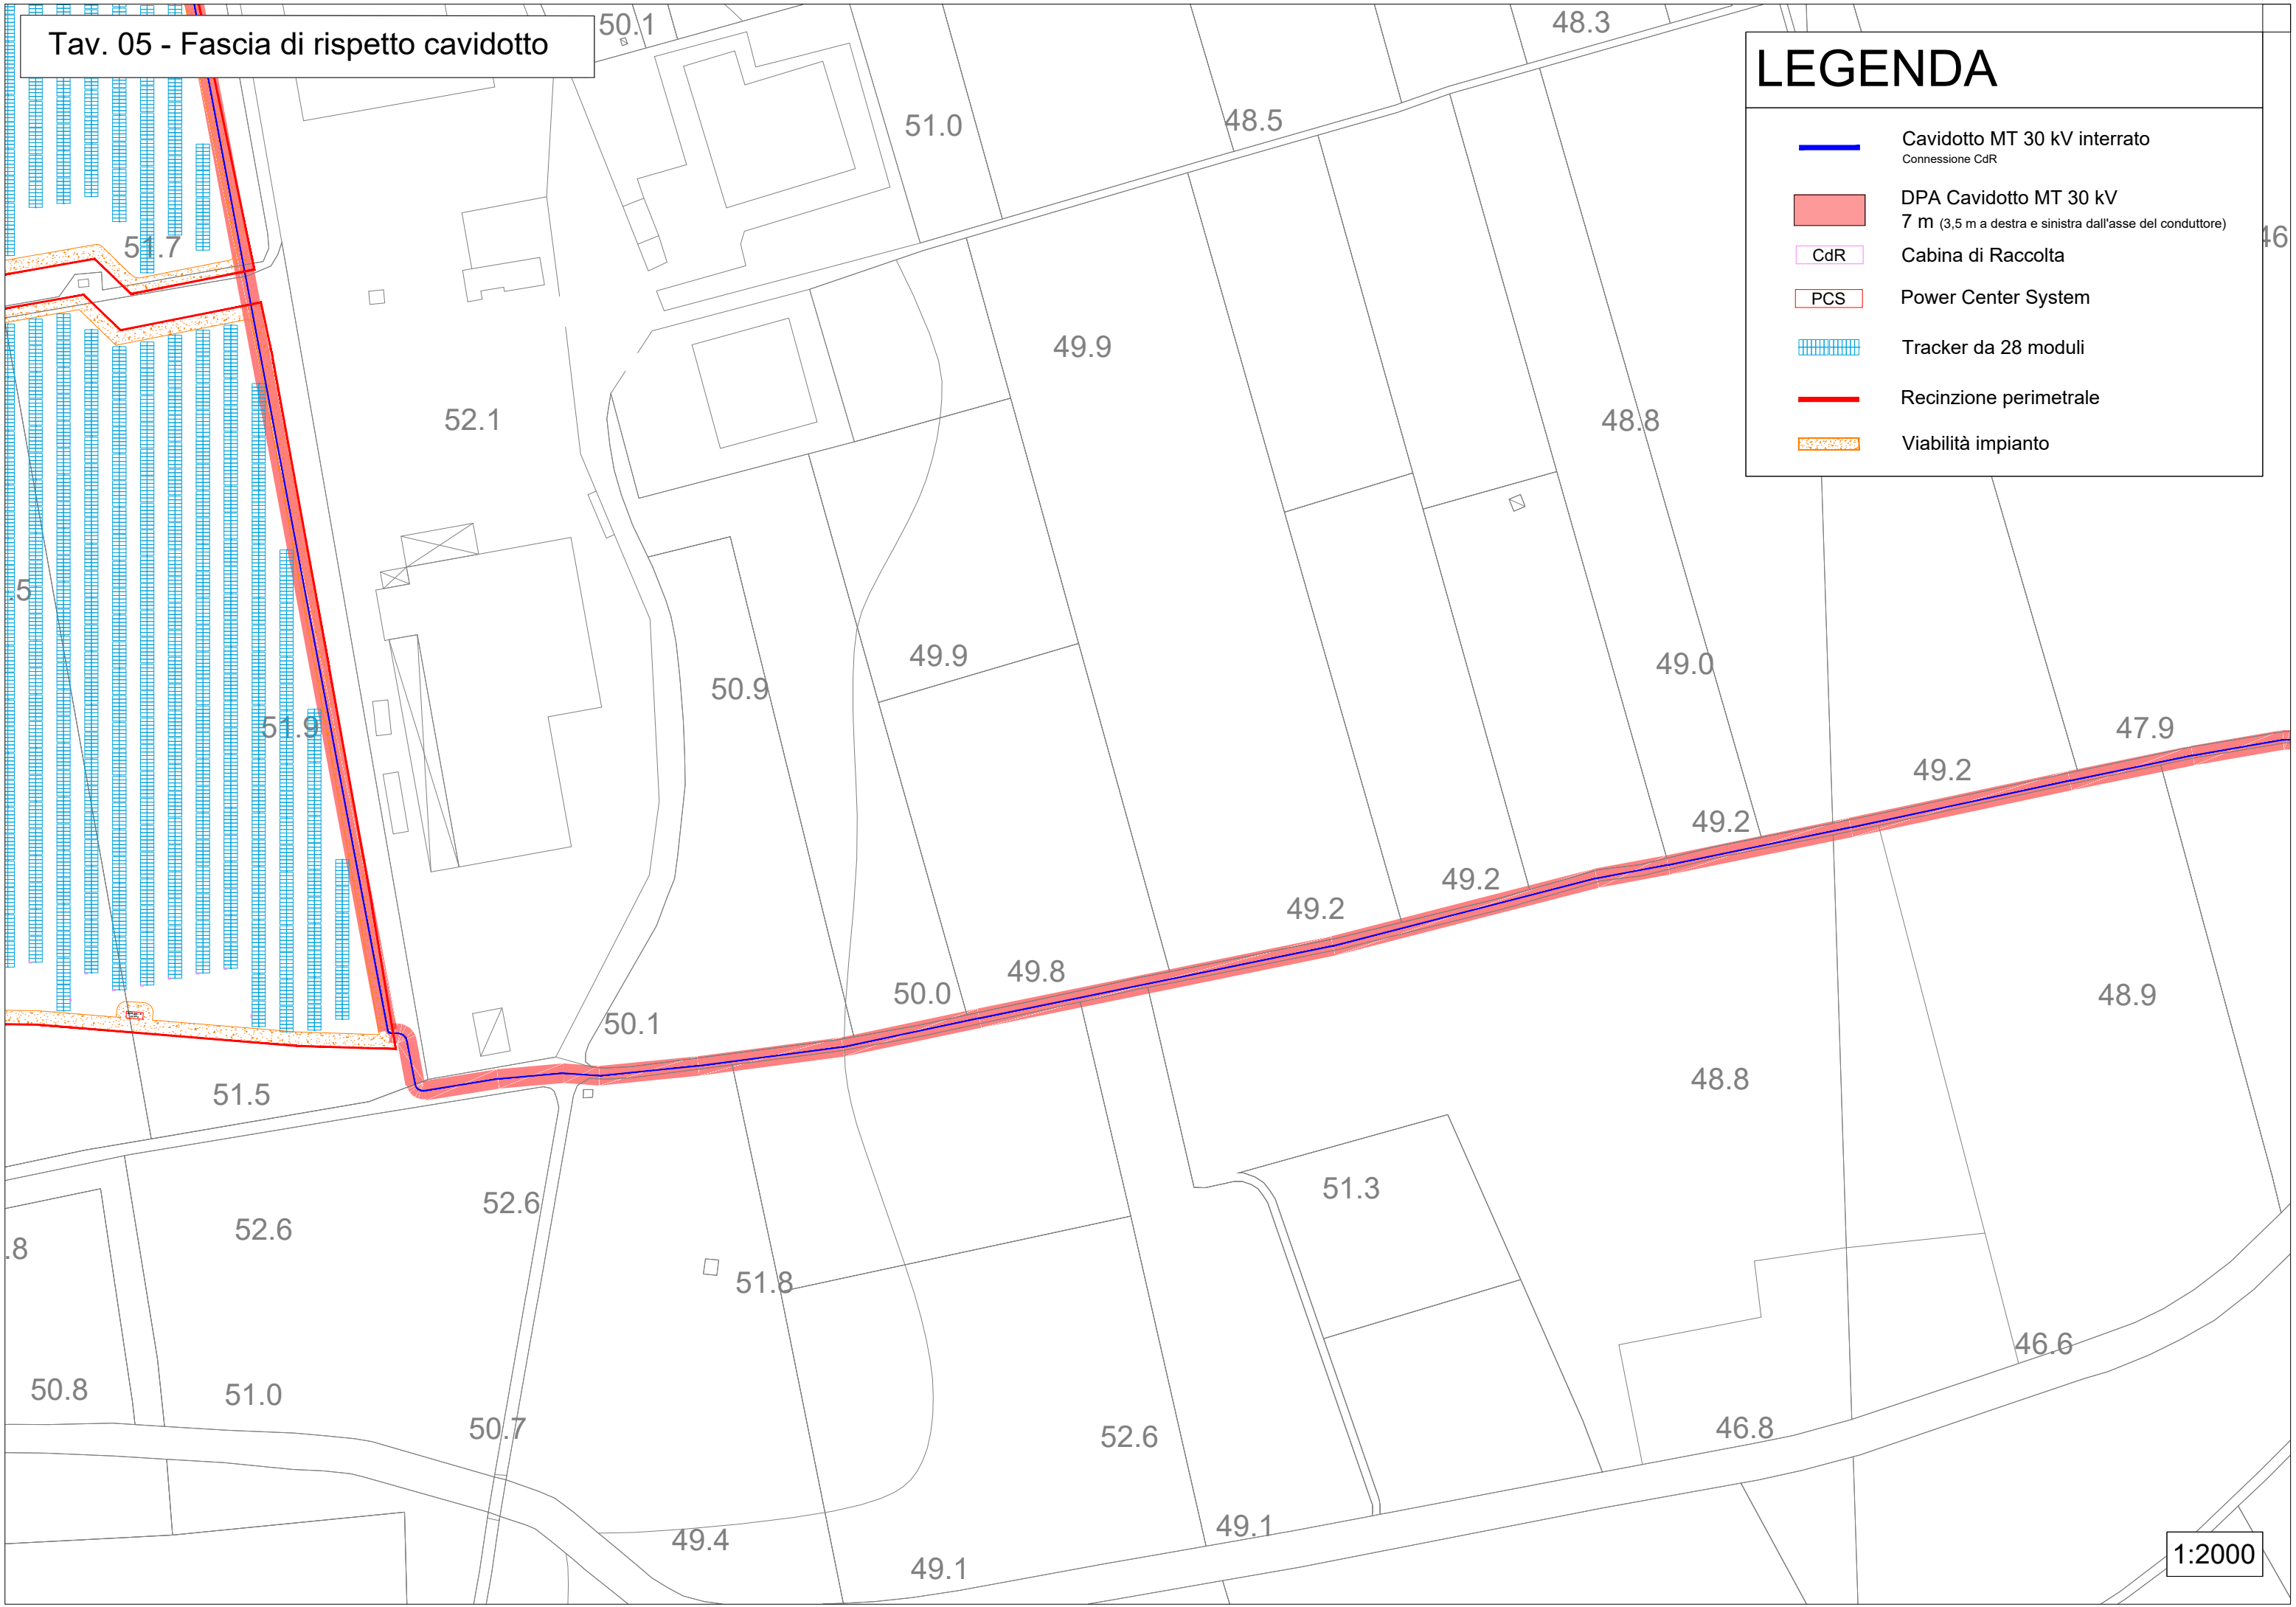


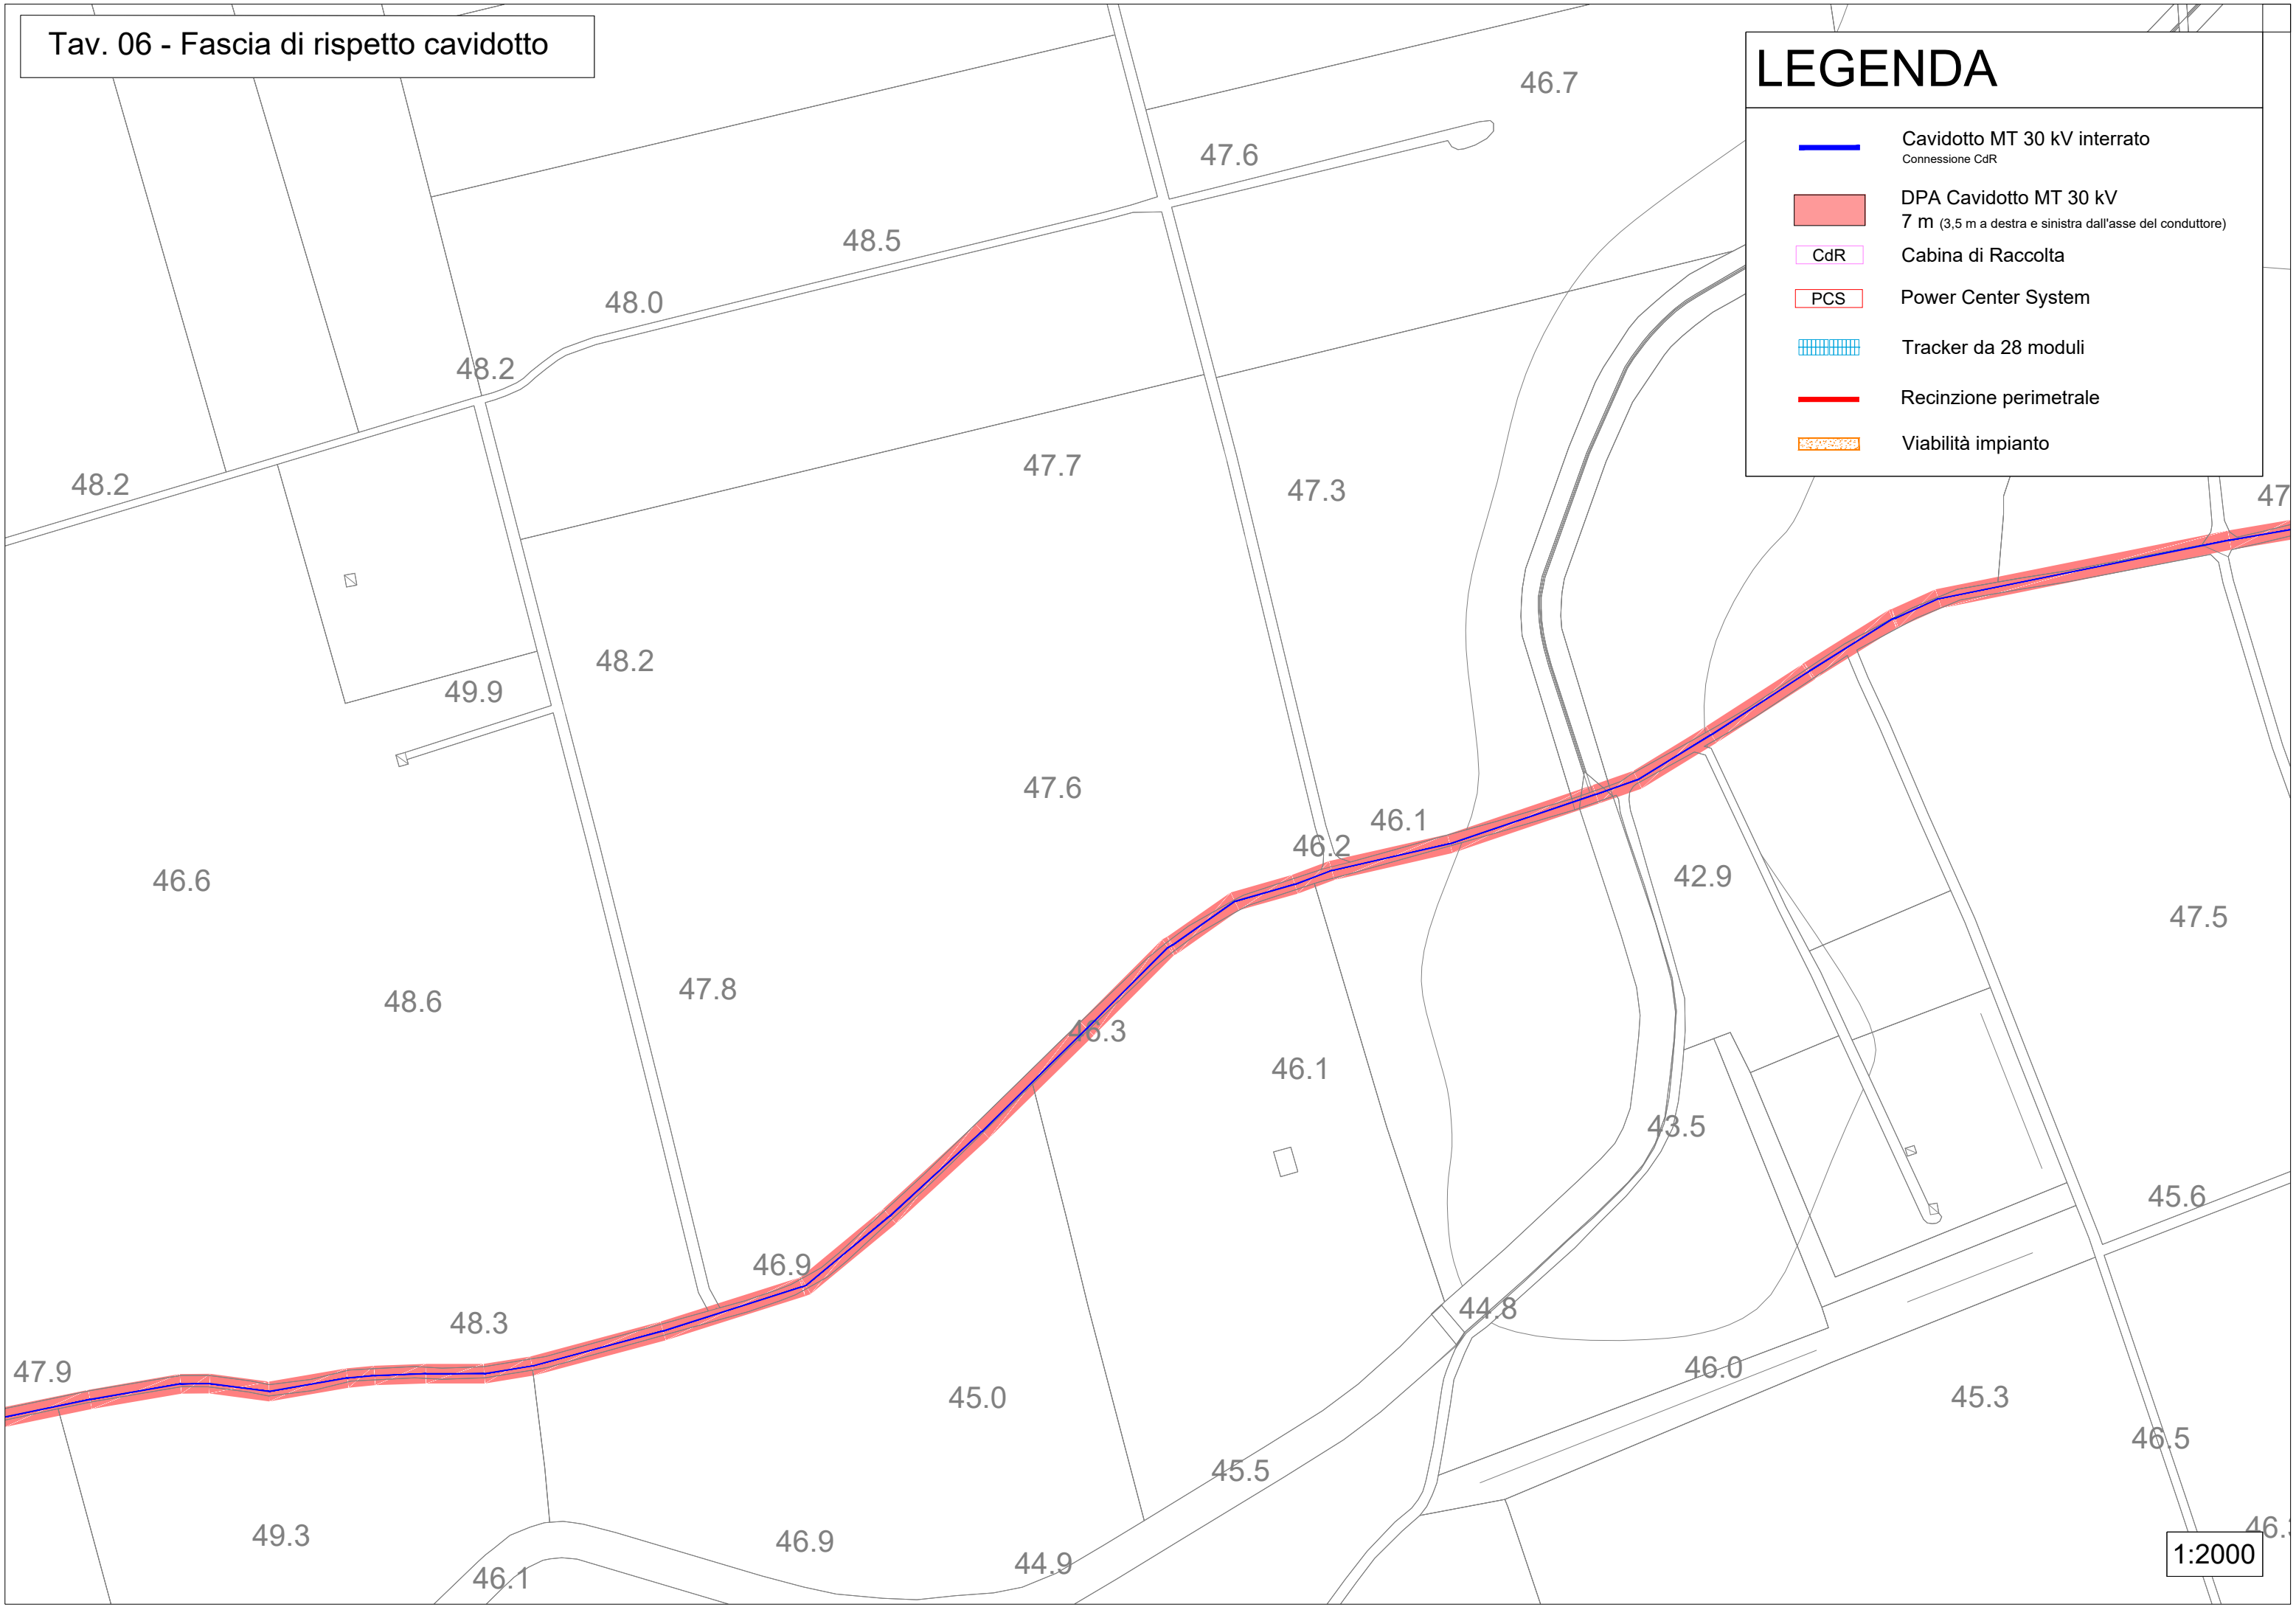
# LEGENDA

-  Cavidotto MT 30 kV interrato  
Connessione CdR
-  DPA Cavidotto MT 30 kV  
7 m (3,5 m a destra e sinistra dall'asse del conduttore)
-  CdR  
Cabina di Raccolta
-  PCS  
Power Center System
-  Tracker da 28 moduli
-  Recinzione perimetrale
-  Viabilità impianto











# LEGENDA

-  Cavidotto MT 30 kV interrato  
Connessione CdR
-  DPA Cavidotto MT 30 kV  
7 m (3,5 m a destra e sinistra dall'asse del conduttore)
-  CdR Cabina di Raccolta
-  PCS Power Center System
-  Tracker da 28 moduli
-  Recinzione perimetrale
-  Viabilità impianto








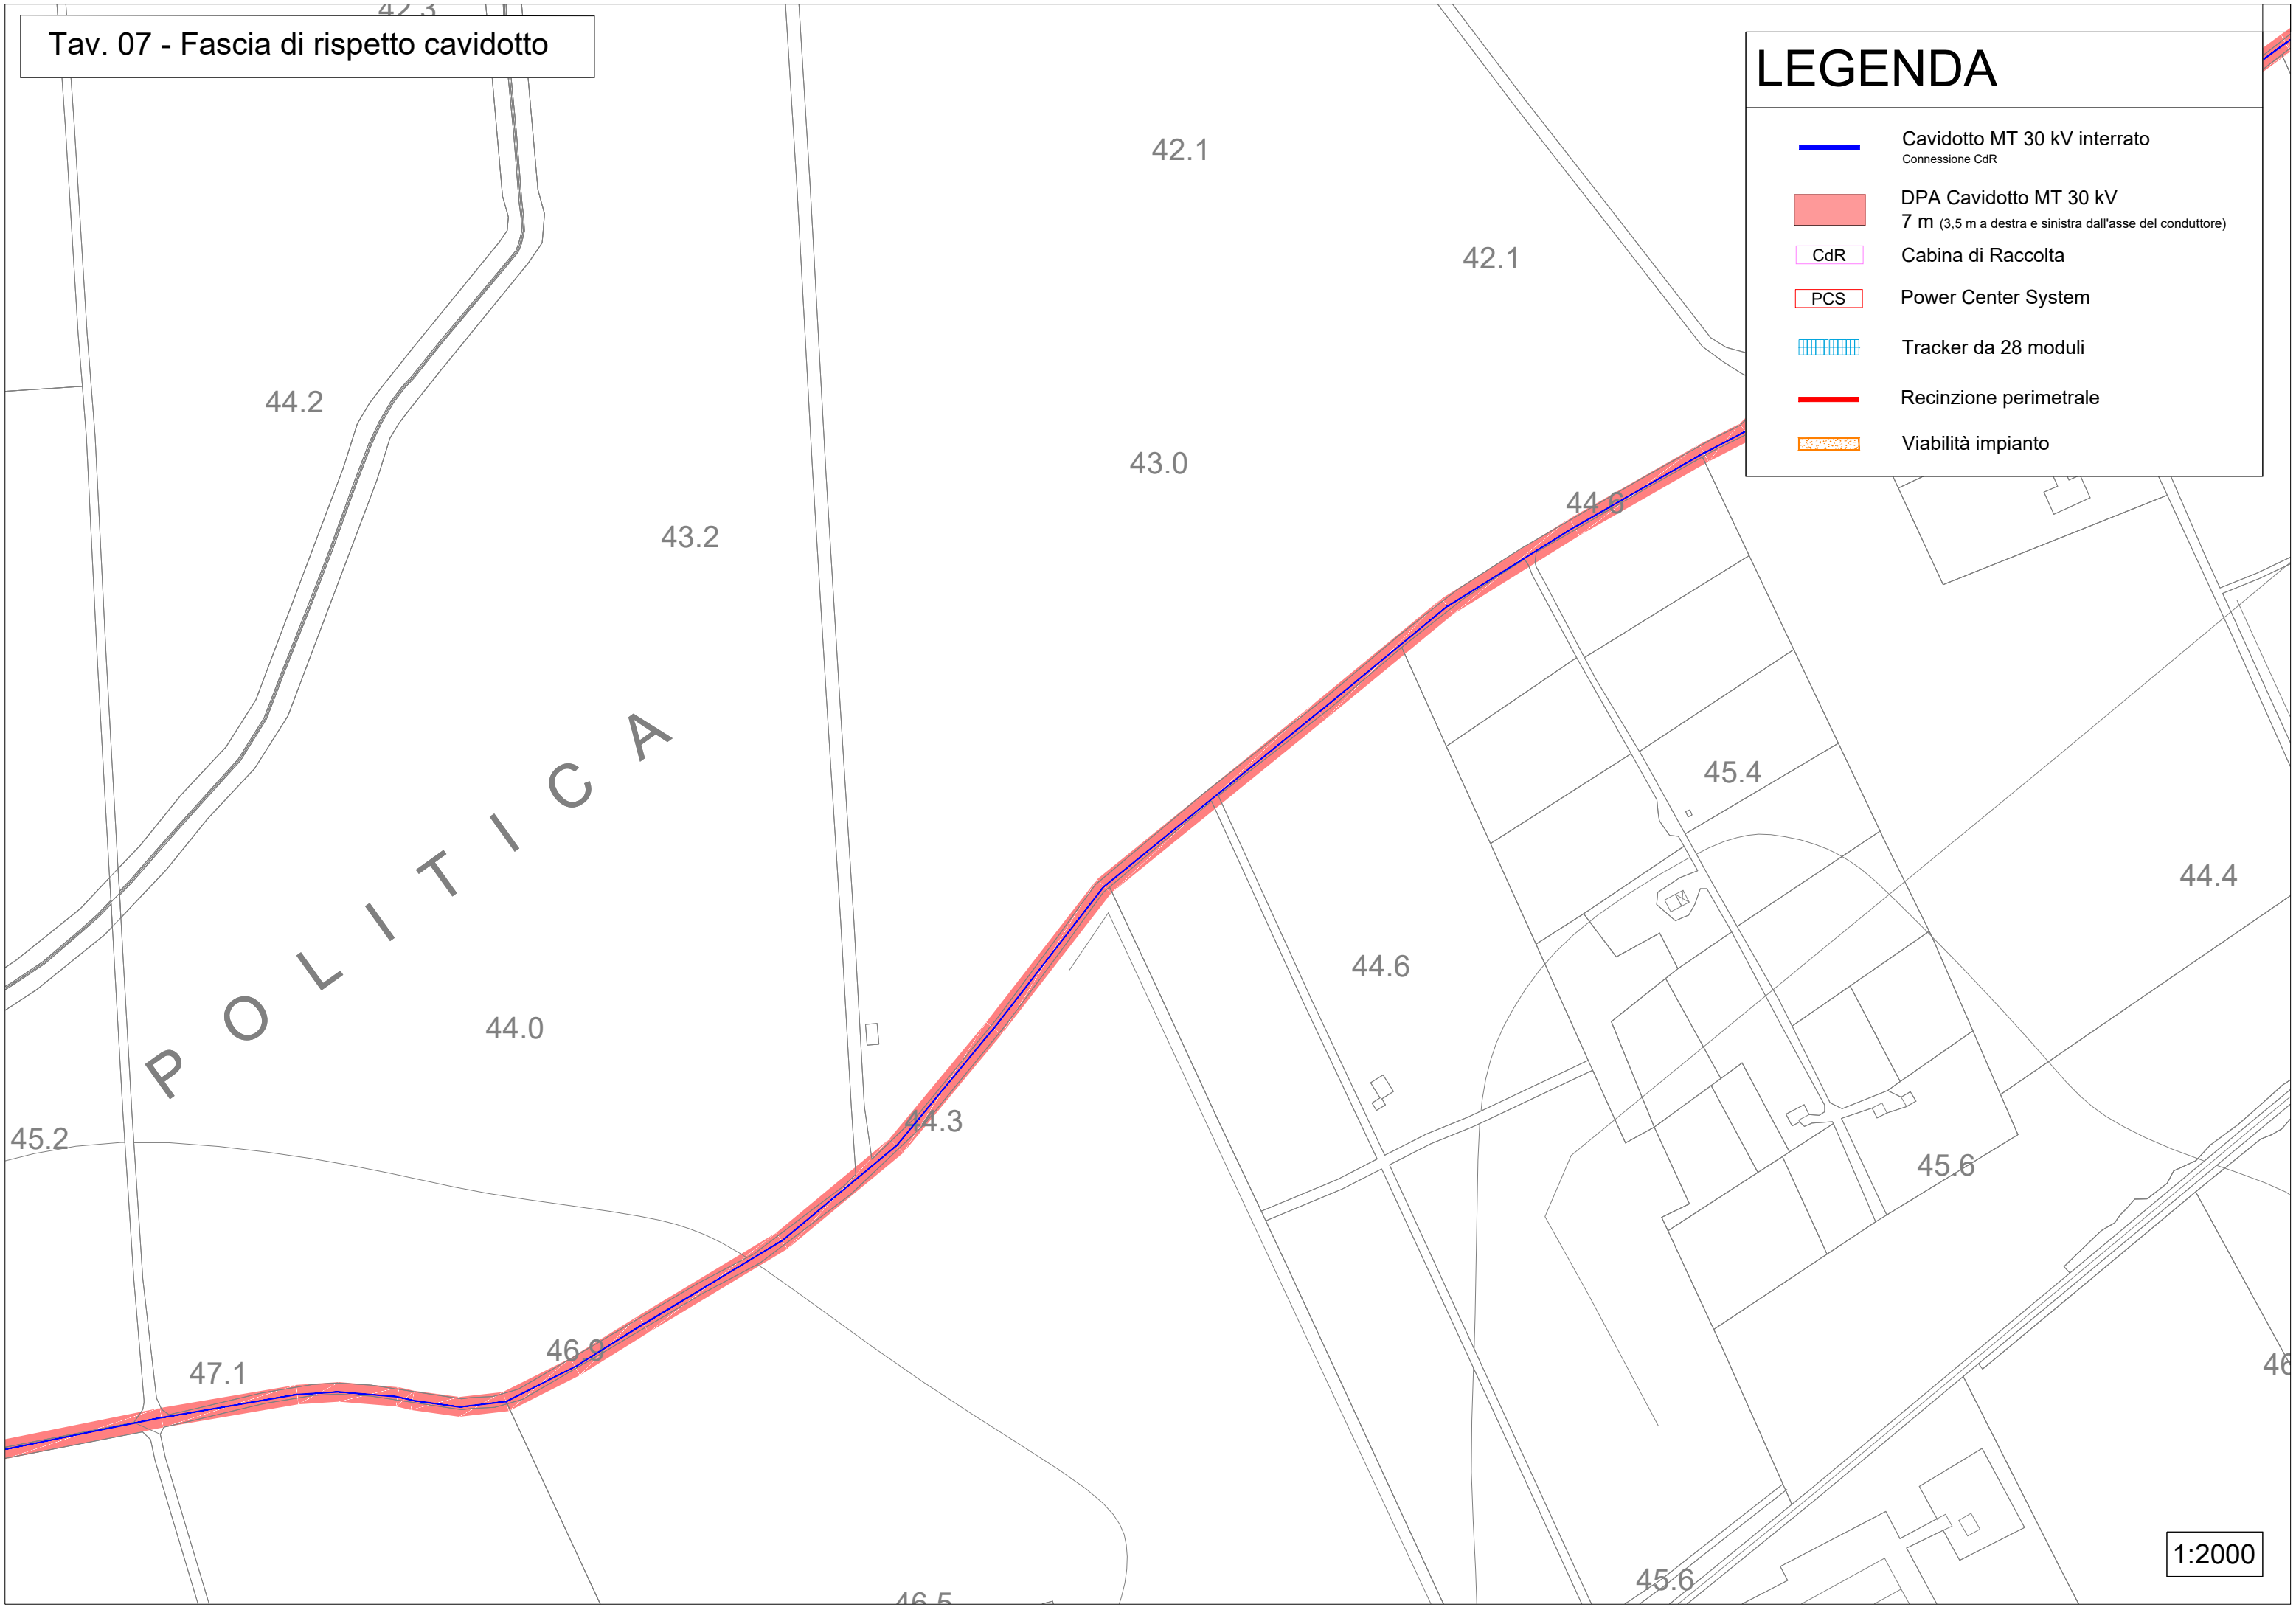

# LEGENDA


-  Cavidotto MT 30 kV interrato  
Connessione CdR
-  DPA Cavidotto MT 30 kV  
7 m (3,5 m a destra e sinistra dall'asse del conduttore)
-  CdR Cabina di Raccolta
-  PCS Power Center System
-  Tracker da 28 moduli
-  Recinzione perimetrale
-  Viabilità impianto










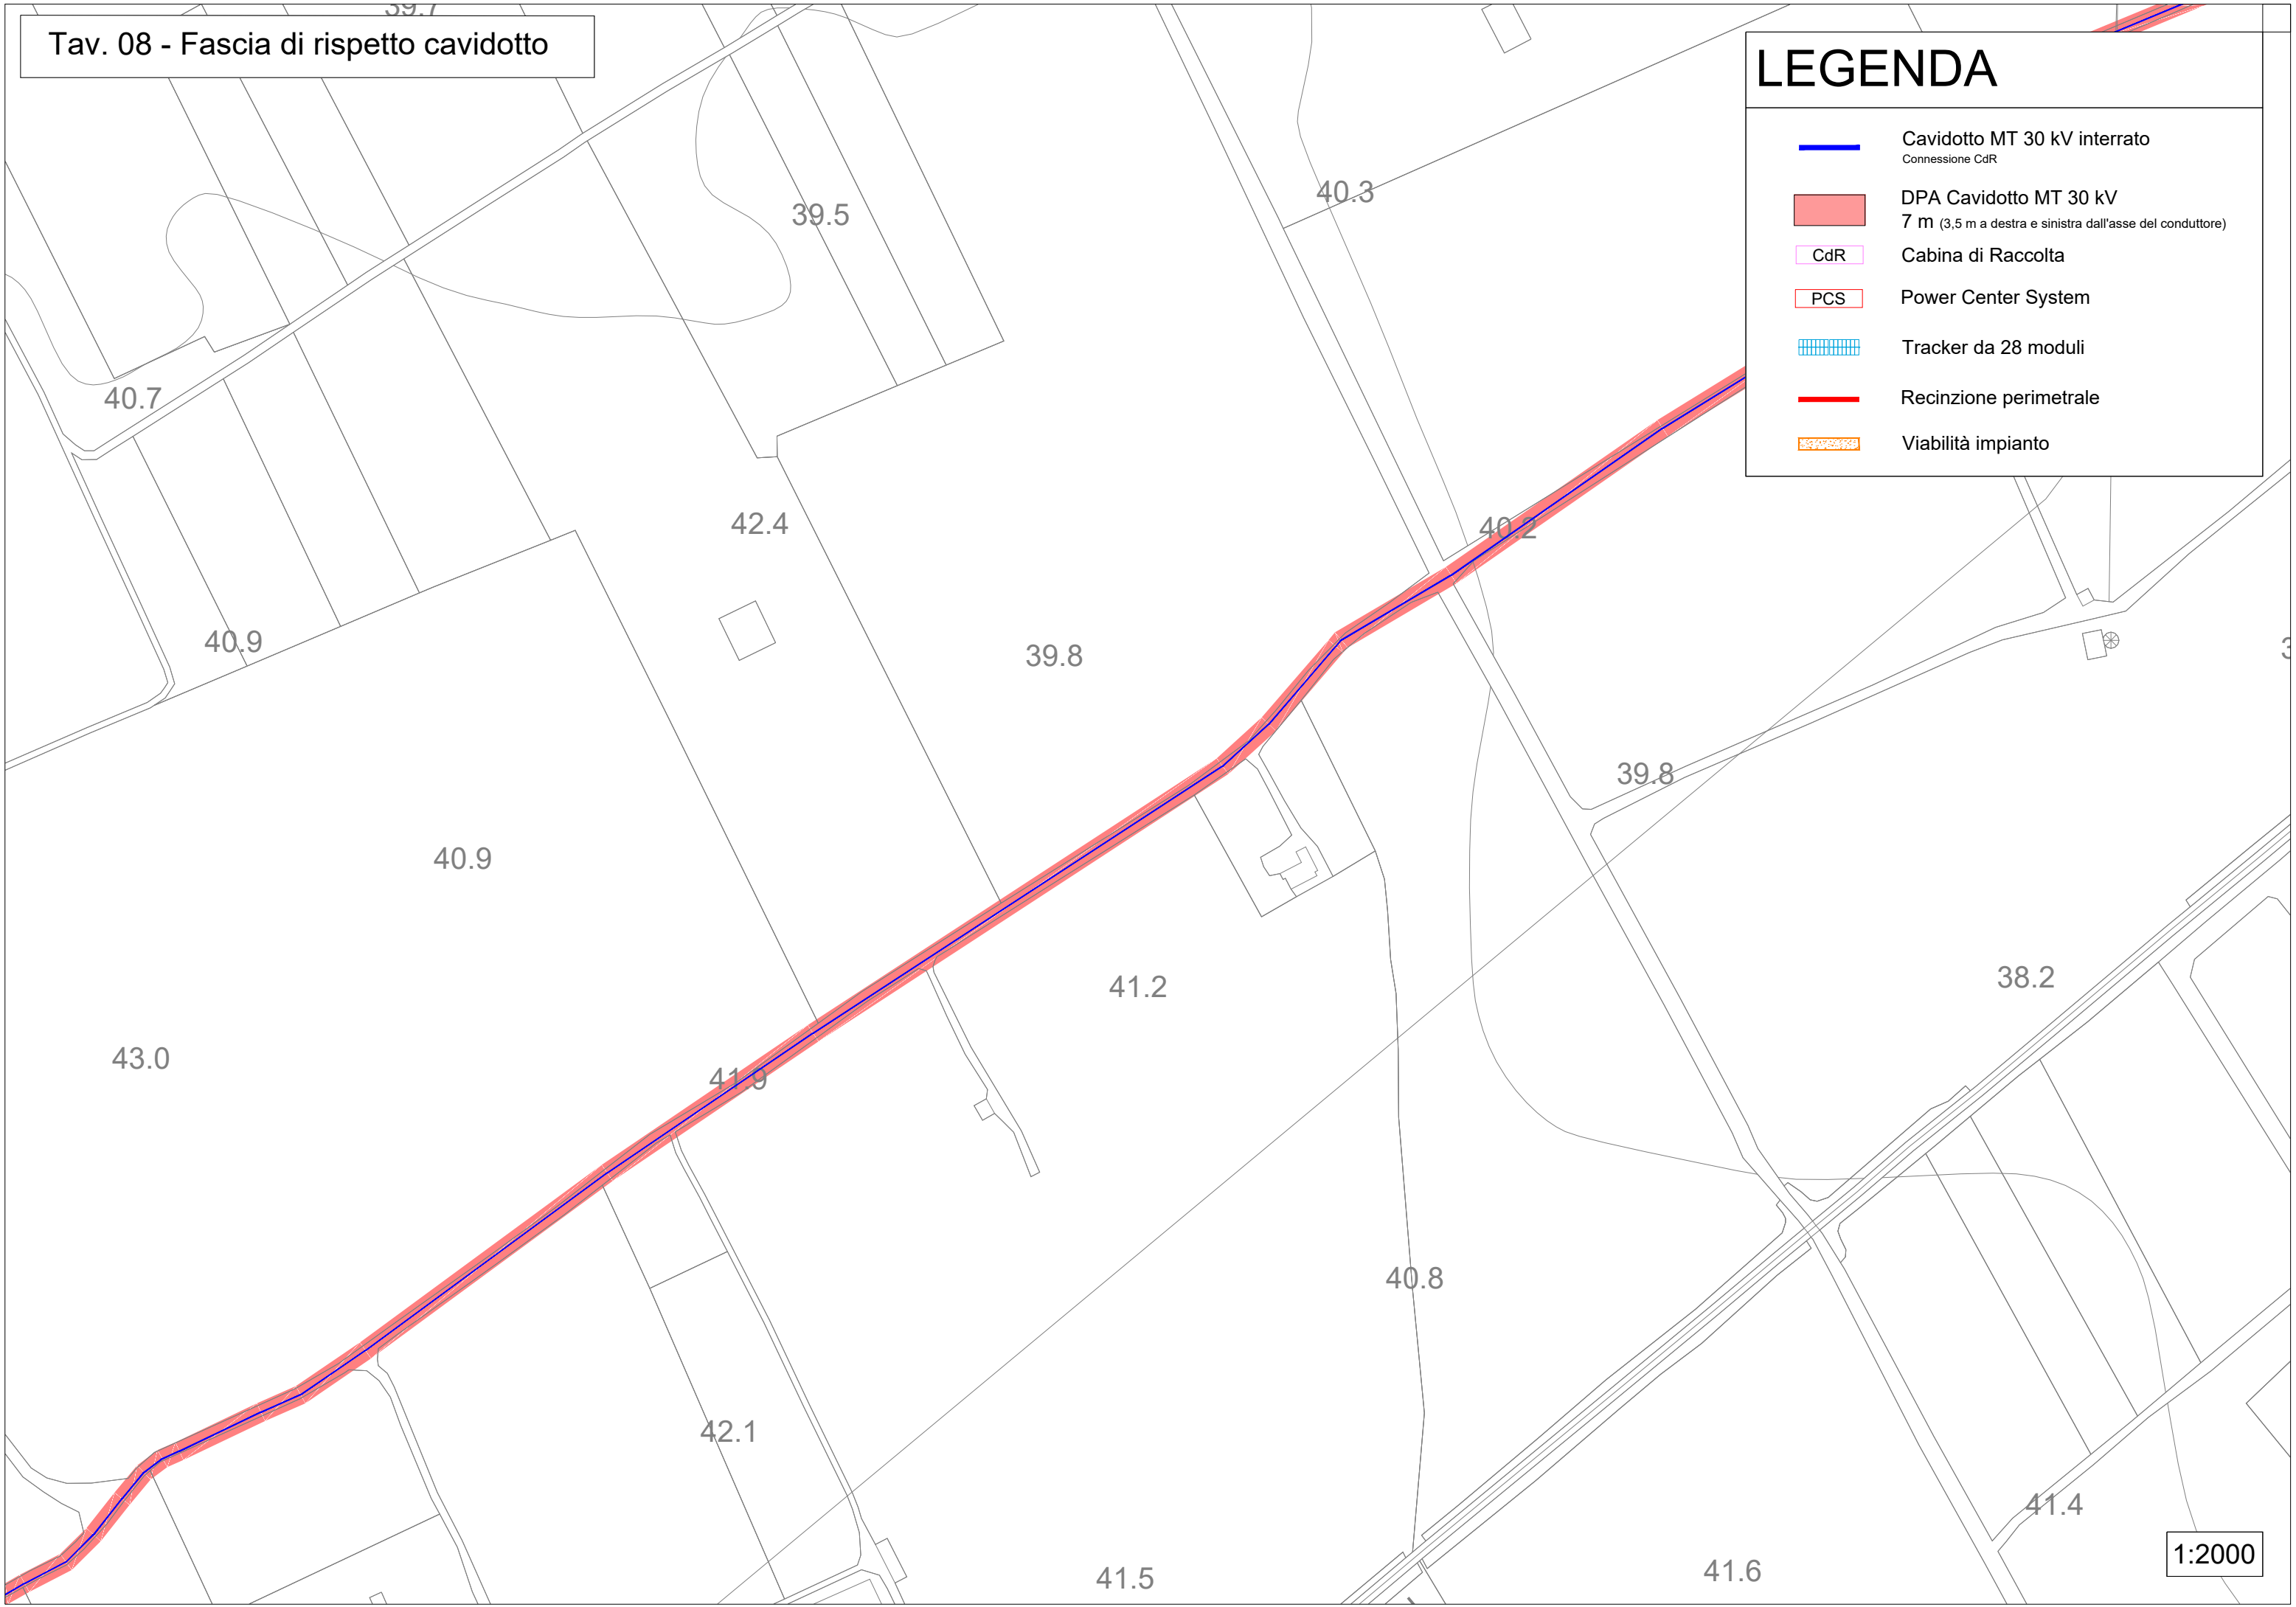


# LEGENDA

-  Cavidotto MT 30 kV interrato  
Connessione CdR
-  DPA Cavidotto MT 30 kV  
7 m (3,5 m a destra e sinistra dall'asse del conduttore)
-  CdR Cabina di Raccolta
-  PCS Power Center System
-  Tracker da 28 moduli
-  Recinzione perimetrale
-  Viabilità impianto








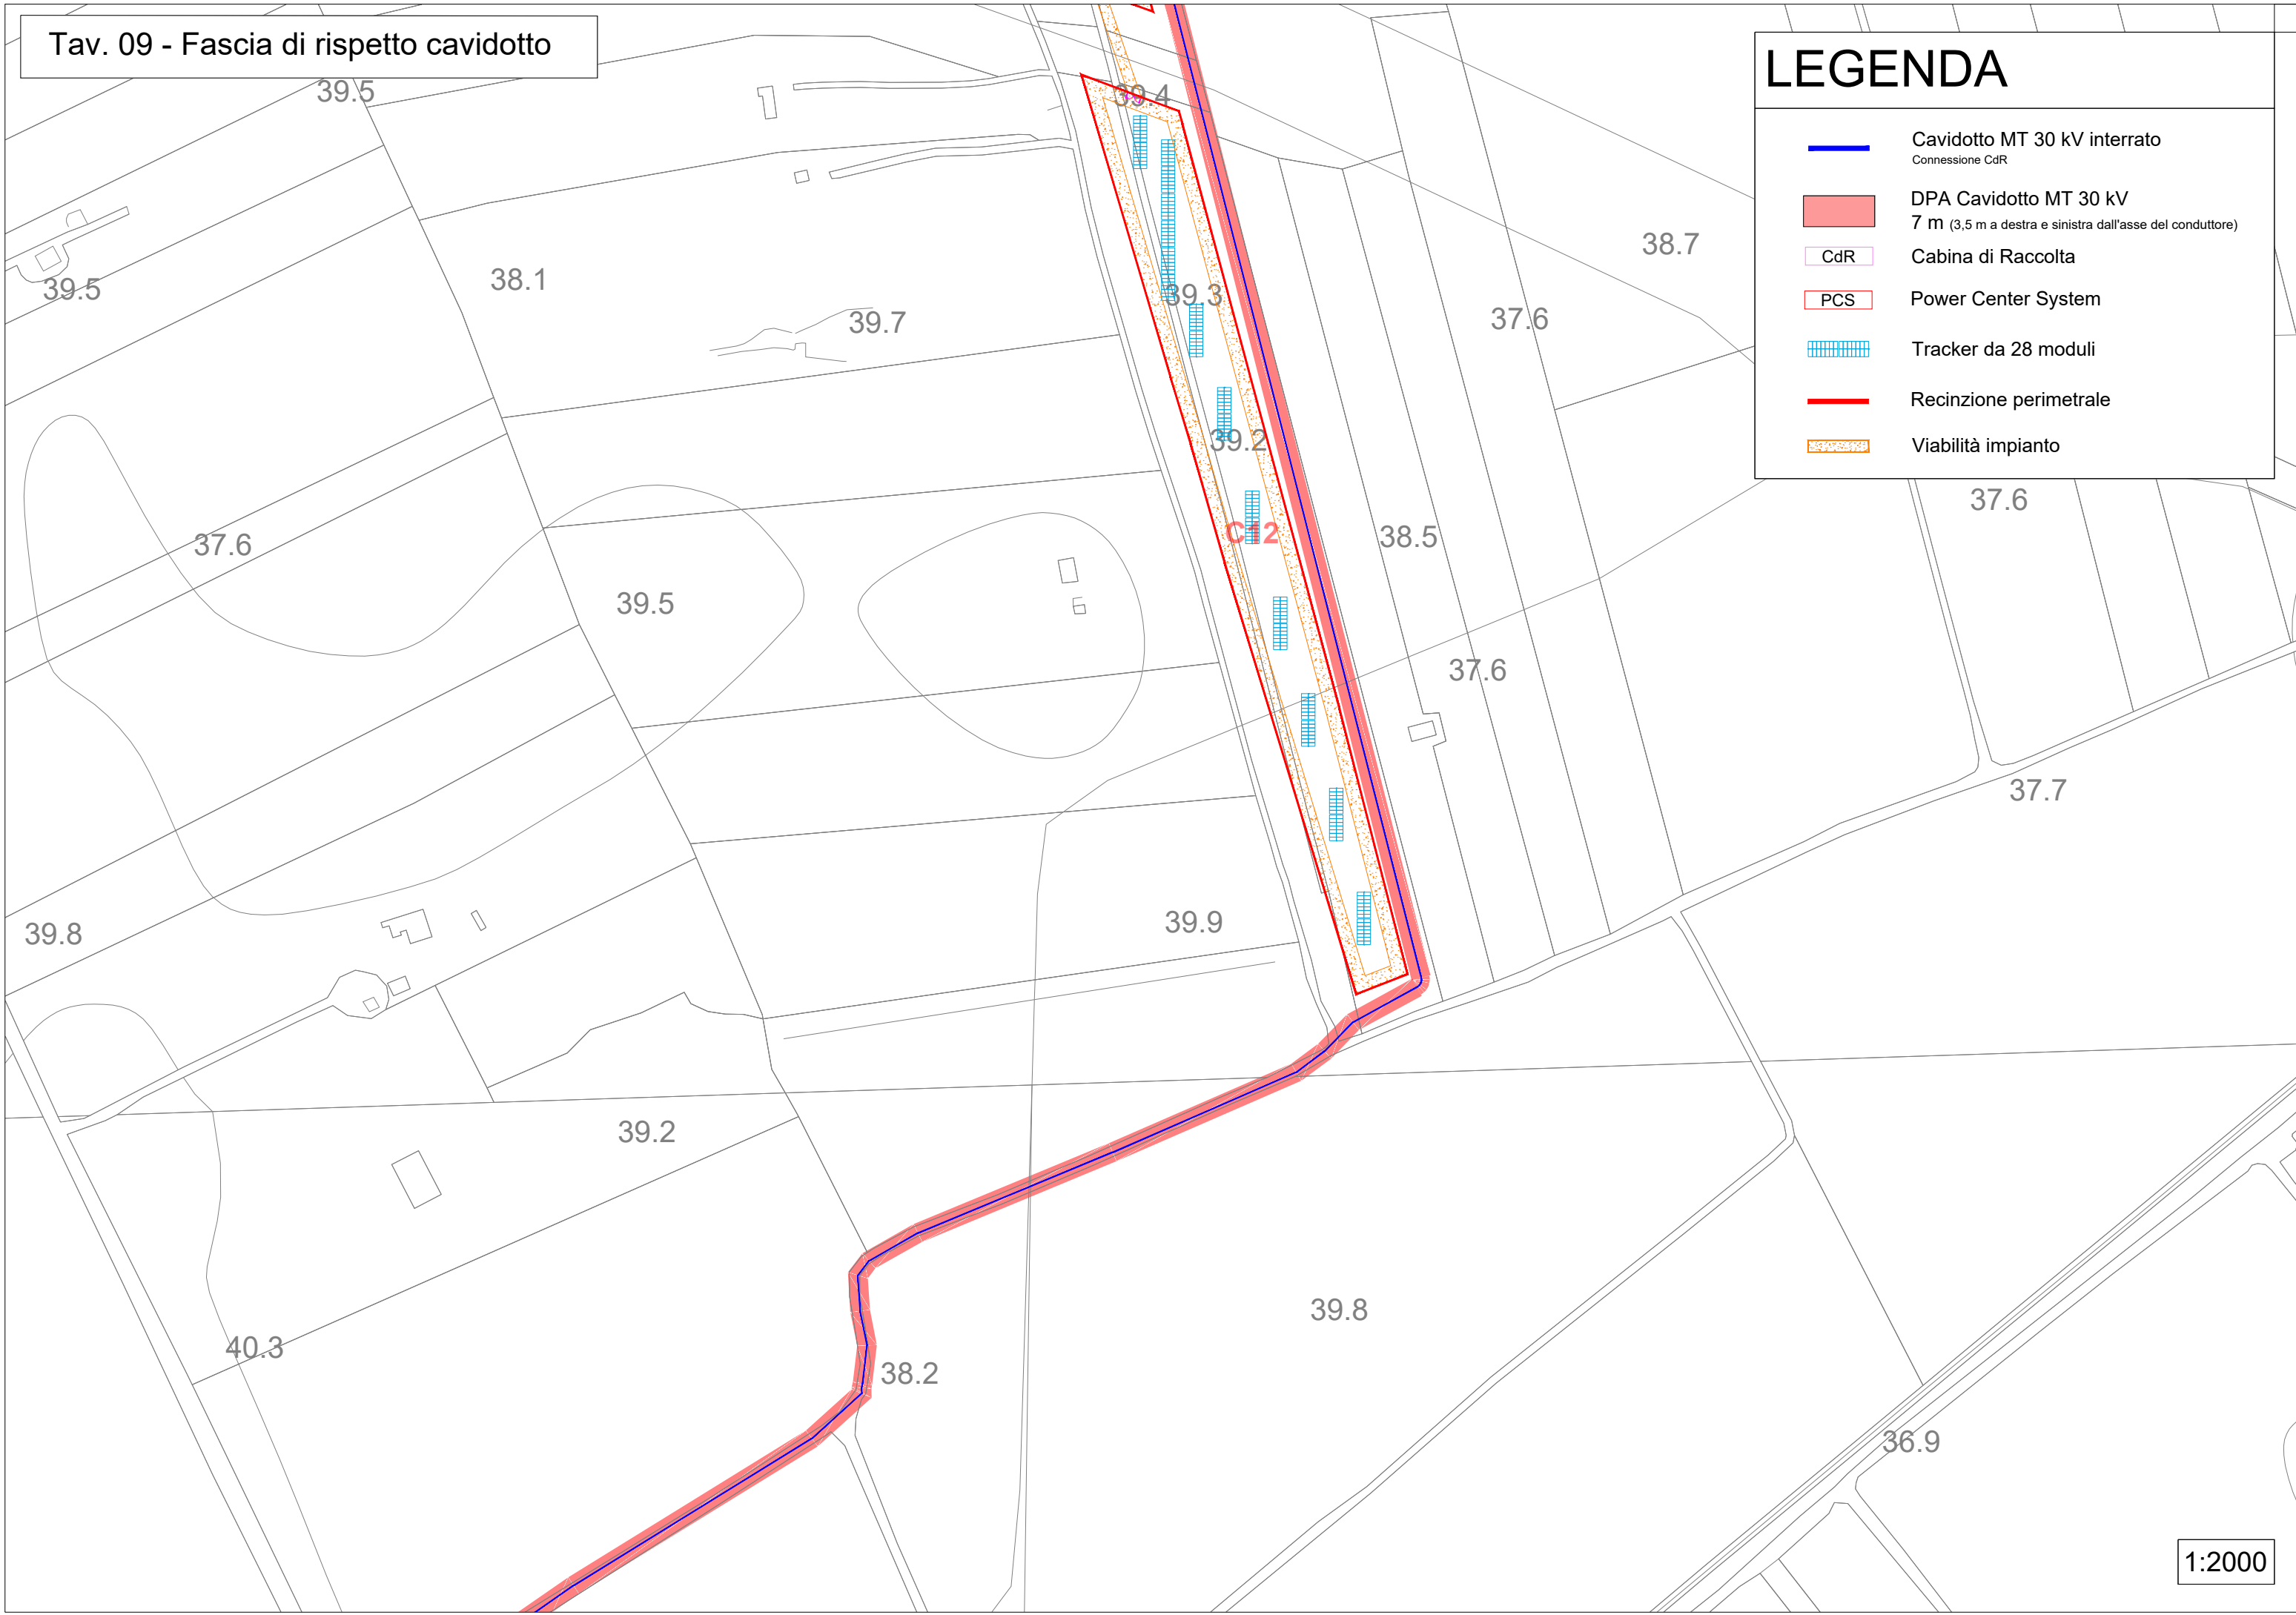


# LEGENDA

-  Cavidotto MT 30 kV interrato  
Connessione CdR
-  DPA Cavidotto MT 30 kV  
7 m (3,5 m a destra e sinistra dall'asse del conduttore)
-  CdR Cabina di Raccolta
-  PCS Power Center System
-  Tracker da 28 moduli
-  Recinzione perimetrale
-  Viabilità impianto








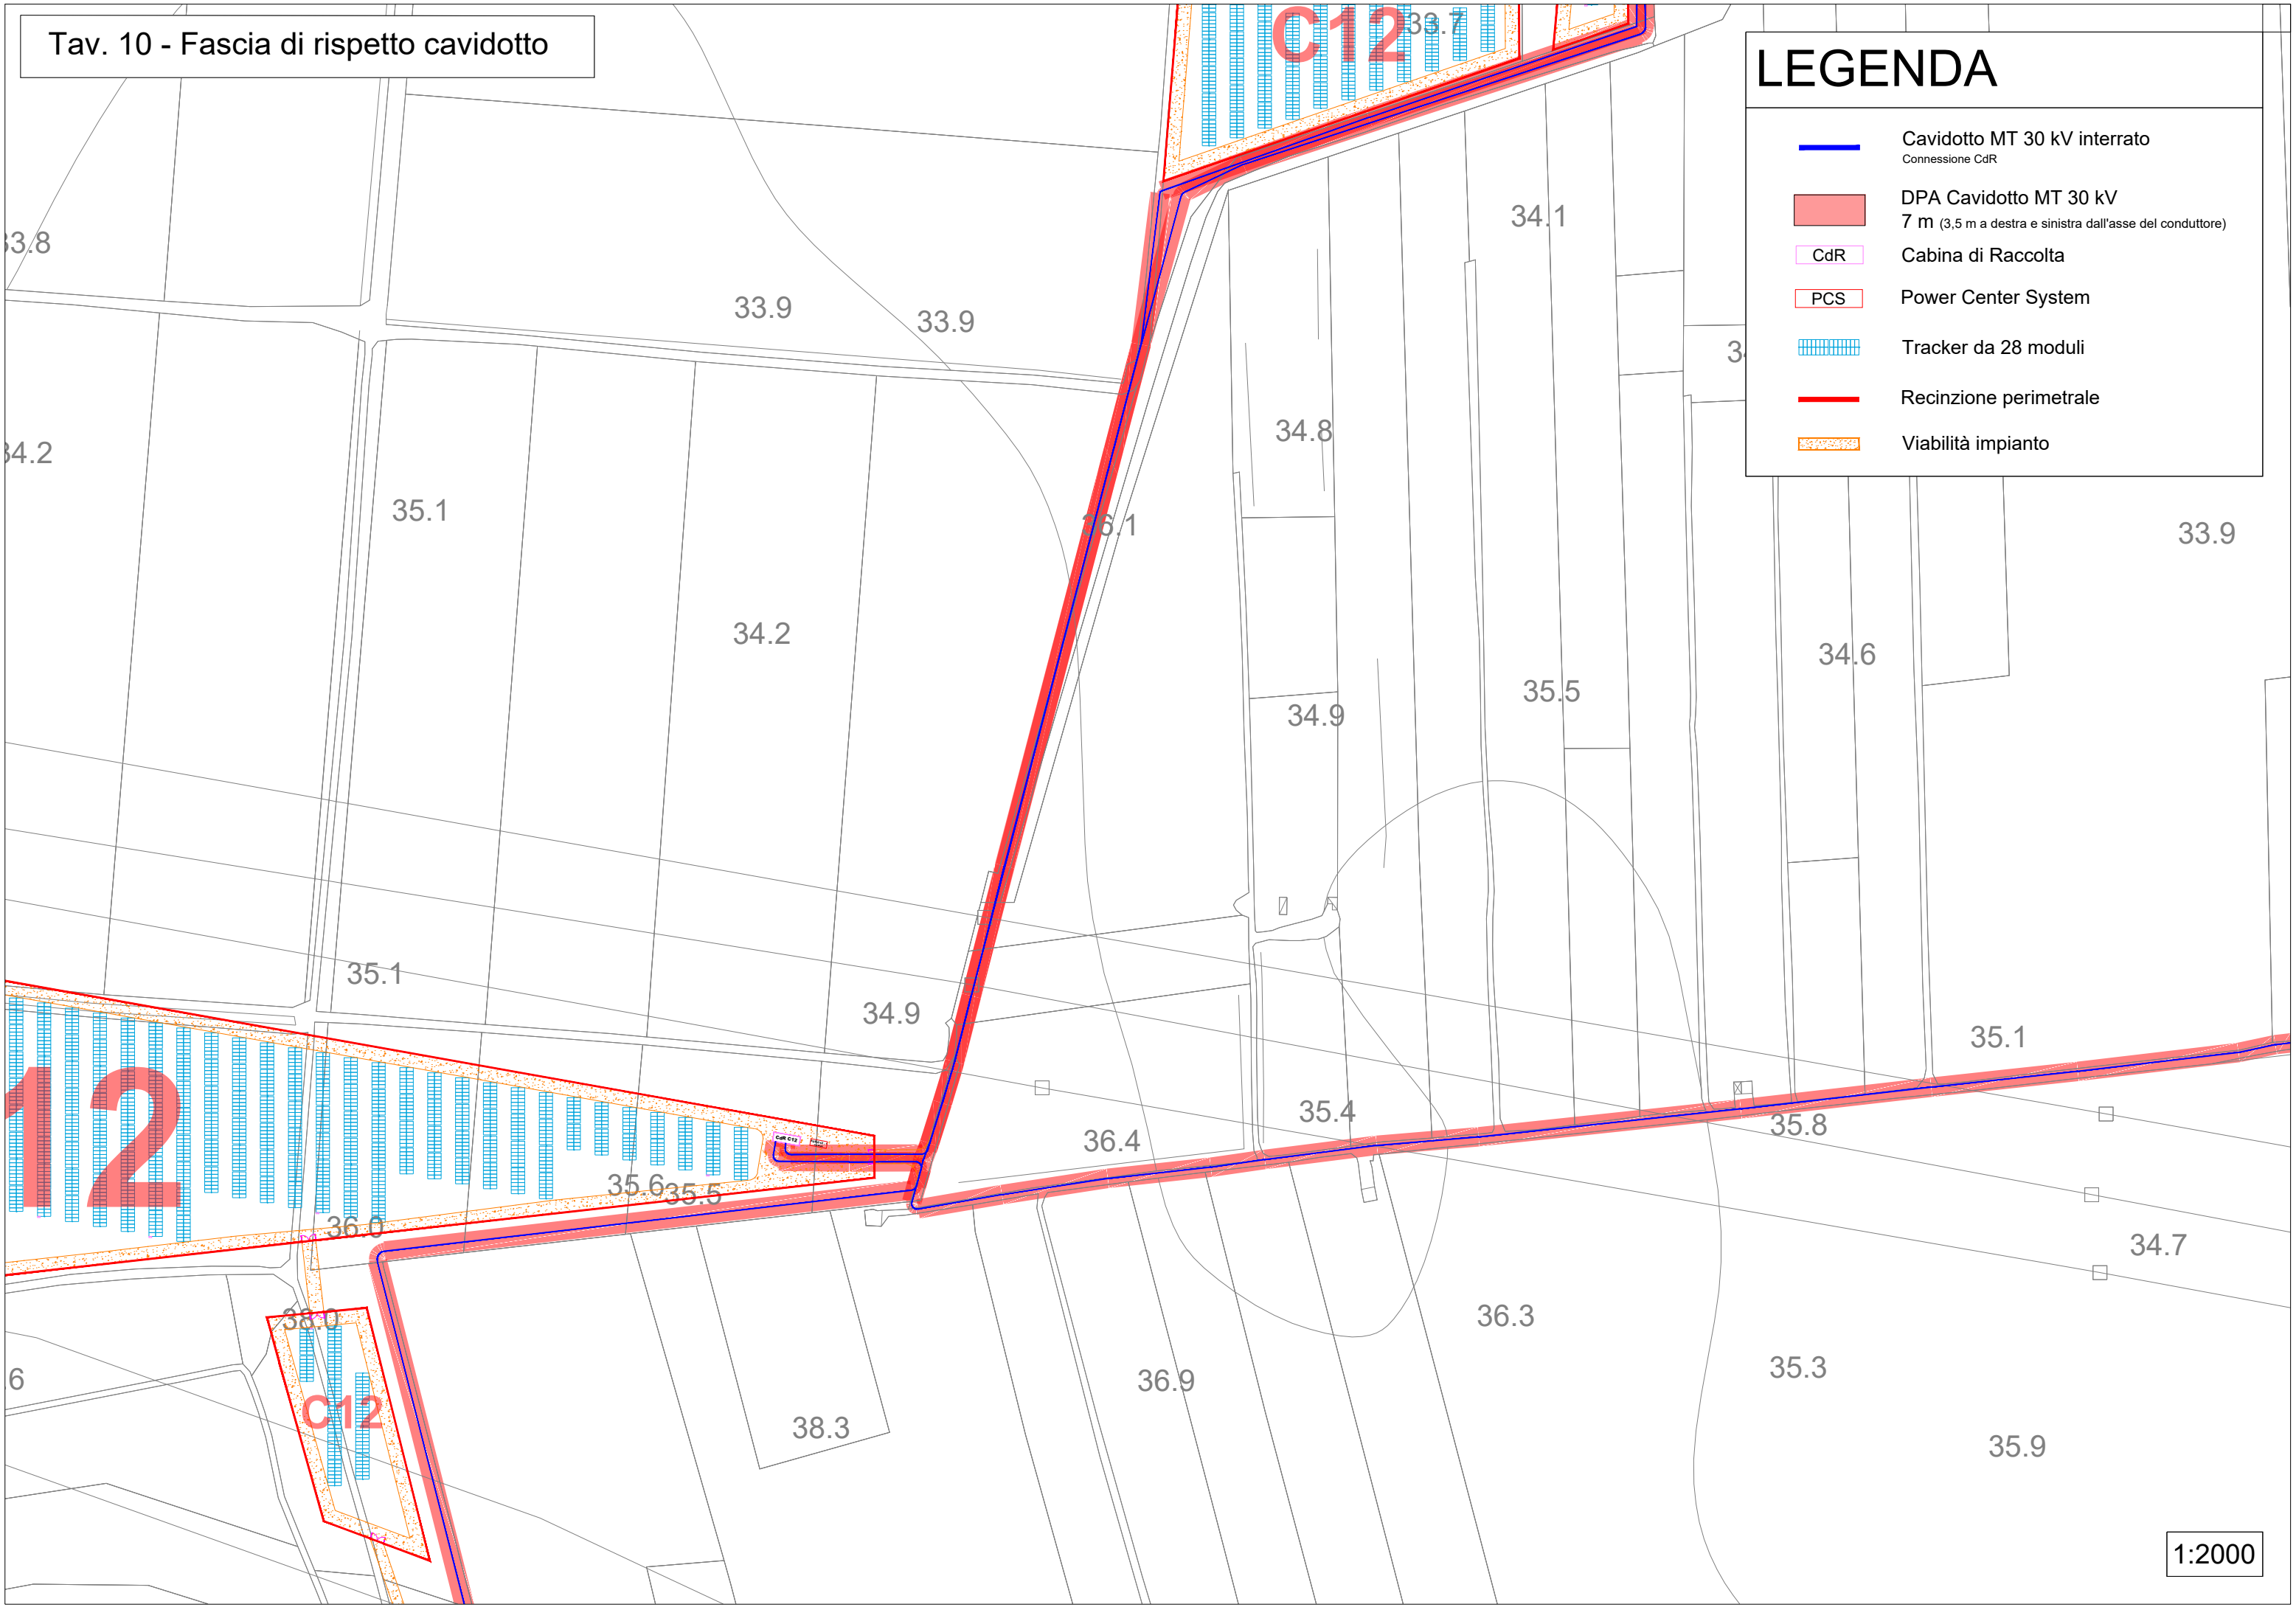

# LEGENDA


-  Cavidotto MT 30 kV interrato  
Connessione CdR
-  DPA Cavidotto MT 30 kV  
7 m (3,5 m a destra e sinistra dall'asse del conduttore)
-  CdR Cabina di Raccolta
-  PCS Power Center System
-  Tracker da 28 moduli
-  Recinzione perimetrale
-  Viabilità impianto










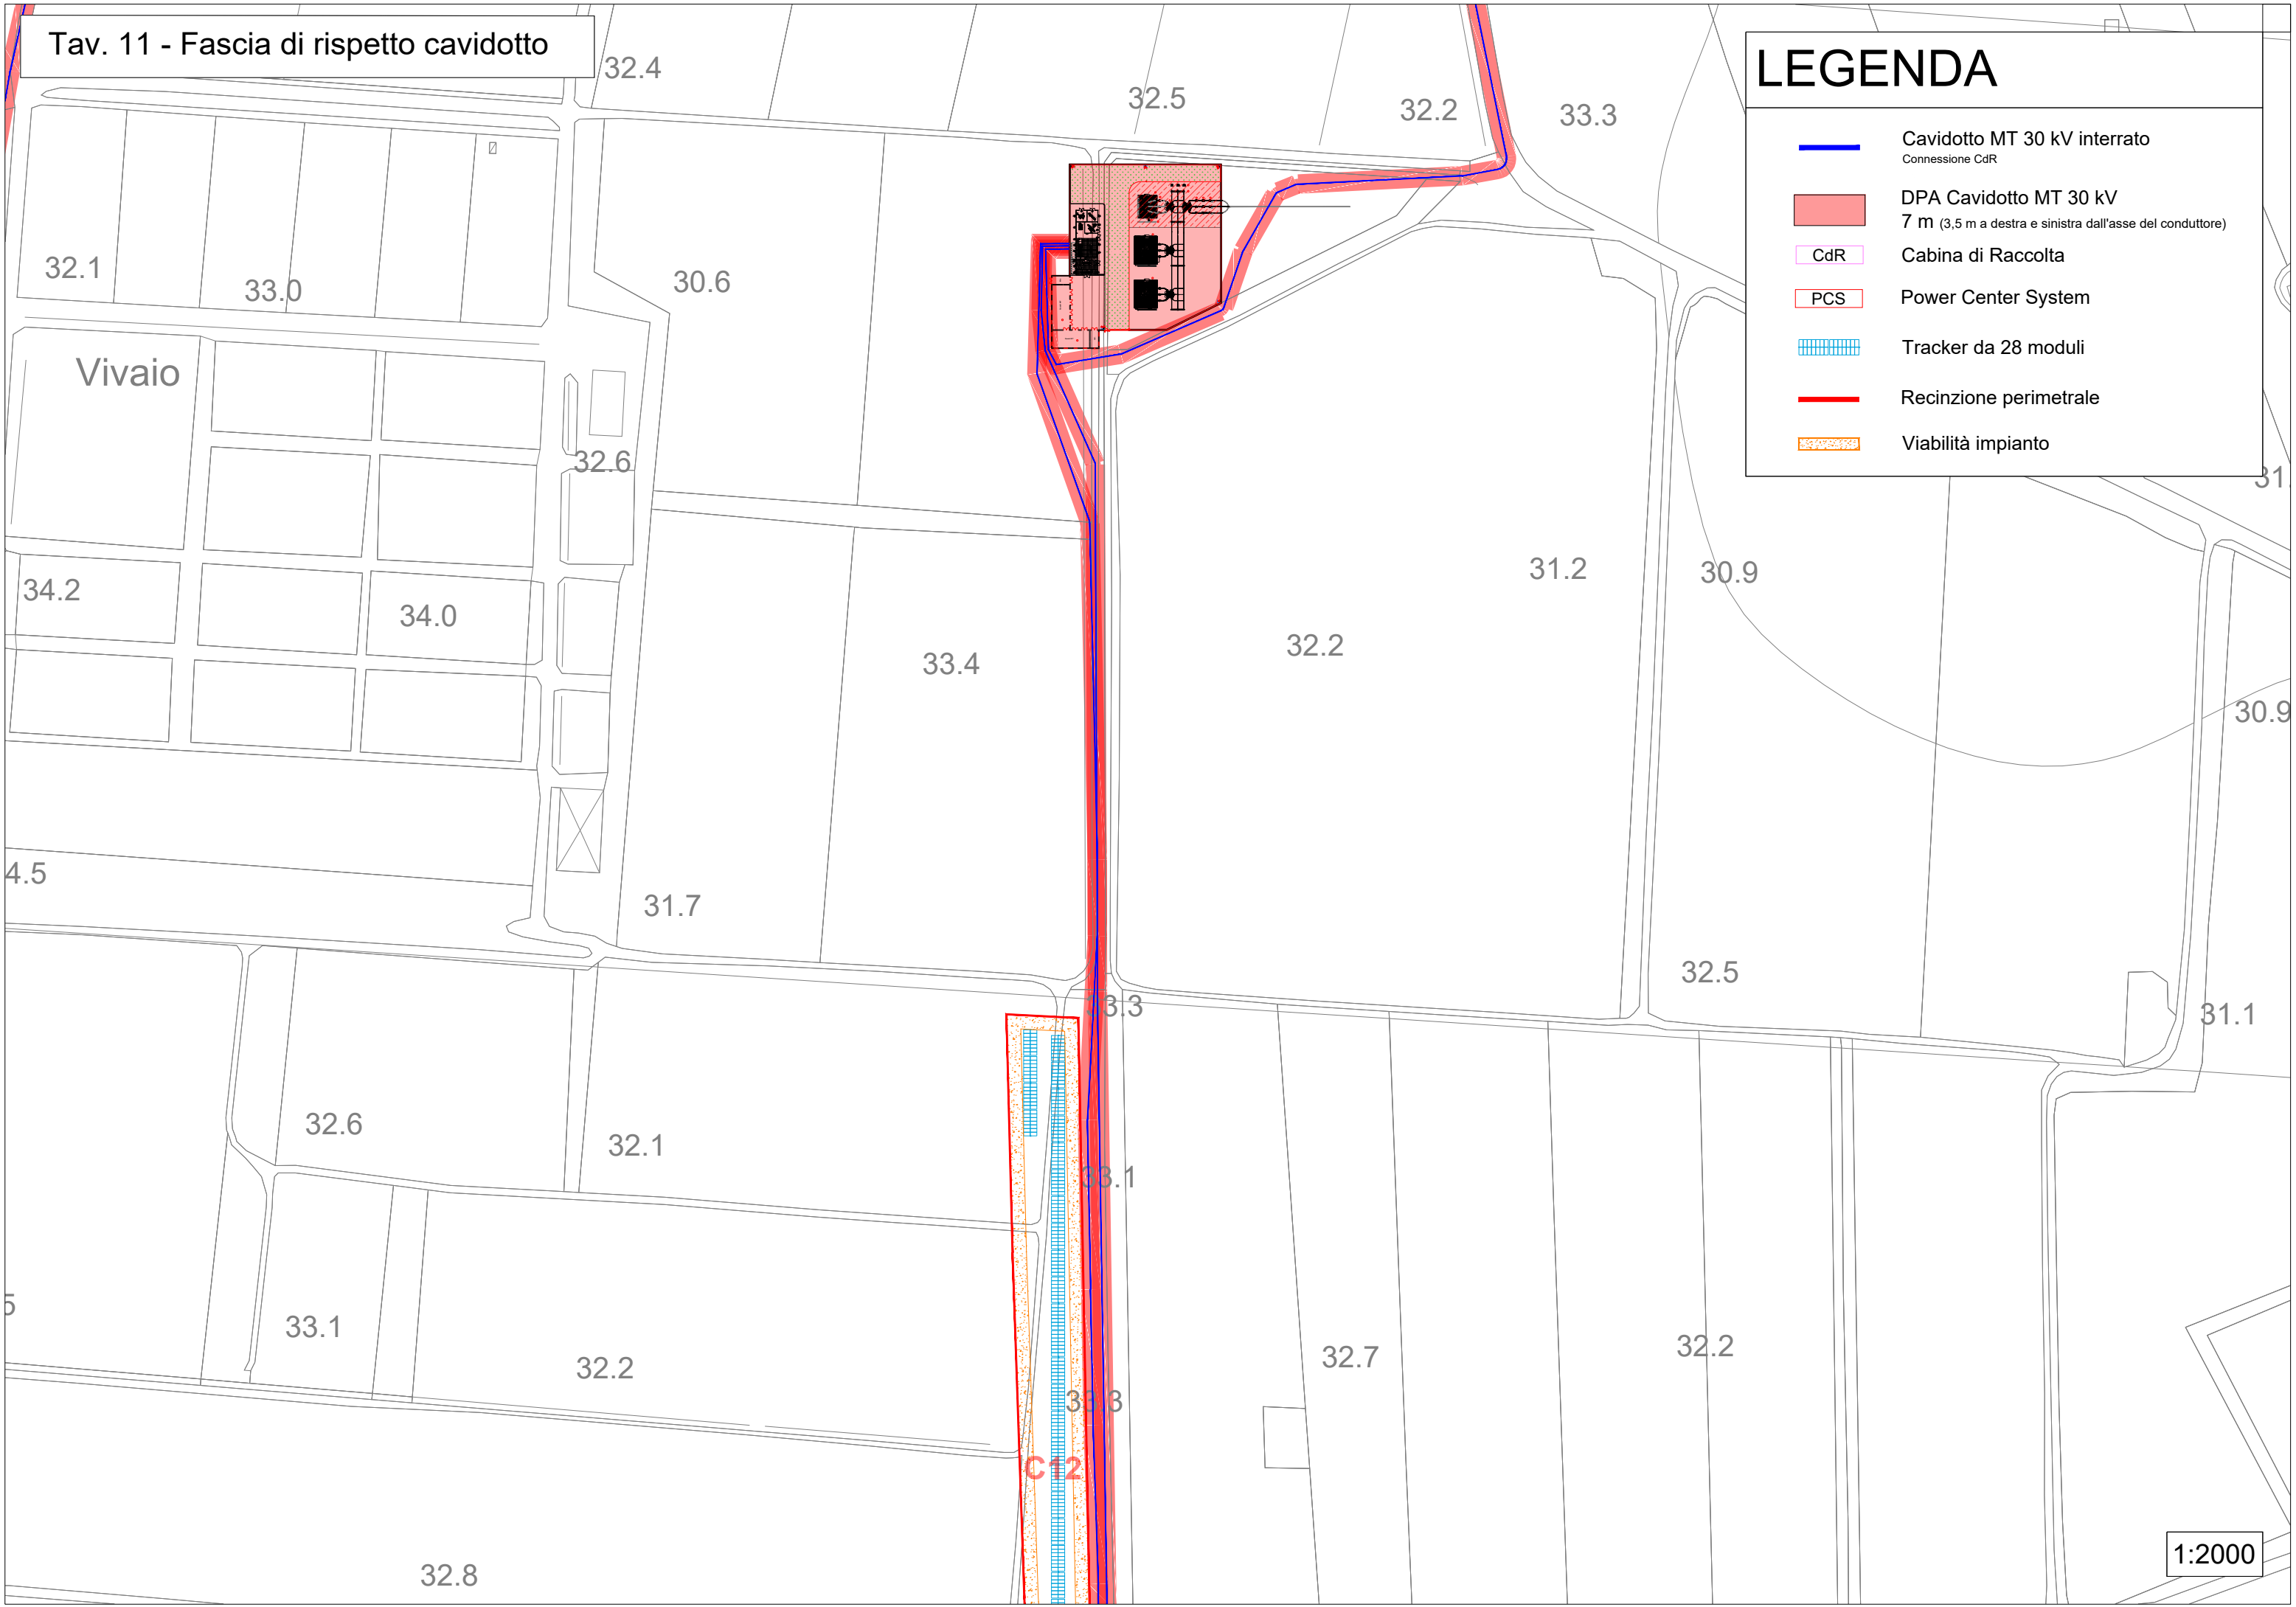


# LEGENDA

-  Cavidotto MT 30 kV interrato  
Connessione CdR
-  DPA Cavidotto MT 30 kV  
7 m (3,5 m a destra e sinistra dall'asse del conduttore)
-  CdR Cabina di Raccolta
-  PCS Power Center System
-  Tracker da 28 moduli
-  Recinzione perimetrale
-  Viabilità impianto








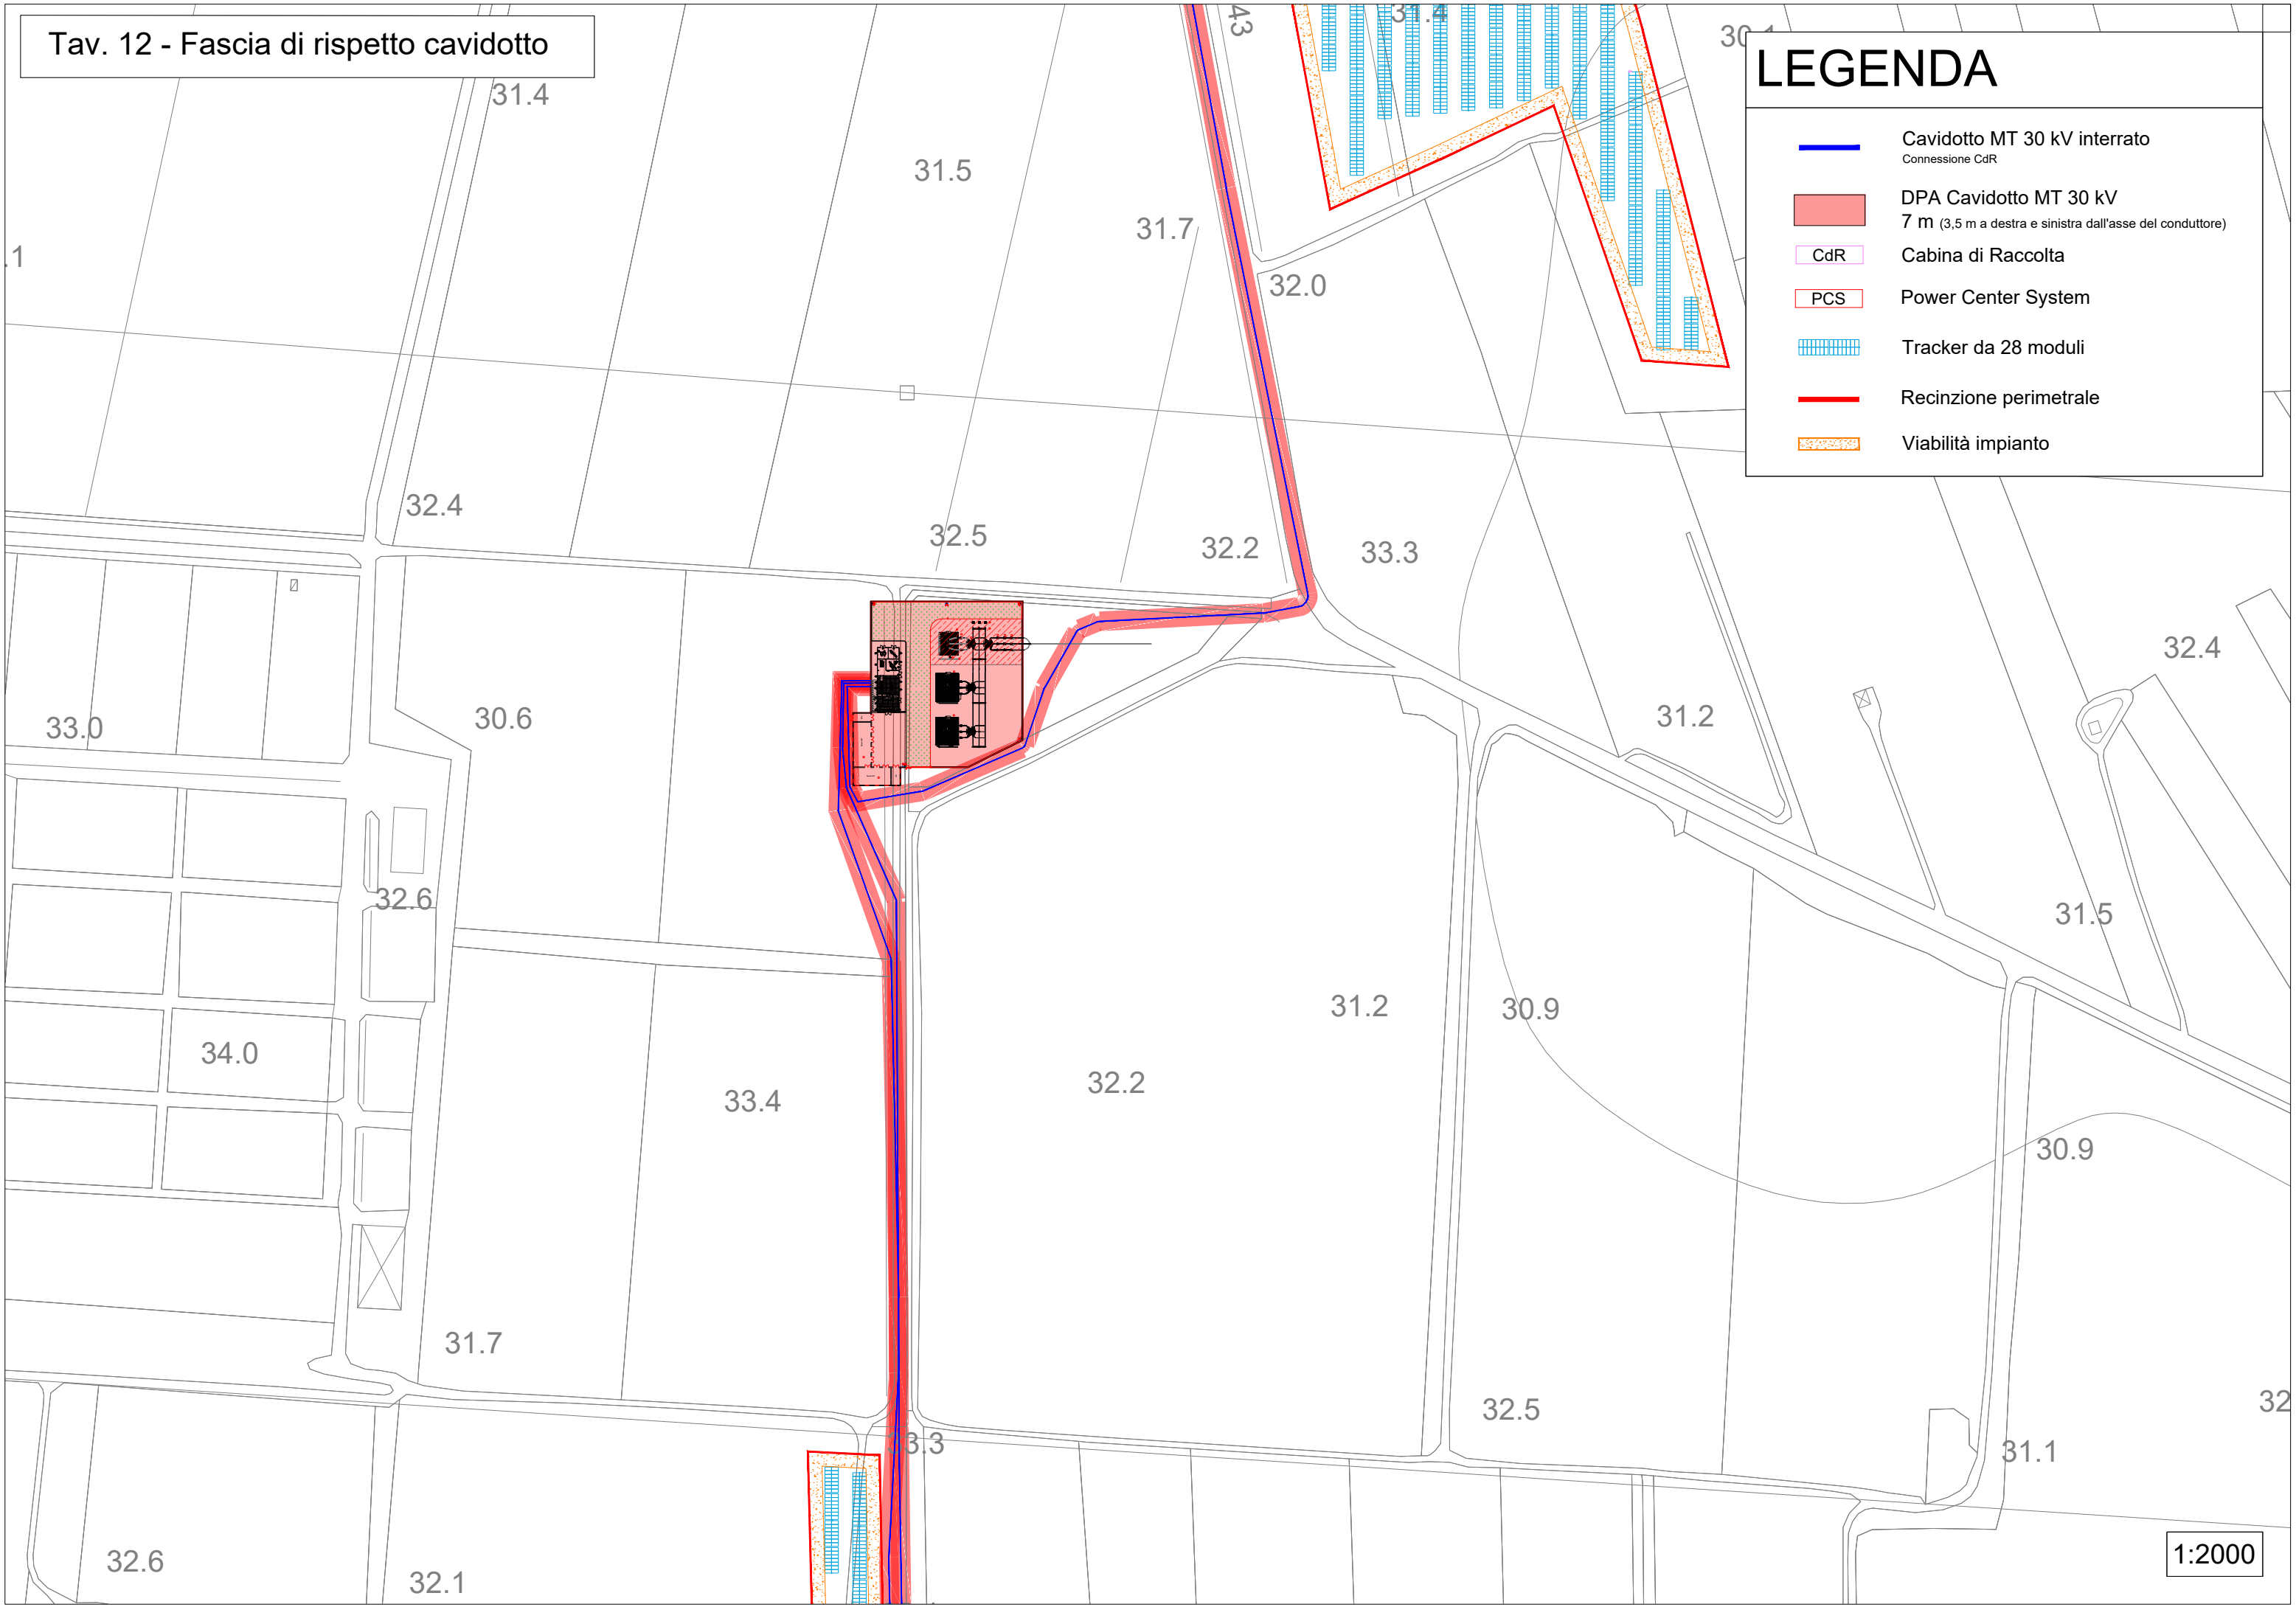


# LEGENDA

-  Cavidotto MT 30 kV interrato  
Connessione CdR
-  DPA Cavidotto MT 30 kV  
7 m (3,5 m a destra e sinistra dall'asse del conduttore)
-  CdR Cabina di Raccolta
-  PCS Power Center System
-  Tracker da 28 moduli
-  Recinzione perimetrale
-  Viabilità impianto







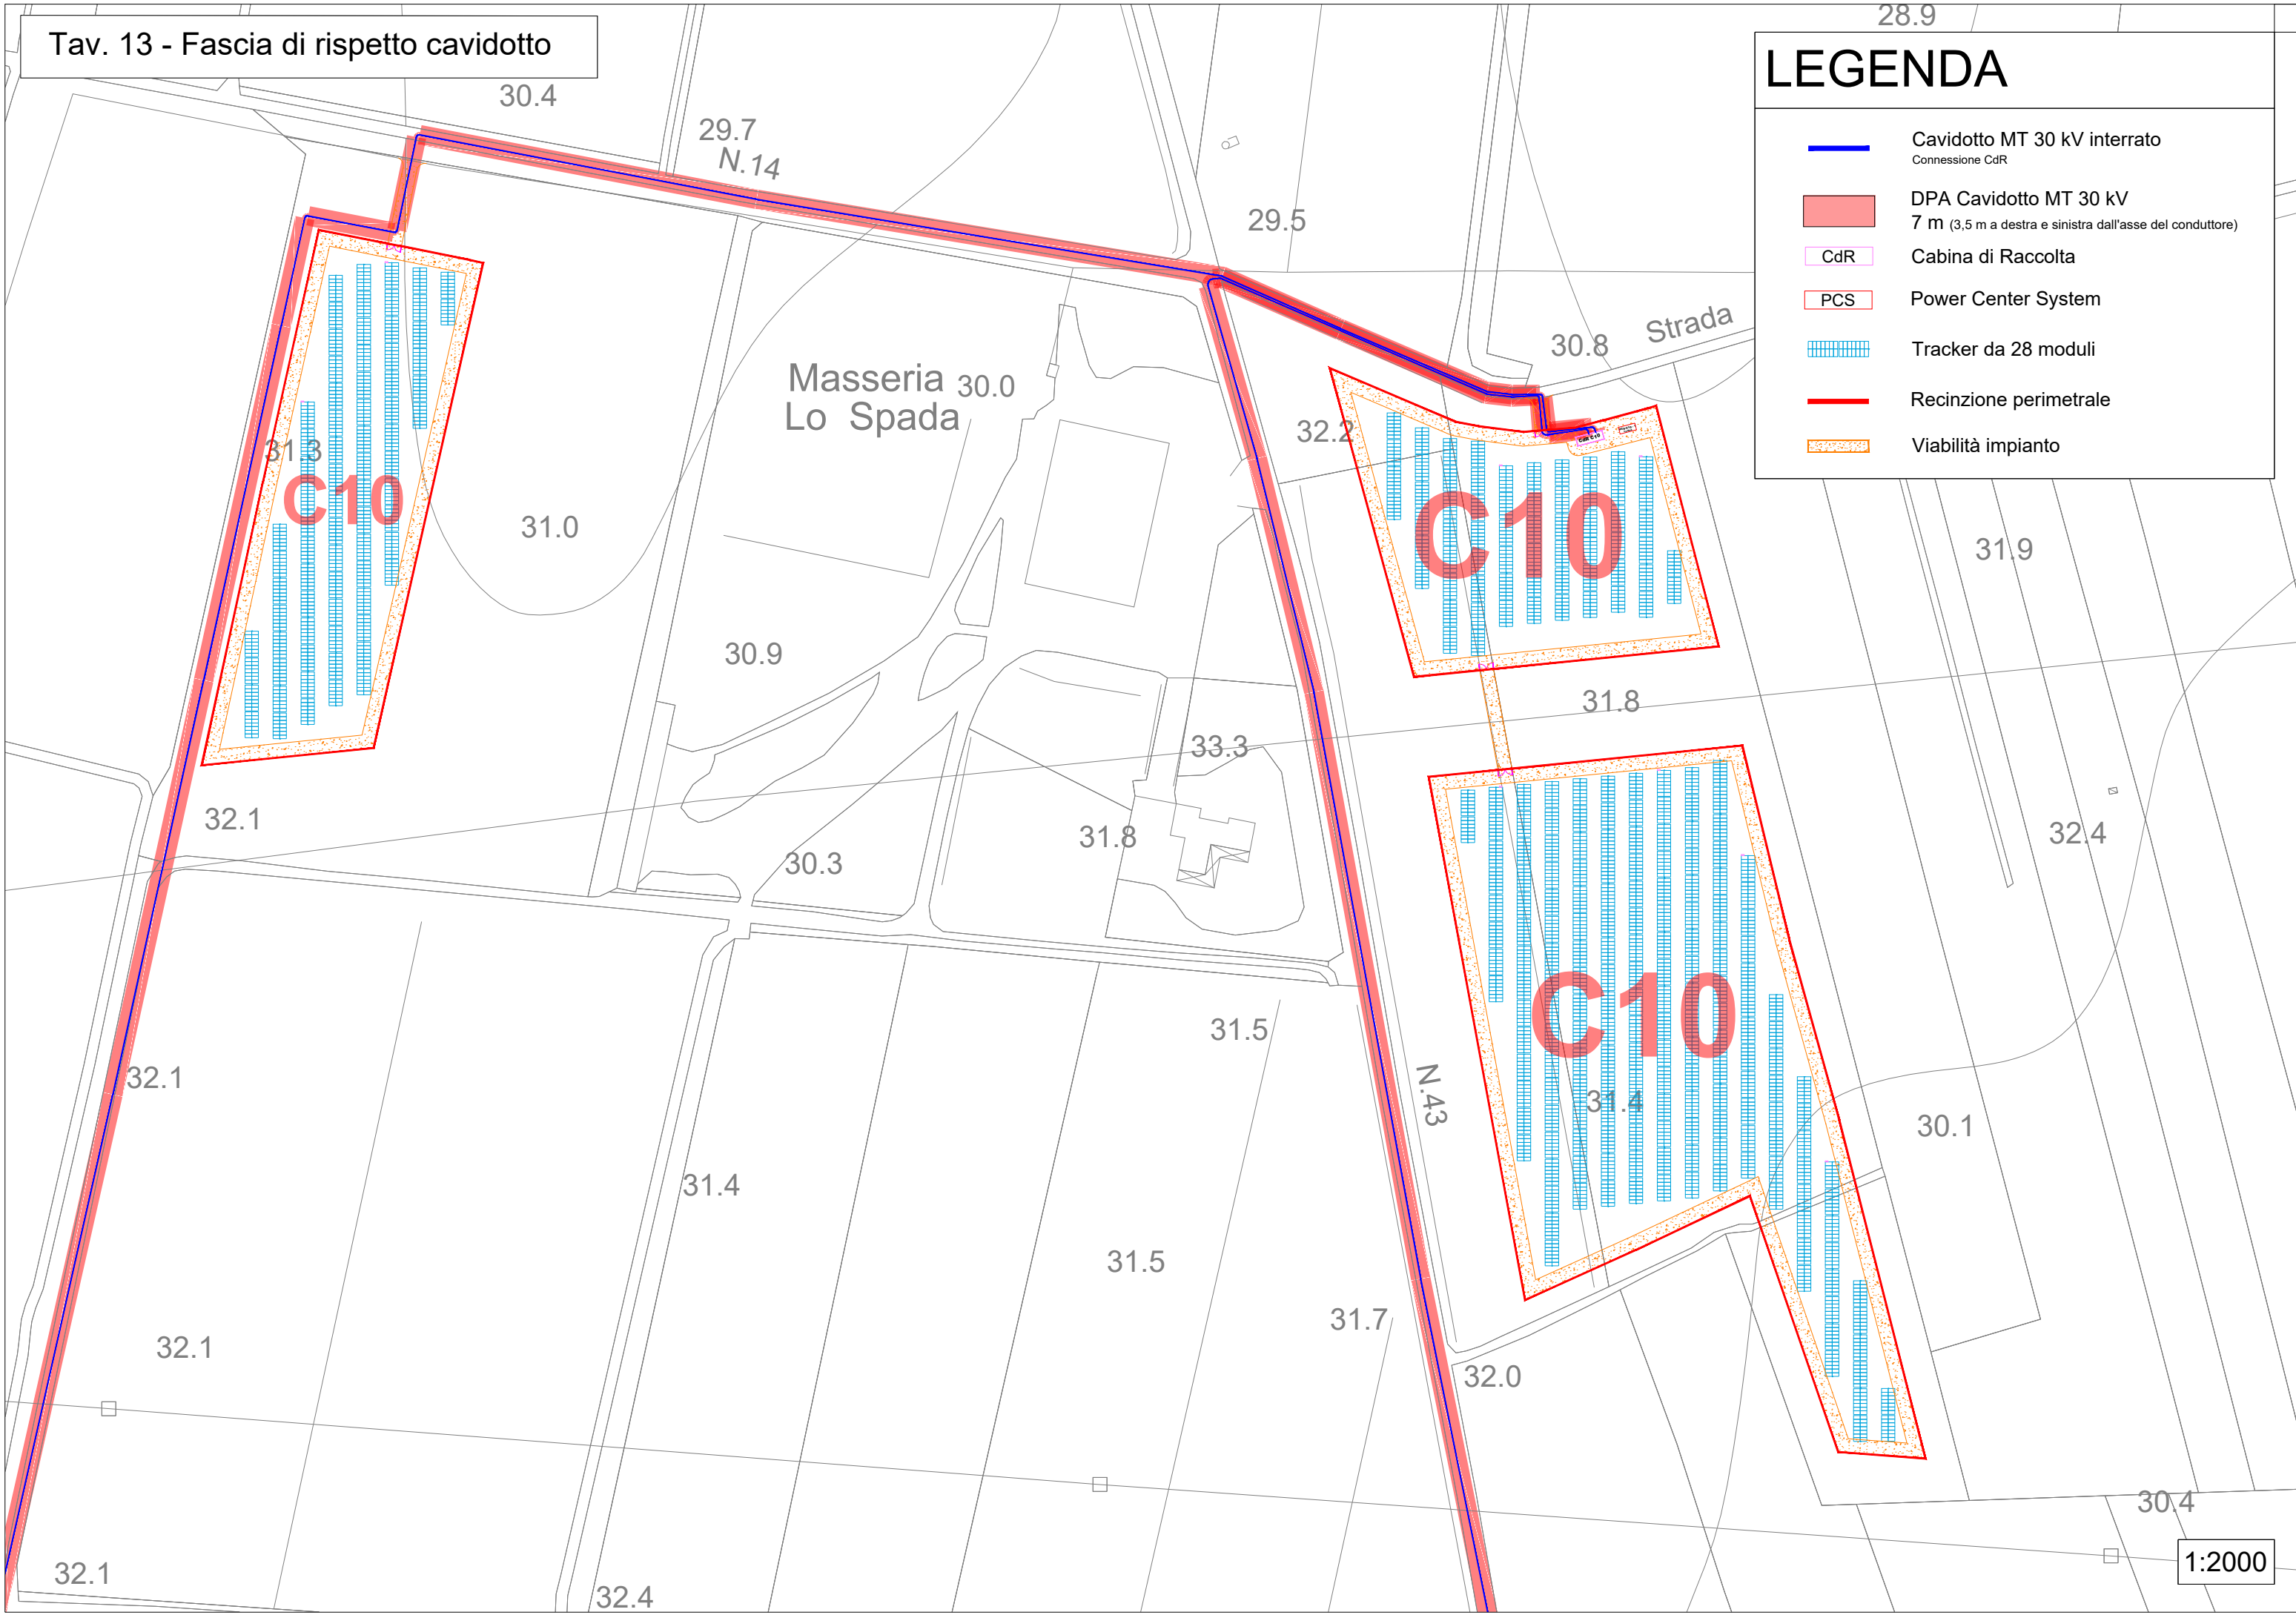


# LEGENDA


-  Cavidotto MT 30 kV interrato  
Connessione CdR
-  DPA Cavidotto MT 30 kV  
7 m (3,5 m a destra e sinistra dall'asse del conduttore)
-  CdR Cabina di Raccolta
-  PCS Power Center System
-  Tracker da 28 moduli
-  Recinzione perimetrale
-  Viabilità impianto










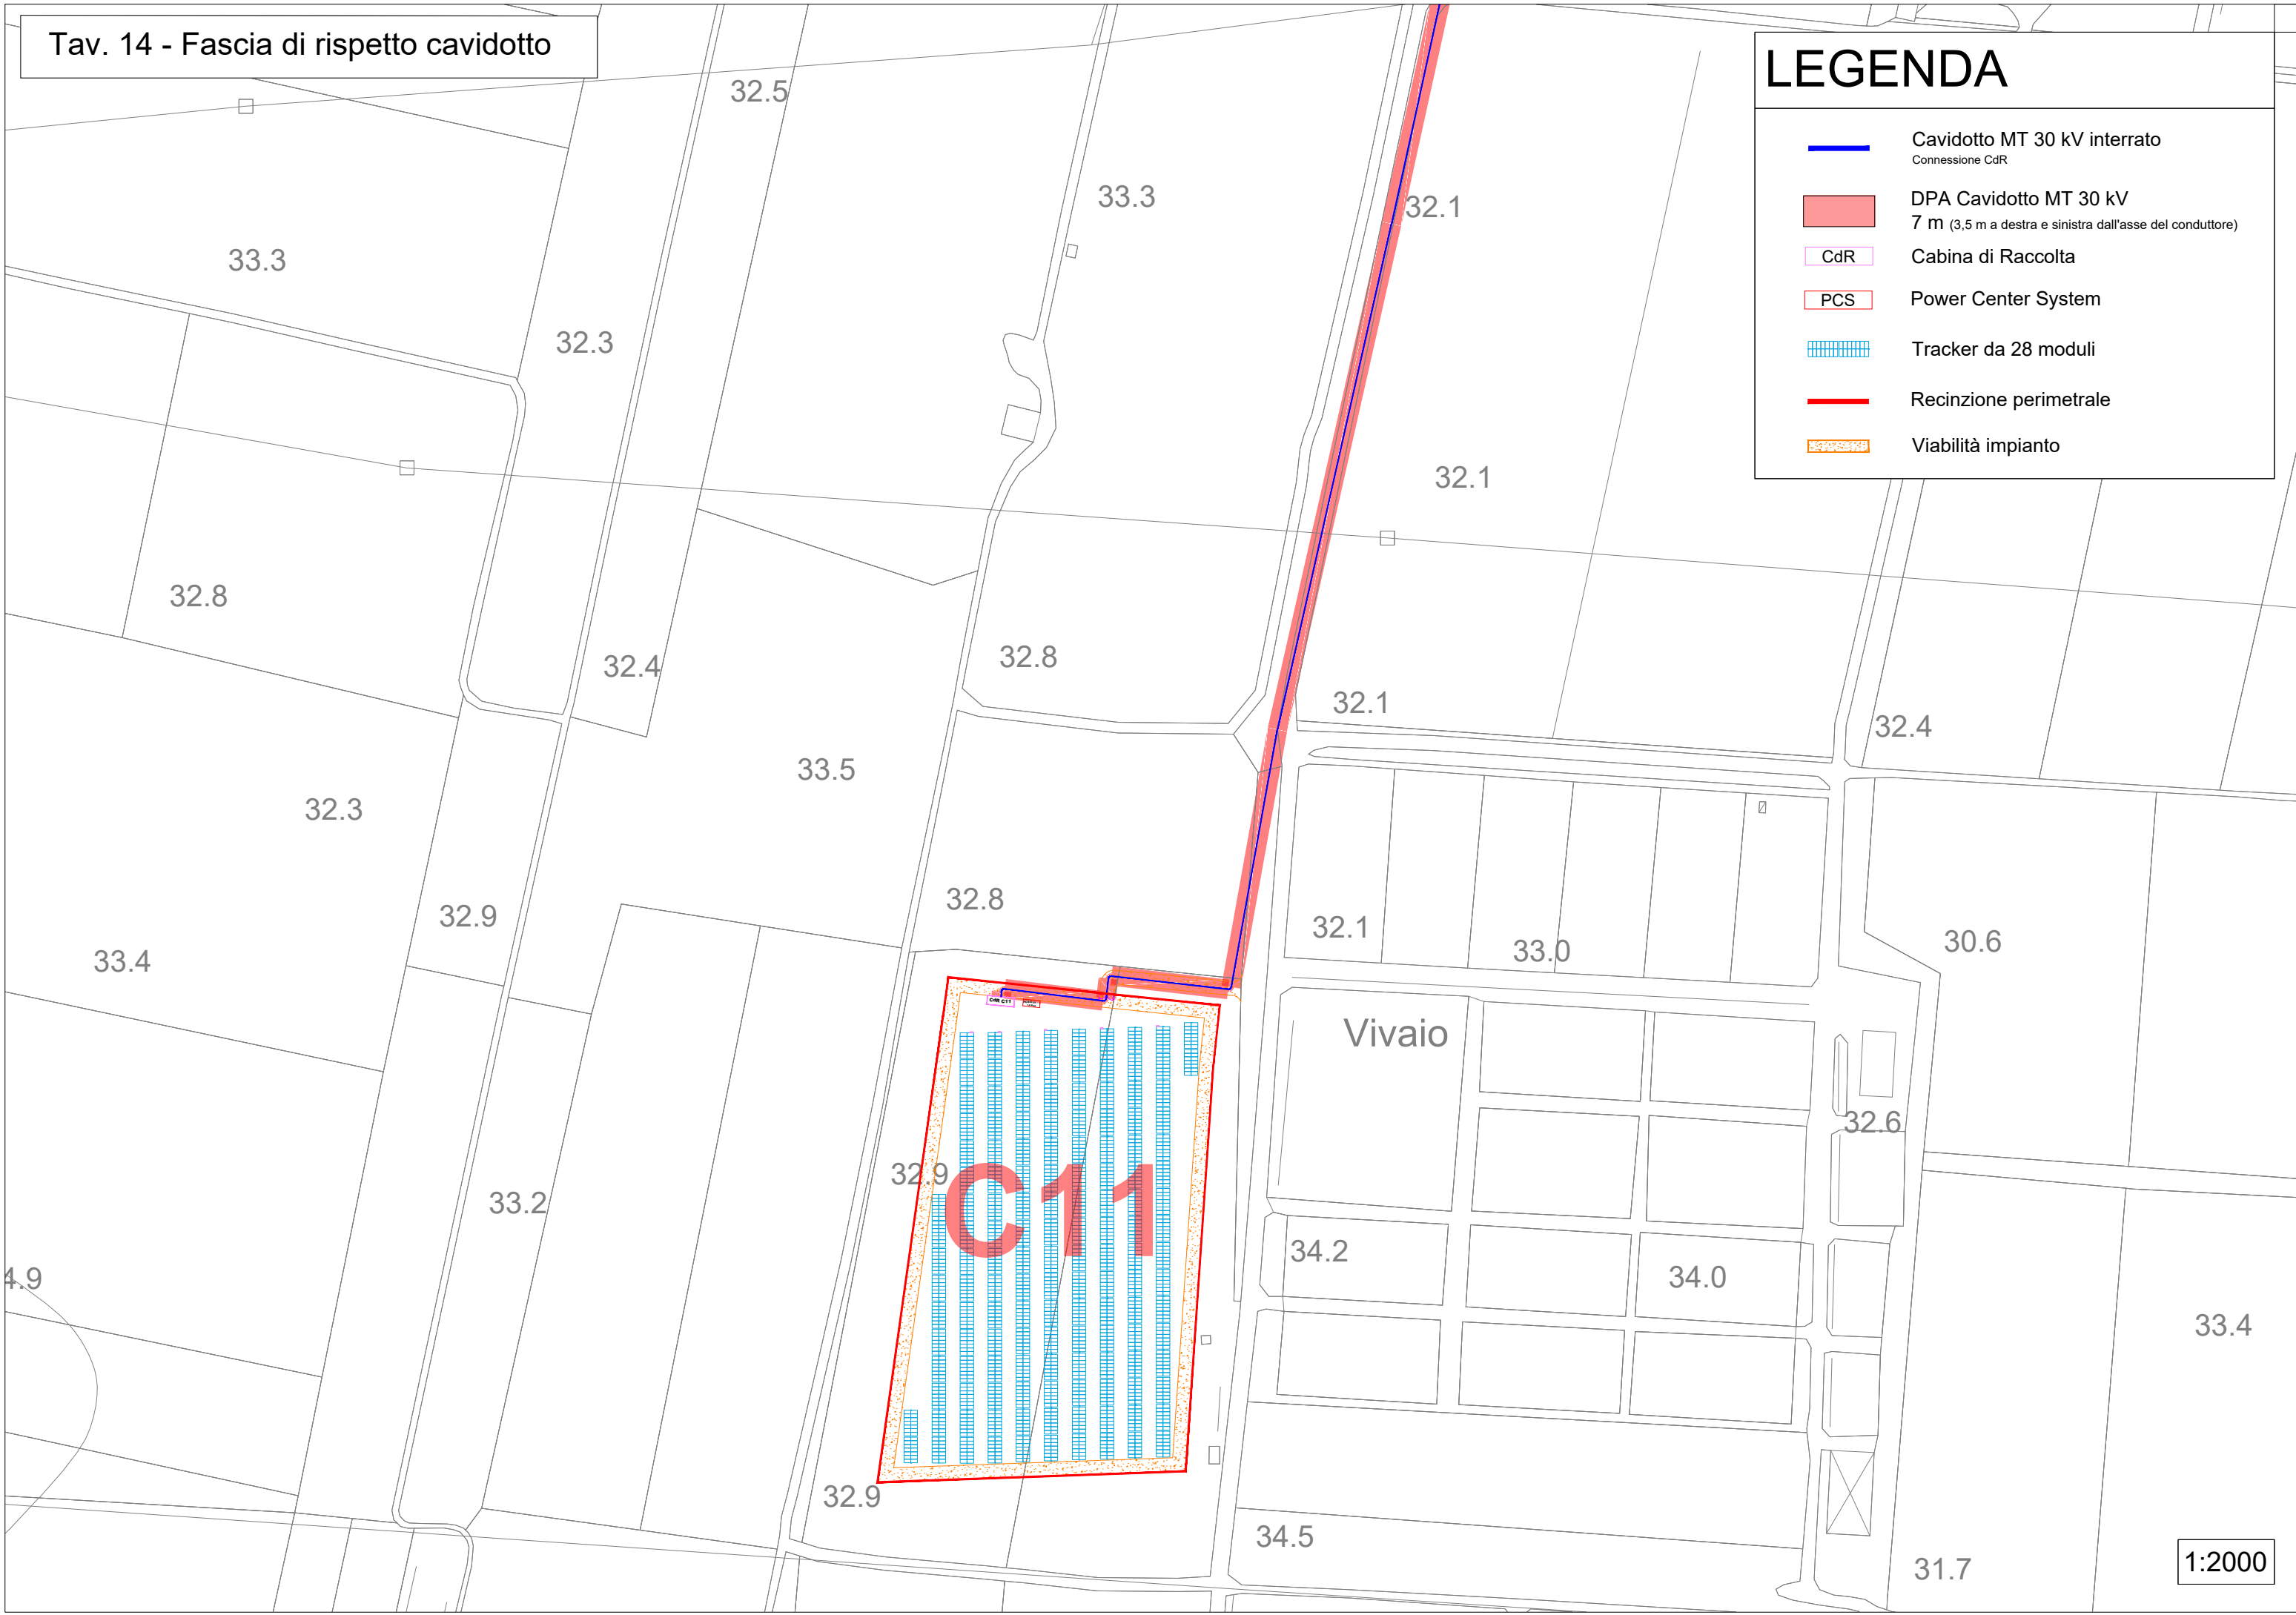


# LEGENDA

-  Cavidotto MT 30 kV interrato  
Connessione CdR
-  DPA Cavidotto MT 30 kV  
7 m (3,5 m a destra e sinistra dall'asse del conduttore)
-  CdR Cabina di Raccolta
-  PCS Power Center System
-  Tracker da 28 moduli
-  Recinzione perimetrale
-  Viabilità impianto








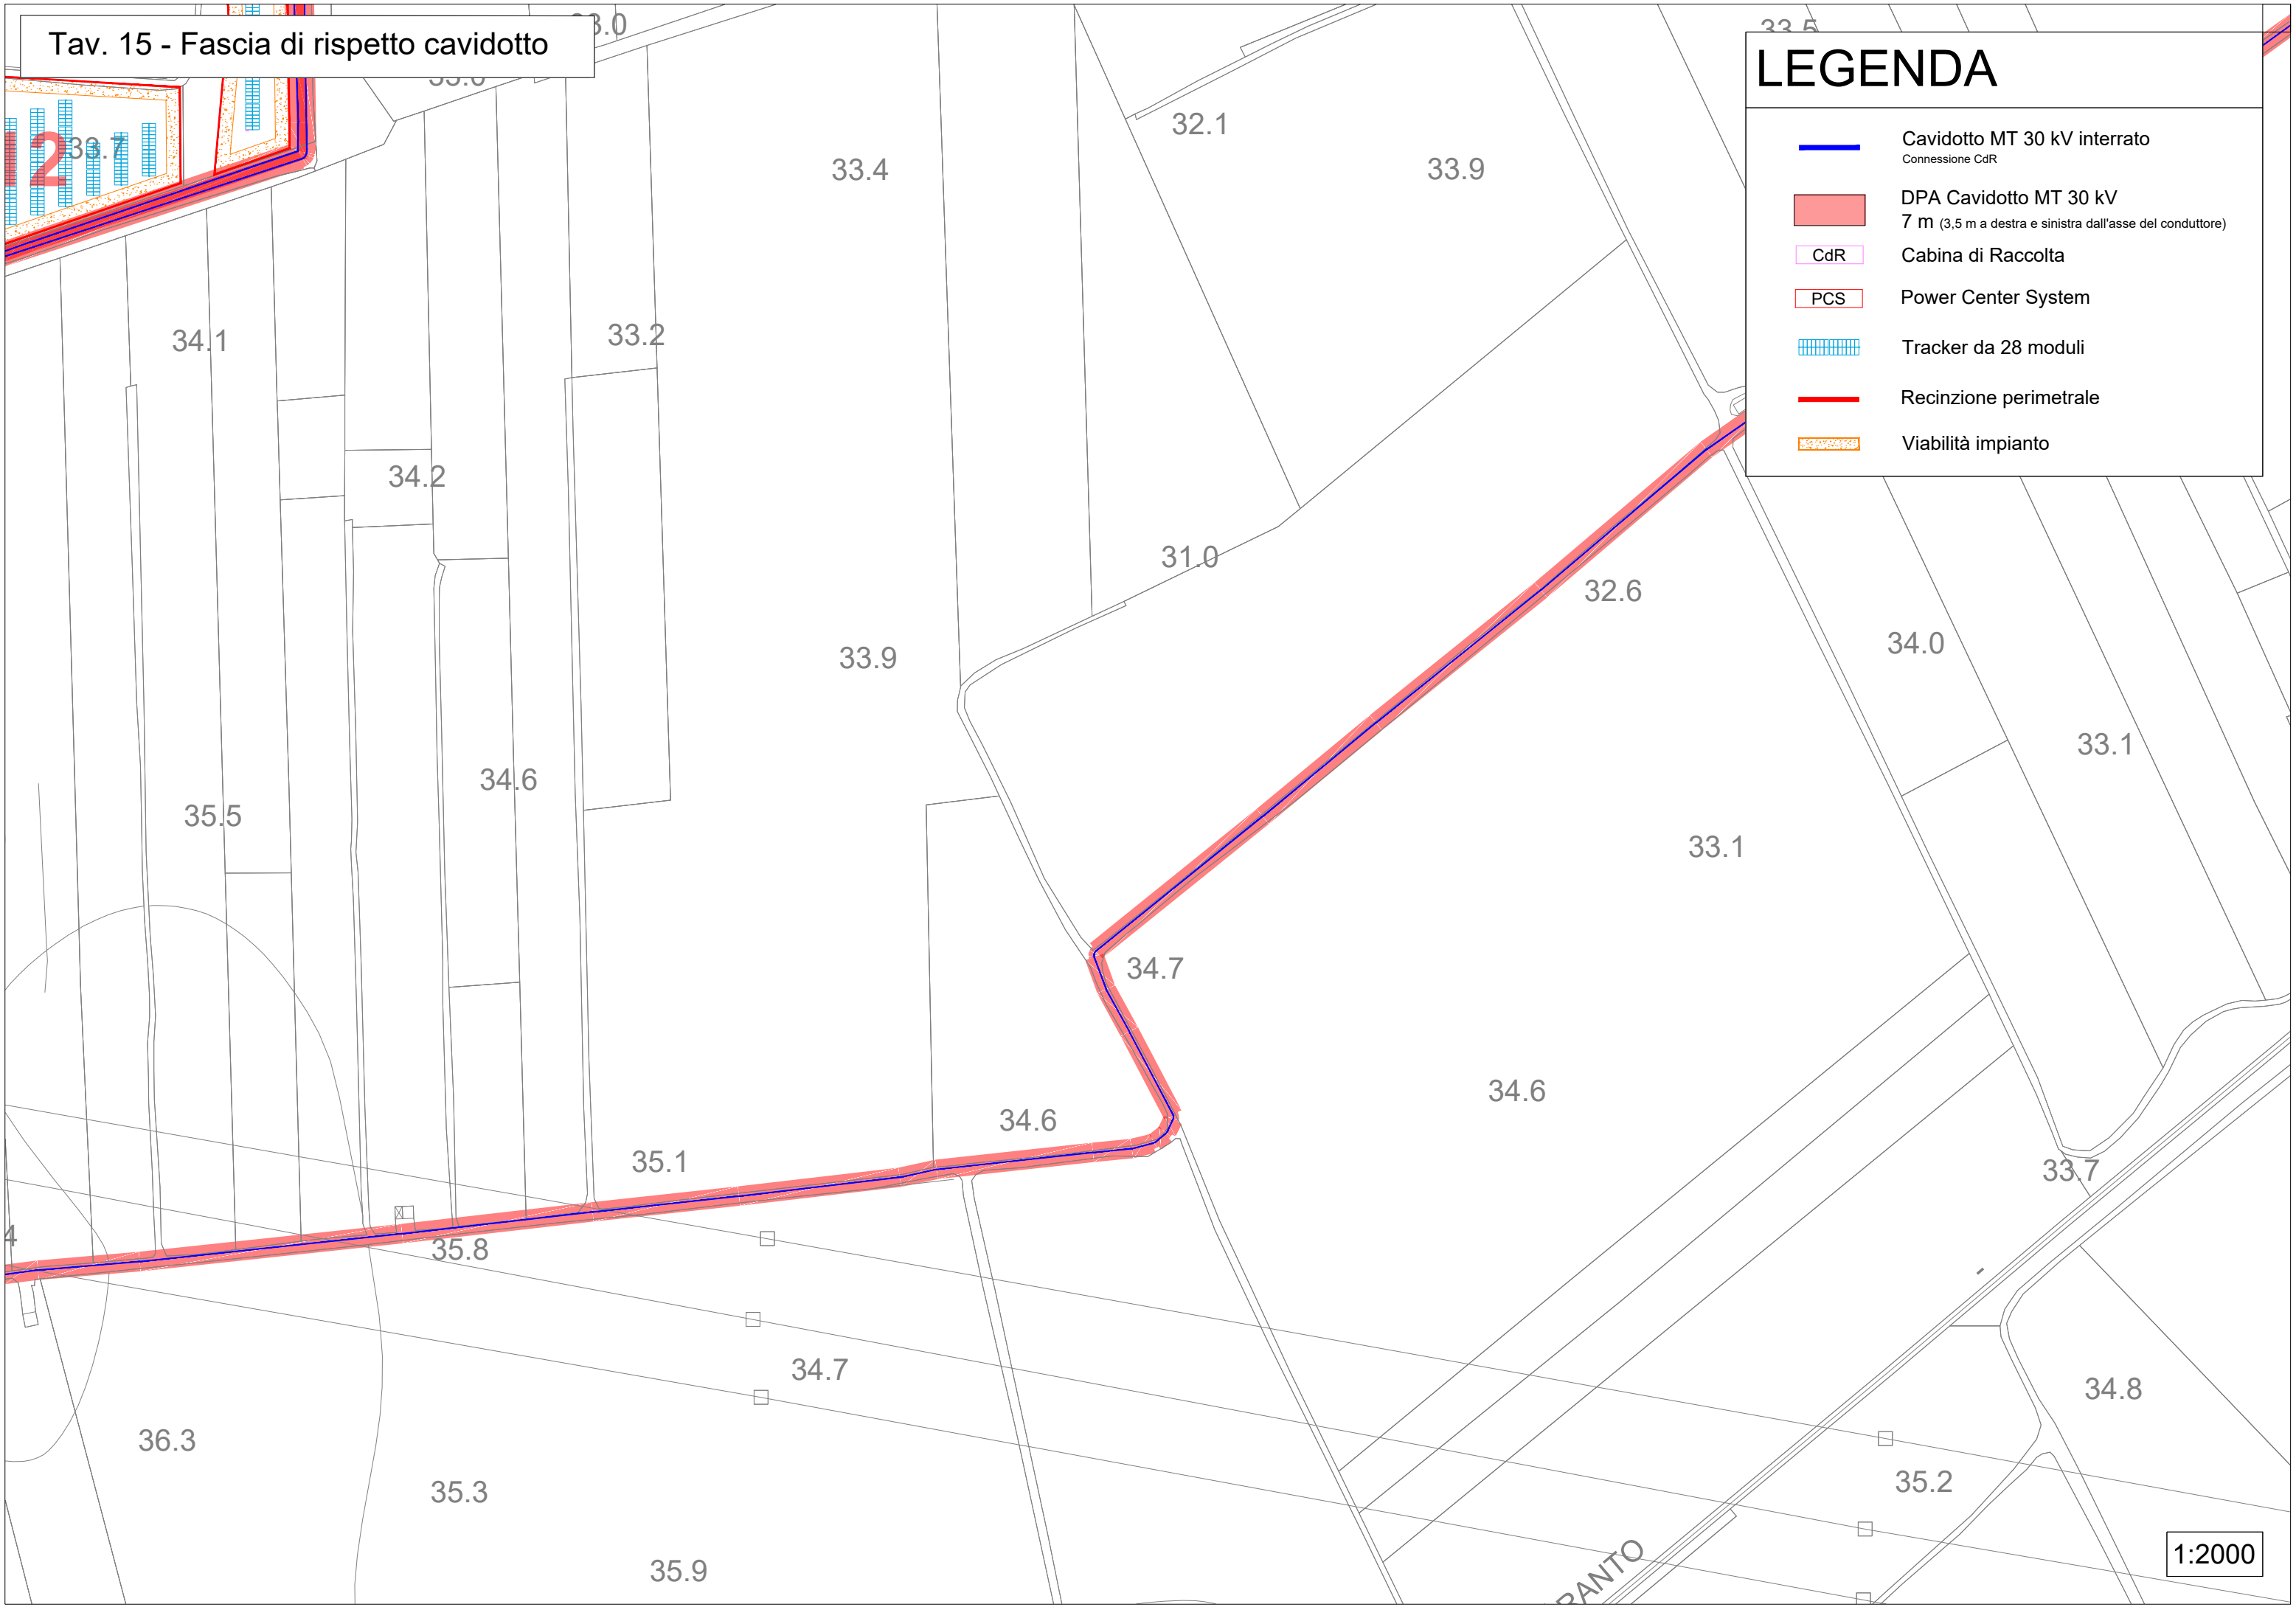

# LEGENDA


-  Cavidotto MT 30 kV interrato  
Connessione CdR
-  DPA Cavidotto MT 30 kV  
7 m (3,5 m a destra e sinistra dall'asse del conduttore)
-  CdR Cabina di Raccolta
-  PCS Power Center System
-  Tracker da 28 moduli
-  Recinzione perimetrale
-  Viabilità impianto



1:2000






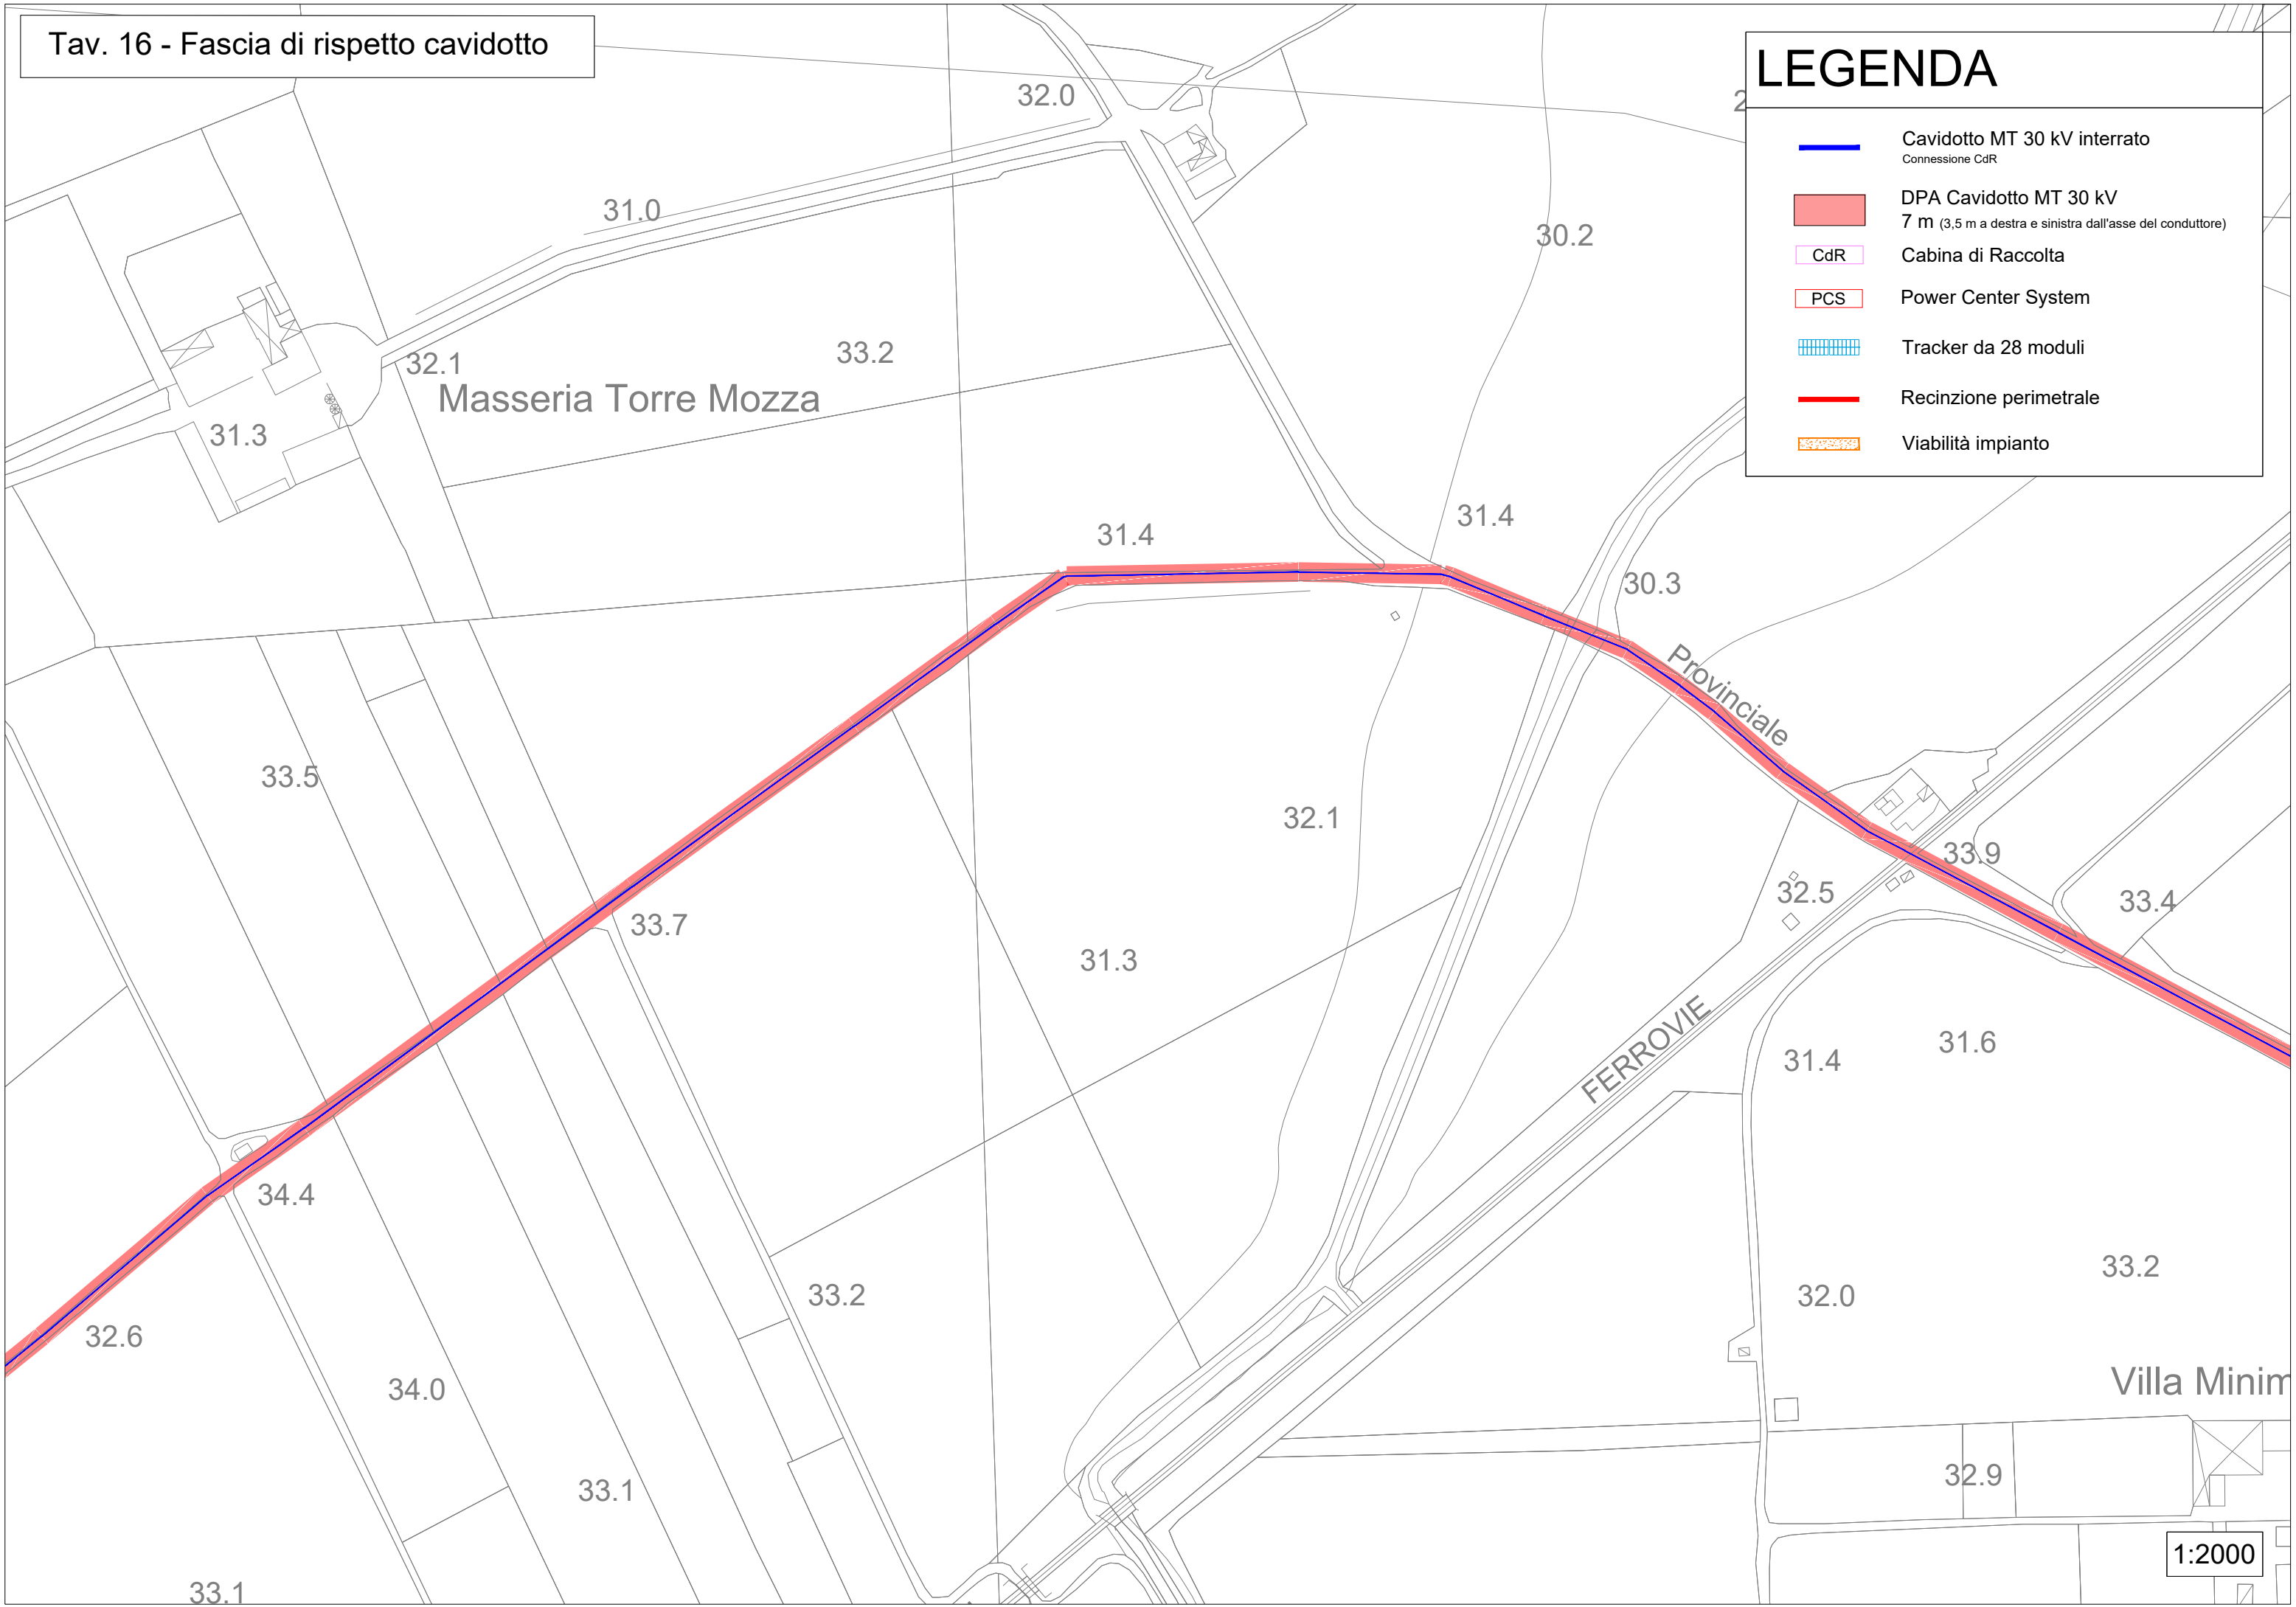

# LEGENDA


-  Cavidotto MT 30 kV interrato  
Connessione CdR
-  DPA Cavidotto MT 30 kV  
7 m (3,5 m a destra e sinistra dall'asse del conduttore)
-  CdR  
Cabina di Raccolta
-  PCS  
Power Center System
-  Tracker da 28 moduli
-  Recinzione perimetrale
-  Viabilità impianto










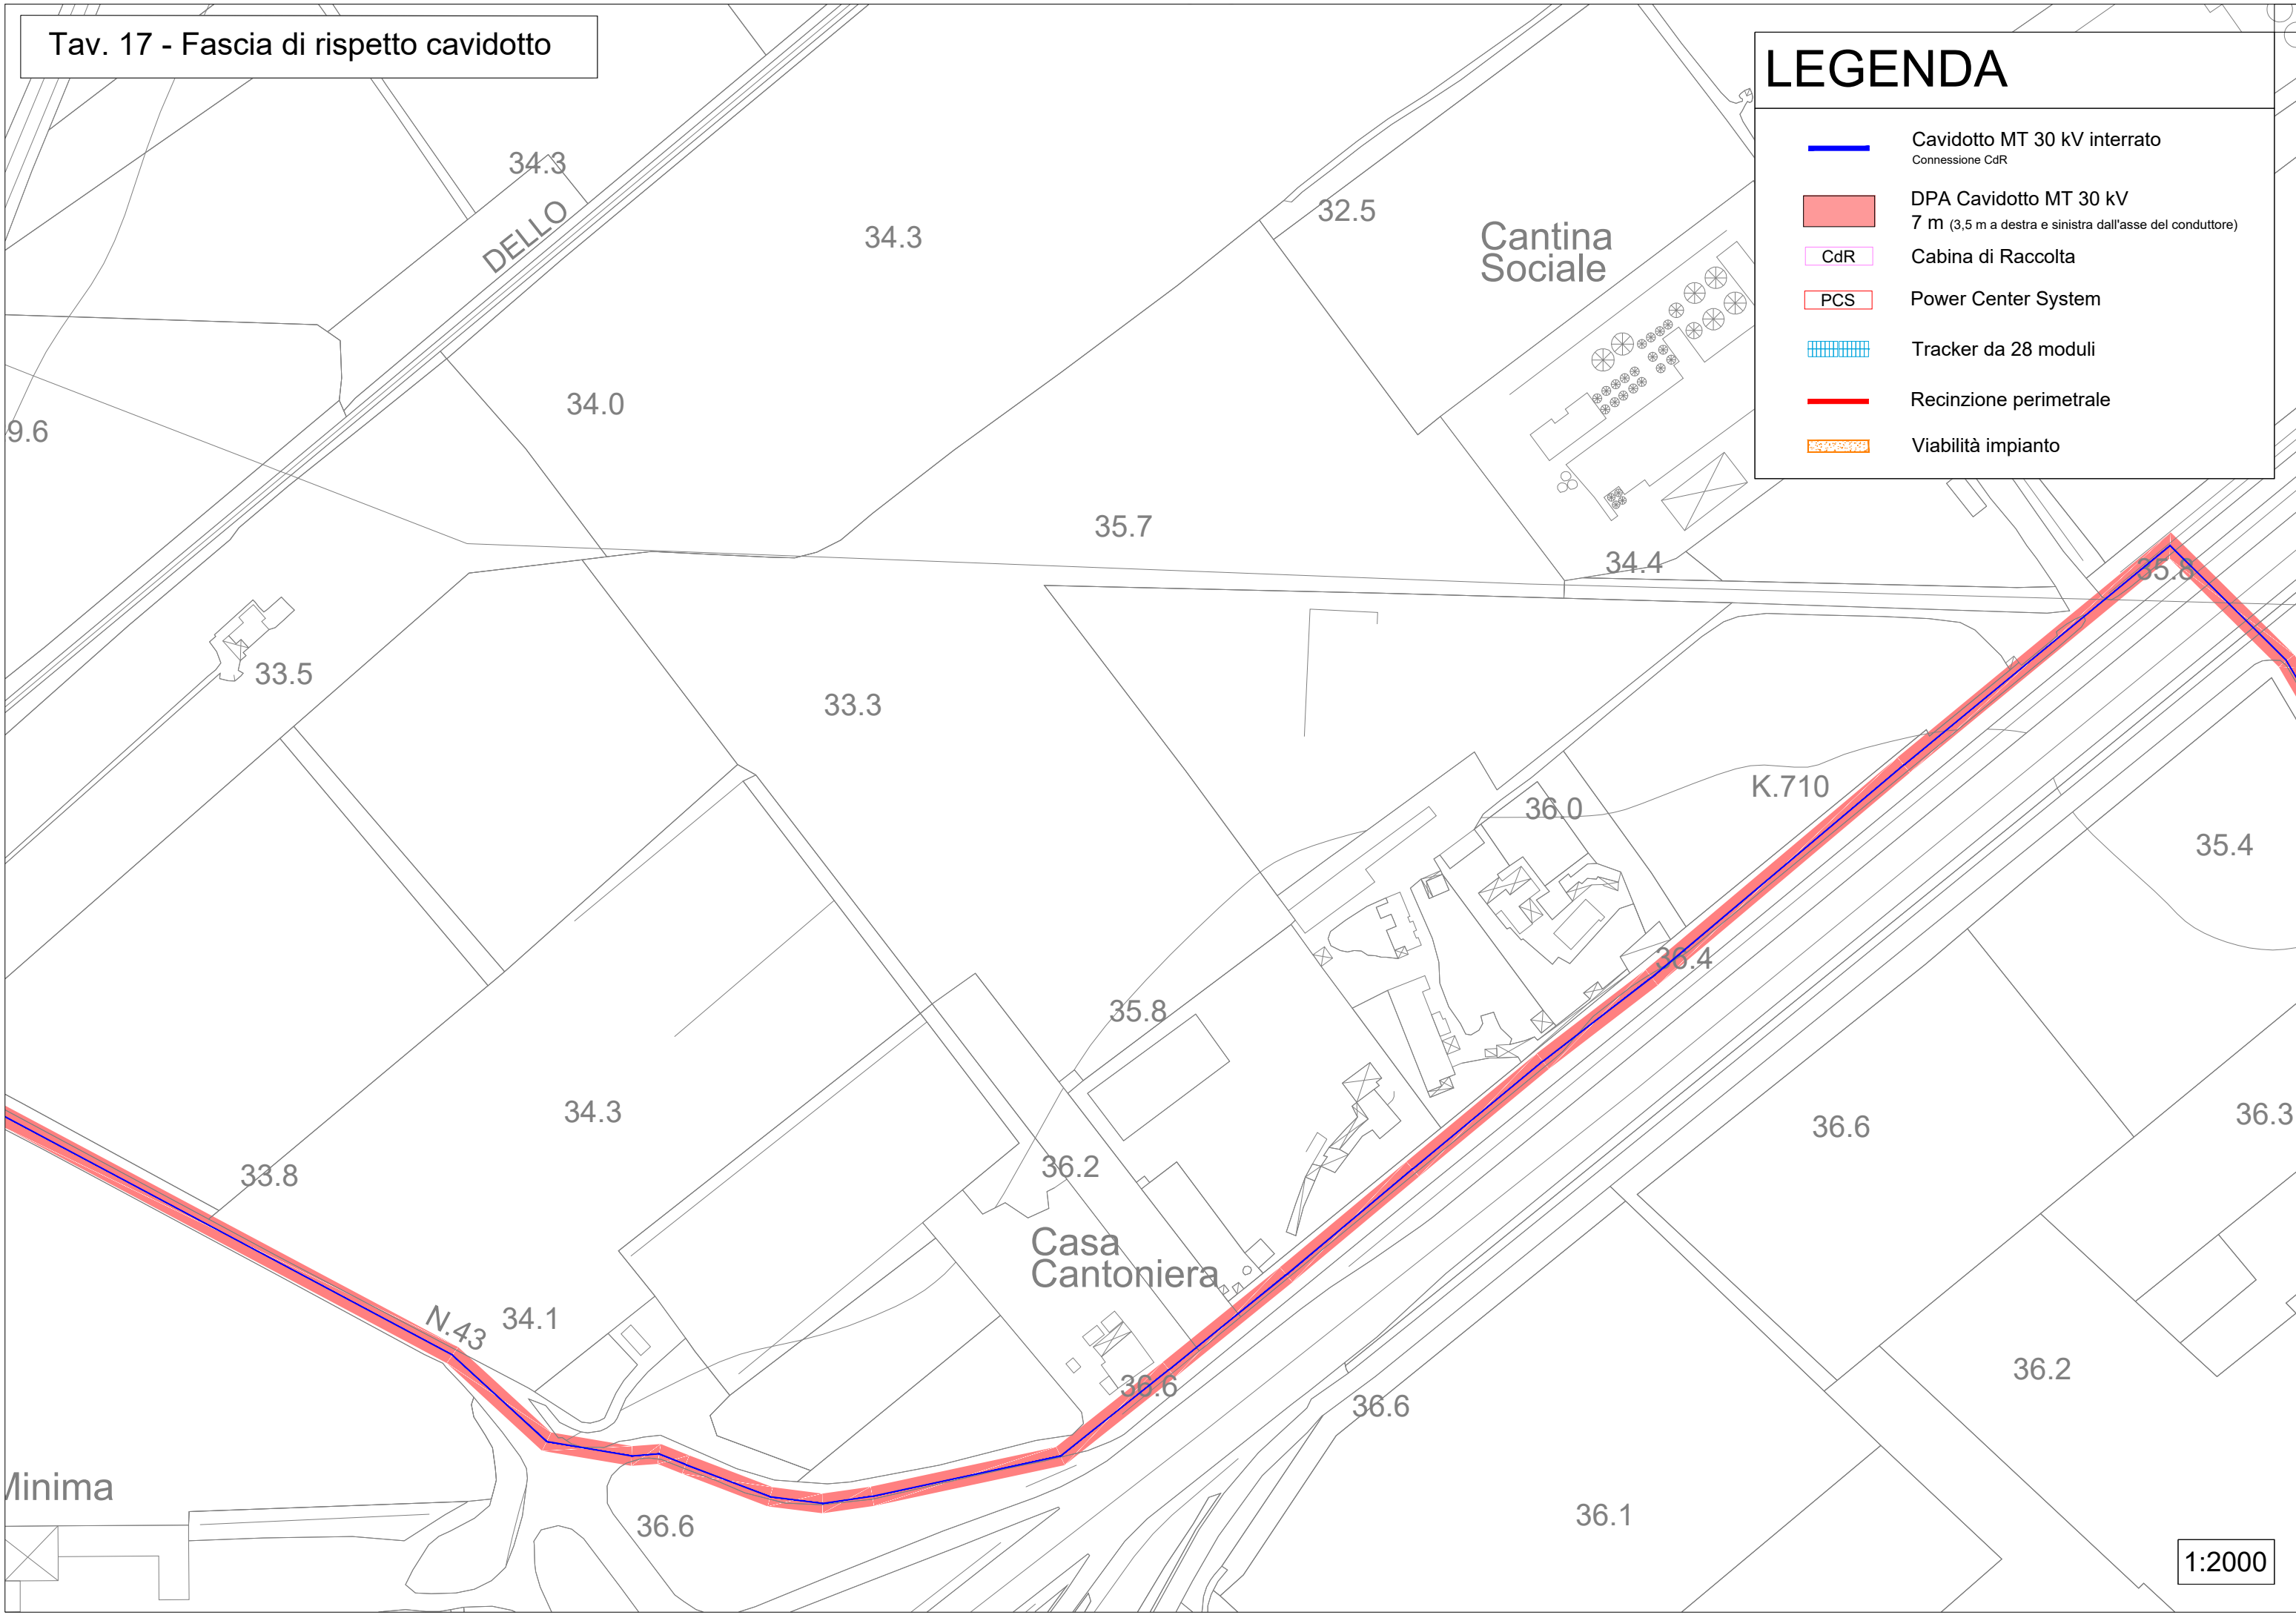


# LEGENDA

-  Cavidotto MT 30 kV interrato  
Connessione CdR
-  DPA Cavidotto MT 30 kV  
7 m (3,5 m a destra e sinistra dall'asse del conduttore)
-  CdR Cabina di Raccolta
-  PCS Power Center System
-  Tracker da 28 moduli
-  Recinzione perimetrale
-  Viabilità impianto








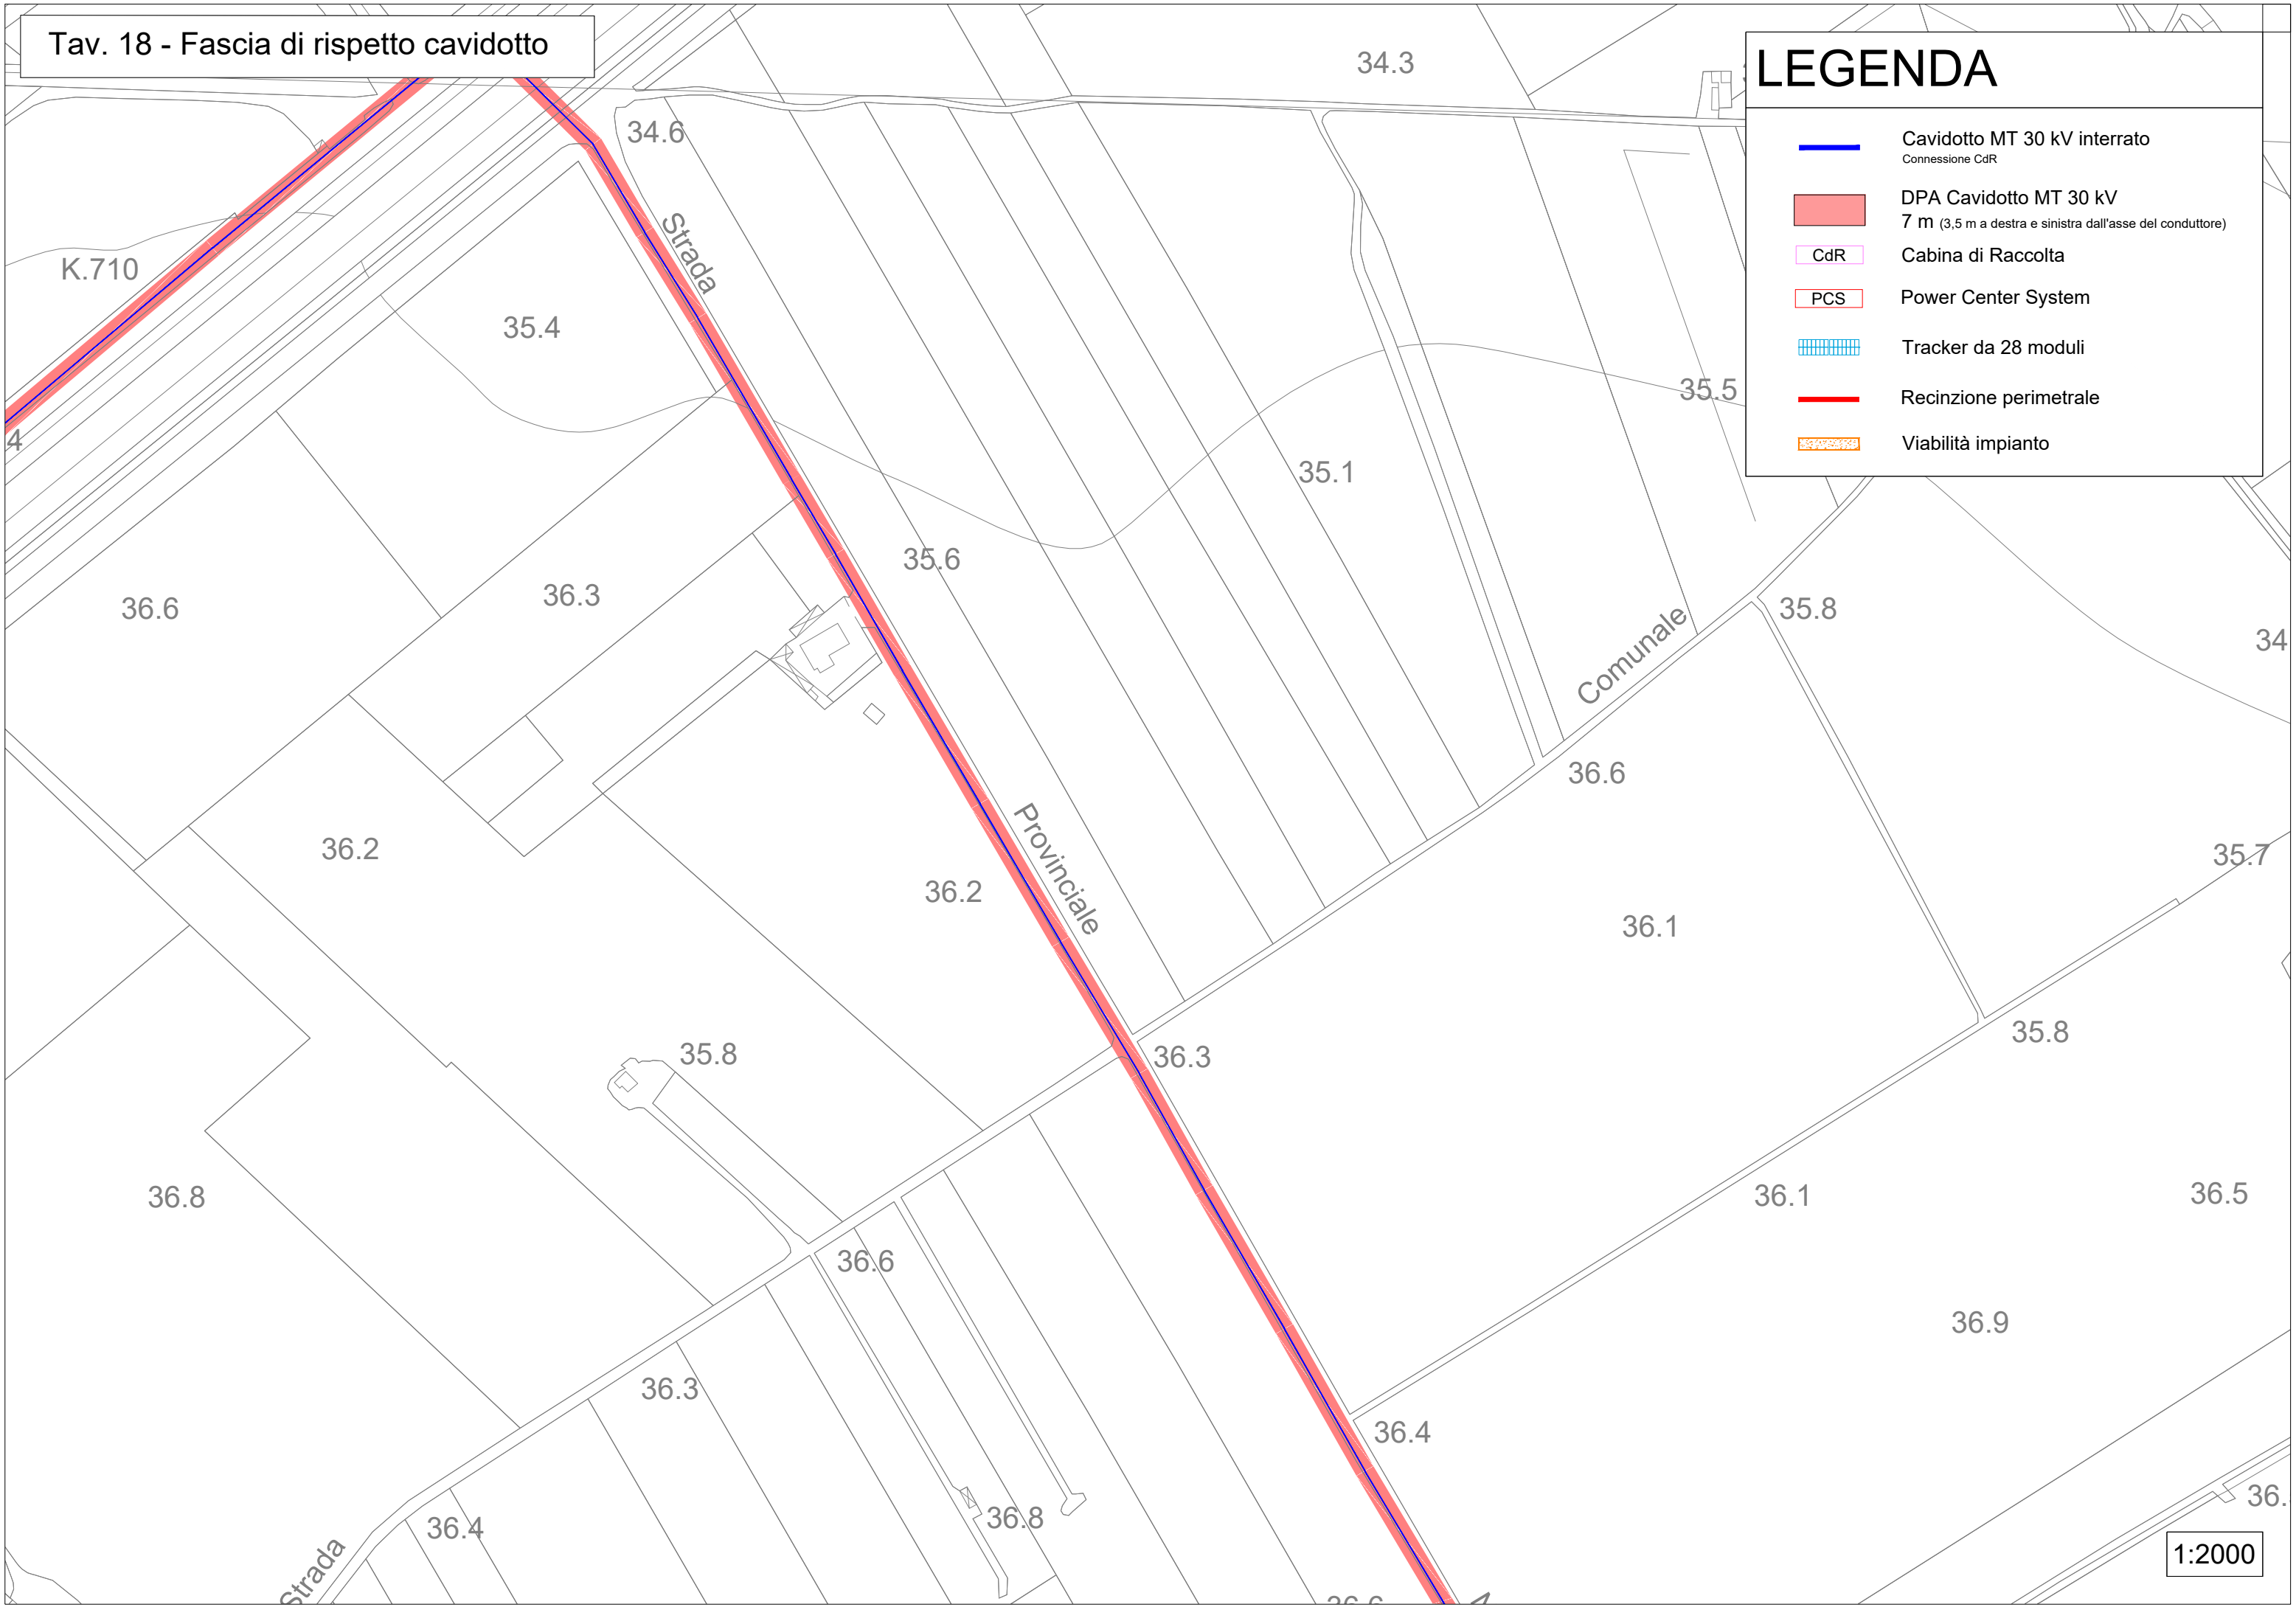


# LEGENDA

-  Cavidotto MT 30 kV interrato  
Connessione CdR
-  DPA Cavidotto MT 30 kV  
7 m (3,5 m a destra e sinistra dall'asse del conduttore)
-  CdR  
Cabina di Raccolta
-  PCS  
Power Center System
-  Tracker da 28 moduli
-  Recinzione perimetrale
-  Viabilità impianto








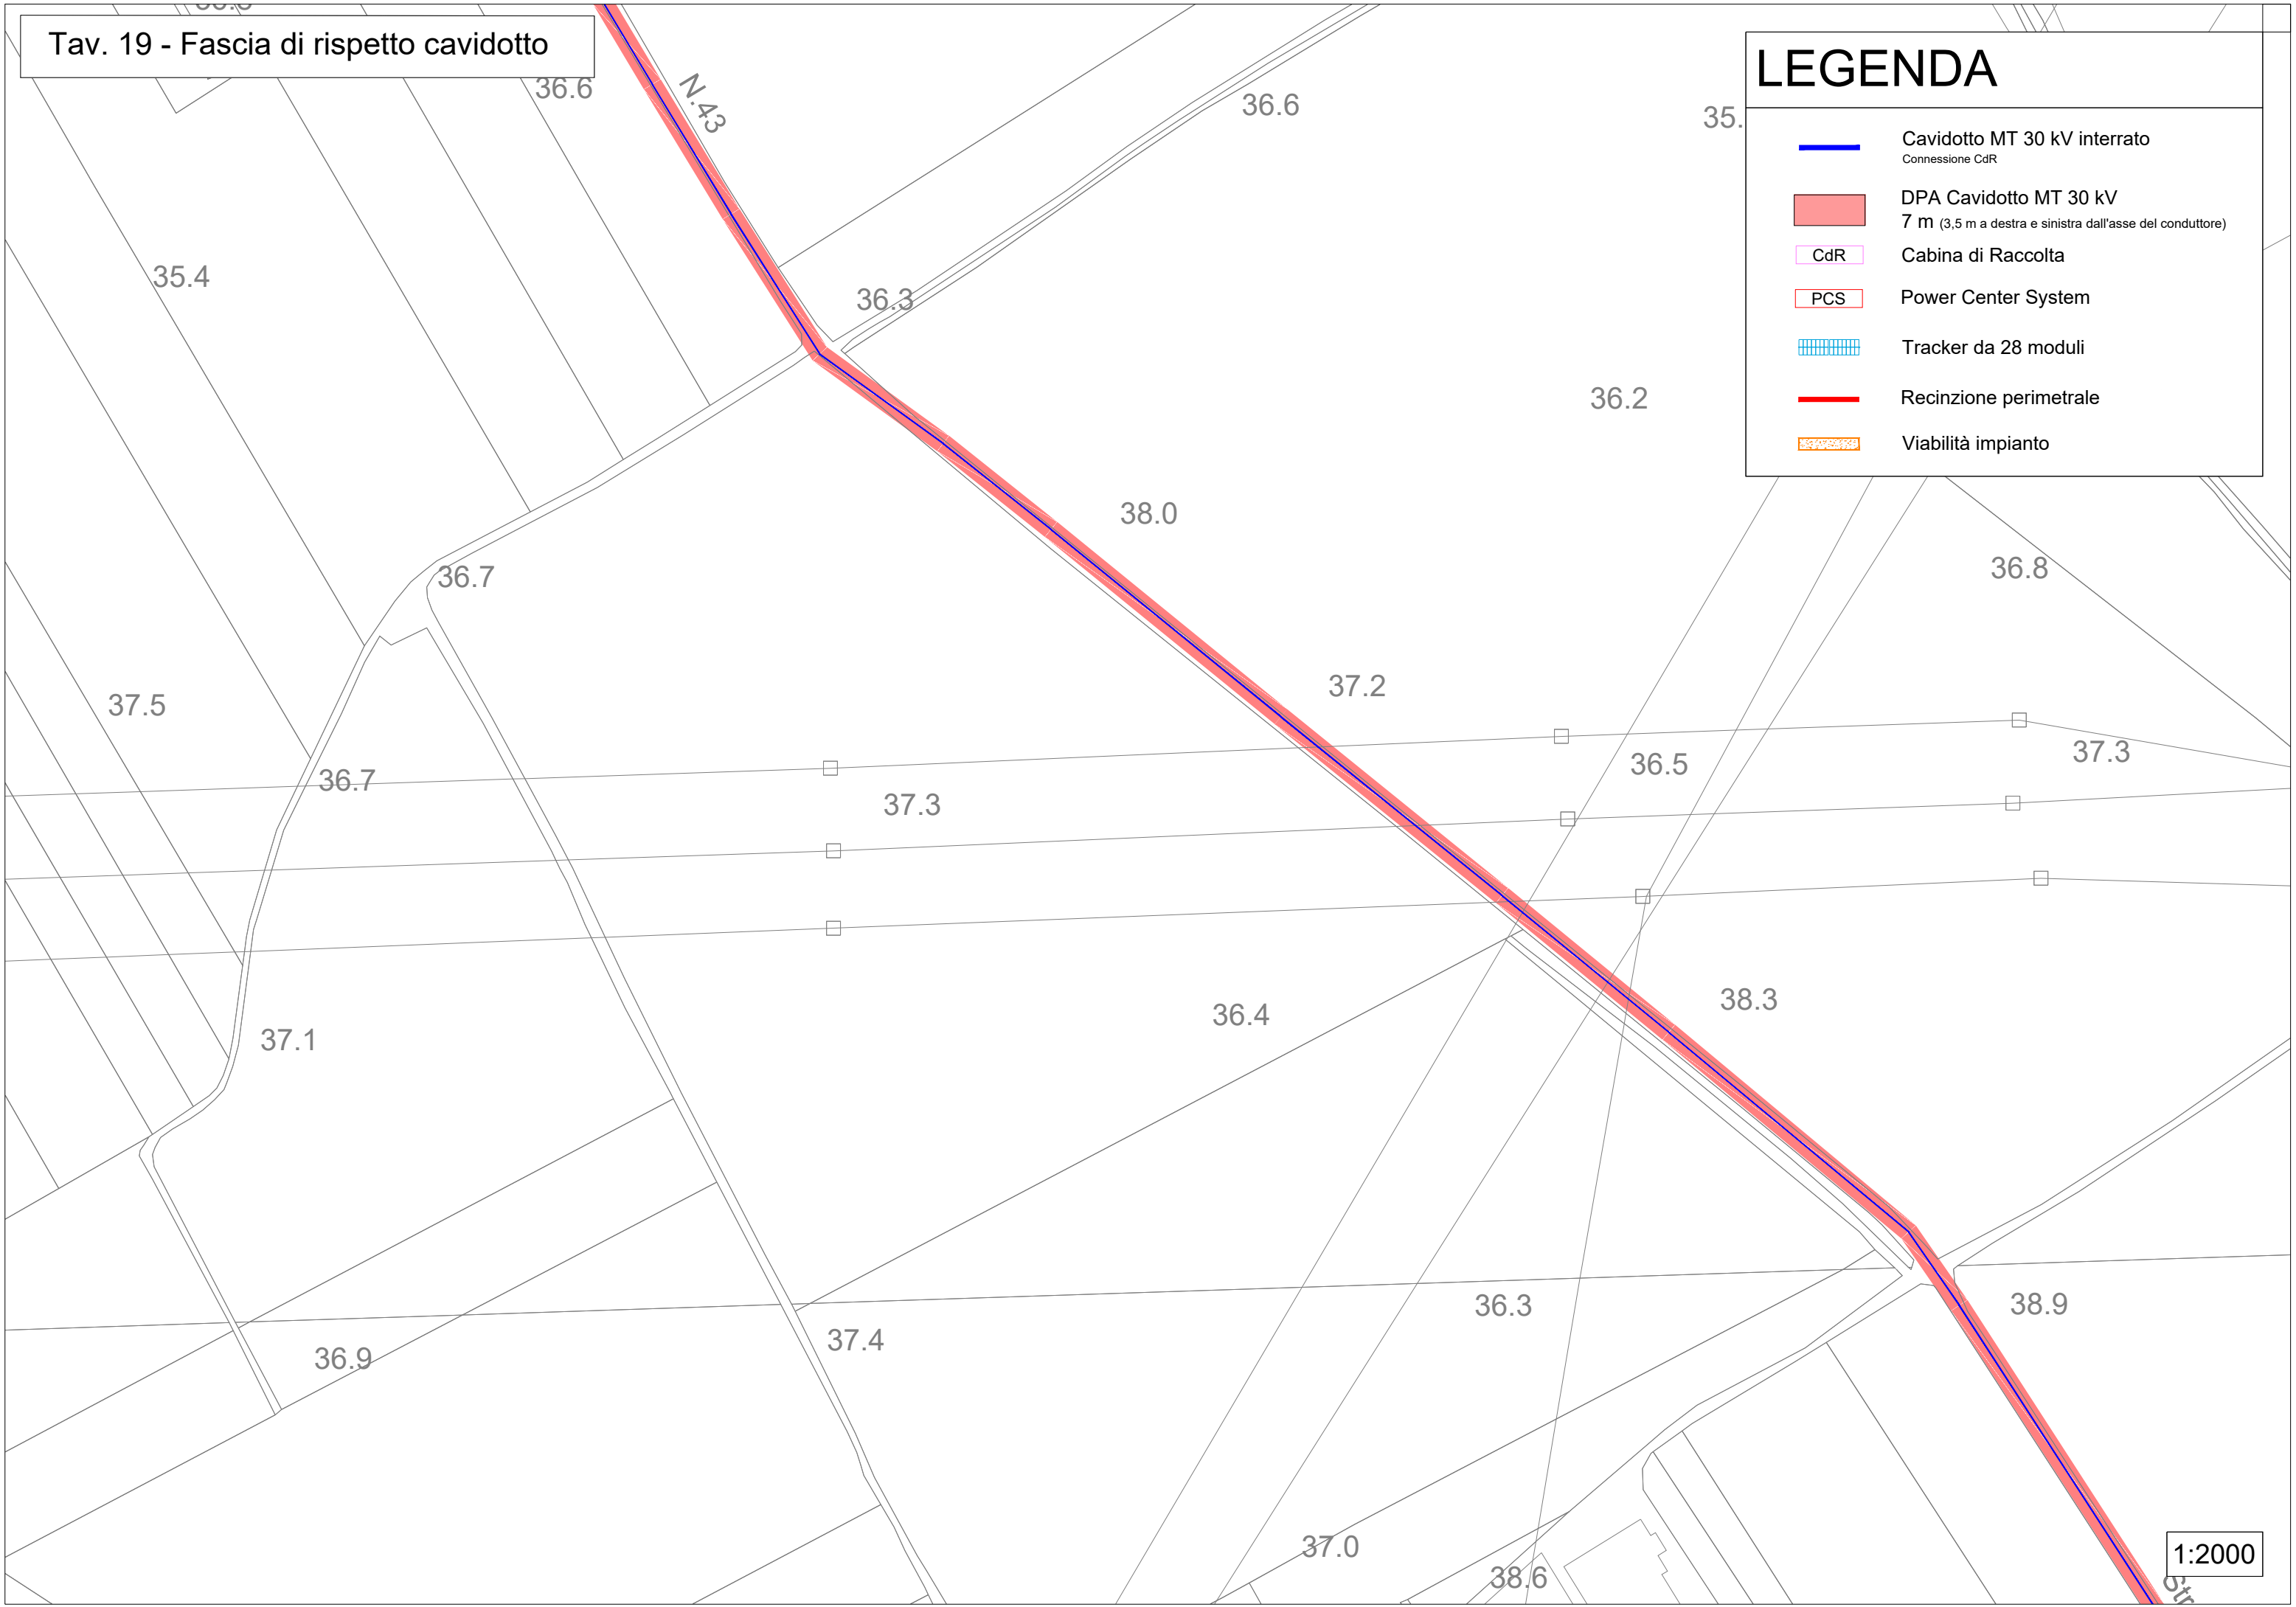

# LEGENDA


-  Cavidotto MT 30 kV interrato  
Connessione CdR
-  DPA Cavidotto MT 30 kV  
7 m (3,5 m a destra e sinistra dall'asse del conduttore)
-  CdR Cabina di Raccolta
-  PCS Power Center System
-  Tracker da 28 moduli
-  Recinzione perimetrale
-  Viabilità impianto










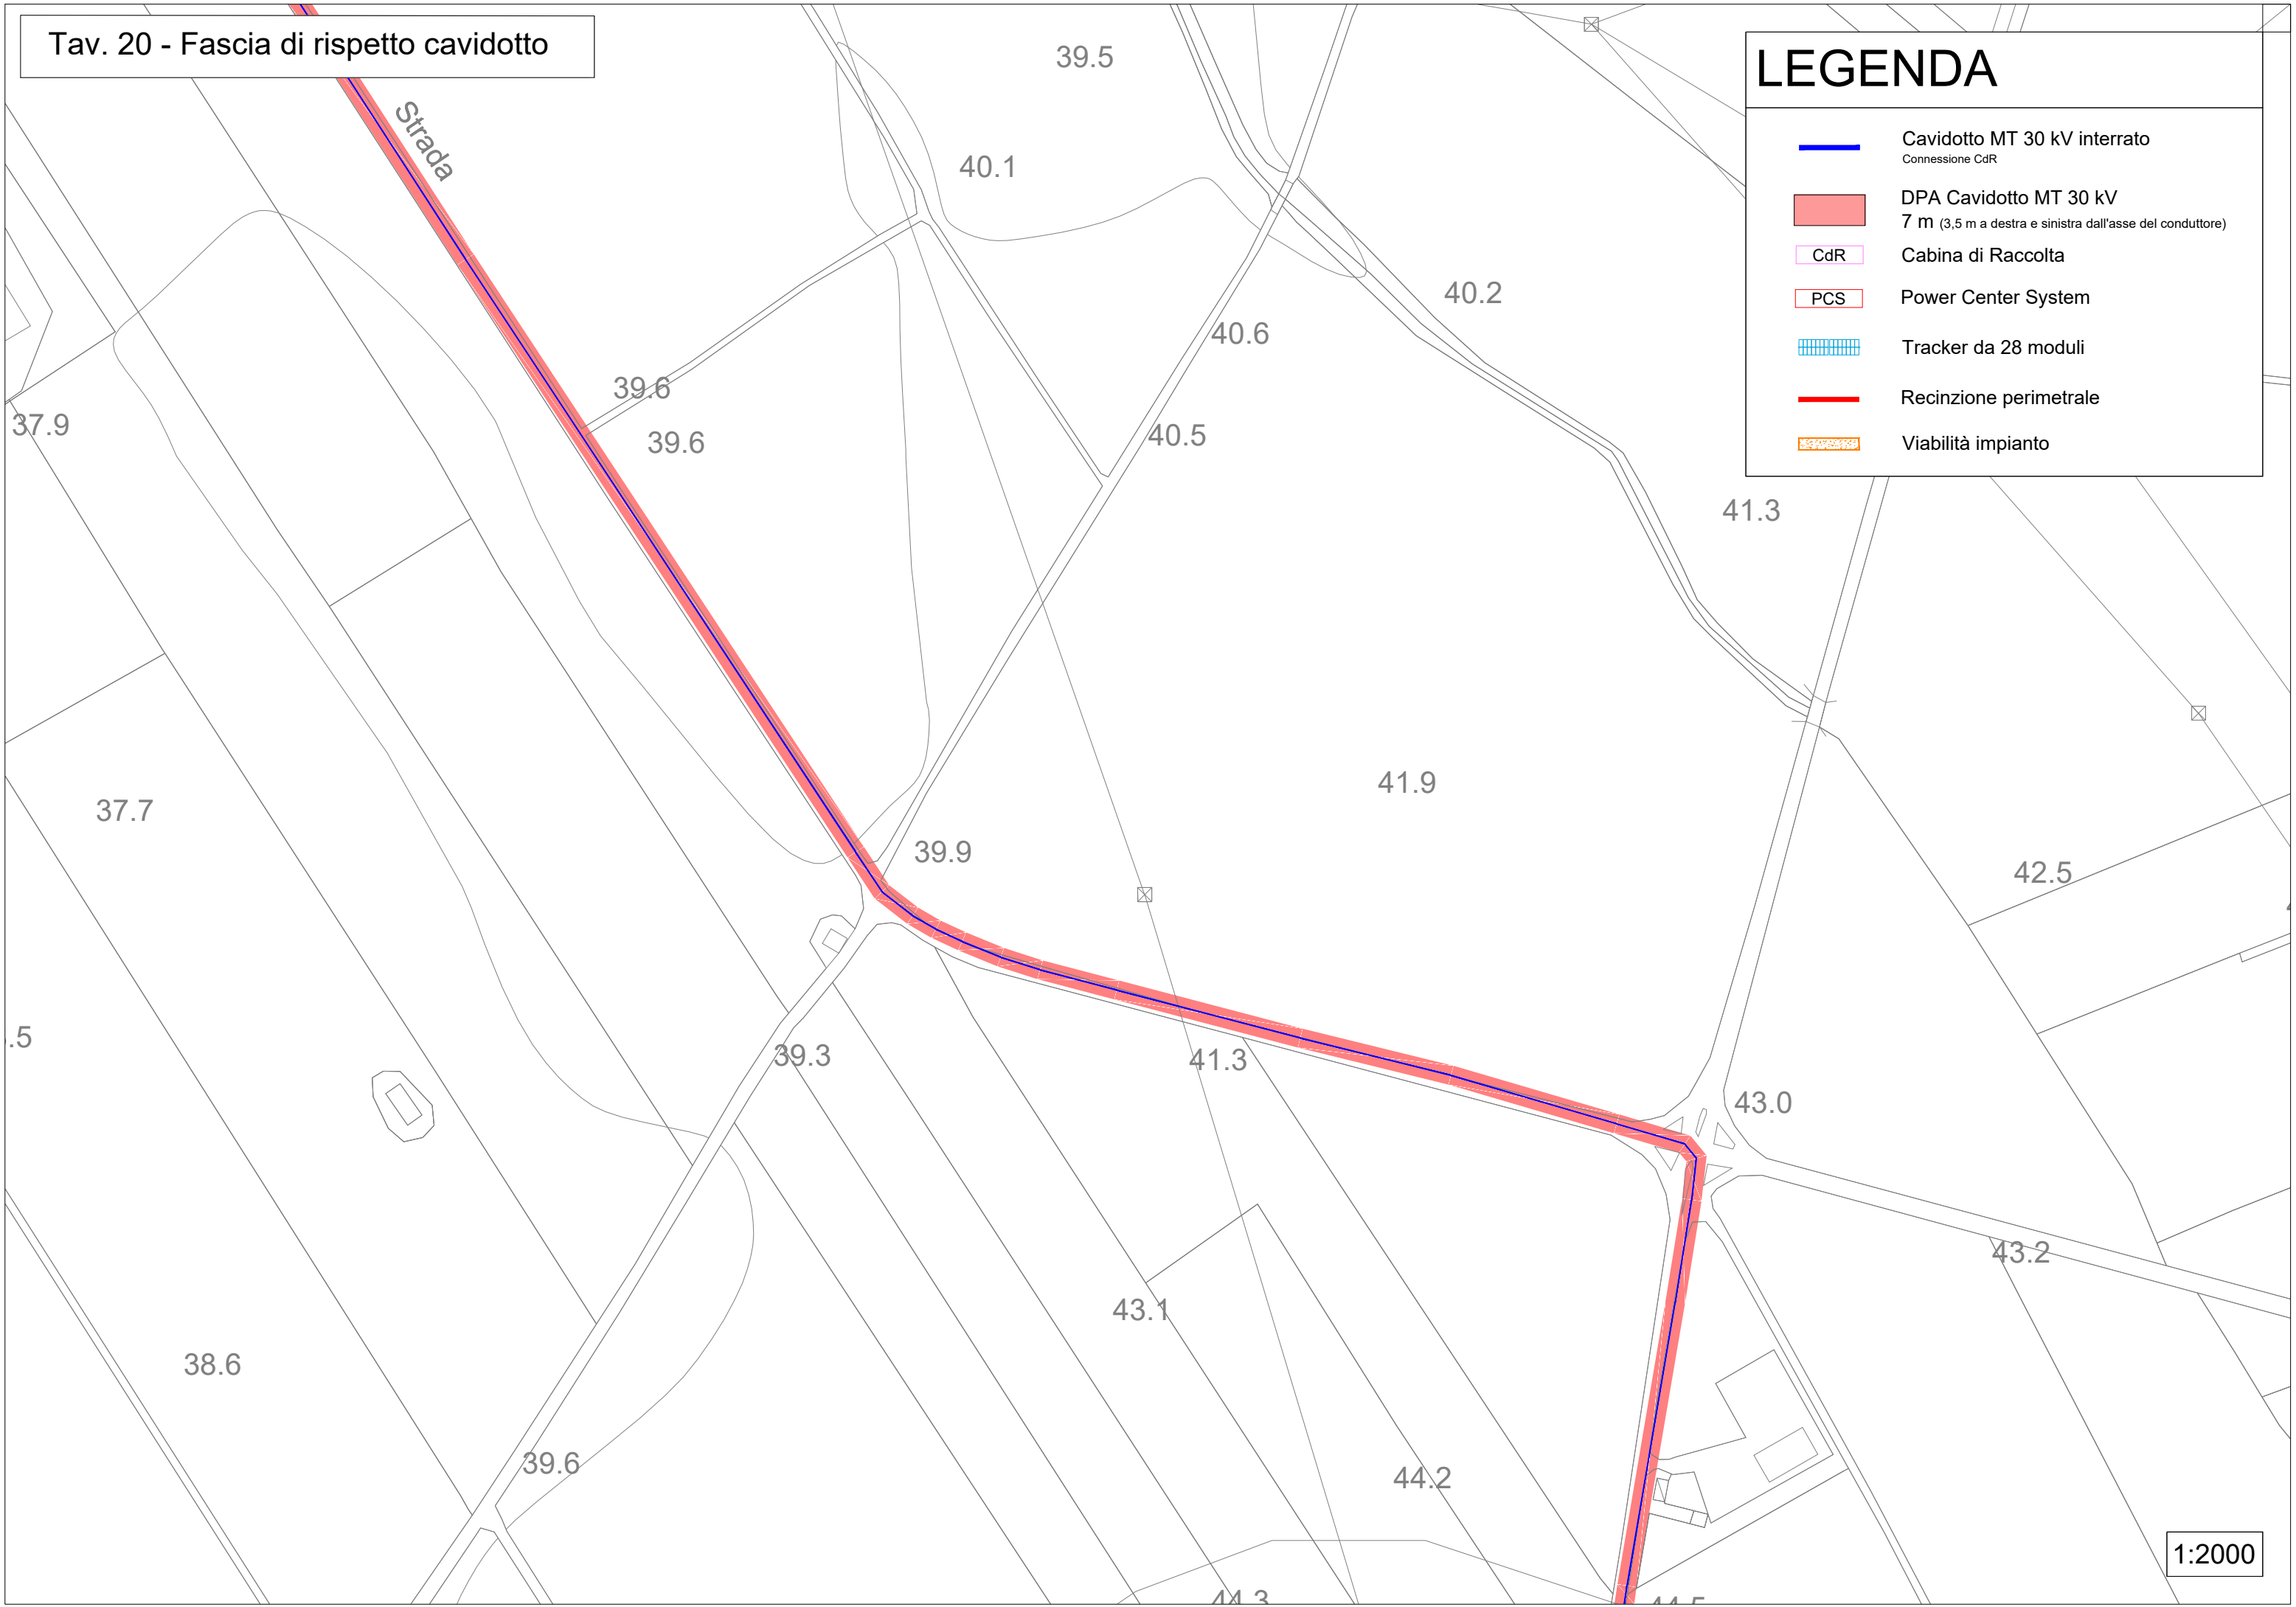


# LEGENDA

-  Cavidotto MT 30 kV interrato  
Connessione CdR
-  DPA Cavidotto MT 30 kV  
7 m (3,5 m a destra e sinistra dall'asse del conduttore)
-  CdR Cabina di Raccolta
-  PCS Power Center System
-  Tracker da 28 moduli
-  Recinzione perimetrale
-  Viabilità impianto








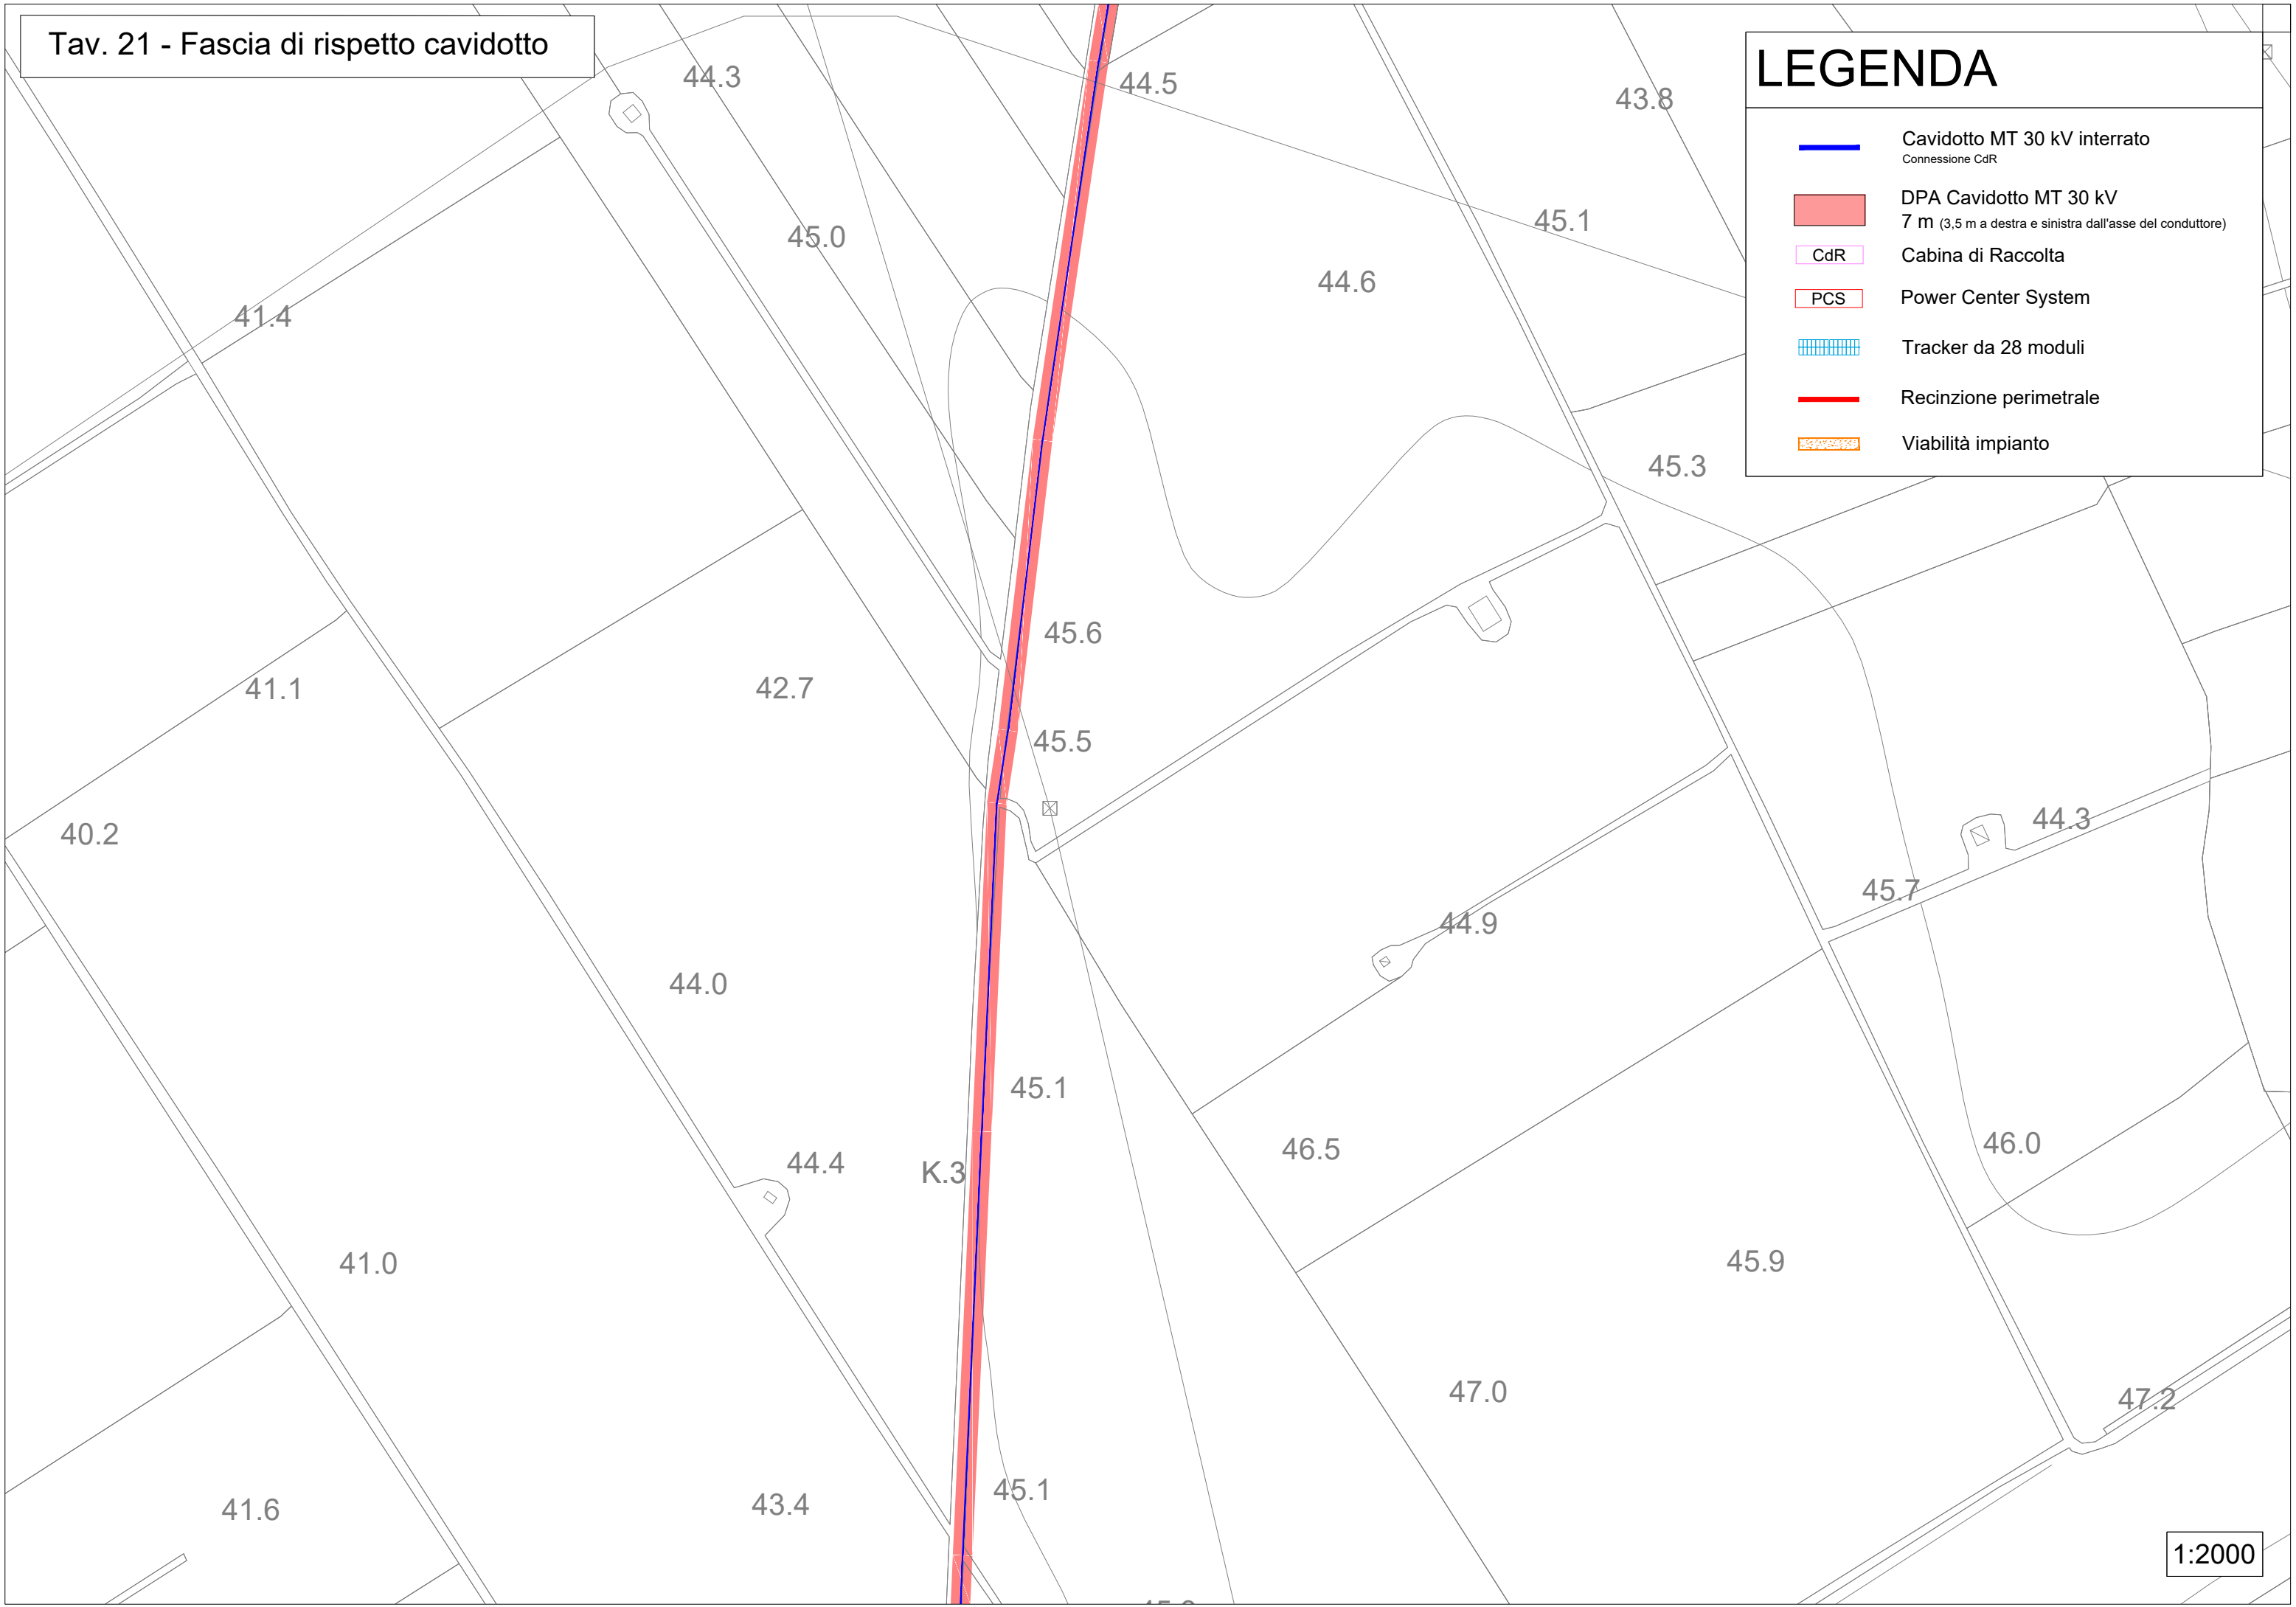


# LEGENDA

-  Cavidotto MT 30 kV interrato  
Connessione CdR
-  DPA Cavidotto MT 30 kV  
7 m (3,5 m a destra e sinistra dall'asse del conduttore)
-  CdR Cabina di Raccolta
-  PCS Power Center System
-  Tracker da 28 moduli
-  Recinzione perimetrale
-  Viabilità impianto








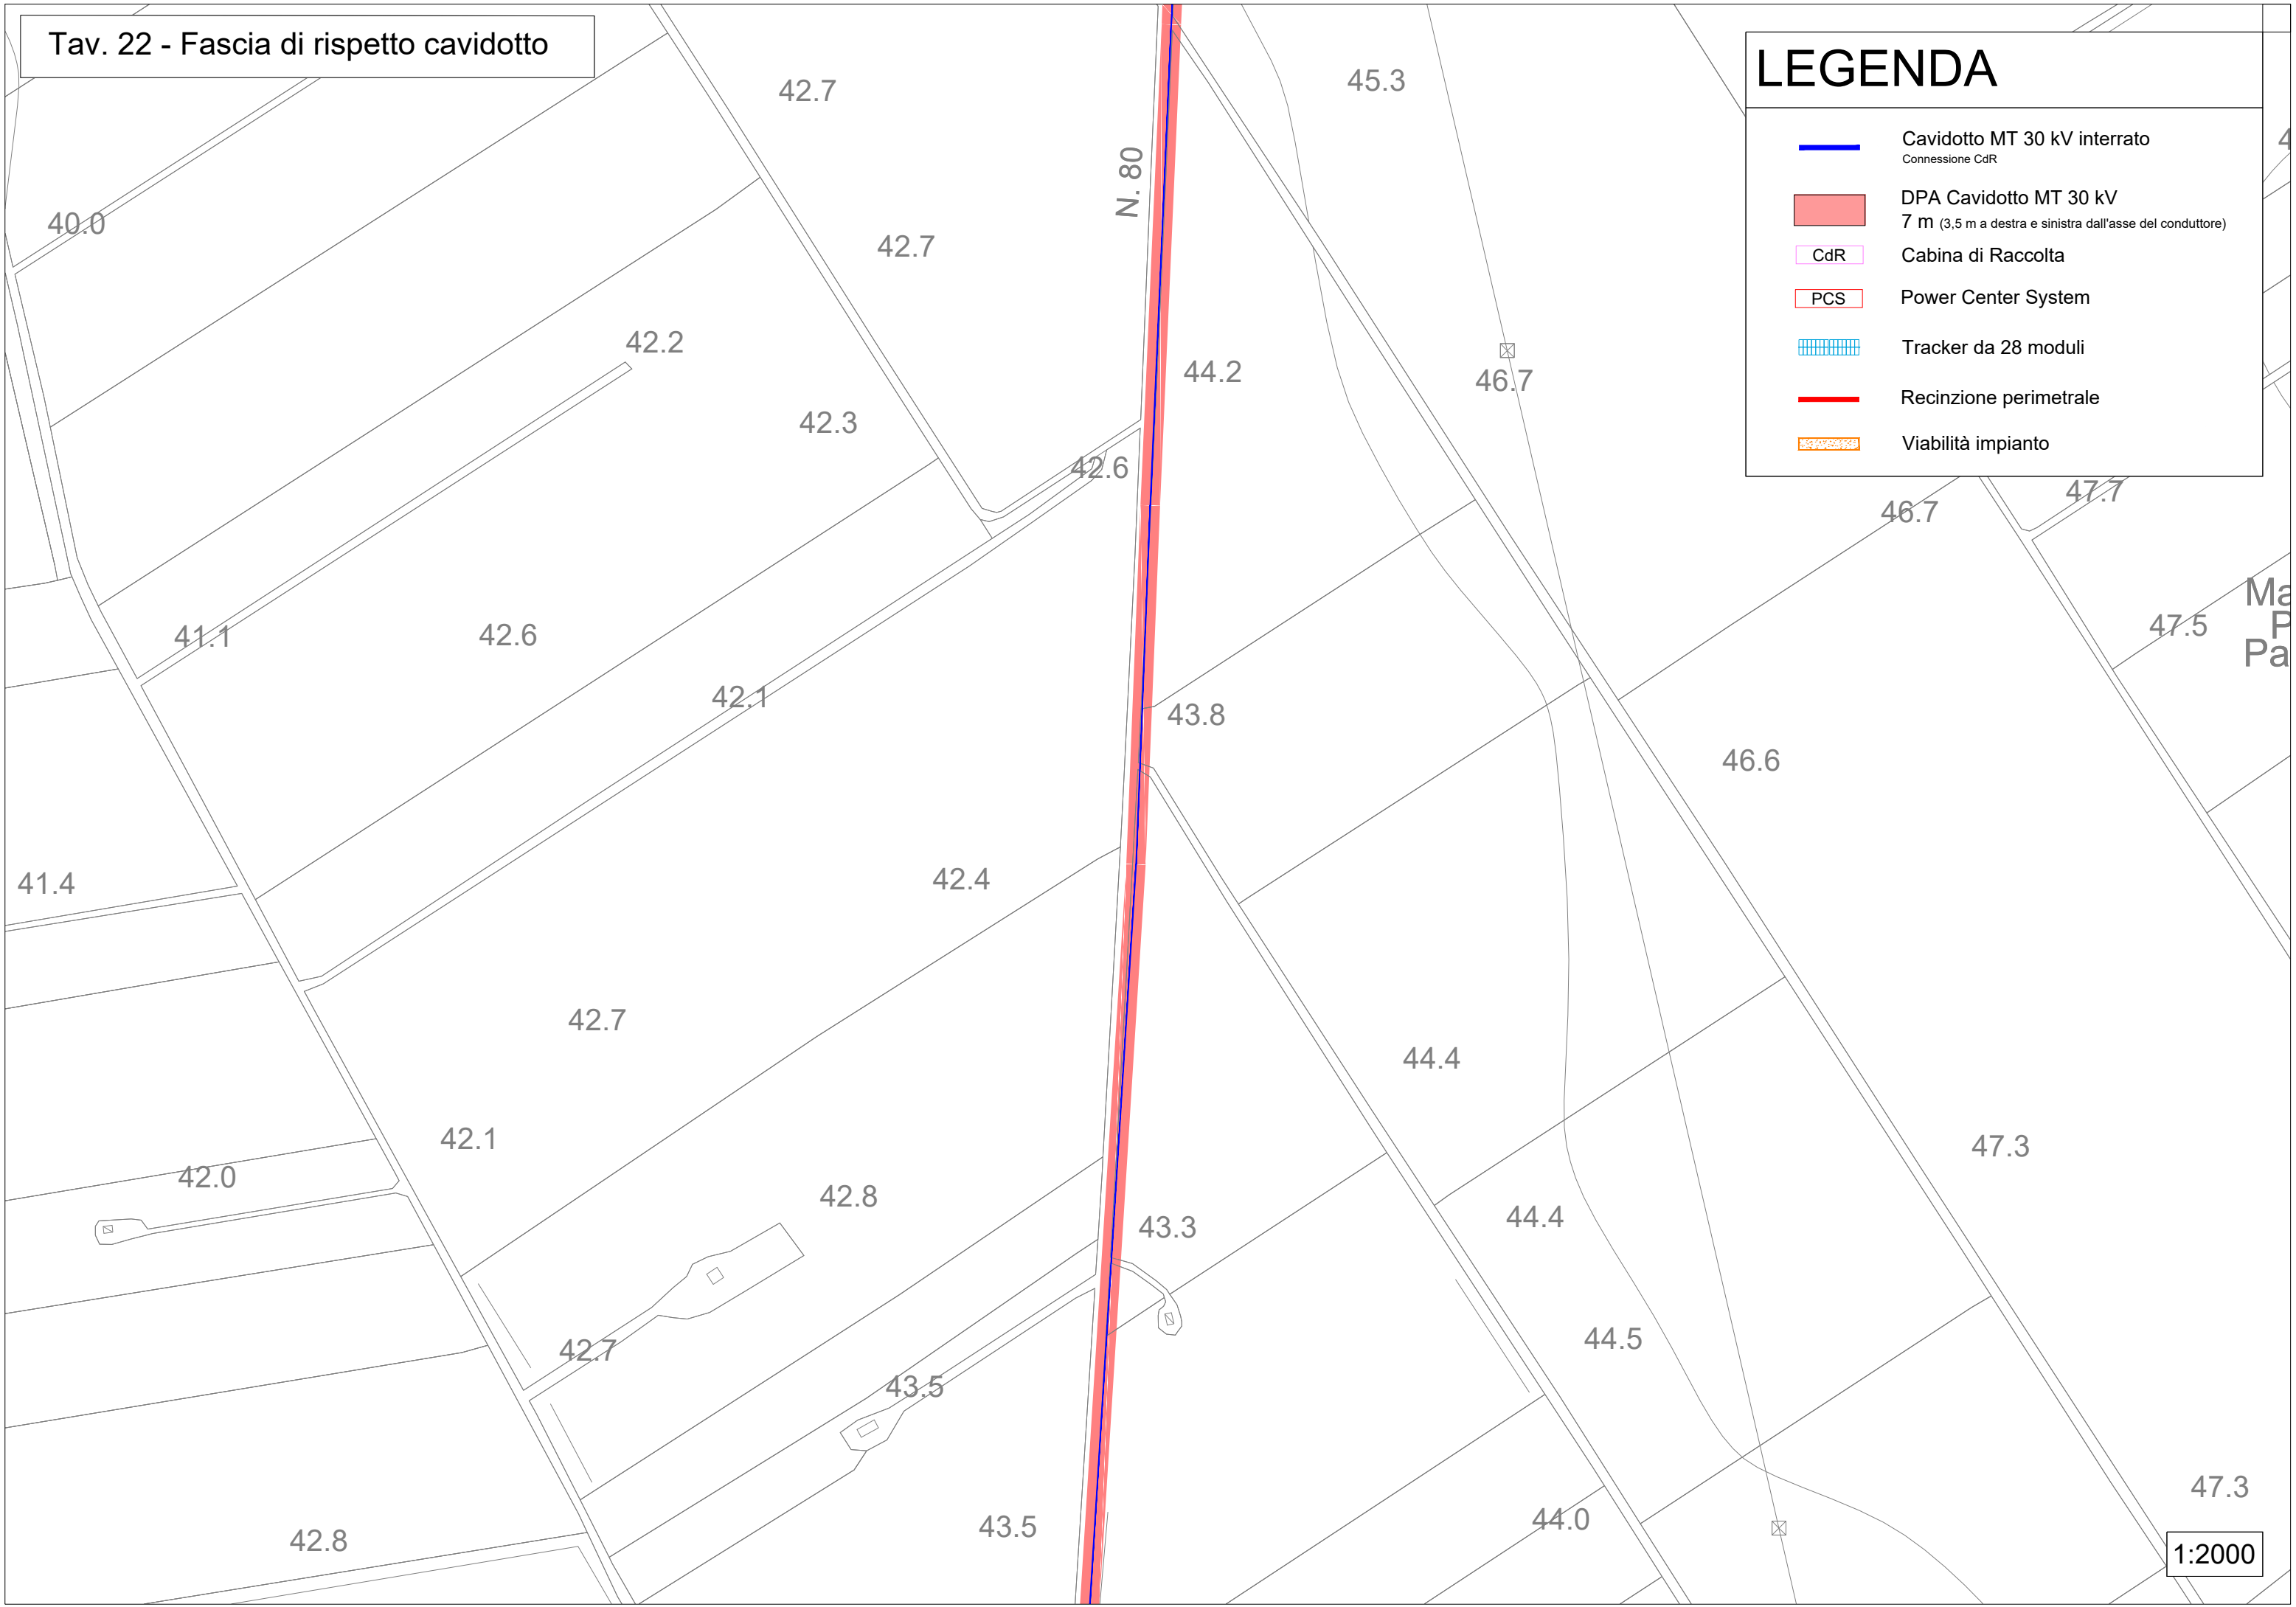

# LEGENDA


-  Cavidotto MT 30 kV interrato  
Connessione CdR
-  DPA Cavidotto MT 30 kV  
7 m (3,5 m a destra e sinistra dall'asse del conduttore)
-  CdR  
Cabina di Raccolta
-  PCS  
Power Center System
-  Tracker da 28 moduli
-  Recinzione perimetrale
-  Viabilità impianto









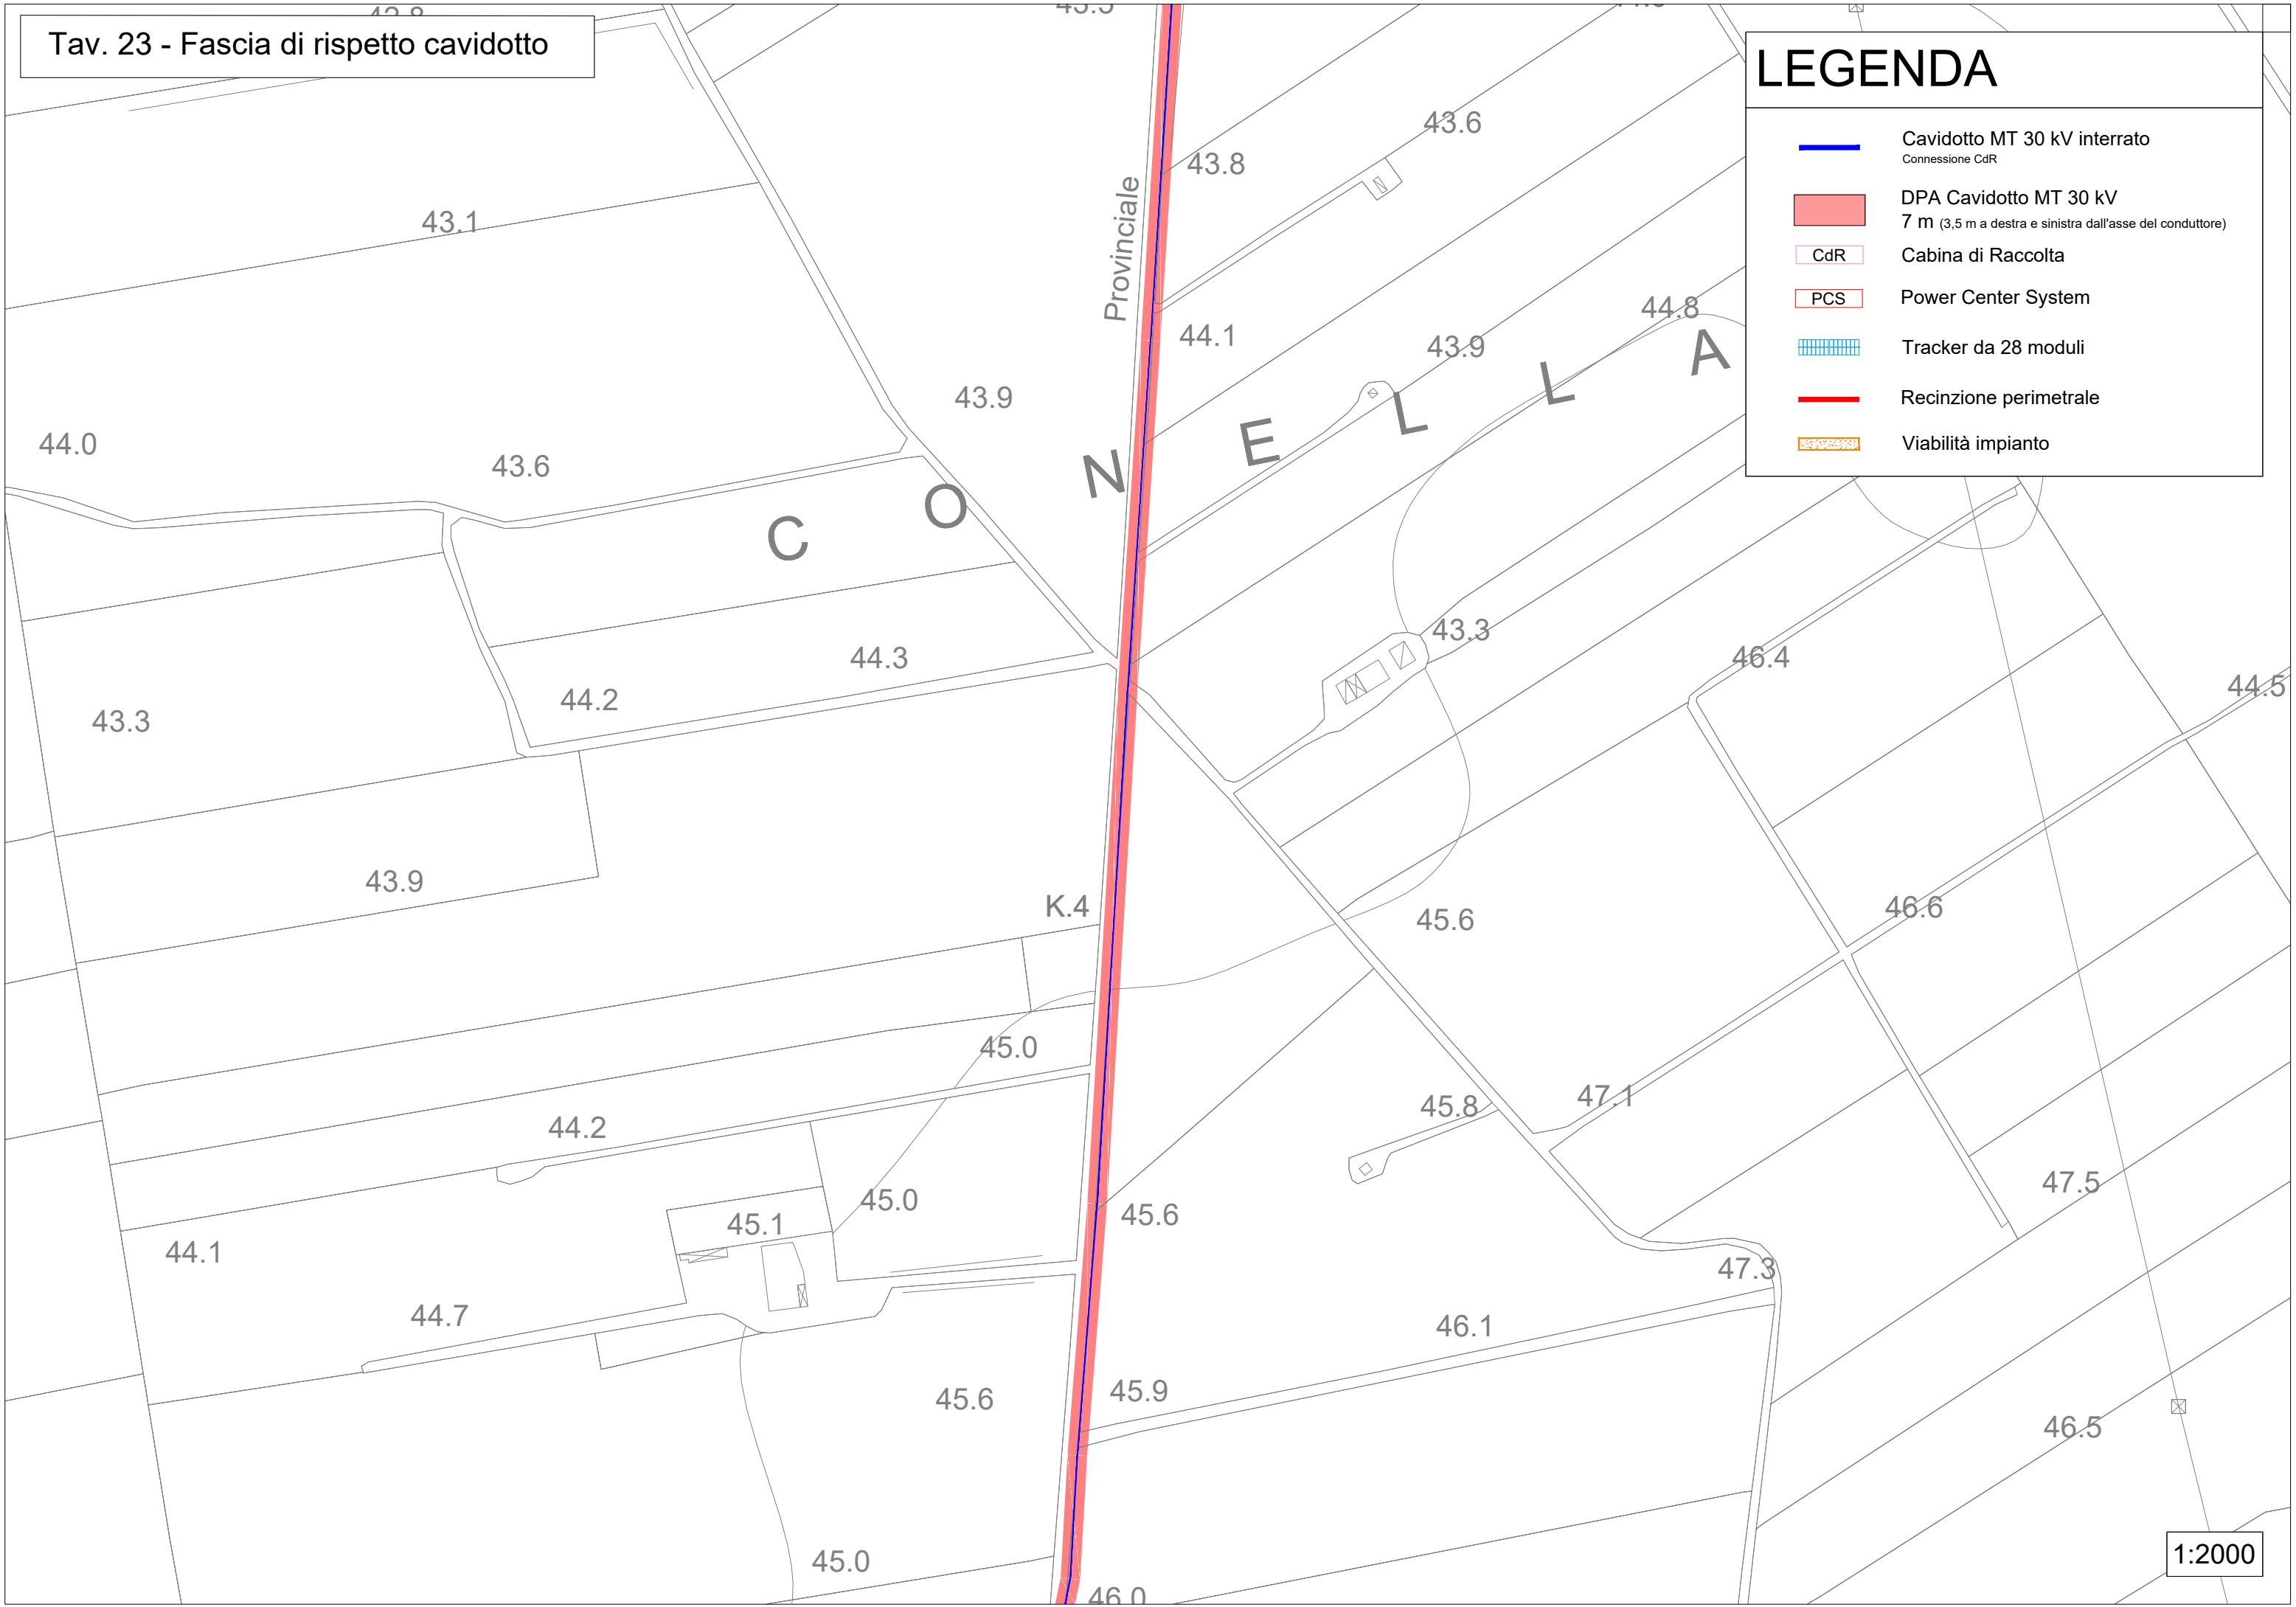


# LEGENDA

-  Cavidotto MT 30 kV interrato  
Connessione CdR
-  DPA Cavidotto MT 30 kV  
7 m (3,5 m a destra e sinistra dall'asse del conduttore)
-  CdR Cabina di Raccolta
-  PCS Power Center System
-  Tracker da 28 moduli
-  Recinzione perimetrale
-  Viabilità impianto










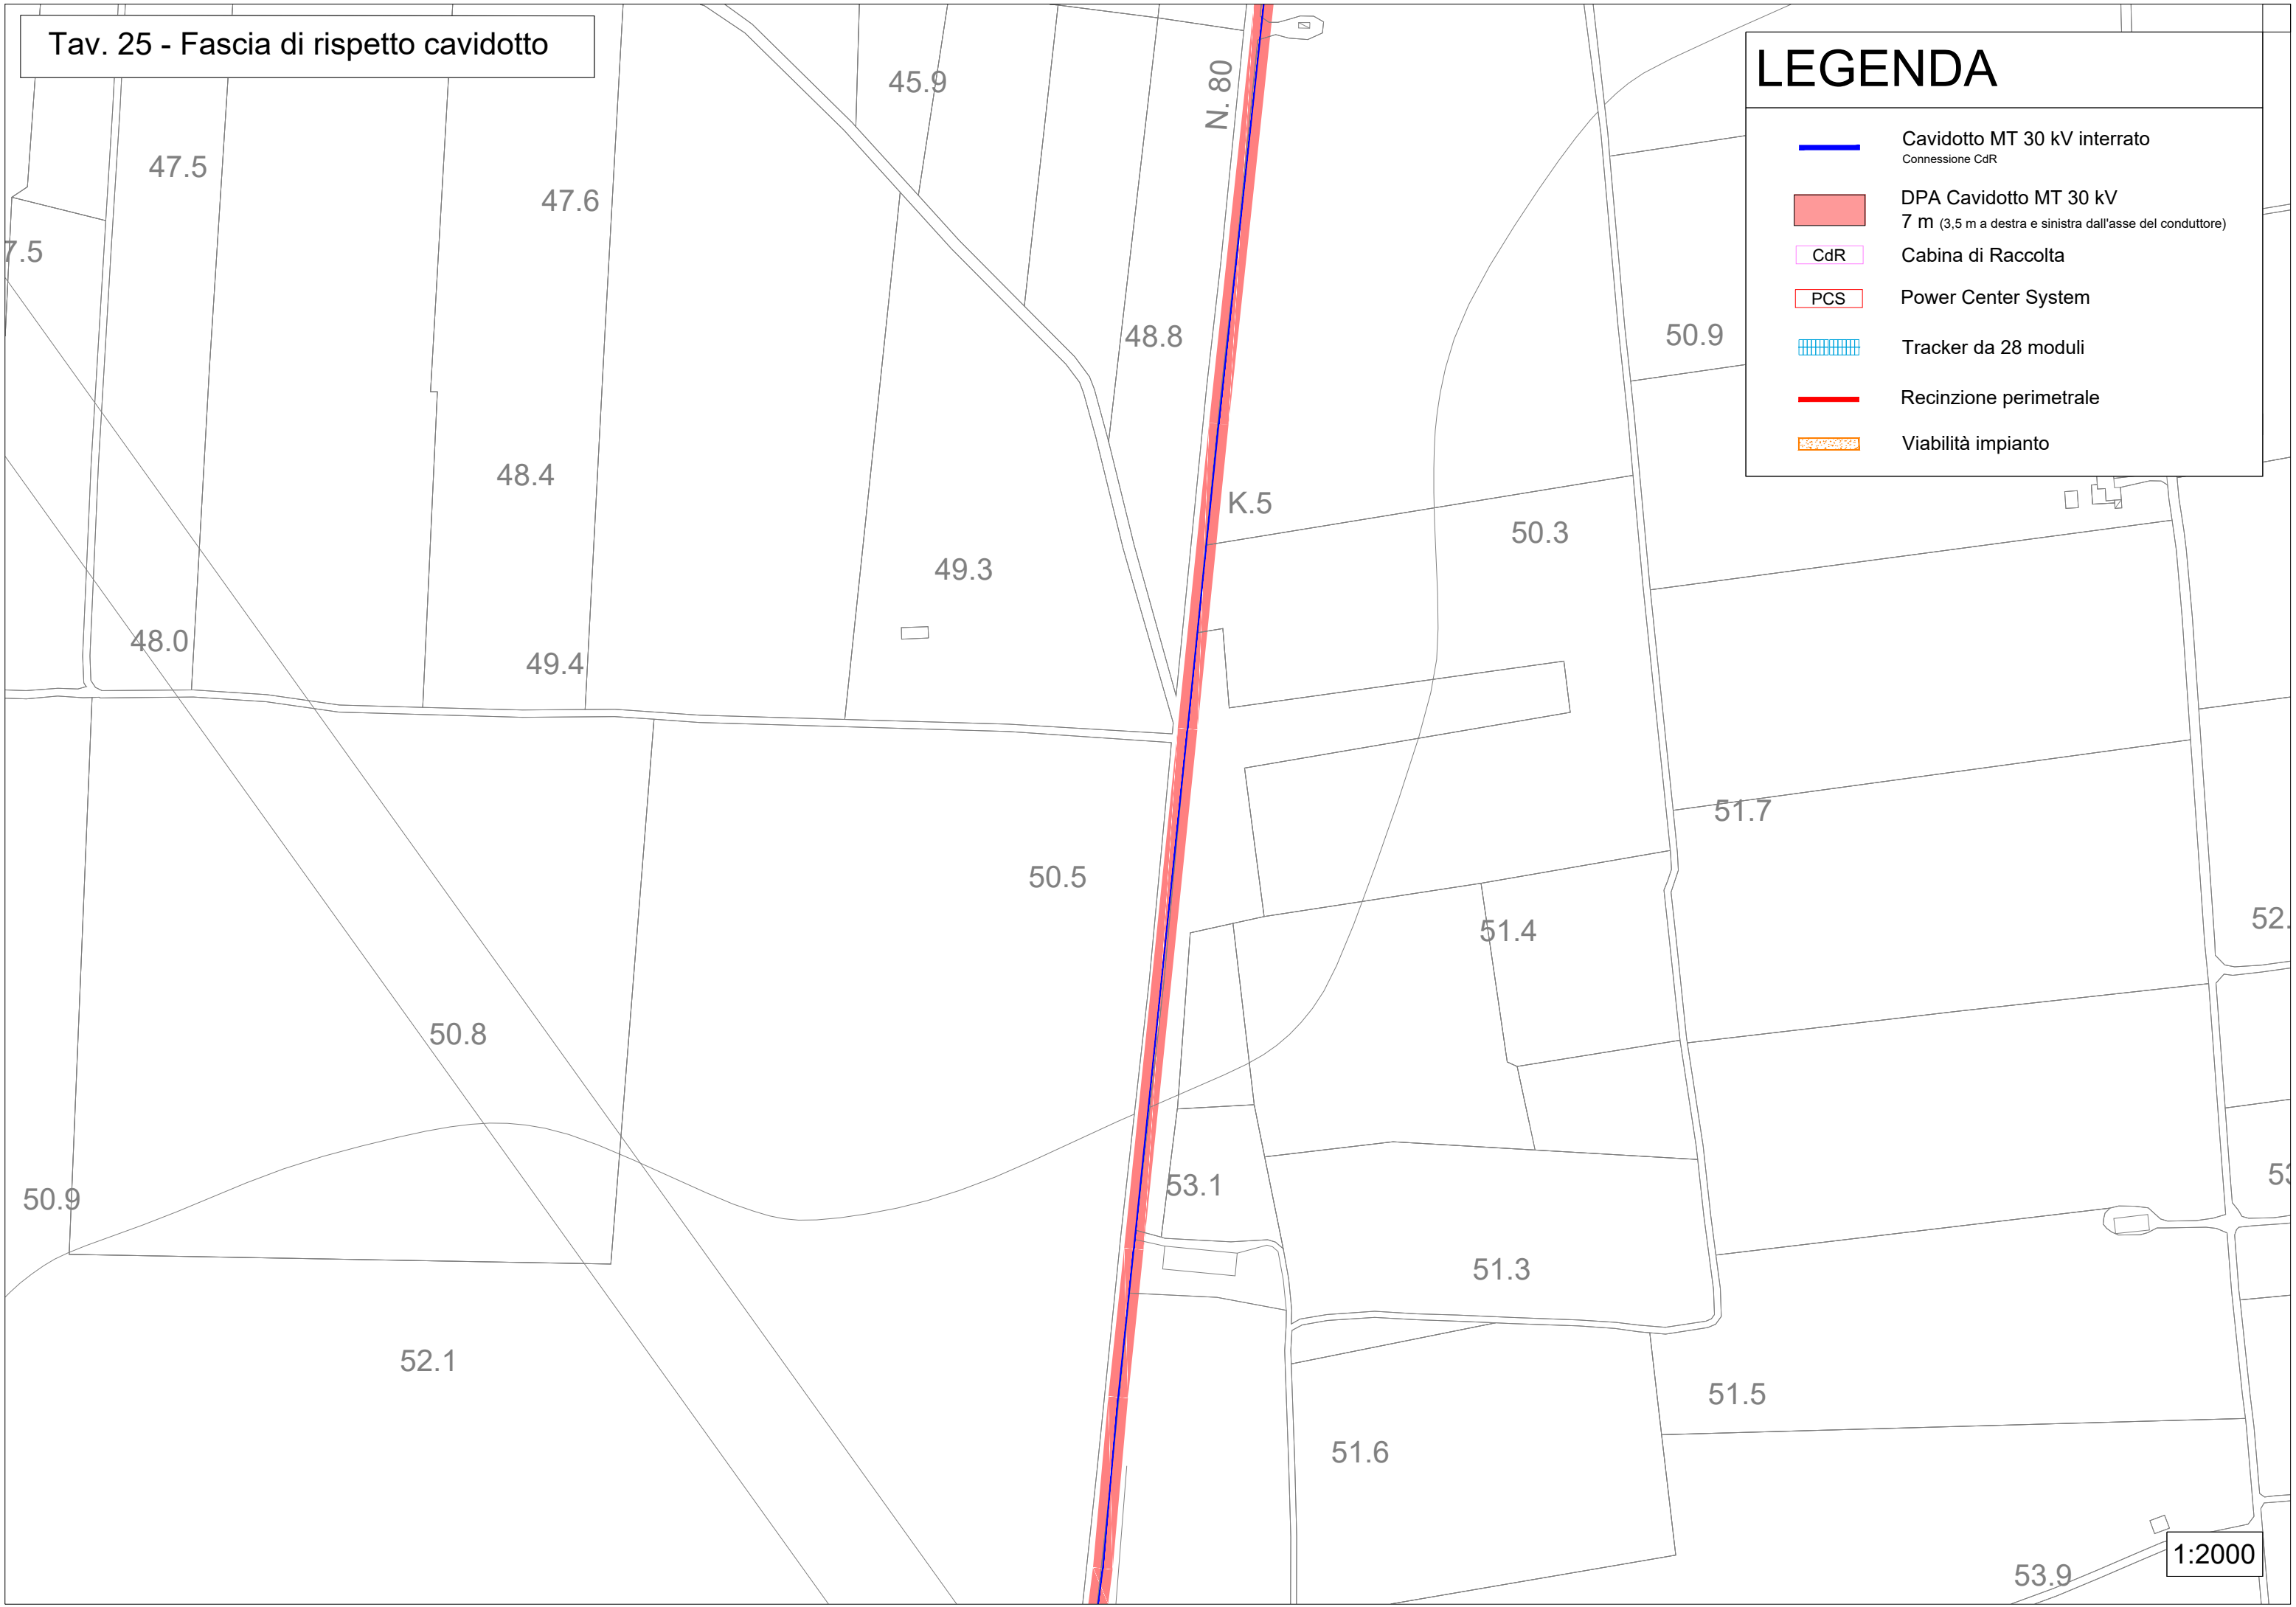
# LEGENDA

-  Cavidotto MT 30 kV interrato  
Connessione CdR
-  DPA Cavidotto MT 30 kV  
7 m (3,5 m a destra e sinistra dall'asse del conduttore)
-  CdR Cabina di Raccolta
-  PCS Power Center System
-  Tracker da 28 moduli
-  Recinzione perimetrale
-  Viabilità impianto










# LEGENDA


-  Cavidotto MT 30 kV interrato  
Connessione CdR
-  DPA Cavidotto MT 30 kV  
7 m (3,5 m a destra e sinistra dall'asse del conduttore)
-  CdR Cabina di Raccolta
-  PCS Power Center System
-  Tracker da 28 moduli
-  Recinzione perimetrale
-  Viabilità impianto










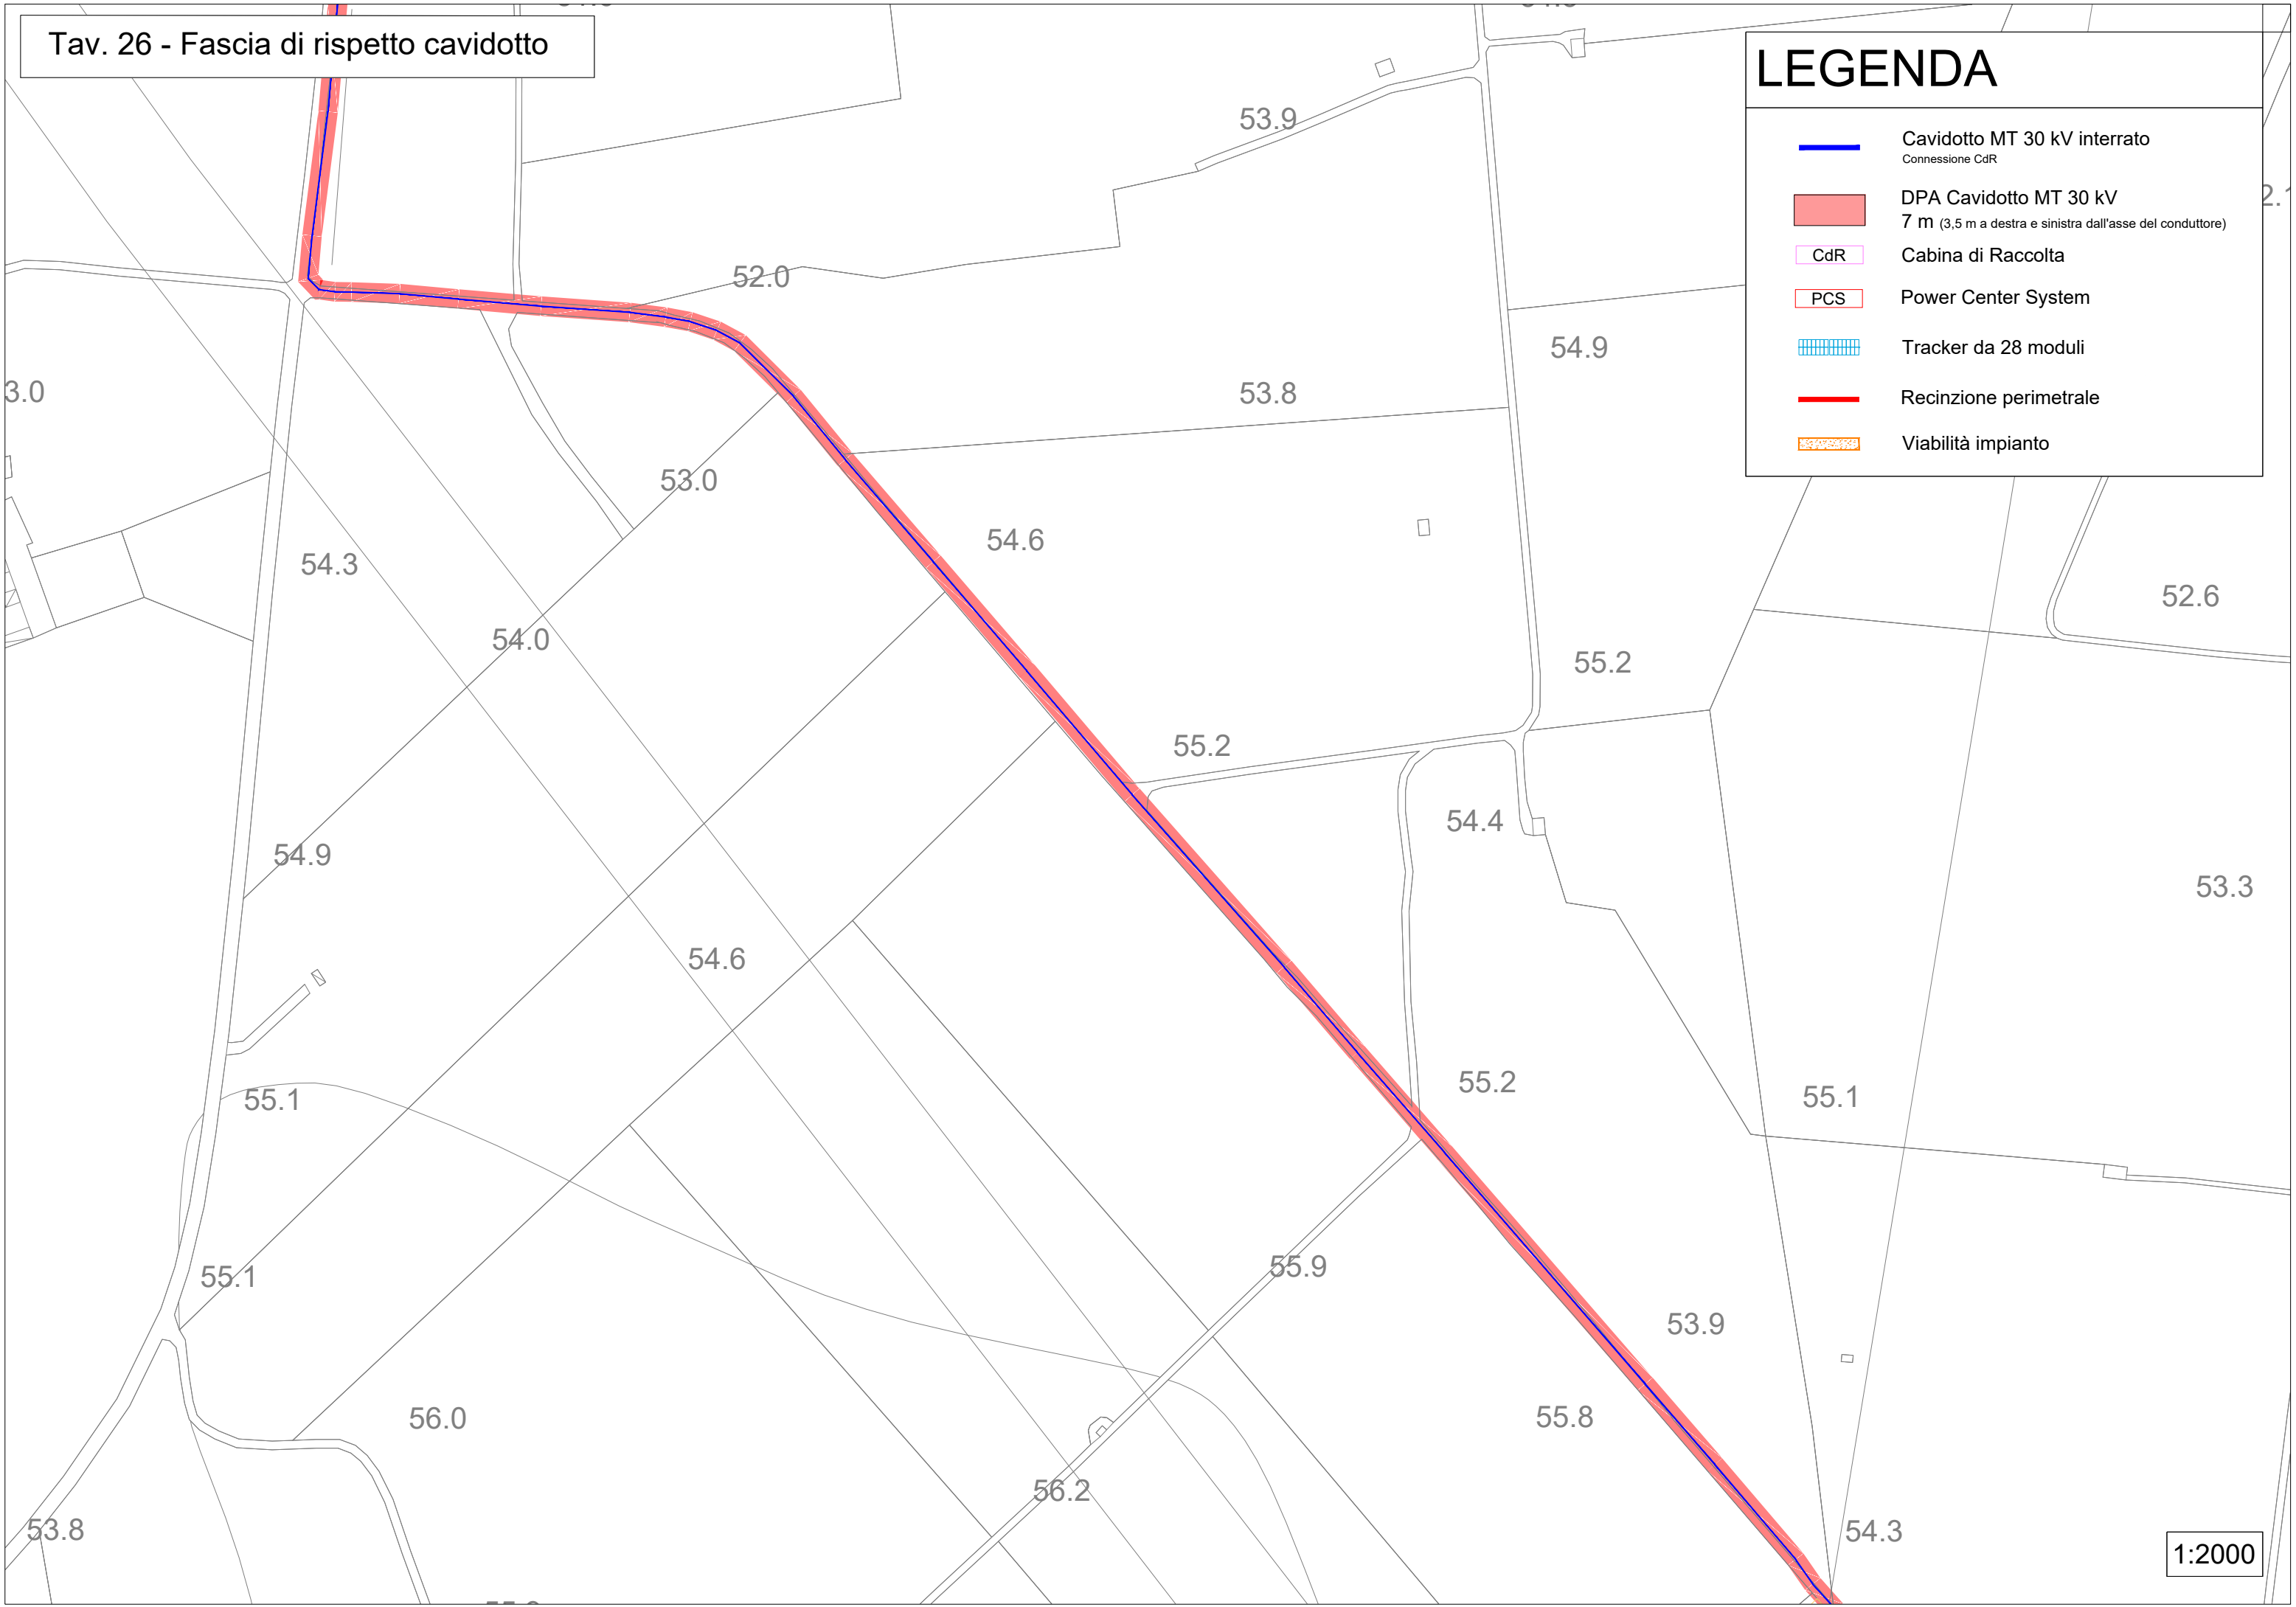

# LEGENDA


-  Cavidotto MT 30 kV interrato  
Connessione CdR
-  DPA Cavidotto MT 30 kV  
7 m (3,5 m a destra e sinistra dall'asse del conduttore)
-  CdR Cabina di Raccolta
-  PCS Power Center System
-  Tracker da 28 moduli
-  Recinzione perimetrale
-  Viabilità impianto








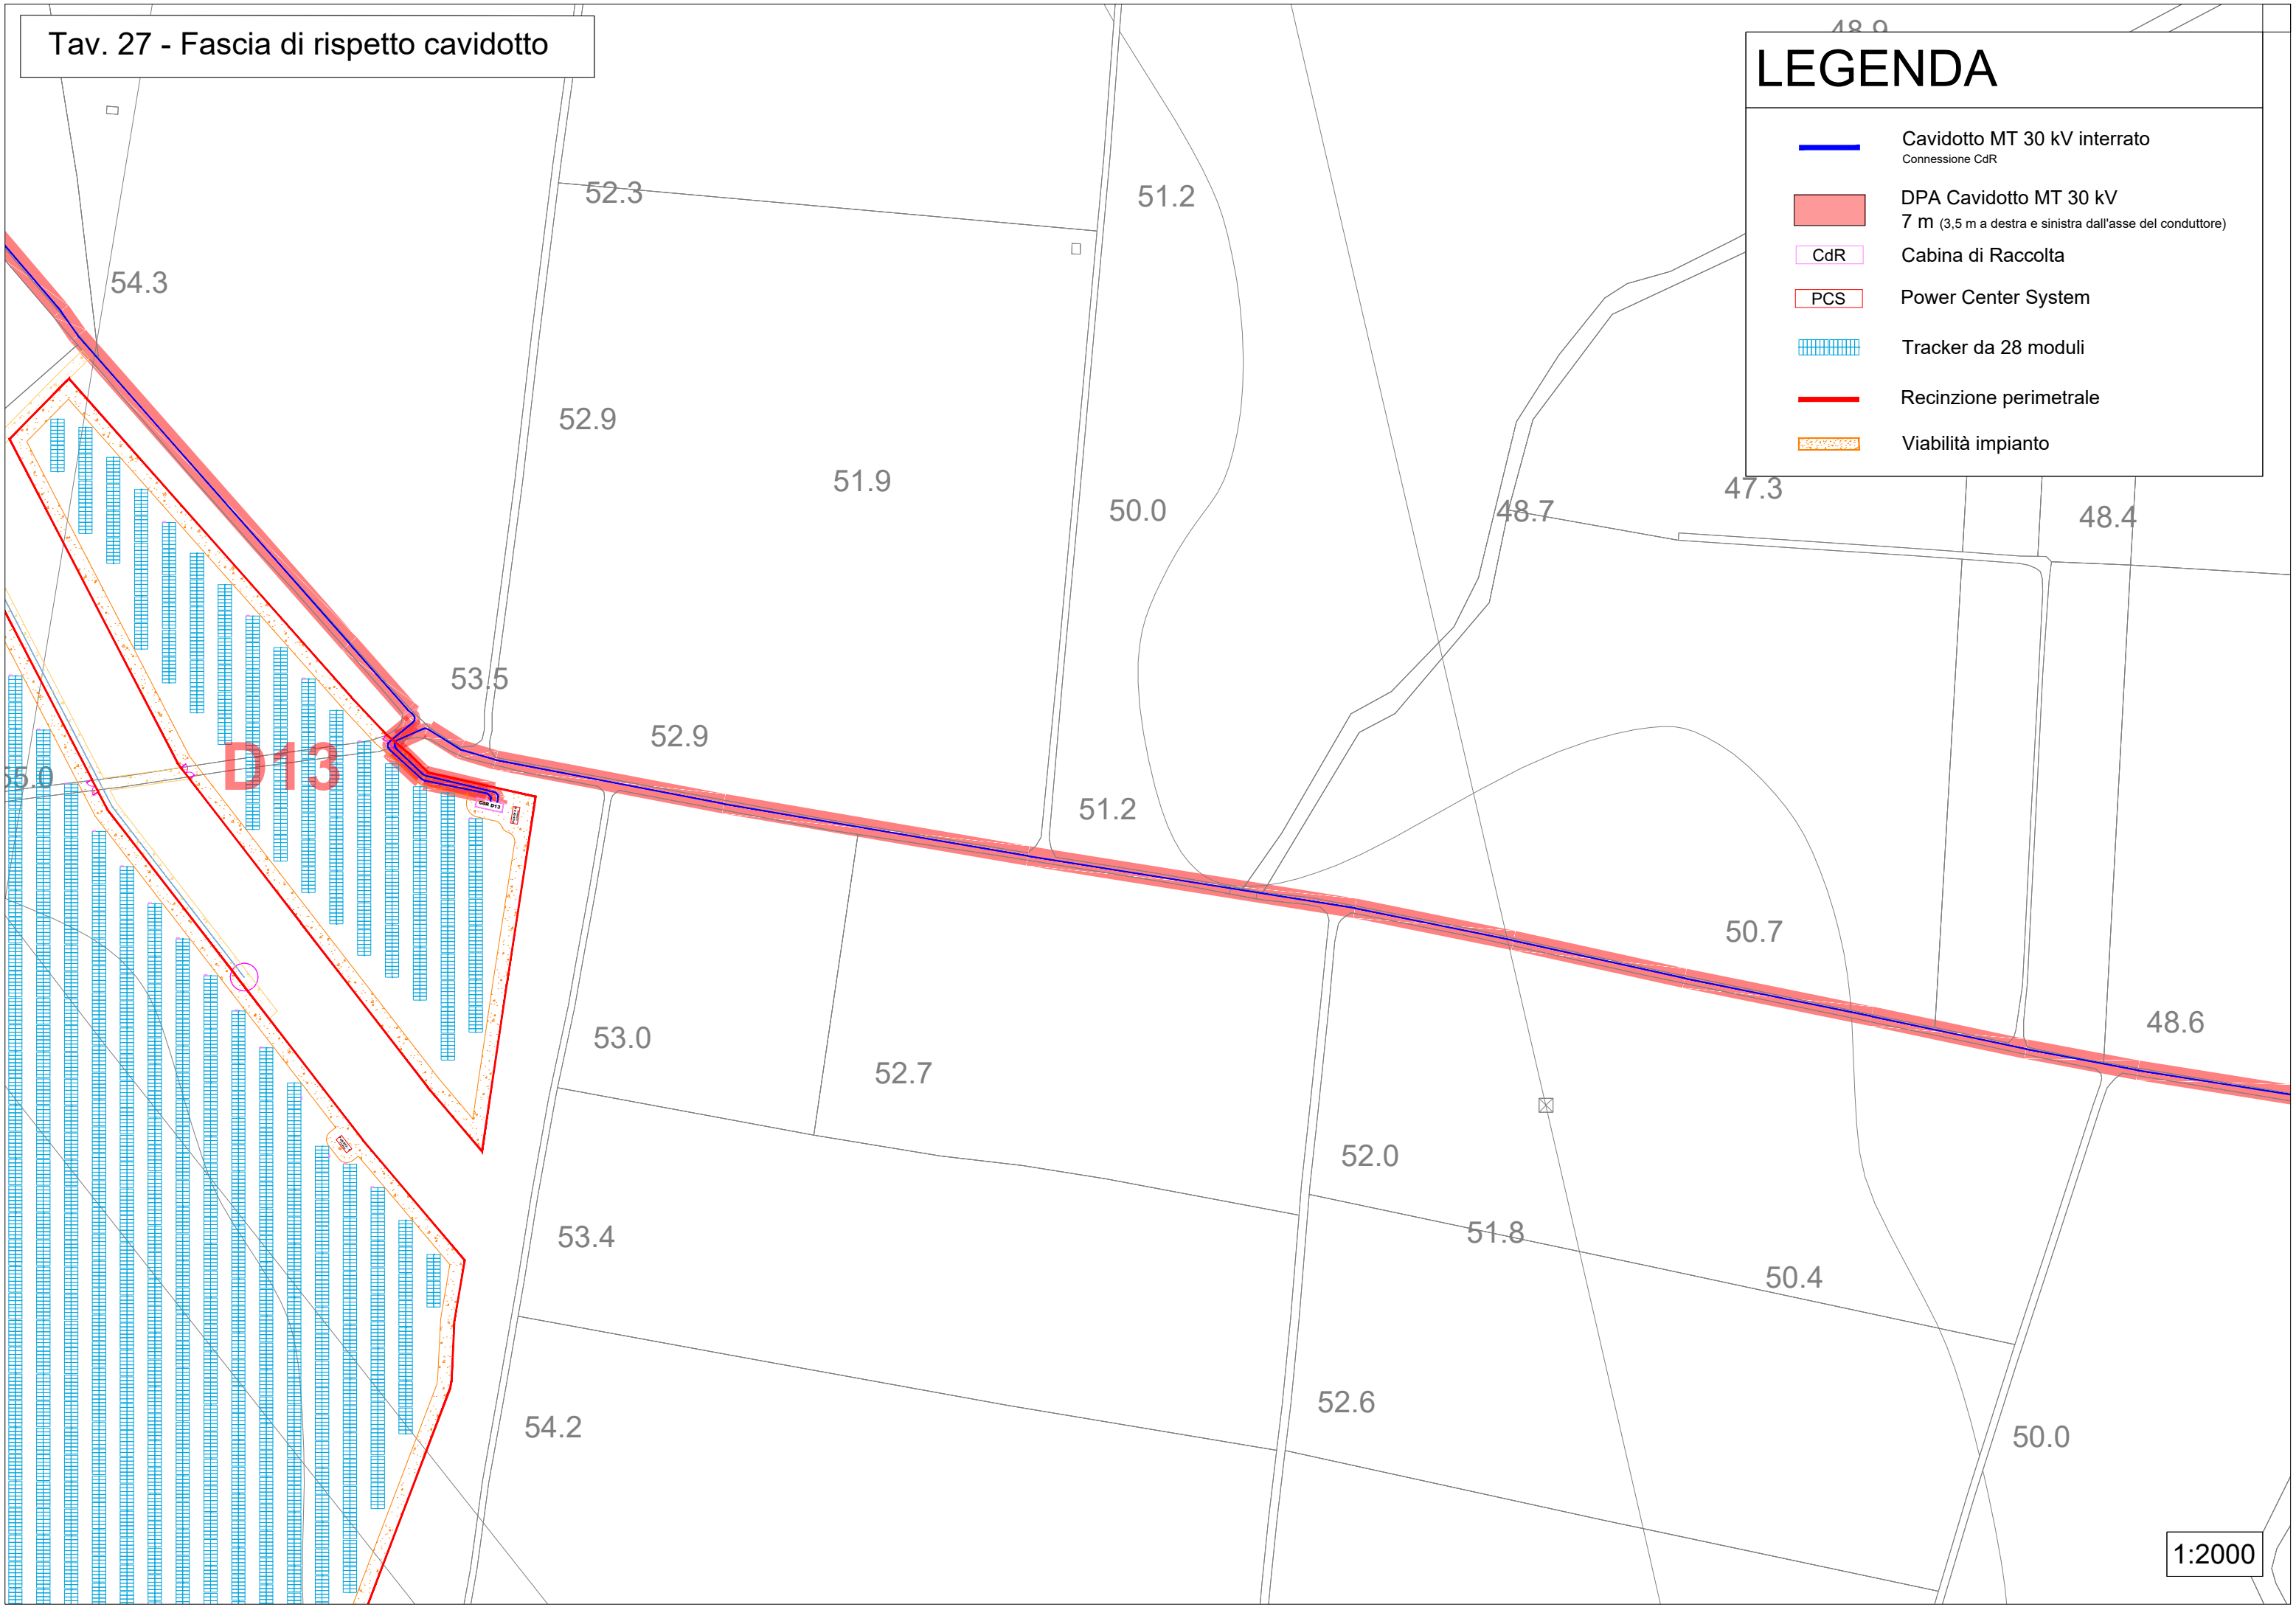

19 0


# LEGENDA

-  Cavidotto MT 30 kV interrato  
Connessione CdR
-  DPA Cavidotto MT 30 kV  
7 m (3,5 m a destra e sinistra dall'asse del conduttore)
-  CdR Cabina di Raccolta
-  PCS Power Center System
-  Tracker da 28 moduli
-  Recinzione perimetrale
-  Viabilità impianto








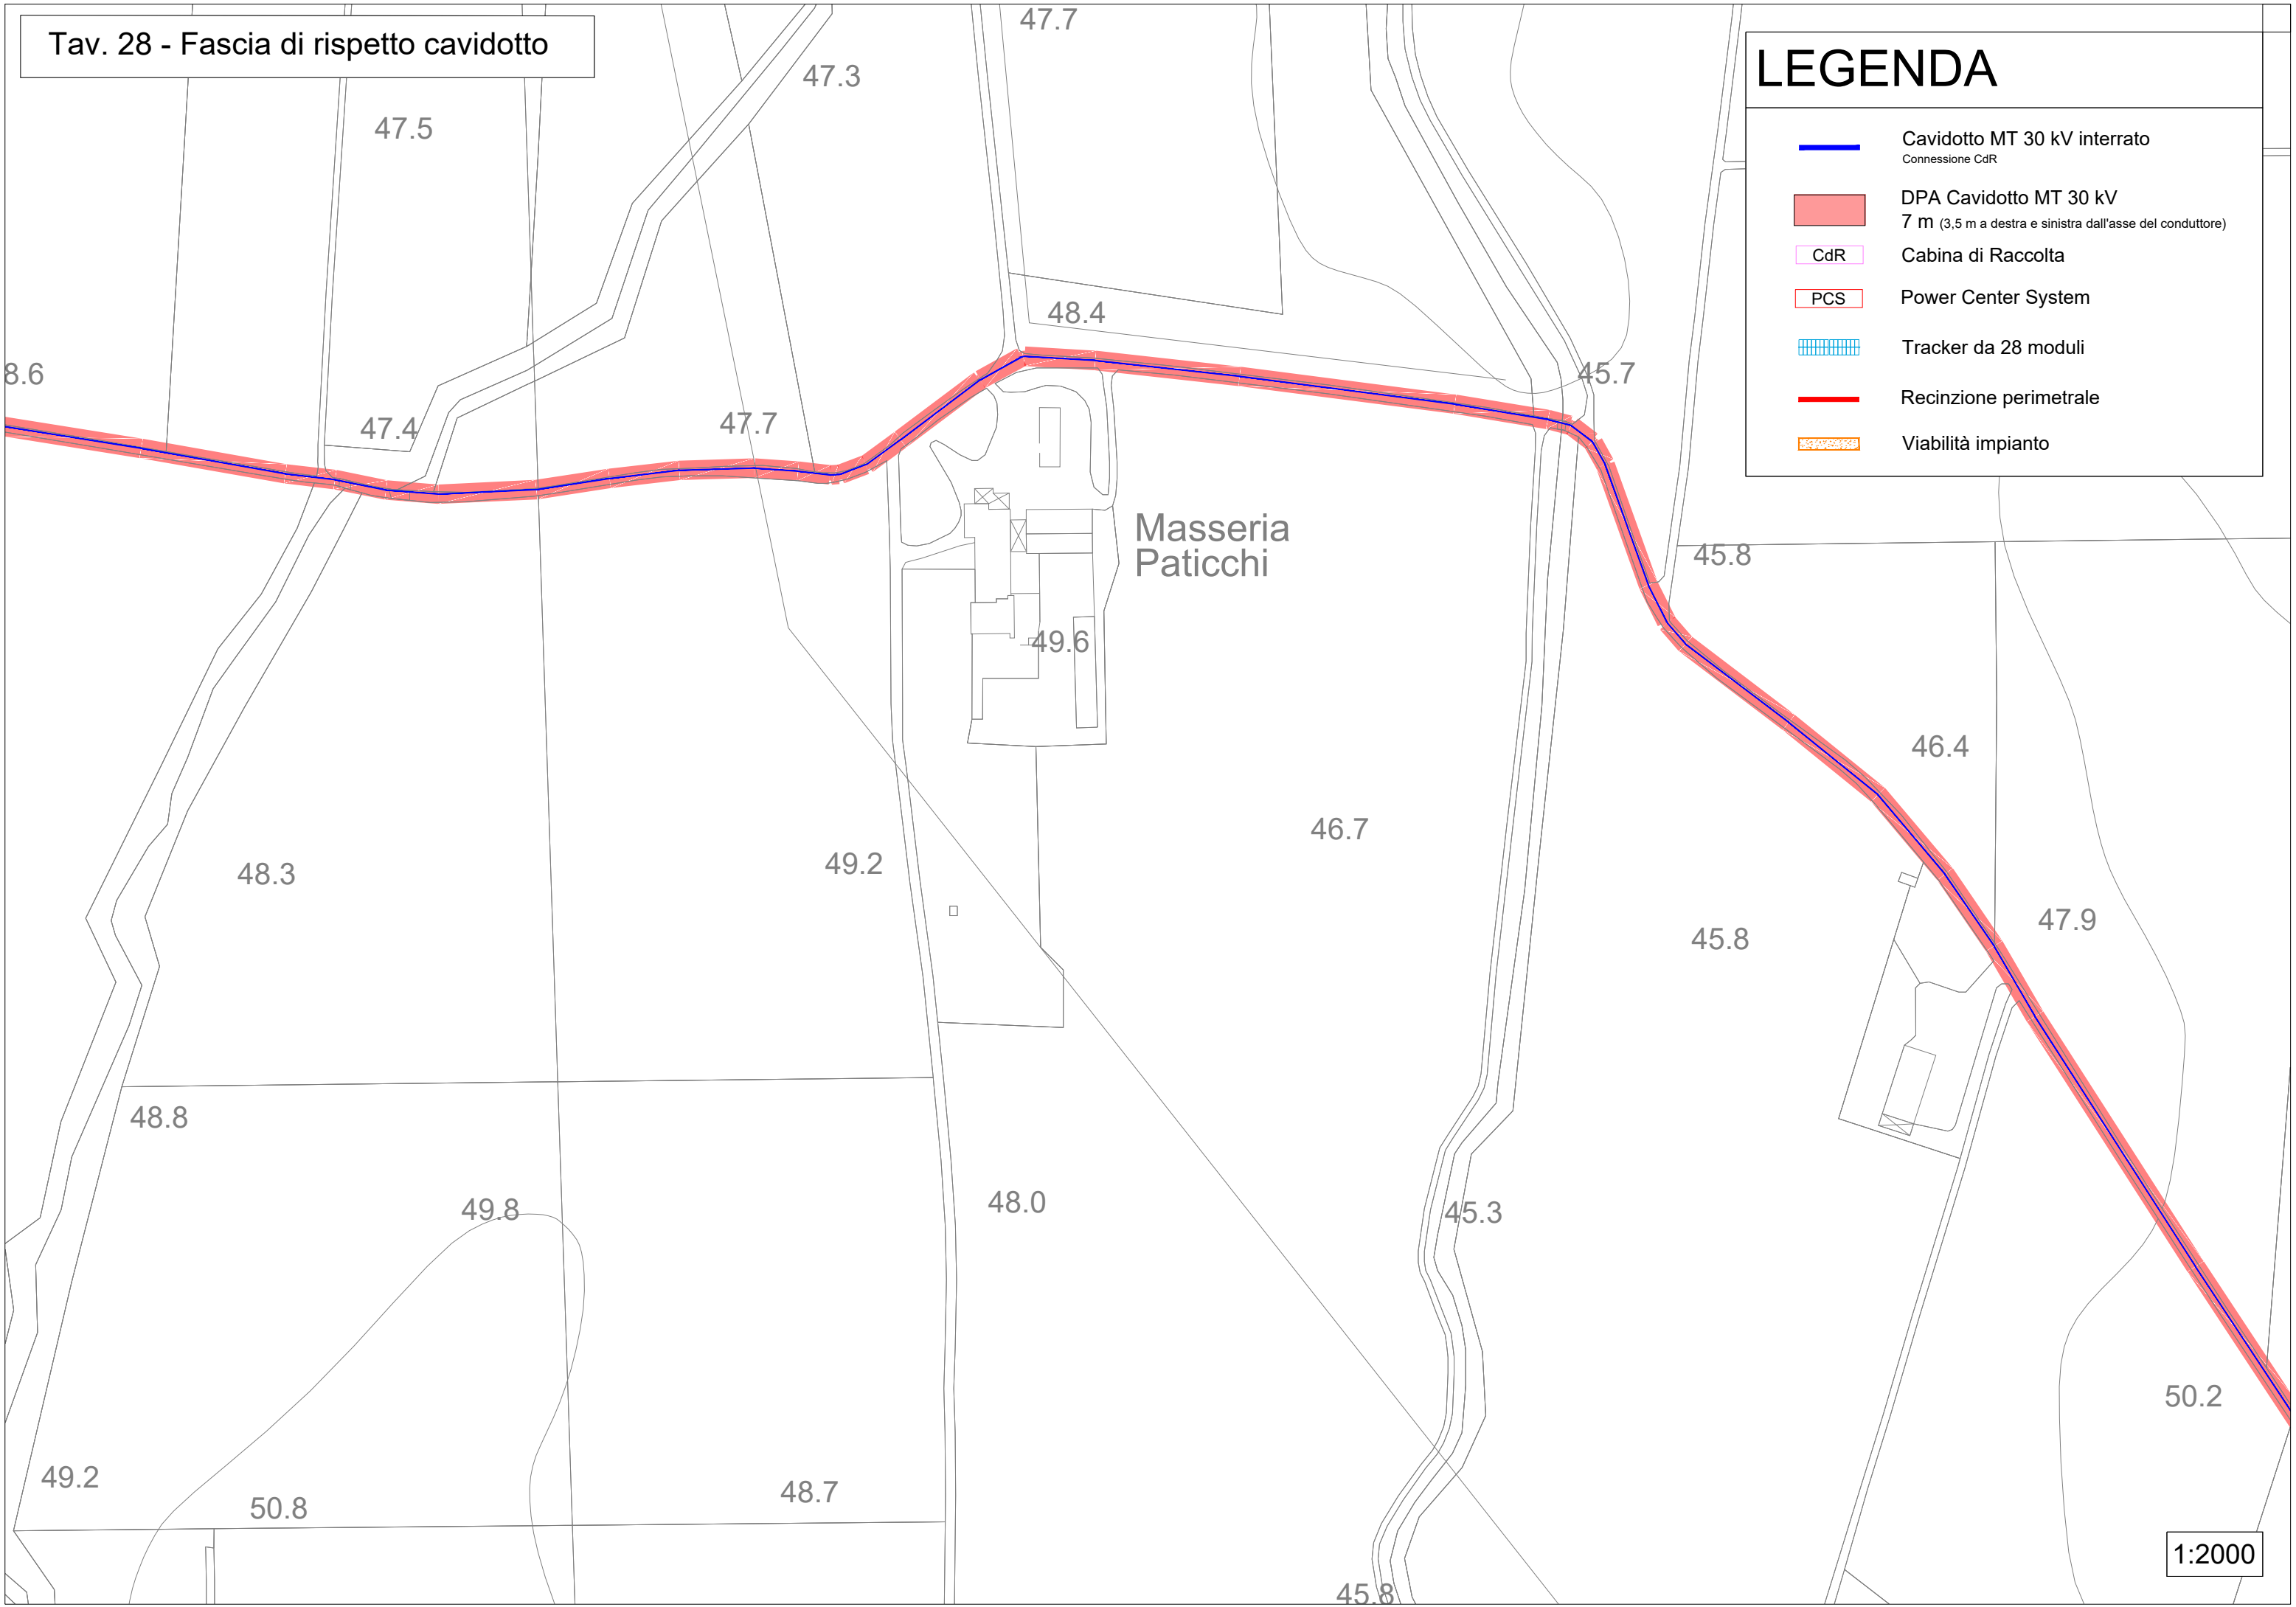

# LEGENDA

-  Cavidotto MT 30 kV interrato  
Connessione CdR
-  DPA Cavidotto MT 30 kV  
7 m (3,5 m a destra e sinistra dall'asse del conduttore)
-  CdR Cabina di Raccolta
-  PCS Power Center System
-  Tracker da 28 moduli
-  Recinzione perimetrale
-  Viabilità impianto





# LEGENDA

-  Cavidotto MT 30 kV interrato  
Connessione CdR
-  DPA Cavidotto MT 30 kV  
7 m (3,5 m a destra e sinistra dall'asse del conduttore)
-  CdR Cabina di Raccolta
-  PCS Power Center System
-  Tracker da 28 moduli
-  Recinzione perimetrale
-  Viabilità impianto

