


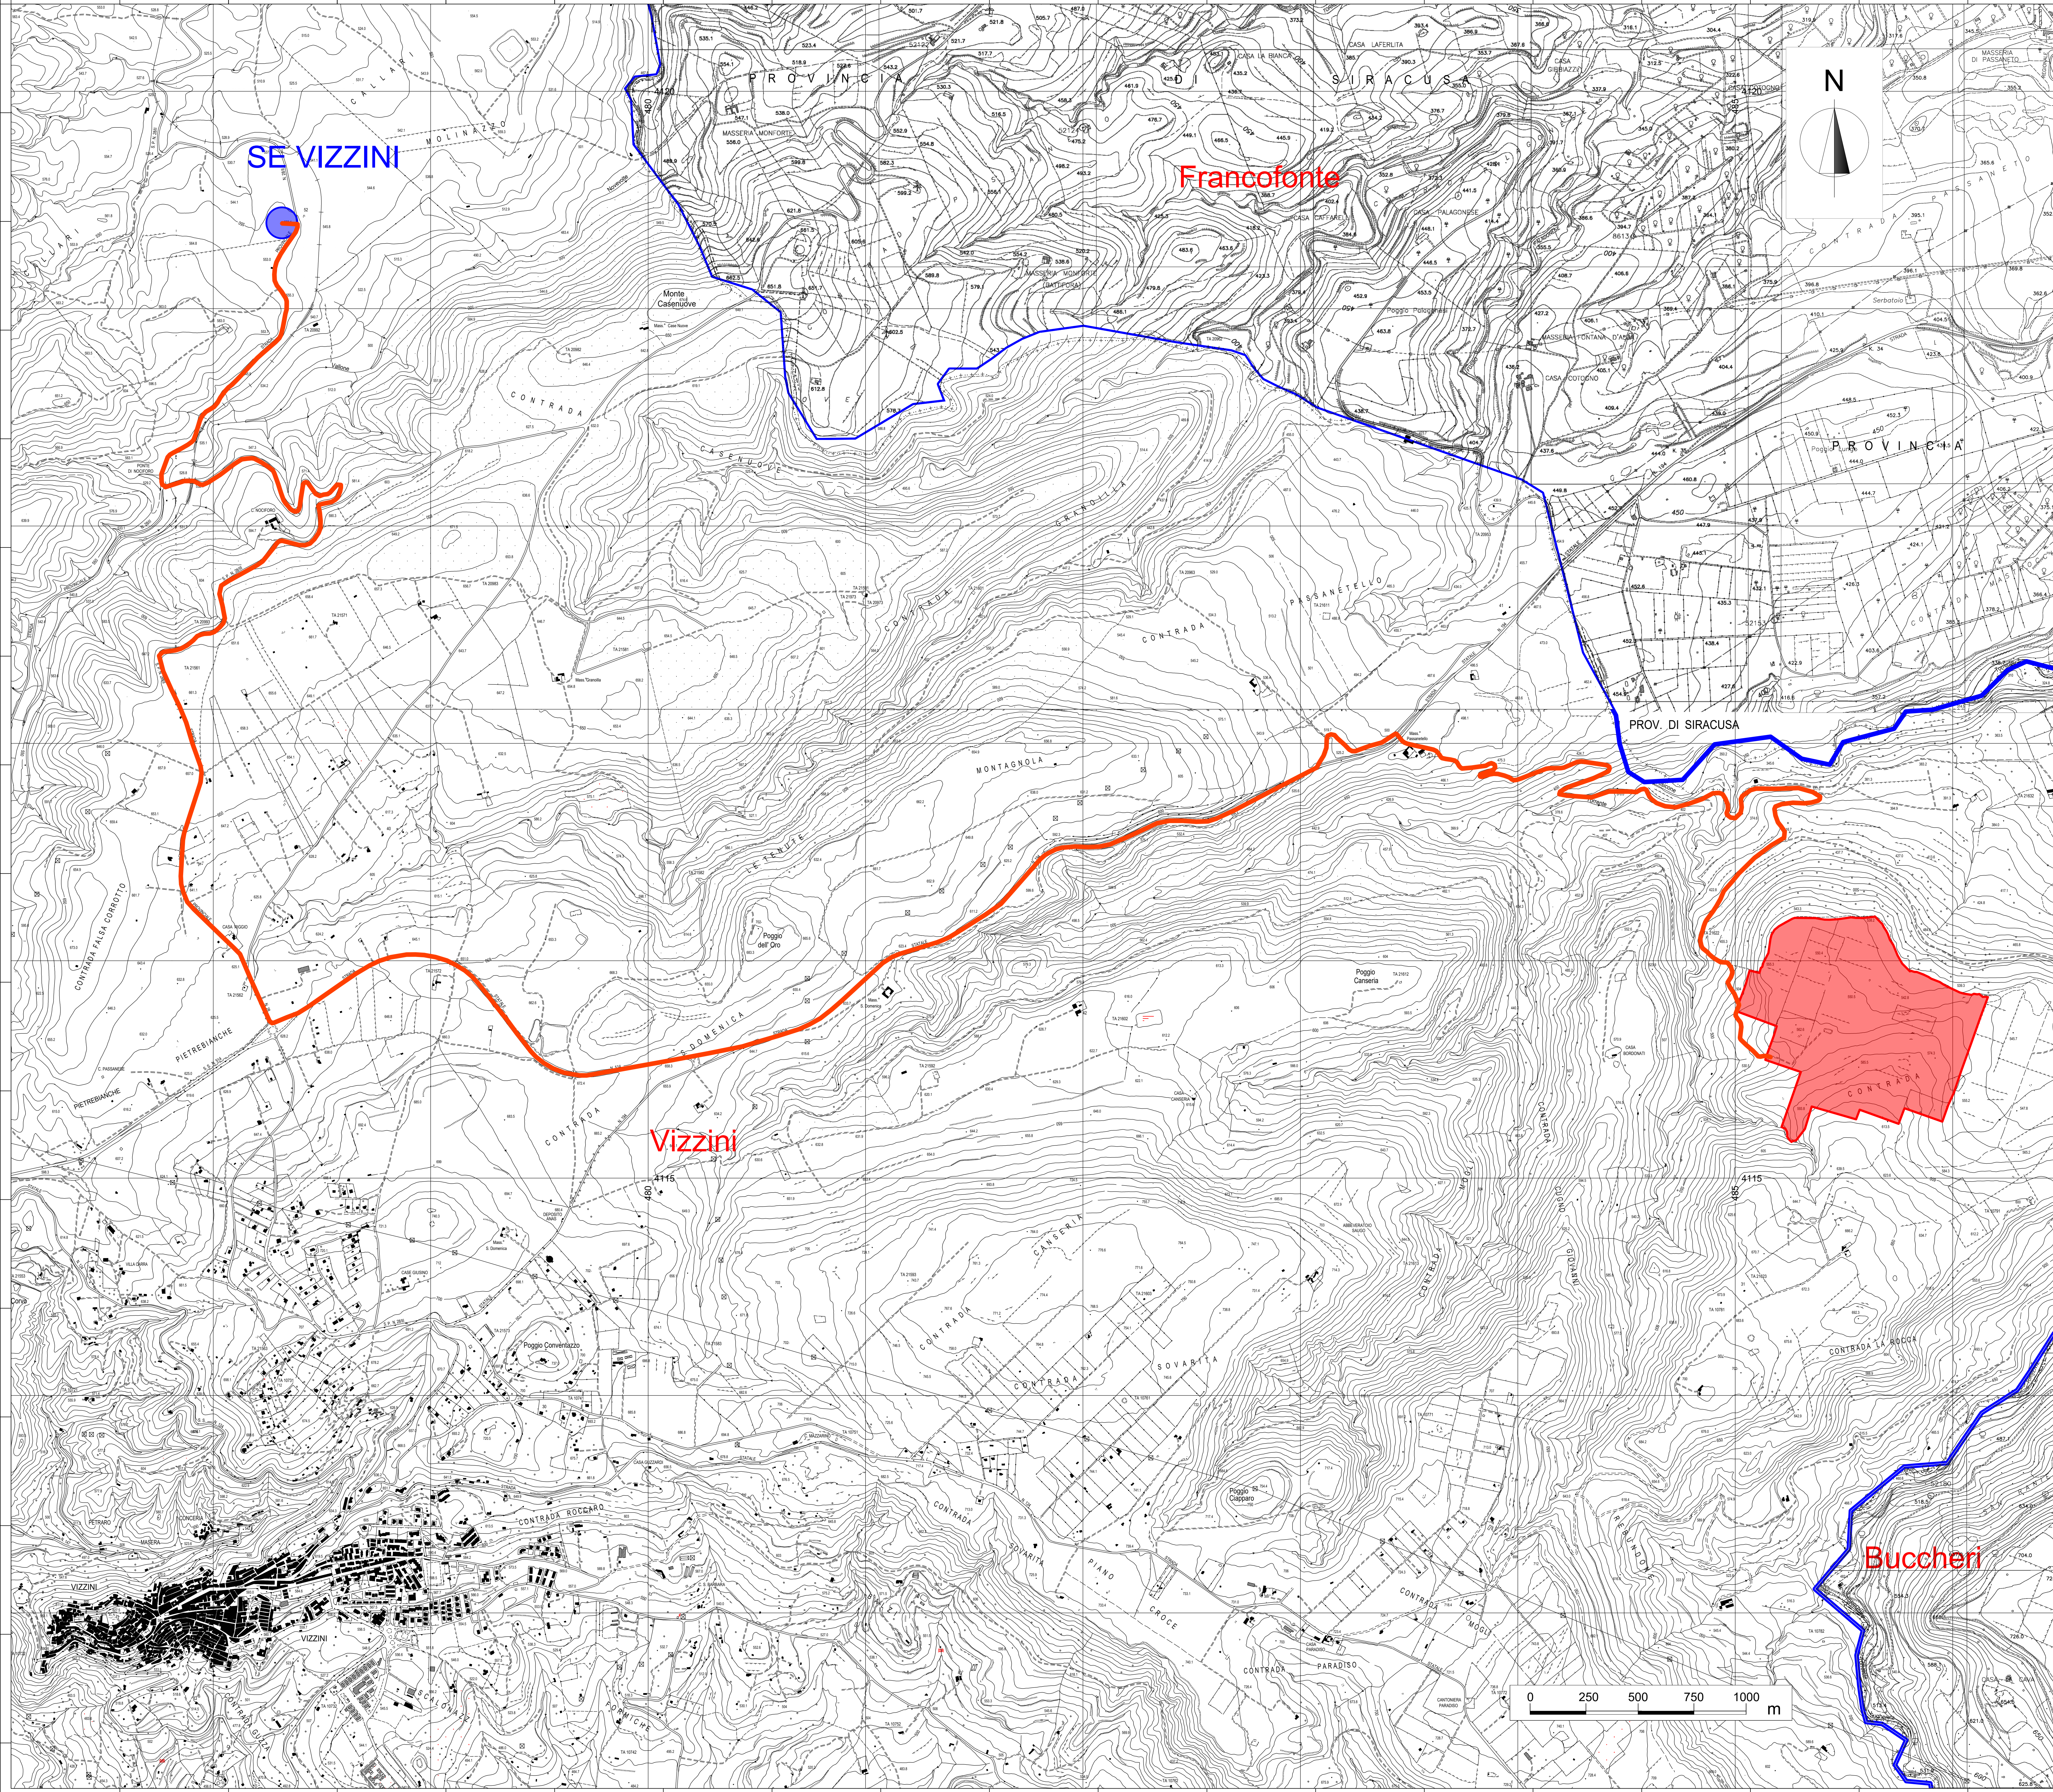

DATI GENERALI IMPIANTO FV

Nome impianto: Foti
Località: Vizzini
Provincia: Catania

Moduli Totali: 60.060
Potenza Totale: 37,54 MWp

Cabine di consegna: 1


- Cavidotto AT
- Impianto FV
- Confini comunali
- SE "VIZZINI"

IMPIANTO AGRIVOLTAICO
PER LA PRODUZIONE ENERGETICA ED AGRICOLA
DENOMINATO "Risicone"
DELLA POTENZA DI 37,54 MWp
SITUATO NEL COMUNE DI VIZZINI (CT)

PROGETTO DEFINITIVO
INQUADRAMENTO TERRITORIALE
SU BASE CARTA TECNICA REGIONALE

IDENTIFICAZIONE ELABORATO					
Livello Prog.	Codice	Tip. doc.	N° elaborato	Nome file	TIPO ELAB. SCALA
PD	TAV_02	PDF		TAV_02	D 1:10.000
REV.	DATA	DESCRIZIONE		ESEGUITO	VERIFICATO APPROVATO
01	21/12/2023	Prima emissione VIA		Ing. Caviglioli C.A.	GGF S.R.L. Renera Energy Italy

PROGETTAZIONE

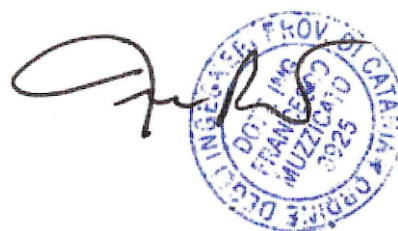

RICHIEDENTE
SIRE.IT 06.5.11
Piazza Saverio, 14
20123 - Milano (MI)
C.F. / P. IVA 0406700967

Il presente elaborato è di proprietà Renera Energy Italy Srl. Non è consentito riprodurre o comunque utilizzarlo senza autorizzazione scritta di Renera Energy Italy Srl.

