


I erreno esistente

789.45m

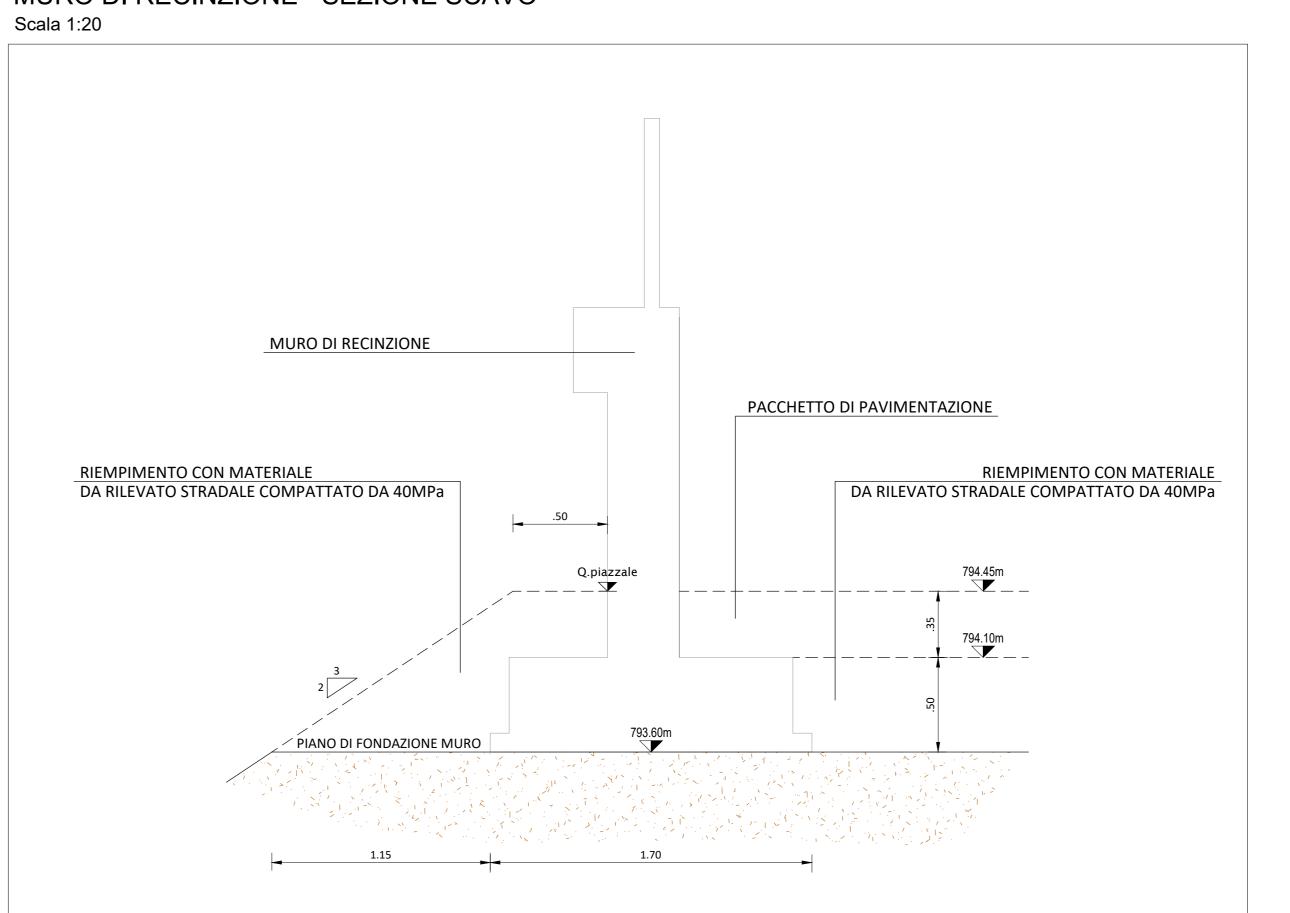

Fabbricato Tecnologico piazzale PT04 - FA20004

Muro di recinzione h=1.50 m

Berma intermedia

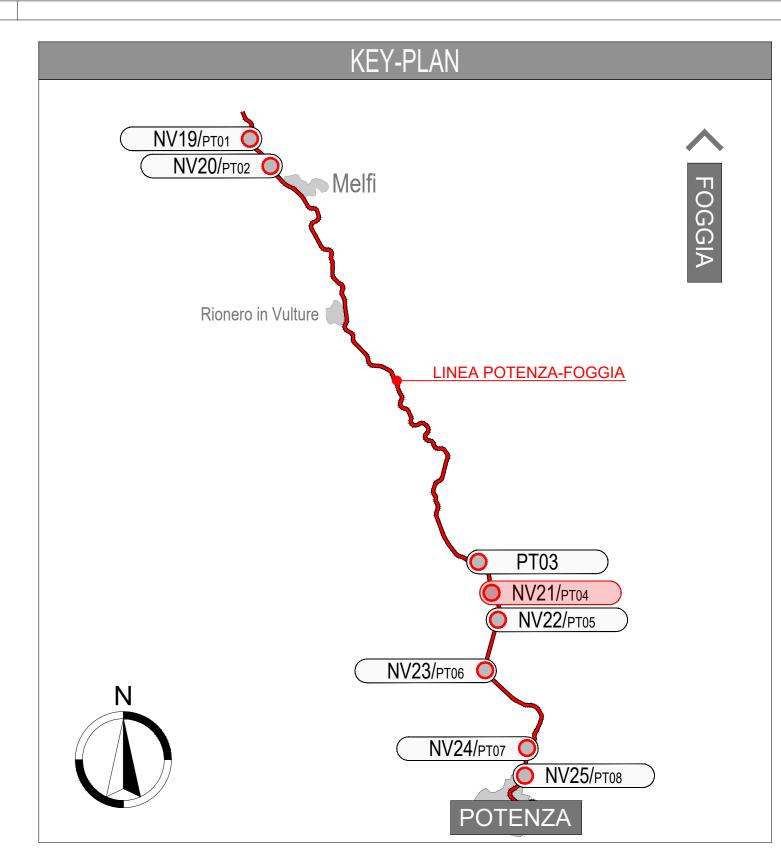


TABELLA MATERIALI DA RILEVATO

RILEVATO IN TERRE APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A2-6, A2-7, A3, A4 (classificazione CNR-UNI 11531-1/2014):

- POSA IN OPERA IN STRATI AL FINITO sp. max. 50 cm per A1, A2-4 e 30 cm per i restanti;
- DENSITA' ³ 95% AASHTO MOD (UNI EN 13286-2). - Md ³ 40 N/mmq (corpo del rilevato; al primo ciclo nell'intervallo 0.15MPa-0.25MPa).

TABELLA QUANTITA'

RIPORTI E MOVIMENTI TERRA:

1 - Riporto (mc) 2712.71

SUPERFICI PAVIMENTAZIONI:

- 1 Usura 3 cm (mq) 367.60
- 2 Binder 4 cm (mq) 367.60 3 Base 8 cm (mq) 367.60 4 Misto stabilizzato 20 cm (mq) 367.60

NOTA

Per i dettagli dello SLARGO PEDONALE destinato a ricovero passeggeri (PT04b) fare riferimento all'elaborato IABH00F78L6NV2100001A

Si rimanda agli elaborati di sezione tipo per la viabilità, per i dettagli riguardanti l'ammorsamento del rilevato del piazzale nel rilevato ferroviario esistente

