
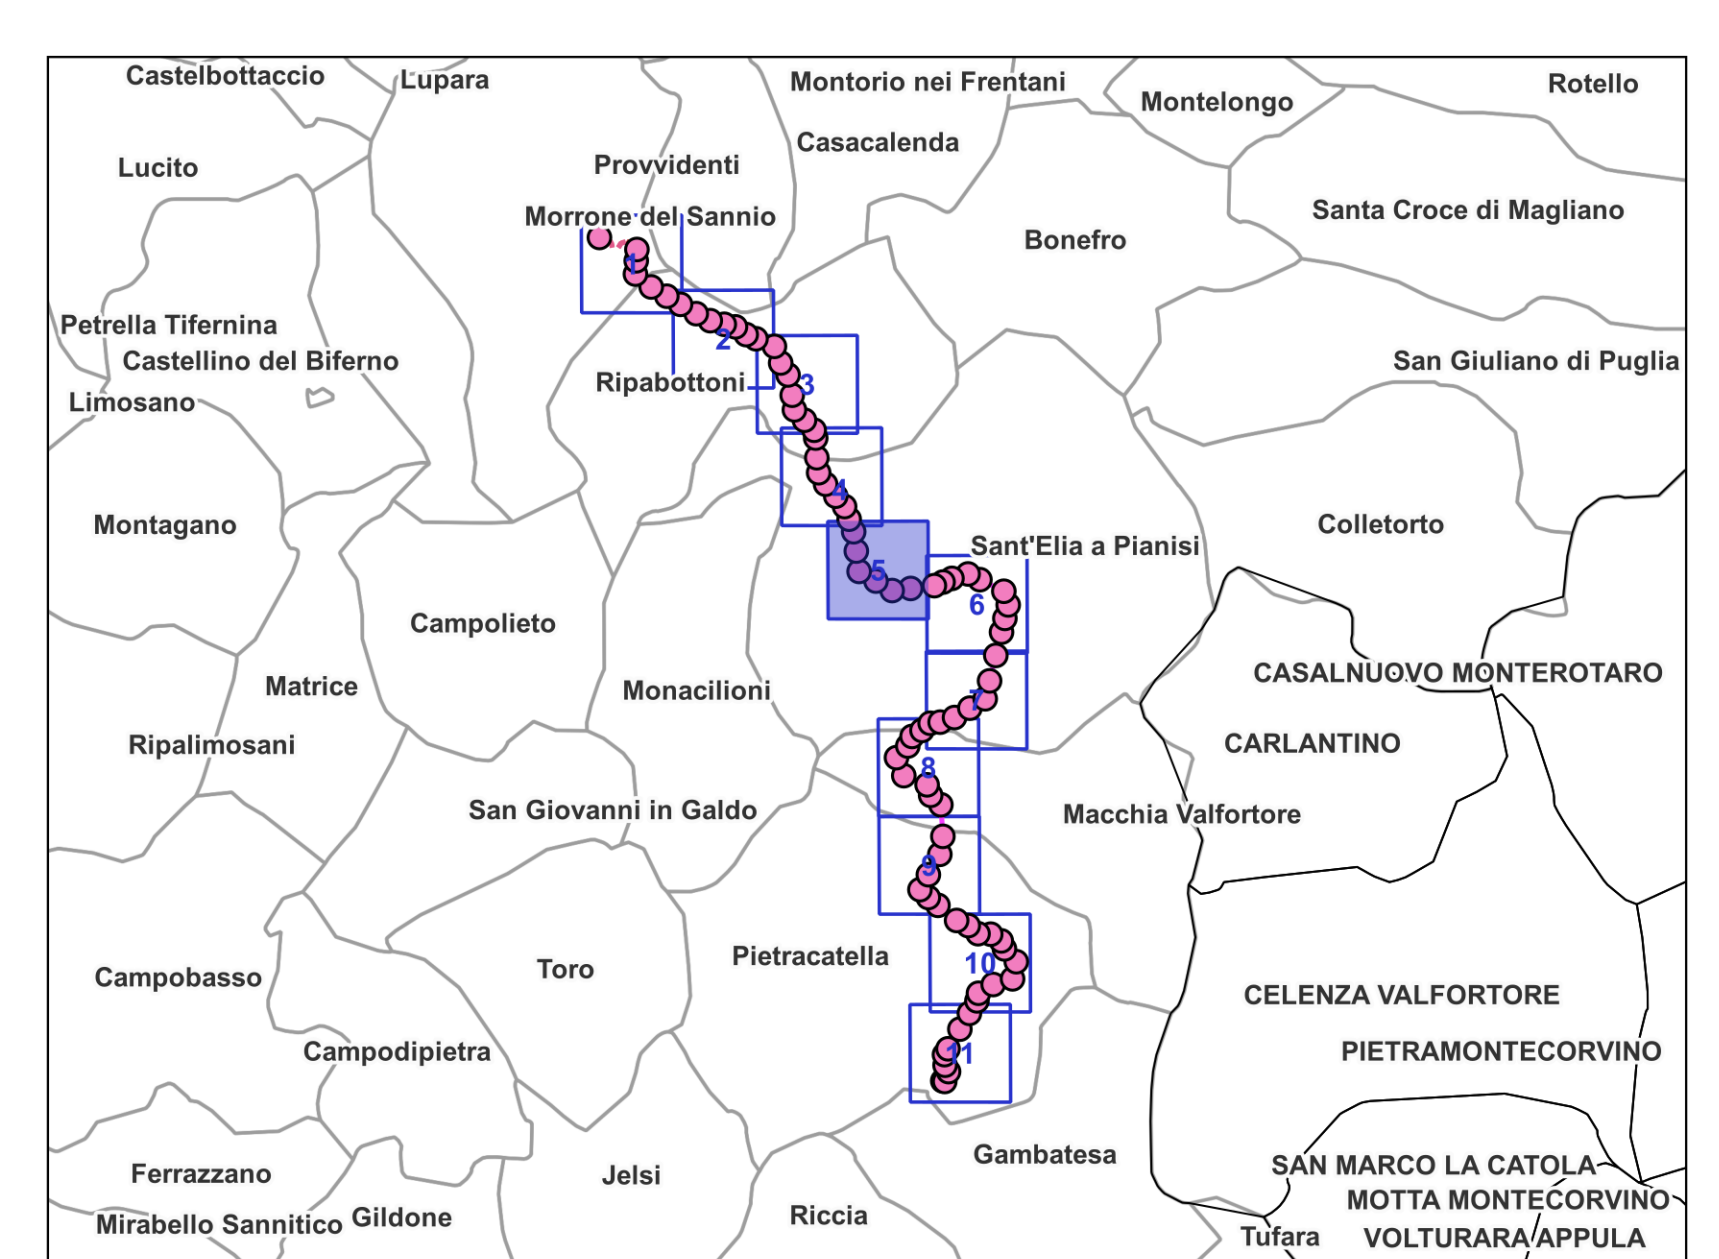


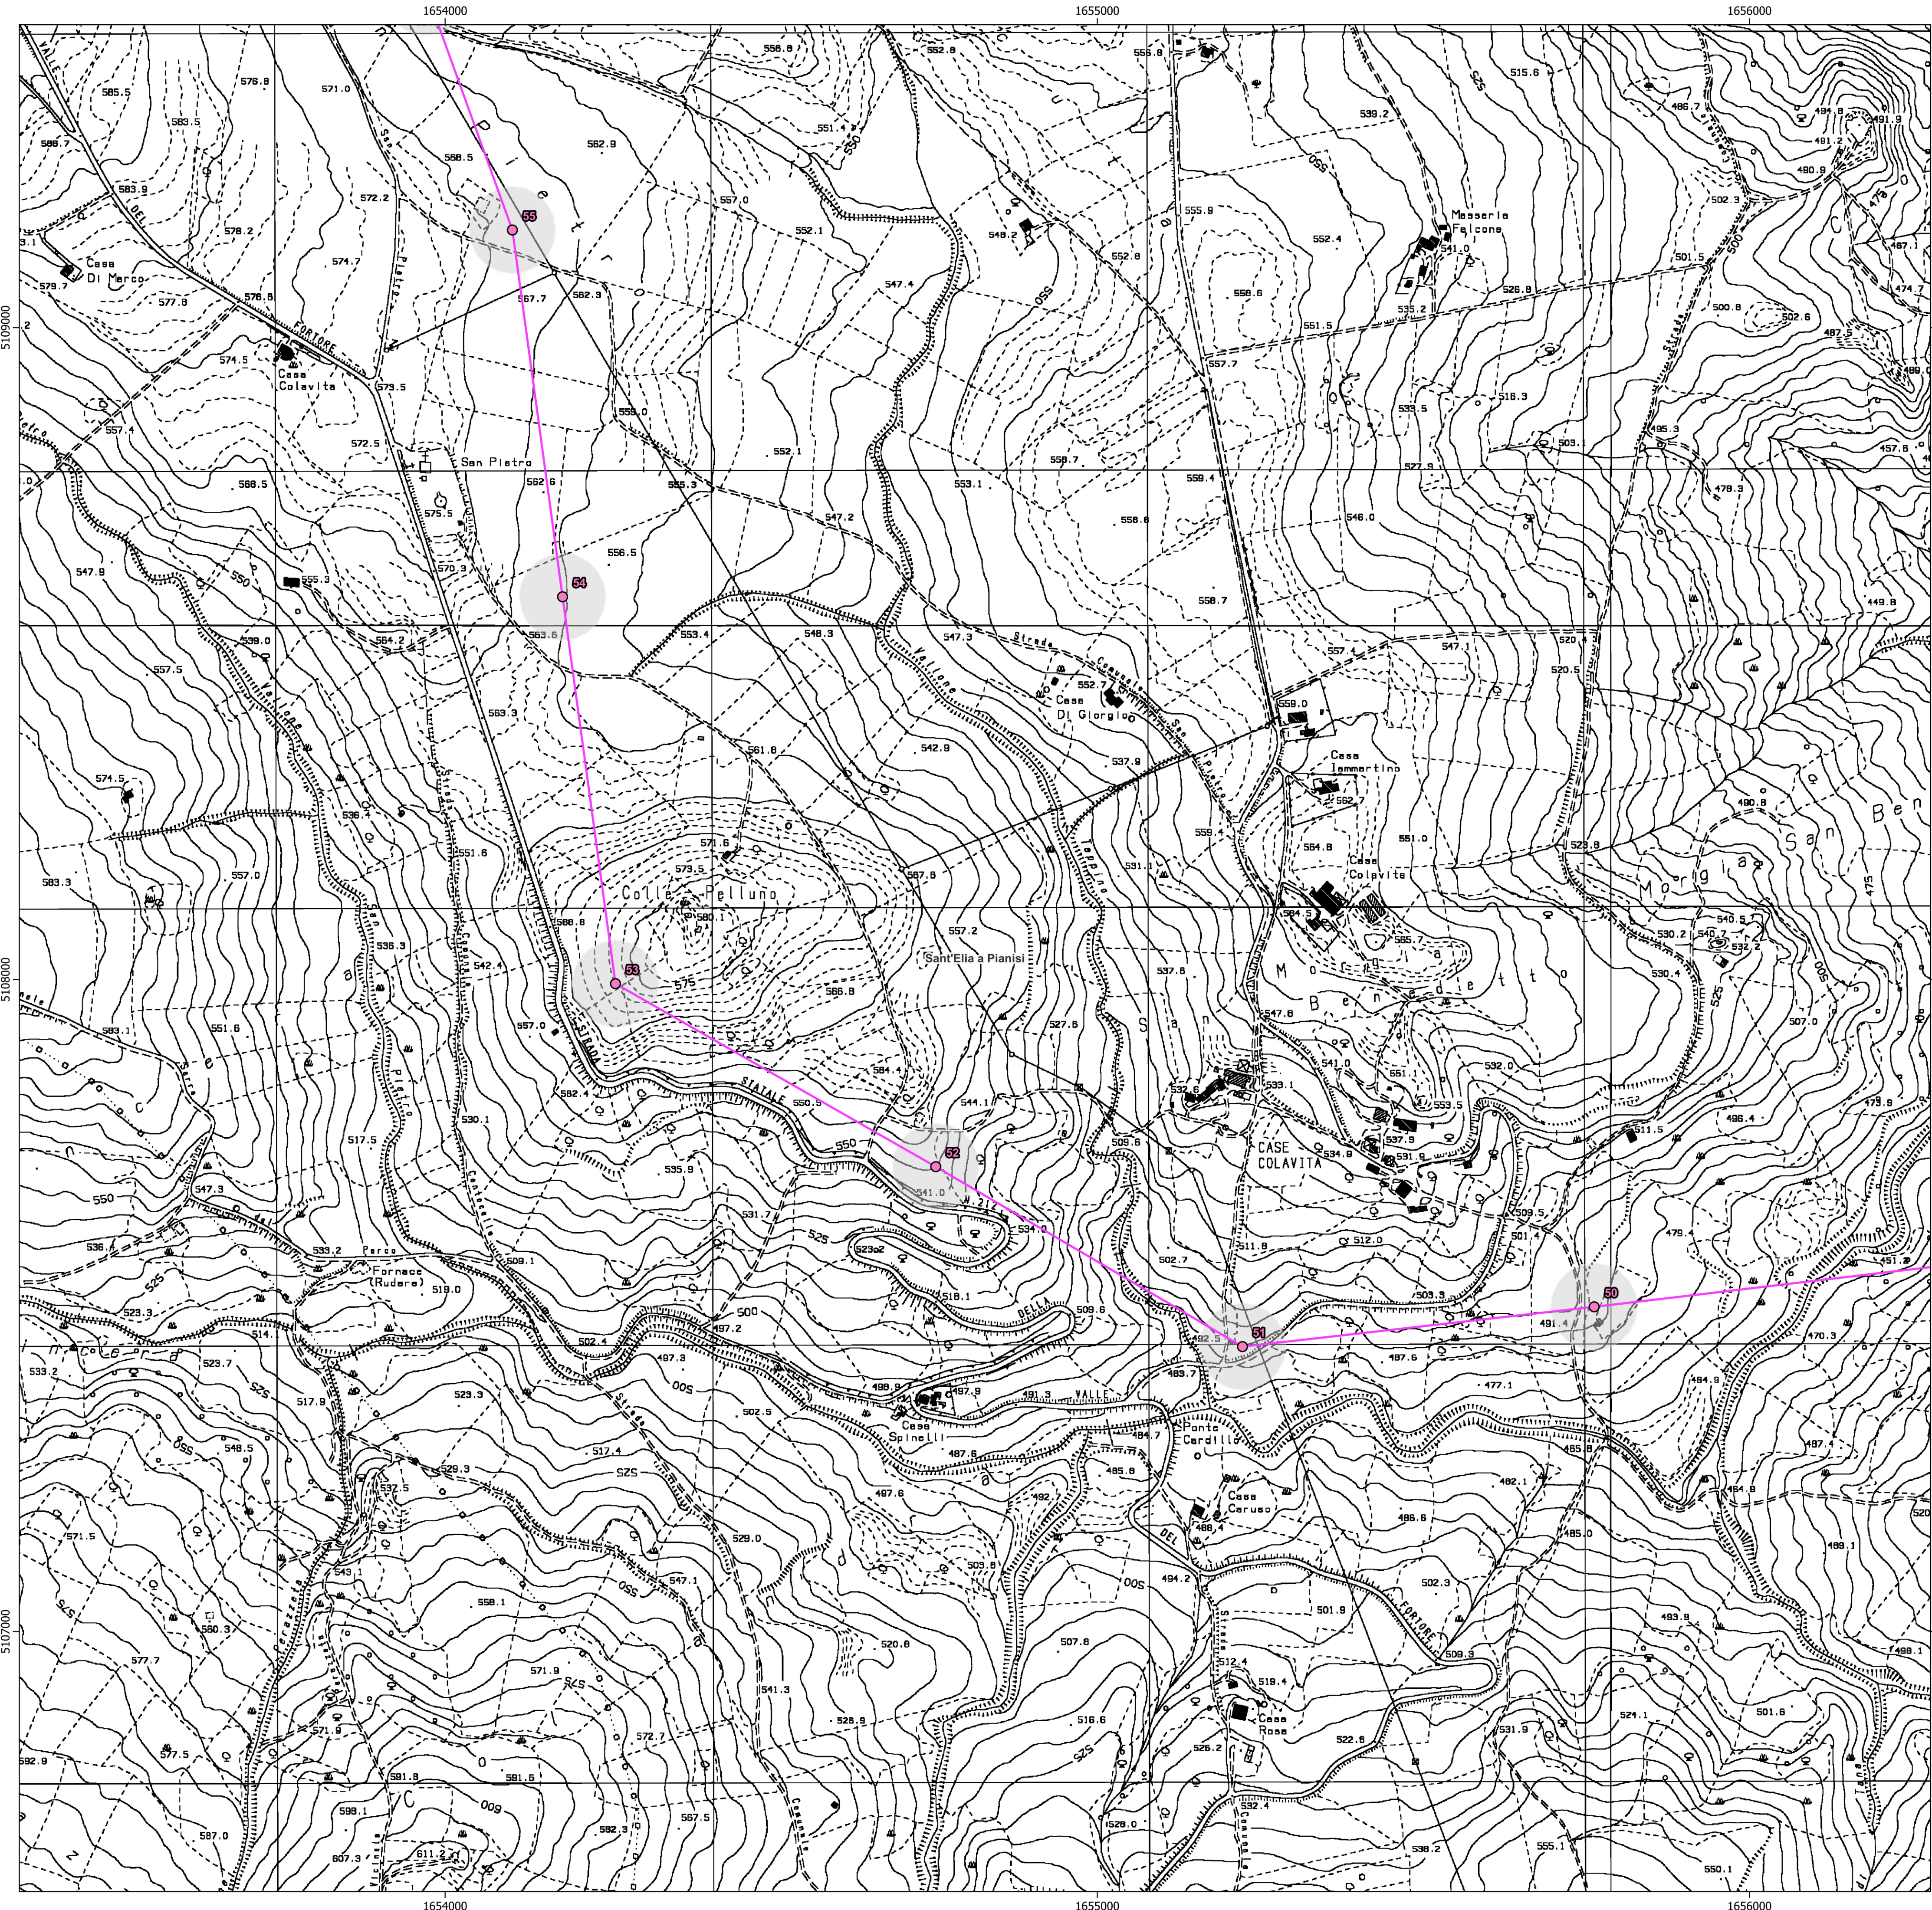

Progetto

- Sostegni 150kV in progetto
- Cavi interrati 150kV in progetto
- Elettrodotto aereo 150kV in progetto
- Nuova SE Morrone del Sannio
- Viabilità di accesso
- Impianto eolico autorizzato

Potenziale archeologico

- Medio
- Basso
- Nulla
- Non valutabile

Carta Tecnica Regionale - Regione Molise

- Comuni

REGIONE MOLISE
Provincia di Campobasso
COMUNI DI MORRONE DEL SANNO - PROVVIDENTI - RIPABOTTONI -
SANT'ELIA A PIANISI - MACCHIA VALFORTORE - PIETRACATELLA

PROGETTO

"Futura SE RTN 150 kV da inserire in entra ed esce alla linea "Morrone – Larino" ed elettrodotto a 150 kV tra la suddetta SE e la CP Pietracatella, opere propedeutiche alla connessione del potenziamento dell'impianto eolico Macchia Valfortore – Monacilioni – Pietracatella – S. Elia a Pianisi, già autorizzato con decreto n.0000170 del 05/05/2021"

VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO

COMMITTENTE



00	27/11/2023	Prima emissione		Dott. A. De Rosa	
REV.	DATA	DESCRIZIONE REVISIONI	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO

PROGETTISTA:



CESI S.p.A.
Via Rubattino, 54
I-20134 Milano - Italy
Tel: +39 02 21251 - Fax: +39 02 21255440
e-mail: info@cesi.it - www.cesi.it

OGGETTO DELL'ELABORATO:

Tavola 3 - Carta del Potenziale archeologico

ELABORATO N.

NOME FILE:

SCALA

FOGLIO

0100

0

100

200

300

400 m



Sistema di Riferimento WGS84 Pseudo-Mercator

NUMERO E DATA ORDINE:

SCALA DI STAMPA:

SOSTITUISCE IL:

SOSTITUITO DAL:

Tutti i diritti di questo documento sono riservati. Riproduzione vietata, anche parzialmente, senza autorizzazione scritta.