
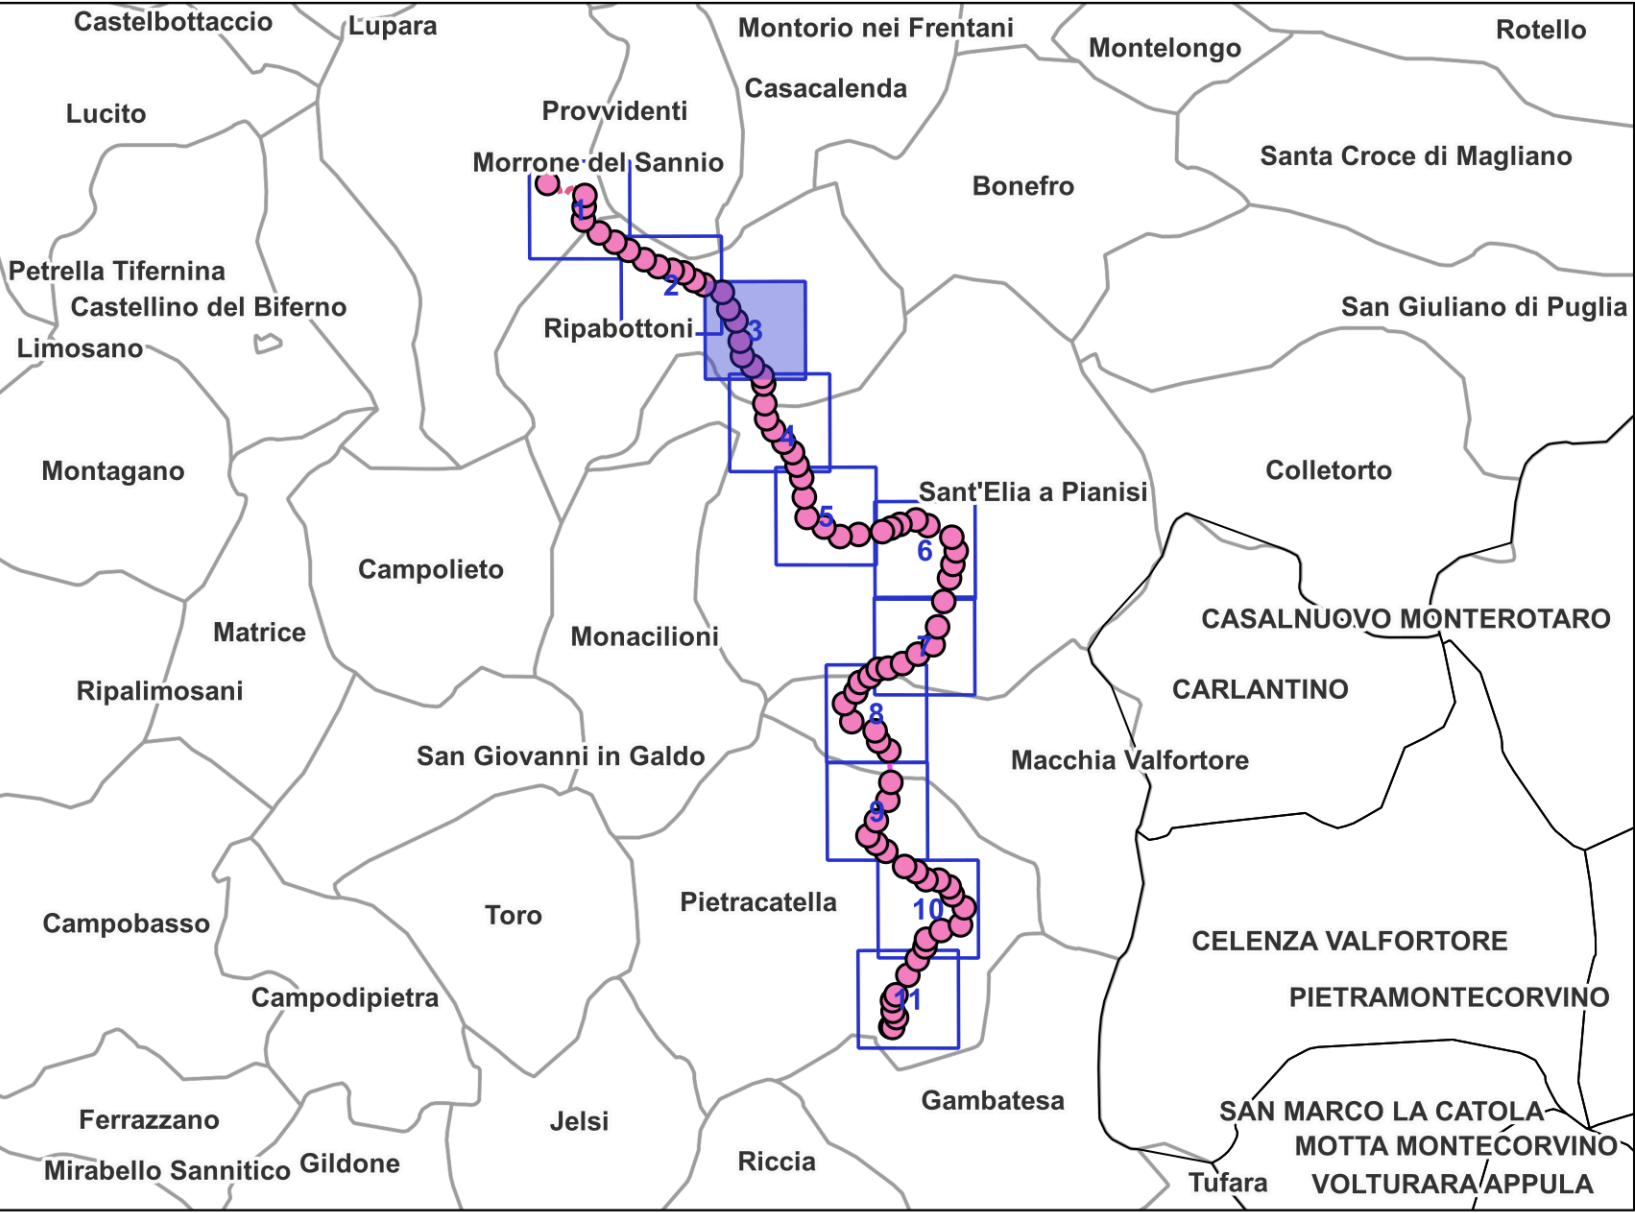


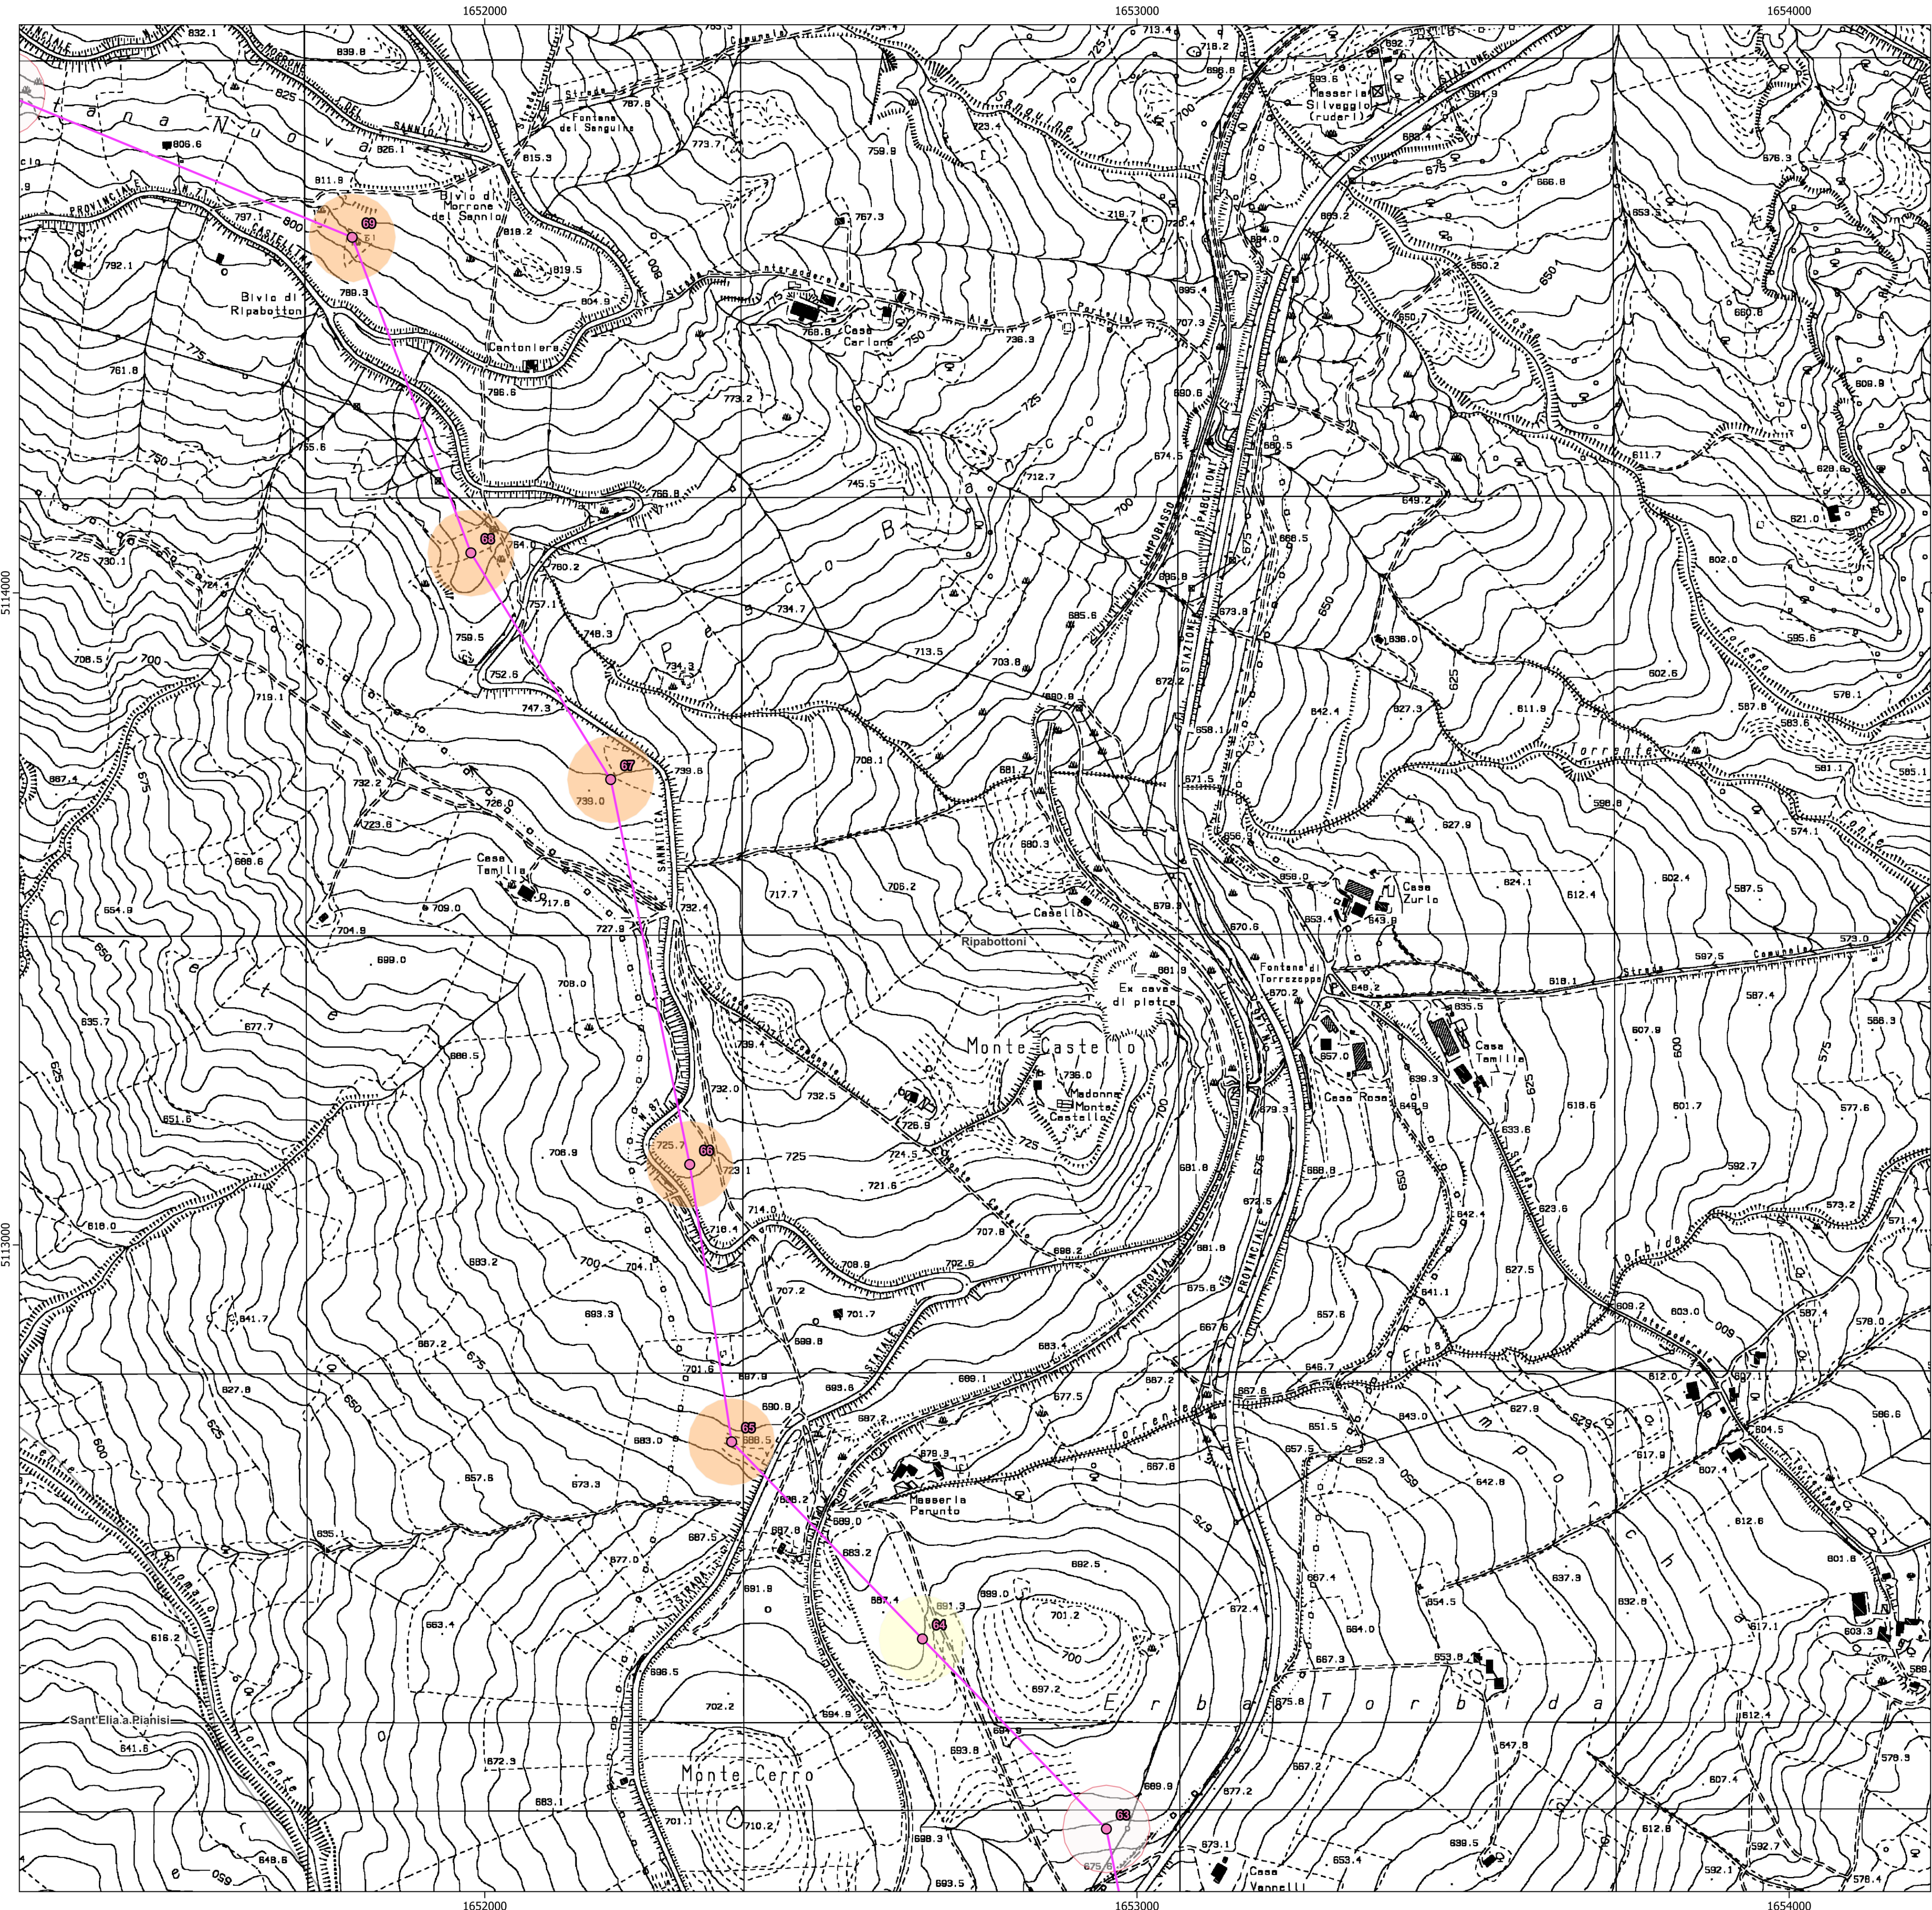

Progetto

- Sostegni 150kV in progetto
- Cavi interrati 150kV in progetto
- Elettrodotto aereo 150kV in progetto
- Nuova SE Morrone del Sannio
- Viabilità di accesso
- Impianto eolico autorizzato

Rischio archeologico

- Medio
- Basso
- Nulla

Carta Tecnica Regionale - Regione Molise

- Comuni

REGIONE MOLISE

Provincia di Campobasso

COMUNI DI MORRONE DEL SANNO - PROVIDENTI - RIPABOTTONI - S. ELIA A PIANISI - MACCHIA VALFORTORE - PIETRACATELLA

PROGETTO

"Futura SE RTN 150 kV da inserire in entra ed esce alla linea "Morrone - Larino" ed elettrodotto a 150 kV tra la suddetta SE e la CP Pietracatella, opere propedeutiche alla connessione del potenziamento dell'impianto eolico Macchia Valfortore - Monacilioni - Pietracatella - S. Elia a Pianisi, già autorizzato con decreto n.0000170 del 05/05/2021"

VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO

COMMITTENTE

ERG Wind Energy

00	27/11/2023	Prima emissione		Dott. A. De Rosa	
REV.	DATA	DESCRIZIONE REVISIONI	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO

PROGETTISTA:

CESI S.p.A.
Via Rubattino, 54
I-20134 Milano - Italy
Tel: +39 02 21251 - Fax: +39 02 21255440
e-mail: info@cesi.it - www.cesi.it

OGGETTO DELL'ELABORATO:

Tavola 4 - Carta del Rischio archeologico

ELABORATO N.

NOME FILE:

SCALA

FOGLIO

0 100 200 300 400 m

Sistema di Riferimento WGS84 Pseudo-Mercator

NUMERO E DATA ORDINE:

SCALA DI STAMPA:

SOSTITUISCE IL:

SOSTITUITO DAL:

Tutti i diritti di questo documento sono riservati. Riproduzione vietata, anche parzialmente, senza autorizzazione scritta.