

Grosseto Green Power S.r.l. - SABAP-GR

Toscana - GR - Grosseto

SABAP-GR_2023_00050_MP_000020

**Progetto di un impianto
agrivoltaico sito nel comune di
Grosseto in Località “Braccagni” di
potenza nominale pari a 38.47
MWp in DC**


OPERA PUNTUALE

Impianto per produzione energia [impianto idroelettrico, solare, geotermico, termovalorizzatori ecc.] - Fase di progetto: fattibilità

Funzionario responsabile: Giuffrè, Enrico Maria - Responsabile della VI Arch: Pollio, Marta

Compilatore: Pollio, Marta - Data della relazione: 2023/11/08


CARTA DEL RISCHIO - SABAP-GR_2023_00050_MP_000020 - area 01

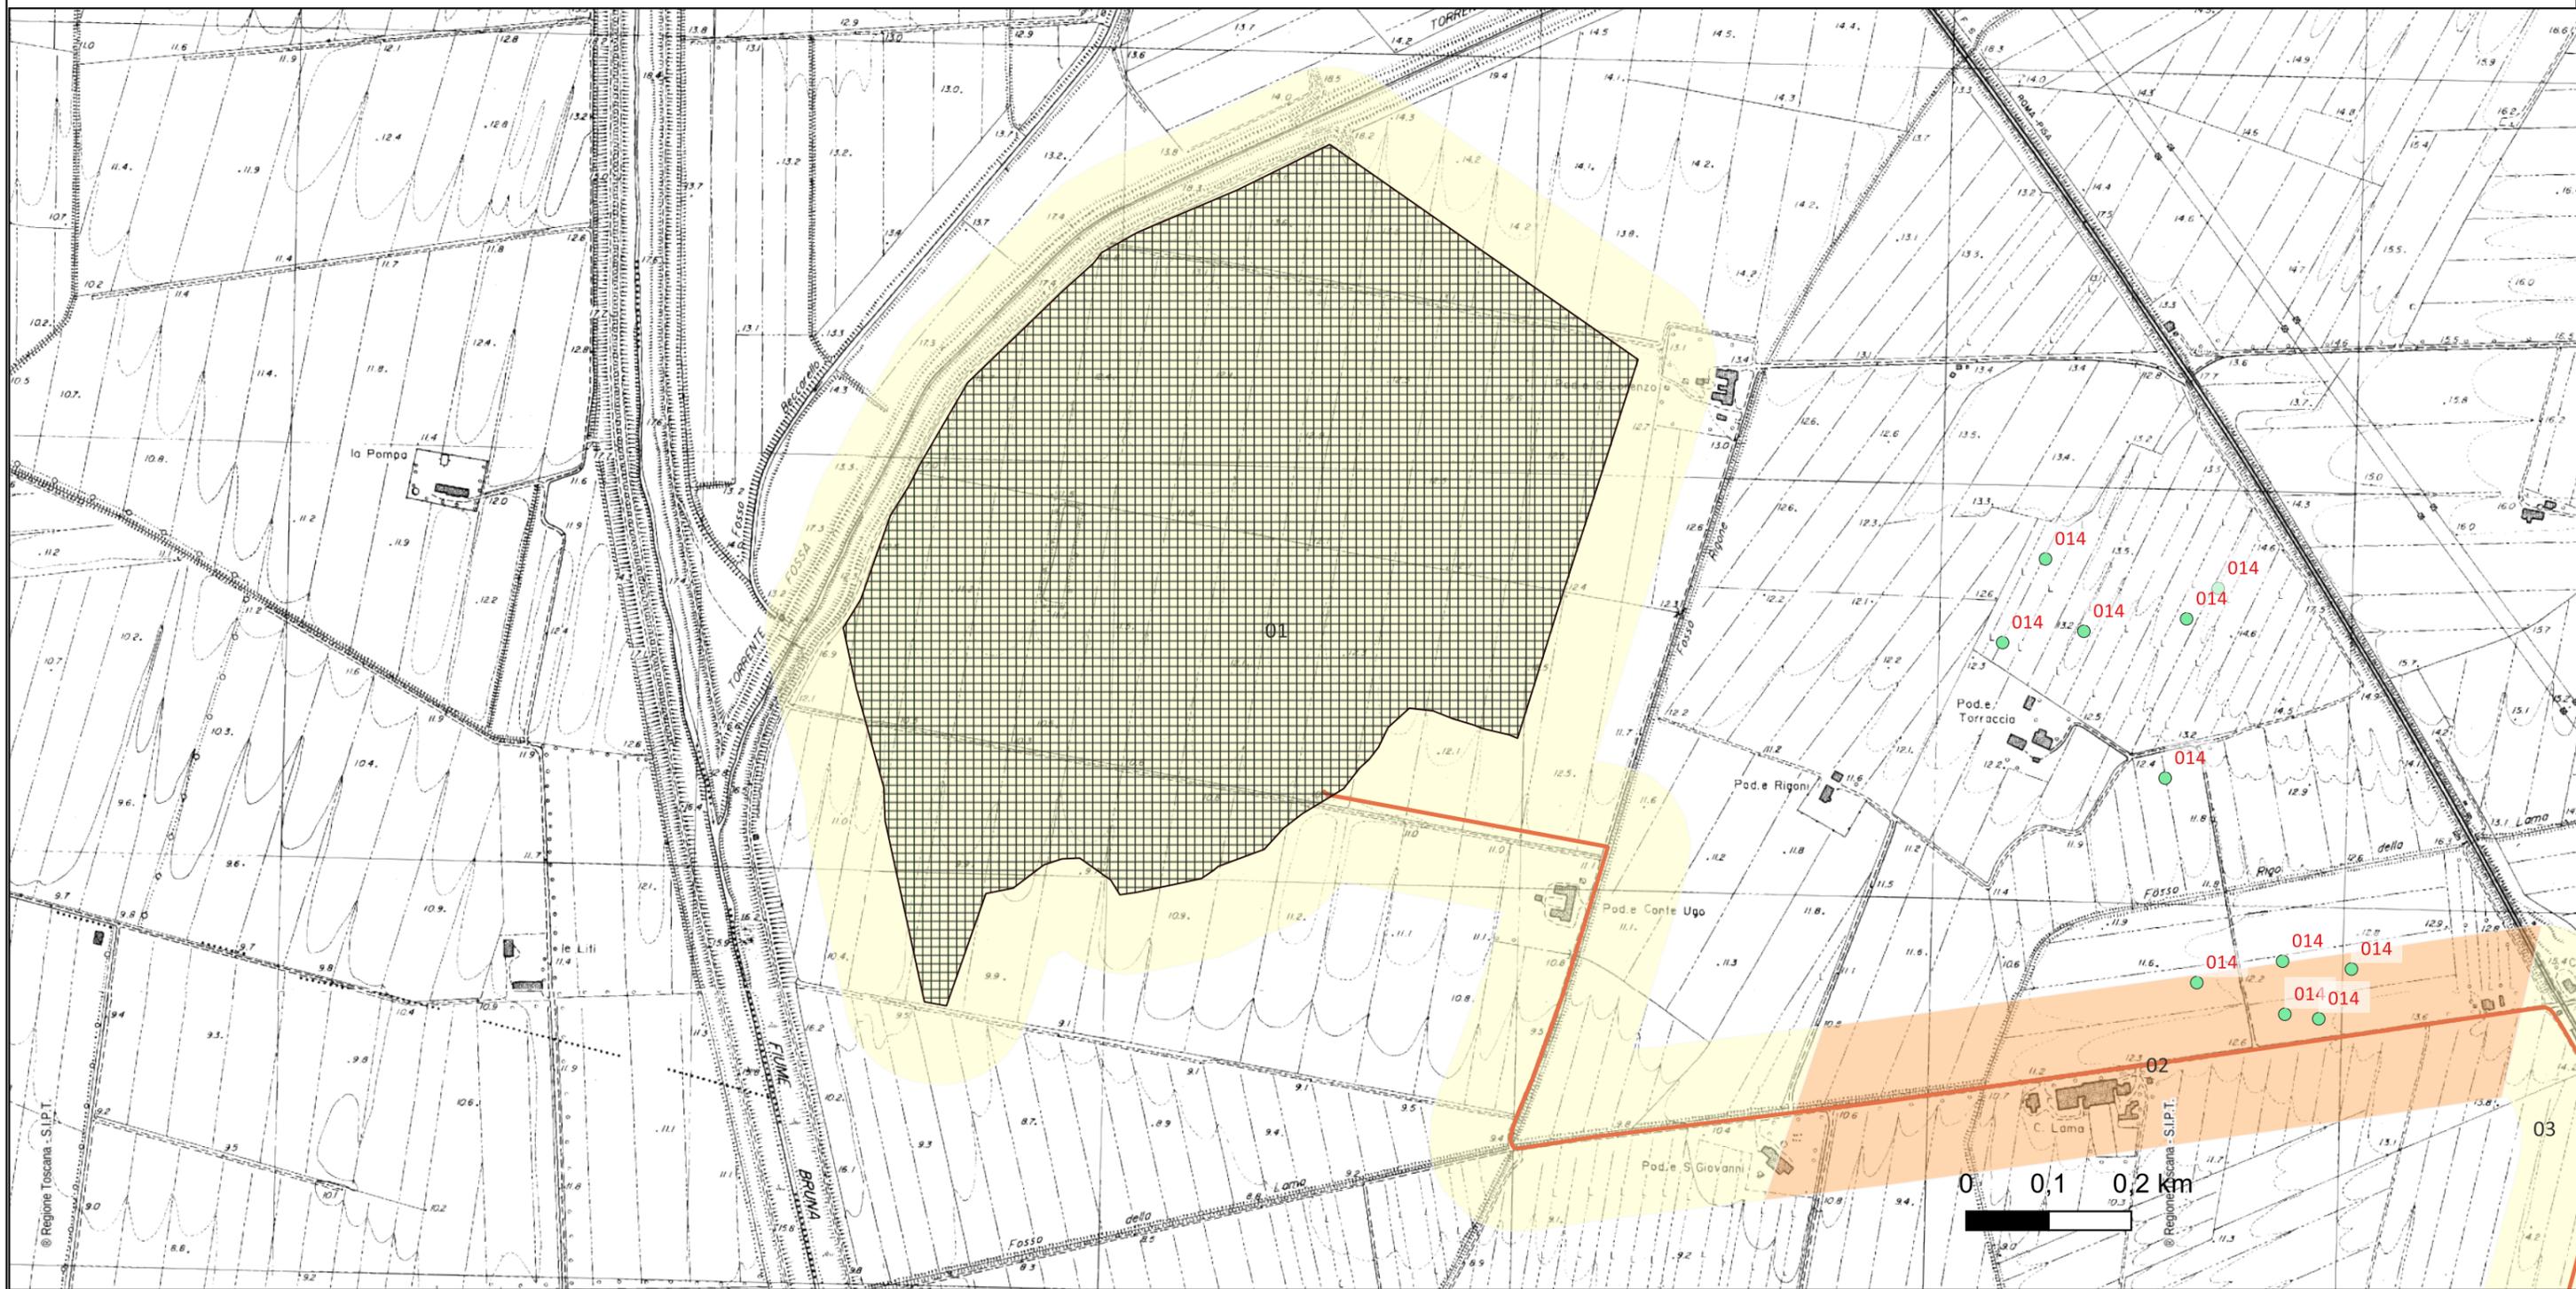

FV Grosseto	MOSI	● area di materiale mobile [2]	MOSI_multilinea [1]	wms BENI_CULTURALI_E_DEL_PAESAGGIO	■ rischio medio
■ G18702A - Grosseto_impianto	MOSI_multipoint [14]	● ritrovamento sporadico [4]	— ipotesi viaria [1]	■ VRD_multipolygon	■ rischio basso
— G18702A - Grosseto_connesione	● area a uso funerario [2]	● sito pluristratificato [3]	■ MOSI_multipolygon [0]	■ MOPR [1]	■ rischio nullo
— G18702A - Grosseto_SSE	● infrastruttura viaria [1]	● giacimento paleontologico [1]	■ rischio alto		
	● insediamento [1]				

Riferimento (VRDR)	Rischio - sintesi (VRDS)	Note (VRDN)
01	rischio basso	Si esprime un grado di rischio basso per queste le aree dei campi fotovoltaici in quanto non sono noti siti da bibliografia e archivio e non sono state inoltre intercettate evidenze nel corso della ricognizione. Allegato 1, Circolare n. 53 del 22/12/2022 - Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico "Aree a potenziale archeologico basso, nelle quali è altamente improbabile la presenza di stratificazione archeologica o di resti archeologici conservati in situ"


CARTA DEL RISCHIO - SABAP-GR_2023_00050_MP_000020 - area 02

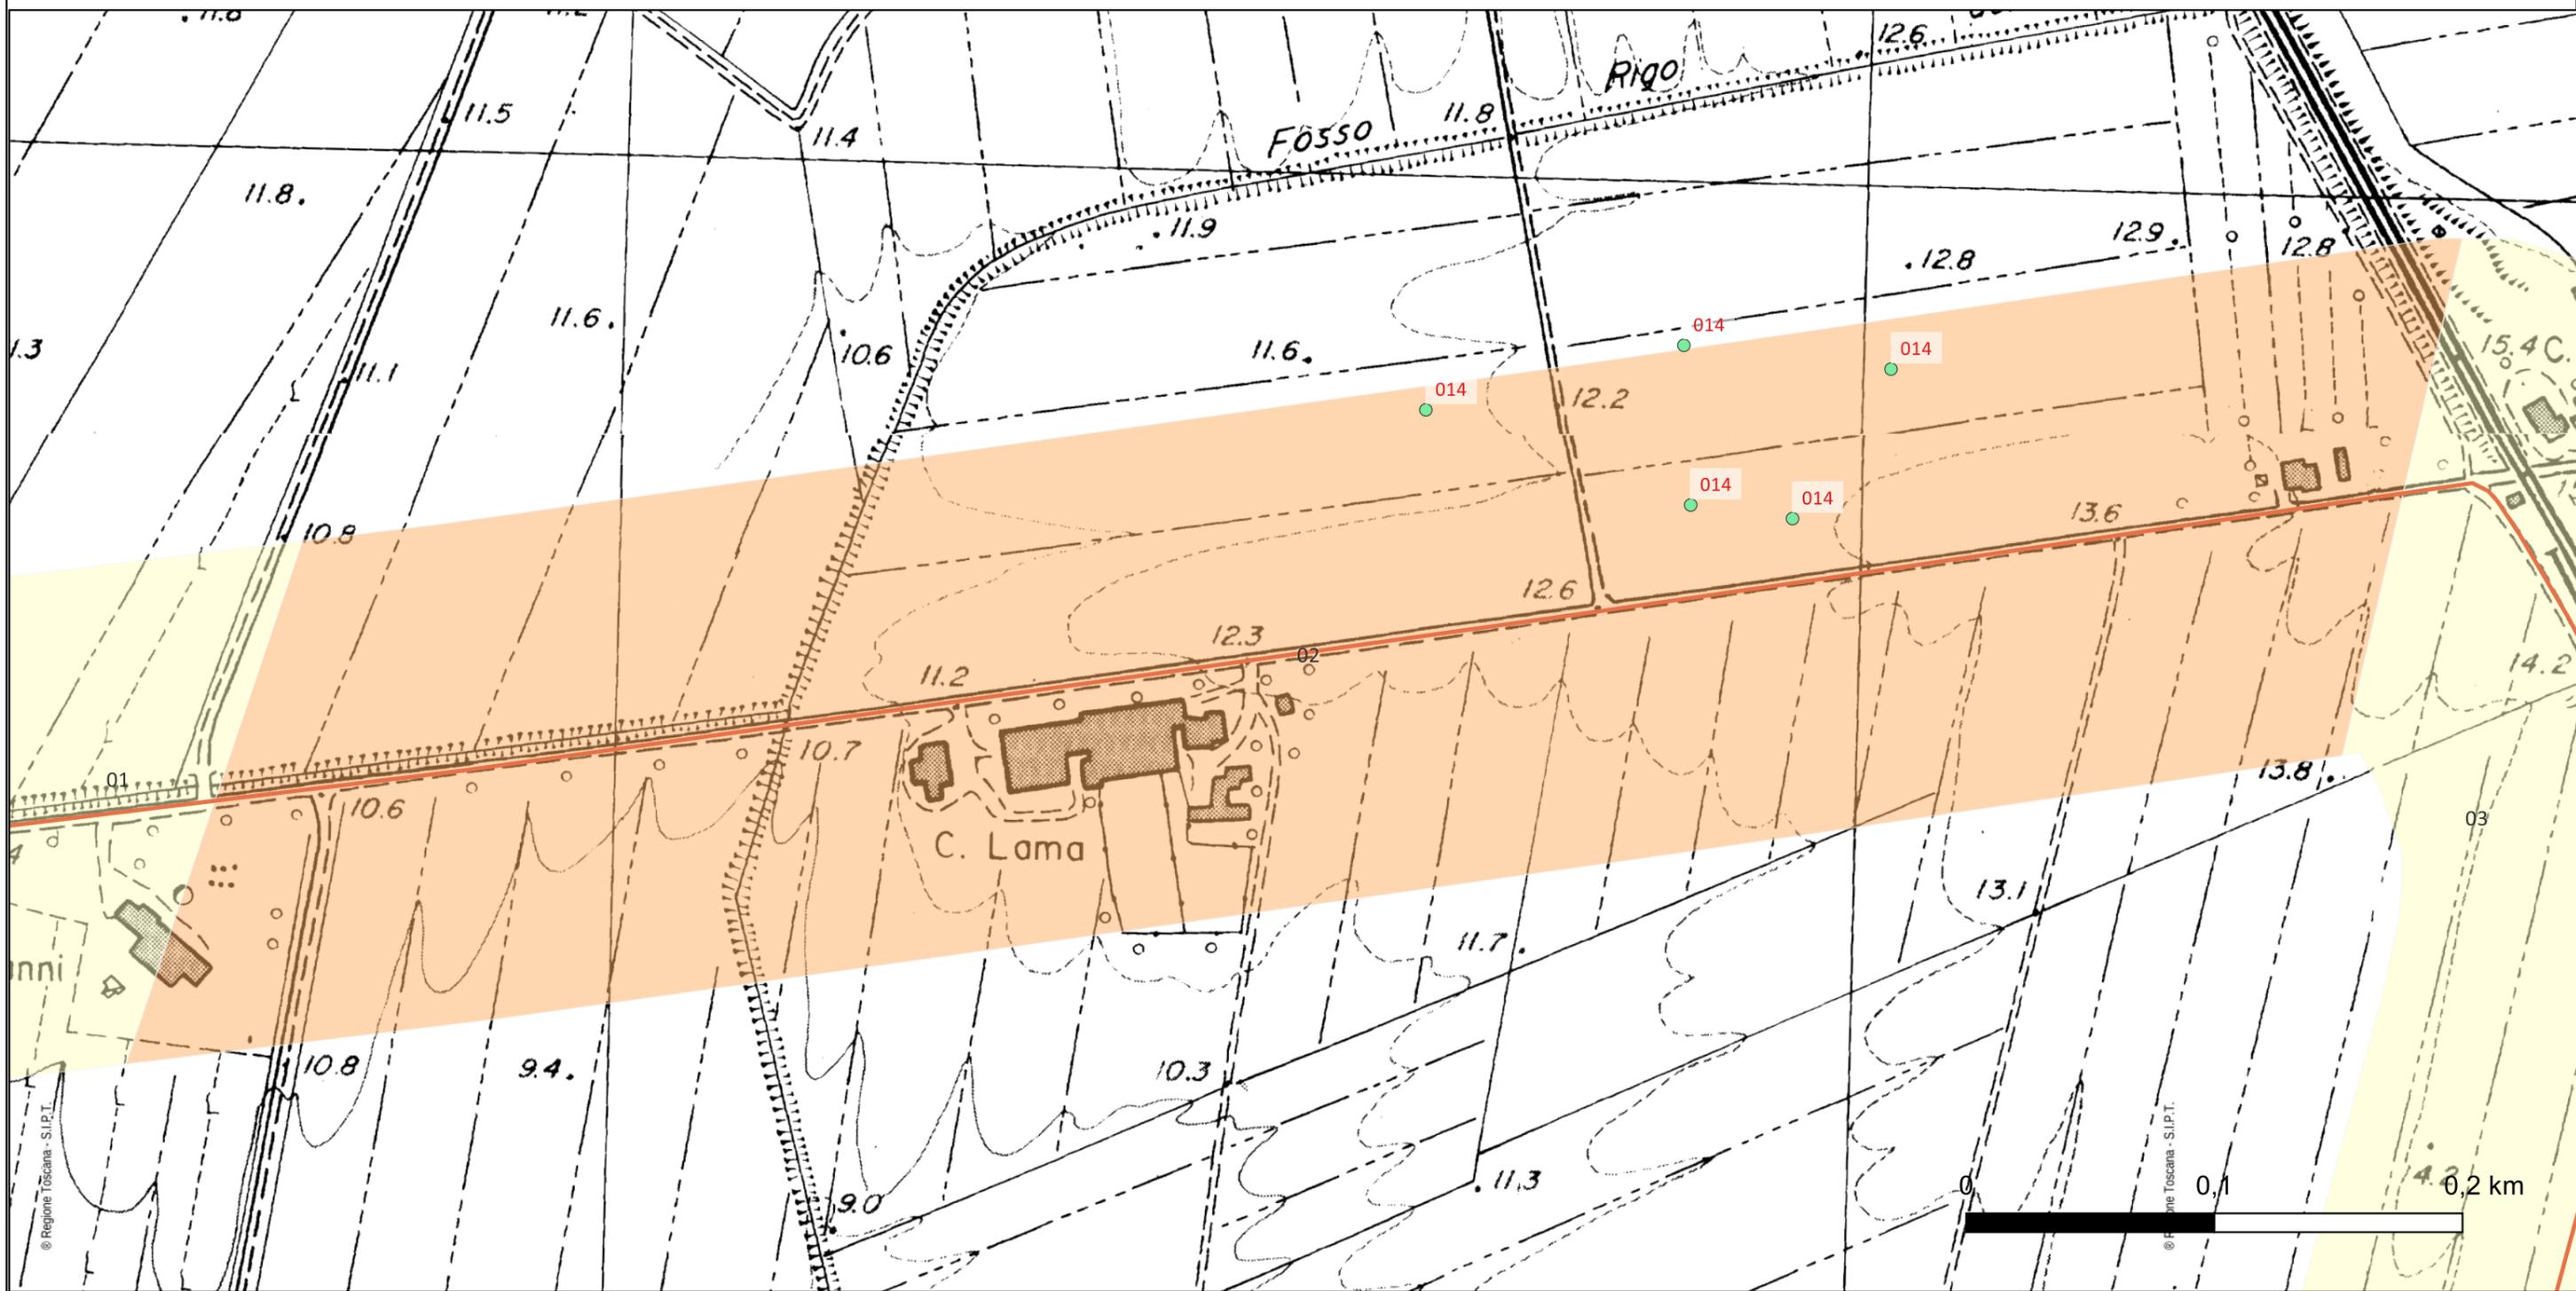

- | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------|
| FV Grosseto | MOSI | ● area di materiale mobile [2] | MOSI_multilinea [1] | wms BENI_CULTURALI_E_DEL_PAESAGGIO | ■ rischio medio |
| ■ G18702A - Grosseto_impianto | MOSI_multipoint [14] | ● ritrovamento sporadico [4] | — Ipotesi viaria [1] | | ■ rischio basso |
| — G18702A - Grosseto_connesione | ● area a uso funerario [2] | ● sito pluristratificato [3] | ■ MOSI_multipolygon [0] | VRD_multipolygon | □ rischio nullo |
| — G18702A - Grosseto_SSE | ● infrastruttura viaria [1] | ● giacimento paleontologico [1] | ■ MOPR [1] | ■ rischio alto | |
| | ● insediamento [1] | | | | |

Riferimento (VRDR)	Rischio - sintesi (VRDS)	Note (VRDN)

CARTA DEL RISCHIO - SABAP-GR_2023_00050_MP_000020 - area 03

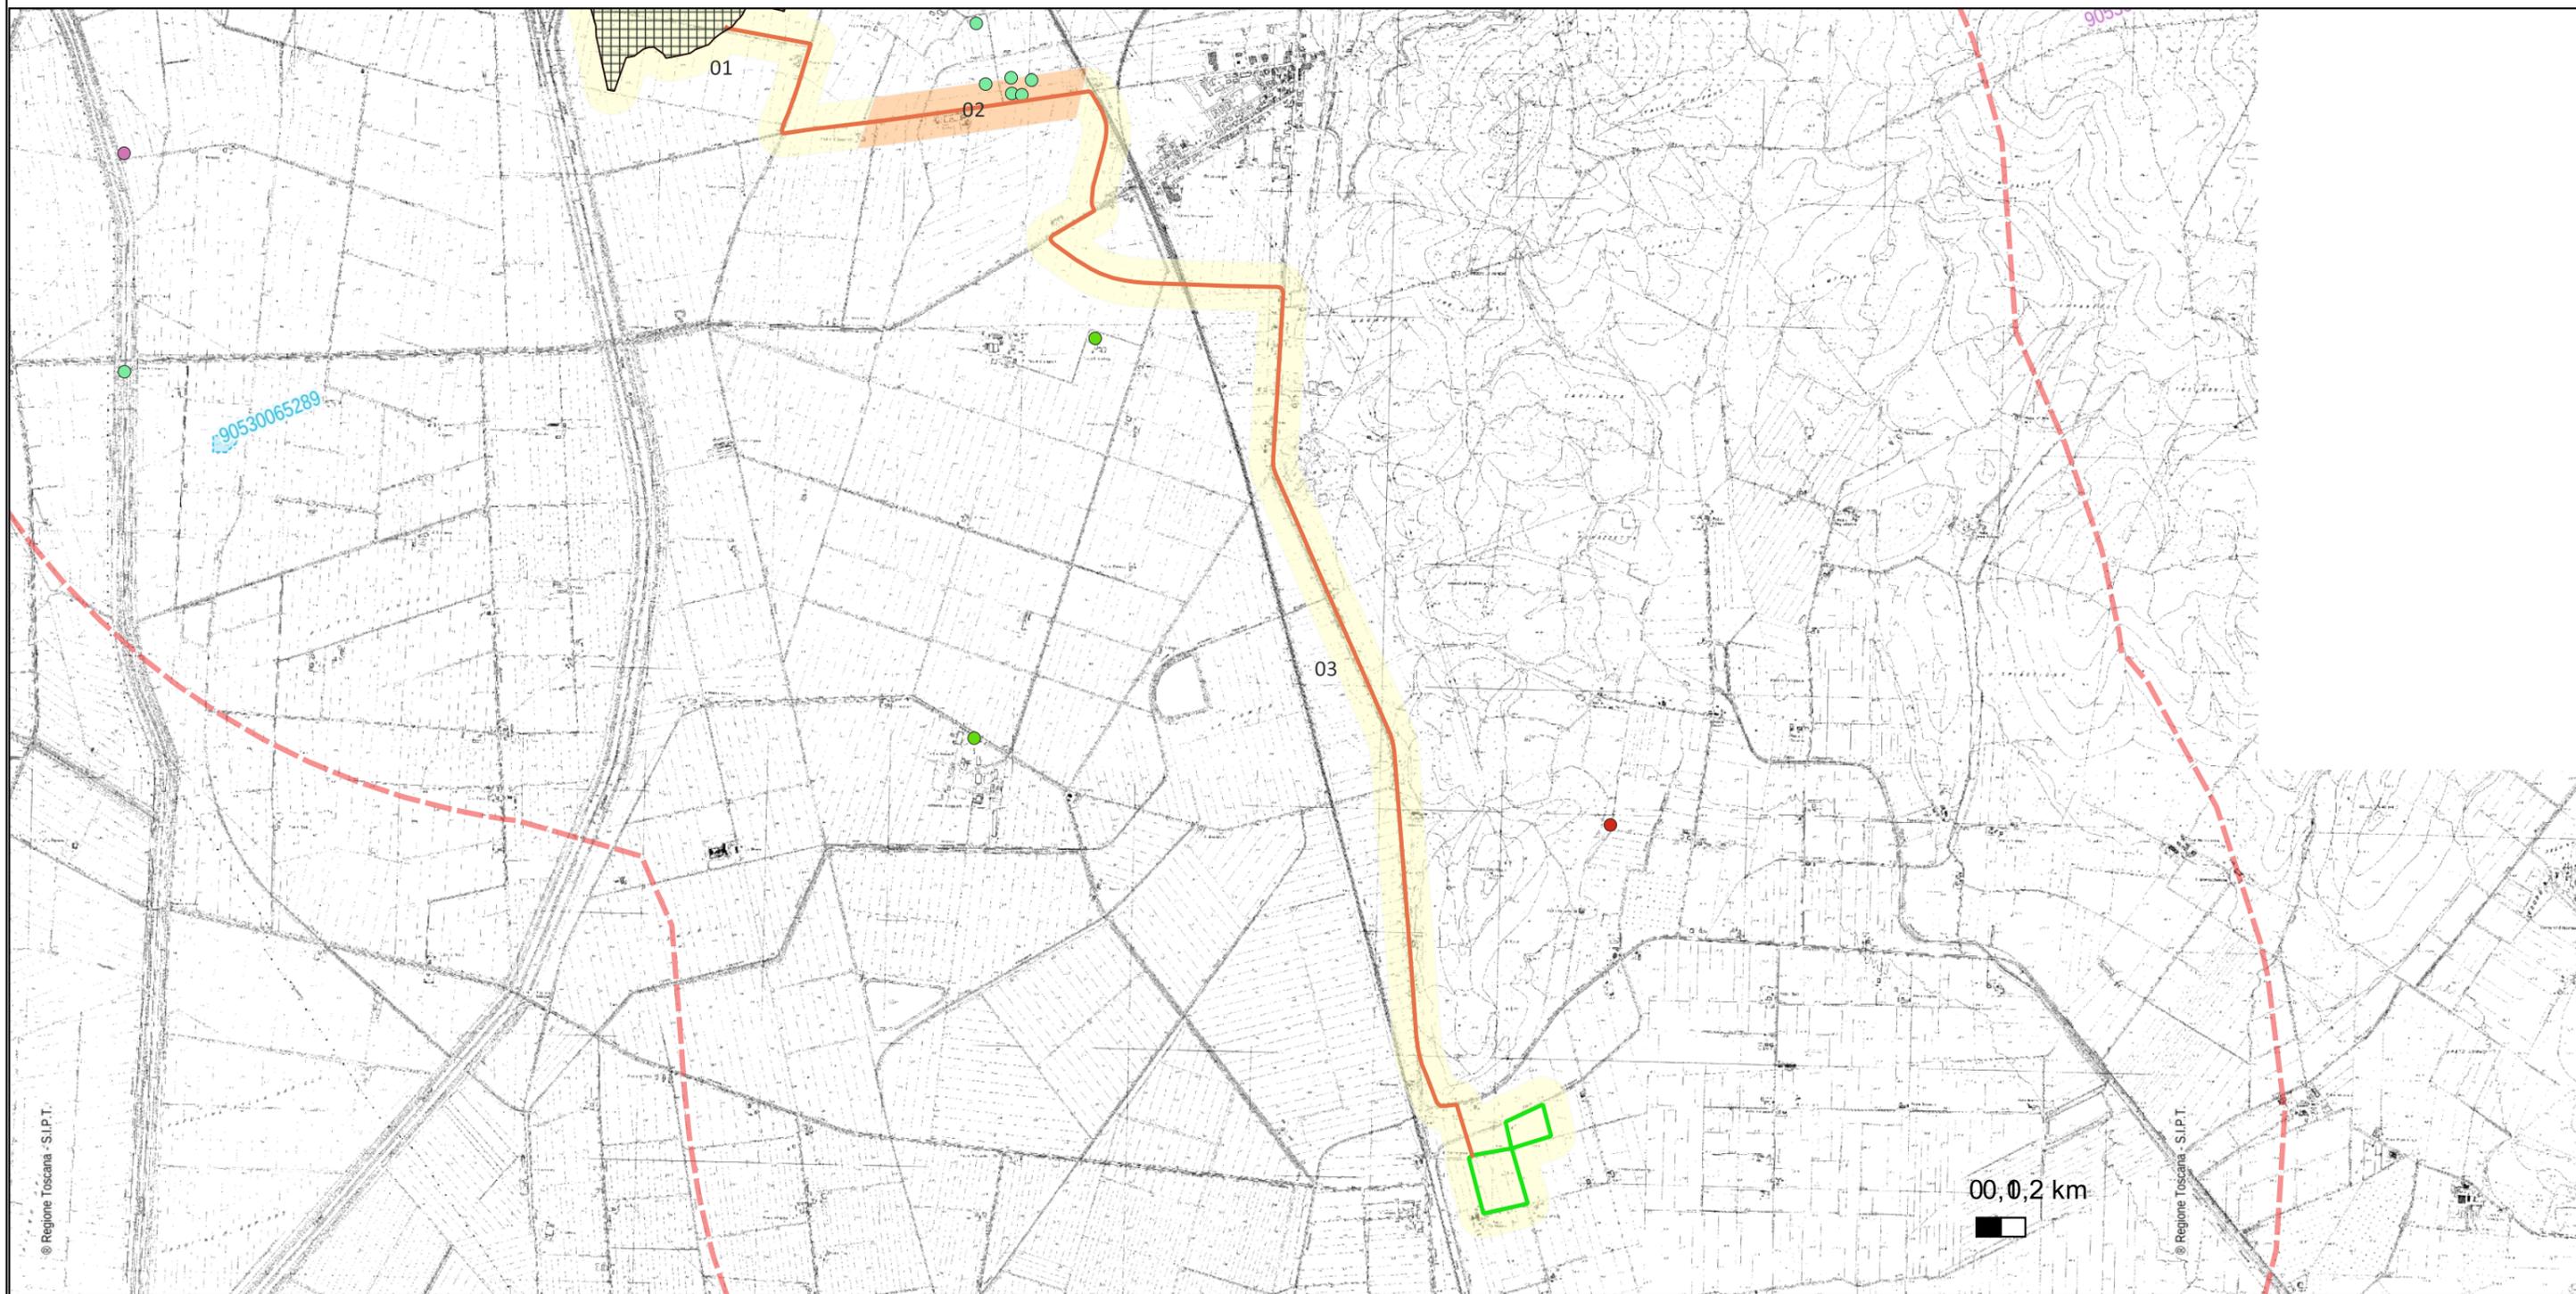

FV Grosseto	MOSI	● area di materiale mobile [2]	MOSI_multilinea [1]	wms BENI_CULTURALI_E_DEL_PAESAGGIO	■ rischio medio
■ G18702A - Grosseto_impianto	MOSI_multipoint [14]	● ritrovamento sporadico [4]	— Ipotesi viaria [1]		■ rischio basso
— G18702A - Grosseto_connesione	● area a uso funerario [2]	● sito pluristratificato [3]	■ MOSI_multipolygon [0]	■ VRD_multipolygon	■ rischio nullo
— G18702A - Grosseto_SSE	● infrastruttura viaria [1]	● giacimento paleontologico [1]	■ MOPR [1]	■ rischio alto	
	● insediamento [1]				

Riferimento (VRDR)	Rischio - sintesi (VRDS)	Note (VRDN)
03	rischio basso	Si esprime un grado di rischio basso per queste le aree del cavidotto e dell'area della stazione elettrica in quanto non sono noti siti da bibliografia e archivio e non sono state inoltre intercettate evidenze nel corso della ricognizione. Allegato 1, Circolare n. 53 del 22/12/2022 - Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico "Aree a potenziale archeologico basso, nelle quali è altamente improbabile la presenza di stratificazione archeologica o di resti archeologici conservati in situ"