

**LEGENDA**

- Aerogeneratore MCXX
- Asse centrale della trincea contenente i cavi a 36 kV
- DPA

**RIFERIMENTO : "MCSA118 Relazione impatto elettromagnetico"**

A scopo cautelativo la DPA è considerata pari a 3 m per tutto il tracciato dei cavi a 36 kV, eccetto che per la sotto-tratta che intercorre tra il BESS e la Stazione Elettrica 132/36 kV, per la quale si è considerata una DPA di 5 m sovrastimata

AUTORIZZAZIONE UNICA EX D. LGS. N. 387/2003



**PROGETTO DEFINITIVO  
PARCO EOLICO EMILIA**

Titolo elaborato:

**CARTA DELLE DPA (DISTANZA DI PRIMA APPROSSIMAZIONE)  
SU ORTOFOTO**

SS	TL	GD	Emissione per Integrazione MASE	20/12/2023	00
REDDATTO	CONTR.	APPROV.	DESCRIZIONE	REVISIONE	DOCUMENTO
				DATA	REV

**PROPONENTE**




**EMILIA PRIME S.R.L.**  
Via G. Garibaldi n.15  
74023 Grottaglie (TA)

**CONSULENZA**



**GE.CO.D'OR S.R.L.**  
Via G. Garibaldi n.15  
74023 Grottaglie (TA)

**PROGETTISTA**  
Ing. Gaetano D'Oronzio  
Via Goito 14 - Colobraro (MT)

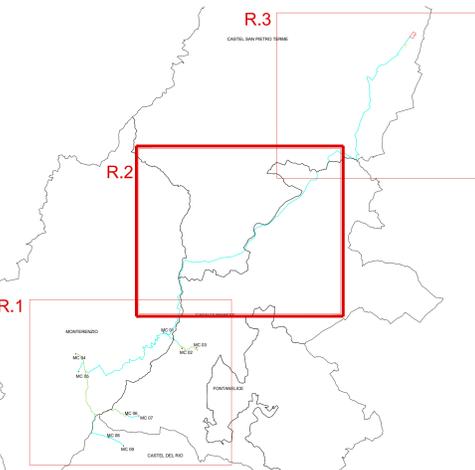

**LEGENDA**

- Aerogeneratore MCXX
- Asse centrale della trincea contenente i cavi a 36 kV
- DPA

RIFERIMENTO : MCSA118 Relazione impatto elettromagnetico

A scopo cautelativo la DPA è considerata pari a 3 m per tutto il tracciato dei cavi a 36 kV, eccetto che per la sotto-tratta che intercorre tra il BESS e la Stazione Elettrica 132/36 kV, per la quale si è considerata una DPA di 5 m sovradimensionata.

AUTORIZZAZIONE UNICA EX D. LGS. N. 387/2003




PROGETTO DEFINITIVO  
PARCO EOLICO EMILIA

Titolo elaborato:  
CARTA DELLE DPA (DISTANZA DI PRIMA APPROSSIMAZIONE)  
SU ORTOFOTO

SS	TL	GD	Descrizione	DATA	REV
			Emissione per Integrazione MASE	20/12/2023	00
REDATTO	CONTR.	APPROV.	DESCRIZIONE REVISIONE DOCUMENTO	DATA	REV

<p><b>PROPONENTE</b></p> <p><b>EMILIA PRIME S.R.L.</b> Via G. Garibaldi n.15 74023 Grottaglie (TA)</p>	<p><b>CONSULENZA</b></p> <p><b>GE.CO.D'OR. S.R.L.</b> Via G. Garibaldi n.15 74023 Grottaglie (TA)</p> <p><b>PROGETTISTA</b> Ing. Gaetano D'Oronzio Via Goito 14 - Colobraro (MT)</p>
--	--

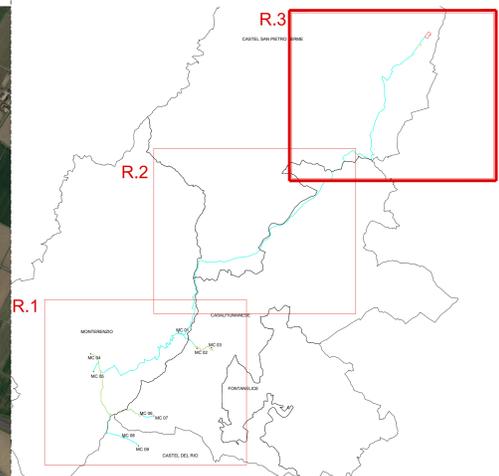

- LEGENDA**
- Aerogeneratore MCXX
  - Asse centrale della trincea contenente i cavi a 36 kV
  - DPA
  - Battery Energy Storage System (BESS)
  - Stazione Elettrica (SE) della RTN Terna 132/36 kV



**RIFERIMENTO : MCSA118 Relazione impatto elettromagnetico**

A scopo cautelativo la DPA è considerata pari a 3 m per tutto il tracciato dei cavi a 36 kV, eccetto che per la sotto-tratta che intercorre tra il BESS e la Stazione Elettrica 132/36 kV, per la quale si è considerata una DPA di 5 m sovradimensionata.

AUTORIZZAZIONE UNICA EX D. LGS. N. 387/2003

**PROGETTO DEFINITIVO  
PARCO EOLICO EMILIA**

Titolo elaborato:  
**CARTA DELLE DPA (DISTANZA DI PRIMA APPROSSIMAZIONE)  
SU ORTOFOTO**

SS	TL	GD	Emissione per Integrazione MASE	20/12/2023	00
REDATTO	CONTR.	APPROV.	DESCRIZIONE REVISIONE DOCUMENTO	DATA	REV

<p><b>PROPONENTE</b></p> <p><b>EMILIA PRIME S.R.L.</b> Via G. Garibaldi n.15 74023 Grottaglie (TA)</p>	<p><b>CONSULENZA</b></p> <p><b>GE.CO.D'OR S.R.L.</b> Via G. Garibaldi n.15 74023 Grottaglie (TA)</p> <p><b>PROGETTISTA</b> Ing. Gaetano D'Oronzio Via Goito 14 - Colobraro (MT)</p>
--	---