

REGIONE MARCHE

Comuni di San Severino Marche e Serrapetrona (MC)

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO
EOLICO DELLA POTENZA DI 36,0 MW
e delle relative opere di connessione alla RTN sito nei comuni di San
Severino Marche, Serrapetrona, Castelraimondo e Camerino (MC)

TITOLO

Relazione di impatto elettromagnetico

PROGETTAZIONE	PROPONENTE	
 SR International S.r.l. C.so Vittorio Emanuele II, 282-284 - 00186 Roma Tel. 06 8079555 - Fax 06 80693106 C.F e P.IVA 13457211004 	 Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l. Viale Castro Pretorio, 122 - 00185 Roma C.F e P.IVA 15604711000	

Revisione	Data	Elaborato	Verificato	Approvato	Descrizione
01	16/01/2024	Bartolazzi	Bartolazzi	F.O. Renewables	Emissione per integrazione MASE
00	15/07/2022	Bartolazzi	Bartolazzi	F.O. Renewables	Relazione previsionale di impatto acustico

N° DOCUMENTO

FLS-SSV-RIE

SCALA

--

FORMATO

A4

INDICE

INDICE DELLE FIGURE.....	2
1. PREMESSA	7
2. OGGETTO DEL DOCUMENTO	7
3. INTRODUZIONE	8
4 I CAMPI ELETTRICI E MAGNETICI	9
5 EFFETTI BIOLOGICI E LIMITI DI ESPOSIZIONE	10
6 RIFERIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI	11
7 DESCRIZIONE DELL' IMPIANTO EOLICO	15
8 POSSIBILI EMISSIONI DERIVANTI DALL'IMPIANTO	16
8.1 AEROGENERATORE	16
8.1.1 GENERAZIONE DI CAMPI MAGNETICI NELL'AEROGENERATORE.....	18
9 CABINA DI RACCOLTA (CR)	19
10 CAVIDOTTI IN MEDIA TENSIONE	20
11 ESPOSIZIONE POST-OPERAM DEL PROGETTO	23
11.1 CAVIDOTTI INTERNI ALL'AREA D'IMPIANTO	23
11.1.1 TIPOLOGIA DEI CAVI IN MT.....	23
FIGURA 7 – SEZIONE TIPO DEL CAVO IN MT - 30KV - ARP1H5(AR)E	25
11.1.2 COLLEGAMENTI ELETTRICI	26
11.1.3 TIPOLOGIA DI SCAVO.....	27
11.1.4 CAMPO B DEI CAVIDOTTI INTERNI	29
11.1.5 CALCOLO DEL VALORE DI INDUZIONE B PER TUTTI I CAVIDOTTI INTERNI AL PARCO32	
11.1.6 TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE DPA.....	42
11.2 CAVIDOTTO ESTERNO DI CONNESSIONE TRA LA CABINA DI RACCOLTA E LA STAZIONE UTENTE DI TRASFORMAZIONE	42
11.2.1 TIPOLOGIA DEI CAVI IN MT.....	42
11.2.1 TIPOLOGIA DI SCAVO.....	42
11.2.2 CALCOLO DEL VALORE DI INDUZIONE B.....	43
11.2.3 RICETTORI PROSSIMI IL CAVIDOTTO DI EVACUAZIONE.....	44
11.2.4 FASCE DI RISPETTO E DPA NEI PRESSI DEI RICETTORI.....	51
11.2.5 POSSIBILI SOLUZIONI PER LA RIDUZIONE DEL CAMPO B.....	54
12 STAZIONE ELETTRICA UTENTE-MT/AT	60
13 CAVO IN AT-132 KV.....	64

▪	TRACCIATO.....	64
▪	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL CAVO IN AT	64
▪	MODALITÀ DI POSA DEL CAVO IN AT	66
13.1	CALCOLO DEL CAMPO B DEL CAVO AT	67
14	NUOVA STAZIONE ELETTRICA DI SMISTAMENTO (SE)	69
15	NUOVI RACCORDI AEREI ALLE LINEE ESISTENTI A 132 KV.....	69
16	CONCLUSIONI	72

INDICE DELLE FIGURE

Figura 1	– Limiti di riferimento di esposizione ai campi magnetici di bassa frequenza secondo ICNIRP e CENELEC, e indicazione della SAE.	11
Figura 2	– Caratteristiche elettriche della turbina Vestas V162-6,0	17
Figura 3	– Caratteristiche del trasformatore aux BT/MT in cabina di raccolta.....	19
Figura 4	– Andamento dell'induzione magnetica B generata da un tratto rettilineo di terna trifase, per diverse configurazioni geometriche della terna stessa.	21
Figura 5	– Andamento del campo B generato da una terna piana trifase percorsa da corrente di 300 A (blu), 600 A (ciano) e 900 A (arancio) e indicazione delle distanze dalla linea necessarie per rientrare nei limiti di legge e nella SAE.....	22
Figura 6	– Sezione tipo del cavo in MT - 30kV - ARP1H5(AR)EX	24
Figura 7	– Sezione tipo del cavo in MT - 30kV - ARP1H5(AR)E	25
Figura 8	– Percorsi dei cavidotti tra i gruppi del parco con la cabina di raccolta.	26
Figura 9	– Sezione di scavo per i cavidotti interrati in MT interni all'area d'impianto	28
Figura 10	– Caratteristiche degli scavi adottati in MT e sezioni dei cavi.....	29
Figura 11	– Layout dell'impianto e ricettori interni all'area d'impianto	30
Figura 12	– Ricettore R1 interno all'area d'impianto e cavidotto di evacuazione (in giallo).....	31
Figura 13	– Campo di induzione magnetica B (μT) generato dal cavidotto in MT interno all'area d'impianto, in relazione ai limiti di esposizione e obiettivo di qualità – sez. n.1 cavo da 95 mmq	33

Figura 14 – Campo di induzione magnetica B (μT) generato dal cavidotto in MT interno all' area d'impianto, in relazione ai limiti di esposizione e obiettivo di qualità – n.2 cavi da 95 e n.1 cavi da 400 mmq	34
Figura 15 – Campo di induzione magnetica B (μT) generato dal cavidotto in MT interno all' area d'impianto, in relazione ai limiti di esposizione e obiettivo di qualità – n.1 cavi da 240 e n.1 da 95 mmq	35
Figura 16 – Campo di induzione magnetica B (μT) generato dal cavidotto in MT interno all' area d'impianto, in relazione ai limiti di esposizione e obiettivo di qualità – n.1 cavi da 400 mmq.....	36
Figura 17 – Campo di induzione magnetica B (μT) generato dal cavidotto in MT interno all' area d'impianto, in relazione ai limiti di esposizione e obiettivo di qualità – n.1 cavi da 240 mmq.....	37
Figura 18 – Campo di induzione magnetica B (μT) generato dal cavidotto in MT interno all' area d'impianto, in relazione ai limiti di esposizione e obiettivo di qualità – n.2 cavi da 95 mmq.....	38
Figura 19 – Campo di induzione magnetica B (μT) generato dal cavidotto in MT interno all' area d'impianto, in relazione ai limiti di esposizione e obiettivo di qualità – n.2 cavi da 95 e 185 mmq	40
Figura 20 – Campo di induzione magnetica B (μT) generato dal cavidotto in MT interno all' area d'impianto, in relazione ai limiti di esposizione e obiettivo di qualità – n.2 cavi da 240 e 185 mmq	41
Figura 21: Campo di induzione magnetica B (μT) generato dal cavidotto di evacuazione MT del progetto eolico in relazione ai limiti di esposizione e obiettivo di qualità	43
Figura 22 – Posizione dei ricettori potenzialmente sensibili lungo il percorso del cavidotto di evacuazione.....	45
Figura 23 – Fasce di rispetto del cavidotto di evacuazione nei pressi dei ricettori R7	51
Figura 24 – Fasce di rispetto del cavidotto di evacuazione nei pressi del ricettore R8	52
Figura 25 – Fasce di rispetto del cavidotto di evacuazione nei pressi del ricettore R9	52
Figura 26 – Fasce di rispetto del cavidotto di evacuazione nei pressi del ricettore R10	53
Figura 27 – Fasce di rispetto del cavidotto di evacuazione nei pressi del ricettore R11	53
Figura 28 – Fasce di rispetto del cavidotto di evacuazione nei pressi del ricettore R12	54

Figura 29 – Andamento del campo B generato dal cavidotto di evacuazione ad una profondità di circa 1,7 m	55
Figura 30 – Andamento del campo B generato dal cavidotto di evacuazione ad una profondità di circa 2,2 m	56
Figura 31 – Andamento del fattore di schermatura con la distanza dal cavidotto	58
Figura 32 – Campo di induzione magnetica B (μT) generato dal cavidotto di evacuazione MT con i valori della corrente massima prodotta dalle turbine in relazione ai limiti di esposizione e obiettivo di qualità	59
Figura 33 – Campo di induzione magnetica B (μT) generato dalle sbarre AT in relazione ai limiti di esposizione e obiettivo di qualità	61
Figura 34 – Inquadramento su mappa ortofoto della stazione utente di trasformazione MT/AT 30/132 kV – in rosso la fascia di rispetto con $B > 3 \mu\text{T}$	63
Figura 35 – Caratteristiche tecniche del cavo in AT a 132 kV	65
Figura 36 – Specifiche tecniche del cavo in AT a 132 kV	66
Figura 37 – Sezioni tipiche di scavo e di posa per il cavo in AT kV	67
Figura 38 – Campo di induzione magnetica B (μT) generato dal cavidotto in AT in relazione ai limiti di esposizione e obiettivo di qualità	68
Figura 39 – Campo di induzione magnetica B (μT) generato dalle linee aeree ad 1 m dal suolo – $I=1135 \text{ A}$	69
Figura 40 – Campo di induzione magnetica B (μT) generato dalle linee aeree ad altezza conduttori – $I=1135 \text{ A}$	70
Figura 41 – Configurazione dei tralicci e linee aeree	71

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 – Limiti della normativa italiana sull'esposizione a campi elettromagnetici a 50 Hz, indicati nel DPCM dell'8 Luglio 2003.....	13
Tabella 2 – Induzione magnetica B generata da comuni elettrodomestici a 50 Hz.....	14
Tabella 3 – Dimensione degli scavi in MT interni ed esterni al parco eolico	27
Tabella 4 – Distanze dei ricettori vicini all' area d'impianto con i cavidotti MT.....	30
Tabella 5 – Valori del campo B in relazione alla variazione della distanza dalla proiezione ortogonale del cavo sull'asse stradale - n.1 cavo da 95 mmq	33
Tabella 6 – Valori del campo B in relazione alla variazione della distanza dalla proiezione ortogonale del cavo sull'asse stradale - n.2 cavi da 95 e n.1 cavi da 400 mmq	34
Tabella 7 – Valori del campo B in relazione alla variazione della distanza dalla proiezione ortogonale del cavo sull'asse stradale – n.1 cavi da 240 e n.1 da 95 mmq	35
Tabella 8 – Valori del campo B in relazione alla variazione della distanza dalla proiezione ortogonale del cavo sull'asse stradale – n.1 cavo da 400 mmq	36
Tabella 9 – Valori del campo B in relazione alla variazione della distanza dalla proiezione ortogonale del cavo sull'asse stradale - n.1 cavi da 240 mmq	37
Tabella 10 – Valori del campo B in relazione alla variazione della distanza dalla proiezione ortogonale del cavo sull'asse stradale - n.2 cavi da 95 mmq	39
Tabella 11 – Valori del campo B in relazione alla variazione della distanza dalla proiezione ortogonale del cavo sull'asse stradale - n.2 cavi da 95 e 185 mmq	40
Tabella 12 – Valori del campo B in relazione alla variazione della distanza dalla proiezione ortogonale del cavo sull'asse stradale - n.2 cavi da 240 e 185 mmq	41
Tabella 13 – Valori delle DPA per i cavidotti interni all' impianto eolico	42
Tabella 14 – Valori del campo B in relazione alla variazione della distanza dalla proiezione ortogonale del cavo sull'asse stradale, per i ricettori esterni all'impianto.....	44
Tabella 15 – Distanze tra i ricettori potenzialmente sensibili con la strada in cui verrà interrato il cavidotto di evacuazione e valori di B corrispondenti	50
Tabella 16 – Valori del campo B al variare della distanza dal cavidotto ad una profondità di circa 1,7 m	56
Tabella 17 – Valori del campo B al variare della distanza dal cavidotto sul tratto stradale ad una profondità di circa 2,2 m	57

Tabella 18 – Valori del campo B in relazione alla variazione della distanza dalla proiezione ortogonale del cavo sull'asse stradale, per i ricettori esterni all'impianto 60

Tabella 19 – Valori del campo B sulle sbarre in AT in relazione alla variazione della distanza dalla proiezione ortogonale sul terreno 62

Tabella 20 – Valori del campo B in relazione alla variazione della distanza dalla proiezione ortogonale del cavo AT sull'asse stradale 68

1. PREMESSA

Il presente progetto ha come obiettivo la realizzazione di una centrale per la produzione di energia da fonte rinnovabile tramite l'impiego di tecnologia eolica. La realizzazione dell'opera prevede l'installazione di n.7 aerogeneratori, modello tipo Vestas V162-6,0, della potenza unitaria di 5,14 MW per una potenza totale di 36,0 MW e delle opere di connessione alla nuova Stazione Elettrica (SE) di smistamento della RTN a 132 kV, da inserire in entra - esce alla linea a 132 kV RTN "Valcimarra - Camerino", previa realizzazione degli interventi previsti nell'area di cui al Piano di Sviluppo di Terna (421-P). Tuttavia non si esclude la possibilità di ricorrere ad alcune varianti progettuali per incrementare la produttività dell'impianto, anche in funzione dei futuri sviluppi di mercato.

Soggetto Responsabile del parco eolico denominato "Energia Monte San Pacifico" è la società Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l. che ha come attività principali lo sviluppo, la progettazione, l'installazione, la commercializzazione, la gestione e la vendita di energia elettrica generata da fonti rinnovabili. La società ha sede a Roma, in Viale Castro Pretorio n. 122 - CAP 00185, C.F. e P.IVA 15604711000.

SR International S.r.l. è una società di consulenza e progettazione operante nel settore delle fonti di energia rinnovabili, in particolare solare ed eolica. Per la realizzazione del progetto in esame essa funge da soggetto di riferimento per il supporto tecnico-progettuale.

L'impianto in progetto comporta un significativo contributo alla produzione di energia rinnovabile; l'energia prodotta sarà immessa nella Rete di Trasmissione Nazionale di proprietà della società Terna S.p.A.

2. OGGETTO DEL DOCUMENTO

Il presente documento ha lo scopo di descrivere i possibili campi elettromagnetici generati dall'impianto eolico da realizzare nei territori comunali di San Severino Marche e Serrapetrona, nella regione Marche, in provincia di Macerata, prendendo in considerazione tutti gli elementi che potrebbero esserne una fonte. In particolare, si porrà maggiore attenzione alle linee elettriche in cavo interrato:

- in MT a 30 kV, interne al campo eolico, che collegano gli aerogeneratori tra di loro ed infine con la cabina di raccolta (CR);
- in MT a 30 kV, esterno all'area d'impianto, che collega la cabina di raccolta con la stazione utente di trasformazione MT/AT (SEU), che si svilupperà nei territori comunali di Serrapetrona, Castelraimondo e Camerino (MC), denominato cavidotto di evacuazione;
- in AT a 132 kV, che collegherà la stazione di trasformazione con la nuova Stazione di Smistamento (SE) a 132 kV, da inserire in entra - esce sulla linea a 132 kV RTN "Valcimarra - Camerino" esistente.

ed ai raccordi aerei a 132 kV tra:

- la nuova SE e la linea esistente "Valcimarra - Camerino";

Verrà inoltre realizzato un nuovo collegamento, denominato by-pass, sulla linea "Valcimarra - Cappuccini", la cui finalità è quella di permettere la costruzione delle stazioni e garantire il funzionamento della linea stessa.

Si rimanda alla Relazione tecnica degli impianti elettrici FLS-SSV-RTI per l'esposizione dettagliata delle caratteristiche tecniche ed elettriche dei cavidotti di connessione dell'impianto eolico in oggetto.

3. INTRODUZIONE

Lo sviluppo economico di un paese è strettamente collegato ai consumi e alla disponibilità di energia, la cui fonte primaria oggi è il petrolio.

I combustibili fossili però, oltre al fatto che vengono consumati con una velocità milioni di volte superiore a quella con la quale si sono accumulati naturalmente, essendo quindi destinati ad una progressiva rarefazione, sono anche i principali responsabili del degrado dell'ambiente, con gravi conseguenze sulla salute dell'uomo, sulla flora, sulla fauna e sul patrimonio artistico.

Di recente la Commissione Europea ha proposto gli obiettivi di riduzione delle emissioni atmosferiche da raggiungere entro il 2030. Gli obiettivi devono essere raggiunti per mantenere il proposito di riduzione delle emissioni di gas-serra a livello europeo di almeno 80% entro il 2050 rispetto al 1990. Il 14 luglio del 2021, la Commissione europea ha adottato il pacchetto climatico "Fit for 55", che propone le proposte legislative per raggiungere entro il 2030 gli obiettivi del Green Deal. In particolare, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 55% rispetto ai livelli del 1990, con l'obiettivo di arrivare alla "carbon neutrality" per il 2050. L'obiettivo del 55% è estremamente ambizioso. Per fare una comparazione, dal 1990 al 2020 le emissioni nell'Unione europea si sono ridotte del 20%. Il Green Deal intende ridurre le emissioni dal 20 al 55% in meno di dieci anni.

Alla produzione e al trasporto di energia elettrica, siano essi basati su fonti tradizionali fossili sia su fonti rinnovabili, si associano delle emissioni elettromagnetiche, dovute in massima parte alla corrente elettrica che scorre nei cavidotti aerei e/o interrati. Nella progettazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica risulta dunque necessario assicurarsi che da tali opere non scaturiscano situazioni possibilmente dannose per la popolazione legate all'esposizione di tali campi elettromagnetici. L'interazione tra campi elettromagnetici e sistemi biologici è governata in generale dalle equazioni di Maxwell, che descrivono la propagazione, riflessione e assorbimento dei campi elettromagnetici in tutti i mezzi, tra cui anche i tessuti biologici. In particolare, lo studio di possibili effetti legati all'esposizione a campi elettromagnetici è affrontato da una disciplina scientifica che prende il nome di bio-elettromagnetismo, che in sintesi è basata sull'analisi di due aspetti:

- **Dosimetria:** valutazione quantitativa del campo elettromagnetico a cui è esposto un soggetto in presenza di una data sorgente elettromagnetica.
- **Effetti biologici:** valutazione di possibili effetti biologici legati all'esposizione a una certa dose di campo.

Quest'ultimi possono essere sia dannosi che positivi (nel caso di applicazioni biomedicali) e sono strettamente legati alle caratteristiche dei campi elettromagnetici cui si è esposti ovvero frequenza, intensità, polarizzazione e forma d'onda.

Il parametro di maggior interesse è la frequenza, poiché campi a bassa frequenza agiscono sui sistemi biologici secondo meccanismi sostanzialmente diversi da quelli ad alta frequenza. Nel caso della bassa frequenza, come quello di elettrodotti a 50 Hz quali quello in esame, è possibile dimostrare che campi elettrici e magnetici sono sostanzialmente indipendenti (o disaccoppiati), per cui possono essere trattati separatamente.

4 I CAMPI ELETTRICI E MAGNETICI

Il **campo elettrico** è legato in maniera direttamente proporzionale alla tensione della sorgente; esso si attenua, allontanandosi da un elettrodotto, come l'inverso della distanza dai conduttori. Dal momento che i valori efficaci delle tensioni di linea variano debolmente con le correnti che le attraversano, l'intensità del campo elettrico può considerarsi, in prima approssimazione, costante. La presenza di alberi, oggetti conduttori o edifici in prossimità delle linee riduce l'intensità del campo elettrico, e in particolare all'interno degli edifici, si possono misurare intensità di campo fino a 10 (anche 100) volte inferiori a quelle rilevabili all'esterno.

L'intensità maggiore del campo elettrico in elettrodotti aerei si misura generalmente al centro della campata, ossia nel punto in cui i cavi si trovano alla minore distanza dal suolo. L'andamento e il valore massimo delle intensità dei campi dipenderanno anche dalla disposizione e dalle distanze tra i conduttori della linea. Nel caso di **elettrodotti interrati**, il campo elettrico è ridotto dai rivestimenti dei cavi e soprattutto dall'interramento, tanto che già a brevissima distanza dal cavo il campo è sostanzialmente trascurabile. Si pensi infatti che date le caratteristiche dielettriche del terreno, il piano di terra costituisce un riferimento elettrico equipotenziale, a potenziale nullo. Per tale motivo, il campo elettrico non è generalmente di interesse per la valutazione di effetti biologici legati alla presenza di elettrodotti in bassa frequenza, e le normative che fissano i limiti di esposizione a bassa frequenza sono incentrate sul campo magnetico.

Il **campo magnetico** generato dalla corrente che scorre in un elettrodotto è invece la grandezza di maggiore interesse per la valutazione di possibili effetti biologici. Infatti, si presenta come un'onda di bassa impedenza, quindi in grado di penetrare facilmente all'interno della quasi totalità dei materiali (solo quelli ferromagnetici possono ostacolarla). L'interazione con i tessuti organici si esplica prevalentemente con la generazione di correnti indotte dalle variazioni del campo magnetico nel tessuto stesso. Quando tali correnti sono superiori a determinate soglie, possono indurre degli effetti acuti dannosi.

Le grandezze che determinano l'intensità del campo magnetico indotto da un elettrodotto sono principalmente le seguenti:

- 1) *Intensità delle sorgenti (correnti di linea);*
- 2) *Distanza dalle sorgenti (conduttori);*
- 3) *Disposizione e distanza tra sorgenti (distanza mutua tra i conduttori di fase);*
- 4) *Presenza di sorgenti compensatrici;*
- 5) *Suddivisione delle sorgenti (terne multiple).*

I metodi di controllo del campo magnetico si basano principalmente sulla riduzione della distanza tra le fasi, sull'installazione di circuiti addizionali (spire) nei quali circolano correnti di schermo, sull'utilizzazione di circuiti in doppia terna a fasi incrociate e sull'utilizzazione di

linee interrato. Campi a bassa frequenza sono emessi anche da alcuni strumenti elettromedicali e dalle apparecchiature domestiche o industriali alimentate da energia elettrica.

5 EFFETTI BIOLOGICI E LIMITI DI ESPOSIZIONE

Si è precedentemente anticipato che gli effetti biologici indotti dall'esposizione a campi elettromagnetici sono legati a meccanismi di accoppiamento sostanzialmente diversi a seconda che i campi siano ad alta o bassa frequenza.

Ad **alta frequenza** (telefonia cellulare, emissioni radiotelevisive ecc.), il meccanismo di interazione di base è quello dell'orientamento dei dipoli che costituiscono un tessuto secondo le polarità del campo, che oscillano ad alta frequenza: ciò induce una dissipazione di energia che viene assorbita dal tessuto, riscaldandolo. Tale riscaldamento, oltre una certa soglia, comporta degli effetti dannosi sul tessuto stesso fino anche alla morte cellulare per esposizioni acute. La grandezza di interesse con cui caratterizzare l'esposizione ad alta frequenza è la **Specific Absorbition Rate** (SAR) [W/Kg], che rappresenta l'energia per unità di tempo e di massa assorbita dal tessuto. Numerosi studi sperimentali condotti nell'ultimo ventennio hanno permesso l'individuazione dei livelli di SAR responsabili di effetti dannosi. Sulla base di tali livelli si sono quindi definiti dei limiti di esposizione, cui fanno riferimento le normative nazionali ed internazionali. Non si approfondiranno ulteriormente tali aspetti, concentrando l'attenzione sulla bassa frequenza, che include il caso degli elettrodotti.

A **bassa frequenza**, l'interazione con i tessuti organici si esplica prevalentemente con la generazione di **correnti indotte** dalle variazioni nel tempo del campo magnetico.

Tali correnti sono la principale conseguenza dell'esposizione e la loro intensità J è definita mediante la seguente espressione:

$$J \approx \pi \frac{L}{2} \sigma f B$$

in cui L e σ sono rispettivamente la dimensione caratteristica e la conducibilità del tessuto, f e B sono la frequenza e l'intensità dell'induzione magnetica indotta dall'esposizione nel tessuto biologico. Studi sperimentali hanno messo in evidenza l'esistenza di livelli di correnti indotte alle quali si manifestano effetti biologici dannosi. Questi ultimi partono dalla stimolazione nervosa e la contrazione neuro-muscolare, fino alla fibrillazione ventricolare e la folgorazione per esposizioni acute.

Sulla base dei livelli sperimentalmente individuati si definiscono quindi dei limiti di base di esposizione e, con opportuni coefficienti di sicurezza (10 o 50) si definiscono i livelli di riferimento per la normativa di protezione dai campi elettromagnetici. Allo stato dell'arte l'istituzione più autorevole per la revisione degli studi di ricerca e la definizione dei limiti è costituito dalla International Commission on Non Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), che gode del riconoscimento ufficiale dell'OMS e della IARC (International Agency for Research on Cancer). La definizione dei limiti di base secondo la guida ICNIRP (1998) si basa solo sugli effetti biologici della cui pericolosità per la salute si abbia una accertata evidenza scientifica.

È possibile differenziare due tipi di rischi:

- Il rischio da esposizione (anche istantanea) a livelli elevati, per i quali sono noti gli effetti avversi da un punto di vista medico (effetti acuti).
- Il rischio da esposizione prolungata a livelli inferiori, per i quali non è ancora possibile trarre conclusioni definitive.

Per quanto riguarda gli effetti cancerogeni, allo stato dell'arte non c'è evidenza sperimentale della loro esistenza, anche se alcuni studi epidemiologici evidenziano una correlazione statistica tra i casi di leucemia infantile e la vicinanza agli elettrodotti che trasportano elevate correnti e valori di induzione magnetica superiori a $0.2 \mu\text{T}$. La IARC ha invece deciso di classificare l'esposizione ambientale a campi magnetici ELF come possibilmente cancerogena con riferimento alla leucemia infantile.

In **Figura 1** si riassumono i valori di induzione magnetica individuati come limiti di riferimento per le normative secondo l'ICNIRP e il CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization). Si riporta anche la soglia di attenzione epidemiologica (SAE), relativa a possibili correlazioni epidemiologiche con casi di leucemia infantile.

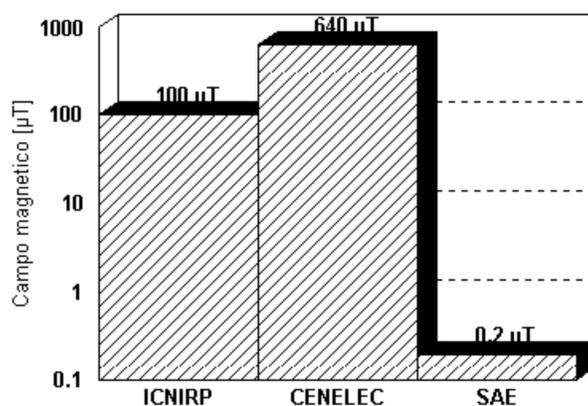


Figura 1 – Limiti di riferimento di esposizione ai campi magnetici di bassa frequenza secondo ICNIRP e CENELEC, e indicazione della SAE.

Riassumendo dunque, l'ICNIRP prescrive come limite di riferimento per l'esposizione a campi elettromagnetici di bassa frequenza il valore di induzione magnetica B pari a $100 \mu\text{T}$, mentre il CENELEC considera un valore più elevato, pari a $640 \mu\text{T}$.

6 RIFERIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI

Numerosi paesi come ad esempio la Germania adottano come limiti di legge relativi all'esposizione ai campi elettromagnetici i livelli di riferimento individuati dalla commissione ICNIRP.

L'Italia anche in seguito a pressioni mediatiche ha provveduto a emanare norme via via più restrittive in materia di protezione dai campi elettromagnetici, anche in assenza di studi sperimentali che suggeriscano tale direzione. Attualmente, l'esposizione ai campi elettromagnetici è regolamentata dalla Legge quadro 22/02/2001, n. 36, "Legge quadro sulla

protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", pubblicata sulla G.U. 7 marzo 2001, n.55, che stabilisce il quadro normativo per gli impianti esistenti e per quelli futuri. Tale quadro ha fissato i criteri e il contesto di riferimento per l'esposizione ai campi elettromagnetici ed è stata seguita nel 2003 da decreti attuativi che indicano i valori limite da rispettare. Dall'articolo 3 della Legge suddetta si riportano le definizioni delle grandezze di interesse per la caratterizzazione dell'esposizione a campi elettromagnetici:

- a) **esposizione**: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;
- b) **limite di esposizione**: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);
- c) **valore di attenzione**: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c). Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge;
- d) **obiettivi di qualità** sono:
 - 1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall'articolo 8;
 - 2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ai fini della progressiva miticizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;
- e) **elettrodotti**: è l'insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione;
- f) **esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici**: è ogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- g) **esposizione della popolazione**: è ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ad eccezione dell'esposizione di cui alla lettera f) e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici.

Successivamente due D.P.C.M. dell'8 luglio 2003 hanno fissato i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione. I due decreti disciplinano separatamente le basse (elettrodotti) e le alte frequenze (impianti radiotelevisivi, stazioni radio base, ponti radio). In particolare, si riportano di seguito gli articoli 3 e 4, in cui sono presenti i valori limite per elettrodotti esistenti (art. 3) e per la progettazione di nuovi elettrodotti (art. 4).

Articolo 3

Limiti di esposizione e valori di attenzione

- 1) Nel caso di esposizione a campi elettrici e magnetici alla frequenza di 50 Hz generati da elettrodotti, non deve essere superato il limite di esposizione di **100 μ T** per

l'induzione magnetica e quello di 5 kV/m per il campo elettrico, intesi come valori efficaci.

- 2) A titolo di misura cautelativa per la protezione da possibili effetti a lungo termine, eventualmente connessi con l'esposizione ai campi magnetici generati alla frequenza di rete (50 Hz), nelle aree gioco per l'infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, si assume per l'induzione magnetica il valore di attenzione di **10 μT** , da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.

Articolo 4 **Obiettivi di qualità**

Nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore e nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz, è fissato l'obiettivo di qualità di **3 μT** per il valore dell'induzione magnetica, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio. Riassumendo dunque i limiti di legge in vigore in Italia relativi all'esposizione a campi elettromagnetici alla frequenza di 50 Hz sono quelli riportati in **Tabella 1**.

Campi a 50 Hz

	Campo Elettrico [kV/m]	Campo Magnetico [μT]
Lim. di esp.	5	100
Valori di att.	-	10
Ob. di qual.	-	3

Tabella 1 – Limiti della normativa italiana sull'esposizione a campi elettromagnetici a 50 Hz, indicati nel DPCM dell'8 Luglio 2003.

A titolo esemplificativo si riportano in **Tabella 2** i livelli di induzione magnetica generati da comuni elettrodomestici alimentati dalla rete elettrica a 50 Hz. Si noti che in prossimità degli stessi si raggiungono valori ben superiori ai limiti di legge, anche se l'uso di tali strumenti non comporta tipicamente esposizione di tipo prolungato.

Fonte	Induzione magnetica μ T	
	vicino	30 cm
Apriscatole	2000	16
Asciugacapelli	2500	7
Aspirapolvere	800	20
Coperta elettrica	30	-
Ferro da stiro	30	0.4
Forno elettrico	1000	20
Frullatore	700	10
HiFi	5	5
Lampada 325 W	2500	-
Lampada alogena	12	12
Lampada a incandescenza	400	4
Caffettiera elettrica	2.5	0.15
Monitor computer	0.25	0.25
Radiosveglia	5	5
Rasoio elettrico	1500	9
Saldatore	800	20
Sega elettrica	1000	25
Trapano	800	16
TV color	500	4
Ventilatore	180	40

Tabella 2 – Induzione magnetica B generata da comuni elettrodomestici a 50 Hz.

Successivamente, in esecuzione della Legge 36/2001 e del suddetto il D.P.C.M. 08/07/2003, è stato emanato il D.M. ATTM del 29/05/2008, che ha definito i criteri e la metodologia per la determinazione delle fasce di rispetto, introducendo inoltre il criterio della "distanza di prima approssimazione (DPA)" e delle connesse "aree o corridoi di prima approssimazione".



In particolare, si ricorda che con esso sono state date le seguenti definizioni:

- portata in corrente in servizio normale: è la corrente che può essere sopportata da un conduttore per il 100% del tempo con limiti accettabili del rischio di scarica sugli oggetti mobili e sulle opere attraversate e dell'invecchiamento;
- portata di corrente in regime permanente: massimo valore della corrente che, in regime permanente e in condizioni specificate, il conduttore può trasmettere senza che la sua temperatura superi un valore specificato (secondo CEI 11-17 par. 1.2.05);
- fascia di rispetto: è lo spazio circostante un elettrodotto, che comprende tutti i punti, al di sopra e al di sotto del livello del suolo, caratterizzati da un'induzione magnetica di intensità maggiore o uguale all'obiettivo di qualità;
- distanza di prima approssimazione (DPA): per le linee è la distanza, in pianta sul livello del suolo; dalla proiezione del centro linea che garantisce che ogni punto la cui proiezione al suolo disti dalla proiezione del centro linea più di Dpa si trovi all'esterno delle fasce di rispetto. Inoltre, è stato definito il valore di corrente da utilizzare nel calcolo come la portata in corrente in servizio normale relativa al periodo stagionale in cui essa è più elevata ed in dettaglio:
 - per linee aeree con tensione superiore a 100 kV la portata di corrente in servizio normale viene calcolata ai sensi della norma CEI 11-60;
 - per le linee in cavo la corrente da utilizzare nel calcolo è la portata in regime permanente così come definita nella norma CEI 11-17.

In base al D.M. Ambiente 29.05.2008, restano escluse dall'applicazione della metodologia le linee esercite a frequenze diverse da quella di rete (50 Hz), le linee definite di classe zero e di prima classe secondo il D.I. 21.03.1988 n.449, nonché le linee in MT in cavo cordato ad elica (interrate o aeree) in quanto, in tutti questi casi, le fasce associabili hanno ampiezza ridotta, inferiori alle distanze previste dal D.I. n.449/88 e dal D.M.LL.PP. del 16.01.1991.

In questo caso le relative fasce di rispetto hanno un'ampiezza ridotta, inferiore alle distanze previste dal DM 21 marzo 1988, n. 449 e dalla Norma CEI EN 50341-2-13 "Linee elettriche aeree con tensione superiore a 1 kV in c.a. - Parte 2-13: Aspetti Normativi Nazionali (NNA) per l'Italia (basati sulla EN 50341-1: 2012).

Nell'immagine successiva è riportata la curva di livello dell'induzione magnetica generata da un cavo cordati ad elica, i cui calcoli sono stati effettuati con il modello tridimensionale "Elico" della piattaforma "EMF Tools", che tiene conto del passo d'elica.

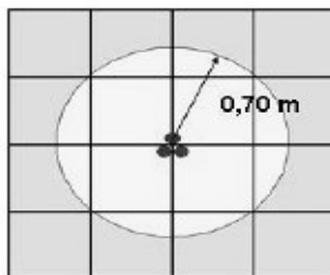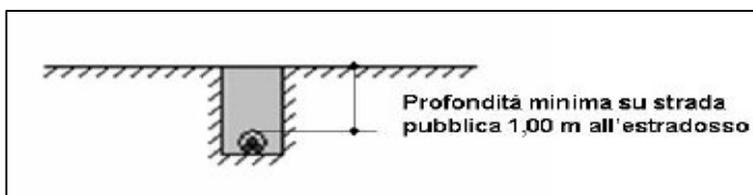

Si evince che il cavo da 185 mmq, con un valore di portata di 325 A, interrato ad 1 m di profondità, genera un campo B pari a 3 μT ad una distanza di circa 0,7 m. Mentre, con lo stesso metodo analitico, un cavo da 240 mmq, con una portata di 441 A, anch'esso interrato ad 1 m di profondità, ha una DPA di circa 0,9 m dal centro del cavo stesso.

7 DESCRIZIONE DELL' IMPIANTO EOLICO

L'impianto eolico in oggetto, sarà composto da n.7 aerogeneratori aventi ciascuno una potenza nominale di 6 MW, depotenziata a circa 5,14 MW, per una potenza complessiva installata di circa 36,0 MW. La scelta di questo modello di macchina di grande taglia è stata concepita al fine di migliorare l'inserimento ambientale e paesaggistico dell'impianto. Dal punto di vista elettrico, gli aerogeneratori verranno suddivisi in n.3 gruppi in ciascuno dei quali gli aerogeneratori saranno collegati ai quadri MT a 30 kV di parallelo, mediante cavidotti in MT interrati. Ogni gruppo sarà poi connesso elettricamente al proprio quadro MT ubicato nella CR, attraverso una linea elettrica interrata. Infine, l'energia prodotta dall'impianto eolico

sarà evacuata verso la SEU distante dalla CR circa **13,23 km** su percorso stradale, attraverso un cavidotto interrato. La SEU, ubicata in un'area adiacente la stazione elettrica di smistamento RTN di Terna e condivisa con altri produttori, verrà poi collegata in AT a 132 kV mediante un cavidotto anch'esso interrato con un cavo a sezione nominale di 1600 mmq, alla SE nel comune di Camerino (MC) in località "Arcofiato".

8 POSSIBILI EMISSIONI DERIVANTI DALL'IMPIANTO

Un impianto eolico è costituito dei seguenti componenti principali:

- aerogeneratore;
- cabina di raccolta;
- cavidotti in MT interni ed esterni al campo eolico;
- cavidotto in AT interrato;
- stazione utente di trasformazione MT/AT.

Tali componenti o sistemi elettrici, percorsi da corrente, generano campi elettromagnetici di diversa intensità dei quali, ci occuperemo in maniera dettagliata nel proseguo dello studio.

8.1 AEROGENERATORE

Il componente elettromeccanico fondamentale di un parco eolico è l'aerogeneratore, composto da:

- fondazione;
- torre di sostegno;
- navicella con organi di trasmissione, trasformazione e generazione;
- rotore con pale per lo sfruttamento del vento.

L'aerogeneratore più adatto per la tipologia dell'area ed alla ventosità del sito, è il modello V162 della Vestas, avente un diametro del rotore di circa 162 m, un'altezza dal mozzo pari a 125 m per un totale di 206 m dal suolo. Tale aerogeneratore sarà depotenziato fino ad arrivare ad una potenza di circa 5,14 MW. Le caratteristiche elettriche dei principali componenti dell'aerogeneratore scelto, sono riportate nella figura seguente:

<i>Generator</i>	
Type	Permanent Magnet Synchronous generator
Rated Power [P _N]	Up to 6450 kW (depending on turbine variant)
Frequency range [f _N]	0-138 Hz
Voltage, Stator [U _{NS}]	3 x 800 V (at rated speed)
Number of Poles	36
Winding Type	Form with Vacuum Pressurized Impregnation
Winding Connection	Star
Operational speed range	0-460 rpm
Overspeed Limit (2 minutes)	720 rpm
Temperature Sensors, Stator	PT100 sensors placed in the stator hot spots.
Insulation Class	H
Enclosure	IP54

Converter	
Rated Apparent Power [S_N] @ 1.0 p.u. voltage	6750 kVA
Rated Grid Voltage	3 x 720 V
Rated Generator Voltage	3 x 800 V
Rated Grid Current @ 1.0 p.u. voltage	5400 A
Enclosure	IP54

Transformer			
Type description	Eco-design liquid immersed transformer.		
Basic layout	3 phase, 2 winding transformer		
Applied standards	IEC 60076-1, IEC 60076-16, IEC 61936-1 Commission Regulation No 548/2014 Commission Regulation No 2019/1783		
Cooling method	KF/WF		
Rated power	7000 kVA	7300kVA	7500kVA
Expansion system	Open breathing	Sealed	Sealed
Insulation liquid, Type/Fire point	Synthetic ester, biodegradable/ K-class (>300°C)	Natural/Synthetic ester, biodegradable/ K-class (>300°C)	
No-load reactive power	~17 kVAr ¹	~18 kVAr ¹	~19 kVAr ¹
Full load reactive power	~735 kVAr ¹	~810 kVAr ¹	~832 kVAr ¹
No-load current	~ 0.25 % ¹	~ 0.25 % ¹	~ 0.25 % ¹

Transformer			
Positive sequence short-circuit impedance @ rated power, 95°C	9.9 % ²	10.3 % ²	10.6 % ²
Positive sequence short-circuit resistance @ rated power, 95°C	~0.9 % ¹	~0.9 % ¹	~0.9 % ¹
Zero sequence short-circuit impedance @ rated power, 95°C	~9.6 % ¹	~10.0 % ¹	~10.3 % ¹
Zero sequence short-circuit resistance @ rated power, 95°C	~0.9 % ¹	~0.9 % ¹	~0.9 % ¹
Rated voltage, turbine side	U_m 1.1kV 0.720 kV		
Rated voltage, grid side	U_m 24.0kV 20.0-22.0 kV		
	U_m 36.0kV 22.1-33.0 kV		
	U_m 40.5kV 33.1-36.0 kV		
Insulation level AC / LI / LIC	U_m 1.1kV 3 / - / - kV		
	U_m 24.0kV 50 / 125 / 138 kV		
	U_m 36.0kV 70 / 170 / 187 kV		
	U_m 40.5kV 80 / 200 / 220 kV		
Off-circuit tap changer	None		
Frequency	50 Hz / 60 Hz		
Vector group	Dyn11		
Inrush peak current	<8 x I_n ¹		
Half crest time	~ 0.5 s ¹		
Sound power level	≤ 80 dB(A)		
Average winding temperature rise	Class 120 (E) ≤65 K Class 130 (B) ≤75 K		
Max altitude	3500 m		
Insulation system	Hybrid insulation system Winding insulation: 120 (E), Thermally Upgrader Paper 130 (B), High temperature insulation Other materials can have different class.		
Insulation liquid, Amount	≤ 3000 kg		
Corrosion class	C3		
Weight	≤11200 kg		
Overvoltage protection	Plug-in surge arresters on HV bushings		
High voltage bushings	Outer cone, interface C1		

Figura 2 – Caratteristiche elettriche della turbina Vestas V162-6,0

Tutti gli aerogeneratori del parco saranno collegati attraverso un anello di cavo in fibra ottica costituita da un minimo di 24 fibre ottiche ed avrà un rinforzo centrale in fibra di vetro, gel anti umidità e una doppia spira di protezione. Il cavo sarà posato in un tubo che correrà a fianco ai cavi di potenza nel cavidotto in MT.

8.1.1 GENERAZIONE DI CAMPI MAGNETICI NELL'AEROGENERATORE

Il generatore elettrico può indurre campi elettromagnetici. Dato il basso valore della tensione in uscita dal generatore (800 V) il valore del campo elettrico è trascurabile mentre il campo magnetico può assumere valori di interesse esclusivamente nelle immediate vicinanze del generatore all'interno della navicella che è situata a circa 162 metri di altezza dal suolo.

Attorno alla navicella non sono presenti significativi campi elettromagnetici poiché nei moderni aerogeneratori i componenti meccanici e l'involucro esterno della navicella non sono più realizzati con materiali metallici, come accadeva nei primi aerogeneratori.

Per quanto riguarda invece i collegamenti radio-televisivi, è necessario che gli aerogeneratori siano collocati fuori dal cono di trasmissione, soprattutto per comunicazioni con forte direzionalità; in particolare le interferenze degli aerogeneratori possono essere imputabili alla generazione di un locale campo magnetico dovuto al moto delle pale metalliche che interagisce con il campo magnetico delle onde radio-televisive. Tali interferenze sono state minimizzate con l'utilizzo di pale in materiale non metallico (p.e. vetroresina).

Per quanto concerne le cabine elettriche interne alla macchina, il trasformatore MT/BT è ubicato nella navicella mentre i quadri a MT di protezione e sezionamento sono ubicati nella base della torre. Si può dire che, nelle prove sperimentali condotte da diverse ARPA in Italia, nelle cabine di trasformazione MT/BT l'emissione di campi magnetici è da attribuire al trasformatore e alle sbarre del quadro in BT.

La valutazione del campo B generato dal trasformatore parte da dati sperimentali su una taglia e tipo standard di trasformatore MT/BT per poi essere estesa con le dovute approssimazioni alla varia gamma di tipologie e potenze. Si riporta di seguito, la tabella dei valori di induzione magnetica prodotta dal trasformatore MT/BT in olio, della potenza di 6.500 kVA e tensione di corto circuito 6%, installato all'interno dell'aerogeneratore in progetto, al variare della distanza:

Potenza trasformatore in olio	Distanza dal trasformatore				
	1 m	2 m	3 m	5 m	10 m
6500 kVA	208,856 μ T	29,989 μ T	9,636 μ T	2,305 μ T	0,331 μ T

Si evince in questo caso che il campo B assumerà valori molto bassi ad una distanza al suolo che è pari a circa 162 m.

Per la valutazione dei campi generati dalle sbarre di bassa tensione all'interno del quadro BT, si ipotizza che siano disposte in piano distinte l'una dall'altra, con $d=15$ cm, lunghe circa 2 metri e percorse da un valore di corrente corrispondente alla potenza di 5,14 MW della turbina. Dalla formula successiva si può ricavare il valore del campo B massimo:

$$B_{max} = 0,346 \cdot I \cdot d \cdot \sin(\arctg\left(\frac{l}{2}\right)) / (1 + d^2)$$

Dal calcolo si evince che, in prossimità delle sbarre, l'induzione magnetica assume il suo massimo valore di circa **148 μ T**. Il valore del campo B diminuisce esponenzialmente (come per i trasformatori) e si riduce già a pochi metri dalle sbarre. **Essendo la torre alta circa 162 m, il campo magnetico assume in prossimità del suolo un valore trascurabile ed inferiore all'obiettivo di qualità. Per questa ragione la DPA di tale sorgente non è stata riportata nella tavola allegata "FLS-SSV-IE.17 – Sorgenti del CEM, fasce di rispetto e DPA"**. Ovviamente bisogna tenere presente che le torri non sono accessibili al personale non autorizzato e quindi l'eventuale esposizione è limitata alle manovre di manutenzione nei riguardi degli addetti ai lavori, qualificati ed attrezzati per tali interventi. **Si può inoltre asserire che, le zone direttamente confinanti con l'impianto, non sono adibite né ad una permanenza giornaliera non inferiore alle 4 ore né a zone gioco per l'infanzia/abitazioni e scuole.**

9 CABINA DI RACCOLTA (CR)

Per l'impianto in oggetto sarà installata una cabina elettrica di raccolta (CR). Il manufatto sarà realizzato con elementi componibili prefabbricati in calcestruzzo armato vibrato o a struttura monoblocco, tali da garantire pareti interne lisce senza nervature ed una superficie interna costante lungo tutte le sezioni orizzontali. Nella CR verranno convogliati tutti i cavi in uscita dal collegamento elettrico degli aerogeneratori nei rispettivi n.3 gruppi e dalla quale usciranno n.3 cavi MT a 30 kV che si collegheranno ai quadri elettrici della SE. La CR di dimensioni pari a circa 20,0x3,5x2,7 m sarà suddivisa in n.2 locali: locale quadri MT e locale quadri BT e trafo aux MT/BT, quest'ultimo avente una potenza nominale di circa 100 kVA, isolato in resina per l'alimentazione dei servizi ausiliari, alloggiato in apposito box metallico prefabbricato di opportune dimensioni. Di seguito sono riportate le caratteristiche tecniche del trasformatore aux:

Power kVA	Uk * %	P ₀ W	P _{cc} * W	I ₀ %	LwA dB(A)	LpA dB(A)	A mm	B mm	C mm	D mm	Wheel mm	Weight Kg
50	6	230	1870	1,4	54	41	1260	670	1525	520	125	850
100	6	320	2250	1	56	43	1290	670	1545	520	125	1020
160	6	460	3190	0,88	57	44	1425	670	1545	520	125	1300
200	6	520	3630	0,85	58	44	1500	820	1600	670	125	1490
250	6	590	4180	0,8	59	45	1500	670	1700	520	125	1670
315	6	710	4980	0,79	60	46	1590	820	1750	670	125	1910
400	6	860	6050	0,78	61	47	1590	820	1850	670	125	2010
500	6	1030	7050	0,76	62	48	1620	820	1880	670	125	2200
630	6	1260	8360	0,75	63	49	1680	820	1980	670	125	2470
800	6	1490	8800	0,71	64	49	1710	1050	2150	820	125	2960
1000	6	1780	9900	0,7	65	50	1830	1050	2300	820	125	3590
1250	6	2070	12100	0,69	67	52	1860	1000	2360	820	150	3890
1600	6	2530	14300	0,67	68	53	2010	1050	2500	820	150	4860
2000	6	2990	17600	0,65	72	56	2100	1300	2595	1070	200	5860
2500	6	3560	20900	0,62	73	57	2250	1300	2625	1070	200	7160
3150	6	4370	24200	0,6	76	60	2340	1300	2805	1070	200	8610
4000	7	6300	26900	0,61	84	68	2520	1300	2835	1070	200	9650
5000	8	6900	35000	0,61	86	70	2610	1300	2835	1070	200	10770

* Dati riferiti a 120°C a tensione nominale / Data referred to 120°C at rated voltage.

Figura 3 – Caratteristiche del trasformatore aux BT/MT in cabina di raccolta

In base al DM del 29/05/2008, cap.5.2.1, l'ampiezza della Distanza di Prima Approssimazione per la valutazione dei campi elettromagnetici indotti (DPA) dai componenti elettrici della cabina, si determina considerando la corrente del lato in bassa tensione del trasformatore, tenendo conto di una distanza dalle fasi pari al diametro dei cavi reali in uscita dal trasformatore.

Per la determinazione della DPA cioè, si applica la seguente formula:

$$\frac{DPA}{\sqrt{I}} = 0,40942 * x^{0,5242}$$

dove:

- DPA, è la distanza di prima approssimazione (m);
- I, la corrente nominale in uscita dagli inverter (A);
- x, è il diametro dei cavi (m).

Considerando che il valore della corrente nominale sul lato BT del trasformatore è pari a circa 144,4 A con tensione di 400 V e tenendo conto del diametro esterno del cavo in BT (opportunamente dimensionato e pari a (3x1x300) mmq) di circa 67 mm, si ottiene una DPA pari a circa 1,2 m.

La circonferenza avente il raggio pari al valore della DPA appena calcolata, centrata nel trasformatore BT/MT all'interno della cabina utente di trasformazione, è interna al locale trafo. Inoltre, essendo le cabine elettriche non permanentemente presidiate durante il periodo di produzione dell'impianto ma solamente in fase di manutenzione o di controllo del personale formato, ma questo avverrebbe soltanto per brevi periodi di tempo e con gli adeguati dispositivi di protezione. Dunque, il campo magnetico generato dalla cabina di raccolta non presenta alcuna criticità.

Si riporta nella tavola allegata "“FLS-SSV-IE.17 –Sorgenti del CEM, fasce di rispetto e DPA”, la fascia di rispetto e la DPA della sorgente in esame.

10 CAVIDOTTI IN MEDIA TENSIONE

Di maggiore interesse, come già accennato, è invece l'esposizione legata al passaggio di corrente sia nei cavidotti interni all'impianto che di collegamento alla Cabina di Raccolta, in quanto esiste la possibilità che il percorso di tali cavidotti sia prossimo ad unità abitative (o ricettori). Sarà dunque necessario verificare che l'esposizione associata sia conforme ai limiti di legge.

La progettazione per la costruzione dell'elettrodotto di media tensione, viene redatta nel rispetto del D.M. del 21 Marzo 1988 n.28 (Norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne di classe zero, prima e seconda) e la sua realizzazione avverrà in conformità agli articoli 3, 4 e 6 del DPCM 80.07.93 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alle frequenze di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti". Si precisa che, secondo quanto previsto dal Decreto 29 Maggio 2008 (G.U. n.156 del 5 luglio 2006) la tutela in merito alle fasce di rispetto di cui all'art.6 del

DPCM 08 Luglio 2003 non si applica per le linee di media tensione in cavo cordato ad elica (interrato od aereo), in quanto le relative fasce di rispetto hanno un'ampiezza ridotta, inferiore alle distanze previste dal D.M. del 21 Marzo 1988 n.28 sopra citato e s.m.i.

Tipicamente, i cavidotti per il trasporto dell'energia prodotta da impianti fotovoltaici sono costituiti da sistemi trifase, per ragioni di efficienza elettrica. Dal punto di vista elettromagnetico, ciò costituisce un vantaggio poiché mentre il campo magnetico generato da un sistema unifilare decade linearmente con la distanza, quello relativo a sistemi trifase decade con il quadrato della distanza, per via dello sfasamento tra le correnti della terna. Più in particolare, come già precedentemente specificato, le grandezze che determinano l'intensità del campo magnetico indotto da un elettrodotto sono principalmente le seguenti:

- 1) Intensità delle sorgenti (correnti di linea);
- 2) Distanza dalle sorgenti (conduttori);
- 3) Disposizione e distanza tra sorgenti (distanza mutua tra i conduttori di fase);
- 4) Presenza di sorgenti compensatrici;
- 5) Suddivisione delle sorgenti (terne multiple).

Con riferimento ad un tratto rettilineo di linea di un cavidotto trifase, si riportano in **Figura 4** le equazioni che descrivono l'andamento dell'induzione magnetica B con la distanza dal cavidotto, nel caso di tre possibili configurazioni geometriche della terna.

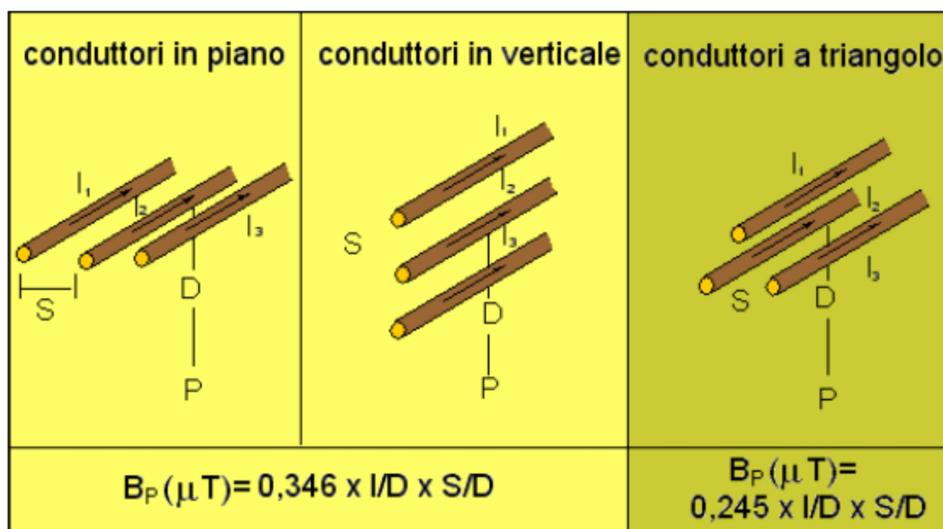


Figura 4 – Andamento dell'induzione magnetica B generata da un tratto rettilineo di terna trifase, per diverse configurazioni geometriche della terna stessa.

Si osserva dalle relazioni in **Figura 4** che il campo B aumenta linearmente con la corrente di linea I e decade con il quadrato della distanza D dalla linea. Inoltre, il campo B aumenta linearmente con la distanza tra i conduttori S . Ciò rappresenta il motivo per cui cavidotti aerei, che presentano conduttori generalmente più distanti tra loro, generano campi che decadono più lentamente con la distanza rispetto a cavidotti interrati, a parità di corrente. Infine, si noti che la configurazione a triangolo è quella cui si associa minore generazione di campo B , per via dell'opposizione tra le fasi.

Attualmente è diffusa un'altra configurazione geometrica della terna, in cui si prevede una struttura elicoidale (cordata) dei conduttori. In tale configurazione la ridotta distanza tra i conduttori e la continua trasposizione delle fasi fornita dalla cordatura (ricordiamo che linee con le fasi trasposte, cioè ottimizzate, abbattano il campo magnetico), fa sì che l'obiettivo di qualità di $3 \mu\text{T}$ venga raggiunto a distanze brevissime (0.5 - 0.8 m) dall'asse del cavo. Pertanto, per cavidotti con tale configurazione, l'impatto elettromagnetico è da considerarsi sempre trascurabile. Da un punto di vista quantitativo, per avere un'idea del campo generato dai cavidotti interni ad un generico impianto, si considerino tre tipologie di cablaggi con portate in corrente di tre classi: 300 A, 600 A e 900 A. Nell'ipotesi di terna piana, si riporta in **Figura 5** l'andamento del campo B generato al livello del suolo dal passaggio di corrente di 300, 600 e 900 A, supponendo una distanza tra i conduttori pari a 5 cm (tipica di un cavidotto MT) ed un interramento di 1 m.

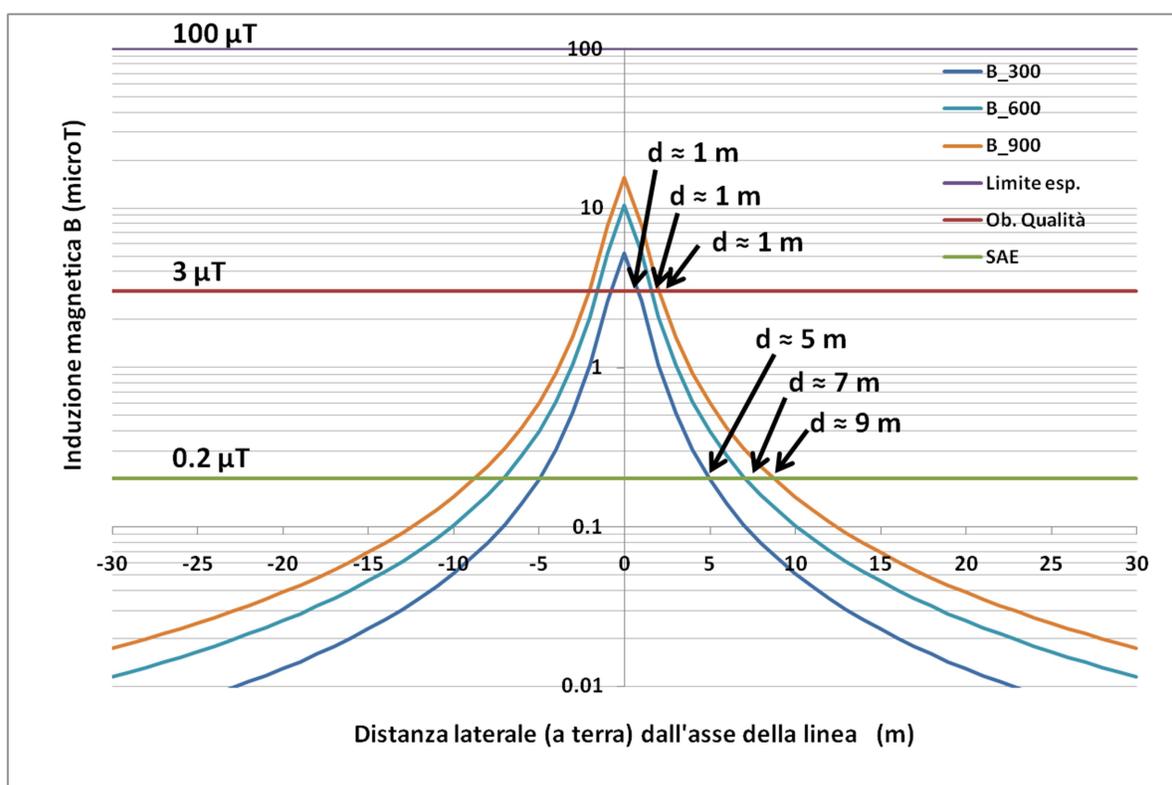


Figura 5 – Andamento del campo B generato da una terna piana trifase percorsa da corrente di 300 A (blu), 600 A (ciano) e 900 A (arancio) e indicazione delle distanze dalla linea necessarie per rientrare nei limiti di legge e nella SAE.

Si osservi dalla stessa figura come il campo magnetico assuma il valore massimo in corrispondenza della minima distanza dei conduttori dal suolo, ossia in corrispondenza (sopra) l'asse della linea, e decada molto rapidamente con la distanza laterale. Nella stessa figura sono indicati i valori di riferimento indicati dalla normativa: limite di esposizione (100 μT) e Obiettivo di Qualità per la progettazione di nuovi elettrodotti (3 μT). È anche indicata la Soglia di Attenzione Epidemiologica (SAE) di 0.2 μT , seppure essa non sia un limite di legge.

Con riferimento a tali valori, si sono indicate le distanze oltre le quali il campo B è al di sotto di tali limiti. In particolare, il limite di esposizione di 100 μT non viene mai raggiunto. L'obiettivo di qualità di 3 μT , che è il principale riferimento normativo per i cavidotti del presente progetto, è superato solo nelle immediate vicinanze del cavidotto, ma già entro 1 m di distanza il campo B è inferiore a 3 μT . Infine, la SAE di 0.2 μT è raggiunta a distanza di 5, 7 e 9 m. In generale, si può osservare come tali distanze siano molto ridotte, per via della bassa distanza tra i conduttori e delle correnti non molto elevate. Già in questa fase appare quindi evidente come l'esposizione legata ai cavidotti di impianto non comporti situazioni critiche dal punto di vista elettromagnetico, salvo casi particolari.

Il calcolo del campo elettromagnetico generato dai cavidotti interrati, verrà svolto nelle seguenti condizioni più sfavorevoli:

- percorso dei cavi posizionato sul lato stradale più vicino al ricettore in esame;
- cavi del tipo non cordati ad elica visibile.

11 ESPOSIZIONE POST-OPERAM DEL PROGETTO

Date le suddette premesse metodologiche, si descrivono di seguito i risultati dello studio del campo elettromagnetico generato sia dai cavidotti interni all'impianto eolico che dal cavidotto di evacuazione, entrambe in MT a 30 kV.

11.1 CAVIDOTTI INTERNI ALL'AREA D'IMPIANTO

11.1.1 TIPOLOGIA DEI CAVI IN MT

Gli aerogeneratori del parco eolico saranno suddivisi in n.3 gruppi in ciascuno dei quali le macchine verranno collegate tra di loro mediante cavidotti in MT interrati a 30 kV, ed infine alla cabina di raccolta. I cavi in MT utilizzati con posa interrata, si possono suddividere in tre categorie: unipolari, tripolari a elica visibile (a campo radiale), tripolari cinturati (a campo non radiale).

I cavi in MT cui si prevede l'utilizzo nell'impianto in oggetto sono del tipo:

- ARP1H5(AR)EX, cordati tripolari ad elica visibile per sezioni calcolate pari a 95, 185 e 240 mmq, direttamente interrati nello scavo con protezione meccanica in materiale polimerico (air bag);
- ARP1H5(AR)E unipolari e disposti a trifoglio, aventi sezioni nominali pari a 400 e 500 mmq, del tipo air bag.

Di seguito le caratteristiche costruttive e tecniche delle due tipologie di cavo adottate nella progettazione

Cavo ARP1H5(AR)EX:

MEDIA TENSIONE - APPLICAZIONI TERRESTRI E/O EOLICHE / MEDIUM VOLTAGE - GROUND AND/OR WIND FARM APPLICATION

ARP1H5(AR)EX *P-Laser* **AIR BAG™**
CABLE SYSTEM



Elica visibile 12/20 kV e 18/30 kV
Triplex 12/20 kV and 18/30 kV

<p>Norma di riferimento HD 620/IEC 60502-2</p> <p>Descrizione del cavo Anima Conduttore a corda rotonda compatta di alluminio Semiconduttivo interno Miscela estrusa Isolante Miscela in elastomero termoplastico (qualità HPTE) Semiconduttivo esterno Miscela estrusa Rivestimento protettivo Nastro semiconduttore igroespandente Schermatura Nastro di alluminio avvolto a cilindro longitudinale (Rmax 3Ω/Km) Protezione meccanica Materiale Polimerico (Air Bag) Guaina Polietilene: colore rosso (qualità DMP 2)</p>	<p>Standard HD 620/IEC 60502-2</p> <p>Cable design Core Compact stranded aluminium conductor Inner semi-conducting layer Extruded compound Insulation Thermoplastic elastomer compound (type HPTE) Outer semi-conducting layer Extruded compound Protective layer Semiconductive watertight tape Screen Aluminium tape longitudinally applied (Rmax 3Ω/Km) Mechanical protection Polymeric material (Air Bag) Sheath Polyethylene: red colour (DMP 2 type)</p>
---	--

sezione nominale	diametro conduttore	diametro sull'isolante	diametro esterno nominale	peso del cavo	raggio minimo di curvatura	sezione nominale	posa in aria	posa interrata p=1 °C m/W	posa interrata p=2 °C m/W
conductor cross-section	conductor diameter	diameter over insulation	nominal outer diameter	weight	minimum bending radius	conductor cross-section	open air installation	underground installation p=1 °C m/W	underground installation p=2 °C m/W
(mm ²)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/km)	(mm)	(mm ²)	(A)	(A)	(A)
50	8,2	24,8	38	3180	800	50	194	173	133
70	9,7	25,1	38	3340	800	70	240	212	163
95	11,4	26,0	39	3610	820	95	293	254	195
120	12,9	26,9	40	3900	840	120	338	290	223
150	14,0	27,6	41	4180	870	150	382	325	250
185	15,8	29,0	42	4620	890	185	439	369	283
240	18,2	31,4	45	5380	950	240	519	429	325
300	20,8	34,6	49	6500	1030	300	599	486	373

Figura 6 – Sezione tipo del cavo in MT - 30kV - ARP1H5(AR)EX

Cavo ARP1H5(AR)E:

MEDIA TENSIONE - APPLICAZIONI TERRESTRI E/O EOLICHE / MEDIUM VOLTAGE - GROUND AND/OR WIND FARM APPLICATION

ARP1H5(AR)E P-LASER AIR BAG™
CABLE SYSTEM



Unipolare 12/20 kV e 18/30 kV
Single core 12/20 kV and 18/30 kV

<p>Norma di riferimento HD 620/IEC 60502-2</p> <p>Descrizione del cavo Anima Conduttore a corda rotonda compatta di alluminio Semiconduttivo interno Mescola estrusa Isolante Mescola in elastomero termoplastico (qualità HPTE) Semiconduttivo esterno Mescola estrusa Rivestimento protettivo Nastro semiconduttore igroespandente Schermatura Nastro di alluminio avvolto a cilindro longitudinale (Rmax 3Ω/Km) Protezione meccanica Materiale Polimerico (Air Bag) Guaina Polietilene: colore rosso (qualità DMP 2)</p>	<p>Standard HD 620/IEC 60502-2</p> <p>Cable design Core Compact stranded aluminium conductor Inner semi-conducting layer Extruded compound Insulation Thermoplastic elastomer compound (type HPTE) Outer semi-conducting layer Extruded compound Protective layer Semiconductive watertight tape Screen Aluminium tape longitudinally applied (Rmax 3Ω/Km) Mechanical protection Polymeric material (Air Bag) Sheath Polyethylene: red colour (DMP 2 type)</p>
---	--

sezione nominale	diametro conduttore	diametro sull'isolante	diametro esterno nominale	peso del cavo	raggio minimo di curvatura	sezione nominale	posa in aria a trifoglio	posa interrata a trifoglio p=1 °C m/W	posa interrata a trifoglio p=2 °C m/W
conductor cross-section	conductor diameter	diameter over insulation	nominal outer diameter	weight	minimum bending radius	conductor cross-section	open air installation trefoil	underground installation trefoil p=1 °C m/W	underground installation trefoil p=2 °C m/W
(mm²)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/km)	(mm)	(mm²)	(A)	(A)	(A)
50	8,2	24,8	38	1060	540	50	195	173	129
70	9,7	25,1	38	1110	550	70	242	212	158
95	11,4	26,0	39	1200	560	95	293	254	190
120	12,9	26,9	40	1300	580	120	339	290	217
150	14,0	27,6	41	1390	580	150	382	324	242
185	15,8	29,0	42	1540	610	185	439	368	275
240	18,2	31,4	45	1790	630	240	519	428	320
300	20,8	34,6	49	2160	690	300	599	486	363
400	23,8	37,8	53	2570	750	400	700	557	416
500	26,7	40,9	56	3020	790	500	812	636	475
630	30,5	45,5	61	3640	860	630	943	725	541

Figura 7 – Sezione tipo del cavo in MT - 30kV - ARP1H5(AR)E

11.1.2 COLLEGAMENTI ELETTRICI

Generalmente, la scelta della sezione del conduttore dei cavi dipende dalla corrente d'impiego e dalla portata effettiva del cavo in relazione al suo regime di funzionamento (regime permanente, ciclico o transitorio) ed alle sue condizioni di installazione (temperatura ambientale, modalità di posa, numero di cavi e loro raggruppamento, etc.) (CEI 11-17). I collegamenti in MT saranno realizzati in conformità allo schema elettrico unifilare mediante cavi in alluminio con tensione d'isolamento 18/30 KV. I cavidotti interni in MT saranno interrati ad una profondità di circa 1,2 m dal livello del suolo.

Di seguito in **Figura 8** sono visibili i collegamenti elettrici tra gli aerogeneratori, suddivisi in n.3 gruppi, (distinti per colore) e tra ciascun gruppo con la cabina di raccolta:

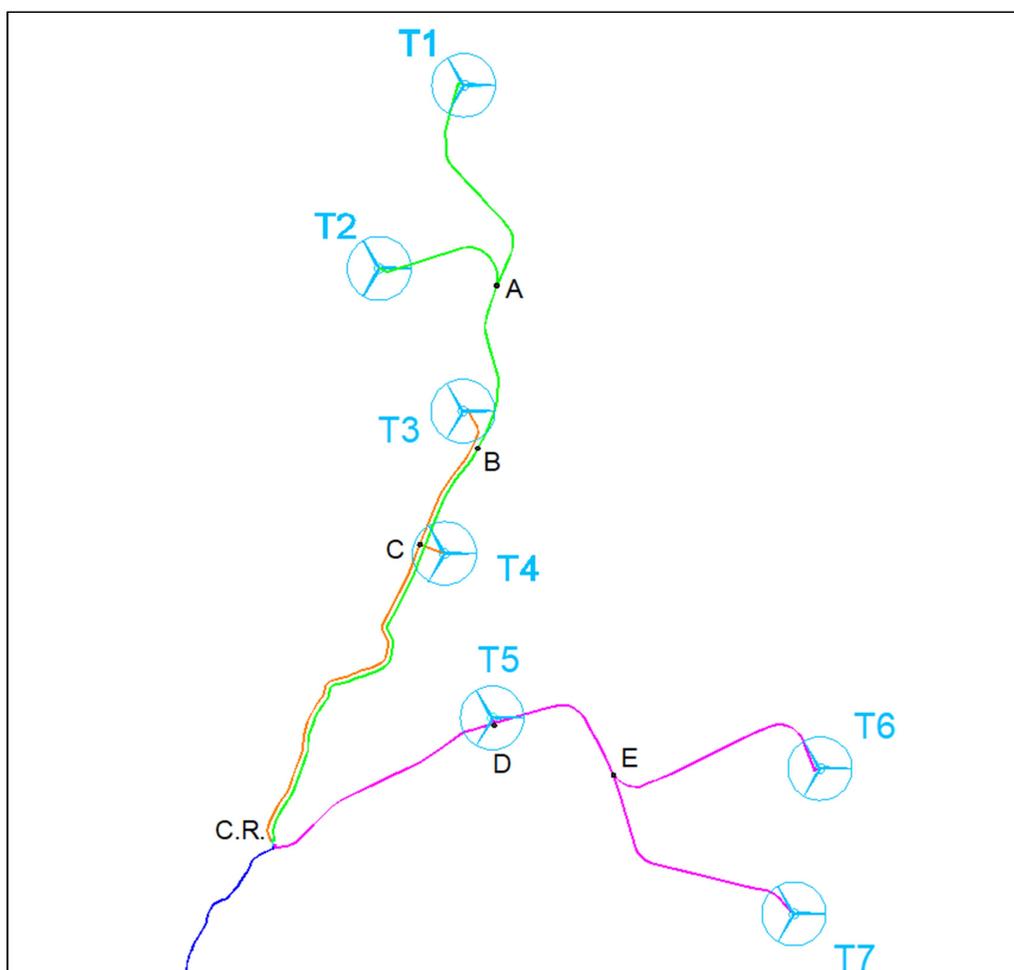


Figura 8 – Percorsi dei cavidotti tra i gruppi del parco con la cabina di raccolta.

Nella tabella successiva sono mostrati i valori delle sezioni calcolate per ciascun tratto di collegamento e le lunghezze dei cavi:

Collegamento	Tipologia di cavo MT - 30 kV	Lunghezza cavi [m]
Turbina T1 - Turbina T2	3x95	1065
Turbina T3 - Turbina T4	3x95	505
Turbina T6 - Turbina T5	3x95	1150
Turbina T7 - Turbina T5	3x95	1155
Turbina T2 - CR	3x240	1670
Turbina T4 - CR	3x185	1040
Turbina T5 - CR	3x(1x400)	735
CR-SU	3x(3x1x500)	13000

Tabella 3 – Dimensione degli scavi in MT interni ed esterni al parco eolico

Nelle tratte dove la sezione dei cavi risulta uguale o inferiore ai 300 mmq, si è scelto l'impiego del cavo cordato ad elica visibile, il quale, secondo il DM 29.05.2008, presenta campo magnetico praticamente nullo e, pertanto, esente dalla determinazione della DPA. Quindi, ai sensi della normativa, non è stato eseguito il calcolo del campo magnetico né la determinazione della Distanza di prima approssimazione (Dpa) per questa tipologia di cavo.

11.1.3 TIPOLOGIA DI SCAVO

Per le connessioni elettriche in MT precedentemente descritte, queste avvengono in cavidotti interrati posati in trincea a sezione rettangolare secondo quanto descritto dalle modalità previste dalle norme CEI 11-17, le quali indicano che la protezione meccanica può essere intrinseca al cavo stesso oppure supplementare, a seconda del tipo di cavo e della profondità di posa. Nel caso specifico di posa dei cavi in trincea a cielo aperto, non è previsto l'inserimento di una protezione meccanica in quanto il cavo utilizzato può essere installato direttamente nello scavo. Tutti i cavi saranno interrati alla profondità di circa 1,20 m dal piano di campagna, all'interno di uno strato di materiale sabbioso, la cui resistività termica, se necessario, verrà corretta con una miscela di sabbia vagliata o con cemento 'mortar', con disposizione delle fasi a trifoglio. Nello stesso scavo della trincea, a distanza minima di 20 cm dai cavi di energia, si prevede la posa di un cavo a fibre ottiche per trasmissione dati. Le larghezze minime delle sezioni di scavo riferite al seguente progetto avranno le dimensioni riportate nel seguito:

- 60 cm nel caso di posa di n.1 e n.2 terne;
- 70 cm nel caso di posa di n.3 terne;

Qualora si volessero disporre i cavi su più strati sarà necessario realizzare uno scavo di profondità minima pari a 1,50 m, riducendone la larghezza a parità di cavi disposti orizzontalmente. La posa dovrà essere eseguita a regola d'arte nel rispetto delle normative vigenti. Nella figura 9 successiva è rappresentata una tipica sezione di scavo su strada

asfaltata contenente n.3 cavi in MT, mentre in figura 10 sono riportate in forma tabellare, le varie lunghezze dei tratti di collegamento dell'impianto ed il numero dei cavi posati negli scavi.

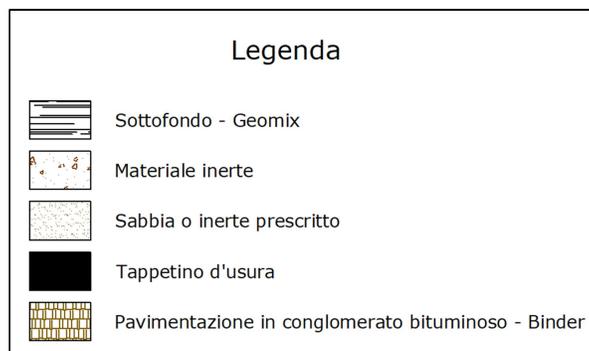
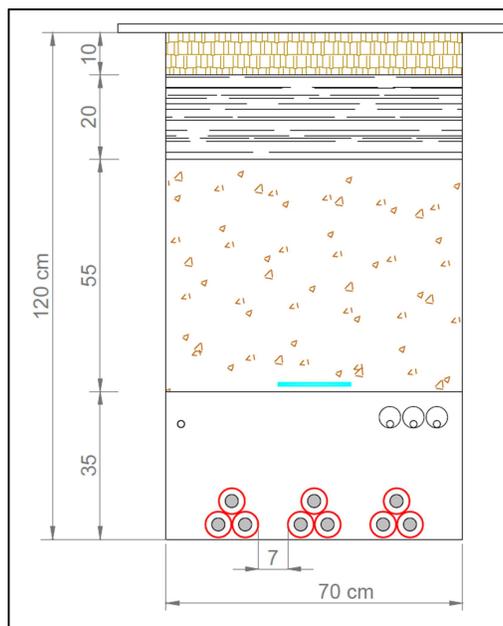


Figura 9 – Sezione di scavo per i cavidotti interrati in MT interni all'area d'impianto

Tratti di scavo dei cavidotti interni al parco eolico	Lunghezza [m]	Larghezza [m]	Profondità [m]	Volume [mc]	N° cavi per scavo	Sezione cavi [mmq]
T1-A	635	0,6	1,2	457,2	1	3x95
A-T2	400	0,6	1,2	288	2	3x95 3x240
A-B	450	0,6	1,2	324	1	3x240
B-T3	125	0,6	1,2	90	1	3x95
B-C	290	0,6	1,2	208,8	2	3x95 3x240
C-T4	60	0,6	1,2	43,2	2	3x95 3x185
C-CR	950	0,6	1,2	684	2	3x185 3x240
CR-D	690	0,6	1,2	496,8	1	3x400
D-T5	15	0,6	1,2	10,8	2	2x3x95 3x400
D-E	435	0,6	1,2	313,2	2	2x3x95
E-T6	670	0,6	1,2	482,4	1	3x95
E-T7	675	0,6	1,2	486	1	3x95
CR-SEU	13230	0,7	1,2	11113,2	3	3x(3x1x500)
TOTALE SCAVI:	18625			14997,6		

Figura 10 - Caratteristiche degli scavi adottati in MT e sezioni dei cavi

11.1.4 CAMPO B DEI CAVIDOTTI INTERNI

Nella **Figura 11** sottostante è raffigurato il layout del parco eolico su mappa ortofoto, in cui sono visibili:

- gli aerogeneratori (indicati con Ti);
- i cavidotti MT (in bianco);
- il cavidotto di evacuazione in MT (in blu)
- la cabina di raccolta CR (in azzurro);
- la posizione dei ricettori più vicini all' area d'impianto (Ri, in giallo).

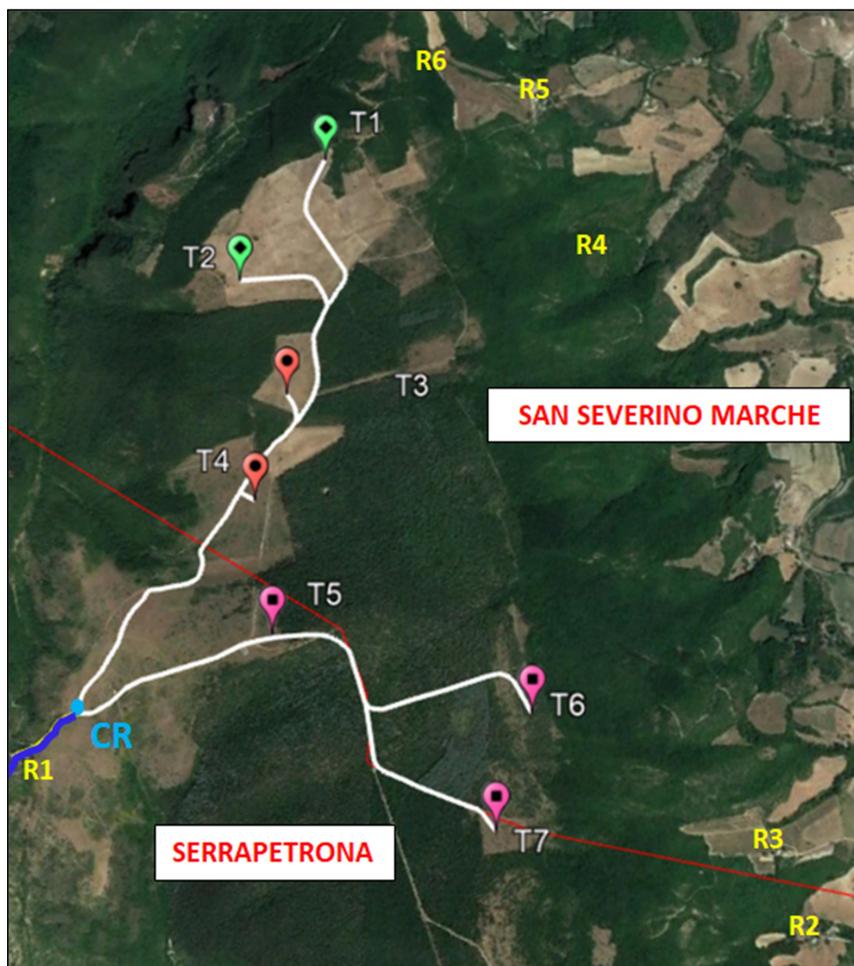


Figura 11 – Layout dell’impianto e ricettori interni all’area d’impianto

Di seguito una tabella riepilogativa con le distanze dei ricettori dalle rispettive tratte di cavidotto più vicine:

Ricettore	Distanza [m]
R1	210
R2	990
R3	905
R4	880
R5	790
R6	530

Tabella 4 – Distanze dei ricettori vicini all’ area d’impianto con i cavidotti MT

Il ricettore R1 è quello più vicino sia all' area d'impianto che al cavidotto interrato nel tratto D-CR (in rosso in figura 12) composto da un cavo trifase avente la sezione di 400 mmq.

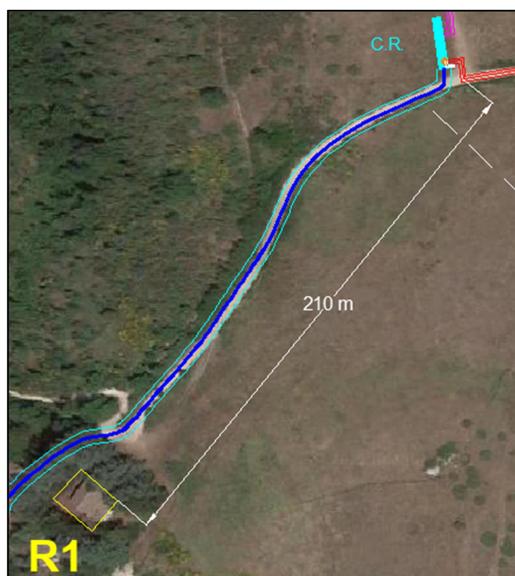


Figura 12 – Ricettore R1 interno all' area d' impianto e cavidotto di evacuazione (in giallo)

Per il calcolo del campo B, consideriamo il caso peggiore in cui le terne dei cavi non sono cordate, scegliendo la sezione ed il valore della portata corrispondente dei cavi della tabella in figura 7. Il calcolo del campo elettromagnetico generato dal cavidotto è stato effettuato utilizzando la seguente formula analitica nell'ipotesi di terna di cavi a geometria triangolare:

$$B = 0.245 \cdot \frac{I \cdot S}{D^2}$$

essendo I la corrente di linea, S la distanza tra conduttori e D la distanza radiale dalla linea. Ricordiamo che tale ipotesi dà luogo a una soluzione più conservativa rispetto al caso reale (geometria elicoidale) in cui l'ulteriore sovrapposizione delle fasi determina una maggiore attenuazione del campo. È possibile ed utile ricavare l'espressione della distanza dall'asse della linea a livello del suolo (distanza laterale), oltre la quale l'induzione magnetica scende al di sotto dell'obiettivo di qualità di $3 \mu\text{T}$ (d è la profondità di posa):

$$R_0 = \sqrt{0.082 \cdot I \cdot S - d^2}$$

Quanto all'intensità di corrente utilizzata nel calcolo, ai sensi del capitolo 5.1.1 "Corrente di calcolo" dell'allegato al DMATT 29 maggio 2008 (G.U. n. 156 del 5 luglio 2008): "Per le linee in cavo la corrente da utilizzare nel calcolo è la portata in regime permanente così come definita nella norma CEI 11-17". Quest'ultima definisce la portata in regime permanente come il massimo valore della corrente che, in regime permanente e in condizioni specificate, il conduttore può trasmettere senza che la sua temperatura superi un valore specificato.

11.1.5 CALCOLO DEL VALORE DI INDUZIONE B PER TUTTI I CAVIDOTTI INTERNI AL PARCO

Nel presente paragrafo verranno eseguiti i calcoli dei campi magnetici generati dalle correnti che percorrono ogni tratto di cavidotto in MT interno al parco eolico, con riferimento ai valori delle sezioni dei cavi riportate nella figura 10 precedente. Il valore d' induzione magnetica B generata è direttamente proporzionale alla portata del cavo stesso. Le condizioni di posa sono le stesse per ogni tipologia di scavo: resistività del terreno pari ad 1°Cm/W , Temperatura 20°C , cavi interrati a circa 1,2 m di profondità. Per quanto concerne i valori delle portate dei cavi utilizzati nel progetto, sono riportati nella tabella successiva:

Sezione cavo [mmq]	Portata [A]
95	254
185	368
240	429
400	557

- **n.1 cavo 3x95 mmq - del tipo "air-bag" ARP1H5(AR)EX:**

Il campo di induzione magnetica B generato dai conduttori in alluminio del cavo percorso dal valore della portata, assume un andamento con la distanza laterale dall'asse della linea, secondo la curva mostrata in **Figura 13**. In quest'ultima sono in aggiunta indicati sia il limite di esposizione che l'obiettivo di qualità fissati dalla normativa.

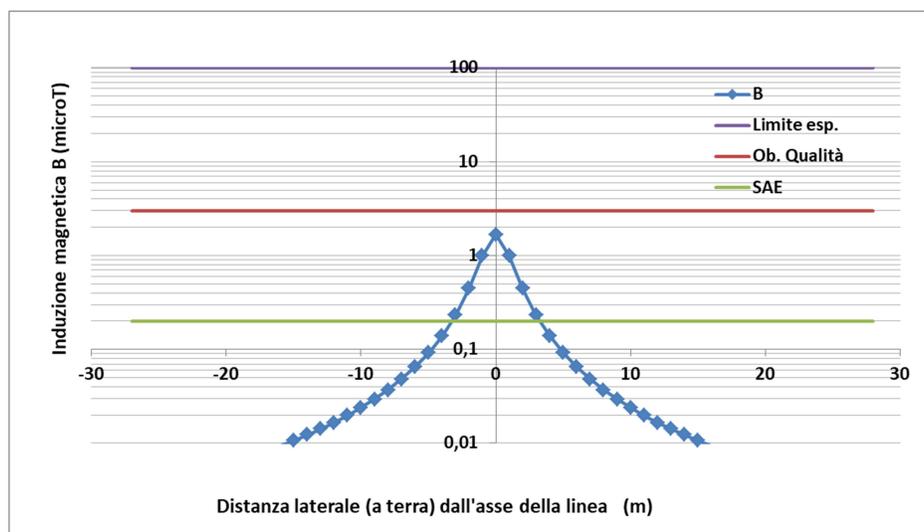


Figura 13 – Campo di induzione magnetica B (μT) generato dal cavidotto in MT interno all'area d'impianto, in relazione ai limiti di esposizione e obiettivo di qualità – sez. n.1 cavo da 95 mmq

Nella **Tabella 5** seguente sono riportati i valori puntuali del campo B di **Figura 13**, al variare del raggio di una circonferenza centrata nel baricentro del cavidotto.

Punti	Distanza [m]	B(μT)
0	1,2	1,69
1	1,6	0,99
2	2,3	0,45
3	3,2	0,23
4	4,2	0,14
5	5,1	0,09

Tabella 5 – Valori del campo B in relazione alla variazione della distanza dalla proiezione ortogonale del cavo sull'asse stradale - n.1 cavo da 95 mmq

Dalla tabella precedente si evince che il valore del campo B non raggiunge mai l'obiettivo di qualità (3 μT).

- **n.2 cavi 3x95 e n.1 cavo 3x1x400 mmq - del tipo "air-bag" ARP1H5(AR)EX e ARP1H5(AR)E:**

Il campo di induzione magnetica B generato dai conduttori in alluminio del cavo percorso dal valore della portata, assume un andamento con la distanza laterale dall'asse della linea, secondo la curva mostrata in **Figura 14**. In quest'ultima sono in aggiunta indicati sia il limite di esposizione che l'obiettivo di qualità fissati dalla normativa.

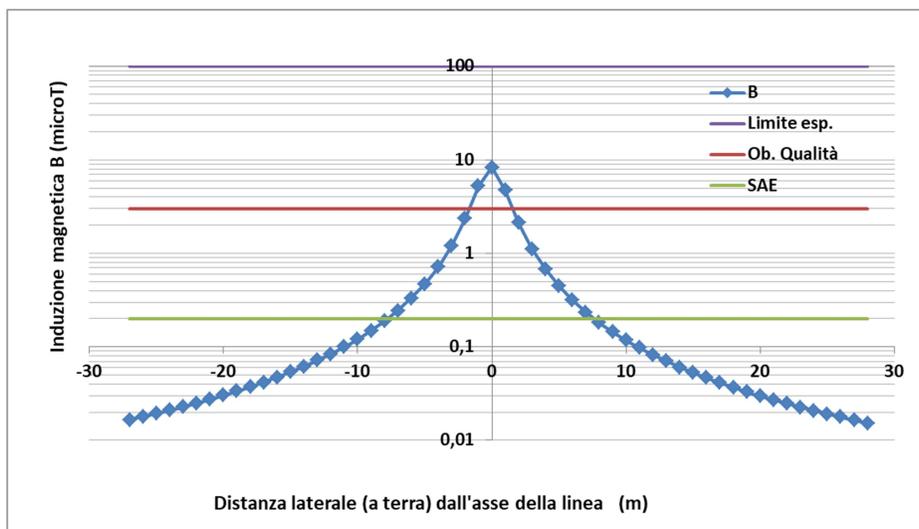


Figura 14 – Campo di induzione magnetica B (μT) generato dal cavidotto in MT interno all'area d'impianto, in relazione ai limiti di esposizione e obiettivo di qualità – n.2 cavi da 95 e n.1 cavi da 400 mmq

Nella **Tabella 6** seguente sono riportati i valori puntuali del campo B di **Figura 14**, al variare del raggio di una circonferenza centrata nel baricentro del cavidotto.

Punti	Distanza [m]	B(μT)
0	1,2	8,28
1	1,6	4,71
2	2,3	2,13
3	3,2	1,12
4	4,2	0,67
5	5,1	0,45
6	6,1	0,32
7	7,1	0,24
8	8,1	0,18
9	9,1	0,14
10	10,1	0,12

Tabella 6 – Valori del campo B in relazione alla variazione della distanza dalla proiezione ortogonale del cavo sull'asse stradale - n.2 cavi da 95 e n.1 cavi da 400 mmq

Dalla tabella precedente si evince che il valore del campo B raggiunge l'obiettivo di qualità di $3 \mu\text{T}$, a circa 1,7 m dalla proiezione ortogonale del cavidotto sul piano stradale.

- **n.1 cavi da 3x240 e n.1 cavi 3x95 mmq - del tipo "air-bag" ARP1H5(AR)EX**

Il campo di induzione magnetica B generato dai conduttori in alluminio del cavo percorso dal valore della portata, assume un andamento con la distanza laterale dall'asse della linea, secondo la curva mostrata in **Figura 15**. In quest'ultima sono in aggiunta indicati sia il limite di esposizione che l'obiettivo di qualità fissati dalla normativa.

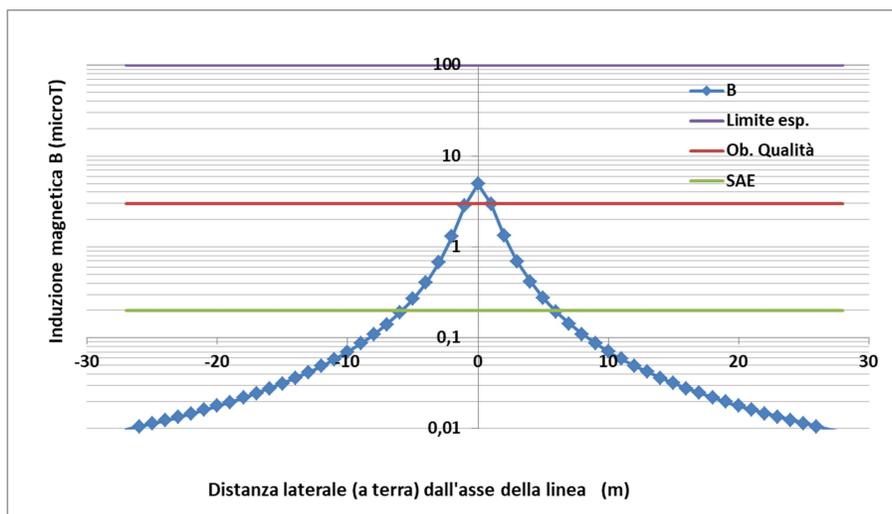


Figura 15 – Campo di induzione magnetica B (μT) generato dal cavidotto in MT interno all'area d'impianto, in relazione ai limiti di esposizione e obiettivo di qualità – n.1 cavi da 240 e n.1 da 95 mmq

Nella **Tabella 7** seguente sono riportati i valori puntuali del campo B di **Figura 15**, al variare del raggio di una circonferenza centrata nel baricentro del cavidotto.

Punti	Distanza [m]	B(μT)
0	1,2	4,95
1	1,6	2,99
2	2,3	1,34
3	3,2	0,70
4	4,2	0,41
5	5,1	0,27
6	6,1	0,19
7	7,1	0,14
8	8,1	0,11
9	9,1	0,09
10	10,1	0,07

Tabella 7 – Valori del campo B in relazione alla variazione della distanza dalla proiezione ortogonale del cavo sull'asse stradale – n.1 cavi da 240 e n.1 da 95 mmq

Dalla tabella precedente si evince che il valore del campo B raggiunge l'obiettivo di qualità di $3 \mu\text{T}$ a circa 1,0 m dalla proiezione ortogonale del cavidotto sul piano stradale.

- **n.1 cavi da 400 mmq - del tipo "air-bag" ARP1H5(AR)E:**

Il campo di induzione magnetica B generato dai conduttori in alluminio del cavo percorso dal valore della portata, assume un andamento con la distanza laterale dall'asse della linea, secondo la curva mostrata in **Figura 16**. In quest'ultima sono in aggiunta indicati sia il limite di esposizione che l'obiettivo di qualità fissati dalla normativa.

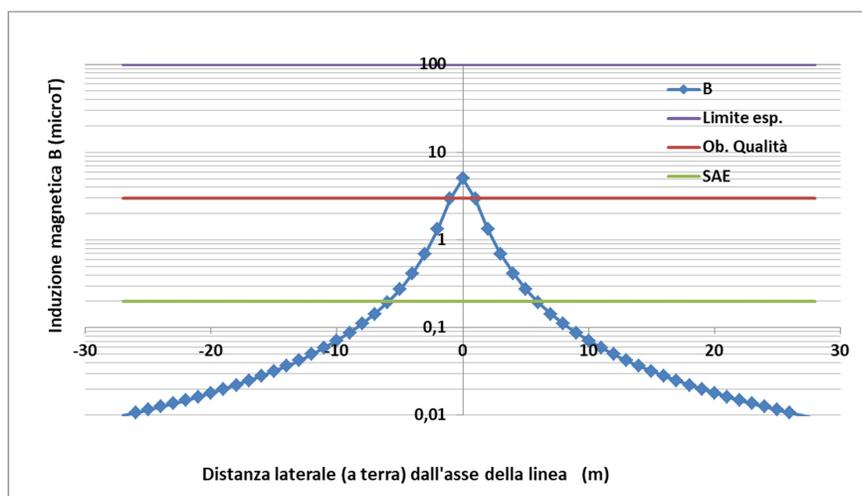


Figura 16 – Campo di induzione magnetica B (μT) generato dal cavidotto in MT interno all'area d'impianto, in relazione ai limiti di esposizione e obiettivo di qualità – n.1 cavi da 400 mmq

Nella **Tabella 8** seguente sono riportati i valori puntuali del campo B di **Figura 16**, al variare del raggio di una circonferenza centrata nel baricentro del cavidotto.

Punti	Distanza [m]	B(μT)
0	1,2	5,00
1	1,6	2,96
2	2,3	1,33
3	3,2	0,69
4	4,2	0,41
5	5,1	0,27
6	6,1	0,19
7	7,1	0,14
8	8,1	0,11
9	9,1	0,09
10	10,1	0,07

Tabella 8 – Valori del campo B in relazione alla variazione della distanza dalla proiezione ortogonale del cavo sull'asse stradale – n.1 cavo da 400 mmq

Dalla tabella precedente si evince che il valore del campo B raggiunge l'obiettivo di qualità di $3 \mu\text{T}$ a circa 1,0 m dalla proiezione ortogonale del cavidotto sul piano stradale.

- **n.1 cavi da 240 mmq - del tipo "air-bag" ARP1H5(AR)EX:**

Il campo di induzione magnetica B generato dai conduttori in alluminio del cavo percorso dal valore della portata, assume un andamento con la distanza laterale dall'asse della linea, secondo la curva mostrata in **Figura 17**. In quest'ultima sono in aggiunta indicati sia il limite di esposizione che l'obiettivo di qualità fissati dalla normativa.

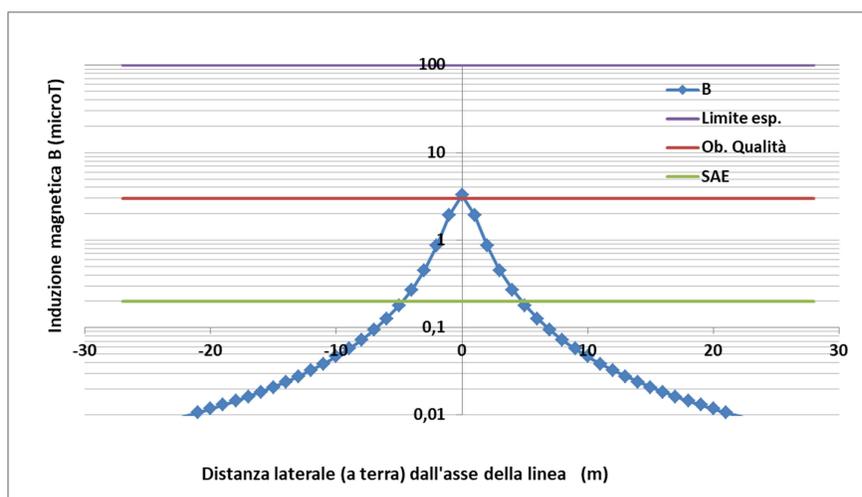


Figura 17 – Campo di induzione magnetica B (μT) generato dal cavidotto in MT interno all'area d'impianto, in relazione ai limiti di esposizione e obiettivo di qualità – n.1 cavi da 240 mmq

Nella **Tabella 9** seguente sono riportati i valori puntuali del campo B di **Figura 17**, al variare del raggio di una circonferenza centrata nel baricentro del cavidotto.

Punti	Distanza [m]	B(μT)
0	1,2	3,28
1	1,6	1,94
2	2,3	0,87
3	3,2	0,45
4	4,2	0,27
5	5,1	0,18
6	6,1	0,13
7	7,1	0,09
8	8,1	0,07
9	9,1	0,06
10	10,1	0,05

Tabella 9 – Valori del campo B in relazione alla variazione della distanza dalla proiezione ortogonale del cavo sull'asse stradale - n.1 cavi da 240 mmq

Dalla tabella precedente si evince che il valore del campo B raggiunge l'obiettivo di qualità di $3 \mu\text{T}$ a circa 0,3 m dalla proiezione ortogonale del cavidotto sul piano stradale.

- **n.2 cavi da 95 mmq - del tipo "air-bag" ARP1H5(AR)EX:**

Il campo di induzione magnetica B generato dai conduttori in alluminio del cavo percorso dal valore della portata, assume un andamento con la distanza laterale dall'asse della linea, secondo la curva mostrata in **Figura 18**. In quest'ultima sono in aggiunta indicati sia il limite di esposizione che l'obiettivo di qualità fissati dalla normativa.

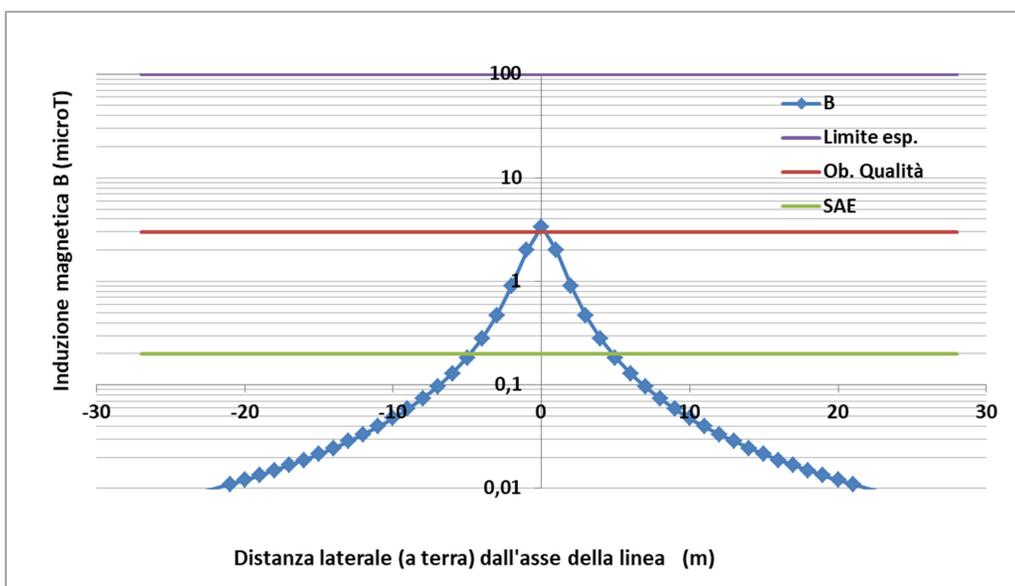


Figura 18 – Campo di induzione magnetica B (μT) generato dal cavidotto in MT interno all'area d'impianto, in relazione ai limiti di esposizione e obiettivo di qualità – n.2 cavi da 95 mmq

Nella **Tabella 10** seguente sono riportati i valori puntuali del campo B di **Figura 18**, al variare del raggio di una circonferenza centrata nel baricentro del cavidotto.

Punti	Distanza [m]	B(μ T)
0	1,2	3,4
1	1,6	2,0
2	2,3	0,9
3	3,2	0,47
4	4,2	0,28
5	5,1	0,18
6	6,1	0,13
7	7,1	0,10
8	8,1	0,07
9	9,1	0,06
10	10,1	0,05

Tabella 10 – Valori del campo B in relazione alla variazione della distanza dalla proiezione ortogonale del cavo sull'asse stradale - n.2 cavi da 95 mmq

Dalla tabella precedente si evince che il valore del campo B raggiunge l'obiettivo di qualità di 3 μ T a circa 0,4 m dalla proiezione ortogonale del cavidotto sul piano stradale.

- **n.1 cavo da 95 mmq e n.1 cavo da 185 mmq - del tipo "air-bag" ARP1H5(AR)EX:**

Il campo di induzione magnetica B generato dai conduttori in alluminio del cavo percorso dal valore della portata, assume un andamento con la distanza laterale dall'asse della linea, secondo la curva mostrata in **Figura 19**. In quest'ultima sono in aggiunta indicati sia il limite di esposizione che l'obiettivo di qualità fissati dalla normativa.

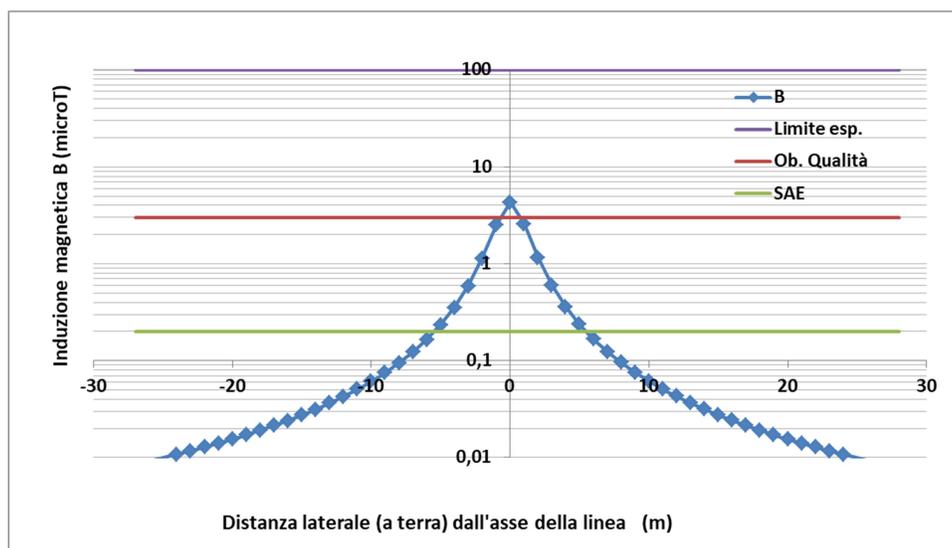


Figura 19 – Campo di induzione magnetica B (μT) generato dal cavidotto in MT interno all' area d'impianto, in relazione ai limiti di esposizione e obiettivo di qualità – n.2 cavi da 95 e 185 mmq

Nella **Tabella 11** seguente sono riportati i valori puntuali del campo B di **Figura 19**, al variare del raggio di una circonferenza centrata nel baricentro del cavidotto.

Punti	Distanza [m]	$B(\mu T)$
0	1,2	4,3
1	1,6	2,6
2	2,3	1,16
3	3,2	0,60
4	4,2	0,36
5	5,1	0,24
6	6,1	0,17
7	7,1	0,12
8	8,1	0,10
9	9,1	0,08
10	10,1	0,06

Tabella 11 – Valori del campo B in relazione alla variazione della distanza dalla proiezione ortogonale del cavo sull'asse stradale - n.2 cavi da 95 e 185 mmq

Dalla tabella precedente si evince che il valore del campo B raggiunge l' obiettivo di qualità di 3 μT a circa 0,8 m dalla proiezione ortogonale del cavidotto sul piano stradale.

- n.1 cavo da 185 mmq e n.1 cavo da 240 mmq - del tipo "air-bag" ARP1H5(AR)EX:

Il campo di induzione magnetica B generato dai conduttori in alluminio del cavo percorso dal valore della portata, assume un andamento con la distanza laterale dall'asse della linea, secondo la curva mostrata in **Figura 20**. In quest'ultima sono in aggiunta indicati sia il limite di esposizione che l'obiettivo di qualità fissati dalla normativa.

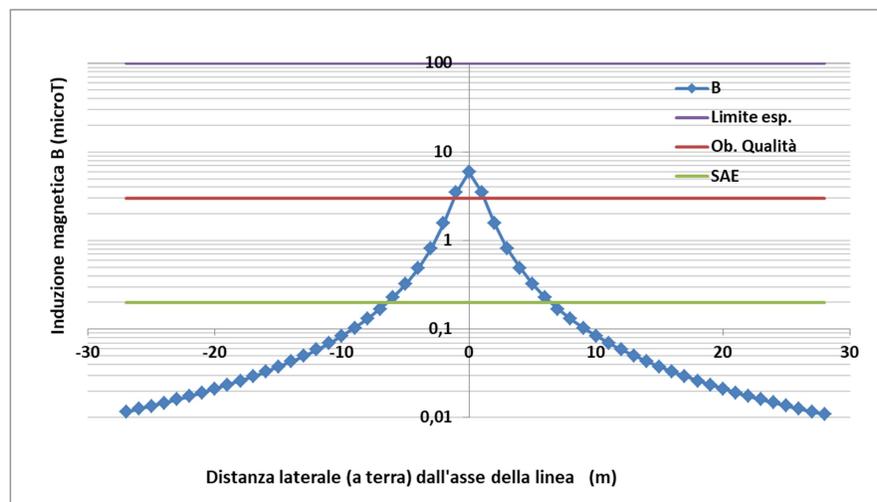


Figura 20 – Campo di induzione magnetica B (μT) generato dal cavidotto in MT interno all'area d'impianto, in relazione ai limiti di esposizione e obiettivo di qualità – n.2 cavi da 240 e 185 mmq

Nella **Tabella 12** seguente sono riportati i valori puntuali del campo B di **Figura 20**, al variare del raggio di una circonferenza centrata nel baricentro del cavidotto.

Punti	Distanza [m]	B(μT)
0	1,2	5,90
1	1,6	3,52
2	2,3	1,58
3	3,2	0,82
4	4,2	0,49
5	5,1	0,32
6	6,1	0,23
7	7,1	0,17
8	8,1	0,13
9	9,1	0,10
10	10,1	0,08

Tabella 12 – Valori del campo B in relazione alla variazione della distanza dalla proiezione ortogonale del cavo sull'asse stradale - n.2 cavi da 240 e 185 mmq

Dalla tabella precedente si evince che il valore del campo B raggiunge l'obiettivo di qualità di 3 μ T a circa 1,3 m dalla proiezione ortogonale del cavidotto sul piano stradale.

11.1.6 TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE DPA

Tratti di scavo dei cavidotti interni al parco eolico	N° cavi per scavo	Sezione cavi [mmq]	DPA [m]
T1-A	1	3x95	0
A-T2	2	3x95 3x240	1
A-B	1	3x240	0,3
B-T3	1	3x95	0
B-C	2	3x95 3x240	0,3
C-T4	2	3x95 3x185	0,8
C-CR	2	3x185 3x240	1,3
CR-D	1	3x400	1
D-T5	2	2x3x95 3x400	1,7
D-E	2	2x3x95	0,4
E-T6	1	3x95	0
E-T7	1	3x95	0
CR-SEU	3	3x(3x1x500)	2,8

Tabella 13 – Valori delle DPA per i cavidotti interni all'impianto eolico

11.2 CAVIDOTTO ESTERNO DI CONNESSIONE TRA LA CABINA DI RACCOLTA E LA STAZIONE UTENTE DI TRASFORMAZIONE

11.2.1 TIPOLOGIA DEI CAVI IN MT

Il collegamento in MT tra la cabina di raccolta e la stazione utente di trasformazione MT/AT sarà realizzato mediante n.3 cavi trifase aventi ciascuno una sezione nominale di 500 mmq, con conduttore in alluminio e tensione d'isolamento 18/30 KV. Il cavo che verrà utilizzato sarà del tipo descritto in **Figura 7**, ARP1H5(AR)E, con cavi unipolari disposti a trifoglio e protezione meccanica del tipo air bag.

11.2.1 TIPOLOGIA DI SCAVO

I cavi saranno interrati, in una trincea della profondità di 1,2 m, e distanziati tra di loro di circa 7 cm sul piano orizzontale. Nello stesso scavo, a distanza di almeno 0,3 m dai cavi di energia, potrà essere posato un cavo con fibre ottiche e/o telefoniche per trasmissione dati.

Tutti i cavi verranno alloggiati in sabbia o inerte prescritto, la cui resistività termica, se necessario, verrà corretta con una miscela di sabbia vagliata più umida o con cemento 'mortar'. Saranno segnalati superiormente da un nastro segnaletico e potranno essere protetti anche da una rete in PVC.

11.2.2 CALCOLO DEL VALORE DI INDUZIONE B

Il cavidotto di evacuazione avente n.3 terne di cavi unipolari della sezione di 500 mmq, ciascuno, genera un valore d'induzione B direttamente proporzionale alla portata del cavo. Per il cavo considerato nella progettazione, del tipo "air-bag" ARP1H5(AR)E, la portata di corrente ha un valore di circa 636 A per il cavo 3x(1x500) mmq (resistività del terreno pari ad 1°Cm/W, Temperatura 20°C).

Il campo di induzione magnetica B generato dai conduttori in alluminio dei n.3 cavi percorsi dal valore della corrente pari alla loro portata, assumerà un andamento variabile con la distanza laterale dall'asse della linea, secondo la curva mostrata in **Figura 23**. In quest'ultima sono in aggiunta indicati sia il limite di esposizione che l'obiettivo di qualità fissati dalla normativa.

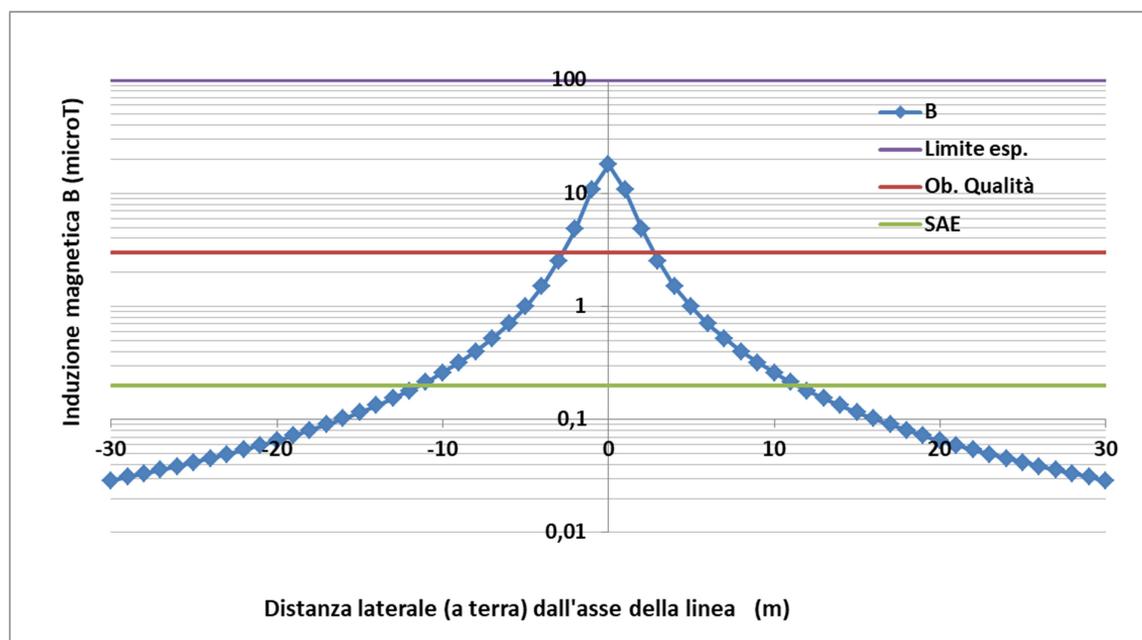


Figura 21: Campo di induzione magnetica B (μT) generato dal cavidotto di evacuazione MT del progetto eolico in relazione ai limiti di esposizione e obiettivo di qualità

Nella **Tabella 14** seguente sono riportati i valori puntuali del campo B di **Figura 21**, al variare del raggio di una circonferenza centrata nel baricentro del cavidotto.

Distanza laterale a livello del suolo [m]	B (μ T)
0	17,9
1	10,8
2	4,9
3	2,5
4	1,5
5	1,0
6	0,70
7	0,52
8	0,40
9	0,32
10	0,26
11	0,21
12	0,18
13	0,15
14	0,13
15	0,12
16	0,10
17	0,09
18	0,08
19	0,07
20	0,07

Tabella 14 – Valori del campo B in relazione alla variazione della distanza dalla proiezione ortogonale del cavo sull’asse stradale, per i ricettori esterni all’impianto

Dalla **tabella 14** si evince che, il valore del campo B raggiunge l’obiettivo di qualità (3 μ T) a circa 2,8 m dalla proiezione ortogonale del cavo sul percorso stradale. Nel paragrafo successivo verranno elencati i ricettori più vicini al percorso del cavidotto, che si estende dalla CDR nell’area d’impianto fino alla stazione di trasformazione.

11.2.3 RICETTORI PROSSIMI IL CAVIDOTTO DI EVACUAZIONE

I possibili ricettori sensibili, ubicati nelle immediate vicinanze del percorso del cavidotto di evacuazione (in blu), composto da n.3 terne di cavi unipolari da 500 mmq ciascuno, al di sotto dei 2,8 m calcolati precedentemente, sono rappresentati per una visione d’insieme, su mappa ortofoto nella **figura 22** ed in dettaglio in quelle successive:



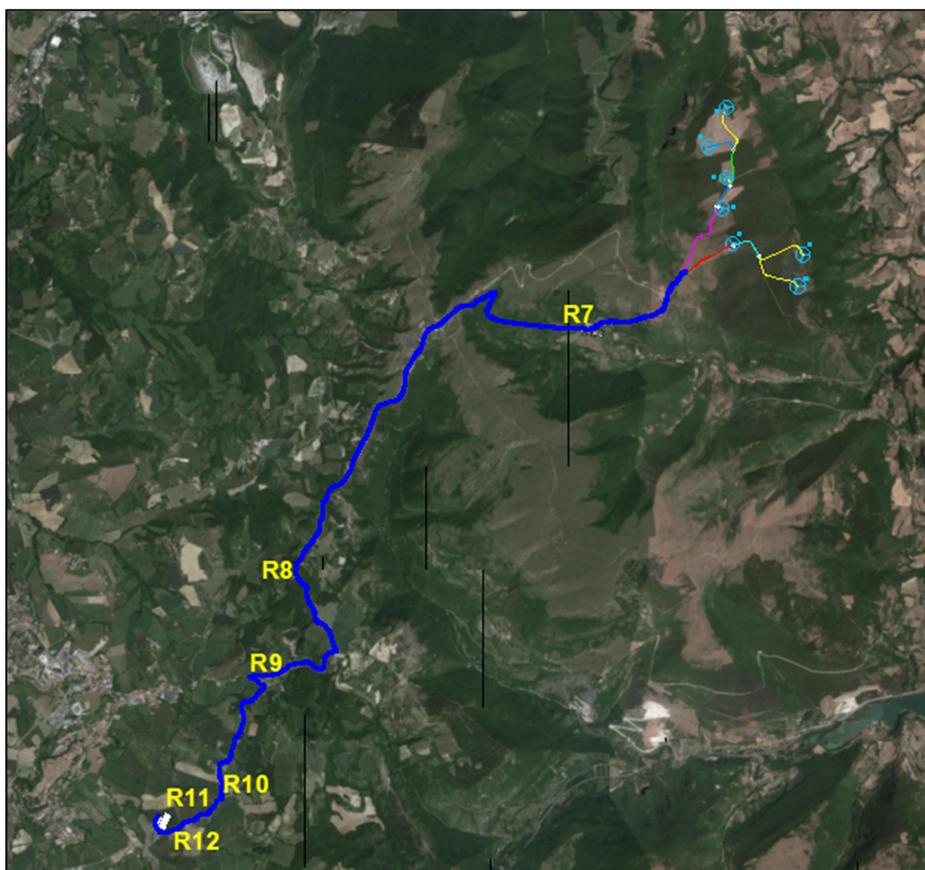


Figura 22 – Posizione dei ricettori potenzialmente sensibili lungo il percorso del cavidotto di evacuazione


Ingrandimento dell' area di ubicazione del Ricettore R7:

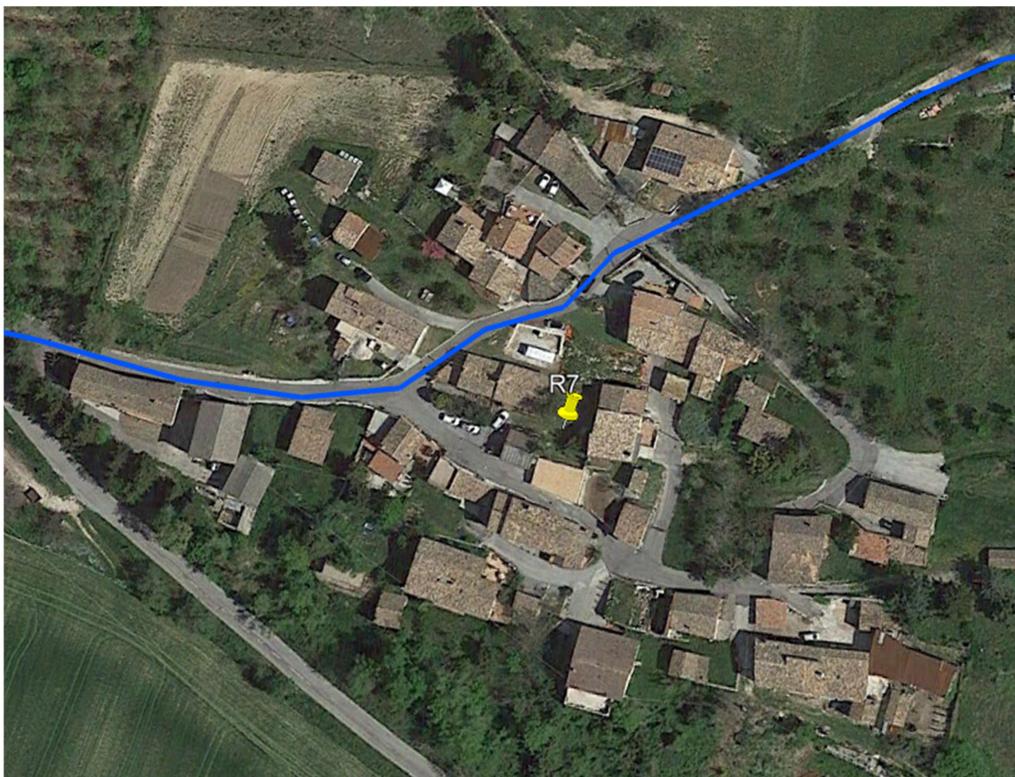


Ingrandimento dell' area di ubicazione del Ricettore R8:

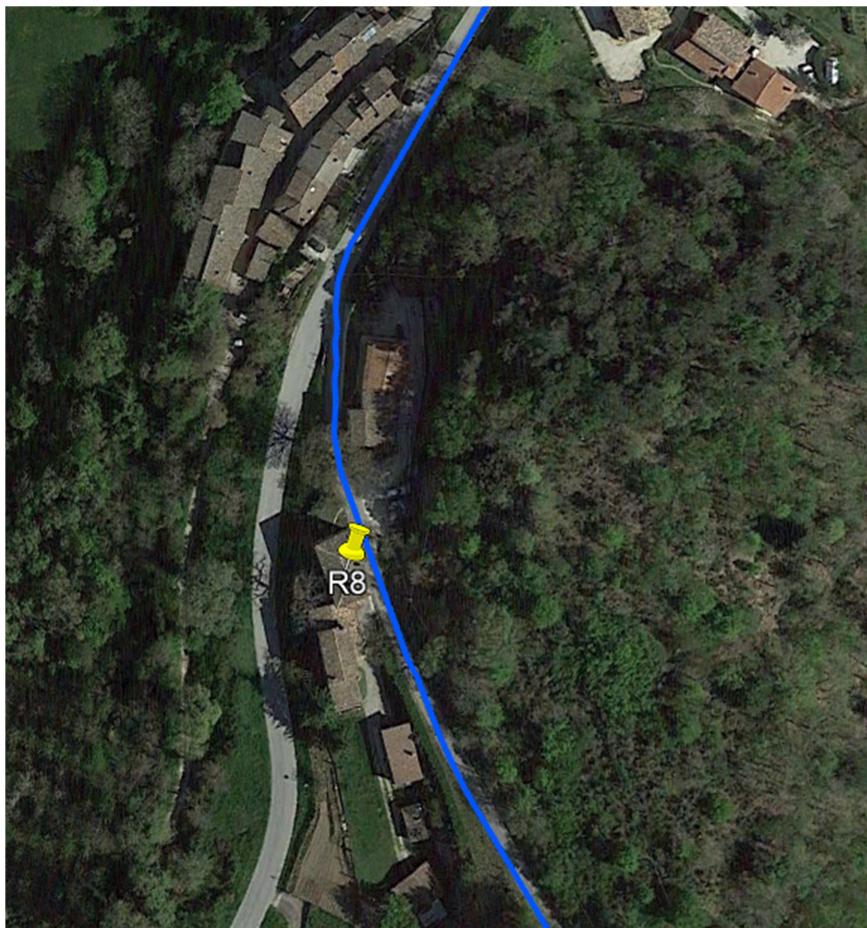


Ingrandimento dell' area di ubicazione del Ricettore R9:

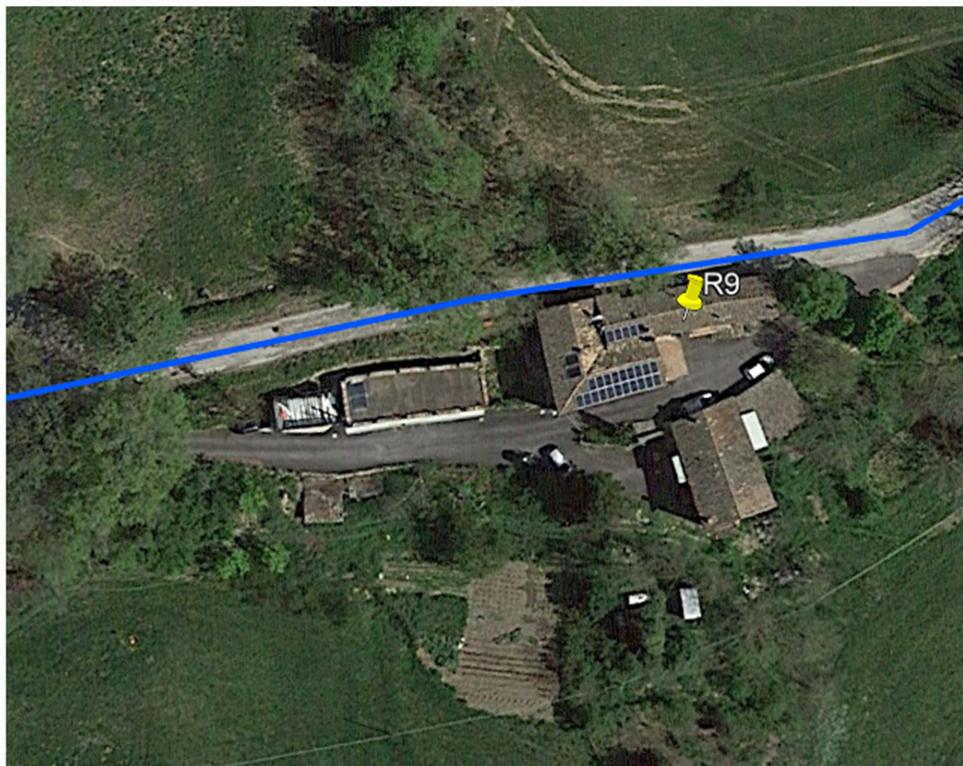

Ingrandimento dell' area di ubicazione del Ricettore R10:

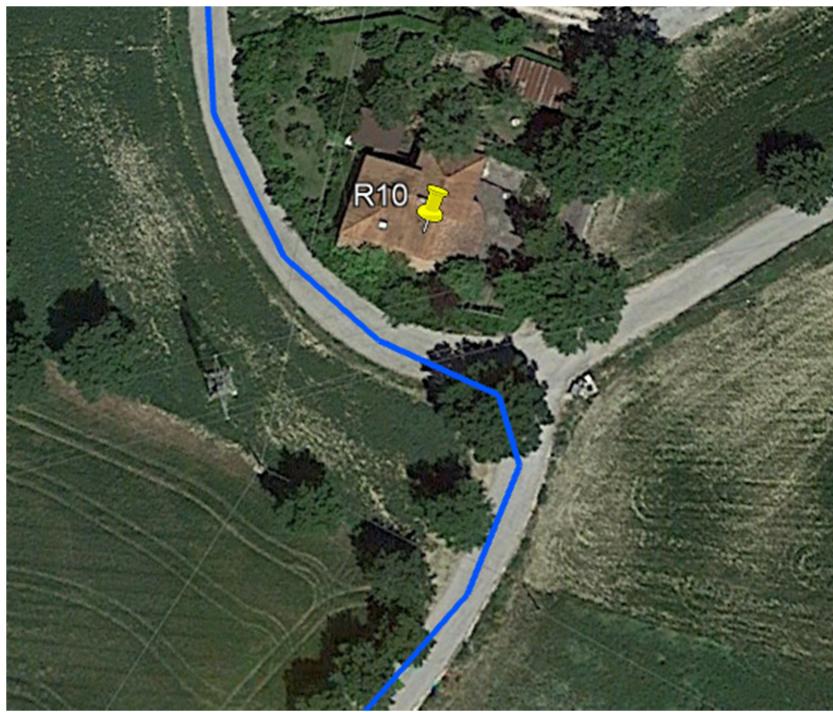

Ingrandimento dell' area di ubicazione del Ricettore R11:

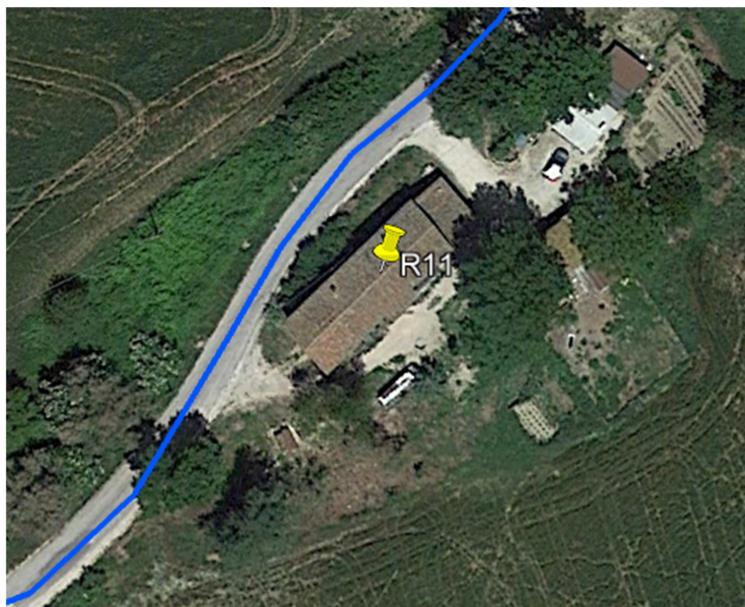

Ingrandimento dell' area di ubicazione del Ricettore R12:



Nella **tabella 15** seguente, sono riportate le distanze tra i ricettori potenzialmente sensibili con il percorso stradale attraversato dal cavidotto di evacuazione, ed il valore del campo B su di essi, qualora il cavidotto fosse interrato sul lato della strada più vicino:

Ricettore	Distanza [m]	B (μ T)
R7	2,5	3,7
R8	2,0	4,9
R9	2,5	3,7
R10	2,5	3,7
R11	2,5	3,7
R12	2,0	4,9

Tabella 15 – Distanze tra i ricettori potenzialmente sensibili con la strada in cui verrà interrato il cavidotto di evacuazione e valori di B corrispondenti

11.2.4 FASCE DI RISPETTO E DPA NEI PRESSI DEI RICETTORI

Nelle figure successive (estrapolate dalla tavola allegata "FLS-SSV-IE.17 -Sorgenti del CEM, fasce di rispetto e DPA") sono illustrate le fasce di rispetto relative al cavidotto di evacuazione (in ciano) insieme ai valori delle DPA, pari a circa 2,8 m per lato.

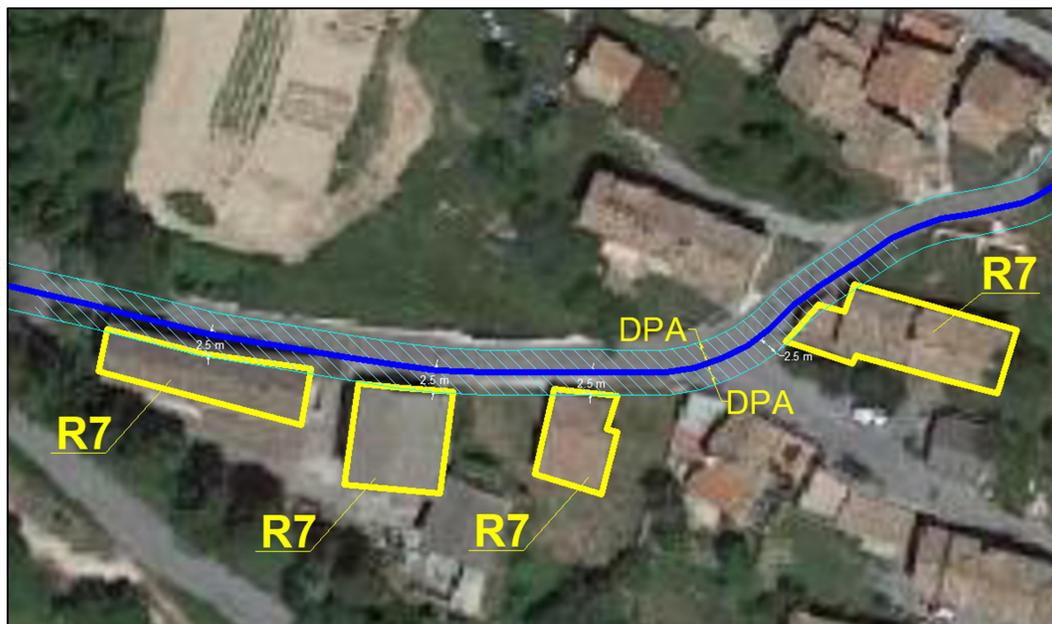


Figura 23 – Fasce di rispetto del cavidotto di evacuazione nei pressi dei ricettori R7

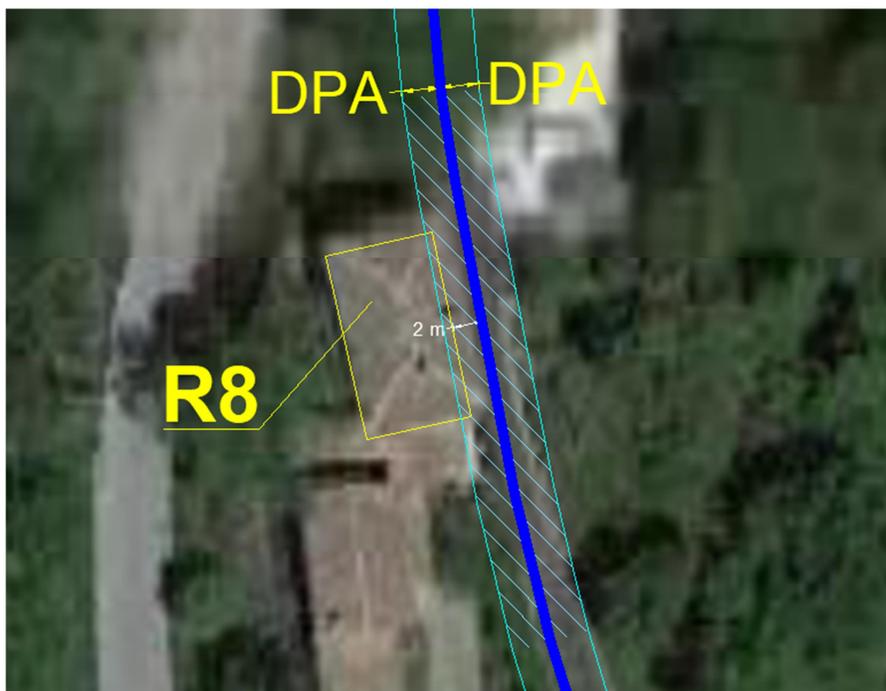


Figura 24 – Fasce di rispetto del cavidotto di evacuazione nei pressi del ricettore R8



Figura 25 – Fasce di rispetto del cavidotto di evacuazione nei pressi del ricettore R9

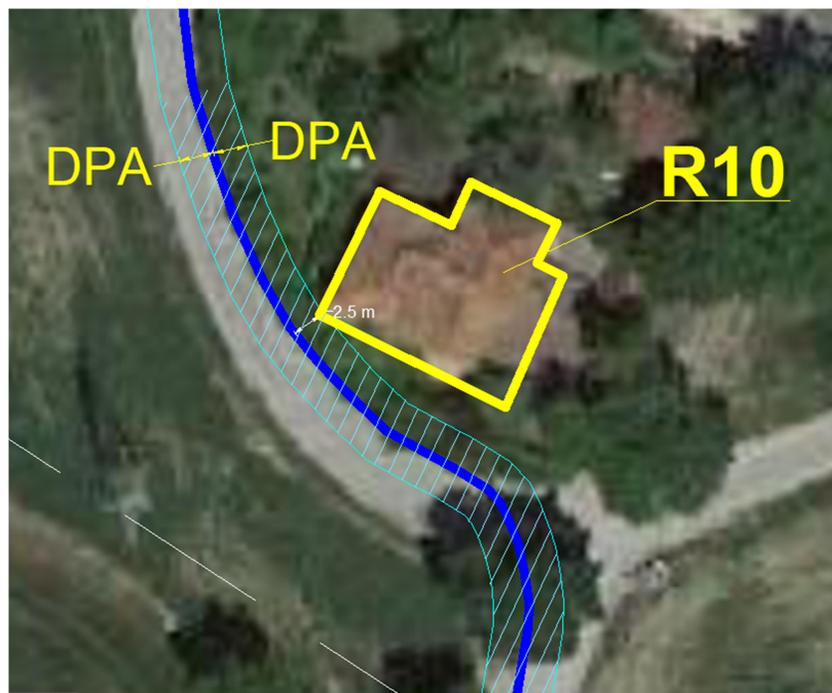


Figura 26 – Fasce di rispetto del cavidotto di evacuazione nei pressi del ricettore R10

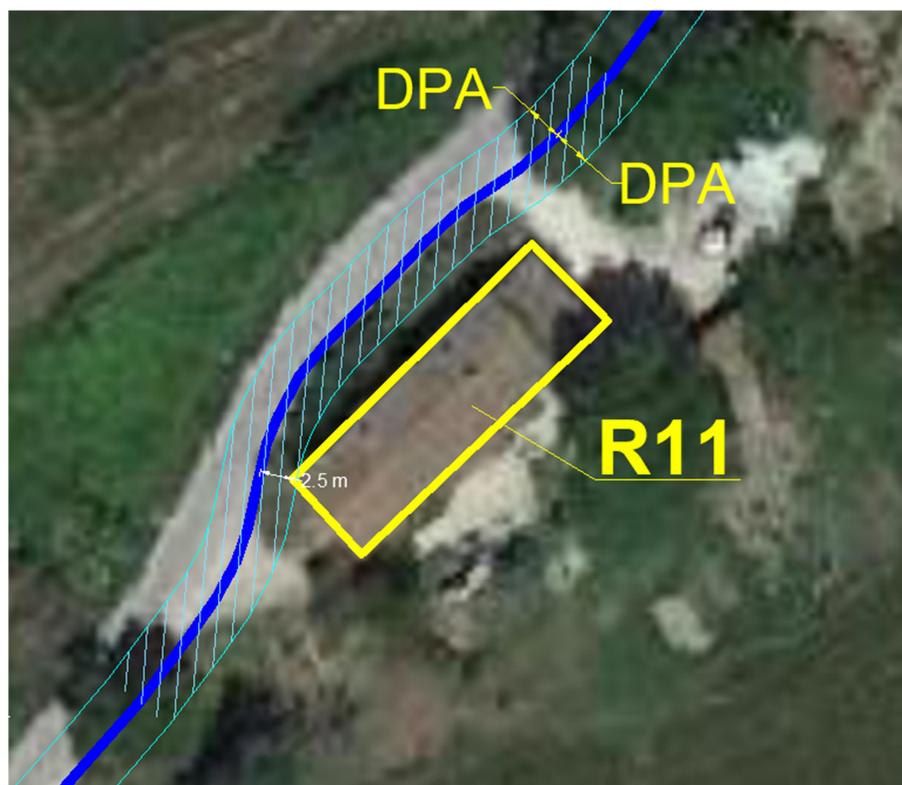


Figura 27 – Fasce di rispetto del cavidotto di evacuazione nei pressi del ricettore R11

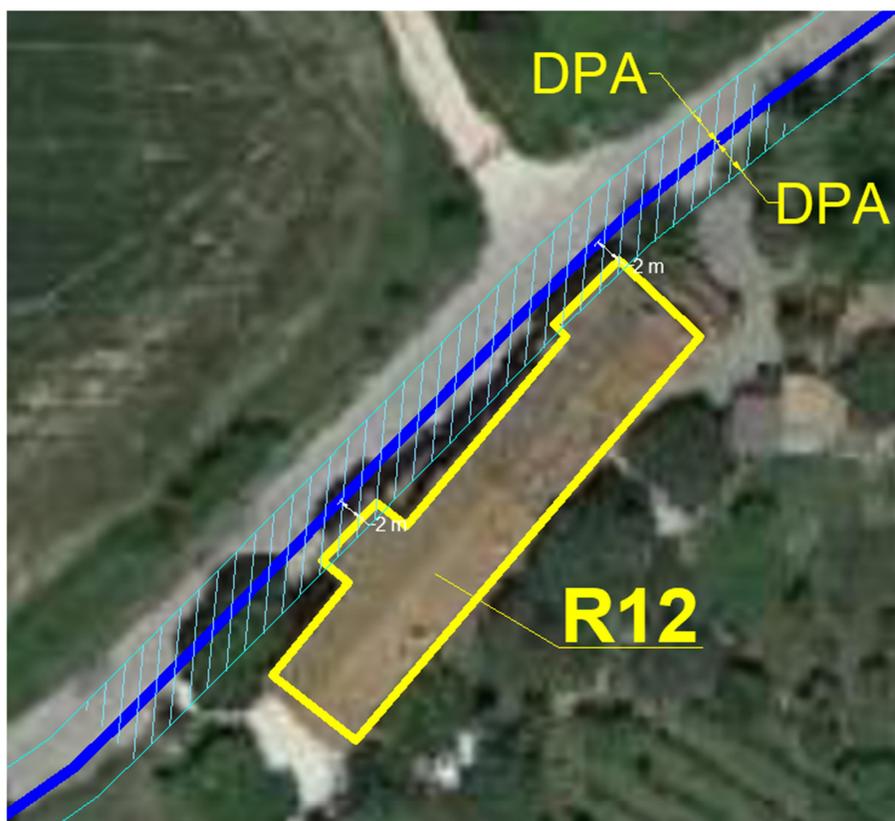


Figura 28 – Fasce di rispetto del cavidotto di evacuazione nei pressi del ricevitore R12

11.2.5 POSSIBILI SOLUZIONI PER LA RIDUZIONE DEL CAMPO B

Per ridurre il campo B al di sotto dell'obiettivo di qualità nei tratti stradali prossimi ai ricevitori più esposti al campo di induzione elettromagnetica, esistono ad esempio, le seguenti soluzioni:

- distanziamento dei cavi dal ricevitore;
- interro dei cavi a profondità maggiore nello scavo;
- schermatura dei cavi con canalina, piastra o tubazione metallica, ad alta permeabilità o conduttività, nel tratto di scavo più vicino al ricevitore.

Caso a)

Dalle **figure:23** alla **28**, considerando i valori delle distanze del cavidotto dai ricevitori presenti nella **tabella 15**, è possibile ridurre il campo B fino a raggiungere valori inferiori all'obiettivo di qualità. Questo si ottiene distanziando lo scavo dai ricevitori:

- R7, di almeno 30 cm;
- R8, di almeno 80 cm;
- R9, di almeno 30 m;
- R10, di almeno 30 cm;

- R11, di almeno 30 cm;
- R12, di almeno 80 cm;

Un'alternativa consiste nel realizzare lo scavo sul lato opposto della strada rispetto alla posizione dei ricettori.

Caso b)

Un'altra soluzione indicata per ridurre il campo magnetico al di sotto del valore di $3 \mu\text{T}$, è quella di interrare i cavi ad una profondità maggiore, rispetto a quella di progetto che è pari a circa 1,2 m dalla pavimentazione stradale. Di seguito si riporta lo studio dei campi B lungo i tratti di scavo prossimi ai ricettori, considerando le minime profondità di scavo per le quali il campo B assume un valore inferiore all'obiettivo di qualità sui ricettori stessi:

- Ricettori: R7, R9, R10, R11

Alla profondità di circa 1,7 m, si ottiene il seguente andamento del campo B sia in forma grafica che tabellare:

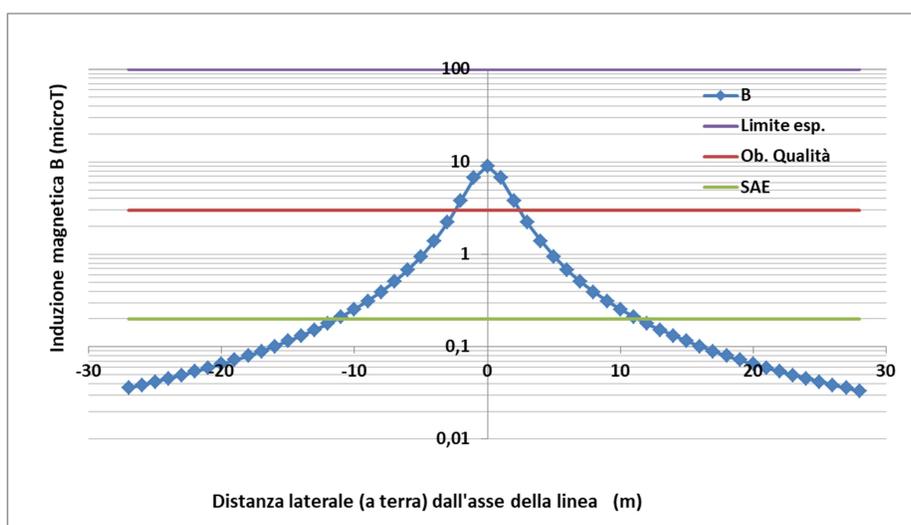


Figura 29 - Andamento del campo B generato dal cavidotto di evacuazione ad una profondità di circa 1,7 m

Punti	Distanza [m]	B(μ T)
0	1,2	9,0
1	1,6	6,7
2	2,3	3,8
3	3,2	2,2
4	4,2	1,4
5	5,1	0,9
6	6,1	0,67
7	7,1	0,51
8	8,1	0,39
9	9,1	0,31
10	10,1	0,25

Tabella 16 – Valori del campo B al variare della distanza dal cavidotto ad una profondità di circa 1,7 m

- Ricettori: R8, R12

Alla profondità di circa 2,2 m, si ottiene il seguente andamento del campo B sia in forma grafica che tabellare:

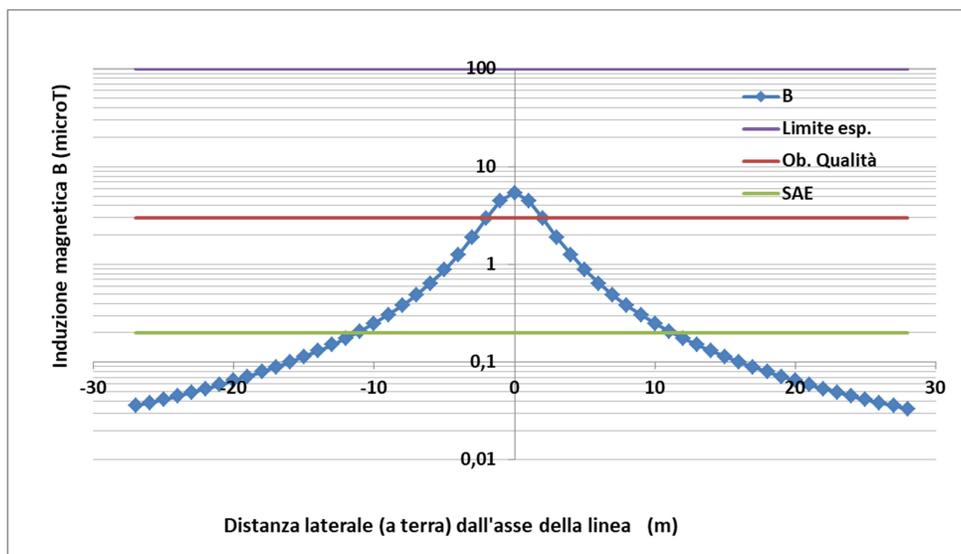


Figura 30 – Andamento del campo B generato dal cavidotto di evacuazione ad una profondità di circa 2,2 m

Punti	Distanza [m]	B(μ T)
0	1,2	5,4
1	1,6	4,5
2	2,3	3,0
3	3,2	1,9
4	4,2	1,3
5	5,1	0,9
6	6,1	0,64
7	7,1	0,49
8	8,1	0,38
9	9,1	0,31
10	10,1	0,25

Tabella 17 – Valori del campo B al variare della distanza dal cavidotto sul tratto stradale ad una profondità di circa 2,2 m

Caso c)

La schermatura di un campo magnetico a bassa frequenza è possibile attraverso l'uso di fogli, nastri, piastre, tubi, canaline, sia in materiale ferromagnetico ad elevata permeabilità (es. ferro), oppure di materiale conduttore ad elevata conducibilità (es. rame, alluminio, acciaio ad elevate caratteristiche magnetiche). L'efficacia di uno schermo dipende da diversi parametri quali lo spessore, l'estensione, la distanza dalla sorgente, la permeabilità e conducibilità del materiale, l'applicazione e la connessione delle singole parti che lo costituiscono, l'orientamento del campo inducente.

Se si utilizzano materiali ferromagnetici, è preferibile realizzare schermi di forma chiusa formando strutture che circondino il più possibile le sorgenti in modo tale da aumentarne l'efficacia, soprattutto nelle vicinanze del cavidotto stesso.

Se invece si utilizzassero materiali conduttori (come nel nostro caso), conviene realizzare schermi aperti, in modo da ottenere significativi risultati soprattutto ad una certa distanza dai cavi.


Per quest'ultima tipologia di schermo, l'efficacia schermante:

- cresce linearmente con lo spessore del materiale utilizzato;
- aumenta con la conducibilità del metallo impiegato: è sicuramente preferibile il rame, ma la minore efficacia dell'alluminio può essere compensata da uno spessore superiore;
- migliora, se diminuisce la distanza tra i cavi e lo schermo.


Sono altresì importanti, oltre che le dimensioni, anche la posizione e la forma dello schermo: ad esempio si possono usare schermi con lastra piana posizionata sul cavidotto, ad "U" rovesciata oppure chiusa. Ciascuna forma del conduttore schermante reagisce alle componenti del campo magnetico in maniera differente.

Di seguito si riportano gli andamenti dei campi magnetici relativi ad un cavidotto, schermato sia con una lastra piana di materiale ferromagnetico (a) ed una di alluminio (b):

(a)

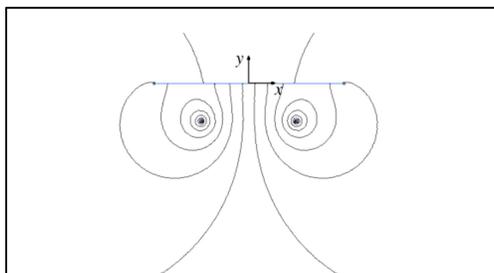

(b)

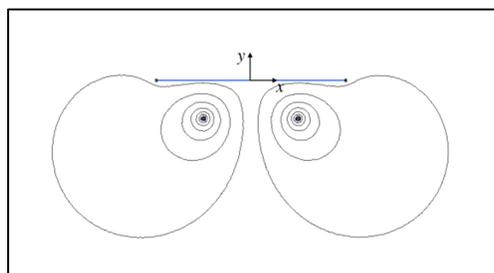

Si definisce "fattore di schermatura" (SF), il rapporto tra il campo magnetico senza la schermatura ed il campo magnetico generato dalla sorgente con la schermatura: maggiore è l' SF e maggiore è l'efficacia dello schermo. La figura seguente mostra gli andamenti dell' SF per entrambe i materiali, situato 20 cm circa sopra un cavidotto, all' aumentare della distanza dai conduttori:

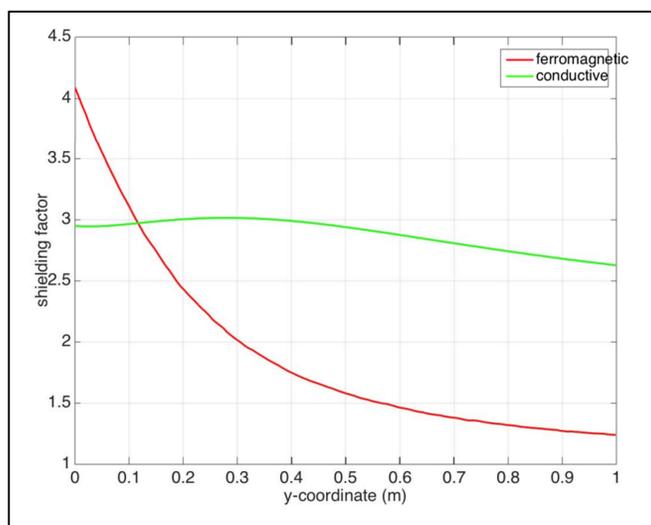


Figura 31 – Andamento del fattore di schermatura con la distanza dal cavidotto

Emerge chiaramente che, per i nostri ricettori situati a distanza dai cavi, la soluzione che prevede l'impiego di uno schermo realizzato in materiale conduttivo, si dimostra più efficiente nel mitigare il CEM. Pertanto, il valore del campo B può essere ridotto al di sotto del limite dell'obiettivo di qualità, posizionando una schermatura metallica in materiale conduttore, le cui dimensioni e forma, verranno opportunamente valutate e dimensionate in fase esecutiva, qualora si decidesse di utilizzare questo sistema di schermatura.

E' importante sottolineare che i calcoli effettuati nel progetto per determinare il campo B, sono stati condotti tenendo conto del valore della portata del cavidotto, pari a circa 1.908 A (portata di 636x3 cavi). Nella realtà, poiché il parco eolico ha una potenza nominale installata di 36 MW, il valore di corrente massima che percorre il cavidotto di evacuazione è pari a circa 770 A, cioè circa 257 A per cavo, quasi la metà rispetto al valore considerato nei calcoli del campo B precedente. Assumendo tale valore di corrente, il campo B ad una distanza di circa 2,0 m (riferita ai ricettori R8 ed R12 più vicini), raggiungerà un valore di circa 2 μT , dunque inferiore all'obiettivo di qualità.

Di seguito i risultati del calcolo del campo B nel caso in cui i cavi fossero percorsi dalla corrente massima prodotta dall'impianto eolico:

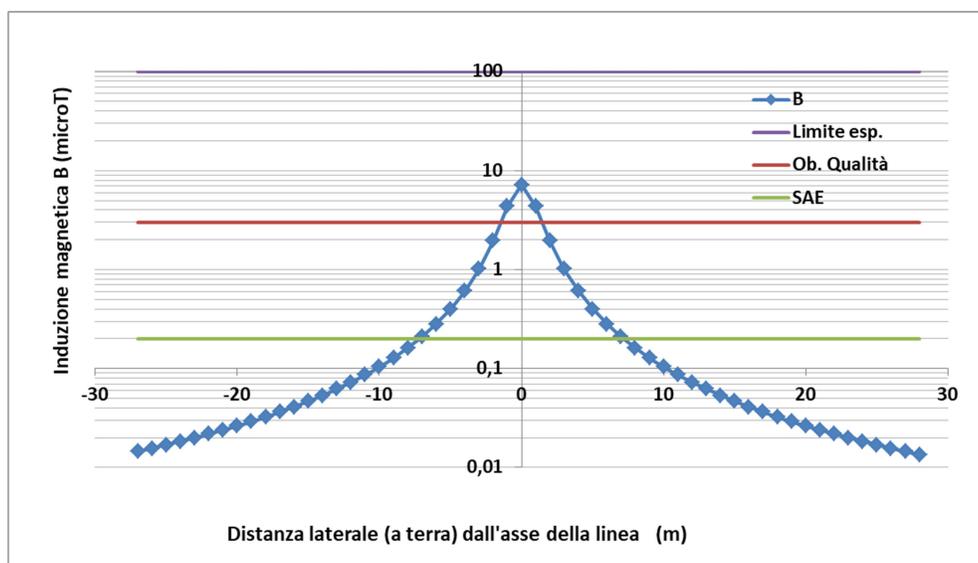


Figura 32 – Campo di induzione magnetica B (μT) generato dal cavidotto di evacuazione MT con i valori della corrente massima prodotta dalle turbine in relazione ai limiti di esposizione e obiettivo di qualità

I punti del grafico riportati in forma tabellare:

Punti	Distanza [m]	B(μ T)
0	1,2	7,2
1	1,6	4,4
2	2,3	2,0
3	3,2	1,0
4	4,2	0,6
5	5,1	0,4
6	6,1	0,28
7	7,1	0,21
8	8,1	0,16
9	9,1	0,13
10	10,1	0,10

Tabella 18 – Valori del campo B in relazione alla variazione della distanza dalla proiezione ortogonale del cavo sull'asse stradale, per i ricettori esterni all'impianto

12 STAZIONE ELETTRICA UTENTE-MT/AT

Il campo B all'interno della stazione utente di trasformazione è essenzialmente prodotto:

- dal trasformatore MT/AT;
- dalle linee/sbarre aeree di connessione.

L'impatto elettromagnetico generato dalle sbarre aeree è di gran lunga quello più significativo e pertanto si propone di seguito il calcolo del campo prodotto dalle sbarre AT-132 kV condivise tra tutti i produttori.

Tali sbarre AT sono assimilabili ad una linea trifase aerea, con tensione pari a 132 kV, avente una distanza tra i conduttori di circa 2,2 m, un'altezza dal suolo di circa 7,5 m e percorsa da correnti simmetriche ed equilibrate.

Considerando una sbarra in rame la cui portata è di circa 2000 A, il campo di induzione magnetica B generato assumerà il classico andamento secondo la curva riportata in **figura 33**, nella quale sono anche indicati il limite di esposizione e l'obiettivo di qualità fissati dalla normativa.

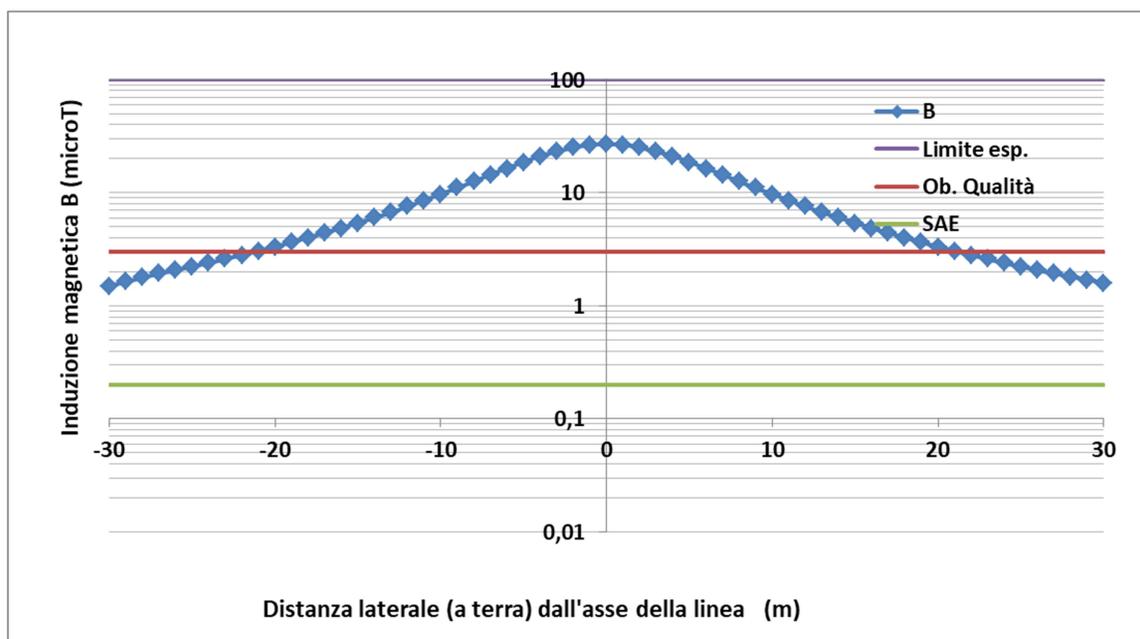


Figura 33 – Campo di induzione magnetica B (μT) generato dalle sbarre AT in relazione ai limiti di esposizione e obiettivo di qualità.

Nella **tabella 19** seguente sono riportati i valori puntuali del campo B di **figura 33**, al variare del raggio di una circonferenza centrata nel baricentro dei cavi della sbarra:

Punti	Distanza [m]	B [μT]
0	7,5	27,1
1	7,6	26,6
2	7,8	25,3
3	8,1	23,3
4	8,5	21,1
5	9,0	18,7
6	9,6	16,5
7	10,3	14,5
8	11,0	12,7
9	11,7	11,1
10	12,5	9,7
11	13,3	8,6
12	14,2	7,6
13	15,0	6,8
14	15,9	6,0
15	16,8	5,4
16	17,7	4,9
17	18,6	4,4
18	19,5	4,0
19	20,4	3,6
20	21,4	3,3
21	22,3	3,1
22	23,2	2,8
23	24,2	2,6
24	25,1	2,4
25	26,1	2,2
26	27,1	2,1
27	28,0	1,9
28	29,0	1,8
29	30,0	1,7
30	30,9	1,6

Tabella 19 – Valori del campo B sulle sbarre in AT in relazione alla variazione della distanza dalla proiezione ortogonale sul terreno

Nella figura successiva è riportata la fascia di rispetto e la DPA di circa 20 m per lato al sistema di sbarre in AT della SEU.



Figura 34 – Inquadramento su mappa ortofoto della stazione utente di trasformazione MT/AT 30/132 kV – in rosso la fascia di rispetto con $B > 3 \mu T$

Il ricettore più vicino alla stazione di trasformazione, dista circa 182 m in linea d'aria dalle sbarre AT, come riportato in dettaglio nella tavola allegata "FLS-CLD-IE.17 – sorgenti del CEM, fasce di rispetto e DPA". A tale distanza, il valore del campo B è fuori dal valore del limite di $3 \mu T$.

Un'altra considerazione da fare è che la stazione utente condivisa con altri produttori sarà collegata allo stallo dedicato nella stazione RTN a 132 kV di Terna SpA, la cui potenza massima in ingresso è pari a circa 200 MW. Per tale valore, la corrente che percorrerà le sbarre condivise in AT, assumerà un valore di circa 972,0 A, valore dunque inferiore a quello massimo ipotizzato sulle sbarre AT, il quale determinerà di conseguenza un campo B più basso di quello calcolato precedentemente e dunque una DPA minore.

13 CAVO IN AT-132 KV

▪ TRACCIATO

La connessione tra la Stazione di trasformazione utente 30/132 kV e la stazione RTN sarà realizzato tramite cavidotto interrato, con cavo avente una sezione nominale pari a 1600 mmq, alla tensione nominale di 132 kV, per una lunghezza di circa 260 m.

Il tracciato del cavidotto (in ciano), visibile in **figura 34**, si sviluppa:

- all'interno dell'area della stazione SU, per circa 6 m;
- su terreno privato per circa 244 m;
- all'interno dell'area della stazione SU, per circa 10 m.

▪ CARATTERISTICHE TECNICHE DEL CAVO IN AT

Il cavo che si prevede di utilizzare per la connessione della stazione utente di trasformazione allo stallo dedicato nella stazione RTN sarà del tipo ARE4H1H5E (o similari) unipolare conforme alle specifiche IEC e CENELEC, i cui cavi unipolari verranno posati in orizzontale nello scavo, opportunamente distanziati tra di loro. Ciascun cavo d'energia sarà formato da:

- un conduttore in alluminio compatto di sezione indicativa calcolata pari a 1600 mmq;
- schermo semiconduttivo sul conduttore;
- isolamento in polietilene reticolato (XLPE);
- schermo semiconduttivo sull'isolamento;
- nastri in materiale igroespandente;
- schermo metallico in rame;
- foglio metallico in alluminio o rame;
- rivestimento in polietilene con grafitatura esterna (PE).

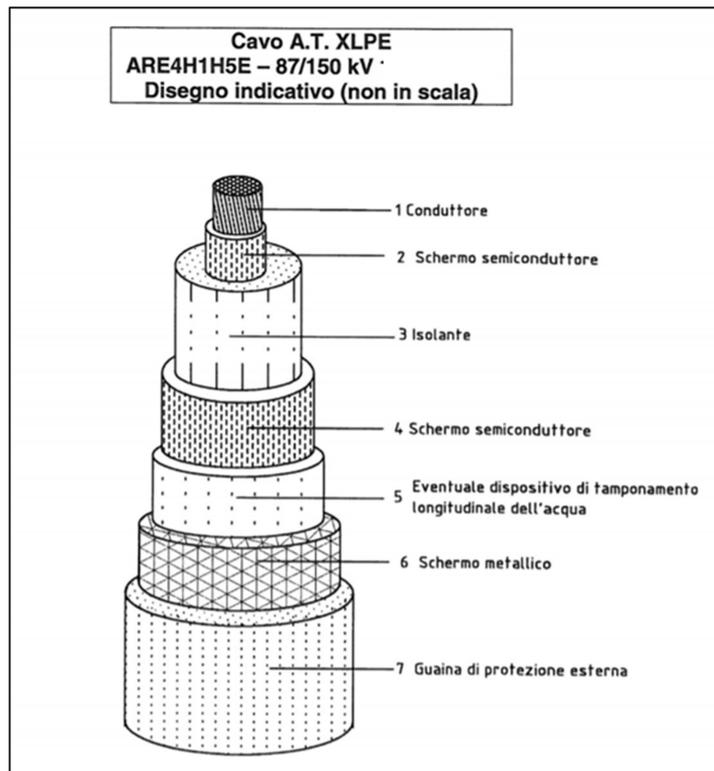


Figura 35 –Caratteristiche tecniche del cavo in AT a 132 kV

Dal punto di vista costruttivo tale conduttore in alluminio è generalmente tamponato per evitare la accidentale propagazione longitudinale dell'acqua. Sopra il conduttore viene applicato prima uno strato semiconduttivo estruso, poi l'isolamento XLPE e successivamente un nuovo semiconduttivo estruso; su quest'ultimo viene avvolto un nastro semiconduttivo igroespandente, anche in questo caso per evitare la propagazione longitudinale dell'acqua. Gli schermi metallici intorno ai conduttori di fase dei cavi con isolamento estruso hanno la funzione principale di fornire una via di circolazione a bassa impedenza alle correnti di guasto in caso di cedimento di isolamento. Pertanto essi saranno dimensionati in modo da sostenere le massime correnti di corto circuito che si possono presentare. Sopra lo schermo di alluminio viene applicata la guaina aderente di polietilene nera e grafitata avente funzione di protezione anticorrosiva ed infine la protezione esterna meccanica.

Si riportano di seguito le specifiche elettriche e tecniche del cavo scelto in AT:

Nominal section area mm ²	Conductor diameter mm	Thickness of insulation mm	DC conductor resistance at 20°C Ω/km	Electrostatic capacitance pF/km	Aluminium screen			Copper wire/lead sheath			Copper wire/alu sheath			Corrugated Alu sheath			Lead sheath		
					Sectional area* mm ²	Outside diameter of cable* mm	Weight of cable* kg/m	Sectional area* copper screen mm ²	Outside diameter of cable* mm	Weight of cable* kg/m	Sectional area* copper screen mm ²	Outside diameter of cable* mm	Weight of cable* kg/m	Sectional area* mm ²	Outside diameter of cable* mm	Weight of cable* kg/m	Sectional area* mm ²	Outside diameter of cable* mm	Weight of cable* kg/m
400 R	23.3	20.7	0.0778	0.15	180	82	6	65	88	13	85	85	6	470	95	7	810	87	15
500 R	26.4	19.6	0.0605	0.16	190	83	6	65	89	13	85	85	7	480	96	7	790	88	15
630 R	30.3	18.5	0.0469	0.19	190	85	7	65	91	13	85	87	7	490	98	8	810	90	16
800 R	34.7	17.6	0.0367	0.21	200	88	7	60	94	15	85	90	8	500	101	8	810	92	16
1000 R	38.2	17.0	0.0291	0.23	200	90	8	60	96	15	85	92	9	520	103	9	810	94	17
1200 R	41.4	16.6	0.0247	0.25	160	92	9	55	99	17	80	95	9	560	107	10	800	97	18
1600 S	48.9	15.8	0.0186	0.30	180	100	10	45	107	19	80	103	11	670	115	12	780	104	19
2000 S	54.0	15.5	0.0149	0.32	190	105	12	35	112	22	75	108	12	760	120	14	790	109	21

Nominal section area mm ²	Earthing conditions induced current in the metallic screen	Laying conditions : Trefoil formation				Laying conditions : Flat formation				Nominal section area mm ²
		Direct burial		In air, in gallery		Direct burial		In air, in gallery		
		$\rho_T = 1,0$ T = 20°C	$\rho_T = 1,2$ T = 30°C	T = 30°C	T = 50°C	$\rho_T = 1,0$ T = 20°C	$\rho_T = 1,2$ T = 30°C	T = 30°C	T = 50°C	
400 R	With circulating currents	515	445	665	530	555	480	755	605	400 R
500 R		580	500	765	610	635	550	880	705	500 R
630 R		690	595	920	730	730	630	1 035	830	630 R
800 R		780	670	1 065	845	835	715	1 225	980	800 R
1000 R	Without circulating current	865	745	1 195	950	930	800	1 375	1 100	1000 R
1200 R		935	800	1 300	1 035	1 010	865	1 515	1 210	1200 S
1600 S		1 130	970	1 630	1 295	1 225	1 050	1 895	1 515	1600 S
2000 S		1 255	1 075	1 845	1 460	1 375	1 175	2 170	1 735	2000 S

Figura 36 – Specifiche tecniche del cavo in AT a 132 kV

▪ MODALITÀ DI POSA DEL CAVO IN AT

Il cavo sarà interrato ed installato normalmente in una trincea della profondità minima di 1,7 m, con disposizione delle fasi in orizzontale sullo stesso piano e distanziate tra di loro di due diametri di lunghezza. Nello stesso scavo, a distanza di almeno 0,3 m dai cavi di energia, sarà posato un cavo con fibre ottiche e/o telefoniche per trasmissione dati. Tutti i cavi verranno alloggiati in terreno di riporto, la cui resistività termica, se necessario, verrà corretta con una miscela di sabbia vagliata o con cemento 'mortar'. I cavi saranno protetti e segnalati superiormente da una rete in PVC e da un nastro segnaletico, ed ove necessario anche da una lastra di protezione in cemento armato dello spessore di 6 cm. La restante parte della trincea verrà ulteriormente riempita con materiale di risulta e di riporto.

Di seguito è riportata la sezione di scavo con la posa del cavo trifase per differenti tipologie di percorso:

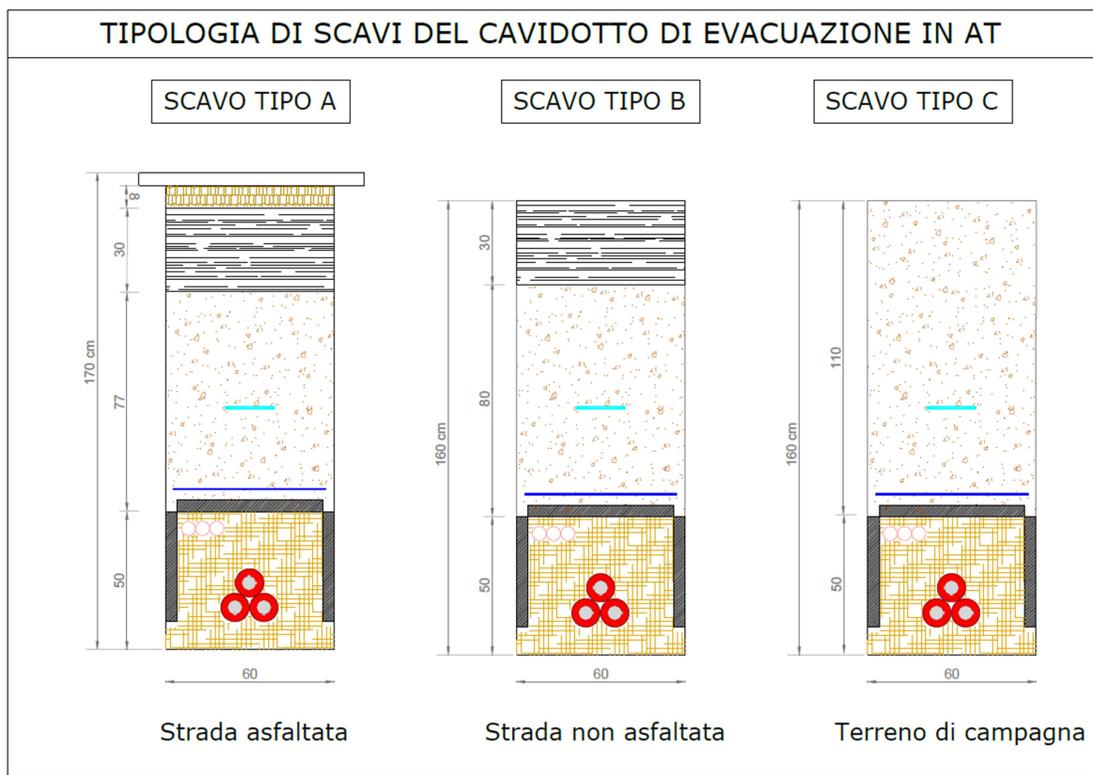


Figura 37 – Sezioni tipiche di scavo e di posa per il cavo in AT kV

13.1 CALCOLO DEL CAMPO B DEL CAVO AT

Il campo di induzione magnetica B generato dai conduttori in alluminio dei cavi percorsi dal valore della portata pari a 1.130 A, assume un andamento con la distanza laterale dall'asse della linea, secondo la curva mostrata in **Figura 29**, con indicazione del limite di esposizione e l'obiettivo di qualità fissati dalla normativa.

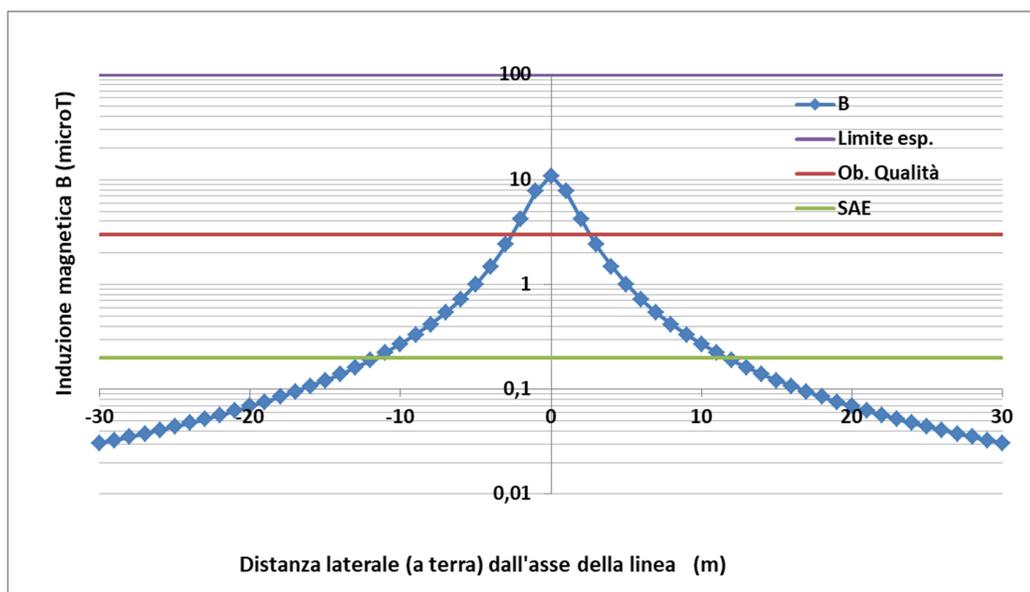


Figura 38 – Campo di induzione magnetica B (μT) generato dal cavidotto in AT in relazione ai limiti di esposizione e obiettivo di qualità

Nella **Tabella20** seguente sono riportati i valori puntuali del campo B di **Figura 38**, al variare del raggio di una circonferenza centrata nel baricentro del cavidotto in AT.

Punti	Distanza [m]	B(μT)
0	1,6	10,81
1	1,9	7,78
2	2,6	4,22
3	3,4	2,39
4	4,3	1,49
5	5,2	1,00
6	6,2	0,72
7	7,2	0,54
8	8,2	0,42
9	9,1	0,33
10	10,1	0,27

Tabella 20 – Valori del campo B in relazione alla variazione della distanza dalla proiezione ortogonale del cavo AT sull'asse stradale

Il cavidotto è distante circa 81 m dal ricettore precedente, dunque fuori dal valore del limite di 3 μT del campo B generato dalla portata del cavo.

14 NUOVA STAZIONE ELETTRICA DI SMISTAMENTO (SE)

La stazione elettrica è normalmente esercita in teleconduzione e non è prevista la presenza di personale, se non per interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. La SE prevede il rispetto, all'interno del perimetro di stazione, dei valori di campo elettrico e magnetico previsti dalla normativa statale vigente di riferimento per la valutazione dell'esposizione di tipo professionale dei lavoratori (limiti di cui al D.lgs. 81/08). Il rispetto di tali limiti è garantito mediante l'applicazione del PROGETTO UNIFICATO TERNA. All'esterno del perimetro di stazione invece vengono rispettati tutti i limiti previsti dal DPCM 08/07/2003 per la tutela della popolazione nei confronti dell'esposizione al campo elettrico e magnetico, riconducibile a quello generato dalle linee entranti in stazione.

15 NUOVI RACCORDI AEREI ALLE LINEE ESISTENTI A 132 KV

La nuova SE verrà inserita in entra-esce sulla linea esistente a 132 kV denominata "Valcimarra-Camerino", mediante n.2 nuovi raccordi aerei.

Inoltre, considerando che il tracciato della linea esistente "Valcimarra-Cappuccini" attraversa sia la stazione utente (SEU) che la nuova stazione di smistamento della rete di trasmissione nazionale (RTN), verrà realizzato un bypass su questa linea. Tale intervento avrà l'obiettivo di consentire la costruzione delle due stazioni elettriche, preservando al contempo la funzionalità della linea stessa. Il campo magnetico generato dai raccordi aerei e dal by-pass, è stato calcolato mediante il software EMF versione 4, sviluppato dal CESI per Terna SpA.

Nella figura successiva è rappresentato l'andamento del campo al variare della distanza tra le linee, ad 1 m da terra:

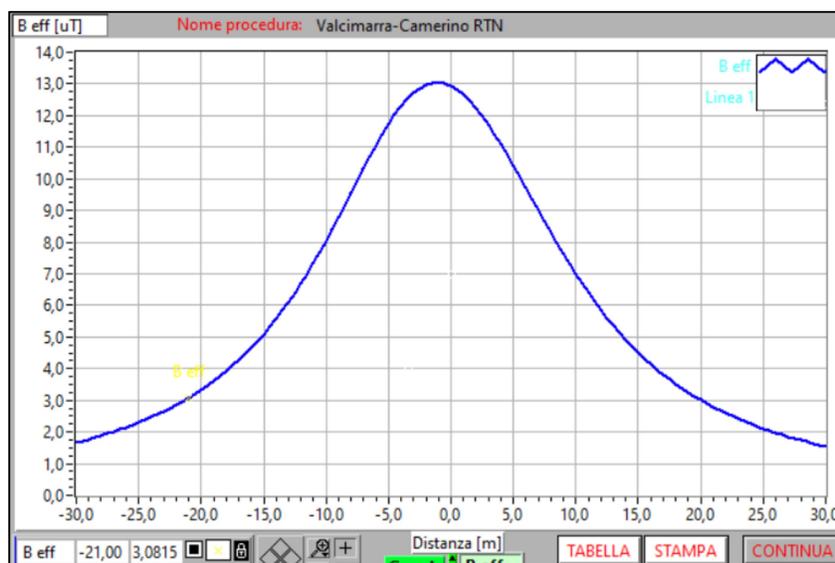


Figura 39 – Campo di induzione magnetica B (μT) generato dalle linee aeree ad 1 m dal suolo – $I=1135 A$

Dalla figura in alto si evince che l'obiettivo di qualità è raggiunto ad una distanza di circa 22 m.

Nella figura successiva invece, è riportato l'andamento del campo al variare della distanza tra le linee aeree, ad altezza conduttori:

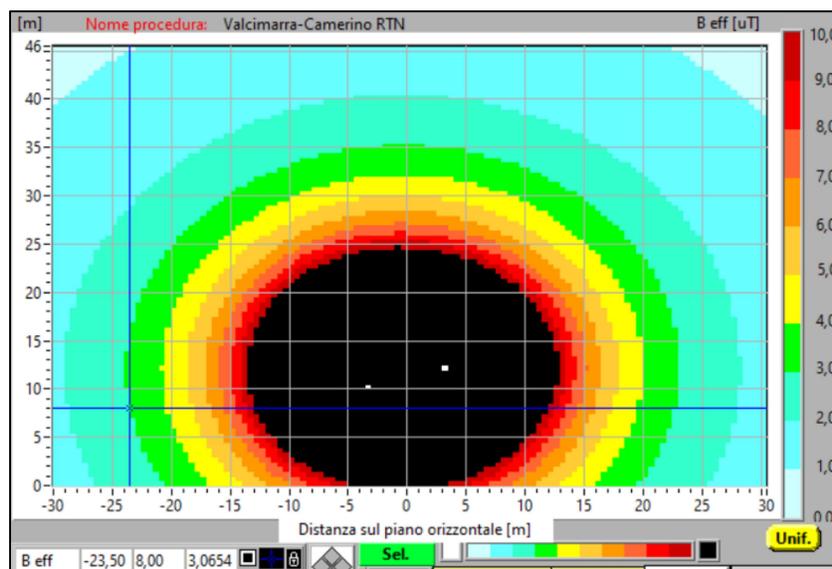


Figura 40 – Campo di induzione magnetica B (μT) generato dalle linee aeree ad altezza conduttori – $I=1135\text{ A}$

Le fasce di rispetto dei nuovi raccordi e del by-pass, sono rappresentate in maniera dettagliata nella nuova tavola allegata "FLS-SSV-IE.17 – Sorgenti del CEM, fasce di rispetto e DPA". Tali zone di rispetto, non hanno alcun impatto sui ricettori presenti nell'area, poiché essi si trovano a una notevole distanza dalle nuove infrastrutture di rete.

La configurazione dei tralicci e le caratteristiche tecniche delle linee aeree utilizzate per il calcolo del campo magnetico, sono schematizzate nella figura 41:

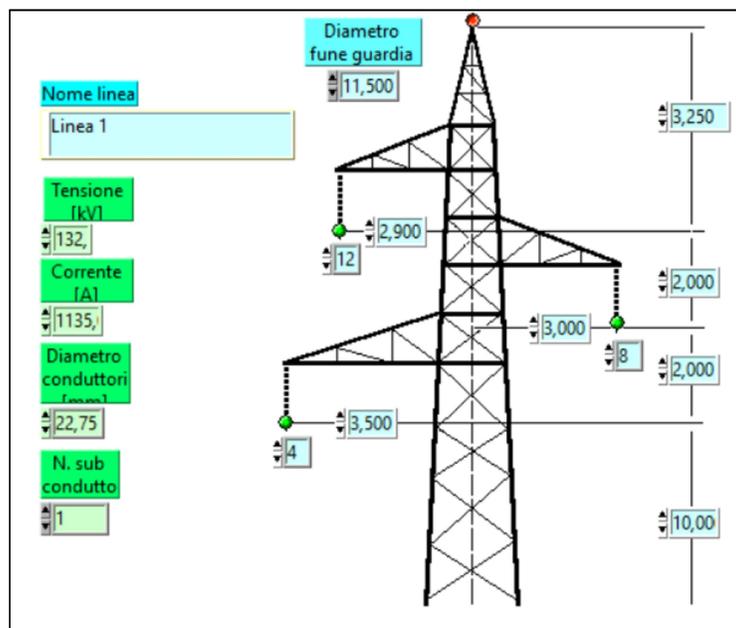


Figura 41 – Configurazione dei tralicci e linee aeree

- Sostegni serie unificata Terna 132 kV
- Conduttori alta temperatura ZTACIR 22,75 mm
- Capacità di trasporto 1135 A – periodo freddo

16 CONCLUSIONI

Nel presente documento si è descritto il quadro generale e normativo riferito all'esposizione ai campi elettromagnetici di bassa frequenza, quali quelli generati sia dai componenti elettrici principali che costituiscono un impianto eolico, che dagli elettrodotti interrati. Sono state esaminate le possibili sorgenti dei campi elettromagnetici, descrivendo attraverso opportuni modelli di calcolo, l'andamento del campo magnetico generato dalle configurazioni tipiche dei componenti elettrici e dei cavidotti MT ed AT.

Quindi, sotto opportune ipotesi cautelative, si è effettuato il calcolo post-operam dell'esposizione elettromagnetica, individuando in particolare per i cavidotti di progetto le distanze di rispetto per il soddisfacimento dei limiti di esposizione e degli obiettivi di qualità previsti dalla normativa vigente. I risultati hanno indicato che per i principali componenti elettrici costituenti l'impianto eolico e per il cavidotto interno all'impianto, il valore dell'induzione magnetica prodotta, è risultato trascurabile.

Per quanto riguarda l'induzione magnetica B indotta dal cavidotto interrato in MT esterno all'impianto a 30 kV, questa potrebbe influenzare alcuni ricettori potenzialmente sensibili. **In questa circostanza è possibile adottare delle opportune soluzioni tecniche per ridurre il valore di induzione B al di sotto dell'obiettivo di qualità, nel rispetto dei limiti di legge.**

Tuttavia, è importante sottolineare che i calcoli effettuati per la determinazione del campo B, sono stati condotti tenendo conto del valore della portata del cavo pari a circa 1.908 A (636x3). Nella realtà, il parco eolico potrebbe produrre al massimo 36 MW, a cui corrisponde un valore di corrente che percorre il cavidotto di evacuazione, pari a circa 770 A.

In aggiunta, in base ad opportune tecniche, è possibile su eventuali ricettori sensibili.

Per quanto concerne le infrastrutture in AT a 132 kV, come la stazione elettrica di trasformazione utente (SEU), la nuova stazione di smistamento (SE) ed i raccordi sulle linee aeree esistenti, il campo magnetico generato da tali sistemi elettrici, non interferisce con alcun ricettore presente nell'area delle opere.

Possiamo ritenere dunque che, tutte le opere elettriche connesse al progetto eolico sono pertanto conformi ai parametri normativi relativi all'impatto elettromagnetico per l'obiettivo di qualità. Si specifica comunque che nel calcolo non è stato possibile tenere conto delle effettive caratteristiche del terreno, informazione necessaria in sede di progetto esecutivo. Con le considerazioni e le valutazioni sopra esposte e, con le tolleranze attribuibili al modello di calcolo adottato, si può ritenere che la situazione connessa alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto eolico in progetto, nelle condizioni ipotizzate, risulta nel complesso compatibile con i limiti di legge e con la salvaguardia della salute pubblica.

Nel documento allegato, denominato "FLS-CLD-IE.17 - Sorgenti del CEM, fasce di rispetto e DPA," è riportata un'analisi dettagliata su cartografia, relativa alle fasce di rispetto e alle DPA di tutte le sorgenti dei Campi Elettromagnetici (CEM) connesse all'impianto, in cui sono ben visibili le interferenze tra le fasce di rispetto dei cavidotti ed i ricettori. È altresì escluso che le aree circoscritte dalle DPA ricadano all'interno di spazi contenenti aree di gioco per l'infanzia, ambienti abitativi o strutture scolastiche.