

Comune di Santa Croce di Magliano, Rotello  
Provincia di Campobasso, Regione Molise

## SANTA CROCE SOLAR PARK S.R.L.



Viale Francesco Restelli 3/7

20124 Milano (MI)

PEC: nrgsolar9@pec.it

### Impianto Agrivoltaico "SANTA CROCE 27.0"

PD02\_29 – ANALISI DELLE POSSIBILI RICADUTE SOCIALI, OCCUPAZIONALI ED  
ECONOMICHE DELL'INTERVENTO A LIVELLO LOCALE

PROGETTISTI		IL PROPONENTE
<b>Coordinamento tecnico di progetto</b>		<b>SANTA CROCE SOLAR PARK S.R.L.</b> Viale Francesco Restelli 3/7 20124 Milano (MI) P. IVA 02372270682 PEC: nrgsolar9@pec.it
<b>Michele Di stefano</b> Ordine Ingegneri della Provincia di Chieti - n. 1463 <a href="mailto:mdistefano@nrgplus.global">mdistefano@nrgplus.global</a> 		
<b>Supporto tecnico di progetto</b>		
<b>Alessandro Milella</b> <a href="mailto:amilella@nrgplus.global">amilella@nrgplus.global</a>		
RESPONSABILE TECNICO NRG+		
<b>Maurizio DE DONNO</b> Ordine Ingegneri della Provincia di Torino - n. 10258 H <a href="mailto:madedonno@nrgplus.global">madedonno@nrgplus.global</a> 		

GENNAIO 2024

<b>SANTA CROCE SOLAR PARK S.R.L.</b> C.F e P.IVA: 02372270682 Viale Francesco Restelli 3/7 20124 Milano PEC: <a href="mailto:nrgsolar9@pec.it">nrgsolar9@pec.it</a>	<b>IMPIANTO AGRIVOLTAICO  SANTA CROCE 27.0</b>		
<b>PROGETTO DEFINITIVO</b>	<b>SANTA CROCE DI MAGLIANO-ROTELLO,  CAMPOBASSO, MOLISE</b>	<b>IN-GE-02  Rev. 0</b>	Pag. 2 di 30

## INDICE

<b>1.</b>	<b>PREMESSA .....</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>DATI DI PROGETTO.....</b>	<b>8</b>
2.1	DATI IDENTIFICATIVI GENERALI DEL PROGETTO.....	8
2.2	SITO DI INSTALLAZIONE .....	12
<b>3.</b>	<b>ANALISI DEI BENEFICI SOCIO-ECONOMICI.....</b>	<b>13</b>
3.1	METODOLOGIA .....	13
3.2	RICADUTE OCCUPAZIONALI FER.....	14
3.3	RICADUTE OCCUPAZIONALI SULLA REALTÀ LOCALE.....	15
3.4	AGRIVOLTAICO: SINERGIA TRA I PROPRIETARI DEI TERRENI E L'OPERATORE ENERGETICO .....	20
3.4.1	COLTIVAZIONE DI LAVANDA E/O LAVANDINO .....	22
3.4.2	PRODUZIONE DI MIELE .....	23
3.4.3	COLTIVAZIONE DELL'OLIVO .....	25
3.4.4	COLTIVAZIONE DELL'ACACIA .....	27
3.4.5	PIANTUMAZIONE PERIMETRALE DI ESSENZE IMPOLLINATRICI E RAMPICANTI .....	29
<b>4.</b>	<b>CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.....</b>	<b>30</b>

<b>SANTA CROCE SOLAR PARK S.R.L.</b> C.F e P.IVA: 02372270682 Viale Francesco Restelli 3/7 20124 Milano PEC: <a href="mailto:nrgsolar9@pec.it">nrgsolar9@pec.it</a>	<b>IMPIANTO AGRIVOLTAICO  SANTA CROCE 27.0</b>		
<b>PROGETTO DEFINITIVO</b>	<b>SANTA CROCE DI MAGLIANO-ROTELLO,  CAMPOBASSO, MOLISE</b>	<b>IN-GE-02  Rev. 0</b>	Pag. 3 di 30

## 1. PREMESSA

La presente Relazione descrive le analisi delle possibili ricadute sociali, occupazionali ed economiche dell'intervento a livello locale in riferimento all'impianto agrivoltaico denominato "*Santa Croce 27.0*" della potenza di 33.462,00 kWp, in agro di Santa Croce di Magliano nella Provincia di Campobasso, realizzato con moduli fotovoltaici in silicio monocristallino, con una potenza di picco di 660Wp.

La Società Proponente intende realizzare un impianto "agrivoltaico" nel Comune di Santa Croce di Magliano (CB), ponendosi come obiettivo la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile coerentemente agli indirizzi stabiliti in ambito nazionale e internazionale volti alla riduzione delle emissioni dei gas serra ed alla promozione di un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario e adottare anche soluzioni volte a preservare la continuità delle attività agricola e pastorale sul sito di installazione.

La vendita dell'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico sarà regolata da criteri di "market parity", ossia avrà gli stessi costi, se non più bassi, dell'energia prodotta dalle fonti tradizionali (petrolio, gas, carbone).

Ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 l'opera, rientrante negli "impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili", autorizzata tramite VIA ministeriale e Autorizzazione Unica regionale, è dichiarata di pubblica utilità, indifferibile ed urgente.

Tutta la progettazione è stata sviluppata utilizzando tecnologie ad oggi disponibili sul mercato europeo; considerando che la tecnologia fotovoltaica è in rapido sviluppo, dal momento della progettazione definitiva alla realizzazione potranno cambiare le tecnologie e le caratteristiche delle componenti principali (moduli fotovoltaici, inverter, inseguitori solari), ma resteranno invariate le caratteristiche complessive e principali dell'intero impianto in termini di potenza massima di produzione, occupazione del suolo e fabbricati.

Tutti i calcoli di seguito riportati e la relativa scelta di materiali, sezioni e dimensioni andranno verificati in sede di progettazione esecutiva e potranno pertanto subire variazioni anche sostanziali per mantenere i necessari livelli di sicurezza.

### **Cos'è l'agrivoltaico?**

**Gli impianti "agrivoltaici" sono sostanzialmente degli impianti fotovoltaici che consentono di preservare la continuità dell'attività agricola/zootecnica sul sito di installazione, garantendo, al contempo, una buona produzione energetica da fonti rinnovabili.**

<b>SANTA CROCE SOLAR PARK S.R.L.</b> C.F e P.IVA: 02372270682 Viale Francesco Restelli 3/7 20124 Milano PEC: <a href="mailto:nrgsolar9@pec.it">nrgsolar9@pec.it</a>	<b>IMPIANTO AGRIVOLTAICO  SANTA CROCE 27.0</b>		
<b>PROGETTO DEFINITIVO</b>	<b>SANTA CROCE DI MAGLIANO-ROTELLO,  CAMPOBASSO, MOLISE</b>	<b>IN-GE-02  Rev. 0</b>	Pag. 4 di 30

Oltre a dare un contributo importante all'energia futura pulita, i parchi solari possono infatti fornire un rifugio per piante e animali. In contesti di abbandono e impoverimento delle terre i parchi solari possono avere un positivo impatto sulla diversità biologica. Sebbene i progetti di costruzione comportino un temporaneo disturbo della flora e della fauna esistenti, con gli impianti agrivoltaici c'è la possibilità di migliorare la qualità degli habitat per varie specie animali e vegetali e persino di crearne di nuovi.

In particolare, sono stati esaminati alcuni recenti studi americani che analizzano gli impatti dell'installazione di un impianto fotovoltaico sulle capacità di rigenerazione e di sviluppo dello strato di vegetazione presente al suolo.

L'obiettivo della società Proponente è quello di rendere fattibile e realistico il binomio tra energia rinnovabile e produzione agricola-zootecnica e quindi di valorizzazione del terreno individuato.

I punti focali del progetto "agrivoltaico" sono:


- 1) Mitigazione dell'impianto con una fascia perimetrale produttiva (oliveto);
- 2) Mitigazione dell'impianto con essenze nettariifere e rampicanti;
- 3) Realizzazione e mantenimento fascia perimetrale addizionale di alberi di acacia
- 4) Piantumazione di filari di lavanda o lavandino tra i trackers;
- 5) Produzione di miele.

<b>SANTA CROCE SOLAR PARK S.R.L.</b> C.F e P.IVA: 02372270682 Viale Francesco Restelli 3/7 20124 Milano PEC: <a href="mailto:nrgsolar9@pec.it">nrgsolar9@pec.it</a>	<b>IMPIANTO AGRIVOLTAICO  SANTA CROCE 27.0</b>		
<b>PROGETTO DEFINITIVO</b>	<b>SANTA CROCE DI MAGLIANO-ROTELLO,  CAMPOBASSO, MOLISE</b>	<b>IN-GE-02  Rev. 0</b>	Pag. 5 di 30

Di seguito vengono riportate le immagini esemplificative di tali proposte:




**Fig. 1 – Esempio di mitigazione dell’impianto**

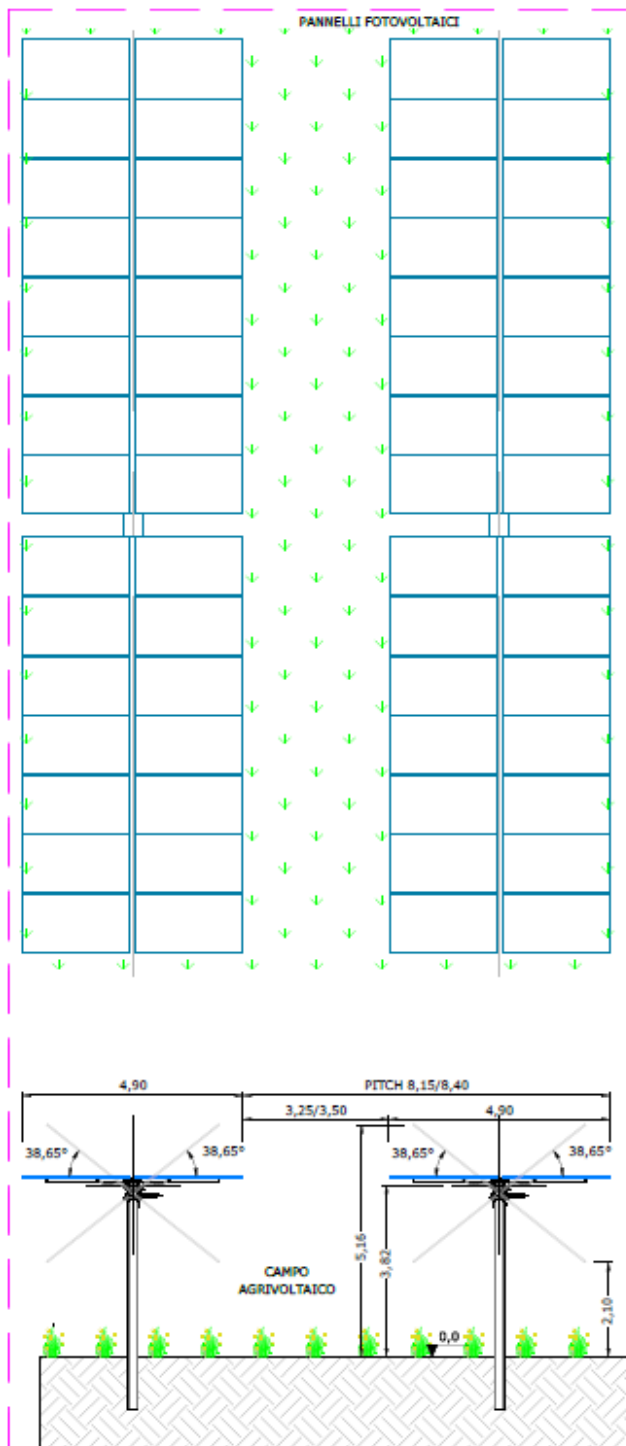

**Fig. 2 – Piantumazione tra le file di tracker**

<p><b>SANTA CROCE SOLAR PARK S.R.L.</b>  C.F e P.IVA: 02372270682  Viale Francesco Restelli 3/7  20124 Milano  PEC: nrgsolar9@pec.it</p>	<p><b>IMPIANTO AGRIVOLTAICO  SANTA CROCE 27.0</b></p>		
<p><b>PROGETTO DEFINITIVO</b></p>	<p><b>SANTA CROCE DI MAGLIANO-ROTELLO,  CAMPOBASSO, MOLISE</b></p>	<p><b>IN-GE-02  Rev. 0</b></p>	<p>Pag. 7 di 30</p>

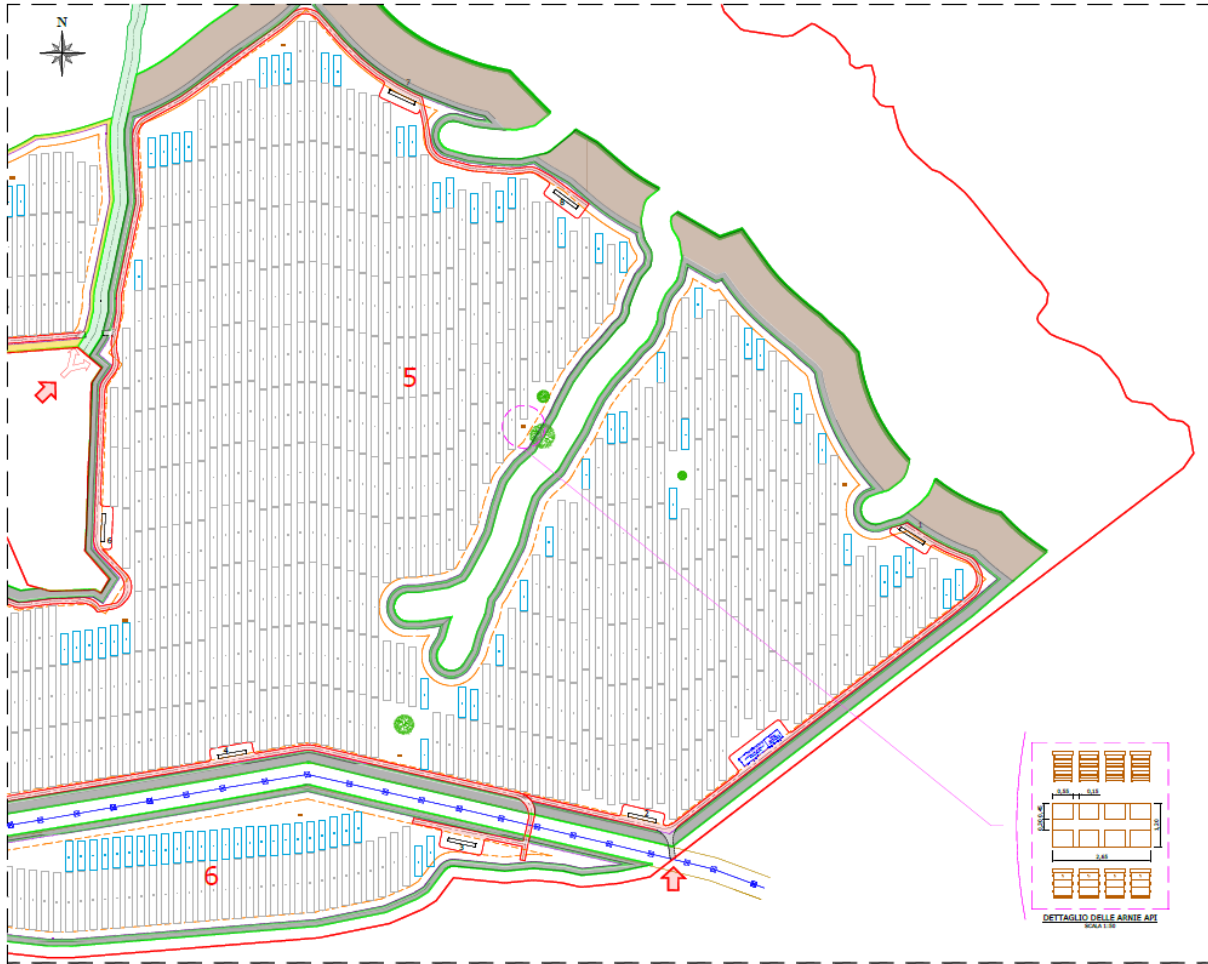

**Fig. 3 – Esempio di “area di impianto” agrivoltaico**



**Fig. 4 – Esempi di apicoltura**

<b>SANTA CROCE SOLAR PARK S.R.L.</b> C.F e P.IVA: 02372270682 Viale Francesco Restelli 3/7 20124 Milano PEC: nrgsolar9@pec.it	<b>IMPIANTO AGRIVOLTAICO  SANTA CROCE 27.0</b>		
<b>PROGETTO DEFINITIVO</b>	<b>SANTA CROCE DI MAGLIANO-ROTELLO,  CAMPOBASSO, MOLISE</b>	<b>IN-GE-02  Rev. 0</b>	Pag. 8 di 30

## 2. DATI DI PROGETTO

### 2.1 DATI IDENTIFICATIVI GENERALI DEL PROGETTO

#### SITO

Ubicazione	Santa Croce di Magliano (CB)
Uso	Terreno agricolo
Dati catastali	Comune di Santa Croce di Magliano Part. 54-55-56-57-59-60-61-76-77-78- 82-83-84-85-86-88-89-90-91-92-119- 120-123-124-168 foglio 25
Inclinazione superficie	Orizzontale
Fenomeni di ombreggiamento	Assenza di ombreggiamenti rilevanti
Altitudine	300 m slm
Latitudine – Longitudine	Latitudine Nord: 41°42'20.99" Longitudine Est: 15° 1'56.06"
Dati relativi al vento	Circolare 4/7/1996;
Carico neve	Circolare 4/7/1996;
Condizioni ambientali speciali	NO
Tipo di intervento richiesto:	
- Nuovo impianto	SI
- Trasformazione	NO
- Ampliamento	NO

#### DATI TECNICI GENERALI ELETTRICI

Potenza nominale totale dell'impianto	33.462,00 kWp
Potenza nominale disponibile (immissione in rete)	27.000,00 kW
Potenza apparente (@ 40°C)	31.800,00 kVA
Produzione annua stimata	53.349,45 MWh
Punto di Consegna	Sezione 36kV dell'ampliamento della Stazione Elettrica della RTN a 380/150 kV "Rotello"
Dati del collegamento elettrico di connessione	
- Descrizione della rete di collegamento	Connessione in AT
- Tensione nominale (Un)	36.000 V
- Vincoli da rispettare	Standard TERNA
Range tensione in corrente alternata in uscita al gruppo di trasformazione (cabine di trasformazione AT/BT)	36.000 V
Range tensione in corrente alternata in uscita al gruppo di conversione (inverter)	<1000 V



<b>SANTA CROCE SOLAR PARK S.R.L.</b> C.F e P.IVA: 02372270682 Viale Francesco Restelli 3/7 20124 Milano PEC: nrgsolar9@pec.it	<b>IMPIANTO AGRIVOLTAICO  SANTA CROCE 27.0</b>		
<b>PROGETTO DEFINITIVO</b>	<b>SANTA CROCE DI MAGLIANO-ROTELLO,  CAMPOBASSO, MOLISE</b>	<b>IN-GE-02  Rev. 0</b>	Pag. 9 di 30

Range di tensione in corrente continua in <1500 V  
ingresso al gruppo di conversione

## DATI TECNICI GENERALI

### Dati generali

Superficie particelle catastali (disponibilità superficie):	74,21 ettari
Superficie area recinzione:	36,13 ettari
Superficie occupata parco AV:	23,9 ettari
Viabilità interna al campo:	11.800 mq
Moduli FV (superficie netta al suolo):	166.774 mq
Cabinati:	683 mq
Basamenti (pali ill., videosorveglianza):	38 mq
Drenaggi:	3.705 mq
Superficie mitigazione produttiva perimetrale:	~56.199 mq
Numero moduli FV da installare:	50.700
Viabilità esterna al campo:	1.200 mq
Lunghezza scavi per cavi AT interni al campo:	3.540 ml
Lunghezza cavidotto AT:	6.150 ml
Numero di accessi al campo AV:	9

### Parametri sistema agrivoltaico

#### Area 1

Superficie destinata all'attività agricola (Sagri):	1,49 ha
Superficie totale del sistema agrivoltaico (Stot):	1,75 ha
Rapporto conformità criterio A1 (Sagri/Stot):	85,30%
Superficie totale di ingombro dell'impianto agrivoltaico (Spv):	0,60 ha
Percentuali di superficie complessiva coperta dai moduli (LAOR=Spv/Stot):	34,13%
Producibilità elettrica FVagri (riferito alla Stot):	1,16 GWh/ha/year
Producibilità elettrica FVstandard (con densità di potenza MW/ha pari a 1 e riferito alla Stot):	1,08 GWh/ha/year
Rapporto conformità criterio B2 (Fvagri/FVstandard):	107,34 %

#### Area 2

Superficie destinata all'attività agricola (Sagri):	4,99 ha
Superficie totale del sistema agrivoltaico (Stot):	5,76 ha
Rapporto conformità criterio A1 (Sagri/Stot):	86,67%
Superficie totale di ingombro dell'impianto agrivoltaico (Spv):	2,03 ha

<b>SANTA CROCE SOLAR PARK S.R.L.</b> C.F e P.IVA: 02372270682 Viale Francesco Restelli 3/7 20124 Milano PEC: <a href="mailto:nrgsolar9@pec.it">nrgsolar9@pec.it</a>	<b>IMPIANTO AGRIVOLTAICO  SANTA CROCE 27.0</b>		
<b>PROGETTO DEFINITIVO</b>	<b>SANTA CROCE DI MAGLIANO-ROTELLO,  CAMPOBASSO, MOLISE</b>	<b>IN-GE-02  Rev. 0</b>	Pag. 10 di 30

Percentuali di superficie complessiva coperta dai moduli (LAOR=Spv/Stot):	35,28%
Producibilità elettrica FVagri (riferito alla Stot):	1,19 GWh/ha/year
Producibilità elettrica FVstandard (con densità di potenza MW/ha pari a 1 e riferito alla Stot):	1,11 GWh/ha/year
Rapporto conformità criterio B2 (Fvagri/FVstandard):	107,38 %

### Area 3

Superficie destinata all'attività agricola (Sagri):	2,48 ha
Superficie totale del sistema agrivoltaico (Stot):	2,89 ha
Rapporto conformità criterio A1 (Sagri/Stot):	85,77%
Superficie totale di ingombro dell'impianto agrivoltaico (Spv):	0,98 ha
Percentuali di superficie complessiva coperta dai moduli (LAOR=Spv/Stot):	33,81%
Producibilità elettrica FVagri (riferito alla Stot):	1,15 GWh/ha/year
Producibilità elettrica FVstandard (con densità di potenza MW/ha pari a 1 e riferito alla Stot):	1,15 GWh/ha/year
Rapporto conformità criterio B2 (Fvagri/FVstandard):	99,61 %

### Area 4

Superficie destinata all'attività agricola (Sagri):	1,33 ha
Superficie totale del sistema agrivoltaico (Stot):	1,58 ha
Rapporto conformità criterio A1 (Sagri/Stot):	84,20%
Superficie totale di ingombro dell'impianto agrivoltaico (Spv):	0,58 ha
Percentuali di superficie complessiva coperta dai moduli (LAOR=Spv/Stot):	36,53%
Producibilità elettrica FVagri (riferito alla Stot):	1,24 GWh/ha/year
Producibilità elettrica FVstandard (con densità di potenza MW/ha pari a 1 e riferito alla Stot):	1,10 GWh/ha/year
Rapporto conformità criterio B2 (Fvagri/FVstandard):	112,72 %

### Area 5

Superficie destinata all'attività agricola (Sagri):	24,53 ha
Superficie totale del sistema agrivoltaico (Stot):	26,58 ha
Rapporto conformità criterio A1 (Sagri/Stot):	92,29%

<b>SANTA CROCE SOLAR PARK S.R.L.</b> C.F e P.IVA: 02372270682 Viale Francesco Restelli 3/7 20124 Milano PEC: <a href="mailto:nrgsolar9@pec.it">nrgsolar9@pec.it</a>	<b>IMPIANTO AGRIVOLTAICO  SANTA CROCE 27.0</b>		
<b>PROGETTO DEFINITIVO</b>	<b>SANTA CROCE DI MAGLIANO-ROTELLO,  CAMPOBASSO, MOLISE</b>	<b>IN-GE-02  Rev. 0</b>	Pag. 11 di 30

Superficie totale di ingombro dell'impianto agrivoltaico (Spv):	10,58 ha
Percentuali di superficie complessiva coperta dai moduli (LAOR=Spv/Stot):	39,80%
Producibilità elettrica FVagri (riferito alla Stot):	1,35 GWh/ha/year
Producibilità elettrica FVstandard (con densità di potenza MW/ha pari a 1 e riferito alla Stot):	1,15 GWh/ha/year
Rapporto conformità criterio B2 (Fvagri/FVstandard):	117,53 %

### Area 6

Superficie destinata all'attività agricola (Sagri):	2,62 ha
Superficie totale del sistema agrivoltaico (Stot):	3,20 ha
Rapporto conformità criterio A1 (Sagri/Stot):	82,03%
Superficie totale di ingombro dell'impianto agrivoltaico (Spv):	0,99 ha
Percentuali di superficie complessiva coperta dai moduli (LAOR=Spv/Stot):	30,91%
Producibilità elettrica FVagri (riferito alla Stot):	1,05 GWh/ha/year
Producibilità elettrica FVstandard (con densità di potenza MW/ha pari a 1 e riferito alla Stot):	0,99 GWh/ha/year
Rapporto conformità criterio B2 (Fvagri/FVstandard):	106,17 %

### Parametri sistema agrivoltaico

Superficie destinata all'attività agricola (Sagri):	37,47 ha
Superficie totale del sistema agrivoltaico (Stot):	41,75 ha
Rapporto conformità criterio A1 (Sagri/Stot):	89,68%
Superficie totale di ingombro dell'impianto agrivoltaico (Spv):	15,75 ha
Percentuali di superficie complessiva coperta dai moduli (LAOR=Spv/Stot):	37,72%
Producibilità elettrica FVagri (riferito alla Stot):	1,28 GWh/ha/year
Producibilità elettrica FVstandard (con densità di potenza MW/ha pari a 1 e riferito alla Stot):	1,13 GWh/ha/year
Rapporto conformità criterio B2 (Fvagri/FVstandard):	113,53 %

<b>SANTA CROCE SOLAR PARK S.R.L.</b> C.F e P.IVA: 02372270682 Viale Francesco Restelli 3/7 20124 Milano PEC: <a href="mailto:nrgsolar9@pec.it">nrgsolar9@pec.it</a>	<b>IMPIANTO AGRIVOLTAICO  SANTA CROCE 27.0</b>		
<b>PROGETTO DEFINITIVO</b>	<b>SANTA CROCE DI MAGLIANO-ROTELLO,  CAMPOBASSO, MOLISE</b>	<b>IN-GE-02  Rev. 0</b>	Pag. 12 di 30

## 2.2 SITO DI INSTALLAZIONE

L'impianto agrivoltaico ricopre una superficie di circa 41,75 ettari; il campo agrivoltaico risulta accessibile dalla viabilità locale, costituita da strade interpoderali che sono connesse alla Strada Provinciale SP166.

Il sito ricade nel territorio comunale di Santa Croce di Magliano, in direzione Est rispetto al centro abitato, in una zona occupata da terreni agricoli.



**Fig. 5 – Individuazione dell'area di intervento su foto satellitare**

<b>SANTA CROCE SOLAR PARK S.R.L.</b> C.F e P.IVA: 02372270682 Viale Francesco Restelli 3/7 20124 Milano PEC: <a href="mailto:nrgsolar9@pec.it">nrgsolar9@pec.it</a>	<b>IMPIANTO AGRIVOLTAICO  SANTA CROCE 27.0</b>		
<b>PROGETTO DEFINITIVO</b>	<b>SANTA CROCE DI MAGLIANO-ROTELLO,  CAMPOBASSO, MOLISE</b>	<b>IN-GE-02  Rev. 0</b>	Pag. 13 di 30

### **3. ANALISI DEI BENEFICI SOCIO-ECONOMICI**

#### **3.1 METODOLOGIA**

La metodologia utilizzata per la valutazione degli obiettivi di miglioramento del sistema elettrico è basata sul confronto dei costi e dei benefici dell'investimento sostenuto per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici.

L'analisi è stata svolta confrontando l'insieme dei costi stimati di realizzazione dell'opera e degli oneri di esercizio e manutenzione con l'aggregazione dei principali benefici quantificabili e monetizzabili che si ritiene possano scaturire dall'entrata in servizio delle nuove installazioni. I benefici principali derivanti dalla realizzazione del nuovo impianto fotovoltaico sono:

1. maggiore sicurezza di copertura del fabbisogno nazionale
2. minore probabilità che si verifichino episodi di energia non fornita
3. incremento di affidabilità della rete
4. maggiore disponibilità di potenza per il mercato con aumento della riserva complessiva
5. minori emissioni di CO<sub>2</sub> in atmosfera,
6. accelerazione della Phase Out dal carbone.

La peculiarità di un impianto fotovoltaico è che questo richiede un forte impegno di capitale iniziale e basse spese di manutenzione. Un modulo fotovoltaico mediamente nel suo ciclo di vita produrrà quasi 10 volte l'energia che è stata necessaria per produrlo, mentre nell'arco di 3 anni vengono compensate le emissioni di CO<sub>2</sub> prodotte per realizzarlo. Questo significa che restano mediamente altri 25 anni del suo ciclo di vita in cui questo produce energia elettrica senza emettere CO<sub>2</sub> (carbon free).

Va considerato anche che la vita di un generatore fotovoltaico può essere a oggi stimata intorno ai 30 anni.

Quindi, considerando l'energia stimata come produzione del primo anno, 53.349,45 MWh e la perdita di efficienza di 0,40% annui, nell'intero ciclo di vita si evita di immettere in atmosfera quasi 716 mila Ton. di CO<sub>2</sub> con un risparmio sul combustibile di 283 mila TEP (tonnellate equivalenti di petrolio) in 30 anni.

Oltre ai benefici in termini ambientali, un impianto agrivoltaico rappresenta un vero e proprio investimento economico.

<b>SANTA CROCE SOLAR PARK S.R.L.</b> C.F e P.IVA: 02372270682 Viale Francesco Restelli 3/7 20124 Milano PEC: <a href="mailto:nrgsolar9@pec.it">nrgsolar9@pec.it</a>	<b>IMPIANTO AGRIVOLTAICO  SANTA CROCE 27.0</b>		
<b>PROGETTO DEFINITIVO</b>	<b>SANTA CROCE DI MAGLIANO-ROTELLO,  CAMPOBASSO, MOLISE</b>	<b>IN-GE-02  Rev. 0</b>	Pag. <b>14</b> di <b>30</b>

### 3.2 RICADUTE OCCUPAZIONALI FER

Le ricadute occupazionali sono una delle maggiori voci di beneficio del bilancio.

Gli occupati sono distribuiti lungo le diverse fasi della filiera (fabbricazione di impianti e componenti, installazione e O&M) e calcolati in termini differenziali, cioè considerando solo i posti di lavoro che non esisterebbero in assenza di FER. In totale i benefici cumulati lungo la vita utile degli impianti realizzati al 2030 ammontano a 89,7 (nel caso BAU) o 94,4 (ADP) miliardi. Il beneficio maggiore delle rinnovabili in termini ambientali è il contributo alla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>. Grazie alla capacità installata al 2030, saranno evitate in quell'anno tra 68 e 83 milioni di ton di CO<sub>2</sub>. I benefici totali, calcolati lungo la vita utile degli impianti, sono compresi tra 107 e 131 miliardi. A questi, si aggiungono i vantaggi dovuti alle altre emissioni inquinanti evitate, 2,8-3,4 miliardi. L'analisi computa le mancate emissioni di NO<sub>2</sub> e SO<sub>2</sub>, contabilizzandole in base ai valori UE-Extern.

Le rinnovabili creano anche rilevanti ricadute sul PIL, generando nuove attività economiche, sia industriali che di servizi. Il valore aggiunto generato dall'indotto in questi comparti, al netto di quanto pertinente agli occupati diretti, si divide nelle due fasi di vita degli impianti (quella di cantiere e quella di funzionamento). Si stima che mediamente gli effetti siano per il 73% legati alla fase di installazione e per il 27% a quella di esercizio e manutenzione. Nel complesso la voce nel 2011 ha contribuito con benefici tra i 27,8 e 31,7 miliardi. È stato infine considerato l'apporto che le rinnovabili possono dare alla riduzione del fuel risk. L'Italia, come è noto, dipende dalle importazioni di combustibili fossili, che sono ancora più del 60% delle fonti usate per la produzione elettrica. La voce è stata quantificata in termini di costi di hedging evitati sui combustibili sulla base delle opzioni sui futures scambiate sul NYMEX. Il beneficio totale è compreso tra 8,1 e 9,9 miliardi di euro. Tale metodo potrebbe però sottostimare la reale portata della voce, che potenzialmente potrebbe avere un impatto molto forte, soprattutto in situazioni di tensione sui prezzi di petrolio e gas.

<b>SANTA CROCE SOLAR PARK S.R.L.</b> C.F e P.IVA: 02372270682 Viale Francesco Restelli 3/7 20124 Milano PEC: nrgsolar9@pec.it	<b>IMPIANTO AGRIVOLTAICO  SANTA CROCE 27.0</b>		
<b>PROGETTO DEFINITIVO</b>	<b>SANTA CROCE DI MAGLIANO-ROTELLO,  CAMPOBASSO, MOLISE</b>	<b>IN-GE-02  Rev. 0</b>	Pag. <b>15</b> di <b>30</b>

### 3.3 RICADUTE OCCUPAZIONALI SULLA REALTÀ LOCALE

La realizzazione e la gestione ed esercizio dell'impianto agrivoltaico in progetto comporterà delle ricadute positive sul contesto occupazionale locale.

Infatti, sia per le operazioni di cantiere che per quelle di manutenzione e gestione delle varie parti di impianto è previsto di utilizzare in larga parte, compatibilmente con la reperibilità delle professionalità necessarie, risorse locali.


In particolare, per la **fase di cantiere** si stima di utilizzare, compatibilmente con il quadro economico di progetto, per le varie lavorazioni le seguenti categorie professionali:

- lavori di preparazione del terreno e movimento terra: ruspisti, camionisti, gruisti, topografi, ingegneri/architetti/geometri;
- lavori civili (strade, recinzione, cabine): operai generici, operai specializzati, camionisti, carpentieri, saldatori;
- lavori elettrici (cavidotti, quadri, cablaggi, rete di terra, cabine, illuminazione e videosorveglianza): elettricisti, operai specializzati, camionisti, ingegneri;
- montaggio supporti pannelli: topografi, ingegneri, operai specializzati, saldatori;
- opere a verde: vivaisti, agronomi, operai generici.

I lavori di realizzazione del solo campo agrivoltaico avranno una durata prevista pari a circa un anno (52 settimane) e vedrà impiegati le seguenti risorse:


- un numero di risorse coinvolte pari a 152 persone
- un numero massimo di presenza in cantiere pari a circa 113 persone
- un numero medio di personale pari a 61 persone nel periodo di costruzione
- ore uomo equivalenti pari a circa 140.448 ore.

<b>SANTA CROCE SOLAR PARK S.R.L.</b> C.F e P.IVA: 02372270682 Viale Francesco Restelli 3/7 20124 Milano PEC: nrgsolar9@pec.it	<b>IMPIANTO AGRIVOLTAICO          SANTA CROCE 27.0</b>		
<b>PROGETTO DEFINITIVO</b>	<b>SANTA CROCE DI MAGLIANO-ROTELLO,          CAMPOBASSO, MOLISE</b>	<b>IN-GE-02          Rev. 0</b>	Pag. 16 di 30

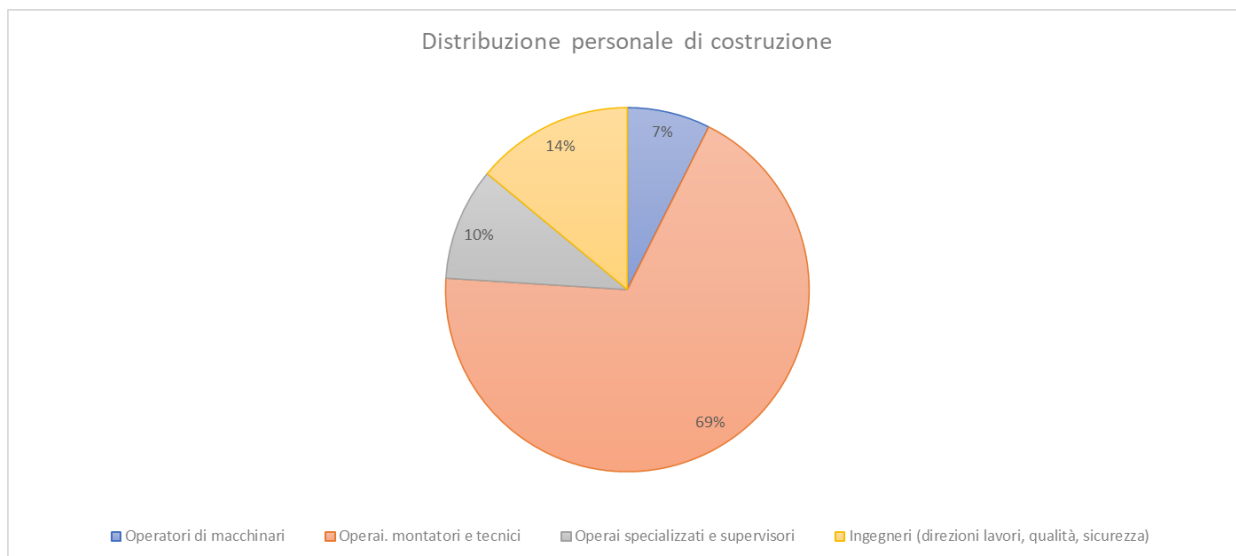

	Max [n.]	heq [h]	Distr. [%]
Operatori di macchinari	23	10384	7%
Operai. montatori e tecnici	99	96360	69%
Operai specializzati e supervisori	18	14036	10%
Ingegneri (direzioni lavori, qualità, sicurezza)	12	19668	14%
<b>Totale</b>	<b>152</b>	<b>140448</b>	<b>100%</b>

A questo personale vanno poi sommati i lavori delle opere di connessione. Guardando i grafici dell'istogramma di costruzione del campo fotovoltaico si può capire la distribuzione in cantiere del personale coinvolto in presenza durante il periodo di costruzione.

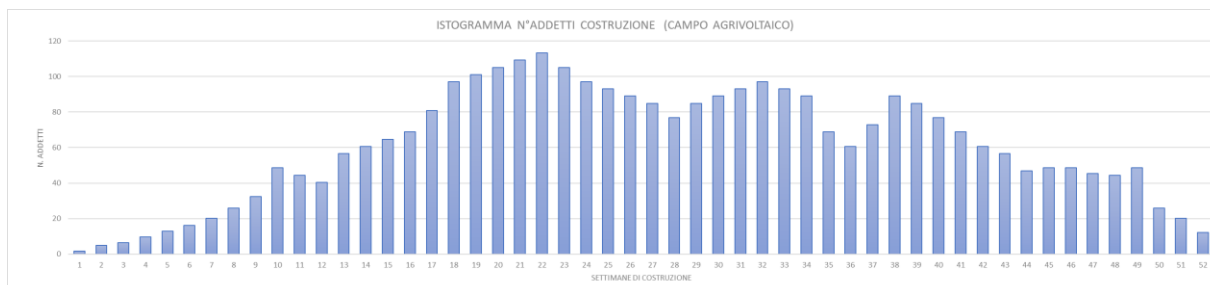



<b>SANTA CROCE SOLAR PARK S.R.L.</b> C.F e P.IVA: 02372270682 Viale Francesco Restelli 3/7 20124 Milano PEC: <a href="mailto:nrgsolar9@pec.it">nrgsolar9@pec.it</a>	<b>IMPIANTO AGRIVOLTAICO  SANTA CROCE 27.0</b>		
<b>PROGETTO DEFINITIVO</b>	<b>SANTA CROCE DI MAGLIANO-ROTELLO,  CAMPOBASSO, MOLISE</b>	<b>IN-GE-02  Rev. 0</b>	Pag. 17 di 30



**Fig. 6 – Istogramma n° addetti costruzione / cumulativo ore uomo costruzione (campo agrivoltaico)**

Anche l'approvvigionamento dei materiali, ad esclusione delle apparecchiature complesse quali pannelli, inverter e trasformatori, verrà effettuato per quanto possibile nel bacino commerciale locale dell'area di progetto, in particolar modo per il materiale inerte proveniente da cava per la realizzazione della viabilità del campo.

Nello specifico, in corso di realizzazione dei lavori si determineranno:

- Evoluzione dei principali settori produttivi coinvolti
- Fornitura di materiali locali;
- Noli di macchinari;
- Prestazioni imprenditoriali specialistiche in subappalto,
- Produzione di componenti e manufatti prefabbricati, ecc;
- Domanda di servizi e di consumi generata dalla ricaduta occupazionale con potenziamento delle esistenti infrastrutture e sviluppo di nuove attrezzature:
- Alloggi per maestranze e tecnici fuori sede e dei loro familiari;
- Ristorazione;
- Ricreazione;
- Commercio al minimo di generi di prima necessità, ecc.
- Variazioni prevedibili del saggio di attività a breve termine della popolazione residente e l'influenza sulle prospettive a medio-lungo periodo della professionalizzazione indotta:
- Esperienze professionali generate;
- Specializzazione di mano d'opera locale;
- Qualificazione imprenditoriale spendibile in attività analoghe future, anche fuori zona, in settori diversi;

Tali benefici, non dovranno intendersi tutti legati al solo periodo di esecuzione dei lavori, né resteranno confinati nell'ambito dei territori dei comuni interessati, perché le esperienze professionali e tecniche maturate saranno facilmente spendibili in altro luogo e/o tempo soprattutto in virtù

<b>SANTA CROCE SOLAR PARK S.R.L.</b> C.F e P.IVA: 02372270682 Viale Francesco Restelli 3/7 20124 Milano PEC: <a href="mailto:nrgsolar9@pec.it">nrgsolar9@pec.it</a>	<b>IMPIANTO AGRIVOLTAICO  SANTA CROCE 27.0</b>		
<b>PROGETTO DEFINITIVO</b>	<b>SANTA CROCE DI MAGLIANO-ROTELLO,  CAMPOBASSO, MOLISE</b>	<b>IN-GE-02  Rev. 0</b>	Pag. <b>18</b> di <b>30</b>

del crescente interesse nei confronti dell'utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione di energia e del crescente numero di installazioni di tal genere.

Ad impianto **in esercizio**, verranno utilizzate maestranze per la manutenzione, la gestione/supervisione dell'impianto, nonché ovviamente per la sorveglianza dello stesso.

Alcune di queste figure professionali saranno impiegate in modo continuativo, come ad esempio il personale di gestione/supervisione tecnica e di sorveglianza.

Altre figure verranno impiegate occasionalmente a chiamata al momento del bisogno, ovvero quando si presenta la necessità di manutenzioni ordinarie o straordinarie dell'impianto, svolte da ditte che si servono di personale locale.

La tipologia di figure professionali richieste in questa fase sono, oltre ai tecnici della supervisione dell'impianto e al personale di sorveglianza, elettricisti, operai edili, artigiani e operai agricoli/giardinieri per la manutenzione del terreno di pertinenza dell'impianto (taglio dell'erba, sistemazione delle aree a verde ecc.).

La gestione e manutenzione (O&M) dell'intero sistema agrivoltaico sarà svolto dalle seguenti figure:


- impianto fotovoltaico:
  - n. 19 addetti non qualificati;
  - n. 11 addetti qualificati;
  - n. 11 risorse esperte e formate.
- opere agronomiche e di mitigazione:
  - n. 12 addetti non specializzati;
  - n. 19 addetti specializzati.
  -




<b>SANTA CROCE SOLAR PARK S.R.L.</b> C.F e P.IVA: 02372270682 Viale Francesco Restelli 3/7 20124 Milano PEC: nrgsolar9@pec.it	<b>IMPIANTO AGRIVOLTAICO  SANTA CROCE 27.0</b>		
<b>PROGETTO DEFINITIVO</b>	<b>SANTA CROCE DI MAGLIANO-ROTELLO,  CAMPOBASSO, MOLISE</b>	<b>IN-GE-02  Rev. 0</b>	Pag. 19 di 30

Inoltre, alle ricadute occupazionali di cui sopra, occorre aggiungere anche la quota parte di risorse impiegate **nella fase di dismissione** del sistema agrivoltaico; lavori con una durata prevista pari a circa 45 settimane e che vedrà impiegati le seguenti risorse:


- un numero di risorse coinvolte pari a 39 persone;
- un numero massimo di presenza in cantiere pari a circa 36 persone;
- un numero medio di personale pari a 16 persone nel periodo di dismissione;
- ore uomo equivalenti pari a circa 29.230 ore.

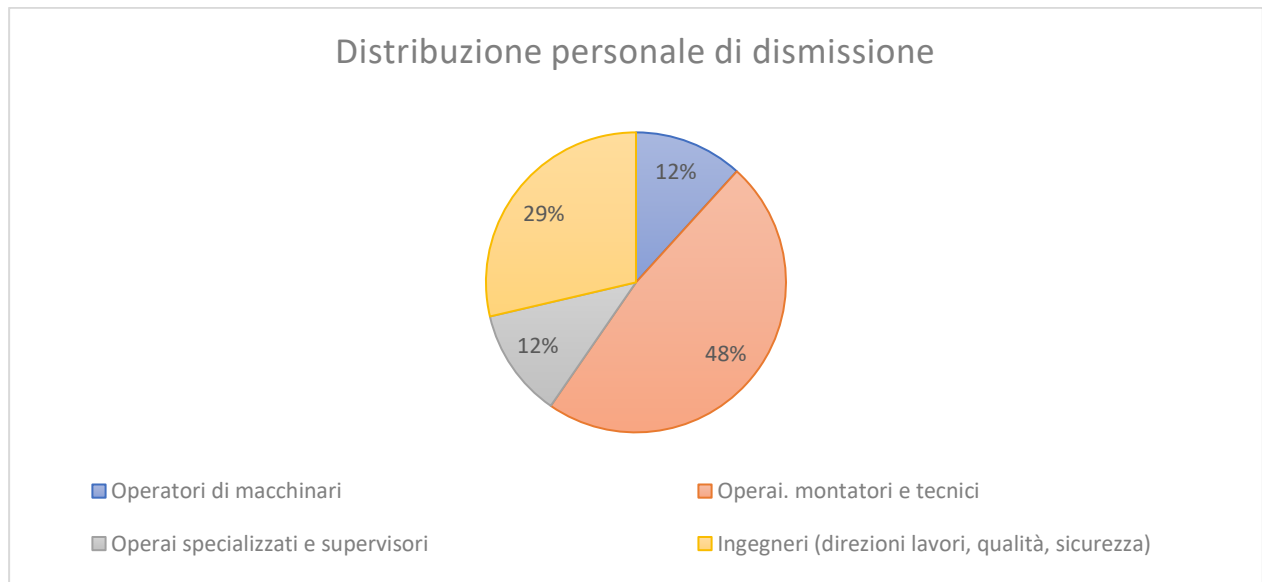

	Max [n.]	heq [h]	Distr. [%]
Operai di macchinari	6	3440	12%
Operai montatori e tecnici	23	14040	48%
Operai specializzati e supervisori	5	3440	12%
Ingegneri (direzioni lavori, qualità, sicurezza)	5	8400	29%
<b>TOTALE</b>	<b>39</b>	<b>29320</b>	<b>100%</b>

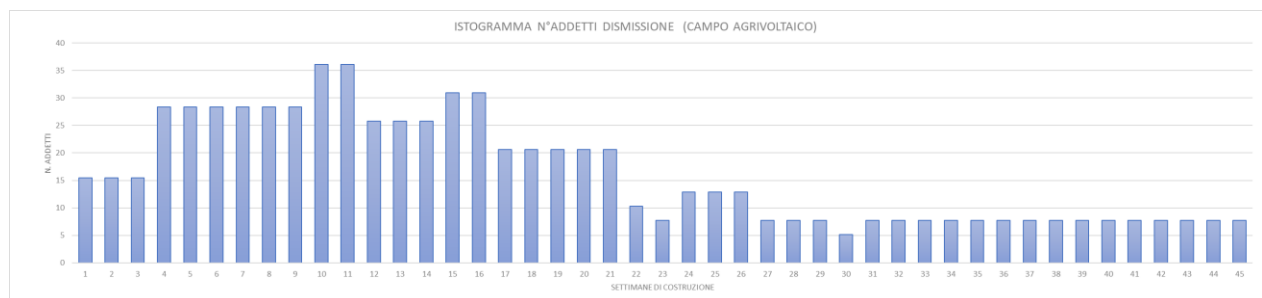

<b>SANTA CROCE SOLAR PARK S.R.L.</b> C.F e P.IVA: 02372270682 Viale Francesco Restelli 3/7 20124 Milano PEC: nrgsolar9@pec.it	<b>IMPIANTO AGRIVOLTAICO  SANTA CROCE 27.0</b>		
<b>PROGETTO DEFINITIVO</b>	<b>SANTA CROCE DI MAGLIANO-ROTELLO,  CAMPOBASSO, MOLISE</b>	<b>IN-GE-02  Rev. 0</b>	Pag. 20 di 30

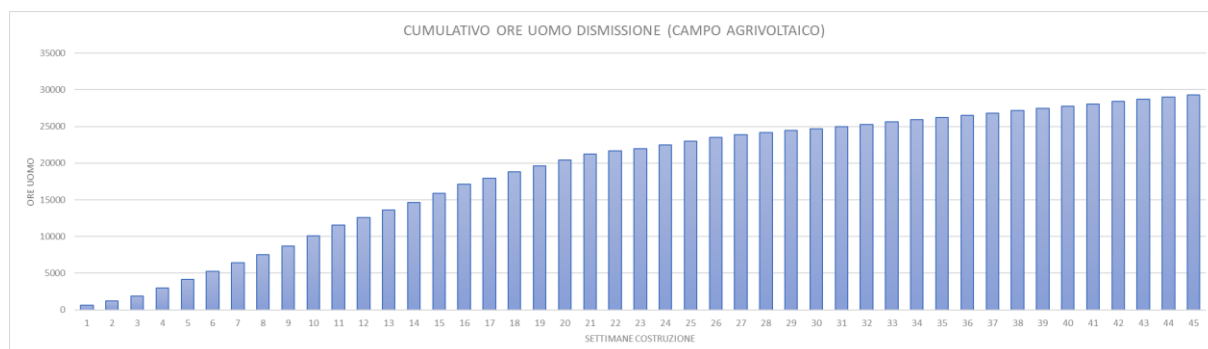

**Fig. 7 – Istogramma n° addetti dismissione / cumulativo ore uomo costruzione (campo agrivoltaico)**

I dati occupazionali confrontati con il limitato impatto ambientale e con l’incidenza contenuta sulle componenti ambientali, paesaggistiche e naturalistiche, confermano come sempre i vantaggi dei progetti agrofotovoltaici e la fattibilità dell’intervento.

### 3.4 AGRIVOLTAICO: SINERGIA TRA I PROPRIETARI DEI TERRENI E L’OPERATORE ENERGETICO

L’agrivoltaico rappresenta un settore nuovo e poco diffuso nel mondo produttivo ed economico, caratterizzato da un utilizzo ibrido di terreni agricoli e produzione di energia elettrica attraverso l’installazione di impianti fotovoltaici sollevati da terra.

Finora le iniziative sono state proposte solo dagli “investitori energetici” che avevano interessi completamente diversi da quelli del mondo agricolo.

Oggi invece la spinta, oltre che dagli investitori, dall’Unione Europea e dallo Stato, arriva anche dal mondo agricolo che intravede la possibilità di integrare i redditi con un’attività industriale limitando l’uso del suolo. Tra l’altro nei fatti il fotovoltaico costituisce un falso problema perché da qui al 2030 se i 30/35 GW di fotovoltaico previsto dal PNIEC venissero realizzati solo su terreni agricoli, si occuperebbero circa 50.000 ettari, cioè meno della metà della superficie che annualmente viene abbandonata (100.000 ha) per mancanza di reddito o di ricambio generazionale degli addetti, lo 0,18 % della superficie totale italiana o il 6,6 % di quella non utilizzata.

L’agrivoltaico rappresenta un possibile compromesso tra l’agricoltura e l’industria, in quanto assicura la permanenza dei produttori agricoli in azienda e la coltivazione del suolo.

Assistiamo a un cambiamento culturale degli operatori, dei cittadini e delle Associazioni, perché hanno compreso chiaramente che la produzione integrata di energia rinnovabile e sostenibile, con le coltivazioni o gli allevamenti zootecnici, permette di assicurare:

<b>SANTA CROCE SOLAR PARK S.R.L.</b> C.F e P.IVA: 02372270682 Viale Francesco Restelli 3/7 20124 Milano PEC: <a href="mailto:nrgsolar9@pec.it">nrgsolar9@pec.it</a>	<b>IMPIANTO AGRIVOLTAICO  SANTA CROCE 27.0</b>		
<b>PROGETTO DEFINITIVO</b>	<b>SANTA CROCE DI MAGLIANO-ROTELLO,  CAMPOBASSO, MOLISE</b>	<b>IN-GE-02  Rev. 0</b>	Pag. <b>21</b> di <b>30</b>

### agli agricoltori

- a) uno sviluppo sostenibile dell'agricoltura con la produzione di alimenti e di energia elettrica mediante la conversione diretta dell'irraggiamento solare. La capacità media di conversione è di circa il 15-20 % per i sistemi a silicio cristallino; paragonata alla capacità della fotosintesi del 3% circa, il fotovoltaico aumenta di oltre 70 % l'efficienza complessiva di conversione dell'irraggiamento solare;
- b) la possibilità di continuare a coltivare circa il 72 % della superficie di terreno, ottimizzando la produzione;
- c) la parziale protezione delle colture dai fenomeni atmosferici quali: precipitazioni e venti di forte intensità, grandine e neve;
- d) una maggiore protezione delle colture praticate dagli aumenti di temperatura diurna e dalle forti e repentine riduzioni di quelle notturne;
- e) la riduzione di evaporazione e traspirazione di acqua dal terreno e dalle piante per effetto del parziale ombreggiamento da parte dei pannelli; questo può ridurre i rischi sulla produzione dovuti ai cambiamenti climatici;
- f) l'aumento dell'umidità dell'aria nelle zone sottostanti i moduli che, da un lato produce effetti favorevoli sulla crescita delle piante e dall'altro riduce la temperatura media dei moduli stessi con evidenti vantaggi nella conversione in energia elettrica;
- g) la possibilità di svolgere da parte dell'agricoltore le attività non specialistiche di manutenzione ordinaria dell'impianto stesso (come operatore dell'agrivoltaico per la gestione di un magazzino ricambi, il taglio dell'erba sotto i moduli, il lavaggio dei moduli, la guardiania, ecc.);

### agli operatori energetici

- a) la possibilità di realizzare investimenti strategici nel settore dell'energia pulita anche sui campi agricoli coltivati mediante l'acquisizione di diritti di superficie a costi sopportabili;
- b) la possibilità di poter mitigare l'impatto dell'impianto sul territorio mediante la coltivazione degli spazi liberi del terreno;
- c) la riduzione dei costi di manutenzione attraverso l'affidamento di una parte delle attività di manutenzione necessaria per l'efficienza dell'impianto a persone di fiducia presenti sul territorio;
- d) la possibilità di avere un ottimo rapporto anche con le autorità locali per la condivisione dell'impianto con tutti gli operatori;
- e) la riduzione dei costi energetici per gli utenti finali privati e industriali;
- f) la possibilità di contribuire a ridurre la dipendenza energetica da altri Paesi.

<b>SANTA CROCE SOLAR PARK S.R.L.</b> C.F e P.IVA: 02372270682 Viale Francesco Restelli 3/7 20124 Milano PEC: nrgsolar9@pec.it	<b>IMPIANTO AGRIVOLTAICO  SANTA CROCE 27.0</b>		
<b>PROGETTO DEFINITIVO</b>	<b>SANTA CROCE DI MAGLIANO-ROTELLO,  CAMPOBASSO, MOLISE</b>	<b>IN-GE-02  Rev. 0</b>	Pag. 22 di 30

### alla collettività

- a) la riduzione dei costi energetici per gli utenti finali;
- b) la riduzione dei prezzi dei beni di prima necessità;
- c) la riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del terreno.

### 3.4.1 COLTIVAZIONE DI LAVANDA E/O LAVANDINO

Tra le varie colture che ben si adattano alle condizioni pedoclimatiche del territorio si ritiene che la pianta di "Lavanda" e/o "Lavandino" sia quella più conveniente perché consente di produrre l'olio, prodotto molto richiesto e apprezzati dal mercato, favorendo anche la produzione di miele.

### Principali differenze tra le due specie

	Lavanda	Lavandino
<b>Materiale per nuovo impianto</b>	Con seme e talea	Talea (Ibrido interspecifico)
<b>Per 1 ettaro</b>	50 g di seme (45.000 semi)	20.000 talee (50 % di fallanze)
<b>Produzione</b>	1.000 kg per ettaro di fiori essiccati	1.500 kg per ettaro di fiori essiccati
<b>Resa in olio</b>	<b>20- 30 kg/ha</b>	<b>80 - 100 kg/ha</b>

### **Tabella I: sintesi delle analisi riferite alle differenti componenti**

#### Redditività della produzione di olio

La redditività della coltivazione della lavanda dipende da tanti fattori, in particolare:

- dalla varietà coltivata;
- dalle capacità tecniche e dall'esperienza dell'agricoltore;
- dalle caratteristiche fisiche e chimiche del terreno;
- dalla disponibilità di macchine per la lavorazione del terreno, per la raccolta e trasporto del prodotto ottenuto;
- dalle condizioni climatiche.

<b>SANTA CROCE SOLAR PARK S.R.L.</b> C.F e P.IVA: 02372270682 Viale Francesco Restelli 3/7 20124 Milano PEC: nrgsolar9@pec.it	<b>IMPIANTO AGRIVOLTAICO  SANTA CROCE 27.0</b>		
<b>PROGETTO DEFINITIVO</b>	<b>SANTA CROCE DI MAGLIANO-ROTELLO,  CAMPOBASSO, MOLISE</b>	<b>IN-GE-02  Rev. 0</b>	Pag. 23 di 30

### CONTO ECONOMICO

Costo d'impianto:	Lavanda €/ettaro	Lavandino €/ettaro
Preparazione del terreno: ripuntatura – fresatura o erpicatura	500,00 €	500,00 €
Concimazione (Concime e spargimento)	250,00 €	250,00 €
Trapianto meccanico (Lavanda 16 ore x 34,00 €/ora) (Lavandino 12 ore x 34,00 €/ora)	544,00 €	408,00 €
Diserbo meccanico	500,00 €	500,00 €
Costo delle piantine: (Lavanda 16.000 piante/ha )	5.600,00 €	
(Lavandino 13.400 piante/ha )		4.690,00 €
<b>Totale costo d'impianto</b>	<b>7.394,00 €</b>	<b>6.348,00 €</b>
Ammortamento per 13 anni (Lavanda 7.394,00/ 13) (Lavandino 6.348,00/ 13)	568,77 €	488,31 €
Raccolta meccanica: 5 ore/ha	300,00 €	300,00 €
Sarchiatura – concimazione – eventuale trattamento	1.000,00 €	1.000,00 €
<b>Totale costo di produzione / annuo</b>	<b>1.868,77 €</b>	<b>1.788,31 €</b>

Produzione di olio essenziale	Prezzo medio €/kg	Redditività lorda annua €/ha	Costo produzione annuo €/ha	<b>Redditività netta €/ha</b>
<b>Lavanda(20 kg/ha)</b>	140,00 €	2.800,00 €	1.868,77 €	<b>931,23 €</b>
<b>Lavandino(80 kg/ha)</b>	75,00 €	6.000,00 €	1.788,31 €	<b>4.211,69 €</b>

Si precisa che i prezzi sono soggetti a grandi fluttuazioni, anche annuali, in funzione delle dinamiche della domanda e offerta. Dette dinamiche sono pressoché impossibili da prevedere.

#### 3.4.2 PRODUZIONE DI MIELE

Al fine di ottimizzare le operazioni di valorizzazione ambientale ed agricola dell'area a completamento di un indirizzo programmatico gestionale che mira alla conservazione e protezione dell'ambiente nonché all'implementazione delle caratterizzazioni legate alla biodiversità, si intende avviare un allevamento di api stanziale.

<b>SANTA CROCE SOLAR PARK S.R.L.</b> C.F e P.IVA: 02372270682 Viale Francesco Restelli 3/7 20124 Milano PEC: nrgsolar9@pec.it	<b>IMPIANTO AGRIVOLTAICO  SANTA CROCE 27.0</b>		
<b>PROGETTO DEFINITIVO</b>	<b>SANTA CROCE DI MAGLIANO-ROTELLO,  CAMPOBASSO, MOLISE</b>	<b>IN-GE-02  Rev. 0</b>	Pag. 24 di 30

La quantità di miele prodotto da un'arnia è molto variabile: si possono ottenere dalla smielatura di un'arnia stanziale in media 10-15 Kg di miele all'anno, con punte che oltrepassano i 40 Kg. Come per il polline, anche per il nettare l'entità della raccolta per arnia è in linea di massima proporzionale alla robustezza e alla consistenza numerica della colonia e segue nel corso dell'anno un andamento che è correlato con la situazione climatica e floristica. Anzi in questo caso il fattore "clima" è di importanza ancora più rilevante, in quanto, come già detto, influisce direttamente sulla secrezione nettariana. Se ad esempio i valori di umidità relativa si innalzano oltre un certo limite, la produzione di nettare è elevata, ma esso è anche più diluito e per ottenere la stessa quantità di miele le api devono quindi svolgere un lavoro molto maggiore.

#### Analisi economico finanziaria

Di seguito si riporta un business plan per l'avvio dell'attività di apicoltura con 300 arnie, pari a circa 8 arnie/ha.

Descrizione dei costi da sostenere per avviare l'attività			
Voce di costo	Prezzo (€)	N. elementi	Totale costo (€)
Uno sciame d'api con regina per ogni arnia – costo medio a sciame € 80	80,00 €	300	24.000,00 €
300 arnie – (prezzo da 50 a 70 € per arnia)	60,00 €	300	18.000,00 €
10 telaini da nido per arnia	0,80 €	3.000	2.400,00 €
Gli "escludi regina" – uno per arnia – con telaio	10,00 €	300	3.000,00 €
Nove telaini per ogni melario – (n. 18 x 300 arnie = 5.400)	0,70 €	5.400	3.780,00 €
Fogli cerei per ogni telaino da nido e ogni melario (3.000+5.400 = 8.400)	1,50 €	8.400	12.600,00 €
Trasformatore e pinze per inserire i fogli cerei nei telaini – prezzo medio	100,00 €	1	100,00 €
150 apiscampi (uno per due arnie) per liberare i melari dalle api	7,00 €	150	1.050,00 €
Attrezzatura per la raccolta del miele: - Un banco per disopercolare in inox - Uno smielatore motorizzato da 20 telaini in inox	1.300,00 €	1	1.300,00 €
Protezione per l'apicoltore: - guanti, maschera, tuta - Affumicatore per visitare le arnie	1.000,00 €	1	1.000,00 €
<b>Totale costo per avviare un'azienda con 300 arnie</b>			<b>67.230,00 €</b>



<b>SANTA CROCE SOLAR PARK S.R.L.</b> C.F e P.IVA: 02372270682 Viale Francesco Restelli 3/7 20124 Milano PEC: nrgsolar9@pec.it	<b>IMPIANTO AGRIVOLTAICO  SANTA CROCE 27.0</b>		
<b>PROGETTO DEFINITIVO</b>	<b>SANTA CROCE DI MAGLIANO-ROTELLO,  CAMPOBASSO, MOLISE</b>	<b>IN-GE-02  Rev. 0</b>	Pag. 25 di 30

Descrizione dei costi di gestione dell'attività			
Voce di costo	Prezzo (€)	N. elementi	Totale costo (€)
Investimento iniziale ammortizzato in 10 anni	67.230,00 €	1	6.723,00 €
Trattamento anti-varroa per proteggere le api dall'acaro parassita	10,00 €	300	3.000,00 €
Nutrimiento delle api	7,00 €	300	2.100,00 €
Per il lavoro dell'apicoltore: iscrizione alla Camera di commercio	1.800,00 €	1	1.800,00 €
Contributi INPS per ottenere la pensione come apicoltore			
Spese varie (carburante, manutenzione delle attrezzature, ecc.)	100,00 €	1	100,00 €
<b>Totale costi di gestione di un anno</b>			<b>13.723,00 €</b>

Produzione di miele/arnia	Numero arnie	Totale kg di miele prodotti	Prezzo miele (€/kg)	Redditività lorda	Costo di gestione dell'attività	Redditività netta apicoltura
25 kg	300	7.500	9,00 €	67.500,00 €	13.723,00 €	53.700,00 €

## Tabella II: Quadro economico riepilogativo e bilancio

Il costo complessivo iniziale di un'arnia ammonta a circa 224,00 €, da ammortizzare in 10 anni (durata media delle attrezzature). Quindi l'ammortamento annuale è di circa 6.723,00 €.

Nella stesura del business plan sono stati considerati solo i proventi generati dalla produzione del miele perché i proventi che potrebbero derivare dalla vendita degli altri prodotti (Propoli, pappa reale, cera d'api, veleno d'api) e dall'attività di impollinazione variano molto da territorio a territorio e da azienda ad azienda.

### 3.4.3 COLTIVAZIONE DELL'OLIVO

È stata condotta una valutazione preliminare su quali cultivar di olivo utilizzare. La coesistenza della produzione agricola e da fonti di energie rinnovabili ha fatto ricadere la scelta sull'impianto di un oliveto intensivo a singola fila lungo la recinzione per una superficie di 2.2706 ha. È previsto l'impianto di circa 2.600 piante di olivo della varietà Cipressino, cultivar di origine pugliese, a duplice attitudine: ad uso frangivento e da olio. Di notevole vigore vegetativo, a rapido accrescimento e con tipico portamento assurgente e chioma raccolta, evidenzia notevole tendenza a germogliare dal basso, formando spontaneamente una struttura colonnare con branche

<b>SANTA CROCE SOLAR PARK S.R.L.</b> C.F e P.IVA: 02372270682 Viale Francesco Restelli 3/7 20124 Milano PEC: nrgsolar9@pec.it	<b>IMPIANTO AGRIVOLTAICO  SANTA CROCE 27.0</b>		
<b>PROGETTO DEFINITIVO</b>	<b>SANTA CROCE DI MAGLIANO-ROTELLO,  CAMPOBASSO, MOLISE</b>	<b>IN-GE-02  Rev. 0</b>	Pag. 26 di 30

e germogli che si spingono verso l'alto. Le foglie sono di forma ellittico-lanceolata, medio piccole, con pagina superiore verde cupo e pagina inferiore verde argentato con sfumature marrone chiaro

La produzione è elevata e costante con una resa in olio media del 15-17%, di colore giallo oro e leggermente fruttato. Può raggiungere i 3,5 m di altezza e tale caratteristica fa sì che venga impiegata soprattutto per realizzare efficaci barriere frangivento nell'area prevista così come riportato sulle tavole di layout impianto.

### Analisi dei costi di impianto dell'oliveto ad ettaro

Voce di costo	Costi €/ha	Totale costo per superficie impianto di 2,2706 Ha (iva inclusa)
Lavori preparatori	550,00 €	1.248,83 €
Concimazione di fondo	350,00 €	794,71 €
Squadratura e picchettamento	350,00 €	794,71 €
Acquisto piantine	2.642,47 €	6.000,00 €
Messa a dimora	800,00 €	1.816,48 €
Tutori	600,00 €	1.362,36 €
Impianto irriguo a goccia	2.500,00 €	5.676,50 €
<b>Totale</b>	<b>7.792,47 €</b>	<b>17.693,59 €</b>

**Tabella III: Voci di costo per l'investimento iniziale**

### Spese di gestione

Nella tabella seguente si fa l'analisi dei costi di gestione a partire dal secondo anno dall'impianto:

<b>Spese di gestione dell'oliveto</b>		
TIPO LAVORAZIONE	€/Ha (iva inclusa)	Costo totale superficie impianto 2,2706 Ha (€)
ARATURA/TRINCIATURA	100,00 €	227,06 €
SPOLLONATURA	500,00 €	1.135,30 €
CONCIMAZIONE	250,00 €	567,65 €
POTATURA	1.000,00 €	2.270,60 €
RACCOLTA	1.000,00 €	2.270,60 €
TRATTAMENTI FITOSANITARI	1.000,00 €	2.270,60 €
<b>TOTALE</b>	<b>3.850,00 €</b>	<b>8.741,81 €</b>

**Tabella IV: Voci di costo spese di gestione dell'oliveto**

<b>SANTA CROCE SOLAR PARK S.R.L.</b> C.F e P.IVA: 02372270682 Viale Francesco Restelli 3/7 20124 Milano PEC: nrgsolar9@pec.it	<b>IMPIANTO AGRIVOLTAICO  SANTA CROCE 27.0</b>		
<b>PROGETTO DEFINITIVO</b>	<b>SANTA CROCE DI MAGLIANO-ROTELLO,  CAMPOBASSO, MOLISE</b>	<b>IN-GE-02  Rev. 0</b>	Pag. 27 di 30

<b>Spese impianto</b> (Solo per il 1° anno)	<b>Spese di gestione</b>	<b>Durata</b>	<b>Totale investimento</b>
€ 17.693,59	€ 8.741,81	25	€ 236.238,84

**Tabella V: Tabella riepilogativa**

L'analisi economica è stata fatta in modo prudentiale (valori medio di produzione) per quanto riguarda la produzione di olive.

Il prodotto sarà conferito nell'ambito di filiera olivicola. Sapendo che il prezzo di mercato medio delle olive da olio bio (al netto di IVA) raccolte sulla pianta è di 80,00 €/Q.le avremo una Produzione Lorda Vendibile così come riportato nella tabella seguente:

Produzione lorda vendibile dell'oliveto

<b>TIPO COLTURA</b>	<b>SUPERFICIE  (Ha)</b>	<b>PRODUZIONE  (Q.li/Ha)</b>	<b>PRODUZIONE  TOTALE (Q.li)</b> (Q.li)	<b>PREZZO  UNITARIO  (€/q.li)</b> (€/Q.le)	<b>IMPORTO  TOTALE (€)</b>
<b>OLIVETO  superintensivo</b>	2,2706	80,00	181,65	80,00 €	14.531,84 €
<b>TOTALE</b>			<b>14.531,84</b>		

<b>Vendita olive  (dal 3° anno)</b>	<b>Durata</b>	<b>Ricavo</b>	<b>Ricavo al netto delle spese</b>
€ 14.531,84	22	€ 319.700,48	€ 83.461,64

**Tabella VI: Tabella produzione**

Quindi il ricavo netto dell'impianto di oliveto è di € 695.310,32 circa.

#### 3.4.4 COLTIVAZIONE DELL'ACACIA

Si ritiene opportuno coltivare Acacia Farnesiana che permette di schermare la vista diretta sull'impianto e, allo stesso tempo, favorire la produzione di miele di acacia grazie all'allevamento delle api.

L'Acacia Farnesiana è sempreverde nei climi miti, ha un arbusto che può arrivare fino a 7 metri di altezza, ha foglie spinose bipennate, i suoi fiori sono globosi di colore giallo-dorato e molto profumati e produce dei frutti leguminosi di forma grossolanamente cilindrica e ricoperti da una pellicina bruna, ogni frutto contiene dai 2 ai 10 semi.

<b>SANTA CROCE SOLAR PARK S.R.L.</b> C.F e P.IVA: 02372270682 Viale Francesco Restelli 3/7 20124 Milano PEC: nrgsolar9@pec.it	<b>IMPIANTO AGRIVOLTAICO  SANTA CROCE 27.0</b>		
<b>PROGETTO DEFINITIVO</b>	<b>SANTA CROCE DI MAGLIANO-ROTELLO,  CAMPOBASSO, MOLISE</b>	<b>IN-GE-02  Rev. 0</b>	Pag. 28 di 30

Essendo spinosa è l'ideale per formare siepi di confine ed ha inoltre proprietà afrodisiache, emollienti, neurotoniche, spasmolitiche e antispasmodiche. Il miele di Acacia infatti è uno dei mieli più ricercati e, anche nelle annate più favorevoli, gli apicoltori non riescono a soddisfare la richiesta e i rivenditori sono obbligati ad importarne grandi quantitativi dall'Estremo Oriente e dall'Est Europa.

Il miele prodotto dai pollini di Acacia è uno dei migliori grazie al suo sapore delicato, che lo rende adatto come dolcificante al posto dello zucchero.

Contiene grandi quantità di fruttosio che non ha bisogno dell'insulina per essere assorbito dall'organismo e questo lo rende l'ideale per i bambini e i diabetici leggeri. In generale il miele è un ottimo dolcificante in quanto è naturale e non ha bisogno di conservanti, ha un elevato potere energetico, è immediatamente assimilabile e di facile digeribilità ed è ricco di proteine, vitamine, sali minerali e amminoacidi.

Di seguito si riportano delle tabelle riassuntive che riportano i conti economici relativi alla piantumazione dell'acacia:

Voce di costo	Costo per superficie di 1 Ha (iva inclusa)	Costo per superficie impianto di 1,9594 Ha (iva inclusa)
Lavorazioni preparatorie	350,00 €	685,79 €
Acquisto piantine di 1,5 m	6.800,00 €	13.323,92 €
Squadratura e messa a dimora	1.500,00 €	2.939,10 €
Tutori	600,00 €	1.175,64 €
Impianto irriguo a goccia	2.500,00 €	4.898,50 €
<b>Totale</b>		<b>23.022,95 €</b>

**Tabella VII: Voci di costo per l'investimento iniziale**

Pertanto, il costo dell'impianto è pari a € 23.022,95.

TIPO LAVORAZIONE	Costo €	Superficie impianto (1,9594 Ha)
CONCIMAZIONE	250,00 €/Ha	489,85 €
POTATURA	0,77 €/P.ta	308,00 €
TRATTAMENTI FITOSANITARI	1.000,00 €/Ha	1.959,40 €
<b>TOTALE</b>		<b>2.757,25 €</b>

**Tabella VIII: Voci di costo per la gestione dell'impianto**

<b>SANTA CROCE SOLAR PARK S.R.L.</b> C.F e P.IVA: 02372270682 Viale Francesco Restelli 3/7 20124 Milano PEC: nrgsolar9@pec.it	<b>IMPIANTO AGRIVOLTAICO  SANTA CROCE 27.0</b>		
<b>PROGETTO DEFINITIVO</b>	<b>SANTA CROCE DI MAGLIANO-ROTELLO,  CAMPOBASSO, MOLISE</b>	<b>IN-GE-02  Rev. 0</b>	Pag. 29 di 30

Considerando le voci di costo precedentemente esposte in tabella, possiamo affermare che per la realizzazione dell'impianto di acacia sarà necessario un investimento di € 23.022,95.

Inoltre, per la gestione dell'impianto si prevede un costo di circa € 2.757,25/anno.

### 3.4.5 PIANTUMAZIONE PERIMETRALE DI ESSENZE IMPOLLINATRICI E RAMPICANTI

Nel progetto di realizzazione dell'impianto agrivoltaico oggetto della presente relazione, si è optato per la scelta delle specie idonee alla mitigazione di fasce di terreno di larghezza pari a 2,5 m.

Per consentire una corretta gestione del terreno e delle esigenze della pianta senza trascurare quelli che sono i vincoli da rispettare per consentire la corretta mitigazione dell'impianto. Per questi motivi si è optato per il falso gelsomino. Inoltre, nelle aree destinate alla coltivazione perimetrale di olivo, si utilizzeranno degli arbusti quali Fillirea, Biancospino, Prugnolo e Mirto, che oltre ad aumentare la mitigazione, garantiranno una maggiore presenza di insetti impollinatori.

Per quanto riguarda le spese della gestione e piantumazione delle essenze, si riporta un quadro riepilogativo:

Voce di costo	Costi €/ha	Totale costo per superficie impianto di 1,3897 Ha (iva inclusa)
Lavori preparatori	350,00 €	486,40 €
Concimazione di fondo	250,00 €	347,43 €
Acquisto piantine	13.000,00 €	18.066,10 €
Messa a dimora	500,00 €	694,85 €
<b>Totale</b>	<b>14.100,00 €</b>	<b>19.594,77 €</b>

Spese di gestione		
TIPO LAVORAZIONE	€/Ha (iva inclusa)	Costo totale superficie impianto 1,3897 Ha (€)
CONCIMAZIONE	250,00 €	567,65 €
POTATURA	1.000,00 €	2.270,60 €
<b>TOTALE</b>	<b>1.250,00 €</b>	<b>2.838,25 €</b>

**Tabella XI: Voci di costo per la piantumazione e gestione dell'impianto**

<b>SANTA CROCE SOLAR PARK S.R.L.</b> C.F e P.IVA: 02372270682 Viale Francesco Restelli 3/7 20124 Milano PEC: <a href="mailto:nrgsolar9@pec.it">nrgsolar9@pec.it</a>	<b>IMPIANTO AGRIVOLTAICO  SANTA CROCE 27.0</b>		
<b>PROGETTO DEFINITIVO</b>	<b>SANTA CROCE DI MAGLIANO-ROTELLO,  CAMPOBASSO, MOLISE</b>	<b>IN-GE-02  Rev. 0</b>	Pag. <b>30</b> di <b>30</b>

#### **4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

L'emergenza climatica, energetica ed economica del momento, sta determinando impatti sociali drammatici in tutti i Paesi europei ed in particolare in Italia per la sua grande dipendenza di energia elettrica, gas, ecc.

Questa situazione può essere arginata solo attraverso lo sviluppo delle fonti rinnovabili in generale ed in particolare dell'agrivoltaico che in questi ultimi anni ha raggiunto un alto livello tecnologico.

La novità più significativa dello scenario di investimenti consiste nel fatto che, mentre negli anni passati lo sviluppo degli impianti a terra in aree agricole è avvenuto per la spinta degli incentivi del conto energia, oggi i nuovi progetti vengono realizzati anche senza incentivi attraverso contratti di vendita dell'energia.

Inoltre, in passato, con il fotovoltaico veniva acquisito semplicemente il diritto di superficie del suolo e il proprietario interrompeva l'attività per un periodo lungo di 25-30 anni. Oggi, con l'agrivoltaico, si instaura un vero e proprio rapporto di sinergia tra il produttore proprietario del terreno e il produttore energetico, in quanto una parte della superficie continua ad essere coltivata e a produrre alimenti e reddito.

Parliamo quindi di integrazione del fotovoltaico nell'attività agricola, con installazioni che permettono di integrare il reddito aziendale e di evitare l'abbandono e/o la dismissione dell'attività produttiva.

Questa redditualità importante consentirà ai proprietari dei terreni di effettuare investimenti sul capitale fondiario, di rinnovare il parco macchine e di introdurre in azienda nuove tecnologie e indirizzi produttivi.