

# REGIONE PUGLIA

PROVINCIA FOGGIA

COMUNE DI ASCOLI SATRIANO

## ITER

Valutazione di Impatto Ambientale  
artt.23 - 24 - 25 D.Lgs. 152/2005)  
Commissione Tecnica PNRR - PNIEC  
(artt.17 D.Lgs. 77/2021)

## PROPONETE

**GRIFONI PV srl**

Arezzo, Via Don Luigi Sturzo 14 P.IVA 02446730513

## OGGETTO

**Grifoni PV [FG02] 22.855,68 kWp**

Progetto per la costruzione ed esercizio di un Impianto  
Agrivoltaico e relative Opere di Connessione alla rete  
AT di Terna

## ELABORATO

INQUADRAMENTO RISPETTO ALL AREE IDONEE

## PROGETTAZIONE

SOLARYS I.S.srl  
Via Don Luigi Sturzo 14 -Arezzo-52100



## PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

Arch.Mariangela Pugliese  
Ordine degli Architetti  
della Provincia di Venezia  
Sezione A n.5124



ORDINE DEGLI ARCHITETTI,  
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI  
E CONSERVATORI  
DELLA PROVINCIA DI VENEZIA  
N. 5124  
architetto  
MARIANGELA PUGLIESE

## PROGETTAZIONE ELETTRICA

Ing.Andrea Coradeschi  
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Arezzo  
Sezione A n.1741



Tavola N.	Codice	NOME FILE	DATA	SCALA	
	SOLARYS_VIA_B.1.36	INQUADRAMENTO RISPETTO ALLE AREE IDONEE	22/12/2023	1:25.000	
REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
00	22/12/2023	PROGETTO DEFINITIVO	M.P	M.P	M.P

**PROGETTISTA ARCHITETTONICO:** Arch.Mariangela Pugliese  
Ordine degli Architetti della Provincia di Venezia  
Sezione A n.5124


**PROGETTISTA ELETTRICO:** Ing.Andrea Coradeschi  
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Arezzo  
Sezione A n.1741

### Aree non idonee

- Aree protette Nazionali e Regionali
- Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto
- Aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali (100m)
- Aree protette Rete Natura 2000
- Z.S.C. IT9120011 Valle Ofanto-Lago Capaciotti
- Altre aree
- Connessioni fluviali residuali
- Aree tutelate
- Beni Culturali con 100m (parte II D.Lgs. 42/2004)
- Aree tutelate per legge (art.142 D.Lgs.42/2004)
- Fiumi, torrenti e corsi d'acqua con buffer 150m (parte II D.Lgs. 42/2004)
- Boschi con buffer di 100m
- Zone archeologiche con buffer di 100m
- Tratturi con buffer di 100m
- Versanti
- Aree non idonee PUTT/p
- Segnalazione Carta dei Beni

### Opere di progetto

- Area effettivamente occupata dall'impianto agrivoltaico
- Perimetrazione recinzione d'impianto
- Area stazione di connessione Terna
- Cavidotto di progetto interrato

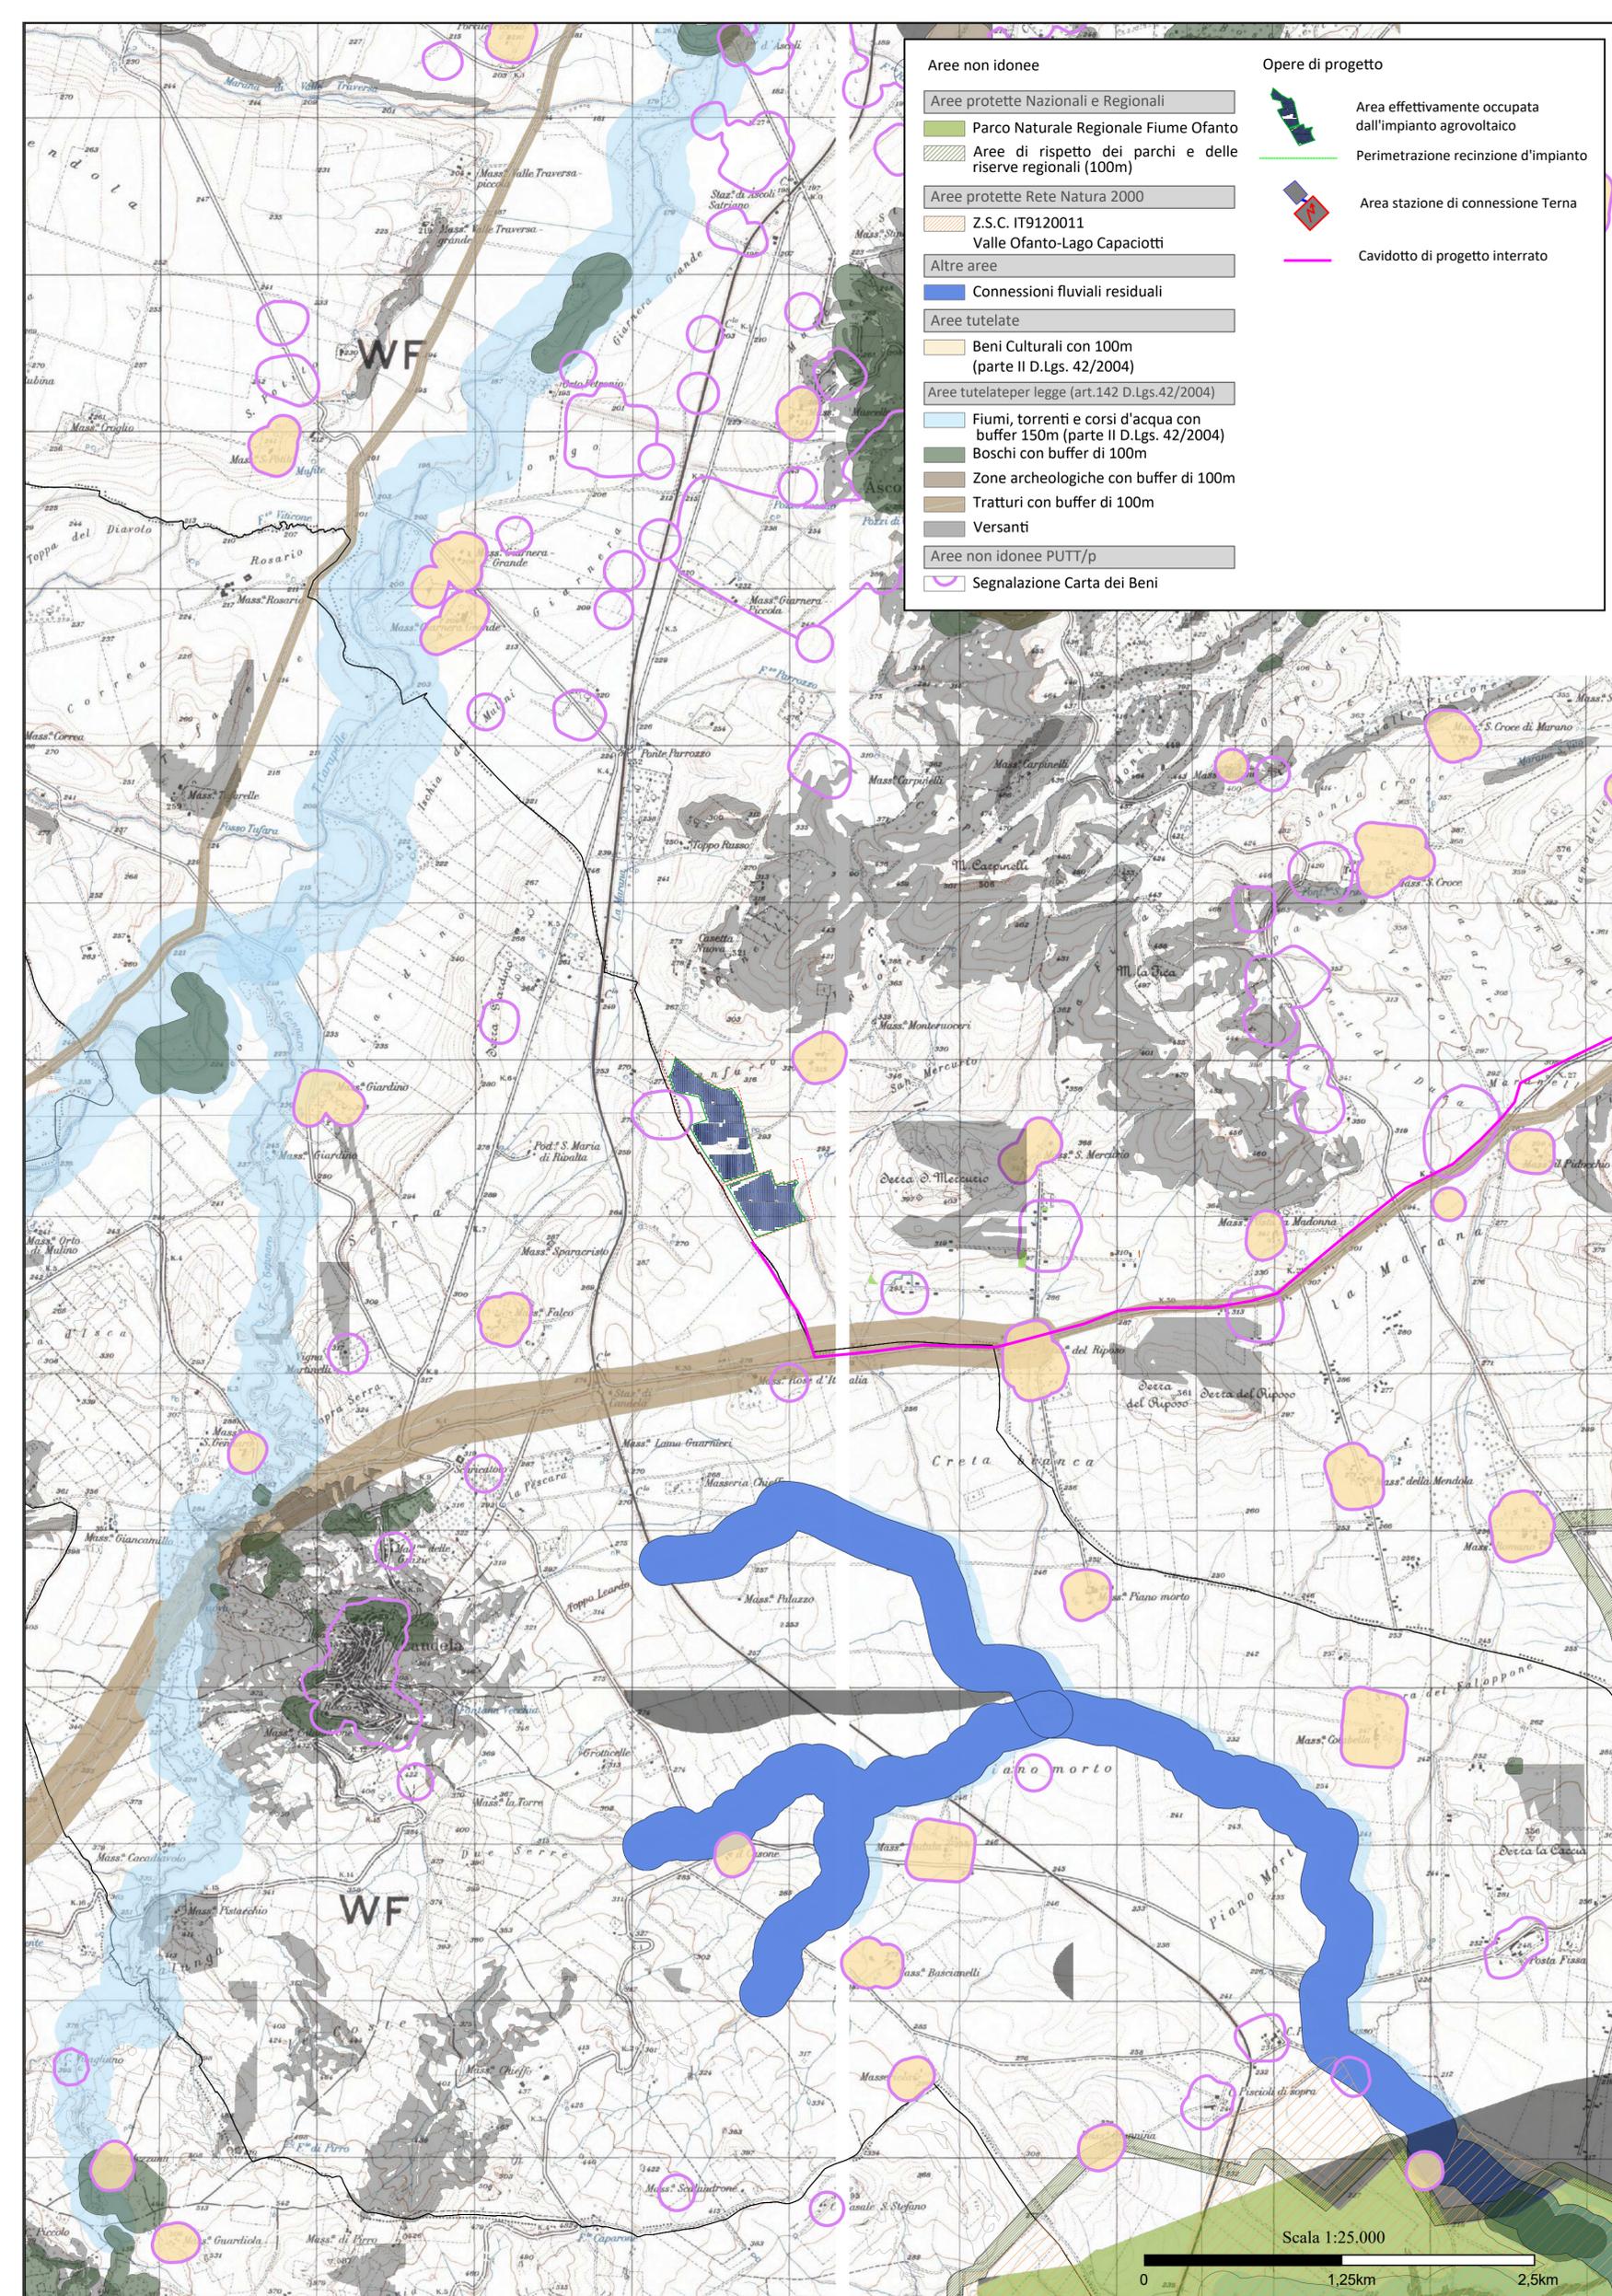

Scala 1:25.000

0 1,25km 2,5km