



- Confini comunali
- SE Soluzione 1
- SE Soluzione 2
- SE Soluzione 3



COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA

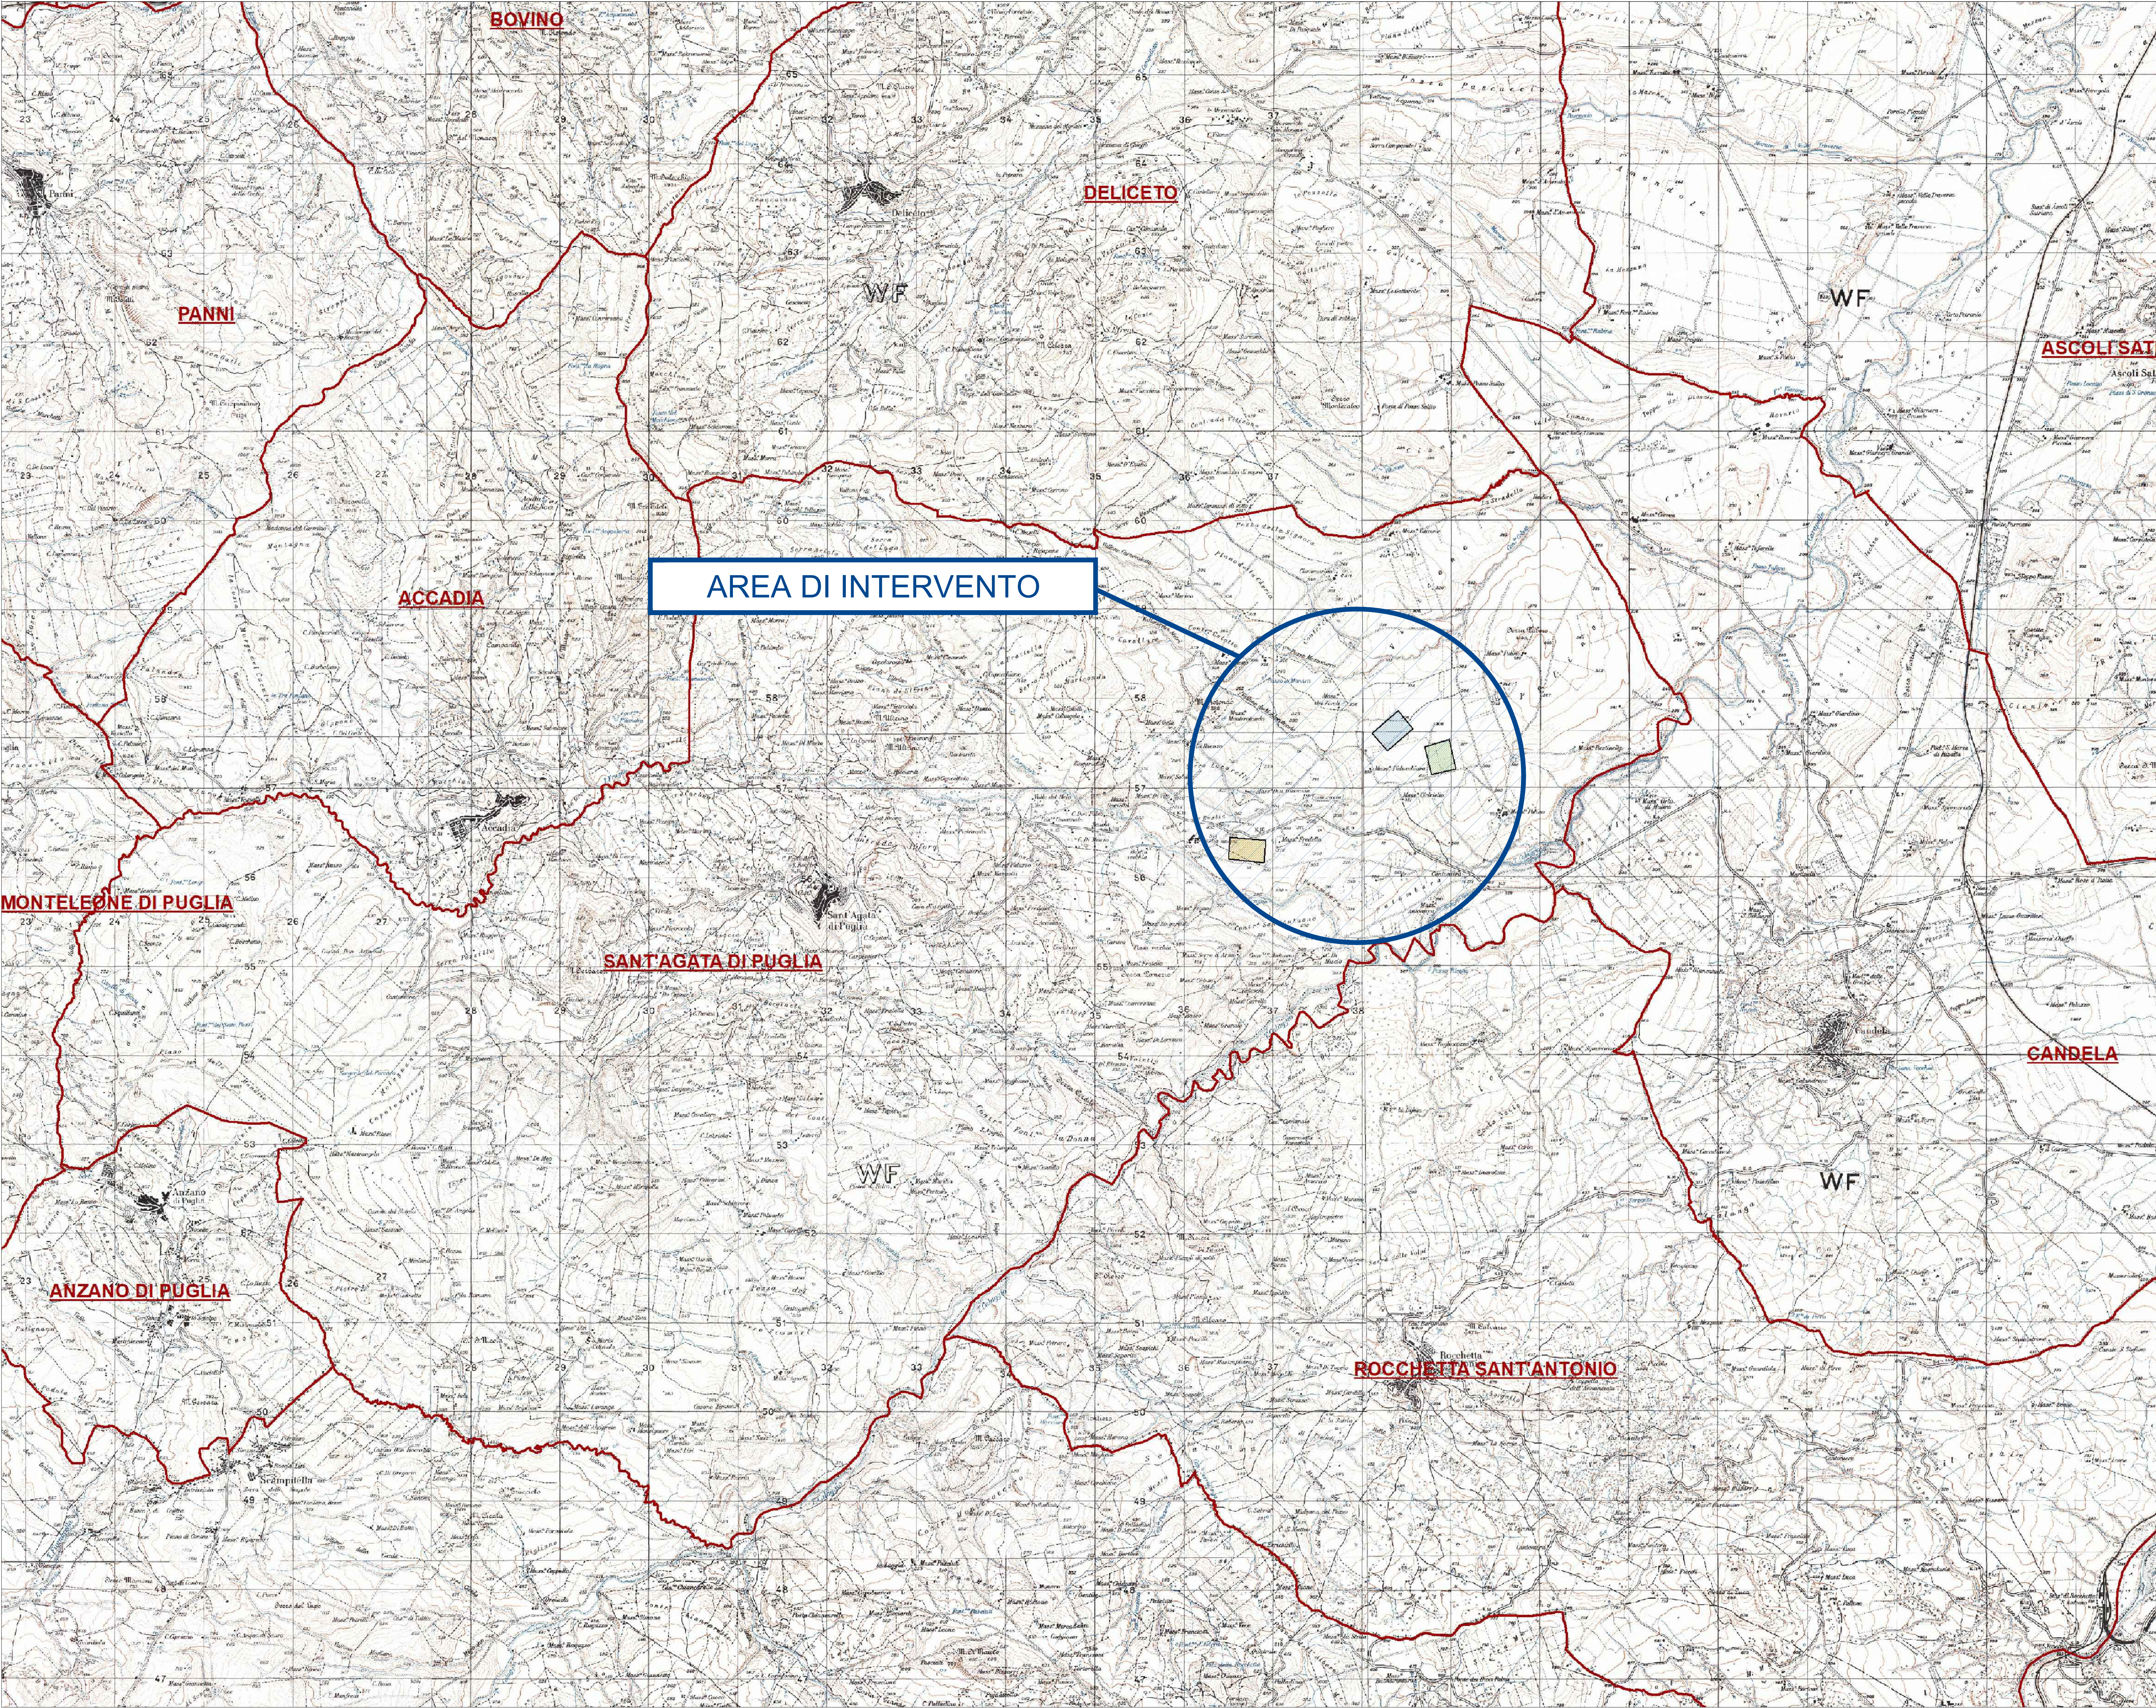

NUOVA SE TERNA 380-150-36 KV "ROCCETTA
SANT'ANTONIO" E RACCORDI LINEE IN ENTRA-ESCI
SU LINEA RTN 380 KV "BISACCIA-DELICETO"

STUDIO DI PREFATTIBILITÀ

ALLEGATO:
EG. 01
SCALA:
1:25.000

COROGRAFIA GENERALE

COMMITTENTI:

S2S ENERGY

PROGETTAZIONE:



CONSORZIO TERNA S.p.A.
Via Cavallotti, 1720 - 70139 SANI



Via Anversa, 1720 - 70139 SANI
DIRETTORE TECNICO
Prof. Ing. Giancarlo Chisari
Prof. Ing. Giovanni Ranni

SOCIETÀ DESIGNATE



DIRETTORE TECNICO
Ing. Marino L'Abbruzzi

0	GIUGNO 2023	M.L.	G.C.	M.R.	Studio di prefattibilità
EM/REV	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE