


22 - IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE DI GALLERIA

PIANTA A Q.293.50

- 1:50 -


23.80

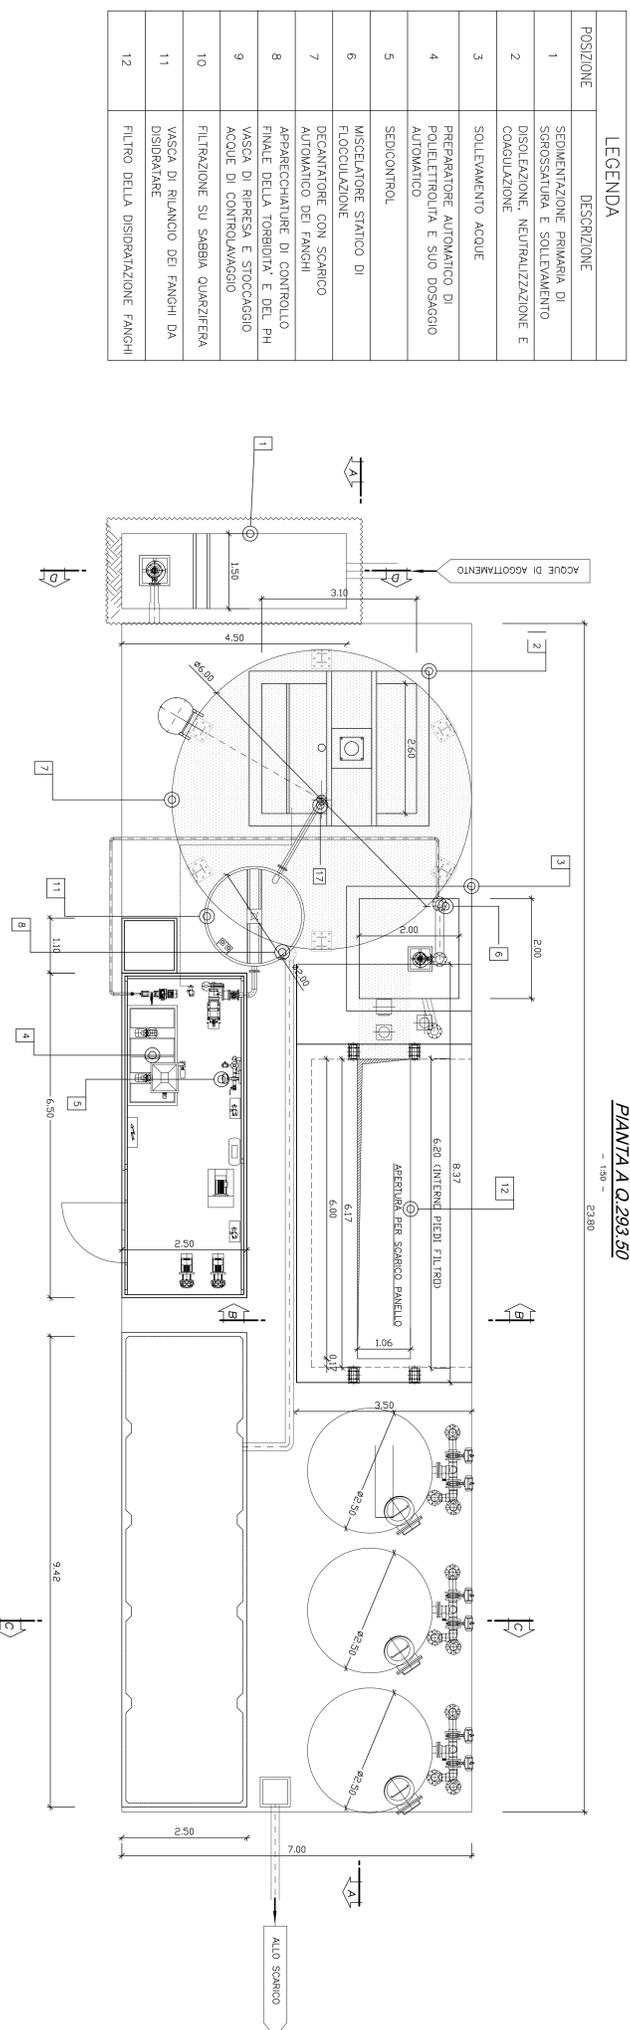

POSIZIONE	DESCRIZIONE
1	SEDIMENTAZIONE PRIMARIA DI SGROSSATURA E SOLLEVAMENTO
2	DISOLFEAZIONE NEUTRALIZZAZIONE E COAGULAZIONE
3	SOLLEVAMENTO ACQUE
4	PREPARATORE AUTOMATICO DI POLETTROLITA E SUO DOSAGGIO AUTOMATICO
5	SEDI/CONTROL
6	MISCELATORE STATICO DI FLOCCULAZIONE
7	DECANTATORE CON SCARICO AUTOMATICO DEI FANGHI
8	APPARECCHIATURE DI CONTROLLO FINALE DELLA TORBIDITA' E DEL PH
9	VASCA DI RIPRESA E STOCCAGGIO ACQUE DI CONTROLVAAGGIO
10	FILTRAZIONE SU SABBIA QUARZIFERA
11	VASCA DI RILANCIO DEI FANGHI DA DISIDRATARE
12	FILTRO DELLA DISPERAZIONE FANGHI


SEZIONE A-A

- 1:50 -

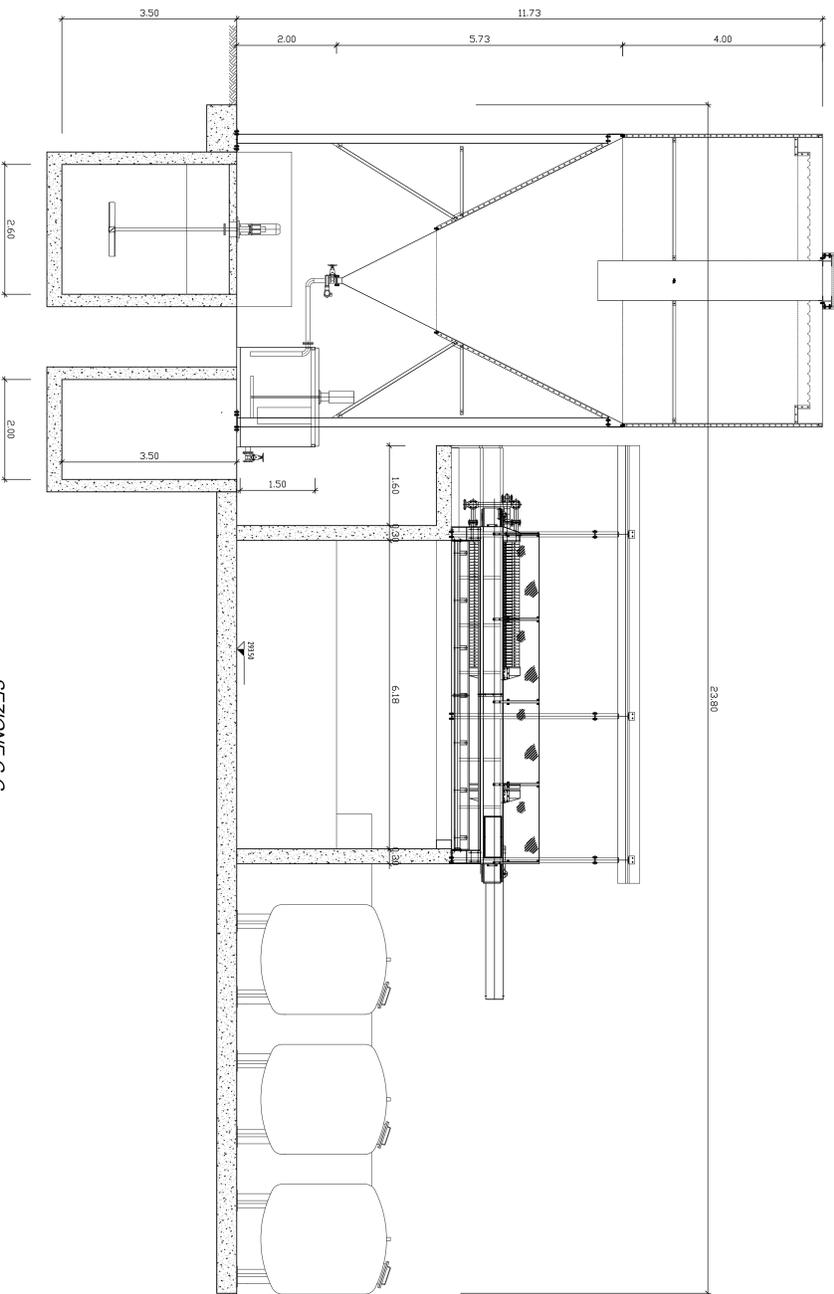


SEZIONE B-B

- 1:50 -

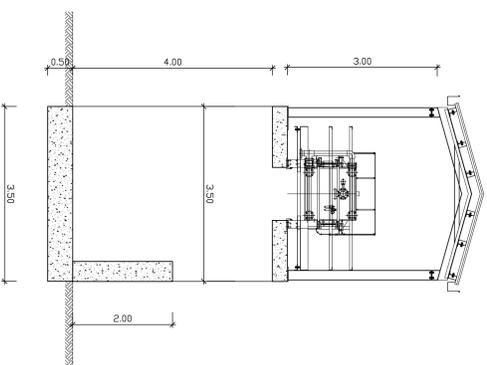



SEZIONE C-C

- 1:50 -

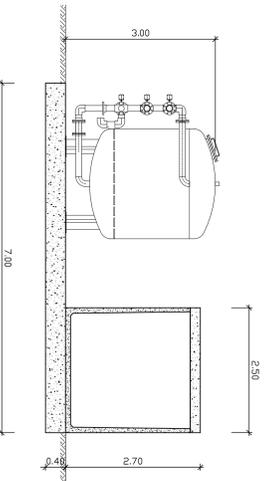

SEZIONE D-D

- 1:50 -

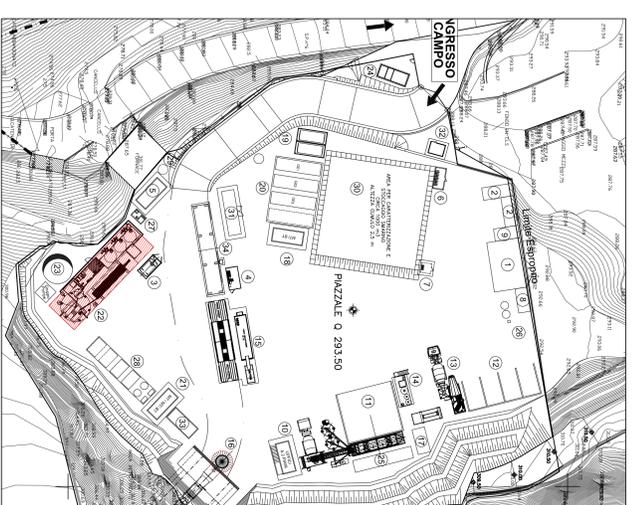

KEY PLAN

- 1:500 -

TABELLA MATERIALI

MAGRONE DI PULIZIA E LIVELLAMENTO	
- RESISTENZA MEDIA	: fm > 15 MPa
- CONTENUTO MIN. CEMENTO	: 150 kg/m ³
CALCESTRUZZO	
- CLASSE DI RESISTENZA	: C25/S20
- CLASSE DI ESPOSIZIONE	: XC2 / 40 mm
- CLASSE DI CONSISTENZA SUMP	: S3, S4
- DIAMETRO MAX AGGREGATO	: 32mm
- CLASSE CONTENUTO CLORURI	: Cl 0,4
ACCIAIO PER ARMATURE LENTE	
- R50C	
COPRIFERRO MINIMO	
- Faccende di armatura adorno dell'impreduto, comprese staffe e collegamenti, e le superfici stesse del calcestruzzo	
- ELETTRICO TIPO GEORGII PER CARICHI PESANTI IN ACCIAIO S235JR SECONDO UNI EN 10025:1995	
- STRUTTORE INTERNE	40 mm
GRIGLIATO	
- INCIDENZA DI ARMATURA	100kg/m ²

COMITENTE:

ALTA SORVEGLIANZA

GRUPPO FERROVIE ITALIANE

GENERAL CONTRACTOR:

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N.443/01

TRATTA A.V./A.C. TERZO VALICO DEI GIOVI
PROGETTO ESECUTIVO

Cantiere di servizio Carasso CSL2 - FASE 1
IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE DI GALLERIA
CARPENTERIA

GENERAL CONTRACTOR		DIRETTORI LAVORI		SCALE	
Comune CoCiv		1:100			
COMMITTEE					
COMITENTE	LOTTO	FASE	PRODOTTORE	ORGANIZZAZIONE	REDAZIONE
1 G S I	0 0	E	C V	B B	C A 2 8 0 1
PROFESSIONE					
PROF.	DIREZIONE LAVORI	PROF.	PROF.	PROF.	PROF.
400	Firma Emblema	COCIV	28/07/2014	28/07/2014	31/07/2014
GENERAL CONTRACTOR					
Comune CoCiv					
1:100					