






GENERAL CONTRACTOR  <b>IRICAV2</b>	1^ LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO VICENZA	ALTA SORVEGLIANZA  <b>ITALFERR</b> GRUPPO FERROVIE DELLO STATO				
DOSSIER DI PREQUALIFICA CONGLOMERATO CEMENTIZIO MIX DESIGN C25/30 S5 XC2 D16 - CODIFICA I2SBMM004 IMPIANTO SUPERBETON – MONTECCHIO MAGGIORE (VI)		Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 DQ MD 0000 007	Rev. A	Foglio 1 di 22

## DOSSIER DI PREQUALIFICA CONGLOMERATO CEMENTIZIO

Mix Design	Codifica
C25/30 S5 XC2 Dmax 16	I2SBMM004

### FORNITORE SUPERBETON S.p.A.

Impianto Betonaggio Montecchio Maggiore (VI)



UNITA' ORGANIZZATIVA FORNITORE SUPERBETON				
	DATA	FUNZIONE	NOMINATIVO	FIRMA
<b>Redatto</b>	11/05/21	TLA	Emiliano Conte	
<b>Verificato</b>	11/05/21	RDQ	Flaviano Merlo	
<b>Approvazione</b>	11/05/21	DIR	Sandro Trincanato	

GENERAL CONTRACTOR			
	FUNZIONE	NOMINATIVO	FIRMA
<b>Verificato</b>	RGL	S. Vinci	
	RCQ	G. Cavalli	
	RAQ	M. Di Fiore	
	RQAS	F. Baiocco	
<b>Approvazione</b>	DC	P. Carmona	

Rev.	Data	Descrizione
A		Prima emissione



**'Confidenziale'**

Questo documento contiene informazioni di proprietà esclusiva di IRICAV DUE. Queste informazioni sono fornite da IRICAV DUE e il loro utilizzo o riproduzione per uno scopo diverso è strettamente proibito.

GENERAL CONTRACTOR  <b>IRICAV2</b>	1^ LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO VICENZA	ALTA SORVEGLIANZA  <b>ITALFERR</b> GRUPPO FERROVIE DELLO STATO				
DOSSIER DI PREQUALIFICA CONGLOMERATO CEMENTIZIO MIX DESIGN C25/30 S5 XC2 D16 - CODIFICA I2SBMM004 IMPIANTO SUPERBETON – MONTECCHIO MAGGIORE (VI)		Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 DQ MD 0000 007	Rev. A	Foglio 2 di 22



### Sommario Revisioni

Rev.	Data	Descrizione	Riferimenti commenti Italferr
A		Prima emissione	

GENERAL CONTRACTOR  <b>IRICAV2</b>	1^ LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO VICENZA	ALTA SORVEGLIANZA  <b>ITALFERR</b> GRUPPO FERROVIE DELLO STATO				
DOSSIER DI PREQUALIFICA CONGLOMERATO CEMENTIZIO MIX DESIGN C25/30 S5 XC2 D16 - CODIFICA I2SBMM004 IMPIANTO SUPERBETON – MONTECCHIO MAGGIORE (VI)	Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 DQ MD 0000 007	Rev. A	Foglio 3 di 22	

## INDICE

1.	PREMESSA.....	4
2.	APPLICABILITA'.....	4
3.	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO .....	4
3.1	RIFERIMENTI NORMATIVI – LEGISLATIVI .....	4
3.2	RIFERIMENTI CONTRATTUALI .....	6
4.	MATERIALI COSTITUENTI IL MIX DESIGN I2SBMM004 .....	6
4.1	CEMENTI.....	6
4.2	AGGREGATI.....	7
4.3	ACQUA .....	7
4.4	ADDITIVI.....	7
4.5	AGGIUNTE DI TIPO II - CENERE VOLANTE.....	8
5.	CARATTERISTICA DELLA MISCELA - MIX DESIGN I2SBMM004.....	8
6.	SUL CONGLOMERATO CEMENTIZIO .....	10
7.	PROVE UFFICIALI DI QUALIFICA .....	11
8.	ALLEGATI.....	12
	Allegato 1 - FPC e Certificato UNI EN ISO 9001:2015 .....	13
	Allegato 2 - Studio di Prequalifica.....	14
	Allegato 3 - Certificazione Aggregati .....	15
	(FPC, DoP Etichetta CE) .....	15
	Allegato 4 – Certificazione Cemento .....	16
	(Certificato di Costanza della prestazione, DoP, Scheda tecnica, analisi chimica) .....	16
	Allegato 5 – Certificazione Additivo .....	17
	(FPC, DoP, Etichetta CE, Scheda Tecnica) .....	17
	Allegato 6 - Certificazione Cenere Volante.....	18
	(FPC, DoP Etichetta CE) .....	18
	Allegato 7 – Analisi Chimica delle Acque .....	19
	Allegato 8 – Calcolo cloruri totali .....	20
	Allegato 9 – Calcolo SET (sodio equivalente totale) .....	21
	Allegato 10 – Autorizzazione Ministeriale e Certificato UNI EN ISO 9001:2015 Laboratorio Prove .....	22

GENERAL CONTRACTOR  <b>IRICAV2</b>	<b>1^ LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO VICENZA</b>	ALTA SORVEGLIANZA  <b>ITALFERR</b> GRUPPO FERROVIE DELLO STATO			
DOSSIER DI PREQUALIFICA CONGLOMERATO CEMENTIZIO MIX DESIGN C25/30 S5 XC2 D16 - CODIFICA I2SBMM004 IMPIANTO SUPERBETON – MONTECCHIO MAGGIORE (VI)	Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 DQ MD 0000 007	Rev. A	Foglio 4 di 22

## 1. PREMESSA

Il presente Dossier riporta tutta la documentazione relativa allo studio preliminare e alle prove di prequalifica sulla miscela di calcestruzzo Sigla Mix Design: **I2SBMM004** – C25/30 S5 XC2 Dmax16 eseguite presso la SUPERBETON SpA, necessaria per la realizzazione delle opere civili della Linea Ferroviaria ad Alta Velocità / Alta Capacità (AV/AC), Tratta Ferroviaria Verona - Padova, 1° Lotto funzionale Verona – Bivio di Vicenza.

La miscela di calcestruzzo di seguito indicata e classificata in conformità alle norme vigenti (UNI EN 206 / UNI 11104) con i seguenti requisiti:

Rck Minimo	Classe Esposizione	Classe di Consistenza	Diametro max (mm)	Cemento: Tipo e classe Dosaggio	Cemento: Dosaggio Kg/mc	Rapporto A/C	Massa Volumica (Kg/mc)
30	XC2	S5	16	IV/A V-P	340	0,53	2384

## 2. APPLICABILITA'

Il presente documento si applica al conglomerato cementizio appartenente ai tipi come riportato dall'Allegato 8 all'A.I. Capitolato di Costruzione Opere Civili - Capitolato Generale Tecnico di Appalto delle Opere Civili - Parte II Sez. VI, "Opere in conglomerato cementizio e in acciaio" (Rev. B del 22/12/2017) tabella 6.5.5.1 "Requisiti minimi delle miscele":

TIPO DI CALCESTRUZZO		CAMPI DI IMPIEGO
H	H1	Pali (di paratie o opere di sostegno), diaframmi e relativi cordoli di collegamento gettati in opera
	H2	Pali di fondazione gettati in opera

Il campo di impiego del mix deve intendersi non limitativo in relazione a possibili ulteriori impieghi a parità di parametri progettuali indicati dal progetto esecutivo.



L'impianto di produzione della miscela è sito in Montecchio Maggiore (VI); più precisamente in Via della Tecnica 25/27 ed è dotato del Certificato del Controllo della Produzione in Fabbrica (FPC Certificato n° 0185 rilasciato dall'ente ICMQ SPA) e certificato UNI EN ISO 9001:2015 n. 98227 Sede CLS0185.

Lo studio del mix design è stato eseguito presso il Laboratorio Tecnologico della SUPERBETON SpA di Ponte della Priula (TV) – Via Bombardieri, 14 che opera in conformità alle procedure stabilite dal Sistema Gestione Qualità (UNI ISO 9001).



## 3. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### 3.1 RIFERIMENTI NORMATIVI – LEGISLATIVI

- Norma UNI EN ISO 9001:2015 "Sistemi di Gestione per la qualità" - Requisiti;
- D.M. 17/01/18 - "Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni 2018";
- Circolare 21/01/2019 n. 7 C.S.L.PP. Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni"» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018;

GENERAL CONTRACTOR  <b>IRICAV2</b>	1^ LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO VICENZA	ALTA SORVEGLIANZA  <b>ITALFERR</b> GRUPPO FERROVIE DELLO STATO				
DOSSIER DI PREQUALIFICA CONGLOMERATO CEMENTIZIO MIX DESIGN C25/30 S5 XC2 D16 - CODIFICA I2SBMM004 IMPIANTO SUPERBETON – MONTECCHIO MAGGIORE (VI)		Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 DQ MD 0000 007	Rev. A	Foglio 5 di 22

- Legge 5/11/1071 n. 1086 “Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”;
- Regolamento UE n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011;
- LINEE GUIDA SUL CALCESTRUZZO STRUTTURALE, del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP.;
- LINEE GUIDA PER LA MESSA IN OPERA DEL CALCESTRUZZO STRUTTURALE E PER LA VALUTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE MECCANICHE DEL CALCESTRUZZO INDURITO MEDIANTE PROVE NON DISTRUTTIVE, del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP.
- LINEE GUIDA PER LA PRODUZIONE, IL TRASPORTO ED IL CONTROLLO DEL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO, del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP.
- UNI EN 206:2016 - “Calcestruzzo – Specificazione, prestazione, produzione e conformità”
- UNI 11104:2016 - “Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità – Istruzioni complementari per l'applicazione della EN 206”;
- UNI EN 197-1:2011 - “Cemento - Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi comuni”;
- UNI EN 197-2:2014 - “Cemento – Valutazione della conformità”;
- UNI 8520-2:2016 – “Istruzioni complementari per l’applicazione della EN 12620 – Parte 2: Requisiti”
- UNI EN 13242:2003 – “Aggregati per miscele non legate e legate con leganti idraulici”;
- UNI EN 1008:2003 - “Acqua d'impasto per il calcestruzzo - Specifiche di campionamento, di prova e di valutazione dell'idoneità dell'acqua, incluse le acque di ricupero dei processi dell'industria del calcestruzzo, come acqua d'impasto del calcestruzzo”;
- UNI EN 934-2:2009 - “Additivi per calcestruzzo - Definizioni, requisiti, conformità, marcatura ed etichettatura”
- UNI EN 12350-1:2009 - “Prova sul calcestruzzo fresco – Campionamento”;
- UNI EN 12350-2:2009 - “Prova sul calcestruzzo fresco – Prova di abbassamento al cono”;
- UNI EN 12350-6:2009 - “Prova sul calcestruzzo fresco – Massa volumica”;
- UNI EN 12350-7:2002 - “Prova sul calcestruzzo fresco – Contenuto d’aria – Metodo per pressione”;
- UNI EN 12390-2:2009 - “Prova sul calcestruzzo indurito - Confezione e stagionatura dei provini per prove di resistenza”;
- UNI EN 12390-3:2009 - “Prova sul calcestruzzo indurito – Resistenza alla compressione dei provini”;
- UNI EN 12390-7:2009 - “Prova sul calcestruzzo indurito – Massa volumica del calcestruzzo indurito”;
- UNI EN 12390-8:2009 - “Prova sul calcestruzzo indurito – Profondità di penetrazione dell’acqua sotto pressione”;
- EN 450-1:2012 - “Ceneri volanti per calcestruzzo - Parte 1: Definizione, specificazioni e criteri di conformità”;
- EN 450-2:2005 - “Ceneri volanti per calcestruzzo – Parte 2: Valutazione della conformità”;
- UNI EN 13263-1:2009 – “Fumi di silice per calcestruzzo – Parte 1: Definizioni, requisiti e criteri di conformità.

GENERAL CONTRACTOR  <b>IRICAV2</b>	1^ LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO VICENZA	ALTA SORVEGLIANZA  <b>ITALFERR</b> GRUPPO FERROVIE DELLO STATO			
DOSSIER DI PREQUALIFICA CONGLOMERATO CEMENTIZIO MIX DESIGN C25/30 S5 XC2 D16 - CODIFICA I2SBMM004 IMPIANTO SUPERBETON – MONTECCHIO MAGGIORE (VI)	Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 DQ MD 0000 007	Rev. A	Foglio 6 di 22

### 3.2 RIFERIMENTI CONTRATTUALI

- Convenzione 15/10/1991 TAV/Iricav Due “per l’affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione della tratta di linea ferroviaria alta velocità Verona – Venezia”;
- Atto Integrativo Alla “Convenzione TAV - Consorzio Iricav Due e IRI / Tratta Verona-Padova” – Lotto Funzionale Verona-Bivio Vicenza stipulato in data 06/08/2020;
- Allegato 8 all’A.I. – Capitolato di Costruzione Opere Civili;
- Capitolato Generale Tecnico di Appalto delle Opere Civili - Parte II Sezione 6 - Opere in conglomerato cementizio e in acciaio - RFI DTC SI CS SP IFS 001 B - Rev. B – del 22/12/2017.

## 4. MATERIALI COSTITUENTI IL MIX DESIGN I2SBMM004

Di seguito è riportato l’elenco delle materie prime impiegate nella miscela:



### 4.1 CEMENTI

Il Cemento utilizzato è classificato di tipo CEM IV/A VP 42.5R in conformità alla norma UNI EN 197- Parte 1 “Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi comuni” ed è prodotto dalla società SuperBeton SpA nello stabilimento di Ponte della Priula (TV).

<b>Materia Prima</b>	<b>Fabbricante</b>	<b>Documentazione</b>
Cemento CEM IV/A VP – 42,5R ars	SuperBeton SpA Stabilimento di Ponte della Priula (TV)	Scheda tecnica - DoP 0925-CPR-60/2020 Certificato di Costanza della prestazione (Allegati)

- Analisi chimica completa del cemento compresa la determinazione del contenuto di alcali potassio e sodio ( $K_2O - Na_2O$ ):

<b>Parametro e metodo</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Risultato</b>
Silicio, SiO <sub>2</sub> <small>UNI EN 16173:2012 + UNI EN 16170:2016</small>	% S.U.	<b>36,5</b>
Alluminio, Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> <small>UNI EN 16173:2012 + UNI EN 16170:2016</small>	% S.U.	<b>5,8</b>
Ferro, Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> <small>UNI EN 16173:2012 + UNI EN 16170:2016</small>	% S.U.	<b>3,2</b>
Magnesio, MgO <small>UNI EN 16173:2012 + UNI EN 16170:2016</small>	% S.U.	<b>2,0</b>
Calcio, CaO <small>UNI EN 16173:2012 + UNI EN 16170:2016</small>	% S.U.	<b>47,7</b>
Sodio, Na <sub>2</sub> O <small>UNI EN 16173:2012 + UNI EN 16170:2016</small>	% S.U.	<b>0,5</b>
Potassio, K <sub>2</sub> O <small>UNI EN 16173:2012 + UNI EN 16170:2016</small>	% S.U.	<b>1,8</b>
Solfati, SO <sub>4</sub> <small>EPA 9056A 2007</small>	% S.U.	<b>1,78</b>
Perdita al fuoco <small>CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984</small>	% S.U.	<b>4,0</b>
Sostanze insolubili in soluzione acida <small>UNI EN 459-2:2010</small>	% S.U.	<b>33,5</b>

GENERAL CONTRACTOR  <b>IRICAV2</b>	1^ LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO VICENZA	ALTA SORVEGLIANZA  <b>ITALFERR</b> GRUPPO FERROVIE DELLO STATO				
DOSSIER DI PREQUALIFICA CONGLOMERATO CEMENTIZIO MIX DESIGN C25/30 S5 XC2 D16 - CODIFICA I2SBMM004 IMPIANTO SUPERBETON – MONTECCHIO MAGGIORE (VI)		Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 DQ MD 0000 007	Rev. A	Foglio 7 di 22

## 4.2 AGGREGATI

Gli aggregati utilizzati sono rispondenti alla normativa UNI EN 12620 “Aggregati per calcestruzzo” ed alla UNI 8520 “Aggregati per calcestruzzo - Istruzioni complementari per l'applicazione della EN 12620 - Parte 1” e sono prodotti dalla società SuperBeton SpA:

<b>Materia Prima</b>	<b>Class. UNI 12620</b>	<b>Fabbricante</b>	<b>Massa Volumica (Kg/mc)</b>	<b>Assorbimento (%)</b>	<b>Documentazione</b>
Sabbia	Sabbia 0-4 mm	SuperBeton SpA Montecchio Maggiore (VI)	2710	1,17	FPC 0842 – DoP n. 1 - Etichetta CE (Allegati)
Ghiaino	Ghiaino 4-8 mm	SuperBeton SpA Montecchio Maggiore (VI)	2770	0,62	FPC 0842 – DoP n. 2 - Etichetta CE (Allegati)
Ghiaietta	Ghiaietta 8-16 mm	SuperBeton SpA Montecchio Maggiore (VI)	2770	0,62	FPC 0842 – DoP n. 3 - Etichetta CE (Allegati)

## 4.3 ACQUA



L'acqua d'impasto è corrispondente alle specifiche della normativa UNI EN 1008 “Acqua d'impasto per il calcestruzzo - Specifiche di campionamento, di prova e di valutazione dell'idoneità dell'acqua, incluse le acque di recupero dei processi dell'industria del calcestruzzo, come acqua d'impasto del calcestruzzo” Il contenuto di acqua efficace è stato determinato sulla base di prove preliminari funzionali alla determinazione della lavorabilità dell'impasto.

<b>Materia Prima</b>	<b>Provenienza</b>	<b>Documentazione</b>
Acqua d'impasto	Pozzo impianto	Rapporto di prova 20LA105654 del 31/07/2020 rilasciato da EcamRicert Srl (Allegato)

## 4.4 ADDITIVI

L'additivo superfluidificante, utilizzato per il confezionamento del mix design oggetto del presente studio è il Dynamon Xtend W301 R prodotto da MAPEI spa conforme alle norme UNI EN 934-(2-4) e UNI EN 480-(1-2). Dynamon Xtend W301 R è un additivo superfluidificante acrilico di nuova generazione ad elevato mantenimento della lavorabilità.

I dosaggi sono stati stabiliti in considerazione delle resistenze di progetto, delle caratteristiche reologiche del mix design e del mantenimento delle stesse nel tempo in conformità alle indicazioni progettuali e come indicato nel Capitolato Generale Tecnico di Appalto delle Opere Civili.

GENERAL CONTRACTOR  <b>IRICAV2</b>	1^ LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO VICENZA	ALTA SORVEGLIANZA  <b>ITALFERR</b> GRUPPO FERROVIE DELLO STATO				
DOSSIER DI PREQUALIFICA CONGLOMERATO CEMENTIZIO MIX DESIGN C25/30 S5 XC2 D16 - CODIFICA I2SBMM004 IMPIANTO SUPERBETON – MONTECCHIO MAGGIORE (VI)		Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 DQ MD 0000 007	Rev. A	Foglio 8 di 22

<i>Materia Prima</i>	<i>Fabbricante</i>	<i>Documentazione</i>
Additivo Dynamon Xtend W301 R	MAPEI SPA – Mediglia (MI)	FPC 1305/1025 – CPR IT1/0699– Etichetta CE - Scheda Tecnica (Allegati)

#### 4.5 AGGIUNTE DI TIPO II - CENERE VOLANTE

Allo scopo di migliorare la durabilità e la lavorabilità del conglomerato cementizio nel mix design è previsto l'utilizzo di cenere volante selezionata del tipo Micro – Pozz PFA UNI EN 450 (DOP 125 CPR C).



<i>Materia Prima</i>	<i>Fabbricante</i>	<i>Documentazione</i>
Micro Pozz PFA	GENERAL ADMIXTURES SPA Ponzano Veneto (TV)	Certificato 0546 CPR 22529 – DOP 125 CPR-C (Allegati)

## 5. CARATTERISTICA DELLA MISCELA - MIX DESIGN I2SBMM004


Di seguito si riporta la Tabella riepilogativa della miscela:

<b>Sigla Mix Design: I2SBMM004</b>				
<b>Componenti</b>			<b>lt/m<sup>3</sup></b>	<b>%</b>
<i>Aggregato 1 Sabbia 0-4 mm</i>	<b>kg/m<sup>3</sup></b>	1120	413	61
<i>Aggregato 2 Ghiaino 4-8 mm</i>	<b>kg/m<sup>3</sup></b>	150	54	8
<i>Aggregato 3 Ghiaiaietta 8-16 mm</i>	<b>kg/m<sup>3</sup></b>	560	202	31
<i>CEM IV/A (VP) – 42,5R Ponte della Priula (TV)</i>	<b>kg/m<sup>3</sup></b>	340	114	
<i>Micro Pozz - PFA</i>	<b>kg/m<sup>3</sup></b>	30	14	
<i>Additivo MAPEI Dynamon Xtend W 301 R</i>	<b>kg/m<sup>3</sup></b>	4,00	3,70	
<i>Acqua efficace</i>	<b>lt/m<sup>3</sup></b>	180	180	
<i>Aria inglobata</i>	<b>%</b>	2,0	20	
<i>Massa Volumica</i>	<b>kg/m<sup>3</sup></b>	2384		
<i>Totale Volume</i>	<b>lt/m<sup>3</sup></b>		1001	
<i>Totale %</i>				100
<i>Resa Volumetrica</i>			0,997	
<i>Rapporto a/c</i>	<b>i</b>		0,53	
<i>Contenuto Cloruri</i>	<b>%</b>		0,18	



GENERAL CONTRACTOR  <b>IRICAV2</b>	<b>1^ LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO VICENZA</b>	ALTA SORVEGLIANZA  <b>ITALFERR</b> GRUPPO FERROVIE DELLO STATO				
DOSSIER DI PREQUALIFICA CONGLOMERATO CEMENTIZIO MIX DESIGN C25/30 S5 XC2 D16 - CODIFICA I2SBMM004 IMPIANTO SUPERBETON – MONTECCHIO MAGGIORE (VI)		Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 DQ MD 0000 007	Rev. A	Foglio 9 di 22

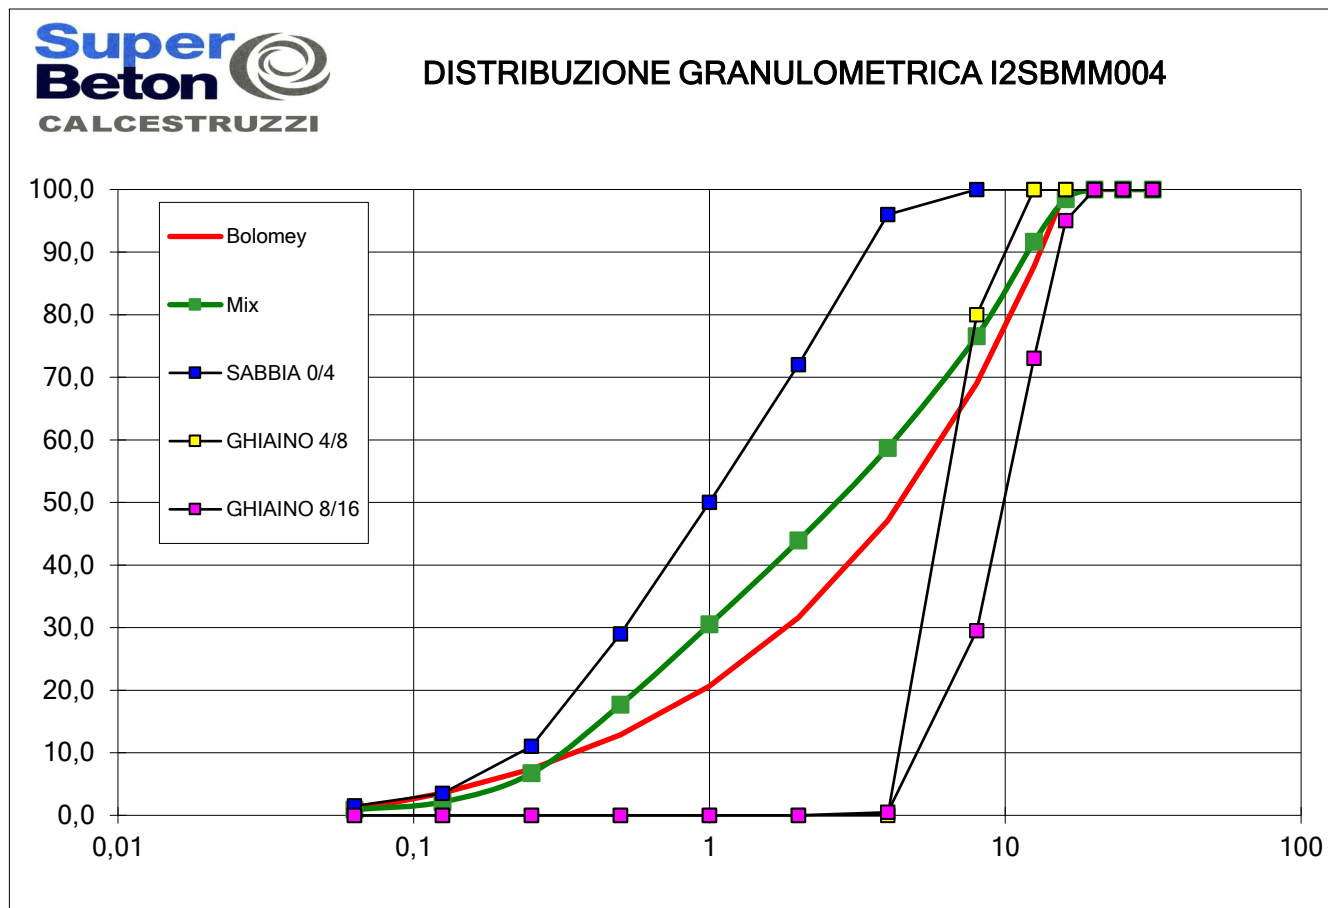

- Studio granulometrico del mix design:



- Calcolo dei cloruri:

CODIFICA: <b>I2SBMM004</b>		DATA: 11/05/2021			
IMPIANTO: Montecchio Maggiore (VI)					
materiale	DOSAGGIO Kg/mc	Cl <sup>-</sup>	u.m.	kg/mc	
<b>CEMENTO</b>	340	0,100	%	0,340	
<b>PFA</b>	30	0,010	%	0,003	
<b>ADDITIVO</b>	4,00	0,100	%	0,004	
<b>INERTI</b> sabbia	1120	0,01	%	0,112	
ghiaino	150	0,01	%	0,015	
ghiaino	560	0,01	%	0,056	
<b>ACQUA</b> limpida			mg/l	0,000	
incolore	180	4,5	mg/l	0,081	
totale				<b>0,611</b>	
rapporto tot.cl <sup>-</sup> /cemento =		0,611	/	340	<b>0,18%</b>
		<b>0,18%</b>	<	<b>0,40%</b>	limite

(Allegato)

GENERAL CONTRACTOR  <b>IRICAV2</b>	<b>1^ LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO VICENZA</b>	ALTA SORVEGLIANZA  <b>GRUPPO FERROVIE DELLO STATO</b>				
DOSSIER DI PREQUALIFICA CONGLOMERATO CEMENTIZIO MIX DESIGN C25/30 S5 XC2 D16 - CODIFICA I2SBMM004 IMPIANTO SUPERBETON – MONTECCHIO MAGGIORE (VI)		Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 DQ MD 0000 007	Rev. A	Foglio 10 di 22

- Calcolo del SET (Sodio Equivalente Totale):



**SUPER BETON SPA**  
Laboratorio di PONTE della PRIULA (TV)

**CALCOLO DEL SET (SODIO EQUIVALENTE TOTALE) SUL CALCESTRUZZO**

Mix	CEM IV/A - VP 42,5 R ars - Ponte Priula (TV) CPR 60/2020					MICRO (POZZ) PFA	Sabbia 0-4 ssa	Ghiaino 4/8 ssa	Ghiaietta 8-16 ssa	Additivo superfl. Dynamon Xtende W301 R/N Mapei (Mv 1,08 kg/l)		Additivo Ritardante Mapetard (Mv 1,08 kg/l)		Acqua effic.	Mv
	TOT	73% clinker	5% gesso	14% pozz.	8% PFA					kg/m <sup>3</sup>	l/m <sup>3</sup>	kg/m <sup>3</sup>	l/m <sup>3</sup>		
<b>I2SBMM004</b>	kg/m <sup>3</sup>	kg/m <sup>3</sup>	kg/m <sup>3</sup>	kg/m <sup>3</sup>	kg/m <sup>3</sup>	kg/m <sup>3</sup>	kg/m <sup>3</sup>	kg/m <sup>3</sup>	kg/m <sup>3</sup>	kg/m <sup>3</sup>	l/m <sup>3</sup>	kg/m <sup>3</sup>	l/m <sup>3</sup>	kg/m <sup>3</sup>	kg/m <sup>3</sup>
XC2 RCK 30 S5 D16 425P Montecchio	340	248,2	17	47,6	27,2	30	1120	150	560	4,00	3,70			180	2384
Na <sub>2</sub> O (%)															
K <sub>2</sub> O (%)															
Na <sub>2</sub> O eq (%) = Na <sub>2</sub> O + 0,634 K <sub>2</sub> O		0,80	0,00	2,20	0,80	0,80				3,5				0,0012	
coeff riduzione (prosp 2 UNI EN 11417-2)		1	1	0,17	0,17	0,17	0	0	0	1		1		1	
SET = Na <sub>2</sub> O eq efficace (kg/mc)		1,986	0,000	0,178	0,037	0,041	0,000	0,000	0,000	0,140	0,000	0,000	0,000	0,002	
		<b>2,38</b>													

\* secondo §8.2.3 UNI EN 11417-2 per livello di prevenzione C: ≤ 5,0 kg/mc per aggregati risultati non reattivi dopo la prova petrografica + esp in malta (<0,1% a 28gg) oppure con esito incerto nella prova in malta (0,1-0,2%) ma verificato non reattivi con prova su cls a 1 anno; ≤ 3,0 kg/mc per aggregati con esito incerto nella prova in malta e non verificati con la prova a 1 anno in cls



(Allegato)

## 6. SUL CONGLOMERATO CEMENTIZIO

Nel tempo sono state eseguite, sul conglomerato cementizio fresco, misure di secondo la norma UNI EN 12350-2 "Prova di abbassamento al cono" delle per verificare del mantenimento della lavorabilità nel tempo.


Abbassamento al cono di Abrams (UNI EN 12350-2)		
Tempo (min)	Valore (mm)	
T 0	250	S5
T 30	240	S5
T 60	230	S5
T 90	220	S5

Per il mix design sono stati confezionati n° 8 provini cubici (150x150x150 mm) su cui sono state eseguite le prove di schiacciamento nel tempo (UNI EN 12390\_parte 3) e determinare i valori di resistenza a compressione del conglomerato indurito.

GENERAL CONTRACTOR  <b>IRICAV2</b>	1^ LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO VICENZA	ALTA SORVEGLIANZA  <b>ITALFERR</b> GRUPPO FERROVIE DELLO STATO			
DOSSIER DI PREQUALIFICA CONGLOMERATO CEMENTIZIO MIX DESIGN C25/30 S5 XC2 D16 - CODIFICA I2SBMM004 IMPIANTO SUPERBETON – MONTECCHIO MAGGIORE (VI)	Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 DQ MD 0000 007	Rev. A	Foglio 11 di 22

Di seguito si riportano, i risultati delle prove di rottura a compressione dei su detti provini:

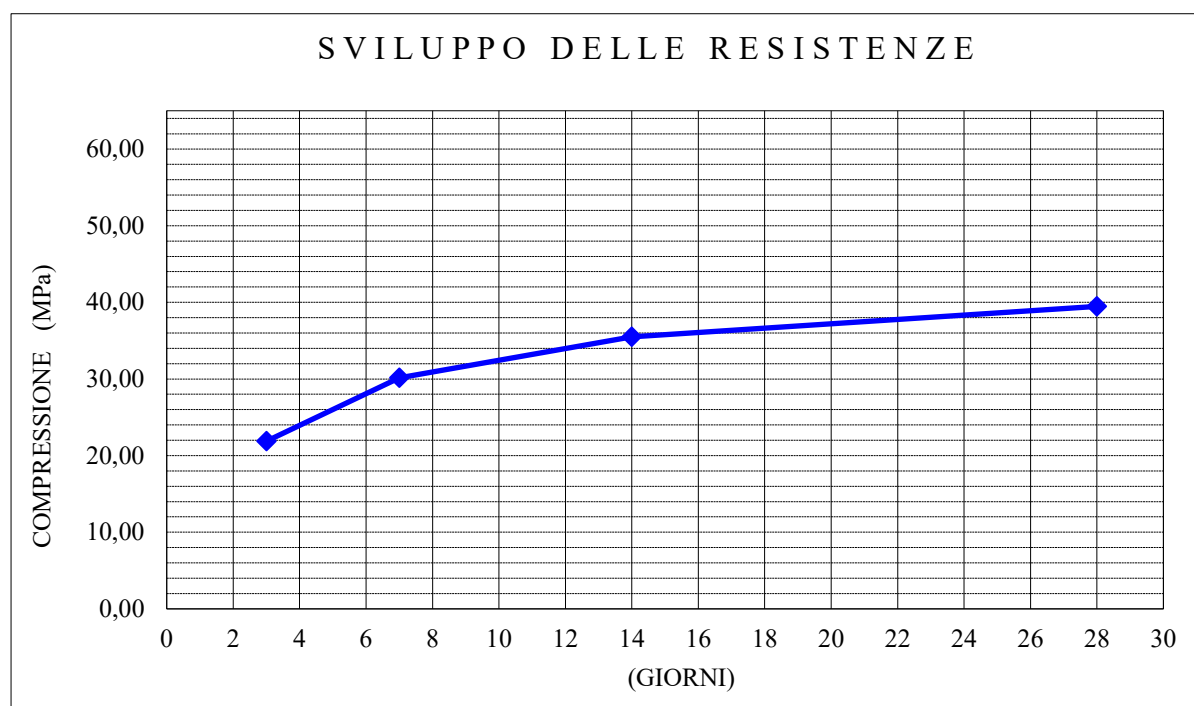

<b>Resistenze a compressione</b>		
<b>Giorni di stagionatura [gg]</b>	<b>Massa Volumica [kg/mc]</b>	<b>Resistenza a compressione [MPa]</b>
3	2403	21,88
7	2396	30,15
14	2392	35,48
28	2406	39,47



## 7. PROVE UFFICIALI DI QUALIFICA

Le prove di qualifica relative al calcestruzzo fresco e indurito verranno eseguite dal Laboratorio Autorizzato **ENCO Srl** – Via Alfred Nobel, 10 31020 Villorba (TV) di cui si allega la seguente documentazione:

- Rinnovo Autorizzazione Ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 11 aprile 2016 (Allegato);
- Certificato di Qualità KIWA n. 19345 - A (Allegato).

GENERAL CONTRACTOR  <b>IRICAV2</b>	1^ LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO VICENZA	ALTA SORVEGLIANZA  <b>ITALFERR</b> GRUPPO FERROVIE DELLO STATO				
DOSSIER DI PREQUALIFICA CONGLOMERATO CEMENTIZIO MIX DESIGN C25/30 S5 XC2 D16 - CODIFICA I2SBMM004 IMPIANTO SUPERBETON – MONTECCHIO MAGGIORE (VI)		Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 DQ MD 0000 007	Rev. A	Foglio 12 di 22

## 8. ALLEGATI

Allegato 1 – FPC e Certificato UNI EN ISO 9001:2015

Allegato 2 – Studio di Prequalifica

Allegato 3 – Certificazioni aggregati (FPC, DoP, Etichette CE)

Allegato 4 – Certificazioni Cementi (Certificato di Costanza di Prestazione, DoP, Scheda Tecnica cemento, analisi chimica)

Allegato 5 – Certificazioni Additivi (FPC, DoP, Etichetta CE, Scheda Tecnica)



Allegato 6 – Certificazioni Cenere Volante (FPC, DoP, Etichette CE)

Allegato 7 – Analisi chimica delle acque

Allegato 8 – Calcolo cloruri totali

Allegato 9 – Calcolo SET (sodio equivalente totale)

Allegato 10 – Autorizzazione Ministeriale e Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 Laboratorio Prove

GENERAL CONTRACTOR  <b>IRICAV2</b>	1^ LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO VICENZA	ALTA SORVEGLIANZA  <b>ITALFERR</b> GRUPPO FERROVIE DELLO STATO				
DOSSIER DI PREQUALIFICA CONGLOMERATO CEMENTIZIO MIX DESIGN C25/30 S5 XC2 D16 - CODIFICA I2SBMM004 IMPIANTO SUPERBETON – MONTECCHIO MAGGIORE (VI)		Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 DQ MD 0000 007	Rev. A	Foglio 13 di 22

**Allegato 1 - FPC e Certificato UNI EN ISO 9001:2015**



# CERTIFICATO DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA

CERTIFICATO N°

**ICMQ-CLS-CLS00185**

Ai sensi del § 11.2.8 delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 17.01.2018  
si certifica che

**il controllo di produzione e distribuzione del  
Calcestruzzo Preconfezionato  
prodotto con processo industrializzato**

operato da

**SUPERBETON S.p.A.**

Via IV Novembre, 18 31010 Ponte della Priula TV

nell'Impianto di  
via della Tecnica, 25/27 36075 MONTECCHIO MAGGIORE VI

nell'ambito del sistema di gestione certificato UNI EN ISO 9001  
(certificato n° 98227)

rispetta le prescrizioni della

**Guida Applicativa ICMQ GA CLS**

e delle

**NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI  
(D.M. 17/01/2018)**

Questo certificato rimane valido fino a quando non siano significativamente modificate le condizioni stabilite nelle specificazioni tecniche richiamate o le condizioni di produzione nella fabbrica o il controllo della produzione di fabbrica stesso.

**ICMQ è Organismo autorizzato con Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale – N° 177/AA.GG. del 28/06/2006.**

Data di prima emissione

22/01/2007

Data di emissione corrente

16/01/2019

IL DIRETTORE GENERALE  
ING. LORENZO ORSENIKO

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

Rev. 3

Informazioni aggiornate circa la validità o eventuali variazioni intervenute nello stato del presente certificato, sono disponibili contattando il n. telefonico 02/7015081, l'indirizzo e-mail [icmq@icmq.org](mailto:icmq@icmq.org) oppure consultando il sito web [www.icmq.it](http://www.icmq.it) o il sito web [www.osservatorioca.it](http://www.osservatorioca.it).



# ICMQ

CISQ is a member of



*IQNet, the association of the world's first class certification bodies, is the largest provider of management System Certification in the world.  
IQNet is composed of more than 30 bodies and counts over 150 subsidiaries all over the globe.*

## CERTIFICATO CERTIFICATE 98227

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE DI  
WE HEREBY CERTIFY THAT MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY

### SUPERBETON S.p.A.

Via IV Novembre, 18 – 31010 Ponte della Priula TV

UNITA' OPERATIVE CERTIFICATE  
OPERATIONAL CERTIFIED UNITS

Vedere l'allegato per gli altri siti certificati  
See the annex for the other certified sites

E' CONFORME ALLA NORMA  
IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

## UNI EN ISO 9001:2015

PER I SEGUENTI TIPI DI PRODOTTI, PROCESSI E SERVIZI  
COVERING THE FOLLOWING KIND OF PRODUCTS, PROCESSES AND SERVICES

EA: 16, 31a

**produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato**

**production and distribution of ready-mix concrete**

L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto delle Condizioni Generali di Contratto per la certificazione di sistemi di gestione  
Use and validity of this certificate subject to General Agreement Conditions for certification of management systems

PRIMA EMISSIONE  
FIRST ISSUE  
10/08/1998

EMISSIONE CORRENTE  
CURRENT ISSUE  
27/01/2021

SCADENZA  
EXPIRY  
30/11/2021

ICMQ S.p.A. – Via De Castilia, 10 – 20124 MILANO  
www.icmq.org - icmq@icmq.org



SGQ N° 011A  
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements



www.cisq.com

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di Certificazione dei sistemi di gestione aziendale.  
CISQ is the Italian Federation of management system Certification Bodies.



# ICMQ

CISQ is a member of



*IQNet, the association of the world's first class certification bodies, is the largest provider of management System Certification in the world.  
IQNet is composed of more than 30 bodies and counts over 150 subsidiaries all over the globe.*

## ALLEGATO 1 CERTIFICATO 98227

### Annex 1 Certificate 98227

Pag. 1 di 2

### Per le sedi di:

CLS00003	Via Ponte Vecchio, 13	31030	BIGOLINO DI VALDOBBIADENE	TV
CLS00004	Via Villette, 55	31044	MONTEBELLUNA	TV
CLS00143	S.S. Romea, 520	30015	RIDOTTO MADONNA - CHIOGGIA	VE
CLS00180	Via Edison, 1	31050	VILLORBA	TV
CLS00181	Via Triestina 163	30030	TESSERA	VE
CLS00182	Via della Tecnica	30175	MARGHERA	VE
CLS00183	Via Pierobon, 5/7	35010	LIMENA	PD
CLS00184	Via dell'industria	31032	CASALE SUL SILE	TV
CLS00185	Via della Tecnica, 25/27	36075	MONTECCHIO MAGGIORE	VI
CLS00262	Via Pacinotti, 12	30033	NOALE	VE
CLS00263	Via Frattina,5	35011	CAMPODARSEGO	PD
CLS00545	Via dell'Industria, 2	35028	PIOVE DI SACCO	PD
CLS00874	A. Fleming	35048	STANGHELLA	PD
CLS00891	Via Longo Pasquale, 31	35046	MEGLIADINO SAN FIDENZIO	PD
CLS00899	Via Batorcolo	37045	LEGNAGO	VR
CLS00900	Via S. Isidoro	30020	SUMMAGA	VE
CLS00901	Via Livelli	33053	LATISANA	UD
CLS00902	Via Antiga	31040	VOLPAGO DEL MONTELLO	TV
CLS00925	Via Marco Biagi	31037	LORIA	TV
CLS00937	Località Rovera	33080	ROVEREDO IN PIANO	PN
CLS00951	Via Marzabotto, 176	30010	LUGHETTO DI CAMPAGNA LUPIA	VE
CLS00952	Via Dante Alighieri, 1	31040	CESSALTO	TV
CLS00953	Loc. Chieusol del Fosso	44026	FERRARA	FE
CLS00956	Via dell'Industria, 7/A	35010	BORGORICCO	PD
CLS00974	Via Pra' de Risi, 2/A	33080	ZOPPOLA	PN
CLS00975	Via Piave, 53	31010	ORMELLE	TV

PRIMA EMISSIONE  
FIRST ISSUE  
10/08/1998

EMISSIONE CORRENTE  
CURRENT ISSUE  
27/01/2021

SCADENZA  
EXPIRY  
30/11/2021

ICMQ S.p.A. - Via De Castilia, 10 - 20124 MILANO  
www.icmq.org - icmq@icmq.org



SGQ N° 011A  
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements



www.cisq.com

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di Certificazione dei sistemi di gestione aziendale.  
CISQ is the Italian Federation of management system Certification Bodies.





# ICMQ

CISQ is a member of



IQNet, the association of the world's first class certification bodies, is the largest provider of management System Certification in the world.  
IQNet is composed of more than 30 bodies and counts over 150 subsidiaries all over the globe.

## ALLEGATO 1 CERTIFICATO 98227

### Annex 1 Certificate 98227

Pag. 2 di 2

### Per le sedi di:

CLS00976	Via Bombardieri, 10	31010	PONTE DELLA PRIULA	TV
CLS00977	Via Aquileia, 25	33043	CIVIDALE DEL FRIULI	UD
CLS00978	Via Boccafossa, 49	30020	TORRE DI MOSTO	VE
CLS00979	Località Faè	32013	LONGARONE	BL
CLS00980	Località Torreselle	35017	PIOMBINO DESE	PD
CLS00981	Via Industrie, 9	30024	MUSILE DI PIAVE	VE
CLS00982	Via B. Cristofori	30016	JESOLO	VE
CLS00983	Via Copernico	30020	NOVENTA DI PIAVE	VE
CLS01005	Loc. Cimagogna	32041	AURONZO DI CADORE	BL
CLS01008	Via Bradolini, 36	31020	SAN FIOR	TV
CLS01081	Via dell'Altura	36071	ARZIGNANO	VI
CLS01138	Masiere - Loc.Brustolada	32037	SOSPIROLO	BL
CLS01244	Via Roma snc	32040	VODO CADORE	BL
CLS01278	Casa Spinelli, 12 - Fraz. Alpo	37062	VILLAFRANCA DI VERONA - ALPO	VR
CLS01303	Via Livio Zen	45031	ARQUA' POLESINE	RO
CLS01322	Via maestri del lavoro, 478	45011	ADRIA	RO
CLS01365	Via Bugatti, 52	30016	JESOLO	VE
CLS01367	Via Cussignacco, 75	33040	PRADAMANO	UD
CLS01446	Via Campagnola, s.n.c.	36020	CAMPIGLIA DEI BERICI	VI
CLS01447	Via Bacchiglione Z.I.	35030	CERVARESE SANTA CROCE	PD
CLS01448	Porto Carantano snc	33010	OSOPPO	UD
CLS01468	Località Forno di Zoldo, snc	32012	VAL DI ZOLDO	BL

PRIMA EMISSIONE  
FIRST ISSUE  
10/08/1998

EMISSIONE CORRENTE  
CURRENT ISSUE  
27/01/2021

SCADENZA  
EXPIRY  
30/11/2021

ICMQ S.p.A. - Via De Castillia, 10 - 20124 MILANO  
www.icmq.org - icmq@icmq.org





SGQ N° 011A  
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements



www.cisq.com

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di Certificazione dei sistemi di gestione aziendale.  
CISQ is the Italian Federation of management system Certification Bodies.

GENERAL CONTRACTOR  <b>IRICAV2</b>	1^ LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO VICENZA	ALTA SORVEGLIANZA  <b>ITALFERR</b> GRUPPO FERROVIE DELLO STATO				
DOSSIER DI PREQUALIFICA CONGLOMERATO CEMENTIZIO MIX DESIGN C25/30 S5 XC2 D16 - CODIFICA I2SBMM004 IMPIANTO SUPERBETON – MONTECCHIO MAGGIORE (VI)		Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 DQ MD 0000 007	Rev. A	Foglio 14 di 22

## Allegato 2 - Studio di Prequalifica

Laboratorio di Ponte della Priula (TV) - Via Bombardieri n° 14

Scheda Impasti

Archivio :

5R30S5 P02

CALCESTRUZZI SPERIMENTALI DI LABORATORIO

**CALCESTRUZZO NORMALE**

UNI 11104 - Specificazione, Prestazione, Produzione e conformità

Istruzioni complementari per l'applicazione della norma Europea UNI EN 206-1


**Prescrizioni e Caratteristiche del calcestruzzo**

Classe di esposizione UNI 11104	XC2	
Classe di resistenza a compressione UNI 11104 e UNI EN 206-1	C 25/30 Mpa	
Rapporto A/C max.	Dosaggio Cemento min.	0,60      300 Kg/m <sup>3</sup>
Classe di abbassamento al cono SLUMP UNI EN 206-1	Slump S5 (≥ 220)	
<b>Mix Design</b>	<b>C25/30 S5 XC2 Dmax 16</b>	
<b>Codifica</b>	<b>I2SBMM004</b>	



Miscela per un Metro Cubo di Calcestruzzo (Aggregati Saturi a Superficie Asciutta)			Mix di Prova 25 lt.	Prove su Calcestruzzo Fresco (UNI EN 12350 Parte 2 - 6 - 7)		
SABBIA 0-4 (CPD 0842)	kg	<b>1120</b>	28,00	Identificazione Impasto		<b>5R30S5 P02</b>
GHIAINO 4-8 (CPD 0842)	kg	<b>150</b>	3,75	Massa Volumica	(kg/m <sup>3</sup> )	<b>2384</b>
GHIAINO 8-16 (CPD 0842)	kg	<b>560</b>	14,00	Dosaggio Acqua Reale	L	<b>179,20</b>
				Rapporto Acqua / Cemento		<b>0,53</b>
Totale aggregati :	kg	<b>1830</b>	45,75	Rapporto Acqua / Cemento *		<b>0,53</b>
Cemento tipo e provenienza	IV/A - VP 42,5R ars - Ponte della Priula CPR 60/2020			Contenuto d'aria Inglobata	(%)	<b>2,0</b>
Dosaggio di Cemento	kg	<b>340</b>	8,50	Consistenza Slump 0	(mm)	<b>250</b>
Contenuto d'acqua efficace	L	<b>180</b>	4,48	Consistenza Slump 30'	(mm)	<b>240</b>
Additivo I tipo e provenienza	Dynamon Xtende W 301 R/N - MAPEI			Consistenza Slump 60'	(mm)	<b>230</b>
Dosaggio di Additivo I	L	<b>3,70</b>	0,093	Consistenza Slump 90'	(mm)	<b>220</b>
Additivo II tipo e provenienza						
Dosaggio di Additivo II	L			<b>NOTE* : Il dosaggio dell'acqua reale è ottenuto mediante essiccazione di un campione di calcestruzzo di 3,0 Kg.</b>		
Aggiunta di tipo II (Fly Ash)	GENERAL ADMIXTURES - Fusina (VE) CPR 22529					
Dosaggio di Fly Ash	kg	<b>30</b>	0,750			

Prove su Calcestruzzo Indurito		
Resistenza a compressione (UNI EN 12390-3)		
Determinazioni su provini cubici :		150x150x150 mm
Confezione e Stagionatura	Massa	Resistenza
UNI EN 12390-2	Volumica	a compressione
Giorni di Stagionatura	(kg/m <sup>3</sup> )	(MPa)
3	2403	<b>21,88</b>
7	2396	<b>30,15</b>
14	2392	<b>35,48</b>
28	2406	<b>39,47</b>
<b>Maturazione in stanza umida T = 20 ± 2 °C - U.R. ≥ 95 %</b>		

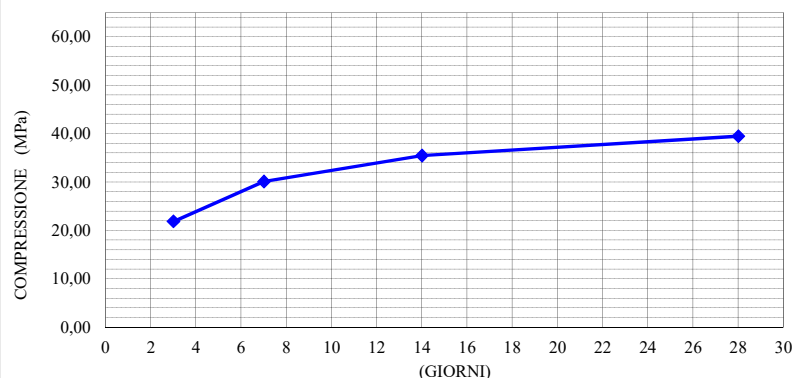**SVILUPPO DELLE RESISTENZE**



Nel corso della fornitura il mix potrà subire delle variazioni, dovute alla qualità delle materie prime reperibili, mantenendo però inalterate le proprie caratteristiche finali.

GENERAL CONTRACTOR  <b>IRICAV2</b>	1^ LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO VICENZA	ALTA SORVEGLIANZA  <b>ITALFERR</b> GRUPPO FERROVIE DELLO STATO				
DOSSIER DI PREQUALIFICA CONGLOMERATO CEMENTIZIO MIX DESIGN C25/30 S5 XC2 D16 - CODIFICA I2SBMM004 IMPIANTO SUPERBETON – MONTECCHIO MAGGIORE (VI)		Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 DQ MD 0000 007	Rev. A	Foglio 15 di 22

**Allegato 3 - Certificazione Aggregati**

**(FPC, DoP Etichetta CE)**



# ICMQ

## CERTIFICATO DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA

**1305-CPD-0842**

In conformità alla Direttiva 89/106/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 21 Dicembre 1988 sull'armonizzazione delle leggi, delle regole e dei provvedimenti amministrativi degli Stati Membri inerenti i prodotti da costruzione (Direttiva Prodotti da Costruzione – CPD), emendata dalla Direttiva 93/68/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 22 Luglio 1993, si certifica che il prodotto

### **Aggregati** per calcestruzzo

fabbricato dal Produttore

**Superbeton S.p.A.**  
**Via IV Novembre, 18 – 31010 Ponte della Priula (TV)**

nella Fabbrica di  
**Via della Tecnica, 25/27 – 36075 Montecchio Maggiore (VI)**

è sottoposto dal Produttore alle prove iniziali di tipo del prodotto ed al controllo della produzione di fabbrica e che ICMQ S.p.A. ha effettuato l'ispezione iniziale della fabbrica e del controllo della produzione in fabbrica ed esegue la sorveglianza continua, la valutazione e l'approvazione del controllo della produzione di fabbrica.


Questo certificato attesta che tutti i provvedimenti concernenti l'attestazione del controllo del processo di fabbrica descritti nell'Allegato ZA della norma:

**EN 12620:2002**

sono stati applicati.

Questo certificato è stato rilasciato la prima volta il 17/12/2008 e rimane valido fino a quando non siano significativamente modificate le condizioni stabilite nelle specifiche tecniche armonizzate richiamate o le condizioni di produzione nella fabbrica od il controllo della produzione di fabbrica stesso.

Emissione corrente  
17/12/2008

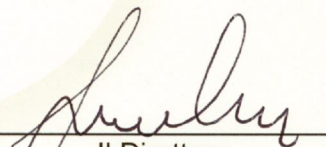  
Il Direttore  
(Ing. Lorenzo Orsenigo)



## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE Ai sensi dell'art. 6 del Reg. (UE) N. 305/2011

### DoP n° 1 Sabbia 0 4

- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Sabbia 0 4 naturale; n° 1
- Numero di lotto: corrispondente alla produzione giornaliera della data riportata nel documento di trasporto accompagnante la fornitura.
- Uso del prodotto da costruzione previsto dal produttore: conformemente a **UNI EN 12620** Aggregati per calcestruzzo
- Nome e indirizzo del fabbricante:  
**SUPERBETON S.p.A. – Via IV Novembre, 18 – 31010 Susegana Loc. Ponte della Priula (TV) - I**  
Unità produttiva:  
**Via della Tecnica 25/27 - 36075 Montecchio Maggiore (VI) – Italia**
- Nome e indirizzo del mandatario: non applicabile.
- Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto da costruzione: 2+
- L'organismo notificato ICMQ, organismo notificato CE n. 1305, ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione di fabbrica, 1305-CPD-0842, in conformità alla Direttiva 89/106/CEE, sulla base dei seguenti elementi:
  - ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di produzione di fabbrica;
  - sorveglianza, valutazione e verifica continue della produzione di fabbrica.
- Non applicabile.
- Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali		Prestazione	Norma armonizzata  EN 12620:2002+ A1:2008
Forma, dimensione e massa volumica dei granuli	Dimensione dell'aggregato (d/D)	0 4	
	Granulometria	G <sub>F85</sub>	
	Tolleranza	-	
	Forma dell'aggregato grosso	NPD	
	Massa volumica ddei grani e assorbimento d'acqua	(ρ <sub>ssd</sub> ) = 2,71 Mg/m <sup>3</sup>	
Pulizia	Contenuto di conchiglie	NPD	
	Polveri	f <sub>3</sub> SE(10) = 80	
Resistenza alla frantumazione/ frammentazione	Resistenza alla frantumazione dell'aggregato grosso	NPD	
Resistenza alla levigabilità/ usura/ abrasione	Resistenza all'usura dell'aggregato grosso	NPD	
	Resistenza alla levigabilità	NPD	
	Resistenza all'abrasione superficiale	NPD	
	Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	
Composizione/ Contenuto	Cloruri	C < 0,01 %	
	Solfati solubili in acido	AS 0,2	
	Zolfo totale	S = 0,01 %	
	Contaminanti leggeri	m <sub>LPC</sub> < 0,1 %	
	Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento del calcestruzzo	<i>sol. sovrastante più chiara della sol. Normalizzata</i>	
	Carbonato di calcio	NPD	
Stabilità di volume	Stabilità di volume – ritiro per essiccamento	NPD	
	Costituenti che influenzano la stabilità di volume della scoria d'altoforno raffreddata in aria	NPD	
Assorbimento d'acqua	Massa volumica dei grani e assorbimento d'acqua	WA <sub>24</sub> = 1,17 %	
Sostanze pericolose	Conoscenza della materia prima Gestione della produzione	Caratteristica soddisfatta Caratteristica soddisfatta	
Emissione di radioattività		NPD	
Rilascio di metalli pesanti		NPD	
Rilascio di idrocarburi poliaromatici		NPD	
Rilascio di altre sostanze pericolose		NPD	
Durabilità al gelo / disgelo	Resistenza al gelo disgelo dell'aggregato grosso	NPD	
Durabilità alla reazione alcali silice	Reattività alcali silice	Non reattivo*	

\*Reattività alcali-silice UNI 8520-22: Esame petrografico EP<sub>II</sub>; espansione 14gg BM<sub>0,2</sub>; espansione 28-56gg BM<sub>L0,330,48</sub>; RA<sub>2</sub>

- La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante riportato al punto 4.

Nervesa della Battaglia (TV), 27.04.2021

Firmato in nome e per conto del produttore  
L'Amministratore unico  
Roberto GRIGOLIN

Rev. 05 - 2021

DoP n° 01 MT AGG REV 5 2021





## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE Ai sensi dell'art. 6 del Reg. (UE) N. 305/2011

DoP  
n° 2  
Ghiaino 4 8

- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Ghiaino 4 8 naturale; n° 2
- Numero di lotto: corrispondente alla produzione giornaliera della data riportata nel documento di trasporto accompagnante la fornitura.
- Uso del prodotto da costruzione previsto dal produttore: conformemente a **UNI EN 12620** Aggregati per calcestruzzo
- Nome e indirizzo del fabbricante:  
**SUPERBETON S.p.A. – Via IV Novembre, 18 – 31010 Susegana Loc. Ponte della Priula (TV) - I**  
Unità produttiva:  
**Via della Tecnica 25/27 - 36075 Montecchio Maggiore (VI) – Italia**
- Nome e indirizzo del mandatario: non applicabile.
- Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto da costruzione: 2+
- L'organismo notificato ICMQ, organismo notificato CE n. 1305, ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione di fabbrica, 1305-CPD-0842, in conformità alla Direttiva 89/106/CEE, sulla base dei seguenti elementi:
  - ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di produzione di fabbrica;
  - sorveglianza, valutazione e verifica continue della produzione di fabbrica.
- Non applicabile.
- Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali		Prestazione	Norma armonizzata  EN 12620:2002+ A1:2008
Forma, dimensione e massa volumica dei granuli	Dimensione dell'aggregato (d/D)	4 8	
	Granulometria	G <sub>C</sub> 85/20	
	Tolleranza	-	
	Forma dell'aggregato grosso	F <sub>I</sub> 15	
Pulizia	Massa volumica ddei grani e assorbimento d'acqua	(ρ <sub>ssd</sub> ) = 2,77 Mg/m <sup>3</sup>	
	Contenuto di conchiglie	NPD	
Resistenza alla frantumazione/ frammentazione	Polveri	f <sub>1,5</sub>	
	Resistenza alla frantumazione dell'aggregato grosso	LA 25	
Resistenza alla levigabilità/ usura/ abrasione	Resistenza all'usura dell'aggregato grosso	NPD	
	Resistenza alla levigabilità	NPD	
	Resistenza all'abrasione superficiale	NPD	
	Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	
Composizione/ Contenuto	Cloruri	C < 0,01 %	
	Solfati solubili in acido	AS 0,2	
	Zolfo totale	S = 0,01 %	
	Contaminanti leggeri	m <sub>LPC</sub> < 0,1 %	
	Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento del calcestruzzo	sol. sovrastante più chiara della sol. Normalizzata	
	Carbonato di calcio	NPD	
Stabilità di volume	Stabilità di volume – ritiro per essiccamento	NPD	
	Costituenti che influenzano la stabilità di volume della scoria d'altoforno raffreddata in aria	NPD	
Assorbimento d'acqua	Massa volumica dei grani e assorbimento d'acqua	WA <sub>24</sub> = 0,62 %	
Sostanze pericolose	Conoscenza della materia prima	Caratteristica soddisfatta	
	Gestione della produzione	Caratteristica soddisfatta	
Emissione di radioattività		NPD	
Rilascio di metalli pesanti		NPD	
Rilascio di idrocarburi poliaromatici		NPD	
Rilascio di altre sostanze pericolose		NPD	
Durabilità al gelo / disgelo	Resistenza al gelo disgelo dell'aggregato grosso	WA <sub>24</sub> 1	
Durabilità alla reazione alcali silice	Reattività alcali silice	Non reattivo	

- La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9.  
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante riportato al punto 4.

Nervesa della Battaglia (TV), 01.12.2020

Firmato in nome e per conto del produttore  
L'Amministratore unico  
Roberto GRIGOLIN



## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE Ai sensi dell'art. 6 del Reg. (UE) N. 305/2011

DoP  
n° 3  
Ghiaino 8 16

- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Ghiaino 8 16 naturale; n° 3
- Numero di lotto: corrispondente alla produzione giornaliera della data riportata nel documento di trasporto accompagnante la fornitura.
- Uso del prodotto da costruzione previsto dal produttore: conformemente a **UNI EN 12620** Aggregati per calcestruzzo
- Nome e indirizzo del fabbricante:  
**SUPERBETON S.p.A. – Via IV Novembre, 18 – 31010 Susegana Loc. Ponte della Priula (TV) - I**  
Unità produttiva:  
**Via della Tecnica 25/27 - 36075 Montecchio Maggiore (VI) – Italia**
- Nome e indirizzo del mandatario: non applicabile.
- Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto da costruzione: 2+
- L'organismo notificato ICMQ, organismo notificato CE n. 1305, ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione di fabbrica, **1305-CPD-0842**, in conformità alla Direttiva 89/106/CEE, sulla base dei seguenti elementi:
  - ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di produzione di fabbrica;
  - sorveglianza, valutazione e verifica continue della produzione di fabbrica.
- Non applicabile.
- Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali		Prestazione	Norma armonizzata  EN 12620:2002+ A1:2008
Forma, dimensione e massa volumica dei granuli	Dimensione dell'aggregato (d/D)	8 16	
	Granulometria	G <sub>C</sub> 85/20	
	Tolleranza	-	
	Forma dell'aggregato grosso	F <sub>I</sub> 15	
Pulizia	Massa volumica ddei grani e assorbimento d'acqua	(Pssd) = 2,77 Mg/m <sup>3</sup>	
	Contenuto di conchiglie	NPD	
Resistenza alla frantumazione/ frammentazione	Polveri	f 1,5	
	Resistenza alla frantumazione dell'aggregato grosso	LA 25	
Resistenza alla levigabilità/ usura/ abrasione	Resistenza all'usura dell'aggregato grosso	NPD	
	Resistenza alla levigabilità	NPD	
	Resistenza all'abrasione superficiale	NPD	
	Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	
Composizione/ Contenuto	Cloruri	C < 0,01 %	
	Solfati solubili in acido	AS 0,2	
	Zolfo totale	S = 0,02 %	
	Contaminanti leggeri	m <sub>LPC</sub> < 0,1 %	
	Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento del calcestruzzo	<i>sol. sovrastante più chiara della sol. Normalizzata</i>	
	Carbonato di calcio	NPD	
Stabilità di volume	Stabilità di volume – ritiro per essiccamento	NPD	
	Costituenti che influenzano la stabilità di volume della scoria d'altoforno raffreddata in aria	NPD	
Assorbimento d'acqua	Massa volumica dei grani e assorbimento d'acqua	WA <sub>24</sub> = 0,62 %	
Sostanze pericolose	Conoscenza della materia prima	Caratteristica soddisfatta	
Emissione di radioattività Rilascio di metalli pesanti Rilascio di idrocarburi poliaromatici Rilascio di altre sostanze pericolose	Gestione della produzione	Caratteristica soddisfatta	
		NPD	
		NPD	
		NPD	
Durabilità al gelo / disgelo	Resistenza al gelo disgelo dell'aggregato grosso	WA <sub>24</sub> 1	
Durabilità alla reazione alcali silice	Reattività alcali silice	Non reattivo*	

\*Reattività alcali-silice UNI 8520-22: Esame petrografico EP<sub>1i</sub>; espansione 14gg BM<sub>0,2</sub>; espansione 28-56gg BM<sub>L0,33/0,46</sub>; RA<sub>2</sub>

- La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9.  
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante riportato al punto 4.

Nervesa della Battaglia (TV), 27.04.2021



Firmato in nome e per conto del produttore  
L'Amministratore unico  
Roberto CARISOLIN

Rev. 05 - 2021

DoP n° 03 MT AGG REV 5 2021





GENERAL CONTRACTOR  <b>IRICAV2</b>	1^ LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO VICENZA	ALTA SORVEGLIANZA  <b>ITALFERR</b> GRUPPO FERROVIE DELLO STATO				
DOSSIER DI PREQUALIFICA CONGLOMERATO CEMENTIZIO MIX DESIGN C25/30 S5 XC2 D16 - CODIFICA I2SBMM004 IMPIANTO SUPERBETON – MONTECCHIO MAGGIORE (VI)		Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 DQ MD 0000 007	Rev. A	Foglio 16 di 22

### Allegato 4 – Certificazione Cemento

(Certificato di Costanza della prestazione, DoP, Scheda tecnica, analisi chimica)

## CERTIFICATO DI COSTANZA DELLE PRESTAZIONI

### 0925 CPR Ce a n. 60/2020

In conformità al Regolamento 305/2011 UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato è riferito al prodotto da costruzione:

#### CEMENTO

Parametri: vedi allegato vedi allegato  
*Livelli* *Classi*

Metodo di marcatura: \_\_\_\_\_

Descrizione del prodotto: CEM IV/A-VP 42,5 R asr

#### fabbricato

Produttore: SUPERBETON S.P.A. Produttore  
*Nome cognome* *Qualifica*

Indirizzo: Via IV Novembre, 18 - 31010 PONTE DELLA PRIULA (TV)

#### e fabbricato nello stabilimento di produzione

Stabilimento di produzione: SUPERBETON Spa Via dei Bombardieri, n.14 31010 PONTE DELLA PRIULA (TV)  
*Denominazione* *Luogo*

Questo Certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione e le prestazioni descritte nell'Appendice ZA della norma

#### EN 197-1:2011

*norma*

nell'ambito del sistema 1+ sono applicate e che

#### Il prodotto soddisfa tutti i requisiti prescritti di cui sopra.

Questo certificato è stato emesso per la prima volta in data 24/11/2020 e ha validità sino a che i metodi di prova e/o requisiti del controllo di produzione di fabbrica stabiliti nella norma armonizzata (di cui sopra), utilizzati per valutare la prestazione delle caratteristiche dichiarate, non cambiano, e il prodotto e le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano modifiche significative.

EMISSIONE CORRENTE

24/11/2020

Responsabile dell'Organismo di Certificazione:

Dott. Ing. Salvatore Molentino

Direttore Tecnico  
*Qualifica*

0925 CPR Ce a n. 60/2020

**Allegato al Certificato di Costanza delle prestazioni**  
**0925 CPR Ce a n. 60/2020**

PRODOTTO: CEM IV/A-VP 42,5 R asr

Parametro	Livello	Classe
Resistenza alla compressione a 2 gg (MPa)	$\geq 20$	
Resistenza alla compressione a 28 gg (MPa)	$\geq 42,5 \leq 62,5$	
Tempo di presa (min)	$\geq 60$	
Espansione (mm)	$\leq 10$	
Contenuto SO <sub>3</sub> (%)	$\leq 4$	
Contenuto di cloruri (%)	$\leq 0,1$	
Pozzolanicità	Soddisfa	

SICUREZZA IN QUALITÀ

Responsabile dell'Organismo di Certificazione:

  
Dott. Ing. Salvatore MolentinoDirettore Tecnico  
Qualifica

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Nr. **CEM-425Pozz/PdP/01**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

**CEMENTO POZZOLANICO EN 197-1<sup>1</sup> tipo IV/A(V-P) 42,5R ars**

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'Art. 11, paragrafo 4:

**CEM IV/A(V-P) 42,5R ars** Numero di lotto - data - sito di produzione - sono stampati sull'imballo o sul DDT.

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

**Cementi comuni. Preparazione di calcestruzzo, malta, malta per iniezione e altre miscele destinate alla costruzione e per la fabbricazione di prodotti da costruzione.**

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'Art. 11, paragrafo 5:

**SUPERBETON S.p.A.**

*(Sede Legale)*

Via IV Novembre, 18  
31010 – PONTE DELLA PRIULA (TV)

*(Sede Amministrativa)*

Via Foscarini, 2  
31040 NERVESA D.B. – Loc. Bidasio (TV)

tel. 0422 5261

fax 0422 526299

e-mail: [info@superbeton.it](mailto:info@superbeton.it)

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'Art. 12, paragrafo 2:

**non applicabile**

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'Allegato V:

**Sistema di attestazione di conformità 1+**

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

---

<sup>1</sup> Cemento caratterizzato secondo i parametri contenuti nella UNI 9156:1997

Organismo di certificazione ed ispezione **TECNOPROVE S.r.l.**, numero di identificazione **0925**, che ha rilasciato, in data 24/11/2020 il certificato di conformità del FPC n°: **0925-CPR-0060/2020** per questo cemento, prodotto presso lo stabilimento sito in via Ex Bombardieri, 14 - 31010 Ponte della Priula (TV), fondandosi sui seguenti elementi:

- la determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo (compreso il campionamento), a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;
- l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica;
- la sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione di fabbrica;
- le prove di controllo di campioni prelevati prima dell'immissione del prodotto sul mercato.

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

non applicabile

9. Prestazione dichiarata:


Caratteristiche essenziali		Prestazioni		Specificata tecnica armonizzata
Resistenza alla compressione	a 2 gg.	$\geq 20$ MPa		EN 197-1:2011
	a 28 gg.	$\geq 42,5$	$\leq 62.5$ MPa	
Tempo di presa	$\geq 60$ min.			
Residuo insolubile	NPD			
Perdita al fuoco	NPD			
Stabilità	Espansione	$\leq 10$ mm		
	Contenuto SO <sub>3</sub>	$\leq 4,0\%$		
Calore d'idratazione	NPD			
Contenuto di cloruri	$\leq 0,1\%$			
Pozzolanicità	Esito positivo alla prova a 8 gg			
Durabilità	NPD			
C <sub>3</sub> A nel Clinker	$\leq 9,0\%$			
Rilascio di sostanze pericolose	v. scheda dati di sicurezza			

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9:

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firma a nome e per conto di:

Grigolin Roberto

Legale Rappresentante  


Ponte della Priula, 24 Novembre 2020

## CEMENTERIA DI PONTE DELLA PRIULA

### *scheda prodotto*

IDENTIFICAZIONE      Cemento tipo **IV-A (V-P) 42,5R ars\***

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Cemento Pozzolánico con tenore variabile dal 11% al 35% in massa di cenere volante silicea e/o pozzolana naturale classe di resistenza 42,5

### Scheda aggiornata ai valori medi del periodo **Ottobre-Dicembre 2020**

Peso specifico (gr/cmc)	2.98	Perdita al fuoco (%)	6.5 %
Superficie specifica Blaine (cmq/gr)	4181	Residuo insolubile (%)	NP
Residuo 40 micron (%)	2.3 %	Contenuto di SO <sub>3</sub> (%)	2.95 %
Residuo 63 micron (%)	0.3 %	Contenuto di Cl (%)	0.03 %
Saggio pozzolanicità	Positivo	Indeformabilità distacco delle punte (mm)	0.0
Acqua per pasta normale (%)	32 %	Contenuto di CrVI	< 2 ppm
Inizio presa (minuti)	155	C <sub>3</sub> A	≤ 6 %

### Resistenze a compressione su malta normale (secondo norma UNI EN 197-1)

SCADENZA	RESISTENZA IN MPa media delle prove interne	RESISTENZA IN MPa richiesta dalla normativa
1 giorno	14.6	
2 giorni	25.8	> 20
7 giorni	37.9	
28 giorni	50.9	> 42,5

SUPERBETON SPA

OSSERVAZIONI:

\* secondo UNI 9156



## **CERTIFICATO DI ANALISI**

(valido a tutti gli effetti di legge R.D. n° 842/28)

Protocollo n° **4548 F 2021** Rev. n. 0

Campione: **CEM TIPO IV /A(V-P) 42,5 R ARS**  
Punto di prelievo: --  
Prelevato da: **Incaricato del committente**  
Metodica di prelievo: --  
Produttore: **SUPERBETON s.p.a.**  
**Via Bombardieri, 10 31010 PONTE DELLA PRIULA (TV)**  
Committente: **SUPERBETON s.p.a.**  
**Via IV Novembre, 18 - 31010 - PONTE DELLA PRIULA - (TV)**  
Esame richiesto: **Determinazione dei parametri sottoelencati.**  
Data di prelievo/consegna: **19/03/2021** Inizio analisi: **19/03/2021**

<b>Parametro e metodo</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Risultato</b>
Silicio, SiO <sub>2</sub> <small>UNI EN 16173:2012 + UNI EN 16170:2016</small>	% S.U.	<b>36,5</b>
Alluminio, Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> <small>UNI EN 16173:2012 + UNI EN 16170:2016</small>	% S.U.	<b>5,8</b>
Ferro, Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> <small>UNI EN 16173:2012 + UNI EN 16170:2016</small>	% S.U.	<b>3,2</b>
Magnesio, MgO <small>UNI EN 16173:2012 + UNI EN 16170:2016</small>	% S.U.	<b>2,0</b>
Calcio, CaO <small>UNI EN 16173:2012 + UNI EN 16170:2016</small>	% S.U.	<b>47,7</b>
Sodio, Na <sub>2</sub> O <small>UNI EN 16173:2012 + UNI EN 16170:2016</small>	% S.U.	<b>0,5</b>
Potassio, K <sub>2</sub> O <small>UNI EN 16173:2012 + UNI EN 16170:2016</small>	% S.U.	<b>1,8</b>
Solfati, SO <sub>4</sub> <small>EPA 9056A 2007</small>	% S.U.	<b>1,78</b>
Perdita al fuoco <small>CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984</small>	% S.U.	<b>4,0</b>
Sostanze insolubili in soluzione acida <small>UNI EN 459-2:2010</small>	% S.U.	<b>33,5</b>

Fine analisi: **06/04/2021**

Villorba, li **07/04/2021**

Dr.ssa Elena Serena

n.a. Non applicabile      n.d. Non determinabile      < Inferiore al limite di rivelabilità      ° prova subappaltata

^ dato fornito dal cliente; il laboratorio ne declina la responsabilità

A partire dalla "Rev. n. 1" ogni revisione annulla e sostituisce la precedente

La descrizione del campione è fornita dal cliente



In caso di campionamento non eseguito dal laboratorio, punto di prelievo e metodica di prelievo sono stati dichiarati dal cliente sotto la propria responsabilità

Salvo diversa richiesta del cliente, il tempo di conservazione del campione è di 15 giorni

I risultati del presente Certificato di Analisi si riferiscono unicamente al campione analizzato. Per i campioni non prelevati dal laboratorio i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.  
La riproduzione parziale del presente Certificato di Analisi deve essere espressamente richiesta allo Studio A.S.A..

Documento elettronico emesso con firma digitale di ruolo

Pagina 1 di 1

GENERAL CONTRACTOR  <b>IRICAV2</b>	1^ LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO VICENZA	ALTA SORVEGLIANZA  <b>ITALFERR</b> GRUPPO FERROVIE DELLO STATO				
DOSSIER DI PREQUALIFICA CONGLOMERATO CEMENTIZIO MIX DESIGN C25/30 S5 XC2 D16 - CODIFICA I2SBMM004 IMPIANTO SUPERBETON – MONTECCHIO MAGGIORE (VI)	Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 DQ MD 0000 007	Rev. A	Foglio 17 di 22	

**Allegato 5 – Certificazione Additivo**

**(FPC, DoP, Etichetta CE, Scheda Tecnica)**





## CERTIFICATO DI CONFORMITA' DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA

CERTIFICATO N°

**1305-CPR-1025**

In conformità al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti per le Costruzioni o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione

**Additivi per calcestruzzo, per malte per cavi di precompressione  
e per calcestruzzo proiettato**  
(vedere l'allegato per le famiglie di prodotti)

Fabbricato da

**MAPEI S.p.A.**  
Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (MI)

nello Stabilimento di produzione

**Strada Provinciale, 159 – 20060 Robbiano di Mediglia (MI)**

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione descritte nell'allegato ZA delle norme:


**EN 934-2:2009+A1:2012, EN 934-4:2009 e EN 934-5:2007**

nell'ambito del sistema 2+ sono applicati e che il controllo della produzione in fabbrica soddisfa tutti i requisiti prescritti di cui sopra.

Questo certificato è stato emesso la prima volta il 02/05/2011, vigente la Direttiva 89/106/CEE, e ha validità sino a che i metodi di prova e/o i requisiti del controllo della produzione in fabbrica stabiliti nelle norme armonizzate di cui sopra, utilizzati per valutare la prestazione delle caratteristiche dichiarate, non cambino, e il prodotto e le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano modifiche significative.

EMISSIONE CORRENTE

03/10/2013  
Rev. 2

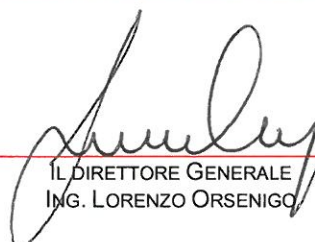

IL DIRETTORE GENERALE  
ING. LORENZO ORSENIKO



# CERTIFICATO DI CONFORMITA' DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA

ALLEGATO AL CERTIFICATO 1305 – CPR – 1025

## TIPI SPECIFICI DI ADDITIVI PER CALCESTRUZZO NORMA EN 934-2:2009

Additivi riduttori di acqua/fluidificanti (T 2)	Additivi acceleranti di presa (T 6)	Additivi ritardanti di presa/riduttori di acqua/fluidificanti (T 10)
Additivi riduttori di acqua ad alta efficacia/superfluidificanti (T 3.1/3.2)	Additivi acceleranti di indurimento (T 7)	Additivi ritardanti di presa/riduttori di acqua ad alta efficacia/superfluidificanti (T 11.1/11.2)
Additivi ritentori di acqua (T 4)	Additivi ritardanti di presa (T 8)	Additivi per modifica della viscosità (T 13)
Additivi aeranti (T 5)	Additivi resistenti all'acqua (T 9)	

## TIPI SPECIFICI DI ADDITIVI PER MALTA E MALTA PER INIEZIONE NORMA EN 934-4:2009

Additivi per malte per cavi di precompressione

## TIPI SPECIFICI DI ADDITIVI PER CALCESTRUZZO PROIETTATO NORMA EN 934-5:2007

Additivo accelerante per calcestruzzo proiettato (T 2 3.2.2) a pari rapporto acqua/cemento

Additivo accelerante non alcalino per calcestruzzo proiettato (T 2 3.2.3) a pari rapporto acqua/cemento

EMISSIONE CORRENTE

03/10/2013

Rev. 2

IL DIRETTORE GENERALE  
ING. LORENZO ORSENIKO

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. CPR-IT1/0699**

- 1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **DYNAMON XTEND W301 R**
- 2) Usi previsti: **Additivo per calcestruzzo ritardante di presa/riduttore di acqua ad alta efficacia/superfluidificante EN 934-2 (T.11.1/11.2)**
- 3) Fabbricante: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milano – Italia - www.mapei.it**
- 4) Sistemi di VVCP: **Sistema 2+**
- 5) Norme armonizzate: **EN 934-2:2009+A1:2012**

Organismi notificati: **L'ente notificato ICMQ SpA, N. 1305, ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e la sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica, e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione in fabbrica.**

- 6) Prestazioni dichiarate:

<b>Caratteristiche essenziali</b>	<b>Prestazioni</b>
<b>Tenore di ioni Cloruro:</b>	<b>≤ 0,1 % in massa</b>
<b>Tenore di alcali:</b>	<b>≤ 3,5% in massa</b>
<b>Comportamento alla corrosione:</b>	<b>Contiene solo sostanze in appendice A.1 della EN 934-1:2008</b>
<b>Resistenza alla compressione:</b>	<b>Soddisfa i requisiti</b>
<b>Contenuto di aria:</b>	<b>Soddisfa i requisiti</b>
<b>Riduzione di acqua:</b>	<b>Soddisfa i requisiti</b>
<b>Tempo di presa:</b>	<b>Soddisfa i requisiti</b>
<b>Sviluppo della resistenza:</b>	<b>Soddisfa i requisiti</b>
<b>Consistenza:</b>	<b>Soddisfa i requisiti</b>
<b>Sostanze pericolose:</b>	<b>vedi SDS</b>


- 7) Informazioni REACH: le informazioni di cui all'articolo 31 o, a seconda dei casi, all'articolo 33 del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 e successive modifiche sono riportate sulla scheda di sicurezza che MAPEI mette a disposizione sul sito web assieme alla presente Dichiarazione di Prestazione.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

**Milano, 09/08/2018**



*Mapei SpA mette a disposizione le DoP in formato PDF sul proprio sito web.*

Note revisione 0: **Prima emissione**

**DYNAMON XTEND W301 R**  
**MARCATURA CE**  
*Allegato a DoP N. CPR-IT1/0699*



 1305	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
<b>18</b> <b>CPR-IT1/0699</b> <b>EN 934-2</b> <b>DYNAMON XTEND W301 R</b> <i>Additivo per calcestruzzo ritardante di presa/riduttore di acqua ad alta efficacia/superfluidificante EN 934-2 (T.11.1/11.2)</i>	
Tenore di ioni Cloruro:	≤ 0,1 % in massa
Tenore di alcali:	≤ 3,5% in massa
Comportamento alla corrosione:	Contiene solo sostanze in appendice A.1 della EN 934-1:2008
Resistenza alla compressione:	Soddisfa i requisiti
Contenuto di aria:	Soddisfa i requisiti
Riduzione di acqua:	Soddisfa i requisiti
Tempo di presa:	Soddisfa i requisiti
Sviluppo della resistenza:	Soddisfa i requisiti
Consistenza:	Soddisfa i requisiti
Sostanze pericolose:	vedi SDS

**Nota:**

MAPEI fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE da parte della clientela internazionale. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati,
- utilizzo di una lingua differente (lo stesso packaging è utilizzato in numerosi paesi),
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,
- errori di stampa.

# Dynamon XTend W301 R

## Superfluidificante acrilico per calcestruzzi

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

**Dynamon XTend W301 R** è un additivo liquido per calcestruzzi di qualità, appositamente formulato per realizzare calcestruzzi con basso rapporto A/C e lungo mantenimento della lavorabilità, anche con climi caldi e temperatura elevata.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

Grazie alla speciale ed innovativa formulazione, **Dynamon XTend W301 R** è in grado di disperdere efficacemente le particelle del cemento in modo tale da risultare un potente riduttore dell'acqua di impasto. In confronto ad un normale calcestruzzo non additivato l'utilizzo di **Dynamon XTend W301 R** consente di progettare miscele in calcestruzzo che prevedano una riduzione d'acqua superiore al 20%, a lungo mantenimento della lavorabilità, senza rilevanti perdite della lavorabilità durante il trasporto e lo scarico in cantiere.

**Dynamon XTend W301 R** risulta particolarmente indicato per:

- produzione di calcestruzzi preconfezionati di qualità, in grado di soddisfare le prescrizioni delle normative UNI 11104 / UNI EN 206;
- per la produzione di calcestruzzi ad elevate ed elevatissime resistenze meccaniche, in classe di consistenza S4-S5 o Self Compacting Concrete.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Dynamon XTend W301 R** è una soluzione acquosa di polimeri acrilici modificati. L'utilizzo di **Dynamon XTend W301 R** deve essere contemplato in

fase di proporzionamento della miscela in modo tale da sfruttare il potere fluidificante dell'additivo per produrre calcestruzzi performanti sia dal punto di vista tecnico che da quello economico.

L'utilizzo di **Dynamon XTend W301 R** risulta particolarmente vantaggioso in calcestruzzi con resistenze meccaniche previste a partire dalla classe di resistenza C 25/30.

### COMPATIBILITÀ CON ALTRI PRODOTTI

**Dynamon XTend W301 R** è compatibile con altri additivi per la produzione di calcestruzzi di qualità ed in particolare:

- gli additivi acceleranti di indurimento della gamma **Mapefast** per il raggiungimento di elevate resistenze meccaniche a breve stagionatura anche in climi freddi;
- additivi aeranti della gamma **Mapeair** per la produzione di calcestruzzi resistenti ai cicli gelo-disgelo;
- additivi in polvere **Mapeplast SF** e **Mapeplast PZ300**, a base di componenti pozzolanici micronizzati, per la produzione di calcestruzzi top-quality;
- gli additivi espansivi e riduttori del ritiro **Expocrete** e **Mapecure SRA 25**, per la produzione di calcestruzzi a ritiro compensato o nullo;
- i disarmanti della gamma **DMA** e **Mapeform Eco** per la sformatura del calcestruzzo dai casseri.
- gli stagionanti della gamma **Mapecure** per la protezione dalla rapida evaporazione dell'acqua

DATI TECNICI (valori tipici)	
DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO	
Consistenza:	liquido
Colore:	bruno
Massa volumica secondo ISO 758 (g/cm <sup>3</sup> ):	1,10 ± 0,03 a +20°C
Azione principale:	aumento della lavorabilità e/o riduzione dell'acqua d'impasto, mantenimento della lavorabilità per lunghi periodi in climi caldi
Classificazione secondo UNI EN 934-2:	ritardante di presa, riduttore d'acqua ad alta efficacia, superfluidificante, prospetti 11.1 e 11.2
Classificazione secondo ASTM C494:	type G
Cloruri solubili in acqua secondo EN 480-10 (%):	< 0,1 (assenti secondo UNI EN 934-2)
Contenuto di alcali (Na <sub>2</sub> O equivalente) secondo EN 480-12 (%):	< 3,5
pH secondo ISO 4316:	6,0 ± 1

d'impasto da strutture in calcestruzzo non casserate.

#### CONSUMO

##### Dosaggio in volume:

da 0,5 a 1,5 l per ogni 100 kg di cemento.

#### CONFEZIONI

Viene fornito sfuso, in fusti da 200 l e cisternette da 1000 l.

#### IMMAGAZZINAGGIO

Dynamon XTend W301 R si conserva per 12 mesi in recipienti chiusi e protetti dal gelo. L'esposizione ai raggi solari diretti può provocare una variazione cromatica, senza che ciò pregiudichi in alcun modo le caratteristiche prestazionali del prodotto.

#### ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Dynamon XTend W301 R non è considerato pericoloso ai sensi delle attuali normative sulla classificazione delle miscele. Si raccomanda di indossare guanti e occhiali protettivi e di utilizzare le consuete precauzioni per la manipolazione dei prodotti chimici.

Per ulteriori e complete informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

#### AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra

*riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.*

**Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito [www.mapei.com](http://www.mapei.com)**

#### INFORMATIVA LEGALE

***I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altro documento progettuale, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto MAPEI.***



***La Scheda Tecnica più aggiornata è disponibile sul nostro sito [www.mapei.com](http://www.mapei.com).***

***QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE CONDIZIONI PRESENTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA O DA ESSA DERIVANTI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DI MAPEI.***

**Le referenze relative a questo prodotto sono disponibili su richiesta e sul sito Mapei [www.mapei.it](http://www.mapei.it) e [www.mapei.com](http://www.mapei.com)**



IL PARTNER MONDIALE DEI COSTRUTTORI

GENERAL CONTRACTOR  <b>IRICAV2</b>	1^ LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO VICENZA	ALTA SORVEGLIANZA  <b>ITALFERR</b> GRUPPO FERROVIE DELLO STATO				
DOSSIER DI PREQUALIFICA CONGLOMERATO CEMENTIZIO MIX DESIGN C25/30 S5 XC2 D16 - CODIFICA I2SBMM004 IMPIANTO SUPERBETON – MONTECCHIO MAGGIORE (VI)		Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 DQ MD 0000 007	Rev. A	Foglio 18 di 22

**Allegato 6 - Certificazione Genere Volante**

**(FPC, DoP Etichetta CE)**



---

## CERTIFICATO DI COSTANZA DELLE PRESTAZIONI

---

0546 - CPR - 22529

---

In conformità al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione:

### **Ceneri volanti per calcestruzzo di tipo C**

immesso sul mercato sotto il nome o marchio commerciale di

**GENERAL ADMIXTURES SPA**  
**31050 PONZANO VENETO (TV) - VIA DELL'INDUSTRIE 14/16**

e fabbricato nello stabilimento di produzione

**30175 Porto Marghera (VE) – via dell'Elettricità**

Il presente certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione descritte nell'allegato ZA della norma

### **EN 450-1:2012**

nell'ambito del sistema (I+) per le prestazioni indicata in questo certificato sono applicate e che il controllo di produzione di fabbrica, per il quale il produttore è responsabile, è valutato per assicurare la costanza delle prestazioni del prodotto da costruzione.

Il presente certificato è stato emesso per la prima volta il 31/07/2015 e ha validità sino a che la norma armonizzata, il prodotto da costruzione, i metodi AVCP o le condizioni di produzione nello stabilimento non siano modificate in modo significativo, a meno che non sia sospeso o ritirato dall'organismo di certificazione di prodotto notificato.

Milano, 17/01/2020

CERTIQUALITY S.r.l.  
Il Presidente Cesare Puccioni

Via Gaetano Giardino 4 - 20123 Milano - tel. 02 8069171 - fax 02 86465295 - [certiquality@certiquality.it](mailto:certiquality@certiquality.it) - [www.certiquality.it](http://www.certiquality.it)





# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(Allegato III del Regolamento UE 305/11 e Regolamento Delegato UE N. 574/2014)

## DOP-125-CPR-C

### MICRO-POZZ GA 220

- |     |   |  |
|-----|---|--|
| 1   | <b>Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:</b>   | MICRO-POZZ GA 2200   |
| 2   | <b>Uso previsto:</b>  | Preparazione di calcestruzzo, malta e malta per iniezione.   |
| 3   | <b>Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art.11 par.5:</b>              | General Admixtures Spa<br>Via delle industrie, 14/16<br>31050 Ponzano Veneto (TV)<br>ITALY   |
| 4   | <b>Nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti all'art.12, par.2:</b>  | Non applicabile  |
| 5   | <b>Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:</b>                | Sistema 1+   |
| 6a. | <b>Norma armonizzata:</b>   | EN 450-1:2012<br>L'organismo notificato di certificazione del prodotto nr.0546 – CERTIQUALITY S.r.l. Via G. Giardino, 4 - 20123 Milano (Italia) – rilascia il certificato di costanza della prestazione del prodotto sulla base della determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo (compreso il campionamento), a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o da una documentazione descrittiva del prodotto; ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica; sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica; prove di controllo di campioni prelevati prima dell'immissione del prodotto sul mercato |
| 6b. | <b>Dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:</b> | Non applicabile  |

**7 Prestazione dichiarata**

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Metodi di Prova
Indice di attività (resistenza a compressione)	> 75% a 28gg > 85% a 90gg	EN 196-1
Finezza	Cat. N ( $\leq 28 \pm 10\%$ )	EN 451-2
Stabilità		
· Espansione (per CaO libero > 1,5% in massa)	Conforme	EN 196-3
· Stabilità - CaO libero	Conforme	EN 451-1
Perdita al fuoco	Cat. C ( $\leq 9\%$ )	EN 196-2
Composizione:	Passa	EN 13295
· Contenuto di solfati	Conforme	EN 196-2
· Cloruri	Conforme	EN 196-2
· CaO reattivo (per CaO totale > 10% in massa)	Conforme	EN 197-1
Densità	2050 ÷ 2450	EN 1097-7
Durabilità	NPD	EN 450-1
Sostanze pericolose	IT- Conforme ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i	EN 450-1
Emissione radioattività	IT - Conforme ai sensi del D.Lgs 101/2020 e s.m.i	EN 450-1

8. **Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:** Non applicabile.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di:

Ponzano Veneto, 03/02/2021

**General Admixtures S.p.A.**  
L'Amministratore Delegato

Ing. Michele Valente



**Informazioni sul regolamento EC 1907/2006 e s.m.i. (REACH)**

Consultare la scheda di sicurezza (SDS) del prodotto.



## MICRO-POZZ GA 220

Aggiunta minerale ad elevata attività pozzolanica.

Risponde ai requisiti previsti dal DM 14-01-08 sulle Norme Tecniche per le Costruzioni, è dotata di **Marchatura CE secondo la Norma UNI EN 450-1.**

MICRO-POZZ

### Descrizione

**MICRO-POZZ GA 220** è un'aggiunta minerale, costituita da "Cenere Volante Selezionata e Controllata", dal notevole effetto fillerizzante e di elevata attività pozzolanica, soddisfa la norma UNI EN 450-1 ed in particolare risulta di:

- Categoria B in relazione alla perdita al fuoco;
- Categoria N in relazione alla finezza.

**MICRO-POZZ GA 220** contribuisce in modo importante allo sviluppo delle prestazioni del calcestruzzo, sia allo stato fresco che a quello indurito ed alla riduzione del calore di idratazione.

### Vantaggi

**MICRO-POZZ GA 220** viene utilizzata nel calcestruzzo in aggiunta al cemento o in parziale sostituzione di questo per ottimizzare la quantità di legante presente nella miscela, ridurre l'aumento di temperatura causato dal calore che si sviluppa durante l'idratazione del cemento e migliorare tutte le prestazioni del calcestruzzo.

La curva granulometrica che la caratterizza e soprattutto la peculiare forma sferica delle singole particelle costituenti, consentono a **MICRO-POZZ GA 220** di completare la distribuzione granulometrica degli inerti e risolvere il problema della carenza di parti fini nel conglomerato.

### Benefici sul calcestruzzo fresco

In sintesi i benefici sul calcestruzzo allo stato fresco sono:

- Miglioramento della lavorabilità e della coesione dell'impasto;
- Riduzione della richiesta d'acqua a pari proprietà reologiche;
- Eliminazione dei fenomeni di segregazione, sedimentazione ed essudazione (bleeding);
- Facilitazioni delle operazioni di pompaggio;
- Riduzione dei costi di usura e manutenzione dei premescolatori, delle autobetoniere e delle pompe;
- Mantenimento della lavorabilità nel tempo;
- Miglioramento della finitura dei getti e del facciavista del calcestruzzo;
- Miglioramento della "robustezza" della miscela: maggiore compatibilità fra gli additivi acrilici, gli aggregati ed i cementi utilizzati.

### Benefici sul calcestruzzo indurito

Allo stato indurito il miglioramento delle prestazioni è dovuto alla capacità fillerizzante e all'attività pozzolanica di cui è dotata **MICRO-POZZ GA 220**. Questa reagisce con acqua e idrossido di calcio per formare silicati di calcio idrati ( C-S-H ) del tutto analoghi a quelli che derivano dalla reazione di idratazione del cemento, migliorando così tutte le prestazioni allo stato indurito.

In sintesi i benefici sul calcestruzzo allo stato indurito sono:

- Incremento delle prestazioni meccaniche;
- Riduzione della porosità del conglomerato;

- Miglioramento della resistenza alle sostanze chimicamente aggressive (cloruri, solfati, ambiente marino);
- Aumento dell'aderenza delle barre di armatura al calcestruzzo;
- Miglioramento della protezione delle barre di armatura;
- Riduzione dell'aumento di temperatura e diminuzione dei gradienti termici nei getti massivi con conseguente riduzione dei rischi di fessurazione termica;
- Miglioramento della resistenza alla reazione Alkali – Aggregati;
- Riduzione/Eliminazione delle efflorescenze superficiali sul calcestruzzo ed in particolare su elementi vibrocompressi.

Quando **MICRO-POZZ GA 220** viene utilizzata in aggiunta al cemento i benefici suddetti vengono ulteriormente migliorati.

## Benefici economici

L'utilizzo di **MICRO-POZZ GA 220** nelle miscele di calcestruzzo permette l'ottimizzazione del dosaggio dei suoi componenti (legante, aggiunte minerali, sabbie, additivi), con conseguente riduzione dei costi dal momento che:

- Le proprietà pozzolaniche della **MICRO-POZZ GA 220** permettono una miglior utilizzazione del legante cementizio;
- L'effetto fillerizzante consente di sostituire o completare la granulometria delle sabbie (materiale sempre più costoso), ottenendo calcestruzzi compatti ed impermeabili;
- Le proprietà citate consentono l'uso di **MICRO-POZZ GA 220** in alternativa ad aggiunte minerali (silica fume, calcare micronizzato, ecc.) più costose e permettono di ottenere il massimo rendimento degli additivi;
- I costi si riducono anche per le operazioni di cantiere quali il pompaggio, la messa in opera, e la compattazione del calcestruzzo;
- La riduzione di costo riguarda anche miscele dedicate a particolari applicazioni quali i getti di massa, gli SCC (in cui la **MICRO-POZZ GA 220** svolge una funzione legante oltre che di filler), i calcestruzzi ad alte prestazioni meccaniche o ambientali.

## Benefici ambientali

L'uso di **MICRO-POZZ GA 220** consente di aggiungere un' "Etichetta Verde" alla costruzione con notevoli benefici ambientali, fra i quali:

- L'aumento della vita utile delle strutture in calcestruzzo (oltre 150 anni) attraverso il miglioramento della durabilità del materiale;
- L'ottimizzazione del dosaggio di cemento con riduzione di utilizzo di materie prime naturali e di energia;
- La riduzione di emissione di CO<sub>2</sub> in atmosfera;
- La riutilizzazione di prodotti secondari e la conservazione di altre risorse naturali e di altri materiali.

## Dosaggi e caratteristiche tecniche

**MICRO-POZZ GA 220** si utilizza in dosaggi variabili da 30 a 200 kg/m<sup>3</sup>.

Per la valutazione del quantitativo di **MICRO-POZZ GA 220** da inserire nella miscela al fine di ottenere le prestazioni volute si consigliano una serie di prove di laboratorio da realizzare con dosaggi variabili di cemento e **MICRO-POZZ GA 220**.

Peso specifico: 2000 ÷ 2400 kg/m<sup>3</sup>.

Peso in mucchio: 600 ÷ 1000 kg/m<sup>3</sup>.

## Compatibilità con cementi e altri additivi

**MICRO-POZZ GA 220** è compatibile con tutti i cementi previsti dalla UNI EN197-1 e con tutti gli additivi di General Admixtures in particolare con gli additivi delle serie:

**PRMIUM RM:** Superfluidificanti a base acrilica;

**RETARD:** Ritardanti;

**GiNIUS:** Superfluidificanti e riduttori di ritiro (SRA);

**AQUA FOBIC:** Idrofobizzanti;

**INHIBITOR:** Inibitori di corrosione;

**EXPANCOLL:** Agenti espansivi;

**ACCEL:** Acceleranti;

**FIBERCOLL:** Fibre.

## Consigli per l'uso

Data la sua elevata superficie specifica, si consiglia un dosaggio di additivo superfluidificante della serie **PRMIUM** o **SUPER** che tenga conto del quantitativo di **MICRO-POZZ GA 220** introdotto.

## Confezioni

Il prodotto è disponibile nel formato sfuso ed è distribuito via camion o via nave.

## Stoccaggio

**MICRO-POZZ GA 220** va conservato e dosato rispettivamente in silos e bilance uguali a quelli utilizzati per il cemento.

## Indicazioni di pericolo

Prodotto non infiammabile e non pericoloso. Leggere attentamente le istruzioni e richiedere la scheda di sicurezza prima dell'uso.

## PRODOTTO MARCATO CE UNI EN 450-1



*I dati sopra citati sono basati sulle nostre attuali conoscenze scientifiche e pratiche. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso improprio o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.*

*La nostra assistenza tecnica rimane a disposizione per qualsiasi informazione o intervento.*

*Tutti i consigli tecnici forniti verbalmente o per iscritto o riportati nella presente scheda tecnica, non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul prodotto finale ottenuto dall'utilizzatore.*

*E' responsabilità del cliente verificare la correttezza della scelta tecnica e dell'utilizzo del prodotto nelle proprie lavorazioni per le finalità che si prefigge.*

Azienda certificata per la gestione dei Sistemi Qualità e Ambiente conformi alle norme UNI EN ISO 9001 e 14001

GENERAL CONTRACTOR  <b>IRICAV2</b>	1^ LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO VICENZA	ALTA SORVEGLIANZA  <b>ITALFERR</b> GRUPPO FERROVIE DELLO STATO				
DOSSIER DI PREQUALIFICA CONGLOMERATO CEMENTIZIO MIX DESIGN C25/30 S5 XC2 D16 - CODIFICA I2SBMM004 IMPIANTO SUPERBETON – MONTECCHIO MAGGIORE (VI)		Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 DQ MD 0000 007	Rev. A	Foglio 19 di 22

**Allegato 7 – Analisi Chimica delle Acque**



Rapporto di Prova n. 20LA10565 del 31/07/2020

Matrice campione: Acque di processo  
 Descrizione campione: Acqua d'impasto per calcestruzzo #  
 Cliente: SUPERBETON SPA  
 VIA IV NOVEMBRE N. 18  
 31010 PONTE DELLA PRIULA TV - IT  
 Campionato da: Cliente  
 Luogo di campionamento: Impianto di Montecchio Maggiore, VI  
 Prelevato/consegnato da: Cliente  
 Data di ricevimento: 24/07/2020  
 Data inizio analisi: 27/07/2020  
 Data fine analisi: 31/07/2020

## Risultati analitici Chimici

Parametro <i>Metodiche analitiche</i>	U.M.	Risultato	Incertezza »	Limiti	Rif.Limite
Oli e grassi UNI EN 1008:2003		<b>assenti</b>			
Detergenti UNI EN 1008:2003		<b>no formazione di schiuma</b>			
Colore UNI EN 1008:2003		<b>incolore</b>			
Sostanza in sospensione UNI EN 1008:2003	mL	<b>&lt; 1</b>		4	UNI EN 1008:2003
Odore UNI EN 1008:2003		<b>nessun odore</b>			
Acidi (come pH) UNI EN 1008:2003	Unità di pH	<b>8,1</b>		4÷14	UNI EN 1008:2003
Sostanza umica: valutazione del colore dopo l'aggiunta di NaOH UNI EN 1008:2003		<b>0,00</b>			
Cloruri UNI EN 1008:2003	mg/l	<b>4,5</b>	±0,7	500-1000-4500	UNI EN 1008:2003
Solfati UNI EN 1008:2003	mg/l	<b>44</b>	±4	2000	UNI EN 1008:2003
Fosfati (P2O5) UNI EN 1008:2003	mg/L	<b>&lt; 10</b>		100	UNI EN 1008:2003
Nitrati UNI EN 1008:2003	mg/L	<b>10</b>	±1	500	UNI EN 1008:2003
Alcali (Na2O equivalente) UNI EN 1008:2003	mg/L	<b>12,15</b>		1500	UNI EN 1008:2003
Piombo UNI EN 1008:2003	mg/L	<b>&lt; 0,0007</b>		100	UNI EN 1008:2003



Rapporto di Prova n. 20LA10565 del 31/07/2020

## Risultati analitici Chimici

Parametro <i>Metodiche analitiche</i>	U.M.	Risultato	Incertezza »	Limiti	Rif.Limite
Zinco UNI EN 1008:2003	mg/L	<b>1,05808</b>		100	UNI EN 1008:2003
Zuccheri UNI EN 1008:2003	mg/L	<b>&lt; 10</b>		100	

### Riferimento limiti applicati :

I limiti si riferiscono ai requisiti previsti dal metodo di riferimento; oltre a quelli già specificati vanno considerati anche i seguenti:  
Oli e grassi: solo tracce visibili - Detergenti: assenza di schiuma entro 2 min. - Colore: più chiaro del giallo

» incertezza estesa U, fattore di copertura K=2 (livello di confidenza al 95%), salvo dove diversamente indicato

» intervallo fiduciale fattore di copertura K=2 (livello di confidenza al 95%) UNI EN ISO 8199:2018, salvo dove diversamente indicato

U.M. Unità di Misura / N.A. non applicabile / à1 note informative supplementari nell'allegato della PPM008 / à2 note informative supplementari nell'allegato della PPM009 / à3 note informative supplementari nell'allegato della PPM021, PPM022 e PPM023.

# informazione fornita dal cliente. Qualora sia la descrizione del campione che il campionamento siano imputabili al cliente, anche tutti gli altri dati associati al campionamento, il suo nome e i suoi recapiti sono da egli forniti. Nel caso il campionamento non sia effettuato dal laboratorio, i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto e il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati di campionamento forniti dal Cliente. In caso di alterazione del campione il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che possono essere influenzati dallo scostamento se il cliente chiede comunque l'esecuzione dell'analisi.

Il presente RAPPORTO DI PROVA si riferisce esclusivamente ai soli campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del laboratorio. / Tempo di conservazione dei campioni: i campioni sono conservati presso il laboratorio 30 giorni dopo l'emissione del rapporto di prova (ad eccezione dei prodotti deperibili che sono eliminati al termine dell'analisi o a scadenza) / Per stoccaggi superiori al mese dovrà essere fatta specifica richiesta / Tempi di conservazione delle registrazioni: il laboratorio conserva copia dei rapporti di prova per un periodo di 4 anni e copia delle registrazioni relative alle analisi per 4 anni, salvo richieste particolari del cliente; tutti i documenti relativi alle prove per omologazione dei prodotti sono conservati per 10 anni. / Se non diversamente specificato i giudizi di conformità/non conformità eventualmente riportati si riferiscono ai parametri analizzati e si basano sul confronto del valore con i valori di riferimento senza considerare l'intervallo di confidenza della misura.

### Giudizio:

Il campione in esame SODDISFA, per i parametri analizzati, i requisiti stabiliti al punto 4 del metodo di riferimento UNI EN 1008:2003.

Responsabile Prove Chimiche e Biologiche



Dott. Francesco Zonin

Ordine Interprov. dei Chimici e dei Fisici del Veneto - Padova

Iscrizione n°891 Sez. A

Fine del Rapporto di Prova n° 20LA10565



GENERAL CONTRACTOR  <b>IRICAV2</b>	1^ LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO VICENZA	ALTA SORVEGLIANZA  <b>ITALFERR</b> GRUPPO FERROVIE DELLO STATO				
DOSSIER DI PREQUALIFICA CONGLOMERATO CEMENTIZIO MIX DESIGN C25/30 S5 XC2 D16 - CODIFICA I2SBMM004 IMPIANTO SUPERBETON – MONTECCHIO MAGGIORE (VI)		Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 DQ MD 0000 007	Rev. A	Foglio 20 di 22

**Allegato 8 – Calcolo cloruri totali**

CODIFICA: **I2SBMM004** DATA: 11/05/2021

IMPIANTO: Montecchio Maggiore (VI)

materiale	DOSAGGIO Kg/mc		Cl <sup>-</sup>	u.m.	kg/mc
<b>CEMENTO</b>	340		0,100	%	0,340
<b>PFA</b>	30		0,010	%	0,003
<b>ADDITIVO</b>	4,00		0,100	%	0,004
			0,100	%	0,000
<b>INERTI</b> sabbia	1120		0,01	%	0,112
ghiaino	150		0,01	%	0,015
ghiaino	560		0,01	%	0,056
<b>ACQUA</b> limpida				mg/l	0,000
incolore	180	4,5		mg/l	0,081
<b>totale</b>					<b>0,611</b>
rapporto tot.cl <sup>-</sup> /cemento = 0,611 / 340 = <b>0,18%</b>					

**0,18%** < **0,40%** limite

rif. - stralcio da norma UNI EN 206-1:2001



Impiego del calcestruzzo	Classe di contenuto in cloruri	Massimo contenuto di Cl <sup>-</sup> rispetto alla massa di cemento
In assenza di armatura di acciaio o di altri inserti metallici (ad eccezione dei dispositivi di sollevamento resistenti alla corrosione)	Cl 1,0	1,00%
In presenza di armatura d'acciaio o di altri inserti metallici	Cl 0,20	0,20%
	Cl 0,40	0,40%
In presenza di armatura d'acciaio da precompressione	Cl 0,10	0,10%
	Cl 0,20	0,20%

annotazioni:

.....

.....



.....

GENERAL CONTRACTOR  <b>IRICAV2</b>	1^ LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO VICENZA	ALTA SORVEGLIANZA  <b>ITALFERR</b> GRUPPO FERROVIE DELLO STATO				
DOSSIER DI PREQUALIFICA CONGLOMERATO CEMENTIZIO MIX DESIGN C25/30 S5 XC2 D16 - CODIFICA I2SBMM004 IMPIANTO SUPERBETON – MONTECCHIO MAGGIORE (VI)	Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 DQ MD 0000 007	Rev. A	Foglio 21 di 22	

**Allegato 9 – Calcolo SET (sodio equivalente totale)**

Mix	CEM IV/A - VP 42,5 R ars - Ponte Priula (TV) CPR 60/2020					MICRO (POZZ)	Sabbia 0-4 ssa	Ghiaino 4/8 ssa	Ghiaiotta 8-16 ssa	Additivo superfl. Dynamon Xtende W301 R/N Mapei (Mv 1,08 kg/l)		Additivo Ritardante Mapetard (Mv 1,08 kg/l)		Acqua effic.	Mv
	TOT	73% clinker	5% gesso	14% pozz.	8% PFA	PFA				kg/m <sup>3</sup>	l/m <sup>3</sup>	kg/m <sup>3</sup>	l/m <sup>3</sup>	kg/m <sup>3</sup>	kg/m <sup>3</sup>
<b>I2SBMM004</b>	kg/m <sup>3</sup>	kg/m <sup>3</sup>	kg/m <sup>3</sup>	kg/m <sup>3</sup>	kg/m <sup>3</sup>	kg/m <sup>3</sup>	kg/m <sup>3</sup>	kg/m <sup>3</sup>	kg/m <sup>3</sup>	kg/m <sup>3</sup>	l/m <sup>3</sup>	kg/m <sup>3</sup>	l/m <sup>3</sup>	kg/m <sup>3</sup>	kg/m <sup>3</sup>
XC2 RCK 30 S5 D16 425P Montecchio	340	248,2	17	47,6	27,2	30	1120	150	560	4,00	3,70			180	2384
Na <sub>2</sub> O (%)															
K <sub>2</sub> O (%)															
Na <sub>2</sub> O eq (%) = Na <sub>2</sub> O + 0,634 K <sub>2</sub> O		0,80	0,00	2,20	0,80	0,80				3,5				0,0012	
coeff riduzione (prosp 2 UNI EN 11417-2)		1	1	0,17	0,17	0,17	0	0	0	1		1		1	
SET = Na <sub>2</sub> O eq efficace (kg/mc)		1,986	0,000	0,178	0,037	0,041	0,000	0,000	0,000	0,140	0,000	0,000	0,000	0,002	
		<b>2,38</b>													

\* secondo §8.2.3UNI EN 11417-2 per livello di prevenzione C: ≤ 5,0 kg/mc per aggregati risultati non reattivi dopo la prova petrografica + esp in malta (<0,1% a 28gg) oppure con esito incerto nella prova in malta (0,1-0,2%) ma verificato non reattivi con prova su cls a 1 anno; ≤ 3,0 kg/mc per aggregati con esito incerto nella prova in malta e non verificati con la prova a 1 anno in cls

GENERAL CONTRACTOR  <b>IRICAV2</b>	1^ LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO VICENZA	ALTA SORVEGLIANZA  <b>ITALFERR</b> GRUPPO FERROVIE DELLO STATO				
DOSSIER DI PREQUALIFICA CONGLOMERATO CEMENTIZIO MIX DESIGN C25/30 S5 XC2 D16 - CODIFICA I2SBMM004 IMPIANTO SUPERBETON – MONTECCHIO MAGGIORE (VI)		Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 DQ MD 0000 007	Rev. A	Foglio 22 di 22

**Allegato 10 – Autorizzazione Ministeriale e Certificato UNI EN ISO 9001:2015 Laboratorio Prove**



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
*Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici*  
*Servizio Tecnico Centrale*

M\_INF-CSLP  
Consiglio Superiore LL.PP.  
CSLP\_STC  
REG\_ATTI\_INT\_CONSUP  
Prot: 0000210-21/10/2016-  
REGISTRAZIONE

**IL PRESIDENTE**

**Visto** l'art. 20 della legge n° 1086 del 05.11.1971, concernente le “Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”, che consente di autorizzare anche Laboratori non ufficiali ad effettuare prove sui materiali da costruzione;

**Visto** il D.P.R. 06.06.2001 n. 380, concernente il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;

**Visto** l'art. 59 del citato D.P.R. che consente di autorizzare anche laboratori non ufficiali ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce, come modificato dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134;

**Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la Circolare della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7617/STC dell’8.09.2010;

**Visto** il D.M. n° 46263 del 19/5/2000, con cui è stata rilasciata al laboratorio “ENCO” srl l’autorizzazione ad eseguire prove sui materiali da costruzione ed a rilasciare le relative certificazioni;

**Visti** gli ulteriori rinnovi e da ultimo il D.M. n. 779 del 7/11/2011 con efficacia fino alla data del 6/11/2016;

**Vista** la domanda pervenuta in data 11/4/2016 con la quale il predetto laboratorio ha chiesto l’ulteriore rinnovo della medesima autorizzazione;

**Visto** l’esito favorevole dell’istruttoria della documentazione agli atti, eseguita dal Servizio Tecnico Centrale;

**Considerato** che il Direttore responsabile del laboratorio possiede il titolo professionale richiesto;

**D E C R E T A**

Art.1 – E’ rinnovata l’autorizzazione ad effettuare e certificare prove sui materiali da costruzione, al laboratorio “ENCO” srl – Via delle Industrie 18/20 – 31050 PONZANO VENETO (TV).

Art.2 - Il predetto laboratorio è soggetto al controllo di questo Ministero cui spetta verificare il mantenimento delle condizioni di idoneità accertate.

Art.3 – E’ confermato l’obbligo del controllo esterno di taratura delle macchine di prova da effettuarsi con frequenza almeno annuale a cura di uno dei laboratori ufficiali di cui all’art. 59, comma 1, del DPR



n.380/2001 o da organismi terzi di taratura appositamente accreditati secondo i regolamenti vigenti nel settore. E' prescritta la stretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nella normativa vigente; in particolare è indicato l'assoluto divieto di istituire centri di raccolta o centri attrezzati per le prove fuori della sede autorizzata e di emettere certificati di prove che non siano state effettuate nei locali, con il personale, con le attrezzature e con le procedure del laboratorio, fatte salve eventuali prove da eseguire in sito. E' prescritto altresì l'obbligo di esporre al pubblico copia del decreto di autorizzazione e la adozione di stampati nei quali sia evidente l'identificazione del laboratorio che emette le certificazioni.

Art.4 - Il Direttore responsabile del laboratorio è l'Ing. Silvia COLLEPARDI.


Art.5 - Per qualsiasi modifica nella compagine societaria, nell'organico del personale o nell'ubicazione del laboratorio, dovrà essere preventivamente richiesto apposito nulla-osta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale.

Art.6 - Il presente Decreto ha validità quinquennale a decorrere dal 7/11/2016 fino al 6/11/2021 e potrà essere ulteriormente rinnovato con successivo Decreto; la richiesta di rinnovo dovrà essere inoltrata almeno sei mesi prima della data di scadenza, completa della documentazione richiesta dalla Circolare Ministeriale n° 7617/STC dell'8.09.2010.

Art. 7 - L'autorizzazione di cui al presente Decreto può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento per violazioni o inosservanze delle disposizioni riportate nella Circolare n° 7617/STC, in particolare per eventuali sopravvenute carenze riguardanti le attrezzature, i locali ed il personale addetto, ovvero per accertate inadempienze rispetto alle prescrizioni di cui ai precedenti artt. 3 e 5.



IL PRESIDENTE  
Massimo SESSA



Reg. Numero	19345 - A	Valido da	2021-03-31
Primo rilascio	2002-11-22	Ultima modifica	2021-03-31
Scadenza	2022-01-27	Settore IAF	34, 35

## Certificato del Sistema di Gestione per la Qualità **ISO 9001:2015**

Si dichiara che il sistema di gestione per la Qualità dell'Organizzazione:

### **EN.CO S.r.l.**

è conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015 per i seguenti prodotti/servizi:

Erogazione di servizi di consulenza e prove di laboratorio su materiali da costruzione

Chief Operating Officer  
Giampiero Belcredi

Il mantenimento della certificazione è soggetto a sorveglianza annuale e subordinato al rispetto dei requisiti contrattuali di Kiwa Cermet Italia.

Il presente certificato è costituito da 1 pagina.

La data di rilascio di questo certificato corrisponde alla data di primo rilascio da parte di altro Ente accreditato

La data di primo rilascio è riferita alla certificazione con registrazione nr. 18994 - A intestata alla precedente ragione sociale della medesima Organizzazione.

# CERTIFICATO

**Kiwa Cermet Italia S.p.A.**  
Società con socio unico,  
soggetta all'attività di  
direzione e coordinamento di  
Kiwa Italia Holding Srl

Via Cadriano, 23  
40057 Granarolo dell'Emilia  
(BO)

Tel +39.051.459.3.111

Fax +39.051.763.382

E-mail: info@kiwacermet.it

www.kiwa.it



**EN.CO S.r.l.**

**Sede Legale**

- Via Alfred Nobel, 10 - 31020 Villorba ( TV ) Italia

**Sedi Oggetto di Certificazione**

- Via Alfred Nobel, 10 - 31020 Villorba ( TV ) Italia

