






GENERAL CONTRACTOR  <b>IRICAV2</b>	1^ LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO VICENZA	ALTA SORVEGLIANZA  <b>ITALFERR</b> GRUPPO FERROVIE DELLO STATO			
DOSSIER DI PREQUALIFICA CONGLOMERATO CEMENTIZIO MIX DESIGN C30/37 S5 XC3 D16 - CODIFICA I2SBAL002 IMPIANTO SUPERBETON - ALPO (VR)	Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 DQ MD 0000 008	Rev. A	Foglio 1 di 22

## DOSSIER DI PREQUALIFICA CONGLOMERATO CEMENTIZIO

Mix Design	Codifica
C30/37 S5 XC3 Dmax 16	I2SBAL002

### FORNITORE SUPERBETON S.p.A.

Impianto Betonaggio Alpo di Villafranca (VR)



UNITA' ORGANIZZATIVA FORNITORE SUPERBETON				
	DATA	FUNZIONE	NOMINATIVO	FIRMA
<b>Redatto</b>	20/05/21	TLA	Emiliano Conte	
<b>Verificato</b>	20/05/21	RDQ	Flaviano Merlo	
<b>Approvazione</b>	20/05/21	DIR	Sandro Trincanato	

GENERAL CONTRACTOR			
	FUNZIONE	NOMINATIVO	FIRMA
<b>Verificato</b>	RGL	S. Vinci	
	RCQ	G. Cavalli	
	RAQ	M. Di Fiore	
	RQAS	F. Baiocco	
<b>Approvazione</b>	DC	P. Carmona	

Rev.	Data	Descrizione
A	20.05.2021	Prima emissione



**'Confidenziale'**

Questo documento contiene informazioni di proprietà esclusiva di IRICAV DUE. Queste informazioni sono fornite da IRICAV DUE e il loro utilizzo o riproduzione per uno scopo diverso è strettamente proibito.

GENERAL CONTRACTOR  <b>IRICAV2</b>	1^ LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO VICENZA	ALTA SORVEGLIANZA  <b>ITALFERR</b> GRUPPO FERROVIE DELLO STATO				
DOSSIER DI PREQUALIFICA CONGLOMERATO CEMENTIZIO MIX DESIGN C30/37 S5 XC3 D16 - CODIFICA I2SBAL002 IMPIANTO SUPERBETON - ALPO (VR)		Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 DQ MD 0000 008	Rev. A	Foglio 2 di 22



### Sommario Revisioni

Rev.	Data	Descrizione	Riferimenti commenti Italferr
A	20.05.2021	Prima emissione	

GENERAL CONTRACTOR  <b>IRICAV2</b>	1^ LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO VICENZA	ALTA SORVEGLIANZA  <b>ITALFERR</b> GRUPPO FERROVIE DELLO STATO				
DOSSIER DI PREQUALIFICA CONGLOMERATO CEMENTIZIO MIX DESIGN C30/37 S5 XC3 D16 - CODIFICA I2SBAL002 IMPIANTO SUPERBETON - ALPO (VR)		Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 DQ MD 0000 008	Rev. A	Foglio 3 di 22

## INDICE

1.	PREMESSA.....	4
2.	APPLICABILITA'.....	4
3.	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO .....	4
3.1	RIFERIMENTI NORMATIVI – LEGISLATIVI .....	4
3.2	RIFERIMENTI CONTRATTUALI .....	6
4.	MATERIALI COSTITUENTI IL MIX DESIGN I2SBAL002.....	6
4.1	CEMENTI.....	6
4.2	AGGREGATI.....	7
4.3	ACQUA .....	7
4.4	ADDITIVI.....	7
5.	CARATTERISTICA DELLA MISCELA - MIX DESIGN I2SBAL002 .....	8
6.	PROVE SUL CONGLOMERATO CEMENTIZIO.....	11
7.	PROVE UFFICIALI DI QUALIFICA .....	12
8.	ALLEGATI.....	12
	Allegato 1 - FPC e Certificato UNI EN ISO 9001:2015 .....	13
	Allegato 2 - Studio di Prequalifica.....	14
	Allegato 3 – Calore Idratazione .....	15
	Allegato 4 - Certificazione Aggregati .....	16
	(FPC, DoP Etichetta CE) .....	16
	Allegato 5 – Certificazione Cemento .....	17
	(Certificato di Costanza della prestazione, DoP, Scheda tecnica, analisi chimica) .....	17
	Allegato 6 – Certificazione Additivo .....	18
	(FPC, DoP, Etichetta CE, Scheda Tecnica) .....	18
	Allegato 7 – Analisi Chimica delle Acque .....	19
	Allegato 8 – Calcolo cloruri totali .....	20
	Allegato 9 – Calcolo SET (sodio equivalente totale) .....	21
	Allegato 10 – Autorizzazione Ministeriale e Certificato di Accreditamento Laboratorio Prove.....	22

GENERAL CONTRACTOR  <b>IRICAV2</b>	1^ LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO VICENZA	ALTA SORVEGLIANZA  <b>ITALFERR</b> GRUPPO FERROVIE DELLO STATO				
DOSSIER DI PREQUALIFICA CONGLOMERATO CEMENTIZIO MIX DESIGN C30/37 S5 XC3 D16 - CODIFICA I2SBAL002 IMPIANTO SUPERBETON - ALPO (VR)		Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 DQ MD 0000 008	Rev. A	Foglio 4 di 22

## 1. PREMESSA

Il presente Dossier riporta tutta la documentazione relativa allo studio preliminare e alle prove di prequalifica sulla miscela di calcestruzzo Sigla Mix Design: **I2SBAL002** – C30/37 S5 XC3 Dmax16 eseguite presso la SUPERBETON SpA, necessaria per la realizzazione delle opere civili della Linea Ferroviaria ad Alta Velocità / Alta Capacità (AV/AC), Tratta Ferroviaria Verona - Padova, 1° Lotto funzionale Verona – Bivio di Vicenza.

La miscela di calcestruzzo di seguito indicata e classificata in conformità alle norme vigenti (UNI EN 206 / UNI 11104) con i seguenti requisiti:

Rck Minimo	Classe Esposizione	Classe di Consistenza	Diametro max (mm)	Cemento: Tipo e classe Dosaggio	Cemento: Dosaggio Kg/mc	Rapporto A/C	Massa Volumica (Kg/mc)
37	XC3	S5	16	IV/A VP	380	0,47	2363

## 2. APPLICABILITA'

Il presente documento si applica al conglomerato cementizio appartenente ai tipi come riportato dall'Allegato 8 all'A.I. Capitolato di Costruzione Opere Civili - Capitolato Generale Tecnico di Appalto delle Opere Civili - Parte II Sez. VI, "Opere in conglomerato cementizio e in acciaio" (Rev. B del 22/12/2017) tabella 6.5.5.1 "Requisiti minimi delle miscele":

TIPO DI CALCESTRUZZO		CAMPI DI IMPIEGO
C	C1	Impalcati in c.a. ordinari Solette in c.a. in elevazione
G	G1	Muri di controripa/sottoscarpa in c.a. (armatura > 30 Kg/mc)
	G2	Muri di controripa/sottoscarpa debolmente armati o non armati Solettoni di fondazione Fondazioni armate Rivestimenti di tubazioni

Il campo di impiego del mix deve intendersi non limitativo in relazione a possibili ulteriori impieghi a parità di parametri progettuali indicati dal progetto esecutivo.

L'impianto di produzione della miscela è sito in Alpo di Villafranca di Verona (VR); più precisamente in Via Casa Spinelli, 12 ed è dotato del Certificato del Controllo della Produzione in Fabbrica (FPC Certificato n° 1278 rilasciato dall'ente ICMQ SPA) e certificato UNI EN ISO 9001:2015 n. 98227 Sede CLS01278.



Lo studio del mix design è stato eseguito presso il Laboratorio Tecnologico della SUPERBETON SpA di Ponte della Priula (TV) – Via Bombardieri, 14 che opera in conformità alle procedure stabilite dal Sistema Gestione Qualità (UNI ISO 9001).

## 3. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO



### 3.1 RIFERIMENTI NORMATIVI – LEGISLATIVI

- Norma UNI EN ISO 9001:2015 "Sistemi di Gestione per la qualità" - Requisiti;
- D.M. 17/01/18 - "Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni 2018";



GENERAL CONTRACTOR  <b>IRICAV2</b>	1^ LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO VICENZA	ALTA SORVEGLIANZA  <b>ITALFERR</b> GRUPPO FERROVIE DELLO STATO			
DOSSIER DI PREQUALIFICA CONGLOMERATO CEMENTIZIO MIX DESIGN C30/37 S5 XC3 D16 - CODIFICA I2SBAL002 IMPIANTO SUPERBETON - ALPO (VR)	Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 DQ MD 0000 008	Rev. A	Foglio 5 di 22

- Circolare 21/01/2019 n. 7 C.S.L.PP. Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018;
- Legge 5/11/1071 n. 1086 “Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”;
- Regolamento UE n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011;
- LINEE GUIDA SUL CALCESTRUZZO STRUTTURALE, del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP.;
- LINEE GUIDA PER LA MESSA IN OPERA DEL CALCESTRUZZO STRUTTURALE E PER LA VALUTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE MECCANICHE DEL CALCESTRUZZO INDURITO MEDIANTE PROVE NON DISTRUTTIVE, del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP.
- LINEE GUIDA PER LA PRODUZIONE, IL TRASPORTO ED IL CONTROLLO DEL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO, del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP.
- UNI EN 206:2016 - “Calcestruzzo – Specificazione, prestazione, produzione e conformità”
- UNI 11104:2016 - “Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità – Istruzioni complementari per l'applicazione della EN 206”;
- UNI EN 197-1:2011 - “Cemento - Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi comuni”;
- UNI EN 197-2:2014 - “Cemento – Valutazione della conformità”;
- UNI 8520-2:2016 – “Istruzioni complementari per l'applicazione della EN 12620 – Parte 2: Requisiti”
- UNI EN 13242:2003 – “Aggregati per miscele non legate e legate con leganti idraulici”;
- UNI EN 1008:2003 - “Acqua d'impasto per il calcestruzzo - Specifiche di campionamento, di prova e di valutazione dell'idoneità dell'acqua, incluse le acque di ricupero dei processi dell'industria del calcestruzzo, come acqua d'impasto del calcestruzzo”;
- UNI EN 934-2:2009 - “Additivi per calcestruzzo - Definizioni, requisiti, conformità, marcatura ed etichettatura”
- UNI EN 12350-1:2009 - “Prova sul calcestruzzo fresco – Campionamento”;
- UNI EN 12350-2:2009 - “Prova sul calcestruzzo fresco – Prova di abbassamento al cono”;
- UNI EN 12350-6:2009 - “Prova sul calcestruzzo fresco – Massa volumica”;
- UNI EN 12350-7:2002 - “Prova sul calcestruzzo fresco – Contenuto d'aria – Metodo per pressione”;
- UNI EN 12390-2:2009 - “Prova sul calcestruzzo indurito - Confezione e stagionatura dei provini per prove di resistenza”;
- UNI EN 12390-3:2009 - “Prova sul calcestruzzo indurito – Resistenza alla compressione dei provini”;
- UNI EN 12390-7:2009 - “Prova sul calcestruzzo indurito – Massa volumica del calcestruzzo indurito”;
- UNI EN 12390-8:2009 - “Prova sul calcestruzzo indurito – Profondità di penetrazione dell'acqua sotto pressione”;
- EN 450-1:2012 - “Ceneri volanti per calcestruzzo - Parte 1: Definizione, specificazioni e criteri di conformità”;
- EN 450-2:2005 - “Ceneri volanti per calcestruzzo – Parte 2: Valutazione della conformità”;
- UNI EN 13263-1:2009 – “Fumi di silice per calcestruzzo – Parte 1: Definizioni, requisiti e criteri di conformità.

GENERAL CONTRACTOR  <b>IRICAV2</b>	1^ LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO VICENZA	ALTA SORVEGLIANZA  <b>ITALFERR</b> GRUPPO FERROVIE DELLO STATO			
DOSSIER DI PREQUALIFICA CONGLOMERATO CEMENTIZIO MIX DESIGN C30/37 S5 XC3 D16 - CODIFICA I2SBAL002 IMPIANTO SUPERBETON - ALPO (VR)	Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 DQ MD 0000 008	Rev. A	Foglio 6 di 22

### 3.2 RIFERIMENTI CONTRATTUALI

- Convenzione 15/10/1991 TAV/Iricav Due “per l’affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione della tratta di linea ferroviaria alta velocità Verona – Venezia”;
- Atto Integrativo Alla “Convenzione TAV - Consorzio Iricav Due e IRI / Tratta Verona-Padova” – Lotto Funzionale Verona-Bivio Vicenza stipulato in data 06/08/2020;
- Allegato 8 all’A.I. – Capitolato di Costruzione Opere Civili;
- Capitolato Generale Tecnico di Appalto delle Opere Civili - Parte II Sezione 6 - Opere in conglomerato cementizio e in acciaio - RFI DTC SI CS SP IFS 001 B - Rev. B – del 22/12/2017.

## 4. MATERIALI COSTITUENTI IL MIX DESIGN I2SBAL002

Di seguito è riportato l’elenco delle materie prime impiegate nella miscela:



### 4.1 CEMENTI

Il Cemento utilizzato è classificato di tipo CEM IV/A VP 42.5R in conformità alla norma UNI EN 197- Parte 1 “Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi comuni” ed è prodotto dalla società SuperBeton SpA nello stabilimento di Ponte della Priula (TV).

<b>Materia Prima</b>	<b>Fabbricante</b>	<b>Documentazione</b>
Cemento CEM IV/A VP – 42,5R ars	SuperBeton SpA Stabilimento di Ponte della Priula (TV)	Scheda tecnica - DoP 0925-CPR-60/2020 Certificato di Costanza della prestazione (Allegati)

- Analisi chimica completa del cemento compresa la determinazione del contenuto di alcali potassio e sodio ( $K_2O - Na_2O$ ):

<b>Parametro e metodo</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Risultato</b>
Silicio, SiO <sub>2</sub> <small>UNI EN 16173:2012 + UNI EN 16170:2016</small>	% S.U.	<b>36,5</b>
Alluminio, Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> <small>UNI EN 16173:2012 + UNI EN 16170:2016</small>	% S.U.	<b>5,8</b>
Ferro, Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> <small>UNI EN 16173:2012 + UNI EN 16170:2016</small>	% S.U.	<b>3,2</b>
Magnesio, MgO <small>UNI EN 16173:2012 + UNI EN 16170:2016</small>	% S.U.	<b>2,0</b>
Calcio, CaO <small>UNI EN 16173:2012 + UNI EN 16170:2016</small>	% S.U.	<b>47,7</b>
Sodio, Na <sub>2</sub> O <small>UNI EN 16173:2012 + UNI EN 16170:2016</small>	% S.U.	<b>0,5</b>
Potassio, K <sub>2</sub> O <small>UNI EN 16173:2012 + UNI EN 16170:2016</small>	% S.U.	<b>1,8</b>
Solfati, SO <sub>4</sub> <small>EPA 9056A 2007</small>	% S.U.	<b>1,78</b>
Perdita al fuoco <small>CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984</small>	% S.U.	<b>4,0</b>
Sostanze insolubili in soluzione acida <small>UNI EN 459-2:2010</small>	% S.U.	<b>33,5</b>

GENERAL CONTRACTOR  <b>IRICAV2</b>	1^ LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO VICENZA	ALTA SORVEGLIANZA  <b>ITALFERR</b> GRUPPO FERROVIE DELLO STATO				
DOSSIER DI PREQUALIFICA CONGLOMERATO CEMENTIZIO MIX DESIGN C30/37 S5 XC3 D16 - CODIFICA I2SBAL002 IMPIANTO SUPERBETON - ALPO (VR)		Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 DQ MD 0000 008	Rev. A	Foglio 7 di 22

#### 4.2 AGGREGATI

Gli aggregati utilizzati sono rispondenti alla normativa UNI EN 12620 "Aggregati per calcestruzzo" ed alla UNI 8520 "Aggregati per calcestruzzo - Istruzioni complementari per l'applicazione della EN 12620 - Parte 1" e sono prodotti dalla società SuperBeton SpA:

<i>Materia Prima</i>	<i>Class. UNI 12620</i>	<i>Fabbricante</i>	<i>Massa Volumica (Kg/mc)</i>	<i>Assorbimento (%)</i>	<i>Documentazione</i>
Sabbia	Sabbia 0-4 mm	SuperBeton SpA Sommacampagna (VR)	2670	1,25	FPC 1288 – DoP n. 1 - Etichetta CE (Allegati)
Ghiaino	Ghiaino 6-10 mm	SuperBeton SpA Volpago del Montello (TV)	2757	0,78	FPC 0108 – DoP n. 5 - Etichetta CE (Allegati)
Ghiaino	Ghiaino 8-16 mm	SuperBeton SpA Sommacampagna (VR)	2720	0,65	FPC 1288 – DoP n. 2 - Etichetta CE (Allegati)

#### 4.3 ACQUA



L'acqua d'impasto è corrispondente alle specifiche della normativa UNI EN 1008 "Acqua d'impasto per il calcestruzzo - Specifiche di campionamento, di prova e di valutazione dell'idoneità dell'acqua, incluse le acque di recupero dei processi dell'industria del calcestruzzo, come acqua d'impasto del calcestruzzo" Il contenuto di acqua efficace è stato determinato sulla base di prove preliminari funzionali alla determinazione della lavorabilità dell'impasto.

<i>Materia Prima</i>	<i>Provenienza</i>	<i>Documentazione</i>
Acqua d'impasto	Pozzo impianto	Rapporto di prova 19LA05101 del 05/04/2019 rilasciato da EcamRicert Srl (Allegato)

#### 4.4 ADDITIVI

L'additivo superfluidificante, utilizzato per il confezionamento del mix design oggetto del presente studio è il Dynamon Xtend W301 R prodotto da MAPEI spa conforme alle norme UNI EN 934-(2-4) e UNI EN 480-(1-2). Dynamon Xtend W301 R è un additivo superfluidificante acrilico di nuova generazione ad elevato mantenimento della lavorabilità.

I dosaggi sono stati stabiliti in considerazione delle resistenze di progetto, delle caratteristiche reologiche del mix design e del mantenimento delle stesse nel tempo in conformità alle indicazioni progettuali e come indicato nel Capitolato Generale Tecnico di Appalto delle Opere Civili.



GENERAL CONTRACTOR  <b>IRICAV2</b>	1^ LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO VICENZA	ALTA SORVEGLIANZA  <b>ITALFERR</b> GRUPPO FERROVIE DELLO STATO			
DOSSIER DI PREQUALIFICA CONGLOMERATO CEMENTIZIO MIX DESIGN C30/37 S5 XC3 D16 - CODIFICA I2SBAL002 IMPIANTO SUPERBETON - ALPO (VR)	Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 DQ MD 0000 008	Rev. A	Foglio 8 di 22

<i>Materia Prima</i>	<i>Fabbricante</i>	<i>Documentazione</i>
Additivo Dynamon Xtend W301 R	MAPEI SPA – Mediglia (MI)	FPC 1305/1025 – CPR IT1/0699– Etichetta CE - Scheda Tecnica (Allegati)


## 5. CARATTERISTICA DELLA MISCELA - MIX DESIGN I2SBAL002

Di seguito si riporta la Tabella riepilogativa della miscela:

<b>Sigla Mix Design: I2SBAL002</b>				
<b>Componenti</b>			<b>lt/m<sup>3</sup></b>	<b>%</b>
Aggregato 1 Sabbia 0-4 mm	<b>kg/m<sup>3</sup></b>	1000	375	56
Aggregato 2 Ghiaino 6-10 mm	<b>kg/m<sup>3</sup></b>	200	72	11
Aggregato 3 Ghiaino 8-16 mm	<b>kg/m<sup>3</sup></b>	600	221	33
CEM IV/A (VP) – 42,5R Ponte della Priula (TV)	<b>kg/m<sup>3</sup></b>	380	128	
Additivo MAPEI Dynamon Xtend W 301 R	<b>kg/m<sup>3</sup></b>	3,69	3,42	
Acqua efficace	<b>lt/m<sup>3</sup></b>	180	180	
Aria inglobata	<b>%</b>	2,0	20	
Massa Volumica	<b>kg/m<sup>3</sup></b>	2363		
Totale Volume	<b>lt/m<sup>3</sup></b>		999	
Totale %				100
Resa Volumetrica			0,997	
Rapporto a/c	<b>i</b>		0,47	
Contenuto Cloruri	<b>%</b>		0,18	

GENERAL CONTRACTOR  <b>IRICAV2</b>	<b>1^ LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO VICENZA</b>	ALTA SORVEGLIANZA  <b>ITALFERR</b> GRUPPO FERROVIE DELLO STATO			
DOSSIER DI PREQUALIFICA CONGLOMERATO CEMENTIZIO MIX DESIGN C30/37 S5 XC3 D16 - CODIFICA I2SBAL002 IMPIANTO SUPERBETON - ALPO (VR)	Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 DQ MD 0000 008	Rev. A	Foglio 9 di 22

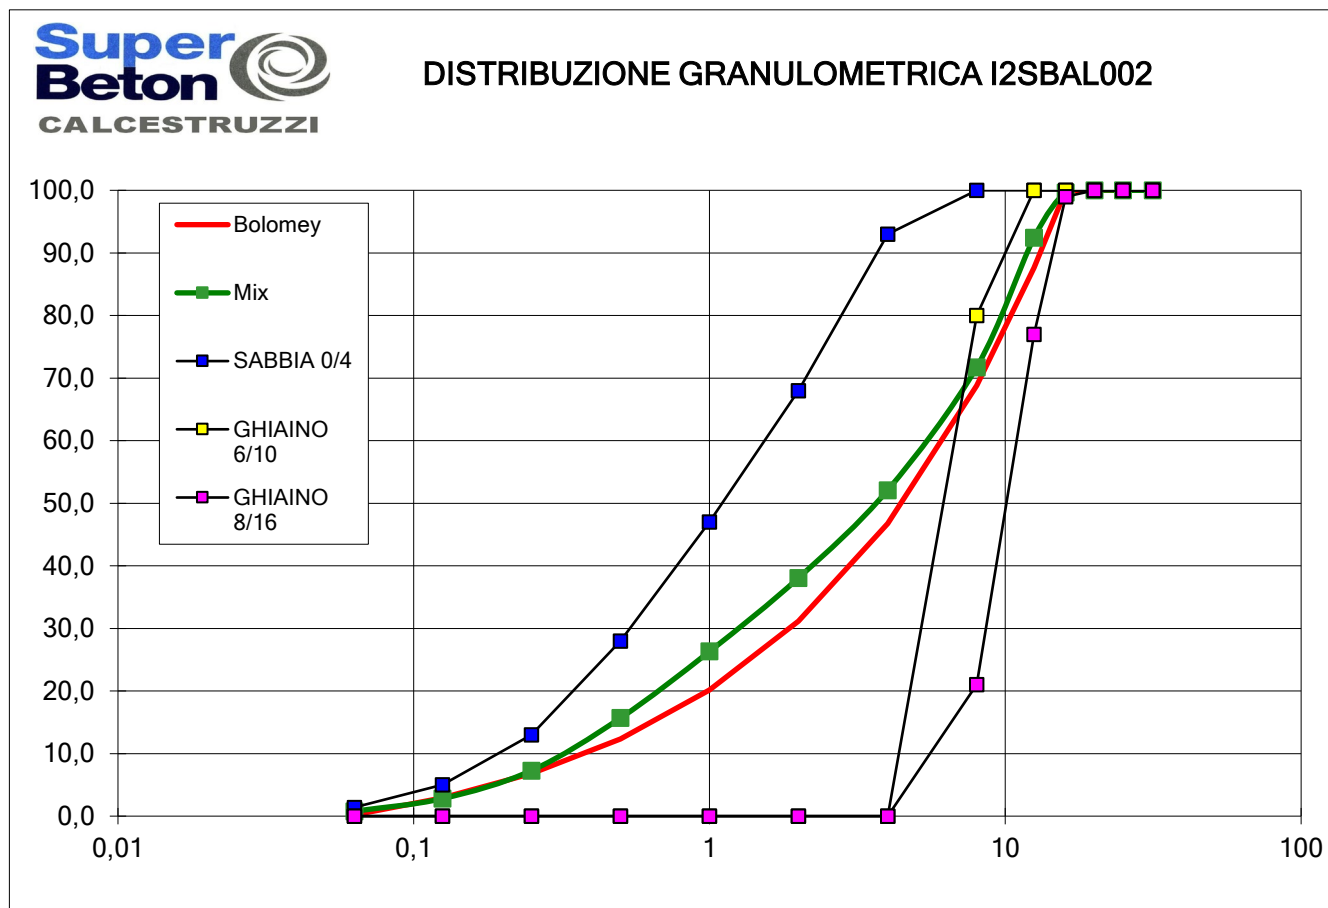

- Studio granulometrico del mix design:



- Calcolo dei cloruri:

CODIFICA: <b>I2SBAL002</b>		DATA	20/05/2021		
IMPIANTO: Montecchio Maggiore (VI)					
materiale	DOSAGGIO Kg/mc	Cl <sup>-</sup>	u.m.	kg/mc	
<b>CEMENTO</b>	380	0,100	%	0,380	
<b>PFA</b>	0	0,010	%	0,000	
<b>ADDITIVO</b>	3,42	0,100	%	0,003	
	0,00	0,100	%	0,000	
<b>INERTI</b> sabbia	1000	0,01	%	0,100	
ghiaino	200	0,001	%	0,002	
ghiaino	600	0,01	%	0,060	
<b>ACQUA</b> limpida			mg/l	0,000	
incolore	180	6,7	mg/l	0,121	
<b>totale</b>				<b>0,666</b>	
rapporto tot.cl <sup>-</sup> /cemento =		0,666	/	380	<b>0,18%</b>
		<b>0,18%</b>	<	<b>0,40%</b>	limite

(Allegato)

 <b>IRICAV2</b>	<b>1^ LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO VICENZA</b>	<b>ALTA SORVEGLIANZA</b>  <b>GRUPPO FERROVIE DELLO STATO</b>				
DOSSIER DI PREQUALIFICA CONGLOMERATO CEMENTIZIO MIX DESIGN C30/37 S5 XC3 D16 - CODIFICA I2SBAL002 IMPIANTO SUPERBETON - ALPO (VR)		Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 DQ MD 0000 008	Rev. A	Foglio 10 di 22

▪ Calcolo del SET (Sodio Equivalente Totale):



**SUPER BETON SPA**  
Laboratorio di PONTE della PRIULA (TV)  
**CALCOLO DEL SET (SODIO EQUIVALENTE TOTALE) SUL CALCESTRUZZO**

Mix	CEM IV/A - VP 42,5 R ars - Ponte Priula (TV) CPR 60/2020					POZZ GA 220 - 0546 CPR 22529	Sabbia 0-4 ssa	Ghiaino 6-10 ssa	Ghiaino 8-16 ssa	Additivo superfl. Dynamon Xtende W301 R/N Mapei (Mv 1,08 kg/l)		Additivo Ritardante Mapetard (Mv 1,08 kg/l)		Acqua eff. (kg/m³)	Mv (kg/m³)
	TOT	73% clinke r	5% gesso	14% pozz.	8% PFA					kg/m³	l/m³	kg/m³	l/m³		
<b>I2SBAL002</b>	kg/m³	kg/m³	kg/m³	kg/m³	kg/m³	kg/m³	kg/m³	kg/m³	kg/m³	kg/m³	l/m³	kg/m³	l/m³	kg/m³	kg/m³
XC3 RCK 37 S5 D16 425P Villafranca	380	277,4	19	53,2	30,4		1000	200	600	3,69	3,42	0,00	0,00	180	2364
Na <sub>2</sub> O (%)															
K <sub>2</sub> O (%)															
Na <sub>2</sub> O eq (%) = Na <sub>2</sub> O + 0,634 K <sub>2</sub> O		0,80	0,00	2,20	0,80	0,80				3,5				0,0009	
coeff riduzione (prosp 2 UNI EN 11417-2)		1	1	0,17	0,17	0,17	0	0	0	1		1		1	
<b>SET = Na<sub>2</sub>O eq efficace (kg/mc)</b>		2,219	0,000	0,199	0,041	0,000	0,000	0,000	0,000	0,129	0,000	0,000	0,000	0,002	
		<b>2,59</b>													

Per il livello di protezione, salvo il caso di strutture in ambienti X0 e XC1/ secco si deve assumere il "C" in base al quale devono utilizzarsi aggregati classificati non reattivi, sulla base della metodologia descritta nel seguito, e adottare un valore de I SET (sodio equivalente totale per m di calcestruzzo) non superiore a 3 kg Na Oeq/m. E' possibile adottare un SET non superiore a 3 kg se l'aggregato è classificato non reattivo con ciaescuno dei tre metodi di prova che costituiscono la metodologia di prova.

La norma prescrive la seguente metodologia di prova:

1. esame petrografico (secondo UNI EN 932-);
2. prova ultra accelerata di espansione in malta (secondo UNI 8520-);
3. prova accelerata di espansione del calcestruzzo (secondo UNI 8520-);

Precisando che se i risultati delle prove 1 e 2 sono concordi nel diagnosticare l'aggregato come non reattivo (non sono identificate fasi reattive alcali nell'esame petrografico e l'espansione in malta è inferiore allo % dopo i giorni, l'aggregato può non essere sottoposto alla prova e venire classificato non reattivo. Se invece esiste discordanza doagnostica tra gli esami e, allora l'aggregato deve essere sottoposto alla prova 3 il cui risultato è decisivo ai fini della diagnosi di reattività e non reattività.

(Allegato)

▪ Calcolo calore d'idratazione del cemento:

CODIFICA: I2SBAL002

DATA: 20/05/2021

IMPIANTO: Alpo di Villafranca (VR)



$$\frac{q \times c}{MV \times cs}$$

q = calore idratazione cemento (Kj/Kg)  
 c = dosaggio nominale cemento (Kg/mc)  
 MV = massa volumica del calcestruzzo (Kg/mc)  
 cs = calore specifico del calcestruzzo (1,10 KJ/Kg C°)

<b>CEMENTO</b>	<b>q</b>	300	<b>DOS</b>	380	114000,000
	<b>cs</b>	1,10			
<b>MASSA VOLUMICA</b>	<b>MV</b>	2363			
<b>Calore Idratazione</b>				°C	<b>43,86</b>

(Allegato)



GENERAL CONTRACTOR  <b>IRICAV2</b>	1^ LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO VICENZA	ALTA SORVEGLIANZA  <b>ITALFERR</b> GRUPPO FERROVIE DELLO STATO			
DOSSIER DI PREQUALIFICA CONGLOMERATO CEMENTIZIO MIX DESIGN C30/37 S5 XC3 D16 - CODIFICA I2SBAL002 IMPIANTO SUPERBETON - ALPO (VR)	Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 DQ MD 0000 008	Rev. A	Foglio 11 di 22

## 6. PROVE SUL CONGLOMERATO CEMENTIZIO

Nel tempo sono state eseguite, sul conglomerato cementizio fresco, misure di secondo la norma UNI EN 12350-2 "Prova di abbassamento al cono" delle per verificare del mantenimento della lavorabilità nel tempo.

Di seguito i risultati:


<b>Abbassamento al cono di Abrams (UNI EN 12350-2)</b>		
Tempo (min)	Valore (mm)	
T 0	250	S5
T 30	240	S5
T 60	230	S5
T 90	220	S5



Per il mix design sono stati confezionati n° 8 provini cubici (150x150x150 mm) su cui sono state eseguite le prove di schiacciamento nel tempo (UNI EN 12390\_parte 3) e determinare i valori di resistenza a compressione del conglomerato indurito.

Di seguito si riportano, i risultati delle prove di rottura a compressione dei su detti provini:

<b>Resistenze a compressione</b>		
Giorni di stagionatura [gg]	Massa Volumica [kg/mc]	Resistenza a compressione [MPa]
3	2370	24,67
7	2385	33,54
14	2384	38,74
28	2388	45,23

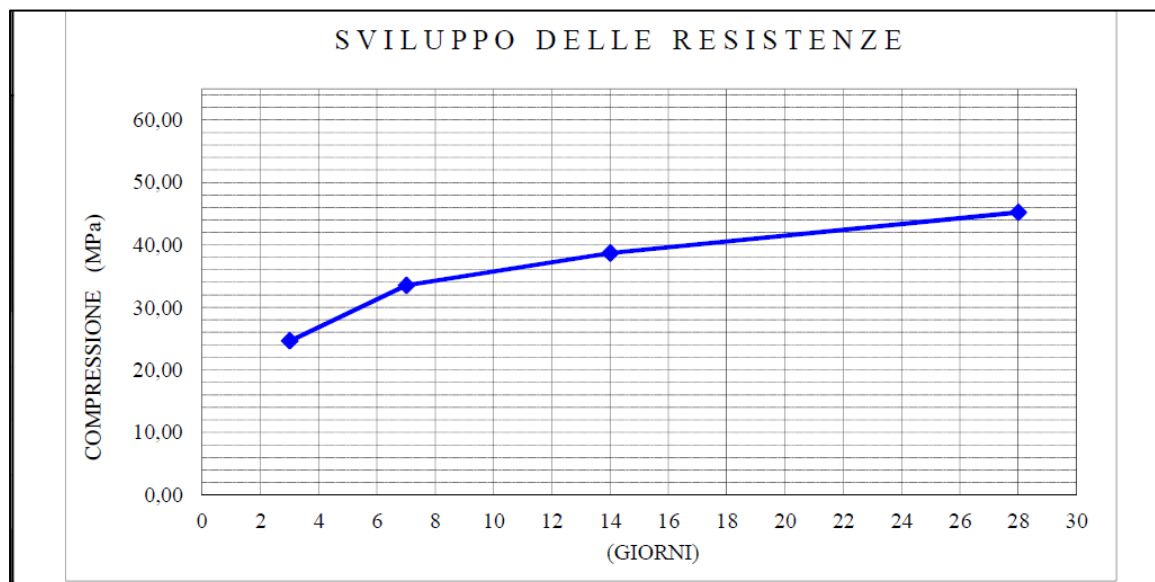- Curve di resistenza nel tempo (periodo compreso tra 2 e 28 giorni):



GENERAL CONTRACTOR  <b>IRICAV2</b>	1^ LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO VICENZA	ALTA SORVEGLIANZA  <b>ITALFERR</b> GRUPPO FERROVIE DELLO STATO				
DOSSIER DI PREQUALIFICA CONGLOMERATO CEMENTIZIO MIX DESIGN C30/37 S5 XC3 D16 - CODIFICA I2SBAL002 IMPIANTO SUPERBETON - ALPO (VR)		Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 DQ MD 0000 008	Rev. A	Foglio 12 di 22

## 7. PROVE UFFICIALI DI QUALIFICA

Le prove di qualifica relative al calcestruzzo fresco e indurito verranno eseguite dal Laboratorio Autorizzato **EcamRicert Srl** – Viale del Lavoro, 6 - 36030 Monte di Malo (VI) di cui si allega la seguente documentazione:

- Rinnovo Autorizzazione Ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 17 aprile 2020 (Allegato);
- Certificato di Accreditamento ACCREDIA n. 0699L Rev.5 – UNI CEI EN ISO\IEC 17025:2018 (Allegato).

## 8. ALLEGATI

Allegato 1 – FPC e Certificato UNI EN ISO 9001:2015

Allegato 2 – Studio di Prequalifica

Allegato 3 – Calore Idratazione

Allegato 4 – Certificazioni aggregati (FPC, DoP, Etichette CE)

Allegato 5 – Certificazioni Cementi (Certificato di Costanza di Prestazione, DoP, Scheda Tecnica cemento, analisi chimica)



Allegato 6 – Certificazioni Additivi (FPC, DoP, Etichetta CE, Scheda Tecnica)

Allegato 7 – Analisi chimica delle acque

Allegato 8 – Calcolo cloruri totali

Allegato 9 – Calcolo SET (sodio equivalente totale)

Allegato 10 – Autorizzazione Ministeriale e Certificazione ACCREDIA Laboratorio Prove

GENERAL CONTRACTOR  <b>IRICAV2</b>	1^ LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO VICENZA	ALTA SORVEGLIANZA  <b>ITALFERR</b> GRUPPO FERROVIE DELLO STATO				
DOSSIER DI PREQUALIFICA CONGLOMERATO CEMENTIZIO MIX DESIGN C30/37 S5 XC3 D16 - CODIFICA I2SBAL002 IMPIANTO SUPERBETON - ALPO (VR)		Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 DQ MD 0000 008	Rev. A	Foglio 13 di 22

**Allegato 1 - FPC e Certificato UNI EN ISO 9001:2015**



# ICMQ

CISQ is a member of



*IQNet, the association of the world's first class certification bodies, is the largest provider of management System Certification in the world.  
IQNet is composed of more than 30 bodies and counts over 150 subsidiaries all over the globe.*

## CERTIFICATO CERTIFICATE 98227

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE DI  
WE HEREBY CERTIFY THAT MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY

### SUPERBETON S.p.A.

Via IV Novembre, 18 – 31010 Ponte della Priula TV

UNITA' OPERATIVE CERTIFICATE  
OPERATIONAL CERTIFIED UNITS

Vedere l'allegato per gli altri siti certificati  
See the annex for the other certified sites

E' CONFORME ALLA NORMA  
IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

## UNI EN ISO 9001:2015

PER I SEGUENTI TIPI DI PRODOTTI, PROCESSI E SERVIZI  
COVERING THE FOLLOWING KIND OF PRODUCTS, PROCESSES AND SERVICES

EA: 16, 31a

**produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato**

**production and distribution of ready-mix concrete**

L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto delle Condizioni Generali di Contratto per la certificazione di sistemi di gestione  
Use and validity of this certificate subject to General Agreement Conditions for certification of management systems

PRIMA EMISSIONE  
FIRST ISSUE  
10/08/1998

EMISSIONE CORRENTE  
CURRENT ISSUE  
27/01/2021

SCADENZA  
EXPIRY  
30/11/2021

ICMQ S.p.A. – Via De Castilia, 10 – 20124 MILANO  
www.icmq.org - icmq@icmq.org



SGQ N° 011A  
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements



www.cisq.com

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di Certificazione dei sistemi di gestione aziendale.  
CISQ is the Italian Federation of management system Certification Bodies.



# ICMQ

CISQ is a member of



*IQNet, the association of the world's first class certification bodies, is the largest provider of management System Certification in the world.  
IQNet is composed of more than 30 bodies and counts over 150 subsidiaries all over the globe.*

## ALLEGATO 1 CERTIFICATO 98227

### Annex 1 Certificate 98227

Pag. 1 di 2

### Per le sedi di:

CLS00003	Via Ponte Vecchio, 13	31030	BIGOLINO DI VALDOBBIADENE	TV
CLS00004	Via Villette, 55	31044	MONTEBELLUNA	TV
CLS00143	S.S. Romea, 520	30015	RIDOTTO MADONNA - CHIOGGIA	VE
CLS00180	Via Edison, 1	31050	VILLORBA	TV
CLS00181	Via Triestina 163	30030	TESSERA	VE
CLS00182	Via della Tecnica	30175	MARGHERA	VE
CLS00183	Via Pierobon, 5/7	35010	LIMENA	PD
CLS00184	Via dell'industria	31032	CASALE SUL SILE	TV
CLS00185	Via della Tecnica, 25/27	36075	MONTECCHIO MAGGIORE	VI
CLS00262	Via Pacinotti, 12	30033	NOALE	VE
CLS00263	Via Frattina,5	35011	CAMPODARSEGO	PD
CLS00545	Via dell'Industria, 2	35028	PIOVE DI SACCO	PD
CLS00874	A. Fleming	35048	STANGHELLA	PD
CLS00891	Via Longo Pasquale, 31	35046	MEGLIADINO SAN FIDENZIO	PD
CLS00899	Via Batorcolo	37045	LEGNAGO	VR
CLS00900	Via S. Isidoro	30020	SUMMAGA	VE
CLS00901	Via Livelli	33053	LATISANA	UD
CLS00902	Via Antiga	31040	VOLPAGO DEL MONTELLO	TV
CLS00925	Via Marco Biagi	31037	LORIA	TV
CLS00937	Località Rovera	33080	ROVEREDO IN PIANO	PN
CLS00951	Via Marzabotto, 176	30010	LUGHETTO DI CAMPAGNA LUPIA	VE
CLS00952	Via Dante Alighieri, 1	31040	CESSALTO	TV
CLS00953	Loc. Chieusol del Fosso	44026	FERRARA	FE
CLS00956	Via dell'Industria, 7/A	35010	BORGORICCO	PD
CLS00974	Via Pra' de Risi, 2/A	33080	ZOPPOLA	PN
CLS00975	Via Piave, 53	31010	ORMELLE	TV

PRIMA EMISSIONE  
FIRST ISSUE  
10/08/1998

EMISSIONE CORRENTE  
CURRENT ISSUE  
27/01/2021

SCADENZA  
EXPIRY  
30/11/2021

ICMQ S.p.A. - Via De Castilia, 10 - 20124 MILANO  
[www.icmq.org](http://www.icmq.org) - [icmq@icmq.org](mailto:icmq@icmq.org)



SGQ N° 011A  
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements



[www.cisq.com](http://www.cisq.com)

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di Certificazione dei sistemi di gestione aziendale.  
CISQ is the Italian Federation of management system Certification Bodies.



# ICMQ

CISQ is a member of



*IQNet, the association of the world's first class certification bodies, is the largest provider of management System Certification in the world.  
IQNet is composed of more than 30 bodies and counts over 150 subsidiaries all over the globe.*

## ALLEGATO 1 CERTIFICATO 98227

### Annex 1 Certificate 98227

Pag. 2 di 2

### Per le sedi di:

CLS00976	Via Bombardieri, 10	31010	PONTE DELLA PRIULA	TV
CLS00977	Via Aquileia, 25	33043	CIVIDALE DEL FRIULI	UD
CLS00978	Via Boccafossa, 49	30020	TORRE DI MOSTO	VE
CLS00979	Località Faè	32013	LONGARONE	BL
CLS00980	Località Torreselle	35017	PIOMBINO DESE	PD
CLS00981	Via Industrie, 9	30024	MUSILE DI PIAVE	VE
CLS00982	Via B. Cristofori	30016	JESOLO	VE
CLS00983	Via Copernico	30020	NOVENTA DI PIAVE	VE
CLS01005	Loc. Cimagogna	32041	AURONZO DI CADORE	BL
CLS01008	Via Bradolini, 36	31020	SAN FIOR	TV
CLS01081	Via dell'Altura	36071	ARZIGNANO	VI
CLS01138	Masiere - Loc.Brustolada	32037	SOSPIROLO	BL
CLS01244	Via Roma snc	32040	VODO CADORE	BL
CLS01278	Casa Spinelli, 12 - Fraz. Alpo	37062	VILLAFRANCA DI VERONA - ALPO	VR
CLS01303	Via Livio Zen	45031	ARQUA' POLESINE	RO
CLS01322	Via maestri del lavoro, 478	45011	ADRIA	RO
CLS01365	Via Bugatti, 52	30016	JESOLO	VE
CLS01367	Via Cussignacco, 75	33040	PRADAMANO	UD
CLS01446	Via Campagnola, s.n.c.	36020	CAMPIGLIA DEI BERICI	VI
CLS01447	Via Bacchiglione Z.I.	35030	CERVARESE SANTA CROCE	PD
CLS01448	Porto Carantano snc	33010	OSOPPO	UD
CLS01468	Località Forno di Zoldo, snc	32012	VAL DI ZOLDO	BL

PRIMA EMISSIONE  
FIRST ISSUE  
10/08/1998

EMISSIONE CORRENTE  
CURRENT ISSUE  
27/01/2021

SCADENZA  
EXPIRY  
30/11/2021

ICMQ S.p.A. - Via De Castillia, 10 - 20124 MILANO  
www.icmq.org - icmq@icmq.org



SGQ N° 011A  
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements



www.cisq.com

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di Certificazione dei sistemi di gestione aziendale.  
CISQ is the Italian Federation of management system Certification Bodies.





# CERTIFICATO DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA

CERTIFICATO N°

## ICMQ-CLS-1278

Ai sensi del § 11.2.8 delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 17.01.2018  
si certifica che

**il controllo di produzione e distribuzione del  
Calcestruzzo Preconfezionato  
prodotto con processo industrializzato**

operato da

### **SUPERBETON S.p.A.**

Via IV Novembre, 18 - 31010 Ponte della Priula TV

nell'Impianto di

**Casa Spinelli, 12 - Fraz. Alpo - 37062 VILLAFRANCA DI VERONA - ALPO VR**

**nell'ambito del sistema di gestione certificato UNI EN ISO 9001  
(certificato n°98227)**

rispetta le prescrizioni della

**Guida Applicativa ICMQ GA CLS**

e delle

**NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI  
(D.M. 17/01/2018)**

Questo certificato rimane valido fino a quando non siano significativamente modificate le condizioni stabilite nelle specificazioni tecniche richiamate o le condizioni di produzione nella fabbrica o il controllo della produzione di fabbrica stesso.

**ICMQ è Organismo autorizzato con Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale – N° 177/AA.GG. del 28/06/2006.**

Data di prima emissione

27/05/2013

Data di emissione corrente

16/01/2019





IL DIRETTORE GENERALE  
ING. LORENZO ORSENIKO

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

Rev. 2

Informazioni aggiornate circa la validità o eventuali variazioni intervenute nello stato del presente certificato, sono disponibili contattando il n. telefonico 02/7015081, l'indirizzo e-mail [icmq@icmq.org](mailto:icmq@icmq.org) oppure consultando il sito web [www.icmq.it](http://www.icmq.it) o il sito web [www.osservatorioca.it](http://www.osservatorioca.it).

GENERAL CONTRACTOR  <b>IRICAV2</b>	1^ LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO VICENZA	ALTA SORVEGLIANZA  <b>ITALFERR</b> GRUPPO FERROVIE DELLO STATO				
DOSSIER DI PREQUALIFICA CONGLOMERATO CEMENTIZIO MIX DESIGN C30/37 S5 XC3 D16 - CODIFICA I2SBAL002 IMPIANTO SUPERBETON - ALPO (VR)	Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 DQ MD 0000 008	Rev. A	Foglio 14 di 22	

### Allegato 2 - Studio di Prequalifica

Laboratorio di Ponte della Priula (TV) - Via Bombardieri n° 14

Scheda Impasti

Archivio :

5R37S5 P04

CALCESTRUZZI SPERIMENTALI DI LABORATORIO

**CALCESTRUZZO NORMALE**

UNI 11104 - Specificazione, Prestazione, Produzione e conformità

Istruzioni complementari per l'applicazione della norma Europea UNI EN 206-1

**Prescrizioni e Caratteristiche del calcestruzzo**

Classe di esposizione UNI 11104	XC3	
Classe di resistenza a compressione UNI 11104 e UNI EN 206-1	C 30/37 Mpa	
Rapporto A/C max.	Dosaggio Cemento min.	0,55      320 Kg/m <sup>3</sup>
Classe di abbassamento al cono SLUMP UNI EN 206-1	Slump S5 (≥ 220)	
<b>Mix Design</b>	<b>C30/37 S5 XC3 Dmax 16</b>	
<b>Codifica</b>	<b>I2SBAL002</b>	

Miscela per un Metro Cubo di Calcestruzzo (Aggregati Saturi a Superficie Asciutta)			Mix di Prova 25 lt.	Prove su Calcestruzzo Fresco (UNI EN 12350 Parte 2 - 6 - 7)		
SABBIA 0-4 (CPR1288)	kg	<b>1000</b>	25,00	Identificazione Impasto		<b>5R37S5 P04</b>
GHIAINO 6-10 (CPR 0108)	kg	<b>200</b>	5,00	Massa Volumica	(kg/m <sup>3</sup> )	<b>2363</b>
GHIAINO 8-16 (CPR 1288)	kg	<b>600</b>	15,00	Dosaggio Acqua Reale	L	<b>175,20</b>
				Rapporto Acqua / Cemento		<b>0,47</b>
Totale aggregati :	kg	<b>1800</b>	45,00	Rapporto Acqua / Cemento *		<b>0,46</b>
Cemento tipo e provenienza	IV/A - VP 42,5R ars - Ponte della Priula CPR 60/2020			Contenuto d'aria Inglobata	(%)	<b>2,0</b>
Dosaggio di Cemento	kg	<b>380</b>	9,50	Consistenza Slump 0	(mm)	<b>250</b>
Contenuto d'acqua efficace	L	<b>180</b>	4,38	Consistenza Slump 30'	(mm)	<b>240</b>
Additivo I tipo e provenienza	Dynamon Xtende W 301 R/N - MAPEI			Consistenza Slump 60'	(mm)	<b>230</b>
Dosaggio di Additivo I	L	<b>3,42</b>	0,086	Consistenza Slump 90'	(mm)	<b>220</b>
Additivo II tipo e provenienza						
Dosaggio di Additivo II	L			<b>NOTE* : Il dosaggio dell'acqua reale è ottenuto mediante essiccazione di un campione di calcestruzzo di 3,0 Kg.</b>		
Aggiunta di tipo II (Fly Ash)						
Dosaggio di Fly Ash	kg					


**Prove su Calcestruzzo Indurito**

**Resistenza a compressione (UNI EN 12390-3)**

Determinazioni su provini cubici :		150x150x150 mm
Confezione e Stagionatura	Massa	Resistenza
UNI EN 12390-2	Volumica	a compressione
Giorni di Stagionatura	(kg/m <sup>3</sup> )	(MPa)
3	2370	<b>24,67</b>
7	2385	<b>33,54</b>
14	2384	<b>38,74</b>
28	2388	<b>45,23</b>


**Maturazione in stanza umida T = 20 ± 2 °C - U.R. ≥ 95 %**

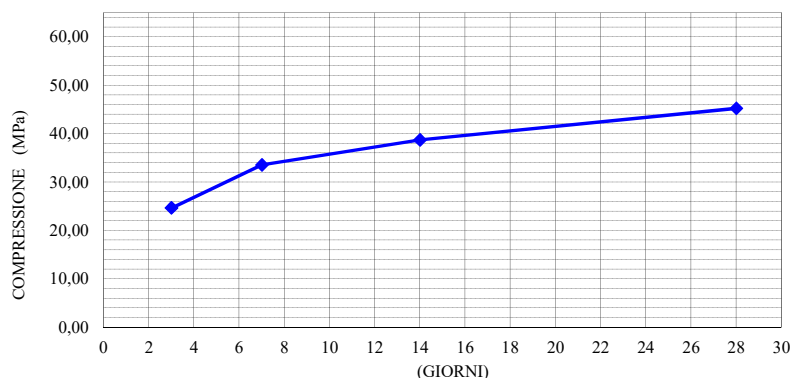

**SVILUPPO DELLE RESISTENZE**



Nel corso della fornitura il mix potrà subire delle variazioni, dovute alla qualità delle materie prime reperibili, mantenendo però inalterate le proprie caratteristiche finali.

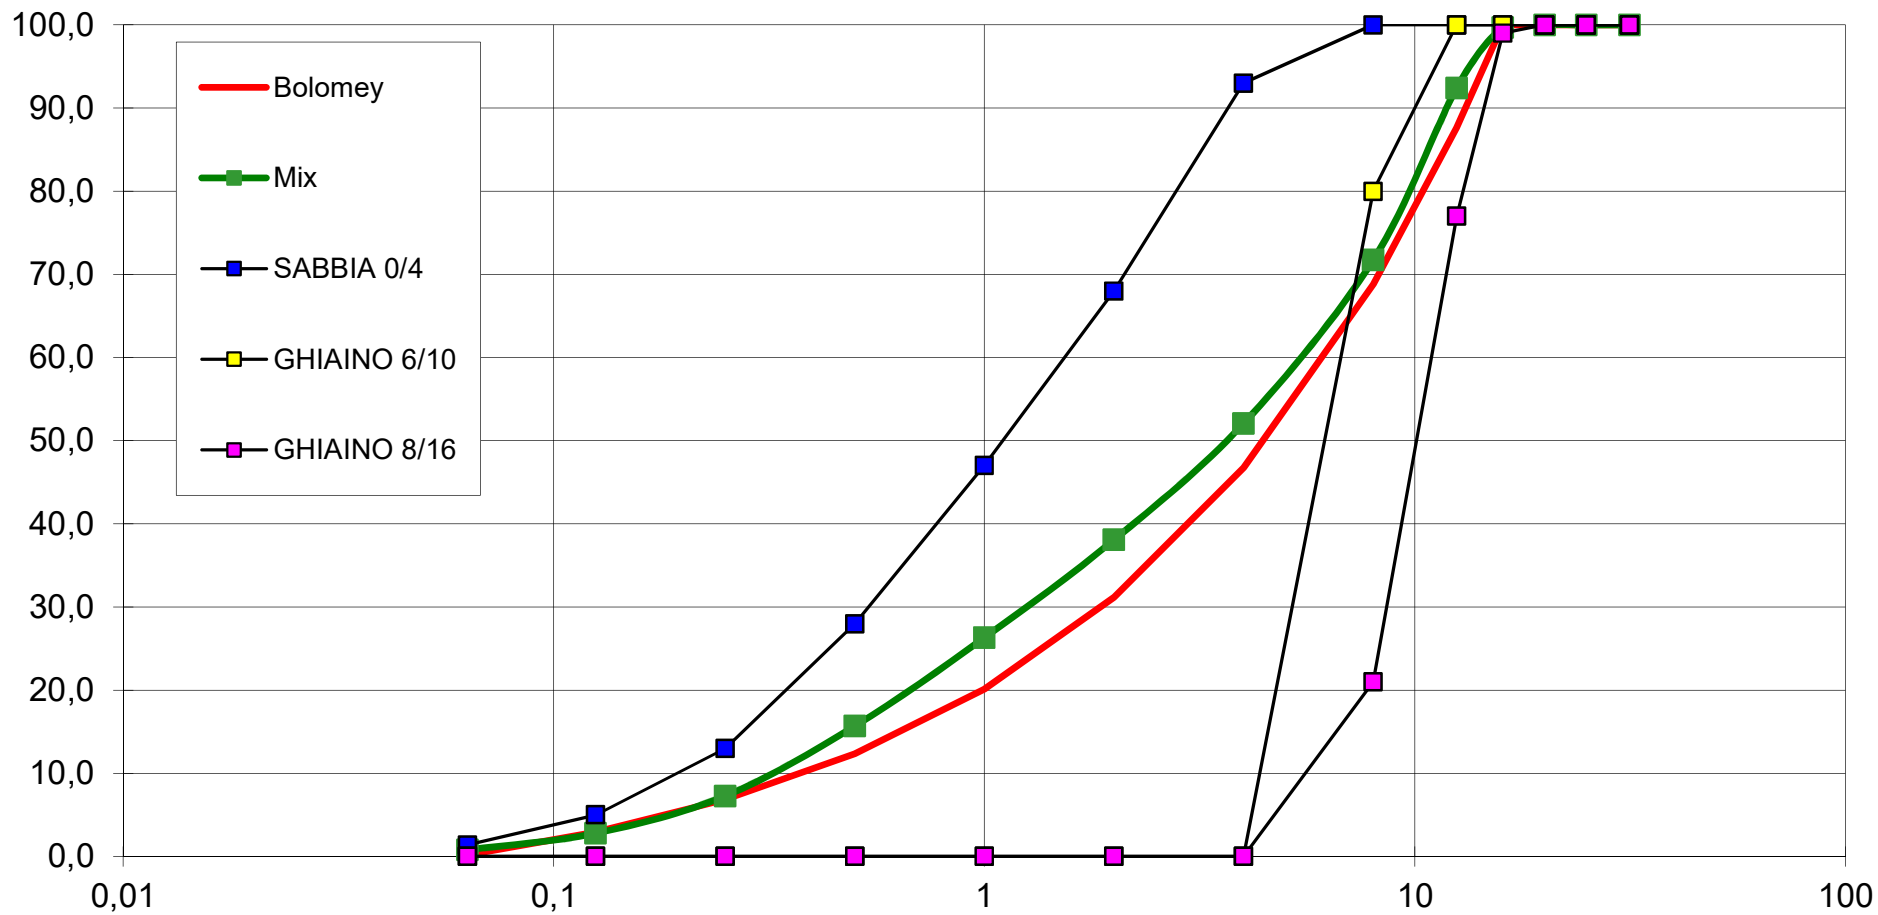**DISTRIBUZIONE GRANULOMETRICA I2SBAL002**



GENERAL CONTRACTOR  <b>IRICAV2</b>	1^ LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO VICENZA	ALTA SORVEGLIANZA  <b>ITALFERR</b> GRUPPO FERROVIE DELLO STATO				
DOSSIER DI PREQUALIFICA CONGLOMERATO CEMENTIZIO MIX DESIGN C30/37 S5 XC3 D16 - CODIFICA I2SBAL002 IMPIANTO SUPERBETON - ALPO (VR)		Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 DQ MD 0000 008	Rev. A	Foglio 15 di 22

### Allegato 3 – Calore Idratazione

CODIFICA: I2SBAL002  
IMPIANTO: Alpo di Villafranca (VR)



DATA 20/05/2021

$$\frac{q \times c}{MV \times cs}$$

q = calore idratazione cemento (Kj/Kg)  
c = dosaggio nominale cemento (Kg/mc)  
MV = massa volumica del calcestruzzo (Kg/mc)  
cs = calore specifico del calcestruzzo (1,10 KJ/Kg C°)

<b>CEMENTO</b>	<b>q</b>	300	<b>DOS</b>	380	114000,000
	<b>cs</b>	1,10			
<b>MASSA VOLUMICA</b>	<b>MV</b>	2363			
<b>Calore Idratazione</b>				°C	<b>43,86</b>



GENERAL CONTRACTOR  <b>IRICAV2</b>	1^ LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO VICENZA	ALTA SORVEGLIANZA  <b>ITALFERR</b> GRUPPO FERROVIE DELLO STATO				
DOSSIER DI PREQUALIFICA CONGLOMERATO CEMENTIZIO MIX DESIGN C30/37 S5 XC3 D16 - CODIFICA I2SBAL002 IMPIANTO SUPERBETON - ALPO (VR)		Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 DQ MD 0000 008	Rev. A	Foglio 16 di 22

**Allegato 4 - Certificazione Aggregati**

**(FPC, DoP Etichetta CE)**



## CERTIFICATO DI CONFORMITA' DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA

CERTIFICATO N°

**1305-CPR-1288**

In conformità al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti per le Costruzioni o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione

### **Aggregati**

per calcestruzzo, per conglomerati bituminosi e per materiali per l'impiego in opere di ingegneria civile

Fabbricato da

### **Superbeton S.p.A.**

Via IV novembre, 18 – 31010 Ponte della Priula (TV)

nello Stabilimento di produzione

**Via Siberie, snc – 37066 Sommacampagna (VR)**

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione descritte nell'allegato ZA delle norme:

**EN 12620:2002+A1:2008, EN 13043:2002/AC:2004  
e EN 13242:2002+A1:2007**

nell'ambito del sistema 2+ sono applicati e che il controllo della produzione in fabbrica soddisfa tutti i requisiti prescritti di cui sopra.

Questo certificato è stato emesso la prima volta il 12/04/2017, e ha validità sino a che i metodi di prova e/o i requisiti del controllo della produzione in fabbrica stabiliti nelle norme armonizzate di cui sopra, utilizzati per valutare la prestazione delle caratteristiche dichiarate, non cambino, e il prodotto e le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano modifiche significative.

Disposizioni Nazionali applicabili: Decreto MIT 11 aprile 2007; Decreto MIT 16 novembre 2009

EMISSIONE CORRENTE

12/04/2017  
Rev. 0



IL DIRETTORE GENERALE  
ING. LORENZO ORSENI GO



## CERTIFICATO DI CONFORMITA' DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA

CERTIFICATO N°

**1305-CPR-0108**

In conformità al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti per le Costruzioni o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione

### **Aggregati**

per calcestruzzo, per conglomerati bituminosi, per malta e per materiali per l'impiego in opere di ingegneria civile

Fabbricato da

### **Superbeton S.p.A.**

Via IV novembre, 18 - Loc. Ponte della Priula – 31010 Susegana (TV)

nello Stabilimento di produzione

**Via Antiga – 31040 Volpago del Montello (TV)**

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione descritte nell'allegato ZA delle norme:

**EN 12620:2002+A1:2008, EN 13043:2002/AC:2004,  
EN 13139:2002/AC:2004 e EN 13242:2002+A1:2007**

nell'ambito del sistema 2+ sono applicati e che il controllo della produzione in fabbrica soddisfa tutti i requisiti prescritti di cui sopra.

Questo certificato è stato emesso la prima volta il 22/11/2004, vigente la Direttiva 89/106/CEE, e ha validità sino a che i metodi di prova e/o i requisiti del controllo della produzione in fabbrica stabiliti nelle norme armonizzate di cui sopra, utilizzati per valutare la prestazione delle caratteristiche dichiarate, non cambino, e il prodotto e le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano modifiche significative.

Disposizioni Nazionali applicabili: Decreto MIT 11 aprile 2007; Decreto MIT 16 novembre 2009

EMMISSIONE CORRENTE

21/02/2019  
Rev. 1



IL DIRETTORE GENERALE  
ING. LORENZO ORSENIKO





## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE Ai sensi dell'art. 6 del Reg. (UE) N. 305/2011

DoP  
n° 1  
Sabbia 0 4

- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: sabbia 0 4 naturale; n° 1
- Numero di lotto: corrispondente alla produzione giornaliera della data riportata nel documento di trasporto accompagnante la fornitura.
- Uso del prodotto da costruzione previsto dal produttore: conformemente a **UNI EN 12620** Aggregati per calcestruzzo
- Nome e indirizzo del fabbricante:  
**SUPERBETON S.p.A. – Via IV Novembre, 18 – 31010 Susegana Loc. Ponte della Priula (TV) - I**  
Unità produttiva:  
**Via Siberie, snc – 37066 Sommacampagna (VR) – Italia**
- Nome e indirizzo del mandatario: non applicabile.
- Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto da costruzione: 2+
- L'organismo notificato ICMQ, organismo notificato CE n. 1305, ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione di fabbrica, **1305-CPR-1288**, in conformità al Regolamento 305/2011/EU, sulla base dei seguenti elementi:
  - ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di produzione di fabbrica;
  - sorveglianza, valutazione e verifica continue della produzione di fabbrica.
- Non applicabile.
- Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali		Prestazione	Norma armonizzata  EN 12620:2002+ A1:2008
Forma, dimensione e massa volumica dei granuli	Dimensione dell'aggregato (d/D)	0 4	
	Granulometria	G <sub>F</sub> 85	
	Tolleranza	-	
	Forma dell'aggregato grosso	NPD	
	Massa volumica ddei grani e assorbimento d'acqua	(ρ <sub>ssd</sub> ) = 2,67 Mg/m <sup>3</sup>	
Pulizia	Contenuto di conchiglie	NPD	
	Polveri	f <sub>3</sub> SE10 = 89	
Resistenza alla frantumazione/ frammentazione	Resistenza alla frantumazione dell'aggregato grosso	NPD	
Resistenza alla levigabilità/ usura/ abrasione	Resistenza all'usura dell'aggregato grosso	NPD	
	Resistenza alla levigabilità	NPD	
	Resistenza all'abrasione superficiale	NPD	
	Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	
Composizione/ Contenuto	Conoscenza della materia prima	<i>Calcarei, dolomie calcaree, dolomie, porfidi ed altri elementi silicatici</i>	
	Cloruri	C < 0,01 %	
	Solfati solubili in acido	AS <sub>0,2</sub>	
	Zolfo totale	S = 0,03 %	
	Contaminanti leggeri	m <sub>LPC</sub> < 0,1 %	
	Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento del calcestruzzo	<i>sol. sovrastante più chiara della sol. Normalizzata</i>	
	Carbonato di calcio	NPD	
Stabilità di volume	Stabilità di volume – ritiro per essiccamento	NPD	
	Costituenti che influenzano la stabilità di volume della scoria d'altoforno raffreddata in aria	NPD	
Assorbimento d'acqua	Massa volumica dei grani e assorbimento d'acqua	WA <sub>24</sub> = 1,25 %	
Sostanze pericolose	Conoscenza della materia prima	Caratteristica soddisfatta	
Emissioni di radioattività Rilascio di metalli pesanti Rilascio di idrocarburi poliaromatici Rilascio di altre sostanze pericolose	Gestione della produzione	Caratteristica soddisfatta	
		NPD	
		NPD	
		NPD	
Durabilità al gelo / disgelo	Resistenza al gelo disgelo dell'aggregato grosso	NPD	
Durabilità alla reazione alcali silice	Reattività alcali silice	Risultati espressi conformemente alla normativa nazionale vigente UNI 8520-22: RA <sub>2</sub> *	

\* Reattività alcali-silice UNI 8520-22: Esame petrografico EP<sub>PRi</sub>; espansione 14gg BM<sub>0,2</sub>; espansione 28-56gg BM<sub>L0,33/0,46</sub>; RA<sub>2</sub>

- La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante riportato al punto 4.

Nervesa della Battaglia (TV), 10.05.2021

Firmato in nome e per conto del produttore  
L'Amministratore unico  
Roberto GRIGOLIN

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**  
**Ai sensi dell'art. 6 del Reg. (UE) N. 305/2011**

**DoP n°5**  
**Ghiaino 6 10**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Ghiaino 6 10 naturale; n° 5
2. Numero di lotto: corrispondente alla produzione giornaliera della data riportata nel documento di trasporto accompagnante la fornitura
3. Uso del prodotto da costruzione previsto dal produttore: conformemente a **UNI EN 12620** (aggregati per calcestruzzo)
4. Nome e indirizzo del fabbricante:  
**SUPERBETON S.p.A. – Via IV Novembre, 18 – 31010 Susegana Loc. Ponte della Priula (TV)**  
 Unità produttiva:  
**Via Antiga - 31040 Volpago del Montello (TV) – Italia**
5. Nome e indirizzo del mandatario: non applicabile
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto da costruzione: 2+
7. L'organismo notificato **ICMQ**, organismo notificato **CE n. 1305**, ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione di fabbrica, **1305-CPD-0108**, in conformità alla Direttiva 89/106/CEE, sulla base dei seguenti elementi
  - ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di produzione di fabbrica;
  - sorveglianza, valutazione e verifica continue della produzione di fabbrica.
8. non applicabile
9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali		Prestazione	Norma armonizzata
Forma, dimensione e massa volumica dei granuli	Forma dell'aggregato grosso	$F_{1,5}$	
	Dimensione dell'aggregato (d/D)	6/10	
	Granulometria Tolleranza	G <sub>C</sub> 80/20	
	Massa volumica dei granuli e assorbimento d'acqua	$(\rho_{ssd}) = 2,757 \text{Mg/m}^3$	
Pulizia	Contenuto di conchiglie	NPD	
	Polveri	$f_{1,5}$	
Resistenza alla frantumazione/frammentazione	Resistenza alla frantumazione dell'aggregato grosso	LA 25	
Resistenza alla levigabilità/ usura/abrasione/	Resistenza all'usura dell'aggregato grosso	NPD	
	Resistenza alla levigabilità	NPD	
	Resistenza all'abrasione superficiale	NPD	
	Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	
Composizione/ Contenuto	Cloruri	$Cl^- < 0,001 \%$	
	Solfati solubili in acido	AS 0,2	
	Zolfo totale	S = 0,001%	
	Contaminanti leggeri	$M_{LPC} = 0,1 \%$	
	Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento del calcestruzzo	<i>sol. sovrastante più chiara della soluz. e normalizzata</i>	
	Carbonato di calcio	NPD	
Stabilità di volume	Stabilità di volume – ritiro per essiccaamento	NPD	
	Costituenti che influenzano la stabilità di volume della scoria d'altoforno raffreddata in aria	NPD	
Assorbimento d'acqua	Massa volumica dei granuli e assorbimento d'acqua	$W_{A24} = 0,78 \%$	
Sostanze pericolose	Conoscenza della materia prima Gestione della produzione	Caratteristica soddisfatta	
		Caratteristica soddisfatta	
		NPD	
		NPD	
		NPD	
Emissione di radioattività Rilascio di metalli pesanti Rilascio di idrocarburi poliaromatici Rilascio di altre sostanze pericolose		NPD	
		NPD	
		NPD	
Durabilità al gelo /disgelo	Resistenza al gelo disgelo dell'aggregato grosso	$W_{A241}$	
Durabilità alla reazione alcali-silice	Reattività alcali silice	Non reattivo	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante riportato al punto 4.

Nervesa della Battaglia (TV), 01.03.2019

Firmato in nome e per conto del produttore  
 L'amministratore unico  
 Roberto GRIGOLINI



Rev 06 – 2019

DoP 05 VP AGG REV 06





## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE Ai sensi dell'art. 6 del Reg. (UE) N. 305/2011

DoP  
n° 2  
Ghiaino 8 16

- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Ghiaino 8 16 naturale; n° 2
- Numero di lotto: corrispondente alla produzione giornaliera della data riportata nel documento di trasporto accompagnante la fornitura.
- Uso del prodotto da costruzione previsto dal produttore: conformemente a **UNI EN 12620** Aggregati per calcestruzzo
- Nome e indirizzo del fabbricante:  
**SUPERBETON S.p.A. – Via IV Novembre, 18 – 31010 Susegana Loc. Ponte della Priula (TV) - I**  
Unità produttiva:  
**Via Siberie, snc – 37066 Sommacampagna (VR) – Italia**
- Nome e indirizzo del mandatario: non applicabile.
- Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto da costruzione: 2+
- L'organismo notificato ICMQ, organismo notificato CE n. 1305, ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione di fabbrica, 1305-CPR-1288, in conformità al Regolamento 305/2011/EU, sulla base dei seguenti elementi:
  - ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di produzione di fabbrica;
  - sorveglianza, valutazione e verifica continue della produzione di fabbrica.
- Non applicabile.
- Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali		Prestazione	Norma armonizzata  EN 12620:2002+ A1:2008
Forma, dimensione e massa volumica dei granuli	Dimensione dell'aggregato (d/D)	8 16	
	Granulometria	G <sub>C</sub> 90/15	
	Tolleranza	-	
	Forma dell'aggregato grosso	Fl 15	
Pulizia	Massa volumica ddei grani e assorbimento d'acqua	(pssd) = 2,72 Mg/m <sup>3</sup>	
	Contenuto di conchiglie	NPD	
Resistenza alla frantumazione/ frammentazione	Polveri	f 1,5	
	Resistenza alla frantumazione dell'aggregato grosso	LA 20	
Resistenza alla levigabilità/ usura/ abrasione	Resistenza all'usura dell'aggregato grosso	M <sub>DE</sub> 10	
	Resistenza alla levigabilità	NPD	
	Resistenza all'abrasione superficiale	NPD	
	Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	
Composizione/ Contenuto	Conoscenza della materia prima	Calcari, calcari dolomitici, dolomie, porfidi e altri elementi silicatici	
	Cloruri	C < 0,01 %	
	Solfati solubili in acido	AS 0,2	
	Zolfo totale	S = 0,01 %	
	Contaminanti leggeri	m <sub>LPC</sub> < 0,1 %	
	Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento del calcestruzzo	sol. sovrastante più chiara della sol. Normalizzata	
Stabilità di volume	Carbonato di calcio	NPD	
	Stabilità di volume – ritiro per essiccamento	NPD	
Assorbimento d'acqua	Costituenti che influenzano la stabilità di volume della scoria d'altoforno raffreddata in aria	NPD	
	Massa volumica dei grani e assorbimento d'acqua	WA <sub>24</sub> = 0,65 %	
Sostanze pericolose	Conoscenza della materia prima	Caratteristica soddisfatta	
	Gestione della produzione	Caratteristica soddisfatta	
Emissione di radioattività		NPD	
		Rilascio di metalli pesanti	NPD
		Rilascio di idrocarburi poliaromatici	NPD
Durabilità al gelo / disgelo	Rilascio di altre sostanze pericolose	NPD	
	Resistenza al gelo disgelo dell'aggregato grosso	WA <sub>24</sub> 1	
Durabilità alla reazione alcali silice	Reattività alcali silice	Risultati espressi conformemente alla normativa nazionale vigente UNI 8520-22: RA <sub>2</sub> *	

\* Reattività alcali-silice UNI 8520-22: Esame petrografico EP<sub>PR</sub>; espansione 14gg BM<sub>0,2</sub>; espansione 28-56gg BM<sub>L0,33/0,48</sub>; RA<sub>2</sub>

- La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante riportato al punto 4.

Nervesa della Battaglia (TV), 10.05.2021

Firmato in nome e per conto del produttore  
L'Amministratore unico  
Roberto GRIGOLIN







1305

**SUPERBETON S.p.A. – Via IV Novembre, 18 – 31010 Susegana Loc. Ponte della Priula (TV) - I  
Unità produttiva di Sommacampagna (VR)**

**1305-CPR-1288**

**21**

**EN 12620**

**Aggregati per calcestruzzo**

**Sabbia 0 4**

<b>Granulometria</b>	0 4 GF 85 -
<b>Forma dell'aggregato grosso</b>	NPD
<b>Massa volumica ddei grani e assorbimento d'acqua</b>	(pssd) = 2,67 Mg/m3
<b>Pulizia</b>	f 3
Qualità delle polveri	SE10 = 89
Contenuto di conchiglie	NPD
<b>Resistenza alla frammentazione/frantumazione</b>	NPD
<b>Resistenza all'usura</b>	NPD
<b>Resistenza alla levigabilità</b>	NPD
<b>Resistenza all'abrasione</b>	NPD
<b>Composizione/contenuto</b>	Calcarei, dolomie calcaree, dolomie, porfidi ed altri elementi silicatici
Cloruri	C < 0,01 %
Solfati solubili in acido	AS 0,2
Zolfo totale	S = 0,03 %
Contaminanti leggeri	mLPC < 0,1 %
Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento del calcestruzzo	sol. sovrastante più chiara della sol. Normalizzata
Carbonato di calcio	NPD
<b>Stabilità di Volume</b>	
Ritiro per essiccamento	NPD
<b>Assorbimento d'acqua</b>	WA24 = 1,25 %
<b>Emissione di radioattività</b>	NPD
<b>Rilascio di metalli pesanti</b>	NPD
<b>Rilascio di idrocarburi poliaromatici</b>	NPD
<b>Rilascio di altre sostanze pericolose</b>	NPD
<b>Durabilità al gelo disgelo</b>	NPD
<b>Durabilità alla reazione alcali silice</b>	Risultati espressi conformemente alla normativa nazionale vigente UNI 8520-22: RA2*

**DoP n° 01 SO AGG REV 5 2021 /3**

**REVISIONE: 10.05.2021**



1305

**Superbeton SpA – via IV Novembre 18 – 31010 Ponte della Priula (TV)  
Unità produttiva di Volpago del Montello (TV) – Via Antiga**

**19  
1305-CPD-0108**

**EN 12620  
Aggregati per calcestruzzo**

**Ghiaino 6/10 mm**

<b>Forma dei granuli</b>	<i>F<sub>15</sub></i>
<b>Granulometria</b>	6/10(d/D) - Categoria G <sub>c</sub> 80/20
<b>Massa Volumica dei granuli</b>	( $\rho_{ssd}$ ) 2,757 Mg/m <sup>3</sup>
<b>Pulizia</b>	<i>f<sub>1,5</sub></i>
Qualità delle polveri	-
Contenuto di conchiglie	-
<b>Resistenza alla frammentazione/frantumazione</b>	<i>LA<sub>25</sub></i>
<b>Resistenza alla levigabilità</b>	NPD
<b>Resistenza all'abrasione</b>	NPD
<b>Resistenza all'usura</b>	NPD
<b>Composizione/contenuto</b>	
Cloruri	C = 0,001%
Solfati solubili in acido	AS <sub>0,2</sub>
Zolfo totale	S = 0,001%
Contaminanti leggeri	<i>m<sub>LPC</sub></i> = 0,1%
Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento del calcestruzzo	<i>sol sovrastante più chiara della sol. normalizzata</i>
Carbonato di calcio	-
<b>Stabilità di Volume</b>	
Ritiro per essiccamento	-
<b>Assorbimento d'acqua</b>	WA <sub>24</sub> = 0,78%
<b>Emissione di radioattività</b>	
<b>Rilascio di metalli pesanti</b>	
<b>Rilascio di idrocarburi policromatici</b>	
<b>Rilascio di altre sostanze pericolose</b>	
<b>Durabilità al gelo disgelo</b>	WA <sub>241</sub>
Degradabilità al solfato di magnesio	-
<b>Durabilità alla reazione alcali silice</b>	Non reattivo

**REVISIONE Marzo 2019**



1305

**SUPERBETON S.p.A. – Via IV Novembre, 18 – 31010 Susegana Loc. Ponte della Priula (TV) - I  
Unità produttiva di Sommacampagna (VR)**

**1305-CPR-1288**

**21**

**EN 12620**



**Aggregati per calcestruzzo**

**Ghiaino 8 16**

<b>Granulometria</b>	8 16 GC 90/15
<b>Forma dell'aggregato grosso</b>	- FI 15
<b>Massa volumica ddei grani e assorbimento d'acqua</b>	(pssd) = 2,72 Mg/m3
<b>Pulizia</b>	f 1,5
Contenuto di conchiglie	NPD
<b>Resistenza alla frammentazione/frantumazione</b>	LA 20
<b>Resistenza all'usura</b>	MDE10
<b>Resistenza alla levigabilità</b>	NPD
<b>Resistenza all'abrasione</b>	NPD
<b>Composizione/contenuto</b>	Calcari, calcari dolomitici, dolomie, porfidi e altri elementi silicatici
Cloruri	C < 0,01 %
Solfati solubili in acido	AS 0,2
Zolfo totale	S = 0,01 %
Contaminanti leggeri	mLPC < 0,1 %
Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento del calcestruzzo	sol. sovrastante più chiara della sol. Normalizzata
Carbonato di calcio	NPD
<b>Stabilità di Volume</b>	
Ritiro per essiccamento	NPD
<b>Assorbimento d'acqua</b>	WA24 = 0,65 %
<b>Emissione di radioattività</b>	NPD
<b>Rilascio di metalli pesanti</b>	NPD
<b>Rilascio di idrocarburi poliaromatici</b>	NPD
<b>Rilascio di altre sostanze pericolose</b>	NPD
<b>Durabilità al gelo disgelo</b>	WA24 1
<b>Durabilità alla reazione alcali silice</b>	Risultati espressi conformemente alla normativa nazionale vigente UNI 8520-22: RA2*

**DoP n° 02 SO AGG REV 5 2021 /3**

**REVISIONE: 10.05.2021**

GENERAL CONTRACTOR  <b>IRICAV2</b>	1^ LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO VICENZA	ALTA SORVEGLIANZA  <b>ITALFERR</b> GRUPPO FERROVIE DELLO STATO				
DOSSIER DI PREQUALIFICA CONGLOMERATO CEMENTIZIO MIX DESIGN C30/37 S5 XC3 D16 - CODIFICA I2SBAL002 IMPIANTO SUPERBETON - ALPO (VR)		Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 DQ MD 0000 008	Rev. A	Foglio 17 di 22

### Allegato 5 – Certificazione Cemento

(Certificato di Costanza della prestazione, DoP, Scheda tecnica, analisi chimica)

## CERTIFICATO DI COSTANZA DELLE PRESTAZIONI

### 0925 CPR Ce a n. 60/2020

In conformità al Regolamento 305/2011 UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato è riferito al prodotto da costruzione:

#### CEMENTO

Parametri: vedi allegato vedi allegato  
*Livelli* *Classi*

Metodo di marcatura: \_\_\_\_\_

Descrizione del prodotto: CEM IV/A-VP 42,5 R asr

#### fabbricato

Produttore: SUPERBETON S.P.A. Produttore  
*Nome cognome* *Qualifica*

Indirizzo: Via IV Novembre, 18 - 31010 PONTE DELLA PRIULA (TV)

#### e fabbricato nello stabilimento di produzione

Stabilimento di produzione: SUPERBETON Spa Via dei Bombardieri, n.14 31010 PONTE DELLA PRIULA (TV)  
*Denominazione* *Luogo*

Questo Certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione e le prestazioni descritte nell'Appendice ZA della norma

#### EN 197-1:2011

*norma*

nell'ambito del sistema 1+ sono applicate e che

#### Il prodotto soddisfa tutti i requisiti prescritti di cui sopra.

Questo certificato è stato emesso per la prima volta in data 24/11/2020 e ha validità sino a che i metodi di prova e/o requisiti del controllo di produzione di fabbrica stabiliti nella norma armonizzata (di cui sopra), utilizzati per valutare la prestazione delle caratteristiche dichiarate, non cambiano, e il prodotto e le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano modifiche significative.

EMISSIONE CORRENTE

24/11/2020

Responsabile dell'Organismo di Certificazione:

Dott. Ing. Salvatore Molentino

Direttore Tecnico  
*Qualifica*

0925 CPR Ce a n. 60/2020


**Allegato al Certificato di Costanza delle prestazioni**  
**0925 CPR Ce a n. 60/2020**

PRODOTTO: CEM IV/A-VP 42,5 R asr

Parametro	Livello	Classe
Resistenza alla compressione a 2 gg (MPa)	$\geq 20$	
Resistenza alla compressione a 28 gg (MPa)	$\geq 42,5 \leq 62,5$	
Tempo di presa (min)	$\geq 60$	
Espansione (mm)	$\leq 10$	
Contenuto SO <sub>3</sub> (%)	$\leq 4$	
Contenuto di cloruri (%)	$\leq 0,1$	
Pozzolanicità	Soddisfa	

SICUREZZA IN QUALITÀ

Responsabile dell'Organismo di Certificazione:

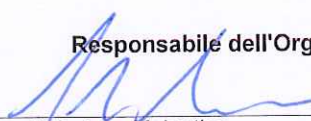  
Dott. Ing. Salvatore MolentinoDirettore Tecnico  
Qualifica

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Nr. **CEM-425Pozz/PdP/01**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

**CEMENTO POZZOLANICO EN 197-1<sup>1</sup> tipo IV/A(V-P) 42,5R ars**

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'Art. 11, paragrafo 4:

**CEM IV/A(V-P) 42,5R ars** Numero di lotto - data - sito di produzione - sono stampati sull'imballo o sul DDT.

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

**Cementi comuni. Preparazione di calcestruzzo, malta, malta per iniezione e altre miscele destinate alla costruzione e per la fabbricazione di prodotti da costruzione.**

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'Art. 11, paragrafo 5:

**SUPERBETON S.p.A.**

*(Sede Legale)*

Via IV Novembre, 18

31010 – PONTE DELLA PRIULA (TV)

*(Sede Amministrativa)*

Via Foscarini, 2

31040 NERVESA D.B. – Loc. Bidasio (TV)

tel. 0422 5261

fax 0422 526299

e-mail: [info@superbeton.it](mailto:info@superbeton.it)

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'Art. 12, paragrafo 2:

**non applicabile**

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'Allegato V:

**Sistema di attestazione di conformità 1+**

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

---

<sup>1</sup> Cemento caratterizzato secondo i parametri contenuti nella UNI 9156:1997



Organismo di certificazione ed ispezione **TECNOPROVE S.r.l.**, numero di identificazione **0925**, che ha rilasciato, in data 24/11/2020 il certificato di conformità del FPC n°: **0925-CPR-0060/2020** per questo cemento, prodotto presso lo stabilimento sito in via Ex Bombardieri, 14 - 31010 Ponte della Priula (TV), fondandosi sui seguenti elementi:

- la determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo (compreso il campionamento), a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;
- l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica;
- la sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione di fabbrica;
- le prove di controllo di campioni prelevati prima dell'immissione del prodotto sul mercato.

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

non applicabile

9. Prestazione dichiarata:


Caratteristiche essenziali		Prestazioni		Specifica tecnica armonizzata
Resistenza alla compressione	a 2 gg.	$\geq 20$ MPa		EN 197-1:2011
	a 28 gg.	$\geq 42,5$	$\leq 62.5$ MPa	
Tempo di presa		$\geq 60$ min.		
Residuo insolubile		NPD		
Perdita al fuoco		NPD		
Stabilità	Espansione	$\leq 10$ mm		
	Contenuto SO <sub>3</sub>	$\leq 4,0\%$		
Calore d'idratazione		NPD		
Contenuto di cloruri		$\leq 0,1\%$		
Pozzolanicità		Esito positivo alla prova a 8 gg		
Durabilità		NPD		
C <sub>3</sub> A nel Clinker		$\leq 9,0\%$		
Rilascio di sostanze pericolose		v. scheda dati di sicurezza		

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9:

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firma a nome e per conto di:

Grigolin Roberto

Legale Rappresentante  


Ponte della Priula, 24 Novembre 2020



## CEMENTERIA DI PONTE DELLA PRIULA

### *scheda prodotto*

IDENTIFICAZIONE      Cemento tipo **IV-A (V-P) 42,5R ars\***

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Cemento Pozzolánico con tenore variabile dal 11% al 35% in massa di cenere volante silicea e/o pozzolana naturale classe di resistenza 42,5

### Scheda aggiornata ai valori medi del periodo **Ottobre-Dicembre 2020**

Peso specifico (gr/cmc)	2.98	Perdita al fuoco (%)	6.5 %
Superficie specifica Blaine (cmq/gr)	4181	Residuo insolubile (%)	NP
Residuo 40 micron (%)	2.3 %	Contenuto di SO <sub>3</sub> (%)	2.95 %
Residuo 63 micron (%)	0.3 %	Contenuto di Cl (%)	0.03 %
Saggio pozzolanicità	Positivo	Indeformabilità distacco delle punte (mm)	0.0
Acqua per pasta normale (%)	32 %	Contenuto di CrVI	< 2 ppm
Inizio presa (minuti)	155	C <sub>3</sub> A	≤ 6 %

### Resistenze a compressione su malta normale (secondo norma UNI EN 197-1)

SCADENZA	RESISTENZA IN MPa media delle prove interne	RESISTENZA IN MPa richiesta dalla normativa
1 giorno	14.6	
2 giorni	25.8	> 20
7 giorni	37.9	
28 giorni	50.9	> 42,5

SUPERBETON SPA

OSSERVAZIONI:

\* secondo UNI 9156



## **CERTIFICATO DI ANALISI**

(valido a tutti gli effetti di legge R.D. n° 842/28)

Protocollo n° **4548 F 2021** Rev. n. 0

Campione: **CEM TIPO IV /A(V-P) 42,5 R ARS**  
Punto di prelievo: --  
Prelevato da: **Incaricato del committente**  
Metodica di prelievo: --  
Produttore: **SUPERBETON s.p.a.**  
**Via Bombardieri, 10 31010 PONTE DELLA PRIULA (TV)**  
Committente: **SUPERBETON s.p.a.**  
**Via IV Novembre, 18 - 31010 - PONTE DELLA PRIULA - (TV)**  
Esame richiesto: **Determinazione dei parametri sottoelencati.**  
Data di prelievo/consegna: **19/03/2021** Inizio analisi: **19/03/2021**

<b>Parametro e metodo</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Risultato</b>
Silicio, SiO <sub>2</sub> <small>UNI EN 16173:2012 + UNI EN 16170:2016</small>	% S.U.	<b>36,5</b>
Alluminio, Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> <small>UNI EN 16173:2012 + UNI EN 16170:2016</small>	% S.U.	<b>5,8</b>
Ferro, Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> <small>UNI EN 16173:2012 + UNI EN 16170:2016</small>	% S.U.	<b>3,2</b>
Magnesio, MgO <small>UNI EN 16173:2012 + UNI EN 16170:2016</small>	% S.U.	<b>2,0</b>
Calcio, CaO <small>UNI EN 16173:2012 + UNI EN 16170:2016</small>	% S.U.	<b>47,7</b>
Sodio, Na <sub>2</sub> O <small>UNI EN 16173:2012 + UNI EN 16170:2016</small>	% S.U.	<b>0,5</b>
Potassio, K <sub>2</sub> O <small>UNI EN 16173:2012 + UNI EN 16170:2016</small>	% S.U.	<b>1,8</b>
Solfati, SO <sub>4</sub> <small>EPA 9056A 2007</small>	% S.U.	<b>1,78</b>
Perdita al fuoco <small>CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984</small>	% S.U.	<b>4,0</b>
Sostanze insolubili in soluzione acida <small>UNI EN 459-2:2010</small>	% S.U.	<b>33,5</b>

Fine analisi: **06/04/2021**

Villorba, li **07/04/2021**

Dr.ssa Elena Serena

n.a. Non applicabile      n.d. Non determinabile      < Inferiore al limite di rivelabilità      ° prova subappaltata

^ dato fornito dal cliente; il laboratorio ne declina la responsabilità

A partire dalla "Rev. n. 1" ogni revisione annulla e sostituisce la precedente

La descrizione del campione è fornita dal cliente



In caso di campionamento non eseguito dal laboratorio, punto di prelievo e metodica di prelievo sono stati dichiarati dal cliente sotto la propria responsabilità

Salvo diversa richiesta del cliente, il tempo di conservazione del campione è di 15 giorni

I risultati del presente Certificato di Analisi si riferiscono unicamente al campione analizzato. Per i campioni non prelevati dal laboratorio i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.  
La riproduzione parziale del presente Certificato di Analisi deve essere espressamente richiesta allo Studio A.S.A..

Documento elettronico emesso con firma digitale di ruolo

Pagina 1 di 1

GENERAL CONTRACTOR  <b>IRICAV2</b>	1^ LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO VICENZA	ALTA SORVEGLIANZA  <b>ITALFERR</b> GRUPPO FERROVIE DELLO STATO				
DOSSIER DI PREQUALIFICA CONGLOMERATO CEMENTIZIO MIX DESIGN C30/37 S5 XC3 D16 - CODIFICA I2SBAL002 IMPIANTO SUPERBETON - ALPO (VR)		Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 DQ MD 0000 008	Rev. A	Foglio 18 di 22

**Allegato 6 – Certificazione Additivo**

**(FPC, DoP, Etichetta CE, Scheda Tecnica)**



## CERTIFICATO DI CONFORMITA' DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA

CERTIFICATO N°

**1305-CPR-1025**

In conformità al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti per le Costruzioni o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione

**Additivi per calcestruzzo, per malte per cavi di precompressione  
e per calcestruzzo proiettato**  
(vedere l'allegato per le famiglie di prodotti)

Fabbricato da

**MAPEI S.p.A.**  
Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (MI)

nello Stabilimento di produzione

**Strada Provinciale, 159 – 20060 Robbiano di Mediglia (MI)**

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione descritte nell'allegato ZA delle norme:


**EN 934-2:2009+A1:2012, EN 934-4:2009 e EN 934-5:2007**

nell'ambito del sistema 2+ sono applicati e che il controllo della produzione in fabbrica soddisfa tutti i requisiti prescritti di cui sopra.

Questo certificato è stato emesso la prima volta il 02/05/2011, vigente la Direttiva 89/106/CEE, e ha validità sino a che i metodi di prova e/o i requisiti del controllo della produzione in fabbrica stabiliti nelle norme armonizzate di cui sopra, utilizzati per valutare la prestazione delle caratteristiche dichiarate, non cambino, e il prodotto e le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano modifiche significative.

EMISSIONE CORRENTE

03/10/2013  
Rev. 2

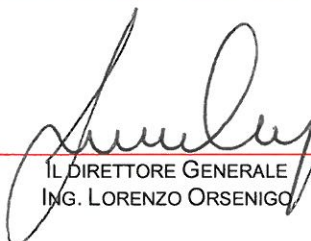

IL DIRETTORE GENERALE  
ING. LORENZO ORSENIKO



# CERTIFICATO DI CONFORMITA' DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA

ALLEGATO AL CERTIFICATO 1305 – CPR – 1025

## TIPI SPECIFICI DI ADDITIVI PER CALCESTRUZZO NORMA EN 934-2:2009

Additivi riduttori di acqua/fluidificanti (T 2)	Additivi acceleranti di presa (T 6)	Additivi ritardanti di presa/riduttori di acqua/fluidificanti (T 10)
Additivi riduttori di acqua ad alta efficacia/superfluidificanti (T 3.1/3.2)	Additivi acceleranti di indurimento (T 7)	Additivi ritardanti di presa/riduttori di acqua ad alta efficacia/superfluidificanti (T 11.1/11.2)
Additivi ritentori di acqua (T 4)	Additivi ritardanti di presa (T 8)	Additivi per modifica della viscosità (T 13)
Additivi aeranti (T 5)	Additivi resistenti all'acqua (T 9)	

## TIPI SPECIFICI DI ADDITIVI PER MALTA E MALTA PER INIEZIONE NORMA EN 934-4:2009

Additivi per malte per cavi di precompressione

## TIPI SPECIFICI DI ADDITIVI PER CALCESTRUZZO PROIETTATO NORMA EN 934-5:2007

Additivo accelerante per calcestruzzo proiettato (T 2 3.2.2) a pari rapporto acqua/cemento

Additivo accelerante non alcalino per calcestruzzo proiettato (T 2 3.2.3) a pari rapporto acqua/cemento

EMISSIONE CORRENTE

03/10/2013

Rev. 2

IL DIRETTORE GENERALE  
ING. LORENZO ORSENIKO



**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. CPR-IT1/0699**

- 1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **DYNAMON XTEND W301 R**
- 2) Usi previsti: **Additivo per calcestruzzo ritardante di presa/riduttore di acqua ad alta efficacia/superfluidificante EN 934-2 (T.11.1/11.2)**
- 3) Fabbricante: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milano – Italia - [www.mapei.it](http://www.mapei.it)**
- 4) Sistemi di VVCP: **Sistema 2+**
- 5) Norme armonizzate: **EN 934-2:2009+A1:2012**

Organismi notificati: **L'ente notificato ICMQ SpA, N. 1305, ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e la sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica, e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione in fabbrica.**

- 6) Prestazioni dichiarate:

<b>Caratteristiche essenziali</b>	<b>Prestazioni</b>
<b>Tenore di ioni Cloruro:</b>	<b>≤ 0,1 % in massa</b>
<b>Tenore di alcali:</b>	<b>≤ 3,5% in massa</b>
<b>Comportamento alla corrosione:</b>	<b>Contiene solo sostanze in appendice A.1 della EN 934-1:2008</b>
<b>Resistenza alla compressione:</b>	<b>Soddisfa i requisiti</b>
<b>Contenuto di aria:</b>	<b>Soddisfa i requisiti</b>
<b>Riduzione di acqua:</b>	<b>Soddisfa i requisiti</b>
<b>Tempo di presa:</b>	<b>Soddisfa i requisiti</b>
<b>Sviluppo della resistenza:</b>	<b>Soddisfa i requisiti</b>
<b>Consistenza:</b>	<b>Soddisfa i requisiti</b>
<b>Sostanze pericolose:</b>	<b>vedi SDS</b>


- 7) Informazioni REACH: le informazioni di cui all'articolo 31 o, a seconda dei casi, all'articolo 33 del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 e successive modifiche sono riportate sulla scheda di sicurezza che MAPEI mette a disposizione sul sito web assieme alla presente Dichiarazione di Prestazione.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

**Milano, 09/08/2018**



*Mapei SpA mette a disposizione le DoP in formato PDF sul proprio sito web.*

Note revisione 0: **Prima emissione**

**DYNAMON XTEND W301 R**  
**MARCATURA CE**  
*Allegato a DoP N. CPR-IT1/0699*



 1305	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
<b>18</b> <b>CPR-IT1/0699</b> <b>EN 934-2</b> <b>DYNAMON XTEND W301 R</b> <i>Additivo per calcestruzzo ritardante di presa/riduttore di acqua ad alta efficacia/superfluidificante EN 934-2 (T.11.1/11.2)</i>	
Tenore di ioni Cloruro:	≤ 0,1 % in massa
Tenore di alcali:	≤ 3,5% in massa
Comportamento alla corrosione:	Contiene solo sostanze in appendice A.1 della EN 934-1:2008
Resistenza alla compressione:	Soddisfa i requisiti
Contenuto di aria:	Soddisfa i requisiti
Riduzione di acqua:	Soddisfa i requisiti
Tempo di presa:	Soddisfa i requisiti
Sviluppo della resistenza:	Soddisfa i requisiti
Consistenza:	Soddisfa i requisiti
Sostanze pericolose:	vedi SDS

**Nota:**

MAPEI fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE da parte della clientela internazionale. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati,
- utilizzo di una lingua differente (lo stesso packaging è utilizzato in numerosi paesi),
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,
- errori di stampa.

# Dynamon XTend W301 R

## Superfluidificante acrilico per calcestruzzi

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

**Dynamon XTend W301 R** è un additivo liquido per calcestruzzi di qualità, appositamente formulato per realizzare calcestruzzi con basso rapporto A/C e lungo mantenimento della lavorabilità, anche con climi caldi e temperatura elevata.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

Grazie alla speciale ed innovativa formulazione, **Dynamon XTend W301 R** è in grado di disperdere efficacemente le particelle del cemento in modo tale da risultare un potente riduttore dell'acqua di impasto. In confronto ad un normale calcestruzzo non additivato l'utilizzo di **Dynamon XTend W301 R** consente di progettare miscele in calcestruzzo che prevedano una riduzione d'acqua superiore al 20%, a lungo mantenimento della lavorabilità, senza rilevanti perdite della lavorabilità durante il trasporto e lo scarico in cantiere.

**Dynamon XTend W301 R** risulta particolarmente indicato per:

- produzione di calcestruzzi preconfezionati di qualità, in grado di soddisfare le prescrizioni delle normative UNI 11104 / UNI EN 206;
- per la produzione di calcestruzzi ad elevate ed elevatissime resistenze meccaniche, in classe di consistenza S4-S5 o Self Compacting Concrete.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Dynamon XTend W301 R** è una soluzione acquosa di polimeri acrilici modificati. L'utilizzo di **Dynamon XTend W301 R** deve essere contemplato in

fase di proporzionamento della miscela in modo tale da sfruttare il potere fluidificante dell'additivo per produrre calcestruzzi performanti sia dal punto di vista tecnico che da quello economico.

L'utilizzo di **Dynamon XTend W301 R** risulta particolarmente vantaggioso in calcestruzzi con resistenze meccaniche previste a partire dalla classe di resistenza C 25/30.

### COMPATIBILITÀ CON ALTRI PRODOTTI

**Dynamon XTend W301 R** è compatibile con altri additivi per la produzione di calcestruzzi di qualità ed in particolare:

- gli additivi acceleranti di indurimento della gamma **Mapefast** per il raggiungimento di elevate resistenze meccaniche a breve stagionatura anche in climi freddi;
- additivi aeranti della gamma **Mapeair** per la produzione di calcestruzzi resistenti ai cicli gelo-disgelo;
- additivi in polvere **Mapeplast SF** e **Mapeplast PZ300**, a base di componenti pozzolanici micronizzati, per la produzione di calcestruzzi top-quality;
- gli additivi espansivi e riduttori del ritiro **Expocrete** e **Mapecure SRA 25**, per la produzione di calcestruzzi a ritiro compensato o nullo;
- i disarmanti della gamma **DMA** e **Mapeform Eco** per la sfomatatura del calcestruzzo dai casseri.
- gli stagionanti della gamma **Mapecure** per la protezione dalla rapida evaporazione dell'acqua



DATI TECNICI (valori tipici)	
DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO	
Consistenza:	liquido
Colore:	bruno
Massa volumica secondo ISO 758 (g/cm <sup>3</sup> ):	1,10 ± 0,03 a +20°C
Azione principale:	aumento della lavorabilità e/o riduzione dell'acqua d'impasto, mantenimento della lavorabilità per lunghi periodi in climi caldi
Classificazione secondo UNI EN 934-2:	ritardante di presa, riduttore d'acqua ad alta efficacia, superfluidificante, prospetti 11.1 e 11.2
Classificazione secondo ASTM C494:	type G
Cloruri solubili in acqua secondo EN 480-10 (%):	< 0,1 (assenti secondo UNI EN 934-2)
Contenuto di alcali (Na <sub>2</sub> O equivalente) secondo EN 480-12 (%):	< 3,5
pH secondo ISO 4316:	6,0 ± 1

d'impasto da strutture in calcestruzzo non casserate.

#### CONSUMO

##### Dosaggio in volume:

da 0,5 a 1,5 l per ogni 100 kg di cemento.

#### CONFEZIONI

Viene fornito sfuso, in fusti da 200 l e cisternette da 1000 l.

#### IMMAGAZZINAGGIO

Dynamon XTend W301 R si conserva per 12 mesi in recipienti chiusi e protetti dal gelo. L'esposizione ai raggi solari diretti può provocare una variazione cromatica, senza che ciò pregiudichi in alcun modo le caratteristiche prestazionali del prodotto.

#### ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Dynamon XTend W301 R non è considerato pericoloso ai sensi delle attuali normative sulla classificazione delle miscele. Si raccomanda di indossare guanti e occhiali protettivi e di utilizzare le consuete precauzioni per la manipolazione dei prodotti chimici.

Per ulteriori e complete informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

#### AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra

*riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.*

**Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito [www.mapei.com](http://www.mapei.com)**

#### INFORMATIVA LEGALE

***I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altro documento progettuale, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto MAPEI.***



***La Scheda Tecnica più aggiornata è disponibile sul nostro sito [www.mapei.com](http://www.mapei.com).***

***QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE CONDIZIONI PRESENTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA O DA ESSA DERIVANTI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DI MAPEI.***

**Le referenze relative a questo prodotto sono disponibili su richiesta e sul sito Mapei [www.mapei.it](http://www.mapei.it) e [www.mapei.com](http://www.mapei.com)**



IL PARTNER MONDIALE DEI COSTRUTTORI

GENERAL CONTRACTOR  <b>IRICAV2</b>	1^ LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO VICENZA	ALTA SORVEGLIANZA  <b>ITALFERR</b> GRUPPO FERROVIE DELLO STATO				
DOSSIER DI PREQUALIFICA CONGLOMERATO CEMENTIZIO MIX DESIGN C30/37 S5 XC3 D16 - CODIFICA I2SBAL002 IMPIANTO SUPERBETON - ALPO (VR)		Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 DQ MD 0000 008	Rev. A	Foglio 19 di 22

**Allegato 7 – Analisi Chimica delle Acque**



EcamiRicert SRL  
Viale del Lavoro, 6  
36030 Monte di Malo VI  
Vicenza, Italy  
T +39 0445 605838  
F +39 0445 581430  
info@ecamricert.com  
C.F./P.I. 01650050246  
ecamricert.com



LAB N° 0699 L



RAPPORTO DI PROVA N° 19LA05101

Data di emissione, 05/04/2019

Matrice campione: Acque di processo  
Descrizione campione: Acqua d'impasto  
Cliente: SUPERBETON SPA  
VIA IV NOVEMBRE N. 18  
31010 PONTE DELLA PRIULA TV - IT  
Campionato da: Cliente  
Luogo di campionamento: Villafranca, VR  
Punto di prelievo: Pozzo centrale  
Prelevato/consegnato da: Tecnico ECAMRICERT  
Data di accettazione: 02/04/2019  
Data inizio analisi: 02/04/2019  
Data fine analisi: 05/04/2019

## Risultati analitici Chimici

Parametro	U.M.	Risultato	Limiti	Rif.Limite
<i>Metodiche analitiche</i>				
* <b>Determinazione della presenza di olii e grassi</b> Acqua d'impasto per il calcestruzzo - Specifiche di campionamento, di prova e di valutazione dell'idoneità dell'acqua, incluse le acque di ricupero dei processi dell'industria del calcestruzzo, come acqua d'impasto del calcestruzzo		<b>Assenti</b>		
* <b>Determinazione della presenza di detersivi</b> Acqua d'impasto per il calcestruzzo - Specifiche di campionamento, di prova e di valutazione dell'idoneità dell'acqua, incluse le acque di ricupero dei processi dell'industria del calcestruzzo, come acqua d'impasto del calcestruzzo		<b>Nessuna formazione di</b>		
* <b>Colore</b> UNI EN 1008:2003		<b>Incolore</b>		
* <b>Sostanza in sospensione</b> Acqua d'impasto per il calcestruzzo - Specifiche di campionamento, di prova e di valutazione dell'idoneità dell'acqua, incluse le acque di ricupero dei processi dell'industria del calcestruzzo, come acqua d'impasto del calcestruzzo	mL	<b>0,00</b>	4	UNI EN 1008:2003 - Specifiche di idoneità dell'acqua d'impasto per calcestruzzo.
* <b>Valutazione dell'odore</b> Acqua d'impasto per il calcestruzzo - Specifiche di campionamento, di prova e di valutazione dell'idoneità dell'acqua, incluse le acque di ricupero dei processi dell'industria del calcestruzzo, come acqua d'impasto del calcestruzzo		<b>Nessun odore</b>		
* <b>Determinazione del pH</b> Acqua d'impasto per il calcestruzzo - Specifiche di campionamento, di prova e di valutazione dell'idoneità dell'acqua, incluse le acque di ricupero dei processi dell'industria del calcestruzzo, come acqua d'impasto del calcestruzzo		<b>7,5</b>	4	UNI EN 1008:2003 - Specifiche di idoneità dell'acqua d'impasto per calcestruzzo.
* <b>Sostanza umica: valutazione del colore dopo l'aggiunta di NaOH</b> Acqua d'impasto per il calcestruzzo - Specifiche di campionamento, di prova e di valutazione dell'idoneità dell'acqua, incluse le acque di ricupero dei processi dell'industria del calcestruzzo, come acqua d'impasto del calcestruzzo		<b>Più pallido del marrone</b>		

Pagina 1 di 3

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

ECAMRICERT S.R.L.  
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Vicenza al nr. 175400 R.E.A. Capitale sociale €75.000,00 i.v.  
Laboratorio di ricerca altamente qualificato art. 14 DM 593/2000-G.U. n° 29/2003  
Laboratorio iscritto al n°12 del Registro Regionale dei Laboratori ai fini dell'autocontrollo delle imprese alimentari L. 88/2009-Accordo 78/CSR/2010  
Accreditamento LAB N° 0699 conforme ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005  
Membro degli accordi di mutuo riconoscimento EA, IAF e ILAC.





**Ecami Ricert SRL**  
 Viale del Lavoro, 6  
 36030 Monte di Malo VI  
 Vicenza, Italy  
 T +39 0445 605838  
 F +39 0445 581430  
 info@ecamricert.it  
 C.F./P.I. 01650050246  
 ecami ricert.com



LAB N° 0699 L



RAPPORTO DI PROVA N° 19LA05101 del 05/04/2019

## Risultati analitici Chimici

Parametro	U.M.	Risultato	Limiti	Rif.Limite
<i>Metodiche analitiche</i>				
* <b>Determinazione del contenuto di cloruri (ione cloruro Cl)</b> Acqua d'impasto per il calcestruzzo - Specifiche di campionamento, di prova e di valutazione dell'idoneità dell'acqua, incluse le acque di ricupero dei processi dell'industria del calcestruzzo, come acqua d'impasto del calcestruzzo	mg/l	<b>6,7</b>	100-1000-4500	UNI EN 1008:2003 - Specifiche di idoneità dell'acqua d'impasto per calcestruzzo.
* <b>Determinazione del contenuto di solfati (ione solfato SO4)</b> Acqua d'impasto per il calcestruzzo - Specifiche di campionamento, di prova e di valutazione dell'idoneità dell'acqua, incluse le acque di ricupero dei processi dell'industria del calcestruzzo, come acqua d'impasto del calcestruzzo	mg/l	<b>43</b>	2000	UNI EN 1008:2003 - Specifiche di idoneità dell'acqua d'impasto per calcestruzzo.
* <b>Alcali (Na2O eq)</b> Acqua d'impasto per il calcestruzzo - Specifiche di campionamento, di prova e di valutazione dell'idoneità dell'acqua, incluse le acque di ricupero dei processi dell'industria del calcestruzzo, come acqua d'impasto del calcestruzzo	mg/L	<b>9,4</b>	1500	UNI EN 1008:2003 - Specifiche di idoneità dell'acqua d'impasto per calcestruzzo.
<b>Zuccheri</b> Acqua d'impasto per il calcestruzzo - Specifiche di campionamento, di prova e di valutazione dell'idoneità dell'acqua, incluse le acque di ricupero dei processi dell'industria del calcestruzzo, come acqua d'impasto del calcestruzzo	mg/L	<b>&lt; 10</b>	100	UNI EN 1008:2003 - Specifiche di idoneità dell'acqua d'impasto per calcestruzzo.
<b>Fosfati (P2O5)</b> Acqua d'impasto per il calcestruzzo - Specifiche di campionamento, di prova e di valutazione dell'idoneità dell'acqua, incluse le acque di ricupero dei processi dell'industria del calcestruzzo, come acqua d'impasto del calcestruzzo	mg/L	<b>&lt; 10</b>	100	UNI EN 1008:2003 - Specifiche di idoneità dell'acqua d'impasto per calcestruzzo.
<b>Nitrati</b> Acqua d'impasto per il calcestruzzo - Specifiche di campionamento, di prova e di valutazione dell'idoneità dell'acqua, incluse le acque di ricupero dei processi dell'industria del calcestruzzo, come acqua d'impasto del calcestruzzo	mg/L	<b>22</b>	500	UNI EN 1008:2003 - Specifiche di idoneità dell'acqua d'impasto per calcestruzzo.
* <b>Piombo</b> Acqua d'impasto per il calcestruzzo - Specifiche di campionamento, di prova e di valutazione dell'idoneità dell'acqua, incluse le acque di ricupero dei processi dell'industria del calcestruzzo, come acqua d'impasto del calcestruzzo	mg/L	<b>&lt; 0,01</b>	100	UNI EN 1008:2003 - Specifiche di idoneità dell'acqua d'impasto per calcestruzzo.
* <b>Zinco</b> Acqua d'impasto per il calcestruzzo - Specifiche di campionamento, di prova e di valutazione dell'idoneità dell'acqua, incluse le acque di ricupero dei processi dell'industria del calcestruzzo, come acqua d'impasto del calcestruzzo	mg/L	<b>&lt; 0,01</b>	100	UNI EN 1008:2003 - Specifiche di idoneità dell'acqua d'impasto per calcestruzzo.

Riferimento limiti applicati : UNI EN 1008:2003 - Specifiche di idoneità dell'acqua d'impasto per calcestruzzo.

I limiti si riferiscono ai requisiti previsti dal metodo di riferimento; oltre a quelli già specificati vanno considerati anche i seguenti:

Oli e grassi: solo tracce visibili - Detergenti: assenza di schiuma entro 2 min. - Colore: più chiaro del giallo pallido - Odore: nessun odore, tranne un leggero odore di cemento - Sostanza umica: marrone giallastro o più chiaro.

Per il parametro Cloruri i tre limiti si riferiscono, nell'ordine, a: calcestruzzo precompresso o malta per iniezione; calcestruzzo armato o con elementi metallici inglobati; calcestruzzo senza armatura o elementi metallici inglobati.

\* prova non accreditata da ACCREDIA

N.A. non applicabile

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

ECAMRICERT S.R.L.  
 Iscritta alla C.C.I.A.A. di Vicenza al nr. 175400 R.E.A. Capitale sociale €75.000,00 i.v.  
 Laboratorio di ricerca altamente qualificato art. 14 DM 593/2000-G.U. n° 29/2003  
 Laboratorio iscritto al n°12 del Registro Regionale dei Laboratori ai fini dell'autocontrollo delle imprese alimentari L. 88/2009-Accordo 78/CSR/2010  
 Accreditazione LAB N° 0699 conforme ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005  
 Membro degli accordi di mutuo riconoscimento EA, IAF e ILAC.





**EcamRicert SRL**  
Viale del Lavoro, 6  
36030 Monte di Malo VI  
Vicenza, Italy  
T +39 0445 605838  
F +39 0445 581430  
info@ecamricert.it  
C.F./P.I. 01650050246  
ecamricert.com



LAB N° 0699 L



RAPPORTO DI PROVA N° 19LA05101 del 05/04/2019

U.M. Unità di Misura / N.A. non applicabile / à1 note informative supplementari nell'allegato della PPM008 / à2 note informative supplementari nell'allegato della PPM009 / à3 note informative supplementari nell'allegato della PPM021, PPM022 e PPM023

Il presente RAPPORTO DI PROVA si riferisce esclusivamente ai soli campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del laboratorio. / Tempo di conservazione dei campioni: i campioni sono conservati presso il laboratorio 30 giorni dopo l'emissione del rapporto di prova (ad eccezione dei prodotti deperibili che sono eliminati al termine dell'analisi o a scadenza) / Per stoccaggi superiori al mese dovrà essere fatta specifica richiesta / Tempi di conservazione delle registrazioni: il laboratorio conserva copia dei rapporti di prova per un periodo di 4 anni e copia delle registrazioni relative alle analisi per 4 anni, salvo richieste particolari del cliente: tutti i documenti relativi alle prove per omologazione dei prodotti sono conservati per 10 anni



Direttore Dipartimento Ambiente  
Dott. Francesco Zonin  
Ordine Interprov. dei Chimici del Veneto - Padova  
Iscrizione n°891 Sez. A



## Giudizio e pareri non oggetto dell'accreditamento Accredia

### Giudizi:

Il campione in esame SODDISFA, per i parametri analizzati, i requisiti stabiliti al punto 4 del metodo di riferimento UNI EN 1008:2003.

GENERAL CONTRACTOR  <b>IRICAV2</b>	1^ LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO VICENZA	ALTA SORVEGLIANZA  <b>ITALFERR</b> GRUPPO FERROVIE DELLO STATO				
DOSSIER DI PREQUALIFICA CONGLOMERATO CEMENTIZIO MIX DESIGN C30/37 S5 XC3 D16 - CODIFICA I2SBAL002 IMPIANTO SUPERBETON - ALPO (VR)	Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 DQ MD 0000 008	Rev. A	Foglio 20 di 22	

**Allegato 8 – Calcolo cloruri totali**

CODIFICA: **I2SBAL002** DATA: 20/05/2021

IMPIANTO: Montecchio Maggiore (VI)

materiale	DOSAGGIO Kg/mc		Cl <sup>-</sup>	u.m.	kg/mc
<b>CEMENTO</b>	380		0,100	%	0,380
<b>PFA</b>	0		0,010	%	0,000
<b>ADDITIVO</b>	3,42		0,100	%	0,003
	0,00		0,100	%	0,000
<b>INERTI</b> sabbia	1000		0,01	%	0,100
ghiaino	200		0,001	%	0,002
ghiaino	600		0,01	%	0,060
<b>ACQUA</b> limpida				mg/l	0,000
incolore	180	6,7		mg/l	0,121
<b>totale</b>					<b>0,666</b>
rapporto tot.cl <sup>-</sup> /cemento = 0,666 / 380 <b>0,18%</b>					

**0,18%** < **0,40%** limite

rif. - stralcio da norma UNI EN 206-1:2001

Impiego del calcestruzzo	Classe di contenuto in cloruri	Massimo contenuto di Cl <sup>-</sup> rispetto alla massa di cemento
In assenza di armatura di acciaio o di altri inserti metallici (ad eccezione dei dispositivi di sollevamento resistenti alla corrosione)	Cl 1,0	1,00%
In presenza di armatura d'acciaio o di altri inserti metallici	Cl 0,20	0,20%
	Cl 0,40	0,40%
In presenza di armatura d'acciaio da precompressione	Cl 0,10	0,10%
	Cl 0,20	0,20%



annotazioni:

.....

.....

.....



GENERAL CONTRACTOR  <b>IRICAV2</b>	1^ LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO VICENZA	ALTA SORVEGLIANZA  <b>ITALFERR</b> GRUPPO FERROVIE DELLO STATO				
DOSSIER DI PREQUALIFICA CONGLOMERATO CEMENTIZIO MIX DESIGN C30/37 S5 XC3 D16 - CODIFICA I2SBAL002 IMPIANTO SUPERBETON - ALPO (VR)	Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 DQ MD 0000 008	Rev. A	Foglio 21 di 22	

**Allegato 9 – Calcolo SET (sodio equivalente totale)**



Mix	CEM IV/A - VP 42,5 R ars - Ponte Priula (TV) CPR 60/2020					POZZ GA 220 - 0546 CPR 22529	Sabbia 0-4 ssa	Ghiaino 6-10 ssa	Ghiaino 8-16 ssa	Additivo superfl. Dynamon Xtende W301 R/N Mapei (Mv 1,08 kg/l)		Additivo Ritardante Mapetard (Mv 1,08 kg/l)		Acqua effic.	Mv
	TOT	73% clinker	5% gesso	14% pozz.	8% PFA					kg/m <sup>3</sup>	kg/m <sup>3</sup>	kg/m <sup>3</sup>	kg/m <sup>3</sup>		
<b>I2SBAL002</b>	kg/m <sup>3</sup>	kg/m <sup>3</sup>	kg/m <sup>3</sup>	kg/m <sup>3</sup>	kg/m <sup>3</sup>	kg/m <sup>3</sup>	kg/m <sup>3</sup>	kg/m <sup>3</sup>	kg/m <sup>3</sup>	kg/m <sup>3</sup>	l/m <sup>3</sup>	kg/m <sup>3</sup>	l/m <sup>3</sup>	kg/m <sup>3</sup>	kg/m <sup>3</sup>
XC3 RCK 37 S5 D16 425P Villafranca	380	277,4	19	53,2	30,4		1000	200	600	3,67	3,40	0,00	0,00	180	2364
Na <sub>2</sub> O (%)															
K <sub>2</sub> O (%)															
Na <sub>2</sub> O eq (%) = Na <sub>2</sub> O + 0,634 K <sub>2</sub> O		0,80	0,00	2,20	0,80	0,80				3,5				0,0009	
coeff riduzione (prosp 2 UNI EN 11417-2 )		1	1	0,17	0,17	0,17	0	0	0	1		1		1	
SET = Na <sub>2</sub> O eq efficace (kg/mc)		2,219	0,000	0,199	0,041	0,000	0,000	0,000	0,000	0,129	0,000	0,000	0,000	0,002	
		<b>2,59</b>													

Per il livello di protezione, salvo il caso di strutture in ambienti X0 e XC1/ secco si deve assumere il "C" in base al quale devono utilizzarsi aggregati classificati non reattivi, sulla base della metodologia descritta nel seguito, e adottare un valore de I SET (sodio equivalente totale per m di calcestruzzo) non superiore a 3 kg Na Oeq/m. E' possibile adottare un SET non superiore a 3 kg se l'aggregato è classificato non reattivo con ciascuno dei tre metodi di prova che costituiscono la metodologia di prova.

La norma prescrive la seguente metodologia di prova:

1. esame petrografico (secondo UNI EN 932-);
2. prova ultra accelerata di espansione in malta (secondo UNI 8520-);
3. prova accelerata di espansione del calcestruzzo (secondo UNI 8520-);

Precisando che se i risultati delle prove 1 e 2 sono concordi nel diagnosticare l'aggregato come non reattivo (non sono identificate fasi reattive alcali nell'esame petrografico e l'espansione in malta è inferiore allo % dopo i giorni, l'aggregato può non essere sottoposto alla prova e venire classificato non reattivo. Se invece esiste discordanza doagnostica tra gli esami e, allora l'aggregato deve essere sottoposto alla prova 3 il cui risultato è decisivo ai fini della diagnosi di reattività e non reattività.

GENERAL CONTRACTOR  <b>IRICAV2</b>	1^ LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO VICENZA	ALTA SORVEGLIANZA  <b>ITALFERR</b> GRUPPO FERROVIE DELLO STATO				
DOSSIER DI PREQUALIFICA CONGLOMERATO CEMENTIZIO MIX DESIGN C30/37 S5 XC3 D16 - CODIFICA I2SBAL002 IMPIANTO SUPERBETON - ALPO (VR)		Progetto IN17	Lotto 10	Codifica Documento E I2 DQ MD 0000 008	Rev. A	Foglio 22 di 22

**Allegato 10 – Autorizzazione Ministeriale e Certificato di Accreditamento Laboratorio Prove**



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
*Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici*  
*Servizio Tecnico Centrale*

**IL PRESIDENTE**

**Visto** l'art. 20 della legge n° 1086 del 05.11.1971, concernente le “Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”, che consente di autorizzare anche Laboratori non ufficiali ad effettuare prove sui materiali da costruzione;

**Visto** il D.P.R. 06.06.2001 n. 380, concernente il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;

**Visto** l'art. 59 del citato D.P.R. che consente di autorizzare anche laboratori non ufficiali ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce, come modificato dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134;

**Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il decreto ministeriale 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2018 n. 42, recante l'aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»;

**Vista** la Circolare della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7617/STC dell'8.09.2010;

**Visto** il D.M. n° 55170 del 06.07.2006, con cui è stata rilasciata al laboratorio “ECAMRICERT S.r.l.” di Monte di Malo (VI) l'autorizzazione ad eseguire prove sui materiali da costruzione ed a rilasciare le relative certificazioni, e successivi rinnovi con i quali si estendeva l'autorizzazione anche alle prove facoltative di composizione chimica degli acciai, da ultimo il D.M. n° 199 del 26.06.2015, con efficacia fino alla data del 16.04.2020;

**Vista** la domanda recepita dal Servizio Tecnico Centrale con prot. n° 9202 in data 23/10/2019 con la quale il predetto laboratorio ha richiesto l'ulteriore rinnovo della medesima autorizzazione e dell'estensione alle suddette prove facoltative ai sensi del punto 5 della Circolare n. 7617/2010;

**Considerata** l'emergenza epidemiologica da COVID – 19 e gli effetti di essa sui procedimenti amministrativi che competono al Servizio Tecnico Centrale che, pur procedendo con la speditezza ed il rigore necessario, non può escludere che taluni atti e processi non risentano di rallentamenti o disagi all'utenza;

**Considerato** che il perseguimento dell'obiettivo principale ed eccezionale della tutela del bene primario della salute, impedendo fra l'altro gli ordinari spostamenti del personale del Servizio, non consente, al momento, di effettuare verifiche in loco o in situ;

**Considerato**, altresì, che in questa fase emergenziale il Servizio assicura comunque le attività di propria competenza con il massimo rigore e competenza, attraverso forme di lavoro "agile", con l'uso delle Tecnologie dell'Informazione o in modalità a distanza da parte del personale;

**Ritenuto** di richiamare, comunque il doveroso senso di responsabilità degli operatori del settore nell'assicurare, nei tempi emergenziali, il livello della prestazione che assicuri cura e qualità del servizio prestato ed autorizzato da questo Ufficio;

**Tenuto conto** della sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi ed degli effetti degli atti amministrativi in scadenza di cui all'art. 103 del Decreto Legge n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**Ritenuto** necessario assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, anche al fine di salvaguardare la necessaria continuità agli operatori del settore;

**Considerato** che il laboratorio possiede i requisiti per l'esecuzione e certificazione delle prove sui materiali da costruzione con le ulteriori prove facoltative richieste, in termini di attrezzature, personale e procedure operative;

**Visto** l'esito favorevole dell'istruttoria eseguite dal Servizio Tecnico Centrale sulla documentazione presentata;

## **D E C R E T A**

Art.1 – E' rinnovata l'autorizzazione ad effettuare e certificare prove sui materiali da costruzione al laboratorio "ECAMRICERT S.r.l." di Monte di Malo (VI) - Viale del Lavoro n° 6 - 36030 Monte di Malo (VI), con estensione alle prove facoltative di composizione chimica degli acciai, così definite ai sensi del punto 5 della Circolare n. 7617/2010.

Art.2 – Il predetto laboratorio è soggetto al controllo di questo Ministero cui spetta verificare il mantenimento delle condizioni di idoneità accertate.

Art.3 – E' confermato l'obbligo del controllo esterno di taratura delle macchine di prova da effettuarsi con frequenza almeno annuale a cura di un Istituto Universitario, di Politecnico, di Facoltà di Ingegneria, di Facoltà o Istituto Universitario di Architettura o da organismi terzi di taratura appositamente accreditati secondo i regolamenti vigenti nel settore. E' prescritta la stretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nella normativa vigente; in particolare è indicato l'assoluto divieto di istituire centri di raccolta o centri attrezzati per le prove fuori della sede autorizzata e di emettere certificati di prove che non siano state effettuate nei locali, con il personale, con le attrezzature e con le procedure del laboratorio, fatte salve eventuali prove da eseguire in sito. E' prescritto altresì l'obbligo di esporre al pubblico copia del decreto di autorizzazione e la adozione di stampati nei quali sia evidente l'identificazione del laboratorio che emette le certificazioni.

Art.4 – Il Direttore responsabile del laboratorio è l'Ing. Manuel CAZZOLA.



Art.5 – Per qualsiasi modifica nella compagine societaria, nell’organico del personale o nell’ubicazione del laboratorio, dovrà essere preventivamente richiesto apposito nulla-osta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Consiglio Superiore dei LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale.

Art.6 – Il presente Decreto ha efficacia quinquennale a decorrere dal 17/04/2020 fino al 16/04/2025 e potrà, a richiesta, essere ulteriormente rinnovato con successivo Decreto. La richiesta di rinnovo dovrà essere inoltrata almeno sei mesi prima della data di scadenza, completa della documentazione richiesta dalla Circolare Ministeriale n° 7617/STC dell’8.09.2010.

Art. 7 – L’autorizzazione di cui al presente Decreto può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento per violazioni o inosservanze delle disposizioni riportate nella Circolare n° 7617/STC, in particolare per eventuali sopravvenute carenze riguardanti le attrezzature, i locali ed il personale addetto, ovvero per accertate inadempienze rispetto alle prescrizioni di cui ai precedenti artt. 3 e 5.

Ing. Massimo SESSA

Il Dirigente della Div. I – STC  
Ing. Emanuele Renzi

## CERTIFICATO DI ACCREDITAMENTO *Accreditation Certificate*

ACCREDITAMENTO N.  
ACCREDITATION N. **0699L REV. 05**

EMESSO DA  
ISSUED BY **DIPARTIMENTO LABORATORI DI PROVA**

SI DICHIARA CHE  
WE DECLARE THAT **ECAMRICERT S.R.L.**  
Sede/Headquarters:  
Viale del Lavoro 6 - 36030 Monte di Malo VI

È CONFORME AI REQUISITI  
DELLA NORMA **UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018**

MEETS THE REQUIREMENTS  
OF THE STANDARD **ISO/IEC 17025:2017**


QUALE **Laboratorio di Prova**  
AS **Testing Laboratory**

MD-CA-01 rev. 03


Data di 1ª emissione  
1st issue date  
**20-10-2006**

Data di modifica  
Modification date  
**21-05-2020**


Data di scadenza  
Expiring date  
**20-09-2022**



Dott.ssa Silvia Tramontin  
Il Direttore di Dipartimento  
The Department Director



Dott. Filippo Trifiletti  
Il Direttore Generale  
The General Director

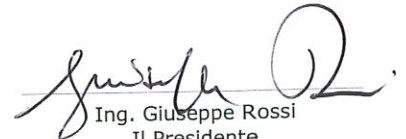

Ing. Giuseppe Rossi  
Il Presidente  
The President

L'accreditamento attesta la competenza tecnica del Laboratorio relativamente al campo di accreditamento riportato nell'Elenco Prove allegato al presente certificato di accreditamento.  
Il presente certificato non è da ritenersi valido se non accompagnato dagli Elenchi Prove, che possono variare nel tempo.  
La vigenza dell'accreditamento può essere verificata sul sito web ([www.accredia.it](http://www.accredia.it)) o richiesta al Dipartimento di competenza.  
I requisiti di sistema riportati nella norma ISO/IEC 17025 sono scritti in un linguaggio attinente alle attività di laboratorio e sono generalmente in accordo con i principi della norma ISO 9001 (si veda il comunicato congiunto ISO-ILAC-IAF dell'Aprile 2017).

*The accreditation certifies the technical competence of the laboratory limited to the scope detailed in the attached Enclosure.  
The present certificate is valid only if associated to the annexed schedule, that may vary in the time.  
Confirmation of the validity of accreditation can be verified on website [www.accredia.it](http://www.accredia.it) or by contacting the relevant Department.  
The management system requirements in ISO/IEC 17025 are written in language relevant to laboratories operations and generally operate in accordance with the principles of ISO 9001 (refer joint ISO-ILAC-IAF Communiqué dated April 2017).*

## **CERTIFICATO DI ACCREDITAMENTO** *Accreditation Certificate*

ACCREDITAMENTO N.  
ACCREDITATION N.

**0699L REV. 05**

EMESSO DA  
ISSUED BY

**DIPARTIMENTO LABORATORI DI PROVA  
ECAMRICERT S.R.L.**

Sedi operative/Branch Offices:

- Sede A: Viale del Lavoro 6 - 36030 Monte di Malo VI
- Sede B: Corso Stati Uniti 4 - 35127 Padova PD