



SOTTOPASSI

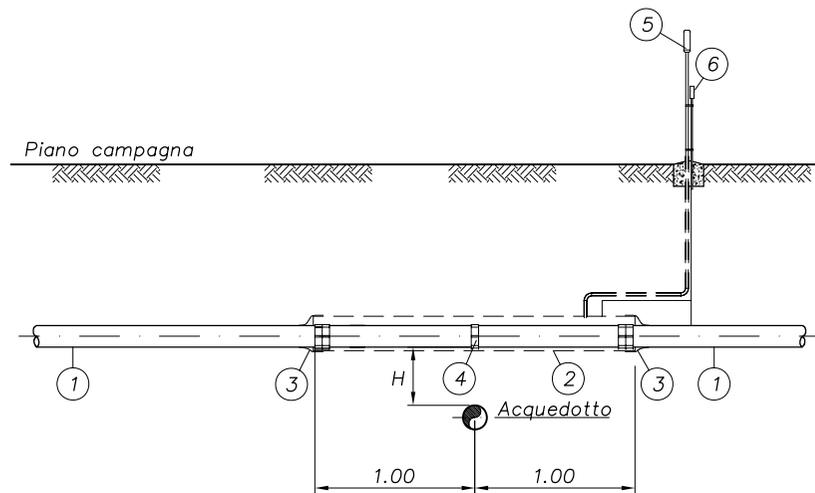

SOVRAPPASSI

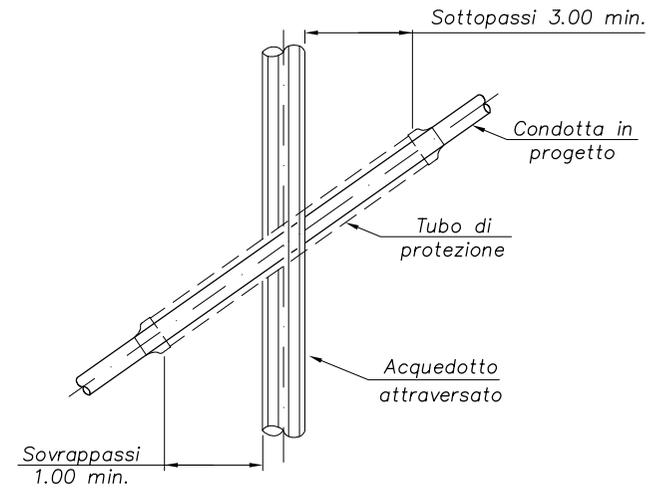

**NOTE**

$H \geq 1.50$  m NESSUNA PRESCRIZIONE

$H < 1.50$  m TUBO DI PROTEZIONE

$H < 0.50$  NON AMMESSO

**LEGENDA**

- 1) Condotta in progetto
- 2) Tubo di protezione (Std. 00501)
- 3) Anello di chiusura (Std. 00602)
- 4) Distanziatore isolante a collare (Std. 00601)
- 5) Sfiato diretto (Std. 00603)
- 6) Presa di potenziale (Std. 00902)

DATA	FIRMA	N°	REVISIONI										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			STANDARD										
N° <b>S,T,D10,013,1,5</b>			ATTRaversamento TIpico DI ACQUEDOTTI AD USO CIVILE										
DATA Sett. '05	DIS	FOGLIO 1 / 1											