


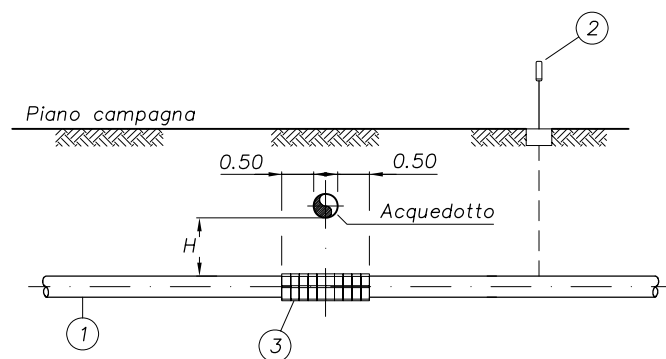


SOTTOPASSI

NOTE

$H \geq 1.00 \text{ m}$ NESSUNA PRESCRIZIONE

$H < 1.00 \text{ m}$ APPLICARE DISTANZIATORI
ISOLANTI A COLLARE

$H < 0.30$ NON AMMESSO

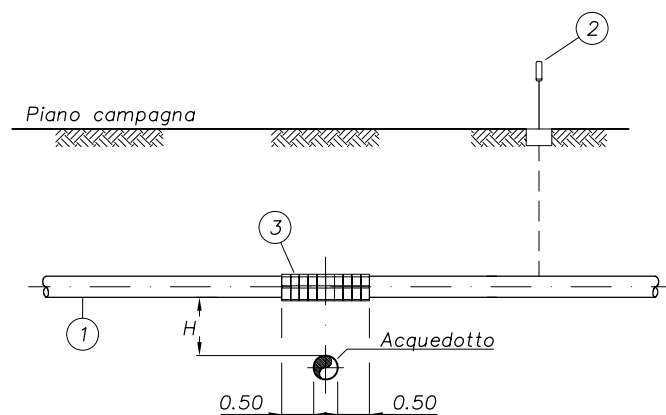SOVRAPPASSI

LEGENDA

- 1) Condotta in progetto
- 2) Presa di potenziale (Std. 00902)
- 3) Distanziatori isolanti a collare
esterni solo negli incroci con
acquedotti metallici (Std. 00601)

DATA	FIRMA	N°	REVISIONI								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 EDISON				STANDARD							
<i>1/1</i> S T D 0 0 3 1 7				ATTRAVERSAMENTO TIPICO ACQUEDOTTI PER IRRIGAZIONE							
DATA Sett. '05		DIS		FOGLIO 1 / 1							