


Sezione geologica C-D

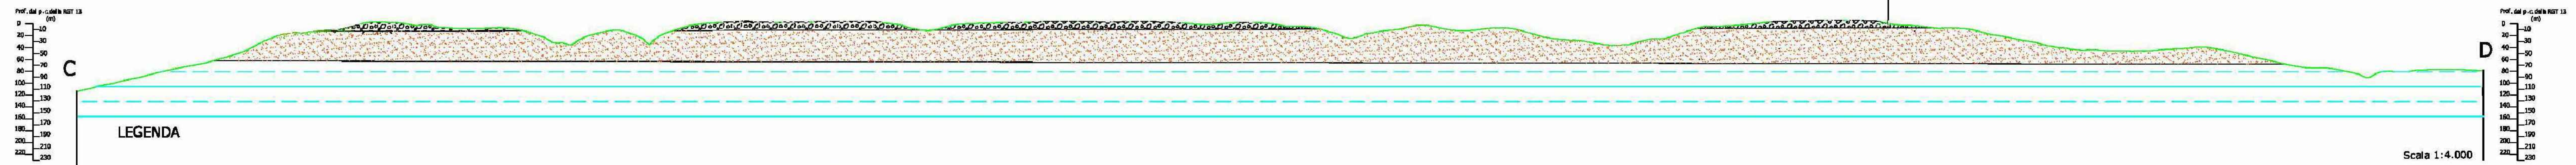

LEGENDA

- qcs** Depositi conglomeratici in matrice sabbioso argillosa qcs  
Conglomerati poligenici con intercalazioni sabbiose e argillose  
giallo-rossastre, sabbie fini quarzose con lenti di conglomerati poligenici
- RGTn** | Aerogeneratore
- Qs-C** Depositi sabbiosi Qs-C  
Sabbie giallastre quarzoso calcaree, sabbie argillose con lenti ciottolose
- P2-QaC** Depositi argilloso siltosi P2-QaC  
Argille siltose grigio-azzurre e argille sabbiose

Proposta di ammodernamento complessivo ("repowering") del "Parco eolico Grottole" esistente da 54 MW, con dismissione degli attuali 27 aerogeneratori e sostituzione in riduzione degli stessi, con l'installazione di 12 nuovi aerogeneratori, per una potenza totale definitiva di 86,4 MW

PROFILI GEOLOGICI

Scala	Formato Stampa	Numero documento	
1:4.000	A3+		
	Foglio	Commissa	Fase Tipo doc. Progr. doc. Rev.
	1 di 1	234309	D D 0198 00

Proponente  
**FRI-EL GROTTOLE**  
FRI-EL GROTTOLE S.r.l.  
Piazza del Grano 3 - 39100 Bolzano (BZ)  
fri-el\_grottole@legalmail.it  
Cod. Fisc./Part. Iva 02471970216

PROGETTO DEFINITIVO  
Elaborato  
A.16.a.11.

Progettazione  
**PROGETTO ENERGIA S.R.L.**  
Via Cardito, 202 (B001) - Aterno (Teramo) (AQ)  
Tel. +39 0862 881313  
www.progettoenergia.biz - info@progettoenergia.biz  
SERVIZI DI INGEGNERIA INTEGRATI

Geologo  
Dr. Anagnina Petriccione

Progettista  
Dr. Massimo Lo Russo

Sul presente elaborato sussiste il DIRITTO di PROPRIETA'. Qualsiasi utilizzo non preventivamente autorizzato sarà perseguito ai sensi della normativa vigente.

Rev.	Data	Descrizione revisione	Redatto	Controllato	Approvato
00	29.01.2024	EMISSIONE PER AUTORIZZAZIONE	A. PETRICCIONE	A. PETRICCIONE	M. LO RUSSO