


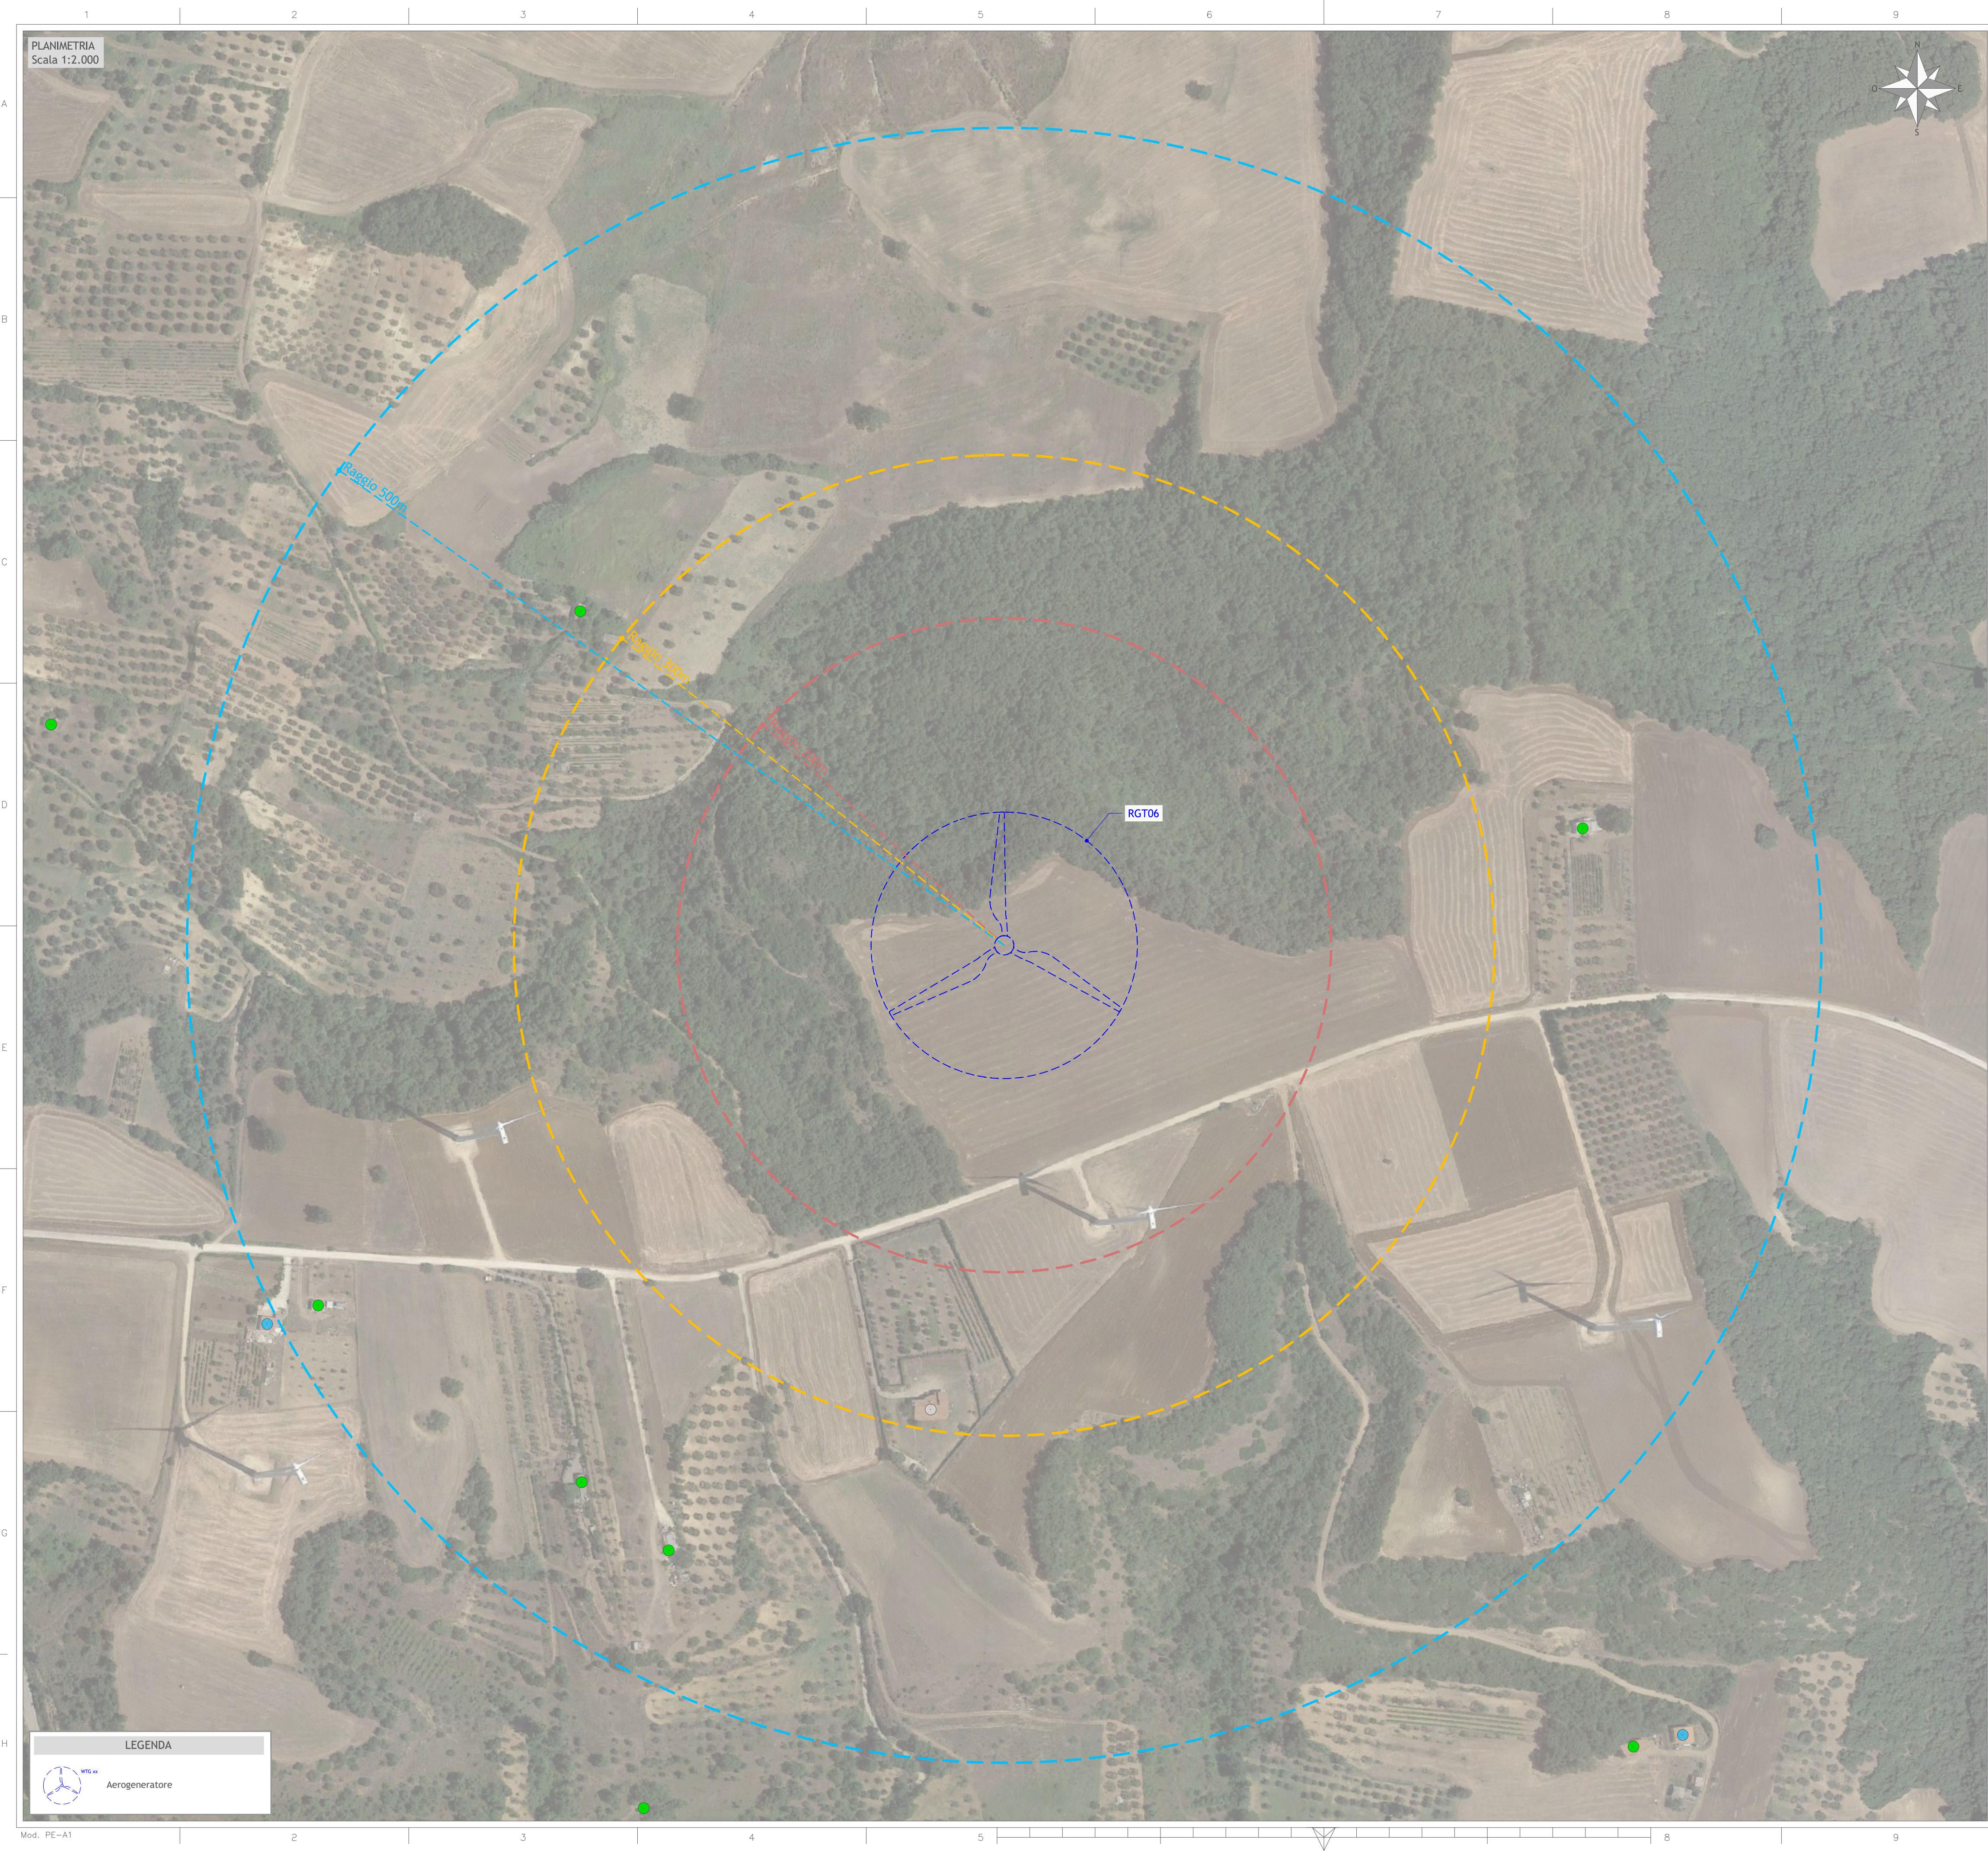

REQUISITI DI SICUREZZA - PUNTO 1.2.1.4. DEL PIEAR

Raggio 500m(2,5 volte l'altezza massima della pala)
Distanza minima di ogni aerogeneratore dalle abitazioni determinata in base ad una verifica di compatibilità acustica, di Shadow-Flickering, di sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi rotanti.

Abitazioni (Art. 3 comma c) del Disciplinare del PIEAR)

Raggio 300m
Distanza minima da edifici subordinata a studi di compatibilità acustica, di Shadow-Flickering, di sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi rotanti.
Distanza minima da strade statali e autostrade subordinata a studi di sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi rotanti.

Edifici (Art. 3 comma d) del Disciplinare del PIEAR)

Strade statali e autostrade

Raggio 200m
Distanza minima da strade provinciali e di accesso alle abitazioni subordinata a studi di sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi rotanti.

Strade provinciali e di accesso alle abitazioni (Art. 3 comma e) del Disciplinare del PIEAR)

Altre costruzioni non qualificabili come abitazioni ed edifici

Edifici oggetto di acquisizione da parte del proponente

Regione Basilicata
Provincia di Matera
Comuni di Grottole e Miglionico

Proposta di ammodernamento complessivo ("repowering") del "Parco eolico Grottole" esistente da 54 MW, con dismissione degli attuali 27 aerogeneratori e sostituzione in riduzione degli stessi, con l'installazione di 12 nuovi aerogeneratori, per una potenza totale definitiva di 86,4 MW

Titolo

PLANIMETRIA CON INDIVIDUAZIONE DI TUTTE LE INTERFERENZE
REQUISITI DI SICUREZZA PIEAR - RGT06

Scala

Formato Stampa

Numero documento

1:2.000

A1

Foglio

Commissa

Fase

Tipo doc.

Progr. doc.

Rev.

1 DI 1

234309

D

D

0316

00

Proponente

FRI-ELGROTTOLE

FRI-EL GROTTOLE S.r.l.
Piazza del Grano 3 - 39100 Bolzano (BZ)
fri-el_grottole@legalmail.it
Cod. Fisc./Part. Iva 02471970216

PROGETTO DEFINITIVO

Elaborato

A.16.a.20.12.

Progettazione

PROGETTO ENERGIA S.R.L.

Via Carducci, 552 (65031) - 65031 - 65031 (AV)
Tel. +39 085 891313
www.progettoenergia.biz - info@progettoenergia.biz

SERVIZI DI INGEGNERIA INTEGRATI
INTEGRATED ENGINEERING SERVICES

Progettista

MASSIMO LO RUSSO

PROFESSIONALE

COL. N. 1555

ONI 12-9

Sul presente elaborato sussiste IL DIRITTO DI PROPRIETA'. Qualsiasi utilizzo non preventivamente autorizzato sarà perseguito ai sensi della normativa vigente.

Rev.

Data

Descrizione revisione

Redatto

Controllato

Approvato

00

29.01.2024

EMISSIONE PER AUTORIZZAZIONE

L. CONTE

D. LO RUSSO

M. LO RUSSO