



REGIONE BASILICATA

Proponente



SOLTEC DEVELOPMENT SA (ex Powertis)
Calle de Núñez de Balboa, 33
28001 Madrid, Spain
www.soltec.com

AMBRA SOLARE 38 S.R.L.
Via Tevere 41
00198 Roma, Italy
C.F. 16111101008

IMPIANTO AGRIVOLTAICO GIOCOLI E OPERE CONNESSE

POTENZA IMPIANTO 19,96 MWp
COMUNE DI SANT'ARCANGELO (PZ)

REPORT DELLE INDAGINI REALIZZATE

Progettazione



Studio Margiotta Associati
Via Vaccaro, 37
85100 POTENZA (PZ) - ITALY
Tel. 097137512
Pec: donata.margiotta@archiworldpec.it
Arch. Donata M. R. MARGIOTTA



PROGETTO DEFINITIVO

COD. PROGETTO	202101761	COD ELABORATO	scala
COD. FILE	202101761-A.2	A.2.3	-

00	Maggio 2023	Progetto Definitivo	G.Potenza	D. Margiotta	SOLTEC
REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO





G. & G.I.S.
Geological & Geophysical Investigation Service

Geological & Geophysical Investigation Service
del Dott. Geologo Potenza Galileo
Via dei Gerani, 59/B - 85100 - Potenza - (PZ)
E-Mail: galileopz@virgilio.it - Cell. - 3207644905
C.F. : PTN GLL 71C20G942V P.I. : 01677970764

**REGIONE BASILICATA
PROVINCIA DI POTENZA
COMUNE DI SANT'ARCANGELO**

**"IMPIANTO AGRIVOLTAICO GIOCOLI
E OPERE CONNESSE POTENZA IMPIANTO 20,00 MWp
COMUNE DI SANT'ARCANGELO (PZ)"**

**DITTA ESECUTRICE INDAGINI
GEOFISICHE**



G. & G.I.S.
Geological & Geophysical Investigation Service

Geological & Geophysical Investigation Service
del Dott. Geologo Potenza Galileo
Via dei Gerani, 59/B - 85100 - Potenza - (PZ)
E-Mail: galileopz@virgilio.it - Cell. - 3207644905
C.F. : PTN GLL 71C20G942V P.I. : 01677970764

Data: Novembre 2021

Il committente :

Studio Margiotta associati

IL Tecnico:

Dott. Geol Galileo Potenza



UBICAZIONE:

Comune di SANT'ARCANGELO (PZ)

- **INDAGINI SISMICHE**
- **INDAGINI PENETROMETRICHE CONTINUE DPSH**

INDICE

1 - PREMESSA	3
2 - PROSPEZIONE SISMICA MASW (generalità)	6
3 - DESCRIZIONE DELLE PROVE GEOFISICHE IN SITO.....	8
3.1 Elaborazione dati prospezione sismica MASW 1.....	9
3.2 Elaborazione dati prospezione sismica MASW 2.....	12
3.3 Elaborazione dati prospezione sismica MASW 3.....	15
4 – VALUTAZIONI SISMOSTRATIGRAFICHE	18
5 – PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE CONTINUE DPSH.....	20
5.1 Elaborazione Prova penetrometrica DPSH 1	30
5.1.1 - Stima parametri geotecnici prova DPSH 1.....	33
5.2 Elaborazione Prova penetrometrica DPSH 2	40
5.2.1 - Stima parametri geotecnici prova DPSH 2.....	43
5.3 Elaborazione Prova penetrometrica DPSH 3	50
5.3.1 - Stima parametri geotecnici prova DPSH 3.....	52

1 - PREMESSA

Nel sito oggetto di studio, in merito al progetto in oggetto, è stata eseguita una campagna d'indagini geofisiche dalla ditta ***Geological & Geophysical Investigation Service del Dott. Geologo Potenza Galileo Via dei Gerani, 59/B - 85100 - Potenza - (PZ).***

La presente relazione di indagini indirette relaziona sulle opportune e puntuali indagini sismiche e geotecniche effettuate in sito, al fine di determinare le caratteristiche sismiche di sito e fisicomeccaniche dei terreni che costituiscono il sottosuolo dei diversi punti investigati.

Allo scopo di localizzare le aree più significative e successivamente:


- verificare eterogeneità significative (variazioni litostratigrafiche);
- caratterizzare i principali parametri geologico-sismici di sito ove sia richiesta una elevata risoluzione e precisione spaziale;
- determinare i principali parametri geotecnici delle litologie incontrate;

nel sito oggetto di studio si è proceduto ad analisi e confronti di inversioni con metodi di array sismico e prove penetrometriche dinamiche continue mediante l'acquisizione di:

- **N. 3** stendimenti sismici MASW, per la determinazione della curva di dispersione Multichannel Analysis of Surface Waves metodologia che consente di ottenere un modello verticale delle Vs, a partire dalle modalità di propagazione delle onde di superficie, in particolare le onde di Rayleigh e Love;
- **N. 3** Prove penetrometriche dinamiche continue eseguite con penetrometro provvisto di massa battente 63.5 kg., corredato di dispositivo per lo sganciamento automatico, con altezza di caduta pari a cm 75, realizzate con le prescrizioni e gli oneri di cui alle "Modalità tecnologiche" e "Norme di misurazione ANISIG" e restituzione dei risultati e degli elaborati grafici e del rapporto esplicativo.

Le misure geognostiche effettuate ed i parametri calcolati con la strumentazione utilizzata in questo lavoro, il "Sismografo multicanale digitale SoilSpy Rosina e penetrometro DPSH TG 63-200 PAGANI", utilizzando tecniche di registrazione passive e attive, possono essere utilizzati nell'ambito della nuova normativa vigente in materia di costruzioni ("Nuove Norme tecniche per le costruzioni", **D.M. 17 gennaio 2018**), anche per quanto riguarda le opere di fondazione, sostegno e scavo.

PLANIMETRIA INDAGINI

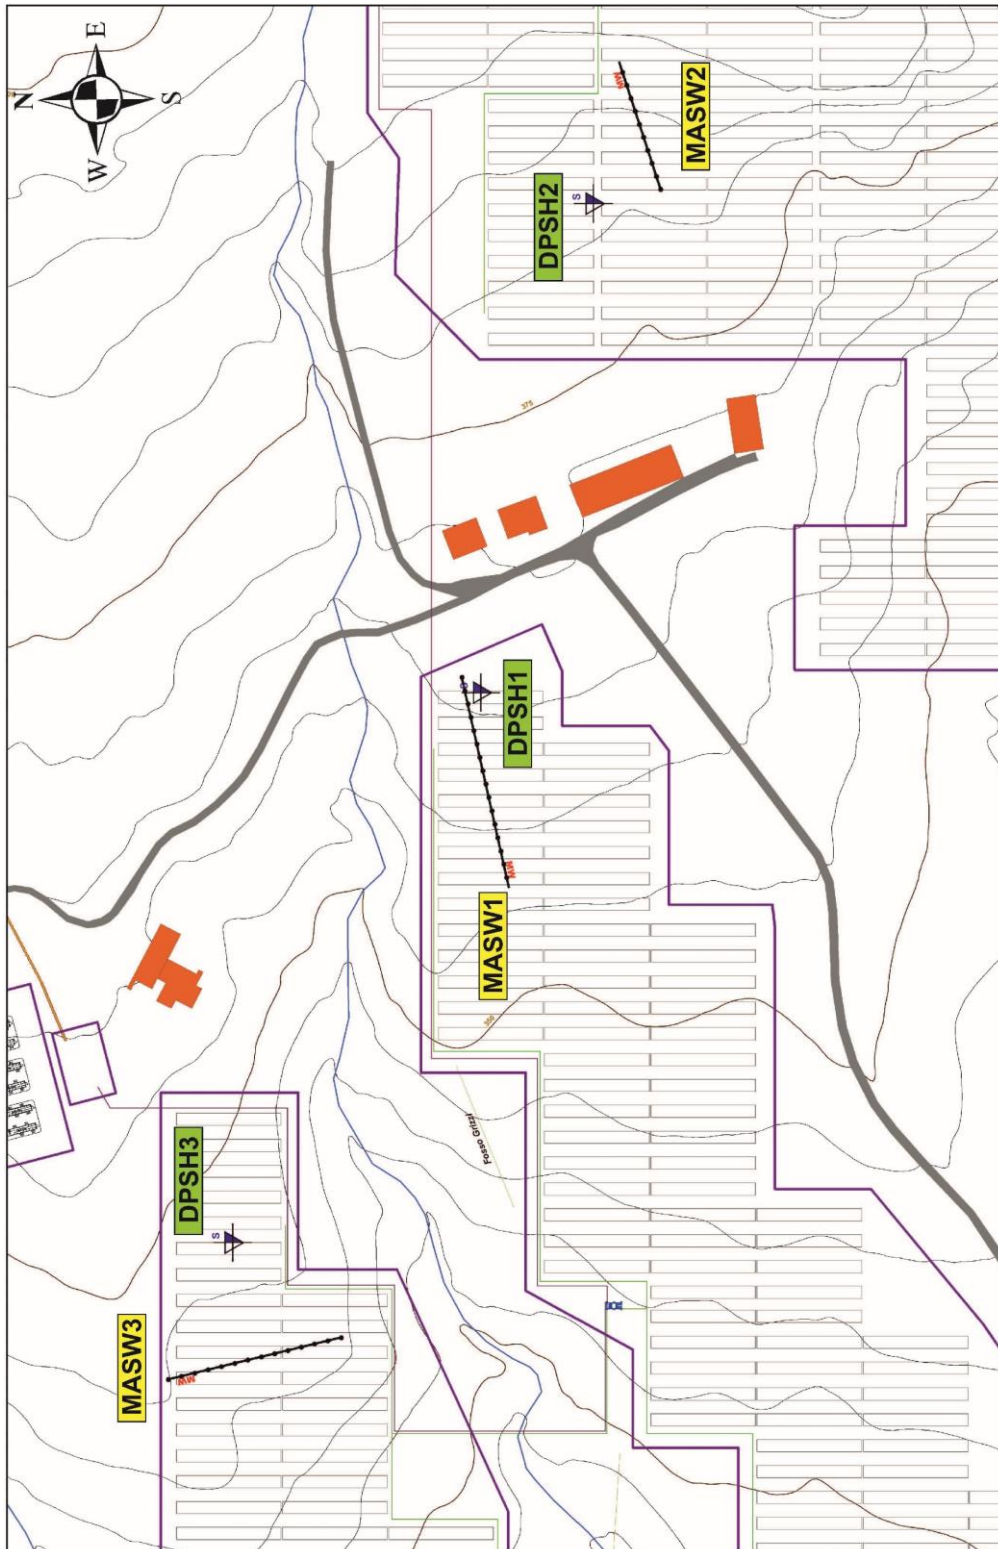

GEOLOGICAL & GEOPHYSICAL INVESTIGATION SERVICE DEL DOTT. GEOLOGO POTENZA
 GALILEO - VIA DEI GERANI 59/B - 85100 - POTENZA - (PZ) -
 E-MAIL: GALILEOPZ@VIRGILIO.IT - CELL. - 3207644905
 C.F. : PTN GLL 71C20G942V P.I. : 01677970764

REPORT FOTOGRAFICO DPSH



DPSH 1



DPSH 2



DPSH 3

REPORT FOTOGRAFICO MASW



MASW 1



MASW 2

MASW 3



2 - PROSPEZIONE SISMICA MASW (generalità)

La geofisica osserva il comportamento delle onde che si propagano all'interno dei materiali. Un segnale sismico, infatti, si modifica in funzione delle caratteristiche del mezzo che attraversa. Le onde possono essere generate in modo artificiale attraverso l'uso di masse battenti, di scoppi, etc.

Moto del segnale sismico

Il segnale sismico può essere scomposto in più fasi ognuna delle quali identifica il movimento delle particelle investite dalle onde sismiche. Le fasi possono essere:

- **P-Longitudinale:** onda profonda di compressione;
- **S-Trasversale:** onda profonda di taglio;
- **L-Love:** onda di superficie, composta da onde P e S;
- **R-Rayleigh:** onda di superficie composta da un movimento ellittico e retrogrado.

Onde di Rayleigh – “R”

In passato gli studi sulla diffusione delle onde sismiche si sono concentrati sulla propagazione delle onde profonde (P,S) considerando le onde di superficie come un disturbo del segnale sismico da analizzare. Recenti studi hanno consentito di creare dei modelli matematici avanzati per l'analisi delle onde di superficie in mezzi a differente rigidità.

Analisi del segnale con tecnica MASW

Secondo l'ipotesi fondamentale della fisica lineare (Teorema di Fourier) i segnali possono essere rappresentati come la somma di segnali indipendenti, dette armoniche del segnale. Tali armoniche, per analisi monodimensionali, sono funzioni trigonometriche seno e coseno, e si comportano in modo indipendente non interagendo tra di loro. Concentrando l'attenzione su ciascuna componente armonica il risultato finale in analisi lineare risulterà equivalente alla somma dei comportamenti parziali corrispondenti alle singole armoniche. L'analisi di Fourier (analisi spettrale FFT) è lo strumento fondamentale per la caratterizzazione spettrale del segnale. L'analisi delle onde di Rayleigh, mediante tecnica MASW, viene eseguita con la trattazione spettrale del segnale nel dominio

trasformato dove è possibile, in modo abbastanza agevole, identificare il segnale relativo alle onde di Rayleigh rispetto ad altri tipi di segnali, osservando, inoltre, che le onde di Rayleigh si propagano con velocità che è funzione della frequenza. Il legame velocità frequenza è detto spettro di dispersione. La curva di dispersione individuata nel dominio f-k è detta curva di dispersione sperimentale, e rappresenta in tale dominio le massime ampiezze dello spettro.

Modellizzazione

E' possibile simulare, a partire da un modello geotecnico sintetico caratterizzato da spessore, densità, coefficiente di Poisson, velocità delle onde S e velocità delle Onde P, la curva di dispersione teorica la quale lega velocità e lunghezza d'onda secondo la relazione:

$$v = \lambda \times v$$

Modificando i parametri del modello geotecnico sintetico, si può ottenere una sovrapposizione della curva di dispersione teorica con quella sperimentale: questa fase è detta di inversione e consente di determinare il profilo delle velocità in mezzi a differente rigidità.

Modi di vibrazione

Sia nella curva di inversione teorica che in quella sperimentale è possibile individuare le diverse configurazioni di vibrazione del terreno. I modi per le onde di Rayleigh possono essere: deformazioni a contatto con l'aria, deformazioni quasi nulle a metà della lunghezza d'onda e deformazioni nulle a profondità elevate.

Profondità di indagine

Le onde di Rayleigh decadono a profondità circa uguali alla lunghezza d'onda. Piccole lunghezze d'onda (alte frequenze) consentono di indagare zone superficiali mentre grandi lunghezze d'onda (basse frequenze) consentono indagini a maggiore profondità.

3 - DESCRIZIONE DELLE PROVE GEOFISICHE IN SITO

Nel sito oggetto di studio, sono stati realizzati n. 3 stendimenti multicanale con strumentazione SoiSpy Rosina 25 canali, effettuato distanziando i geofoni di 5.00 m l'uno dall'altro e con geometria a lineare. Sugli stendimenti sismici sono state effettuate prove di sismica attiva di tipo MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves), utilizzando geofoni per la misurazione delle onde di compressione (V_p) e di taglio (V_s). Le prospezioni, denominate MASW 1, MASW 2 e MASW 3, della lunga 60.00 m, sono state posizionate in campo come da Planimetria indagini allegata.

Per la tecnica MASW, gli scoppi, sono stati ottenuti mediante percussione con mazza da 5 Kg verticalmente, direttamente sul terreno, per enfatizzare il moto fondamentale di vibrazione ed attenuare i modi superiori. Gli scoppi sono stati posizionati in testa allo stendimento a circa 5 m dal geofono n° 1.

La metodologia MASW consente di ottenere un modello verticale delle V_s , a partire dalle modalità di propagazione delle onde di superficie, in particolare le onde di Rayleigh e Love contenute nel segnale provocato dalle energizzazioni.


Dal segnale registrato sono stati ricavati i grafici di dispersione frequenziale relativi ad ogni Staking, ed il piking è stato eseguito manualmente al centro della curva di dispersione.

Le curve di dispersione, ottenute mediante le procedure sopra citate, sono state invertite creando una serie di modelli sintetici (che contemplano la propagazione delle onde di Rayleigh e Love nel modo fondamentale e nei modi superiori, in sistemi multistrato), fino a considerare per buono il modello teorico più vicino alla curva sperimentale.


3.1 Elaborazione dati prospezione sismica MASW 1


Durata registrazione: 0h00'02". Freq. campionamento: 1024 Hz

Array geometry (x): 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0 55.0 60 m.

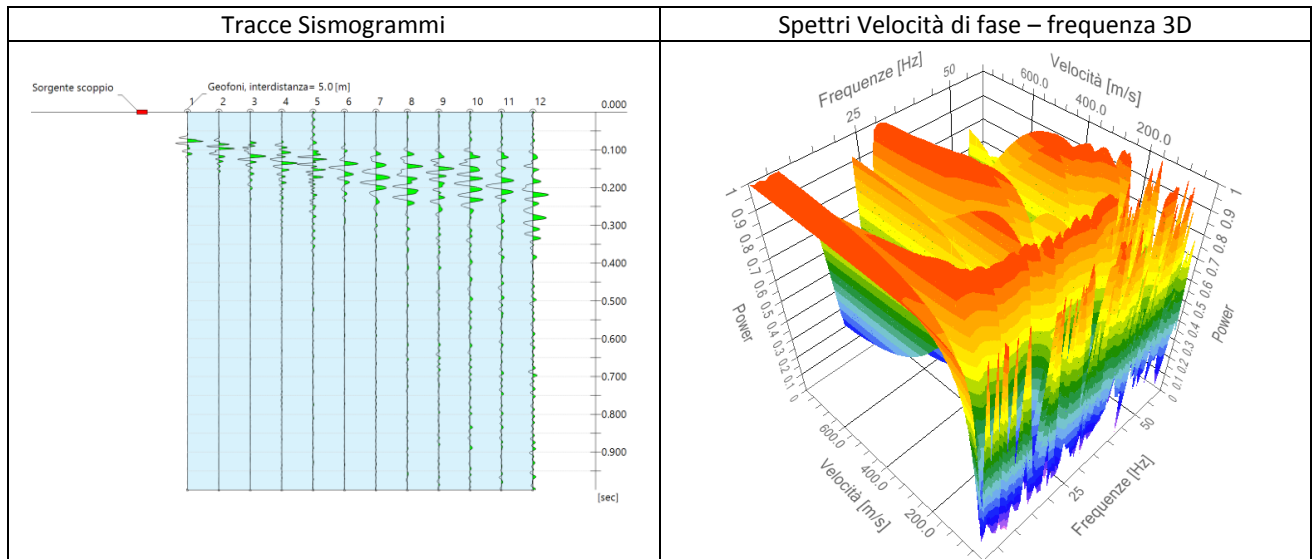

Spettro velocità di fase-frequenza (curva di dispersione)

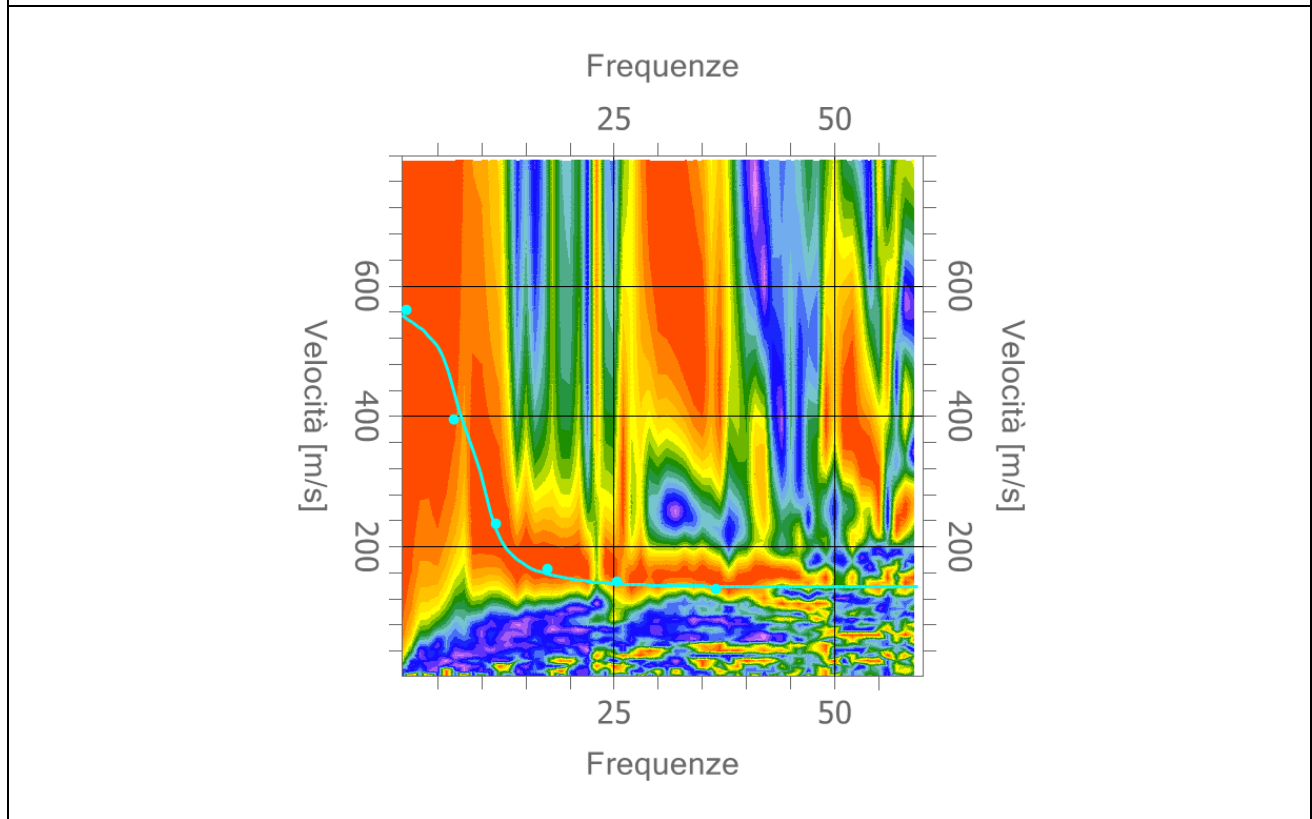

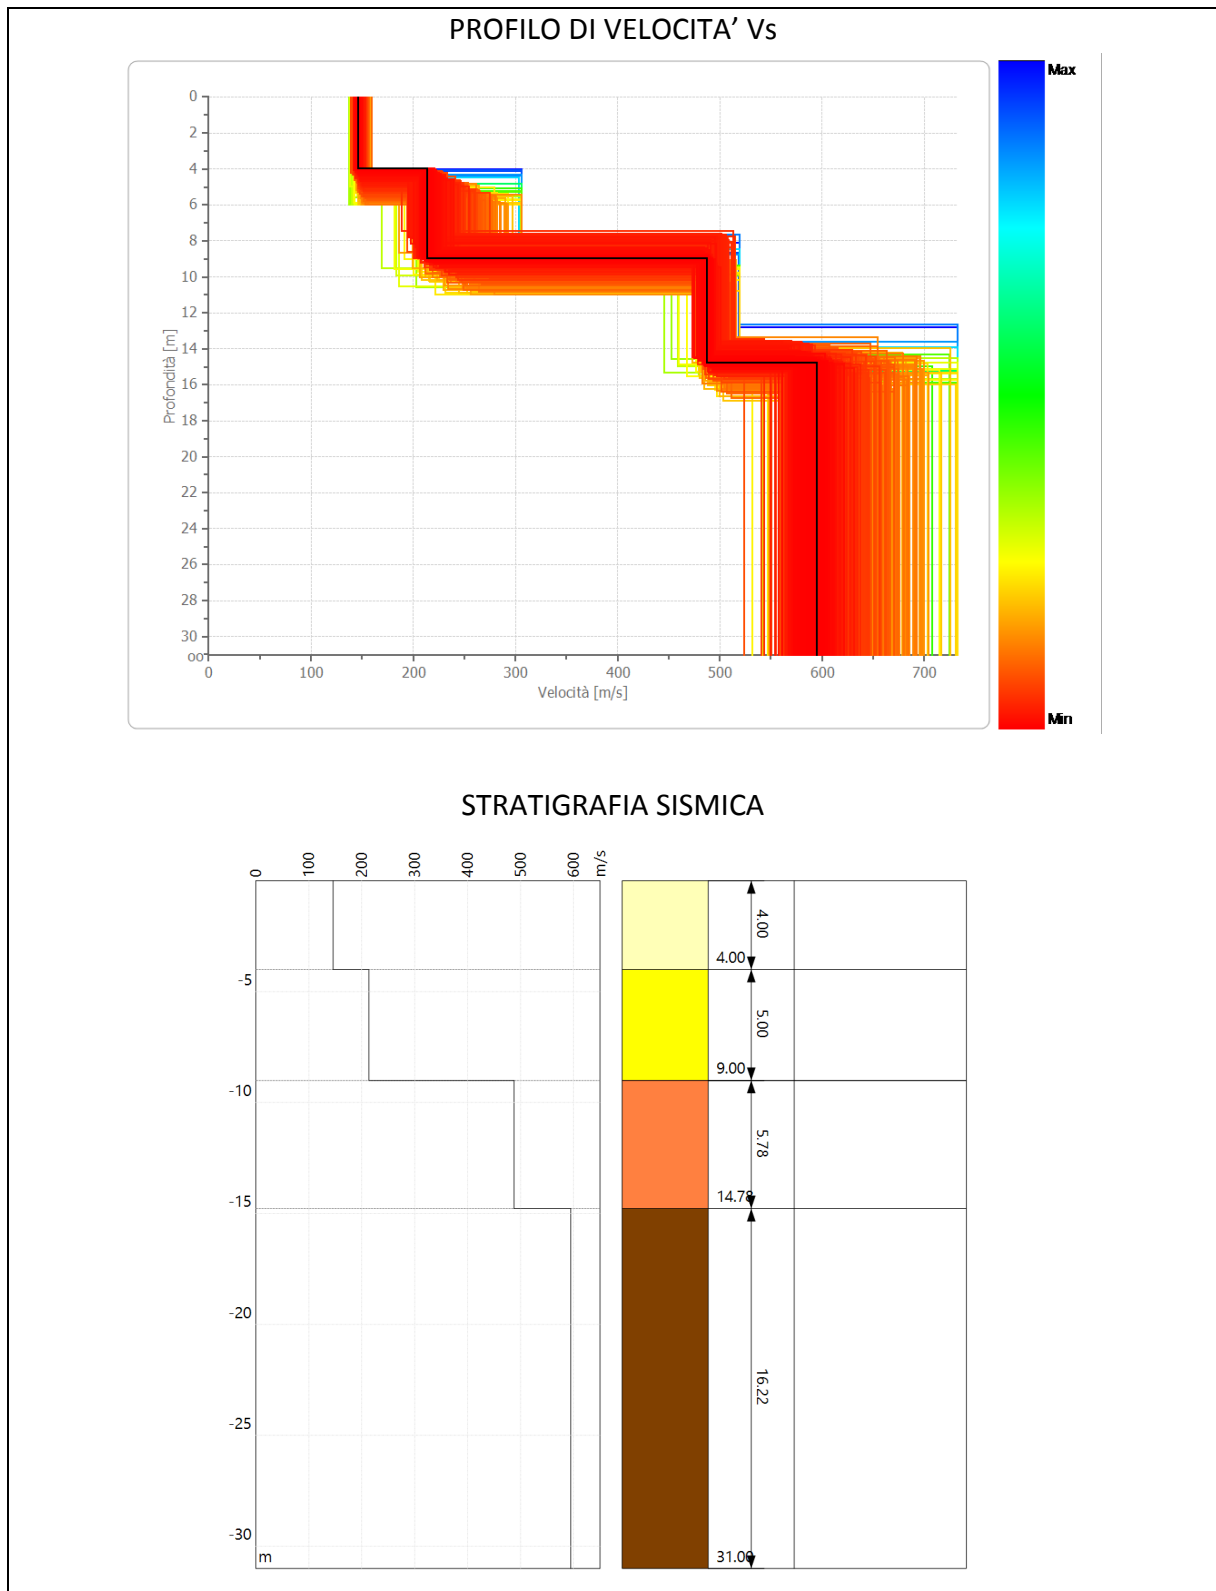

CALCOLO VS,eq dal piano campagna

RISULTATI	
Profondità piano campagna [m]	0.00
Vs,eq [m/sec] (H=30.00 m)	339
Categoria del suolo	C

Suolo di tipo C: Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 180 m/s e 360 m/s.

Altri parametri geotecnici empirici


n.	Profondità [m]	Spessore [m]	Vs [m/s]	Vp [m/s]	Densità [kg/mc]	Coefficiente Poisson	G0 [MPa]	Ed [MPa]	M0 [MPa]	Ey [MPa]
1	4.00	4.00	146	357	1700	0.40	36	217	169	101
2	9.00	5.00	213	708	1800	0.45	82	902	793	238
3	14.78	5.78	487	1489	1900	0.44	451	4216	3613	1301
4	oo	oo	594	1697	2000	0.43	707	5764	4820	2024

G0: Modulo di deformazione al taglio; **Ed:** Modulo edometrico; **M0:** Modulo di compressibilità volumetrica; **Ey:** Modulo di Young;


3.2 Elaborazione dati prospezione sismica MASW 2

Durata registrazione: 0h00'02". Freq. campionamento: 1024 Hz


Array geometry (x): 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0 55.0 60 m.

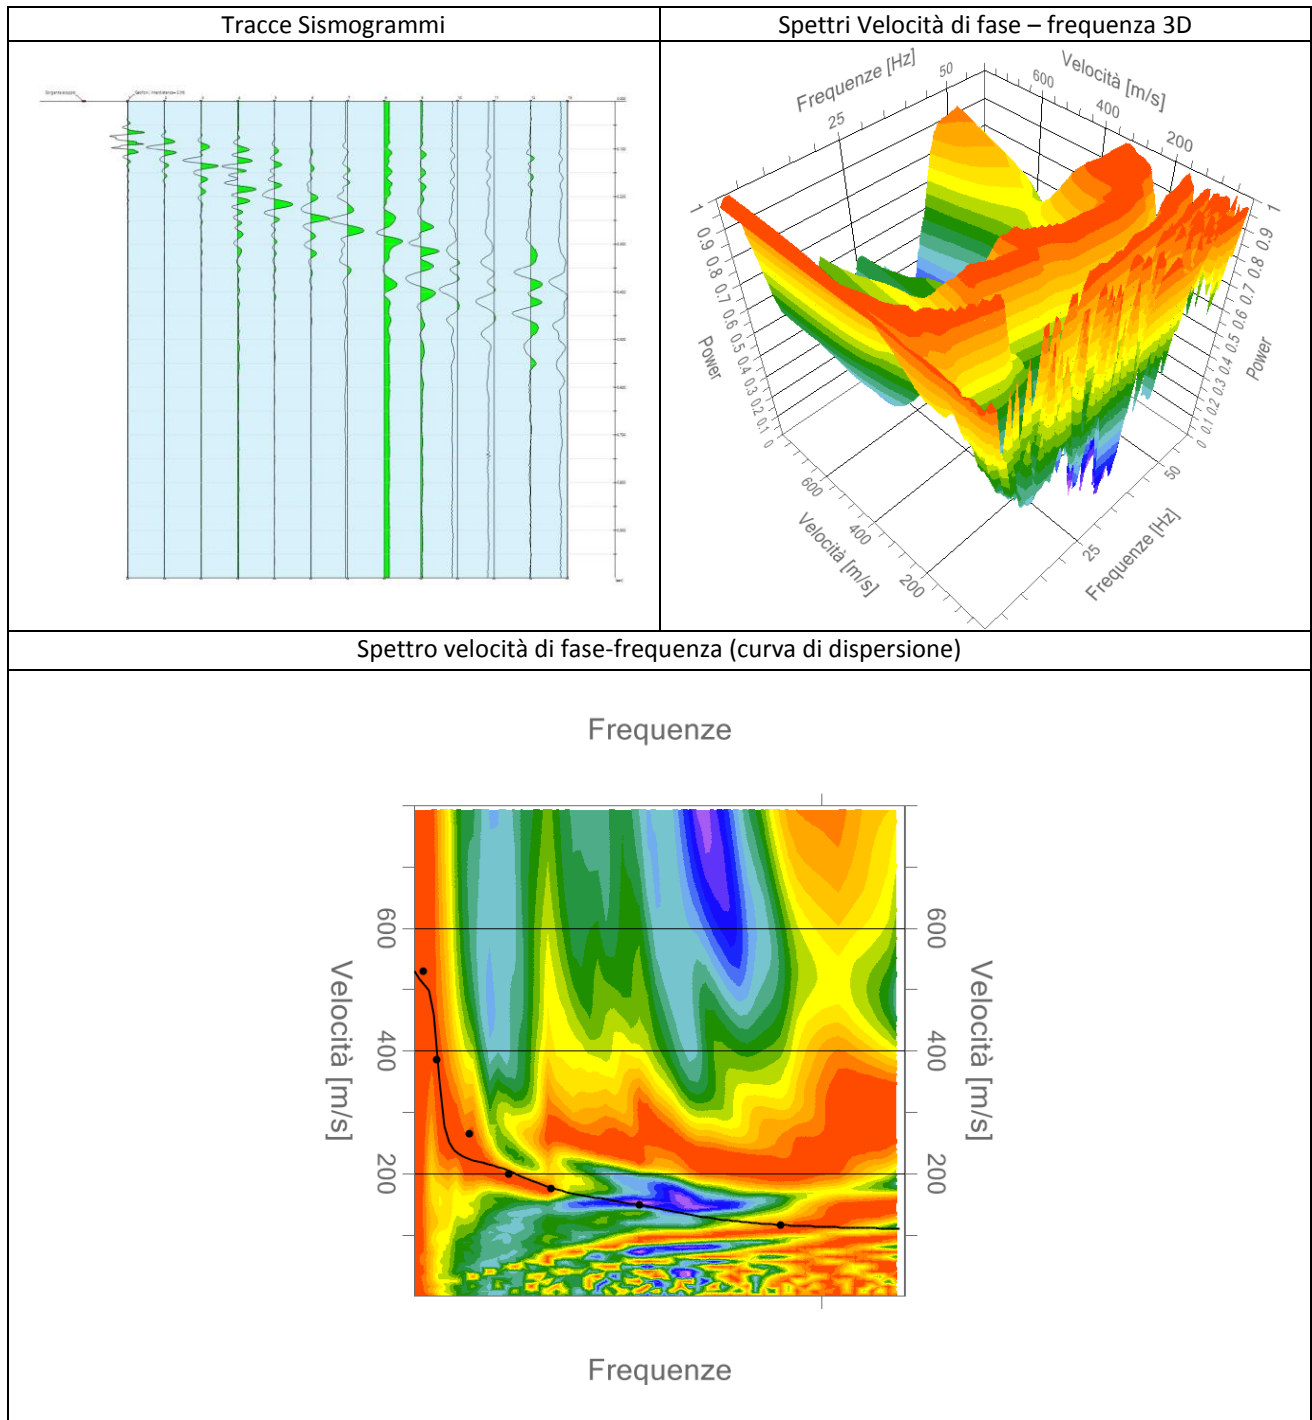

PROFILO DI VELOCITA' Vs

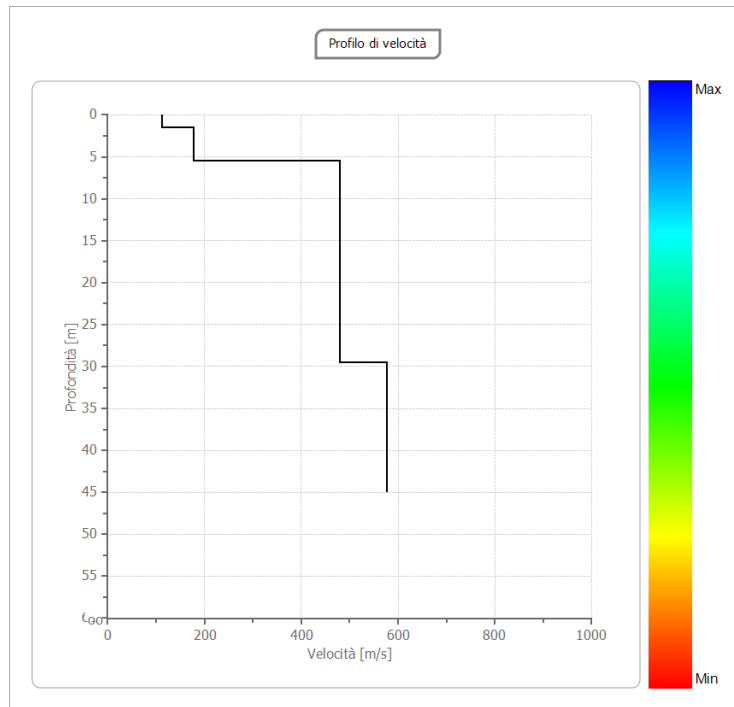

STRATIGRAFIA SISMICA

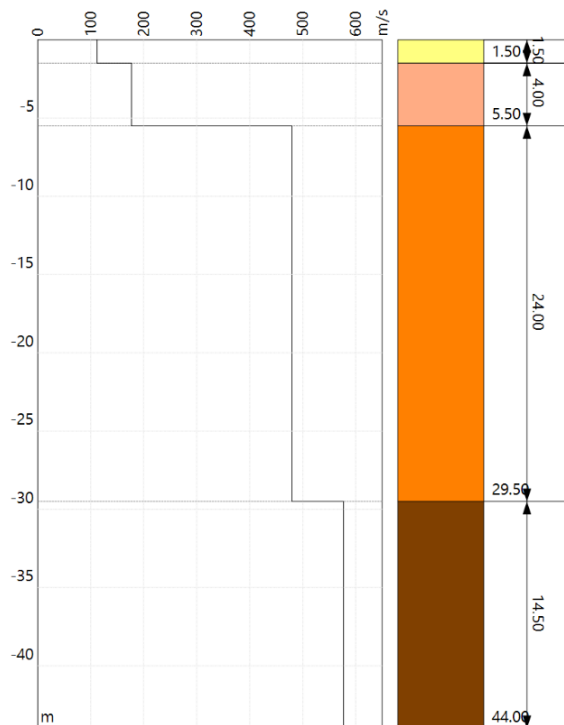

CALCOLO VS,eq dal piano campagna

RISULTATI	
Profondità piano campagna [m]	0.00
Vs,eq [m/sec] (H=30.00 m)	345
Categoria del suolo	C

Suolo di tipo C: Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 180 m/s e 360 m/s.

Altri parametri geotecnici empirici


n.	Profondità [m]	Spessore [m]	Vs [m/s]	Vp [m/s]	Densità [kg/mc]	Coefficiente Poisson	G0 [MPa]	Ed [MPa]	M0 [MPa]	Ey [MPa]
1	1.50	1.50	112	571	1750	0.48	21	570	541	64
2	5.50	4.00	177	902	1900	0.48	59	1547	1468	176
3	29.50	24.00	480	2017	2000	0.47	460	8140	7526	1354
4	oo	oo	577	2425	2100	0.47	699	12351	11419	2055

G0: Modulo di deformazione al taglio; **Ed:** Modulo edometrico; **M0:** Modulo di compressibilità volumetrica; **Ey:** Modulo di Young;


3.3 Elaborazione dati prospezione sismica MASW 3

Durata registrazione: 0h00'02". Freq. campionamento: 1024 Hz


Array geometry (x): 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0 55.0 60 m.

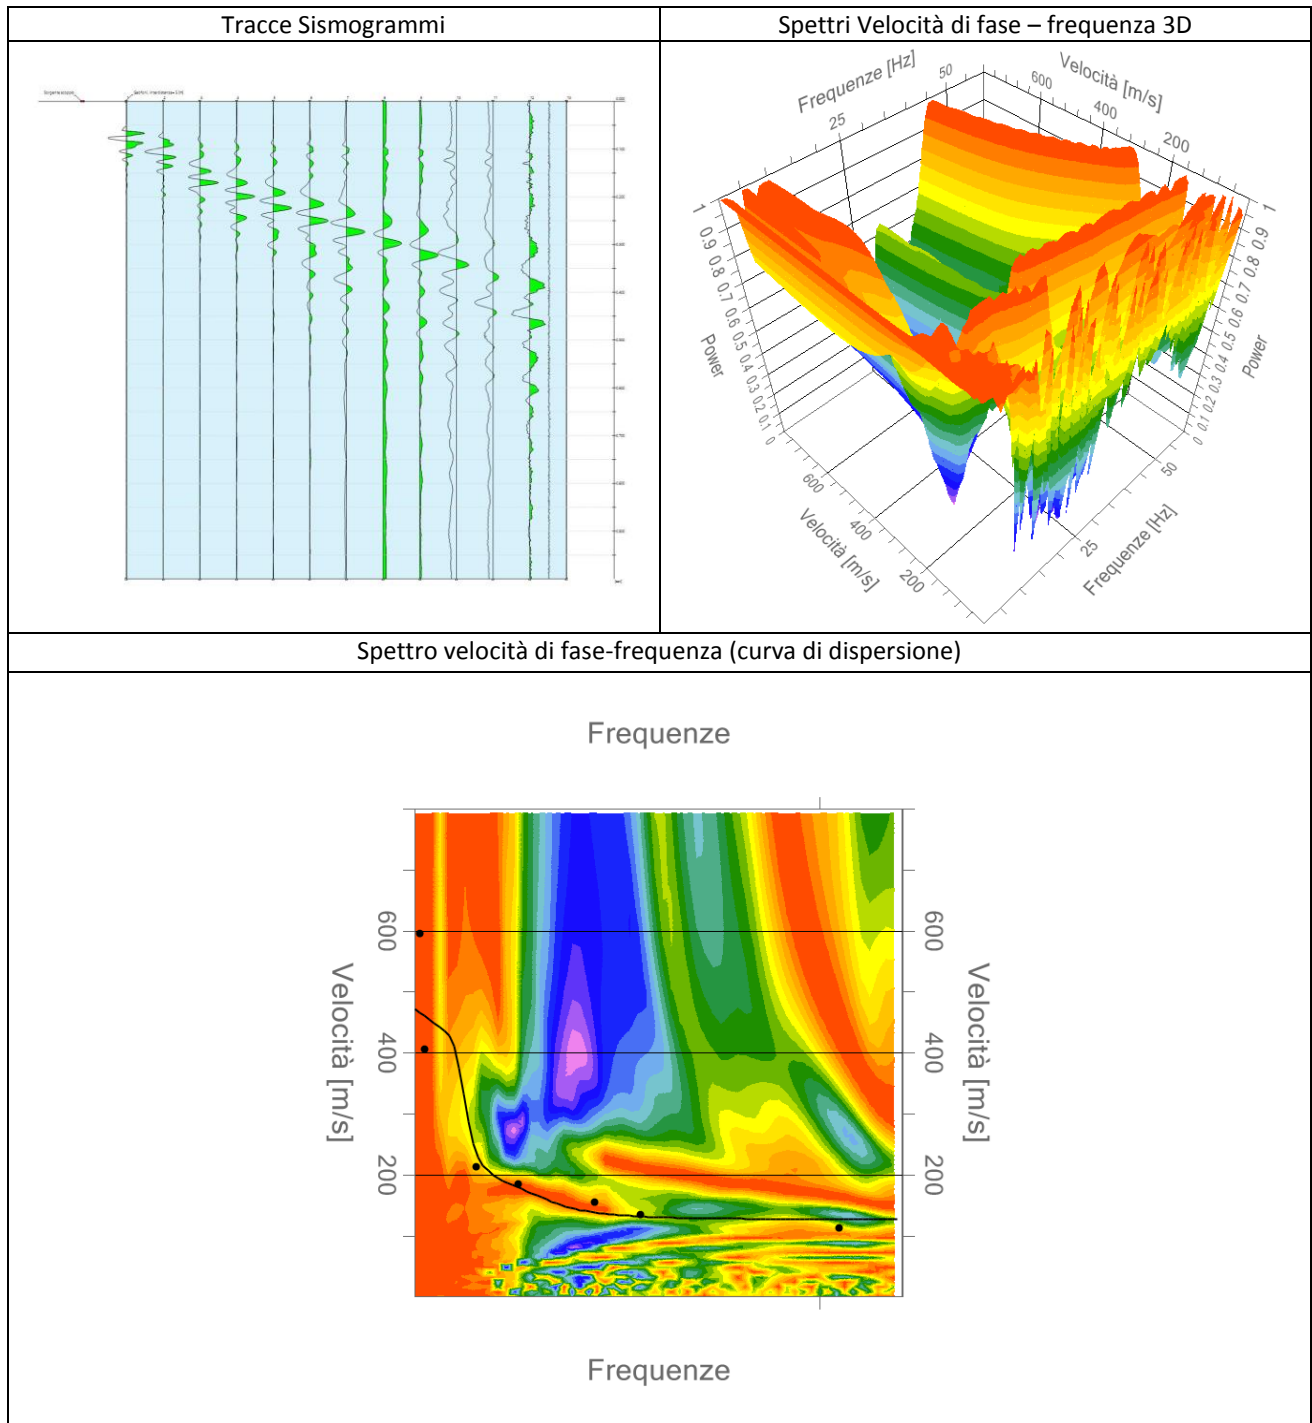

PROFILO DI VELOCITA' Vs

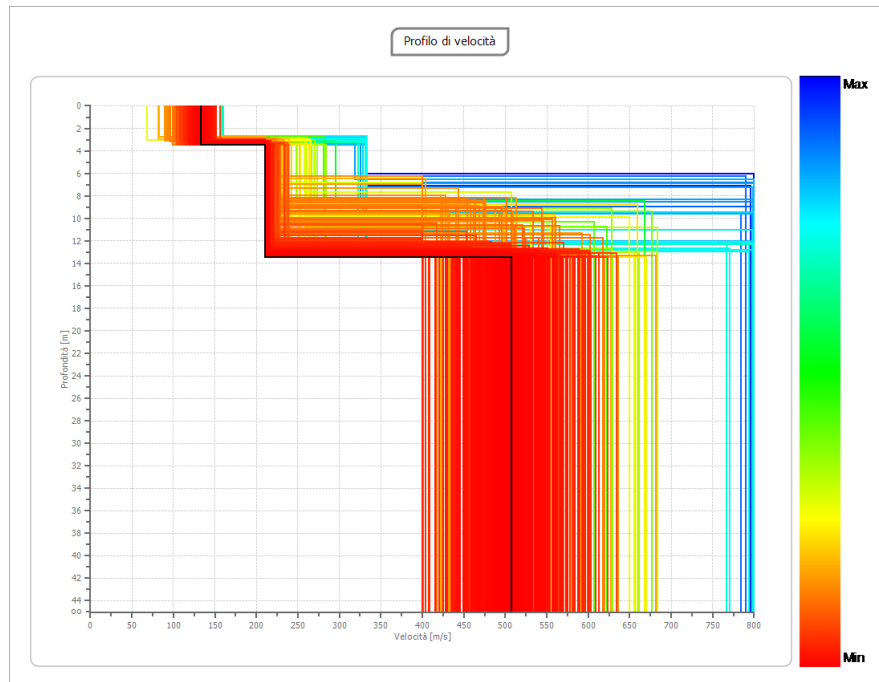

STRATIGRAFIA SISMICA

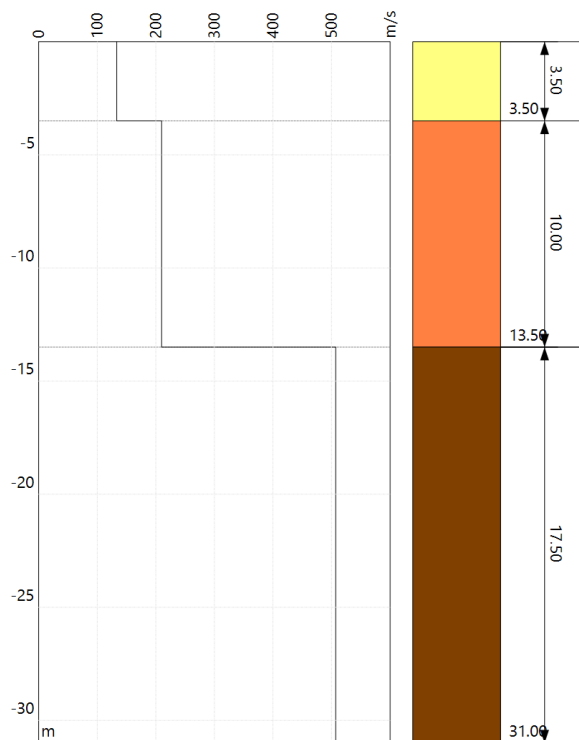

CALCOLO VS,eq dal piano campagna

RISULTATI	
Profondità piano campagna [m]	0.00
Vs,eq [m/sec] (H=30.00 m)	281
Categoria del suolo	C

Suolo di tipo C: Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 180 m/s e 360 m/s.

Altri parametri geotecnici empirici

n.	Profondità [m]	Spessore [m]	Vs [m/s]	Vp [m/s]	Densità [kg/mc]	Coefficiente Poisson	G0 [MPa]	Ed [MPa]	M0 [MPa]	Ey [MPa]
1	3.50	3.50	133	679	1800	0.48	32	832	789	94
2	13.50	10.00	210	882	1900	0.47	83	1480	1368	246
3	oo	oo	507	1863	2000	0.46	514	6944	6258	1501

G0: Modulo di deformazione al taglio; **Ed:** Modulo edometrico; **M0:** Modulo di compressibilità volumetrica; **Ey:** Modulo di Young;

4 – VALUTAZIONI SISMOSTRATIGRAFICHE

I profil sismici, denominati MASW 1, MASW 2 e MASW 3, sono stati realizzati nelle aree di maggiore interesse per la committenza, così come indicato nella planimetria allegata, con l'intento di ricostruire l'andamento sismostratigrafico del sottosuolo ed individuare lo spessore di ogni singolo sismostrato.

In riferimento al profilo di velocità delle onde di taglio risultante dall'indagine **MASW 1**, questo, evidenzia la presenza di quattro unità geosismiche di cui di seguito si procede a darne una interpretazione basata sui valori delle velocità delle onde sismiche misurate, ma la cui lettura deve essere effettuata anche in relazione alla situazione litologica e stratigrafica locale:

- **primo sismostrato** costituito da terreno vegetale e primo sottosuolo alterato, con spessore medio di circa 4.0 m, Vs di **146 m/s**, con bassa rigidità sismica;
- **secondo sismostrato** mediamente addensato, con spessore medio di circa 5.00 m e Vs di **213 m/s**, con media rigidità sismica;
- **terzo sismostrato** addensato, con spessore medio di circa 5.78 m e Vs di **487 m/s**, con buonarigidità sismica;
- **i sismostrati sottostanti** sono caratterizzati da Vs superiori a **594 m/s**, alta rigidità sismica e non producono contrasti di impedenza sismica significativi.

In riferimento al profilo di velocità delle onde di taglio risultante dall'indagine **MASW 2**, questo, evidenzia la presenza di quattro unità geosismiche di cui di seguito si procede a darne una interpretazione basata sui valori delle velocità delle onde sismiche misurate, ma la cui lettura deve essere effettuata anche in relazione alla situazione litologica e stratigrafica locale:

- **primo sismostrato** costituito da terreno vegetale e primo sottosuolo alterato, con spessore medio di circa 1.20 m, Vs di **112 m/s**, con bassa rigidità sismica;
- **secondo sismostrato** debolmente addensato, con spessore medio di circa 4.00 m e Vs di **177 m/s**, con medio-bassa rigidità sismica;
- **terzo sismostrato** discretamente addensato, con spessore medio di circa 24.00 m e Vs di **480 m/s**, con buona rigidità sismica;
- **i sismostrati sottostanti** sono caratterizzati da Vs superiori a **577 m/s**, alta rigidità sismica e non producono contrasti di impedenza sismica significativi.

In riferimento al profilo di velocità delle onde di taglio risultante dall'indagine **MASW 3**, questo, evidenzia la presenza di tre unità geosismiche di cui di seguito si procede a darne una interpretazione basata sui valori delle velocità delle onde sismiche misurate, ma la cui lettura deve essere effettuata anche in relazione alla situazione litologica e stratigrafica locale:

GEOLOGICAL & GEOPHYSICAL INVESTIGATION SERVICE DEL DOTT. GEOLOGO POTENZA
 GALILEO - VIA DEI GERANI 59/B - 85100 - POTENZA - (PZ) -
 E-MAIL: GALILEOPZ@VIRGILIO.IT - CELL. - 3207644905
 C.F. : PTN GLL 71C20G942V P.I. : 01677970764

- **primo sismostrato** costituito da terreno vegetale e primo sottosuolo alterato, con spessore medio di circa 3.5 m, Vs di **133 m/s**, con bassa rigidità sismica;
- **secondo sismostrato** mediamente addensato, con spessore medio di circa 10.00 m e Vs di **210 m/s**, con media rigidità sismica;
- **i sismostrati sottostanti** sono caratterizzati da Vs superiori a **507 m/s**, alta rigidità sismica e non producono contrasti di impedenza sismica significativi.

La classificazione del terreno di fondazione viene effettuata sulla base del valore di $V_{s,eq}$ valutato dalla seguente espressione:

$$V_{s,eq} = \frac{H}{\sum_{i=1}^N \frac{h_i}{V_{s,i}}}$$

con:

h_i = spessore dell'i-esimo strato;

$V_{s,i}$ = velocità delle onde di taglio nell'i-esimo strato;

N = numero di strati;

H = profondità del substrato, definito come quella formazione costituita da roccia o terreno molto rigido, caratterizzata da VS non inferiore a 800 m/s.

Il modello di $V_{s,eq}$ ci dà informazioni riguardanti gli spessori e le velocità dei singoli sismostrati, per definire l'azione sismica di progetto e la categoria del terreno di fondazione del sito oggetto di studio.

In materia di microzonazione sismica, nel sito oggetto di studio è stata determinata, con le metodologie sopra citate, il valore di $V_{s,eq}$, partendo dal piano campagna, che risulta essere di **339 m/s** nella MASW 1, di **223 m/s** nella MASW 2 e di **281 m/s** nella MASW 3, dato che conferma l'appartenenza del sottosuolo alla categoria **C** in tutti i siti investigati.

Alla luce delle categorie previste dalle "Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni", D.M. 17 gennaio 2018, e dalle misure effettuate in sito, i terreni di fondazione esaminati si collocano in categoria "**C**" descritta in normativa come: *Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 180 m/s e 360 m/s.*

5 – PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE CONTINUE DPSH

Caratteristiche Tecniche-Strumentali Sonda: DPSH TG 63-200 PAGANI

Rif. Norme	DIN 4094
Peso Massa battente	63,5 Kg
Altezza di caduta libera	0,75 m
Peso sistema di battuta	0,63 Kg
Diametro punta conica	51,00 mm
Area di base punta	20,43 cm ²
Lunghezza delle aste	1 m
Peso aste a metro	6,31 Kg/m
Profondità giunzione prima asta	0,40 m
Avanzamento punta	0,20 m
Numero colpi per punta	N(20)
Coeff. Correlazione	1,47
Rivestimento/fanghi	No
Angolo di apertura punta	90 °

PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE CONTINUE (DYNAMIC PROBING) DPSH – DPM

Note illustrative - Diverse tipologie di penetrometri dinamici

La prova penetrometrica dinamica consiste nell’infiggere nel terreno una punta conica (per tratti consecutivi δ) misurando il numero di colpi N necessari.

Le Prove Penetrometriche Dinamiche sono molto diffuse ed utilizzate nel territorio da geologi e geotecnici, data la loro semplicità esecutiva, economicità e rapidità di esecuzione.

La loro elaborazione, interpretazione e visualizzazione grafica consente di “catalogare e parametrizzare” il suolo attraversato con un’immagine in continuo, che permette anche di avere un raffronto sulle consistenze dei vari livelli attraversati e una correlazione diretta con sondaggi geognostici per la caratterizzazione stratigrafica.

La sonda penetrometrica permette inoltre di riconoscere abbastanza precisamente lo spessore delle coltri sul substrato, la quota di eventuali falde e superfici di rottura sui pendii, e la consistenza in generale del terreno.

L’utilizzo dei dati, ricavati da correlazioni indirette e facendo riferimento a vari autori, dovrà comunque essere trattato con le opportune cautele e, possibilmente, dopo esperienze geologiche acquisite in zona.

Elementi caratteristici del penetrometro dinamico sono i seguenti:

- peso massa battente M;
- altezza libera caduta H;
- punta conica: diametro base cono D, area base A (angolo di apertura α);
- avanzamento (penetrazione) δ ;

**GEOLOGICAL & GEOPHYSICAL INVESTIGATION SERVICE DEL DOTT. GEOLOGO POTENZA
GALILEO - VIA DEI GERANI 59/B - 85100 - POTENZA - (PZ) -
E-MAIL: GALILEOPZ@VIRGILIO.IT - CELL. - 3207644905
C.F. : PTN GLL 71C20G942V P.I. : 01677970764**

- presenza o meno del rivestimento esterno (fanghi bentonitici).

Con riferimento alla classificazione ISSMFE (1988) dei diversi tipi di penetrometri dinamici (vedi tabella sotto riportata) si rileva una prima suddivisione in quattro classi (in base al peso M della massa battente) :

- tipo LEGGERO (DPL);
- tipo MEDIO (DPM);
- tipo PESANTE (DPH);
- tipo SUPERPESANTE (DPSH).

Classificazione ISSMFE dei penetrometri dinamici:

Tipo	Sigla di riferimento	peso della massa M (kg)	prof. max indagine battente (m)
Leggero	DPL (Light)	M \geq 10	8
Medio	DPM (Medium)	10 < M < 40	20-25
Pesante	DPH (Heavy)	40 \leq M < 60	25
Super pesante (Super Heavy)	DPSH	M \geq 60	25

penetrometri in uso in Italia

In Italia risultano attualmente in uso i seguenti tipi di penetrometri dinamici (non rientranti però nello Standard ISSMFE):

- DINAMICO LEGGERO ITALIANO (DL-30) (MEDIO secondo la classifica ISSMFE)
massa battente M = 30 kg, altezza di caduta H = 0.20 m, avanzamento δ = 10 cm, punta conica (α =60-90°), diametro D 35.7 mm, area base cono A=10 cm² rivestimento / fango bentonitico : talora previsto;
- DINAMICO LEGGERO ITALIANO (DL-20) (MEDIO secondo la classifica ISSMFE)
massa battente M = 20 kg, altezza di caduta H=0.20 m, avanzamento δ = 10 cm, punta conica (α = 60-90°), diametro D 35.7 mm, area base cono A=10 cm² rivestimento / fango bentonitico : talora previsto;
- DINAMICO PESANTE ITALIANO (SUPERPESANTE secondo la classifica ISSMFE)
massa battente M = 73 kg, altezza di caduta H=0.75 m, avanzamento δ =30 cm, punta conica (α = 60°), diametro D = 50.8 mm, area base cono A=20.27 cm² rivestimento: previsto secondo precise indicazioni;
- DINAMICO SUPERPESANTE (Tipo EMILIA)

massa battente M=63.5 kg, altezza caduta H=0.75 m, avanzamento $\delta=20-30$ cm, punta conica conica ($\alpha= 60^\circ-90^\circ$) diametro D = 50.5 mm, area base cono A = 20 cm², rivestimento / fango bentonitico : talora previsto.

Correlazione cvon N_{spt}

Poiché la prova penetrometrica standard (SPT) rappresenta, ad oggi, uno dei mezzi più diffusi ed economici per ricavare informazioni dal sottosuolo, la maggior parte delle correlazioni esistenti riguardano i valori del numero di colpi N_{spt} ottenuto con la suddetta prova, pertanto si presenta la necessità di rapportare il numero di colpi di una prova dinamica con N_{spt}. Il passaggio viene dato da:

$$NSPT = \beta_i \cdot N$$

Dove:

$$\beta_i = \frac{Q}{Q_{SPT}}$$

in cui Q è l'energia specifica per colpo e Q_{spt} è quella riferita alla prova SPT.

L'energia specifica per colpo viene calcolata come segue:

$$Q = \frac{M^2 \cdot H}{A \cdot \delta \cdot (M + M')}$$

in cui

- M peso massa battente.
- M' peso aste.
- Haltezza di caduta.
- Aarea base punta conica.
- δ passo di avanzamento.

Valutazione resistenza dinamica alla punta R_{pd}

Formula Olandesi

$$R_{pd} = \frac{M^2 \cdot H}{[A \cdot e \cdot (M + P)]} = \frac{M^2 \cdot H \cdot N}{[A \cdot \delta \cdot (M + P)]}$$

- R_{pd} resistenza dinamica punta (area A).
- e infissione media per colpo ($\frac{Q}{N}$).
- M peso massa battente (altezza caduta H).
- P peso totale aste e sistema battuta.

Calcolo di (N₁)₆₀

GEOLOGICAL & GEOPHYSICAL INVESTIGATION SERVICE DEL DOTT. GEOLOGO POTENZA
 GALILEO - VIA DEI GERANI 59/B - 85100 - POTENZA - (PZ) -
 E-MAIL: GALILEOPZ@VIRGILIO.IT - CELL. - 3207644905
 C.F. : PTN GLL 71C20G942V P.I. : 01677970764

$(N_1)_{60}$ è il numero di colpi normalizzato definito come segue:

$$(N_1)_{60} = CN \cdot N_{60} \text{ con } CN = \sqrt{(Pa'/\sigma_{vo})} \quad CN < 1.7 \quad Pa = 101.32 \text{ kPa (Liao e Whitman 1986)}$$

$$N_{60} = N_{SPT} \cdot (ER/60) \cdot C_s \cdot C_r \cdot C_d$$

ER/60 rendimento del sistema di infissione normalizzato al 60%.

C_s parametro funzione della controcamicia (1.2 se assente).

C_d funzione del diametro del foro (1 se compreso tra 65-115mm).

C_r parametro di correzione funzione della lunghezza delle aste.

Metodologia di Elaborazione.

Le elaborazioni sono state effettuate mediante un programma di calcolo automatico Dynamic Probing della *GeoStru Software*.

Il programma calcola il rapporto delle energie trasmesse (coefficiente di correlazione con SPT) tramite le elaborazioni proposte da Pasqualini (1983) - Meyerhof (1956) - Desai (1968) - Borowczyk-Frankowsky (1981). Permette inoltre di utilizzare i dati ottenuti dall'effettuazione di prove penetrometriche per estrapolare utili informazioni geotecniche e geologiche.

Una vasta esperienza acquisita, unitamente ad una buona interpretazione e correlazione, permettono spesso di ottenere dati utili alla progettazione e frequentemente dati maggiormente attendibili di tanti dati bibliografici sulle litologie e di dati geotecnici determinati sulle verticali litologiche da poche prove di laboratorio eseguite come rappresentazione generale di una verticale eterogenea disuniforme e/o complessa.

In particolare consente di ottenere informazioni su:

- l'andamento verticale e orizzontale degli intervalli stratigrafici,
- la caratterizzazione litologica delle unità stratigrafiche,
- i parametri geotecnici suggeriti da vari autori in funzione dei valori del numero dei colpi e delle resistenza alla punta.

Valutazioni statistiche e correlazioni

Elaborazione Statistica

Permette l'elaborazione statistica dei dati numerici di Dynamic Probing, utilizzando nel calcolo dei valori

rappresentativi dello strato considerato un valore inferiore o maggiore della media aritmetica dello strato (dato comunque maggiormente utilizzato); i valori possibili in immissione sono :

Media

Media aritmetica dei valori del numero di colpi sullo strato considerato.

Media minima

Valore statistico inferiore alla media aritmetica dei valori del numero di colpi sullo strato considerato.

Massimo

Valore massimo dei valori del numero di colpi sullo strato considerato.

Minimo

Valore minimo dei valori del numero di colpi sullo strato considerato.

Scarto quadratico medio

Valore statistico di scarto dei valori del numero di colpi sullo strato considerato.

Media deviata

Valore statistico di media deviata dei valori del numero di colpi sullo strato considerato.

Media (+ s)

Media + scarto (valore statistico) dei valori del numero di colpi sullo strato considerato.

Media (- s)

Media - scarto (valore statistico) dei valori del numero di colpi sullo strato considerato.

Distribuzione normale R.C.

Il valore di $N_{spt,k}$ viene calcolato sulla base di una distribuzione normale o gaussiana, fissata una probabilità di non superamento del 5%, secondo la seguente relazione:

$$N_{spt,k} = N_{spt,medio} - 1.645 \cdot (\sigma_{N_{spt}})$$

dove $\sigma_{N_{spt}}$ è la deviazione standard di N_{spt}

Distribuzione normale R.N.C.

Il valore di $N_{spt,k}$ viene calcolato sulla base di una distribuzione normale o gaussiana, fissata una probabilità di non superamento del 5%, trattando i valori medi di N_{spt} distribuiti normalmente:

$$N_{spt,k} = N_{spt,medio} - 1.645 \cdot (\sigma_{N_{spt}}) / \sqrt{n}$$

dove n è il numero di letture.

Pressione ammissibile

Pressione ammissibile specifica sull'interstrato (con effetto di riduzione energia per svergolamento aste o no) calcolata secondo le note elaborazioni proposte da Herminier, applicando un coefficiente di sicurezza (generalmente = 20-22) che corrisponde ad un coefficiente di sicurezza standard delle fondazioni pari a 4, con una geometria fondale standard di larghezza pari a 1 m ed immersione $d = 1$ m.

Correlazioni geotecniche terreni incoerenti

Liquefazione

Permette di calcolare utilizzando dati N_{spt} il potenziale di liquefazione dei suoli (prevalentemente sabbiosi).

Attraverso la relazione di *SHI-MING (1982)*, applicabile a terreni sabbiosi, la liquefazione risulta possibile solamente se N_{spt} dello strato considerato risulta inferiore a N_{spt} critico calcolato con l'elaborazione di *SHI-MING*.

Correzione N_{spt} in presenza di falda

$$N_{spt\ corretto} = 15 + 0.5 \cdot (N_{spt} - 15)$$

N_{spt} è il valore medio nello strato

La correzione viene applicata in presenza di falda solo se il numero di colpi è maggiore di 15 (la correzione viene eseguita se tutto lo strato è in falda).

Angolo di Attrito

- Peck-Hanson-Thornburn-Meyerhof (1956) - Correlazione valida per terreni non molli a prof. < 5 m; correlazione valida per sabbie e ghiaie rappresenta valori medi. - Correlazione storica molto usata, valevole per prof. < 5 m per terreni sopra falda e < 8 m per terreni in falda (tensioni < 8-10 t/mq)
- Meyerhof (1956) - Correlazioni valide per terreni argillosi ed argillosi-marnosi fessurati, terreni di riporto sciolti e coltri detritiche (da modifica sperimentale di dati).
- Sowers (1961)- Angolo di attrito in gradi valido per sabbie in genere (cond. ottimali per prof. < 4 m. sopra falda e < 7 m per terreni in falda) $\sigma > 5$ t/mq.
- De Mello - Correlazione valida per terreni prevalentemente sabbiosi e sabbioso-ghiaiosi (da modifica sperimentale di dati) con angolo di attrito < 38° .
- Malcev (1964) - Angolo di attrito in gradi valido per sabbie in genere (cond. ottimali per prof. > 2 m e per valori di angolo di attrito < 38°).

- Schmertmann (1977)- Angolo di attrito (gradi) per vari tipi litologici (valori massimi). N.B. valori spesso troppo ottimistici poiché desunti da correlazioni indirette da D_r %.
- Shioi-Fukuni (1982) - ROAD BRIDGE SPECIFICATION, Angolo di attrito in gradi valido per sabbie - sabbie fini o limose e limi siltosi (cond. ottimali per prof. di prova > 8 m sopra falda e > 15 m per terreni in falda) $\sigma' > 15$ t/mq.
- Shioi-Fukuni (1982) - JAPANESE NATIONALE RAILWAY, Angolo di attrito valido per sabbie medie e grossolane fino a ghiaiose.
- Angolo di attrito in gradi (Owasaki & Iwasaki) valido per sabbie - sabbie medie e grossolane-ghiaiose (cond. ottimali per prof. > 8 m sopra falda e > 15 m per terreni in falda) $\sigma' > 15$ t/mq.
- Meyerhof (1965) - Correlazione valida per terreni per sabbie con % di limo < 5% a profondità < 5 m e con (%) di limo > 5% a profondità < 3 m.
- Mitchell e Katti (1965) - Correlazione valida per sabbie e ghiaie.

Densità relativa (%)

- Gibbs & Holtz (1957) correlazione valida per qualunque pressione efficace, per ghiaie D_r viene sovrastimato, per limi sottostimato.
- Skempton (1986) elaborazione valida per limi e sabbie e sabbie da fini a grossolane NC a qualunque pressione efficace, per ghiaie il valore di D_r % viene sovrastimato, per limi sottostimato.
- Meyerhof (1957).
- Schultze & Menzenbach (1961) per sabbie fini e ghiaiose NC, metodo valido per qualunque valore di pressione efficace in depositi NC, per ghiaie il valore di D_r % viene sovrastimato, per limi sottostimato.

Modulo Di Young (E_y)

- Terzaghi - elaborazione valida per sabbia pulita e sabbia con ghiaia senza considerare la pressione efficace.
- Schmertmann (1978), correlazione valida per vari tipi litologici.
- Schultze-Menzenbach, correlazione valida per vari tipi litologici.
- D'Appollonia ed altri (1970), correlazione valida per sabbia, sabbia SC, sabbia NC e ghiaia.
- Bowles (1982), correlazione valida per sabbia argillosa, sabbia limosa, limo sabbioso, sabbia media, sabbia e ghiaia.

Modulo Edometrico

Begemann (1974) elaborazione desunta da esperienze in Grecia, correlazione valida per limo con sabbia, sabbia e ghiaia

- Buismann-Sanglerat , correlazione valida per sabbia e sabbia argillosa.
- Farrent (1963) valida per sabbie, talora anche per sabbie con ghiaia (da modifica sperimentale di dati).
- Menzenbach e Malcev valida per sabbia fine, sabbia ghiaiosa e sabbia e ghiaia.

Stato di consistenza

- Classificazione A.G.I. 1977

Peso di Volume

- Meyerhof ed altri, valida per sabbie, ghiaie, limo, limo sabbioso.

Peso di volume saturo

- Terzaghi-Peck (1948-1967)

Modulo di poisson

- Classificazione A.G.I.

Potenziale di liquefazione (Stress Ratio)

- Seed-Idriss (1978-1981) . Tale correlazione è valida solamente per sabbie, ghiaie e limi sabbiosi, rappresenta il rapporto tra lo sforzo dinamico medio $\bar{\sigma}_d$ e la tensione verticale di consolidazione per la valutazione del potenziale di liquefazione delle sabbie e terreni sabbio-ghiaiosi attraverso grafici degli autori.

Velocità onde di taglio Vs (m/s)

- Tale correlazione è valida solamente per terreni incoerenti sabbiosi e ghiaiosi.

Modulo di deformazione di taglio (G)

- Ohsaki & Iwasaki – elaborazione valida per sabbie con fine plastico e sabbie pulite.
- Robertson e Campanella (1983) e Imai & Tonouchi (1982) elaborazione valida soprattutto per sabbie e per tensioni litostatiche comprese tra 0,5 - 4,0 kg/cmq.

Modulo di reazione (Ko)

- Navfac (1971-1982) - elaborazione valida per sabbie, ghiaie, limo, limo sabbioso.

Resistenza alla punta del Penetrometro Statico (Qc)

GEOLOGICAL & GEOPHYSICAL INVESTIGATION SERVICE DEL DOTT. GEOLOGO POTENZA
 GALILEO - VIA DEI GERANI 59/B - 85100 - POTENZA - (PZ) -
 E-MAIL: GALILEOPZ@VIRGILIO.IT - CELL. - 3207644905
 C.F. : PTN GLL 71C20G942V P.I. : 01677970764

- Robertson (1983) - Q_c

Correlazioni geotecniche terreni coesivi

Coesione non drenata

- Benassi & Vannelli- correlazioni scaturite da esperienze ditta costruttrice Penetrometri SUNDA (1983).
- Terzaghi-Peck (1948-1967), correlazione valida per argille sabbiose-siltose NC con $N_{spt} < 8$, argille limose-siltose mediamente plastiche, argille marnose alterate-fessurate.
- Terzaghi-Peck (1948). C_u (min-max).
- Sanglerat, da dati Penetr. Statico per terreni coesivi saturi, tale correlazione non è valida per argille sensitive con sensitività > 5 , per argille sovraconsolidate fessurate e per i limi a bassa plasticità.
- Sanglerat, (per argille limose-sabbiose poco coerenti), valori validi per resistenze penetrometriche < 10 colpi, per resistenze penetrometriche > 10 l'elaborazione valida è comunque quella delle "argille plastiche" di Sanglerat.
- (U.S.D.M.S.M.) U.S. Design Manual Soil Mechanics Coesione non drenata per argille limose e argille di bassa media ed alta plasticità, (C_u - N_{spt} -grado di plasticità).
- Schmertmann (1975), C_u (Kg/cmq) (valori medi), valida per **argille e limi argillosi** con $N_c = 20$ e $Q_c/N_{spt} = 2$.
- Schmertmann (1975), C_u (Kg/cmq) (valori minimi), valida per argille NC.
- Fletcher (1965), (Argilla di Chicago). Coesione non drenata C_u (Kg/cmq), colonna valori validi per argille a medio-bassa plasticità.
- Houston (1960) - argilla di media-alta plasticità.
- Shioi-Fukuni (1982), valida per suoli poco coerenti e plastici, argilla di media-alta plasticità.
- Begemann.
- De Beer.

Resistenza alla punta del Penetrometro Statico (Q_c)

- Robertson (1983) - Q_c

Modulo Edometrico-Confinato (M_o)

- Stroud e Butler (1975),- per litotipi a media plasticità, valida per litotipi argillosi a media-medio-alta plasticità - da esperienze su argille glaciali.

- Stroud e Butler (1975), per litotipi a medio-bassa plasticità ($IP < 20$), valida per litotipi argillosi a medio-bassa plasticità ($IP < 20$) - da esperienze su argille glaciali .
- Vesic (1970), correlazione valida per argille molli (valori minimi e massimi).
- Trofimenkov (1974), Mitchell e Gardner Modulo Confinato - M_o (Eed) (Kg/cmq)-, valida per litotipi argillosi e limosi-argillosi (rapporto $Q_c/N_{spt}=1.5-2.0$).
- Buismann- Sanglerat, valida per argille compatte ($N_{spt} < 30$) medie e molli ($N_{spt} < 4$) e argille sabbiose ($N_{spt} = 6-12$).

Modulo Di Young (E_y)

- Schultze-Menzenbach - (Min. e Max.), correlazione valida per limi coerenti e limi argillosi con I.P. > 15.
- D'Appollonia ed altri (1983), correlazione valida per argille sature-argille fessurate.

Stato di consistenza

- Classificazione A.G.I. 1977.

Peso di Volume

- Meyerhof ed altri, valida per argille, argille sabbiose e limose prevalentemente coerenti.

Peso di volume saturo

- Meyerhof ed altri.

5.1 Elaborazione Prova penetrometrica DPSH 1

Strumento utilizzato...DPSH TG 63-200 PAGANI

Prova eseguita in data 21-12-2021

Profondita' prova 4.80 mt


Falda non rilevata

Tipo elaborazione Nr. Colpi: Medio

Profondita' (m)	Nr. Colpi	Calcolo coeff. riduzione sonda Chi	Res. dinamica ridotta (Kg/cm ²)	Res. dinamica (Kg/cm ²)	Pres. ammissibile con riduzione Herminier - Olandesi (Kg/cm ²)	Pres. ammissibile Herminier - Olandesi (Kg/cm ²)
0.20	1	0.855	8.31	9.72	0.42	0.49
0.40	2	0.851	16.54	19.44	0.83	0.97
0.60	2	0.847	16.46	19.44	0.82	0.97
0.80	2	0.843	16.39	19.44	0.82	0.97
1.00	2	0.840	15.10	17.98	0.75	0.90
1.20	2	0.836	15.04	17.98	0.75	0.90
1.40	2	0.833	14.97	17.98	0.75	0.90
1.60	2	0.830	14.92	17.98	0.75	0.90
1.80	3	0.826	22.29	26.97	1.11	1.35
2.00	4	0.823	27.54	33.45	1.38	1.67
2.20	4	0.820	27.44	33.45	1.37	1.67
2.40	4	0.817	27.34	33.45	1.37	1.67
2.60	4	0.814	27.24	33.45	1.36	1.67
2.80	4	0.811	27.14	33.45	1.36	1.67
3.00	4	0.809	25.29	31.27	1.26	1.56
3.20	5	0.806	31.51	39.09	1.58	1.95
3.40	5	0.803	31.41	39.09	1.57	1.95
3.60	9	0.801	56.35	70.37	2.82	3.52
3.80	10	0.798	62.42	78.18	3.12	3.91
4.00	11	0.796	64.27	80.74	3.21	4.04
4.20	13	0.744	70.97	95.42	3.55	4.77
4.40	15	0.741	81.64	110.10	4.08	5.51
4.60	50	0.589	216.26	367.01	10.81	18.35

Prof. Strato (m)	NPDM	Rd (Kg/cm ²)	Tipo	Clay Fraction (%)	Peso unita' di volume (t/m ³)	Peso unita' di volume saturo (t/m ³)	Tensione efficace (Kg/cm ²)	Coeff. di correlaz. con Nspt	NSPT	Descrizione
1.6	1.88	17.49	Incoerente - coesivo	0	1.62	1.86	0.13	1.5	2.83	Strato
3.4	4.11	33.74	Incoerente - coesivo	0	1.82	1.89	0.42	1.5	6.18	Strato
4.4	11.6	86.96	Incoerente - coesivo	0	2.09	2.3	0.69	1.5	17.45	Strato
4.6	50	367.01	Incoerente - coesivo	0	2.5	2.5	0.82	1.5	75.2	RIFIUTO

GRAFICO PROVA PENETROMETRICA DPSH1

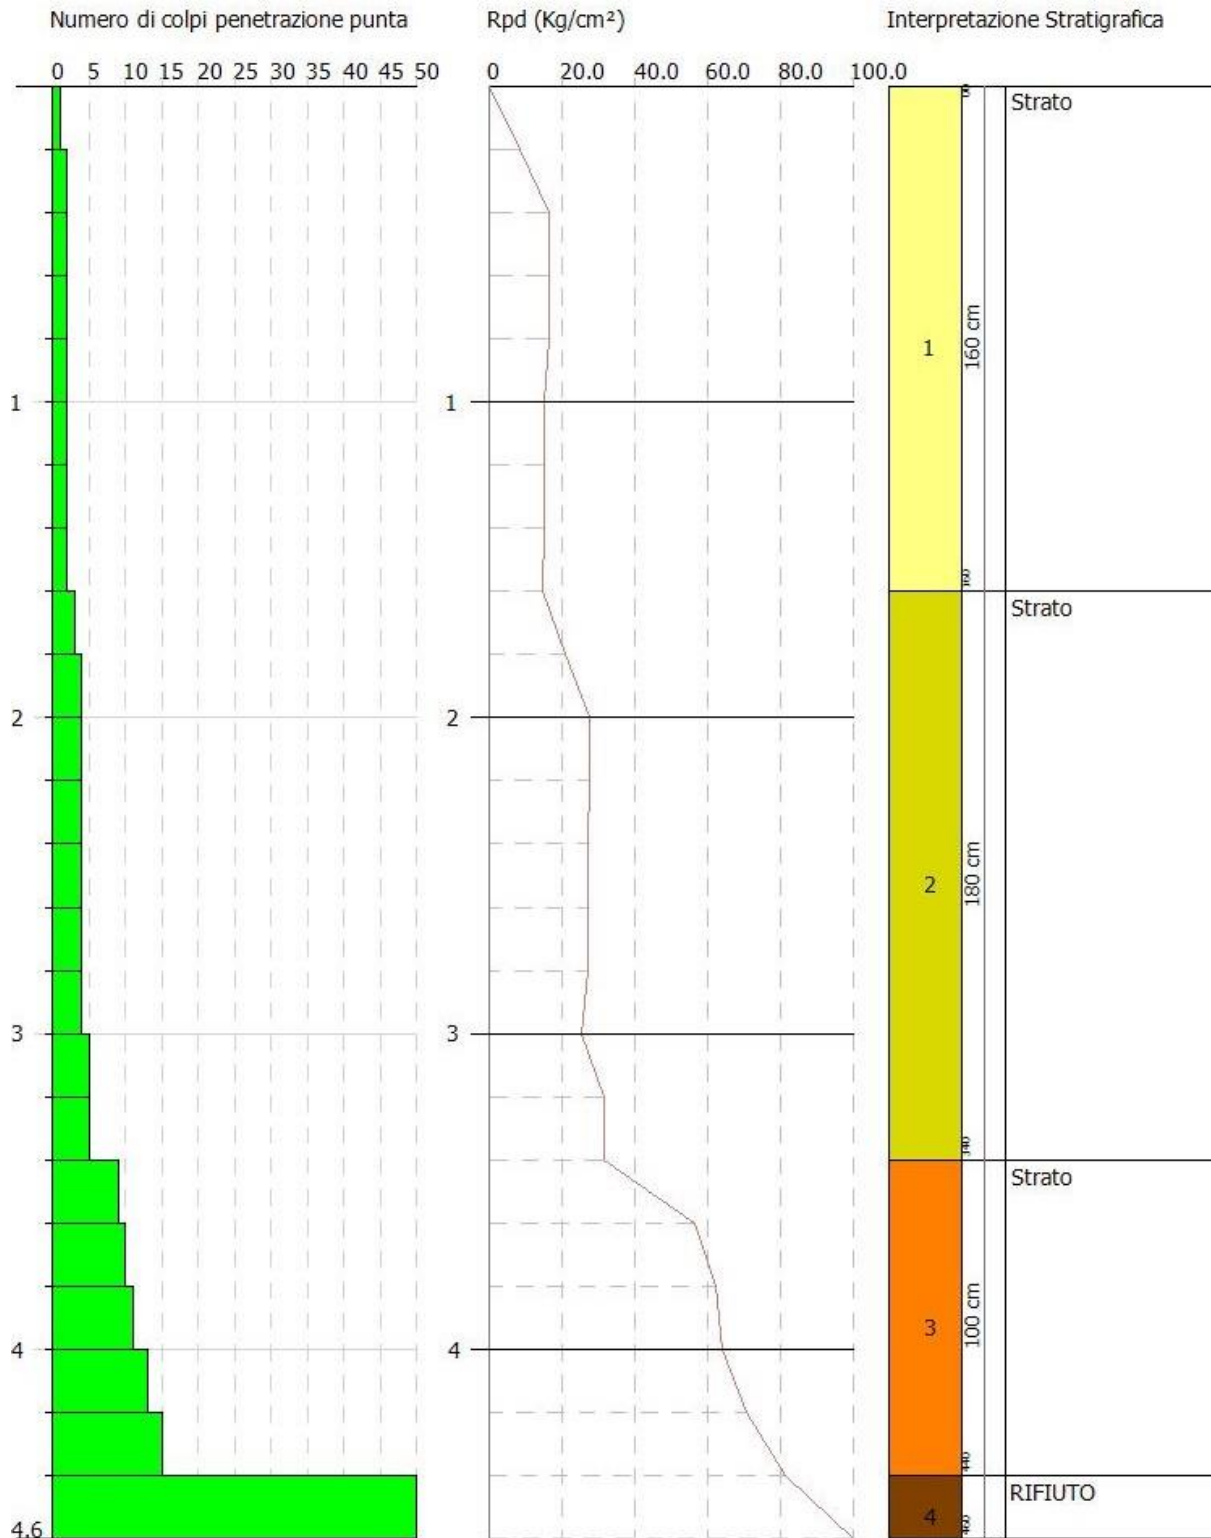

GEOLOGICAL & GEOPHYSICAL INVESTIGATION SERVICE DEL DOTT. GEOLOGO POTENZA
 GALILEO - VIA DEI GERANI 59/B - 85100 - POTENZA - (PZ) -
 E-MAIL: GALILEOPZ@VIRGILIO.IT - CELL. - 3207644905
 C.F. : PTN GLL 71C20G942V P.I. : 01677970764

5.1.1 - Stima parametri geotecnici prova DPSH 1

TERRENI COESIVI

Coesione non drenata

Descrizione	NSPT	Prof. Strato (m)	Correlazione	Cu (Kg/cm ²)
Strato (1) Strato	2.83	0.00-1.60	Terzaghi-Peck	0.18
Strato (2) Strato	6.18	1.60-3.40	Terzaghi-Peck	0.39
Strato (3) Strato	17.45	3.40-4.40	Terzaghi-Peck	1.18
Strato (4) RIFIUTO	75.20	4.40-4.60	Terzaghi-Peck	5.08

Qc (Resistenza punta Penetrometro Statico)

Descrizione	NSPT	Prof. Strato (m)	Correlazione	Qc (Kg/cm ²)
Strato (1) Strato	2.83	0.00-1.60	Robertson (1983)	5.66
Strato (2) Strato	6.18	1.60-3.40	Robertson (1983)	12.36
Strato (3) Strato	17.45	3.40-4.40	Robertson (1983)	34.90
Strato (4) RIFIUTO	75.20	4.40-4.60	Robertson (1983)	150.40

Modulo Edometrico

Descrizione	NSPT	Prof. Strato (m)	Correlazione	Eed (Kg/cm ²)
Strato (1) Strato	2.83	0.00-1.60	Trofimenkov (1974), Mitchell e Gardner	30.66
Strato (2) Strato	6.18	1.60-3.40	Trofimenkov (1974), Mitchell e Gardner	64.82
Strato (3) Strato	17.45	3.40-4.40	Trofimenkov (1974), Mitchell e Gardner	179.77
Strato (4) RIFIUTO	75.20	4.40-4.60	Trofimenkov (1974), Mitchell e Gardner	768.79

Modulo di Young

Descrizione	NSPT	Prof. Strato (m)	Correlazione	Ey (Kg/cm ²)
Strato (1) Strato	2.83	0.00-1.60	Apollonia	28.30
Strato (2) Strato	6.18	1.60-3.40	Apollonia	61.80
Strato (3) Strato	17.45	3.40-4.40	Apollonia	174.50
Strato (4) RIFIUTO	75.20	4.40-4.60	Apollonia	752.00

Classificazione AGI

Descrizione	NSPT	Prof. Strato (m)	Correlazione	Classificazione
Strato (1) Strato	2.83	0.00-1.60	A.G.I. (1977)	POCO CONSISTENTE
Strato (2) Strato	6.18	1.60-3.40	A.G.I. (1977)	MODERAT. CONSISTENTE
Strato (3) Strato	17.45	3.40-4.40	A.G.I. (1977)	MOLTO CONSISTENTE
Strato (4) RIFIUTO	75.20	4.40-4.60	A.G.I. (1977)	ESTREM. CONSISTENTE

Peso unita' di volume

Descrizione	NSPT	Prof. Strato (m)	Correlazione	Peso unita' di volume (t/m ³)
Strato (1) Strato	2.83	0.00-1.60	Meyerhof	1.62
Strato (2) Strato	6.18	1.60-3.40	Meyerhof	1.82
Strato (3) Strato	17.45	3.40-4.40	Meyerhof	2.09
Strato (4) RIFIUTO	75.20	4.40-4.60	Meyerhof	2.50

Peso unita' di volume saturo

Descrizione	NSPT	Prof. Strato (m)	Correlazione	Peso unita' di volume saturo (t/m ³)
Strato (1)	2.83	0.00-1.60	Meyerhof	1.86

GEOLOGICAL & GEOPHYSICAL INVESTIGATION SERVICE DEL DOTT. GEOLOGO POTENZA
 GALILEO - VIA DEI GERANI 59/B - 85100 - POTENZA - (PZ) -
 E-MAIL: GALILEOPZ@VIRGILIO.IT - CELL. - 3207644905
 C.F. : PTN GLL 71C20G942V P.I. : 01677970764

RELAZIONE INDAGINI

Strato				
Strato (2) Strato	6.18	1.60-3.40	Meyerhof	1.89
Strato (3) Strato	17.45	3.40-4.40	Meyerhof	2.30
Strato (4) RIFIUTO	75.20	4.40-4.60	Meyerhof	2.50

Velocita' onde di taglio

Descrizione	NSPT	Prof. Strato (m)	Correlazione	Velocita' onde di taglio (m/s)
Strato (1) Strato	2.83	0.00-1.60	Ohta & Goto (1978) Argille limose e argille di bassa plasticità	78.45
Strato (2) Strato	6.18	1.60-3.40	Ohta & Goto (1978) Argille limose e argille di bassa plasticità	111.88
Strato (3) Strato	17.45	3.40-4.40	Ohta & Goto (1978) Argille limose e argille di bassa plasticità	145.89
Strato (4) RIFIUTO	75.20	4.40-4.60	Ohta & Goto (1978) Argille limose e argille di bassa plasticità	193.1

TERRENI INCOERENTI

Densita' relativa

Descrizione	NSPT	Prof. Strato (m)	N. Calcolo	Correlazione	Densita' relativa (%)
Strato (1) Strato	2.83	0.00-1.60	2.83	Meyerhof 1957	38.79
Strato (2) Strato	6.18	1.60-3.40	6.18	Meyerhof 1957	49.26
Strato (3) Strato	17.45	3.40-4.40	17.45	Meyerhof 1957	74.37
Strato (4) RIFIUTO	75.20	4.40-4.60	75.20	Meyerhof 1957	100

Angolo di resistenza al taglio

Descrizione	NSPT	Prof. Strato (m)	N. Calcolo	Correlazione	Angolo d'attrito (°)
Strato (1) Strato	2.83	0.00-1.60	2.83	Meyerhof (1956)	20.81
Strato (2) Strato	6.18	1.60-3.40	6.18	Meyerhof (1956)	21.77
Strato (3) Strato	17.45	3.40-4.40	17.45	Meyerhof (1956)	24.99
Strato (4) RIFIUTO	75.20	4.40-4.60	75.20	Meyerhof (1956)	41.49

Modulo di Young

Descrizione	NSPT	Prof. Strato (m)	N. Calcolo	Correlazione	Modulo di Young (Kg/cm ²)
Strato (1) Strato	2.83	0.00-1.60	2.83	Bowles (1982) Sabbia Media	---
Strato (2) Strato	6.18	1.60-3.40	6.18	Bowles (1982) Sabbia Media	---
Strato (3) Strato	17.45	3.40-4.40	17.45	Bowles (1982) Sabbia Media	162.25
Strato (4) RIFIUTO	75.20	4.40-4.60	75.20	Bowles (1982) Sabbia Media	451.00

Modulo Edometrico

Descrizione	NSPT	Prof. Strato (m)	N. Calcolo	Correlazione	Modulo Edometrico (Kg/cm ²)
Strato (1) Strato	2.83	0.00-1.60	2.83	Begemann 1974 (Ghiaia con sabbia)	33.28
Strato (2) Strato	6.18	1.60-3.40	6.18	Begemann 1974 (Ghiaia con sabbia)	40.16
Strato (3) Strato	17.45	3.40-4.40	17.45	Begemann 1974 (Ghiaia con sabbia)	63.31
Strato (4) RIFIUTO	75.20	4.40-4.60	75.20	Begemann 1974 (Ghiaia con sabbia)	181.93

Classificazione AGI

GEOLOGICAL & GEOPHYSICAL INVESTIGATION SERVICE DEL DOTT. GEOLOGO POTENZA
GALILEO - VIA DEI GERANI 59/B - 85100 - POTENZA - (PZ) -
E-MAIL: GALILEOPZ@VIRGILIO.IT - CELL. - 3207644905
C.F. : PTN GLL 71C20G942V P.I. : 01677970764

RELAZIONE INDAGINI

Descrizione	NSPT	Prof. Strato (m)	N. Calcolo	Correlazione	Classificazione AGI
Strato (1) Strato	2.83	0.00-1.60	2.83	Classificazione A.G.I.	SCIOLTO
Strato (2) Strato	6.18	1.60-3.40	6.18	Classificazione A.G.I.	POCO ADDENSATO
Strato (3) Strato	17.45	3.40-4.40	17.45	Classificazione A.G.I.	MODERATAMENTE ADDENSATO
Strato (4) RIFIUTO	75.20	4.40-4.60	75.20	Classificazione A.G.I.	MOLTO ADDENSATO

Peso unita' di volume

Descrizione	NSPT	Prof. Strato (m)	N. Calcolo	Correlazione	Peso Unità' di Volume (t/m³)
Strato (1) Strato	2.83	0.00-1.60	2.83	Terzaghi-Peck 1948	1.38
Strato (2) Strato	6.18	1.60-3.40	6.18	Terzaghi-Peck 1948	1.43
Strato (3) Strato	17.45	3.40-4.40	17.45	Terzaghi-Peck 1948	1.57
Strato (4) RIFIUTO	75.20	4.40-4.60	75.20	Terzaghi-Peck 1948	1.96

Peso unita' di volume saturo

Descrizione	NSPT	Prof. Strato (m)	N. Calcolo	Correlazione	Peso Unità' Volume Saturo (t/m³)
Strato (1) Strato	2.83	0.00-1.60	2.83	Terzaghi-Peck 1948	1.86
Strato (2) Strato	6.18	1.60-3.40	6.18	Terzaghi-Peck 1948	1.89
Strato (3) Strato	17.45	3.40-4.40	17.45	Terzaghi-Peck 1948	1.98
Strato (4) RIFIUTO	75.20	4.40-4.60	75.20	Terzaghi-Peck 1948	2.21

Modulo di Poisson

Descrizione	NSPT	Prof. Strato (m)	N. Calcolo	Correlazione	Poisson
Strato (1) Strato	2.83	0.00-1.60	2.83	(A.G.I.)	0.35

**GEOLOGICAL & GEOPHYSICAL INVESTIGATION SERVICE DEL DOTT. GEOLOGO POTENZA
GALILEO - VIA DEI GERANI 59/B - 85100 - POTENZA - (PZ) -
E-MAIL: GALILEOPZ@VIRGILIO.IT - CELL. - 3207644905
C.F. : PTN GLL 71C20G942V P.I. : 01677970764**

RELAZIONE INDAGINI

Strato (2) Strato	6.18	1.60-3.40	6.18	(A.G.I.)	0.34
Strato (3) Strato	17.45	3.40-4.40	17.45	(A.G.I.)	0.32
Strato (4) RIFIUTO	75.20	4.40-4.60	75.20	(A.G.I.)	0.2

Modulo di deformazione a taglio dinamico

Descrizione	NSPT	Prof. Strato (m)	N. Calcolo	Correlazione	G (Kg/cm ²)
Strato (1) Strato	2.83	0.00-1.60	2.83	Ohsaki (Sabbie pulite)	172.82
Strato (2) Strato	6.18	1.60-3.40	6.18	Ohsaki (Sabbie pulite)	360.12
Strato (3) Strato	17.45	3.40-4.40	17.45	Ohsaki (Sabbie pulite)	955.43
Strato (4) RIFIUTO	75.20	4.40-4.60	75.20	Ohsaki (Sabbie pulite)	3771.88

Velocita' onde di taglio

Descrizione	NSPT	Prof. Strato (m)	N. Calcolo	Correlazione	Velocita' onde di taglio (m/s)
Strato (1) Strato	2.83	0.00-1.60	2.83	Ohta & Goto (1978) Limi	78.45
Strato (2) Strato	6.18	1.60-3.40	6.18	Ohta & Goto (1978) Limi	111.88
Strato (3) Strato	17.45	3.40-4.40	17.45	Ohta & Goto (1978) Limi	145.89
Strato (4) RIFIUTO	75.20	4.40-4.60	75.20	Ohta & Goto (1978) Limi	193.1

Coefficiente spinta a Riposo

Descrizione	NSPT	Prof. Strato (m)	N. Calcolo	Correlazione	K0
Strato (1) Strato	2.83	0.00-1.60	2.83	Navfac 1971-1982	0.47
Strato (2) Strato	6.18	1.60-3.40	6.18	Navfac 1971-1982	1.26
Strato (3) Strato	17.45	3.40-4.40	17.45	Navfac 1971-1982	3.59
Strato (4) RIFIUTO	75.20	4.40-4.60	75.20	Navfac 1971-1982	11.93

**GEOLOGICAL & GEOPHYSICAL INVESTIGATION SERVICE DEL DOTT. GEOLOGO POTENZA
GALILEO - VIA DEI GERANI 59/B - 85100 - POTENZA - (PZ) -
E-MAIL: GALILEOPZ@VIRGILIO.IT - CELL. - 3207644905
C.F. : PTN GLL 71C20G942V P.I. : 01677970764**

Qc (Resistenza punta Penetrometro Statico)

Descrizione	NSPT	Prof. Strato (m)	N. Calcolo	Correlazione	Qc (Kg/cm ²)
Strato (1) Strato	2.83	0.00-1.60	2.83	Robertson 1983	5.66
Strato (2) Strato	6.18	1.60-3.40	6.18	Robertson 1983	12.36
Strato (3) Strato	17.45	3.40-4.40	17.45	Robertson 1983	34.90
Strato (4) RIFIUTO	75.20	4.40-4.60	75.20	Robertson 1983	150.40

5.2 Elaborazione Prova penetrometrica DPSH 2

Strumento utilizzato...DPSH TG 63-200 PAGANI

Prova eseguita in data 21-12-2021

Profondita' prova 10.20 mt

Falda non rilevata

Tipo elaborazione Nr. Colpi: Medio

Profondita' (m)	Nr. Colpi	Calcolo coeff. riduzione sonda Chi	Res. dinamica ridotta (Kg/cm ²)	Res. dinamica (Kg/cm ²)	Pres. ammissibile con riduzione Herminier - Olandesi (Kg/cm ²)	Pres. ammissibile Herminier - Olandesi (Kg/cm ²)
0.20	2	0.855	16.61	19.44	0.83	0.97
0.40	2	0.851	16.54	19.44	0.83	0.97
0.60	2	0.847	16.46	19.44	0.82	0.97
0.80	2	0.843	16.39	19.44	0.82	0.97
1.00	2	0.840	15.10	17.98	0.75	0.90
1.20	2	0.836	15.04	17.98	0.75	0.90
1.40	2	0.833	14.97	17.98	0.75	0.90
1.60	2	0.830	14.92	17.98	0.75	0.90
1.80	2	0.826	14.86	17.98	0.74	0.90
2.00	6	0.823	41.31	50.18	2.07	2.51
2.20	7	0.820	48.01	58.54	2.40	2.93
2.40	7	0.817	47.84	58.54	2.39	2.93
2.60	7	0.814	47.67	58.54	2.38	2.93
2.80	7	0.811	47.50	58.54	2.38	2.93
3.00	7	0.809	44.26	54.73	2.21	2.74
3.20	8	0.806	50.41	62.55	2.52	3.13
3.40	7	0.803	43.97	54.73	2.20	2.74
3.60	7	0.801	43.83	54.73	2.19	2.74
3.80	6	0.798	37.45	46.91	1.87	2.35
4.00	5	0.796	29.22	36.70	1.46	1.84
4.20	6	0.794	34.96	44.04	1.75	2.20
4.40	5	0.791	29.05	36.70	1.45	1.84
4.60	4	0.789	23.17	29.36	1.16	1.47
4.80	8	0.787	46.22	58.72	2.31	2.94
5.00	8	0.785	43.44	55.34	2.17	2.77
5.20	8	0.783	43.33	55.34	2.17	2.77
5.40	6	0.781	32.42	41.50	1.62	2.08
5.60	5	0.779	26.95	34.59	1.35	1.73


RELAZIONE INDAGINI

5.80	4	0.777	21.51	27.67	1.08	1.38
6.00	3	0.775	15.22	19.62	0.76	0.98
6.20	3	0.774	15.18	19.62	0.76	0.98
6.40	3	0.772	15.15	19.62	0.76	0.98
6.60	3	0.770	15.11	19.62	0.76	0.98
6.80	3	0.769	15.08	19.62	0.75	0.98
7.00	3	0.767	14.27	18.61	0.71	0.93
7.20	3	0.766	14.25	18.61	0.71	0.93
7.40	3	0.764	14.22	18.61	0.71	0.93
7.60	3	0.763	14.19	18.61	0.71	0.93
7.80	5	0.761	23.61	31.01	1.18	1.55
8.00	5	0.760	22.41	29.49	1.12	1.47
8.20	5	0.759	22.37	29.49	1.12	1.47
8.40	5	0.757	22.33	29.49	1.12	1.47
8.60	6	0.756	26.75	35.38	1.34	1.77
8.80	10	0.755	44.51	58.97	2.23	2.95
9.00	9	0.753	38.12	50.59	1.91	2.53
9.20	11	0.752	46.52	61.83	2.33	3.09
9.40	10	0.751	42.22	56.21	2.11	2.81
9.60	12	0.750	50.59	67.45	2.53	3.37
9.80	9	0.749	37.88	50.59	1.89	2.53
10.00	12	0.748	48.18	64.44	2.41	3.22
10.20	12	0.747	48.11	64.44	2.41	3.22

Prof. Strato (m)	NPDM	Rd (Kg/cm ²)	Tipo	Clay Fraction (%)	Peso unita' di volume (t/m ³)	Peso unita' di volume saturo (t/m ³)	Tensione efficace (Kg/cm ²)	Coeff. di correlaz. con Nspt	NSPT	Descrizione
1.8	2	18.63	Incoerente - coesivo	0	1.64	1.86	0.15	1.5	3.01	Strato 1
5.8	6.4	48.9	Incoerente - coesivo	0	1.96	2.16	0.69	1.5	9.63	Strato 2
8.6	3.79	23.39	Incoerente - coesivo	0	1.73	1.87	1.32	1.5	5.7	Strato 3
10.2	10.62	59.31	Incoerente - coesivo	0	1.89	1.9	1.71	1.5	15.97	RIFIUTO

**GEOLOGICAL & GEOPHYSICAL INVESTIGATION SERVICE DEL DOTT. GEOLOGO POTENZA
 GALILEO - VIA DEI GERANI 59/B - 85100 - POTENZA - (PZ) -
 E-MAIL: GALILEOPZ@VIRGILIO.IT - CELL. - 3207644905
 C.F. : PTN GLL 71C20G942V P.I. : 01677970764**

GRAFICO PROVA PENETROMETRICA DPSH2

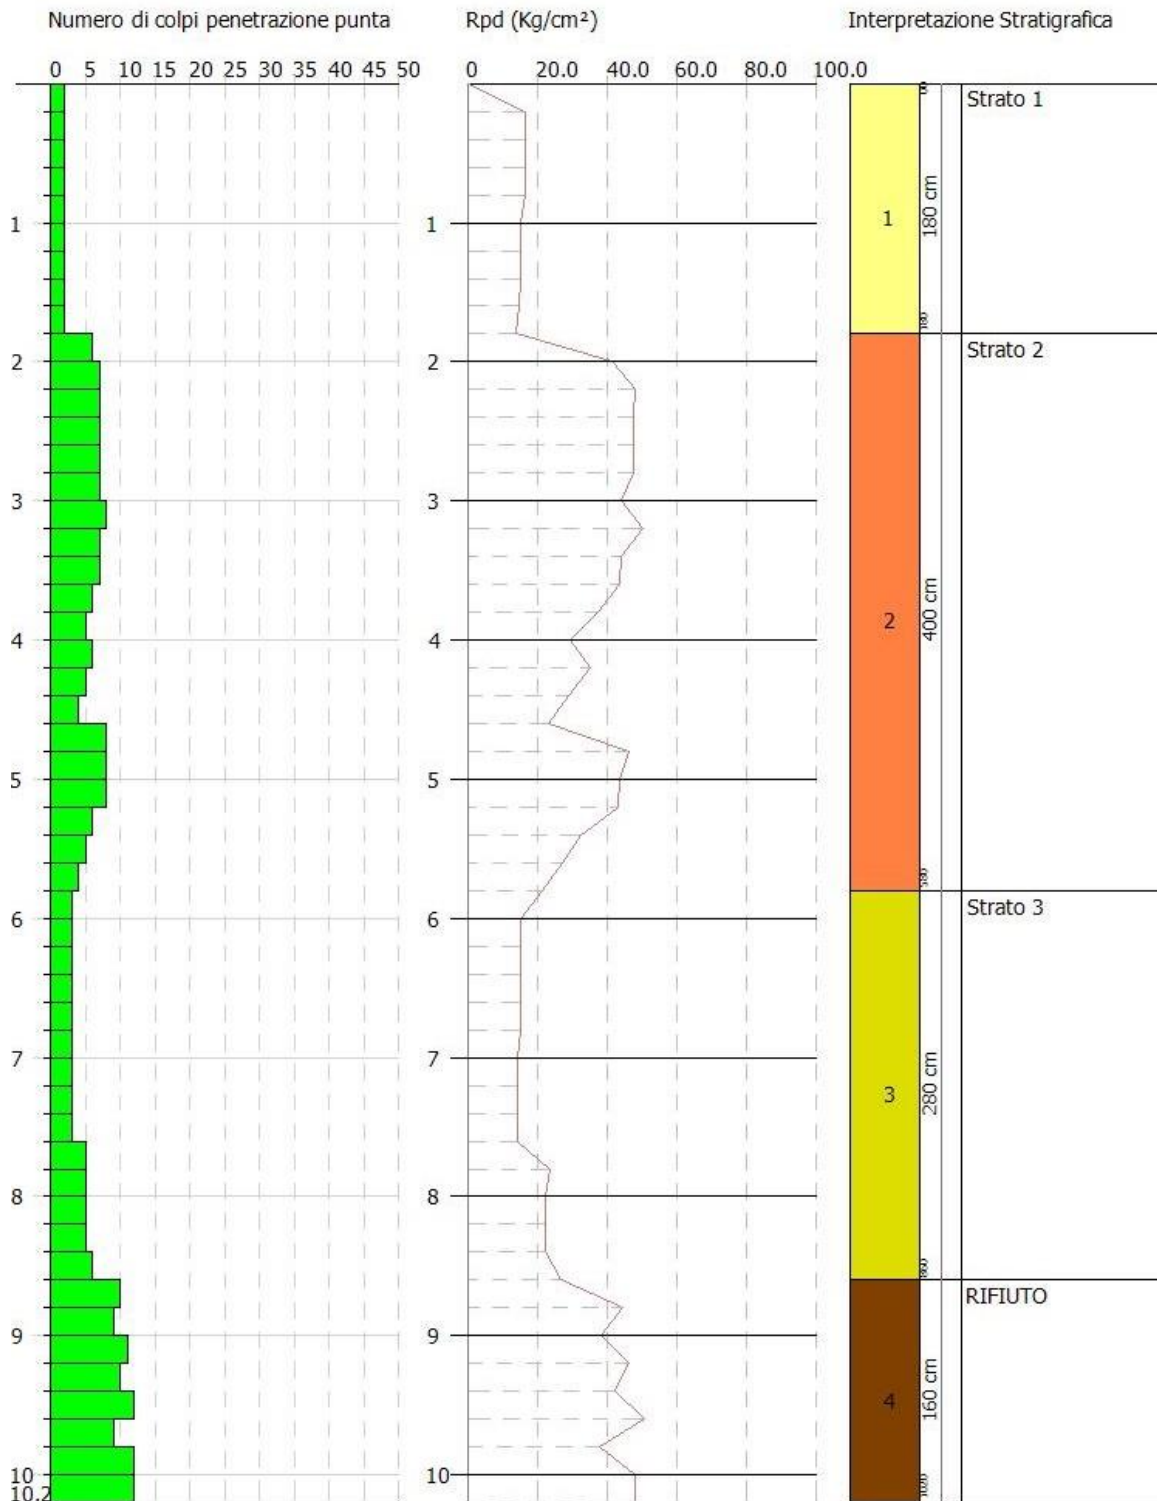

5.2.1 - Stima parametri geotecnici prova DPSH 2

TERRENI COESIVI

Coesione non drenata

Descrizione	NSPT	Prof. Strato (m)	Correlazione	Cu (Kg/cm ²)
Strato (1) Strato 1	3.01	0.00-1.80	Terzaghi-Peck	0.19
Strato (2) Strato 2	9.63	1.80-5.80	Terzaghi-Peck	0.65
Strato (3) Strato 3	5.70	5.80-8.60	Terzaghi-Peck	0.36
Strato (4) RIFIUTO	15.97	8.60-10.20	Terzaghi-Peck	1.08

Qc (Resistenza punta Penetrometro Statico)

Descrizione	NSPT	Prof. Strato (m)	Correlazione	Qc (Kg/cm ²)
Strato (1) Strato 1	3.01	0.00-1.80	Robertson (1983)	6.02
Strato (2) Strato 2	9.63	1.80-5.80	Robertson (1983)	19.26
Strato (3) Strato 3	5.70	5.80-8.60	Robertson (1983)	11.40
Strato (4) RIFIUTO	15.97	8.60-10.20	Robertson (1983)	31.94

Modulo Edometrico

Descrizione	NSPT	Prof. Strato (m)	Correlazione	Eed (Kg/cm ²)
Strato (1) Strato 1	3.01	0.00-1.80	Trofimenkov (1974), Mitchell e Gardner	32.49
Strato (2) Strato 2	9.63	1.80-5.80	Trofimenkov (1974), Mitchell e Gardner	100.01
Strato (3) Strato 3	5.70	5.80-8.60	Trofimenkov (1974), Mitchell e Gardner	59.93
Strato (4) RIFIUTO	15.97	8.60-10.20	Trofimenkov (1974), Mitchell e Gardner	164.68

Modulo di Young

Descrizione	NSPT	Prof. Strato (m)	Correlazione	Ey (Kg/cm ²)
Strato (1) Strato 1	3.01	0.00-1.80	Apollonia	30.10
Strato (2) Strato 2	9.63	1.80-5.80	Apollonia	96.30
Strato (3) Strato 3	5.70	5.80-8.60	Apollonia	57.00
Strato (4) RIFIUTO	15.97	8.60-10.20	Apollonia	159.70

Classificazione AGI

Descrizione	NSPT	Prof. Strato (m)	Correlazione	Classificazione
Strato (1) Strato 1	3.01	0.00-1.80	A.G.I. (1977)	POCO CONSISTENTE
Strato (2) Strato 2	9.63	1.80-5.80	A.G.I. (1977)	CONSISTENTE
Strato (3) Strato 3	5.70	5.80-8.60	A.G.I. (1977)	MODERAT. CONSISTENTE
Strato (4) RIFIUTO	15.97	8.60-10.20	A.G.I. (1977)	MOLTO CONSISTENTE

Peso unita' di volume

Descrizione	NSPT	Prof. Strato (m)	Correlazione	Peso unita' di volume (t/m ³)
Strato (1) Strato 1	3.01	0.00-1.80	Meyerhof	1.64
Strato (2) Strato 2	9.63	1.80-5.80	Meyerhof	1.96
Strato (3) Strato 3	5.70	5.80-8.60	Meyerhof	1.80
Strato (4) RIFIUTO	15.97	8.60-10.20	Meyerhof	2.08

Peso unita' di volume saturo

Descrizione	NSPT	Prof. Strato (m)	Correlazione	Peso unita' di volume saturo (t/m ³)
Strato (1) Strato 1	3.01	0.00-1.80	Meyerhof	1.86

RELAZIONE INDAGINI

Strato (2) Strato 2	9.63	1.80-5.80	Meyerhof	2.16
Strato (3) Strato 3	5.70	5.80-8.60	Meyerhof	1.88
Strato (4) RIFIUTO	15.97	8.60-10.20	Meyerhof	2.29

Velocita' onde di taglio

Descrizione	NSPT	Prof. Strato (m)	Correlazione	Velocita' onde di taglio (m/s)
Strato (1) Strato 1	3.01	0.00-1.80	Ohta & Goto (1978) Argille limose e argille di bassa plasticità	81.11
Strato (2) Strato 2	9.63	1.80-5.80	Ohta & Goto (1978) Argille limose e argille di bassa plasticità	130.97
Strato (3) Strato 3	5.70	5.80-8.60	Ohta & Goto (1978) Argille limose e argille di bassa plasticità	135.32
Strato (4) RIFIUTO	15.97	8.60-10.20	Ohta & Goto (1978) Argille limose e argille di bassa plasticità	170.26

TERRENI INCOERENTI

Densita' relativa

Descrizione	NSPT	Prof. Strato (m)	N. Calcolo	Correlazione	Densita' relativa (%)
Strato (1) Strato 1	3.01	0.00-1.80	3.01	Meyerhof 1957	39.57
Strato (2) Strato 2	9.63	1.80-5.80	9.63	Meyerhof 1957	55.33
Strato (3) Strato 3	5.70	5.80-8.60	5.70	Meyerhof 1957	35.26
Strato (4) RIFIUTO	15.97	8.60-10.20	15.97	Meyerhof 1957	54

Angolo di resistenza al taglio

**GEOLOGICAL & GEOPHYSICAL INVESTIGATION SERVICE DEL DOTT. GEOLOGO POTENZA
GALILEO - VIA DEI GERANI 59/B - 85100 - POTENZA - (PZ) -
E-MAIL: GALILEOPZ@VIRGILIO.IT - CELL. - 3207644905
C.F. : PTN GLL 71C20G942V P.I. : 01677970764**

RELAZIONE INDAGINI

Descrizione	NSPT	Prof. Strato (m)	N. Calcolo	Correlazione	Angolo d'attrito (°)
Strato (1) Strato 1	3.01	0.00-1.80	3.01	Meyerhof (1956)	20.86
Strato (2) Strato 2	9.63	1.80-5.80	9.63	Meyerhof (1956)	22.75
Strato (3) Strato 3	5.70	5.80-8.60	5.70	Meyerhof (1956)	21.63
Strato (4) RIFIUTO	15.97	8.60-10.20	15.97	Meyerhof (1956)	24.56

Modulo di Young

Descrizione	NSPT	Prof. Strato (m)	N. Calcolo	Correlazione	Modulo di Young (Kg/cm ²)
Strato (1) Strato 1	3.01	0.00-1.80	3.01	Bowles (1982) Sabbia Media	---
Strato (2) Strato 2	9.63	1.80-5.80	9.63	Bowles (1982) Sabbia Media	---
Strato (3) Strato 3	5.70	5.80-8.60	5.70	Bowles (1982) Sabbia Media	---
Strato (4) RIFIUTO	15.97	8.60-10.20	15.97	Bowles (1982) Sabbia Media	154.85

Modulo Edometrico

Descrizione	NSPT	Prof. Strato (m)	N. Calcolo	Correlazione	Modulo Edometrico (Kg/cm ²)
Strato (1) Strato 1	3.01	0.00-1.80	3.01	Begemann 1974 (Ghiaia con sabbia)	33.65
Strato (2) Strato 2	9.63	1.80-5.80	9.63	Begemann 1974 (Ghiaia con sabbia)	47.24
Strato (3) Strato 3	5.70	5.80-8.60	5.70	Begemann 1974 (Ghiaia con sabbia)	39.17
Strato (4) RIFIUTO	15.97	8.60-10.20	15.97	Begemann 1974 (Ghiaia con sabbia)	60.27

Classificazione AGI

RELAZIONE INDAGINI

Descrizione	NSPT	Prof. Strato (m)	N. Calcolo	Correlazione	Classificazione AGI
Strato (1) Strato 1	3.01	0.00-1.80	3.01	Classificazione A.G.I.	SCIOLTO
Strato (2) Strato 2	9.63	1.80-5.80	9.63	Classificazione A.G.I.	POCO ADDENSATO
Strato (3) Strato 3	5.70	5.80-8.60	5.70	Classificazione A.G.I.	POCO ADDENSATO
Strato (4) RIFIUTO	15.97	8.60-10.20	15.97	Classificazione A.G.I.	MODERATAMENTE ADDENSATO

Peso unita' di volume

Descrizione	NSPT	Prof. Strato (m)	N. Calcolo	Correlazione	Peso Unità' di Volume (t/m³)
Strato (1) Strato 1	3.01	0.00-1.80	3.01	Terzaghi-Peck 1948	1.39
Strato (2) Strato 2	9.63	1.80-5.80	9.63	Terzaghi-Peck 1948	1.47
Strato (3) Strato 3	5.70	5.80-8.60	5.70	Terzaghi-Peck 1948	1.42
Strato (4) RIFIUTO	15.97	8.60-10.20	15.97	Terzaghi-Peck 1948	1.55

Peso unita' di volume saturo

Descrizione	NSPT	Prof. Strato (m)	N. Calcolo	Correlazione	Peso Unità' Volume Saturo (t/m³)
Strato (1) Strato 1	3.01	0.00-1.80	3.01	Terzaghi-Peck 1948	1.86
Strato (2) Strato 2	9.63	1.80-5.80	9.63	Terzaghi-Peck 1948	1.92
Strato (3) Strato 3	5.70	5.80-8.60	5.70	Terzaghi-Peck 1948	1.89
Strato (4) RIFIUTO	15.97	8.60-10.20	15.97	Terzaghi-Peck 1948	1.96

Modulo di Poisson

Descrizione	NSPT	Prof. Strato (m)	N. Calcolo	Correlazione	Poisson
Strato (1) Strato 1	3.01	0.00-1.80	3.01	(A.G.I.)	0.35

**GEOLOGICAL & GEOPHYSICAL INVESTIGATION SERVICE DEL DOTT. GEOLOGO POTENZA
GALILEO - VIA DEI GERANI 59/B - 85100 - POTENZA - (PZ) -
E-MAIL: GALILEOPZ@VIRGILIO.IT - CELL. - 3207644905
C.F. : PTN GLL 71C20G942V P.I. : 01677970764**

RELAZIONE INDAGINI

Strato (2) Strato 2	9.63	1.80-5.80	9.63	(A.G.I.)	0.34
Strato (3) Strato 3	5.70	5.80-8.60	5.70	(A.G.I.)	0.34
Strato (4) RIFIUTO	15.97	8.60-10.20	15.97	(A.G.I.)	0.32

Modulo di deformazione a taglio dinamico

Descrizione	NSPT	Prof. Strato (m)	N. Calcolo	Correlazione	G (Kg/cm ²)
Strato (1) Strato 1	3.01	0.00-1.80	3.01	Ohsaki (Sabbie pulite)	183.13
Strato (2) Strato 2	9.63	1.80-5.80	9.63	Ohsaki (Sabbie pulite)	546.41
Strato (3) Strato 3	5.70	5.80-8.60	5.70	Ohsaki (Sabbie pulite)	333.76
Strato (4) RIFIUTO	15.97	8.60-10.20	15.97	Ohsaki (Sabbie pulite)	879.06

Velocita' onde di taglio

Descrizione	NSPT	Prof. Strato (m)	N. Calcolo	Correlazione	Velocita' onde di taglio (m/s)
Strato (1) Strato 1	3.01	0.00-1.80	3.01	Ohta & Goto (1978) Limi	81.11
Strato (2) Strato 2	9.63	1.80-5.80	9.63	Ohta & Goto (1978) Limi	130.97
Strato (3) Strato 3	5.70	5.80-8.60	5.70	Ohta & Goto (1978) Limi	135.32
Strato (4) RIFIUTO	15.97	8.60-10.20	15.97	Ohta & Goto (1978) Limi	170.26

Coefficiente spinta a Riposo

Descrizione	NSPT	Prof. Strato (m)	N. Calcolo	Correlazione	K0
Strato (1) Strato 1	3.01	0.00-1.80	3.01	Navfac 1971-1982	0.52
Strato (2) Strato 2	9.63	1.80-5.80	9.63	Navfac 1971-1982	2.02
Strato (3) Strato 3	5.70	5.80-8.60	5.70	Navfac 1971-1982	1.15
Strato (4) RIFIUTO	15.97	8.60-10.20	15.97	Navfac 1971-1982	3.31

**GEOLOGICAL & GEOPHYSICAL INVESTIGATION SERVICE DEL DOTT. GEOLOGO POTENZA
GALILEO - VIA DEI GERANI 59/B - 85100 - POTENZA - (PZ) -
E-MAIL: GALILEOPZ@VIRGILIO.IT - CELL. - 3207644905
C.F. : PTN GLL 71C20G942V P.I. : 01677970764**

Qc (Resistenza punta Penetrometro Statico)

Descrizione	NSPT	Prof. Strato (m)	N. Calcolo	Correlazione	Qc (Kg/cm ²)
Strato (1) Strato 1	3.01	0.00-1.80	3.01	Robertson 1983	6.02
Strato (2) Strato 2	9.63	1.80-5.80	9.63	Robertson 1983	19.26
Strato (3) Strato 3	5.70	5.80-8.60	5.70	Robertson 1983	11.40
Strato (4) RIFIUTO	15.97	8.60-10.20	15.97	Robertson 1983	31.94

5.3 Elaborazione Prova penetrometrica DPSH 3

Strumento utilizzato...DPSH TG 63-200 PAGANI

Prova eseguita in data 21-12-2021

Profondita' prova 3.00 mt

Falda non rilevata

Tipo elaborazione Nr. Colpi: Medio

Profondita' (m)	Nr. Colpi	Calcolo coeff. riduzione sonda Chi	Res. dinamica ridotta (Kg/cm ²)	Res. dinamica (Kg/cm ²)	Pres. ammissibile con riduzione Herminier - Olandesi (Kg/cm ²)	Pres. ammissibile Herminier - Olandesi (Kg/cm ²)
0.20	1	0.855	8.31	9.72	0.42	0.49
0.40	2	0.851	16.54	19.44	0.83	0.97
0.60	2	0.847	16.46	19.44	0.82	0.97
0.80	3	0.843	24.59	29.15	1.23	1.46
1.00	2	0.840	15.10	17.98	0.75	0.90
1.20	3	0.836	22.55	26.97	1.13	1.35
1.40	6	0.833	44.92	53.94	2.25	2.70
1.60	8	0.830	59.66	71.92	2.98	3.60
1.80	14	0.776	97.71	125.86	4.89	6.29
2.00	16	0.773	103.46	133.81	5.17	6.69
2.20	18	0.770	115.93	150.54	5.80	7.53
2.40	15	0.767	96.24	125.45	4.81	6.27
2.60	22	0.714	131.42	183.99	6.57	9.20
2.80	21	0.711	124.95	175.63	6.25	8.78
3.00	50	0.609	237.95	390.92	11.90	19.55

Prof. Strato (m)	NPDM	Rd (Kg/cm ²)	Tipo	Clay Fraction (%)	Peso unita' di volume (t/m ³)	Peso unita' di volume saturo (t/m ³)	Tensione efficace (Kg/cm ²)	Coeff. di correlaz. con Nspt	NSPT	Descrizione
1.2	2.17	20.45	Incoerente - coesivo	0	1.65	1.86	0.1	1.5	3.26	Strato 1
1.6	7	62.93	Incoerente - coesivo	0	1.98	2.18	0.24	1.5	10.53	Strato 2

5.3.1 - Stima parametri geotecnici prova DPSH 3

TERRENI COESIVI

TERRENI COESIVI

Coesione non drenata

Descrizione	NSPT	Prof. Strato (m)	Correlazione	Cu (Kg/cm ²)
Strato (1) Strato 1	3.26	0.00-1.20	Terzaghi-Peck	0.20
Strato (2) Strato 2	10.53	1.20-1.60	Terzaghi-Peck	0.71
Strato (3) Strato 3	26.58	1.60-2.80	Terzaghi-Peck	1.79
Strato (4) RIFIUTO	75.20	2.80-3.00	Terzaghi-Peck	5.08

Qc (Resistenza punta Penetrometro Statico)

Descrizione	NSPT	Prof. Strato (m)	Correlazione	Qc (Kg/cm ²)
Strato (1) Strato 1	3.26	0.00-1.20	Robertson (1983)	6.52
Strato (2) Strato 2	10.53	1.20-1.60	Robertson (1983)	21.06
Strato (3) Strato 3	26.58	1.60-2.80	Robertson (1983)	53.16
Strato (4) RIFIUTO	75.20	2.80-3.00	Robertson (1983)	150.40

Modulo Edometrico

Descrizione	NSPT	Prof. Strato (m)	Correlazione	Eed (Kg/cm ²)
Strato (1) Strato 1	3.26	0.00-1.20	Trofimenkov (1974), Mitchell e Gardner	35.04
Strato (2) Strato 2	10.53	1.20-1.60	Trofimenkov (1974), Mitchell e Gardner	109.19
Strato (3) Strato 3	26.58	1.60-2.80	Trofimenkov (1974), Mitchell e Gardner	272.89

RELAZIONE INDAGINI

Strato (4) RIFIUTO	75.20	2.80-3.00	Trofimenkov (1974), Mitchell e Gardner	768.79
-----------------------	-------	-----------	--	--------

Modulo di Young

Descrizione	NSPT	Prof. Strato (m)	Correlazione	Ey (Kg/cm ²)
Strato (1) Strato 1	3.26	0.00-1.20	Apollonia	32.60
Strato (2) Strato 2	10.53	1.20-1.60	Apollonia	105.30
Strato (3) Strato 3	26.58	1.60-2.80	Apollonia	265.80
Strato (4) RIFIUTO	75.20	2.80-3.00	Apollonia	752.00

Classificazione AGI

Descrizione	NSPT	Prof. Strato (m)	Correlazione	Classificazione
Strato (1) Strato 1	3.26	0.00-1.20	A.G.I. (1977)	POCO CONSISTENTE
Strato (2) Strato 2	10.53	1.20-1.60	A.G.I. (1977)	CONSISTENTE
Strato (3) Strato 3	26.58	1.60-2.80	A.G.I. (1977)	MOLTO CONSISTENTE
Strato (4) RIFIUTO	75.20	2.80-3.00	A.G.I. (1977)	ESTREM. CONSISTENTE

Peso unita' di volume

Descrizione	NSPT	Prof. Strato (m)	Correlazione	Peso unita' di volume (t/m ³)
Strato (1) Strato 1	3.26	0.00-1.20	Meyerhof	1.65
Strato (2) Strato 2	10.53	1.20-1.60	Meyerhof	1.98
Strato (3) Strato 3	26.58	1.60-2.80	Meyerhof	2.13
Strato (4) RIFIUTO	75.20	2.80-3.00	Meyerhof	2.50

Peso unita' di volume saturo

Descrizione	NSPT	Prof. Strato (m)	Correlazione	Peso unita' di volume saturo (t/m ³)
Strato (1) Strato 1	3.26	0.00-1.20	Meyerhof	1.86
Strato (2) Strato 2	10.53	1.20-1.60	Meyerhof	2.18
Strato (3) Strato 3	26.58	1.60-2.80	Meyerhof	2.27
Strato (4) RIFIUTO	75.20	2.80-3.00	Meyerhof	2.50

Velocita' onde di taglio

Descrizione	NSPT	Prof. Strato (m)	Correlazione	Velocita' onde di taglio (m/s)
Strato (1) Strato 1	3.26	0.00-1.20	Ohta & Goto (1978) Argille limose e argille di bassa plasticità	76.05
Strato (2) Strato 2	10.53	1.20-1.60	Ohta & Goto (1978) Argille limose e argille di bassa plasticità	109.7
Strato (3) Strato 3	26.58	1.60-2.80	Ohta & Goto (1978) Argille limose e argille di bassa plasticità	140.49
Strato (4) RIFIUTO	75.20	2.80-3.00	Ohta & Goto (1978) Argille limose e argille di bassa plasticità	177.4

TERRENI INCOERENTI

Densita' relativa

Descrizione	NSPT	Prof. Strato (m)	N. Calcolo	Correlazione	Densita' relativa (%)
Strato (1) Strato 1	3.26	0.00-1.20	3.26	Meyerhof 1957	42.42
Strato (2) Strato 2	10.53	1.20-1.60	10.53	Meyerhof 1957	70.38
Strato (3)	26.58	1.60-2.80	26.58	Meyerhof 1957	100

GEOLOGICAL & GEOPHYSICAL INVESTIGATION SERVICE DEL DOTT. GEOLOGO POTENZA
 GALILEO - VIA DEI GERANI 59/B - 85100 - POTENZA - (PZ) -
 E-MAIL: GALILEOPZ@VIRGILIO.IT - CELL. - 3207644905
 C.F. : PTN GLL 71C20G942V P.I. : 01677970764

RELAZIONE INDAGINI

Strato 3					
Strato (4) RIFIUTO	75.20	2.80-3.00	75.20	Meyerhof 1957	100

Angolo di resistenza al taglio

Descrizione	NSPT	Prof. Strato (m)	N. Calcolo	Correlazione	Angolo d'attrito (°)
Strato (1) Strato 1	3.26	0.00-1.20	3.26	Meyerhof (1956)	20.93
Strato (2) Strato 2	10.53	1.20-1.60	10.53	Meyerhof (1956)	23.01
Strato (3) Strato 3	26.58	1.60-2.80	26.58	Meyerhof (1956)	27.59
Strato (4) RIFIUTO	75.20	2.80-3.00	75.20	Meyerhof (1956)	41.49

Modulo di Young

Descrizione	NSPT	Prof. Strato (m)	N. Calcolo	Correlazione	Modulo di Young (Kg/cm ²)
Strato (1) Strato 1	3.26	0.00-1.20	3.26	Bowles (1982) Sabbia Media	---
Strato (2) Strato 2	10.53	1.20-1.60	10.53	Bowles (1982) Sabbia Media	127.65
Strato (3) Strato 3	26.58	1.60-2.80	26.58	Bowles (1982) Sabbia Media	207.90
Strato (4) RIFIUTO	75.20	2.80-3.00	75.20	Bowles (1982) Sabbia Media	451.00

Modulo Edometrico

Descrizione	NSPT	Prof. Strato (m)	N. Calcolo	Correlazione	Modulo Edometrico (Kg/cm ²)
Strato (1) Strato 1	3.26	0.00-1.20	3.26	Begemann 1974 (Ghiaia con sabbia)	34.16
Strato (2) Strato 2	10.53	1.20-1.60	10.53	Begemann 1974 (Ghiaia con sabbia)	49.09
Strato (3) Strato 3	26.58	1.60-2.80	26.58	Begemann 1974 (Ghiaia con sabbia)	82.06

RELAZIONE INDAGINI

Strato (4) RIFIUTO	75.20	2.80-3.00	75.20	Begemann 1974 (Ghiaia con sabbia)	181.93
-----------------------	-------	-----------	-------	---	--------

Classificazione AGI

Descrizione	NSPT	Prof. Strato (m)	N. Calcolo	Correlazione	Classificazione AGI
Strato (1) Strato 1	3.26	0.00-1.20	3.26	Classificazione A.G.I	SCIOLTO
Strato (2) Strato 2	10.53	1.20-1.60	10.53	Classificazione A.G.I	MODERATAME NTE ADDENSATO
Strato (3) Strato 3	26.58	1.60-2.80	26.58	Classificazione A.G.I	MODERATAME NTE ADDENSATO
Strato (4) RIFIUTO	75.20	2.80-3.00	75.20	Classificazione A.G.I	MOLTO ADDENSATO

Peso unita' di volume

Descrizione	NSPT	Prof. Strato (m)	N. Calcolo	Correlazione	Peso Unità' di Volume (t/m ³)
Strato (1) Strato 1	3.26	0.00-1.20	3.26	Terzaghi-Peck 1948	1.39
Strato (2) Strato 2	10.53	1.20-1.60	10.53	Terzaghi-Peck 1948	1.48
Strato (3) Strato 3	26.58	1.60-2.80	26.58	Terzaghi-Peck 1948	1.66
Strato (4) RIFIUTO	75.20	2.80-3.00	75.20	Terzaghi-Peck 1948	1.96

Peso unita' di volume saturo

Descrizione	NSPT	Prof. Strato (m)	N. Calcolo	Correlazione	Peso Unità' Volume Saturo (t/m ³)
Strato (1) Strato 1	3.26	0.00-1.20	3.26	Terzaghi-Peck 1948	1.86
Strato (2) Strato 2	10.53	1.20-1.60	10.53	Terzaghi-Peck 1948	1.92
Strato (3) Strato 3	26.58	1.60-2.80	26.58	Terzaghi-Peck 1948	2.04
Strato (4) RIFIUTO	75.20	2.80-3.00	75.20	Terzaghi-Peck 1948	2.21

**GEOLOGICAL & GEOPHYSICAL INVESTIGATION SERVICE DEL DOTT. GEOLOGO POTENZA
GALILEO - VIA DEI GERANI 59/B - 85100 - POTENZA - (PZ) -
E-MAIL: GALILEOPZ@VIRGILIO.IT - CELL. - 3207644905
C.F. : PTN GLL 71C20G942V P.I. : 01677970764**

Modulo di Poisson

Descrizione	NSPT	Prof. Strato (m)	N. Calcolo	Correlazione	Poisson
Strato (1) Strato 1	3.26	0.00-1.20	3.26	(A.G.I.)	0.35
Strato (2) Strato 2	10.53	1.20-1.60	10.53	(A.G.I.)	0.33
Strato (3) Strato 3	26.58	1.60-2.80	26.58	(A.G.I.)	0.3
Strato (4) RIFIUTO	75.20	2.80-3.00	75.20	(A.G.I.)	0.2

Modulo di deformazione a taglio dinamico

Descrizione	NSPT	Prof. Strato (m)	N. Calcolo	Correlazione	G (Kg/cm ²)
Strato (1) Strato 1	3.26	0.00-1.20	3.26	Ohsaki (Sabbie pulite)	197.40
Strato (2) Strato 2	10.53	1.20-1.60	10.53	Ohsaki (Sabbie pulite)	594.29
Strato (3) Strato 3	26.58	1.60-2.80	26.58	Ohsaki (Sabbie pulite)	1419.04
Strato (4) RIFIUTO	75.20	2.80-3.00	75.20	Ohsaki (Sabbie pulite)	3771.88

Velocita' onde di taglio

Descrizione	NSPT	Prof. Strato (m)	N. Calcolo	Correlazione	Velocita' onde di taglio (m/s)
Strato (1) Strato 1	3.26	0.00-1.20	3.26	Ohta & Goto (1978) Limi	76.05
Strato (2) Strato 2	10.53	1.20-1.60	10.53	Ohta & Goto (1978) Limi	109.7
Strato (3) Strato 3	26.58	1.60-2.80	26.58	Ohta & Goto (1978) Limi	140.49
Strato (4) RIFIUTO	75.20	2.80-3.00	75.20	Ohta & Goto (1978) Limi	177.4

Coefficiente spinta a Riposo

Descrizione	NSPT	Prof. Strato (m)	N. Calcolo	Correlazione	K0
Strato (1) Strato 1	3.26	0.00-1.20	3.26	Navfac 1971-1982	0.58

Strato (2) Strato 2	10.53	1.20-1.60	10.53	Navfac 1971- 1982	2.22
Strato (3) Strato 3	26.58	1.60-2.80	26.58	Navfac 1971- 1982	5.12
Strato (4) RIFIUTO	75.20	2.80-3.00	75.20	Navfac 1971- 1982	11.93

Qc (Resistenza punta Penetrometro Statico)

Descrizione	NSPT	Prof. Strato (m)	N. Calcolo	Correlazione	Qc (Kg/cm ²)
Strato (1) Strato 1	3.26	0.00-1.20	3.26	Robertson 1983	6.52
Strato (2) Strato 2	10.53	1.20-1.60	10.53	Robertson 1983	21.06
Strato (3) Strato 3	26.58	1.60-2.80	26.58	Robertson 1983	53.16
Strato (4) RIFIUTO	75.20	2.80-3.00	75.20	Robertson 1983	150.40



Del Dott. Geol. Galileo Potenza

