

Comuni di Serracapriola, Torremaggiore  
Provincia di Foggia, Regione Puglia

## ARNG SOLAR VIII S.R.L.



Sede legale: Viale Giorgio Ribotta 21

ROMA (RM), 00144

PEC: arngsolar8@pec.it

## Impianto Agrivoltaico "SERRACAPRIOLA 51.5"

Piano Tecnico delle Opere RTN

PROGETTISTI		IL PROPONENTE
<b>Coordinamento tecnico di progetto</b>		<b>ARNG SOLAR VIII S.R.L.</b> Sede legale: Viale Giorgio Ribotta 21 ROMA (RM), 00144 P. IVA 02355840683 PEC: arngsolar8@pec.it
<b>Michele Di stefano</b> Ordine Ingegneri della Provincia di Chieti - n. 1463 <a href="mailto:mdistefano@nrgplus.global">mdistefano@nrgplus.global</a>		
<b>Supporto tecnico di progetto</b>		
<b>Alessandro Milella</b> <a href="mailto:amilella@nrgplus.global">amilella@nrgplus.global</a>		
RESPONSABILE TECNICO NRG+		
<b>Maurizio DE DONNO</b> Ordine Ingegneri della Provincia di Torino - n. 10258 H <a href="mailto:mdedonno@nrgplus.global">mdedonno@nrgplus.global</a>		

FEBBRAIO 2024



*Luca Brusaporci*

		<i>Luca Brusaporci</i>	<i>Luca Brusaporci</i>	<i>Luca Brusaporci</i>	
A	26.4.2023	034	013	093	Emissione per autorizzazione
REVISIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE
COMMITTENTE <b>GALILEO ENERGY 2 S.R.L.</b> Via Dell'Annunciata,23/4 20121 - Milano (MI) P.I. 05120300757					IMPIANTO SE 380/150/36 kV TORREMAGGIORE
INGEGNERIA & COSTRUZIONI <b>BRULLI</b> [trasmissione]					TITOLO RELAZIONE VALUTAZIONE PROGETTO PREVENZIONE INCENDI
SCALA	FORMATO	FOGLIO / DI		N. DOCUMENTO	
-	A4	1 / 20		7 8 4 1 0 A	

## 1 PREMESSA

### 1.1 Scopo del documento

Il presente documento costituisce la Relazione Tecnica relativa al progetto di prevenzione incendi riguardante la realizzazione dell'ampliamento 380/36 kV della costruenda stazione elettrica di trasformazione RTN 380/150 kV, denominata SE Torremaggiore. L'opera in oggetto verrà realizzata per connettere alla rete elettrica nazionale diversi produttori di energia da fonte rinnovabile.

I produttori da connettere alla stazione sono Galileo Energy 2 Srl e Enel Green Power Puglia Srl.

La stazione elettrica 380/150/36 kV "Torremaggiore" sorgerà su un'area del contesto rurale nel Comune di Torremaggiore, situata a ovest della strada provinciale SP9 e a sud della strada provinciale SP46. L'ampliamento della stazione occuperà una superficie di dimensioni massima di circa 125 m x 188,5 m: l'area verrà interamente recintata e sarà accessibile tramite il cancello carrabile della costruenda stazione.

Tale relazione tecnica costituisce e descrive, pertanto, il progetto della Stazione Elettrica RTN, allo scopo di evidenziarne l'osservanza dei criteri generali di sicurezza antincendio e descriverne le misure di prevenzione e protezione antincendio previste.

La Relazione Tecnica è allegata alla richiesta della valutazione progetto ai sensi dell'art. 3 del DPR 1° Agosto 2011, No. 151 relativa al nuovo impianto.

## 2 SCHEDE INFORMATIVE GENERALI

### 2.1 Attività soggette a Prevenzione Incendi in accordo al DPR 151/2011

Il progetto in oggetto comporta e prevede la presenza delle seguenti attività soggette alla prevenzione incendi, con i relativi codici attività ai sensi dell'Allegato I al DPR 151/2011 ed all'Allegato III al DM 7 Agosto 2012.


<b>TABELLA 1 - Elenco attività soggette per la presente valutazione del progetto</b>		
<b>Descrizione attività</b>	<b>Attività DPR 151/2011</b>	<b>Tipo attività</b>
TRASMISSIONE ENERGIA ELETTRICA	<b>Attività 48.1.B:</b> Macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori 1 m <sup>3</sup>	PRINCIPALE
	<b>Attività 49.1.A:</b> Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW	SECONDARIA
	<b>Attività 12.1.A:</b> Depositi e/o rivendite di liquidi con punto di infiammabilità sopra i 65 °C, con capacità da 1 a 9 m <sup>3</sup> (esclusi liquidi infiammabili).	SECONDARIA

Tabella 1

### 2.2 Riferimenti normativi

Le attività soggette alla prevenzione incendi, così come indicate nella precedente tabella 1, sono regolamentate da specifiche disposizioni legislative delle quali di seguito se ne riportano le principali:

- Decreto del Presidente della Repubblica 1° Agosto 2011, n. 151: "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- Decreto Ministeriale 7 Agosto 2012: "Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151";
- Decreto Ministeriale del 15 Luglio 2014: "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, l'installazione e l'esercizio delle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantità superiore ad 1 m<sup>3</sup>".

 <p>Reggio nell'Emilia - ITALIA</p>	<p>Progetto</p> <p style="text-align: center;"><b>SE 380/150/36 kV TORREMAGGIORE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Relazione valutazione progetto prevenzione incendi</b></p>	<p>Documento e revisione</p> <p style="text-align: center;"><b>78410AA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>3</b></p>
<p><b>2.3 Titolare del progetto</b></p> <p>Come richiesto dall'Art. 3 DM 7 Agosto 2012, si indica nel seguito il richiedente, che intende realizzare un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare (impianto a terra) nel Comune di Torremaggiore.</p> <p>RAGIONE SOCIALE AZIENDA: GALILEO ENERGY 2 SRL  SEDE LEGALE: Via dell'Annunciata, 23/4 – 20121 Milano (MI)  ATTIVITA': Sviluppare, costruire e commercializzare progetti di energia alternativa.</p> <p><b>3 RELAZIONE TECNICA</b></p> <p><b>3.1 Generalità</b></p> <p>Al fine di permettere il collegamento alla RTN dei suddetti impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, Terna ha previsto ed indicato nelle Soluzioni Tecniche Minime Generali (STMG) ricadenti nell'area la necessità di realizzare una nuova Stazione Elettrica di Trasformazione della RTN da inserire in entra-esce alla linea RTN a 380 kV San Severo 380 – Rotello 380 identificata con la SE 380/150 kV Torremaggiore in costruzione, da cui nasce la necessità di ampliamento tramite trasformazione 380/36 kV. La stazione sarà pertanto dotata anche del nuovo livello di tensione 36 kV, così come previsto dal Codice di Rete per impianti di produzione con potenze fino a 100 MW.</p> <p><b>3.2 Materiali e sostanze entranti in ciclo</b></p> <p>Non saranno presenti materiali e/o sostanze nel ciclo di produzione dell'attività. Trattasi, infatti, di stazione elettrica di trasformazione e smistamento, finalizzata sia ad esigenze di magliatura della rete elettrica, sia alla connessione dei suddetti impianti fotovoltaici alla RTN.</p> <p><b>3.3 Descrizione ciclo di produzione</b></p> <p>L'attività progettuale in oggetto è volta alla realizzazione di un impianto per la trasformazione e la trasmissione dell'energia elettrica. La descrizione specifica di tutti i componenti di impianto è meglio descritta nella relazione 78401 e negli altri documenti parte della presente procedura autorizzativa</p> <p><b>3.4 Individuazione dei pericoli di incendio [A]</b></p> <p>L'individuazione dei pericoli di incendio è effettuata nei sotto-paragrafi [da A1 ad A7].</p> <p><b>A1. DESTINAZIONE D'USO GENERALE E PARTICOLARE</b></p> <p>L'ampliamento della stazione è localizzato in un contesto rurale a prevalente valore ambientale e paesaggistico del PUG normato dall'art. 25 del Fascicolo Unico Normativo della disciplina urbanistica generale del Comune di Torremaggiore. Ai sensi della Scheda Normativa 4.4 dell'art. 80 del Fascicolo Unico Normativo, nelle aree rurali a prevalente valore ambientali interventi di nuova costruzione non sono ammessi.</p> <p>A seguito della realizzazione dell'impianto oggetto della presente relazione tecnica, saranno presenti le attività soggette al controllo VVF così come indicato in <b>Tabella 1 (attività soggette)</b>.</p> <p><b>A2. UBICAZIONE E CARATTERISTICHE INSEDIAMENTO</b></p> <p>L'impianto in oggetto verrà realizzato sui mappali indicati nella Tabella 2, estratta dal documento 78441, in base alla planimetria catastale indicata in Figura 1, estratta dal documento 78421:</p>		

Numero Progressivo	Generalità dei proprietari intestati al Catasto			Foglio di mappa	Mappale	Superficie catastale (mq)	Coltura catastale
	Generalità	Codice fiscale	% poss				
Elenco dei beni soggetti all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio Comune di Torremaggiore (FG)							
SE 380/150/36 kV TORREMAGGIORE							
1	SOCIETA' AGRICOLA VINFRA SRL con sede in FOGGIA (FG)	03514130719	1/1	6	89	163.059	Semin irrig
2	T.E.R.NA. RETE ELETTRICA NAZIONALE S.P.A. con sede in ROMA (RM)	05779661007	1/1		90	19.423	Semin irrig
3	SOCIETA' AGRICOLA VINFRA SRL con sede in FOGGIA (FG)	03514130719	1/1		91	37.892	Semin irrig
4	T.E.R.NA. RETE ELETTRICA NAZIONALE S.P.A. con sede in ROMA (RM)	05779661007	1/1		92	10.356	Semin irrig
5	SOCIETA' AGRICOLA VINFRA SRL con sede in FOGGIA (FG)	03514130719	1/1	7	91	52.498	Semin irrig

Tabella 2

L'area è ubicata nella zona Nord-Ovest del territorio comunale, in una zona di aperta campagna. I centri abitati più vicini sono quelli di Torremaggiore e di San Paolo di Civitate, posti rispettivamente a circa 10,2 km a Sud-Est e a 7,5 km a Nord-Est.

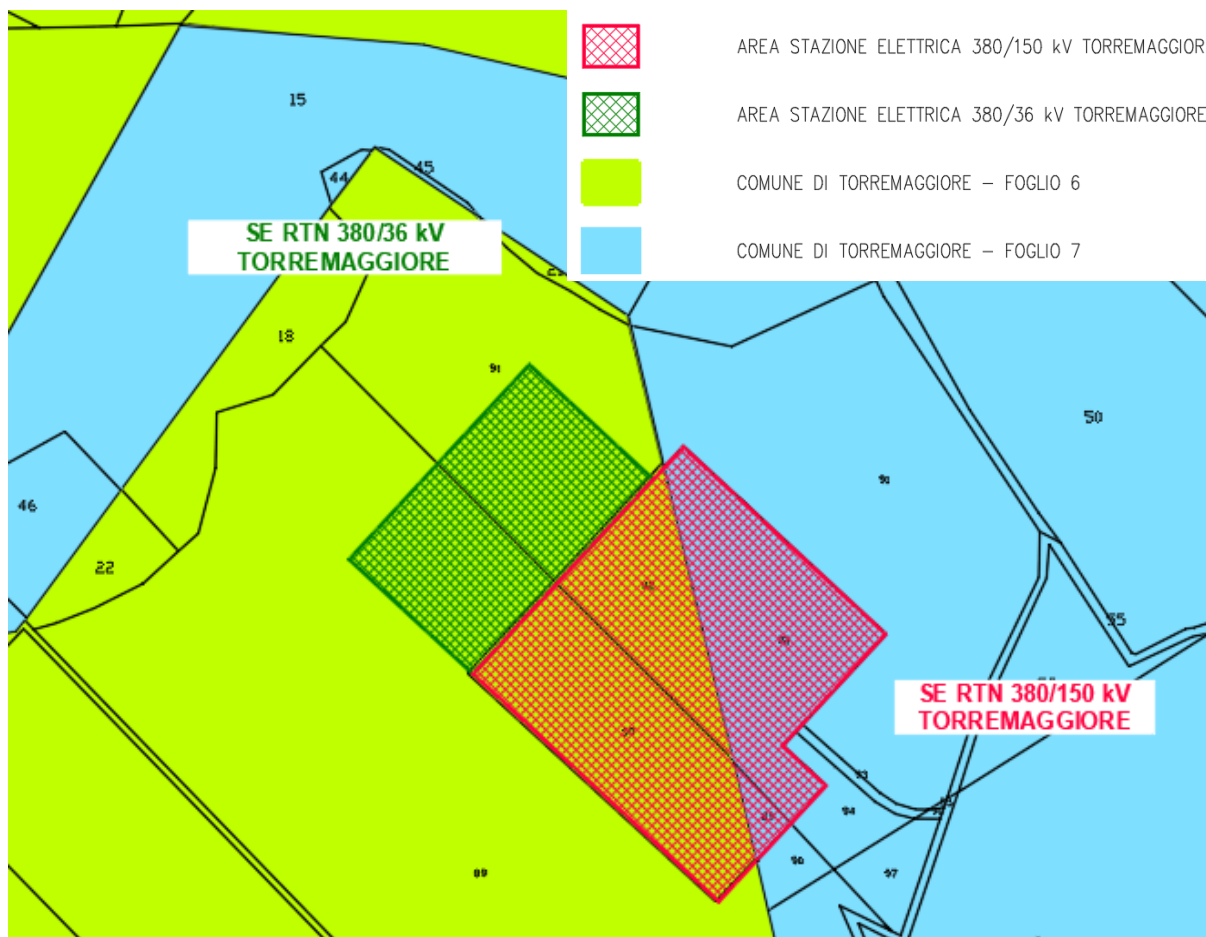


Figura 1

**A3. MATERIALI E SOSTANZE PERICOLOSE IMMAGAZZINATE E MODALITA' DI STOCCAGGIO**

All'interno dell'impianto non saranno presenti o stoccati materiali o sostanze pericolose. Le uniche sostanze stoccate sono i liquidi isolanti dielettrici contenuti nei trasformatori a servizio dell'impianto, e nel serbatoio del gasolio per il gruppo elettrogeno:

<b>Sostanze o prodotti</b>	<b>Tipologia di stoccaggio</b>	<b>Capacità di stoccaggio [m<sup>3</sup>]</b>	<b>Utilizzo</b>
<i>Fluido dielettrico</i>	Trasformatore 380/36 kV	3x30	TR 304
<i>Fluido dielettrico</i>	Trasformatore 380/36 kV	3x30	TR 305
<i>Fluido dielettrico</i>	Trasformatore 380/36 kV	3x30	TR 306
<i>Gasolio per autotrazione</i>	Serbatoio gasolio	3	GE

Quanto sopra schematizzato è descritto più approfonditamente nel proseguo della presente relazione tecnica.

**A4. CALCOLO CARICO D'INCENDIO EDIFICI**

Non di pertinenza per l'impianto e le attività specifiche.

**A5. LAVORAZIONI, IMPIANTI DI PROCESSO E ATTREZZATURE**

Non è prevista alcuna lavorazione né alcun processo produttivo per il funzionamento della stazione elettrica.

L'impianto in costruzione nel suo complesso è composto dai seguenti elementi:

1. Sezione 380 kV;
2. Sezione 150 kV;
3. Macchinari: Autotrasformatori 380/150 kV
4. Edifici comandi e controllo, edifici servizi ausiliari e servizi generali, magazzino ed edifici consegna MT e TLC.

Si procederà con il prolungamento del sistema doppia sbarra 380 kV della attuale stazione elettrica 380/150 kV allo scopo di alimentare due sezioni 36 kV per mezzo di 3 terne di trasformatori monofase 380/36 kV, per una potenza complessiva di 750 MVA.

**Sezione 380 kV:**

L'estensione della sezione a 380 kV della SE 380/150 kV RTN Torremaggiore sarà del tipo unificato TERNA con isolamento in aria, e sarà costituita, nella sua massima estensione, da:

- Estensione del sistema a doppia sbarra;
- No. 1 passo sbarra disponibile;
- No. 3 stalli primario trasformatore 380/36 kV.

**Sezioni 36 kV:**

La sezione a 36 kV sarà del tipo unificato TERNA con quadri per interno ad isolamento in aria o in SF<sub>6</sub>, e prevederà, nella sua massima estensione, No. 2 sezioni speculari, ognuna delle quali costituita:

- No. 3 partenze trafo 380/36 kV;
- No. 12 arrivi dagli impianti di produzione;
- No. 2 congiuntori con risalite;
- No. 3 reattanze di compensazione, con relativa cella.

I macchinari previsti consisteranno, nella loro massima estensione, in:

- No. 3 terne di trasformatori monofase 380/36 kV, per una potenza complessiva di 750 MVA.

Ogni "montante trasformatore 380/36 kV" sarà equipaggiato sul primario con sezionatori di sbarra verticali, interruttore in SF<sub>6</sub>, scaricatori di sovratensione ad ossido di zinco e TA per protezioni e misure. I due secondari

 <p>Reggio nell'Emilia - ITALIA</p>	<p>Progetto</p> <p style="text-align: center;"><b>SE 380/150/36 kV TORREMAGGIORE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Relazione valutazione progetto prevenzione incendi</b></p>	<p>Documento e revisione</p> <p style="text-align: center;"><b>78410AA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>6</b></p>
--	---	--

di ogni macchina saranno poi connessi alle rispettive semisezioni delle due sezioni 36 kV, sui quadri ubicati all'interno dell'apposito edificio.

**Edifici:**

Nell'ampliamento dell'impianto è prevista la realizzazione dei seguenti edifici:

- **Edificio Servizi Ausiliari e Servizi Generali (SA e SG)**  
Nella stazione è previsto il raddoppio degli edifici servizi ausiliari, essendone necessario un ulteriore per la sezione 36 kV. L'edificio servizi ausiliari e servizi generali (documento 78468) sarà a pianta rettangolare, con dimensioni di 15,20 x 11,80 m ed altezza fuori terra di 4,65 m (volume di circa 835 m<sup>3</sup>). L'edificio ospiterà le batterie, i quadri MT e BT in cc e ca per l'alimentazione dei servizi ausiliari ed il gruppo elettrogeno d'emergenza. La costruzione sarà di tipo prefabbricato (struttura portante costituita da pilastri prefabbricati in c.a.v., pannelli di tamponamento prefabbricati in c.a., finitura esterna con intonaci al quarzo) o, dove ciò non fosse possibile, di tipo tradizionale con struttura in c.a. e tamponature in muratura di laterizio rivestite con intonaco di tipo civile. La copertura a tetto piano, sarà opportunamente coibentata ed impermeabilizzata. Gli infissi saranno realizzati in alluminio anodizzato naturale. Particolare cura sarà osservata ai fini dell'isolamento termico impiegando materiali isolanti idonei in funzione della zona climatica e dei valori minimi e massimi dei coefficienti volumici globali di dispersione termica, nel rispetto delle norme di cui alla Legge 373 del 4 Aprile 1976 e successivi aggiornamenti, nonché alla Legge 10 del 9 Gennaio 1991 e successivi regolamenti di attuazione.
- **Chioschi per apparecchiature elettriche**  
I chioschi (documento 78465) sono destinati ad ospitare i quadri di protezione, comando e controllo periferici; avranno pianta rettangolare con dimensioni esterne di 2,40 x 4,80 m ed altezza da terra di 3 m. Ogni chiosco avrà un volume di 35 m<sup>3</sup>. La struttura sarà di tipo prefabbricato con pennellature coibentate in lamiera zincata e preverniciata. La copertura a tetto piano sarà opportunamente coibentata ed impermeabilizzata. Gli infissi saranno realizzati in alluminio anodizzato naturale. Saranno presenti, nella massima estensione dell'ampliamento, No. 3 chioschi.
- **Edificio quadri sezione 36 kV**  
Nella stazione è prevista, come da standard Terna, la realizzazione di un edificio (documento 78470) atto ad ospitare i quadri della sezione 36 kV. L'edificio quadri sezione 36 kV sarà a pianta rettangolare, con dimensioni di 14,40 x 71,30 m ed altezza fuori terra di 7 m (volume fuori terra di circa 7.190 m<sup>3</sup>). La costruzione sarà dello stesso tipo dell'edificio Comandi, pertanto per la tipologia costruttiva vale quanto descritto per l'edificio SA e SG.

**A6. IMPIANTI TECNOLOGICI DI SERVIZIO**

Tra gli impianti tecnologici di servizio si individuano gli impianti elettrici e di illuminazione. Gli impianti elettrici d'illuminazione, di distribuzione di forza motrice per utenze ausiliarie, gli impianti di messa a terra ed a protezione dalle scariche atmosferiche dell'impianto saranno realizzati in conformità alle norme CEI e certificati a regola d'arte dalla ditta installatrice in base alla normativa di settore. La distribuzione dell'energia elettrica in BT avverrà da due linee in bassa tensione 400 Vca derivate dai trasformatori MT/BT, allacciati alla rete MT dell'impianto esistente. Nel caso si verificasse la contemporanea mancanza di alimentazione su ambedue le linee MT, a supporto dei SA di stazione verrà attivato un gruppo elettrogeno di emergenza che assicurerà la continuità di servizio. È infatti previsto un gruppo elettrogeno della potenza di 250 kW.

La rete di terra della stazione interesserà l'area recintata dell'impianto. Il dispersore dell'impianto ed i collegamenti dello stesso alle apparecchiature saranno realizzati secondo l'unificazione TERNA per le stazioni a 380 kV e 150 kV e quindi dimensionati termicamente per una corrente di guasto di 50 o 63 kA per 0,5 sec. Il dispersore sarà costituito da una maglia realizzata in corda di rame da 63 mm<sup>2</sup> interrata ad una profondità di circa 0,7 m composta da maglie regolari di lato adeguato. Il lato della maglia sarà scelto in modo da limitare le tensioni di passo e di contatto a valori non pericolosi, secondo quanto previsto dalla norma CEI 11-1. Nei punti sottoposti ad un maggiore gradiente di potenziale le dimensioni delle maglie saranno opportunamente infittite, come pure saranno infittite le maglie nella zona apparecchiature per limitare i problemi di compatibilità elettromagnetica. Tutte le apparecchiature saranno collegate al dispersore mediante due o quattro corde di rame con sezione di 125 mm<sup>2</sup>. Al fine di contenere i gradienti in prossimità dei bordi dell'impianto di terra, le maglie periferiche presenteranno dimensioni opportunamente ridotte e bordi arrotondati. I ferri di armatura dei cementi armati delle fondazioni, come pure gli elementi strutturali metallici saranno collegati alla maglia di terra della stazione. Ad opere ultimate si eseguirà apposita denuncia dell'impianto di terra e scariche atmosferiche all'ASL e INAIL locale (ex ISPESL) per le successive visite periodiche di accertamento in base alla normativa vigente.

#### A7. AREE A RISCHIO SPECIFICO D'INCENDIO

Saranno presenti le seguenti aree/attività a rischio d'incendio specifico, come in precedenza specificato. Per area/attività individuata si esplicherà l'aderenza dell'installazione alle norme cogenti per attività regolamentate oppure alle norme di buona tecnica e di prevenzione/protezione.

Le aree/attività a rischio specifico sono individuate in:

- Macchine elettriche fisse (trasformatori) con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiore a 1 m<sup>3</sup> (ATT. 48.1.B DPR 151/2011);
- Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW (ATT. 49.1.A DPR 151/2011);
- Depositi e/o rivendite di liquidi con punto di infiammabilità sopra i 65 °C, con capacità da 1 a 9 m<sup>3</sup> (ATT. 12.1.A DPR 151/2011).

Come evidente, i gruppi elettrogeni di emergenza, e le relative cisterne, non sono soggetti alla valutazione del progetto ai sensi dell'Art. 3 DPR 151/2011 e Art. 3 DM 7 Agosto 2012, in quanto la loro potenza unitaria è di 250 kW e fanno quindi parte della categoria A ( $25 < P \leq 350$  kW).

Di seguito sono descritte le singole attività che sono invece soggette alla valutazione del progetto, evidenziandone l'aderenza dell'installazione alla normativa cogente.

È stato considerato lo spazio per l'installazione di No. 3 terne di trasformatori monofase 380/36 kV a doppio secondario, per creare la trasformazione a 36 kV, ognuna di potenza complessiva 250/125/125 MVA.

Le caratteristiche tecniche delle macchine elettriche saranno le seguenti:

<b>TRASFORMATORE 36 kV</b>	
<b>Dati tecnici</b>	<b>Valori</b>
Tensione nominale lato AAT [kV]	400
Tensione nominale lato AT [kV]	36/36
Potenza elettrica apparente nominale [MVA]	250/125/125
Numero delle fasi	3
Numero degli avvolgimenti	3
Frequenza nominale [Hz]	50
Gruppo vettoriale	YNDD
Contenuto d'olio [m <sup>3</sup> ]	3x30

Con riferimento al Decreto Ministeriale del 15 Luglio 2014, in particolare all'Allegato I - regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, installazione ed esercizio delle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantità superiori ad 1 m<sup>3</sup> si specifica quanto segue:


#### Titolo I - Capo I - Definizioni

##### 1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali

Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda al decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983 e successive modificazioni. Inoltre, ai fini della presente regola tecnica si definisce:

- a) macchina elettrica: macchina elettrica fissa, trasformatori di potenza e reattori, con presenza di liquido isolante combustibile in quantità superiore ad 1 m<sup>3</sup>;
- b) macchine elettriche non collegate alla rete: macchine elettriche fisse, non collegate alla rete, in numero strettamente necessario alle attività di manutenzione ed esercizio degli impianti;
- c) installazione fissa: installazione di macchina elettrica collegata ad una rete elettrica o ad un impianto elettrico comprensiva dei sistemi accessori a corredo;



 <p>Reggio nell'Emilia - ITALIA</p>	<p>Progetto</p> <p style="text-align: center;"><b>SE 380/150/36 kV TORREMAGGIORE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Relazione valutazione progetto prevenzione incendi</b></p>	<p>Documento e revisione</p> <p style="text-align: center;"><b>78410AA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>8</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>d) installazione temporanea: installazione non fissa di macchina elettrica, facilmente disinstallabile, utilizzata per collegamenti provvisori e/o di emergenza ad una rete elettrica o ad un impianto elettrico, comprensiva dei sistemi accessori a corredo;</li> <li>e) installazione all'aperto: l'installazione di macchina elettrica su spazio scoperto;</li> <li>f) impianto: officine elettriche destinate alla produzione di energia elettrica, ovvero parte di un sistema elettrico di potenza, concentrato in un dato luogo, comprendente soprattutto terminali di linee di trasmissione o distribuzione, apparecchiature di interruzione e sezionamento, alloggiamenti ove possono essere installati anche macchine elettriche fisse;</li> <li>g) area elettrica chiusa: locale o luogo per l'esercizio di impianti o componenti elettrici, all'interno del quale sia presente almeno una macchina elettrica, il cui accesso è consentito esclusivamente a persone esperte o avvertite oppure a persone comuni sotto la sorveglianza di persone esperte o avvertite, ad esempio, mediante l'apertura di porte o rimozione di barriere solo con l'uso di chiavi o di attrezzi sulle quali siano chiaramente applicati segnali idonei di avvertimento;</li> <li>h) cabina: parte di un sistema di potenza, concentrata in un dato luogo, comprendente soprattutto terminali di linee di trasmissione o distribuzione, apparecchiature, alloggiamenti e che può comprendere anche trasformatori. Generalmente comprende dispositivi necessari per la sicurezza e controllo del sistema (es. dispositivi di protezione);</li> <li>i) locale: area elettrica chiusa o cabina realizzate all'interno di un fabbricato;</li> <li>j) macchine esterne: macchine elettriche situate all'aperto;</li> <li>k) macchine interne: macchine elettriche allocate all'interno di una costruzione o di un locale;</li> <li>l) percorso protetto: percorso caratterizzato da un'adeguata protezione contro gli effetti di un incendio che può svilupparsi nella restante parte dell'edificio in cui il percorso stesso si sviluppa. Esso può essere costituito da un corridoio protetto, da una scala protetta o da una scala esterna;</li> <li>m) sistema di contenimento: sistema che impedisce la trascinamento e lo spandimento del liquido isolante contenuto all'interno della macchina elettrica;</li> <li>n) fossa e serbatoio di raccolta: vasca e/o serbatoio destinata a raccogliere il liquido isolante di un trasformatore o di altri componenti elettrici in caso di perdita;</li> <li>o) condizioni di riferimento normalizzate: si intendono le condizioni come definite nella norma UNI EN ISO 13443, ovvero temperatura 288,15 K (15 °C) e pressione 101,325 kPa;</li> <li>p) cassone: parte della macchina elettrica che contiene l'olio combustibile isolante;</li> <li>q) capacità del cassone: volume di olio combustibile isolante ricavato dai dati di targa della macchina elettrica, riferito al peso dell'olio misurato in condizioni di riferimento normalizzate. Nel caso in cui non sia possibile accedere ai dati di targa il volume di olio combustibile è dichiarato dall'esercente dell'impianto;</li> <li>r) area urbanizzata: zona territoriale omogenea totalmente edificata, individuata come zona A nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e nei comuni sprovvisti dei predetti strumenti urbanistici, all'interno del perimetro del centro abitato, delimitato a norma dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, quando, nell'uno e nell'altro caso, la densità della edificazione esistente, nel raggio di duecento metri dal perimetro dell'impianto risulti superiore a tre metri cubi per metro quadrato; nelle zone di completamento e di espansione dell'aggregato urbano indicate nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione, nelle quali sia previsto un indice di edificabilità superiore a tre metri cubi per metro quadrato; aree, ovunque ubicate, destinate a verde pubblico. La rispondenza dell'area dell'impianto alle caratteristiche urbanistiche deve essere attestata dal sindaco o comprovata da perizia giurata a firma di professionista, iscritto al relativo albo professionale;</li> <li>s) area non urbanizzata: quella che non si può definire urbanizzata o che afferisce al concetto di centrale di produzione di energia elettrica;</li> <li>t) locale esterno: area elettrica chiusa o cabina ubicate su spazio scoperto, anche in adiacenza ad altro fabbricato, purché strutturalmente separato e privo di pareti verticali comuni. Sono considerati locali esterni anche quelli ubicati sulla copertura piana dei fabbricati, purché privi di pareti verticali comuni, le installazioni in caverna e quelle in cabine interrate al di fuori del volume degli edifici;</li> <li>u) locale fuori terra: locale il cui piano di calpestio è a quota non inferiore a quello del piano di riferimento;</li> <li>v) locale interrato: locale in cui l'intradosso del solaio di copertura è a quota non superiore a 0,6 m al di sopra del piano di riferimento;</li> <li>w) piano di riferimento: piano della strada pubblica o privata o dello spazio scoperto sul quale è attestata la parete nella quale sono realizzate le aperture di ventilazione e ove avviene l'esodo degli occupanti all'esterno dell'edificio;</li> <li>x) potenza nominale <math>S_n</math>: potenza elettrica espressa in kVA. La potenza nominale di ciascuna macchina elettrica è dichiarata dal fabbricante e deve essere riportata sulla targa di identificazione;</li> <li>y) edifici a particolare rischio di incendio: fabbricati destinati, anche parzialmente a caserme, attività comprese nei punti 41, 58, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 77 (per edifici aventi altezza antincendio superiore a 54 m) dell'Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, o soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone per m<sup>2</sup>.</li> </ul>		

## Capo II - Disposizioni comuni

### 3. Ubicazione

Le macchine elettriche devono essere installate in modo tale da non essere esposte ad urti o manomissioni.

Le macchine elettriche possono essere installate:

- all'aperto;
- in locali esterni;
- in locali inseriti nella volumetria del fabbricato servito ovvero in fabbricati destinati anche ad altro uso diverso non pertinente alla macchina.

L'impianto deve essere progettato in modo tale che l'eventuale incendio di una macchina elettrica non sia causa di propagazione ad altre macchine elettriche o ad altre costruzioni collocate in prossimità. A tal fine, le macchine elettriche debbono essere ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza riportate al Titolo II e al Titolo III, rispettivamente, per le installazioni nuove e per quelle esistenti.

*Le macchine elettriche fisse presenti nell'impianto saranno tutte installate all'aperto presso l'area di stazione elettrica RTN 380/150/36 kV.*

### 4. Determinazione della capacità complessiva di liquido isolante combustibile

Ai fini della determinazione della capacità complessiva del contenuto di liquido isolante combustibile, sono considerate installazioni fisse distinte quando:

- 1) le macchine elettriche siano allocate tra loro ad una distanza non inferiore a 3 m; in alternativa,
- 2) fra le macchine elettriche siano interposti setti divisorii, resistenti al fuoco, con prestazioni non inferiori ad EI 60 e con le seguenti dimensioni:
  - altezza: pari a quella della sommità del serbatoio di espansione (se esiste) in caso contrario pari a quello della sommità del cassone della macchina elettrica;
  - lunghezza: pari alla larghezza o alla lunghezza della macchina a seconda dell'orientamento della stessa.

*Nell'impianto in oggetto, le macchine elettriche fisse sono da considerarsi distinte, in termini di capacità complessiva di liquido isolante, in quanto collocate ad una distanza superiore a 3 m e/o vi sono setti divisorii, resistenti al fuoco, di idonee caratteristiche frapposti fra le macchine.*

### 5. Caratteristiche costruttive della macchina elettrica

Le caratteristiche tecniche e di sicurezza intrinseca delle macchine elettriche devono essere quelle previste dalla normativa vigente al momento della costruzione della macchina elettrica.

*Le macchine elettriche risulteranno conformi alla normativa vigente e relative norme CEI.*

### 6. Protezioni elettriche


Gli impianti elettrici a cui sono connesse le macchine elettriche devono essere realizzati secondo la regola dell'arte e dotati di adeguati dispositivi di protezione contro il sovraccarico ed il cortocircuito che consentano un'apertura automatica del circuito di alimentazione.

*Tutti i circuiti della stazione elettrica saranno dotati di adeguate protezioni elettriche che consentiranno l'apertura automatica dei circuiti in caso di sovraccarichi e cortocircuiti. In particolare, i trasformatori e gli autotrasformatori saranno protetti da interruttori sia sul lato AAT sia sul lato AT. Tali interruttori consentiranno l'apertura automatica delle protezioni in caso di cortocircuito e sovraccarico.*

### 7. Esercizio e manutenzione

L'esercizio e la manutenzione delle macchine elettriche di cui alla presente regola tecnica devono essere effettuati secondo quanto indicato dalla normativa tecnica applicabile, nei manuali di uso e manutenzione forniti dai costruttori delle macchine stesse e dei relativi dispositivi di protezione, ovvero secondo quanto previsto nel piano dei controlli e della manutenzione dell'impianto e nelle procedure aziendali.

Le operazioni di controllo periodico e gli interventi di manutenzione delle macchine elettriche di cui alla presente regola tecnica devono essere svolti da personale specializzato al fine di garantirne il corretto e sicuro funzionamento.

 <p>Reggio nell'Emilia - ITALIA</p>	<p>Progetto</p> <p style="text-align: center;"><b>SE 380/150/36 kV TORREMAGGIORE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Relazione valutazione progetto prevenzione incendi</b></p>	<p>Documento e revisione</p> <p style="text-align: center;"><b>78410AA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>10</b></p>
<p>Le operazioni di controllo periodico e gli interventi di manutenzione delle macchine elettriche di cui alla presente regola tecnica, devono essere documentati ed eventualmente messi a disposizione, su richiesta, al competente comando provinciale dei Vigili del Fuoco.</p> <p><i>Tutte le apparecchiature elettriche presenti nella SE in generale ed i trasformatori e gli autotrasformatori in particolare saranno sottoposte a manutenzione periodica ordinaria e straordinaria, secondo un piano che terrà conto, fra l'altro, delle indicazioni del costruttore. Gli interventi di controllo periodico e manutenzione saranno effettuati da tecnici specializzati. Tutte le operazioni di controllo periodico saranno annotate in apposito registro, che, su richiesta, sarà messo a disposizione del competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.</i></p> <p><b>8. Messa in sicurezza</b>  In caso di incendio, al fine di consentire ai soccorritori di intervenire in sicurezza, il gestore o conduttore dell'installazione deve rendere reperibile personale tecnico operativo che, con intervento in loco ovvero mediante intervento in remoto, provveda al sezionamento della porzione di rete a cui è connessa la macchina elettrica fissa.</p> <p>Il sezionamento di emergenza deve essere effettuato in accordo alla normativa tecnica applicabile e deve comunque garantire la continuità di esercizio dell'alimentazione delle utenze di emergenza nonché degli impianti di protezione attiva.</p> <p>Per le installazioni che rientrano nel campo di applicazione della presente regola tecnica non sono obbligatori, di norma, pulsanti di sgancio per il sistema di sezionamento di emergenza. L'eventuale previsione di pulsanti di sgancio è valutata dal progettista dell'installazione in relazione alla tipologia e alla complessità dell'installazione medesima.</p> <p><i>L'impianto sarà telecontrollato costantemente dal centro teleconduzione impianti di Bari, ed in caso di guasto di questo, dal centro teleconduzione impianti di back-up, dai quali si possono effettuare le manovre necessarie per mettere fuori tensione l'impianto o la sezione di impianto necessaria. La procedura di messa in sicurezza emergenza in caso di incendio sarà la seguente:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1) contattare il CTI Terna (operante h24 e 365 giorni/anno), al numero indicato sul cartello esposto nella stessa SE RTN, chiedendo che a causa dell'incendio, sia disalimentata tutta o parte della stazione elettrica;</i></li> <li><i>2) attendere la conferma di avvenuta disalimentazione da parte del CTI;</i></li> <li><i>3) richiedere al CTI l'invio sul posto della squadra reperibile di turno.</i></li> </ol> <p><b>9. Segnaletica di sicurezza</b>  L'area in cui sono ubicate le macchine elettriche oggetto della presente regola tecnica ed i loro accessori, qualora accessibile, dovrà essere segnalata con apposita cartellonistica conforme alla normativa vigente ed alla normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.</p> <p>Le macchine elettriche che garantiscono il funzionamento di dispositivi, impianti e sistemi di protezione antincendio, dei servizi di emergenza o soccorso o dei servizi essenziali che necessitano della continuità di esercizio devono essere chiaramente segnalate.</p> <p>Devono, altresì, essere segnalati gli accessi all'area macchina e le aree all'interno delle quali esiste il pericolo di elettrocuzione per i soccorritori. Apposita segnaletica deve indicare le aree ove è vietato l'accesso anche ai mezzi ed alle squadre di soccorso.</p> <p>Le batterie di condensatori o altri sistemi di accumulo di energia elettrica devono essere segnalati e muniti di una targa di avvertimento.</p> <p>I percorsi di esodo e le uscite di emergenza devono essere adeguatamente segnalati.</p> <p><i>L'impianto sarà dotato di apposita segnaletica/cartellonistica di sicurezza.</i></p> <p><b>10. Accessibilità e percorsi per la manovra dei mezzi di soccorso</b>  Deve essere assicurata la possibilità di avvicinamento dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco all'installazione in modo da poter raggiungere, in posizione sicura con riferimento anche al rischio elettrico, le risorse idriche disponibili, ove richieste.</p> <p>La capacità di carico, l'altezza e la larghezza dei percorsi carrabili devono essere adeguati alla movimentazione dei mezzi di soccorso e antincendi.</p>		

Devono essere chiaramente segnalati i percorsi e le aree operative riservate ai mezzi di soccorso anche sotto o in prossimità di parti elettriche attive, in modo che possano essere rispettate le condizioni di sicurezza previste in presenza di rischi elettrici.

*Le aree di impianto saranno accessibili in modo sicuro e conforme alla regola tecnica.*

## 11. Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio

### 11.1. Piano di Emergenza Interno

Per tutte le installazioni soggette alle disposizioni della presente regola tecnica il gestore è tenuto a predisporre un piano di emergenza interno.

Devono essere collocate in vista le planimetrie semplificate dei locali e delle aree di installazione delle macchine elettriche, recanti l'ubicazione dei centri di pericolo, delle vie di esodo, dei mezzi antincendio e gli spazi di manovra degli automezzi di soccorso. Presso il locale o il punto di gestione delle emergenze, presidiato durante l'orario di attività, devono far capo le segnalazioni di allarme e deve essere disponibile il piano di emergenza ed una planimetria generale per le squadre di soccorso, riportante la ubicazione:

- delle vie di uscita (corridoi, scale, uscite);
- dei mezzi e degli impianti di estinzione incendi;
- degli eventuali dispositivi di arresto/esclusione degli impianti elettrici;
- dei vari ambienti di pertinenza con indicazione delle relative destinazioni d'uso.

*La stazione elettrica, una volta realizzata, sarà dotata di una planimetria generale con individuata la posizione delle vie d'uscita, dei mezzi di estinzione incendio e di quanto richiesto dalla regola tecnica.*


**Titolo II - Macchine elettriche fisse di nuova installazione con contenuto di liquido isolante superiore a 1 m<sup>3</sup>**

### 1. Classificazione delle installazioni di macchine elettriche

Le installazioni di macchine elettriche, ai fini antincendio, sono così classificate:

Tipo A0	installazione in area non urbanizzata con macchina elettrica contenente liquido isolante combustibile con volume > 1000 l e ≤ 2000 l
Tipo A1	installazione in area urbanizzata con macchina elettrica contenente liquido isolante combustibile con volume > 1000 l e ≤ 2000 l
Tipo B0	installazione in area non urbanizzata con macchina elettrica contenente liquido isolante combustibile con volume > 2000 l e ≤ 20000 l
Tipo B1	installazione in area urbanizzata con macchina elettrica contenente liquido isolante combustibile con volume > 2000 l e ≤ 20000 l
Tipo C0	installazione in area non urbanizzata con macchina elettrica contenente liquido isolante combustibile con volume > 20000 l e ≤ 45000 l
Tipo C1	installazione in area urbanizzata con macchina elettrica contenente liquido isolante combustibile con volume > 20000 l e ≤ 45000 l
Tipo D0	installazione in area non urbanizzata con macchina elettrica contenente liquido isolante combustibile con volume > 45000 l
Tipo D1	installazione in area urbanizzata con macchina elettrica contenente liquido isolante combustibile con volume > 45000 l

*Nel caso in esame, le installazioni saranno: tipo C0 (per i trasformatori 380/36 kV).*

 <p>Reggio nell'Emilia - ITALIA</p>	<p>Progetto</p> <p style="text-align: center;"><b>SE 380/150/36 kV TORREMAGGIORE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Relazione valutazione progetto prevenzione incendi</b></p>	<p>Documento e revisione</p> <p style="text-align: center;"><b>78410AA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>12</b></p>
<p>2. Accesso all'area</p> <p>Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco, gli accessi all'area dove sorgono gli impianti devono possedere i seguenti requisiti minimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• larghezza: 3,50 m;</li> <li>• altezza libera: 4 m;</li> <li>• raggio di volta: 13 m;</li> <li>• pendenza: non superiore al 10%;</li> <li>• resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore, 12 sull'asse posteriore, passo 4 m).</li> </ul> <p><i>Gli accessi rispetteranno quanto indicato nelle regole tecniche.</i></p> <p>3. Sistema di contenimento</p> <p>Per il contrasto della propagazione di un incendio dovuto allo spandimento del liquido isolante combustibile, ogni macchina elettrica deve essere dotata di un adeguato sistema di contenimento. Per macchine elettriche interne si può fare ricorso a bacini di contenimento intorno alle apparecchiature o al convogliamento del liquido versato in un'area di raccolta, entrambi dimensionati in modo da contenere il volume del liquido isolante contenuto nelle macchine elettriche e quello del sistema di protezione antincendio (ove previsto).</p> <p>Per gli impianti all'aperto, il dimensionamento del sistema di contenimento deve essere effettuato secondo le specifiche norme tecniche vigenti.</p> <p><i>I trasformatori verranno posati su fondazioni di appropriate dimensioni che, oltre a svolgere l'ovvia funzione statica, sono concepite anche con la funzione di costituire una "vasca" in grado di ricevere l'olio contenuto nella macchina, in caso di fuoriuscita dello stesso per guasto. In condizioni di guasto la vasca-fondazione raccoglie l'olio eventualmente fuoriuscito dalla macchina elettrica. Come evidenziato nella Planimetria reparto AT - documento 78452, le vasche-fondazioni sono collegate, tramite un sistema dedicato di tubazioni, ad un serbatoio interrato di raccolta olio trasformatori. Analoga modalità avviene per le vasche raccolta olio dei futuri trasformatori 380/36 kV, che saranno dotati di due serbatoi interrati per la raccolta dell'olio. Tali installazioni, e gli accorgimenti tecnici adottati, impediscono l'immissione, nella rete di smaltimento, di acque inquinate da olio.</i></p> <p>Capo I – Disposizioni per le macchine elettriche installate all'aperto</p> <p>1. Recinzione</p> <p>Le aree su cui sorgono le installazioni devono essere inaccessibili agli estranei. Fermo restando quanto previsto dalle norme tecniche vigenti per le recinzioni ai fini dell'isolamento elettrico, per le installazioni di cui ai tipi B, C e D deve essere prevista una recinzione esterna di almeno 1,8 m di altezza, posta a distanza dalle apparecchiature sufficiente per l'esodo in sicurezza. Nel caso di installazioni all'interno di centrali elettriche, stazioni e sottostazioni elettriche provviste di recinzione propria, la recinzione di cui al comma precedente non è necessaria.</p> <p><i>Le macchine elettriche saranno ubicate all'interno della stazione elettrica, già provvista di propria recinzione.</i></p> <p>2. Distanze di sicurezza</p> <p>Le macchine elettriche installate all'aperto devono essere posizionate in modo tale che l'eventuale incendio di una di esse non costituisca pericolo per le altre installazioni e o fabbricati posti nelle vicinanze.</p> <p>A tal fine le installazioni debbono rispettare le distanze di sicurezza di seguito indicate.</p> <p>Se a protezione delle macchine elettriche sono installati dispositivi automatici per l'estinzione dell'incendio, le distanze di sicurezza previste possono essere ridotte.</p> <p>Qualora non siano rispettate le distanze in tabella, è consentito predisporre tra le macchine elettriche fisse pareti divisorie resistenti al fuoco con prestazioni non inferiori ad EI 60.</p> <p>Le pareti divisorie resistenti al fuoco dovranno avere le seguenti dimensioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• altezza: pari a quella della sommità del serbatoio di espansione (se esiste) o a quella della sommità del cassone della macchina elettrica;</li> <li>• lunghezza: pari almeno alla lunghezza/larghezza del lato della fossa di raccolta parallelo ai lati prospicienti delle macchine elettriche.</li> </ul>		

## 2.1 Distanze di sicurezza interna

Tra le macchine elettriche fisse o tra macchine elettriche fisse e pareti non combustibili di fabbricati pertinenti devono essere rispettate le distanze di sicurezza interna, come riportato nella tabella 1 che segue.

Tabella 1

Volume del liquido della singola macchina [l]	Distanza [m]
$1000 < V \leq 2000$	3
$2000 < V \leq 20000$	5
$20000 < V \leq 45000$	10
$V > 45000$	15

## 2.2 Distanze di sicurezza esterna

Rispetto alla macchina elettrica devono essere osservate le seguenti distanze di sicurezza esterna come riportato nella tabella 2 che segue:

Tabella 2

Volume del liquido della singola macchina [l]	Distanza [m]
$1000 < V \leq 2000$	7,5
$2000 < V \leq 20000$	10
$20000 < V \leq 45000$	20
$> 45000$	30

Le medesime distanze devono essere rispettate dalle pareti combustibili di fabbricati pertinenti. Le distanze di sicurezza esterna indicate nella Tabella 2 devono essere aumentate del 50% se i fabbricati risultano essere edifici a particolare rischio di incendio.

## 2.3 Distanze di protezione

Devono essere osservate le seguenti distanze minime di protezione come riportato nella tabella 3 che segue:

Tabella 3

Volume del liquido della singola macchina [l]	Distanza [m]
$2000 < V \leq 20000$	3
Oltre 20000	5

*Il posizionamento delle macchine elettriche all'interno della stazione elettrica RTN rispetta le distanze di sicurezza indicate. In particolare, fra le macchine elettriche vi sono setti divisori, resistenti al fuoco, di idonee caratteristiche frapposti fra le macchine.*

## Capo II – Disposizioni per le macchine elettriche installate in locali esterni

### 1. Ubicazione


Il locale di installazione delle macchina/e elettrica/che non deve essere ubicato a quota inferiore a 10 m rispetto al piano di riferimento. I locali ubicati a quote comprese tra -7,5 m e -10 m, e comunque oltre il primo piano interrato, devono essere protetti mediante idoneo impianto di spegnimento automatico e devono essere collegati ai percorsi di esodo protetti attraverso filtro a prova di fumo, anche ad uso non esclusivo.


È consentito realizzare installazioni a quote inferiori a -10 m rispetto al piano di riferimento a condizione che l'accesso al piano interrato avvenga da scala esterna o a prova di fumo che non rappresenti via di esodo di altre attività. L'accesso può avvenire anche da scala protetta ad uso esclusivo a condizione che il locale sia dotato di idoneo sistema di evacuazione meccanica dei fumi per lo smaltimento del calore e del fumo, dimensionato e realizzato in conformità alle vigenti norme tecniche di impianto e di prodotto, secondo le indicazioni prestazionali descritte al successivo Capo V.

*Le macchine elettriche saranno posizionate all'esterno ed a piano campagna.*


### 2. Caratteristiche dei locali esterni

I locali devono avere strutture di resistenza al fuoco non inferiore a R/EI/REI 90.

 <p>Reggio nell'Emilia - ITALIA</p>	<p>Progetto</p> <p style="text-align: center;"><b>SE 380/150/36 kV TORREMAGGIORE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Relazione valutazione progetto prevenzione incendi</b></p>	<p>Documento e revisione</p> <p style="text-align: center;"><b>78410AA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>14</b></p>
<p>In presenza di impianto di spegnimento automatico sono ammesse strutture di resistenza al fuoco non inferiore a R/EI/REI 60.</p> <p>In assenza di pareti in adiacenza ad altri fabbricati, per i locali esterni è richiesto il solo requisito R. Per le installazioni di tipo A0, A1, B0, C0 e D0 è ammesso che i locali fuori terra e mono-piano siano realizzati con materiali incombustibili.</p> <p>Le dimensioni dei locali devono essere compatibili con l'esercizio elettrico in sicurezza e l'esodo in condizioni di emergenza.</p> <p>Tra la sommità del cassone della macchina elettrica o del serbatoio di espansione (se esiste) e l'intradosso del solaio di copertura del locale deve essere mantenuta la distanza di almeno 1 m.</p> <p>In caso di locali esterni ubicati sulla copertura piana di fabbricati, il solaio deve possedere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiore a REI 90 ed estendersi, in pianta, oltre le pareti esterne per almeno 1,5 volte l'altezza del locale.</p> <p><i>Le macchine elettriche saranno posizionate all'esterno ed i fabbricati, nonché le distanze fra questi e le macchine elettriche, saranno conformi a quanto richiesto dalla norma tecnica</i></p> <p>Capo V – Mezzi ed impianto di protezione attiva</p> <p>1. Generalità</p> <p>Le installazioni indicate ai capi precedenti devono essere protette da sistemi di protezione attiva contro l'incendio, progettati, realizzati e gestiti in conformità alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno del 20 dicembre 2012.</p> <p>Le apparecchiature e gli impianti di protezione attiva devono essere progettati, installati, collaudati e gestiti a regola d'arte, conformemente alle vigenti norme di buona tecnica ed a quanto di seguito indicato.</p> <p>2. Mezzi di estinzione portatili</p> <p>In esito alla valutazione del rischio di incendio, in accordo a quanto stabilito dalla normativa vigente, devono essere previsti, in posizione segnalata e facilmente raggiungibile, estintori portatili e/o carrellati di tipo omologato dal Ministero dell'interno utilizzabili esclusivamente da personale formato e addestrato.</p> <p><i>Presso ciascuna macchina elettrica, ubicata all'aperto, saranno presenti n. 4 estintori portatili a polvere da 6 kg cadauno, di classe 34A 233 BC e n. 1 estintore carrellato a polvere da 30 kg classe ABC.</i></p> <p>3. Impianti di spegnimento</p> <p>Per le installazioni al chiuso di tipo C con quantitativo di liquido isolante combustibile superiore a 25000 litri e per installazioni di tipo D devono essere previsti idonei sistemi automatici di spegnimento. Possono essere utilizzati anche agenti estinguenti diversi dall'acqua purché di tipo idoneo all'uso previsto.</p> <p>Per le installazioni all'aperto di tipo C con quantitativo di liquido isolante combustibile superiore a 25000 litri e per installazioni di tipo D possono essere previsti, in alternativa ai suddetti sistemi automatici, sistemi manuali di spegnimento.</p> <p>Nel caso di installazioni realizzate in locali ubicati a quote inferiori a -10 m rispetto al piano di riferimento, deve essere previsto un idoneo impianto di spegnimento automatico.</p> <p><i>Ricorrendo la casistica di cui al secondo comma, si utilizzeranno sistemi manuali di spegnimento.</i></p>		


 <p>Reggio nell'Emilia - ITALIA</p>	<p>Progetto</p> <p style="text-align: center;"><b>SE 380/150/36 kV TORREMAGGIORE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Relazione valutazione progetto prevenzione incendi</b></p>	<p>Documento e revisione</p> <p style="text-align: center;"><b>78410AA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>15</b></p>
<p>4. Impianti di rivelazione e di segnalazione allarme incendio</p> <p>Nelle installazioni di tipo C e D che non sono permanentemente presidiate devono essere installati sistemi fissi automatici di rivelazione ed allarme incendio, realizzati a regola d'arte. Gli impianti di rivelazione incendi devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• segnalare l'allarme incendio, anche in remoto, al gestore o conduttore dell'installazione; favorire un tempestivo esodo delle persone, nonché la messa in sicurezza delle installazioni; consentire l'attivazione del piano di emergenza e le procedure di intervento;</li> <li>• consentire l'attivazione dei sistemi di protezione contro l'incendio ed eventuali altre misure di sicurezza.</li> </ul> <p>Per le installazioni ubicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nei locali interrati inseriti nella volumetria di fabbricati;</li> <li>• nei locali posti in edifici a particolare rischio di incendio</li> </ul> <p>deve essere previsto un impianto di rivelazione ed allarme incendio avente le prestazioni sopra indicate.</p> <p><i>Innanzitutto, si precisa che l'installazione delle macchine elettriche di che trattasi riguarda installazione in aree non urbanizzate, di macchine classe AE0 per i trasformatori monofase 380/36 kV. Indipendentemente da ciò, le macchine saranno dotate di adeguato numero di sensori dedicati all'antincendio e di termometri per rilevazione temperatura olio con soglia di allarme e di scatto. Nel complesso, l'impianto di rivelazione sarà progettato, realizzato e mantenuto in conformità a quanto indicato:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nel Decreto Interministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008</li> <li>- nel Decreto del Ministero dell'Interno del 20 dicembre 2012</li> <li>- nella norma UNI 9795</li> <li>- nella norma UNI EN 54 per quanto riguarda i componenti dell'impianto</li> </ul> <p><i>Il progetto dell'impianto sarà redatto da tecnico abilitato iscritto all'Albo in conformità a quanto prescritto dal D.M.I. 37/08, dalla norma UNI 9795, dal D.M. 20 dicembre 2012. L'impianto sarà installato a perfetta regola d'arte ed in conformità a quanto indicato nel progetto, da imprese avente i requisiti tecnico – professionali di cui all'art. 4 del D.M.I. 37/08. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche, l'impresa installatrice fornirà al responsabile dell'attività:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la documentazione as built</li> <li>- la dichiarazione di conformità al progetto ed alla regola d'arte di cui al D.M.I. 37/08, a cui alleggerà la relazione sulla tipologia dei materiali utilizzati</li> <li>- il manuale d'uso e manutenzione dell'impianto.</li> </ul> <p><i>Tale documentazione sarà custodita dal responsabile dell'attività e messa a disposizione delle autorità competenti in caso di controlli. L'esercizio e la manutenzione saranno effettuati secondo la regola d'arte e saranno condotte in conformità alla normativa vigente e a quanto indicato nel manuale d'uso e manutenzione. Le operazioni di manutenzione e la loro cadenza temporale saranno quelle indicate nelle norme tecniche di riferimento e nel manuale d'uso e manutenzione. La manutenzione sarà effettuata da personale esperto in materia sulla base della regola d'arte che garantisce la corretta esecuzione delle operazioni.</i></p> <p>5. Sistema di controllo dei fumi e del calore di tipo naturale o meccanico</p> <p>Le installazioni devono essere provviste di un sistema di controllo dei fumi e del calore finalizzato a garantire uno strato di aria libera da fumo di altezza pari ad almeno 2,00 metri, realizzato a regola d'arte.</p> <p>Il raggiungimento di tale obiettivo prestazionale dovrà essere realizzato mediante la progettazione del sistema di smaltimento dei fumi e del calore che tenga conto anche delle necessarie esigenze di aria di richiamo e di mantenere condizioni ambientali sostenibili e compatibili con le necessità degli occupanti, in corrispondenza delle uscite di sicurezza e lungo i percorsi di esodo, per il tempo necessario al raggiungimento di un luogo sicuro e/o l'intervento delle squadre di soccorso.</p> <p>Per il calcolo della portata dei fumi sarà assunto un incendio di progetto:</p> <p>«Incendio di una pozza di liquido isolante combustibile di diametro equivalente che si ricava dal cerchio avente la superficie pari a quella della proiezione in pianta della macchina elettrica. Lo sviluppo dell'incendio di progetto deve essere determinato in funzione delle caratteristiche chimico-fisiche del liquido isolante medesimo».</p> <p><i>Le macchine elettriche saranno posizionate all'esterno.</i></p>		




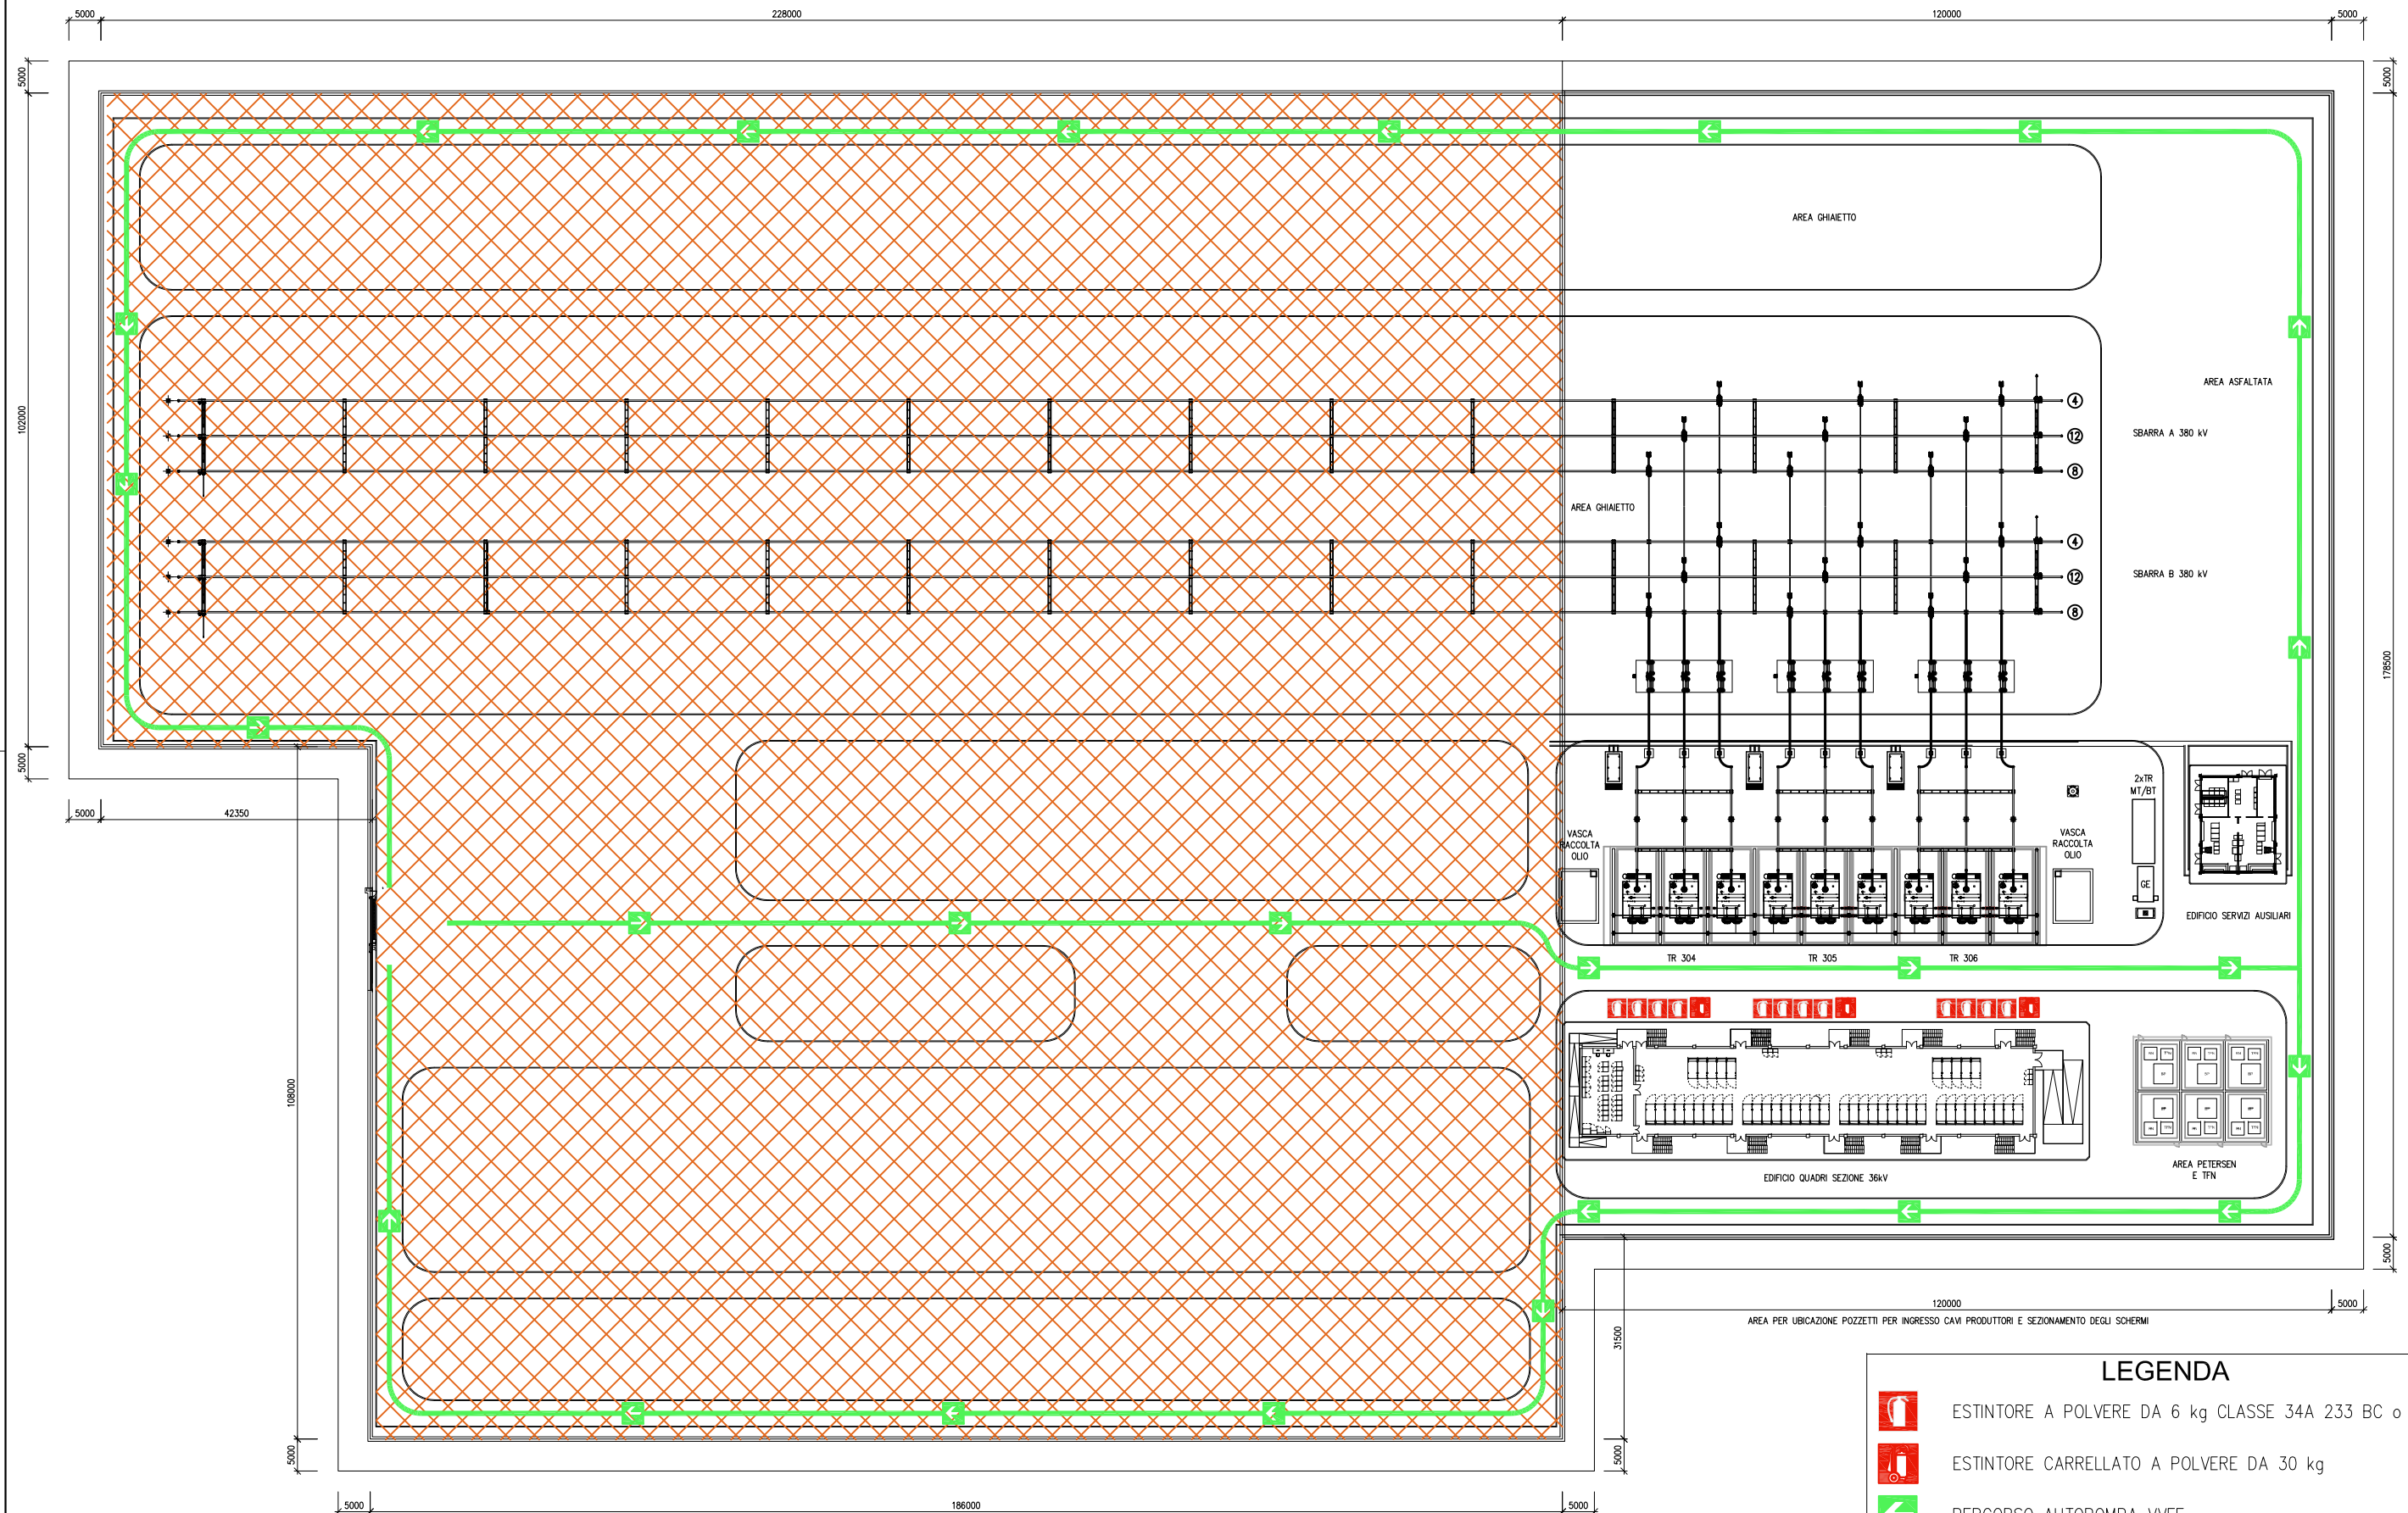
 <p>Reggio nell'Emilia - ITALIA</p>	<p>Progetto</p> <p style="text-align: center;"><b>SE 380/150/36 kV TORREMAGGIORE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Relazione valutazione progetto prevenzione incendi</b></p>	<p>Documento e revisione</p> <p style="text-align: center;"><b>78410AA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>16</b></p>
<p><b>4 DESCRIZIONE DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI</b></p> <p><b>B1. CONDIZIONI DI ACCESSIBILITA' E VIABILITA'</b></p> <p>L'accesso all'area dell'impianto avverrà dalla strada provinciale SP110, mediante un accesso che conduce al cancello carrabile di accesso all'impianto.</p> <p>Tutte le aree con pericolo d'incendio e quelle ove sono posti i presidi antincendio saranno facilmente ed agevolmente raggiungibili dai veicoli VVF e di primo soccorso in quanto garantisco il rispetto delle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• larghezza di passaggio veicoli &gt; 3,50 m</li> <li>• raggio di curvatura veicoli &gt; 13 m</li> <li>• altezza utile di passaggio veicoli &gt; 4 m</li> <li>• resistenza al carico del terreno al passaggio dei veicoli &gt; 20 ton</li> <li>• pendenza aree di passaggio &lt; 10%</li> </ul> <p><b>B2. DISTANZIAMENTI, SEPARAZIONI E ISOLAMENTI</b></p> <p>Le macchine elettriche saranno posizionate in ambiente esterno, in posizione isolata e separata da altri immobili / fabbricati.</p> <p><b>B3. DESCRIZIONE DEI LOCALI ED IMPIANTI CON PERICOLO D'INCENDIO</b></p> <p>Gli unici "locali" presenti nell'area di impianto sono quelli relativi ai locali tecnici di controllo della stazione elettrica.</p> <p><b>B4. AERAZIONE E VENTILAZIONE LOCALI</b></p> <p>Le macchine elettriche saranno posizionate in ambiente esterno, e ad ogni modo i locali tecnici di controllo della stazione elettrica saranno adeguatamente ventilati e condizionati avendo la necessità di mantenere le apparecchiature elettriche BT in ambiente fresco.</p> <p><b>B5. AFFOLLAMENTO E VIE DI ESODO</b></p> <p>Essendo le macchine elettriche ubicate all'esterno, visti gli spazi liberi intorno alle stesse e agli impianti, si ritiene che l'evacuazione dai centri di pericolo possa essere condotta con assoluta tranquillità.</p> <p><b>B6. IMPIANTI DI EMERGENZA ANTINCENDIO</b></p> <p>Impianto antincendio fisso: Non ricorre.</p> <p>Alimentazione idrica: Non ricorre.</p> <p>Riserva idrica: è presente, all'interno della stazione elettrica, a fianco del cancello di ingresso, una vasca di riserva idrica ad uso esclusivo dei Vigili del fuoco che funge da riserva per il rifornimento delle autobotti.</p> <p>Locale pompe: Non ricorre.</p> <p>Caratteristiche della rete: Non ricorre.</p> <p><b>SISTEMA DI ALLARME</b></p> <p>Sarà prevista l'installazione di un sistema di allarme acustico, corredato da segnalazione remota al centro di telecontrollo di Terna, in modo tale da allertare le squadre reperibili, qualora non fosse presente personale sull'impianto al momento dell'allarme.</p> <p>In base al piano di emergenza interno che verrà predisposto, verranno stabilite le procedure di segnalazione del pericolo d'incendio e le modalità di comportamento degli addetti alla lotta antincendio per l'evacuazione del personale presente.</p>		

 <p>Reggio nell'Emilia - ITALIA</p>	<p>Progetto</p> <p style="text-align: center;"><b>SE 380/150/36 kV TORREMAGGIORE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Relazione valutazione progetto prevenzione incendi</b></p>	<p>Documento e revisione</p> <p style="text-align: center;"><b>78410AA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>17</b></p>
<p><b>IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI</b> Sarà presente un sistema fisso automatico di rilevazione d'incendio a copertura delle macchine elettriche, descritto nei paragrafi precedenti</p> <p><b>IMPIANTO RILEVAZIONE GAS/MISCELE ESPLOSIVE</b> Non di pertinenza per l'attività specifica.</p> <p><b>IMPIANTO EVACUATORI DI FUMO</b> Non di pertinenza per l'attività specifica.</p> <p><b>MEZZI ANTINCENDIO MOBILI</b> A presidio dell'attività saranno posti bene in evidenza vari estintori portatili a polvere ed estintori carrellati per classi di fuoco A-B. Saranno, inoltre, posti degli estintori a CO<sub>2</sub> in prossimità dei quadri elettrici in conformità alla normativa applicabile.</p> <p>Le attrezzature mobili di estinzione per numero, caratteristiche ed ubicazione sono tali da consentire un primo efficace intervento su un principio di incendio. La loro ubicazione sarà in posizione agevole, sicuramente accessibile e ben segnalata da apposita cartellonistica visibile anche a distanza. Gli estintori saranno numerati per una univoca individuazione degli stessi in caso di intervento di vigilanza e di manutenzione. La segnaletica sarà costituita da un cartello 23 x 23 cm, oppure 37 x 37 cm posto sopra l'estintore ad altezza da terra di circa 170 cm (tenendo presente che l'estintore va posto a circa 150 cm da terra), e da un cartello a bandiera di dimensione 23 x 23 cm da applicare sulla verticale a circa 300 cm da terra.</p> <p><b>SEGNALETICA DI SICUREZZA ED AVVERTIMENTO</b> In tutte le aree sarà installata la opportuna segnaletica di sicurezza. La segnaletica di sicurezza richiamerà l'attenzione sui divieti e sulle limitazioni imposte. Sarà fatto divieto, mediante segnaletica visiva e mediante formalizzazione scritta a tutto il personale ed alle imprese esterne che dovranno essere adottate adeguate precauzioni affinché, durante qualunque tipo di lavoro, l'eventuale uso di fiamme libere non costituisca fonte d'innesco. La segnaletica di sicurezza sarà conforme a quanto riportato nel DLgs 9 aprile 2008, n. 81 titoli XXIV – XXV – XXVI – XXVII – XXVIII – XXIX - XXX. In particolare, saranno segnalate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le uscite con pannelli luminosi e le vie di esodo esterne (laddove presenti);</li> <li>• i presidi antincendio;</li> <li>• le aree di pericolo specifiche;</li> <li>• gli obblighi per le diverse zone dell'impianto;</li> <li>• i divieti per le diverse zone dell'impianto;</li> <li>• le procedure relative ad operazioni particolari;</li> <li>• le situazioni di pericolo generico;</li> <li>• i punti di raccolta di primo soccorso;</li> <li>• le prescrizioni relative alla viabilità interna;</li> <li>• le prescrizioni relative ai mezzi di protezione personale;</li> <li>• le prescrizioni relative alle attrezzature consentite.</li> </ul> <p>Tutti i segnali di sicurezza avranno dimensioni, simbologia e caratteristiche cromatiche e colorimetriche conformi alle norme CEE 79/640 e UNI cui fa riferimento il DLgs sopracitato e saranno previsti in numero e collocazione tali da rendere facilmente rilevabile la natura del pericolo evidenziato.</p> <p><b>B7. IMPIANTI ELETTRICI, TERRA E SCARICHE ATMOSFERICHE</b></p> <p><i>Impianto elettrico e di messa a terra</i> Sarà conforme alla normativa vigente ed al suo regolamento di attuazione ed alle norme CEI.</p> <p><i>Impianto di protezione dalle scariche atmosferiche</i> Sarà realizzata opportuna valutazione del rischio delle scariche atmosferiche (Norma CEI 81-10) per cui, qualora risultasse necessario, saranno posti in atto tutti gli strumenti necessari onde ridurre il rischio suddetto. Nello specifico potranno essere previsti adeguati scaricatori di sovratensione (SPD) ed eventualmente anche un sistema di captazione esterno (LPS). I trasformatori, i reattori e gli autotrasformatori sono comunque protetti con scaricatori di sovratensione su entrambi i lati (escluso ovviamente i reattori, che avranno scaricatori di sovratensione solo sul lato 380 kV).</p>		






 <p>Reggio nell'Emilia - ITALIA</p>	<p>Progetto</p> <p style="text-align: center;"><b>SE 380/150/36 kV TORREMAGGIORE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Relazione valutazione progetto prevenzione incendi</b></p>	<p>Documento e revisione</p> <p style="text-align: center;"><b>78410AA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>18</b></p>
<p>Per l'impianto elettrico verrà redatto apposito progetto e, a conclusione lavori, verrà rilasciato il certificato di conformità dell'installatore.</p> <p><b>VALUTAZIONE QUALITATIVA DEL RISCHIO</b></p> <p><b>C1. DEFINIZIONI</b></p> <p>Nella stesura della presente relazione sono stati utilizzati termini di cui di seguito se ne fornisce una specifica definizione:</p> <p><b>PERICOLO D'INCENDIO:</b> proprietà o qualità intrinseca di determinati materiali o attrezzature, oppure di metodologie e pratiche di lavoro o di utilizzo di un ambiente di lavoro, che presentano il potenziale di causare un incendio;</p> <p><b>RISCHIO D'INCENDIO:</b> probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di accadimento di un incendio e che si verifichino conseguenze dell'incendio sulle persone presenti;</p> <p><b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO D'INCENDIO:</b> procedimento di valutazione dei rischi d'incendio in luogo di lavoro derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo d'incendio.</p> <p><b>CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO:</b> il livello di rischio, a seconda dell'attività svolta, dei materiali stoccati e della probabilità di accadimento di un incendio, rapportato alla magnitudo del danno causato, può essere suddiviso in tre livelli: ALTO, MEDIO, BASSO.</p> <p><b>C2. OBIETTIVO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO</b></p> <p>La valutazione del rischio incendio, derivante dagli impianti presenti nell'insediamento o dall'attività svolta, avrà lo scopo di segnalare al Titolare della Società, l'eventuale necessità di applicare ulteriori provvedimenti di protezione antincendio passiva ed attiva per salvaguardare la salute e la sicurezza dei propri dipendenti.</p> <p>Tale valutazione prenderà in esame:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'ubicazione dell'insediamento;</li> <li>• il tipo di attività svolta dalla Società;</li> <li>• il materiale immagazzinato o manipolato;</li> <li>• le attrezzature ed impianti presenti nel luogo di lavoro;</li> <li>• le caratteristiche costruttive e ubicazione del luogo di lavoro;</li> <li>• le dimensioni e l'articolazione del luogo di lavoro;</li> <li>• il numero di persone presenti siano esse lavoratori della ditta che altre persone.</li> </ul> <p><b>C3. CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO</b></p> <p>Dall'esame di tale valutazione sono stati individuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le possibili fonti di pericolo d'incendio;</li> <li>• le possibili fonti d'innesco;</li> <li>• i lavoratori esposti al rischio incendio;</li> <li>• la riduzione o l'eliminazione dei pericoli d'incendio;</li> <li>• la valutazione del rischio residuo d'incendio;</li> <li>• la verifica dell'adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti ovvero l'individuazione di ulteriori interventi per la riduzione od eliminazione del rischio residuo.</li> </ul> <p><b>C4. SORGENTI D'INNESCO</b></p> <p>Le possibili sorgenti d'innesco presenti nella futura attività possono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• corto circuito per guasto impianto elettrico generale su aree a rischio specifico (vedasi descrizione sezione [A]);</li> <li>• mozzicone acceso di sigaretta in aree classificate;</li> <li>• utilizzo di fiamme libere in aree classificate e/o sui sistemi critici o a rischio specifico (vedasi descrizione sezione [A]);</li> <li>• anomalie, oltre i limiti operativi, per cattivo funzionamento del sistema di controllo e gestione;</li> <li>• scariche atmosferiche.</li> </ul> <p><b>C5. INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI D'INCENDIO</b></p>		

 <p>Reggio nell'Emilia - ITALIA</p>	<p>Progetto</p> <p style="text-align: center;"><b>SE 380/150/36 kV TORREMAGGIORE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Relazione valutazione progetto prevenzione incendi</b></p>	<p>Documento e revisione</p> <p style="text-align: center;"><b>78410AA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>19</b></p>
<p>I pericoli d'incendio che si possono generare sono collegati alla presenza delle macchine elettriche contenute olio isolante, come sopra specificato.</p> <p><b>C6. PROCEDURE PREVISTE DALLA DITTA PER ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DEL RISCHIO INCENDIO</b></p> <p>Nella realizzazione del progetto sono state previste le seguenti misure di prevenzione infortuni ed incendi, atte a ridurre il più possibile il livello di rischio incendio, precisando che il corretto funzionamento dell'impianto è dotato di sistema di monitoraggio (anche da remoto). Nello specifico le misure adottate in sintesi sono:</p> <p>Protezione passiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rispetto delle distanze di sicurezza interne, esterne e di protezione;</li> <li>• Previsto bacino di contenimento fluido isolante delle macchine elettriche con vasca di raccolta esterna;</li> <li>• Impianto di messa a terra;</li> <li>• Adeguate caratteristiche di resistenza del fuoco dei setti divisorii;</li> <li>• Ampi spazi per gestire l'emergenza;</li> </ul> <p>Protezione attiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impianti realizzati in conformità alle norme in materia di sicurezza e prevenzione infortuni;</li> <li>• Sistema di supervisione e controllo, con monitoraggio impianto 24/7 dalla sala telecontrollo;</li> <li>• Impianto di rilevazione incendi trafo;</li> <li>• Presenza di estintori portatili e carrellati;</li> <li>• Divieto assoluto di fumare ed usare fiamme libere;</li> <li>• Informazione / formazione del personale addetto alla gestione dell'impianto per la tipologia di rischio incendio</li> </ul> <p><b>C7. VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO</b></p> <p>In base alla tipologia di attività svolta nell'impianto, al tipo di sostanze combustibili stoccate, alle fonti d'innesco presenti, ai presidi di sicurezza antincendio presenti, al numero di persone esposte, le aree di lavoro prese in esame possono essere classificate come livello 2 di rischio incendio. La valutazione fa riferimento a quanto riportato in DM 3 Settembre 2021 (in vigore dal 29 Ottobre 2022).</p> <p><b>5 GESTIONE DEL RISCHIO INCENDIO</b></p> <p>Dalla valutazione del rischio sopra esposta si ritiene di avere considerato in modo esaustivo ogni possibile rischio d'incendio che si possa generare all'interno dell'area aziendale. Sarà comunque obbligo del titolare eseguire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• periodica formazione ed informazione del personale al rischio incendio ed alla lotta antincendio tramite corsi specifici;</li> <li>• periodica verifica funzionamento dei presidi antincendio fissi e mobili con annotazione sull'apposito registro;</li> <li>• periodica verifica dell'impianto di messa a terra e protezione dalle scariche atmosferiche;</li> <li>• periodica pulizia delle aree di lavoro e divieto d'ingombro di materiali di qualunque genere nelle zone di rispetto e aree segnalate di protezione;</li> <li>• divieto assoluto di fumare.</li> </ul> <p><b>6 GESTIONE DELL'EMERGENZA</b></p> <p><b>E1. INFORMAZIONE ANTINCENDIO</b></p> <p>Il personale presente in azienda sarà informato e formato in modo idoneo, ed in particolare su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rischi di incendio presenti nell'azienda ed alle mansioni svolte;</li> <li>• sulle misure di prevenzioni incendi adottate dalla ditta;</li> <li>• ubicazione ed uso delle uscite di emergenza;</li> <li>• uso delle attrezzature antincendio (idranti, estintori, pulsanti di allarme, etc.);</li> <li>• procedure da seguire in caso di incendio;</li> <li>• elenco nominativi addetti alla lotta antincendio e gestione delle emergenze;</li> <li>• nominativo del responsabile del RSPP dell'azienda;</li> <li>• modalità di stoccaggio materiale.</li> </ul>		

 <p>Reggio nell'Emilia - ITALIA</p>	<p>Progetto</p> <p style="text-align: center;"><b>SE 380/150/36 kV TORREMAGGIORE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Relazione valutazione progetto prevenzione incendi</b></p>	<p>Documento e revisione</p> <p style="text-align: center;"><b>78410AA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>20</b></p>								
<p>La formazione del personale dovrà essere eseguita al momento dell'assunzione di un nuovo dipendente e ripetuta periodicamente e ogni qual volta venga a variare la mansione lavorativa dell'addetto. Medesima formazione ed informazione deve essere eseguita anche al personale addetto agli interventi manutenzione interni ed agli appaltatori esterni per garantire che siano a conoscenza dei rischi presenti negli ambienti di lavoro dove andranno ad intervenire e delle procedure di sicurezza da seguire in caso d'incendio.</p> <p><b>E2. FORMAZIONE ANTINCENDIO</b></p> <p>Il personale esposto a rischi d'incendio dovrà frequentare apposito corso di formazione alla lotta antincendio, primo soccorso e gestione delle emergenze ai sensi del DLgs 81/2008.</p> <p><b>E3. ESERCITAZIONI ANTINCENDIO</b></p> <p>Dovranno essere eseguite delle esercitazioni antincendio almeno una volta all'anno per mettere in pratica le procedure di gestione dell'emergenza. L'azienda si impegna a redigere apposito piano di emergenza incendio.</p> <p><b>E4. PLANIMETRIE E PIANO DI EMERGENZA</b></p> <p>Sarà predisposta ed esposta in ogni area una planimetria indicante la posizione dei presidi di emergenza e le procedure di comportamento da seguire in caso d'incendio.</p> <p><b>7 ELABORATI GRAFICI ALLEGATI</b></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">- PLANIMETRIA GENERALE</td> <td style="text-align: right;">doc 78432</td> </tr> <tr> <td>- PLANIMETRIA IMPIANTO IN SCALA</td> <td style="text-align: right;">doc 78452</td> </tr> <tr> <td>- PIANTE D'EMERGENZA</td> <td style="text-align: right;">allegato 1</td> </tr> <tr> <td>- PIANTE E SEZIONI DI LOCALIZZAZIONE TRASFORMATORI</td> <td style="text-align: right;">doc. 78453 pag. 2</td> </tr> </table>			- PLANIMETRIA GENERALE	doc 78432	- PLANIMETRIA IMPIANTO IN SCALA	doc 78452	- PIANTE D'EMERGENZA	allegato 1	- PIANTE E SEZIONI DI LOCALIZZAZIONE TRASFORMATORI	doc. 78453 pag. 2
- PLANIMETRIA GENERALE	doc 78432									
- PLANIMETRIA IMPIANTO IN SCALA	doc 78452									
- PIANTE D'EMERGENZA	allegato 1									
- PIANTE E SEZIONI DI LOCALIZZAZIONE TRASFORMATORI	doc. 78453 pag. 2									



**LEGENDA**

-  ESTINTORE A POLVERE DA 6 kg CLASSE 34A 233 BC o sup
-  ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE DA 30 kg
-  PERCORSO AUTOPOMPA VVFF
-  AREA DISPONIBILE PER SVILUPPI FUTURI
-  SE ESISTENTE