

Comuni di Serracapriola, Torremaggiore
Provincia di Foggia, Regione Puglia

ARNG SOLAR VIII S.R.L.

Sede legale: Viale Giorgio Ribotta 21

ROMA (RM), 00144


PEC: arngsolar8@pec.it

Impianto Agrivoltaico "SERRACAPRIOLA 51.5"

Piano Tecnico delle Opere RTN

PROGETTISTI		IL PROPONENTE
Coordinamento tecnico di progetto		ARNG SOLAR VIII S.R.L. Sede legale: Viale Giorgio Ribotta 21 ROMA (RM), 00144 P. IVA 02355840683 PEC: arngsolar8@pec.it
Michele Di stefano Ordine Ingegneri della Provincia di Chieti - n. 1463 mdistefano@nrgplus.global		
Supporto tecnico di progetto		
Alessandro Milella amilella@nrgplus.global		
RESPONSABILE TECNICO NRG+		
Maurizio DE DONNO Ordine Ingegneri della Provincia di Torino - n. 10258 H madedonno@nrgplus.global		

FEBBRAIO 2024

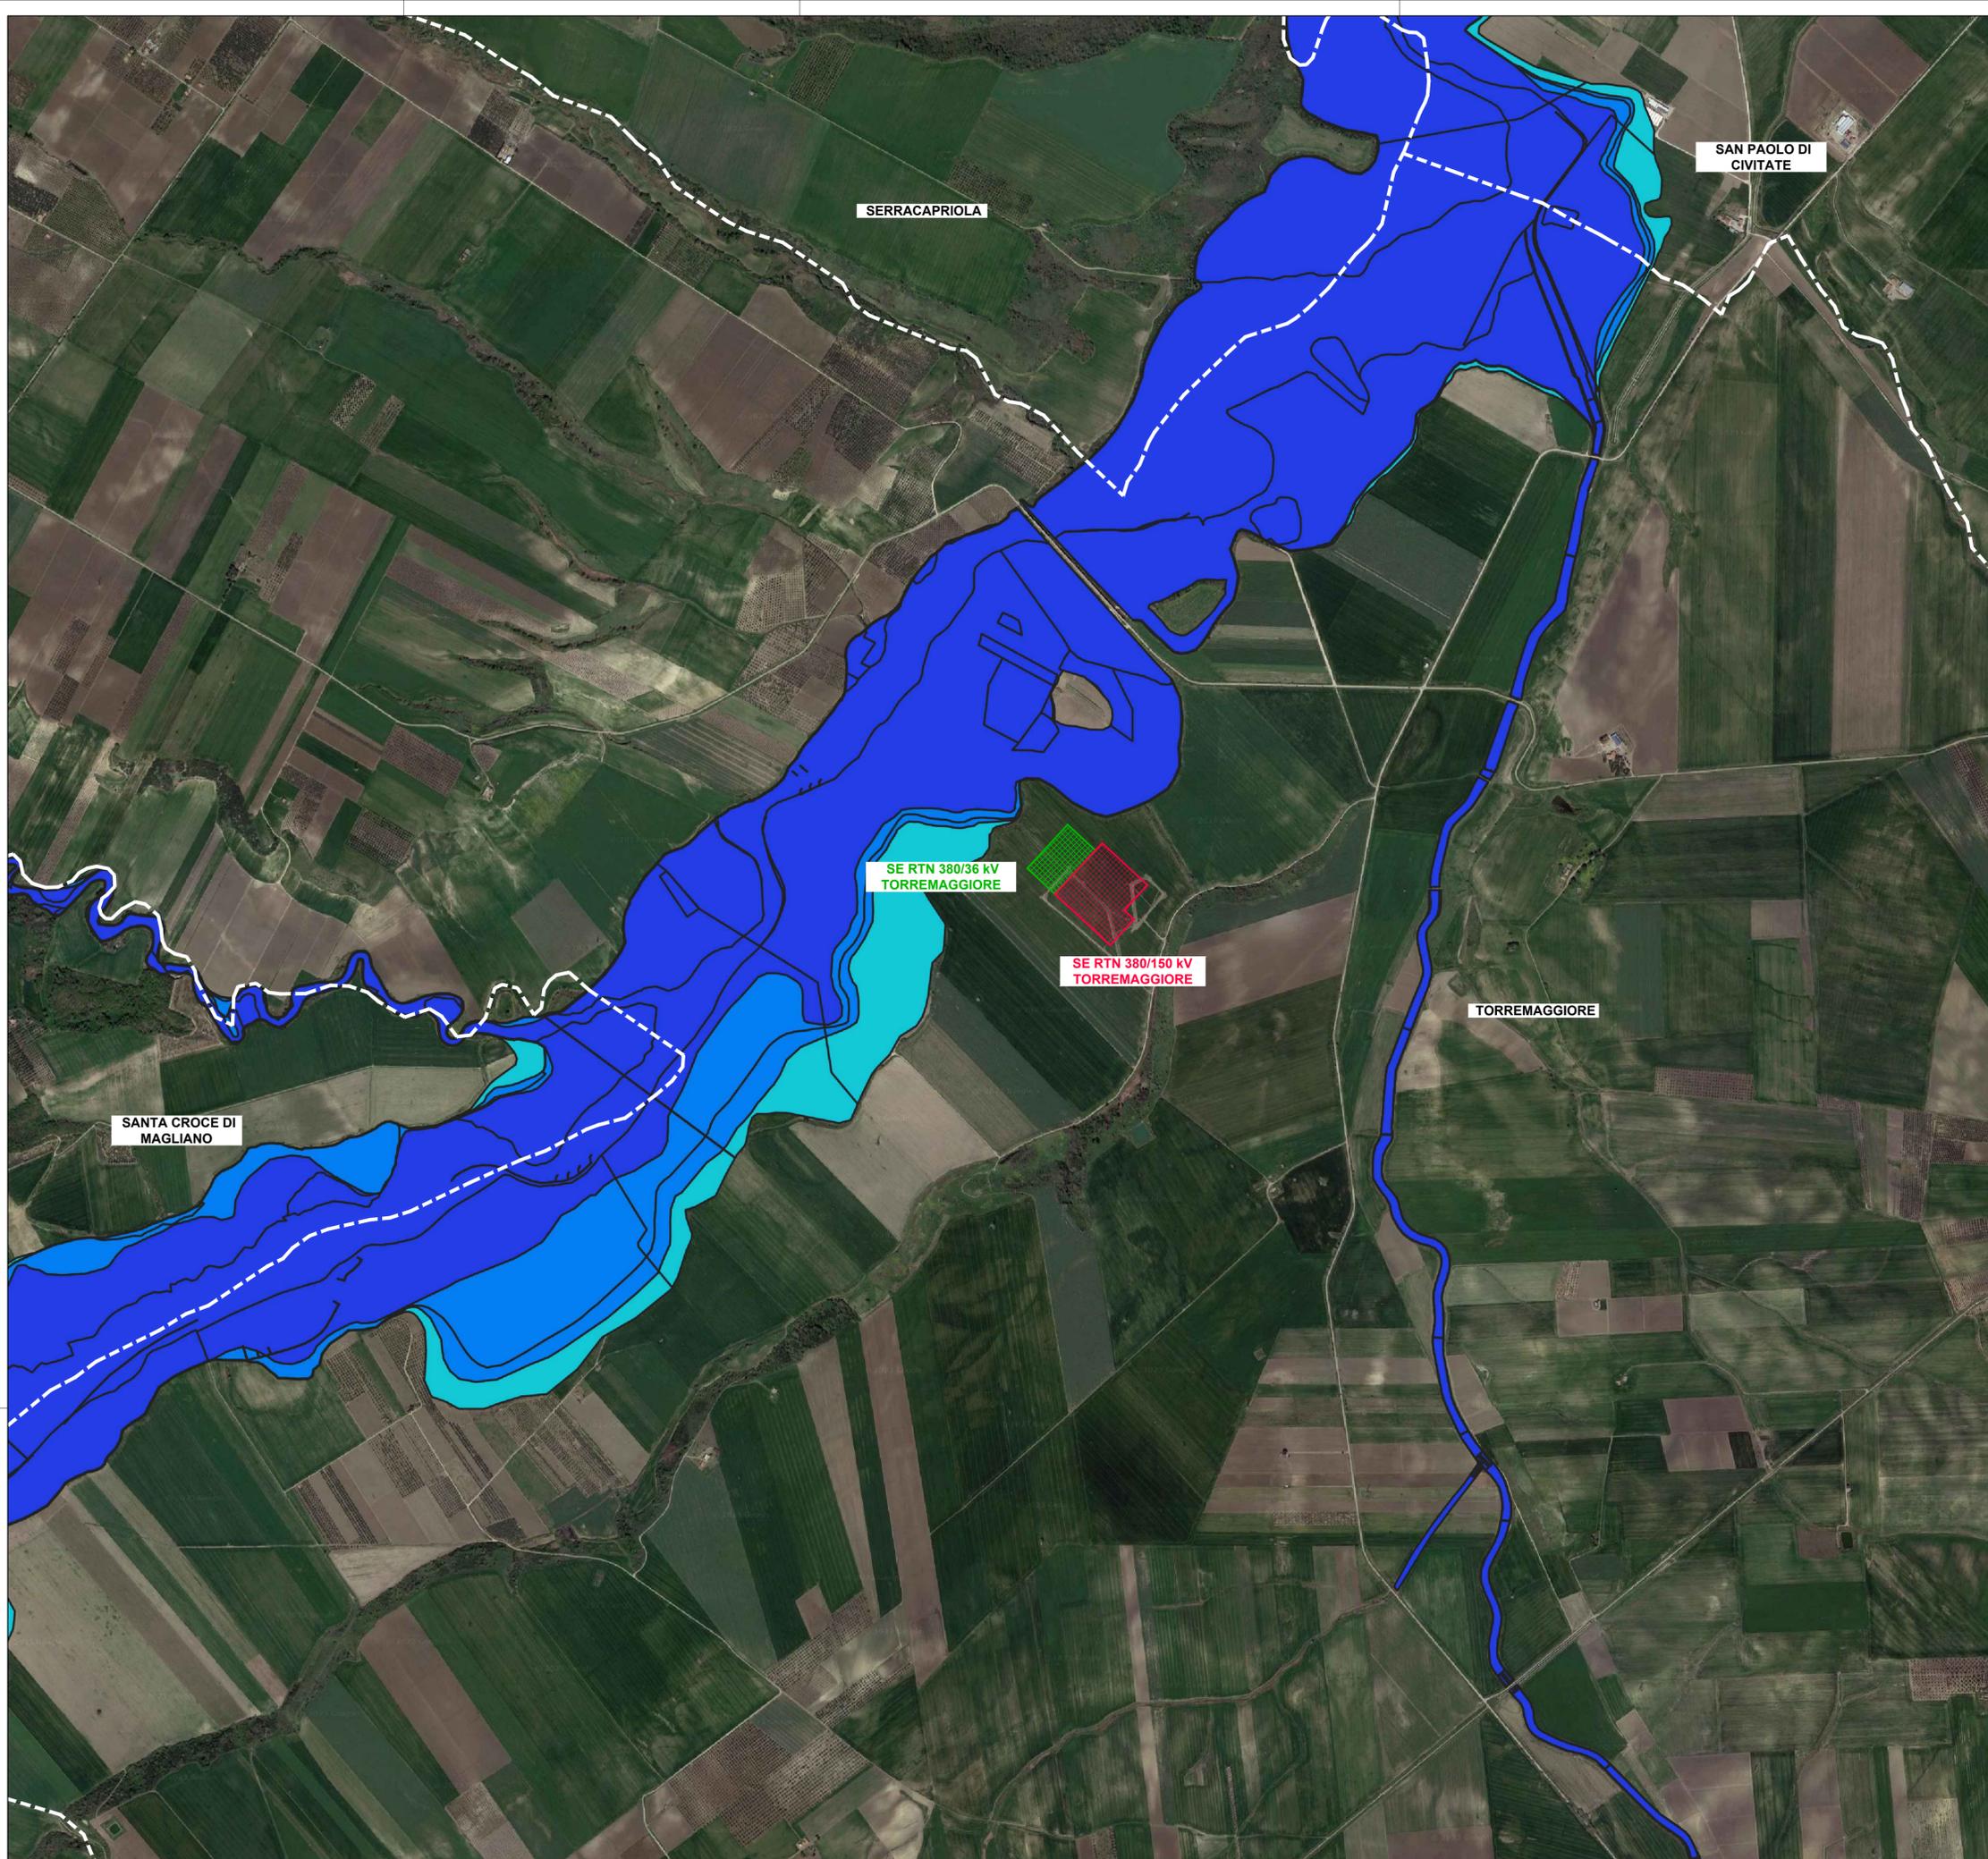


LEGENDA

-  AREA STAZIONE ELETTRICA 380/150 kV TORREMACGIORE
-  AREA STAZIONE ELETTRICA 380/36 kV TORREMACGIORE
-  CONFINI COMUNALI
- PAI – PERICOLOSITÀ IDRAULICA ADB APPENNINO MERIDIONALE (FONTE ADB)
-  P1: PERICOLOSITÀ BASSA
-  P2: PERICOLOSITÀ MODERATA
-  P3: PERICOLOSITÀ ELEVATA



Giuseppe Brulli

A				6.3.2023		103		013		013		Emissione per autorizzazione	
REVISIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE								
COMITENTE											INFIANTO		
GALILEO ENERGY 2 S.R.L. Via Dell'Annunciata, 23/4 20121 - Milano (MI) P.I. 05126300757											SE 380/150/36 kV TORREMACGIORE		
INGEGNERIA & COSTRUZIONI											TITOLO		
BRULLI ltrasmissione											COROGRAFIA PAI		
SCALA		FORMATO		FOGLIO / DI		N. DOCUMENTO							
1 : 10.000		A1		1 / 6		7 8 4 3 6 A							

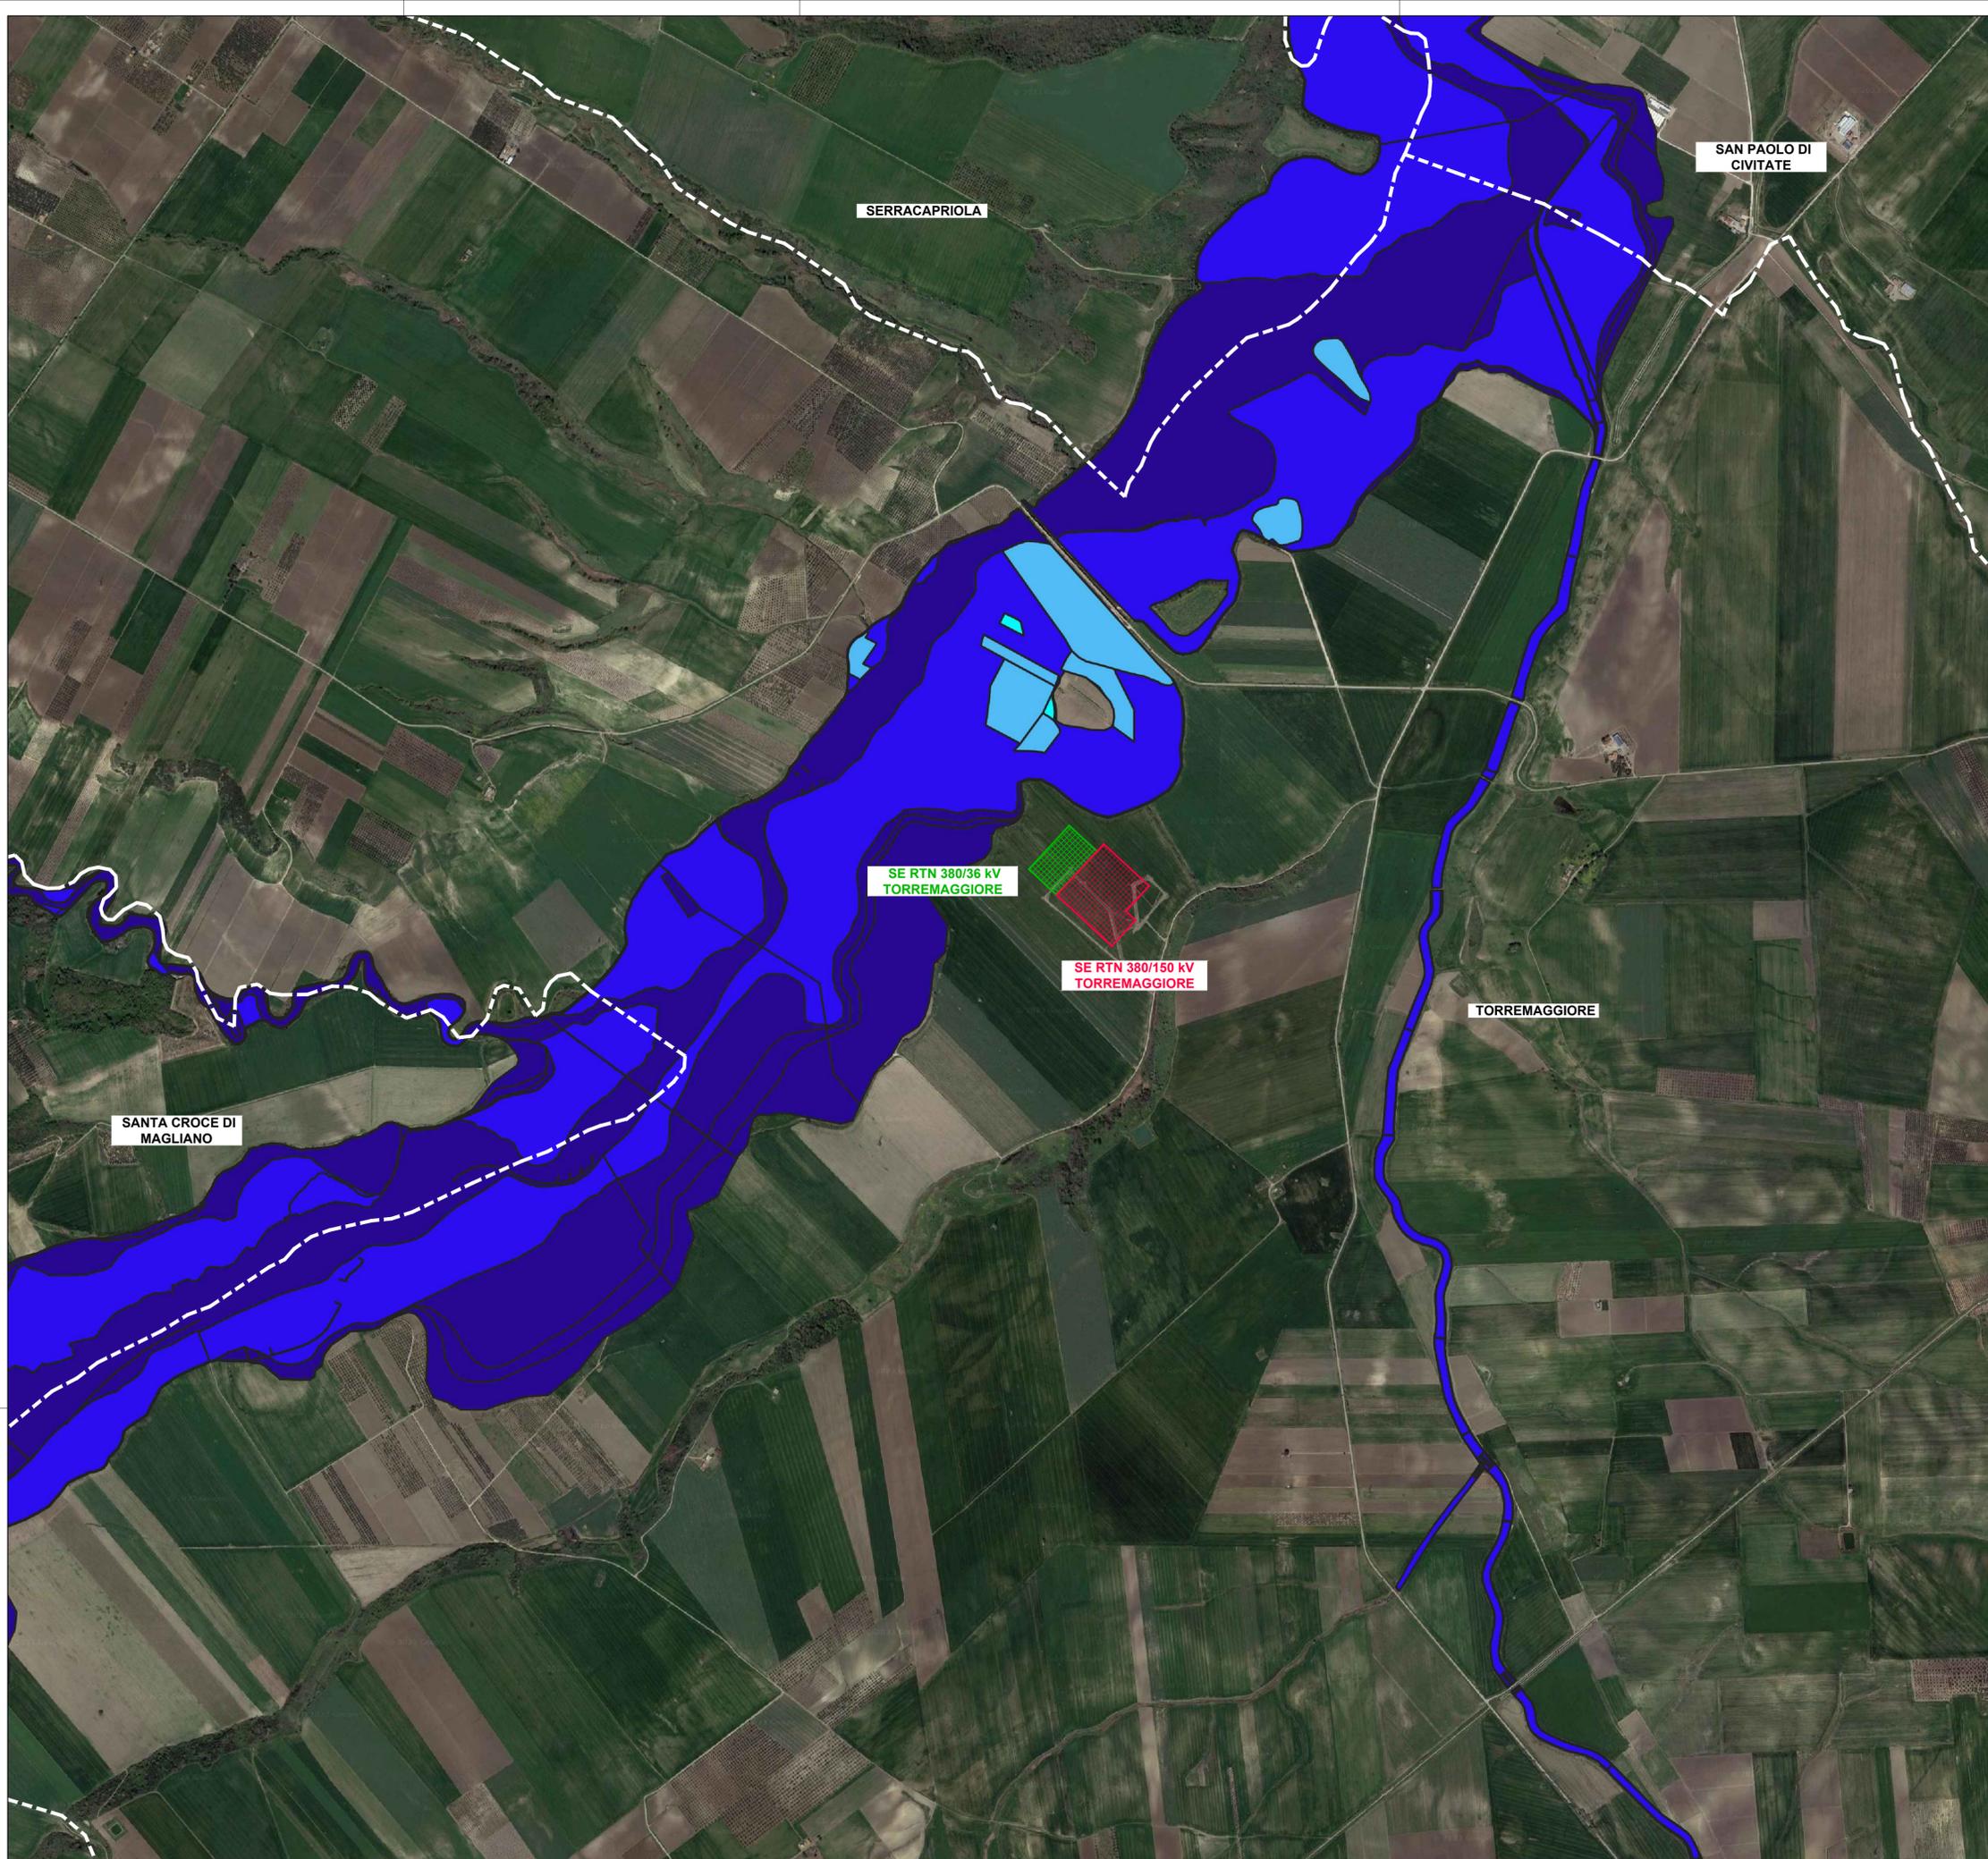

LEGENDA

-  AREA STAZIONE ELETTRICA 380/150 kV TORREMAGGIORE
-  AREA STAZIONE ELETTRICA 380/36 kV TORREMAGGIORE
-  CONFINI COMUNALI
- PAI – RISCHIO IDRAULICO ADB APPENNINO MERIDIONALE (FONTE ADB)
-  R1: RISCHIO MODERATO
-  R2: RISCHIO MEDIO
-  R3: RISCHIO ELEVATO
-  R4: RISCHIO MOLTO ELEVATO

SANTA CROCE DI
MAGLIANO

SERRACAPRIOLA

SAN PAOLO DI
CIVITATE

SE RTN 380/36 kV
TORREMAGGIORE


SE RTN 380/150 kV
TORREMAGGIORE

TORREMAGGIORE



Giuseppe Brulli

A				6.3.2023		103		013		013		Emissione per autorizzazione	
REVISIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE								
COMITENTE											INFIANTE		
GALILEO ENERGY 2 S.R.L. Via Dell'Annunciata, 23/4 20121 - Milano (MI) P.I. 05126300757											SE 380/150/36 kV TORREMAGGIORE		
INGEGNERIA & COSTRUZIONI											TITOLO		
BRULLI ltrasmissione											COROGRAFIA PAI		
SCALA		FORMATO		FOGLIO / DI		N. DOCUMENTO							
1 : 10.000		A1		2 / 6		7 8 4 3 6 A							

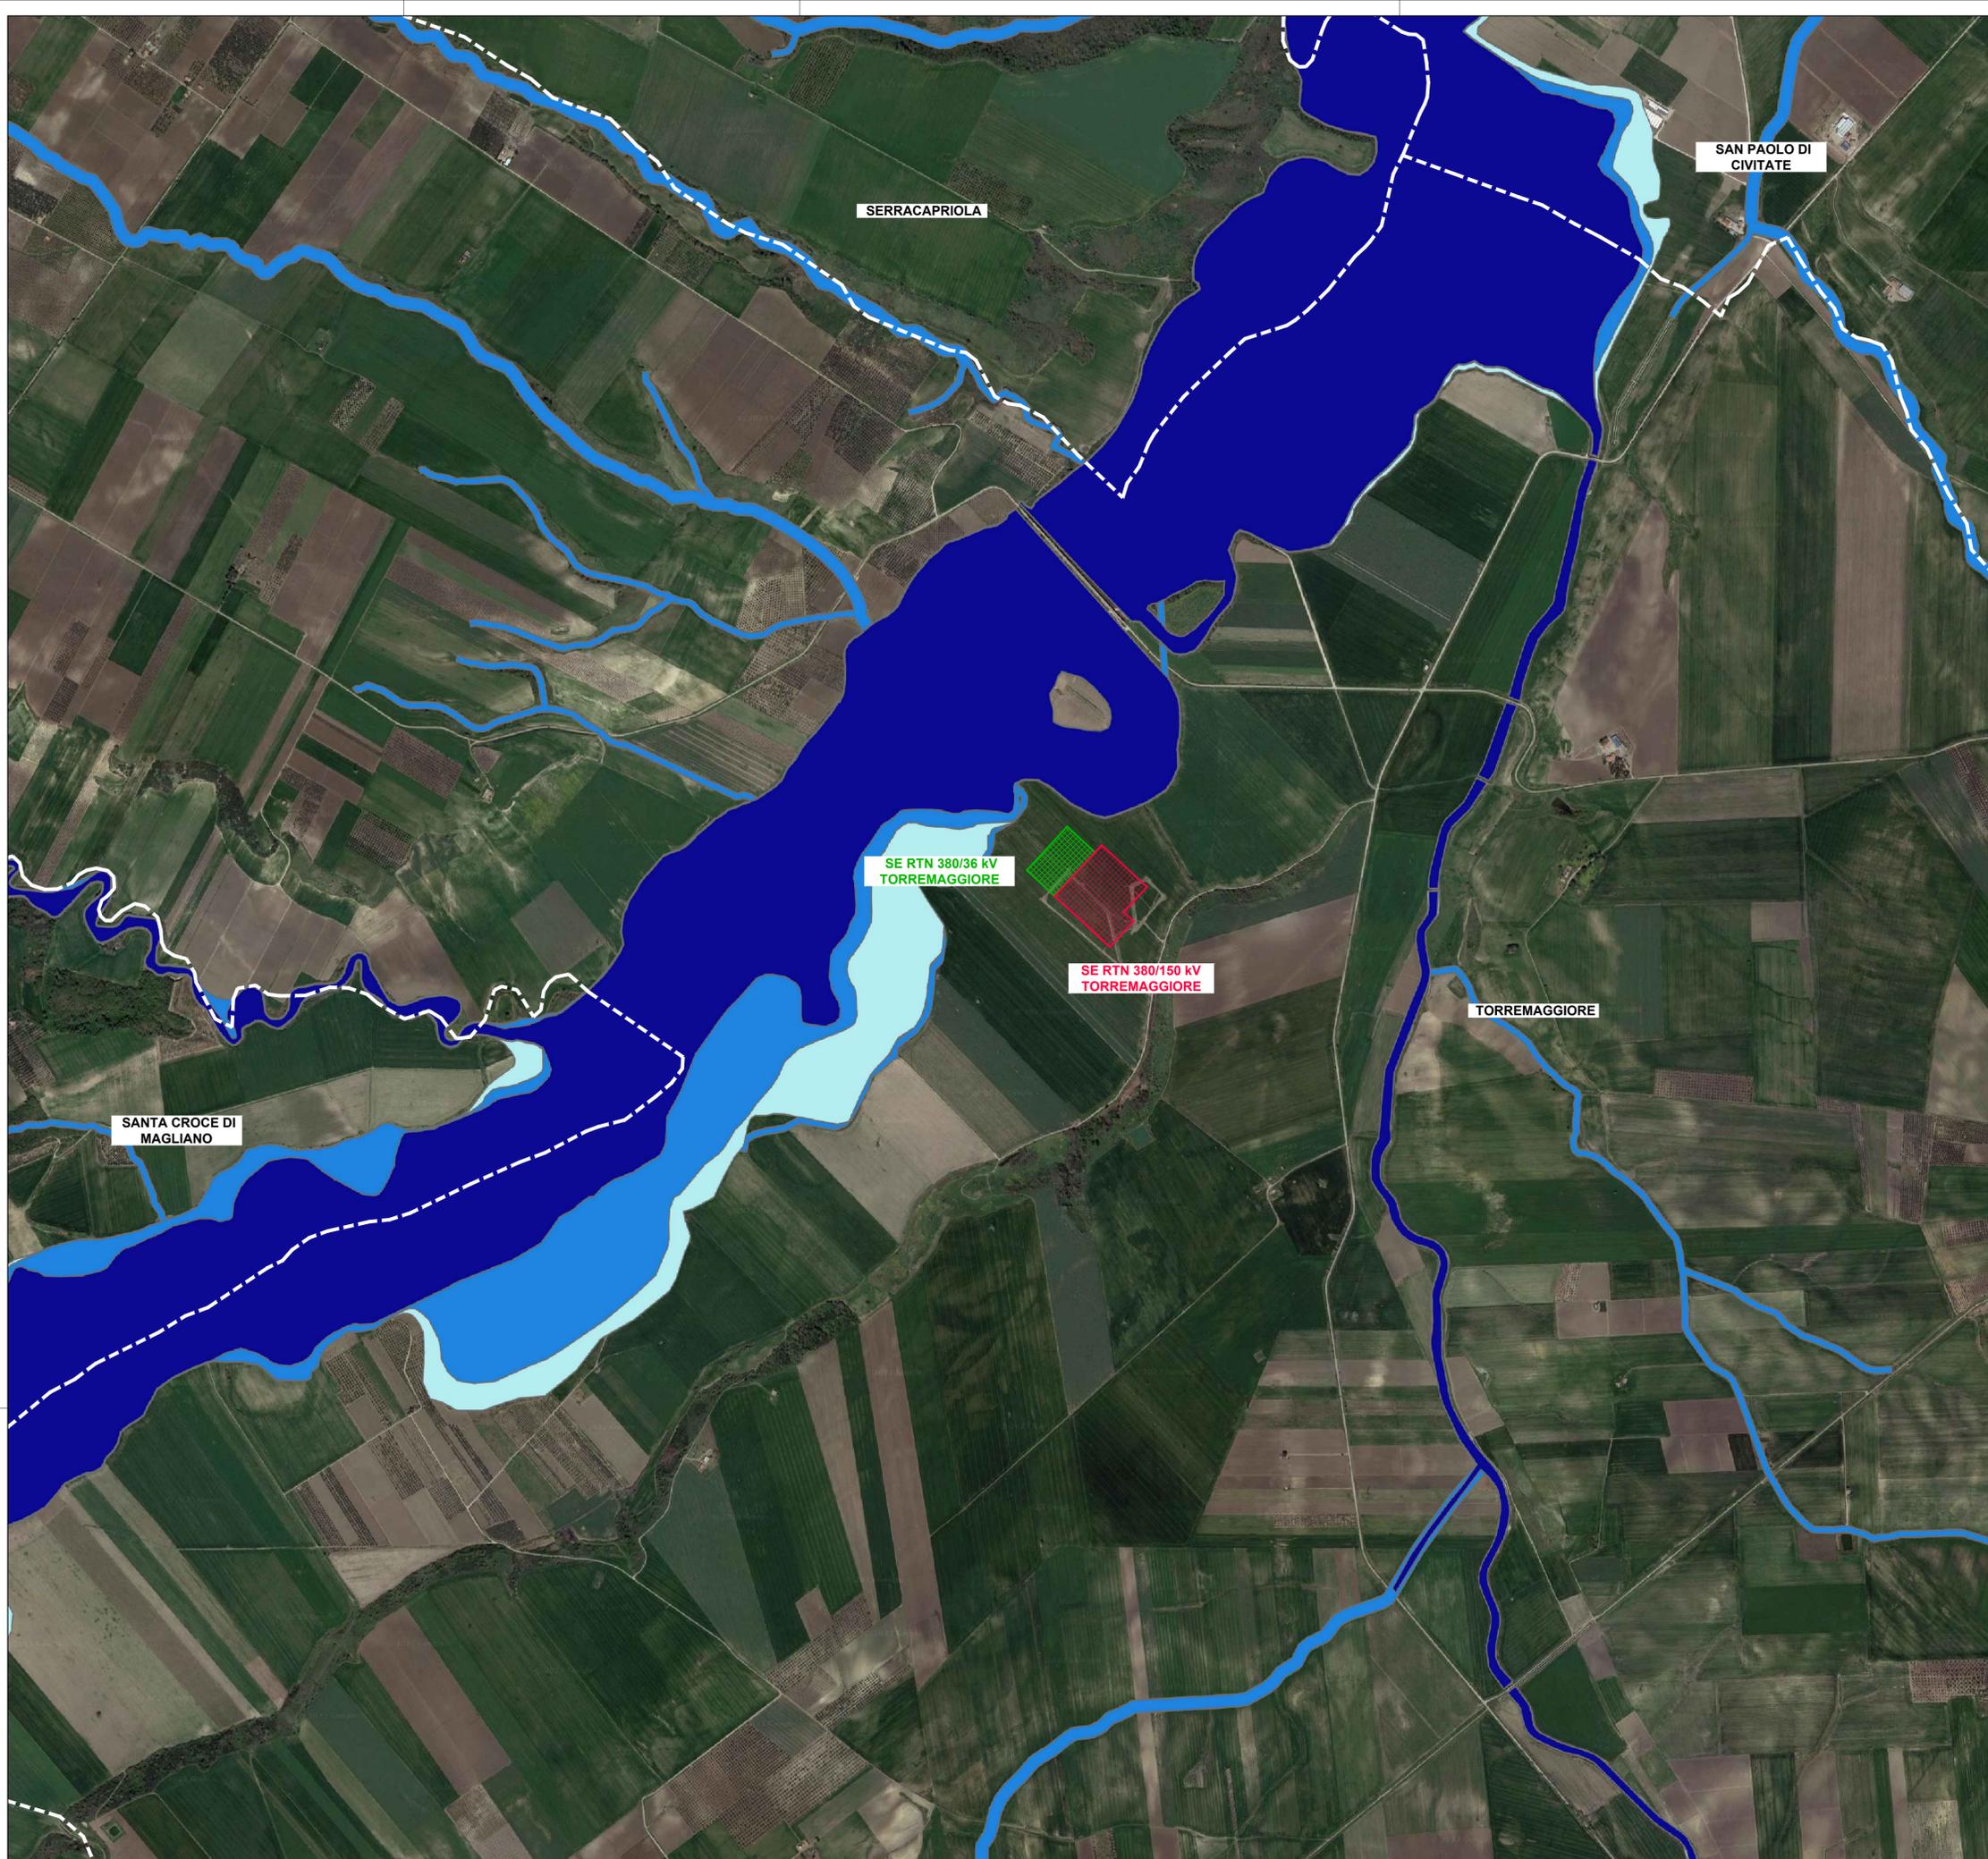

LEGENDA

- AREA STAZIONE ELETTRICA 380/150 kV TORREMAGGIORE
- AREA STAZIONE ELETTRICA 380/36 kV TORREMAGGIORE
- CONFINI COMUNALI

PGRA - PERICOLOSITA' IDRAULICA ADP APPENNINO MERIDIONALE (FONTE WMS GEOPORTALE NAZIONALE)

- L - ALLUVIONI RARE - TEMPO DI RITORNO FINO A 500 ANNI
- M - ALLUVIONI POCO FREQUENTI - TEMPO DI RITORNO FINO A 100-200 ANNI
- H - ALLUVIONI FREQUENTI - TEMPO DI RITORNO FINO A 30-50 ANNI

SANTA CROCE DI
MAGLIANO

SERRACAPRIOLA

SAN PAOLO DI
CIVITATE

SE RTN 380/36 kV
TORREMAGGIORE


SE RTN 380/150 kV
TORREMAGGIORE

TORREMAGGIORE



Galileo Energy 2 S.R.L.

A	6.3.2023	103	013	013	Emissione per autorizzazione
REVISIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE
COMMITTENTE GALILEO ENERGY 2 S.R.L. Via Dell'Annunciata, 23/4 20121 - Milano (MI) P.I. 05126300757					IMPIANTO SE 380/150/36 kV TORREMAGGIORE
INGEGNERIA & COSTRUZIONI BRULLI ltrasmissione					TITOLO COROGRAFIA PAI
SCALA	FORMATO	FOLIO / DI	N. DOCUMENTO		
1 : 10.000	A1	3 / 6	7 8 4 3 6 A		

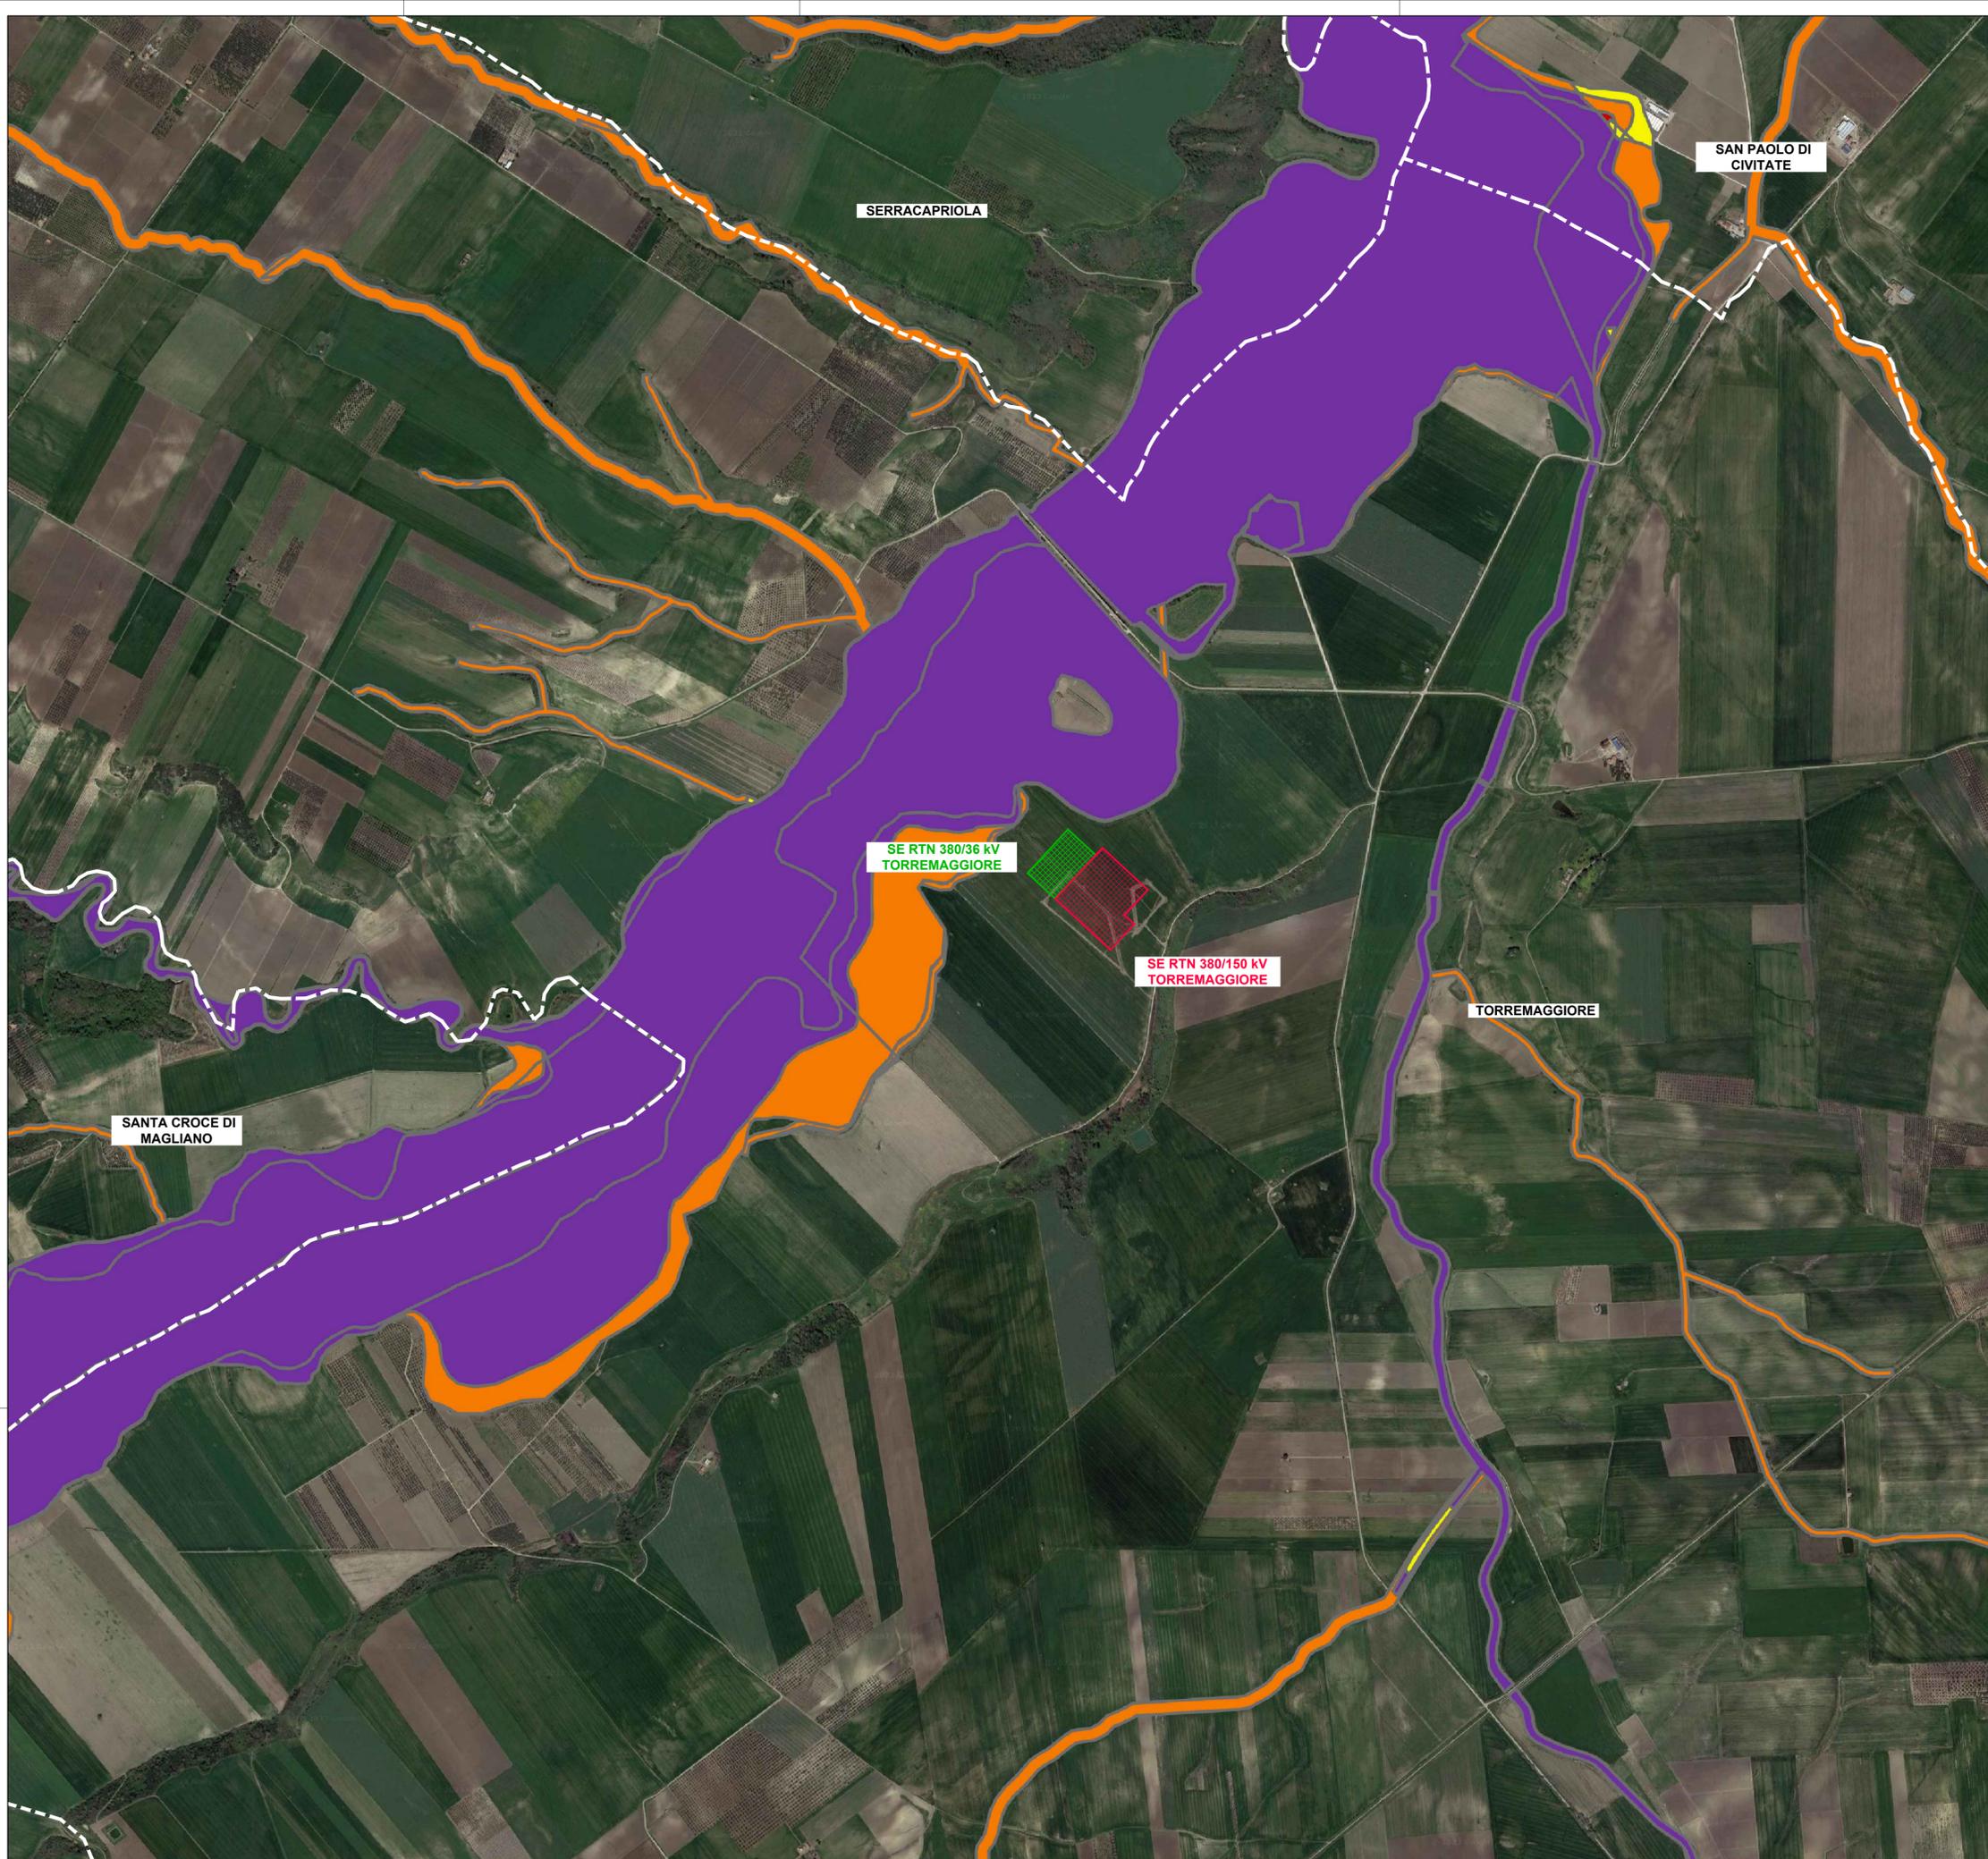

LEGENDA

- AREA STAZIONE ELETTRICA 380/150 kV TORREMACGIORE
- AREA STAZIONE ELETTRICA 380/36 kV TORREMACGIORE
- CONFINI COMUNALI

PCRA - RISCHIO IDRAULICO ADB APPENNINO MERIDIONALE (FONTE VMS GEOPORTALE NAZIONALE)

- R1: RISCHIO MODERATO
- R2: RISCHIO MEDIO
- R3: RISCHIO ELEVATO
- R4: RISCHIO MOLTO ELEVATO



Luca Baccini

A	6.3.2023	103	013	003	Emissione per autorizzazione
REVISIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE
COMMITTENTE GALILEO ENERGY 2 S.R.L. Via Dell'Annunciato, 23/4 20121 - Milano (MI) P.I. 05126300757					IMPIANTO SE 380/150/36 kV TORREMACGIORE
INGEGNERIA & COSTRUZIONI BRULLI ltrasmissione					TITOLO COROGRAFIA PAI
SCALA	FORMATO	FOGLIO / DI	N. DOCUMENTO		
1 : 10.000	A1	4 / 6	7 8 4 3 6 A		



LEGENDA

-  AREA STAZIONE ELETTRICA 380/150 kV TORREMAGGIORE
-  AREA STAZIONE ELETTRICA 380/36 kV TORREMAGGIORE
-  CONFINI COMUNALI

PAI - PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA ADB APPENNINO MERIDIONALE (FONTE: WMS GEOPORTALE NAZIONALE)

-  P1: PERICOLOSITA' MODERATA
-  P2: PERICOLOSITA' MEDIA
-  P3: PERICOLOSITA' ELEVATA
-  P4: PERICOLOSITA' MOLTO ELEVATA



Flavio Brulli

A		6.3.2023		103	013	013	Emissione per autorizzazione
REVISIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE		
COMMITTENTE GALILEO ENERGY 2 S.R.L. Via Dell'Annunciata, 23/4 20121 - Milano (MI) P.I. 05126300757							IMPIANTO SE 380/150/36 kV TORREMAGGIORE
INGEGNERIA E COSTRUZIONI BRULLI ltrasmissione							TITOLO COROGRAFIA PAI
SCALA	FORMATO	FOLIO / DI	N. DOCUMENTO				
1 : 10.000	A1	5 / 6	7 8 4 3 6 A				



LEGENDA

-  AREA STAZIONE ELETTRICA 380/150 kV TORREMAGGIORE
-  AREA STAZIONE ELETTRICA 380/36 kV TORREMAGGIORE
-  CONFINI COMUNALI
- PAI – RISCHIO GEOMORFOLOGICO ADB APPENNINO MERIDIONALE (FONTE WMS GEOPORTALE NAZIONALE)
-  R1: RISCHIO MODERATO
-  R2: RISCHIO MEDIO
-  R3: RISCHIO ELEVATO
-  R4: RISCHIO MOLTO ELEVATO

SANTA CROCE DI
MAGLIANO

SERRACAPRIOLA

SAN PAOLO DI
CIVITATE

SE RTN 380/36 kV
TORREMAGGIORE

SE RTN 380/150 kV
TORREMAGGIORE

TORREMAGGIORE



Giuseppe Brulli

A				6.3.2023		103		013		013		Emissione per autorizzazione	
REVISIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE								
COMITENTE											INFIANTE		
GALILEO ENERGY 2 S.R.L. Via Dell'Annunciato, 23/4 20121 - Milano (MI) P.I. 05126300757											SE 380/150/36 kV TORREMAGGIORE		
INGEGNERIA & COSTRUZIONI											TITOLO		
BRULLI ltrasmissione											COROGRAFIA PAI		
SCALA	FORMATO	FOGLIO / DI		N. DOCUMENTO									
1 : 10.000	A1	6 / 6		7 8 4 3 6 A									