


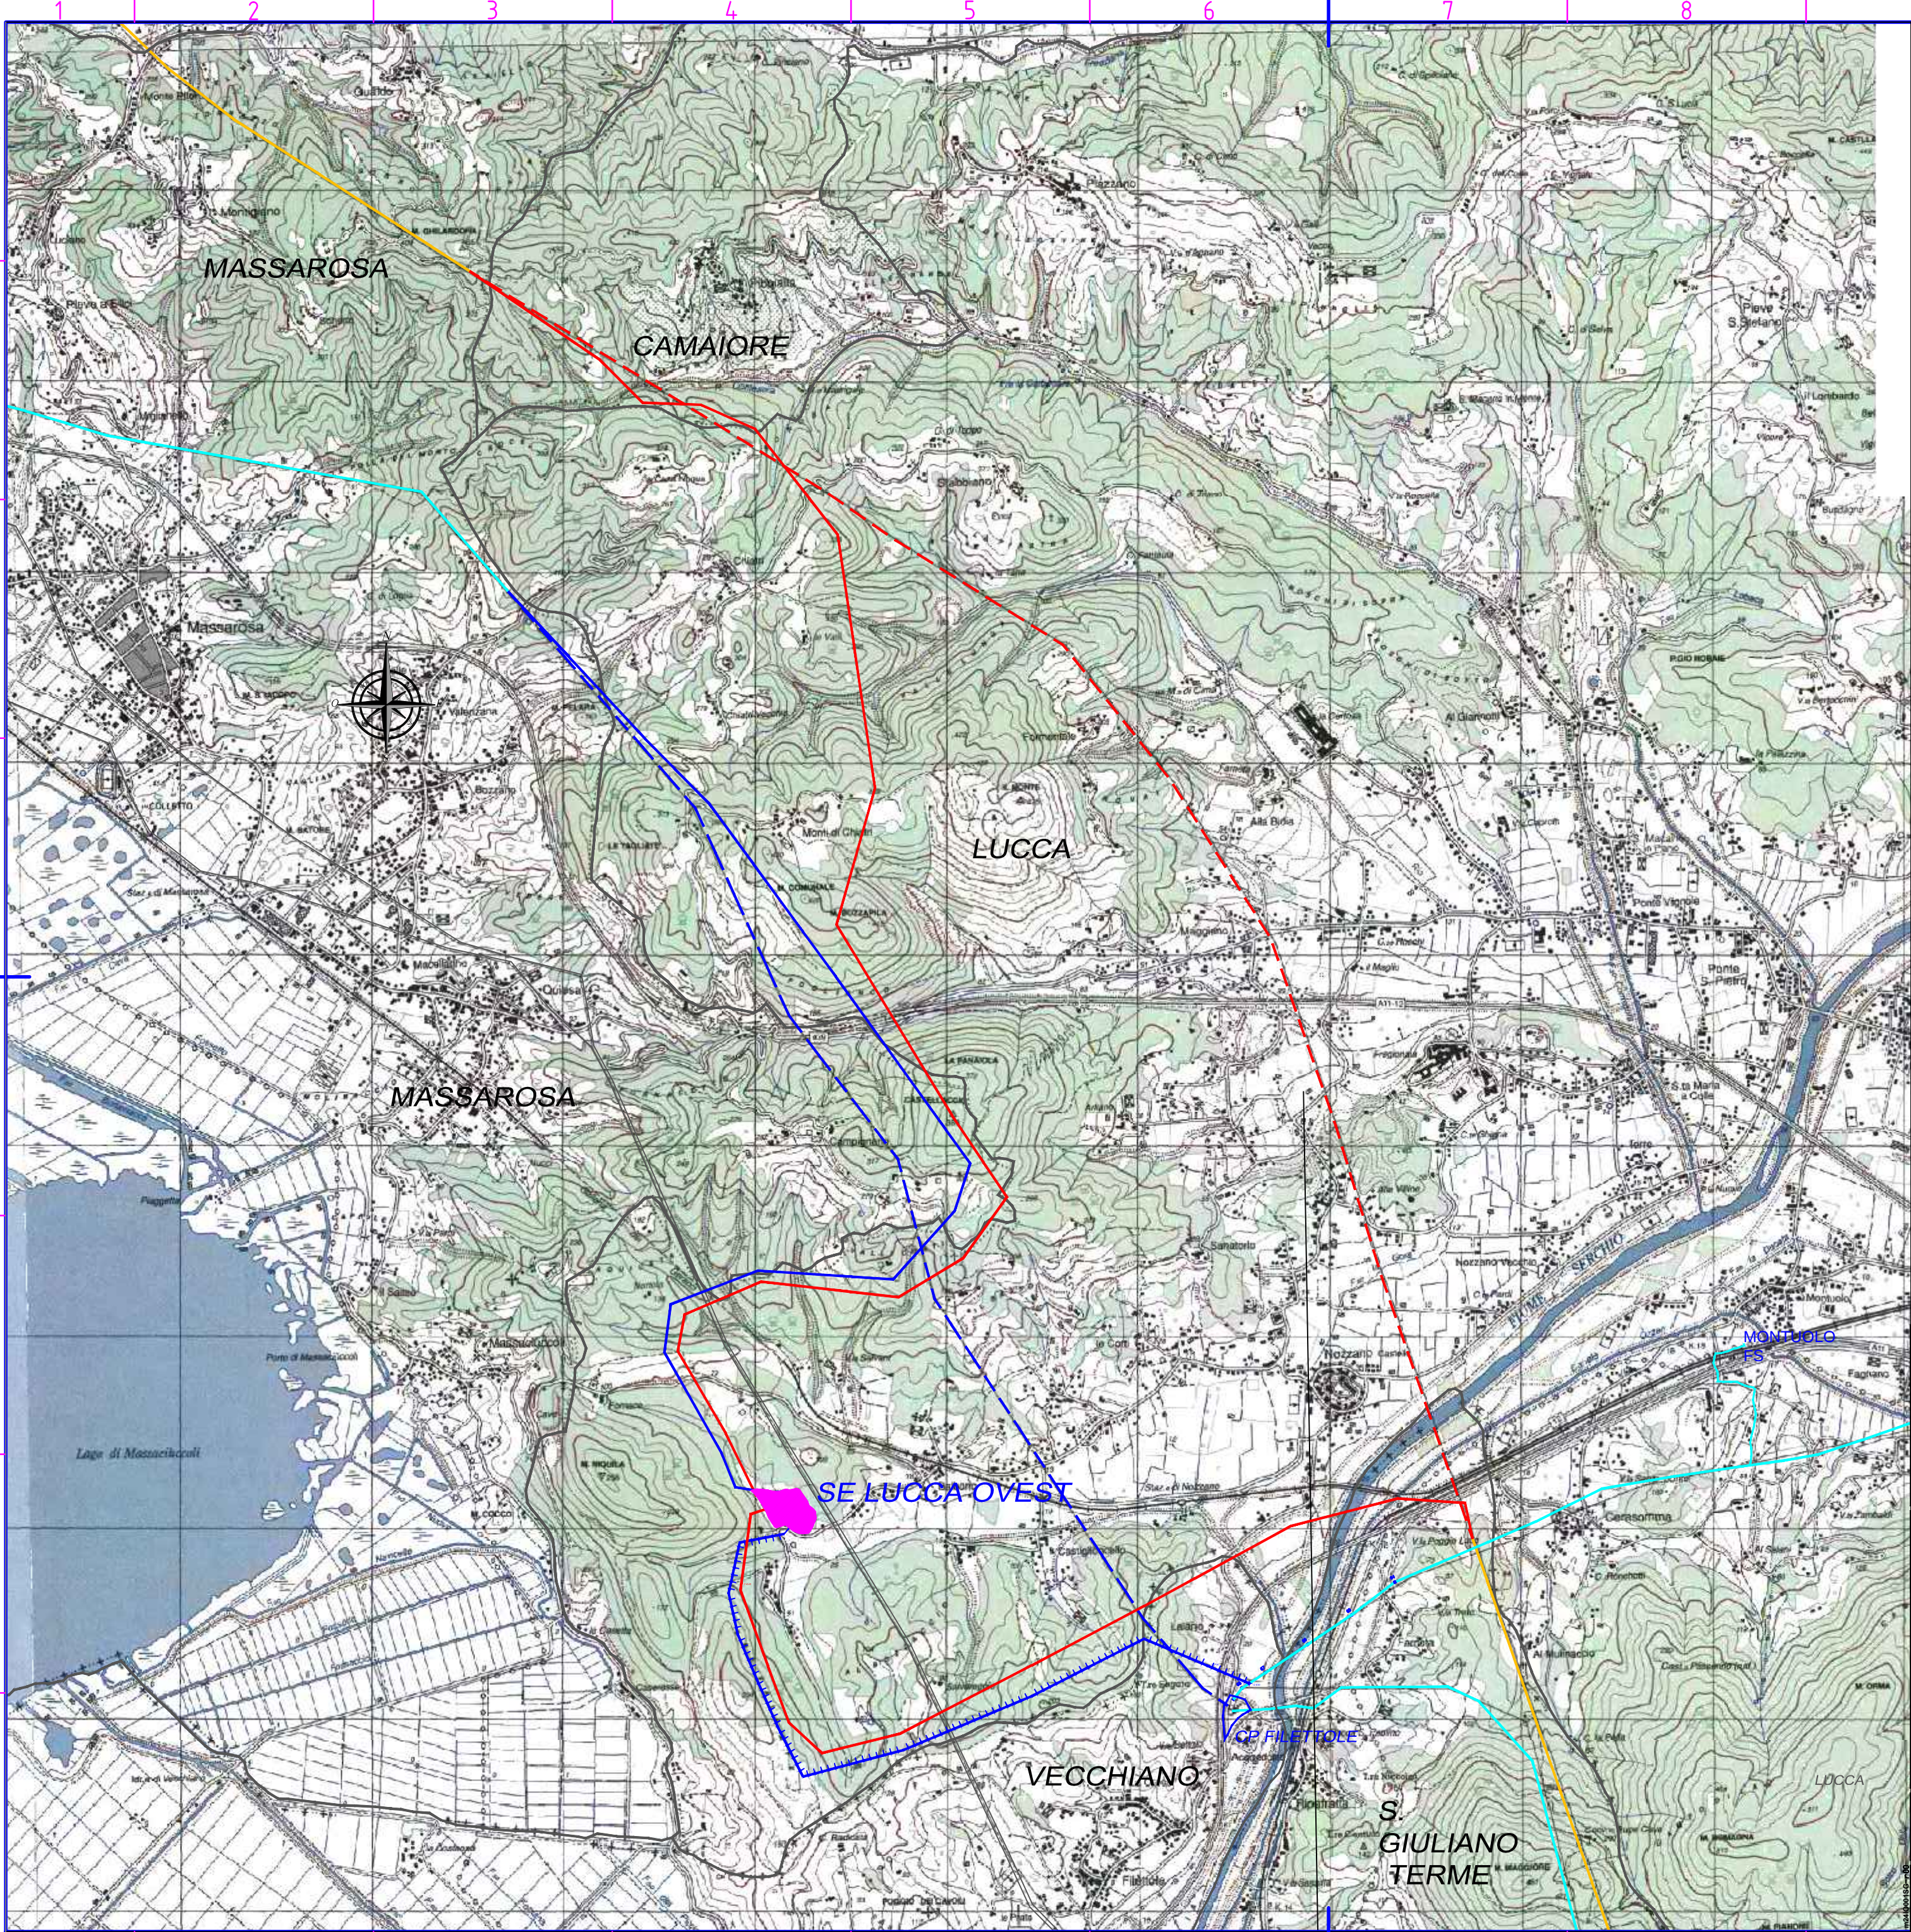

LEGENDA

- Limiti Comunali
- Elettrodotto a 380 kV in progetto
- Elettrodotto a 380 kV esistente
- Elettrodotto a 380 kV da demolire
- Elettrodotto a 132 kV S.T. in progetto
- Elettrodotto a 132 kV D.T. in progetto
- Elettrodotto a 132 kV S.T. esistente
- Elettrodotto a 132 kV S.T. da demolire

REVISIONI						
00	09/12/2013	Prima emissione	L. Alario ING/APRI CS	L. Simeone ING/APRI CS	R. Cirincione ING/APRI CS	
N.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	
TIPOLOGIA DELL'ELABORATO			CODIFICA DELL'ELABORATO			
COROGRAFIA			DGDR11010BER00553			
						
PROGETTO			TITOLO			
TE-DR-11-010			Riassetto della rete 380 e 132 kV nell'area di Lucca			
RICAVATO DAL DOC. TERNA						
CLASSIFICAZIONE DI SICUREZZA						
			Inquadramento generale dell'opera			
NOME DEL FILE		SCALA CAD	FORMATO	SCALA	FOGLIO	
DGDR11010BER00553.DWG		1 unità = 1 m	A2	1:25.000	1 / 1	
Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna Rete Italia S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso di Terna Rete Italia S.p.A.						
This document contains information proprietary to Terna Rete Italia S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whichever shape of spreading or reproduction without the written permission of Terna Rete Italia S.p.A. is prohibi.						