PROSPETTO

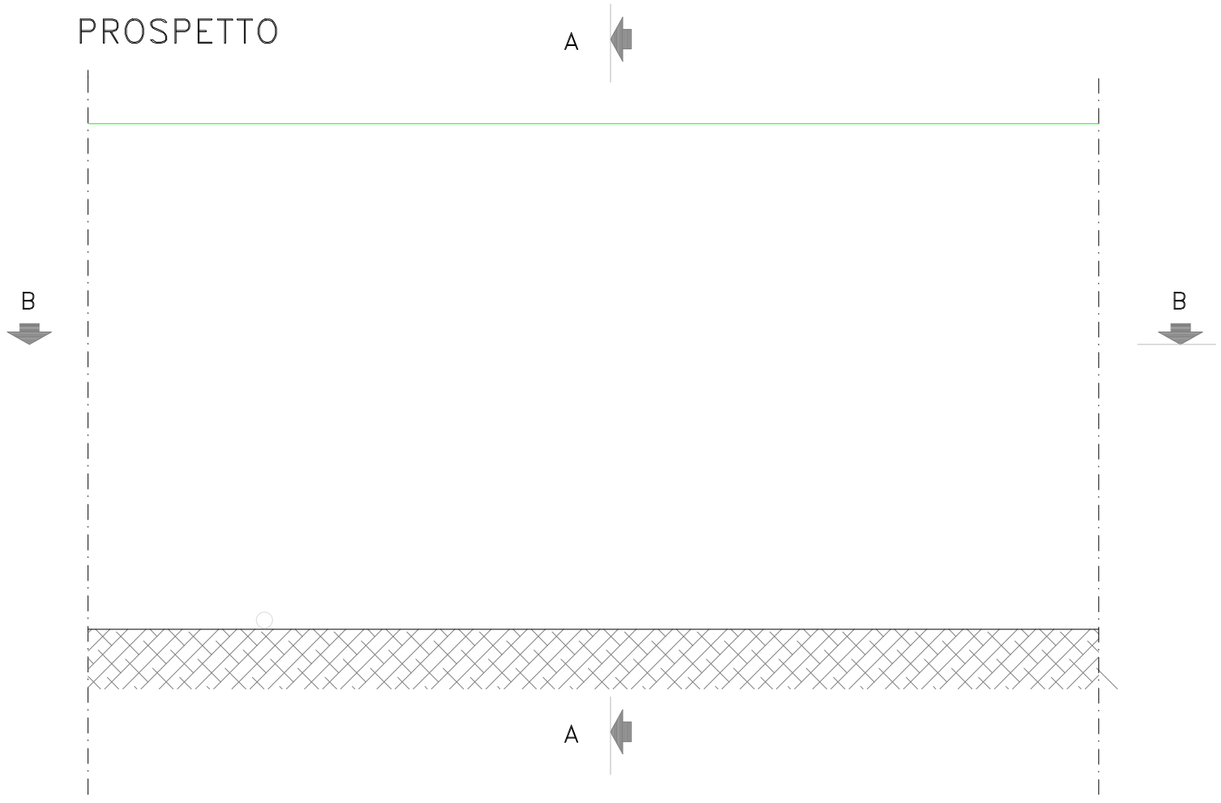

SEZIONE A–A

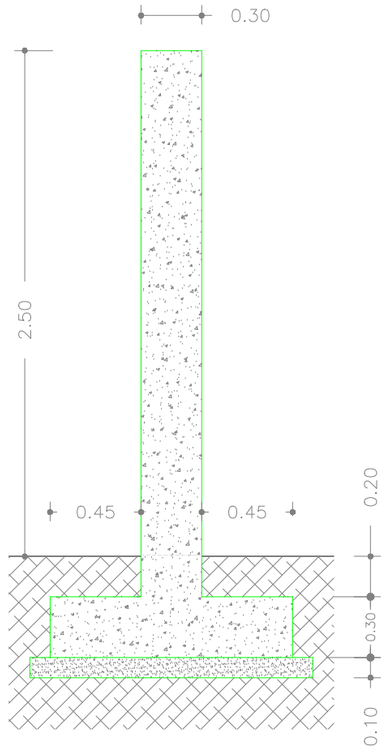

SEZIONE B – B

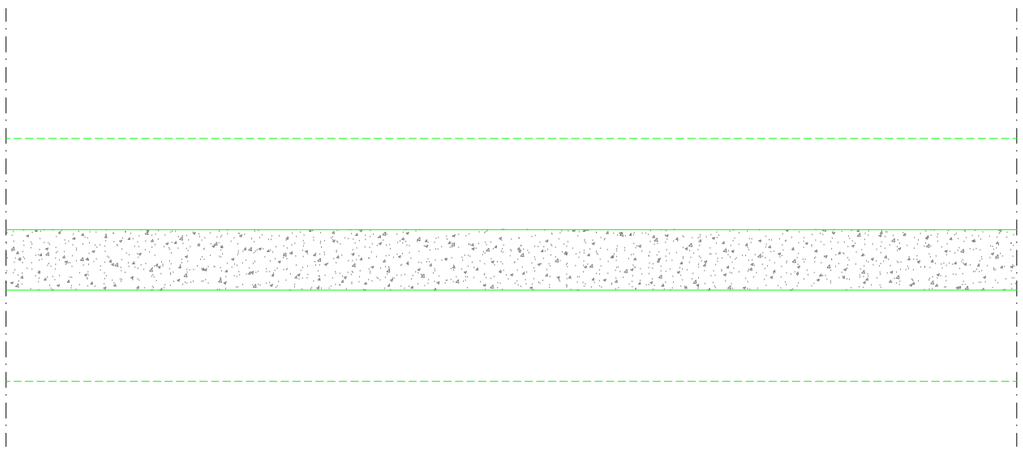

REVISIONI					
00	9 Dicembre 2013	Emissione per PTO	A.Salvati/G.Spada APRI CS	L.Di bello APRI CS	R.Cirrincione APRI CS
N.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO

TIPOLOGIA DELL'ELABORATO	CODIFICA DELL'ELABORATO
Disegno tipico	DIDR10001BER00517

Terna Rete Italia — TERNA GROUP

PROGETTO	TITOLO
TE-DR-10-001	Riassetto della rete 380 e 132 kV nell'area di Lucca
RICAVATO DAL DOC. TERNA	Nuova Stazione Elettrica 380/132kV di Lucca Ovest
--	
CLASSIFICAZIONE DI SICUREZZA	Recinzione
--	

NOME DEL FILE	SCALA CAD	FORMATO	SCALA	FOGLIO
DIDR10001BER00517_00.dwg	1 unità = 1m	A3	--	1 / 1

Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna Rete Italia S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso di Terna Rete Italia S.p.A.

This document contains information proprietary to Terna Rete Italia S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whichever shape of spreading or reproduction without the written permission of Terna Rete Italia S.p.A. is prohibit.