

COROGRAFIA Scala 1:125.000

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.

1	Mar. 2024	Revisione per aggiornamento tracciati	Gioacchini C.	Sciosci L.	Stefani F.		
0	Giu. 2023	Emissione	Gioacchini C.	Sciosci L.	Stefani F.		
INDICE	DATA	REVISIONI	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO		
  Rif. SA: Comm. 023113-370 / Dis. LB-D-81402			Cod.tec. NQ/R23350				
			Fg. 1 di 10				
Progetto FSRU Alto Tirreno e Collegamento alla Rete Nazionale Gasdotti Collegamento dall'impianto PDE alla Rete Nazionale Gasdotti DN 750 (30"), DP 75 bar			Dis. PG-SR-D-11402				
			INDICE	0	1		
			Scala 1:10.000				
STRUMENTI DI TUTELA REGIONALE			Sostituisce il ...				
			Sostituito dal ...				

Progetto FSRU Alto Tirreno e Collegamento alla Rete Nazionale Gasdotti

1	Mar. 2024	Revisione per aggiornamento tracciati	Gioacchini C.	Sciosci L.	Stefani F.	Foglio 2 di 10
0	Giu. 2023	Emissione	Gioacchini C.	Sciosci L.	Stefani F.	
INDICE	DATA	REVISIONI	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	
			Cod.tec.	NQ/R23350		
			Dis.	PG-SR-D-11402		Scala 1:10.000

Collegamento dall'impianto PDE alla Rete Nazionale Gasdotti DN 750 (30"), DP 75 bar

STRUMENTI DI TUTELA REGIONALE



Rif. SA: Comm. 023113-370 / Dis. LB-D-81402

METANODOTTI IN PROGETTO

- Collegamento dall'impianto PDE alla Rete Nazionale Gasdotti DN 750 (30"), DP 75 bar - Tav. 1-7
- Ricollegamento ad Allacc. Bormioli DN 100 (4"), DP 75 bar - Tav. 3
- Rifacimento Allacc. Rete 2i Gas Altare DN 100 (4"), DP 75 bar - Tav. 3
- Ricollegamento ad Impianto di Regolazione di Carcare DN 500 (20"), DP 75 bar - Tav. 4
- Ricollegamento All. IREN Ambiente e Ferrania DN 100 (4"), DP 75 bar - Tav. 4
- Ricollegamento All. Cartiere Carrara e Zincol Ossidi DN 200 (8"), DP 75 bar - Tav. 4
- Ricollegamento ad HPRS di Bragno DN 100 (4"), DP 75 bar - Tav. 5
- Nuovo Allacc. Liguria Gas DN 100 (4"), DP 75 bar - Tav. 6
- Nuovo stacco per Comune di Cairo Montenotte DN 100 (4"), DP 75 bar - Tav. 6
- Ricollegamento Met. Alessandria - Cairo Montenotte DN 300 (12"), DP 75 bar - Tav. 7

Progetto FSRU Alto Tirreno e Collegamento alla Rete Nazionale Gasdotti


Collegamento dall'impianto PDE alla Rete Nazionale Gasdotti DN 750 (30"), DP 75 bar

STRUMENTI DI TUTELA REGIONALE


1	Mar. 2024	Revisione per aggiornamento tracciati	Gioacchini C.	Sciosci L.	Stefani F.	Foglio 3 di 10
0	Giu. 2023	Emissione	Gioacchini C.	Sciosci L.	Stefani F.	
INDICE	DATA	REVISIONI	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	Tav: 1
			Cod.tec. NQ/R23350			Scala 1:10.000
			Dis. PG-SR-D-11402			



Rif. SA: Comm. 023113-370 / Dis. LB-D-81402

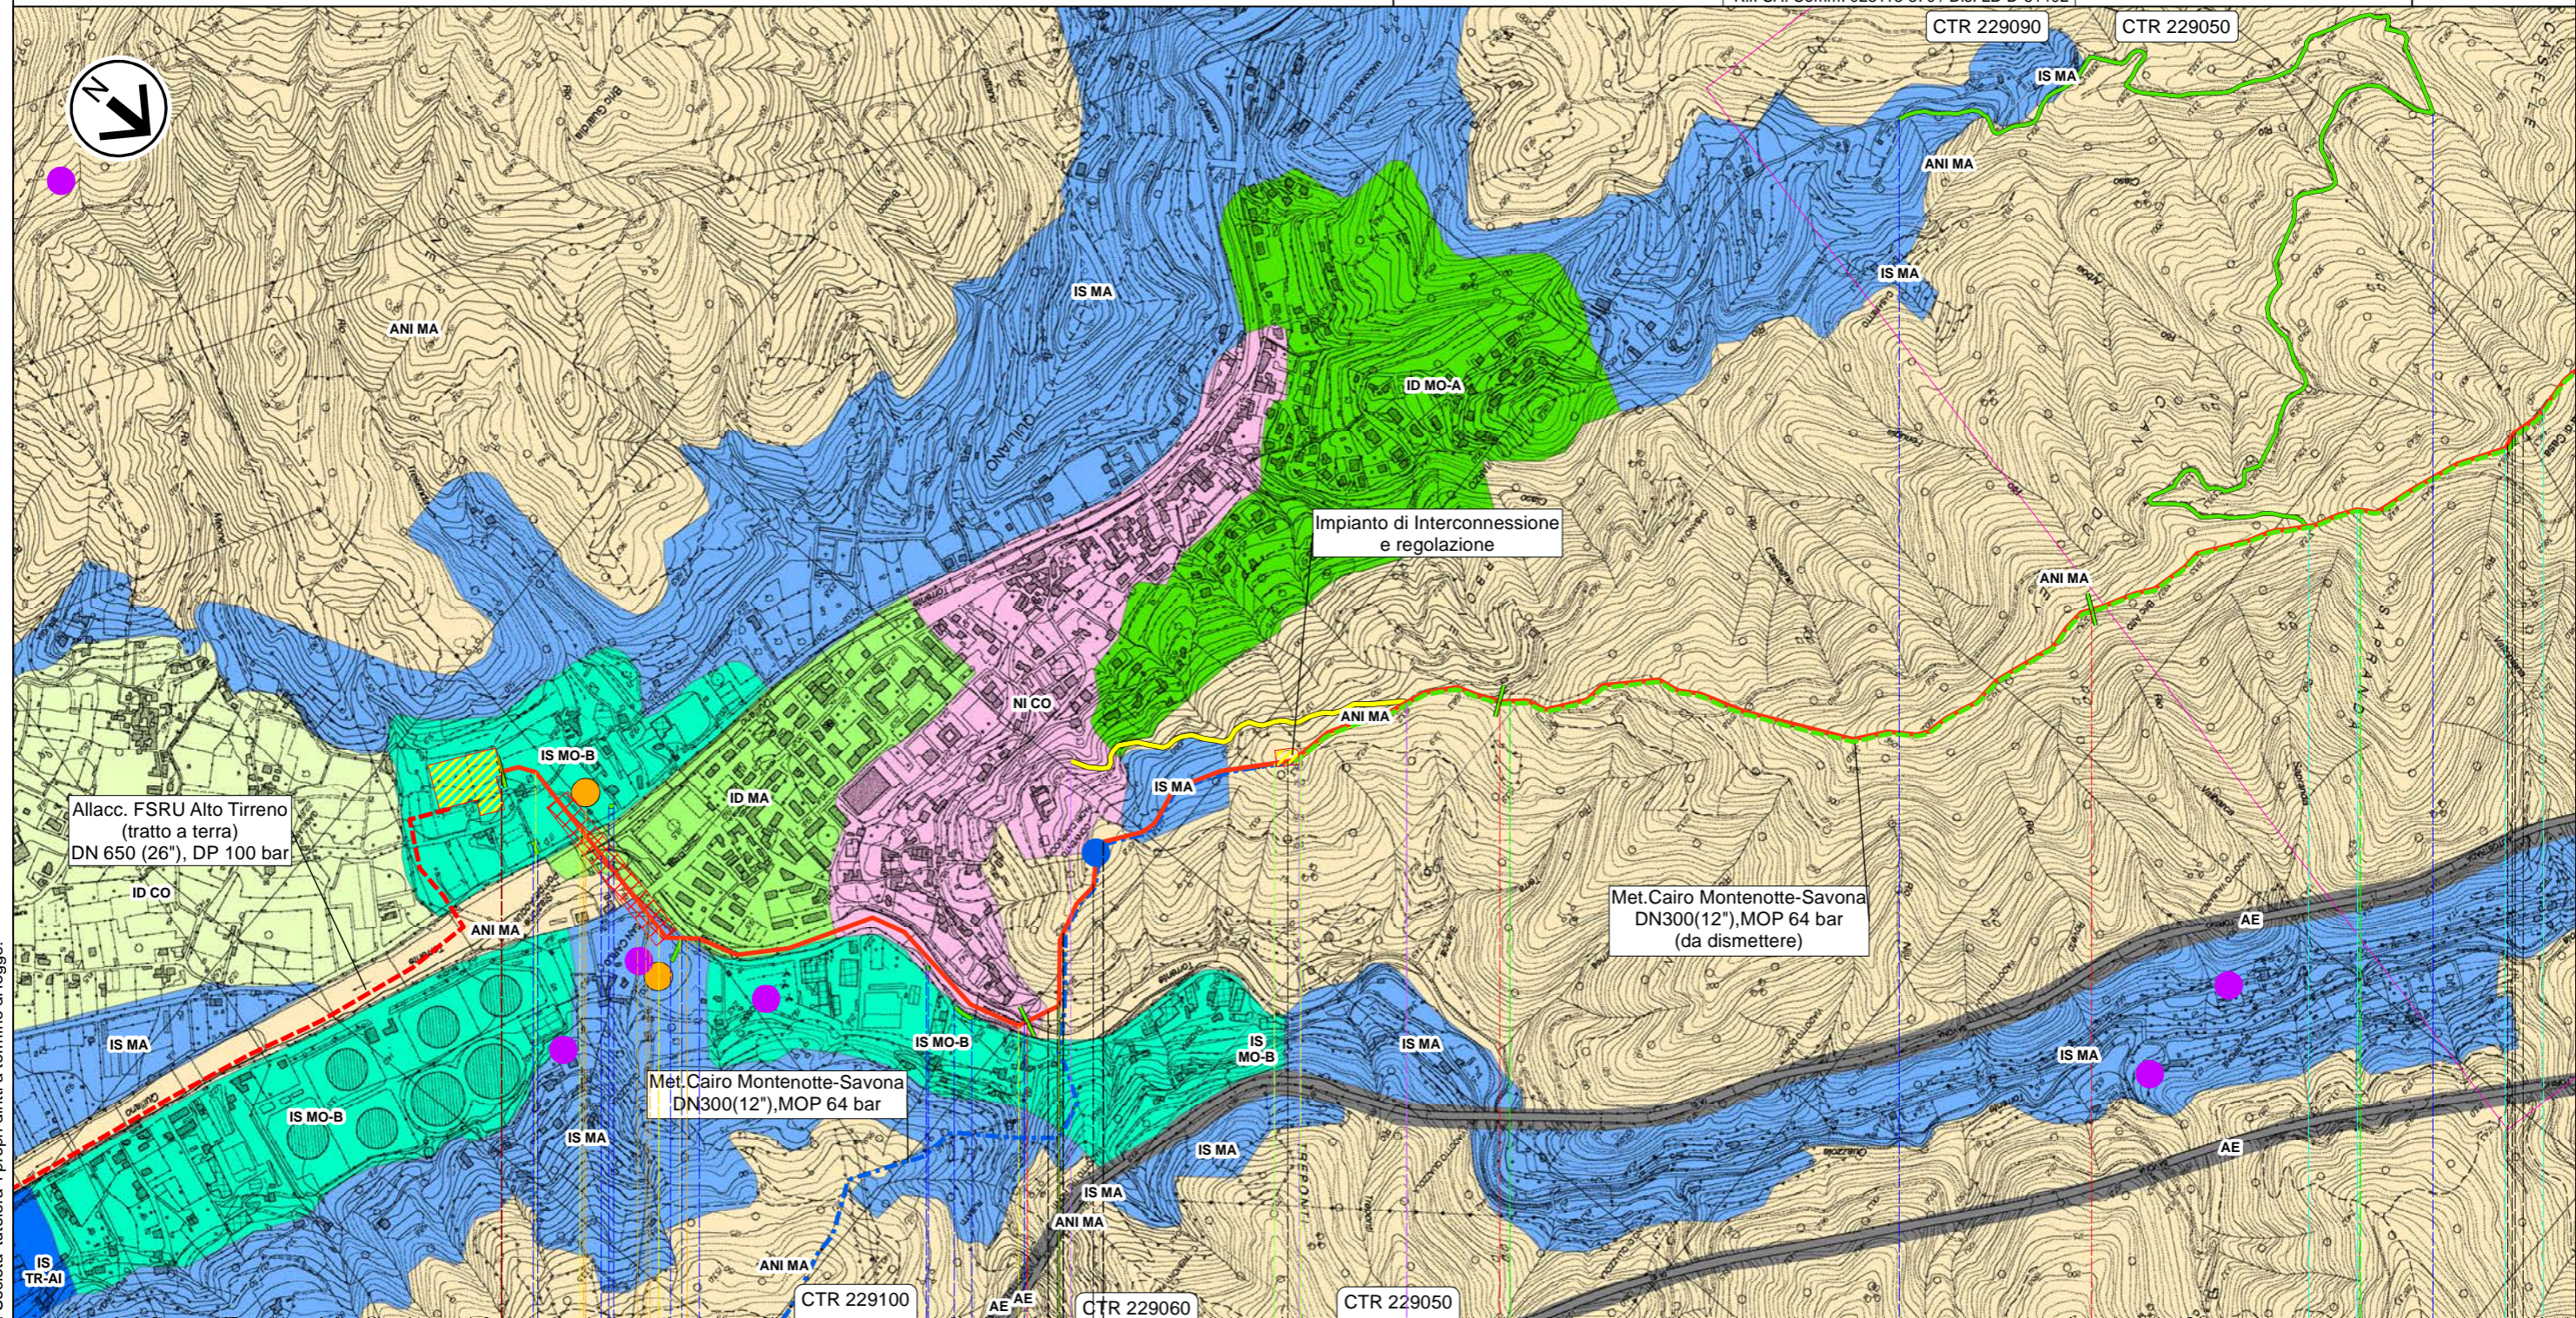

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.

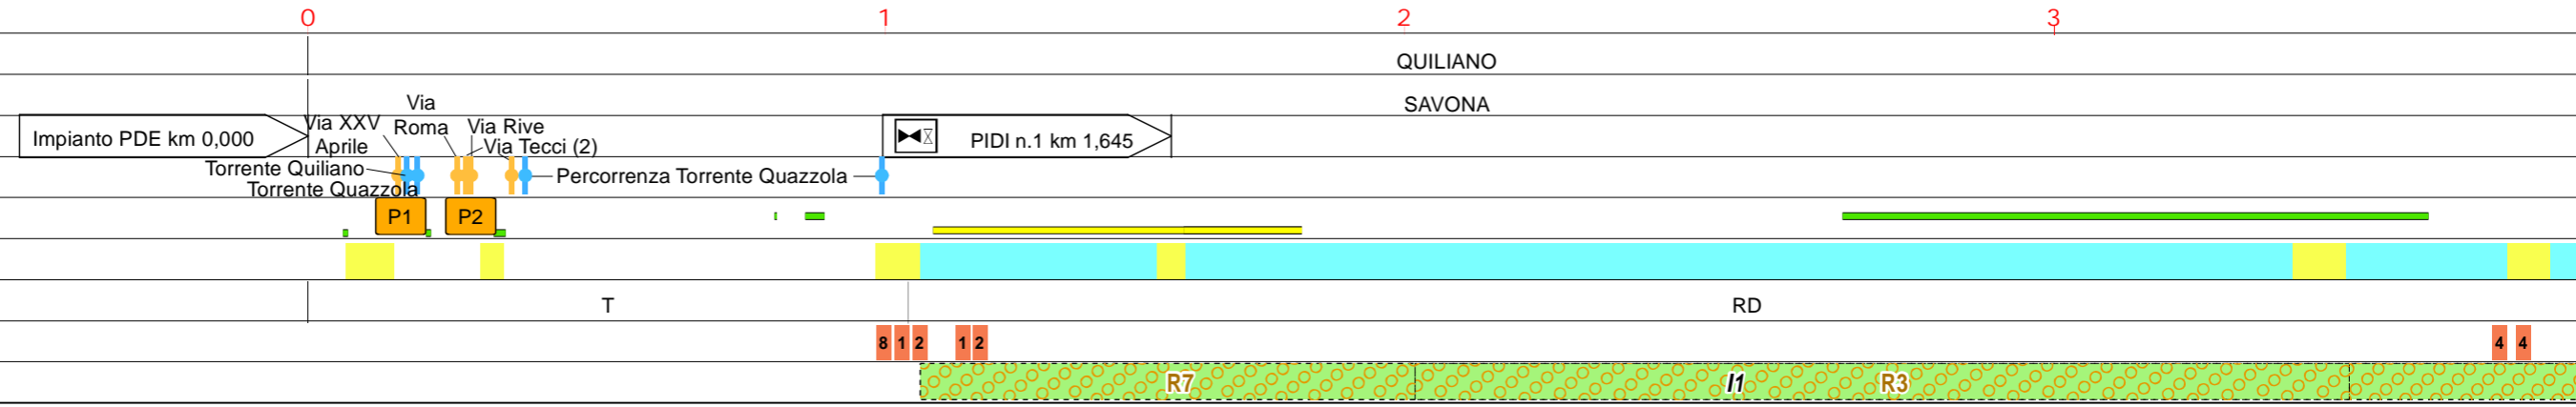

Progetto FSRU Alto Tirreno e Collegamento alla Rete Nazionale Gasdotti


Collegamento dall'impianto PDE alla Rete Nazionale Gasdotti DN 750 (30"), DP 75 bar

STRUMENTI DI TUTELA REGIONALE

1	Mar. 2024	Revisione per aggiornamento tracciati	Gioacchini C.	Sciosci L.	Stefani F.	Foglio 4 di 10
0	Giu. 2023	Emissione	Gioacchini C.	Sciosci L.	Stefani F.	
INDICE	DATA	REVISIONI	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	Tav: 2
			Cod.tec. NQ/R23350			Scala 1:10.000
			Dis. PG-SR-D-11402			



Rif. SA: Comm. 023113-370 / Dis. LB-D-81402

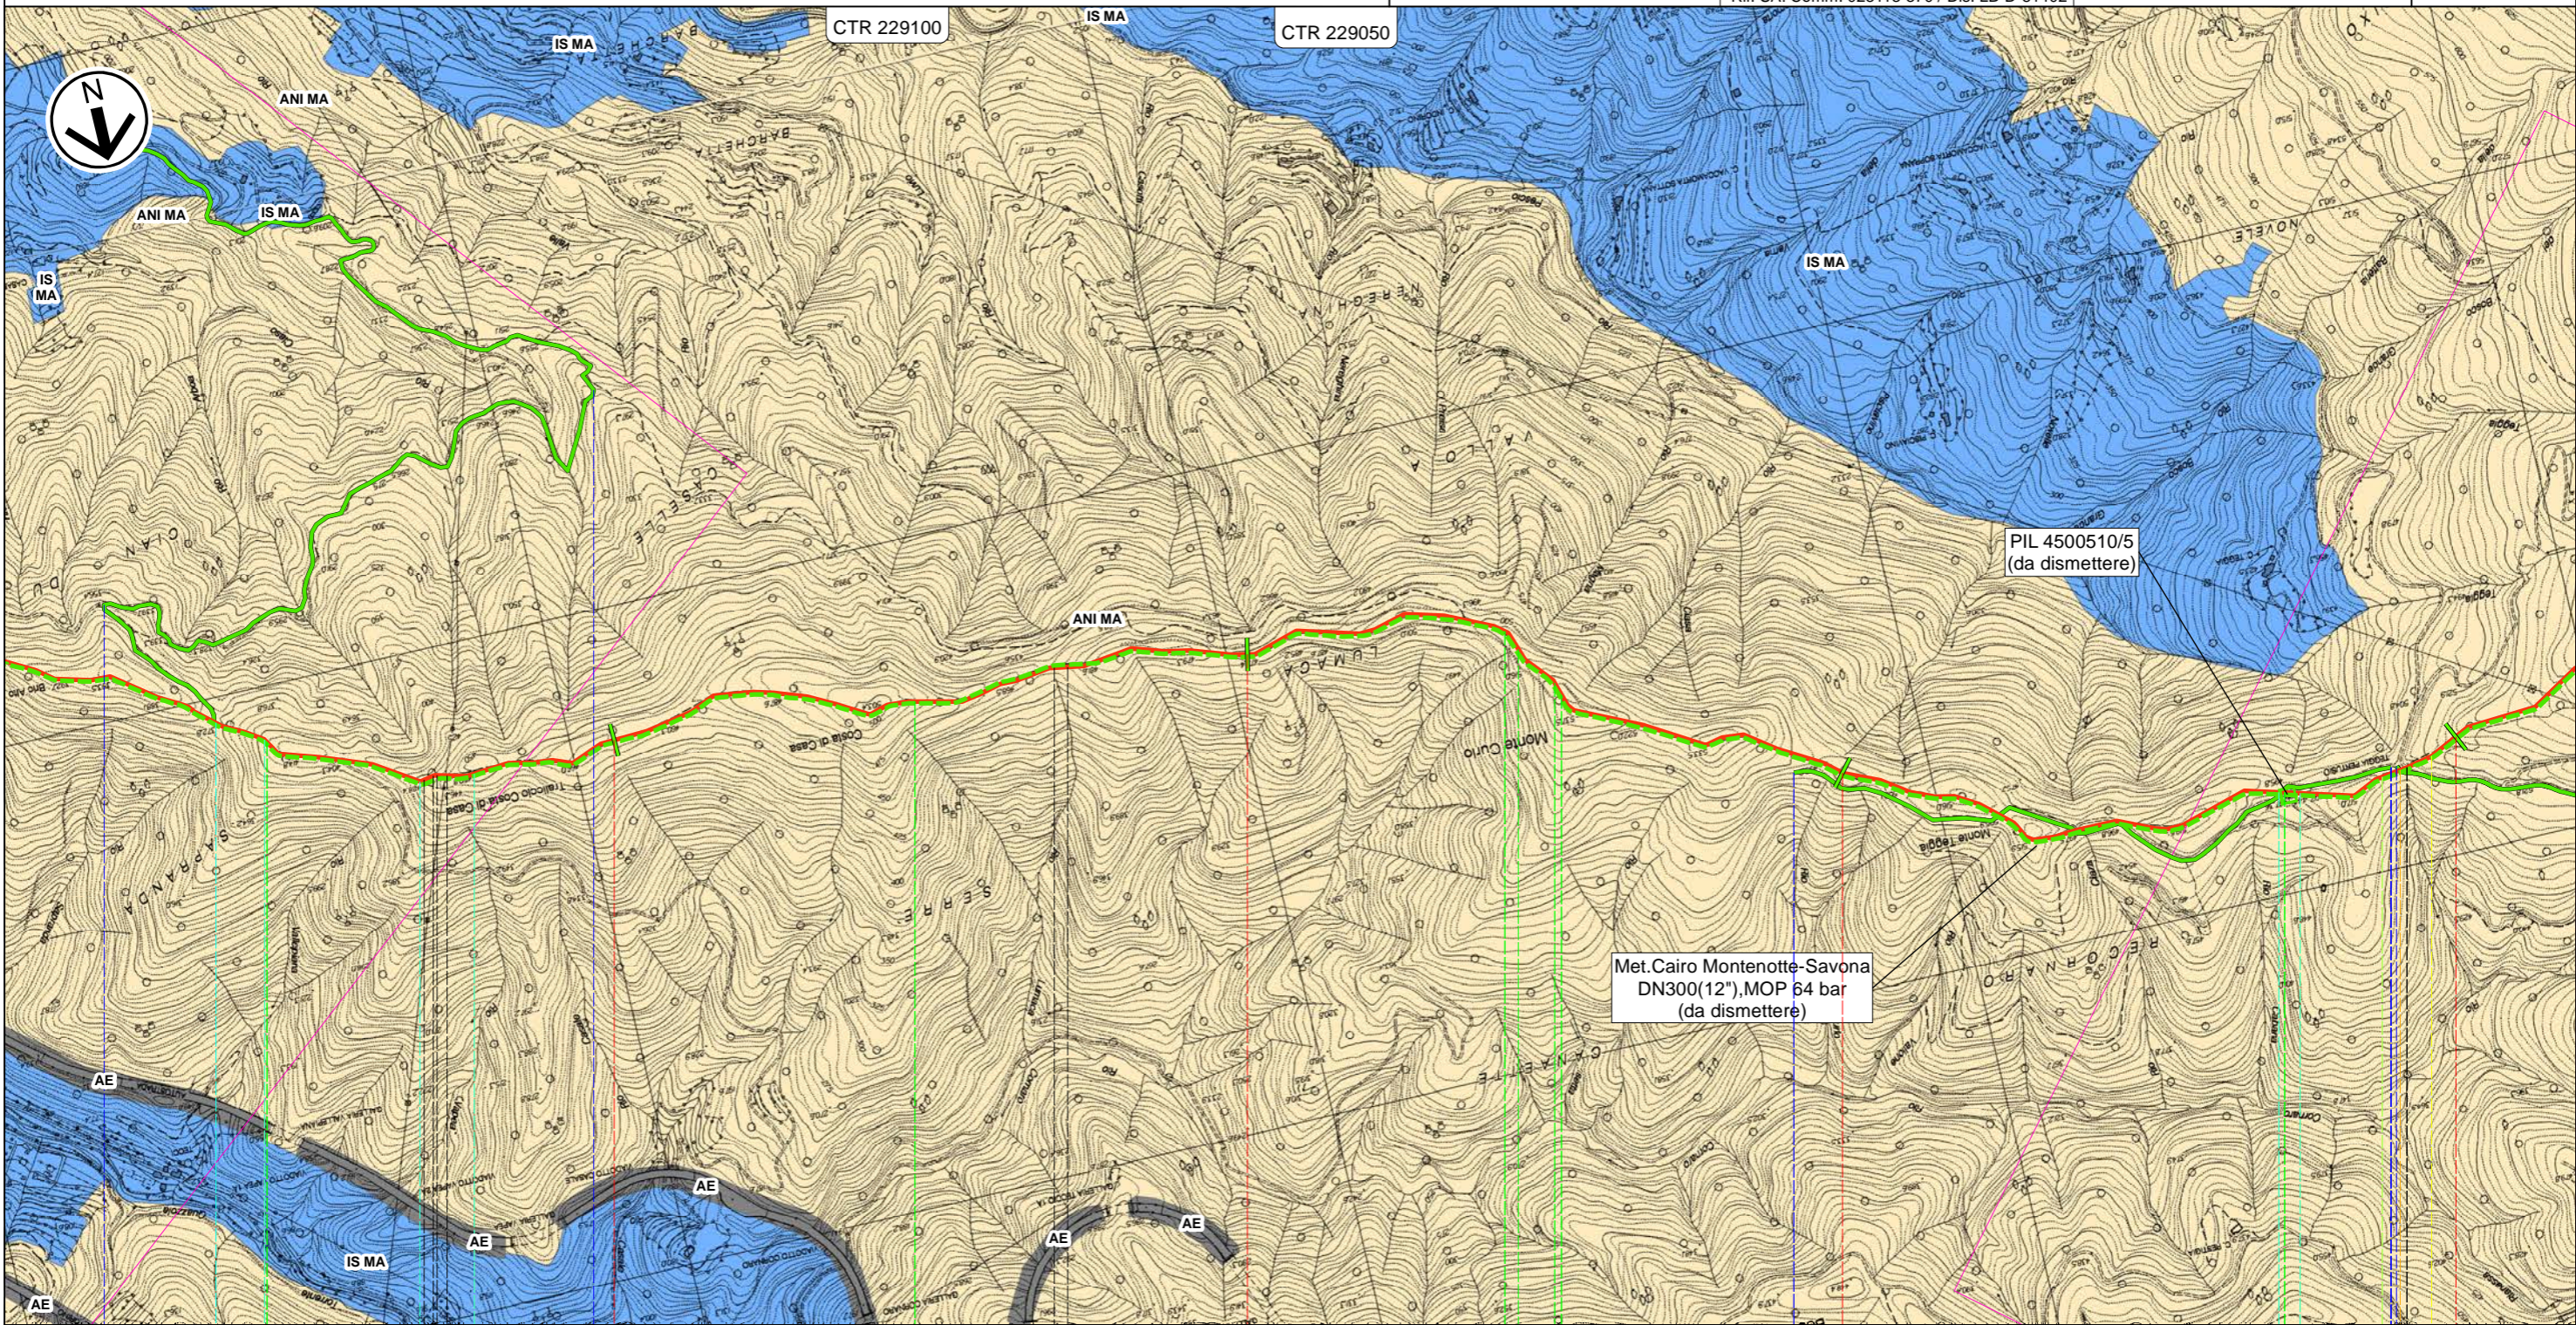

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.

4

5

6

7

QUILIANO

SAVONA

Str.Roviasca-Altare (Via Verne)

RD

4 4

4

R4

R3

I1

R5

R5

R3

R3

Progetto FSRU Alto Tirreno e Collegamento alla Rete Nazionale Gasdotti


Collegamento dall'impianto PDE alla Rete Nazionale Gasdotti DN 750 (30"), DP 75 bar

STRUMENTI DI TUTELA REGIONALE

1	Mar. 2024	Revisione per aggiornamento tracciati	Gioacchini C.	Sciosci L.	Stefani F.	Foglio 5 di 10
0	Giu. 2023	Emissione	Gioacchini C.	Sciosci L.	Stefani F.	
INDICE	DATA	REVISIONI	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	Tav: 3
			Cod.tec. NQ/R23350			Scala 1:10.000
			Dis. PG-SR-D-11402			



Rif. SA: Comm. 023113-370 / Dis. LB-D-81402

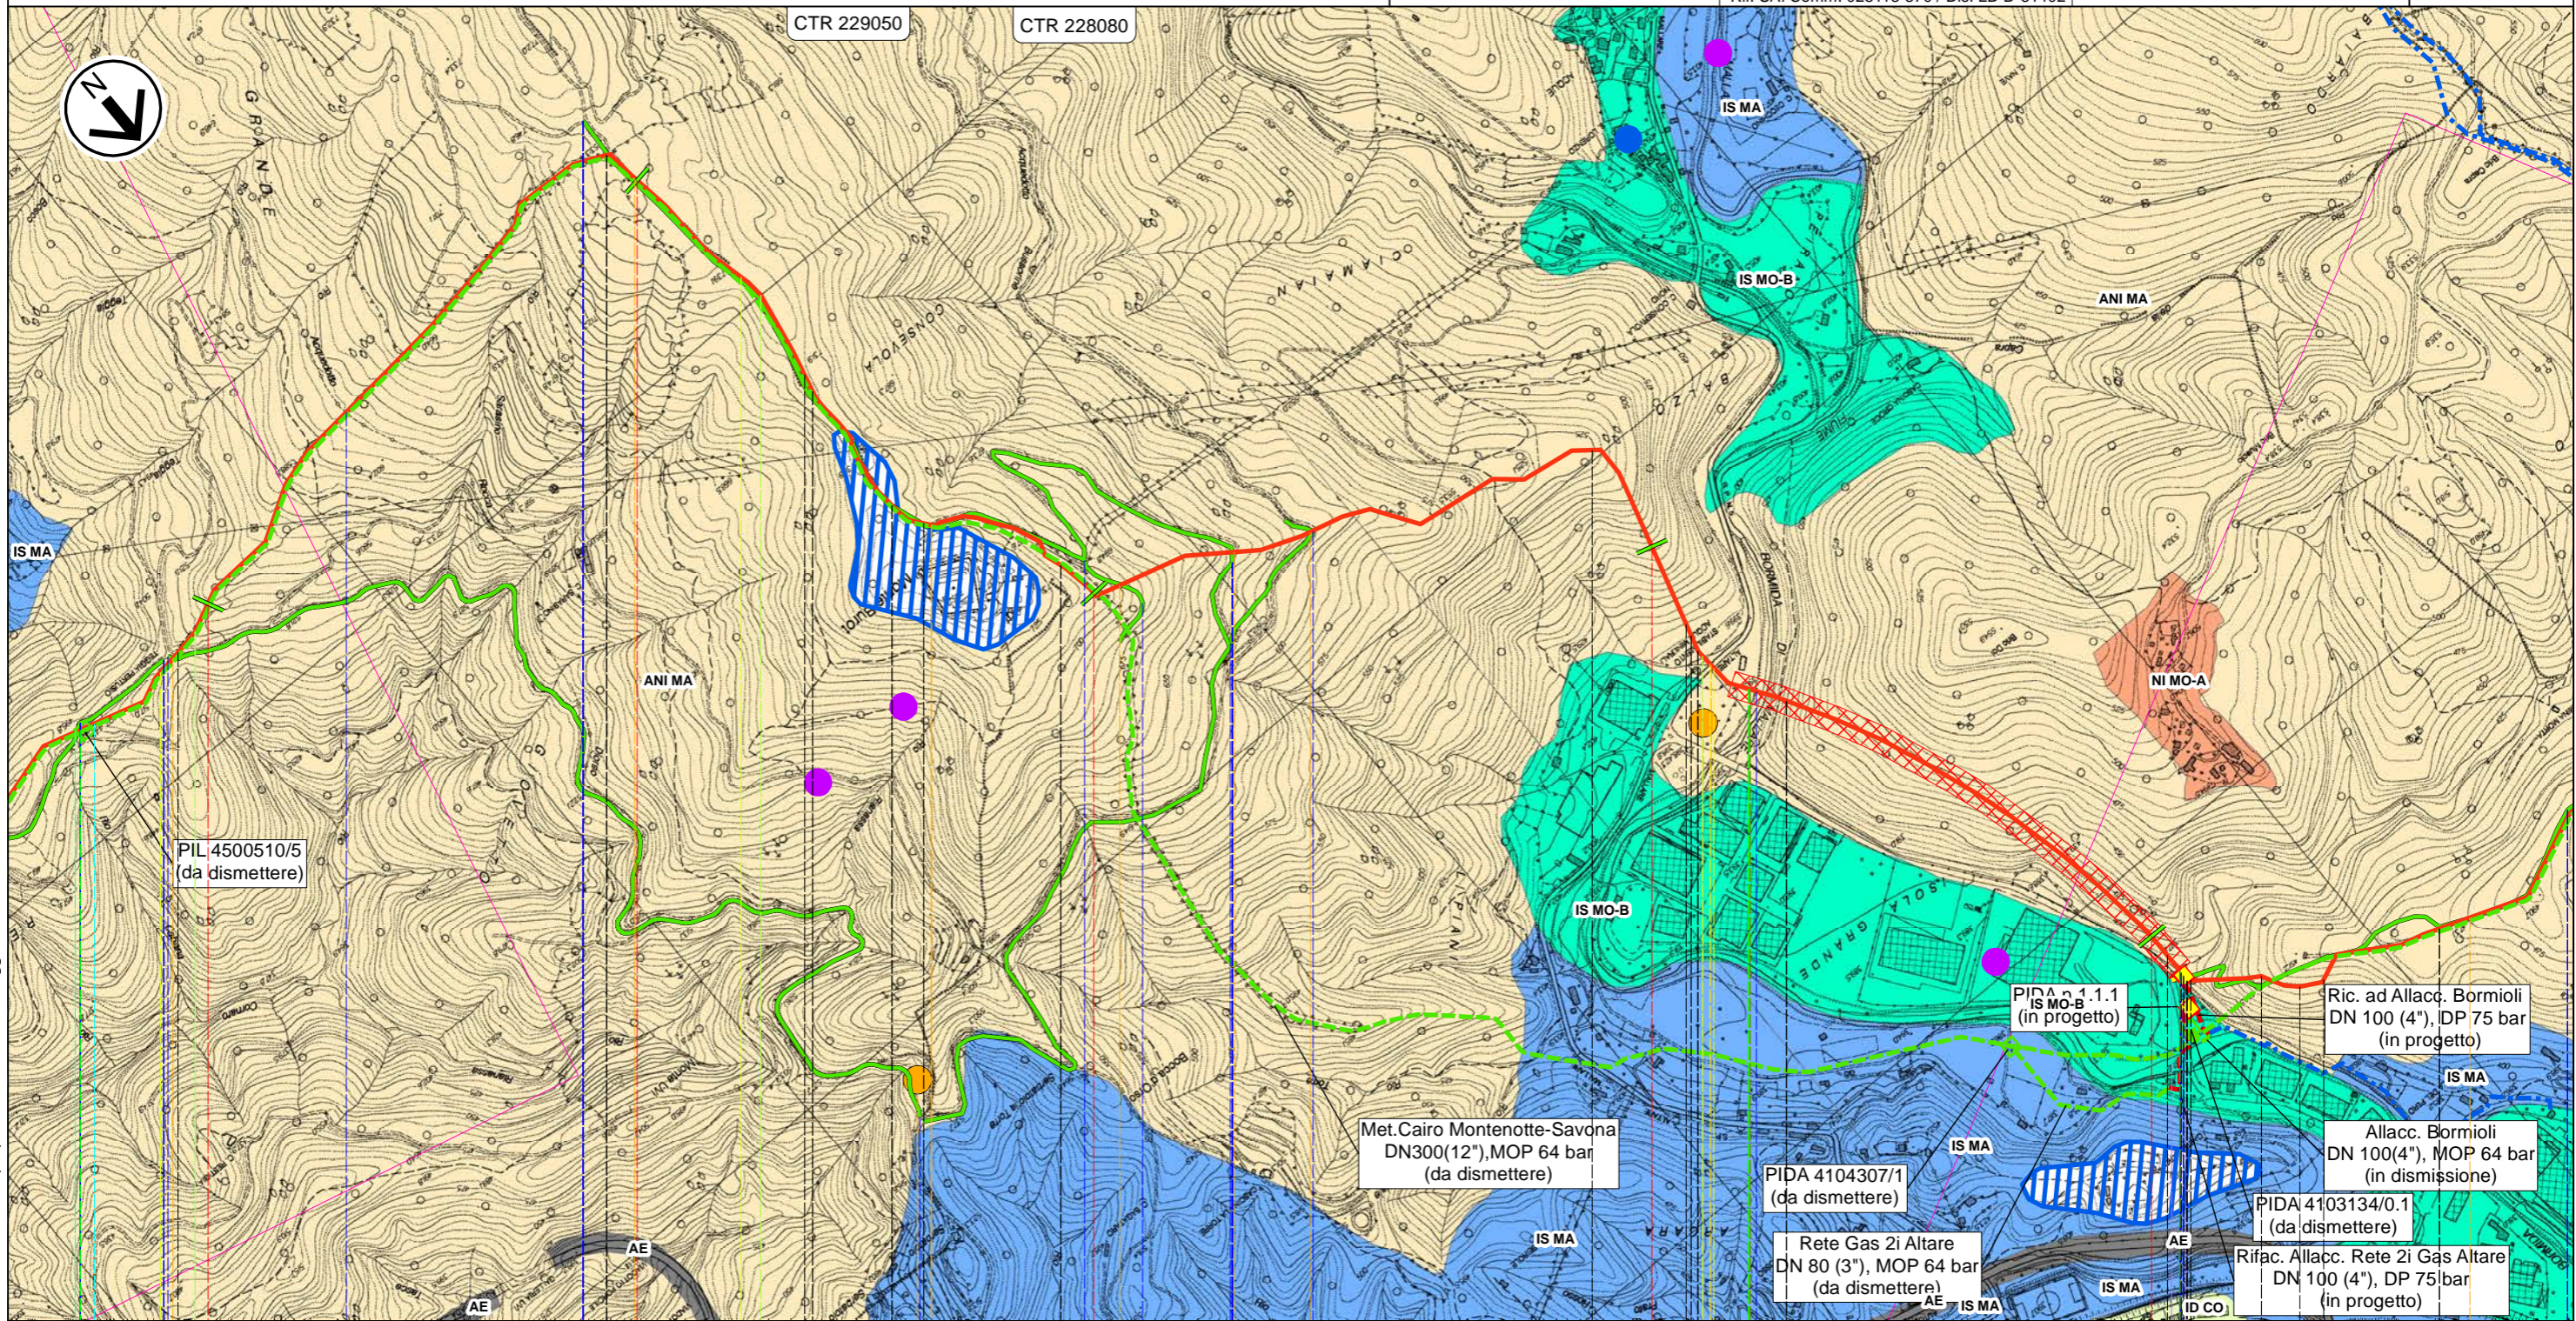

Progetto FSRU Alto Tirreno e Collegamento alla Rete Nazionale Gasdotti


Collegamento dall'impianto PDE alla Rete Nazionale Gasdotti DN 750 (30"), DP 75 bar

STRUMENTI DI TUTELA REGIONALE


1	Mar. 2024	Revisione per aggiornamento tracciati	Gioacchini C.	Sciosci L.	Stefani F.	Foglio 6 di 10
0	Giu. 2023	Emissione	Gioacchini C.	Sciosci L.	Stefani F.	
INDICE	DATA	REVISIONI	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	Tav: 4
			Cod.tec. NQ/R23350			Scala 1:10.000
			Dis. PG-SR-D-11402			



Rif. SA: Comm. 023113-370 / Dis. LB-D-81402

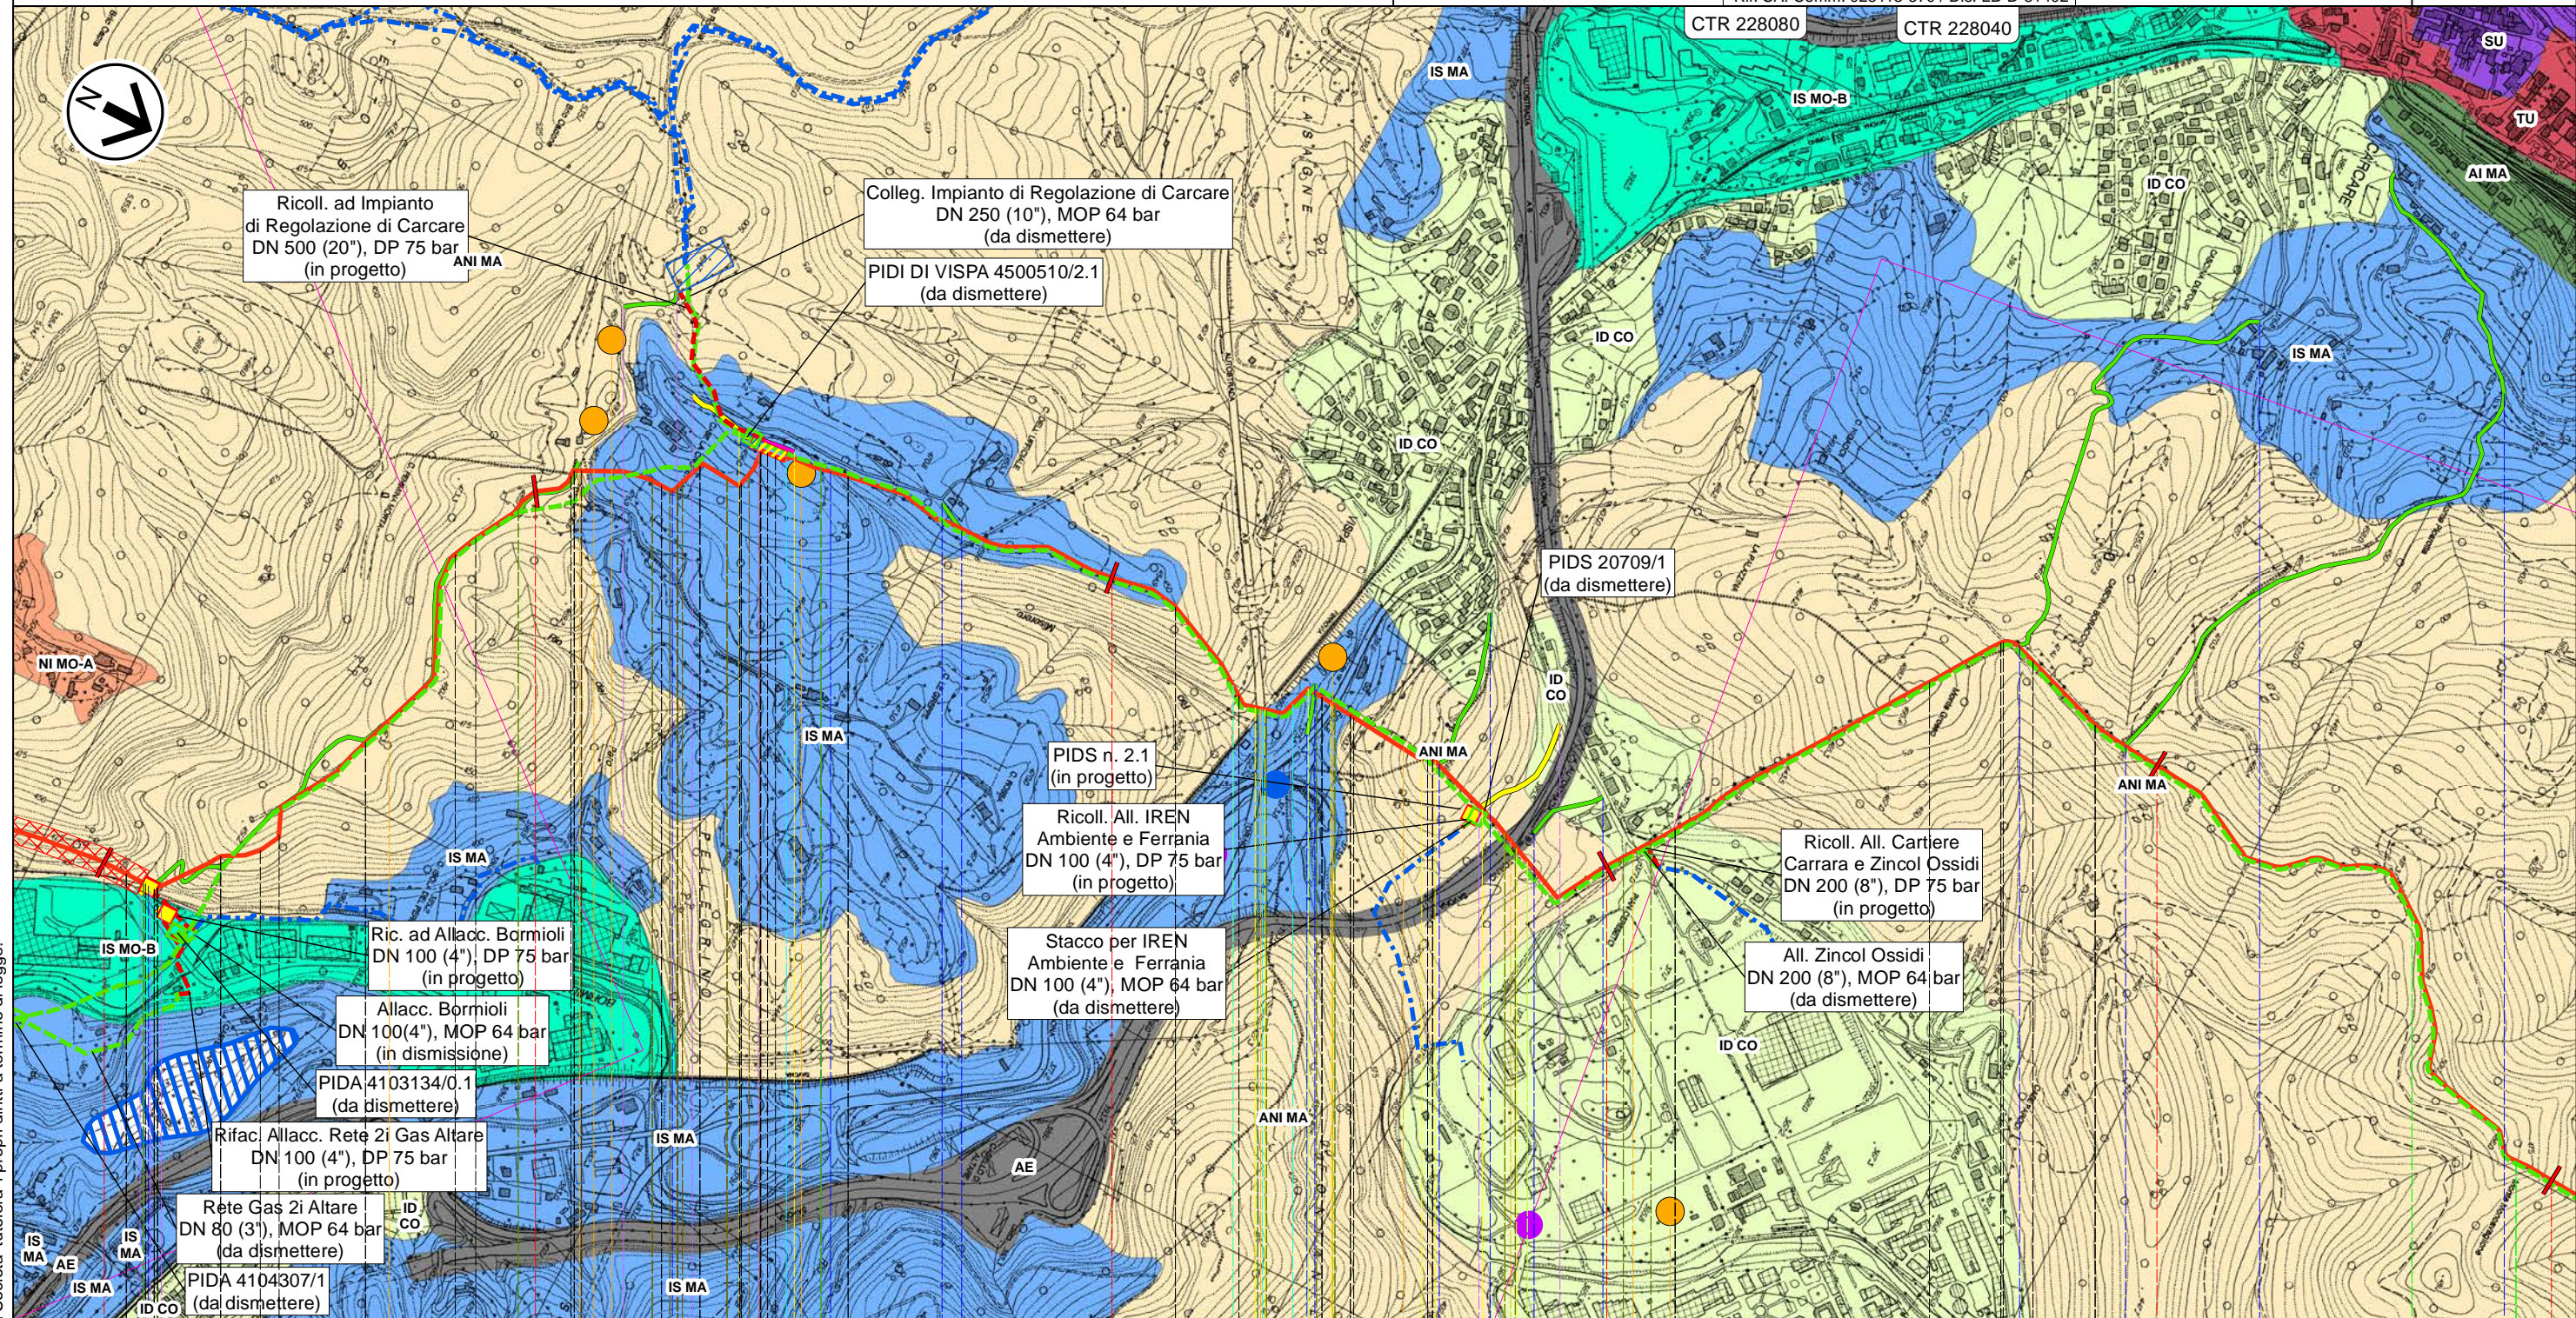

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.

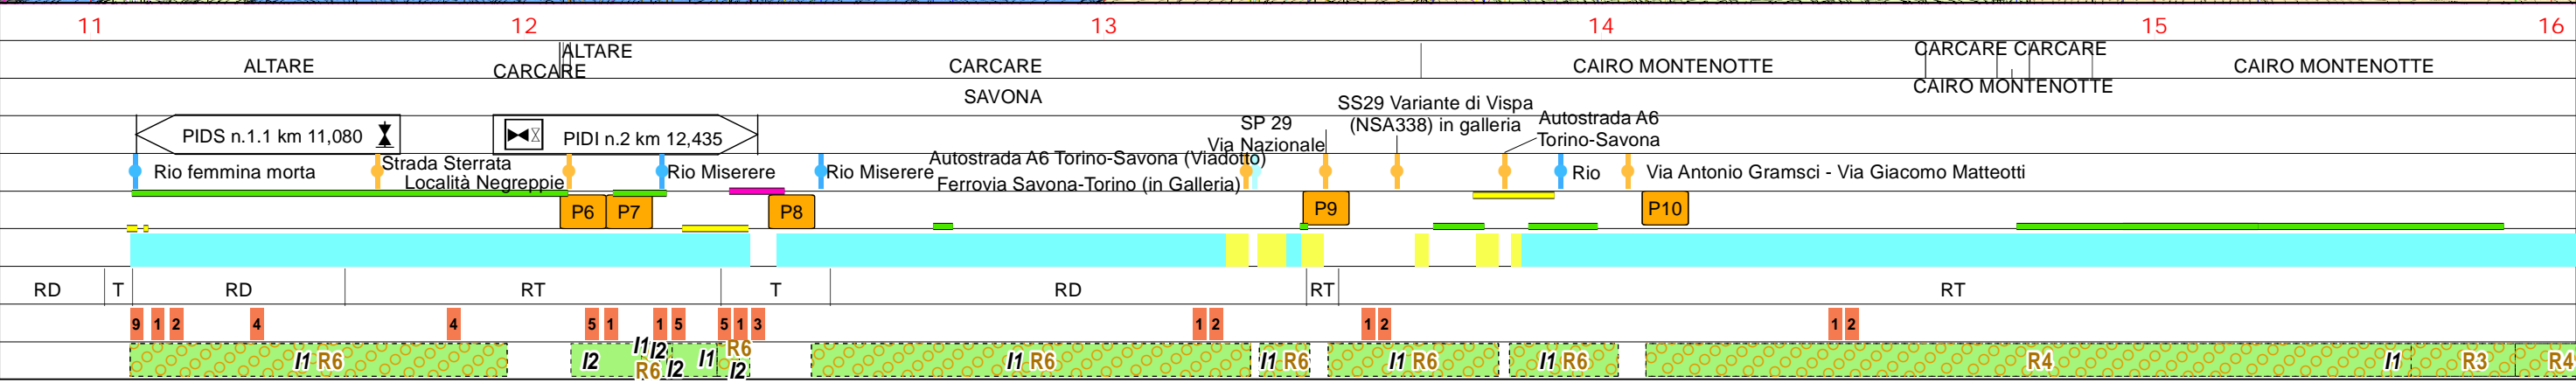

Progetto FSRU Alto Tirreno e Collegamento alla Rete Nazionale Gasdotti


Collegamento dall'impianto PDE alla Rete Nazionale Gasdotti DN 750 (30"), DP 75 bar

STRUMENTI DI TUTELA REGIONALE


1	Mar. 2024	Revisione per aggiornamento tracciati	Gioacchini C.	Sciosci L.	Stefani F.	Foglio 7 di 10
0	Giù. 2023	Emissione	Gioacchini C.	Sciosci L.	Stefani F.	
INDICE	DATA	REVISIONI	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	Tav: 5
			Cod.tec. NQ/R23350			Scala 1:10.000
			Dis. PG-SR-D-11402			



Rif. SA: Comm. 023113-370 / Dis. LB-D-81402

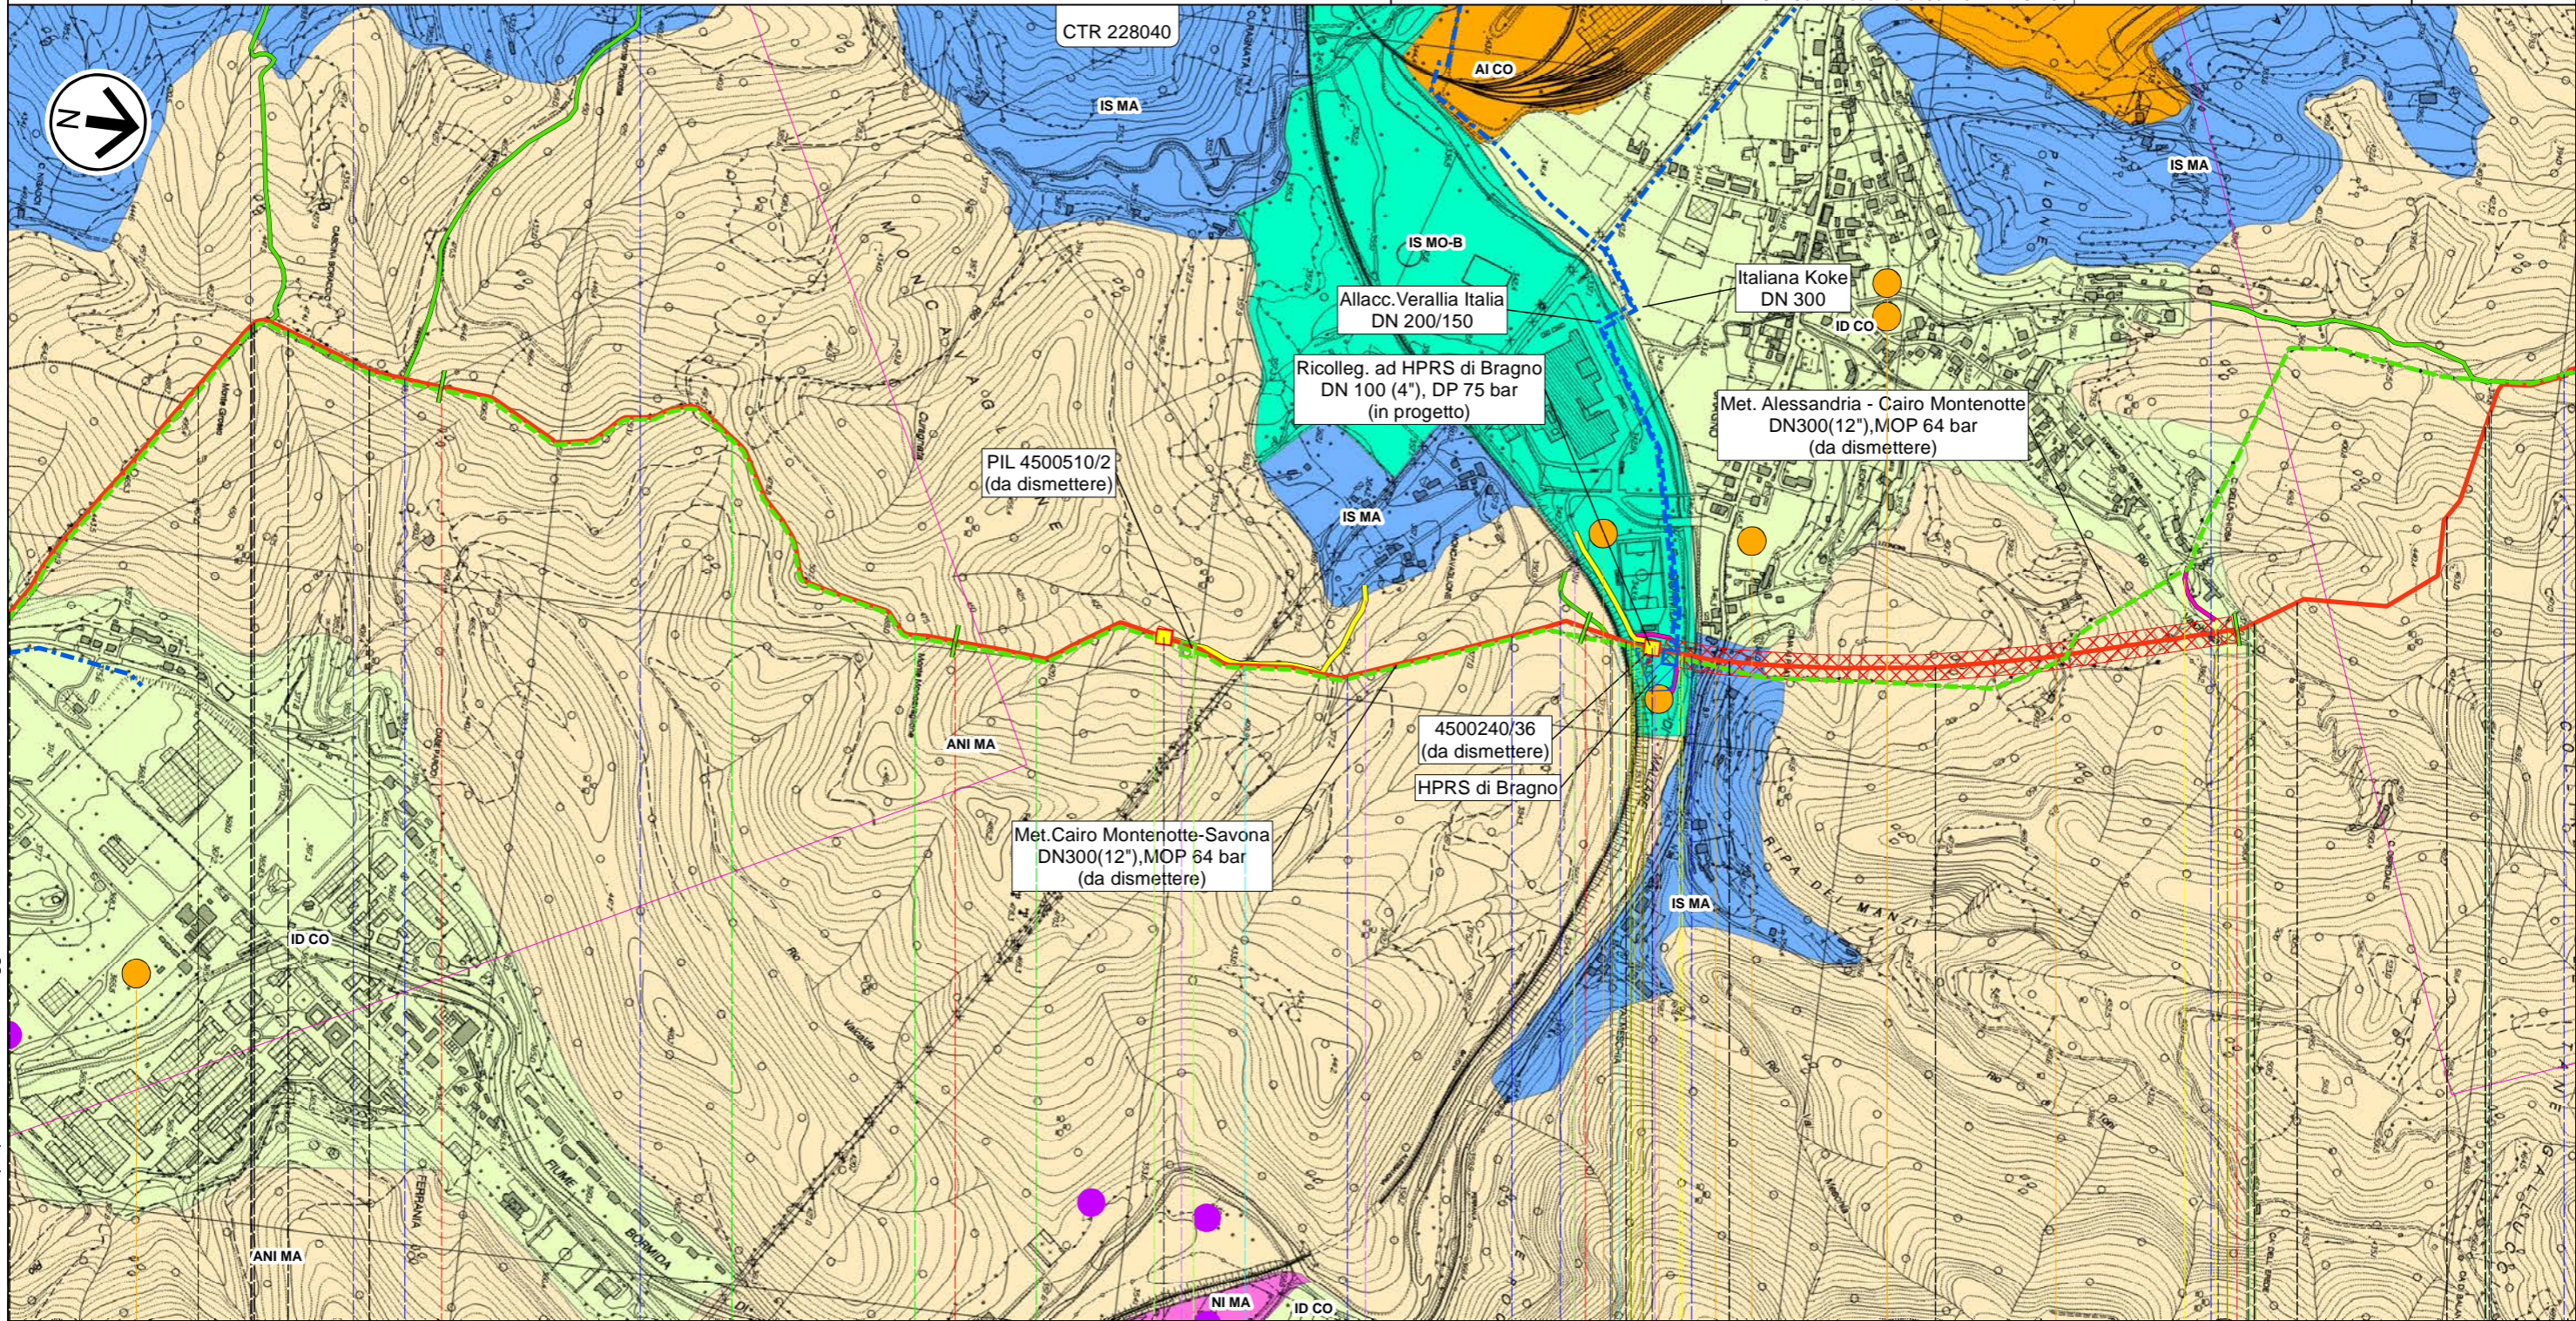

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.

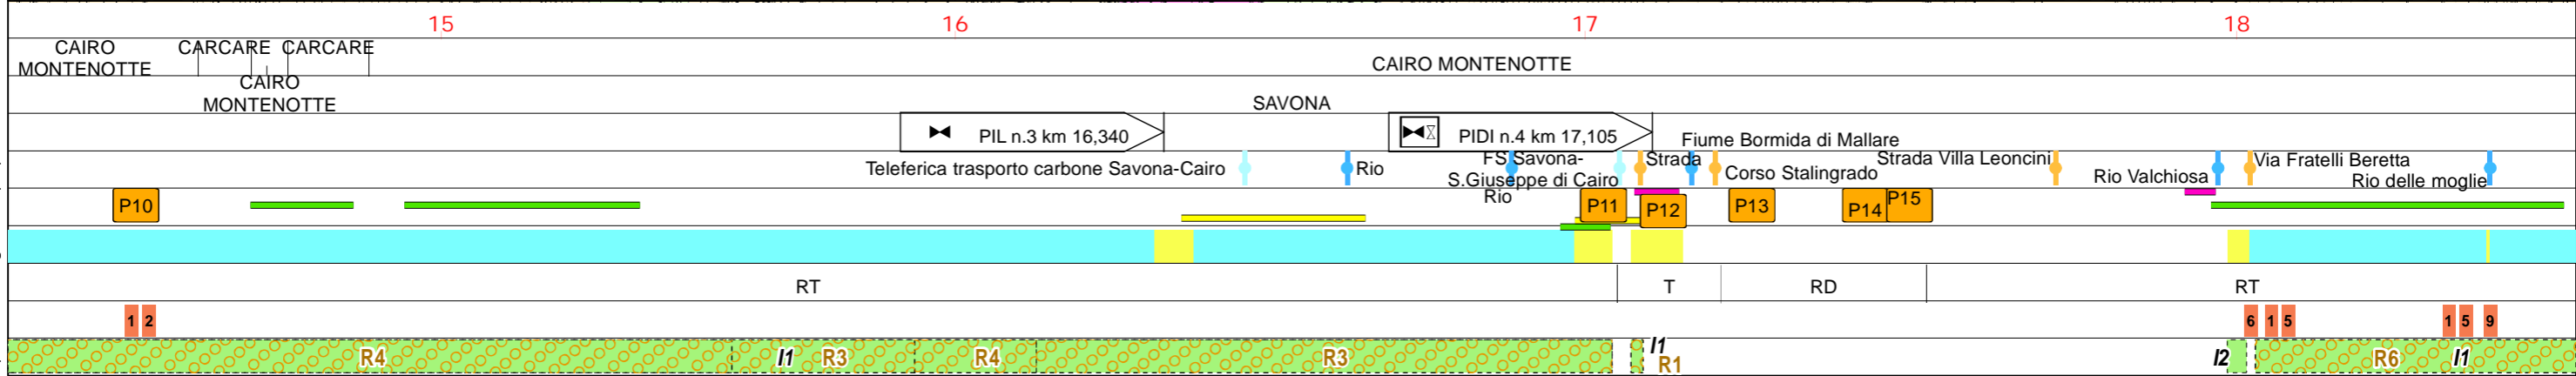

Progetto FSRU Alto Tirreno e Collegamento alla Rete Nazionale Gasdotti


Collegamento dall'impianto PDE alla Rete Nazionale Gasdotti DN 750 (30"), DP 75 bar

STRUMENTI DI TUTELA REGIONALE

1	Mar. 2024	Revisione per aggiornamento tracciati	Gioacchini C.	Sciosci L.	Stefani F.	Foglio 8 di 10
0	Giù. 2023	Emissione	Gioacchini C.	Sciosci L.	Stefani F.	
INDICE	DATA	REVISIONI	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	Tav: 6
			Cod.tec. NQ/R23350			Scala 1:10.000
			Dis. PG-SR-D-11402			



Rif. SA: Comm. 023113-370 / Dis. LB-D-81402

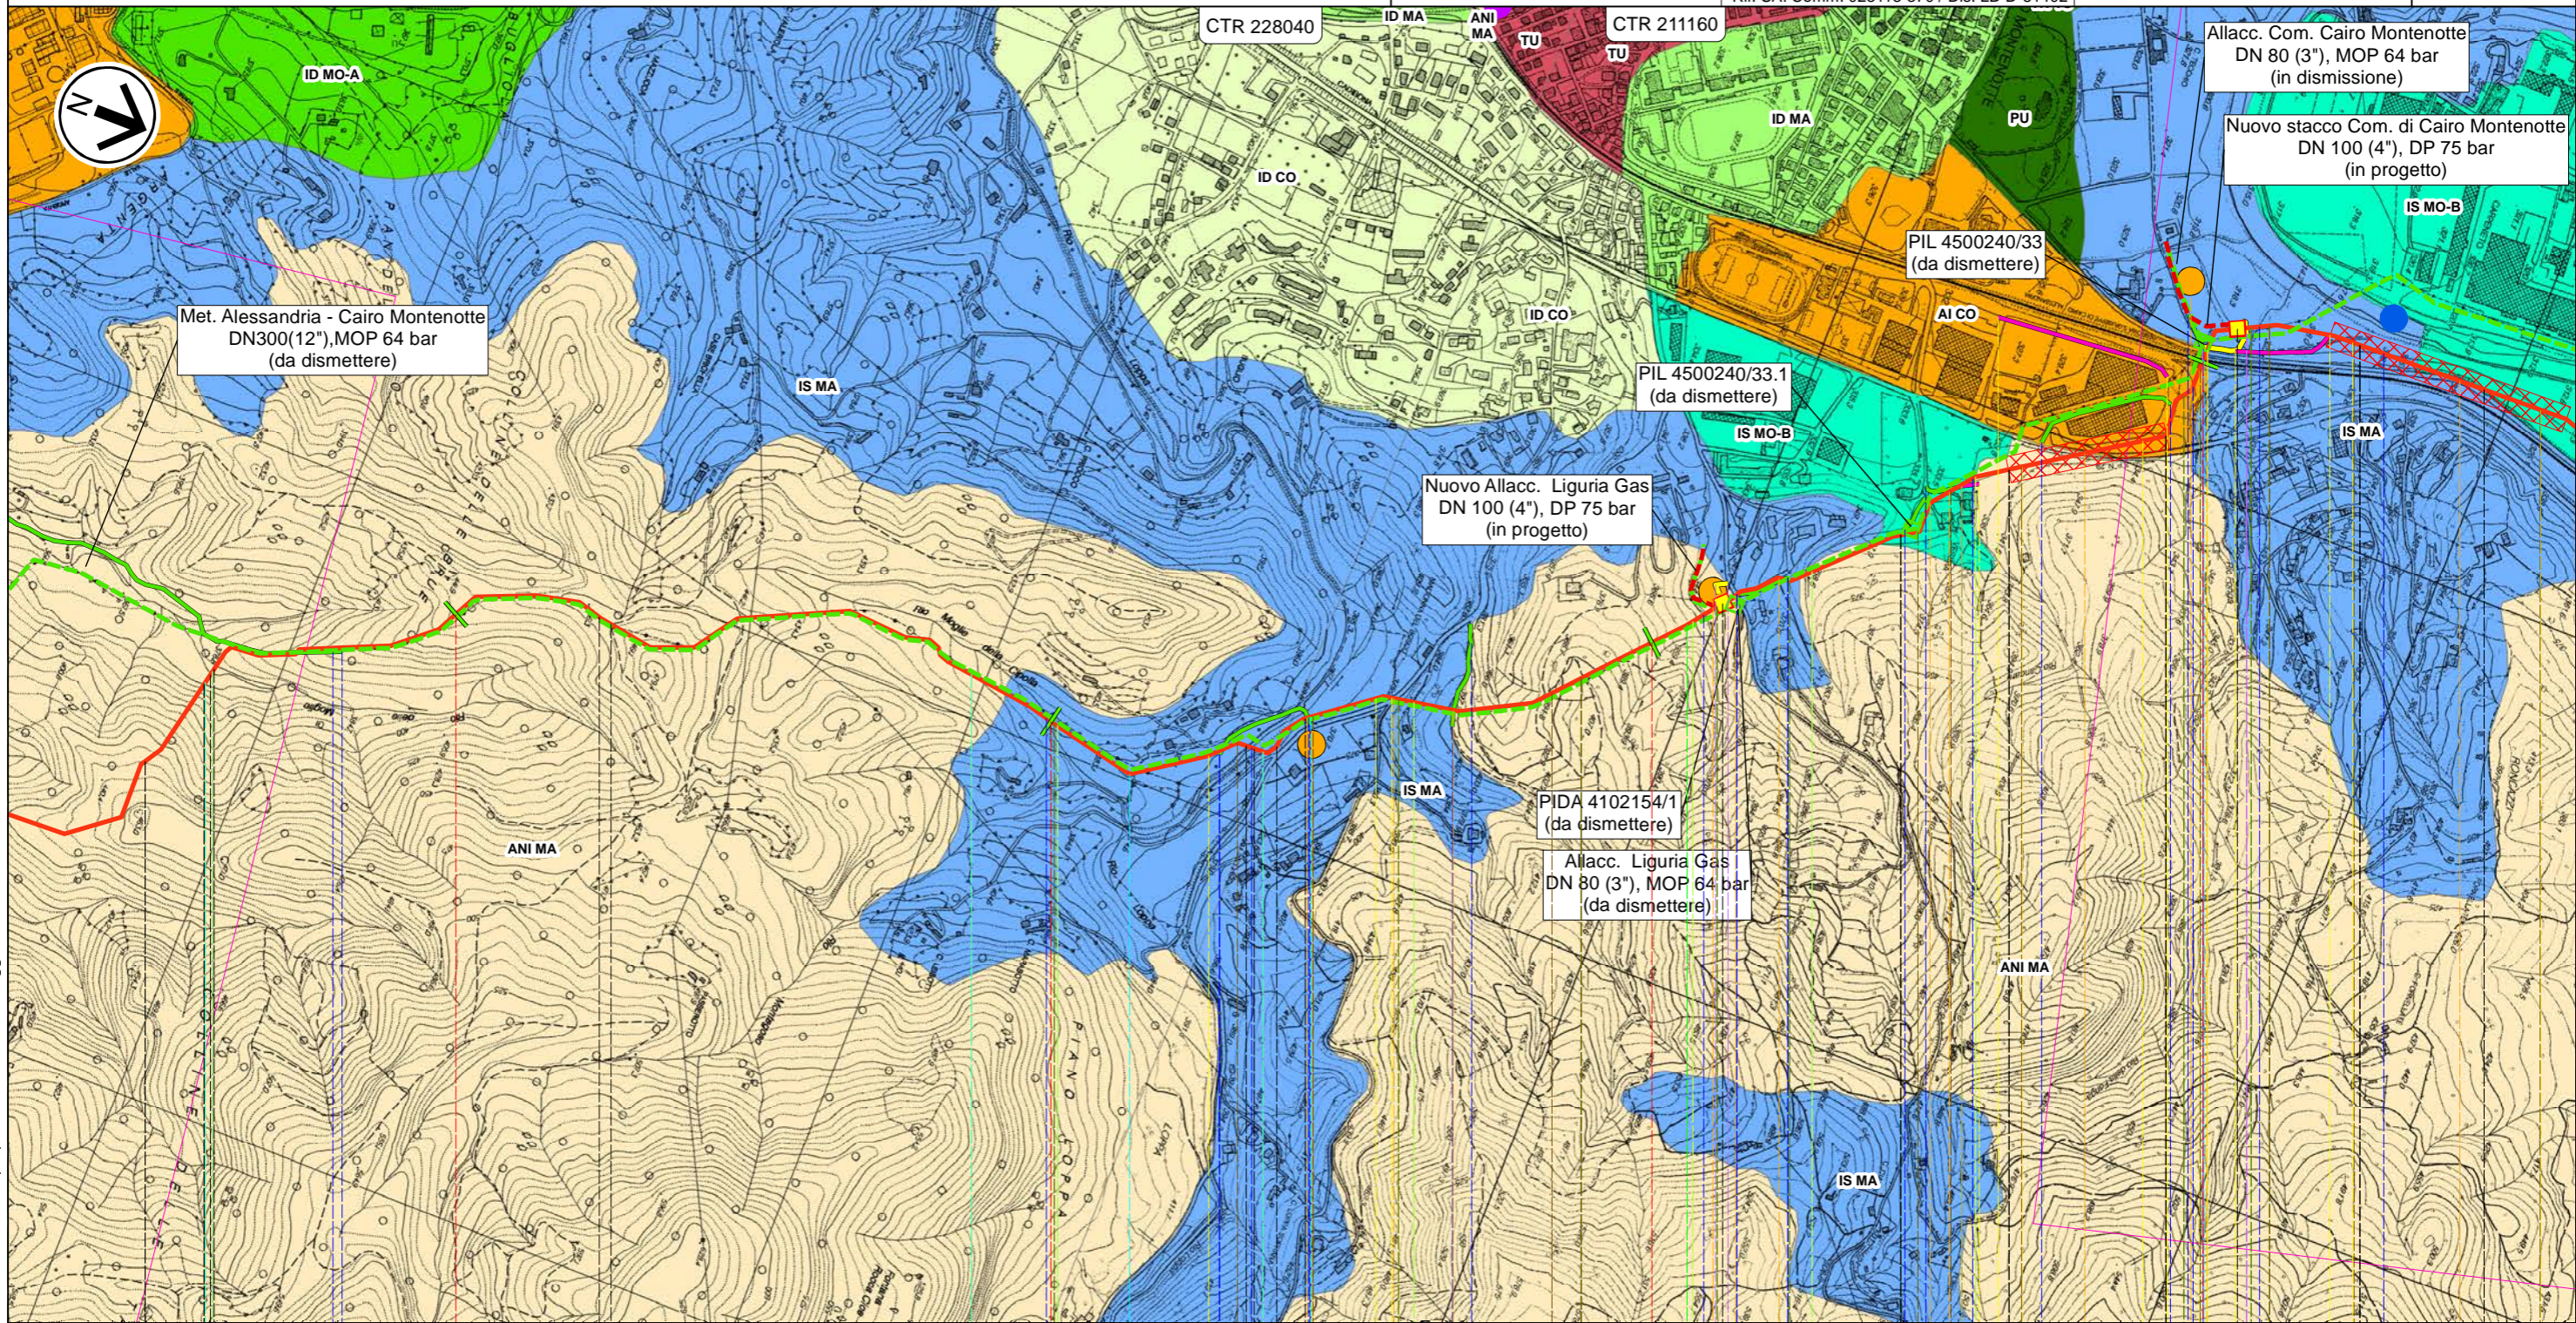

19

20

21

22

CAIRO MONTENOTTE

SAVONA

Strada Camponuovo

PIDI n.5 km 21,125

FS S.Giuseppe di Cairo

-Acqui Terme-Alessandria

Rio delle moglie

Rio Moglie della Cipolla

Rio Ioppa

Str.vic.Madonna del Bosco-Chiappin

Via della Resistenza Corso Brigate Partigiane

Rio Cancare SP 29

Rio fonga

Corso XXV Aprile Rio Ponte Rotto

P16

P17

P19

RT

T

RD

T

RT

T

159

4

97

I1 R6 I2 R6 I1 R2

I1 R6 I2

I1 R2 I1 R1 I2

I2

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.

Progetto FSRU Alto Tirreno e Collegamento alla Rete Nazionale Gasdotti


Collegamento dall'impianto PDE alla Rete Nazionale Gasdotti DN 750 (30"), DP 75 bar

STRUMENTI DI TUTELA REGIONALE

1	Mar. 2024	Revisione per aggiornamento tracciati	Gioacchini C.	Sciosci L.	Stefani F.	Foglio 9 di 10
0	Giù. 2023	Emissione	Gioacchini C.	Sciosci L.	Stefani F.	
INDICE	DATA	REVISIONI	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	Tav: 7
			Cod.tec. NQ/R23350			Scala 1:10.000
			Dis. PG-SR-D-11402			




Rif. SA: Comm. 023113-370 / Dis. LB-D-81402

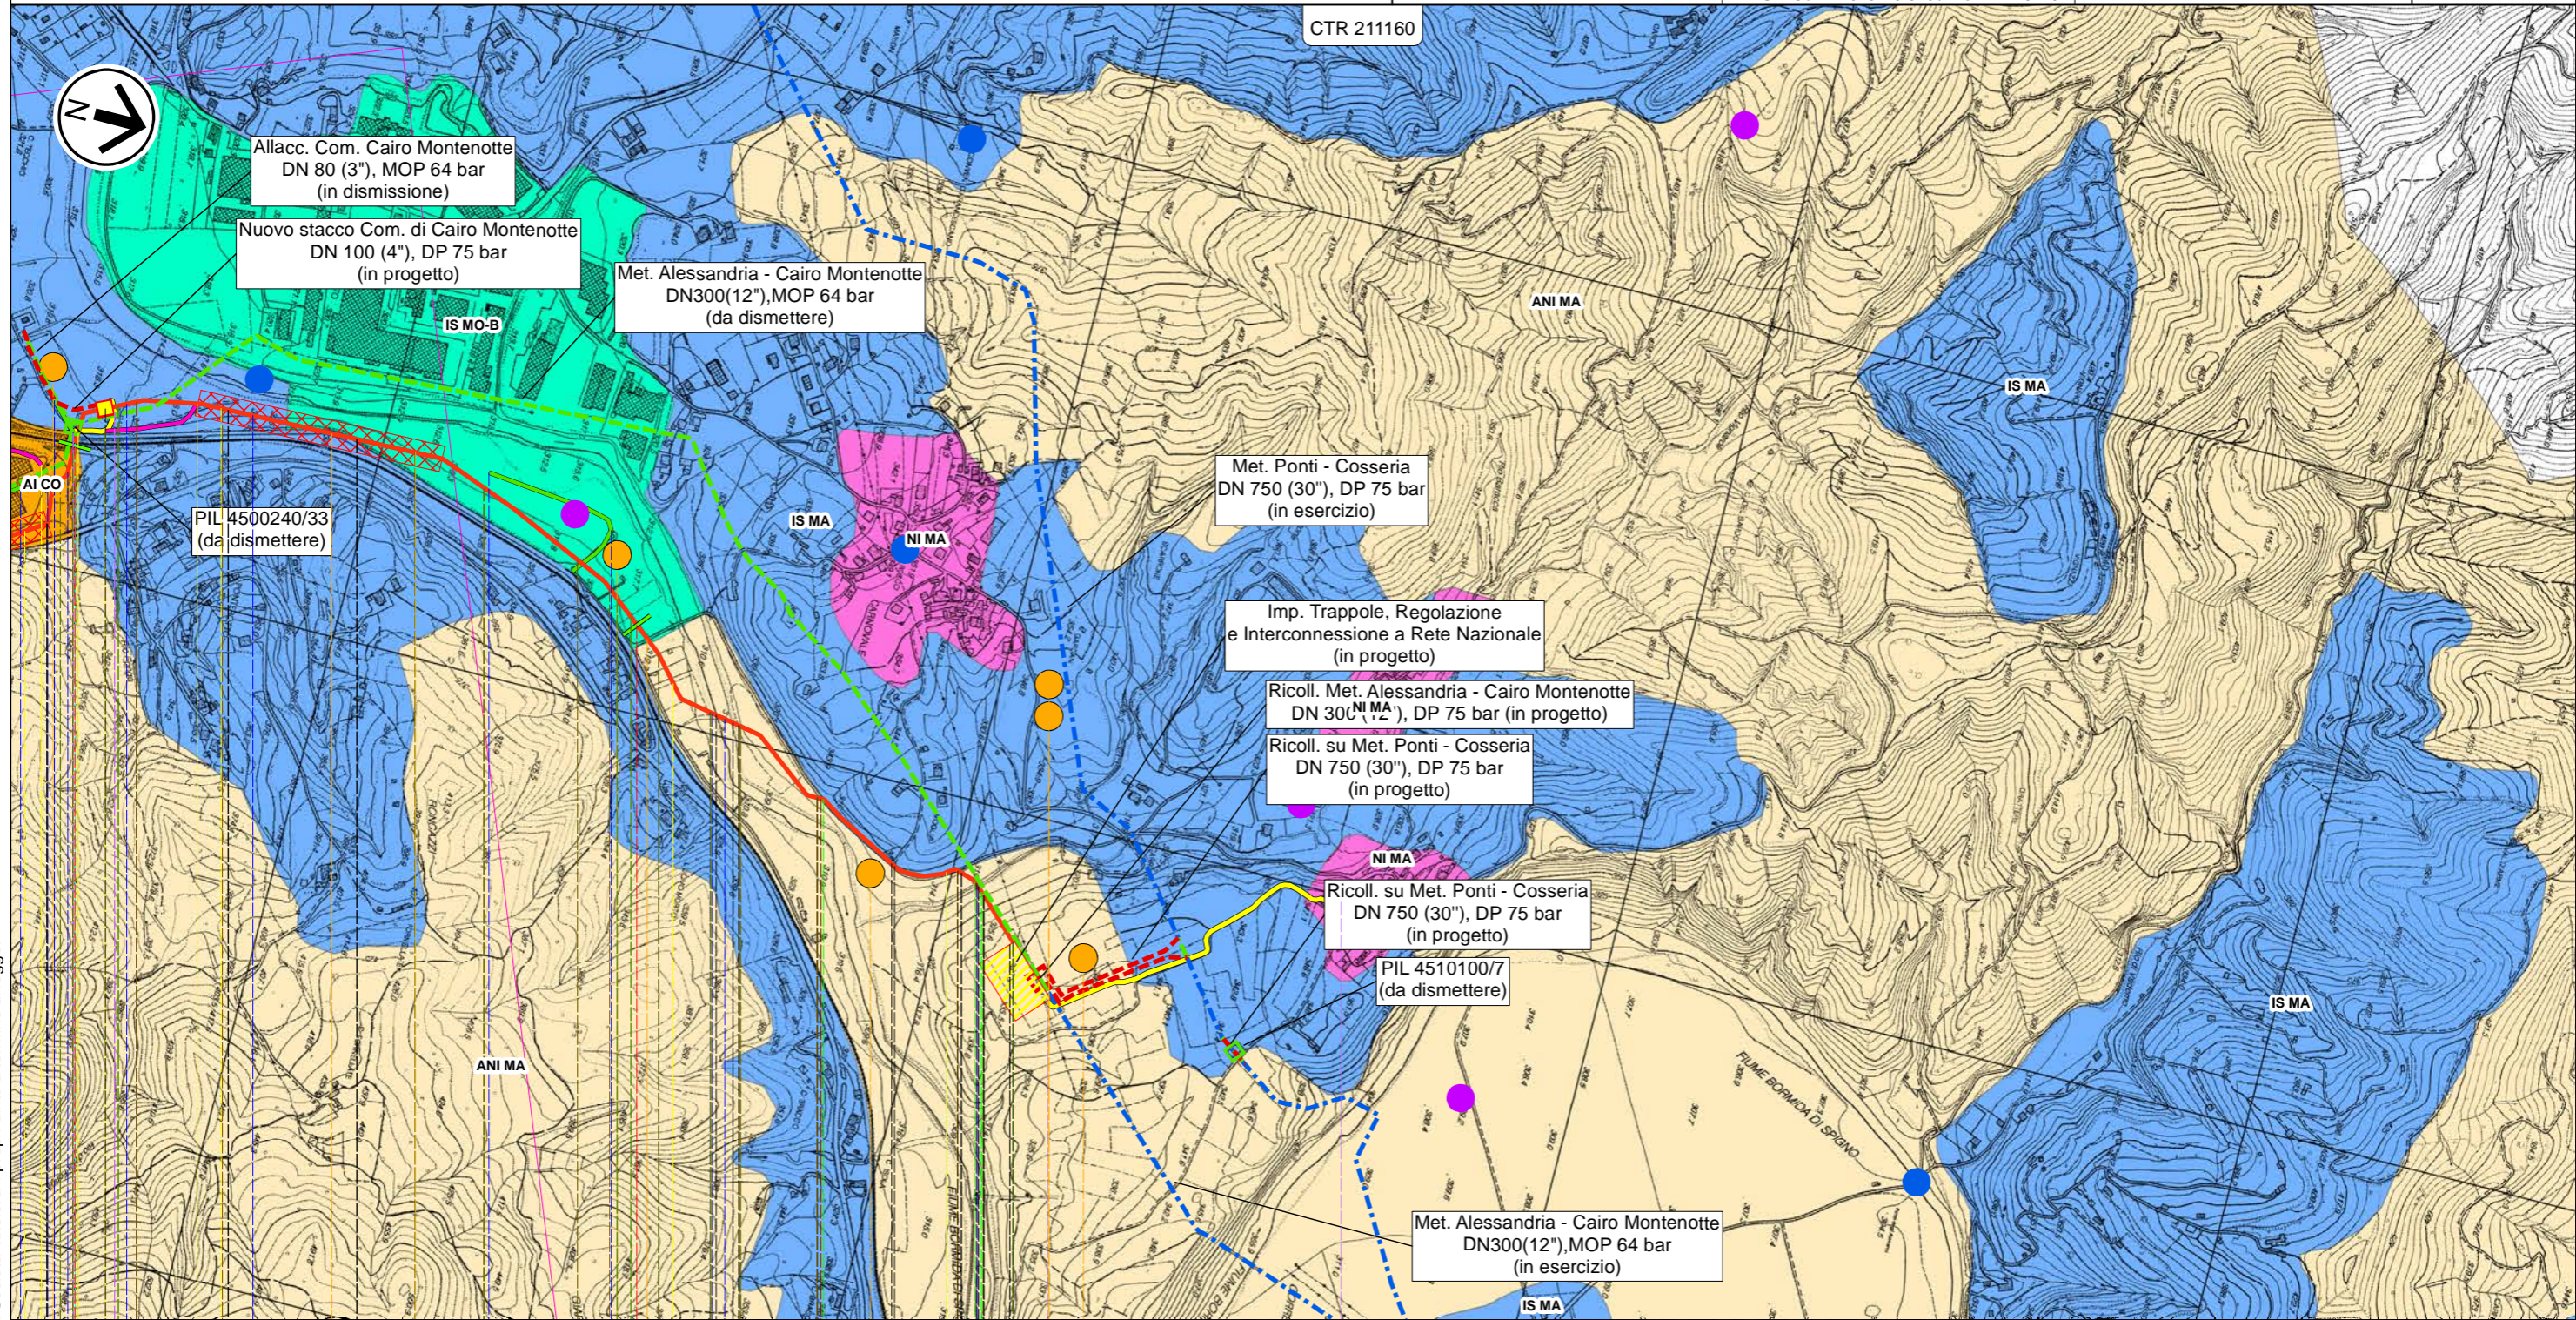



22 23 23,800

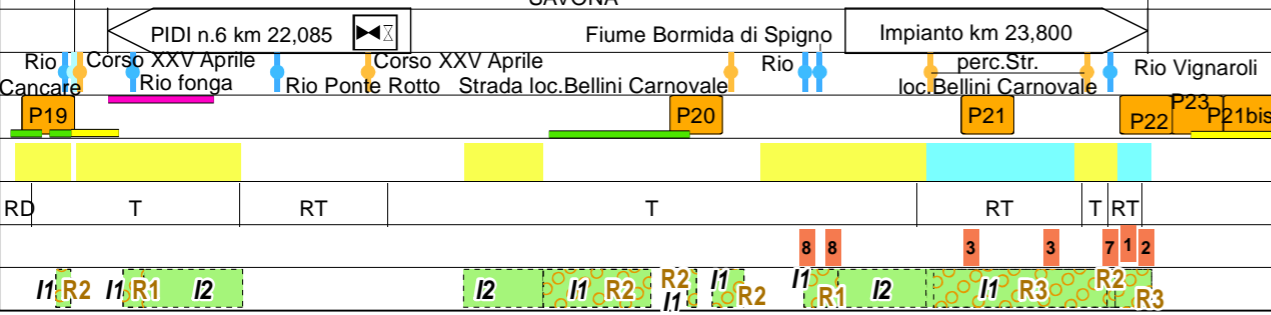FS S. Giuseppe di Cairo-Acqui Terme-Alessandria CAIRO MONTENOTTE SAVONA



















Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.

STRUMENTI DI TUTELA REGIONALE











1	Mar. 2024	Revisione per aggiornamento tracciati	Gioacchini C.	Sciosci L.	Stefani F.
0	Giu. 2023	Emissione	Gioacchini C.	Sciosci L.	Stefani F.
INDICE	DATA	REVISIONI	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
 			Cod. tec. NQ/R23350		Foglio 10 di 10 Scala 1:10.000
			Dis. PG-SR-D-11402		

LEGENDA

SIMBOLOGIA CARTOGRAFICA

-  Metanodotto in progetto
 -  Altri metanodotti in progetto
 -  Metanodotti da porre fuori esercizio e recuperare
 -  Metanodotti in esercizio
 -  Strada di accesso all'impianto
 -  Adeguamento strade esistenti
 -  Strade di accesso provvisorio
 -  Limite sovrapposizione fogli
 -  Aree impianti stacco-terminale in progetto
 -  Aree impianti stacco-terminale esistenti
 -  Impianti di linea in progetto
 -  Impianti di linea da porre fuori esercizio e recuperare
 -  Impianti di linea su rete in esercizio
 -  Piazzola di stoccaggio tubazioni
 -  Depositi temporanei
- METODOLOGIE TRENCHLESS
-  MICROTUNNEL

SIMBOLOGIA MECCANICA




-  Punto di intercettazione di linea (P.I.L.)
-  Punto di intercettazione di derivazione importante (P.I.D.I.)
-  Punto di intercettazione e Stacco By-Pass (P.I.S.B.)
-  Punto di intercettazione di derivazione semplice con stacco da P.I.L. (P.I.D.S.)
-  Punto di intercettazione e derivazione semplice con stacco da Linea (P.I.D.S.L.)
-  Punto di intercettazione con discaggio di allacciamento (P.I.D.A.)
-  Punto di sezionamento elettrico terminale (P.S.E.T.)
-  Punto predisposto per il discaggio di allacciamento (P.P.D.A.)
-  Stazione predisposta per lancio e ricevimento PIG
-  Impianto di riduzione/regolazione della pressione

TIPOLOGIA OPERA DI RIPRISTINO


















- 1 = STD-D-11830
- 2 = STD-D-11833/11844
- 3 = STD-D-11840
- 4 = STD-D-11841
- 5 = STD-D-11844
- 6 = STD-D-11848
- 7 = STD-D-11849
- 8 = STD-D-11850
- 9 = STD-D-11852
- 10 = Rif. opere idrauliche come preesistenti

REGIONE LIGURIA

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PAESISTICO

-  Indicazioni propositive
-  ME - Manufatti emergenti - Regime normativo di CONSERVAZIONE
-  ME - Manufatti emergenti - Regime normativo di CONSERVAZIONE

Zonizzazione

-  AE - AUTOSTRADE
-  AI CO - ATTREZZATURE IMPIANTI - Regime normativo di CONSOLIDAMENTO
-  AI MA - ATTREZZATURE IMPIANTI - Regime normativo di MANTENIMENTO
-  ANI MA - AREA NON INSEDIATA - Regime normativo di MANTENIMENTO
-  ID CO - INSEDIAMENTO DIFFUSO - Regime normativo di CONSOLIDAMENTO
-  ID MA - INSEDIAMENTO DIFFUSO - Regime normativo di MANTENIMENTO
-  ID MO-A - INSEDIAMENTO DIFFUSO - Regime normativo di MODIFICABILITA' di tipo A
-  ID TR-TU- INSEDIAMENTO DIFFUSO - Regime normativo di TRASFORMABILITA' - Tessuto Urbano
-  IS MA - INSEDIAMENTO SPARSO - Regime normativo di MANTENIMENTO
-  IS MO-B - INSEDIAMENTO SPARSO - Regime normativo di MODIFICABILITA' di tipo B
-  IS TR-AI - INSEDIAMENTO SPARSO - Regime normativo di TRASFORMABILITA' - Attrezzature Impianti
-  NI CO - NUCLEO ISOLATO - Regime normativo di CONSOLIDAMENTO
-  NI MA - NUCLEO ISOLATO - Regime normativo di MANTENIMENTO
-  NI MO-A - NUCLEO ISOLATO - Regime normativo di MODIFICABILITA' di tipo A
-  PU - PARCO URBANO
-  SU - Struttura Urbana Qualificata
-  TU - Tessuto Urbano

RETE ESCURSIONISTICA LIGURE

-  Infrastrutture lineari

Progressiva chilometrica	N.	
Comuni		
Province		
Impianti	TIPO - N. - PROGR. km	TIPO - N. - ESISTENTE
Attraversamenti	TIPOLOGIA ATTRAVERSATA (SS n. ##, corso d'acqua, ferrovia, ecc.) - la simbologia (Tr) identifica un attraversamento in Trivellazione	
Strade - Piste - Piazzole tubazioni	ACCESSO IMPIANTI ADEGUAMENTI STRADE STRADE PROVVISORIE DEPOSITI TEMPORANEI	Dn N. PIAZ. Pn
Fascia di lavoro	ALLARGATA RIDOTTA	
Scavabilità terreni	SCIOLTI (T) ROCCIA TENERA (RT) ROCCIA DURA (RD)	
Opere di mitigazione e ripristino	TIPOLOGIA RIPRISTINO (Dis. X) Vedi Elenco STD-D-XXXXX	
Ripristini vegetazionali	INERBIMENTI RIMBOSCHIMENTI	INERBIMENTI E RIMBOSCHIMENTI Ix Rx Tipologia di Inerbimento Tipologia di Rimboschimento