






MISTO STABILIZZATO

CLS

	OF Se
Solaria	
Solaria Promozione e Sviluppo Fotovoltaico srl	

Data	nº rouisiono	Motivo della revisione	
Dala	II TEVISIONE	Monvo della revisione	
	-		

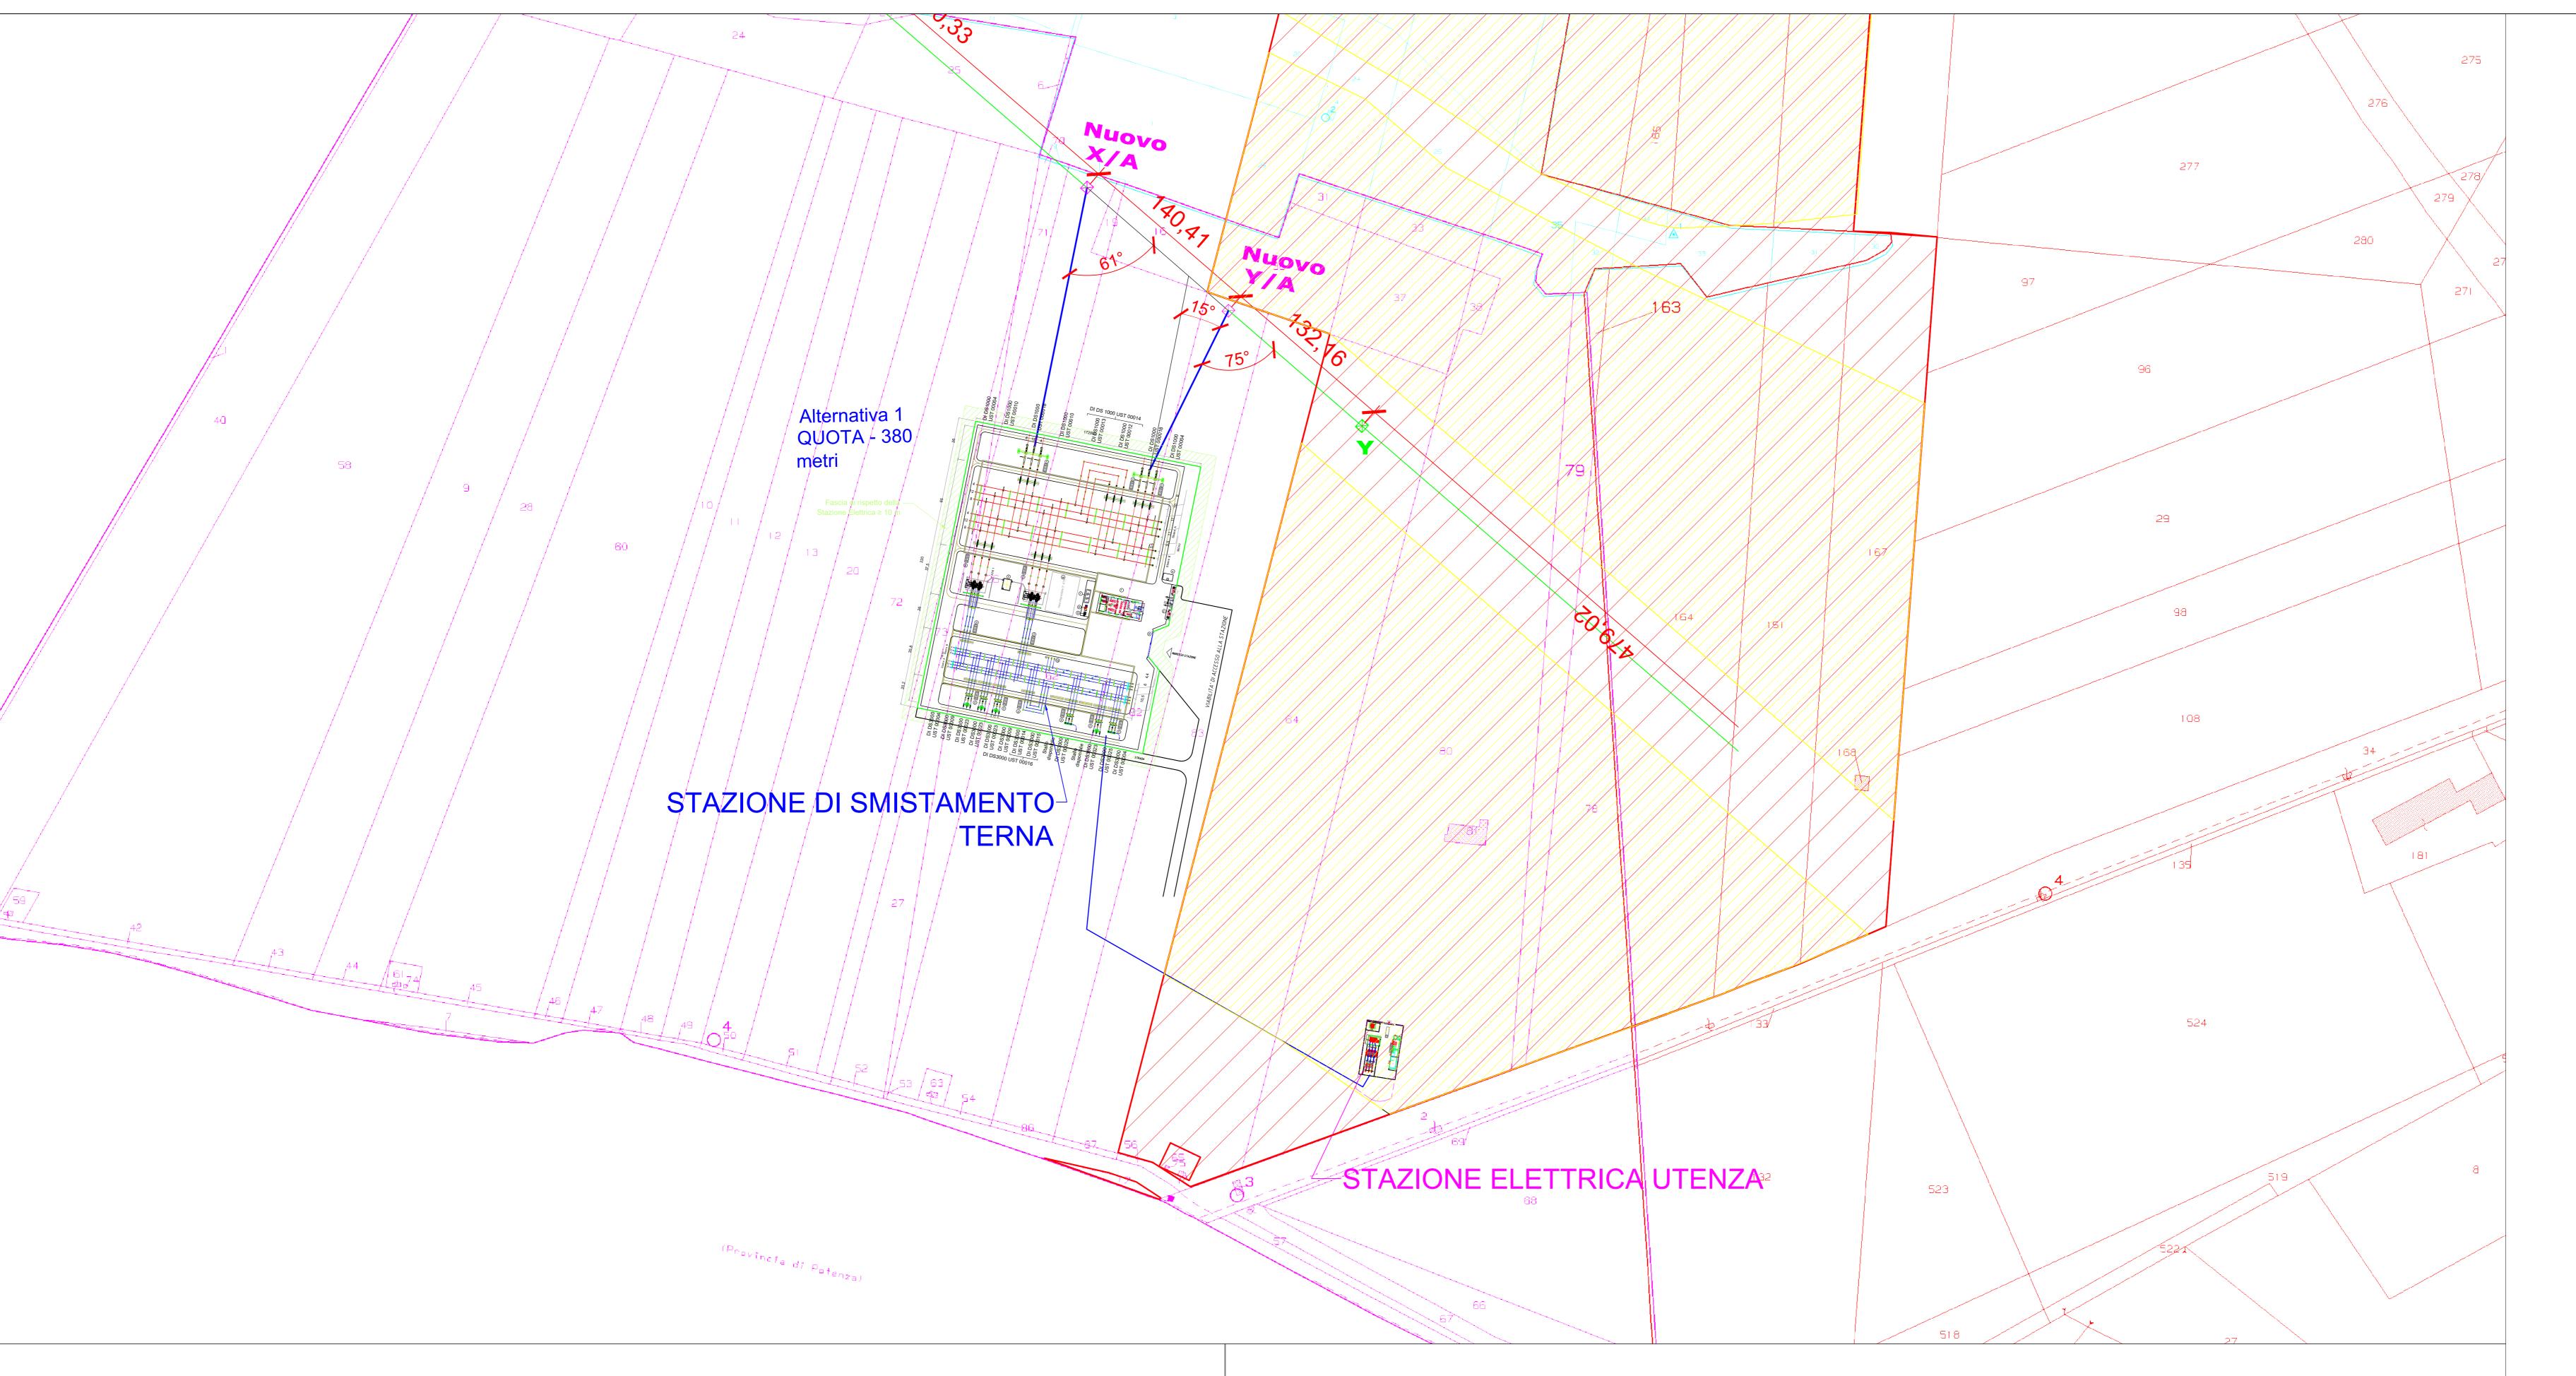

## SEZIONE TIPO CAVO AT A 150 kV PARTICOLARE DI POSA CAVIDOTTO ATTRAVERSAMENTO AREA AGRICOLA PRIVATA CON TENSIONE 30 KV IN MT IN TERRENO VEGETALE scala 1:10 scala 1:10

ELEMENTI DI SEGNALAZIONE

ELEMENTI DI SEGNALAZIONE

ROTOLO IN PLASTICA TIPO "TENAX"

CAVO AT UNIPOLARE IN XLPE TIPO ARE4H1H5E

TUBO PEAD O PVC Ø 250

RETE ELETTROSALDATA 10X10

