LEGENDA

- SEZIONE 380 kV OGGETTO DI NUOVO INTERVENTO
- SEZIONE 220 kV OGGETTO DI NUOVO INTERVENTO
- SEZIONE 150 kV OGGETTO DI NUOVO INTERVENTO
- PIAZZALI–STRADE–EDIFICI OGGETTO DI NUOVO INTERVENTO
- S.T. SOSTEGNI E LINEE ESISTENTI DA DEMOLIRE
- D.T. DA DEMOLIRE
- IMPIANTO NON OGGETTO DI INTERVENTO
- C.P. CIMINNA ENEL DISTRIBUZIONE ESISTENTE
- SOSTEGNO ESISTENTE

LINEA ESISTENTE
PALO S1
ARMAMENTO PER INTERRATO

S1

LINEA ESISTENTE
TENSIONE: 20 KV
TRATTA: DA INTERRARE

CONNESSIONE
NUOVA LINEA INTERRATA 150 KV

LINEA ESISTENTE
TENSIONE: 20 KV
TRATTA: DA INTERRARE

LINEA ESISTENTE
PALO S2
DA DEMOLIRE

N

QUADRO D'UNIONE

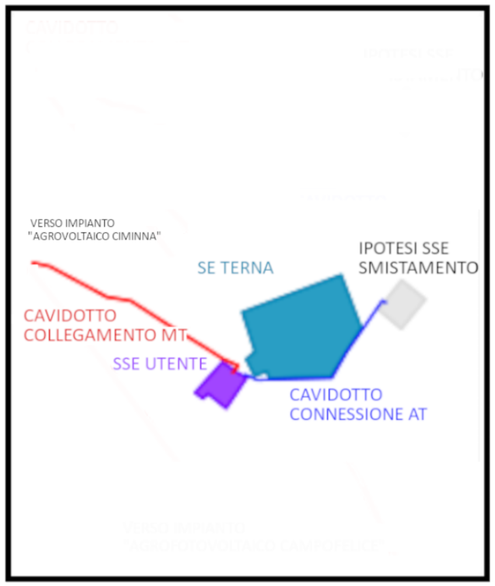

REGIONE: SICILIA
PROVINCIA: PALERMO
COMUNI: CIMINNA, MEZZOJUSO, VILLAFRATI
LOCALITA': C/da Buffa, C/da Serre, C/da Feotto

TIPO PROGETTO: PD

OGGETTO: Progetto per la realizzazione di un impianto agrovoltaico denominato "Agrovoltaico Ciminna" per la produzione di energia elettrica con una potenza installata di 56MW, potenza di immissione di 54 MW e potenza del sistema di accumulo di 10 MW, per la produzione agricola di beni e servizi oltre alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili nelle aree identificate nei comuni di Villafrati (PA), Mezzojuso (PA) e Ciminna (PA)

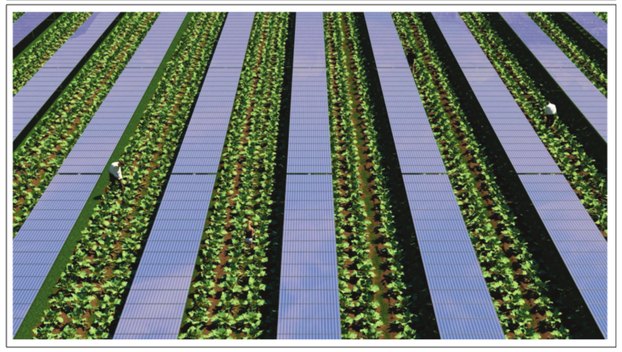

TAVOLA N.: 125
IMPIANTO: AGROFOTOVOLTAICO CIMINNA
ELABORATO: Opere di mitigazione SSE UT_Satellitare
EG | SCALA 1:1000
COD. DOC.: SP01AMEG125 | REV.:

PROPONENTE: FRI-EL SUN
RESPONSABILE: Timbro e Firma
APPROVATO DA: Timbro e Firma
PROGETTISTA: SUPER
DIRETTORE TECNICO: ARCH. FRANCESCO LAUDICINA
REDATTO DA: Timbro e Firma

REV.	DATA	REDATTO	DESCRIZIONE
2			

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' SUPER ... E NON PUO' ESSERE UTILIZZATO DA TERZI.

Firmato digitalmente da
FRANCESCO LAUDICINA
SerialNumber = TINIT-LDCFNC70P02G273L
C = IT