


LEGENDA	
26	RELE' DI TEMPERATURA
27	RELE' DI MINIMA TENSIONE IN CORRENTE ALTERNATA
50/51	RELE' DI MASSIMA CORRENTE
59	RELE' DI MASSIMA TENSIONE IN CORRENTE ALTERNATA
59N	RELE' DI MASSIMA TENSIONE NEUTRO
63	RELE' A PRESSIONE D'OLIO
67N	RELE' DIREZIONALE DI TERRA
81	RELE' DI MINIMA E MASSIMA FREQUENZA
87L	RELE' DIFFERENZIALE LINEA
87T	RELE' DIFFERENZIALE TRASFORMATORE
97	RELE' BUCHHOLZ
99	RELE' A LIVELLO D'OLIO
MAI	MANCATA APERTURA INTERRUTTORE
OSC	OSCILLOPERTURBOGRAFO
90	REGOLATORE AUTOMATICO DI TENSIONE
kWh	CONTATORE ENERGIA ATTIVA BIDIREZIONALE
kVarh	CONTATORE ENERGIA REATTIVA BIDIREZIONALE






PIVEXO I S.R.L.
Via Stazione snc
74011 Castellaneta (TA)
P.IVA 03358100737

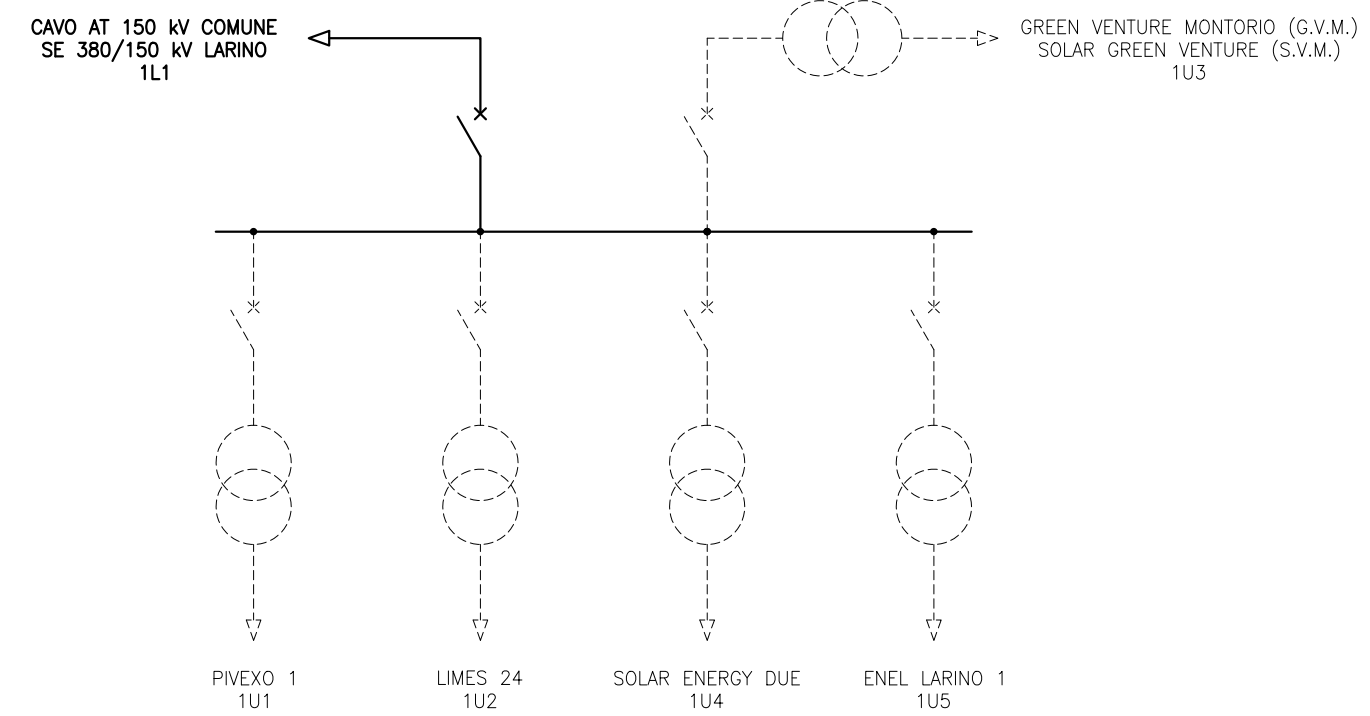

REVISIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE
A	26.1.2024	106	013	093	Emissione per autorizzazione
CODICE PRATICA					TIPOLOGIA IMPIANTO / POTENZA IN IMMISSIONE
C.P. 202001598					IMPIANTO FOTOVOLTAICO "PIVEXO 1 - 45 MW"
CAPOFILA					
LIMES 24 S.R.L. Via Manzoni, 41 20121 - Milano (MI) P.IVA 10363400960					PUNTO DI RACCOLTA 150 kV LARINO
BRULLI Trasmissione					TITOLO
					SCHEMA UNIFILARE AT/MT
SCALA	FORMATO	FOGLIO / DI	N. DOCUMENTO		
-	A2	1 / 6	3 0 3 5 1 A		

LEGGENDA	
88	RELE' DI TEMPERATURA
27	RELE' DI MINIMA TENSIONE IN CORRENTE ALTERNATA
50/51	RELE' DI MASSIMA CORRENTE
52	RELE' DI MASSIMA TENSIONE IN CORRENTE ALTERNATA
53N	RELE' DI MASSIMA TENSIONE NEUTRO
63	RELE' A PRESSIONE D'OLIO
67N	RELE' DIREZIONALE DI TERRA
81	RELE' DI MINIMA E MASSIMA FREQUENZA
83L	RELE' DIFFERENZIALE LINEA
83T	RELE' DIFFERENZIALE TRASFORMATORE
97	RELE' BUCHHOLZ
99	RELE' A LIVELLO D'OLIO
MA	MANDATA APERTURA INTERRUITTORE
OSC	OSCOLLOPERTURBORAFI
RA	REGOLATORE AUTOMATICO DI TENSIONE
RA1	CONTATORE ENERGIA ATTIVA BIREZIONALE
RA2	CONTATORE ENERGIA REATTIVA BIREZIONALE

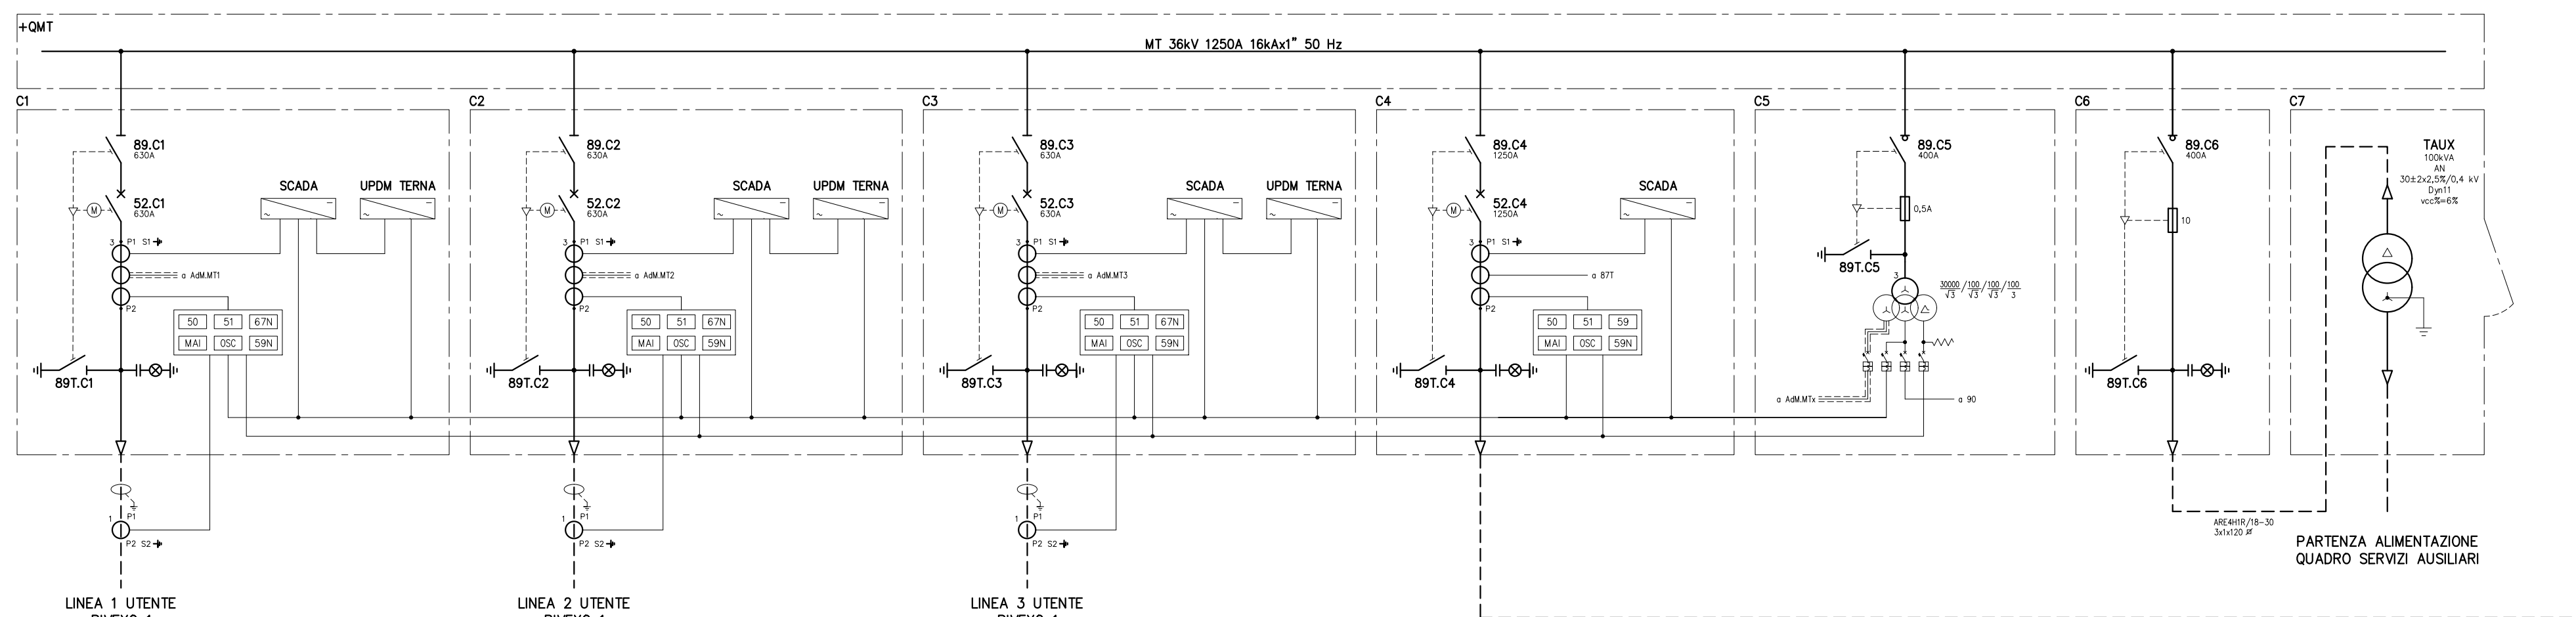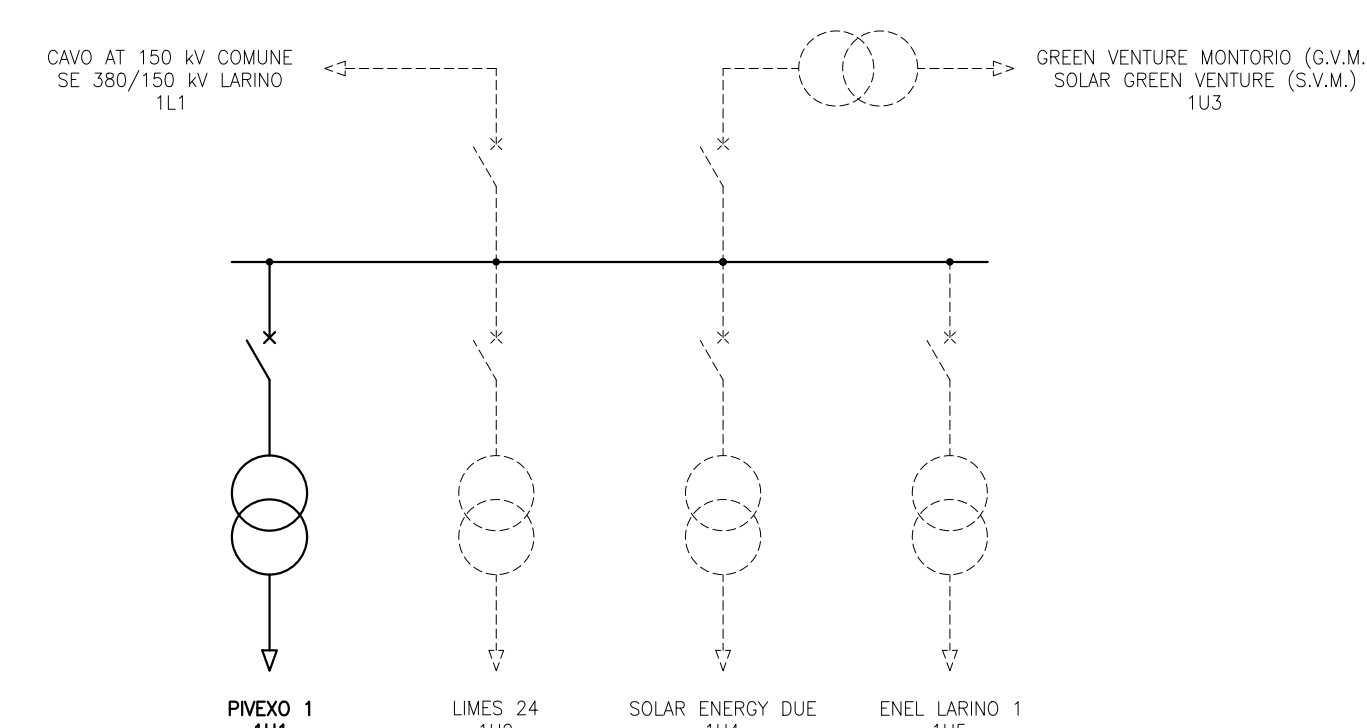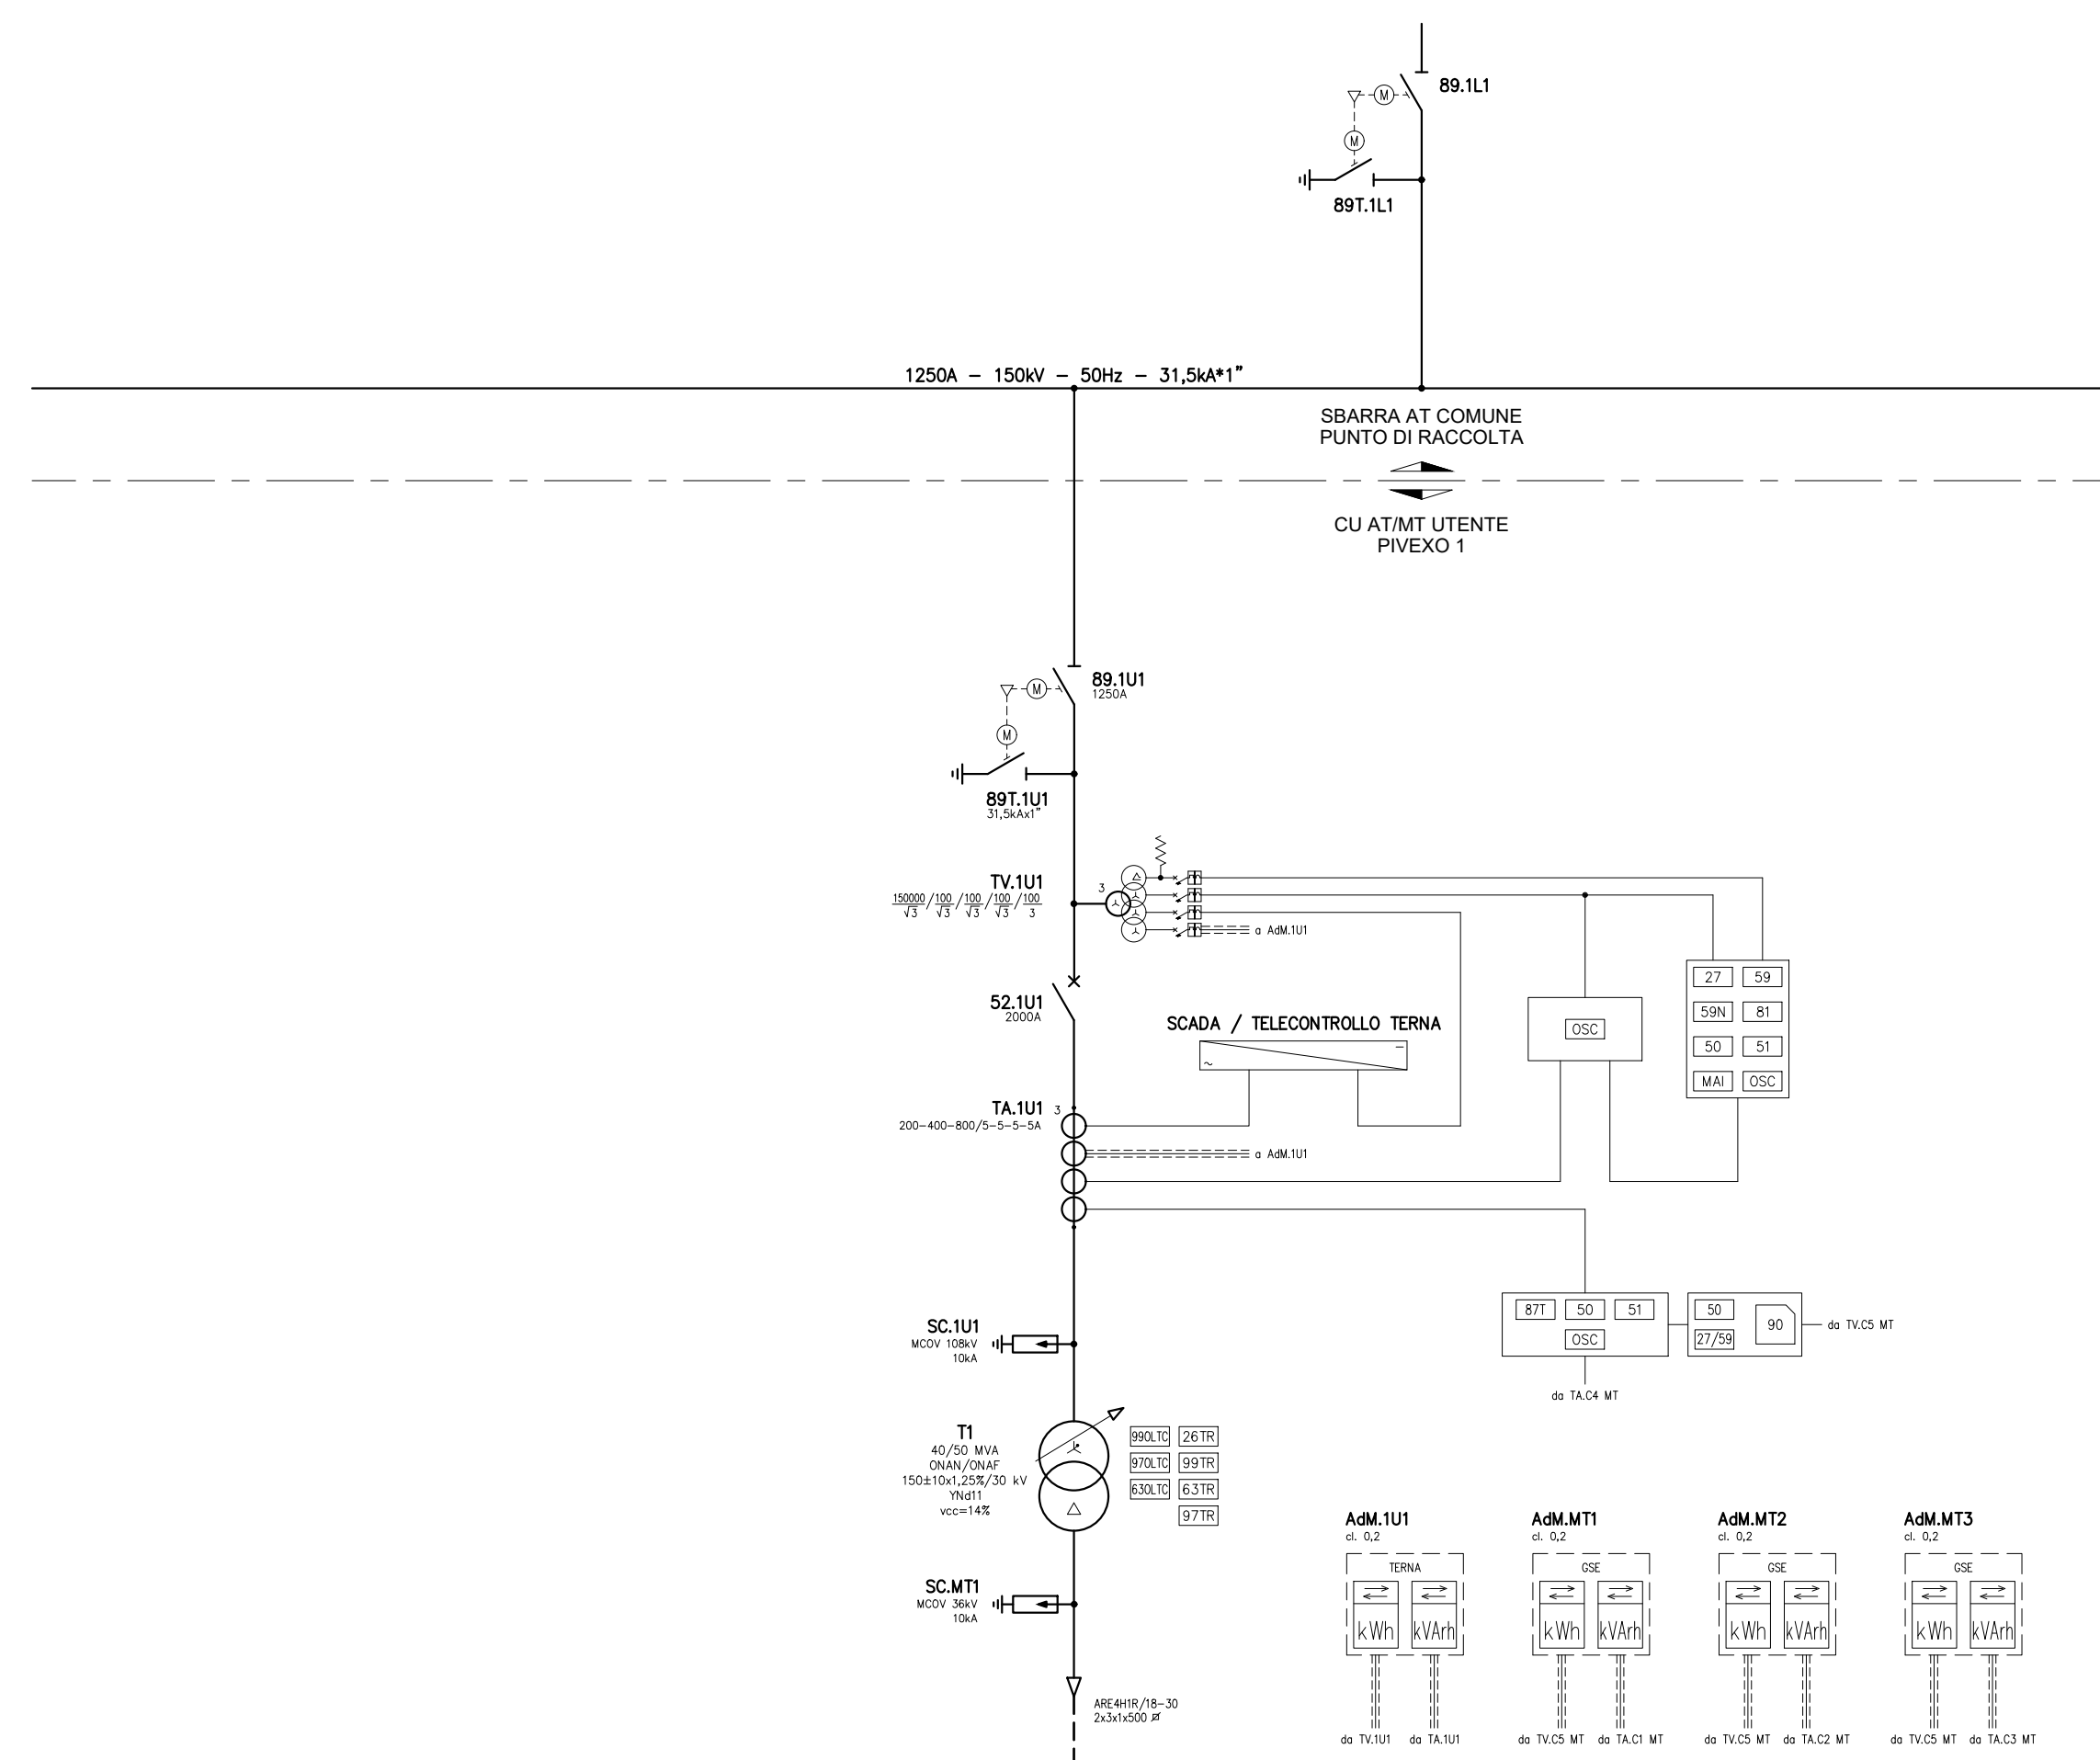




PIVEVO 1 S.R.L.
 Via Stazione snc
 74011 Castellaneta (TA)
 P.IVA 03358100737



Giancarlo Pivetti

REVISIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE
A	26.1.2024	106	013	093	Emissione per autorizzazione
CODICE PRATICA C.P. 202001598					
TIPOLOGIA IMPIANTO / POTENZA IN IMMISSIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO "PIVEVO 1 - 45 MW"					
CAPORLA LIMES 24 S.R.L. Via Manzoni, 41 20121 - Milano (MI) P.IVA 10363400960					
PUNTO DI RACCOLTA 150 kV LARINO					
BRULLI Trasmissione					
TITOLO SCHEMA UNIFILARE AT / MT					
SCALA	FORMATO	FOLIO / DI	N. DOCUMENTO		
-	A1	2 / 6	3 0 3 5 1 A		

LEGENDA	
28	RELE' DI TEMPERATURA
27	RELE' DI MINIMA TENSIONE IN CORRENTE ALTERNATA
50/51	RELE' DI MASSIMA CORRENTE
52	RELE' DI MASSIMA TENSIONE IN CORRENTE ALTERNATA
52N	RELE' DI MASSIMA TENSIONE NEUTRO
63	RELE' A PRESSIONE D'OLIO
67N	RELE' DIREZIONALE DI TERRA
81	RELE' DI MINIMA E MASSIMA FREQUENZA
87L	RELE' DIFFERENZIALE LINEA
87T	RELE' DIFFERENZIALE TRASFORMATORE
97	RELE' BUCHHOLZ
99	RELE' A LIVELLO D'OLIO
MA	MANDATA APERTURA INTERRUITTORE
OCC	OSCOLLOPERTURBORAFD
RA	REGOLATORE AUTOMATICO DI TENSIONE
FEI	CONTATORE ENERGIA ATTIVA BIREZIONALE
FEI	CONTATORE ENERGIA REATTIVA BIREZIONALE

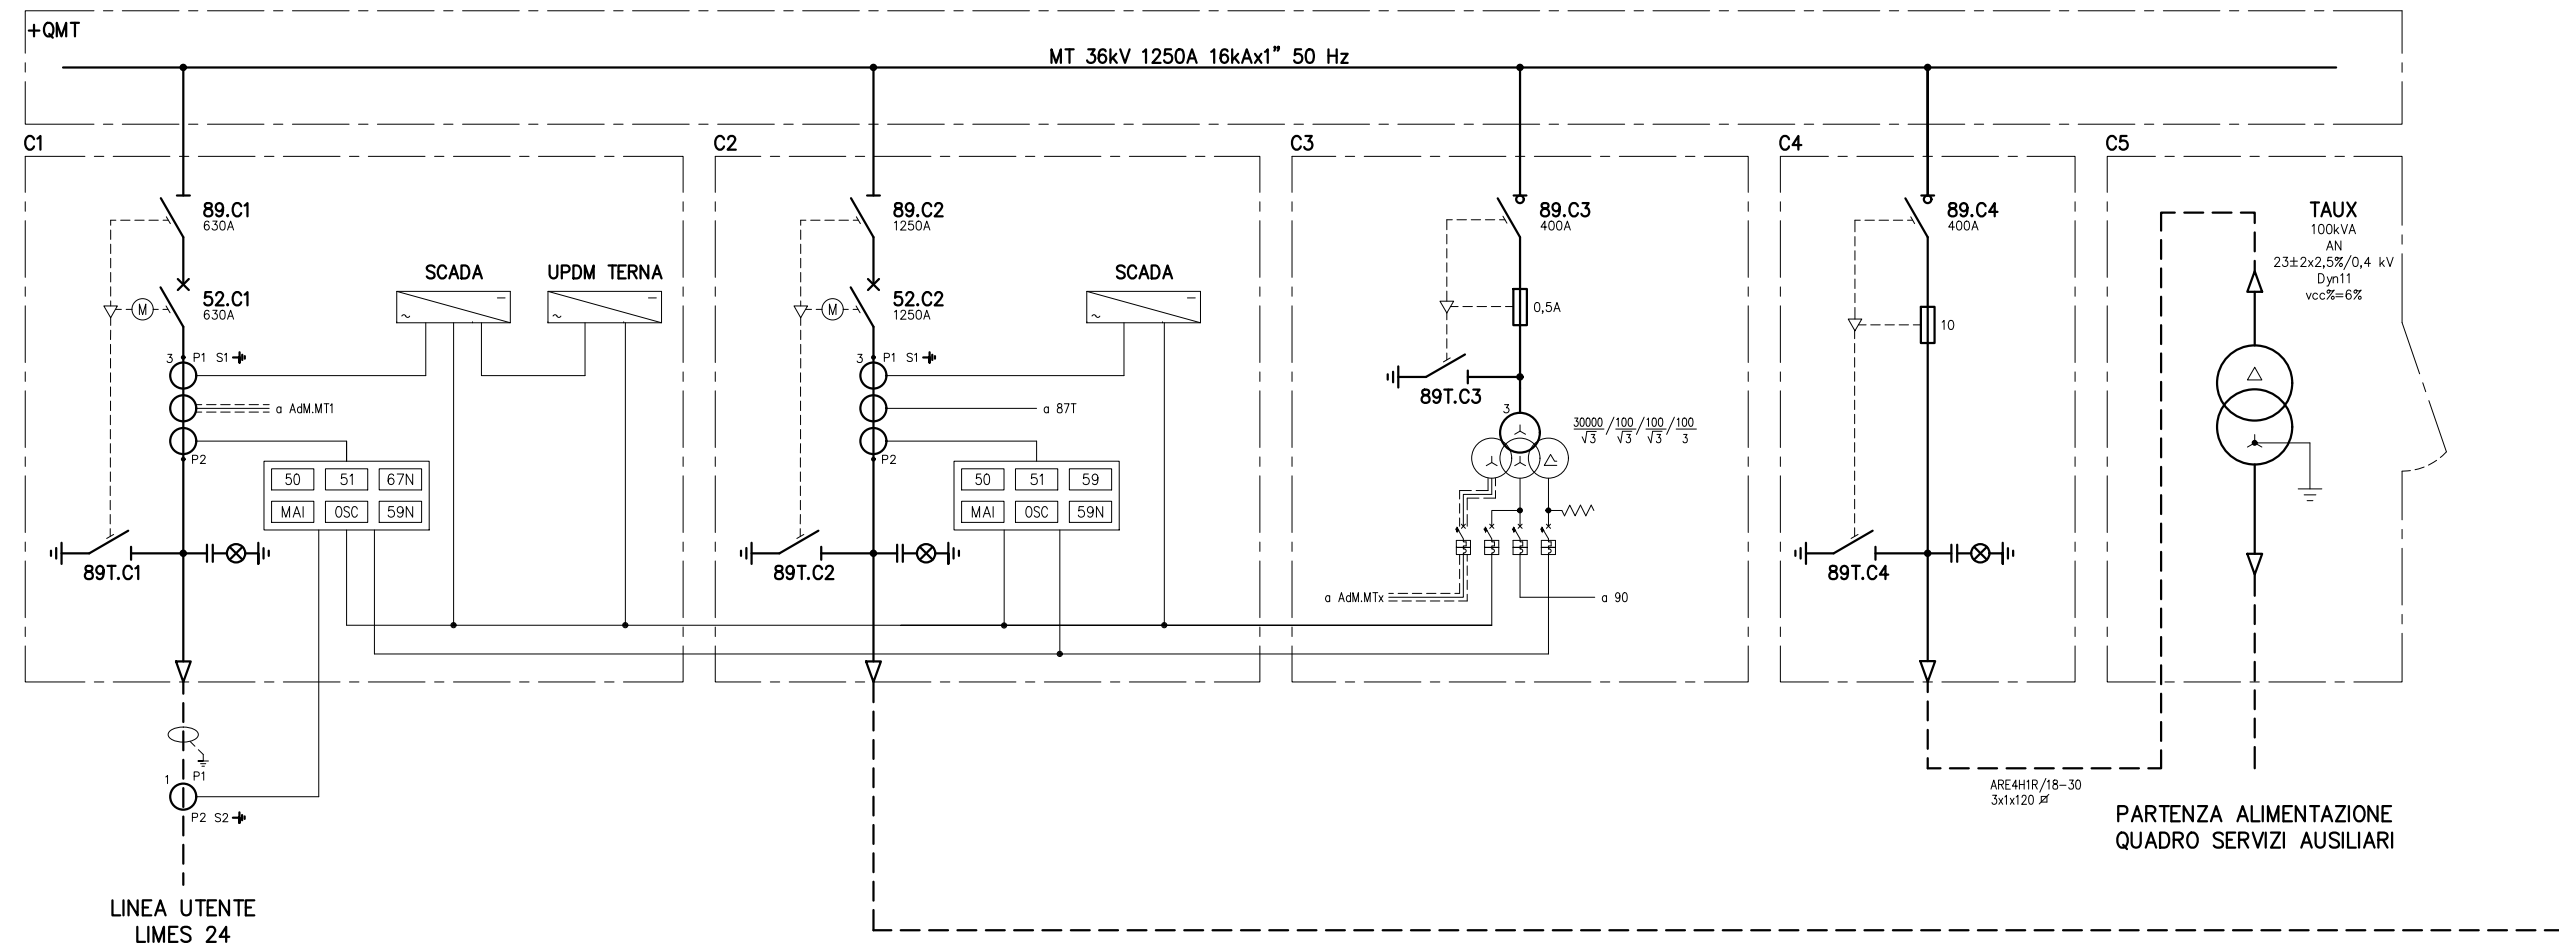
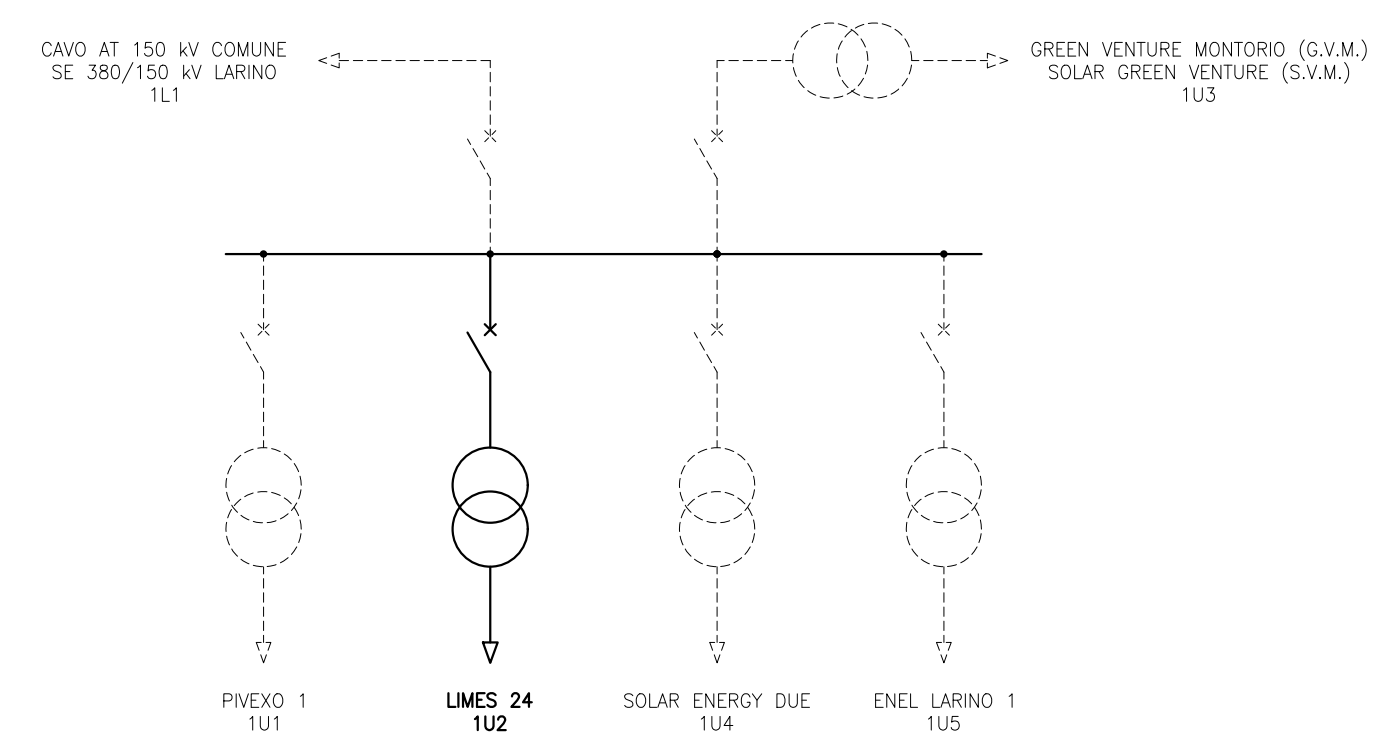
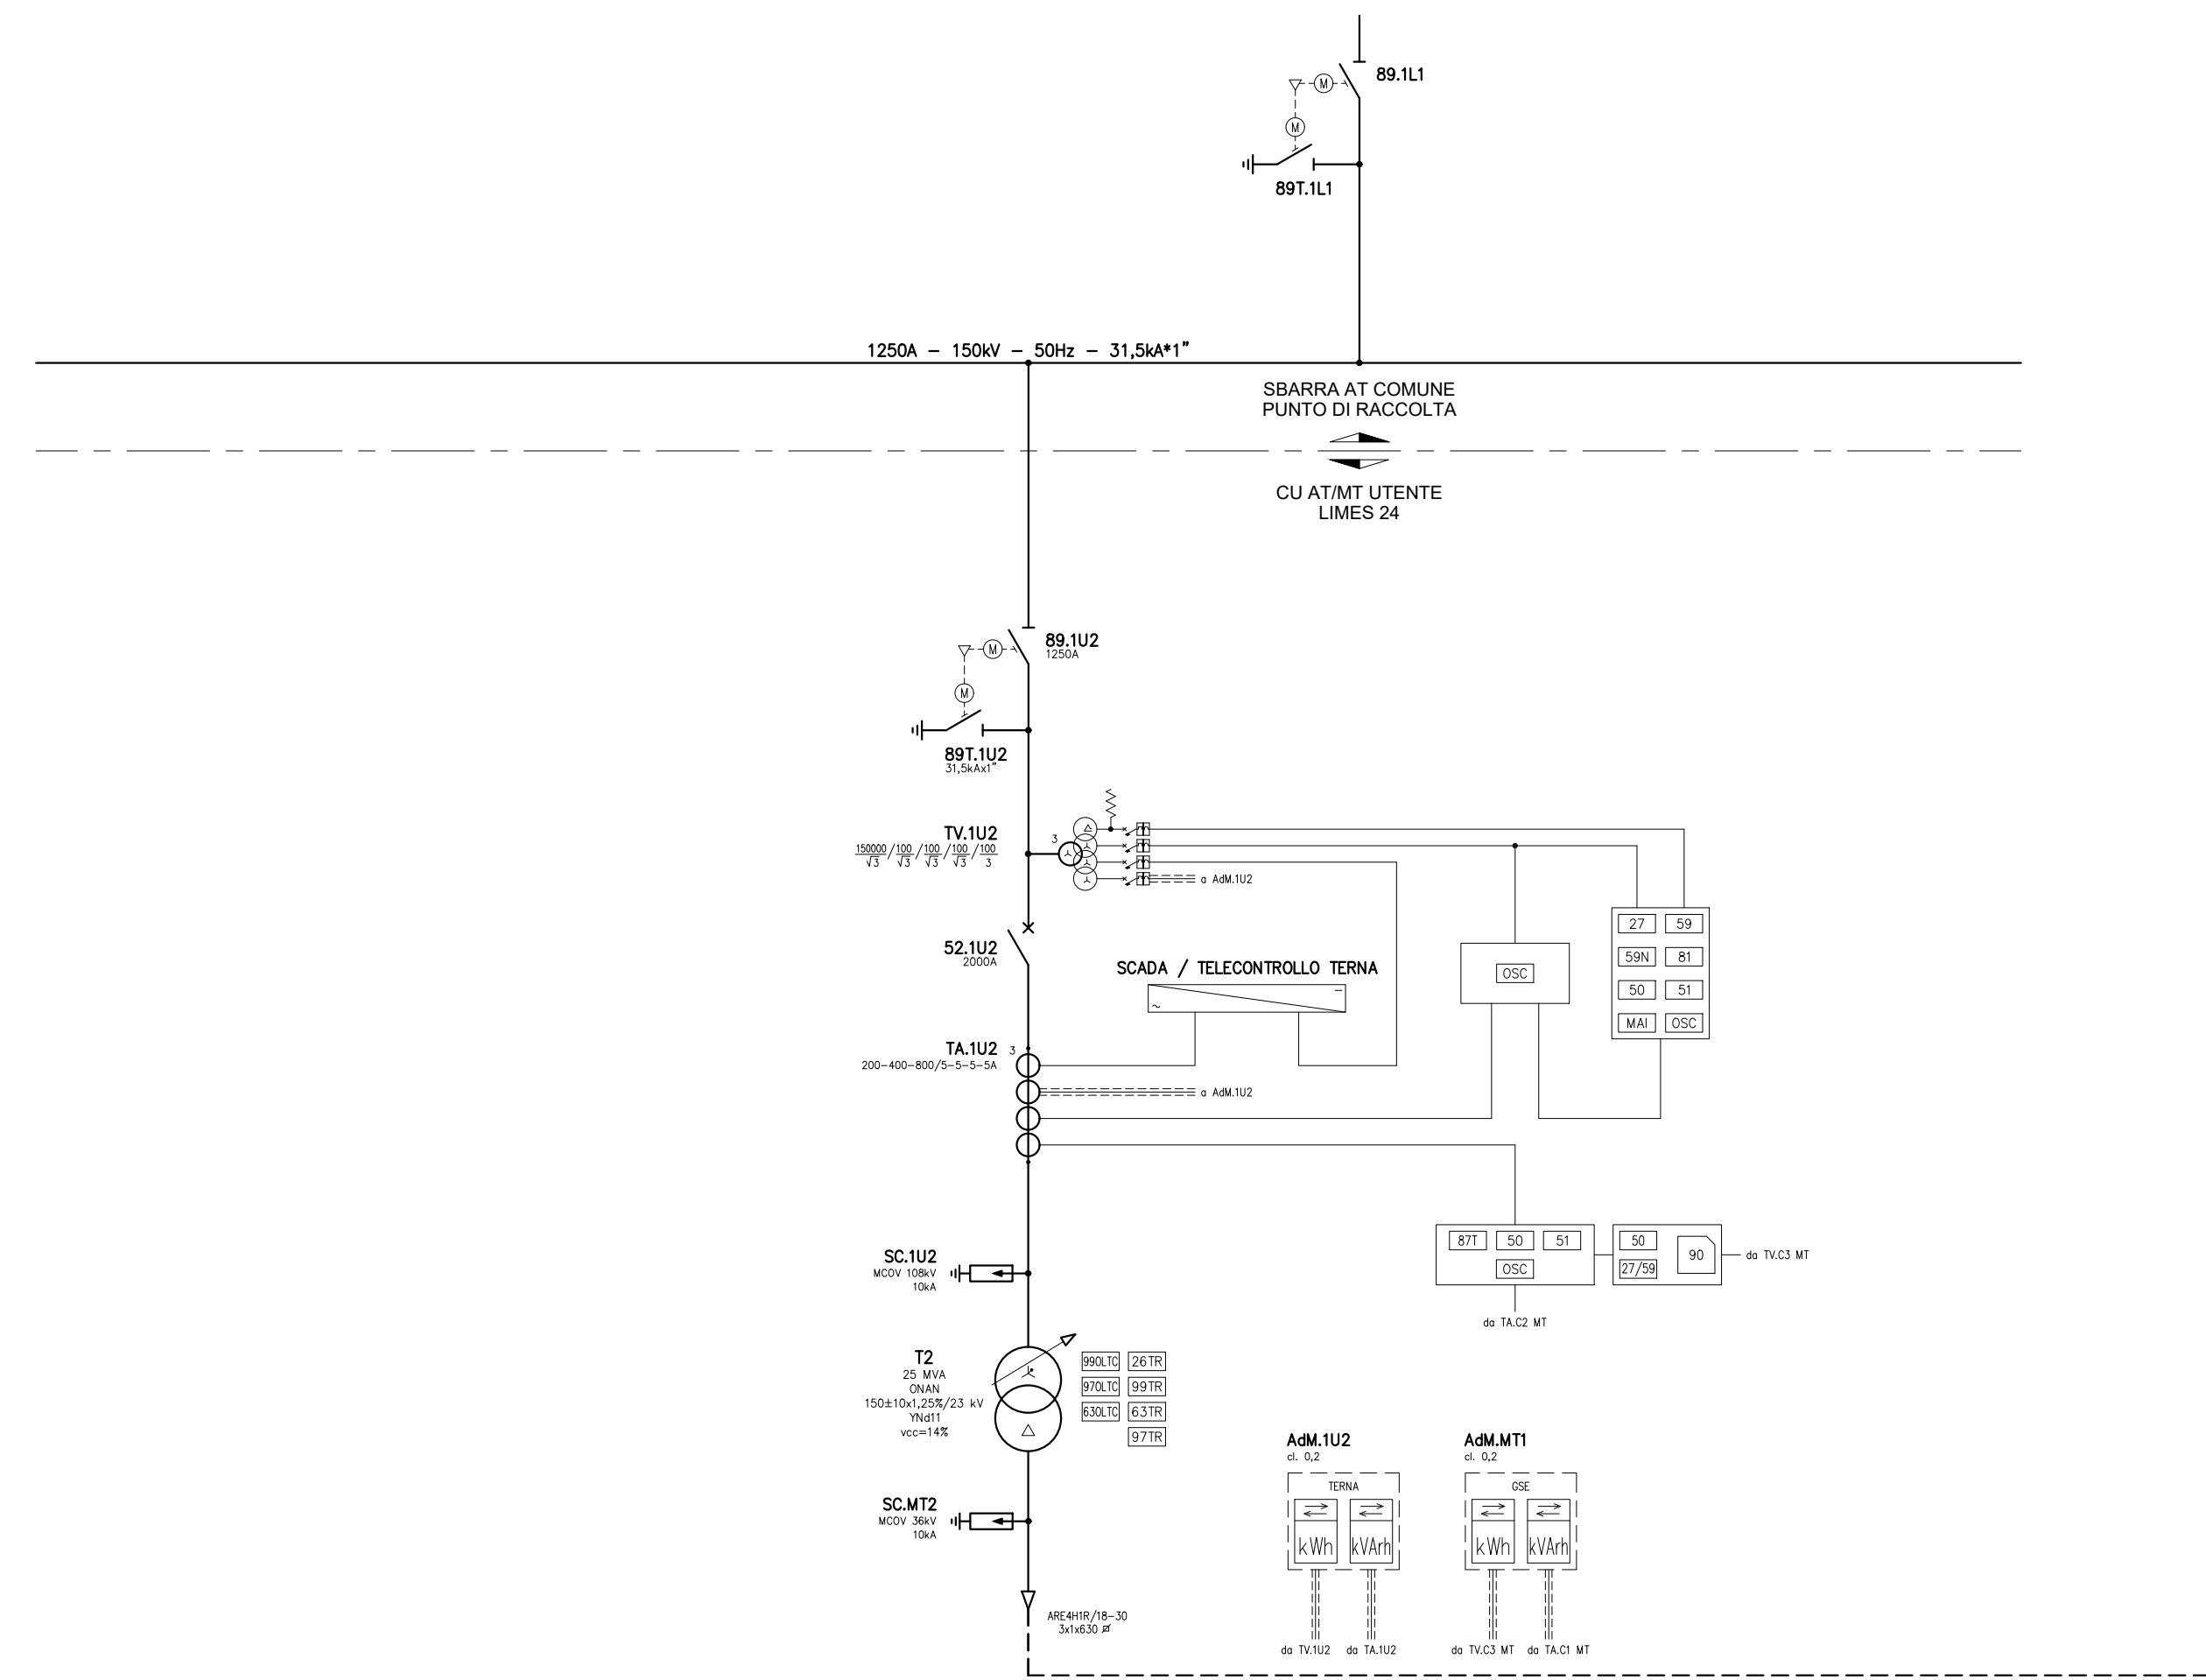


PIVEXO I S.R.L.
Via Stazione snc
74011 Marone (TA)
P.IVA 03358100737



REVISIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE
A	26.1.2024	106	013	103	Emissione per autorizzazione
CODICE PRATICA: C.P. 202001598 TIPOLOGIA IMPIANTO / POTENZA IN IMMISSIONE: IMPIANTO FOTOVOLTAICO "PIVEXO 1 - 45 MW"					
CAPORFA: LIMES 24 S.R.L. Via Manzoni, 41 20121 - Milano (MI) P.IVA 10363400960 PUNTO DI RACCOLTA 150 kV LARINO					
TITOLO: SCHEMA UNIFILARE AT / MT BRULLI Trasmismissione					
SCALA	FORMATO	FOLIO / DI	N. DOCUMENTO		
-	A1	3 / 6	3 0 3 5 1 A		

LEGENDA	
261	RELE' DI TEMPERATURA
277	RELE' DI MASSA TENSIONE IN CORRENTE ALTERNATA
5030	RELE' DI MASSIMA CORRENTE
52	RELE' DI MASSIMA TENSIONE IN CORRENTE ALTERNATA
590	RELE' DI MASSIMA TENSIONE NEUTRO
63	RELE' A PRESSIONE D'OLIO
670	RELE' DIREZIONALE DI TERRA
671	RELE' DI MASSA E MASSIMA FREQUENZA
671	RELE' DIFFERENZIALE LINEA
677	RELE' DIFFERENZIALE TRASFORMATORE
97	RELE' BICOPIAZZE
99	RELE' A LIVELLO D'OLIO
992	MANCATA APERTURA INTERRUITTORE
993	OSCILLOPERTURBOGRAMMO
99	REGOLATORE AUTOMATICO DI TENSIONE
997	CONTATORE ENERGIA ATTIVA BIREZIONALE
998	CONTATORE ENERGIA REATTIVA BIREZIONALE

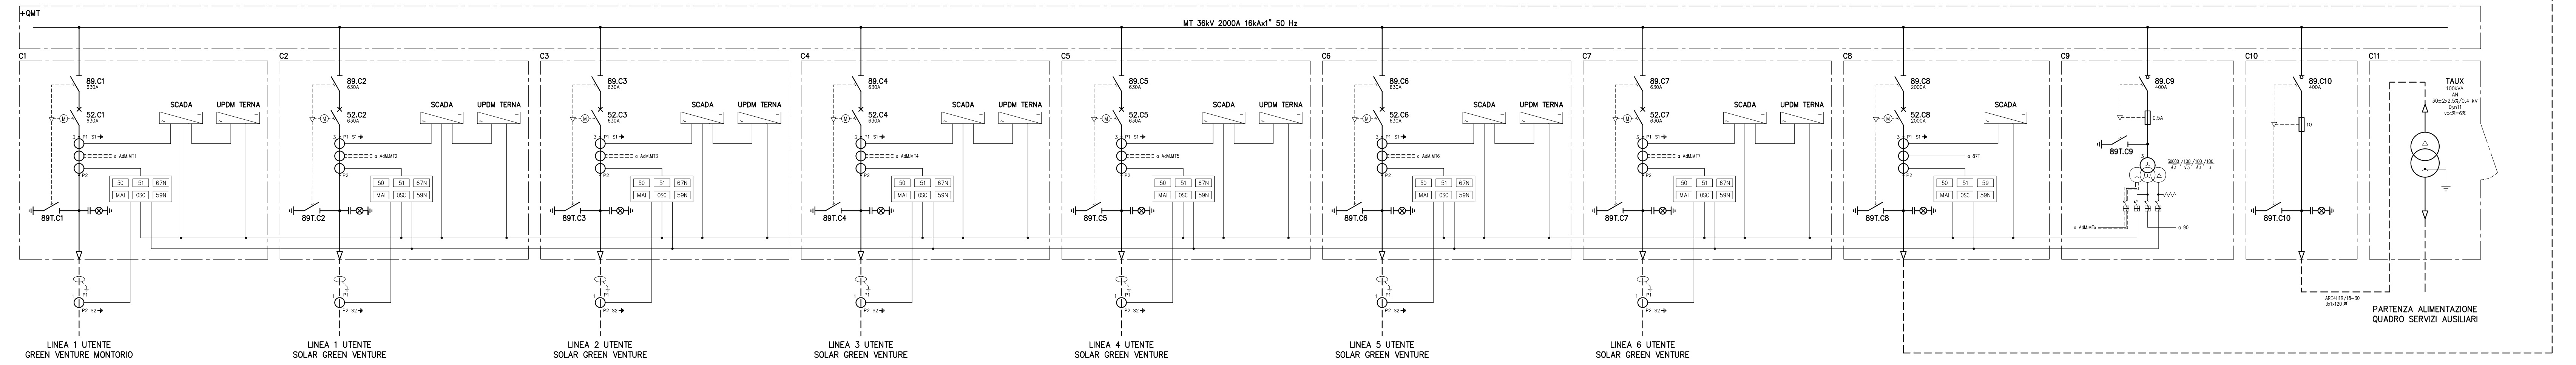
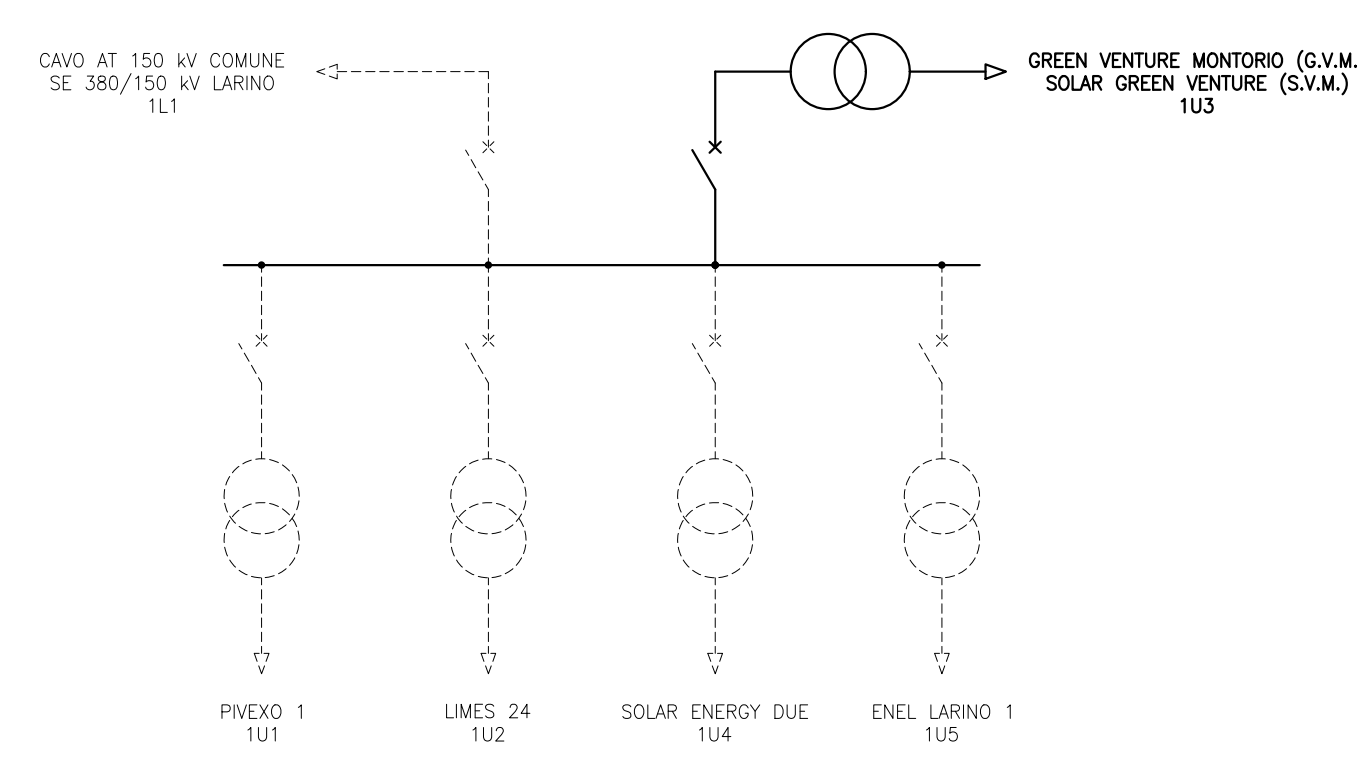
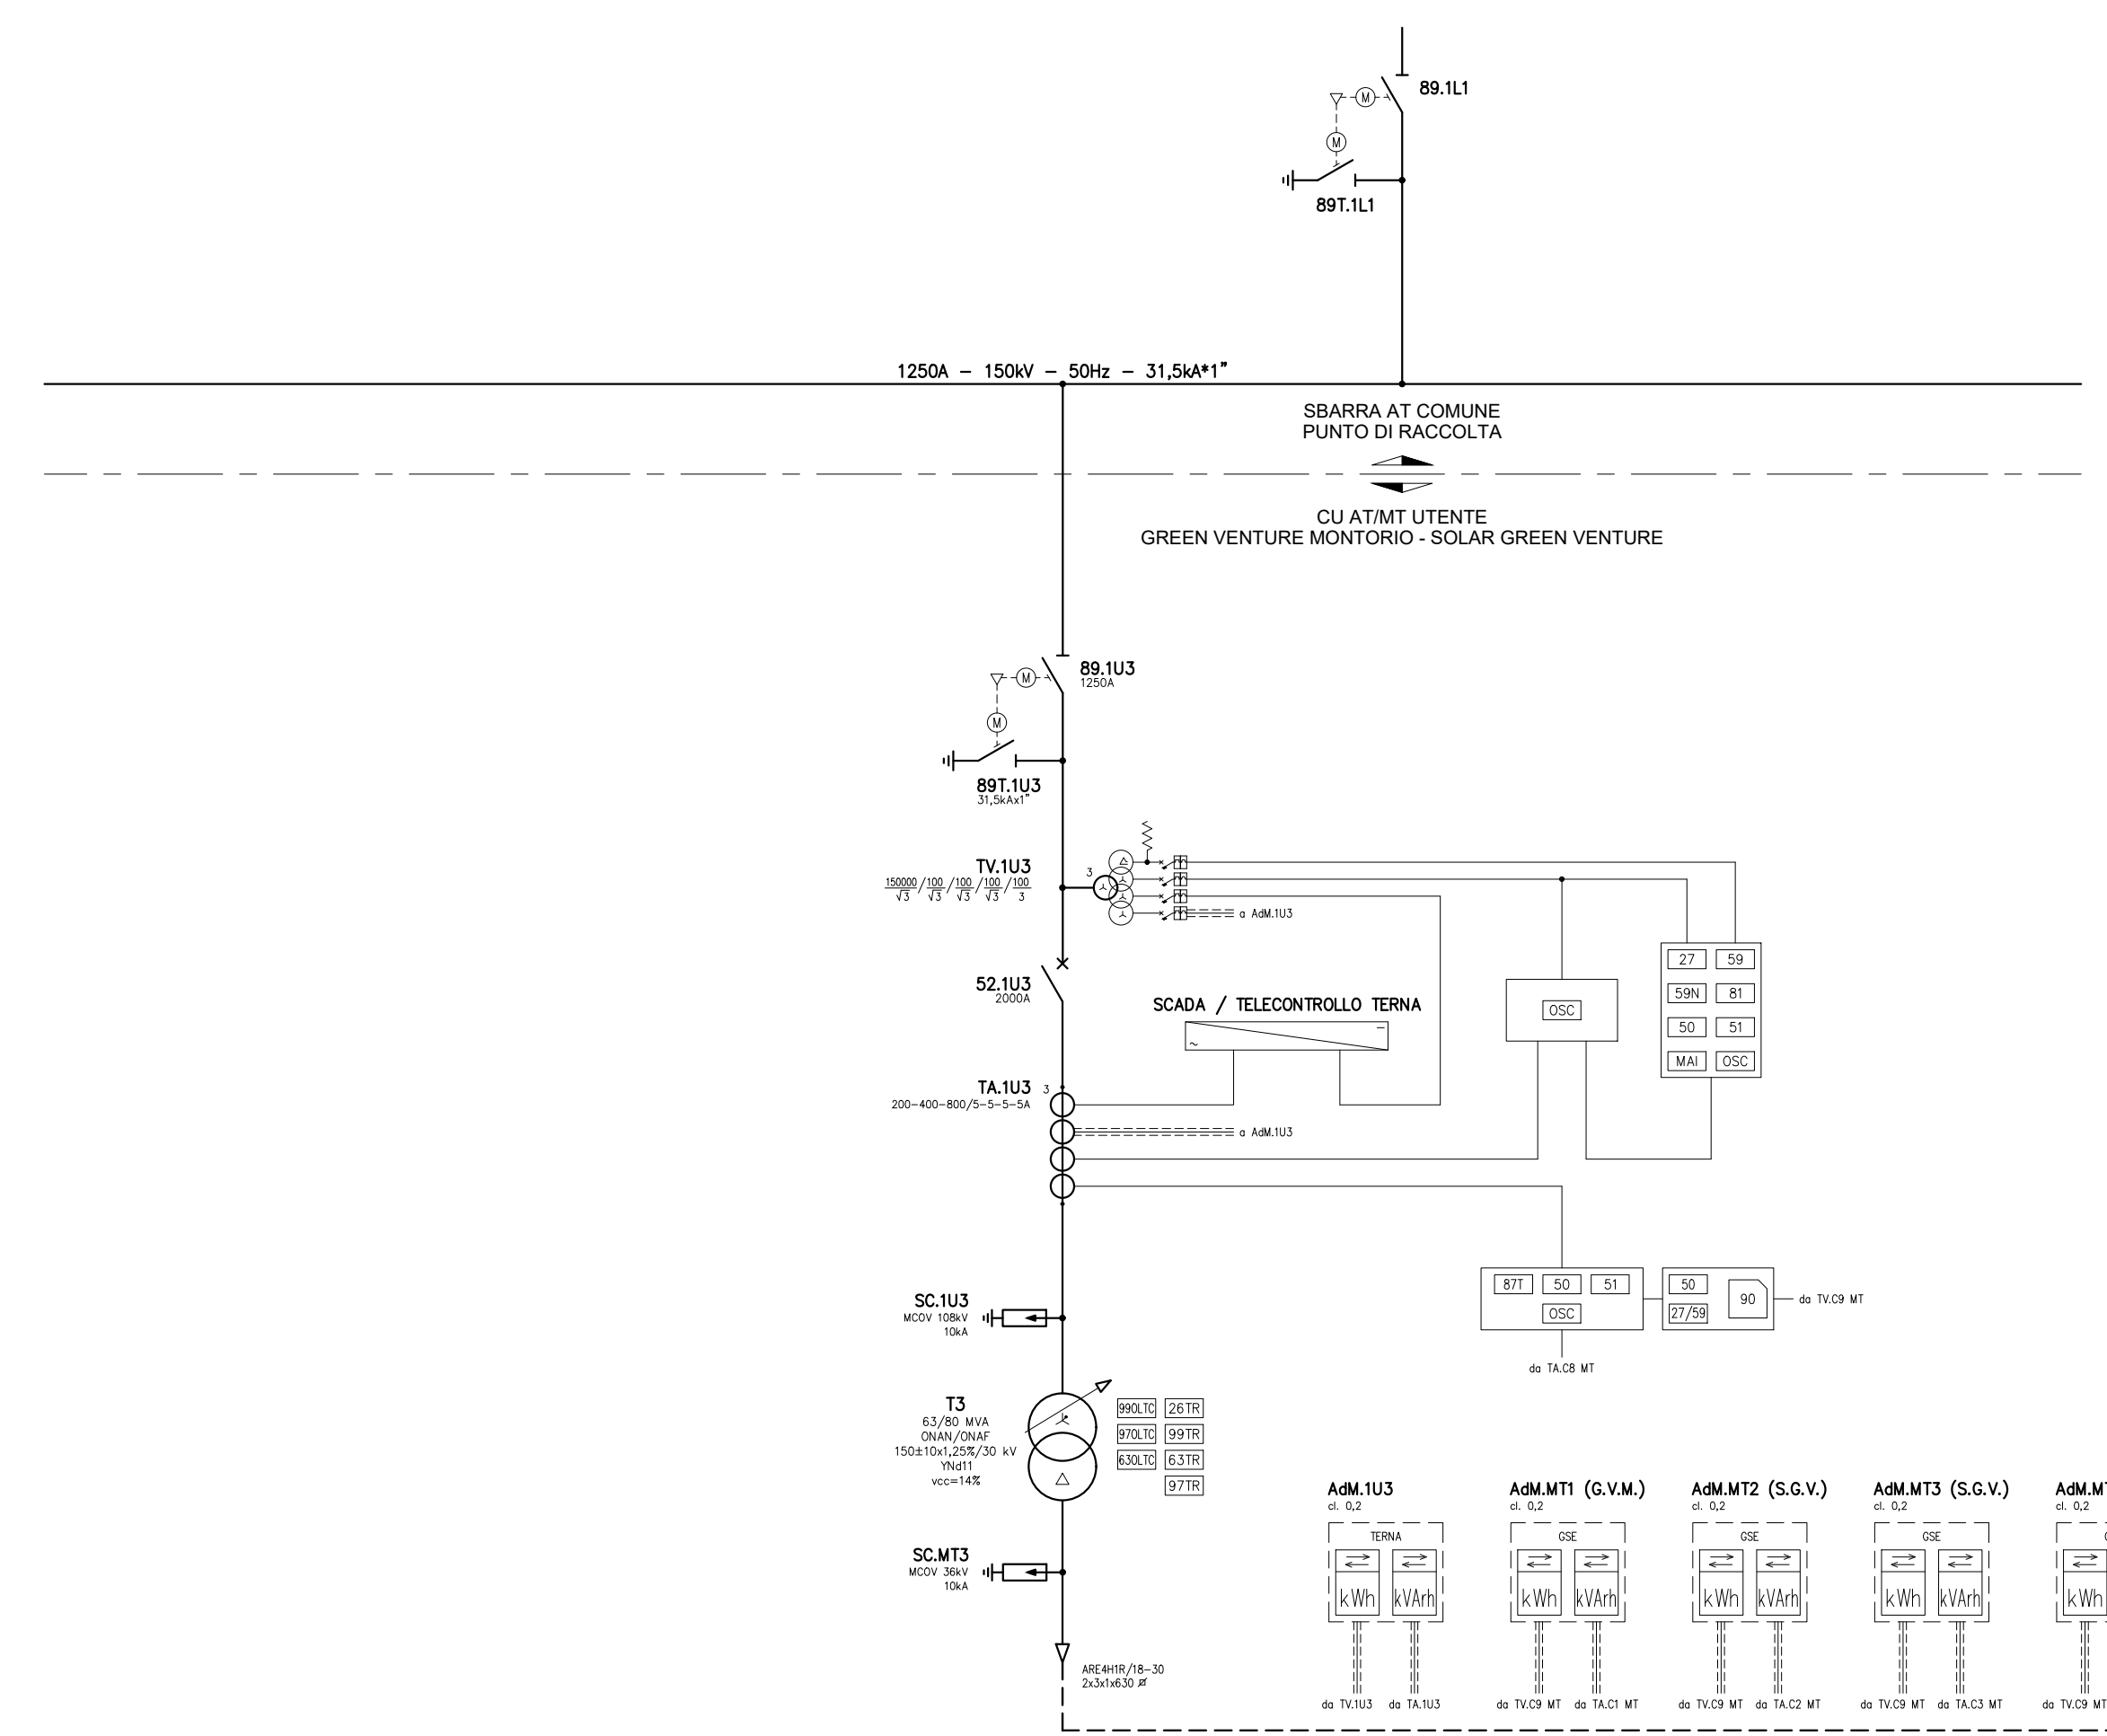


Luca Beccari

PIVEXO I S.R.L.
Via Stazione snc
74011 Grottole (TA)
P.IVA 03358100737

REVISIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE
A	24.1.2024	106	D13	D13	Emissione per autorizzazione
CODICE PRATICA: C.P. 202001598 TIPOLOGIA IMPIANTO / POTENZA IN IMMISSIONE: IMPIANTO FOTOVOLTAICO "PIVEXO 1 - 45 MW"					
CAPOFILA: LIMES 24 S.R.L. Via Manzoni, 41 20121 - Milano (MI) P.IVA 10363400960 PUNTO DI RACCOLTA 150 KV LARINO					
TITOLO: SCHEMA UNIFILARE AT / MT BRULLI Trasmissione					
SCALA	FORMATO	FOLIO / DI	N. DOCUMENTO		
-	A1+	4 / 6	3 0 3 5 1 A		

LEGENDA	
[26]	RELE' DI TEMPERATURA
[27]	RELE' DI MINIMA TENSIONE IN CORRENTE ALTERNATA
[50/50]	RELE' DI MASSIMA TENSIONE
[52]	RELE' DI MASSIMA TENSIONE IN CORRENTE ALTERNATA
[59]	RELE' DI MASSIMA TENSIONE NEUTRO
[63]	RELE' A PRESSIONE D'OLIO
[67]	RELE' ORIZZONALE DI TERRA
[81]	RELE' DI MINIMA E MASSIMA FREQUENZA
[85]	RELE' DIFFERENZIALE LINEA
[87]	RELE' DIFFERENZIALE TRASFORMATORE
[97]	RELE' BUCHHOLZ
[99]	RELE' A LIVELLO D'OLIO
[92]	MANGATA APERTURA INTERRUOTORE
[95]	OSCILLOPERTURBOGRAMO
[90]	REGOLATORE AUTOMATICO DI TENSIONE
[50]	CONTATORE ENERGIA ATTIVA BIREZIONALE
[52]	CONTATORE ENERGIA REATTIVA BIREZIONALE

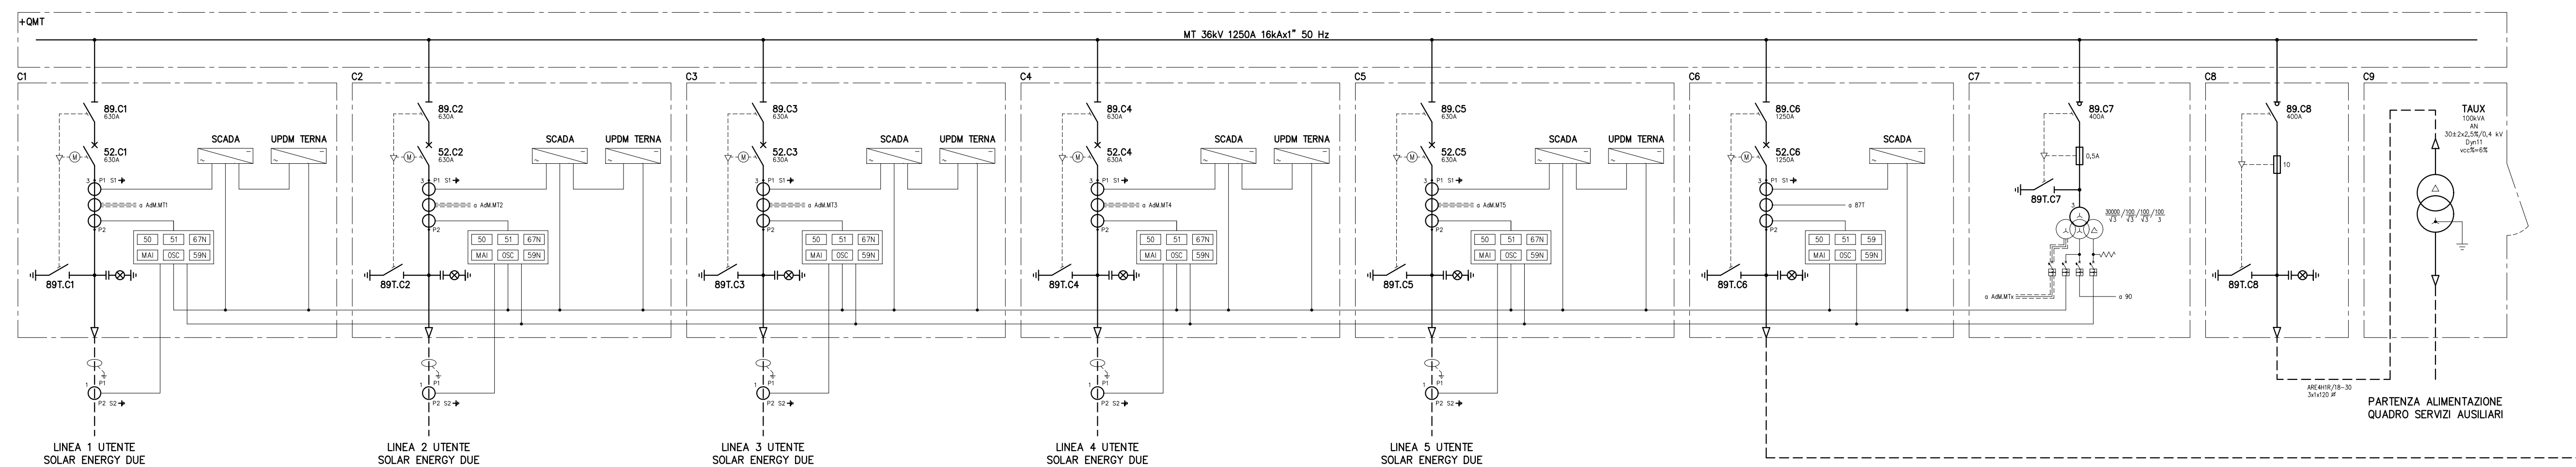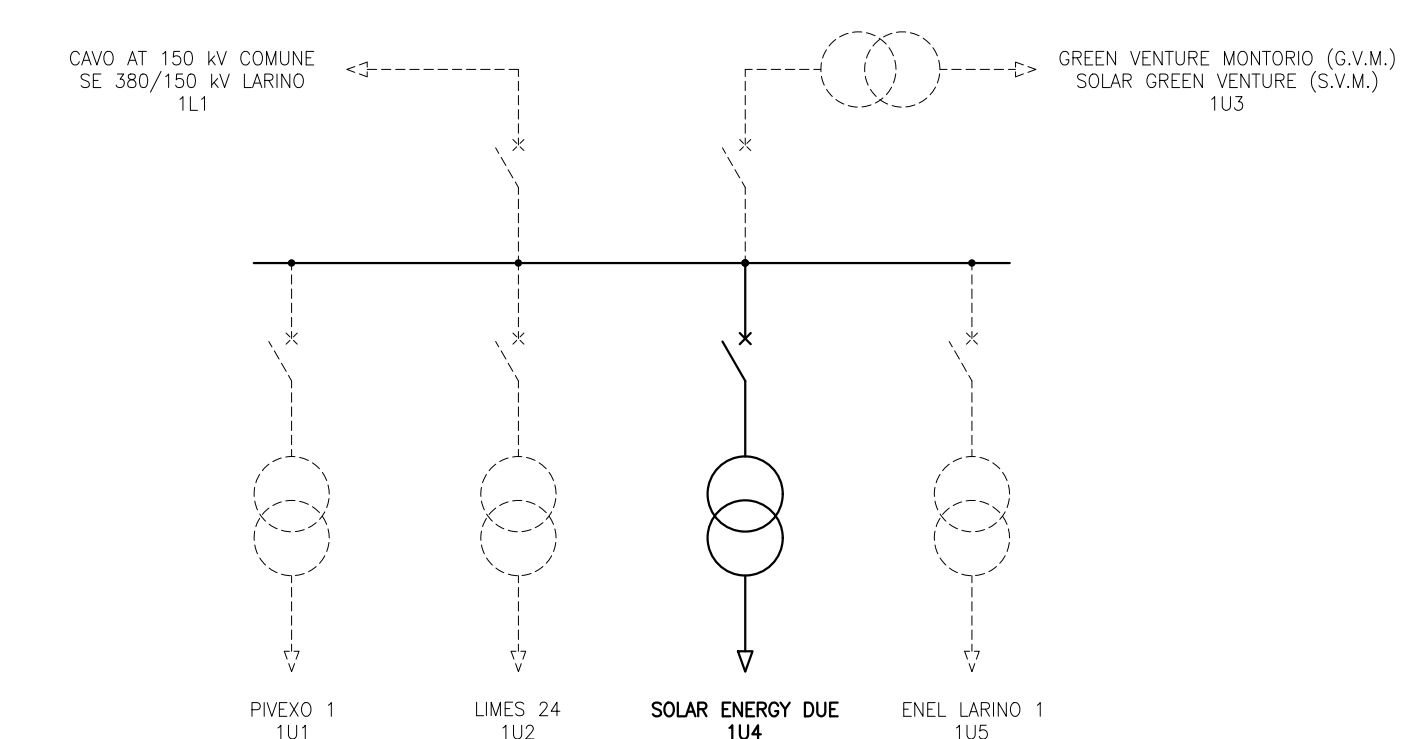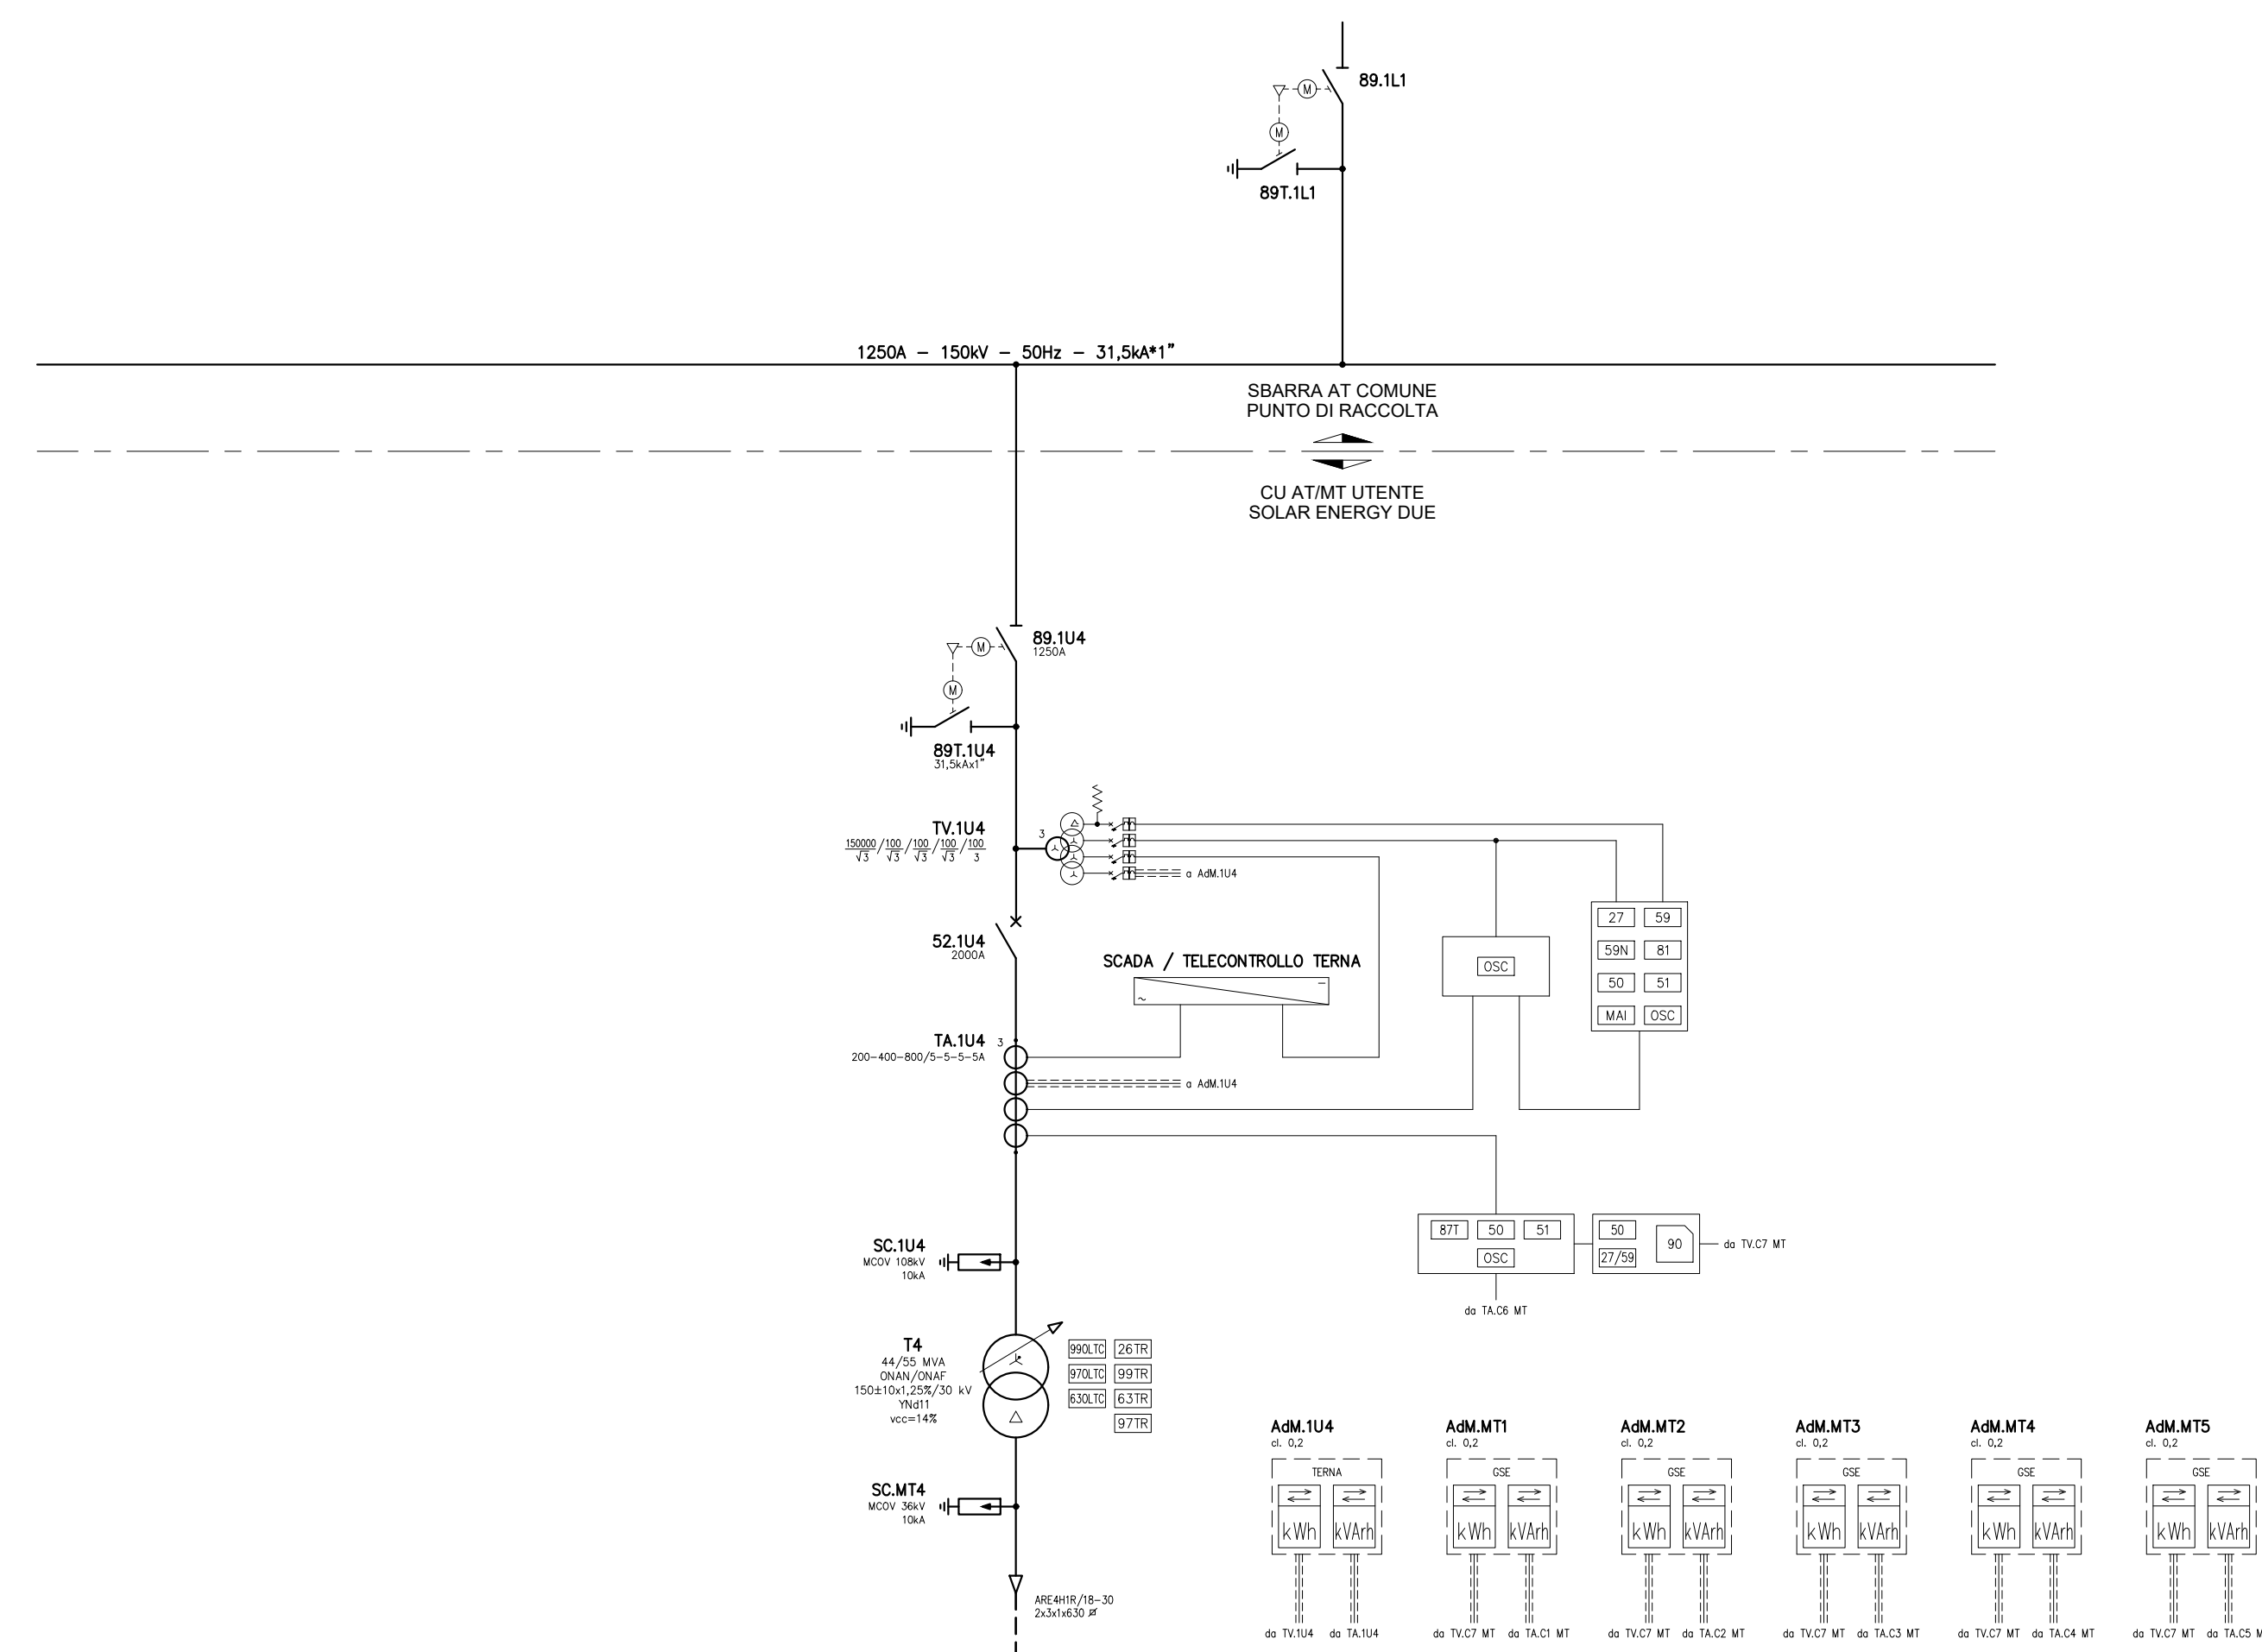




PIVEYO I S.R.L.
 Via Stazione snc
 74011 Montepulciano (TA)
 P.IVA 03358100737



Luca Baccari

REVISIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE
A	26.1.2024	106	D1.3	093	Emissione per autorizzazione
CODICE PRATICA: C.P. 202001598 TIPOLOGIA IMPIANTO / POTENZA IN IMMISSIONE: IMPIANTO FOTOVOLTAICO "PIVEYO 1 - 45 MW"					
CAPOFILA: LIMES 24 S.R.L. Via Manzoni, 41 20121 - Milano (MI) P.IVA 10363400960 PUNTO DI RACCOLTA 150 kV LARINO					
BRULLI Trasmissione TITOLO: SCHEMA UNIFILARE AT / MT					
SCALA:	FORMATO:	FOLIO / DI:	N. DOCUMENTO:		
-	A1+	5 / 6	3 0 3 5 1 A		

LEGGENDA	
26	RELE' DI TEMPERATURA
27	RELE' DI MINIMA TENSIONE IN CORRENTE ALTERNATA
50	RELE' DI MASSIMA CORRENTE
51	RELE' DI MASSIMA TENSIONE IN CORRENTE ALTERNATA
52	RELE' DI MASSIMA TENSIONE NEUTRO
63	RELE' A PRESSIONE D'OLIO
67	RELE' DIREZIONALE DI TERRA
81	RELE' DI MINIMA E MASSIMA FREQUENZA
83	RELE' DIFFERENZIALE LINEA
87	RELE' DIFFERENZIALE TRASFORMATORE
97	RELE' BUCHHOLZ
99	RELE' A LIVELLO D'OLIO
MA	MANDATA APERTURA INTERRUITTORE
OSC	OSCOLLOPERTURBORAFD
TA	REGOLATORE AUTOMATICO DI TENSIONE
TA1	CONTATORE ENERGIA ATTIVA BIDIREZIONALE
TA2	CONTATORE ENERGIA REATIVA BIDIREZIONALE

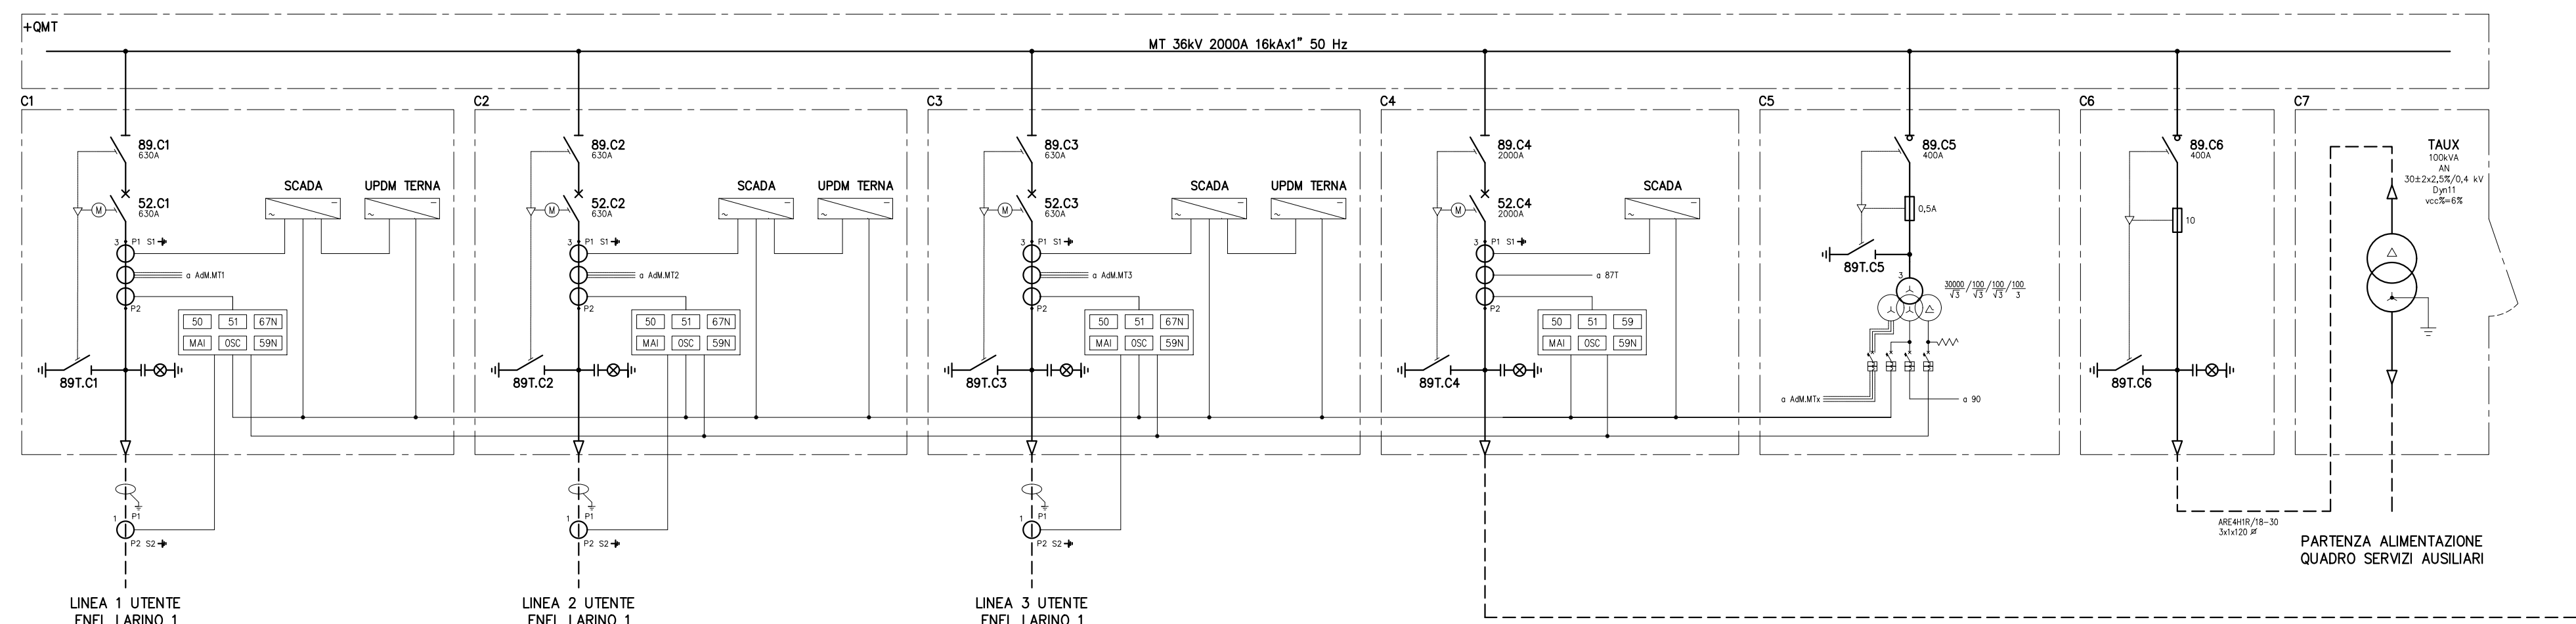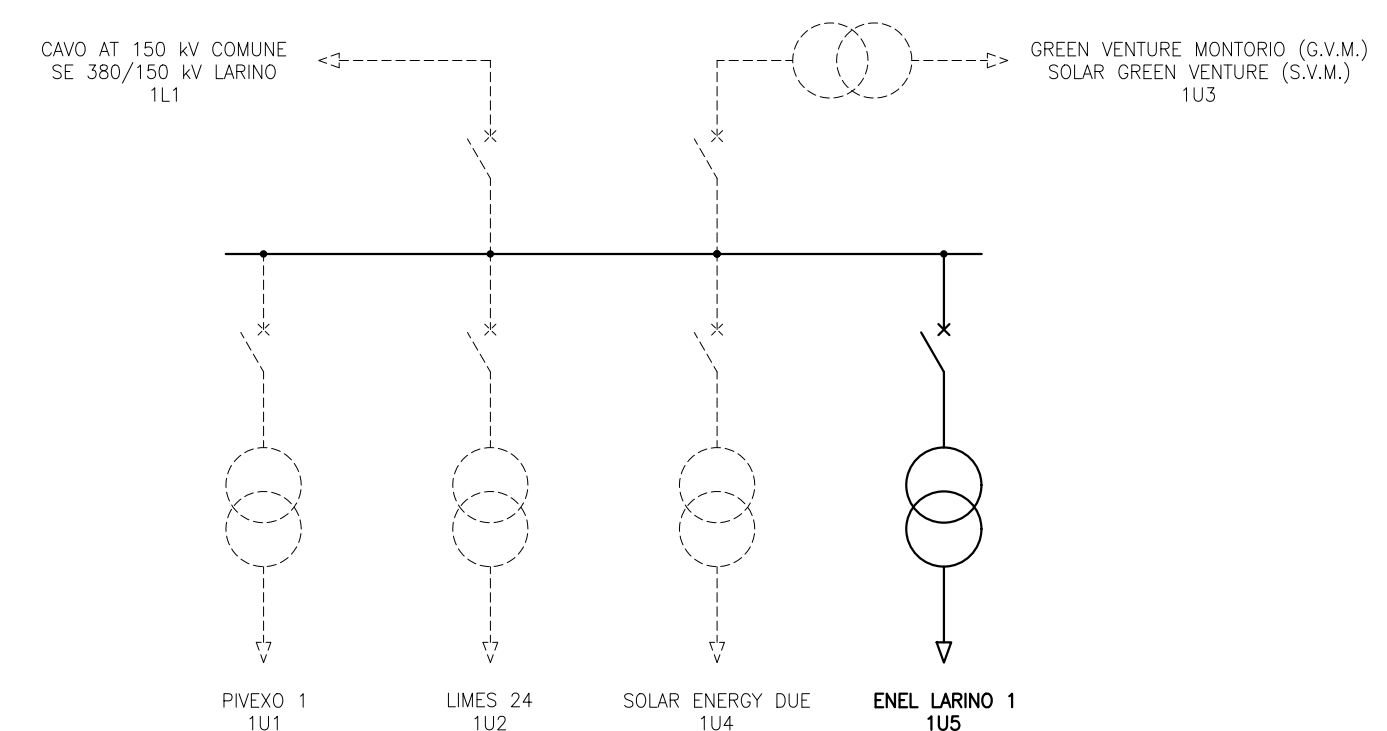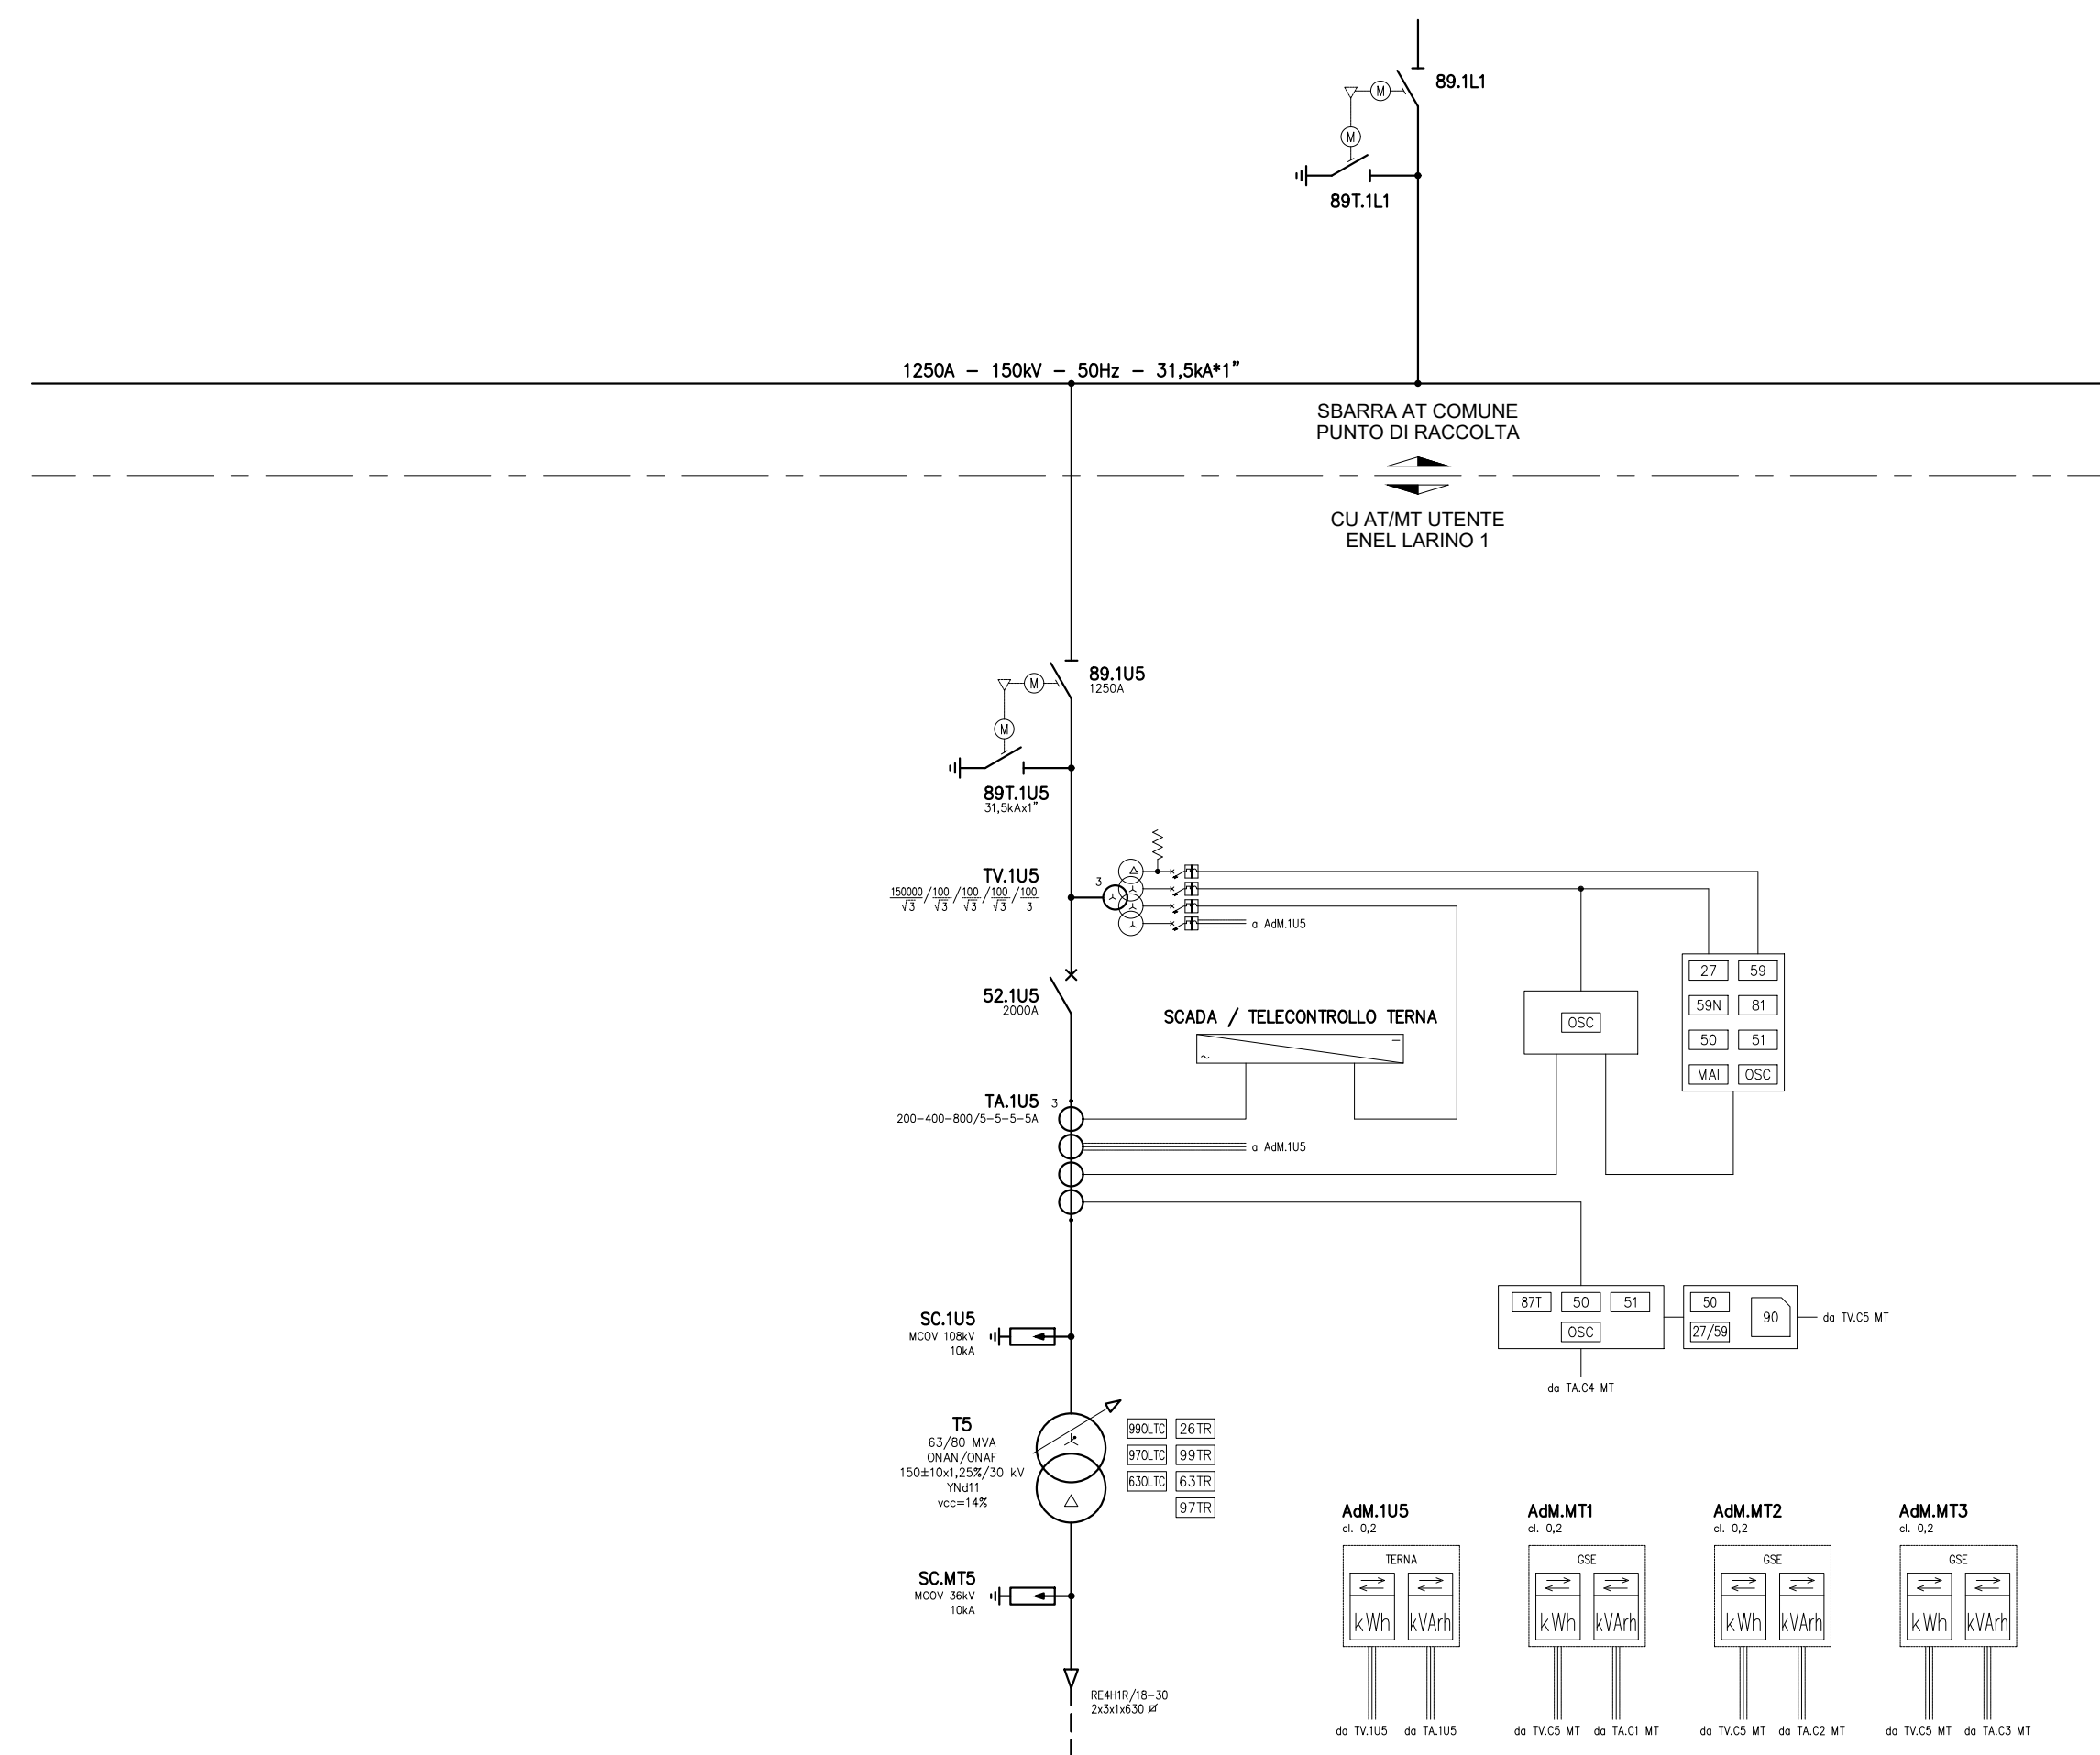

PIVEXO I S.R.L.
Via Stazione snc
74011 Grottole (TA)
P.IVA 03358100737



Luca Pivexo

REVISIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE
A	26.1.2024	106	013	093	Emissione per autorizzazione
CODICE PRATICA CAPOFILA: C.P. 202001598 TIPOLOGIA IMPIANTO CAPOFILA / POTENZA IN IMMISSIONE: IMPIANTO FOTOVOLTAICO "PIVEXO 1 - 45 MW"					
CAPOFILA: LIMES 24 S.R.L. Via Manzoni, 41 20121 - Milano (MI) P.IVA 10363400960 PUNTO DI RACCOLTA 150 kV LARINO					
TITOLO: SCHEMA UNIFILARE AT / MT BRULLI Trasmissione					
SCALA	FORMATO	FOLIO / DI	N. DOCUMENTO		
-	A1	6 / 6	3 0 3 5 1 A		