


**COMUNE DI SAN MARTINO IN PENSILIS**

(Provincia di Campobasso)

Realizzazione di un impianto Agrovoltaioco della potenza nominale in DC di 49,007 MWp e potenza in AC di 45 MW denominato "Morrone" e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione dell'energia elettrica Nazionale (RTN) nei Comuni di San Martino in Pensilis (CB) e Larino (CB)

|   |   |
|---|---|
| <b>Proponente</b>   | <b>Sviluppatore</b>   |
| <b>PIVEXO 1 S.r.l.</b>  | <b>Greenery</b>   |
| <small>PIVEXO 1 SRL<br/>Via Spigno, 101 - 06111 Campobasso (CB)<br/>Tel. 0735 456611 - Fax 0735 456612<br/>P.I.A. 026845572 - R.G.A. TA 113984<br/>www.pivexo1.it</small> | <small>GREENEER 1 SRL<br/>Via Spigno, 101 - 06111 Campobasso (CB)<br/>Tel. 0735 456611 - Fax 0735 456612<br/>P.I.A. 026845572 - R.G.A. TA 113984<br/>www.greenery1.it</small> |

|                         |                          |                     |                  |
|-------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|
| <b>Elaborato</b>        | Planimetria interferenze | <b>Data</b>         | 04/04/2024       |
| <b>Codice Progetto</b>  | <b>Nome File</b>         | <b>Interferenze</b> | <b>Revisione</b> |
| GRIEEN GP-118           | TAV-04-B                 |                     | 00               |
| <b>Codice Elaborato</b> | <b>Foglio</b>            | <b>Scala</b>        |                  |
| TAV-04-B                | A0                       | 1:2000              |                  |
| <b>Rev.</b>             | <b>Descrizione</b>       | <b>Data</b>         | <b>Redatto</b>   |
|                         |                          |                     | Verificato       |
|                         |                          |                     | Approvato        |

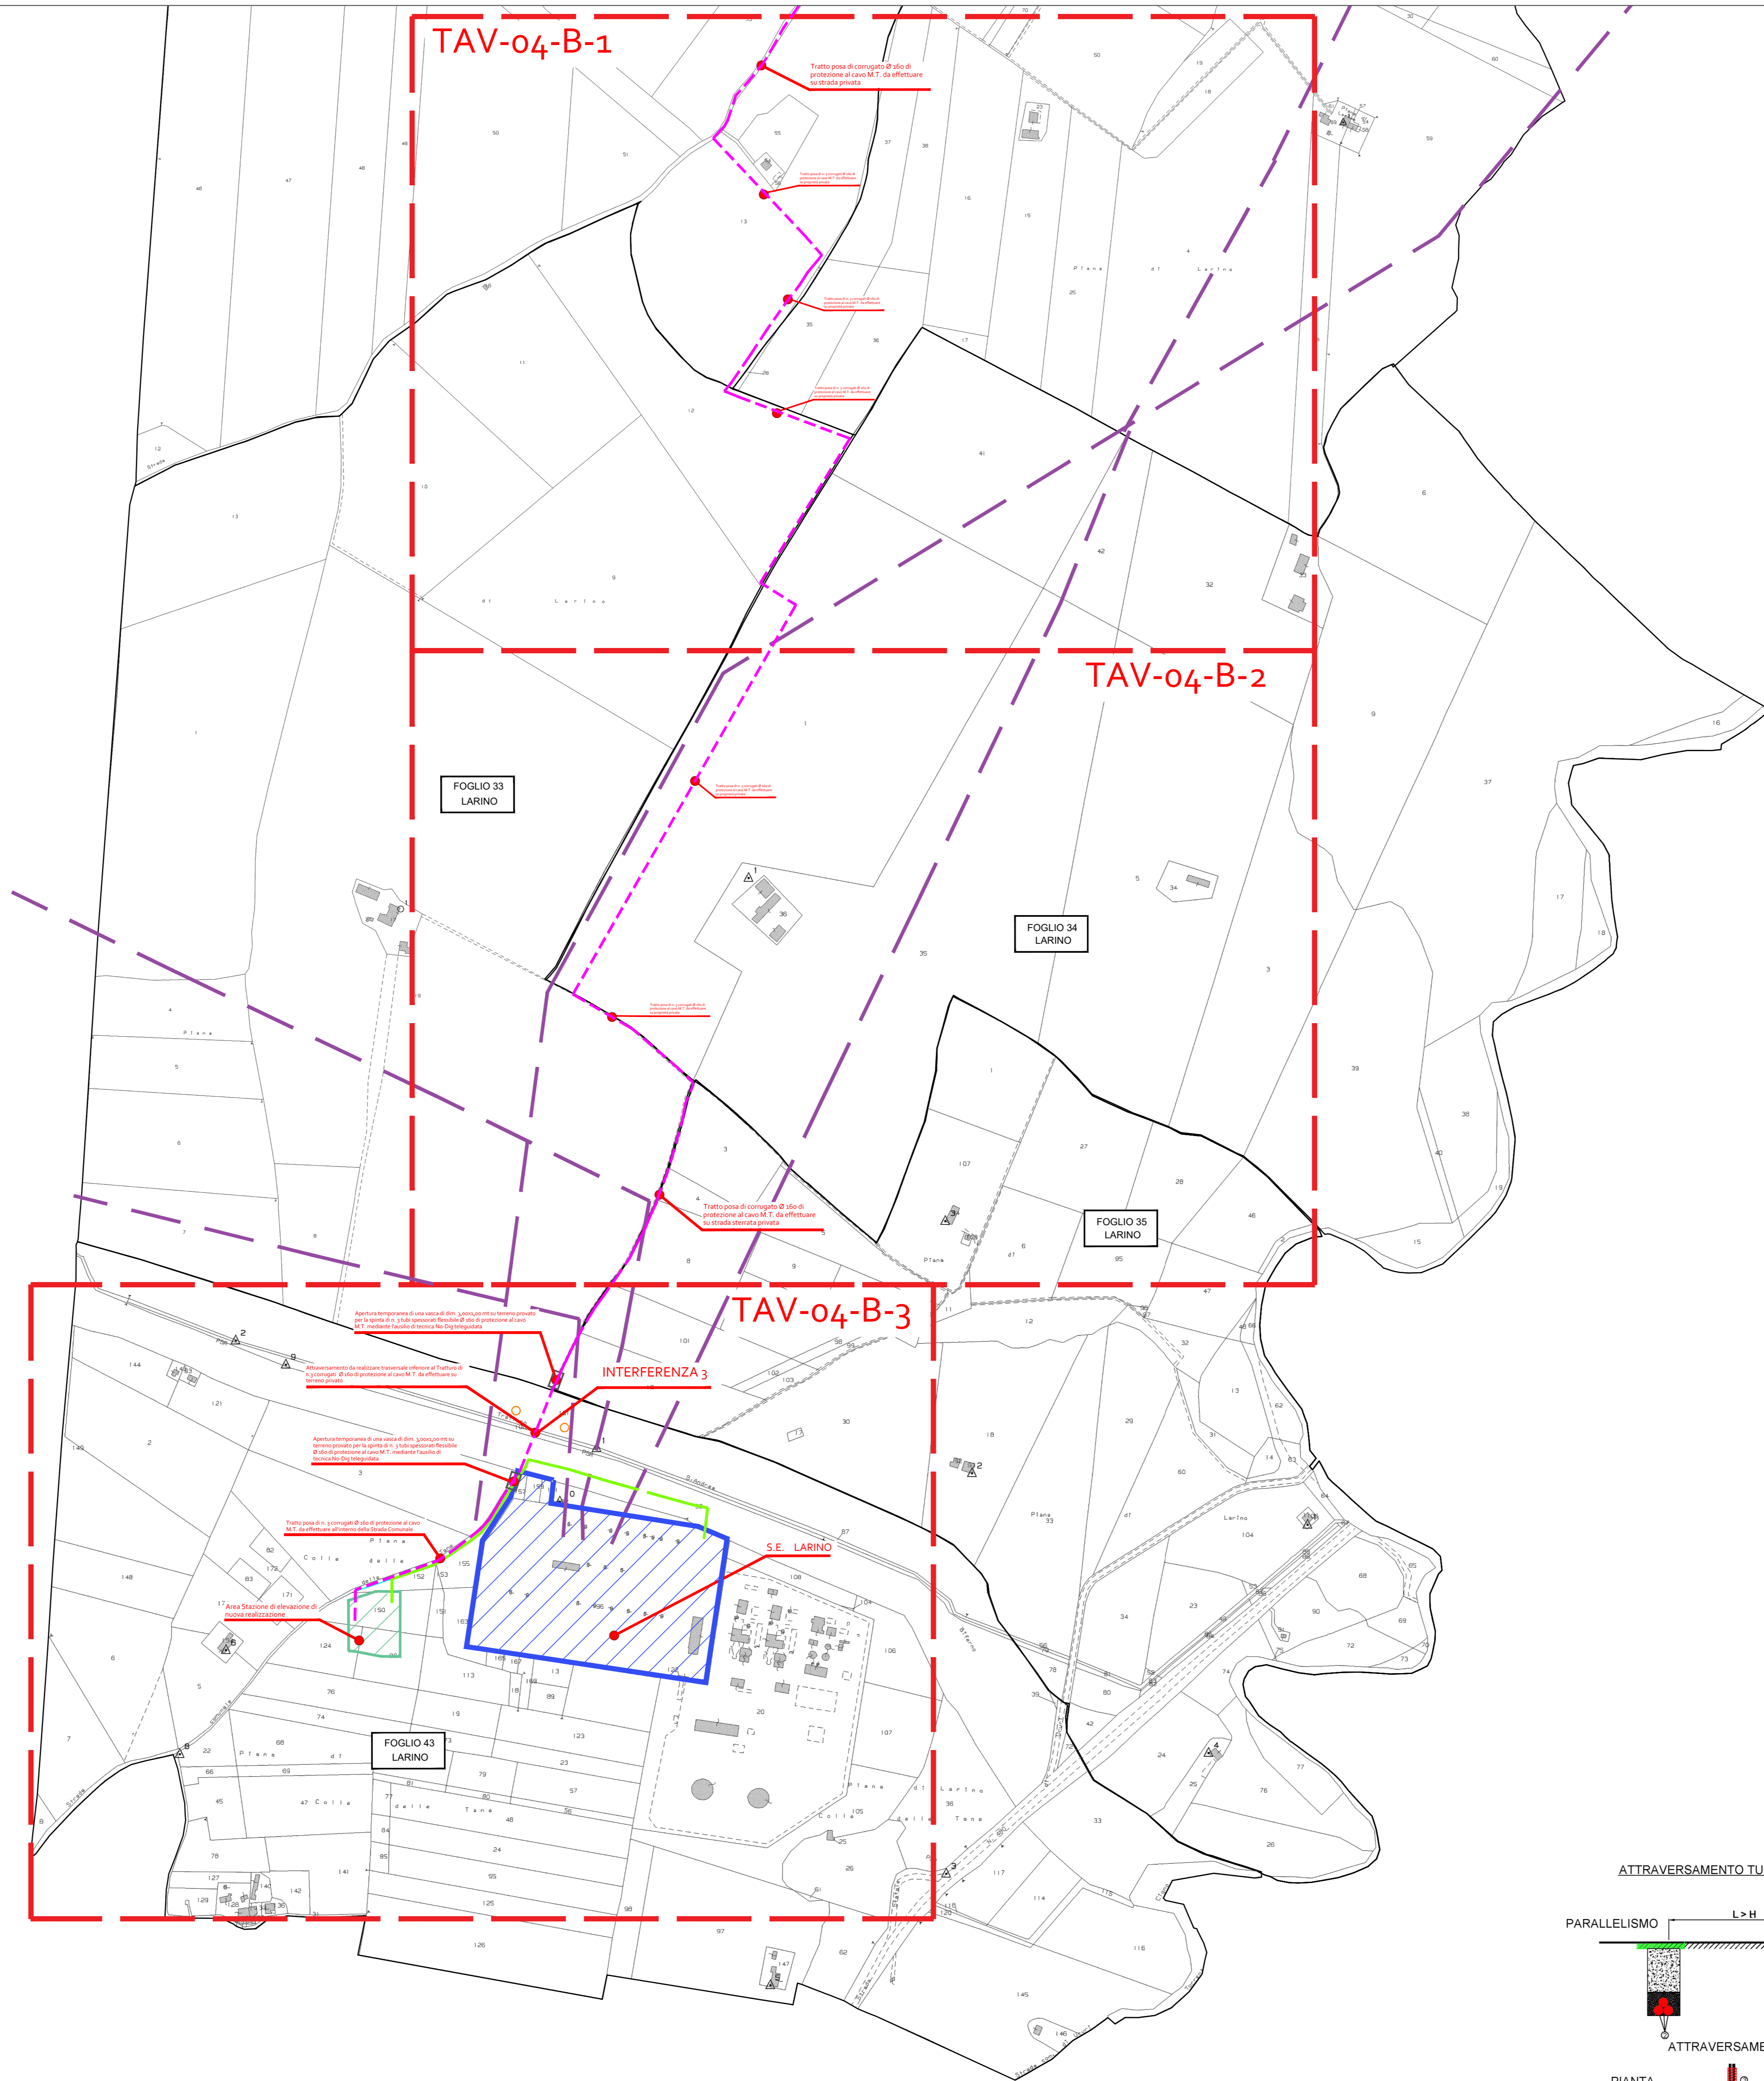


**LEGENDA**


- CAVIDOTTO INTERRATO MT 30 kV DA REALIZZARE
- CAVIDOTTO INTERRATO AT 150 kV DA REALIZZARE
- AREA D'INSTALLAZIONE NUOVA CENTRALE FOTOVOLTAICA
- AREA DI INGOMBRO STAZIONE DI ELEVAZIONE UTENZA 30/150 kV DI NUOVA REALIZZAZIONE
- AREA DI INGOMBRO STAZIONE DI TRASFORMAZIONE "LARINO" 150/380 kV ESISTENTE
- LINEE ELETTRICHE AT ESISTENTI
- LINEE ELETTRICHE MT ESISTENTI
- METANODOTTO RILEVATO
- CABINE CONSORZIO DI BONIFICA

**COMUNE DI SAN MARTINO IN PENSILIS**

**PARTICOLARE ATTRAVERSAMENTO TORRENTE CIGNO**

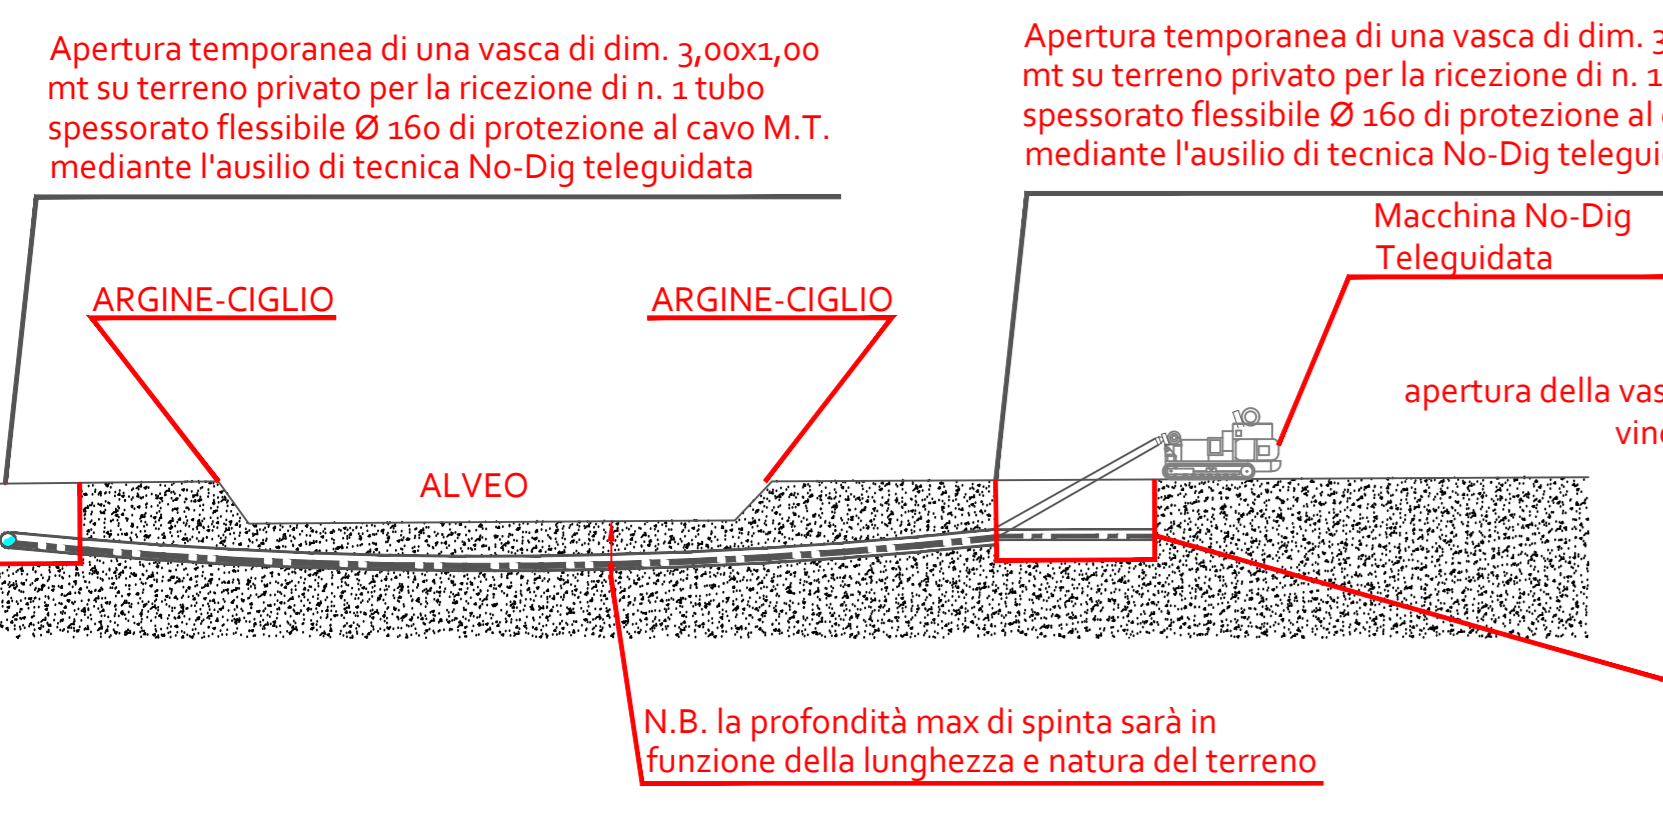

**PARTICOLARE ATTRAVERSAMENTO TRATTURO**

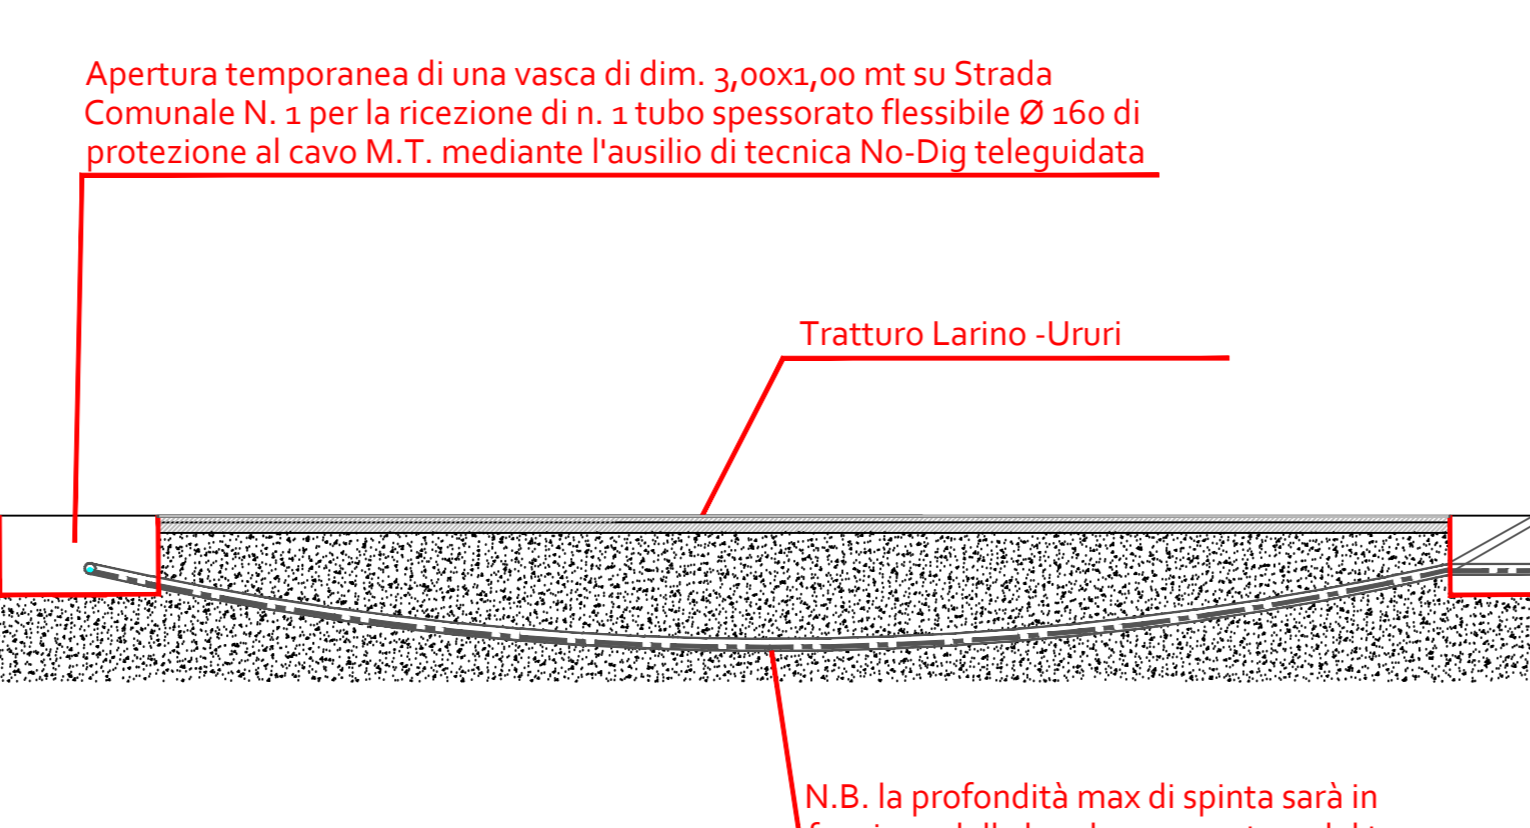

Apertura temporanea di una vasca di dim. 3,00x1,00 mt su Strada Comunale N. 1 per la spinta di n. 1 tubo spossorato flessibile Ø 160 di protezione al cavo M.T. mediante l'ausilio di tecnica No-Dig teleguidata

