

Realizzazione di un impianto Agrovoltaioco della potenza nominale in DC di 49,007 MWp e potenza in AC di 45 MW denominato "Morrone" e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione dell'energia elettrica Nazionale (RTN) nei Comuni di San Martino in Pensilis (CB) e Larino (CB)

Proponente

PIVEXO 1 S.r.l.

Sviluppatore

Greenergy

PIVEXO 1 SRL
Via S. Maria - 73011 Campobasso (CB)
P.A. 0862/0861 - Fax 0872/0861001
P.A. 0862/0861 - Fax 0872/0861001
www.pivexo1.it

GREENERGY SRL
Via S. Maria - 73011 Campobasso (CB)
P.A. 0862/0861 - Fax 0872/0861001
P.A. 0862/0861 - Fax 0872/0861001
www.greenergy.it


Elaborato PIANO TECNICO OPERE DI UTENTE
Planimetria catastale con A.P.I.

Data
04/04/2024

Codice Progetto	Nome File	Catastale - API - A	Revisione	Foglio	Scala
GREEN	GP-18	TAIV-106-E-27/E	00	A0	1:1000

Rev.	Descrizione	Data	Redatto	Verificato	Approvato
01	Sezione estensione				
02	Planimetria				

COMUNE DI SAN MARTINO IN PENSILIS

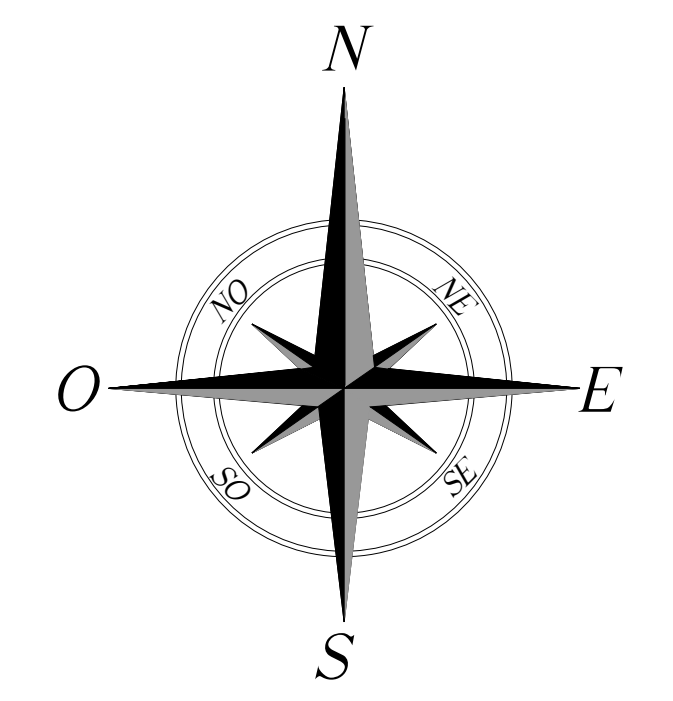

FOGLIO 33
LARINO

FOGLIO 34
LARINO

LEGENDA

- CAVIDOTTO INTERRATO MT 30 KV DA REALIZZARE
- CAVIDOTTO INTERRATO AT 150 KV DA REALIZZARE
- CONFINI FOGLI CATASTALI
- AREA D'INSTALLAZIONE NUOVA CENTRALE FOTOVOLTAICA
- AREA DI INGOMBRO STAZIONE DI ELEVAZIONE UTENZA 30/150 kV DI NUOVA REALIZZAZIONE
- AREA DI INGOMBRO STAZIONE DI TRASFORMAZIONE "LARINO" 150/380 kV ESISTENTE
- LINEE ELETTRICHE AT ESISTENTI
- LINEE ELETTRICHE MT ESISTENTI
- METANODOTTO RILEVATO
- CABINE CONSORZIO DI BONIFICA
- CABINE CONSORZIO DI BONIFICA
- AREA POTENZIALMENTE IMPEGNATA A.P.I.

FOGLIO 35
LARINO

Tratto posa di n. 3 corrugati Ø 160 di protezione al cavo M.T. da effettuare su proprietà privata

Tratto posa di n. 3 corrugati Ø 160 di protezione al cavo M.T. da effettuare su proprietà privata

Tratto posa di corrugato Ø 160 di protezione al cavo M.T. da effettuare su strada sterrata privata

