


STRADA PROVINCIALE 89

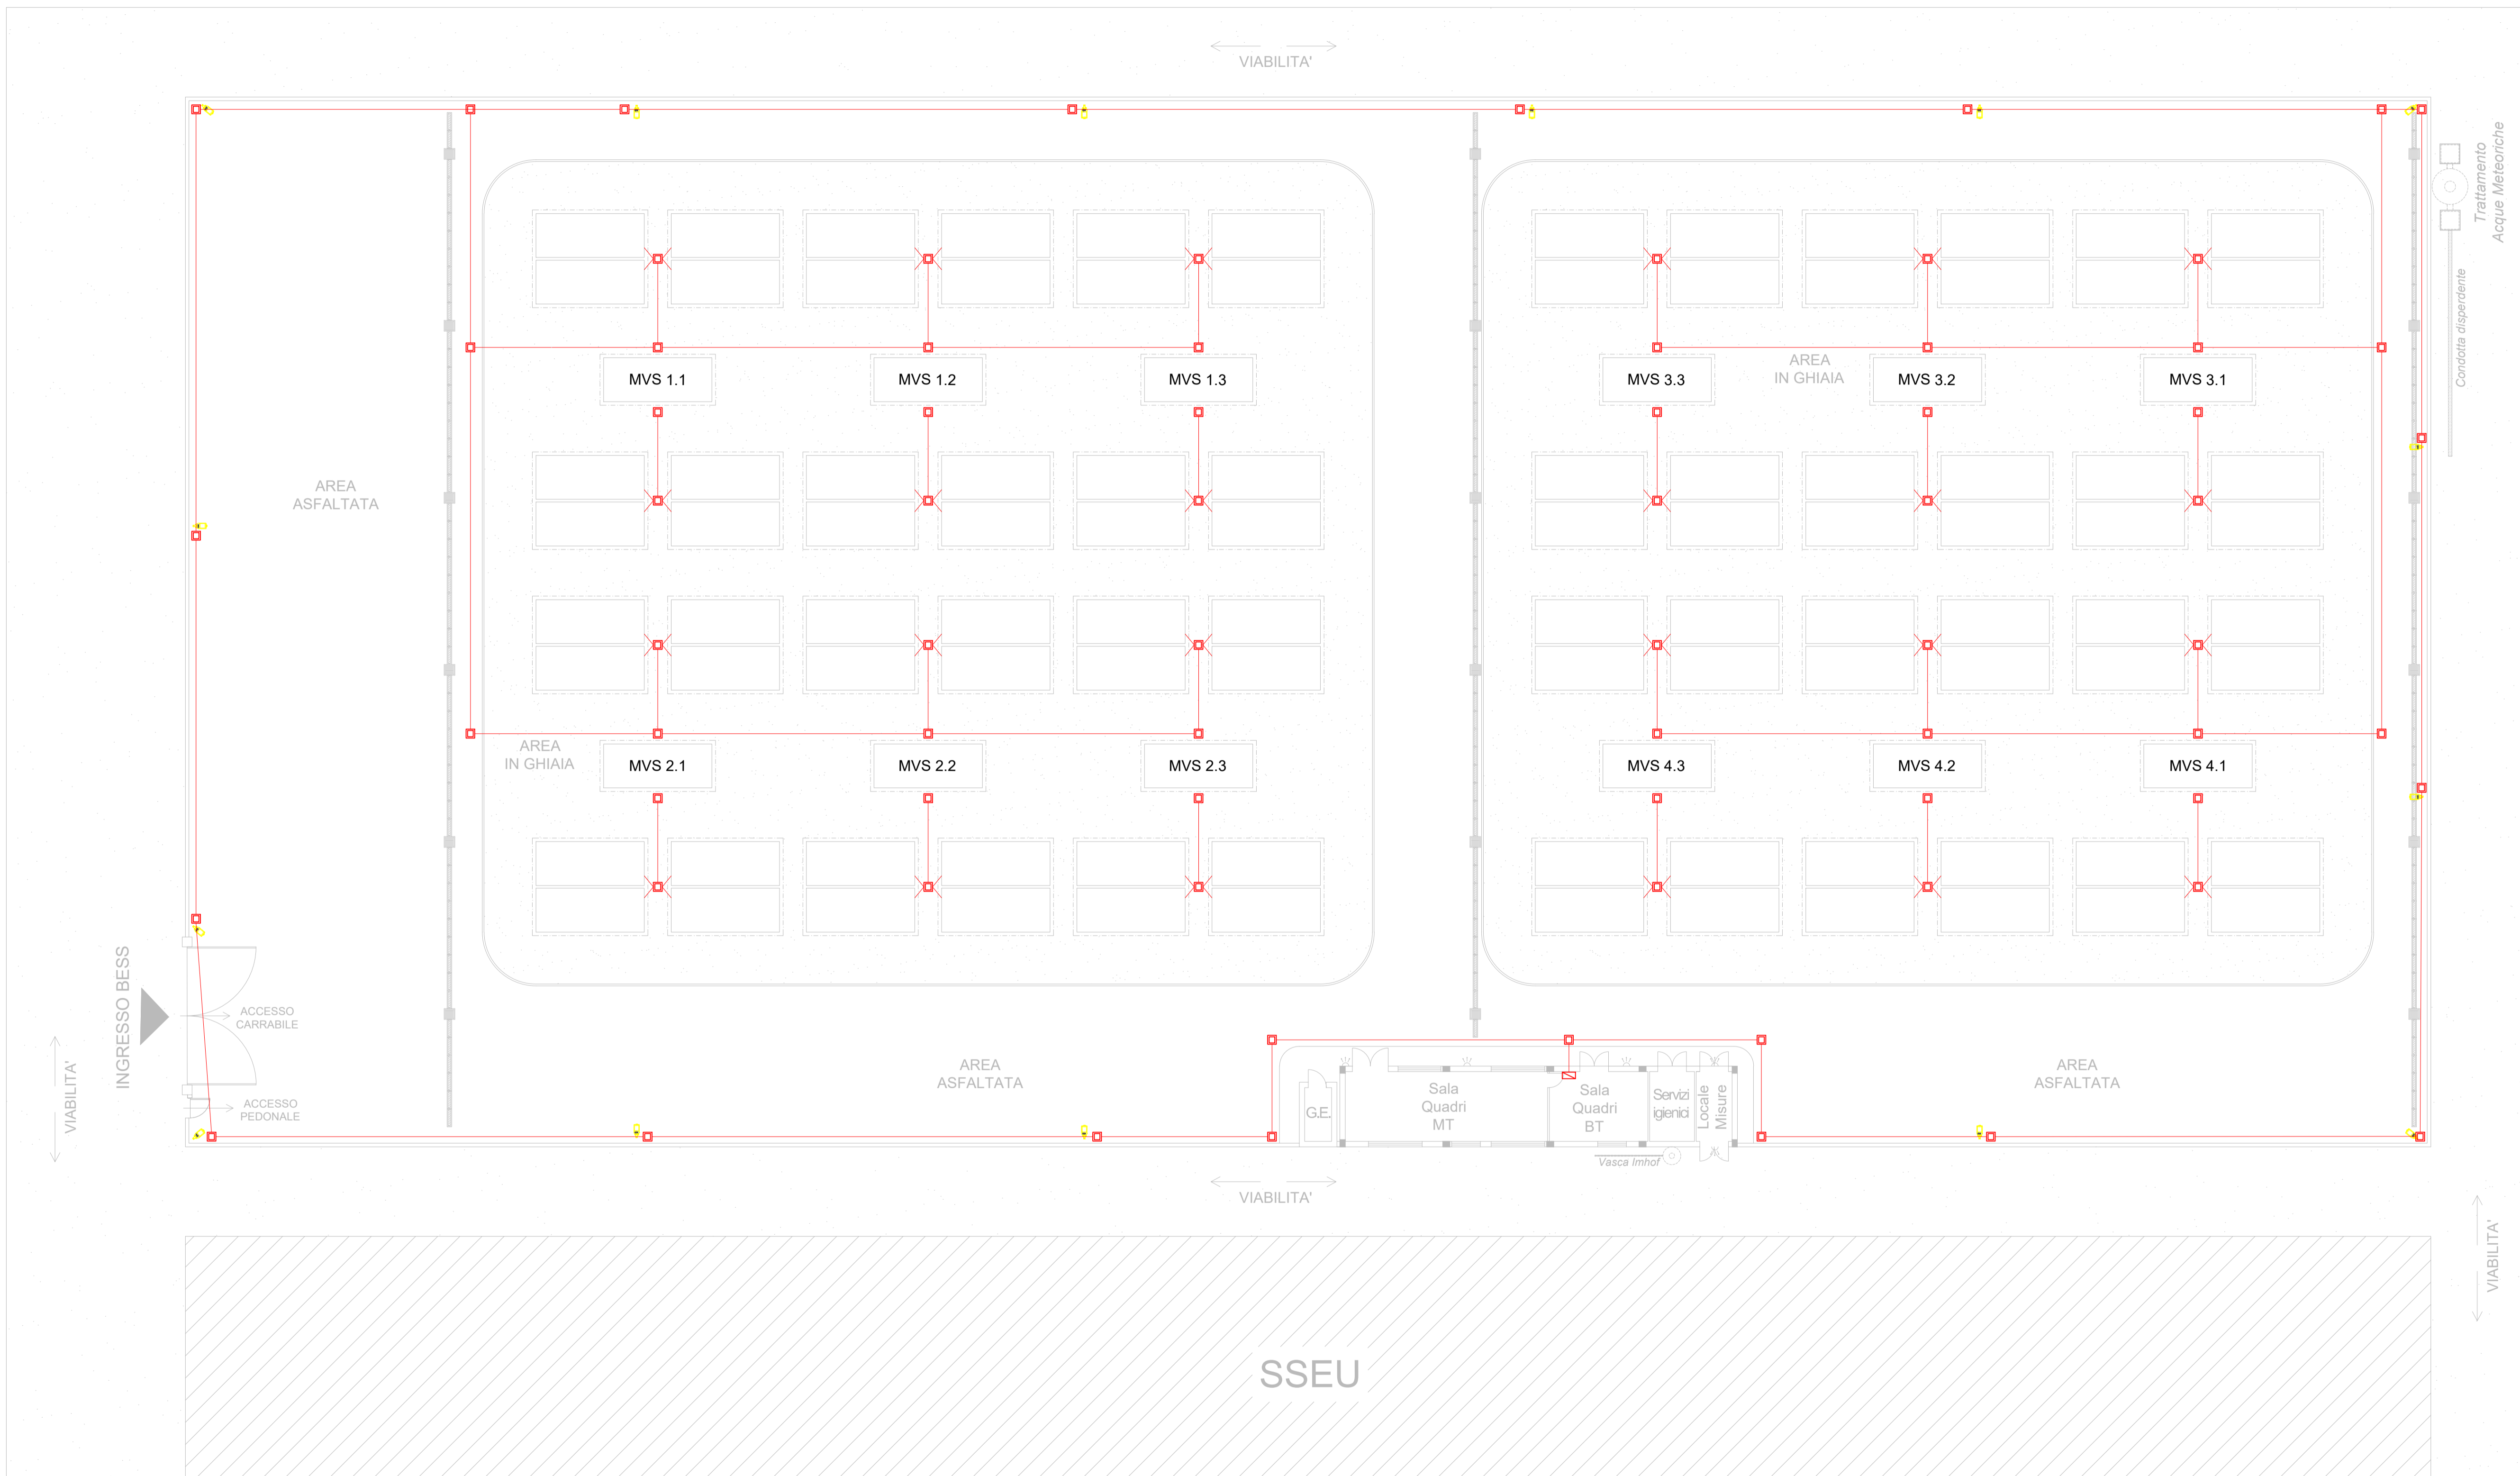

**REGIONE PUGLIA  
CITTA' METROPOLITANA DI BARI  
COMUNE DI RUVO DI PUGLIA**

**IMPIANTO EOLICO COMPOSTO DA 8 WTG DA 7.2 MW,  
SISTEMA DI ACCUMULO ELETTROCHIMICO DELL'ENERGIA  
ELETTRICA E OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE**

|  |   |  |
|--|---|--|
| <h1>T47</h1>   | <b>BESS: IMPIANTI AUSILIARI</b>   |  |
| <p>Proponente</p> <p style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin-top: 10px;">RDP</p>  | <p>RDP srl<br/>CORSO MONFORTE 2<br/>20122 Milano (MI)<br/>P.IVA 13058070962<br/>rdp.orl.pec@legalmail.it<br/>Legale Rappresentante: Ing. Danilo Lerda</p>                 |  |
| <p>Progetto</p>  | <p> <b>ing. Massimo CANDEO</b><br/>Ordine Ing. Bari n° 3735<br/>Via Cancellotto, 3<br/>70125 Bari<br/>m.candeo@pec.it<br/>stimdue@stimeng.it<br/>tel. +39 328 9569922</p> | <p><b>ing. Gabriele CONVERSANO</b><br/>Ordine Ing. Bari n° 8884<br/>Via Garruba, 3<br/>70122 Bari<br/>g.conversano@stimeng.it<br/>gabrieleconversano@pec.it<br/>tel. +39 328 6739206</p> |
| <p>Collaborazione:<br/>ing. Antonio Campanale<br/>ing. Flavia Biasi</p>  |   |  |
| <p>Progetto elettrico</p> <p style="font-size: 0.8em;">ing. Gianluca PANTILE<br/>Ordine Ing. Brindisi n. 803<br/>Via Del Lavoro, 15/D<br/>72100 Brindisi<br/>pantile.gianluca@ingpec.eu<br/>tel. +39 347 1939994<br/>fax +39 0831 548001</p> <div style="text-align: right;"> </div> |   |  |

Scala 1:200 in A1 All.

|            |      |                 |                             |                 |
|------------|------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| Marzo 2024 | 0    | PRIMA EMISSIONE | ing. G. Pantile             | ing. G. Pantile |
| Data       | Rev. | DESCRIZIONE     | Elaborato e controllato da: | Approvato da:   |
| REVISIONI  |      |                 |                             |                 |

Proprietà esclusiva delle Società sopra indicate, utilizzo e duplicazione vietate senza autorizzazione scritta.