


**LEGENDA**

- Limiti Amministrativi**
  - Limiti provinciali
  - Limiti comunali
- Legenda di Progetto**
  - Impianto Agrovoltaico di progetto
  - Cavidotto 36 kV interrato di progetto
  - Cavidotto interno
  - Futura SE RTN 150/36 kV
- Rischio incendio estivo**
  - Rischio basso
  - Rischio medio
  - Rischio alto
  - Rischio molto alto

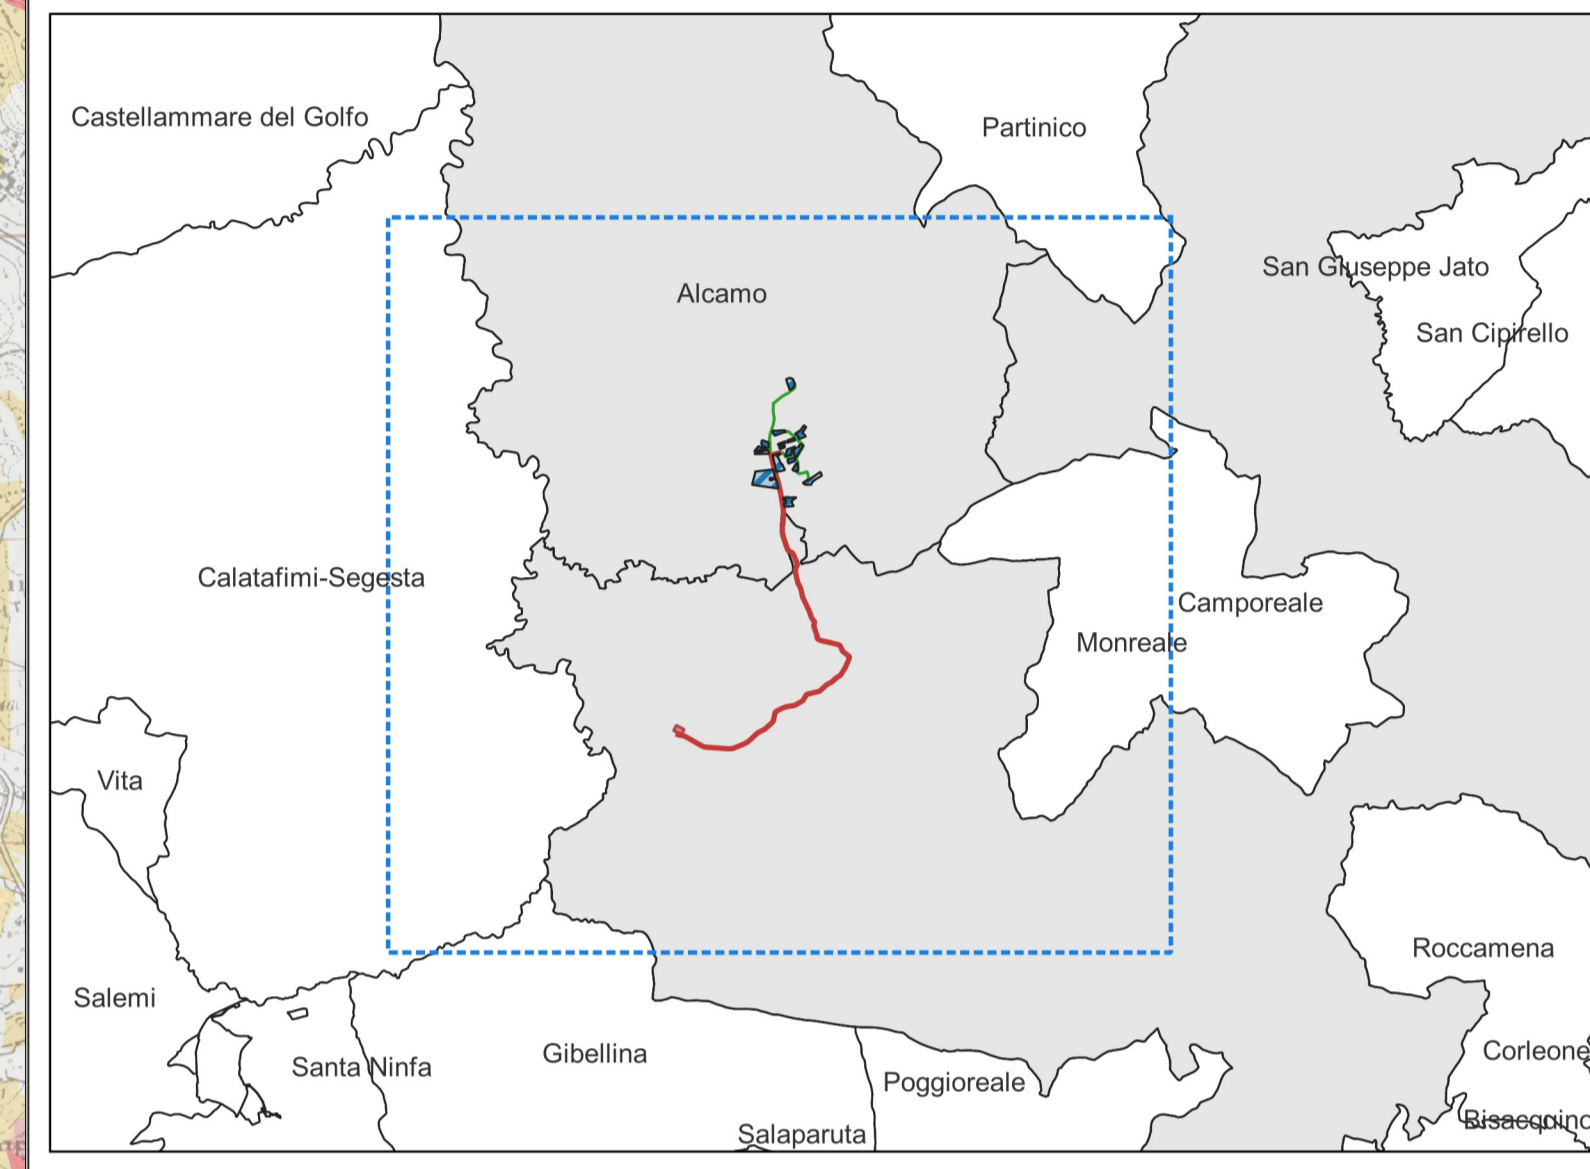

**REGIONE SICILIA**  
 PROVINCIA DI TRAPANI  
**COMUNE DI ALCAMO**  
 LOCALITÀ MONTELEONE

---

**Oggetto:**  
 PROGETTO DEFINITIVO PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGRO-FOTOVOLTAICO AVENTE POTENZA DI PICCO PARI A 25,01 MWp e POTENZA DI IMMISSIONE 22,37 MW e RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

---

**Sezione:**  
 SEZIONE C - STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO E VINCOLISTICO

---

**Elaborato:**  
 CARTA DEL RISCHIO INCENDIO - RISCHIO INCENDIO ESTIVO

---

Nome file stampa: <b>FV.ALCO1.PD.C.06.1.pdf</b>	Codifica Regionale: RS06PDD014A0	Scala: <b>1:25.000</b>	Formato di stampa: <b>A1</b>
Nome elaborato: <b>FV.ALCO1.PD.C.06.1</b>	Tipologia: D		

---

<p><b>Proponente:</b>  <b>E-WAY 8 S.r.l.</b>                  Piazza di San Lorenzo in Lucina, 4                  00186 ROMA (RM)                  P.IVA. 16771051006</p> <p style="font-size: small;">E-WAY 8 S.R.L.                  Piazza di San Lorenzo in Lucina, 4                  00186 - ROMA - ITALIA                  G.E.P.IVA 16771051006                  PEC: e-way8@legalmail.it</p>	<p><b>Progettazione:</b>  <b>E-WAY 8 S.r.l.</b>                  Piazza di San Lorenzo in Lucina, 4                  00186 ROMA (RM)                  P.IVA. 16771051006</p> <div style="text-align: right;"> </div>
---	--

---

CODICE	REV. n.	DATA REV.	REDAZIONE	VERIFICA	VALIDAZIONE
FV.ALCO1.PD.C.06.1	00	11/2023	S.A. Cantarella	A. Bottonne	A. Bottonne

---

E-WAY 8 S.r.l.

Sede legale  
 Piazza di San Lorenzo in Lucina, 4  
 00186 ROMA (RM)  
 PEC: e-way8@legalmail.it - tel. +39 0694414500