


- Legenda generale
- Punto di ingresso al campo fotovoltaico
 - Recinzione perimetrale dell'impianto, lunghezza 4.945 m
 - Viabilità interna al campo agrovoltaico, larghezza 3 m, lunghezza complessiva del sistema di viabilità interna all'area di impianto Su Campu 5.692 m circa
 - Fascia di mitigazione esterna realizzata con specie arbustive ed arboree disposte su tre file per una larghezza complessiva di 3 m
 - Fila 1 - a ridosso della recinzione perimetrale dell'impianto Lentisco (Pistacia lentiscus) - specie cespugliosa
 - Fila 2 - a circa 1 m dalla fila precedente Corbezzolo (Rubus urens) - specie cespugliosa
 - Fila 3 - fascia esterna a 3 m dalla recinzione perimetrale dell'impianto Sughera (Quercus suber) - specie arborea
 - Cabina utente, dimensioni indicative 12700x3700x3075 mm
 - Control room, dimensioni 6058x2438x2896mm
 - Power Station 3.150 KVA (stazioni di trasformazioni MT/BT di campo), dimensioni 6058x2438x2896mm
 - Container parti di ricambio, dimensioni 12116x2438x2896mm
 - Container batterie e PCS per sistema di accumulo, dimensioni 6058x2438x2896mm (12)

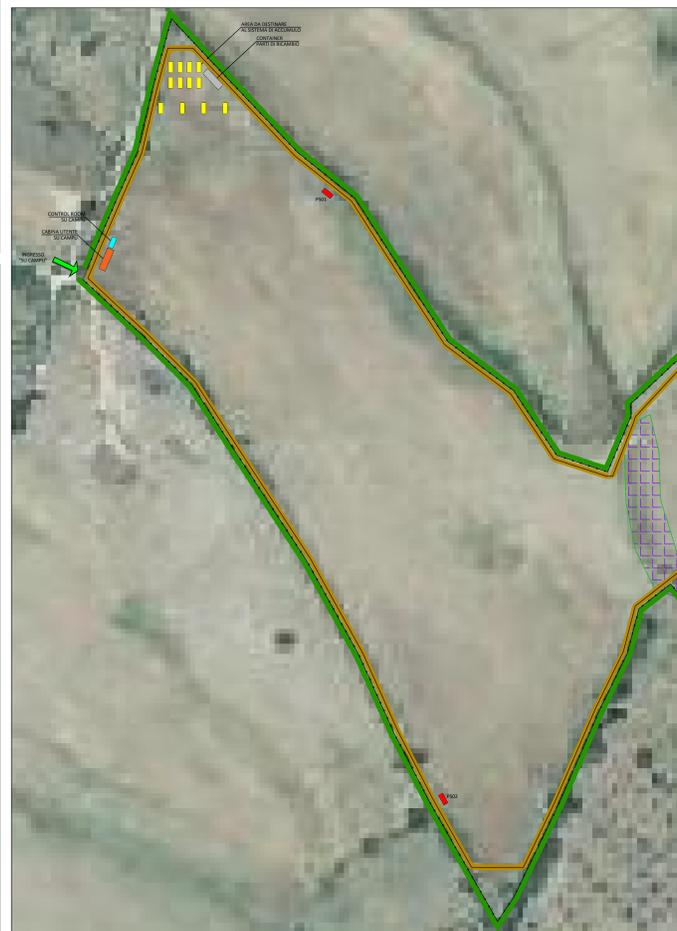

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA R.T.N. DELLA POTENZA DI PICCO 67.562,88 kWp

Denominazione Impianto: IMPIANTO AGROVOLTAICO PLOAGHE MORES AGR 1

Ubicazione: Comuni di Bessude e Bonnanaro

ELABORATO: PLANIMETRIA IMPIANTO DISPOSIZIONI CABINE E VIABILITA' AREA SU CAMPU

TAV_D_43.1

	Progettista - Commissioning - Consulting	Scala:	Nota:	PROGETTO
	CEN S.p.A. STRADA DI GUINZA GRANDE I 187 - 2 CAP 08114 MONTALTO DI CASTRO (VT)	Data:	30/11/23	<input type="checkbox"/> PROGETTO <input checked="" type="checkbox"/> VERIFICATO <input type="checkbox"/> AUTORIZZATO

Il Richiedente: CEN S.p.A. - Via Fedeolico, 6061 - Iniziativa Ordine degli Ingegneri della Provincia di Viterbo A/754
 Piazza San Pio V, 100 - 00187 - Roma
 Prof. Giuseppe Scam - Ordine dei Geologi della Sardegna n. 32
 Dott. Forestale Simone Pudda - Ordine Dei Dot. Agr e For della Prov di Oristano n. 147
 P. IVA: 021849215

Revisione	Data	Descrizione	Prodotto	Approvato	Autizzato
01					
02					
03					
04					

Firma Progettista:

Firma: