Rinfianco e scanno di imbasamento (pietrame 5÷50 kg)=0.00 mq
Colmata (materiale arido di cava)=0.00 mq
Strato di fondazione pavimentazione (tout-venant) =0.00 mq

Sbancamento e movimentazione precarico = 0.00 mq

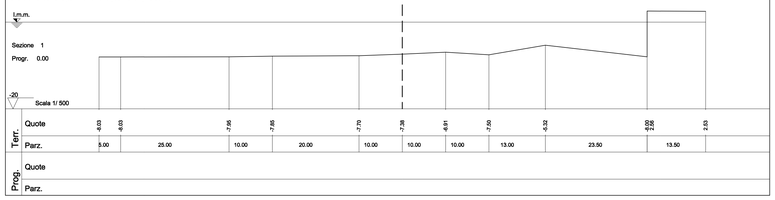

Rinfianco e scanno di imbasamento (pietrame 5÷50 kg)=187.09 mq
Colmata (materiale arido di cava)=662.30 mq
Strato di fondazione pavimentazione (tout-venant) =59.55 mq

Sbancamento e movimentazione precarico = 457.07 mq

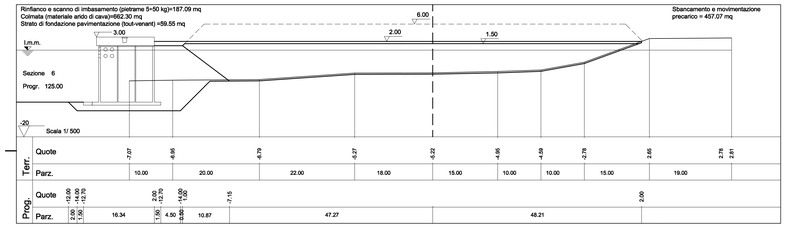

Rinfianco e scanno di imbasamento (pietrame 5÷50 kg)=183.78 mq
Colmata (materiale arido di cava)=685.84 mq
Strato di fondazione pavimentazione (tout-venant) =59.96 mq

Sbancamento e movimentazione precarico = 464.63 mq

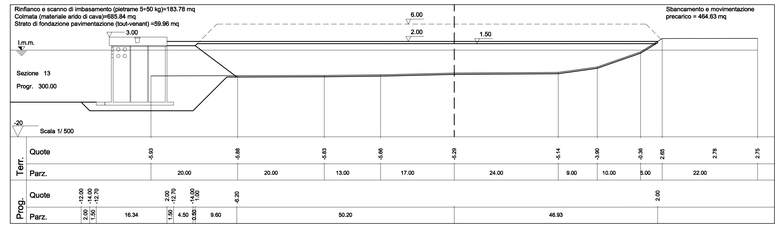

Rinfianco e scanno di imbasamento (pietrame 5÷50 kg)=0.00 mq
Colmata (materiale arido di cava)=0.00 mq
Strato di fondazione pavimentazione (tout-venant) =0.00 mq

Sbancamento e movimentazione precarico = 0.00 mq

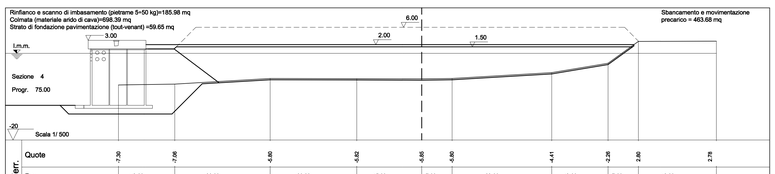

Rinfianco e scanno di imbasamento (pietrame 5÷50 kg)=183.20 mq
Colmata (materiale arido di cava)=679.95 mq
Strato di fondazione pavimentazione (tout-venant) =59.97 mq

Sbancamento e movimentazione precarico = 459.28 mq

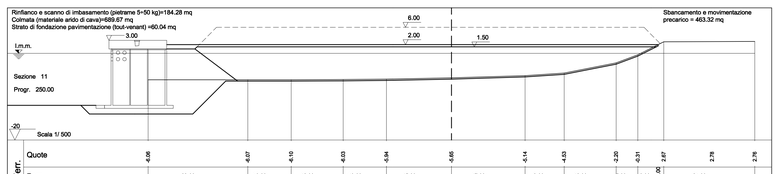

Rinfianco e scanno di imbasamento (pietrame 5÷50 kg)=183.29 mq
Colmata (materiale arido di cava)=689.32 mq
Strato di fondazione pavimentazione (tout-venant) =60.49 mq

Sbancamento e movimentazione precarico = 467.58 mq

Rinfianco e scanno di imbasamento (pietrame 5÷50 kg)=292.53 mq
Colmata (materiale arido di cava)=0.00 mq
Strato di fondazione pavimentazione (tout-venant) =21.57 mq

PALANCOLATO

Sbancamento e movimentazione precarico = 0.00 mq

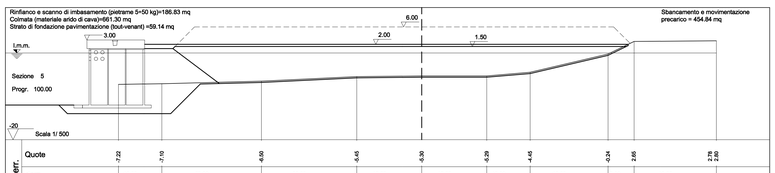

Rinfianco e scanno di imbasamento (pietrame 5÷50 kg)=184.73 mq
Colmata (materiale arido di cava)=681.43 mq
Strato di fondazione pavimentazione (tout-venant) =59.90 mq

Sbancamento e movimentazione precarico = 460.08 mq

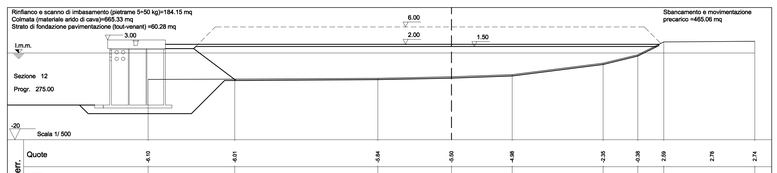

Rinfianco e scanno di imbasamento (pietrame 5÷50 kg)=183.29 mq
Colmata (materiale arido di cava)=671.00 mq
Strato di fondazione pavimentazione (tout-venant) =60.07 mq

Sbancamento e movimentazione precarico = 466.95 mq

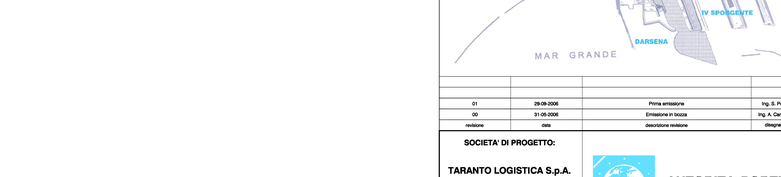

Rinfianco e scanno di imbasamento (pietrame 5÷50 kg)=637.47 mq
Colmata (materiale arido di cava)=164.57 mq
Strato di fondazione pavimentazione (tout-venant) =45.11 mq

PALANCOLATO

Sbancamento e movimentazione precarico = 35.71 mq

Rinfianco e scanno di imbasamento (pietrame 5÷50 kg)=183.79 mq
Colmata (materiale arido di cava)=592.15 mq
Strato di fondazione pavimentazione (tout-venant) =60.21 mq

Sbancamento e movimentazione precarico = 462.01 mq

Rinfianco e scanno di imbasamento (pietrame 5÷50 kg)=187.97 mq
Colmata (materiale arido di cava)=670.59 mq
Strato di fondazione pavimentazione (tout-venant) =59.83 mq

Sbancamento e movimentazione precarico = 466.93 mq

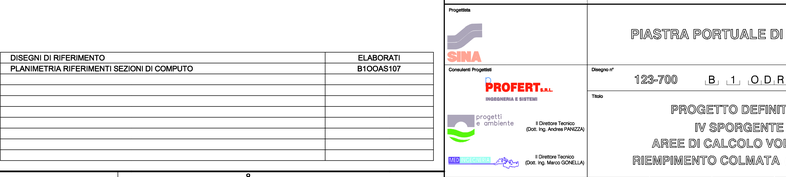

Rinfianco e scanno di imbasamento (pietrame 5÷50 kg)=588.54 mq
Colmata (materiale arido di cava)=532.63 mq
Strato di fondazione pavimentazione (tout-venant) =67.10 mq

Sbancamento e movimentazione precarico = 344.25 mq

Rinfianco e scanno di imbasamento (pietrame 5÷50 kg)=184.59 mq
Colmata (materiale arido di cava)=726.60 mq
Strato di fondazione pavimentazione (tout-venant) =60.97 mq

Sbancamento e movimentazione precarico = 466.01 mq

Rinfianco e scanno di imbasamento (pietrame 5÷50 kg)=182.86 mq
Colmata (materiale arido di cava)=656.98 mq
Strato di fondazione pavimentazione (tout-venant) =60.89 mq

Sbancamento e movimentazione precarico = 471.64 mq

Rinfianco e scanno di imbasamento (pietrame 5÷50 kg)=185.98 mq
Colmata (materiale arido di cava)=668.39 mq
Strato di fondazione pavimentazione (tout-venant) =59.65 mq

Sbancamento e movimentazione precarico = 463.68 mq

Rinfianco e scanno di imbasamento (pietrame 5÷50 kg)=184.28 mq
Colmata (materiale arido di cava)=691.67 mq
Strato di fondazione pavimentazione (tout-venant) =60.04 mq

Sbancamento e movimentazione precarico = 463.32 mq

Rinfianco e scanno di imbasamento (pietrame 5÷50 kg)=186.83 mq
Colmata (materiale arido di cava)=661.30 mq
Strato di fondazione pavimentazione (tout-venant) =59.14 mq

Sbancamento e movimentazione precarico = 454.84 mq

Rinfianco e scanno di imbasamento (pietrame 5÷50 kg)=184.15 mq
Colmata (materiale arido di cava)=665.33 mq
Strato di fondazione pavimentazione (tout-venant) =60.28 mq

Sbancamento e movimentazione precarico =465.06 mq

revisione	data	descrizione revisione	disegnato	verificato	approvato
01	29-09-2006	Prima emissione	Ing. S. Porti	Ing. P. Aloeni	Ing. G. Geddo
00	31-05-2006	Emissione in bozza	Ing. A. Carlucio	Ing. P. Aloeni	Ing. G. Geddo

SOCIETA' DI PROGETTO:

TARANTO LOGISTICA S.p.A.

AUTORITA' PORTUALE TARANTO

Progettista: SINA

Consulenti Progettisti: PROFERT s.r.l. INGEGNERIA E SISTEMI; progetti e ambiente; ITD SOFRATAL

Il Direttore Tecnico (Dott. Ing. Andrea PANIZZA)

Il Direttore Tecnico (Dott. Ing. Marco GIONELLA)

PIASTRA PORTUALE DI TARANTO

Disegno n° 123-700 B 1 O D R S 2 0 4

Titolo

PROGETTO DEFINITIVO
IV SPORGENTE
AREE DI CALCOLO VOLUMI DI RIEMPIMENTO COLMATA (esz 01-17)

DISEGNI DI RIFERIMENTO	ELABORATI
PLANIMETRIA RIFERIMENTI SEZIONI DI COMPUTO	B1OOAS107

| | | |