

**E78 GROSSETO - FANO**  
**Tratto Nodo di Arezzo – Selci – Lama (E45)**  
**Adeguamento a quattro corsie del tratto**  
**San Zeno – Arezzo – Palazzo del Pero, 1° lotto**

**PROGETTO DEFINITIVO**

**FI 508**

**ANAS - DIREZIONE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI**

<p><b>IL GEOLOGO</b></p> <p><i>Dott. Geol. Roberto Salucci</i> Ordine dei geologi della Regione Lazio n. 633</p>	<p><b>I PROGETTISTI SPECIALISTICI</b></p> <p><i>Ing. Ambrogio Signorelli</i> Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. A35111</p> <p><i>Ing. Moreno Panfili</i> Ordine Ingegneri Provincia di Perugia n. A2657</p> <p><i>Ing. Matteo Bordugo</i> Ordine Ingegneri Provincia di Pordenone al n. 790A</p> <p><i>Ing. Giuseppe Resto</i> Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 20629</p>	<p><b>PROGETTAZIONE ATI:</b> (Mandataria) <b>GP INGENGNERIA</b> <i>GESTIONE PROGETTI INGENGNERIA srl</i></p> <p>(Mandante)</p> <p>(Mandante) <b>cooprogetti</b></p> <p>(Mandante) <b>engeko</b></p> <p>(Mandante) <b>AIM</b> <i>Studio di Architettura e Ingegneria Moderna</i></p> <p><b>PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE. (DPR207/10 ART 15 COMMA 12) :</b> <b>Dott. Ing. GIORGIO GUIDUCCI</b> ORDINE INGEGNERI ROMA N° 14035</p>
<p><b>COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE</b></p> <p><i>Arch. Santo Salvatore Vermiglio</i> Ordine Architetti Provincia di Reggio Calabria n. 1270</p>		
<p><b>VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO</b></p> <p><i>Ing. Francesco Pisani</i></p>		
<p><b>VISTO: IL RESP. DEL PROGETTO</b></p> <p><i>Arch. Pianif. Marco Colazza</i></p>		

**OPERE D'ARTE MINORI – OPERE DI SOSTEGNO**  
**Asse principale**  
**Muro in dx da progr. 7+369 a progr. 7+499**  
**Relazione tecnica**

<p><b>CODICE PROGETTO</b></p> <p>PROGETTO      LIV.PROG    ANNO</p> <p><b>DPFI508</b>    <b>D</b>    <b>23</b></p>	<p><b>NOME FILE</b></p> <p>P010S32STRRE01_B</p> <p><b>CODICE ELAB.</b>    <b>P010S32STRRE01</b></p>	<p><b>REVISIONE</b></p> <p><b>B</b></p>	<p><b>SCALA</b></p>		
<p><b>REV.</b></p>	<p><b>DESCRIZIONE</b></p>	<p><b>DATA</b></p>	<p><b>REDATTO</b></p>	<p><b>VERIFICATO</b></p>	<p><b>APPROVATO</b></p>
<b>B</b>	Revisione a seguito Istruttoria n°U. 0016028.09-01-2024	Gennaio '24	Guidobaldi	Resta	Guiducci
<b>A</b>	Emissione	Agosto '23	Guidobaldi	Resta	Guiducci

<b>1</b>	<b><u>INTRODUZIONE.....</u></b>	<b><u>2</u></b>
1.1	GENERALITÀ .....	2
1.1.1	<i>Contestualizzazione dell'opera</i> .....	2
1.1.2	<i>Caratterizzazione geografica/sismica</i> .....	2
1.2	NORMATIVA DI RIFERIMENTO .....	5
1.3	MATERIALI IMPIEGATI.....	6
1.3.1	<i>Conglomerati cementizi</i> .....	6
1.3.2	<i>Acciaio per cemento armato</i> .....	6
1.3.3	<i>Copriferri</i> .....	7
1.3.4	<i>Tabella materiali riepilogativa</i> .....	7
1.4	SOFTWARE DI CALCOLO .....	8
<b>2</b>	<b><u>ANALISI DEI CARICHI.....</u></b>	<b><u>ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.</u></b>
<b>3</b>	<b><u>APPROCCIO DI CALCOLO .....</u></b>	<b><u>13</u></b>
3.1	RIEPILOGO DELLE ARMATURE PREDISPOSTE.....	13
3.2	VERIFICHE ALLO SLU E SLV.....	13
3.3	VERIFICHE TENSIONALI AGLI S.L.E.....	14
3.3.1	<i>Limitazioni delle tensioni</i> .....	14
3.3.2	<i>Verifiche di fessurazione</i> .....	14
<b>4</b>	<b><u>VERIFICHE MURO OS-08.....</u></b>	<b><u>15</u></b>
<b>4.1</b>	<b><u>TIPO 1 – H = 3.75M .....</u></b>	<b><u>16</u></b>
<b>4.2</b>	<b><u>TIPO 3 – H = 5.75M .....</u></b>	<b><u>ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.</u></b>

## **1 INTRODUZIONE**

Oggetto della presente relazione sono le verifiche statiche e geotecniche del muro di sostegno in cemento armato gettato in opera OS32.

### **1.1 GENERALITÀ**

Il presente lavoro si colloca all'interno del progetto della "Tratto Nodo di Arezzo – Selci – Lama (E45) Adeguamento a quattro corsie del tratto San Zeno – Arezzo – Palazzo del Pero, 1° lotto (FI508)".

#### **1.1.1 CONTESTUALIZZAZIONE DELL'OPERA**

Le opere sono situate nel Comune di Arezzo. La struttura è realizzata in cemento armato gettata in opera. Le fondazioni sono dirette e scaricano direttamente sul terreno. I muri sono opere a se stanti e non collegate ad altre strutture. Si riportano le sezioni di verifica significative e rappresentative di tutti i muri tipologici presenti e facenti parte l'intero sviluppo dell'opera, ogni tipologico di muro presenta le stesse caratteristiche e geometrie.

Sulla ciabatta fronte muro sono previsti almeno 20cm di ricoprimento.


#### **1.1.2 CARATTERIZZAZIONE GEOGRAFICA/SISMICA**

##### **1.1.2.1 Parametri sismici**

Con riferimento alla mappatura nazionale relativa al rischio sismico (NTC-18) e in base alla posizione dell'opera e alla tipologia del terreno si ottiene quanto segue – si prende come riferimento la caratterizzazione sismica più proibitiva individuata sull'intero sviluppo del tracciato:

- |                           |          |
|---------------------------|----------|
| • Comune                  | Arezzo   |
| • Categoria di sottosuolo | E        |
| • Categoria topografica   | T1       |
| • Vita nominale           | 100 anni |
| • Classe d'uso            | IV       |
| • Cu                      | 2        |

**Spettri di risposta (componenti orizz. e vert.) per lo stato limite SLV**

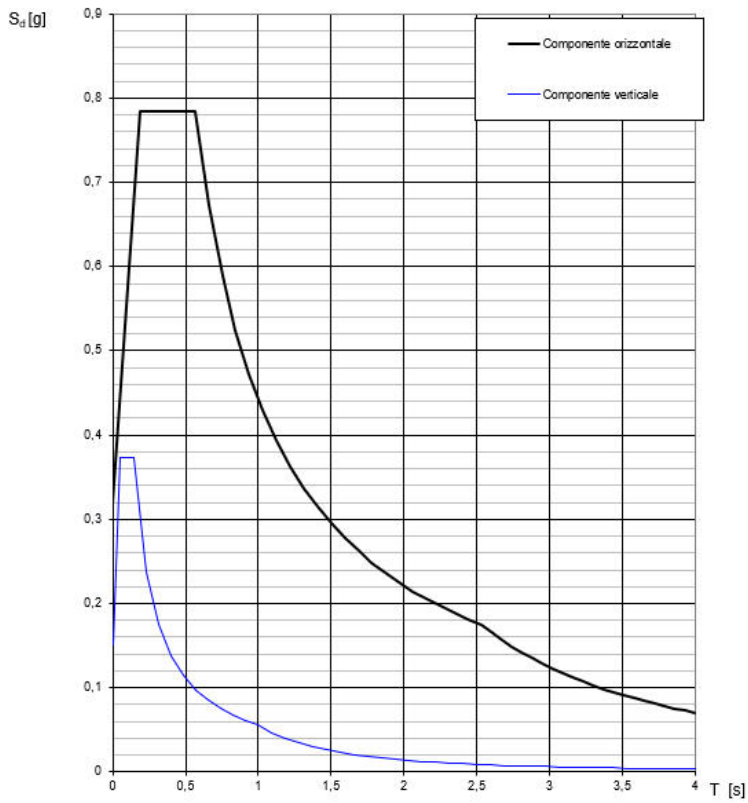

**Figura 1-1 Spettro di risposta per lo stato limite SLV**

**Parametri e punti dello spettro di risposta orizzontale per lo stato limite: SLV**

**Parametri indipendenti**

STATO LIMITE	SLV
$a_g$	0,233 g
$F_0$	2,465
$T_C$	0,305 s
$S_S$	1,370
$C_C$	1,849
$S_T$	1,000
$q$	1,000

**Parametri dipendenti**

$S$	1,370
$\eta$	1,000
$T_B$	0,188 s
$T_C$	0,564 s
$T_D$	2,530 s

**Espressioni dei parametri dipendenti**

$$S = S_S \cdot S_T \quad (\text{NTC-08 Eq. 3.2.5})$$

$$\eta = \sqrt{10 / (S + \xi)} \geq 0,55; \quad \eta = 1/q \quad (\text{NTC-08 Eq. 3.2.6; §. 3.2.3.5})$$

$$T_B = T_C / 3 \quad (\text{NTC-07 Eq. 3.2.8})$$

$$T_C = C_C \cdot T_C^* \quad (\text{NTC-07 Eq. 3.2.7})$$

$$T_D = 4,0 \cdot a_g / g + 1,6 \quad (\text{NTC-07 Eq. 3.2.9})$$

**Espressioni dello spettro di risposta (NTC-08 Eq. 3.2.4)**

$$0 \leq T < T_B \quad S_e(T) = a_g \cdot S \cdot \eta \cdot F_0 \cdot \left[ \frac{T}{T_B} + \frac{1}{\eta \cdot F_0} \left( 1 - \frac{T}{T_B} \right) \right]$$

$$T_B \leq T < T_C \quad S_e(T) = a_g \cdot S \cdot \eta \cdot F_0$$

$$T_C \leq T < T_D \quad S_e(T) = a_g \cdot S \cdot \eta \cdot F_0 \cdot \left( \frac{T_C}{T} \right)$$

$$T_D \leq T \quad S_e(T) = a_g \cdot S \cdot \eta \cdot F_0 \cdot \left( \frac{T_C T_D}{T^2} \right)$$

Lo spettro di progetto  $S_d(T)$  per le verifiche agli Stati Limite Ultimi è ottenuto dalle espressioni dello spettro elastico  $S_e(T)$  sostituendo  $\eta$  con  $1/q$ , dove  $q$  è il fattore di struttura. (NTC-08 § 3.2.3.5)

**Punti dello spettro di risposta**

T [s]	Se [g]
0,000	0,318
0,188	0,785
0,564	0,785
0,658	0,673
0,751	0,589
0,845	0,524
0,938	0,472
1,032	0,429
1,126	0,393
1,219	0,363
1,313	0,337
1,407	0,315
1,500	0,295
1,594	0,278
1,687	0,262
1,781	0,249
1,875	0,236
1,968	0,225
2,062	0,215
2,156	0,205
2,249	0,197
2,343	0,189
2,436	0,182
2,530	0,175
2,600	0,166
2,670	0,157
2,740	0,149
2,810	0,142
2,880	0,135
2,950	0,129
3,020	0,123
3,090	0,117
3,160	0,112
3,230	0,107
3,300	0,103
3,370	0,099
3,440	0,095
3,510	0,091
3,580	0,087
3,650	0,084
3,720	0,081
3,790	0,078
3,860	0,075
3,930	0,073
4,000	0,070

**Tabella 1-1 Parametri dipendenti e indipendenti**

Le forze inerziali sono direttamente proporzionali all'accelerazione massima di progetto  $a_{max}$  valutata tramite la relazione:

$$a_{max} = S \cdot a_g = 1,37 \cdot 0,233g = 0,318g$$

dove  $a_g$  è l'accelerazione orizzontale massima attesa al sito di riferimento rigido e  $S$  è il coefficiente topografico e stratigrafico.

PROGETTAZIONE ATI:

### 1.1.2.2 Parametri del terreno

Per il rilevato di nuova realizzazione si assume:

- $\gamma = 21 \text{ kN/m}^3$
- $\varphi' = 28^\circ$
- $c' = 0 \text{ kPa}$

Per il terreno in fondazione su muro – **TIPO 1** - si assumono i parametri geotecnici dell'unità geotecnica pi proibitiva, ricavati dalla relazione geotecnica e qui brevemente riportati:

- $\gamma = 21 \text{ kN/m}^3$
- $\varphi' = 28^\circ$
- $c' = 0 \text{ kPa}$

Per ulteriori dettagli si rimanda alla relazione geotecnica ed al paragrafo relativo alle verifiche.

## 1.2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le analisi strutturali e le relative verifiche vengono eseguite secondo il metodo semi-probabilistico agli Stati Limite, in accordo alle disposizioni normative previste dalla vigente Normativa italiana (NTC-18) e da quella europea (Eurocodici, EN). In particolare, al fine di conseguire un approccio il più unitario possibile relativamente alle prescrizioni ed alle metodologie/criteri di verifica, si è fatto diretto riferimento alle varie parti degli Eurocodici, unitamente ai relativi *National Application Documents (NAD's)*, verificando puntualmente l'armonizzazione del livello di sicurezza conseguito con quello richiesto dalla vigente Normativa nazionale.

In dettaglio, si fa riferimento ai seguenti documenti normativi:

- D.M. 2018: Norme tecniche per le costruzioni (indicate nel prosieguo "NTC-18")
- Istruzioni per l'applicazione delle Norme Tecniche per la Costruzioni di cui al D.M. 2018
- UNI EN 1990: Basi della progettazione strutturale
- UNI EN 1991-2: Azioni sulle strutture – Carichi da traffico sui ponti
- UNI EN 1992-1-1: Progettazione delle strutture di calcestruzzo - regole generali e regole per gli edifici
- UNI EN 1992-2: Progettazione delle strutture di calcestruzzo – Ponti di calcestruzzo
- UNI EN 1997-1: Progettazione geotecnica – Regole generali
- UNI EN 1998-1: Progettazione delle strutture per la resistenza sismica – Regole generali, azioni sismiche e regole per gli edifici
- UNI EN 1998-2: Progettazione delle strutture per la resistenza sismica – Ponti
- UNI EN 1998-5: Progettazione delle strutture per la resistenza sismica – Fondazioni, strutture di contenimento ed aspetti geotecnici
- *fib* Model Code for Concrete Structures 2010.

### 1.3 MATERIALI IMPIEGATI

Tutti i materiali previsti per la realizzazione dell'opera devono essere conformi a quanto espressamente indicato dalle NTC-08. Nei paragrafi che seguono si elencano le principali caratteristiche fisico-meccaniche richieste ai suddetti materiali.

#### 1.3.1 CONGLOMERATI CEMENTIZI

I conglomerati cementizi da porre in opera avranno le seguenti classi di resistenza:

- Opere non armate (Magrone di fondazione) C12/15 (Rck ≥ 15 MPa)
- Solettone inferiore C32/40 (Rck ≥ 40 MPa)
- Elevazioni C32/40 (Rck ≥ 40 MPa)
- Solettone superiore C32/40 (Rck ≥ 40 MPa)
- Cordoli C32/40 (Rck ≥ 40 MPa)

Per le verifiche:

- coefficiente di sicurezza  $\gamma_c = 1.5$
- classe del calcestruzzo: C32/40 (Rck ≥ 40 MPa)
- resistenza a compressione cubica caratteristica:  $R_{ck} = 40 \text{ N/mm}^2$
- resistenza a compressione cilindrica caratteristica:  $f_{ck} = 32.00 \text{ N/mm}^2$
- resistenza a compressione cilindrica di progetto:  $f_{cd} = 18.13 \text{ N/mm}^2$
- modulo elastico:  $E_{cm} = 33346 \text{ N/mm}^2$
- coefficiente di dilatazione termica  $1 \cdot 10^{-5} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$

Nella tabella seguente sono riportare, per ogni singola classe di esposizione ambientale (UNI EN 206-1 2001), le prescrizioni per il calcestruzzo che ne garantiscono la durabilità.

ELEMENTO STRUTTURALE	CLASSI DI ESPOSIZIONE (UNI – EN 206-1)	DESCRIZIONE CONDIZIONI AMBIENTALI	SITUAZIONI POSSIBILI PER L'APPLICAZIONE DELLA CLASSE
Calcestruzzo per opere non armate (magri)	X0	-	-
Calcestruzzo per elevazioni	XF1	Moderata saturazione d'acqua, senza impiego di agente antigelo	Superfici verticali di calcestruzzo esposte alla pioggia e al gelo
Calcestruzzo per fondazioni	XC2	Bagnato raramente asciutto	Strutture idrauliche, fondazioni e strutture interrate

**Tabella 1-2 condizioni ambientali e classi di esposizione.**

#### 1.3.2 ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO

Tutte le armature metalliche delle opere in cemento armato saranno realizzate in acciaio ordinario B450C, le cui caratteristiche chimico-meccaniche, nonché tutte le prove di accettazione, devono essere conformi alle pertinenti prescrizioni riportate nelle NTC-18. Di seguito si elencano le principali caratteristiche meccaniche del materiale.

Per le verifiche agli S.L.U.:

- coefficiente di sicurezza  $\gamma_s = 1.15$
- tipo di acciaio: B450C
- tensione di snervamento caratteristica:  $f_{yk} = 450 \text{ N/mm}^2$
- tensione di rottura caratteristica:  $f_{tk} = 540 \text{ N/mm}^2$
- tensione di snervamento di progetto:  $f_{yd} = 391.30 \text{ N/mm}^2$
- modulo elastico:  $E_s = 210\,000 \text{ N/mm}^2$

NOTA. Le armature da porre in opera non dovranno presentare tracce di ossidazione, corrosione e di qualsiasi altra sostanza che possa ridurne l'aderenza al conglomerato; dovranno inoltre presentare sezione integra e priva di qualsiasi difetto.

### 1.3.3 COPRIFERRI

Di seguito si indicano i copriferri netti assunti per gli elementi strutturali del muro:

- Per fondazioni:
  - superfici casserate 40 mm
  - superfici a contatto con magro di fondazione 40 mm
  - superfici gettate controterra 40 mm
- Per elevazioni: 40 mm
- Per solette: 40 mm

### 1.3.4 TABELLA MATERIALI RIEPILOGATIVA

Nel seguito la tabella materiali riepilogativa riguardante le opere in oggetto:

TABELLA MATERIALI
<p><b>GETTO DI PULIZIA E LIVELLAMENTO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CONFORME ALLA UNI 11104</li> <li>- CLASSE DI RESISTENZA MINIMA A COMPRESIONE: C12/15</li> <li>- DIMENSIONE MASSIMA DEGLI AGGREGATI: Dmax 40 mm</li> </ul>
<p><b>CALCESTRUZZO PER FONDAZIONE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A PRESTAZIONE GARANTITA CONFORME ALLA UNI 11104</li> <li>- CLASSE DI RESISTENZA MINIMA A COMPRESIONE: C32/40</li> <li>- CLASSE DI CONSISTENZA SLUMP: S4</li> <li>- CLASSE DI ESPOSIZIONE: XC2</li> <li>- DIMENSIONE MASSIMA DEGLI AGGREGATI: Dmax 32 mm</li> <li>- RAPPORTO A/C MAX: 0,60</li> <li>- CONTENUTO MINIMO DI CEMENTO 300 Kg/mc</li> <li>- COPRIFERRO: 40 mm</li> </ul>
<p><b>CALCESTRUZZO PER ELEVAZIONE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A PRESTAZIONE GARANTITA CONFORME ALLA UNI 11104</li> <li>- CLASSE DI RESISTENZA MINIMA A COMPRESIONE: C32/40</li> <li>- CLASSE DI CONSISTENZA SLUMP: S4</li> <li>- CLASSE DI ESPOSIZIONE: XC2/XF1</li> <li>- DIMENSIONE MASSIMA DEGLI AGGREGATI: Dmax 20 mm</li> <li>- RAPPORTO A/C MAX: 0,60</li> <li>- CONTENUTO MINIMO DI CEMENTO 300 Kg/mc</li> <li>- COPRIFERRO: 40 mm</li> <li>- AGGREGATI CONFORNI ALLA UNI EN 12620 DI ADEGUATA RESISTENZA AL GELO/DISGELO</li> </ul>
<p><b>ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO IN BARRE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TIPO B450C CONTROLLATO IN STABILIMENTO SALDABILE (PROPRIETA' MECCANICHE SECONDO UNI EN ISO 15630-2/2004)</li> <li>- TENSIONE CARATTERISTICA DI SNERVAMENTO: fyk &gt; 450 MPa</li> <li>- TENSIONE CARATTERISTICA DI ROTTURA: ftk &gt; 540 MPa</li> <li>- OGNI FORNITURA DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DA COPIA CONFORME DEL RELATIVO CERTIFICATO, CON DATA NON ANTERIORE A TRE MESI, EMESSO DAL LABORATORIO UFFICIALE INCARICATO DEL CONTROLLO IN STABILIMENTO.</li> </ul>
<p><b>SPECIFICHE GENERALI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Controllo di accettazione per il calcestruzzo (D.M. 17/01/2018)</li> <li>- Tutte le caratteristiche sopra indicate per il calcestruzzo devono essere riportate nella bolla di consegna.</li> <li>- E' vietata qualunque aggiunta d'acqua al calcestruzzo in cantiere</li> <li>- Prima di ogni getto avvisare la Direzione Lavori Strutturale</li> <li>- Il getto con temperature dell'aria inferiori a 5°C deve essere autorizzato dalla Direzione Lavori Strutturale</li> <li>- In fase di stagionatura dei getti impedire il dilavamento superficiale dei getti per pioggia o ruscellamento d'acqua</li> <li>- In fase di stagionatura dei getti con temperature dell'aria superiori a 25°C o in presenza di forte irraggiamento solare o di vento, procedere a bagnatura delle superfici già indurite</li> </ul>

**Tabella 1-3 Tabella materiali.**



## 1.4 SOFTWARE DI CALCOLO

Per l'elaborazione dei dati di input/output in generale e la creazione di tabelle riepilogative, si adottano procedure opportunamente implementate in fogli elettronici Microsoft® Office Excel.

## 2 ANALISI DEI CARICHI

Per i dettagli si rimanda ai paragrafi verifiche per l'analisi dei carichi specifiche.

### 2.1 PESO PROPRIO STRUTTURALE (G1)

Il peso proprio strutturale si ottiene moltiplicando il volume delle strutture per il rispettivo peso per unità di volume che si assume rispettivamente per il calcestruzzo armato e l'acciaio pari a

$$\gamma_{cls} = 25.0 \text{ kN/m}^3$$

$$\gamma_{acc} = 78.5 \text{ kN/m}^3$$

### 2.2 PERMANENTI PORTATI (G2)

I carichi permanenti portati sono rappresentati dal ricoprimento del rilevato. Si assume il peso specifico del terreno di ricoprimento pari:

$$\gamma_{ril} = 21.0 \text{ kN/m}^3$$

### 2.3 SPINTE DEL TERRENO IN CONDIZIONI STATICHE (ST)

Per il calcolo delle spinte del terreno si considera il rilevato costituito da materiale non coesivo in condizioni drenate. In generale considerando l'eventuale presenza di carico mobile, la tensione orizzontale attiva e passiva alla generica quota z sono calcolate secondo le seguenti espressioni:

$$\sigma_a = \gamma k_a z + q k_a - 2c'\sqrt{k_a}$$

$$\sigma_p = \gamma k_p z + q k_p + 2c'\sqrt{k_p}$$

La valutazione dei coefficienti di spinta  $k_a$  e  $k_p$  è coerente con l'approccio proposto da Muller-Breslau:

$$k_a = \frac{\sin^2(\psi + \varphi)}{\sin^2\psi \cdot \sin(\psi - \delta) \left[ 1 + \sqrt{\frac{\sin(\varphi + \delta) \cdot \sin(\varphi - \varepsilon)}{\sin(\psi - \delta) \cdot \sin(\psi + \varepsilon)}} \right]^2}$$

$$k_p = \frac{\sin^2(\psi - \varphi)}{\sin^2\psi \cdot \sin(\psi + \delta) \left[ 1 + \sqrt{\frac{\sin(\varphi + \delta) \cdot \sin(\varphi + \varepsilon)}{\sin(\psi + \delta) \cdot \sin(\psi + \varepsilon)}} \right]^2}$$

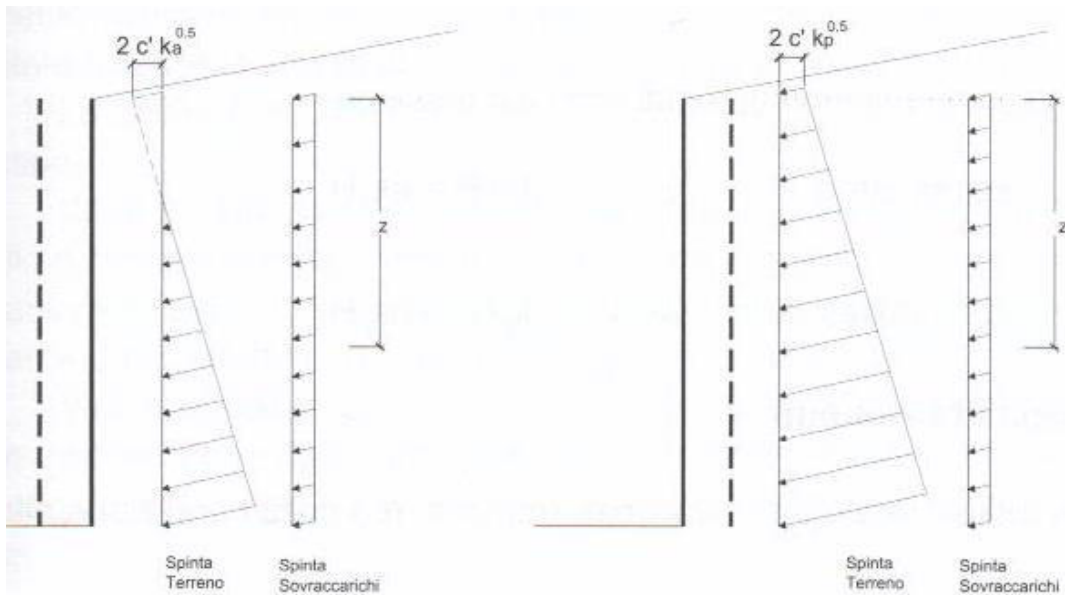


Figura 2-1 Spinta orizzontale in condizioni statiche.

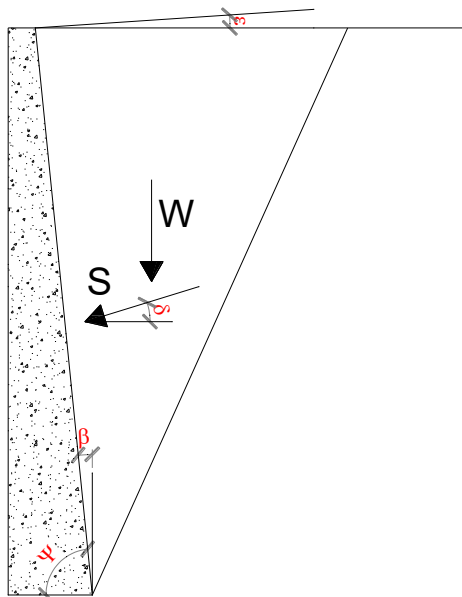


Figura 2-2 Parametri geometrici per il calcolo dei coefficienti di spinta attiva e passiva.

Il coefficiente di spinta passiva, quando necessario, può essere valutato con l'approccio di Caquot-Kerisel (1948) considerando superfici di scorrimento curvilinee.

La spinta del sovraccarico variabile che interessa eventualmente il muro di imbocco è assunta costante con la profondità e pari al carico distribuito moltiplicato per coefficiente di spinta a riposo  $K_0 = 1 - \text{sen}(\varphi)$ .

La distribuzione delle pressioni laterali è quindi triangolare per i carichi dovuti al terreno con risultante applicata ad 1/3 dell'altezza e costante per il caso di sovraccarico variabile con risultante applicata a 1/2 dell'altezza.

PROGETTAZIONE ATI:

## 2.4 SPINTE DEL TERRENO IN CONDIZIONI SISMICHE (SE)

Le spinte laterali in condizioni sismiche sono utilizzate per il calcolo dei muri di imbocco e sbocco eventualmente previsti per la realizzazione dell'opera. La spinta laterale in condizioni sismiche è valutata attraverso un approccio pseudo-statico. Si ipotizza che il muro sia libero di spostarsi in condizioni sismiche per cui è possibile utilizzare la formulazione di Mononobe-Okabe. Questo metodo rappresenta un'estensione della teoria di Coulomb ipotizzando una traslazione rigida del cuneo di spinta soggetto ad accelerazioni orizzontali e verticali. Queste accelerazioni entrano nella formulazione attraverso i coefficienti sismici  $k_v$  and  $k_h$ , come previsto in UNI EN 1998-5. Con riferimento allo schema riportato in figura, i coefficienti di spinta attiva e passiva sono così definiti:

$$\theta = \arctan \frac{k_h}{1 \pm k_v}$$

$$k_a = \begin{cases} \frac{\sin^2(\psi + \varphi - \theta)}{\cos\theta \cdot \sin^2\psi \cdot \sin(\psi - \delta - \theta) \left[ 1 + \sqrt{\frac{\sin(\varphi + \delta) \cdot \sin(\varphi - \varepsilon - \theta)}{\sin(\psi - \delta - \theta) \cdot \sin(\psi + \varepsilon)}} \right]^2} & \text{per } \varepsilon \leq \varphi - \theta \\ \frac{\sin^2(\psi + \varphi - \theta)}{\cos\theta \cdot \sin^2\psi \cdot \sin(\psi - \delta - \theta)} & \text{per } \varepsilon \geq \varphi - \theta \end{cases}$$

$$k_p = \frac{\sin^2(\psi + \varphi - \theta)}{\cos\theta \cdot \sin^2\psi \cdot \sin(\psi + \theta) \left[ 1 + \sqrt{\frac{\sin\varphi \cdot \sin(\varphi + \varepsilon - \theta)}{\sin(\psi + \theta) \cdot \sin(\psi + \varepsilon)}} \right]^2}$$

La spinta totale attiva e passiva in condizioni sismiche è la seguente:

$$S_a = \frac{1}{2} \gamma (1 \pm k_v) k_a H^2$$

$$S_p = \frac{1}{2} \gamma (1 \pm k_v) k_p H^2$$

L'angolo del cuneo di spinta si ricava come la seguente formula:

$$\alpha = \varphi - \theta + \arctan \left[ \sqrt{\frac{\tan(\varphi - \theta - \varepsilon) \cdot [\tan(\varphi - \theta - \varepsilon) + \cotan(\varphi - \theta - \beta)] \cdot [1 + \cotan(\varphi - \theta - \beta) \cdot \tan(\theta + \beta + \delta)] - \tan(\varphi - \theta - \varepsilon)}{1 + \tan(\theta + \beta + \delta) \cdot [\tan(\varphi - \theta - \varepsilon) + \cotan(\varphi - \theta - \beta)]}} \right]}$$

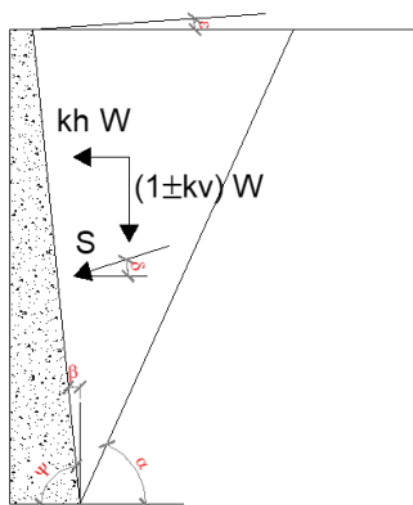


Figura 2-3 Azioni sismiche pseudo-statiche.

Come già sottolineato, non si considera la presenza di acqua e quindi non si considerano le spinte idrodinamiche ad essa associate.

## **2.5 AZIONI VARIABILI – CARICO MOBILE STRADALE (Q1)**

I carichi mobili da traffico che interessano eventualmente il muro di imbocco/sbocco sono tenuti in conto attraverso una distribuzione costante di tensioni del terreno secondo quanto già esposto nel §2.3.

## **2.6 AZIONE SISMICA**

Si rimanda al capitolo 1.1.2.

PROGETTAZIONE ATI:

## 2.7 VERIFICHE URTO VEICOLO IN SVIO

Secondo quanto indicato nel Cap. 3.6 delle NTC 2018, in caso di urto deve essere considerata la combinazione di carico eccezionale:

$$G_1 + G_2 + P + A_d + \psi_{21} \cdot Q_{k1} + \psi_{22} \cdot Q_{k2} + \dots$$

**Combinazione di carico eccezionale**

In accordo con le NTC 2018, considerando che le barriere installate saranno H3BP e viste le dimensioni del montante con sezione a C 120x80x6 con interasse 2.25 m in acciaio di classe S235, il massimo momento di plasticizzazione trasferibile sul cordolo sarà:  $M_{pl} = W_{pl} \cdot f_{yd} / 2.25 = 7.90 \text{ kNm/m}$ .

Assumendo invece l'ipotesi, prevista dalla NTC 2018 par 3.6, di assoggettare la barriera ad una forza orizzontale pari a 100 kN applicata a 1 m di altezza, si otterrebbe:

$M_{pl} = 17.9 \text{ kNm}$  momento di plasticizzazione del singolo montante metallico;  
 $Q = 100 \text{ kN}$  (forza da NCT 2018 par 3.6.3.3.2);  
 $H = 1,00 \text{ m}$

Numero di montanti plasticizzati =  $Q / M_{pl} = 6$  montanti

Lunghezza minima del tratto cordolo interessato dall'urto =  $2.25 \cdot 6 = 13.50 \text{ m}$

La massima azione orizzontale trasferibile sul cordolo sarebbe pari a  $= 100 / 13.5 = 7.40 \text{ kN/m}$

**Le due ipotesi sopra riportate portano a due risultati del tutto comparabili.**

Nelle verifiche, a favore di sicurezza, verranno condotte con una azione in testa pari a **7.90 kN/m** posizionata a 1 m di altezza rispetto al piano stradale.

### 3 APPROCCIO DI CALCOLO

#### 3.1 RIEPILOGO DELLE ARMATURE PREDISPOSTE

Di seguito si riassumono le armature assunte per il dimensionamento dei principali elementi strutturali (numero, diametro e posizione delle barre previste per l'elemento di lunghezza unitaria).

##### INCIDENZE ARMATURA – TIPO 1

ELEMENTO	POSIZIONE	ARMATURA TRASVERSALE		ARMATURA LONGITUDINALE		INCIDENZA kg/mc
		$\phi$ [mm]	passo [mm]	$\phi$ [mm]	passo [mm]	
SOLETTA INFERIORE	SUP	20	200	16	200	80
	SUP. Ilstrato	0	0	-	-	
	INF	20	200	16	200	
MURO VERTICALE	INT. MURO	24	100	16	200	271
	EXT. MURO	20	100	16	200	

**NOTA: nelle incidenze sopra esposte è stato considerato un +30% dato dalle sovrapposizioni di armatura**

Tabella 3-1 armatura negli elementi – TIPO 1.

##### INCIDENZE ARMATURA – TIPO 6

ELEMENTO	POSIZIONE	ARMATURA TRASVERSALE		ARMATURA LONGITUDINALE		INCIDENZA kg/mc
		$\phi$ [mm]	passo [mm]	$\phi$ [mm]	passo [mm]	
SOLETTA INFERIORE	SUP	16	200	16	200	93
	SUP. Ilstrato	0	0	-	-	
	INF	16	200	16	200	
MURO VERTICALE	INT. MURO	16	200	16	200	178
	EXT. MURO	16	200	16	200	

**NOTA: nelle incidenze sopra esposte è stato considerato un +30% dato dalle sovrapposizioni di armatura**

Tabella 3-2 armatura negli elementi – TIPO 6.

#### 3.2 VERIFICHE ALLO SLU E SLV

Le verifiche allo SLU e SLV delle sezioni più significative degli elementi strutturali che compongono i muri sono state svolte. Per i dettagli fare riferimento alle analisi svolte nel seguito.

PROGETTAZIONE ATI:

### 3.3 VERIFICHE TENSIONALI AGLI S.L.E.

Le verifiche condotte consistono nel controllo del quadro tensionale che interessa il calcestruzzo e l'acciaio o nel controllo dell'apertura di fessura.

#### 3.3.1 LIMITAZIONI DELLE TENSIONI

Le verifiche sono condotte con riferimento ai set di sollecitazioni della combinazione SLE Rara e SLE Q.Permanente ottenuti massimizzando e minimizzando l'azione interna flessionale sulle singole sezioni. Tali verifiche tensionali mirano a verificare che gli sforzi massimi/minimi nel calcestruzzo ( $\sigma_c$ ) e nell'acciaio ( $\sigma_s$ ) rispettino le seguenti limitazioni:

$$\sigma_c \leq 0.60 f_{ck} = -19.2 \text{ Mpa} \quad \text{rara}$$

$$\sigma_c \leq 0.45 f_{ck} = -14.4 \text{ Mpa} \quad \text{q.permanente}$$

$$\sigma_s \leq 0.80 f_{yk} = 360 \text{ Mpa} \quad \text{rara}$$

Per ogni elemento si riporta la condizione peggiore

#### 3.3.2 VERIFICHE DI FESSURAZIONE

Con riferimento ai set di sollecitazioni della combinazione SLE frequente e SLE q.permanente desunti massimizzando/minimizzando le azioni flettenti interne per le sezioni di riferimento di ciascun elemento strutturale, si procede alla verifica di fessurazione considerando i seguenti parametri per la definizione dell'apertura limite di fessura compatibile con i seguenti parametri meccanici e ambientali:

Tabella 4.1.IV – Criteri di scelta dello stato limite di fessurazione

Gruppi di esigenze	Condizioni ambientali	Combinazione di azioni	Armatura			
			Sensibile		Poco sensibile	
			Stato limite	$w_d$	Stato limite	$w_d$
a	Ordinarie	frequente	ap. fessure	$\leq w_2$	ap. fessure	$\leq w_3$
		quasi permanente	ap. fessure	$\leq w_1$	ap. fessure	$\leq w_2$
b	Aggressive	frequente	ap. fessure	$\leq w_1$	ap. fessure	$\leq w_2$
		quasi permanente	decompressione	-	ap. fessure	$\leq w_1$
c	Molto aggressive	frequente	formazione fessure	-	ap. fessure	$\leq w_1$
		quasi permanente	decompressione	-	ap. fessure	$\leq w_1$

Pertanto, l'apertura limite di fessura risulta pari a:

Combinazione	$w_{lim}$ [mm]
Frequente	0.3
Quasi permanente	0.2

Per brevità, per ciascuna sezione presa in esame verranno riportati i dati della verifica più gravosa

#### **4 VERIFICHE MURO OS-32**

Nel seguito si riportano le verifiche allo SLU statiche e allo SLV sismiche del muro. E le verifiche allo SLE.


Sulla ciabatta fronte muro sono previsti almeno 20cm di ricoprimento.

PROGETTAZIONE ATI:



#### **4.1 TIPO 1 – H = 3.75M**


PROGETTAZIONE ATI:

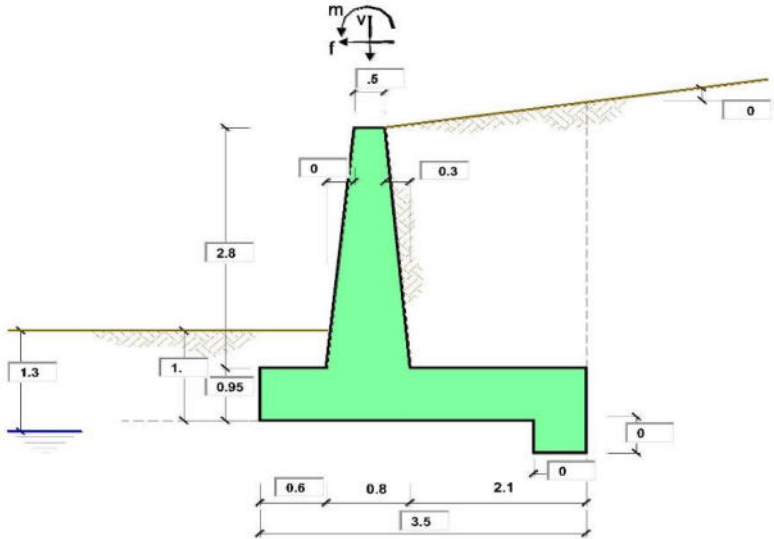

**OPERA** Esempio

Combinazioni coefficienti parziali di verifica

S.L.U.	Approccio 1	comb. 1	A1+M1+R1 EQU+M2	○
		comb. 2	A2+M2+R2 EQU+M2	○
	Approccio 2		A1+M1+R3 EQU+M2	●
	SLE (DM88)			○
altro			○	

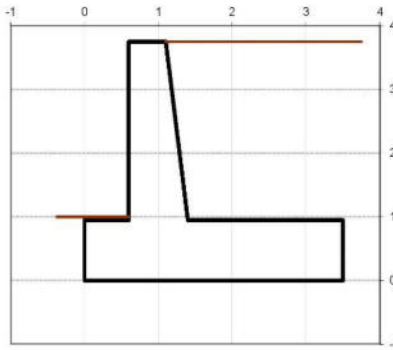

Peso Specifico del Calcestruzzo  $\gamma_{cls} = 25.00$  (kN/m<sup>3</sup>)

Carichi	Effetto	Coeff. Parziale	EQU	A1 (STR)	A2 (GEO)	SLE	altro
Permanenti	favorevole	$\gamma_G$	0.90	1.00	1.00	1.00	1.10
	sfavorevole		1.10	1.30	1.00	1.00	1.10
Variabili	favorevole	$\gamma_Q$	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
	sfavorevole		1.50	1.50	1.30	1.00	1.10

Parametro		Coeff. Parziale	M1	M2	SLE	altro
angolo d'attrito	$\tan \varphi_k$	$\gamma_{\varphi}$	1.00	1.25	1.00	1.00
coesione	$c_k$	$\gamma_c$	1.00	1.25	1.00	1.00
resistenza non drenata	$c_{uk}$	$\gamma_{cu}$	1.00	1.40	1.00	1.00
peso unità di volume	$\gamma$	$\gamma_s$	1.00	1.00	1.00	1.00

Verifica	Coeff. Parziale	R1	R2	R3	SLE	altro
Capacità portante fondazione	$\gamma_k$	1.00	1.00	1.40	2.00	1.00
Scorrimento		1.00	1.00	1.10	1.30	1.00
Ribaltamento		1.00	1.00	1.00	1.50	1.00

Dati Geotecnici		valori caratteristici		valori di progetto		
		SLE		STR/GEO	EQU	
Dati Terrapieno	Angolo di attrito del terrapieno	(°)	$\varphi'$	28.00	28.00	23.04
	Peso Unità di Volume del terrapieno	(kN/m <sup>3</sup> )	$\gamma'$	21.00	21.00	21.00
	Angolo di attrito terreno-superficie ideale	(°)	$\delta$	20.00	20.00	16.46
Dati Terreno Fondazione	Condizioni		<input checked="" type="radio"/> drenate <input type="radio"/> Non Drenate			
	Coesione Terreno di Fondazione	(kPa)	$c_1'$	0.00	0.00	0.00
	Angolo di attrito del Terreno di Fondazione	(°)	$\phi_1'$	28.00	28.00	23.04
	Peso Unità di Volume del Terreno di Fondazione	(kN/m <sup>3</sup> )	$\gamma_1'$	21.00	21.00	21.00
	Peso Unità di Volume del Rinterro della Fondazione	(kN/m <sup>3</sup> )	$\gamma_d$	21.00	21.00	21.00
	Profondità "Significativa" (n. b.: consigliata H = 2*B)	(m)	Hs	7.00		
	Modulo di deformazione	(kN/m <sup>2</sup> )	E	35000		

Dati Sismici	Accelerazione sismica	$a_g/g$	0.233	(-)
	Coefficiente Amplificazione Stratigrafica	$S_s$	1.4	(-)
	Coefficiente Amplificazione Topografica	$S_T$	1	(-)
	Coefficiente di riduzione dell'accelerazione massima	$I_a$	0.38	(-)
	Coefficiente sismico orizzontale	$k_h$	0.123956	(-)
	Coefficiente sismico verticale	$k_v$	0.0620	(-)
	Muro libero di traslare o ruotare		<input checked="" type="radio"/> si <input type="radio"/> no	

		SLE		STR/GEO		EQU	
		Coefficienti di Spinta	Coeff. di Spinta Attiva Statico	$k_a$	0.320	0.320	0.387
Coeff. Di Spinta Attiva Sismica sisma +	$k_{as+}$		0.407	0.407	0.485		
Coeff. Di Spinta Attiva Sismica sisma -	$k_{as-}$		0.420	0.420	0.500		
Coeff. Di Spinta Passiva	$k_p$		2.770	2.770	2.286		
Coeff. Di Spinta Passiva Sismica sisma +	$k_{ps+}$		2.567	2.567	2.100		
Coeff. Di Spinta Passiva Sismica sisma -	$k_{ps-}$		2.539	2.539	2.073		

Carichi Agenti		valori caratteristici		valori di progetto		
		SLE - sisma		STR/GEO	EQU	
Carichi permanenti	Sovraccarico permanente	$q_p$	0.00	0.00	0.00	
	Sovraccarico su zattera di monte	$q_{pm}$	0.00	0.00	0.00	
	Forza Orizzontale in Testa permanente	$f_p$	0.00	0.00	0.00	
	Forza Verticale in Testa permanente	$v_p$	0.00	0.00	0.00	
Condizioni Statiche	Momento in Testa permanente	$m_p$	0.00	0.00	0.00	
	Sovraccarico Accidentale in condizioni statiche	$q$	20.00	30.00	30.00	
	Forza Orizzontale in Testa accidentale in condizioni statiche	$f$	0.00	0.00	0.00	
	Forza Verticale in Testa accidentale in condizioni statiche	$v$	0.00	0.00	0.00	
	Momento in Testa accidentale in condizioni statiche	$m$	0.00	0.00	0.00	
Condizioni Sismiche	Coefficienti di combinazione condizione frequente '1'	$\psi_1$	0.75	condizione quasi permanente '2'	$\psi_2$	0.00
	Sovraccarico Accidentale in condizioni sismiche	$q_s$	0.00			
	Forza Orizzontale in Testa accidentale in condizioni sismiche	$f_s$	0.00			
	Forza Verticale in Testa accidentale in condizioni sismiche	$v_s$	0.00			
Momento in Testa accidentale in condizioni sismiche	$m_s$	0.00				

**Coefficienti di sicurezza**

	Scorrimento	Ribaltamento	Carico limite
Statico	1.71	9.37	2.64
Sismico	1.62	4.91	2.70

**CARATTERISTICHE DEI MATERIALI STRUTTURALI**

**Calcestruzzo**

classe cls	C32/40	
Rok	40	(MPa)
fck	32	(MPa)
fcm	40	(MPa)
Ec	33346	(MPa)
$\alpha_{ce}$	0.85	
$\gamma_c$	1.50	
$f_{td} = \alpha_{ce} \cdot f_{ct,d} / \gamma_c$	18.13	(MPa)
$f_{cm} = 0.30 \cdot f_{ck}^{2/3}$	3.02	(MPa)

**Tensioni limite (tensioni ammissibili)**

condizioni statiche		
$\sigma_c$	14.4	Mpa
$\sigma_T$	360	Mpa

condizioni sismiche

$\sigma_c$	14.4	Mpa
$\sigma_T$	360	Mpa

**Valore limite di apertura delle fessure**

Frequente	$w_2$	0.3	mm
Quasi Permanente	$w_3$	0.4	mm

**Acciaio**

tipo di acciaio	B450C	
$f_{yk}$	450	(MPa)
$\gamma_s$	1.15	
$f_{yd} = f_{yk} / \gamma_s / \gamma_c$	391.30	(MPa)
$E_s$	210000	(MPa)
$\epsilon_{yk}$	0.19%	

coefficiente omogeneizzazione acciaio  $n = 15$

**Copritifero** (distanza asse armatura-bordo)


$c = 5.00$  (cm)

**Copritifero minimo di normativa** (ricoprimento armatura)

$c_{min} = 3.50$  (cm)

**Interfero tra l e l' strato**

$l_{e,l} = 5.00$  (cm)

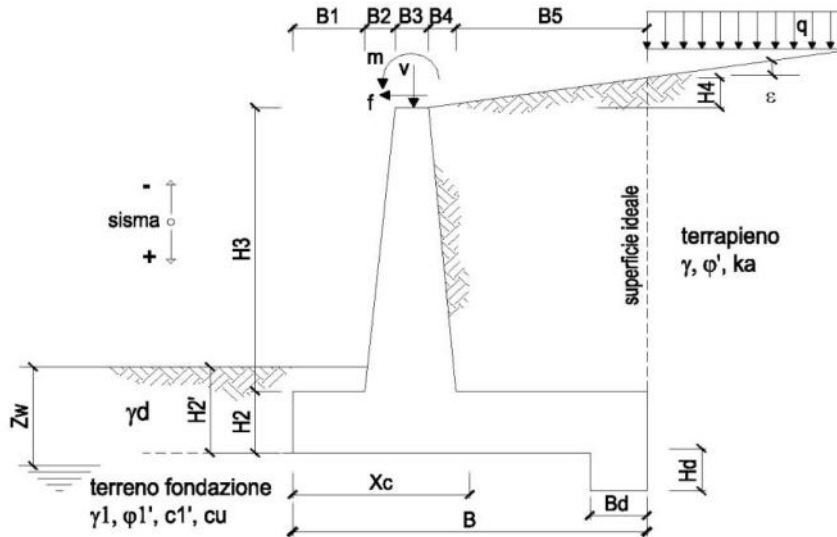

**OPERA**                      Esempio

**DATI DI PROGETTO:**

**Geometria del Muro**

Elevazione	H3 =	2.80	(m)
Aggetto Valle	B2 =	0.00	(m)
Spessore del Muro in Testa	B3 =	0.50	(m)
Aggetto monte	B4 =	0.30	(m)

**Geometria della Fondazione**

Larghezza Fondazione	B =	3.50	(m)
Spessore Fondazione	H2 =	0.95	(m)
Suola Lato Valle	B1 =	0.60	(m)
Suola Lato Monte	B5 =	2.10	(m)
Altezza dente	Hd =	0.00	(m)
Larghezza dente	Bd =	0.00	(m)
Mezzeria Sezione	Xc =	1.75	(m)

Peso Specifico del Calcestruzzo	$\gamma_{cls}$ =	25.00	(kN/m <sup>3</sup> )
---------------------------------	------------------	-------	----------------------

**FORZE VERTICALI**

- Peso del Muro (Pm)

		SLE	STR/GEO	EQU
Pm1 =	$(B2 \cdot H3 \cdot \gamma_{cls}) / 2$	0.00	0.00	0.00
Pm2 =	$(B3 \cdot H3 \cdot \gamma_{cls})$	35.00	35.00	31.50
Pm3 =	$(B4 \cdot H3 \cdot \gamma_{cls}) / 2$	10.50	10.50	9.45
Pm4 =	$(B \cdot H2 \cdot \gamma_{cls})$	83.13	83.13	74.81
Pm5 =	$(Bd \cdot Hd \cdot \gamma_{cls})$	0.00	0.00	0.00
Pm =	Pm1 + Pm2 + Pm3 + Pm4 + Pm5	128.63	128.63	115.76

- Peso del terreno e sovr. perm. sulla scarpa di monte del muro (Pt)

Pt1 =	$(B5 \cdot H3 \cdot \gamma)$	123.48	123.48	111.13
Pt2 =	$(0,5 \cdot (B4 + B5) \cdot H4 \cdot \gamma)$	0.00	0.00	0.00
Pt3 =	$(B4 \cdot H3 \cdot \gamma) / 2$	8.82	8.82	7.94
Sovr =	$q_p \cdot (B4 + B5)$	0.00	0.00	0.00
Pt =	Pt1 + Pt2 + Pt3 + Sovr	132.30	132.30	119.07

- Sovraccarico accidentale sulla scarpa di monte del muro

Sovr acc. Stat	$q * (B4+B5)$	(kN/m)	48	72
Sovr acc. Sism	$qs * (B4+B5)$	(kN/m)	0	

**MOMENTI DELLE FORZE VERT. RISPETTO AL PIEDE DI VALLE DEL MURO**

			SLE	STR/GEO	EQU
- Muro (Mm)					
Mm1 =	$Pm1 * (B1+2/3 B2)$	(kNm/m)	0.00	0.00	0.00
Mm2 =	$Pm2 * (B1+B2+0,5*B3)$	(kNm/m)	29.75	29.75	26.78
Mm3 =	$Pm3 * (B1+B2+B3+1/3 B4)$	(kNm/m)	12.60	12.60	11.34
Mm4 =	$Pm4 * (B/2)$	(kNm/m)	145.47	145.47	130.92
Mm5 =	$Pm5 * (B - Bd/2)$	(kNm/m)	0.00	0.00	0.00
Mm =	$Mm1 + Mm2 + Mm3 + Mm4 + Mm5$	(kNm/m)	187.82	187.82	169.04

- Terrapieno e sovr. perm. sulla scarpa di monte del muro

Mt1 =	$Pt1 * (B1+B2+B3+B4+0,5*B5)$	(kNm/m)	302.53	302.53	272.27
Mt2 =	$Pt2 * (B1+B2+B3+2/3*(B4+B5))$	(kNm/m)	0.00	0.00	0.00
Mt3 =	$Pt3 * (B1+B2+B3+2/3*B4)$	(kNm/m)	11.47	11.47	10.32
Msovr =	$Sovr * (B1+B2+B3+1/2*(B4+B5))$	(kNm/m)	0.00	0.00	0.00
Mt =	$Mt1 + Mt2 + Mt3 + Msovr$	(kNm/m)	313.99	313.99	282.59

- Sovraccarico accidentale sulla scarpa di monte del muro

Sovr acc. Stat	$q * (B1+B2+B3+1/2*(B4+B5))$	(kNm/m)	110.4	165.6
Sovr acc. Sism	$qs * (B1+B2+B3+1/2*(B4+B5))$	(kNm/m)	0	

**INERZIA DEL MURO E DEL TERRAPIENO**

- Inerzia orizzontale e verticale del muro (Ps)

Ps h =	$Pm * kh$	(kN/m)		15.94
Ps v =	$Pm * kv$	(kN/m)		7.97

- Inerzia orizzontale e verticale del terrapieno a tergo del muro (Pts)

Ptsh =	$Pt * kh$	(kN/m)		16.40
Ptsv =	$Pt * kv$	(kN/m)		8.20

- Incremento orizzontale di momento dovuto all'inerzia del muro (MPs h)

MPs1 h =	$kh * Pm1 * (H2+H3/3)$	(kNm/m)		0.00
MPs2 h =	$kh * Pm2 * (H2 + H3/2)$	(kNm/m)		10.20
MPs3 h =	$kh * Pm3 * (H2+H3/3)$	(kNm/m)		2.45
MPs4 h =	$kh * Pm4 * (H2/2)$	(kNm/m)		4.89
MPs5 h =	$-kh * Pm5 * (Hd/2)$	(kNm/m)		0.00
MPs h =	$MPs1+MPs2+MPs3+MPs4+MPs5$	(kNm/m)		17.54

- Incremento verticale di momento dovuto all'inerzia del muro (MPs v)

MPs1 v =	$kv * Pm1 * (B1+2/3*B2)$	(kNm/m)		0.00
MPs2 v =	$kv * Pm2 * (B1+B2+B3/2)$	(kNm/m)		1.84
MPs3 v =	$kv * Pm3 * (B1+B2+B3+B4/3)$	(kNm/m)		0.78
MPs4 v =	$kv * Pm4 * (B/2)$	(kNm/m)		9.02
MPs5 v =	$kv * Pm5 * (B-Bd/2)$	(kNm/m)		0.00
MPs v =	$MPs1+MPs2+MPs3+MPs4+MPs5$	(kNm/m)		11.64

- Incremento orizzontale di momento dovuto all'inerzia del terrapieno (MPts h)

MPts1 h =	$kh * Pt1 * (H2 + H3/2)$	(kNm/m)		35.97
MPts2 h =	$kh * Pt2 * (H2 + H3 + H4/3)$	(kNm/m)		0.00
MPts3 h =	$kh * Pt3 * (H2+H3*2/3)$	(kNm/m)		3.08
MPts h =	$MPts1 + MPts2 + MPts3$	(kNm/m)		39.05

- Incremento verticale di momento dovuto all'inerzia del terrapieno (MPts v)

MPts1 v =	$kv * Pt1 * ((H2 + H3/2) - (B - B5/2) * 0.5)$	(kNm/m)		18.75
MPts2 v =	$kv * Pt2 * ((H2 + H3 + H4/3) - (B - B5/3) * 0.5)$	(kNm/m)		0.00
MPts3 v =	$kv * Pt3 * ((H2+H3*2/3) - (B1+B2+B3+2/3*B4) * 0.5)$	(kNm/m)		0.85
MPts v =	$MPts1 + MPts2 + MPts3$	(kNm/m)		19.60

**CONDIZIONE STATICA**

**SPINTE DEL TERRENO E DEL SOVRACCARICO**

		SLE	STR/GEO	EQU
<b>- Spinta totale condizione statica</b>				
St =	$0,5 \cdot \gamma \cdot (H2+H3+H4+Hd)^2 \cdot ka$	(kN/m) 47.30	61.49	62.94
Sq perm =	$q \cdot (H2+H3+H4+Hd) \cdot ka$	(kN/m) 0.00	0.00	0.00
Sq acc =	$q \cdot (H2+H3+H4+Hd) \cdot ka$	(kN/m) 24.02	36.04	43.59
<b>- Componente orizzontale condizione statica</b>				
Sth =	$St \cdot \cos \delta$	(kN/m) 44.45	57.78	60.36
Sqh perm =	$Sq \text{ perm} \cdot \cos \delta$	(kN/m) 0.00	0.00	0.00
Sqh acc =	$Sq \text{ acc} \cdot \cos \delta$	(kN/m) 22.58	33.86	41.81
<b>- Componente verticale condizione statica</b>				
Stv =	$St \cdot \sin \delta$	(kN/m) 16.18	21.03	17.83
Sqv perm =	$Sq \text{ perm} \cdot \sin \delta$	(kN/m) 0.00	0.00	0.00
Sqv acc =	$Sq \text{ acc} \cdot \sin \delta$	(kN/m) 8.22	12.33	12.35
<b>- Spinta passiva sul dente</b>				
Sp =	$\frac{1}{2} \cdot \gamma \cdot 1 \cdot Hd^2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \gamma_1 \cdot Hd^2 \cdot kp + (2 \cdot c_1 \cdot kp^{0.5} + \gamma_1 \cdot kp \cdot H2) \cdot Hd$	(kN/m) 0.00	0.00	0.00

**MOMENTI DELLA SPINTA DEL TERRENO E DEL SOVRACCARICO**

		SLE	STR/GEO	EQU
MSt1 =	$Sth \cdot ((H2+H3+H4+Hd)/3 - Hd)$	(kNm/m) 55.56	72.23	75.45
MSt2 =	$Stv \cdot B$	(kNm/m) 56.62	73.61	62.41
MSq1 perm =	$Sqh \text{ perm} \cdot ((H2+H3+H4+Hd)/2 - Hd)$	(kNm/m) 0.00	0.00	0.00
MSq1 acc =	$Sqh \text{ acc} \cdot ((H2+H3+H4+Hd)/2 - Hd)$	(kNm/m) 42.33	63.49	78.39
MSq2 perm =	$Sqv \text{ perm} \cdot B$	(kNm/m) 0.00	0.00	0.00
MSq2 acc =	$Sqv \text{ acc} \cdot B$	(kNm/m) 28.76	43.14	43.23
MSp =	$\gamma_1 \cdot Hd^3 \cdot kp/3 + (2 \cdot c_1 \cdot kp^{0.5} + \gamma_1 \cdot kp \cdot H2) \cdot Hd^2/2$	(kNm/m) 0.00	0.00	0.00

**MOMENTI DOVUTI ALLE FORZE ESTERNE**

Mfext1 =	$mp + m$	(kNm/m) 0.00	0.00	0.00
Mfext2 =	$(fp + f) \cdot (H3 + H2)$	(kNm/m) 0.00	0.00	0.00
Mfext3 =	$(vp+v) \cdot (B1 + B2 + B3/2)$	(kNm/m) 0.00	0.00	0.00

**VERIFICA ALLO SCORRIMENTO (STR/GEO)**

<b>Risultante forze verticali (N)</b>				
N =	$Pm + Pt + v + Stv + Sqv \text{ perm} + Sqv \text{ acc}$	294.28	(kN/m)	
<b>Risultante forze orizzontali (T)</b>				
T =	$Sth + Squ + f$	91.64	(kN/m)	
<b>Coefficiente di attrito alla base (f)</b>				
f =	$tg \phi_1'$	0.53	(-)	
<b>Fs scorr.</b>	<b>(N*f + Sp) / T</b>	<b>1.71</b>	<b>&gt;</b>	<b>1.1</b>

**VERIFICA AL RIBALTAMENTO (EQU)**

<b>Momento stabilizzante (Ms)</b>				
Ms =	$Mm + Mt + Mfext3$	451.63	(kNm/m)	
<b>Momento ribaltante (Mr)</b>				
Mr =	$MSt + MSq + Mfext1 + Mfext2 + MSp$	48.19	(kNm/m)	
<b>Fs ribaltamento</b>	<b>Ms / Mr</b>	<b>9.37</b>	<b>&gt;</b>	<b>1</b>

**VERIFICA CARICO LIMITE DELLA FONDAZIONE (STR/GEO)**

Risultante forze verticali (N)		Nmin	Nmax	
N =	$Pm + Pt + v + Stv + Sqv + \text{Sovr acc}$	294.28	366.28	(kN/m)
Risultante forze orizzontali (T)				
T =	$Sth + Sqh + f - Sp$	91.64	91.64	(kN/m)
Risultante dei momenti rispetto al piede di valle (MM)				
MM =	$\Sigma M$	482.84	648.44	(kNm/m)
Momento rispetto al baricentro della fondazione (M)				
M =	$Xc * N - MM$	32.16	-7.44	(kNm/m)

**Formula Generale per il Calcolo del Carico Limite Unitario (Brinch-Hansen, 1970)**

Fondazione Nastriforme

**$q_{lim} = c'Nc'ic + q_0Nq'iq + 0,5\gamma_1B^*N\gamma'iy$**

c1'	coesione terreno di fondaz.	0.00		(kPa)
$\phi 1'$	angolo di attrito terreno di fondaz.	28.00		(°)
$\gamma_1$	peso unità di volume terreno fondaz.	11.86		(kN/m <sup>3</sup> )
$q_0 = \gamma d'H_2'$	sovraccarico stabilizzante	21.00		(kN/m <sup>2</sup> )
e = M / N	eccentricità	0.11	-0.02	(m)
B* = B - 2e	larghezza equivalente	3.28	3.46	(m)

I valori di Nc, Nq e Ng sono stati valutati con le espressioni suggerite da Vesic (1975)

$Nq = tg^2(45 + \phi/2) * e^{(\pi * tg(\phi))}$	(1 in cond. nd)	14.72		(-)
$Nc = (Nq - 1) / tg(\phi)$	(2+ $\pi$ in cond. nd)	25.80		(-)
$N\gamma = 2 * (Nq + 1) * tg(\phi)$	(0 in cond. nd)	16.72		(-)

I valori di ic, iq e iy sono stati valutati con le espressioni suggerite da Vesic (1975)


$iq = (1 - T / (N + B * c' * cotg(\phi)))^m$	(1 in cond. nd)	0.47	0.56	(-)
$ic = iq - (1 - iq) / (Nq - 1)$		0.44	0.44	(-)
$iy = (1 - T / (N + B * c' * cotg(\phi)))^{m+1}$		0.33	0.33	(-)

(fondazione nastriforme m = 2)

q <sub>lim</sub>	(carico limite unitario)	252.75	279.97	(kN/m <sup>2</sup> )
------------------	--------------------------	--------	--------	----------------------

<b>FS carico limite</b>	<b>F = q<sub>lim</sub>*B* / N</b>	Nmin	<b>2.82</b>	>	<b>1.4</b>
		Nmax	<b>2.64</b>	>	

**CEDIMENTO DELLA FONDAZIONE**

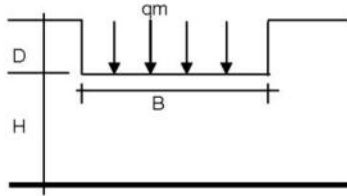

$$\delta = \mu_0 * \mu_1 * qm * B^* / E \quad (\text{Christian e Carrier, 1976})$$

N	283.26	(kN/m)
M	3.02	(kNm/m)
e=M/N	0.01	(m)
B*	3.48	(m)

Profondità Piano di Posa della Fondazione

D =	1.00	(m)
D/B*	0.29	(m)
Hs/B*	2.01	(m)

Carico unitario medio (qm)

$$qm = N / (B - 2*e) = N / B^* = 84.60 \quad (\text{kN/mq})$$

Coefficiente di forma  $\mu_0 = f(D/B)$

$$\mu_0 = 0.948 \quad (-)$$

Coefficiente di profondità  $\mu_1 = f(H/B)$

$$\mu_1 = 0.66 \quad (-)$$

Cedimento della fondazione

$$\delta = \mu_0 * \mu_1 * qm * B^* / E = 5.29 \quad (\text{mm})$$



**CONDIZIONE SISMICA +**

**SPINTE DEL TERRENO E DEL SOVRACCARICO**

- Spinta condizione sismica +

		SLE	STR/GEO	EQU	
Sst1 stat =	$0,5 \cdot \gamma' \cdot (H2+H3+H4+Hd)^2 \cdot ka$	(kN/m)	47.30	47.30	57.21
Sst1 sism =	$0,5 \cdot \gamma' \cdot (1+kv) \cdot (H2+H3+H4+Hd)^2 \cdot kas^+ - Sst1 \text{ stat}$	(kN/m)	16.48	16.48	18.80
Ssq1 perm=	$qp \cdot (H2+H3+H4+Hd) \cdot kas^+$	(kN/m)	0.00	0.00	0.00
Ssq1 acc =	$qs \cdot (H2+H3+H4+Hd) \cdot kas^+$	(kN/m)	0.00	0.00	0.00

- Componente orizzontale condizione sismica +

Sst1h stat =	$Sst1 \text{ stat} \cdot \cos \delta$	(kN/m)	44.45	44.45	54.87
Sst1h sism =	$Sst1 \text{ sism} \cdot \cos \delta$	(kN/m)	15.49	15.49	18.03
Ssq1h perm=	$Ssq1 \text{ perm} \cdot \cos \delta$	(kN/m)	0.00	0.00	0.00
Ssq1h acc=	$Ssq1 \text{ acc} \cdot \cos \delta$	(kN/m)	0.00	0.00	0.00

- Componente verticale condizione sismica +

Sst1v stat =	$Sst1 \text{ stat} \cdot \sin \delta$	(kN/m)	16.18	16.18	16.21
Sst1v sism =	$Sst1 \text{ sism} \cdot \sin \delta$	(kN/m)	5.64	5.64	5.33
Ssq1v perm=	$Ssq1 \text{ perm} \cdot \sin \delta$	(kN/m)	0.00	0.00	0.00
Ssq1v acc=	$Ssq1 \text{ acc} \cdot \sin \delta$	(kN/m)	0.00	0.00	0.00

- Spinta passiva sul dente

$Sp = \frac{1}{2} \cdot \gamma_1' \cdot (1+kv) \cdot Hd^2 \cdot kps^+ + (2 \cdot c_1' \cdot kps^{+0.5} + \gamma_1' \cdot (1+kv) \cdot kps^+ \cdot H2') \cdot Hd$	(kN/m)	0.00	0.00	0.00
--	--------	------	------	------

**MOMENTI DELLA SPINTA DEL TERRENO E DEL SOVRACCARICO**

- Condizione sismica +

		SLE	STR/GEO	EQU	
MSst1 stat =	$Sst1h \text{ stat} \cdot ((H2+H3+H4+hd)/3-hd)$	( kNm/m )	55.56	55.56	68.59
MSst1 sism=	$Sst1h \text{ sism} \cdot ((H2+H3+H4+hd)/3-Hd)$	( kNm/m )	19.36	19.36	22.53
MSst2 stat =	$Sst1v \text{ stat} \cdot B$	( kNm/m )	56.62	56.62	56.74
MSst2 sism =	$Sst1v \text{ sism} \cdot B$	( kNm/m )	19.73	19.73	18.64
MSsq1 =	$Ssq1h \cdot ((H2+H3+H4+Hd)/2-Hd)$	( kNm/m )	0.00	0.00	0.00
MSsq2 =	$Ssq1v \cdot B$	( kNm/m )	0.00	0.00	0.00
MSP =	$\gamma_1' \cdot Hd^3 \cdot kps^+ / 3 + (2 \cdot c_1' \cdot kps^{+0.5} + \gamma_1' \cdot kps^+ \cdot H2') \cdot Hd^2 / 2$	( kNm/m )	0.00	0.00	0.00

**MOMENTI DOVUTI ALLE FORZE ESTERNE**

Mfext1 =	$mp+ms$	( kNm/m )		0.00
Mfext2 =	$(fp+fs) \cdot (H3 + H2)$	( kNm/m )		0.00
Mfext3 =	$(vp+vs) \cdot (B1 + B2 + B3/2)$	( kNm/m )		0.00

**VERIFICA ALLO SCORRIMENTO**

Risultante forze verticali (N)

$N = Pm+ Pt + vp + vs + Sst1v + Ssq1v + Ps v + Ptsv$	298.91	(kN/m)
--	--------	--------

Risultante forze orizzontali (T)

$T = Sst1h + Ssq1h + fp + fs + Ps h + Ptsh$	92.28	(kN/m)
---	-------	--------

Coefficiente di attrito alla base (f)

$f = \tan \phi_1'$	0.53	(-)
--------------------	------	-----

<b>Fs = (N*f + Sp) / T</b>	<b>1.72</b>	<b>&gt;</b>	<b>1.1</b>
----------------------------	-------------	-------------	------------

**VERIFICA AL RIBALTAMENTO**

Momento stabilizzante (Ms)

$Ms = Mm + Mt + Mfext3$	501.81	( kNm/m )
-------------------------	--------	-----------

Momento ribaltante (Mr)

$Mr = MSst+MSsq+Mfext1+Mfext2+MSP+MPs+Mpts$	41.09	( kNm/m )
---	-------	-----------

<b>Fr = Ms / Mr</b>	<b>12.21</b>	<b>&gt;</b>	<b>1</b>
---------------------	--------------	-------------	----------

**VERIFICA A CARICO LIMITE DELLA FONDAZIONE**

Risultante forze verticali (N)		Nmin	Nmax	
N =	$P_m + P_t + v_p + v_s + S_{st1v} + S_{sq1v} + P_s v + P_{tsv} + (Sovr\ acc)$	298.91	298.91	(kN/m)
Risultante forze orizzontali (T)				
T =	$S_{st1h} + S_{sq1h} + f_p + f_s + P_s h + P_{tsh} - S_p$	92.28		(kN/m)
Risultante dei momenti rispetto al piede di valle (MM)				
MM =	$\Sigma M$	477.89	477.89	(kNm/m)
Momento rispetto al baricentro della fondazione (M)				
M =	$X_c \cdot N - MM$	45.20	45.20	(kNm/m)

**Formula Generale per il Calcolo del Carico Limite Unitario (Brinch-Hansen, 1970)**

Fondazione Nastriforme

$$q_{lim} = c' N_c i_c + q_0 N_q i_q + \gamma_1 B^* N_\gamma i_\gamma$$

c'	coesione terreno di fondaz.	0.00		(kN/mq)
$\phi_1'$	angolo di attrito terreno di fondaz.	28.00		(°)
$\gamma_1$	peso unità di volume terreno fondaz.	11.86		(kN/m <sup>3</sup> )
$q_0 = \gamma d^* H_2'$	sovraccarico stabilizzante	21.00		(kN/m <sup>2</sup> )
$e = M / N$	eccentricità	0.15	0.15	(m)
$B^* = B - 2e$	larghezza equivalente	3.20	3.20	(m)

I valori di  $N_c$ ,  $N_q$  e  $N_\gamma$  sono stati valutati con le espressioni suggerite da Vesic (1975)

$N_q = \text{tg}^2(45 + \phi'/2) \cdot e^{(\pi \cdot \text{tg}(\phi'))}$	(1 in cond. nd)	14.72		(-)
$N_c = (N_q - 1) / \text{tg}(\phi')$	(2+ $\pi$ in cond. nd)	25.80		(-)
$N_\gamma = 2 \cdot (N_q + 1) \cdot \text{tg}(\phi')$	(0 in cond. nd)	16.72		(-)

I valori di  $i_c$ ,  $i_q$  e  $i_\gamma$  sono stati valutati con le espressioni suggerite da Vesic (1975)

$i_q = (1 - T / (N + B^* c' \cot \phi'))^m$	(1 in cond. nd)	0.48	0.48	(-)
$i_c = i_q - (1 - i_q) / (N_q - 1)$		0.44	0.44	(-)
$i_\gamma = (1 - T / (N + B^* c' \cot \phi'))^{m+1}$		0.33	0.33	(-)

(fondazione nastriforme  $m = 2$ )

$q_{lim}$	(carico limite unitario)	252.41	252.41	(kN/m <sup>2</sup> )
-----------	--------------------------	--------	--------	----------------------

<b>FS carico limite</b>	<b>F = <math>q_{lim} \cdot B^* / N</math></b>	Nmin	<b>2.70</b>	>	<b>1.4</b>
		Nmax	<b>2.70</b>	>	

**CONDIZIONE SISMICA -**

**SPINTE DEL TERRENO E DEL SOVRACCARICO**

- Spinta condizione sismica -

		SLE	STR/GEO	EQU	
Sst1 stat =	$0,5 \cdot \gamma' \cdot (H_2 + H_3 + H_4 + H_d)^2 \cdot k_a$	(kN/m)	47.30	47.30	57.21
Sst1 sism =	$0,5 \cdot \gamma' \cdot (1 - k_v) \cdot (H_2 + H_3 + H_4 + H_d)^2 \cdot k_{as} - Sst1 \text{ stat}$	(kN/m)	10.90	10.90	12.06
Ssq1 perm =	$q_p \cdot (H_2 + H_3 + H_4 + H_d) \cdot k_{as}$	(kN/m)	0.00	0.00	0.00
Ssq1 acc =	$q_s \cdot (H_2 + H_3 + H_4 + H_d) \cdot k_{as}$	(kN/m)	0.00	0.00	0.00

- Componente orizzontale condizione sismica -

Sst1h stat =	$Sst1 \text{ stat} \cdot \cos \delta$	(kN/m)	44.45	44.45	54.87
Sst1h sism =	$Sst1 \text{ sism} \cdot \cos \delta$	(kN/m)	10.24	10.24	11.57
Ssq1h perm =	$Ssq1 \text{ perm} \cdot \cos \delta$	(kN/m)	0.00	0.00	0.00
Ssq1h acc =	$Ssq1 \text{ acc} \cdot \cos \delta$	(kN/m)	0.00	0.00	0.00

- Componente verticale condizione sismica -

Sst1v stat =	$Sst1 \text{ stat} \cdot \sin \delta$	(kN/m)	16.18	16.18	16.21
Sst1v sism =	$Sst1 \text{ sism} \cdot \sin \delta$	(kN/m)	3.73	3.73	3.42
Ssq1v perm =	$Ssq1 \text{ perm} \cdot \sin \delta$	(kN/m)	0.00	0.00	0.00
Ssq1v acc =	$Ssq1 \text{ acc} \cdot \sin \delta$	(kN/m)	0.00	0.00	0.00

- Spinta passiva sul dente

$Sp = \frac{1}{2} \cdot \gamma'_1 \cdot (1 - k_v) \cdot H_d^2 \cdot k_{ps} + (2 \cdot c_1 \cdot k_{ps}^{-0.5} + \gamma'_1 \cdot (1 - k_v) \cdot k_{ps} \cdot H_2) \cdot H_d$	(kN/m)	0.00	0.00	0.00
--	--------	------	------	------

**MOMENTI DELLA SPINTA DEL TERRENO E DEL SOVRACCARICO**

- Condizione sismica -

		SLE	STR/GEO	EQU	
MSst1 stat =	$Sst1h \text{ stat} \cdot ((H_2 + H_3 + H_4 + h_d) / 3 - h_d)$	(kNm/m)	55.56	55.56	68.59
MSst1 sism =	$Sst1h \text{ sism} \cdot ((H_2 + H_3 + H_4 + h_d) / 3 - h_d)$	(kNm/m)	12.80	12.80	14.46
MSst2 stat =	$Sst1v \text{ stat} \cdot B$	(kNm/m)	56.62	56.62	56.74
MSst2 sism =	$Sst1v \text{ sism} \cdot B$	(kNm/m)	13.05	13.05	11.96
MSsq1 =	$Ssq1h \cdot ((H_2 + H_3 + H_4 + h_d) / 2 - H_d)$	(kNm/m)	0.00	0.00	0.00
MSsq2 =	$Ssq1v \cdot B$	(kNm/m)	0.00	0.00	0.00
MSp =	$\gamma'_1 \cdot H_d^3 \cdot k_{ps} / 3 + (2 \cdot c_1 \cdot k_{ps}^{+0.5} + \gamma'_1 \cdot k_{ps} \cdot H_2) \cdot H_d^2 / 2$	(kNm/m)	0.00	0.00	0.00

**MOMENTI DOVUTI ALLE FORZE ESTERNE**

Mfext1 =	$mp + ms$	(kNm/m)		0.00
Mfext2 =	$(fp + fs) \cdot (H_3 + H_2)$	(kNm/m)		0.00
Mfext3 =	$(vp + vs) \cdot (B_1 + B_2 + B_3 / 2)$	(kNm/m)		0.00

**VERIFICA ALLO SCORRIMENTO**

Risultante forze verticali (N)

$N = P_m + P_t + v_p + v_s + Sst1v + Ssq1v + P_s v + P_{tsv}$	264.66	(kN/m)
---	--------	--------

Risultante forze orizzontali (T)

$T = Sst1h + Ssq1h + fp + fs + P_s h + P_{tsh}$	87.03	(kN/m)
---	-------	--------

Coefficiente di attrito alla base (f)

$f = \tan \phi_1'$	0.53	(-)
--------------------	------	-----

<b>Fs = (N * f + Sp) / T</b>	<b>1.62</b>	<b>&gt;</b>	<b>1.1</b>
------------------------------	-------------	-------------	------------

**VERIFICA AL RIBALTAMENTO**

Momento stabilizzante (Ms)

$Ms = M_m + M_t + M_{fext3}$	501.81	(kNm/m)
------------------------------	--------	---------

Momento ribaltante (Mr)

$Mr = MSst + MSsq + M_{fext1} + M_{fext2} + MSP + MP_s + M_{pts}$	102.17	(kNm/m)
---	--------	---------

<b>Fr = Ms / Mr</b>	<b>4.91</b>	<b>&gt;</b>	<b>1</b>
---------------------	-------------	-------------	----------

**VERIFICA A CARICO LIMITE DELLA FONDAZIONE**

Risultante forze verticali (N)		Nmin	Nmax	
N =	$Pm + Pt + vp + vs + Sst1v + Ssq1v + Ps v + Ptsv$	264.66	264.66	(kN/m)
Risultante forze orizzontali (T)				
T =	$Sst1h + Ssq1h + fp + fs + Ps h + Ptsh - Sp$	87.03		(kN/m)
Risultante dei momenti rispetto al piede di valle (MM)				
MM =	$\Sigma M$	415.29	415.29	(kNm/m)
Momento rispetto al baricentro della fondazione (M)				
M =	$Xc * N - MM$	47.86	47.86	(kNm/m)

**Formula Generale per il Calcolo del Carico Limite Unitario (Brinch-Hansen, 1970)**

Fondazione Nastriforme

$$q_{lim} = c' N_c i_c + q_0 N_q i_q + \gamma_1 B^m \gamma_2 i_\gamma$$

c'	coesione terreno di fondaz.	0.00		(kN/mq)
$\phi_1'$	angolo di attrito terreno di fondaz.	28.00		(°)
$\gamma_1$	peso unità di volume terreno fondaz.	11.86		(kN/m <sup>3</sup> )
$q_0 = \gamma d^* H_2'$	sovraccarico stabilizzante	21.00		(kN/m <sup>2</sup> )
e = M / N	eccentricità	0.18	0.18	(m)
B* = B - 2e	larghezza equivalente	3.14	3.14	(m)

I valori di Nc, Nq e Ng sono stati valutati con le espressioni suggerite da Vesic (1975)

$N_q = \text{tg}^2(45 + \phi/2) * e^{(\pi * \text{tg}(\phi))}$	(1 in cond. nd)	14.72		(-)
$N_c = (N_q - 1) / \text{tg}(\phi)$	(2+ $\pi$ in cond. nd)	25.80		(-)
$N_\gamma = 2 * (N_q + 1) * \text{tg}(\phi)$	(0 in cond. nd)	16.72		(-)

I valori di ic, iq e i $\gamma$  sono stati valutati con le espressioni suggerite da Vesic (1975)

$i_q = (1 - T / (N + B * c' \cotg \phi))^m$	(1 in cond. nd)	0.45	0.45	(-)
$i_c = i_q - (1 - i_q) / (N_q - 1)$		0.41	0.41	(-)
$i_\gamma = (1 - T / (N + B * c' \cotg \phi))^{m+1}$		0.30	0.30	(-)

(fondazione nastriforme m = 2)

qlim	(carico limite unitario)	233.27	233.27	(kN/m <sup>2</sup> )
------	--------------------------	--------	--------	----------------------

<b>FS carico limite</b>	<b>F = qlim * B* / N</b>	Nmin	<b>2.77</b>	>	<b>1.4</b>
		Nmax	<b>2.77</b>	>	

**Verifica allo Stato Limite Ultimo**

**CALCOLO SOLLECITAZIONI SOLETTA DI FONDAZIONE**

**Reazione del terreno**


$$\sigma_{valle} = N / A + M / W_{gg}$$

$$\sigma_{monte} = N / A - M / W_{gg}$$

$$A = 1.0 \cdot B = 3.50 \text{ (m}^2\text{)}$$

$$W_{gg} = 1.0 \cdot B^2 / 6 = 2.04 \text{ (m}^3\text{)}$$

caso	N	M	$\sigma_{valle}$	$\sigma_{monte}$
	[kN]	[kNm]	[kN/m <sup>2</sup> ]	[kN/m <sup>2</sup> ]
statico	294.28	32.16	99.83	68.33
	366.28	-7.44	101.01	108.30
sisma+	298.91	45.20	107.54	63.26
	298.91	45.20	107.54	63.26
sisma-	264.66	47.86	99.06	52.17
	264.66	47.86	99.06	52.17

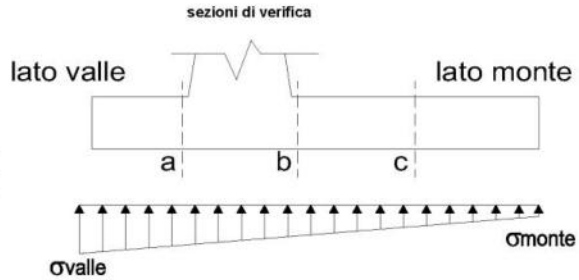


**Mensola Lato Valle**

$$\text{Peso Proprio: } PP = 23.75 \text{ (kN/m)}$$

$$M_a = \sigma_1 \cdot B^2 / 2 + (\sigma_{valle} - \sigma_1) \cdot B^2 / 3 - PP \cdot B^2 / 2 \cdot (1 \pm kv)$$

$$V_a = \sigma_1 \cdot B + (\sigma_{valle} - \sigma_1) \cdot B / 2 - PP \cdot B \cdot (1 \pm kv)$$

caso	$\sigma_{valle}$	$\sigma_1$	$M_a$	$V_a$
	[kN/m <sup>2</sup> ]	[kN/m <sup>2</sup> ]	[kNm]	[kN]
statico	99.83	94.43	13.37	44.03
	101.01	102.26	13.98	46.73
sisma+	107.54	99.95	14.36	48.63
	107.54	99.95	14.63	48.63
sisma-	99.06	91.02	13.34	43.50
	99.06	91.02	13.07	43.50

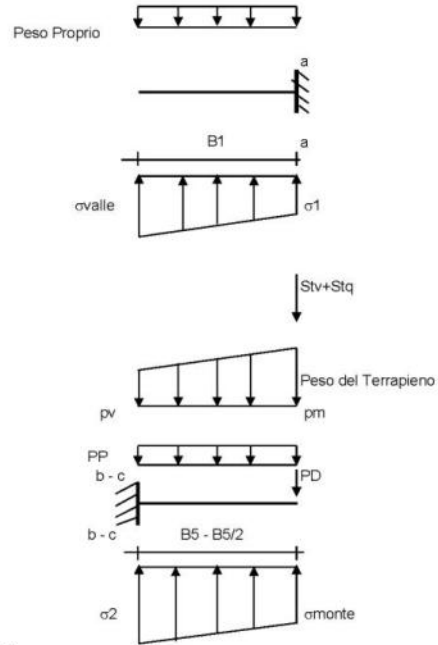

**Mensola Lato Monte**

$$PP = 23.75 \text{ (kN/m}^2\text{)} \quad \text{peso proprio soletta fondazione}$$

$$PD = 0.00 \text{ (kN/m)} \quad \text{peso proprio dente}$$

	Nmin	N max stat	N max sism	
pm	58.80	88.80	58.80	(kN/m <sup>2</sup> )
pvb	58.80	88.80	58.80	(kN/m <sup>2</sup> )
pvc	58.80	88.80	58.80	(kN/m <sup>2</sup> )

$$M_b = (\sigma_{monte} - (p_{vb} + PP)) \cdot (1 \pm kv) \cdot B^2 / 2 + (\sigma_{2b} - \sigma_{monte}) \cdot B^2 / 6 - (p_m - p_{vb}) \cdot (1 \pm kv) \cdot B^2 / 3 + (Stv + Sqv) \cdot B^2 \cdot PD \cdot (1 \pm kv) \cdot (B_5 - Bd / 2) - PD \cdot kh \cdot (H_d + H_2 / 2) + M_{sp} + Sp \cdot H_2 / 2$$

$$M_c = (\sigma_{monte} - (p_{vc} + PP)) \cdot (1 \pm kv) \cdot (B_5 / 2)^2 / 2 + (\sigma_{2c} - \sigma_{monte}) \cdot (B_5 / 2)^2 / 6 - (p_m - p_{vc}) \cdot (1 \pm kv) \cdot (B_5 / 2)^2 / 3 + (Stv + Sqv) \cdot (B_5 / 2) \cdot PD \cdot (1 \pm kv) \cdot (B_5 / 2 - Bd / 2) - PD \cdot kh \cdot (H_d + H_2 / 2) + M_{sp} + Sp \cdot H_2 / 2$$

$$V_b = (\sigma_{monte} - (p_{vb} + PP)) \cdot (1 \pm kv) \cdot B_5 + (\sigma_{2b} - \sigma_{monte}) \cdot B_5 / 2 - (p_m - p_{vb}) \cdot (1 \pm kv) \cdot B_5 / 2 - (Stv + Sqv) \cdot PD \cdot (1 \pm kv)$$

$$V_c = (\sigma_{monte} - (p_{vc} + PP)) \cdot (1 \pm kv) \cdot (B_5 / 2) + (\sigma_{2c} - \sigma_{monte}) \cdot (B_5 / 2) / 2 - (p_m - p_{vc}) \cdot (1 \pm kv) \cdot (B_5 / 2) / 2 - (Stv + Sqv) \cdot PD \cdot (1 \pm kv)$$

caso	$\sigma_{monte}$	$\sigma_{2b}$	$M_b$	$V_b$	$\sigma_{2c}$	$M_c$	$V_c$
	[kN/m <sup>2</sup> ]	[kN/m <sup>2</sup> ]	[kNm]	[kN]	[kN/m <sup>2</sup> ]	[kNm]	[kN]
statico	68.33	87.23	-87.51	-43.37	77.78	-41.13	-43.32
	108.30	103.92	-82.64	-46.88	106.11	-37.77	-38.97
sisma+	63.26	89.83	-80.09	-45.16	76.55	-33.92	-40.46
	63.26	89.83	-80.09	-45.16	76.55	-33.92	-40.46
sisma-	52.17	80.31	-76.82	-43.41	66.24	-32.24	-39.04
	52.17	80.31	-76.82	-43.41	66.24	-32.24	-39.04

**CALCOLO SOLLECITAZIONI PARAMENTO VERTICALE DEL MURO**

**Azioni sulla parete e Sezioni di Calcolo**

$$M_{t \text{ stat}} = \frac{1}{2} K_{a \text{ orizz.}} \cdot \gamma \cdot (1 \pm kv) \cdot h^2 \cdot h/3$$

$$M_{t \text{ sism}} = \frac{1}{2} \cdot \gamma \cdot (K_{a \text{ s orizz.}} \cdot (1 \pm kv) - K_{\beta \text{ orizz.}}) \cdot h^2 \cdot h/2 \quad \text{o} \cdot h/3$$

$$M_q = \frac{1}{2} K_{a \text{ orizz.}} \cdot q \cdot h^2$$

$$M_{\text{ext}} = m \cdot f \cdot h$$

$$M_{\text{inerzia}} = \sum P_m \cdot b_i \cdot kh$$

$$N_{\text{ext}} = v$$

$$N_{\text{ppinerzia}} = \sum P_m \cdot (1 \pm kv)$$


$$V_{t \text{ stat}} = \frac{1}{2} K_{a \text{ orizz.}} \cdot \gamma \cdot (1 \pm kv) \cdot h^2$$

$$V_{t \text{ sism}} = \frac{1}{2} \cdot \gamma \cdot (K_{a \text{ s orizz.}} \cdot (1 \pm kv) - K_{\beta \text{ orizz.}}) \cdot h^2$$

$$V_q = K_{a \text{ orizz.}} \cdot q \cdot h$$

$$V_{\text{ext}} = f$$

$$V_{\text{inerzia}} = \sum P_m \cdot kh$$

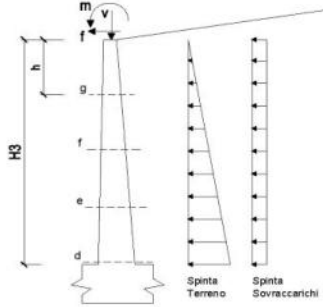

**condizione statica**

sezione	h [m]	Mt [kNm/m]	Mq [kNm/m]	M <sub>ext</sub> [kNm/m]	M <sub>tot</sub> [kNm/m]	N <sub>ext</sub> [kN/m]	N <sub>pp</sub> [kN/m]	N <sub>tot</sub> [kN/m]
d-d	2.80	30.07	35.40	0.00	65.46	0.00	45.50	45.50
e-e	2.10	12.68	19.91	0.00	32.60	0.00	32.16	32.16
f-f	1.40	3.76	8.85	0.00	12.61	0.00	20.13	20.13
g-g	0.70	0.47	2.21	0.00	2.68	0.00	9.41	9.41

sezione	h [m]	Vt [kN/m]	Vq [kN/m]	V <sub>ext</sub> [kN/m]	V <sub>tot</sub> [kN/m]
d-d	2.80	32.21	25.28	0.00	57.50
e-e	2.10	18.12	18.96	0.00	37.08
f-f	1.40	8.05	12.64	0.00	20.70
g-g	0.70	2.01	6.32	0.00	8.33

**condizione sismica +**

sezione	h [m]	M <sub>t stat</sub> [kNm/m]	M <sub>t sism</sub> [kNm/m]	Mq [kNm/m]	M <sub>ext</sub> [kNm/m]	M <sub>inerzia</sub> [kNm/m]	M <sub>tot</sub> [kNm/m]	N <sub>ext</sub> [kN/m]	N <sub>ppinerzia</sub> [kN/m]	N <sub>tot</sub> [kN/m]
d-d	2.80	23.13	8.58	0.00	0.00	7.29	38.99	0.00	48.32	48.32
e-e	2.10	9.76	3.62	0.00	0.00	3.93	17.30	0.00	34.15	34.15
f-f	1.40	2.89	1.07	0.00	0.00	1.67	5.63	0.00	21.37	21.37
g-g	0.70	0.36	0.13	0.00	0.00	0.40	0.89	0.00	9.99	9.99


sezione	h [m]	V <sub>t stat</sub> [kN/m]	V <sub>t sism</sub> [kN/m]	Vq [kN/m]	V <sub>ext</sub> [kN/m]	V <sub>inerzia</sub> [kN/m]	V <sub>tot</sub> [kN/m]
d-d	2.80	24.78	9.19	0.00	0.00	5.64	39.61
e-e	2.10	13.94	5.17	0.00	0.00	3.99	23.09
f-f	1.40	6.19	2.30	0.00	0.00	2.49	10.99
g-g	0.70	1.55	0.57	0.00	0.00	1.17	3.29

**condizione sismica -**

sezione	h [m]	M <sub>t stat</sub> [kNm/m]	M <sub>t sism</sub> [kNm/m]	Mq [kNm/m]	M <sub>ext</sub> [kNm/m]	M <sub>inerzia</sub> [kNm/m]	M <sub>tot</sub> [kNm/m]	N <sub>ext</sub> [kN/m]	N <sub>ppinerzia</sub> [kN/m]	N <sub>tot</sub> [kN/m]
d-d	2.80	23.13	5.67	0.00	0.00	7.29	36.09	0.00	42.68	42.68
e-e	2.10	9.76	2.39	0.00	0.00	3.93	16.08	0.00	30.16	30.16
f-f	1.40	2.89	0.71	0.00	0.00	1.67	5.27	0.00	18.88	18.88
g-g	0.70	0.36	0.09	0.00	0.00	0.40	0.85	0.00	8.82	8.82

sezione	h [m]	V <sub>t stat</sub> [kN/m]	V <sub>t sism</sub> [kN/m]	Vq [kN/m]	V <sub>ext</sub> [kN/m]	V <sub>inerzia</sub> [kN/m]	V <sub>tot</sub> [kN/m]
d-d	2.80	24.78	6.08	0.00	0.00	5.64	36.50
e-e	2.10	13.94	3.42	0.00	0.00	3.99	21.34
f-f	1.40	6.19	1.52	0.00	0.00	2.49	10.21
g-g	0.70	1.55	0.38	0.00	0.00	1.17	3.09


**SCHEMA DELLE ARMATURE**

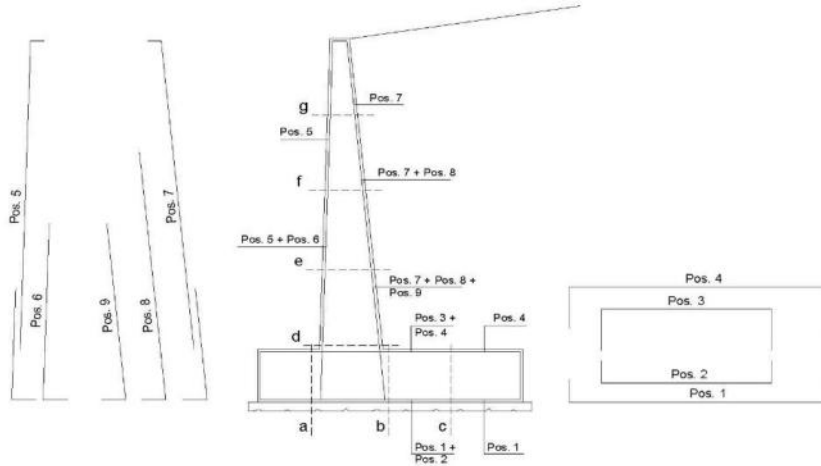

**ARMATURE**

pos	n°/ml	φ	II strato	pos	n°/ml	φ	II strato
1	5.0	20		5	10.0	20	
2	0.0	24	□	6	0.0	16	□
3	0.0	16	□	7	10.0	24	
4	5.0	20		8	0.0	20	□
				9	0.0	12	□

**VERIFICHE**

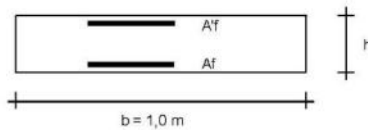

- a-a pos 1-2-3-4
- b-b pos 1-2-3-4
- c-c pos 1-4
- d-d pos 5-6-7-8-9
- e-e pos 5-6-7-8-9
- f-f pos 5-7-8
- g-g pos 5-7

Sez.	M	N	h	Af	Af'	Mu
(-)	(kNm)	(kN)	(m)	(cm <sup>2</sup> )	(cm <sup>2</sup> )	(kNm)
a - a	14.63	0.00	0.95	15.71	15.71	540.65
b - b	-87.51	0.00	0.95	15.71	15.71	540.65
c - c	-41.13	0.00	0.95	15.71	15.71	540.65
d - d	65.46	45.50	0.80	45.24	31.42	1272.08
e - e	32.60	32.16	0.73	45.24	31.42	1133.52
f - f	12.61	20.13	0.65	45.24	31.42	996.31
g - g	2.68	9.41	0.58	45.24	31.42	860.30

(n.b.: M+ tende le fibre di intradosso, M- tende le fibre di estradosso)

Sez.	V <sub>Ed</sub>	h	V <sub>rd</sub>	ø staffe	i orizz.	i vert.	θ	V <sub>Rsd</sub>	
(-)	(kN)	(m)	(kN)	(mm)	(cm)	(cm)	(°)	(kN)	
a - a	48.63	0.95	318.04	10	20	20	21.8	1555.86	Armatura a taglio non necessaria
b - b	46.88	0.95	318.04	10	20	20	21.8	1555.86	Armatura a taglio non necessaria
c - c	43.32	0.95	318.04	10	20	20	21.8	1555.86	Armatura a taglio non necessaria
d - d	57.50	0.80	372.49	10	20	20	21.8	1296.55	Armatura a taglio non necessaria
e - e	37.08	0.73	352.04	10	20	20	21.8	1166.89	Armatura a taglio non necessaria
f - f	20.70	0.65	330.96	10	20	20	21.8	1037.24	Armatura a taglio non necessaria
g - g	8.33	0.58	309.09	10	20	20	21.8	907.58	Armatura a taglio non necessaria


**VERIFICA A FESSURAZIONE**

**CALCOLO SOLLECITAZIONI SOLETTA DI FONDAZIONE**

**Reazione del terreno**

$o_{valle} = N / A + M / W_{gg}$   
 $o_{monte} = N / A - M / W_{gg}$   
 $A = 1.0 \cdot B = 3.50 \text{ (m}^2\text{)}$   
 $W_{gg} = 1.0 \cdot B^2 / 6 = 2.04 \text{ (m}^3\text{)}$


caso	N	M	o <sub>valle</sub>	o <sub>monte</sub>
	[kN]	[kNm]	[kN/m <sup>2</sup> ]	[kN/m <sup>2</sup> ]
Freq.	283.26	3.02	82.41	79.45
	319.26	-16.78	83.00	99.44
Q.P.	277.10	-17.94	70.38	87.96
	277.10	-17.94	70.38	87.96

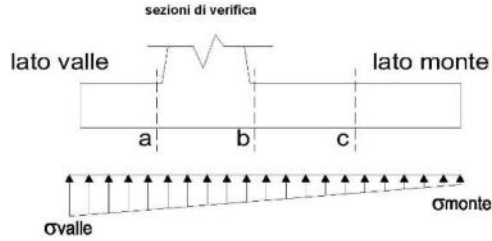

**Mensola Lato Valle**

Peso Proprio.  $PP = 23.75 \text{ (kN/m)}$   
 $Ma = \sigma_1 \cdot B_1^2 / 2 + (o_{valle} - \sigma_1) \cdot B_1^2 / 3 - PP \cdot B_1^2 / 2 \cdot (1 \pm kv)$

caso	o <sub>valle</sub>	$\sigma_1$	Ma
	[kN/m <sup>2</sup> ]	[kN/m <sup>2</sup> ]	[kNm]
Freq.	82.41	81.90	10.53
	83.00	85.82	10.83
Q.P.	70.38	73.40	8.57
	70.38	73.40	8.57



**Mensola Lato Monte**


$PP = 23.75 \text{ (kN/m}^2\text{)}$  peso proprio soletta fondazione  
 $PD = 0.00 \text{ (kN/m)}$  peso proprio dente

$pm = N_{min} \text{ N max Freq. N max QP}$   
 $pvb = 58.80 \text{ 73.80 58.80 (kN/m}^2\text{)}$   
 $pvc = 58.80 \text{ 73.80 58.80 (kN/m}^2\text{)}$

$Mb = (\sigma_{monte} \cdot (p_{vb} + PP)) \cdot B_5^2 / 2 + (\sigma_2b - \sigma_{monte}) \cdot B_5^2 / 6 - (pm - p_{vb}) \cdot B_5^2 / 3 +$   
 $-(Stv + Sqv) \cdot B_5 \cdot PD \cdot (B_5 - Bd / 2) + M_{sp} \cdot Sp \cdot H / 2$

$Mc = (\sigma_{monte} \cdot (p_{vc} + PP)) \cdot (B_5 / 2)^2 / 2 + (\sigma_2c - \sigma_{monte}) \cdot (B_5 / 2)^2 / 6 - (pm - p_{vc}) \cdot (B_5 / 2)^2 / 3 +$   
 $-(Stv + Sqv) \cdot (B_5 / 2) \cdot PD \cdot (B_5 / 2 - Bd / 2) + M_{sp} \cdot Sp \cdot H / 2$


caso	o <sub>monte</sub>	$\sigma_2b$	Mb	$\sigma_2c$	Mc
	[kN/m <sup>2</sup> ]	[kN/m <sup>2</sup> ]	[kNm]	[kN/m <sup>2</sup> ]	[kNm]
Freq.	79.45	81.23	-52.44	80.34	-25.00
	99.44	89.57	-50.00	94.51	-23.32
Q.P.	87.96	77.41	-29.79	82.69	-14.97
	87.96	77.41	-29.79	82.69	-14.97

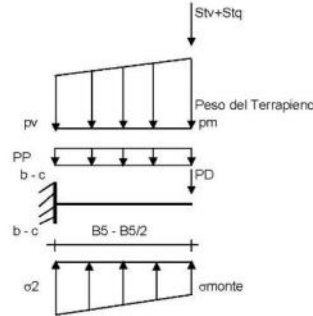

**CALCOLO SOLLECITAZIONI PARAMENTO VERTICALE DEL MURO**

**Azioni sulla parete e Sezioni di Calcolo**

$M_t = \frac{1}{2} K_a \rho_{solv} \cdot \gamma \cdot h^2 \cdot \gamma_3$   
 $M_q = \frac{1}{2} K_a \rho_{solv} \cdot q \cdot h^2$   
 $M_{est} = m \cdot f \cdot h$   
 $N_{est} = v$

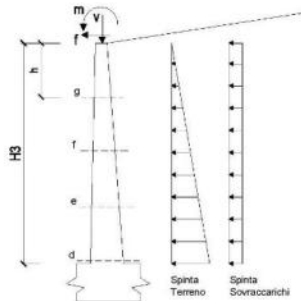

**condizione Frequente**


sezione	h	M <sub>t</sub>	M <sub>q</sub>	M <sub>est</sub>	M <sub>tot</sub>	N <sub>est</sub>	N <sub>sp</sub>	N <sub>tot</sub>
	[m]	[kNm/m]	[kNm/m]	[kNm/m]	[kNm/m]	[kN/m]	[kN/m]	[kN/m]
d-d	2.80	23.13	17.70	0.00	40.83	0.00	45.50	45.50
e-e	2.10	9.76	9.96	0.00	19.71	0.00	32.16	32.16
f-f	1.40	2.89	4.42	0.00	7.32	0.00	20.13	20.13
g-g	0.70	0.36	1.11	0.00	1.47	0.00	9.41	9.41



**condizione Quasi Permanente**

sezione	h	Mt	Mq	M <sub>tot</sub>	M <sub>tot</sub>	N <sub>tot</sub>	N <sub>pp</sub>	N <sub>tot</sub>
	[m]	[kNm/m]	[kNm/m]	[kNm/m]	[kNm/m]	[kN/m]	[kN/m]	[kN/m]
d-d	2.80	23.13	0.00	0.00	23.13	0.00	45.50	45.50
e-e	2.10	9.76	0.00	0.00	9.76	0.00	32.16	32.16
f-f	1.40	2.89	0.00	0.00	2.89	0.00	20.13	20.13
g-g	0.70	0.36	0.00	0.00	0.36	0.00	9.41	9.41


**SCHEMA DELLE ARMATURE**

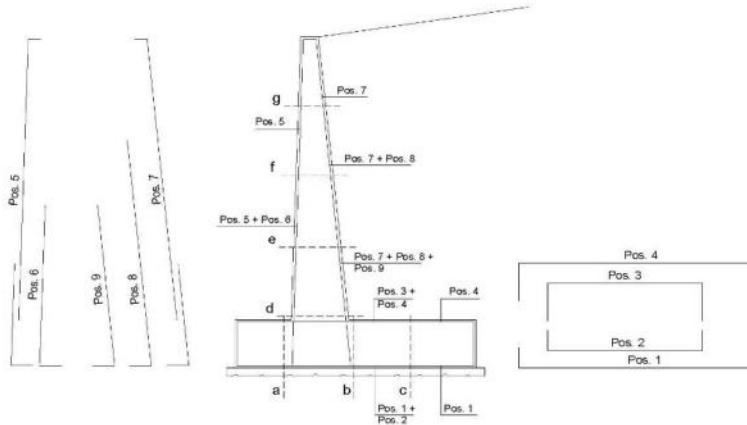

**ARMATURE**

pos	n°/ml	∅	II strato	pos	n°/ml	∅	II strato
1	5.0	20		5	10.0	20	
2	0.0	24	□	6	0.0	16	□
3	0.0	16	□	7	10.0	24	
4	5.0	20		8	0.0	20	□
				9	0.0	12	□

**VERIFICHE**



- a-a pos 1-2-3-4
- b-b pos 1-2-3-4
- c-c pos 1-4
- d-d pos 5-6-7-8-9
- e-e pos 5-6-7-8-9
- f-f pos 5-7-8
- g-g pos 5-7

**condizione Frequente**

Sez.	M	N	h	Af	Af'	σc	σf	wk	w <sub>lim</sub>
(-)	[kNm]	[kN]	[m]	[cm <sup>2</sup> ]	[cm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[mm]	[mm]
a - a	10.83	0.00	0.95	15.71	15.71	0.13	8.17	0.009	0.300
b - b	-52.44	0.00	0.95	15.71	15.71	0.61	39.53	0.046	0.300
c - c	-25.00	0.00	0.95	15.71	15.71	0.29	18.85	0.022	0.300
d - d	40.83	45.50	0.80	45.24	31.42	0.44	9.07	0.006	0.300
e - e	19.71	32.16	0.73	45.24	31.42	0.26	4.25	0.003	0.300
f - f	7.32	20.13	0.65	45.24	31.42	0.12	1.28	0.001	0.300
g - g	1.47	9.41	0.58	45.24	31.42	0.03	0.06	0.000	0.300

(n.b.: M+ tende le fibre di intradosso, M- tende le fibre di estradosso)


**condizione Quasi Permanente**

Sez.	M	N	h	Af	Af'	σc	σf	wk	w <sub>lim</sub>
(-)	[kNm]	[kN]	[m]	[cm <sup>2</sup> ]	[cm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[mm]	[mm]
a - a	8.57	0.00	0.95	15.71	15.71	0.10	6.46	0.008	0.400
b - b	-29.79	0.00	0.95	15.71	15.71	0.35	22.46	0.026	0.400
c - c	-14.97	0.00	0.95	15.71	15.71	0.17	11.29	0.013	0.400
d - d	23.13	45.50	0.80	45.24	31.42	0.26	3.57	0.002	0.400
e - e	9.76	32.16	0.73	45.24	31.42	0.14	1.00	0.001	0.400
f - f	2.89	20.13	0.65	45.24	31.42	0.06	0.00	0.000	0.400
g - g	0.36	9.41	0.58	45.24	31.42	0.00	-	-	0.400

sez. compressa

(n.b.: M+ tende le fibre di intradosso, M- tende le fibre di estradosso)



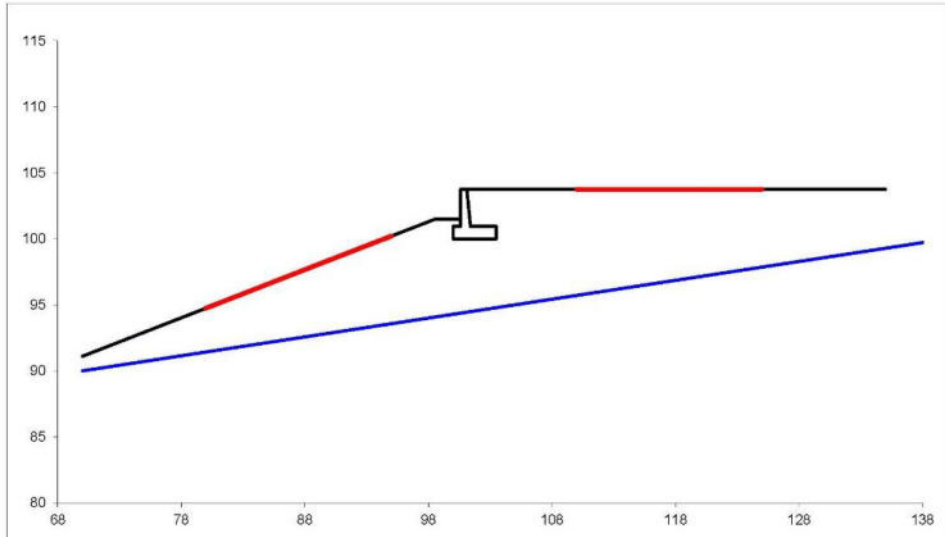

#strisce
30


# Superfici Calcolate	FS Bishop	
	1100	STATICO
	SISMICO	1.249

Condizione di Carico

STATICA ▼


# superfici da disegnare

1 ▼

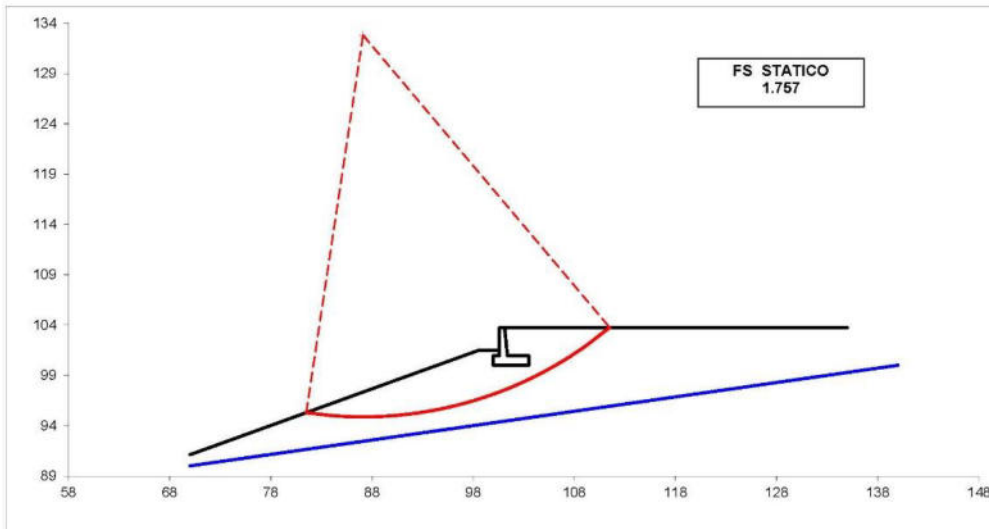

#### **4.1.1 TIPO 1 – H = 3.75M – URTO**


PROGETTAZIONE ATI:

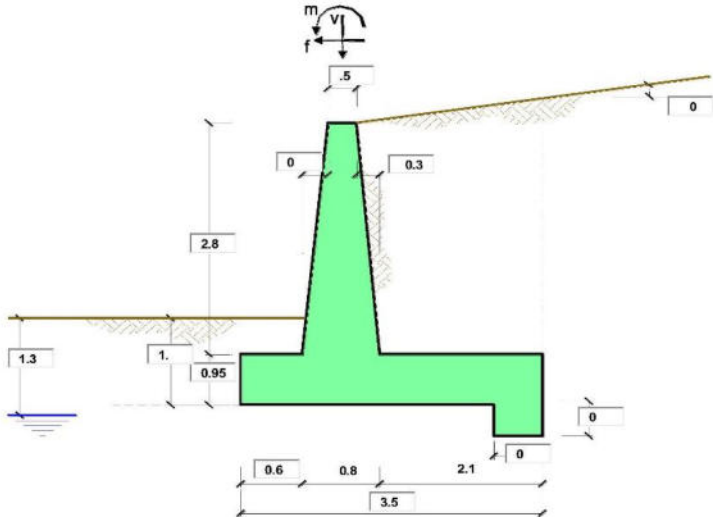

**OPERA** Esempio

Combinazioni coefficienti parziali di verifica

SLU	Approccio 1	comb. 1	A1+M1+R1 EQU+M2	<input type="radio"/>
		comb. 2	A2+M2+R2 EQU+M2	<input type="radio"/>
	Approccio 2		A1+M1+R3 EQU+M2	<input type="radio"/>
				<input type="radio"/>
	SLE (DM88)			<input type="radio"/>
altro			<input checked="" type="radio"/>	

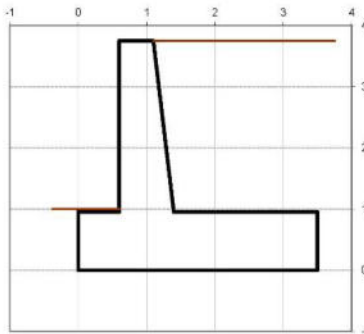

Peso Specifico del Calcestruzzo  $\gamma_{cls} = 25.00$  (kNm<sup>3</sup>)

Carichi	Effetto	Coeff. Parziale	EQU	A1 (STR)	A2 (GEO)	SLE	altro
Permanenti	favorevole	$\gamma_a$	0.90	1.00	1.00	1.00	1.00
	sfavorevole		1.10	1.30	1.00	1.00	1.00
Variabili	favorevole	$\gamma_a$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	sfavorevole		1.50	1.50	1.30	1.00	1.00

Parametro		Coeff. Parziale	M1	M2	SLE	altro
angolo d'attrito	$\tan \phi_s$	$\gamma_{\phi}$	1.00	1.25	1.00	1.00
coesione	$c_k$	$\gamma_c$	1.00	1.25	1.00	1.00
resistenza non drenata	$c_{sk}$	$\gamma_{cu}$	1.00	1.40	1.00	1.00
peso unità di volume	$\gamma$	$\gamma_c$	1.00	1.00	1.00	1.00

Verifica	Coeff. Parziale	R1	R2	R3	SLE	altro
Capacità portante fondazione		1.00	1.00	1.40	2.00	1.00
Scorrimento	$\gamma_k$	1.00	1.00	1.10	1.30	1.00
Ribalamento		1.00	1.00	1.00	1.50	1.00

Dati Geotecnici		valori caratteristici		valori di progetto		
		SLE		STR/GEO	EQU	
Dati Terrapieno	Angolo di attrito del terrapieno	(°)	$\phi^i$	28.00	28.00	28.00
	Peso Unità di Volume del terrapieno	(kNm <sup>3</sup> )	$\gamma^i$	21.00	21.00	21.00
	Angolo di attrito terreno-superficie ideale	(°)	$\delta$	20.00	20.00	20.00
Condizioni				<input checked="" type="radio"/> drenate	<input type="radio"/> Non Drenate	
Dati Terreno Fondazione	Coazione Terreno di Fondazione	(kPa)	$c^i$	0.00	0.00	0.00
	Angolo di attrito del Terreno di Fondazione	(°)	$\phi^i$	28.00	28.00	28.00
	Peso Unità di Volume del Terreno di Fondazione	(kNm <sup>3</sup> )	$\gamma^i$	21.00	21.00	21.00
	Peso Unità di Volume del Rintorno della Fondazione	(kNm <sup>3</sup> )	$\gamma_d$	21.00	21.00	21.00
	Profondità "Significativa" (n.b.: consigliata H = 2'B)	(m)	$H_s$	7.00		
Modulo di deformazione	(kNm)	$E$	35000			

Accelerazione sismica  $a_g/g = 0$  (-)

Dati Sismici	Coefficiente Amplificazione Stratigrafico	$S_d$	1.4	(-)
	Coefficiente Amplificazione Topografico	$S_T$	1	(-)
	Coefficiente di riduzione dell'accelerazione massima	$\beta_L$	0.38	(-)
	Coefficiente sismico orizzontale	$k_h$	0	(-)
	Coefficiente sismico verticale	$k_v$	0.0000	(-)
	Muro libero di traslare o ruotare		<input checked="" type="radio"/> si	<input type="radio"/> no

		SLE	STR/GE0	EQU	
Coefficienti di Spinta	Coeff. di Spinta Attiva Statico	$k_a$	0.320	0.320	0.320
	Coeff. Di Spinta Attiva Sismica sisma +	$k_{as+}$	0.320	0.320	0.320
	Coeff. Di Spinta Attiva Sismica sisma -	$k_{as-}$	0.320	0.320	0.320
	Coeff. Di Spinta Passiva	$k_p$	2.770	2.770	2.770
	Coeff. Di Spinta Passiva Sismica sisma +	$k_{pe+}$	2.770	2.770	2.770
	Coeff. Di Spinta Passiva Sismica sisma -	$k_{pe-}$	2.770	2.770	2.770

		valori caratteristici SLE - sisma		valori di progetto	
		SLE	STR/GE0	STR/GE0	EQU
Carichi Agenti	Sovraccarico permanente	$q_p$	0.00	0.00	0.00
	Sovraccarico su zattera di monte				
	Forza Orizzontale in Testa permanente	$f_p$	0.00	0.00	0.00
	Forza Verticale in Testa permanente	$v_p$	0.00	0.00	0.00
	Momento in Testa permanente	$m_p$	0.00	0.00	0.00
Condizioni Statiche	Sovraccarico Accidentale in condizioni statiche	$q$	0.00	0.00	0.00
	Forza Orizzontale in Testa accidentale in condizioni statiche	$f$	7.90	7.90	7.90
	Forza Verticale in Testa accidentale in condizioni statiche	$v$	0.00	0.00	0.00
	Momento in Testa accidentale in condizioni statiche	$m$	7.90	7.90	7.90
	Coefficienti di combinazione	condizione frequente '1'	0.75	condizione quasi permanente '2'	0.00
Condizioni Sismiche	Sovraccarico Accidentale in condizioni sismiche	$q_s$	0.00		
	Forza Orizzontale in Testa accidentale in condizioni sismiche	$f_s$	0.00		
	Forza Verticale in Testa accidentale in condizioni sismiche	$v_s$	0.00		
	Momento in Testa accidentale in condizioni sismiche	$m_s$	0.00		

**Coefficienti di sicurezza**

	<u>Scorimento</u>	<u>Ribaltamento</u>	<u>Carico limite</u>
<b>Statico</b>	<b>2.81</b>	<b>13.76</b>	<b>4.62</b>

**CARATTERISTICHE DEI MATERIALI STRUTTURALI**

Calcestruzzo

classe cls	C12/40	
$R_{ck}$	40	(MPa)
$f_{ck}$	32	(MPa)
$f_{cm}$	40	(MPa)
$E_c$	33346	(MPa)
$\alpha_{ce}$	0.85	
$\gamma_c$	1.50	
$f_{ctd} = \alpha_{ce} \cdot f_{ctk} / \gamma_c$	18.13	(MPa)
$f_{ctm} = 0.30 \cdot f_{ck}^{0.67}$	3.02	(MPa)

Tensioni limite (tensioni ammissibili)

<u>condizioni statiche</u>		
$\sigma_c$	14.4	Mpa
$\sigma_t$	360	Mpa
<u>condizioni sismiche</u>		
$\sigma_c$	14.4	Mpa
$\sigma_t$	360	Mpa

Valore limite di apertura delle fessure

Frequente	$w_{f2}$	0.3	mm
Quasi Permanente	$w_{f1}$	0.4	mm

Acciaio

tipo di acciaio	B450C	
$f_{yk}$	450	(MPa)
$\gamma_s$	1.15	
$f_{yd} = f_{yk} \cdot \gamma_s / \gamma_E$	391.30	(MPa)
$E_s$	210000	(MPa)
$\epsilon_{ps}$	0.19%	

coefficiente omogeneizzazione acciaio  $n = 15$

Copriferra (distanza asse armatura-bordo)


$c = 5.00$  (cm)

Copriferra minimo di normativa (ricoprimento armatura)

$c_{min} = 3.50$  (cm)

Interfero tra l e l' strato

$l_{-ll} = 5.00$  (cm)

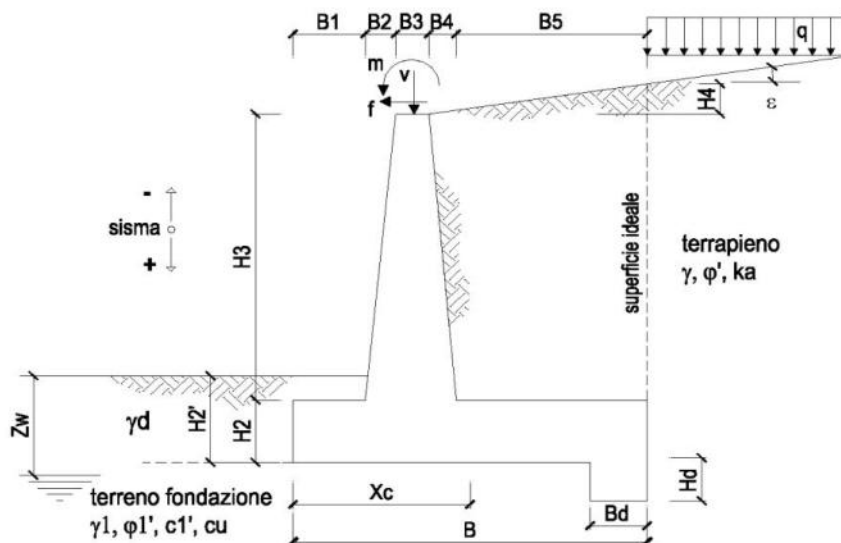

**OPERA** Esempio

**DATI DI PROGETTO:**

**Geometria del Muro**

Elevazione	H3 =	2.80	(m)
Aggetto Valle	B2 =	0.00	(m)
Spessore del Muro in Testa	B3 =	0.50	(m)
Aggetto monte	B4 =	0.30	(m)

**Geometria della Fondazione**

Larghezza Fondazione	B =	3.50	(m)
Spessore Fondazione	H2 =	0.95	(m)
Suola Lato Valle	B1 =	0.60	(m)
Suola Lato Monte	B5 =	2.10	(m)
Altezza dente	Hd =	0.00	(m)
Larghezza dente	Bd =	0.00	(m)
Mezzeria Sezione	Xc =	1.75	(m)

Peso Specifico del Calcestruzzo	$\gamma_{cls}$ =	25.00	(kN/m <sup>3</sup> )
---------------------------------	------------------	-------	----------------------

**FORZE VERTICALI**

- Peso del Muro (Pm)

		SLE	STR/GEO	EQU
Pm1 =	$(B2 \cdot H3 \cdot \gamma_{cls})/2$	0.00	0.00	0.00
Pm2 =	$(B3 \cdot H3 \cdot \gamma_{cls})$	35.00	35.00	35.00
Pm3 =	$(B4 \cdot H3 \cdot \gamma_{cls})/2$	10.50	10.50	10.50
Pm4 =	$(B \cdot H2 \cdot \gamma_{cls})$	83.13	83.13	83.13
Pm5 =	$(Bd \cdot Hd \cdot \gamma_{cls})$	0.00	0.00	0.00
Pm =	Pm1 + Pm2 + Pm3 + Pm4 + Pm5	128.63	128.63	128.63

- Peso del terreno e sovr. perm. sulla scarpa di monte del muro (Pt)

Pt1 =	$(B5 \cdot H3 \cdot \gamma)$	123.48	123.48	123.48
Pt2 =	$(0,5 \cdot (B4 + B5) \cdot H4 \cdot \gamma)$	0.00	0.00	0.00
Pt3 =	$(B4 \cdot H3 \cdot \gamma)/2$	8.82	8.82	8.82
Sovr =	$q_p \cdot (B4 + B5)$	0.00	0.00	0.00
Pt =	Pt1 + Pt2 + Pt3 + Sovr	132.30	132.30	132.30

- Sovraccarico accidentale sulla scarpa di monte del muro

Sovr acc. Stat	$q * (B4+B5)$	(kN/m)	0	0
Sovr acc. Sism	$qs * (B4+B5)$	(kN/m)	0	

**MOMENTI DELLE FORZE VERT. RISPETTO AL PIEDE DI VALLE DEL MURO**

			SLE	STR/GEO	EQU
- Muro (Mm)					
Mm1 =	$Pm1 * (B1 + 2/3 B2)$	(kNm/m)	0.00	0.00	0.00
Mm2 =	$Pm2 * (B1 + B2 + 0,5 * B3)$	(kNm/m)	29.75	29.75	29.75
Mm3 =	$Pm3 * (B1 + B2 + B3 + 1/3 B4)$	(kNm/m)	12.60	12.60	12.60
Mm4 =	$Pm4 * (B/2)$	(kNm/m)	145.47	145.47	145.47
Mm5 =	$Pm5 * (B - Bd/2)$	(kNm/m)	0.00	0.00	0.00
Mm =	$Mm1 + Mm2 + Mm3 + Mm4 + Mm5$	(kNm/m)	187.82	187.82	187.82

- Terrapieno e sovr. perm. sulla scarpa di monte del muro

Mt1 =	$Pt1 * (B1 + B2 + B3 + B4 + 0,5 * B5)$	(kNm/m)	302.53	302.53	302.53
Mt2 =	$Pt2 * (B1 + B2 + B3 + 2/3 * (B4 + B5))$	(kNm/m)	0.00	0.00	0.00
Mt3 =	$Pt3 * (B1 + B2 + B3 + 2/3 * B4)$	(kNm/m)	11.47	11.47	11.47
Msovr =	$Sovr * (B1 + B2 + B3 + 1/2 * (B4 + B5))$	(kNm/m)	0.00	0.00	0.00
Mt =	$Mt1 + Mt2 + Mt3 + Msovr$	(kNm/m)	313.99	313.99	313.99

- Sovraccarico accidentale sulla scarpa di monte del muro

Sovr acc. Stat	$q * (B1 + B2 + B3 + 1/2 * (B4 + B5))$	(kNm/m)	0	0
Sovr acc. Sism	$qs * (B1 + B2 + B3 + 1/2 * (B4 + B5))$	(kNm/m)	0	

**INERZIA DEL MURO E DEL TERRAPIENO**

- Inerzia orizzontale e verticale del muro (Ps)

Ps h =	$Pm * kh$	(kN/m)		0.00
Ps v =	$Pm * kv$	(kN/m)		0.00

- Inerzia orizzontale e verticale del terrapieno a tergo del muro (Pts)

Ptsh =	$Pt * kh$	(kN/m)		0.00
Ptsv =	$Pt * kv$	(kN/m)		0.00

- Incremento orizzontale di momento dovuto all'inerzia del muro (MPs h)

MPs1 h =	$kh * Pm1 * (H2 + H3/3)$	(kNm/m)		0.00
MPs2 h =	$kh * Pm2 * (H2 + H3/2)$	(kNm/m)		0.00
MPs3 h =	$kh * Pm3 * (H2 + H3/3)$	(kNm/m)		0.00
MPs4 h =	$kh * Pm4 * (H2/2)$	(kNm/m)		0.00
MPs5 h =	$-kh * Pm5 * (Hd/2)$	(kNm/m)		0.00
MPs h =	$MPs1 + MPs2 + MPs3 + MPs4 + MPs5$	(kNm/m)		0.00

- Incremento verticale di momento dovuto all'inerzia del muro (MPs v)

MPs1 v =	$kv * Pm1 * (B1 + 2/3 * B2)$	(kNm/m)		0.00
MPs2 v =	$kv * Pm2 * (B1 + B2 + B3/2)$	(kNm/m)		0.00
MPs3 v =	$kv * Pm3 * (B1 + B2 + B3 + B4/3)$	(kNm/m)		0.00
MPs4 v =	$kv * Pm4 * (B/2)$	(kNm/m)		0.00
MPs5 v =	$kv * Pm5 * (B - Bd/2)$	(kNm/m)		0.00
MPs v =	$MPs1 + MPs2 + MPs3 + MPs4 + MPs5$	(kNm/m)		0.00

- Incremento orizzontale di momento dovuto all'inerzia del terrapieno (MPts h)

MPts1 h =	$kh * Pt1 * (H2 + H3/2)$	(kNm/m)		0.00
MPts2 h =	$kh * Pt2 * (H2 + H3 + H4/3)$	(kNm/m)		0.00
MPts3 h =	$kh * Pt3 * (H2 + H3 * 2/3)$	(kNm/m)		0.00
MPts h =	$MPts1 + MPts2 + MPts3$	(kNm/m)		0.00

- Incremento verticale di momento dovuto all'inerzia del terrapieno (MPts v)

MPts1 v =	$kv * Pt1 * ((H2 + H3/2) - (B - B5/2) * 0.5)$	(kNm/m)		0.00
MPts2 v =	$kv * Pt2 * ((H2 + H3 + H4/3) - (B - B5/3) * 0.5)$	(kNm/m)		0.00
MPts3 v =	$kv * Pt3 * ((H2 + H3 * 2/3) - (B1 + B2 + B3 + 2/3 * B4) * 0.5)$	(kNm/m)		0.00
MPts v =	$MPts1 + MPts2 + MPts3$	(kNm/m)		0.00



**CONDIZIONE STATICA**

**SPINTE DEL TERRENO E DEL SOVRACCARICO**

		SLE	STR/GEO	EQU
- Spinta totale condizione statica				
St =	$0,5 \cdot \gamma' \cdot (H2+H3+H4+Hd)^2 \cdot ka$	(kN/m) 47.30	47.30	47.30
Sq perm =	$q \cdot (H2+H3+H4+Hd) \cdot ka$	(kN/m) 0.00	0.00	0.00
Sq acc =	$q \cdot (H2+H3+H4+Hd) \cdot ka$	(kN/m) 0.00	0.00	0.00
- Componente orizzontale condizione statica				
Sth =	$St \cdot \cos \delta$	(kN/m) 44.45	44.45	44.45
Sqh perm =	$Sq \text{ perm} \cdot \cos \delta$	(kN/m) 0.00	0.00	0.00
Sqh acc =	$Sq \text{ acc} \cdot \cos \delta$	(kN/m) 0.00	0.00	0.00
- Componente verticale condizione statica				
Stv =	$St \cdot \sin \delta$	(kN/m) 16.18	16.18	16.18
Sqv perm =	$Sq \text{ perm} \cdot \sin \delta$	(kN/m) 0.00	0.00	0.00
Sqv acc =	$Sq \text{ acc} \cdot \sin \delta$	(kN/m) 0.00	0.00	0.00
- Spinta passiva sul dente				
Sp =	$\frac{1}{2} \cdot \gamma_1 \cdot Hd^2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \gamma_1' \cdot Hd^2 \cdot kp + (2 \cdot c_1 \cdot kp^{0.5} + \gamma_1' \cdot kp \cdot H2) \cdot Hd$	(kN/m) 0.00	0.00	0.00

**MOMENTI DELLA SPINTA DEL TERRENO E DEL SOVRACCARICO**

		SLE	STR/GEO	EQU
MSt1 =	$Sth \cdot ((H2+H3+H4+Hd)/3 - Hd)$	(kNm/m) 55.56	55.56	55.56
MSt2 =	$Stv \cdot B$	(kNm/m) 56.62	56.62	56.62
MSq1 perm =	$Sqh \text{ perm} \cdot ((H2+H3+H4+Hd)/2 - Hd)$	(kNm/m) 0.00	0.00	0.00
MSq1 acc =	$Sqh \text{ acc} \cdot ((H2+H3+H4+Hd)/2 - Hd)$	(kNm/m) 0.00	0.00	0.00
MSq2 perm =	$Sqv \text{ perm} \cdot B$	(kNm/m) 0.00	0.00	0.00
MSq2 acc =	$Sqv \text{ acc} \cdot B$	(kNm/m) 0.00	0.00	0.00
MSp =	$\gamma_1' \cdot Hd^3 \cdot kp/3 + (2 \cdot c_1 \cdot kp^{0.5} + \gamma_1' \cdot kp \cdot H2) \cdot Hd^2/2$	(kNm/m) 0.00	0.00	0.00

**MOMENTI DOVUTI ALLE FORZE ESTERNE**

Mfext1 =	$mp + m$	(kNm/m) 7.90	7.90	7.90
Mfext2 =	$(fp + f) \cdot (H3 + H2)$	(kNm/m) 29.63	29.63	29.63
Mfext3 =	$(vp+v) \cdot (B1 + B2 + B3/2)$	(kNm/m) 0.00	0.00	0.00

**VERIFICA ALLO SCORRIMENTO (STR/GEO)**

Risultante forze verticali (N)				
N =	$Pm + Pt + v + Stv + Sqv \text{ perm} + Sqv \text{ acc}$	277.10	(kN/m)	
Risultante forze orizzontali (T)				
T =	$Sth + Squ + f$	52.35	(kN/m)	
Coefficiente di attrito alla base (f)				
f =	$tg \phi_1'$	0.53	(-)	
<b>Fs scorr.</b>	<b>(N*f + Sp) / T</b>	<b>2.81</b>	<b>&gt;</b>	<b>1</b>

**VERIFICA AL RIBALTAMENTO (EQU)**

Momento stabilizzante (Ms)				
Ms =	$Mm + Mt + Mfext3$	501.81	(kNm/m)	
Momento ribaltante (Mr)				
Mr =	$MSt + MSq + Mfext1 + Mfext2 + MSp$	36.46	(kNm/m)	
<b>Fs ribaltamento</b>	<b>Ms / Mr</b>	<b>13.76</b>	<b>&gt;</b>	<b>1</b>

**VERIFICA CARICO LIMITE DELLA FONDAZIONE (STR/GEO)**

Risultante forze verticali (N)		Nmin	Nmax	
N =	$P_m + P_t + v + St_v + Sq_v (+ Sovr acc)$	277.10	277.10	(kN/m)
Risultante forze orizzontali (T)				
T =	$S_{th} + S_{qh} + f - Sp$	52.35	52.35	(kN/m)
Risultante dei momenti rispetto al piede di valle (MM)				
MM =	$\Sigma M$	465.35	465.35	(kNm/m)
Momento rispetto al baricentro della fondazione (M)				
M =	$X_c * N - MM$	19.58	19.58	(kNm/m)

**Formula Generale per il Calcolo del Carico Limite Unitario (Brinch-Hansen, 1970)**

Fondazione Nastriforme

**$q_{lim} = c' * N_c * i_c + q_0 * N_q * i_q + 0,5 * \gamma_1 * B * N_\gamma * i_\gamma$**

c'	coesione terreno di fondaz.	0.00		(kPa)
$\phi_1'$	angolo di attrito terreno di fondaz.	28.00		(°)
$\gamma_1$	peso unità di volume terreno fondaz.	11.86		(kN/m <sup>3</sup> )
$q_0 = \gamma * d * H_2'$	sovraccarico stabilizzante	21.00		(kN/m <sup>2</sup> )
e = M / N	eccentricità	0.07	0.07	(m)
B* = B - 2e	larghezza equivalente	3.36	3.36	(m)

I valori di Nc, Nq e N $\gamma$  sono stati valutati con le espressioni suggerite da Vesic (1975)

$N_q = tg^2(45 + \phi'/2) * e^{(\pi * tg(\phi'))}$	(1 in cond. nd)	14.72		(-)
$N_c = (N_q - 1) / tg(\phi')$	(2+ $\pi$ in cond. nd)	25.80		(-)
$N_\gamma = 2 * (N_q + 1) * tg(\phi')$	(0 in cond. nd)	16.72		(-)

I valori di i<sub>c</sub>, i<sub>q</sub> e i <sub>$\gamma$</sub>  sono stati valutati con le espressioni suggerite da Vesic (1975)


$i_q = (1 - T / (N + B * c' * cotg(\phi')))^m$	(1 in cond. nd)	0.66	0.66	(-)
$i_c = i_q - (1 - i_q) / (N_q - 1)$		0.63	0.63	(-)
$i_\gamma = (1 - T / (N + B * c' * cotg(\phi')))^{m+1}$		0.53	0.53	(-)

(fondazione nastriforme m = 2)

q <sub>lim</sub>	(carico limite unitario)	380.98	380.98	(kN/m <sup>2</sup> )
------------------	--------------------------	--------	--------	----------------------

<b>FS carico limite</b>	<b>F = q<sub>lim</sub> * B* / N</b>	Nmin	<b>4.62</b>	>	<b>1</b>
		Nmax	<b>4.62</b>	>	

**CEDIMENTO DELLA FONDAZIONE**

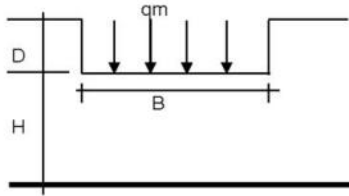

$$\delta = \mu_0 * \mu_1 * qm * B^* / E \quad (\text{Christian e Carrier, 1976})$$

N	277.10	(kN/m)
M	19.58	(kNm/m)
e=M/N	0.07	(m)
B*	3.36	(m)

Profondità Piano di Posa della Fondazione

D =	1.00	(m)
D/B*	0.30	(m)
Hs/B*	2.08	(m)

Carico unitario medio (qm)

$$qm = N / (B - 2*e) = N / B^* = 82.50 \quad (\text{kN/mq})$$

Coefficiente di forma  $\mu_0 = f(D/B)$

$$\mu_0 = 0.948 \quad (-)$$

Coefficiente di profondità  $\mu_1 = f(H/B)$

$$\mu_1 = 0.68 \quad (-)$$

Cedimento della fondazione

$$\delta = \mu_0 * \mu_1 * qm * B^* / E = 5.10 \quad (\text{mm})$$

**CONDIZIONE SISMICA +**

**SPINTE DEL TERRENO E DEL SOVRACCARICO**

		SLE	STR/GEO	EQU	
- Spinta condizione sismica +					
Sst1 stat =	$0,5 \cdot \gamma' \cdot (H_2 + H_3 + H_4 + H_d)^2 \cdot k_a$	(kN/m)	47.30	47.30	47.30
Sst1 sism =	$0,5 \cdot \gamma' \cdot (1 + kv) \cdot (H_2 + H_3 + H_4 + H_d)^2 \cdot k_{as}^+ \cdot Sst1 \text{ stat}$	(kN/m)	0.00	0.00	0.00
Ssq1 perm =	$qp \cdot (H_2 + H_3 + H_4 + H_d) \cdot k_{as}^+$	(kN/m)	0.00	0.00	0.00
Ssq1 acc =	$qs \cdot (H_2 + H_3 + H_4 + H_d) \cdot k_{as}^+$	(kN/m)	0.00	0.00	0.00
- Componente orizzontale condizione sismica +					
Sst1h stat =	$Sst1 \text{ stat} \cdot \cos \delta$	(kN/m)	44.45	44.45	44.45
Sst1h sism =	$Sst1 \text{ sism} \cdot \cos \delta$	(kN/m)	0.00	0.00	0.00
Ssq1h perm =	$Ssq1 \text{ perm} \cdot \cos \delta$	(kN/m)	0.00	0.00	0.00
Ssq1h acc =	$Ssq1 \text{ acc} \cdot \cos \delta$	(kN/m)	0.00	0.00	0.00
- Componente verticale condizione sismica +					
Sst1v stat =	$Sst1 \text{ stat} \cdot \sin \delta$	(kN/m)	16.18	16.18	16.18
Sst1v sism =	$Sst1 \text{ sism} \cdot \sin \delta$	(kN/m)	0.00	0.00	0.00
Ssq1v perm =	$Ssq1 \text{ perm} \cdot \sin \delta$	(kN/m)	0.00	0.00	0.00
Ssq1v acc =	$Ssq1 \text{ acc} \cdot \sin \delta$	(kN/m)	0.00	0.00	0.00
- Spinta passiva sul dente					
Sp =	$\frac{1}{2} \cdot \gamma_1' \cdot (1 + kv) \cdot H_d^2 \cdot k_{ps}^+ + (2 \cdot c_1' \cdot k_{ps}^{+0.5} + \gamma_1' \cdot (1 + kv) \cdot k_{ps}^+ \cdot H_2') \cdot H_d$	(kN/m)	0.00	0.00	0.00

**MOMENTI DELLA SPINTA DEL TERRENO E DEL SOVRACCARICO**

		SLE	STR/GEO	EQU	
- Condizione sismica +					
MSst1 stat =	$Sst1h \text{ stat} \cdot ((H_2 + H_3 + H_4 + H_d)/3 - H_d)$	(kNm/m)	55.56	55.56	55.56
MSst1 sism =	$Sst1h \text{ sism} \cdot ((H_2 + H_3 + H_4 + H_d)/3 - H_d)$	(kNm/m)	0.00	0.00	0.00
MSst2 stat =	$Sst1v \text{ stat} \cdot B$	(kNm/m)	56.62	56.62	56.62
MSst2 sism =	$Sst1v \text{ sism} \cdot B$	(kNm/m)	0.00	0.00	0.00
MSsq1 =	$Ssq1h \cdot ((H_2 + H_3 + H_4 + H_d)/2 - H_d)$	(kNm/m)	0.00	0.00	0.00
MSsq2 =	$Ssq1v \cdot B$	(kNm/m)	0.00	0.00	0.00
MSp =	$\gamma_1' \cdot H_d^3 \cdot k_{ps}^+ / 3 + (2 \cdot c_1' \cdot k_{ps}^{+0.5} + \gamma_1' \cdot k_{ps}^+ \cdot H_2') \cdot H_d^2 / 2$	(kNm/m)	0.00	0.00	0.00

**MOMENTI DOVUTI ALLE FORZE ESTERNE**

Mfext1 =	$mp + ms$	(kNm/m)	0.00	
Mfext2 =	$(fp + fs) \cdot (H_3 + H_2)$	(kNm/m)	0.00	
Mfext3 =	$(vp + vs) \cdot (B_1 + B_2 + B_3/2)$	(kNm/m)	0.00	

**VERIFICA ALLO SCORRIMENTO**

Risultante forze verticali (N)				
N =	$Pm + Pt + vp + vs + Sst1v + Ssq1v + Ps + Ptsv$		277.10	(kN/m)
Risultante forze orizzontali (T)				
T =	$Sst1h + Ssq1h + fp + fs + Psh + Ptsh$		44.45	(kN/m)
Coefficiente di attrito alla base (f)				
f =	$tg \phi_1'$		0.53	(-)
<b>Fs =</b>	<b>(N * f + Sp) / T</b>		<b>3.31</b>	<b>&gt;</b>
				<b>1</b>

**VERIFICA AL RIBALTAMENTO**

Momento stabilizzante (Ms)				
Ms =	$Mm + Mt + Mfext3$		501.81	(kNm/m)
Momento ribaltante (Mr)				
Mr =	$MSst + MSsq + Mfext1 + Mfext2 + MSP + MPs + Mpts$		-1.06	(kNm/m)
<b>Fr =</b>	<b>Ms / Mr</b>		<b>-472.48</b>	<b>&lt;</b>
				<b>1</b>

**VERIFICA A CARICO LIMITE DELLA FONDAZIONE**

Risultante forze verticali (N)		Nmin	Nmax	
N =	$P_m + P_t + v_p + v_s + S_{st1v} + S_{sq1v} + P_s v + P_{tsv} + (Sovr\ acc)$	277.10	277.10	(kN/m)
Risultante forze orizzontali (T)				
T =	$S_{st1h} + S_{sq1h} + f_p + f_s + P_s h + P_{tsh} - S_p$	44.45		(kN/m)
Risultante dei momenti rispetto al piede di valle (MM)				
MM =	$\Sigma M$	502.87	502.87	(kNm/m)
Momento rispetto al baricentro della fondazione (M)				
M =	$X_c \cdot N - MM$	-17.94	-17.94	(kNm/m)

**Formula Generale per il Calcolo del Carico Limite Unitario (Brinch-Hansen, 1970)**

Fondazione Nastriforme

$$q_{lim} = c' N_c i_c + q_0 N_q i_q + 0,5 \gamma_1 B^* N_\gamma i_\gamma$$

c1'	coesione terreno di fondaz.	0.00		(kN/mq)
$\phi 1'$	angolo di attrito terreno di fondaz.	28.00		(°)
$\gamma_1$	peso unità di volume terreno fondaz.	11.86		(kN/m <sup>3</sup> )
$q_0 = \gamma d^* H_2'$	sovraccarico stabilizzante	21.00		(kN/m <sup>2</sup> )
$e = M / N$	eccentricità	-0.06	-0.06	(m)
$B^* = B - 2e$	larghezza equivalente	3.37	3.37	(m)

I valori di  $N_c$ ,  $N_q$  e  $N_\gamma$  sono stati valutati con le espressioni suggerite da Vesic (1975)

$N_q = \text{tg}^2(45 + \phi/2) \cdot e^{(\pi \cdot \text{tg}(\phi))}$	(1 in cond. nd)	14.72		(-)
$N_c = (N_q - 1) / \text{tg}(\phi)$	(2+ $\pi$ in cond. nd)	25.80		(-)
$N_\gamma = 2 \cdot (N_q + 1) \cdot \text{tg}(\phi)$	(0 in cond. nd)	16.72		(-)

I valori di  $i_c$ ,  $i_q$  e  $i_\gamma$  sono stati valutati con le espressioni suggerite da Vesic (1975)

$i_q = (1 - T / (N + B^* c' \cotg \phi))^m$	(1 in cond. nd)	0.70	0.70	(-)
$i_c = i_q - (1 - i_q) / (N_q - 1)$		0.68	0.68	(-)
$i_\gamma = (1 - T / (N + B^* c' \cotg \phi))^{m+1}$		0.59	0.59	(-)

(fondazione nastriforme  $m = 2$ )

$q_{lim}$	(carico limite unitario)	415.61	415.61	(kN/m <sup>2</sup> )
-----------	--------------------------	--------	--------	----------------------

<b>FS carico limite</b>	<b><math>F = q_{lim} \cdot B^* / N</math></b>	Nmin	<b>5.06</b>	>	<b>1</b>
		Nmax	<b>5.06</b>	>	

**Verifica allo Stato Limite Ultimo**

**CALCOLO SOLLECITAZIONI SOLETTA DI FONDAZIONE**

**Reazione del terreno**


$\sigma_{valle} = N / A + M / W_{gg}$

$\sigma_{monte} = N / A - M / W_{gg}$

$A = 1.0 \cdot B = 3.50 \text{ (m}^2\text{)}$

$W_{gg} = 1.0 \cdot B^2 / 6 = 2.04 \text{ (m}^3\text{)}$

caso	N	M	$\sigma_{valle}$	$\sigma_{monte}$
	[kN]	[kNm]	[kN/m <sup>2</sup> ]	[kN/m <sup>2</sup> ]
statico	277.10	19.58	88.76	69.58
	277.10	19.58	88.76	69.58
sisma+	277.10	-17.94	70.38	87.96
	277.10	-17.94	70.38	87.96
sisma-	277.10	-17.94	70.38	87.96
	277.10	-17.94	70.38	87.96

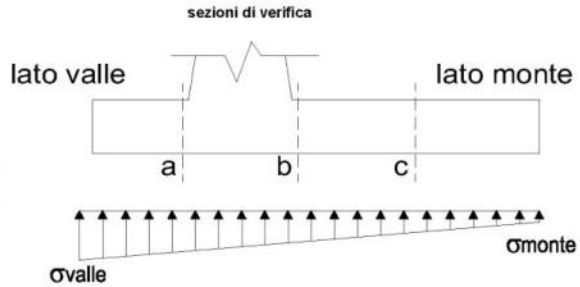


**Mensola Lato Valle**

Peso Proprio. PP = 23.75 (kN/m)

$M_a = \sigma_1 \cdot B^2 / 2 + (\sigma_{valle} - \sigma_1) \cdot B^2 / 3 - PP \cdot B^2 / 2 \cdot (1 \pm kv)$

$V_a = \sigma_1 \cdot B + (\sigma_{valle} - \sigma_1) \cdot B / 2 - PP \cdot B \cdot (1 \pm kv)$

caso	$\sigma_{valle}$	$\sigma_1$	$M_a$	$V_a$
	[kN/m <sup>2</sup> ]	[kN/m <sup>2</sup> ]	[kNm]	[kN]
statico	88.76	85.47	11.50	38.02
	88.76	85.47	11.50	38.02
sisma+	70.38	73.40	8.57	28.28
	70.38	73.40	8.57	28.28
sisma-	70.38	73.40	8.57	28.28
	70.38	73.40	8.57	28.28

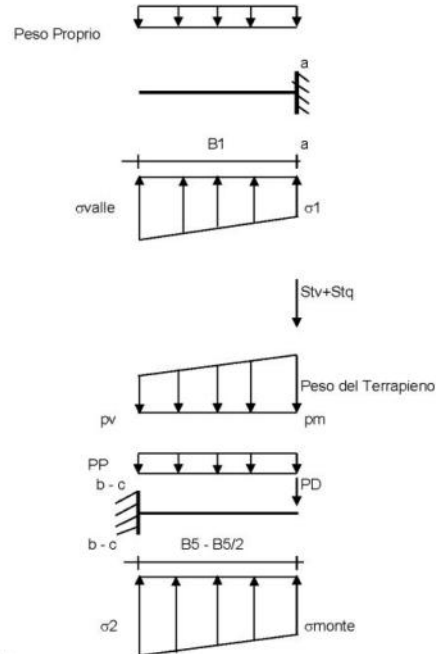

**Mensola Lato Monte**

PP = 23.75 (kN/m<sup>2</sup>) peso proprio soletta fondazione  
 PD = 0.00 (kN/m) peso proprio dente

	Nmin	N max stat	N max sism	
pm	58.80	58.80	58.80	(kN/m <sup>2</sup> )
pvb	58.80	58.80	58.80	(kN/m <sup>2</sup> )
pvc	58.80	58.80	58.80	(kN/m <sup>2</sup> )

$M_b = (\sigma_{monte} - (p_{vb} + PP) \cdot (1 \pm kv)) \cdot B^2 / 2 + (\sigma_2 - \sigma_{monte}) \cdot B^2 / 6 - (p_m - p_{vb}) \cdot (1 \pm kv) \cdot B^2 / 3 + (Stv + Sqv) \cdot B^2 \cdot PD \cdot (1 \pm kv) \cdot (B_5 - Bd / 2) - PD \cdot kh \cdot (Hd + H2 / 2) + M_{sp} + Sp \cdot H2 / 2$

$M_c = (\sigma_{monte} - (p_{vc} + PP) \cdot (1 \pm kv)) \cdot (B_5 / 2)^2 / 2 + (\sigma_2 - \sigma_{monte}) \cdot (B_5 / 2)^2 / 6 - (p_m - p_{vc}) \cdot (1 \pm kv) \cdot (B_5 / 2)^2 / 3 + (Stv + Sqv) \cdot (B_5 / 2) \cdot PD \cdot (1 \pm kv) \cdot (B_5 / 2 - Bd / 2) - PD \cdot kh \cdot (Hd + H2 / 2) + M_{sp} + Sp \cdot H2 / 2$

$V_b = (\sigma_{monte} - (p_{vb} + PP) \cdot (1 \pm kv)) \cdot B + (\sigma_2 - \sigma_{monte}) \cdot B^2 / 2 - (p_m - p_{vb}) \cdot (1 \pm kv) \cdot B_5 / 2 - (Stv + Sqv) \cdot PD \cdot (1 \pm kv)$

$V_c = (\sigma_{monte} - (p_{vc} + PP) \cdot (1 \pm kv)) \cdot (B_5 / 2) + (\sigma_2 - \sigma_{monte}) \cdot (B_5 / 2)^2 / 2 - (p_m - p_{vc}) \cdot (1 \pm kv) \cdot (B_5 / 2) - (Stv + Sqv) \cdot PD \cdot (1 \pm kv)$

caso	$\sigma_{monte}$	$\sigma_2$	$M_b$	$V_b$	$\sigma_2$	$M_c$	$V_c$
	[kN/m <sup>2</sup> ]	[kN/m <sup>2</sup> ]	[kNm]	[kN]	[kN/m <sup>2</sup> ]	[kNm]	[kN]
statico	69.58	81.09	-54.11	-31.33	75.34	-23.08	-26.77
	69.58	81.09	-54.11	-31.33	75.34	-23.08	-26.77
sisma+	87.96	77.41	-29.79	-15.89	82.69	-14.97	-13.26
	87.96	77.41	-29.79	-15.89	82.69	-14.97	-13.26
sisma-	87.96	77.41	-29.79	-15.89	82.69	-14.97	-13.26
	87.96	77.41	-29.79	-15.89	82.69	-14.97	-13.26

**CALCOLO SOLLECITAZIONI PARAMENTO VERTICALE DEL MURO**

**Azioni sulla parete e Sezioni di Calcolo**

$$M_{t \text{ stat}} = \frac{1}{2} K_{a, \text{orizz.}} \cdot \gamma \cdot (1 \pm kv) \cdot h^2 \cdot h/3$$

$$M_{t \text{ sism}} = \frac{1}{2} \cdot \gamma \cdot (K_{a, \text{orizz.}} \cdot (1 \pm kv) - K_{a, \text{orizz.}}) \cdot h^2 \cdot h/2 \quad \text{o} \cdot h/3$$

$$M_q = \frac{1}{2} K_{a, \text{orizz.}} \cdot q \cdot h^2$$

$$M_{\text{ext}} = m \cdot h^3$$

$$M_{\text{inerzia}} = \Sigma P m_i \cdot b_i \cdot kh$$

$$N_{\text{ext}} = v$$

$$N_{\text{pp+inerzia}} = \Sigma P m_i \cdot (1 \pm kv)$$


$$V_{t \text{ stat}} = \frac{1}{2} K_{a, \text{orizz.}} \cdot \gamma \cdot (1 \pm kv) \cdot h^2$$

$$V_{t \text{ sism}} = \frac{1}{2} \cdot \gamma \cdot (K_{a, \text{orizz.}} \cdot (1 \pm kv) - K_{a, \text{orizz.}}) \cdot h^2$$

$$V_q = K_{a, \text{orizz.}} \cdot q \cdot h$$

$$V_{\text{ext}} = f$$

$$V_{\text{inerzia}} = \Sigma P m_i \cdot kh$$

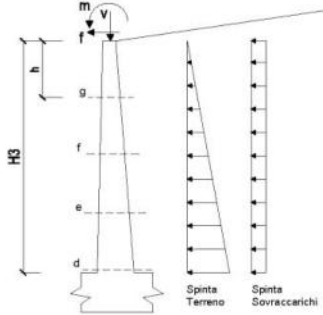

**condizione statica**

sezione	h [m]	M <sub>t</sub> [kNm/m]	M <sub>q</sub> [kNm/m]	M <sub>ext</sub> [kNm/m]	M <sub>tot</sub> [kNm/m]	N <sub>ext</sub> [kN/m]	N <sub>pp</sub> [kN/m]	N <sub>tot</sub> [kN/m]
d-d	2.80	23.13	0.00	30.02	53.15	0.00	45.50	45.50
e-e	2.10	9.76	0.00	24.49	34.25	0.00	32.16	32.16
f-f	1.40	2.89	0.00	18.96	21.85	0.00	20.13	20.13
g-g	0.70	0.36	0.00	13.43	13.79	0.00	9.41	9.41

sezione	h [m]	V <sub>t</sub> [kN/m]	V <sub>q</sub> [kN/m]	V <sub>ext</sub> [kN/m]	V <sub>tot</sub> [kN/m]
d-d	2.80	24.78	0.00	7.90	32.68
e-e	2.10	13.94	0.00	7.90	21.84
f-f	1.40	6.19	0.00	7.90	14.09
g-g	0.70	1.55	0.00	7.90	9.45

**condizione sismica +**

sezione	h [m]	M <sub>t stat</sub> [kNm/m]	M <sub>t sism</sub> [kNm/m]	M <sub>q</sub> [kNm/m]	M <sub>ext</sub> [kNm/m]	M <sub>inerzia</sub> [kNm/m]	M <sub>tot</sub> [kNm/m]	N <sub>ext</sub> [kN/m]	N <sub>pp+inerzia</sub> [kN/m]	N <sub>tot</sub> [kN/m]
d-d	2.80	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	23.13	0.00	45.50	45.50
e-e	2.10	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	9.76	0.00	32.16	32.16
f-f	1.40	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2.89	0.00	20.13	20.13
g-g	0.70	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	9.41	9.41


sezione	h [m]	V <sub>t stat</sub> [kN/m]	V <sub>t sism</sub> [kN/m]	V <sub>q</sub> [kN/m]	V <sub>ext</sub> [kN/m]	V <sub>inerzia</sub> [kN/m]	V <sub>tot</sub> [kN/m]
d-d	2.80	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	24.78
e-e	2.10	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	13.94
f-f	1.40	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	6.19
g-g	0.70	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55

**condizione sismica -**

sezione	h [m]	M <sub>t stat</sub> [kNm/m]	M <sub>t sism</sub> [kNm/m]	M <sub>q</sub> [kNm/m]	M <sub>ext</sub> [kNm/m]	M <sub>inerzia</sub> [kNm/m]	M <sub>tot</sub> [kNm/m]	N <sub>ext</sub> [kN/m]	N <sub>pp+inerzia</sub> [kN/m]	N <sub>tot</sub> [kN/m]
d-d	2.80	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	23.13	0.00	45.50	45.50
e-e	2.10	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	9.76	0.00	32.16	32.16
f-f	1.40	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2.89	0.00	20.13	20.13
g-g	0.70	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	9.41	9.41

sezione	h [m]	V <sub>t stat</sub> [kN/m]	V <sub>t sism</sub> [kN/m]	V <sub>q</sub> [kN/m]	V <sub>ext</sub> [kN/m]	V <sub>inerzia</sub> [kN/m]	V <sub>tot</sub> [kN/m]
d-d	2.80	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	24.78
e-e	2.10	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	13.94
f-f	1.40	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	6.19
g-g	0.70	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55


**SCHEMA DELLE ARMATURE**

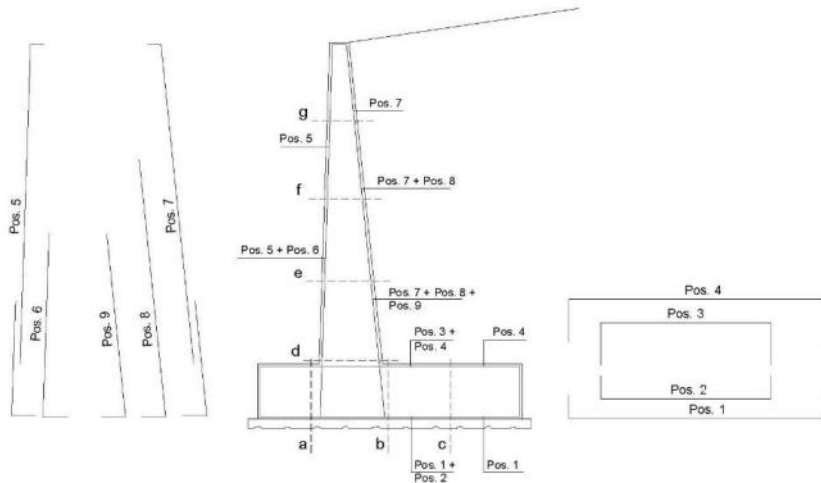

**ARMATURE**

pos	n°/ml	φ	II strato	pos	n°/ml	φ	II strato
1	5.0	20		5	10.0	20	
2	0.0	24	☐	6	0.0	16	☐
3	0.0	16	☐	7	10.0	24	
4	5.0	20		8	0.0	20	☐
				9	0.0	12	☐

**VERIFICHE**

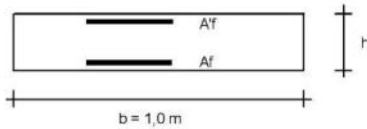

- a-a pos 1-2-3-4
- b-b pos 1-2-3-4
- c-c pos 1-4
- d-d pos 5-6-7-8-9
- e-e pos 5-6-7-8-9
- f-f pos 5-7-8
- g-g pos 5-7

Sez.	M	N	h	Af	Af'	Mu
(-)	(kNm)	(kN)	(m)	(cm <sup>2</sup> )	(cm <sup>2</sup> )	(kNm)
a - a	11.50	0.00	0.95	15.71	15.71	540.65
b - b	-54.11	0.00	0.95	15.71	15.71	540.65
c - c	-23.08	0.00	0.95	15.71	15.71	540.65
d - d	53.15	45.50	0.80	45.24	31.42	1272.08
e - e	34.25	32.16	0.73	45.24	31.42	1133.52
f - f	21.85	20.13	0.65	45.24	31.42	996.31
g - g	13.79	9.41	0.58	45.24	31.42	860.30

(n.b.: M+ tende le fibre di intradosso, M- tende le fibre di estradosso)

Sez.	V <sub>Ed</sub>	h	V <sub>rd</sub>	ø staffe	i orizz.	i vert.	θ	V <sub>Rsd</sub>	
(-)	(kN)	(m)	(kN)	(mm)	(cm)	(cm)	(°)	(kN)	
a - a	38.02	0.95	318.04	10	20	20	21.8	1555.86	Armatura a taglio non necessaria
b - b	31.33	0.95	318.04	10	20	20	21.8	1555.86	Armatura a taglio non necessaria
c - c	26.77	0.95	318.04	10	20	20	21.8	1555.86	Armatura a taglio non necessaria
d - d	32.68	0.80	372.49	10	20	20	21.8	1296.55	Armatura a taglio non necessaria
e - e	21.84	0.73	352.04	10	20	20	21.8	1166.89	Armatura a taglio non necessaria
f - f	14.09	0.65	330.96	10	20	20	21.8	1037.24	Armatura a taglio non necessaria
g - g	9.45	0.58	309.09	10	20	20	21.8	907.58	Armatura a taglio non necessaria




**VERIFICA A FESSURAZIONE**

**CALCOLO SOLLECITAZIONI SOLETTA DI FONDAZIONE**

Reazione del terreno

$\sigma_{valle} = N / A + M / W_{gg}$   
 $\sigma_{monte} = N / A - M / W_{gg}$   
 $A = 1.0 \cdot B = 3.50 \text{ (m}^2\text{)}$   
 $W_{gg} = 1.0 \cdot B^2 / 6 = 2.04 \text{ (m}^3\text{)}$


caso	N [kN]	M [kNm]	$\sigma_{valle}$ [kN/m <sup>2</sup> ]	$\sigma_{monte}$ [kN/m <sup>2</sup> ]
Freq.	277.10	19.58	88.76	69.58
	277.10	19.58	88.76	69.58
Q.P.	277.10	19.58	88.76	69.58
	277.10	19.58	88.76	69.58

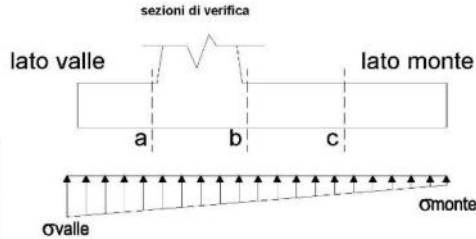

**Mensola Lato Valle.**

Peso Proprio. PP = 23.75 (kN/m)  
 $Ma = \sigma_1 \cdot B_1^2 / 2 + (\sigma_{valle} - \sigma_1) \cdot B_1^2 / 3 - PP \cdot B_1^2 / 2 \cdot (1 \pm kv)$

caso	$\sigma_{valle}$ [kN/m <sup>2</sup> ]	$\sigma_1$ [kN/m <sup>2</sup> ]	Ma [kNm]
Freq.	88.76	85.47	11.50
	88.76	85.47	11.50
Q.P.	88.76	85.47	11.50
	88.76	85.47	11.50



**Mensola Lato Monte**


PP = 23.75 (kN/m<sup>2</sup>) peso proprio soletta fondazione  
 PD = 0.00 (kN/m) peso proprio dente

$N_{min} = 58.80$  N max Freq = 58.80 N max QP = 58.80 (kN/m<sup>2</sup>)  
 $p_{vb} = 58.80$  (kN/m<sup>2</sup>)  
 $p_{vc} = 58.80$  (kN/m<sup>2</sup>)

$M_b = (\sigma_{monte} \cdot (p_{vb} + PP)) \cdot (B_5/2)^2 / 2 + (\sigma_2 - \sigma_{monte}) \cdot (B_5/2)^2 / 6 - (p_{vb} - p_{vc}) \cdot (B_5/2)^3 / 3 - (Stv + Sqv) \cdot B_5 \cdot PD \cdot (B_5 - Bd/2) + M_{sp} + Sp \cdot H/2$

$M_c = (\sigma_{monte} \cdot (p_{vc} + PP)) \cdot (B_5/2)^2 / 2 + (\sigma_2 - \sigma_{monte}) \cdot (B_5/2)^2 / 6 - (p_{vb} - p_{vc}) \cdot (B_5/2)^3 / 3 - (Stv + Sqv) \cdot (B_5/2) \cdot PD \cdot (B_5/2 - Bd/2) + M_{sp} + Sp \cdot H/2$


caso	$\sigma_{monte}$ [kN/m <sup>2</sup> ]	$\sigma_2$ [kN/m <sup>2</sup> ]	Mb [kNm]	$\sigma_2c$ [kN/m <sup>2</sup> ]	Mc [kNm]
Freq.	69.58	81.09	-54.11	75.34	-23.08
	69.58	81.09	-54.11	75.34	-23.08
Q.P.	69.58	81.09	-54.11	75.34	-23.08
	69.58	81.09	-54.11	75.34	-23.08

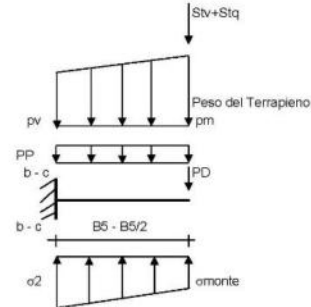

**CALCOLO SOLLECITAZIONI PARAMENTO VERTICALE DEL MURO**

**Azioni sulla parete e Sezioni di Calcolo**

$M_t = \frac{1}{2} K_a \rho_{saz} \cdot \gamma \cdot h^2 \cdot h/3$   
 $M_q = \frac{1}{2} K_a \rho_{saz} \cdot \gamma \cdot h^2$   
 $M_{est} = m \cdot h^2$   
 $N_{est} = v$




**condizione Frequente**

sezione	h [m]	Mt [kNm/m]	Mq [kNm/m]	M <sub>est</sub> [kNm/m]	M <sub>tot</sub> [kNm/m]	N <sub>est</sub> [kN/m]	N <sub>pp</sub> [kN/m]	N <sub>tot</sub> [kN/m]
d-d	2.80	23.13	0.00	22.52	45.64	0.00	45.50	45.50
e-e	2.10	9.76	0.00	18.37	28.12	0.00	32.16	32.16
f-f	1.40	2.89	0.00	14.22	17.11	0.00	20.13	20.13
g-g	0.70	0.36	0.00	10.07	10.43	0.00	9.41	9.41

**condizione Quasi Permanente**

sezione	h	Mt	Mq	M <sub>est</sub>	M <sub>tot</sub>	N <sub>est</sub>	N <sub>pp</sub>	N <sub>tot</sub>
	[m]	[kNm/m]	[kNm/m]	[kNm/m]	[kNm/m]	[kN/m]	[kN/m]	[kN/m]
d-d	2.80	23.13	0.00	0.00	23.13	0.00	45.50	45.50
e-e	2.10	9.76	0.00	0.00	9.76	0.00	32.16	32.16
f-f	1.40	2.89	0.00	0.00	2.89	0.00	20.13	20.13
g-g	0.70	0.36	0.00	0.00	0.36	0.00	9.41	9.41


**SCHEMA DELLE ARMATURE**

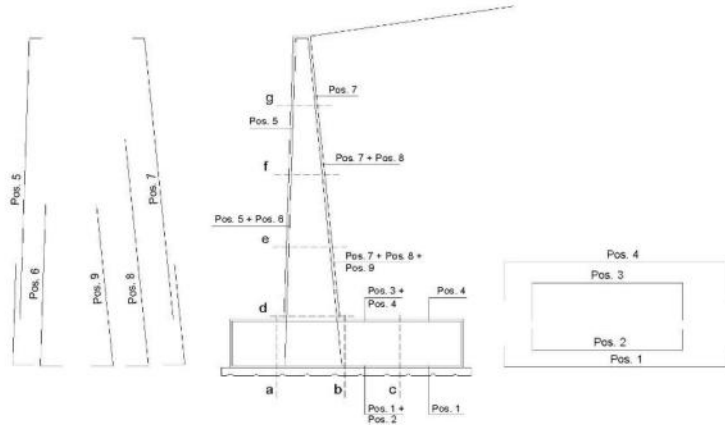

**ARMATURE**

pos	n°/ml	φ	II strato	pos	n°/ml	φ	II strato
1	5.0	20		5	10.0	20	
2	0.0	24	□	6	0.0	16	□
3	0.0	16	□	7	10.0	24	
4	5.0	20		8	0.0	20	□
				9	0.0	12	□

**VERIFICHE**

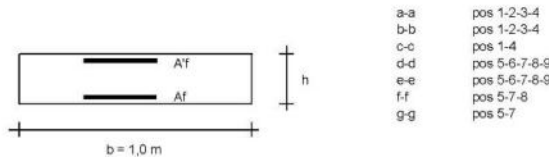

- a-a pos 1-2-3-4
- b-b pos 1-2-3-4
- c-c pos 1-4
- d-d pos 5-6-7-8-9
- e-e pos 5-6-7-8-9
- f-f pos 5-7-8
- g-g pos 5-7

**condizione Frequente**

Sez.	M	N	h	Af	A'f	σc	σf	wk	w <sub>lim</sub>
(-)	[kNm]	[kN]	[m]	[cm <sup>2</sup> ]	[cm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[mm]	[mm]
a - a	11.50	0.00	0.95	15.71	15.71	0.13	8.67	0.010	0.300
b - b	-54.11	0.00	0.95	15.71	15.71	0.63	40.79	0.047	0.300
c - c	-23.08	0.00	0.95	15.71	15.71	0.27	17.40	0.020	0.300
d - d	45.64	45.50	0.80	45.24	31.42	0.49	10.60	0.007	0.300
e - e	28.12	32.16	0.73	45.24	31.42	0.36	7.22	0.005	0.300
f - f	17.11	20.13	0.65	45.24	31.42	0.26	5.14	0.004	0.300
g - g	10.43	9.41	0.58	45.24	31.42	0.19	4.03	0.003	0.300

(n.b.: M+ tende le fibre di intradosso, M- tende le fibre di estradosso)

**condizione Quasi Permanente**

Sez.	M	N	h	Af	A'f	σc	σf	wk	w <sub>lim</sub>
(-)	[kNm]	[kN]	[m]	[cm <sup>2</sup> ]	[cm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[mm]	[mm]
a - a	11.50	0.00	0.95	15.71	15.71	0.13	8.67	0.010	0.400
b - b	-54.11	0.00	0.95	15.71	15.71	0.63	40.79	0.047	0.400
c - c	-23.08	0.00	0.95	15.71	15.71	0.27	17.40	0.020	0.400
d - d	23.13	45.50	0.80	45.24	31.42	0.26	3.57	0.002	0.400
e - e	9.76	32.16	0.73	45.24	31.42	0.14	1.00	0.001	0.400
f - f	2.89	20.13	0.65	45.24	31.42	0.06	0.00	0.000	0.400
g - g	0.36	9.41	0.58	45.24	31.42	0.00	-	-	0.400

sez. compressa

(n.b.: M+ tende le fibre di intradosso, M- tende le fibre di estradosso)

PROGETTAZIONE ATI:

PROGETTAZIONE ATI:

PROGETTAZIONE ATI:

PROGETTAZIONE ATI: