STRALCIO PLANIMETRICO
SCALA 1:1.000

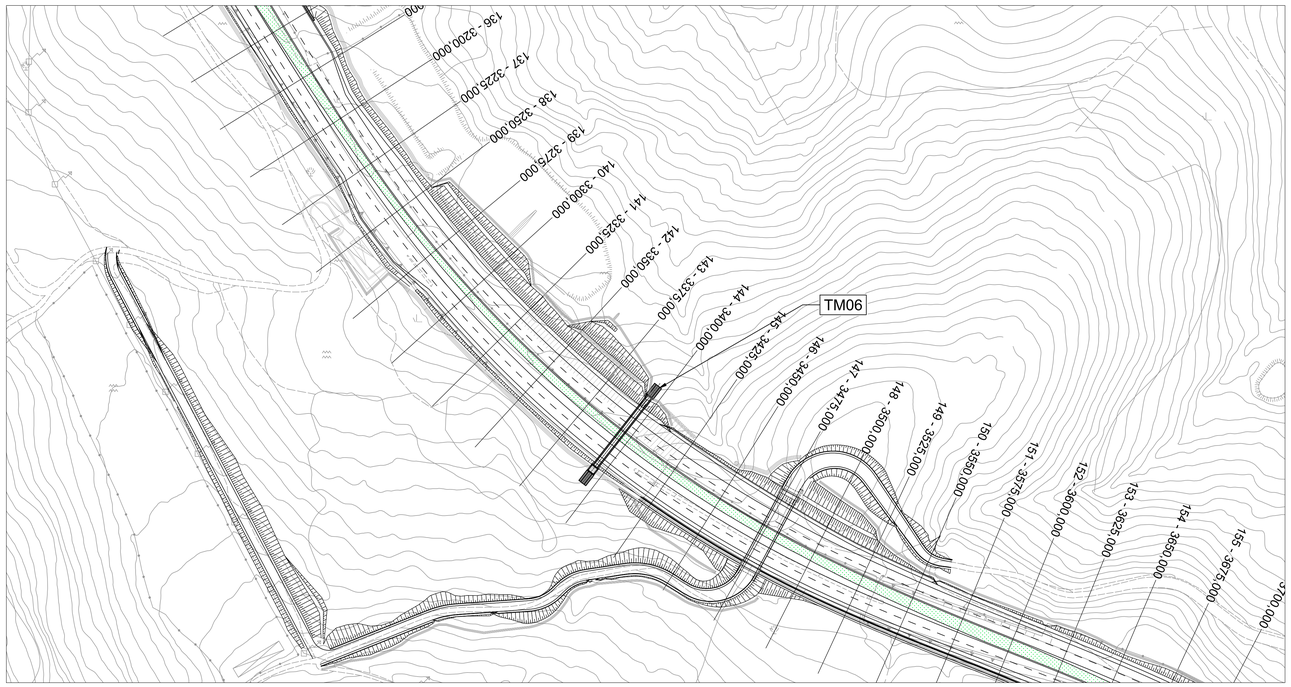

TOMBINO TM06
PIANTA
SCALA 1:100

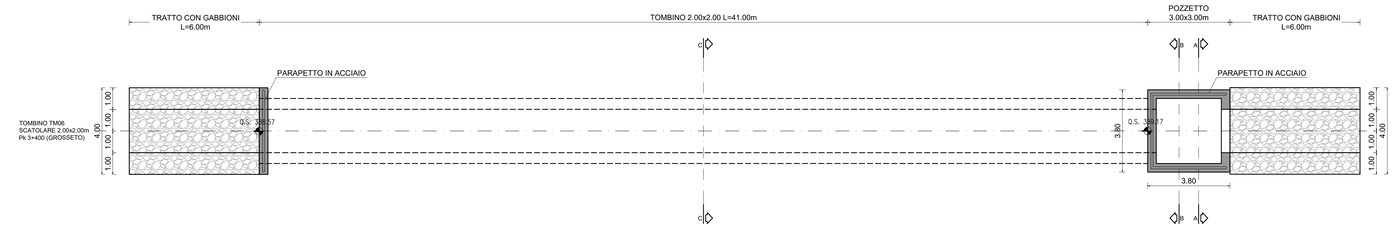

TOMBINO TM06
SEZIONE LONGITUDINALE
SCALA 1:100

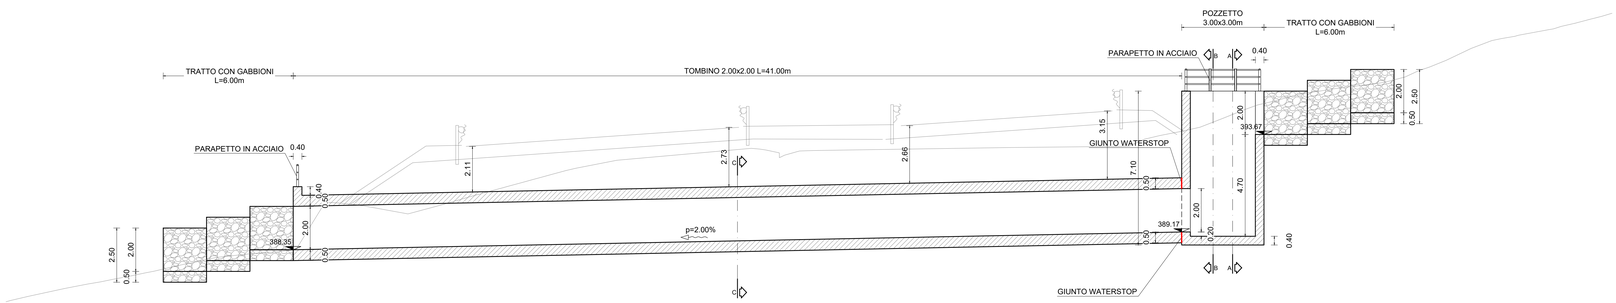

TOMBINO TM06
SEZIONE C-C
SCALA 1:50

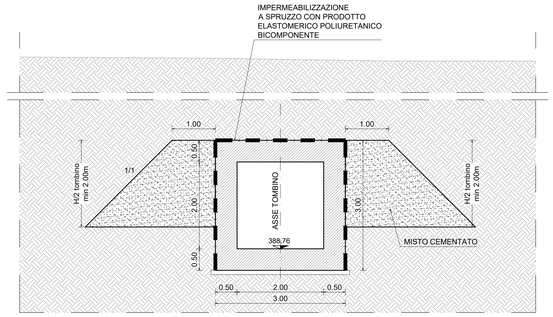

TOMBINO TM06
SEZIONE A-A
SCALA 1:50

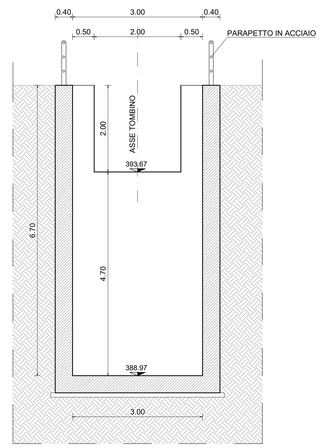

TOMBINO TM06
SEZIONE B-B
SCALA 1:50

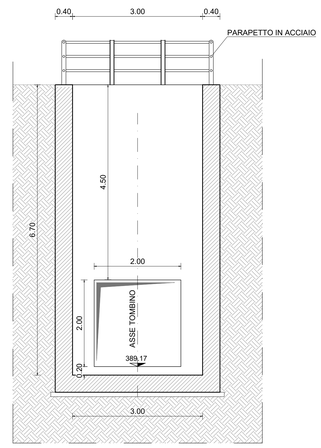

PARTICOLARE GIUNTO WATERSTOP
SCALA 1:20



DETTAGLIO SOLETTA SUPERIORE
SCALA 1:10

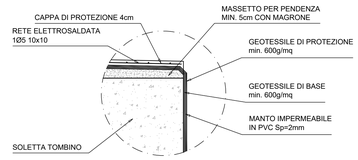

TABELLA MATERIALI

GETTO DI PULIZIA E LIVELLAMENTO
- CONFORME ALLA UNI 11104
- CLASSE DI RESISTENZA MINIMA A COMPRESSIONE: C12/15
- DIMENSIONE MASSIMA DEGLI AGGREGATI: Dmax 40 mm

CALCESTRUZZO SCATOLARE E POZZETTO
- A PRESTAZIONE GARANTITA CONFORME ALLA UNI 11104
- CLASSE DI RESISTENZA MINIMA A COMPRESSIONE: C30/37
- CLASSE DI CONSISTENZA SLUMP: S4
- CLASSE DI ESPOSIZIONE: XC4–XA2
- DIMENSIONE MASSIMA DEGLI AGGREGATI: Dmax 32 mm
- RAPPORTO A/C MAX: 0.60
- CONTENUTO MINIMO DI CEMENTO 300 Kg/mc
- COPRIFERRO: 45 mm

ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO IN BARRE
- TIPO B450C CONTROLLATO IN STABILIMENTO SALDABILE (PROPRIETÀ MECCANICHE SECONDO UNI EN ISO 15630–2/2004)
- TENSIONE CARATTERISTICA DI SNERVAMENTO: fyk > 450 MPa
- TENSIONE CARATTERISTICA DI ROTTURA: ftk > 540 MPa
- OGNI FORNITURA DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DA COPIA CONFORME DEL RELATIVO CERTIFICATO, CON DATA NON ANTERIORE A TRE MESI, EMESSO DAL LABORATORIO UFFICIALE INCARICATO DEL CONTROLLO IN STABILIMENTO.

SPECIFICHE GENERALI
- CONTROLLO DI ACCETTAZIONE PER IL CALCESTRUZZO (D.M. 17/01/2018)
- TUTTE LE CARATTERISTICHE SOPRA INDICATE PER IL CALCESTRUZZO DEVONO ESSERE RIPORTATE NELLA BOLLA DI CONSEGNA.
- E' VIETATA QUALUNQUE AGGIUNTA D'ACQUA AL CALCESTRUZZO IN CANTIERE
- PRIMA DI OGNI GETTO AVVISARE LA DIREZIONE LAVORI STRUTTURALE
- IL GETTO CON TEMPERATURE DELL'ARIA INFERIORI A 5°C DEVE ESSERE AUTORIZZATO DALLA DIREZIONE LAVORI STRUTTURALE
- IN FASE DI STAGIONATURA DEI GETTI IMPEDIRE IL DILAVAMENTO SUPERFICIALE DEI GETTI PER PIOGGIA O RUSCELLAMENTO D'ACQUA
- IN FASE DI STAGIONATURA DEI GETTI CON TEMPERATURE DELL'ARIA SUPERIORI A 25°C O IN PRESENTA DI FORTE IRRAGGIAMENTO SOLARE O DI VENTO PROCEDERE A BAGNATURA DELLE SUPERFICI GIÀ INDURITE

PARAPETTI IN ACCIAIO S275
- MONTANTI IPE80
- ELEMENTI ORIZZONTALI TUBOLARI Ø42.4 Sp=2.6
- PIASTRA ANCORAGGIO 200x150x15
- INGHISAGGIO 4 TASSELLI M10

INCIDENZA ARMATURA

-	FONDAZIONE	Kg/mc	101
-	ELEVAZIONE	Kg/mc	101

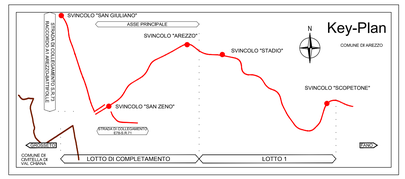
Key-Plan
N
COMUNE DI AREZZO
SVINCOLO "SAN GIULIANO"
ASSE PRINCIPALE
SVINCOLO "AREZZO"
SVINCOLO "STADIO"
SVINCOLO "SCOPETONE"
SVINCOLO "SAN ZENO"
ATTUALE SVINCOLO DI SAN ZENO
SVINCOLO DI PIANDISCO
SVINCOLO DI MONTEVARCHI
SVINCOLO DI SESTINO
SVINCOLO DI BADIA TEDALDA
SVINCOLO DI SANSEPOLCRO
SVINCOLO DI UMBERTIDE
SVINCOLO DI PERUGIA
SVINCOLO DI CITTÀ DI CASTELLO
SVINCOLO DI SANTA FIORA
SVINCOLO DI ARCIDOSSO
SVINCOLO DI CASTEL DEL PIANO
SVINCOLO DI PITIGLIANO
SVINCOLO DI SORANO
SVINCOLO DI ACQUAPENDENTE
SVINCOLO DI ONANO
SVINCOLO DI CANINO
SVINCOLO DI VALLE DI LAMONE
SVINCOLO DI MONTALTO DI CASTRO
SVINCOLO DI TARQUINIA
SVINCOLO DI CIVITAVECCHIA
SVINCOLO DI ALLUMIERE
SVINCOLO DI TOLFA
SVINCOLO DI CERVETERI
SVINCOLO DI LADISPOLI
SVINCOLO DI FIUMICINO
SVINCOLO DI ROMA
SVINCOLO DI ROMA
SVINCOLO DI ROMA