
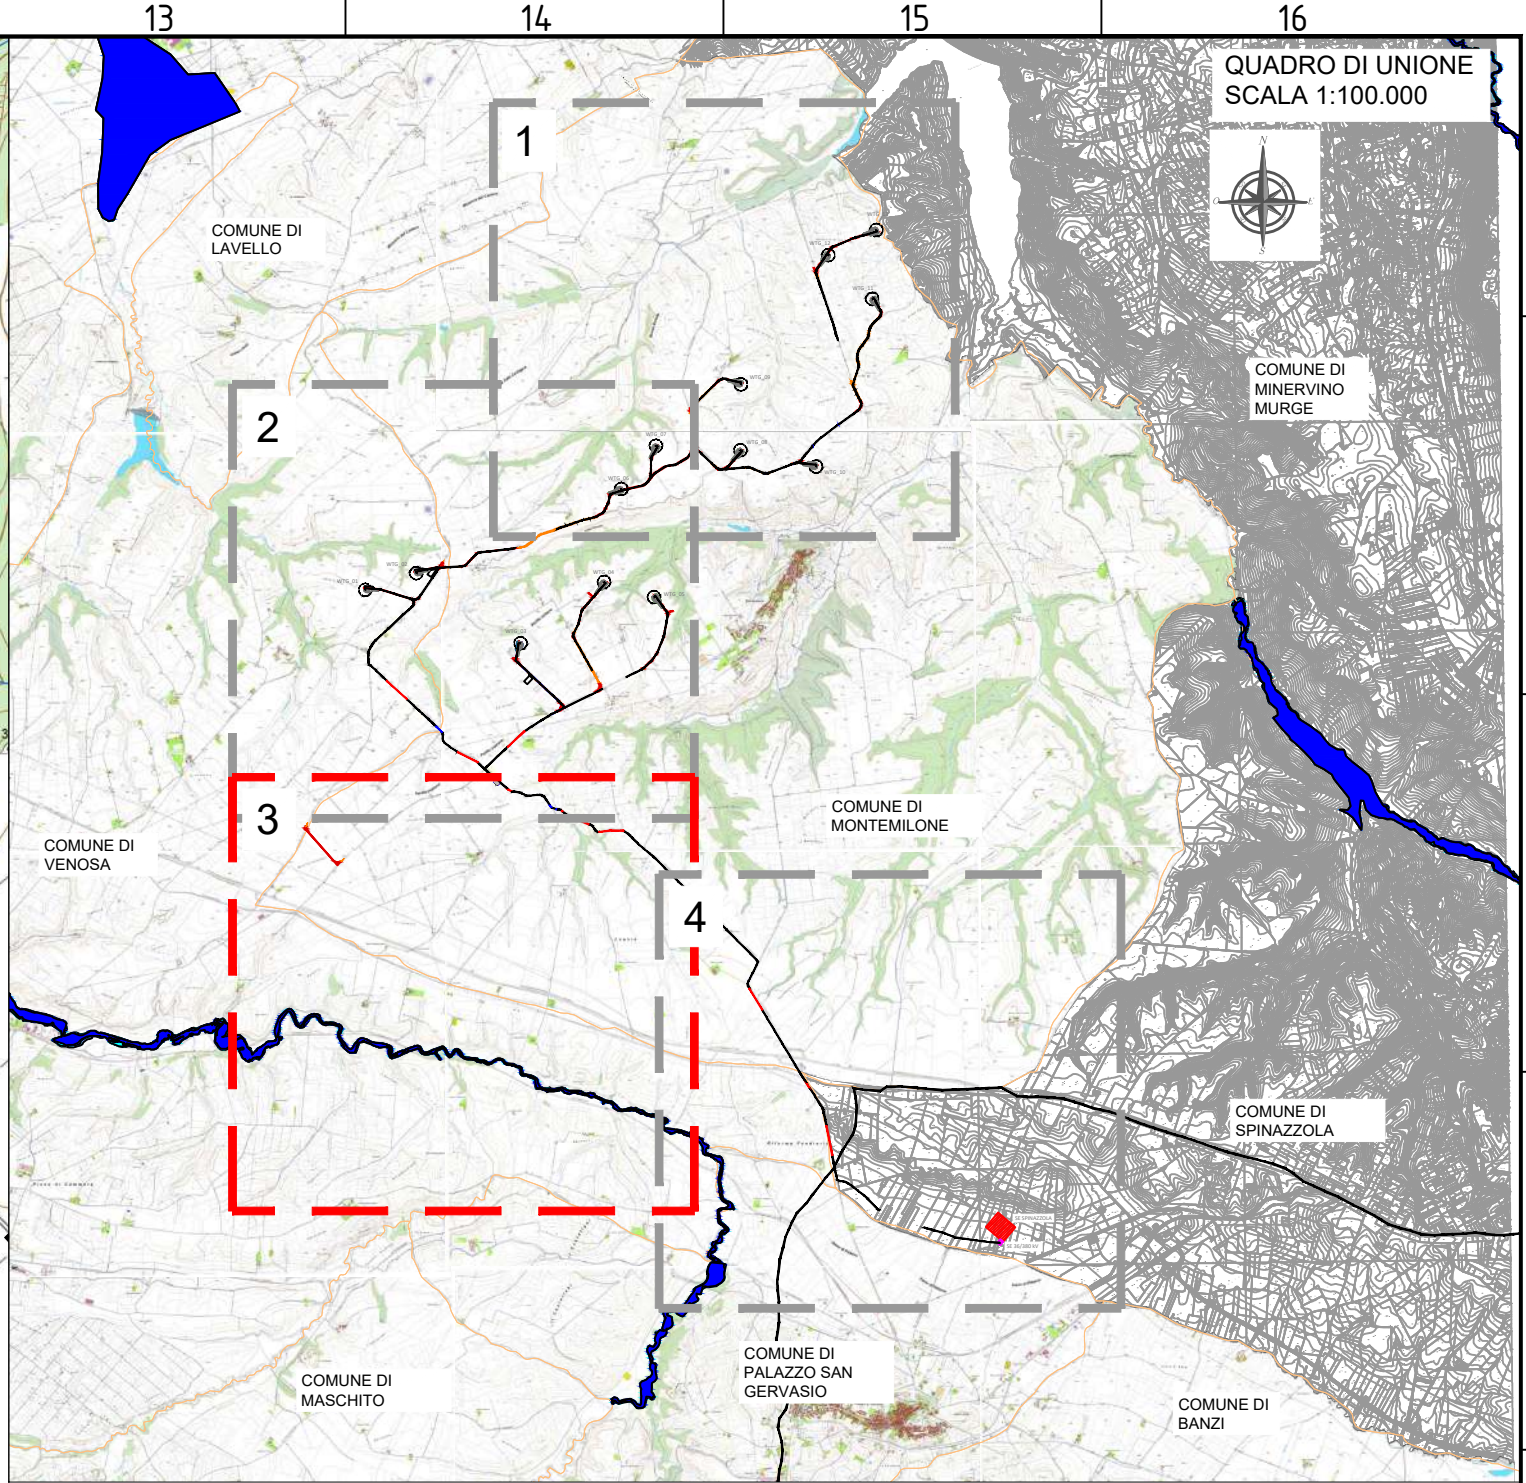


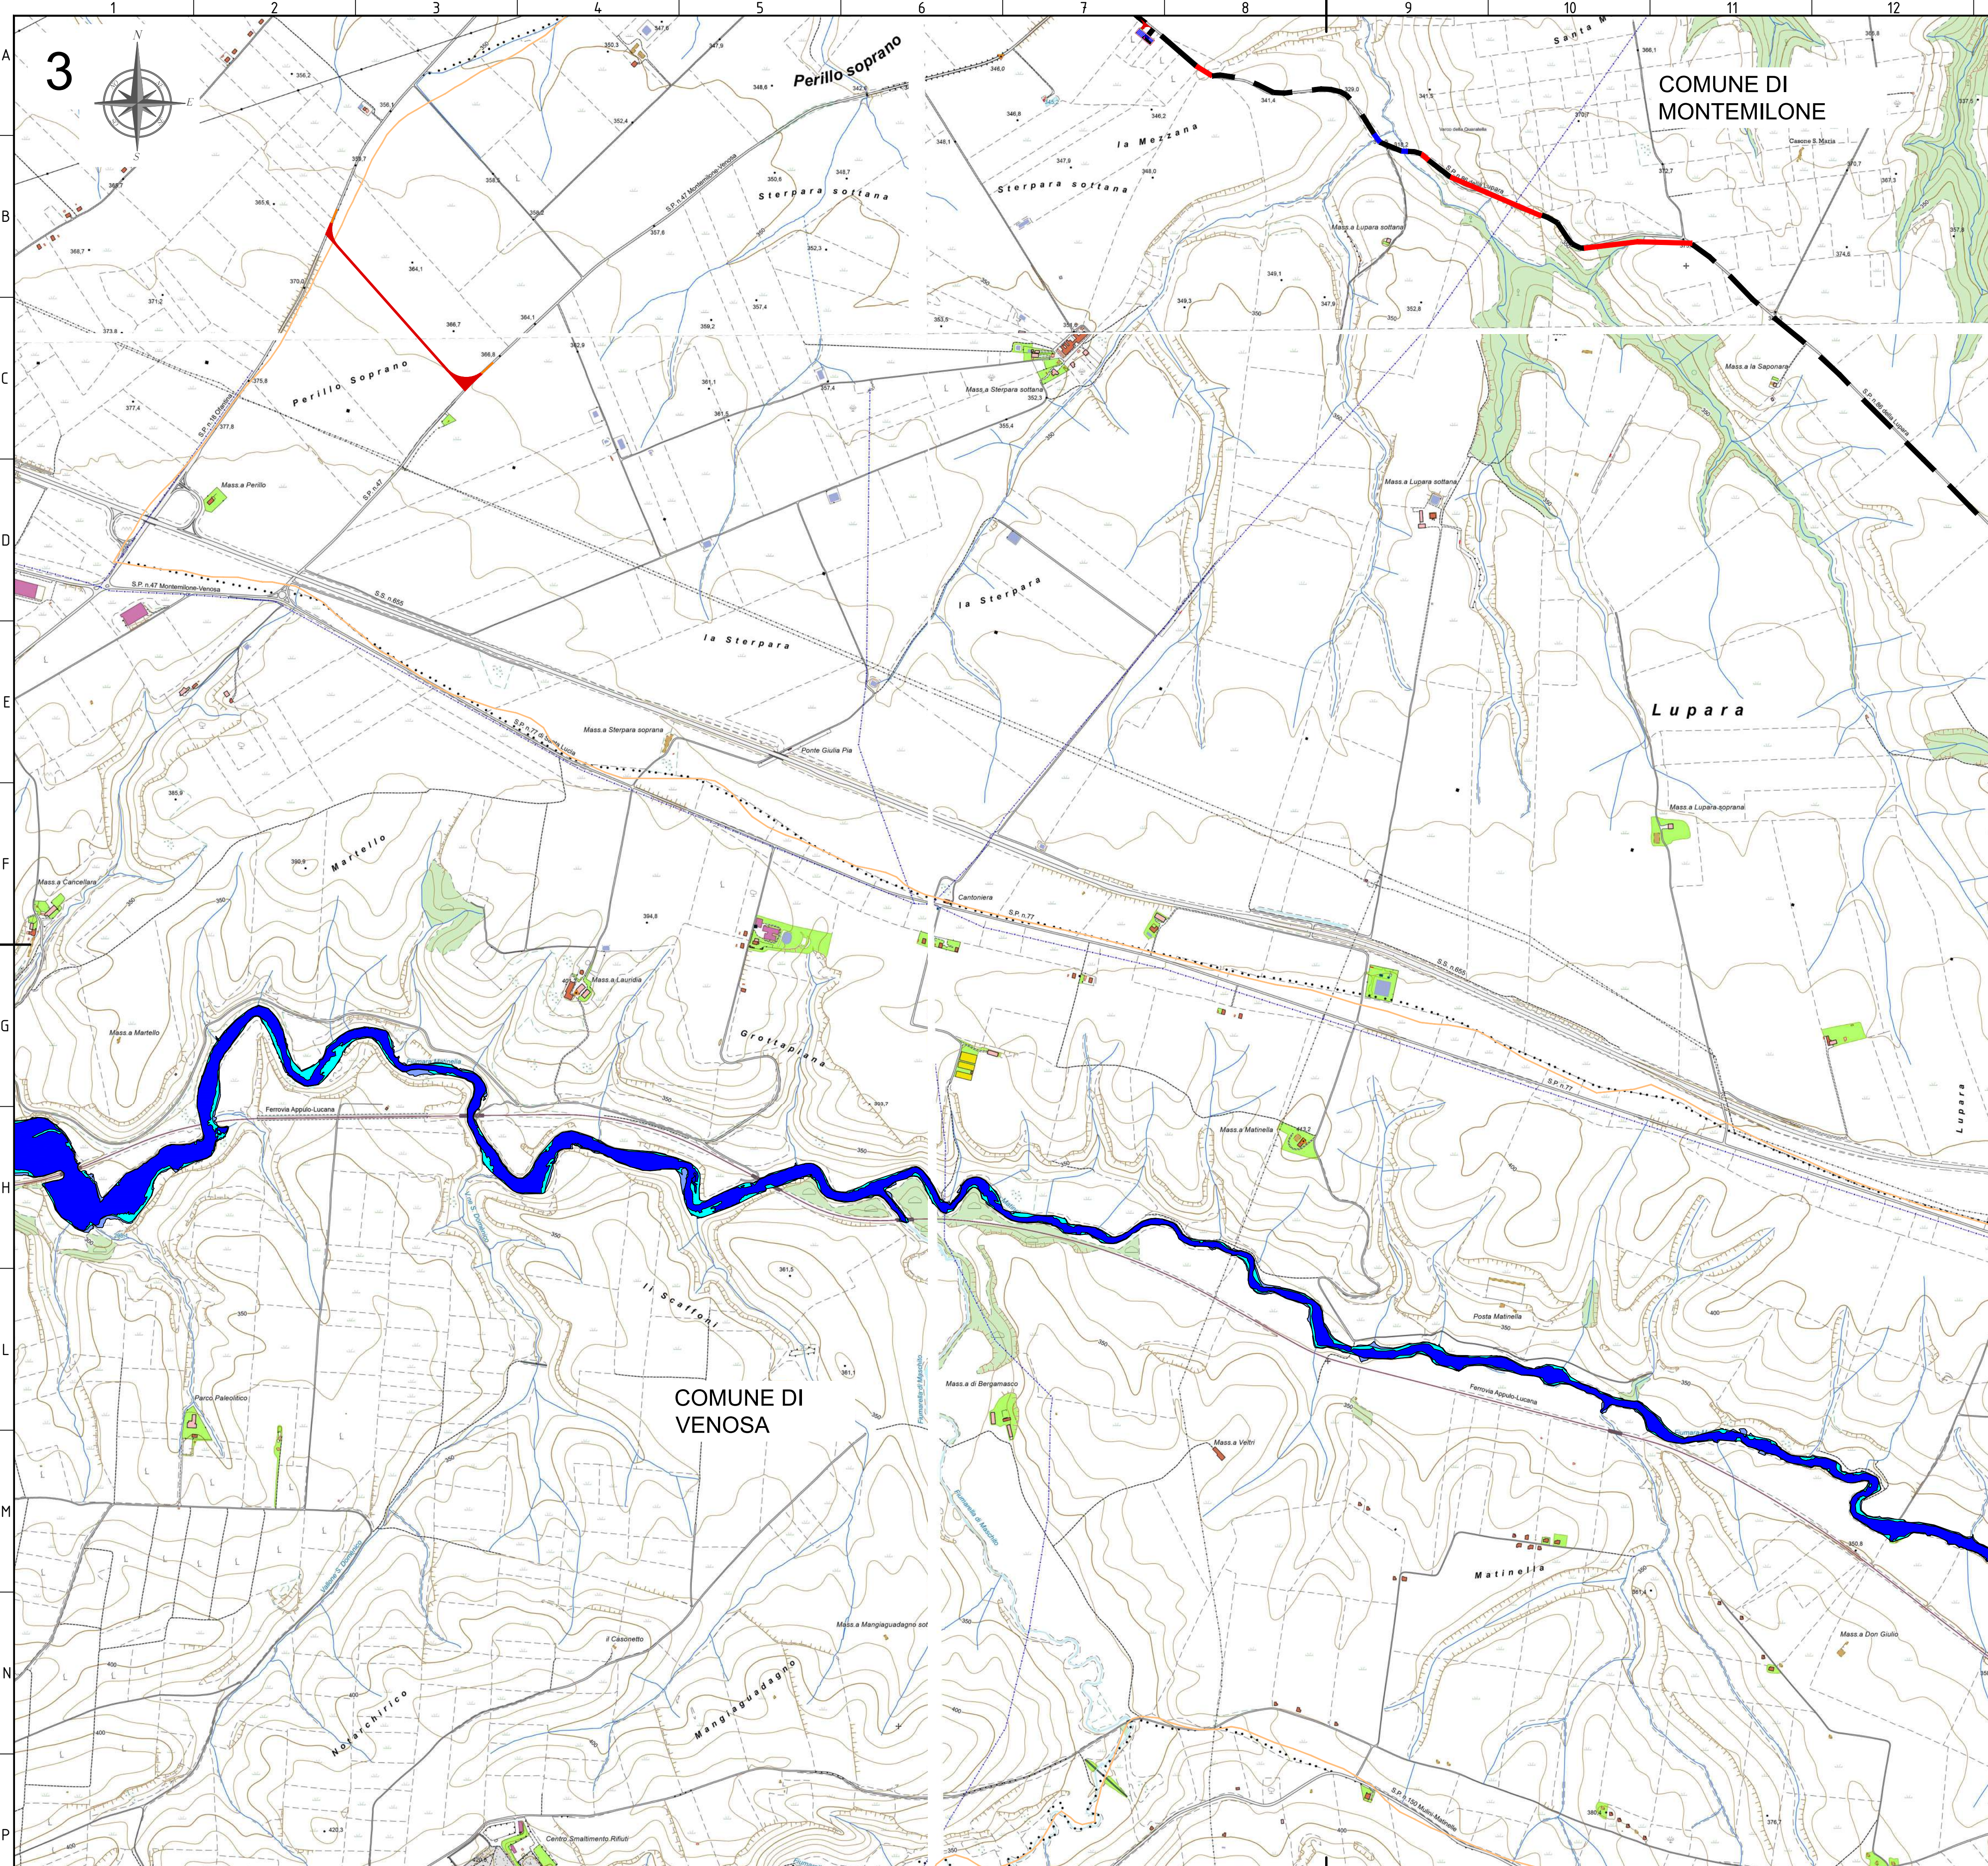

- LEGENDA**
- Piazzola Aerogeneratore
 - Fondazione e sorvolo
 - Piazzola Definitiva
 - Piazzola Temporanea
 - Site camp e deposito
 - SE Spinazzola
 - SE 36/380 kV
 - Cabina di Raccolta
 - Viabilità di nuova realizzazione
 - Viabilità esistente da adeguare
 - Cavidotto di Connessione
 - Staffaggio a ponte del cavidotto
 - TOC
 - Confini comunali

AREE DISSESTO IDRAULICO ED IDROGEOLOGICO
Basilicata - UoM Bradano
PSFF - Aree soggette a rischio idraulico

- Aree a rischio di inondazione Tr = 30 anni
- Aree a rischio di inondazione Tr = 200 anni
- Aree a rischio di inondazione Tr = 500 anni

Puglia - UoM Puglia
Pericolosità Idraulica

- Alta (AP)
- Bassa (BP)
- Media (MP)

— Confine UoM Puglia - UoM Bradano

Inquadramento degli elementi costituenti il layout di progetto rispetto alle aree a dissesto idraulico ed idrogeologico.



Nel caso del rischio idraulico, la LR 54/2015 considera non idonee tutte le aree soggette a rischio idraulico perimetrate dal PAI.

Si precisa che nel presente elaborato gli inquadramenti ricomprendono esclusivamente le perimetrazioni dell'UoM Puglia. Quelle dell'UoM Bradano sono distanti oltre 13 km dalla SE "Spinazzola".

FONTE: <https://www.distrettoappenninomeridionale.it/>

Sistema di Riferimento: UTM-WGS84, FUSO 33N

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

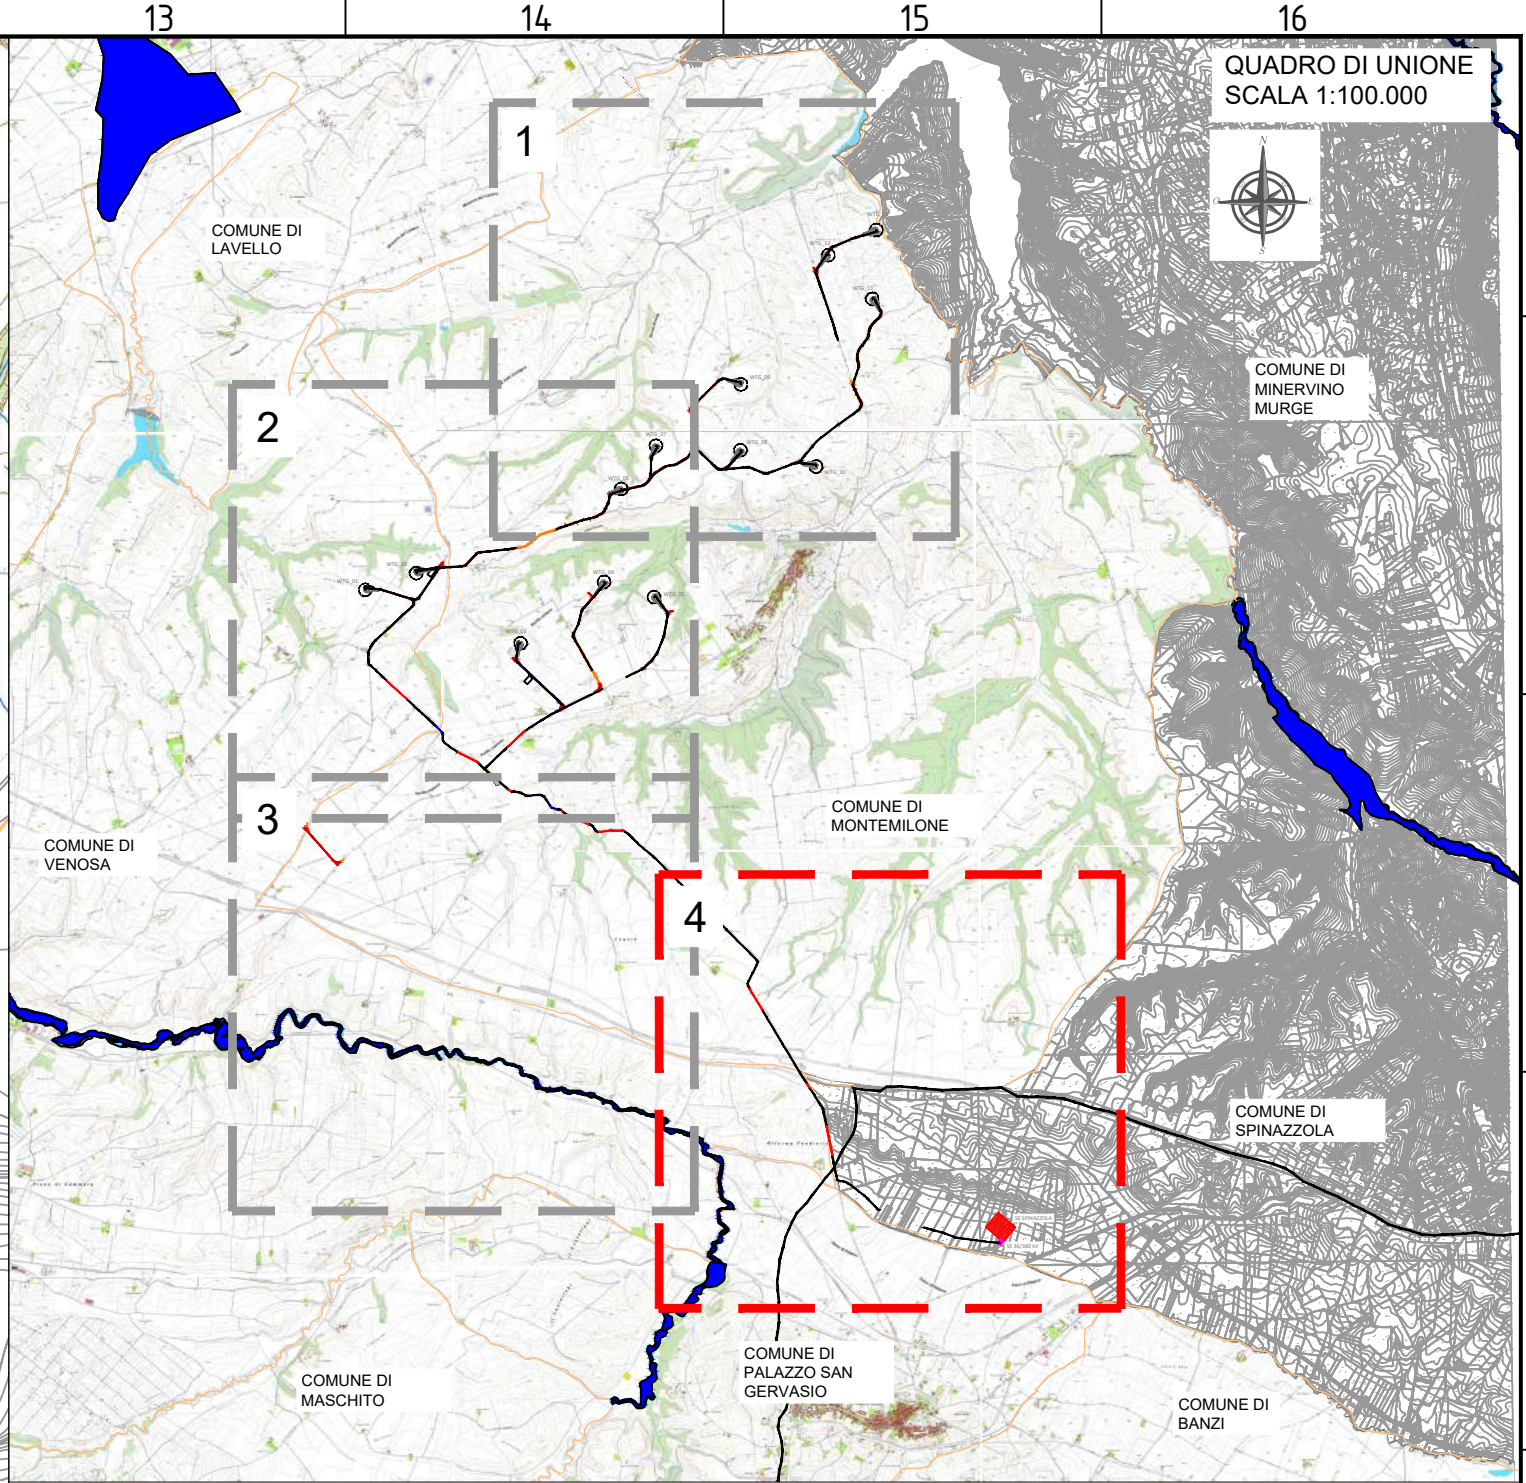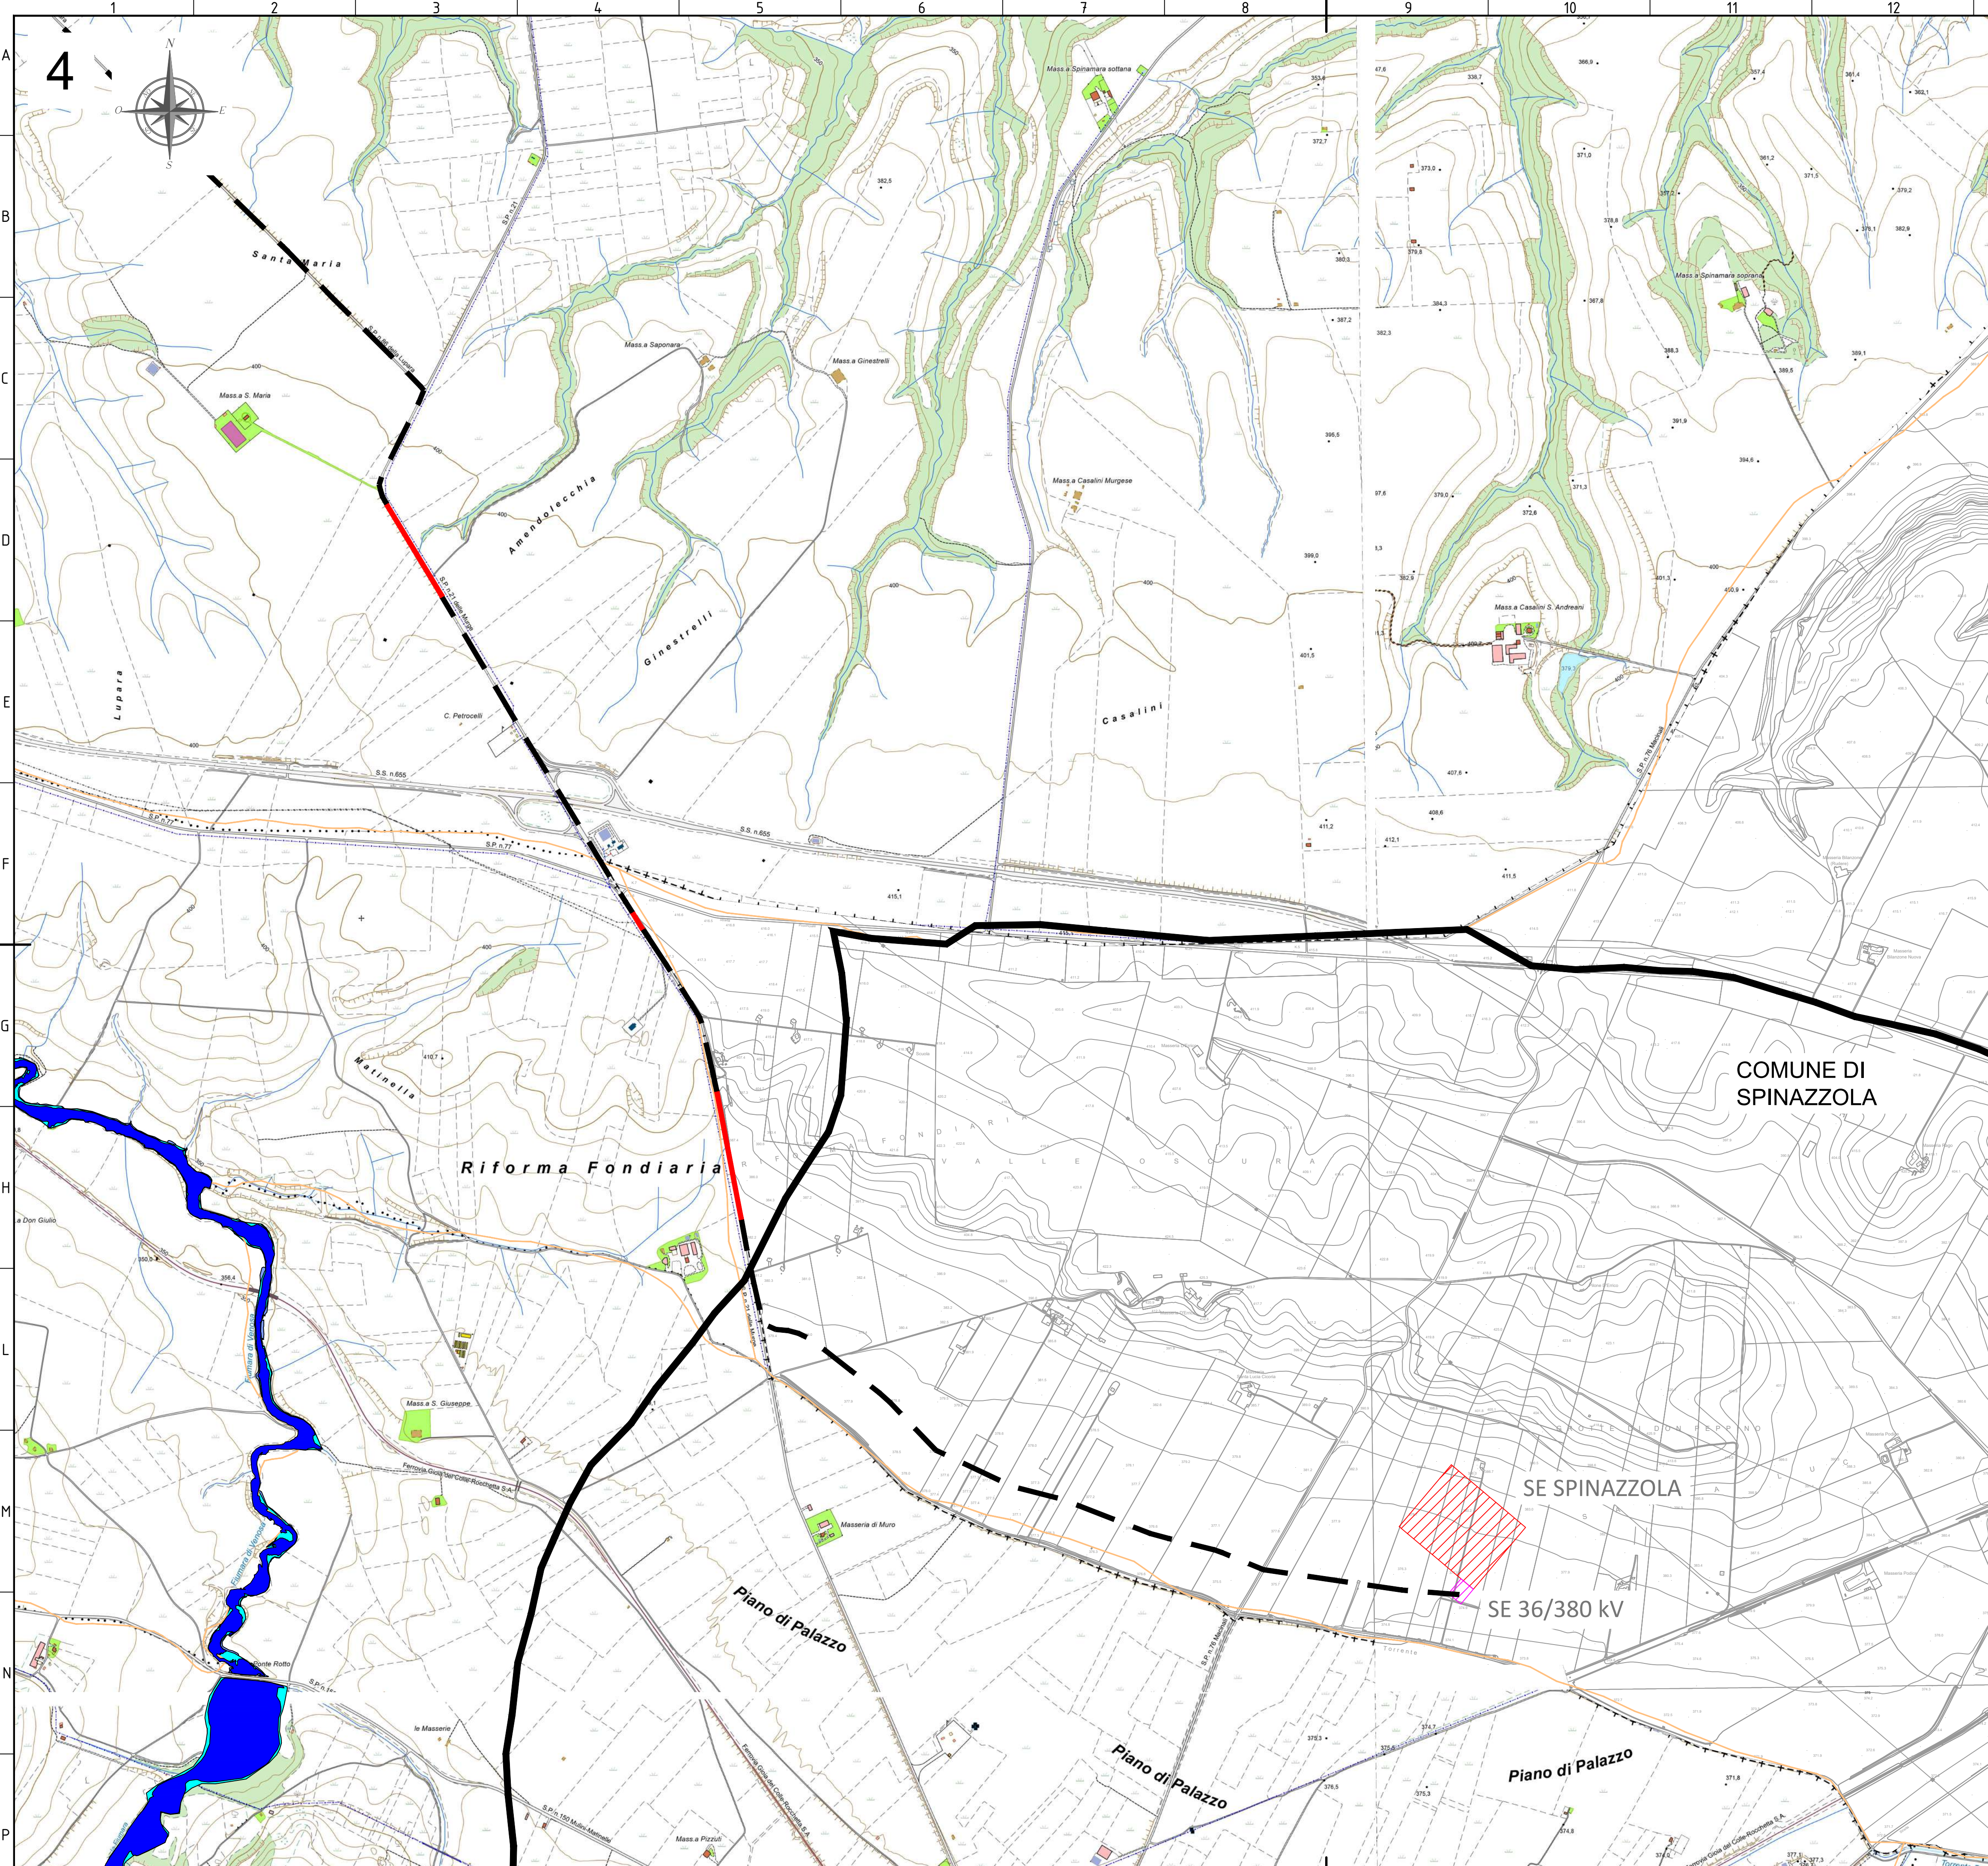

LEGENDA

- Piazzola Aerogeneratore
- Fondazione e sorvolo
- Piazzola Definitiva
- Piazzola Temporanea
- Site camp e deposito
- SE Spinazzola
- SE 36/380 kV
- Cabina di Raccolta
- Viabilità di nuova realizzazione
- Viabilità esistente da adeguare
- Cavidotto di Connessione
- Staffaggio a ponte del cavidotto
- TOC
- Confini comunali

AREE DISSESTO IDRAULICO ED IDROGEOLOGICO

Basilicata - UoM Bradano

PSFF - Aree soggette a rischio idraulico

- Aree a rischio di inondazione Tr = 30 anni
- Aree a rischio di inondazione Tr = 200 anni
- Aree a rischio di inondazione Tr = 500 anni

Puglia - UoM Puglia

Pericolosità Idraulica

- Alta (AP)
- Bassa (BP)
- Media (MP)

Confine UoM Puglia - UoM Bradano

Inquadramento degli elementi costituenti il layout di progetto rispetto alle aree a dissesto idraulico ed idrogeologico.

Nel caso del rischio idraulico, la LR 54/2015 considera non idonee tutte le aree soggette a rischio idraulico perimetrate dal PAI.

Si precisa che nel presente elaborato gli inquadramenti ricomprendono esclusivamente le perimetrazioni dell'UoM Puglia. Quelle dell'UoM Bradano sono distanti oltre 13 km dalla SE "Spinazzola".

FONTE: <https://www.distrettoappenninomeridionale.it/>

Sistema di Riferimento: UTM-WGS84, FUSO 33N

00		16/02/2024		PRIMA EMISSIONE						C.CAPTANIO		A.SERGI									
REV. N. Rev.		DATA Date		DESCRIZIONE Description						PREPARATO Prepared		APPROVATO Approved									
DIRETTORE TECNICO / Technical Director										TIMBRO E FIRMA Sign and Stamp											
ING. ANTONIO SERGI																					
NOME D'ARCHIVIO / FILE NAME										DATA / Date											
SCS.DES.D.AMB.ITA.W.5681.020.00										16/02/2024											
FORMATO DEL DISEGNO / Drawing Format				SCALA DEL DISEGNO / Drawing scale				NUMERO FOGLIO DEL DISEGNO / Drawing sheet													
A1				1:10.000				4 di/of 4													
SOGGETTO PROPONENTE / Proponent				PROGETTO / Project																	
SCS ENLIN S.r.l. Sede Legale: Via F. de Ayroldi, 10 72017 Ostuni (BR) P. IVA 02703630745				IMPIANTO EOLICO MONTEMILONE																	
SCOPO DOCUMENTO / Utilization Scope				ITER AUTORIZZATIVO																	
PROGETTISTA / Technical Advisor				TITOLO / Title																	
				A.16.a.4.2 - Carta dei vincoli dell'area_PA1																	
PROGETTO / Project				CODICE SCS / SCS Code																	
IMPianto EOLICO MONTEMILONE				COMPANY	PURPOSE	TYPE	DISCIPLINE		COUNTRY	TEC.	PLANT			PROGRESSIVE	REVISION						
SCS				DES	D	A	M	B	I	T	A	W	5	6	8	1	0	2	0	0	0