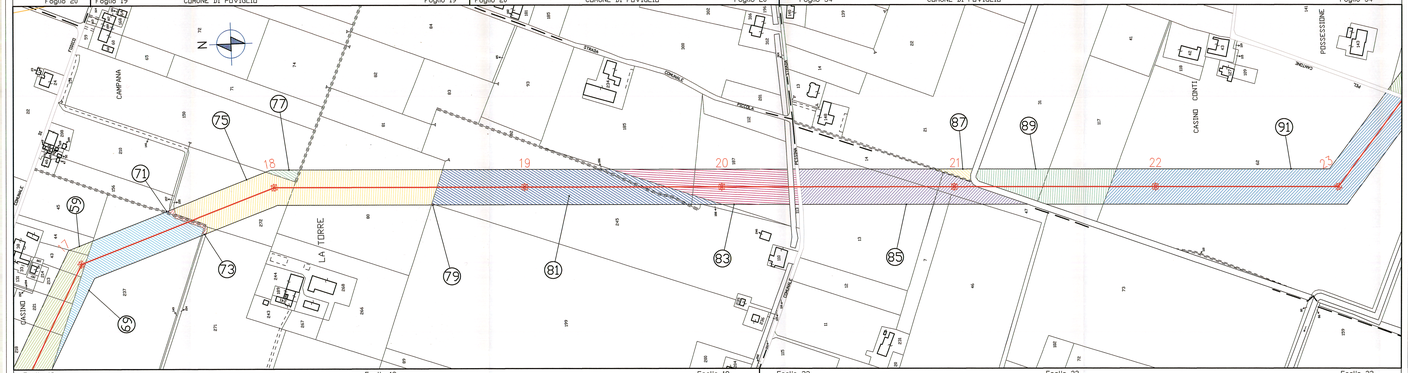

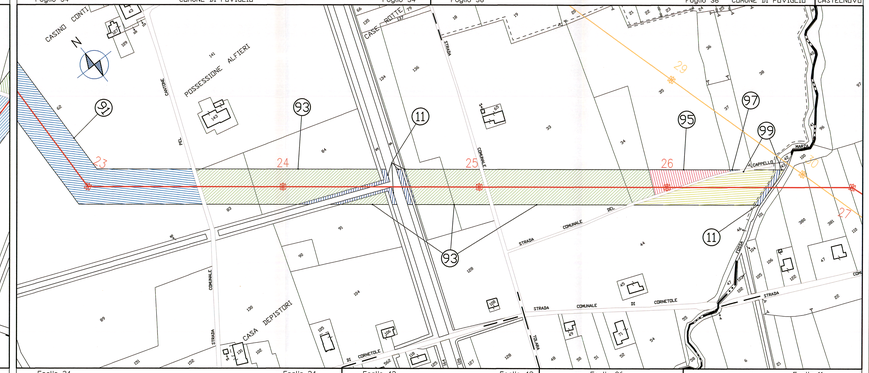

ELETTRODOTTO IN PROGETTO IN LINEA AEREA

ELETTRODOTTO IN PROGETTO IN LINEA INTERRATA

ELETTRODOTTO ESISTENTE DA DEMOLIRE

ELETTRODOTTO TERNA 132 kV

ELETTRODOTTO FS 132 kV

ELETTRODOTTO TERNA 380 kV

1 — N° IDENTIFICATIVO DELLA DITTA CATASTALE E RELATIVA AREA DA ASSOGGETTARE A SERVITU' DI ELETTRODOTTO

FASCIA DEL VINCOLO POTENZIALMENTE PREORDINATO ALL'ASSERVIMENTO
25 m
25 m

STUDIO TECNICO
TONOLI geom. DANILO
e-mail: danilo.tonoli@libero.it - cell. 3357055060
Via Gaspare IV - località Talcenaso
42014 - CASTELNOVO (RE)

REVISIONI					
N.	DATA	DESCRIZIONE	geom. DANILO TONOLI PROGETTISTA	geom. DANILO TONOLI ESAME TECNICO	VISTO ENTE
00	17/10/2011	PRIMA EMISSIONE			
01			ELABORATO	VISTO/DATO	APPROVATO

TITOLO/DESCRIZIONE ELABORATO	CODIFICA DELL'ELABORATO	
PLANIMETRIA	DG23695A1BDX18107	Terna
PROGETTO: TE-CW-09-222	TITOLO: RIASSETTO RETE ELETTRICA NAZIONALE NELL'AREA DI REGGIO EMILIA	
RICHIESTO DAL DOC. TERNA	ELETTRODOTTO 132 kV IN SEMPLICE TERNA	
ELABORAZIONE DI SCURIZZA	BORETTO - CASTELNOVO DI SOTTO	
	PLANIMETRIA DELLE AREE SOGGETTE AL VINCOLO POTENZIALMENTE PREORDINATO ALL'ASSERVIMENTO - Comune di PQVIGLIO Tav.5/12	

NOME DEL FILE	SCALA CAD	FORMATO	SCALA	FOGLIO
DG23695A1BDX18107_00.dwg	1 unità = 1	297x1800	1:2.000	1 / 1

Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente da destinatari in relazione allo scopo per cui è stato trasmesso. Ogni altro uso, riproduzione o diffusione, anche parziale, non è consentito senza il preventivo consenso scritto di Terna S.p.A.

This document contains information of proprietary to Terna S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been forwarded. Whichever shape of spreading or reproduction without the written permission of Terna S.p.A. is prohibit.