
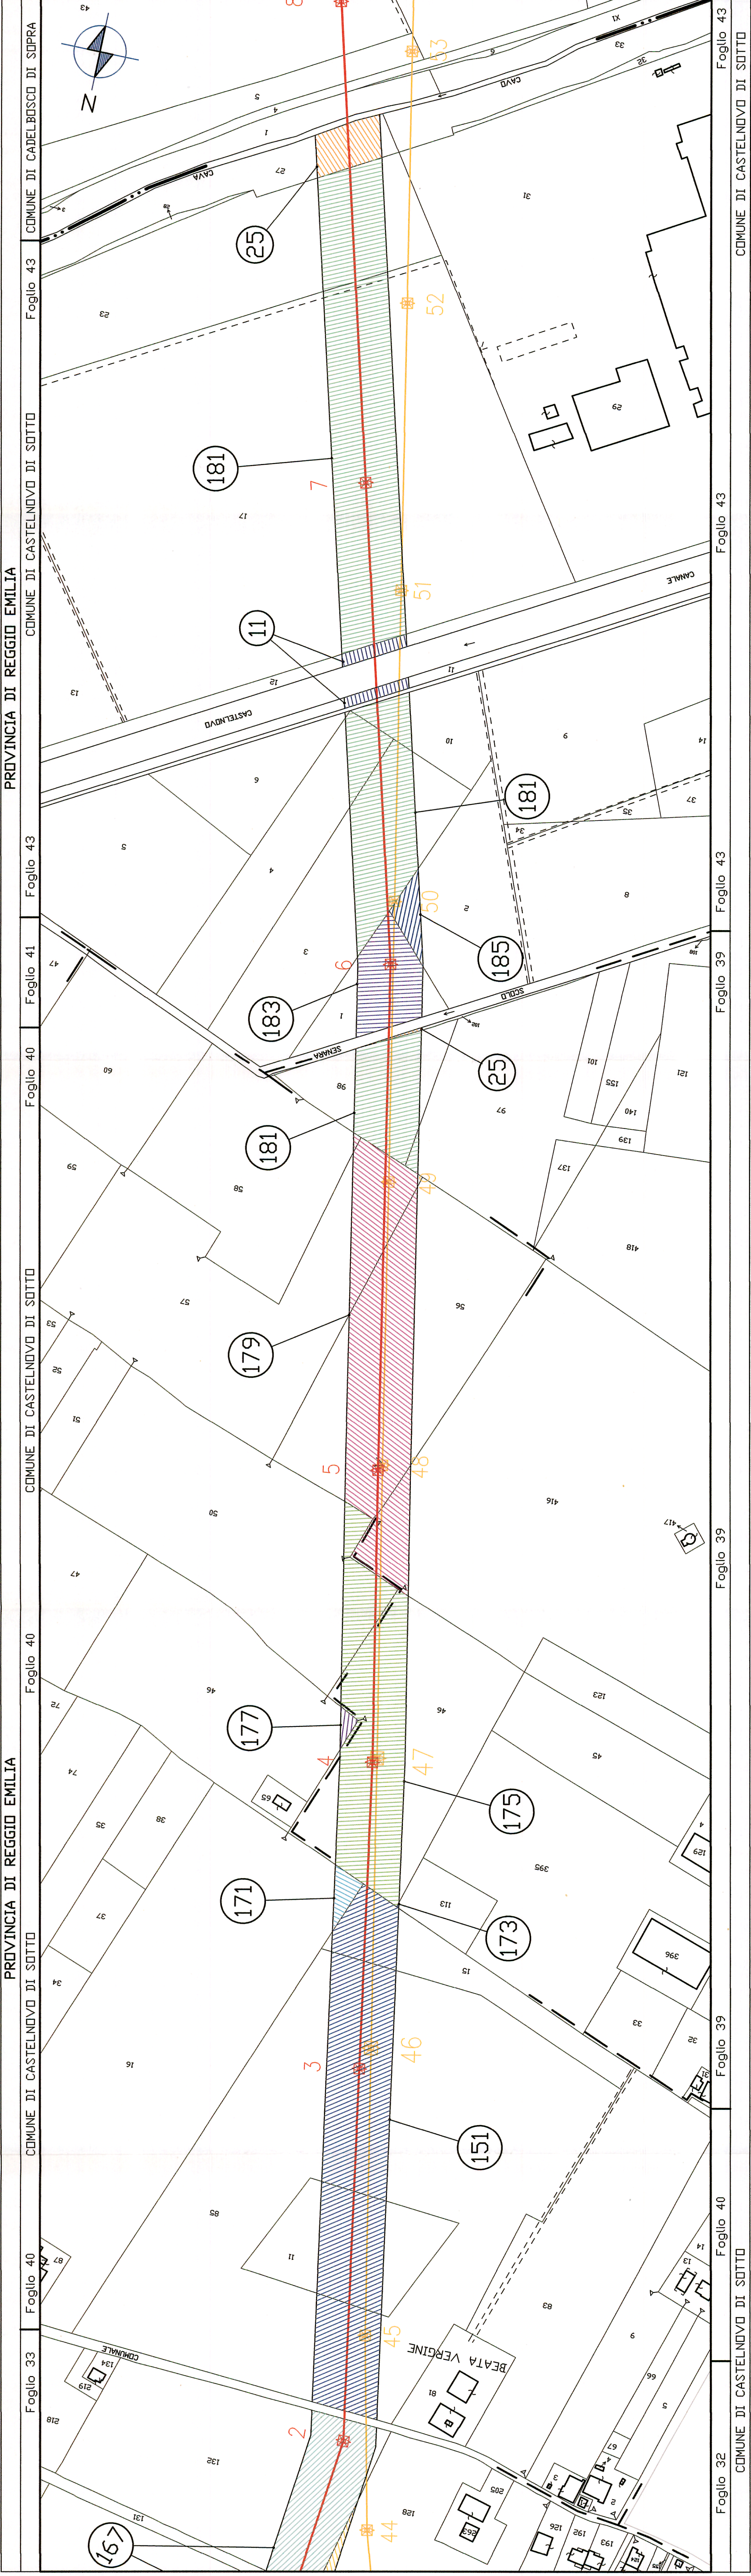


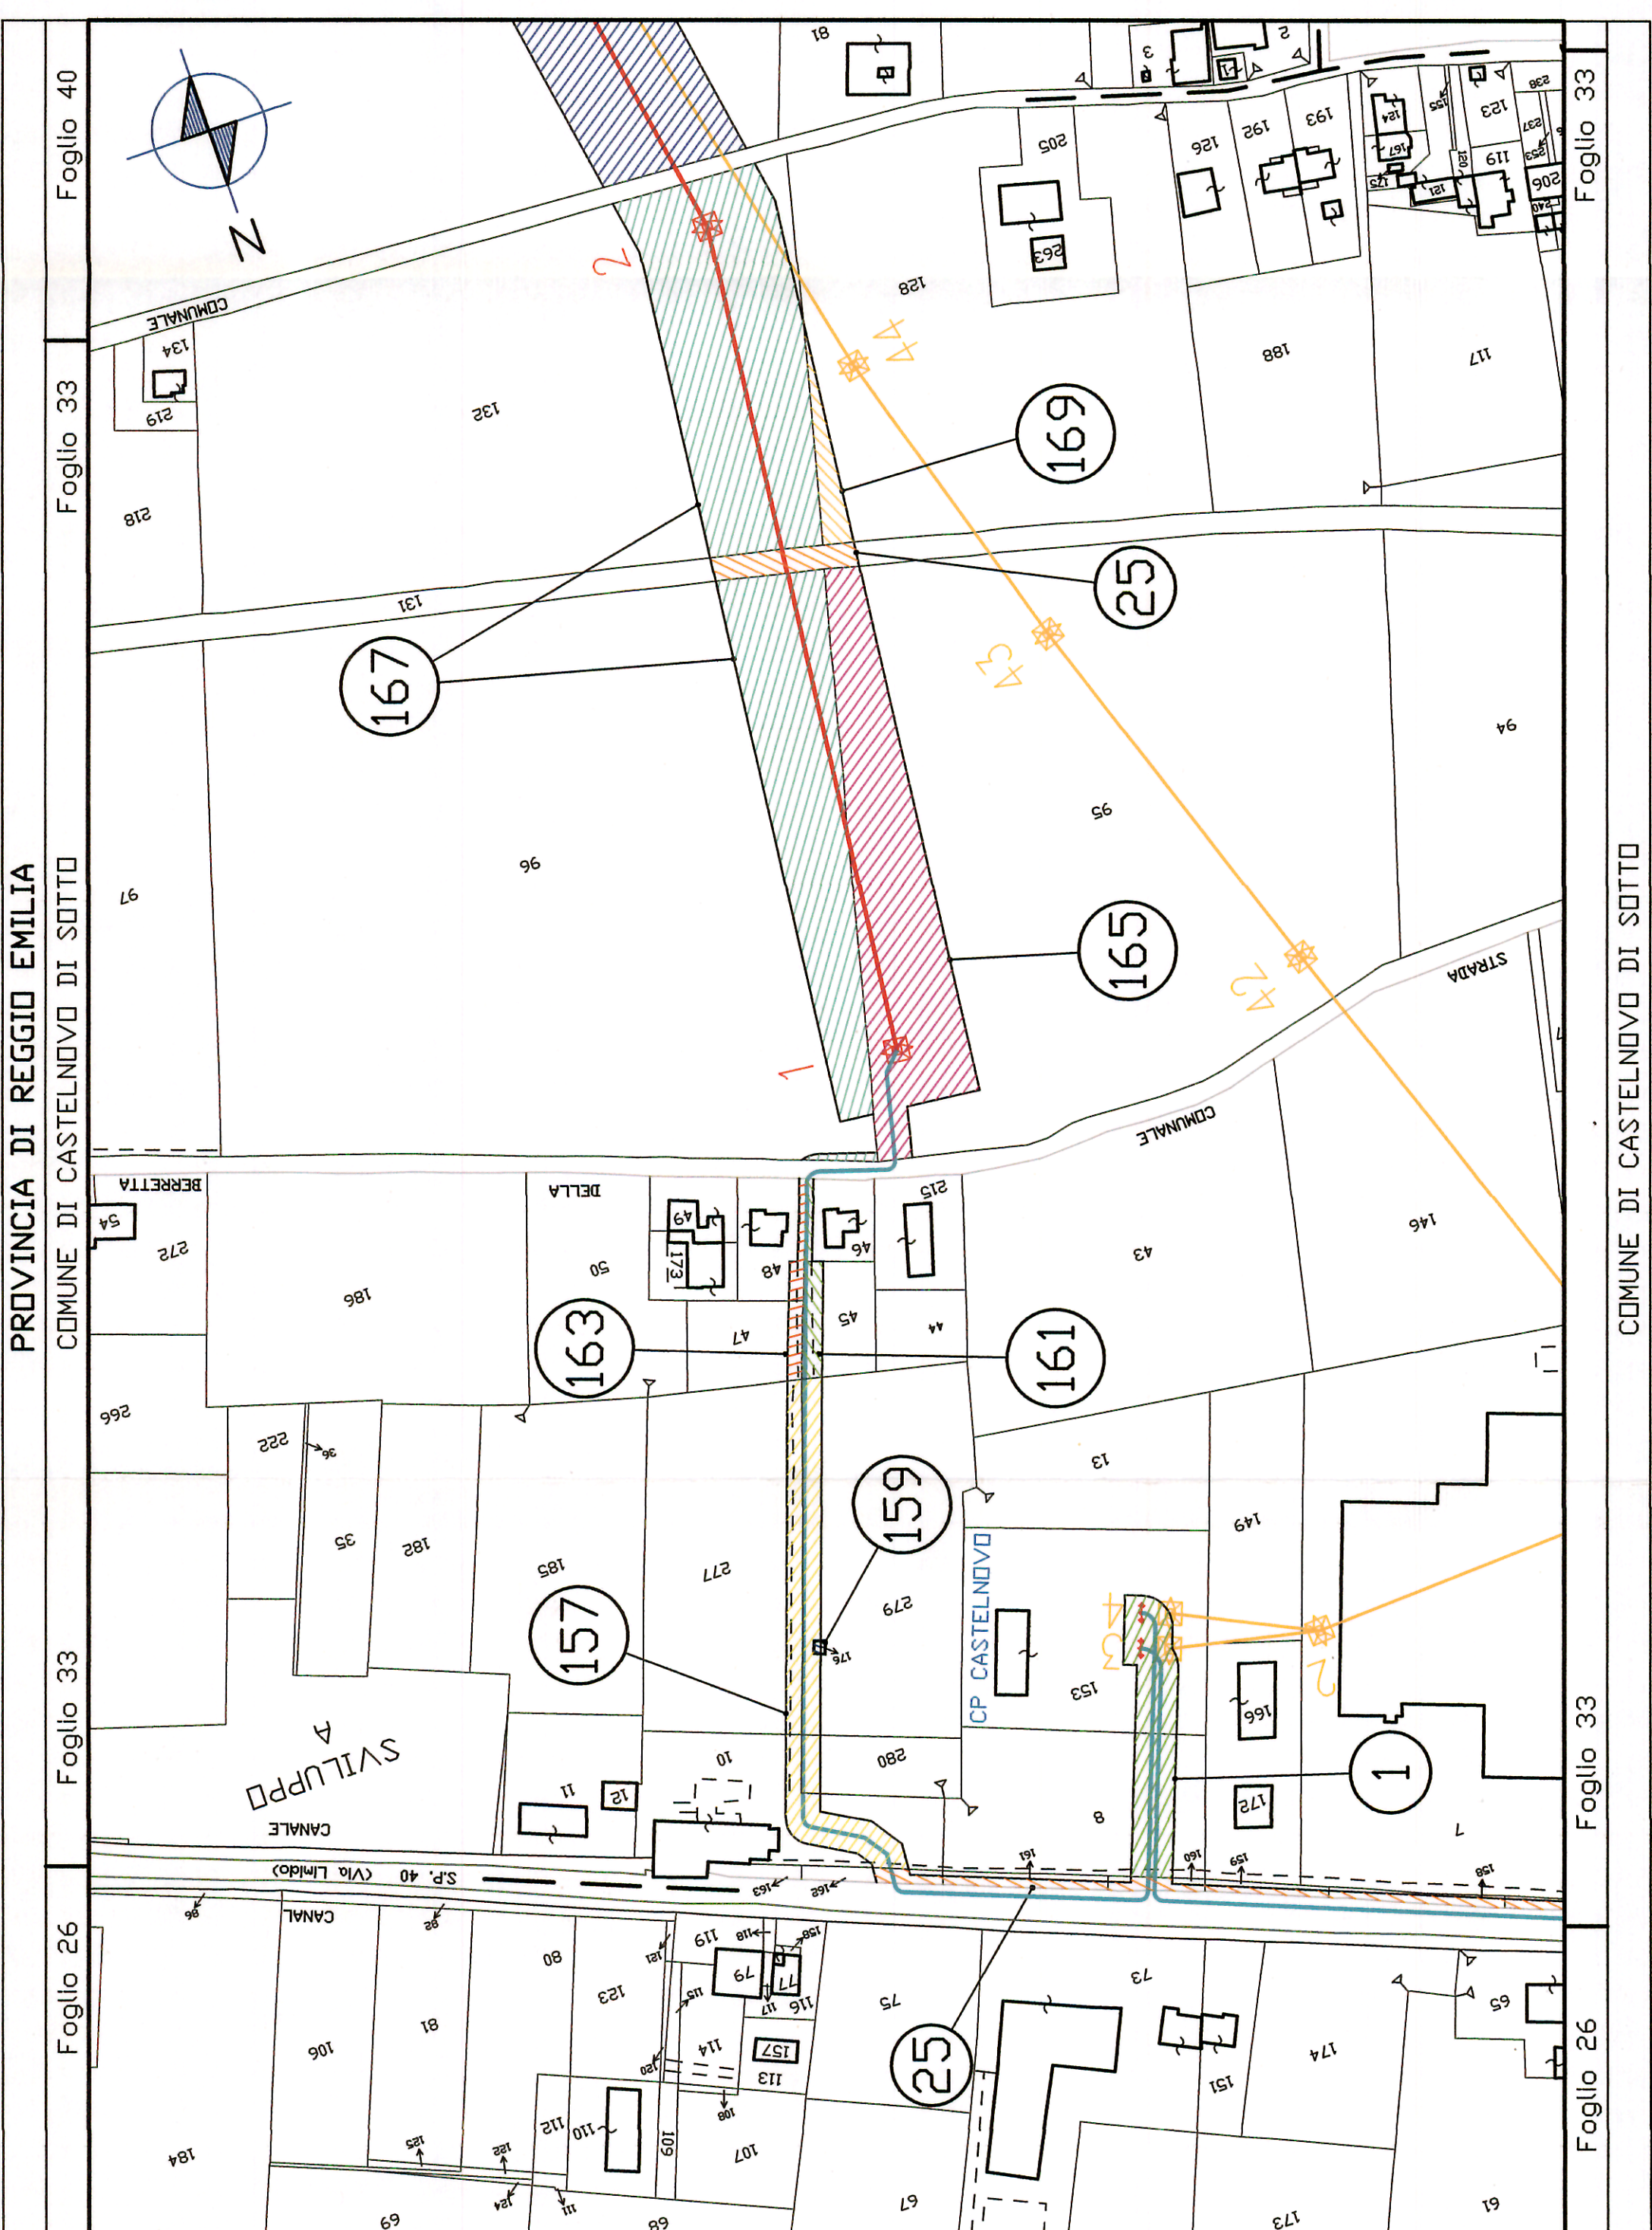

ELETTRODOTTO IN PROGETTO IN LINEA AEREA

ELETTRODOTTO IN PROGETTO IN LINEA INTERRATA

ELETTRODOTTO ESISTENTE DA DEMOLIRE

ELETTRODOTTO TERNA 132 KV

ELETTRODOTTO FS 132 KV

ELETTRODOTTO TERNA 380 KV

1

N° IDENTIFICATIVO DELLA DITTA CATASTALE E RELATIVA AREA DA ASSOGETTARE A SERVITU' DI ELETTRODOTTO

25 m

25 m

6 m

6 m

FASCIA DEL VINCULO POTENZIALMENTE PREORDINATO ALL'ASSERVIMENTO

FASCIA DEL VINCULO POTENZIALMENTE PREORDINATO ALL'ASSERVIMENTO PER LA LINEA INTERRATA

STUDIO TECNICO
TONOLI geom. DANILLO
e-mail: danilo.tonoli@libero.it - cell. 3207753888
Via Saffero 14 - localita' Palcosasso
29010 - PONTENURE (PC)
Carlo Danilo
Ing. Danilo Tonoli

REVISIONI

00	11/10/2011	PRIMA EMISSIONE	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO

Terna

PLANIMETRIA

PROGETTO

TE-DX-08-221

RICAVATO DAL DOC. TERNA

CLASSIFICAZIONE DI SICUREZZA

TITOLO

DG23642B1BDX15129

RIASSETTO RETE ELETTRICA NAZIONALE NELL'AREA DI REGGIO EMILIA

ELETTRODOTTO 132 KV IN SEMPLICE TERNA

CASTELNUOVO DI SOTTO - MANCALE

PLANIMETRIA DELLE AREE SOGGETTE AL VINCULO POTENZIALMENTE PREORDINATO ALL'ASSERVIMENTO-CORRUPTE DI CASTELNUOVO DI SOTTO

NOME DEL FILE

SCALA CAD

FORMATO

1 unità = 1

297X1600

12.000

1 / 1

Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente per gli scopi per i quali è stato redatto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza il permesso scritto di Terna S.p.A.

This document contains information proprietary to Terna S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. No other use is permitted without the written permission of Terna S.p.A.