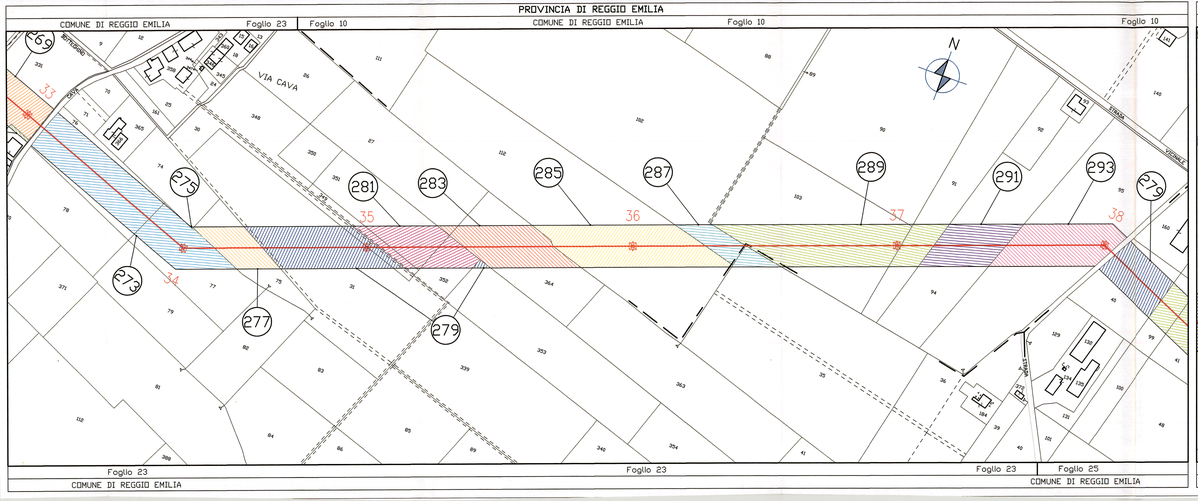

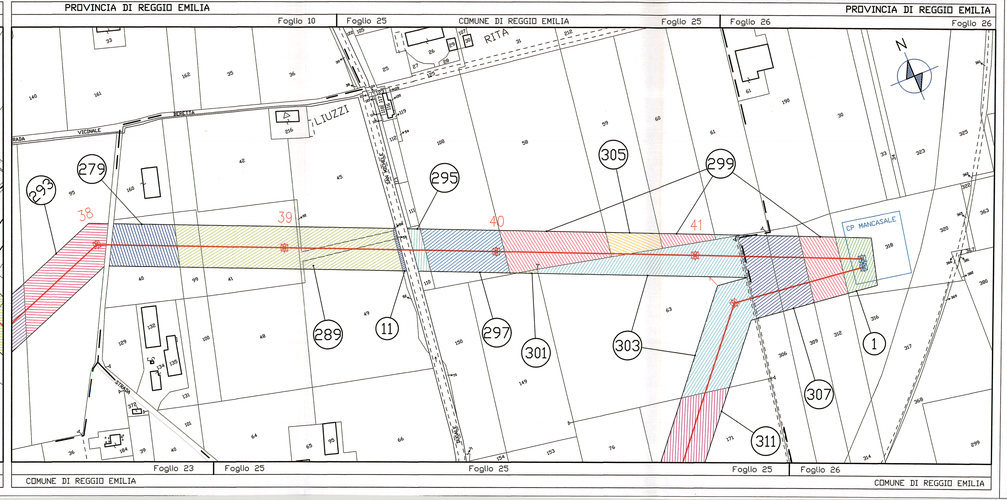

ELETTRODOTTO IN PROGETTO IN LINEA AEREA
ELETTRODOTTO IN PROGETTO IN LINEA INTERRATA
ELETTRODOTTO ESISTENTE DA DEMOLIRE
ELETTRODOTTO TERNA 132 kV
ELETTRODOTTO FS 132 kV
ELETTRODOTTO TERNA 380 kV

1 — N° IDENTIFICATIVO DELLA DITTA CATASTALE E RELATIVA AREA DA ASSOGETTARE A SERVITU' DI ELETTRODOTTO

25 m / 25 m — FASCIA DEL VINCOLO POTENZIALMENTE PREORDINATO ALL'ASSERVIMENTO

STUDIO TECNICO
TONOLI geom. DANILO
e-mail: danilo.tonoli@libero.it - cell. 3200783888
Via Pergolesi 14 - località Talponesco
29010 - PONTENURE (PC)

COLLEGIO DEI GEOMETRI della Provincia di PIACENZA N° 1466 TONOLI DANILO

REVISIONI					
N.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
00	11/10/2021	Prima emissione	Geom. Danilo TONOLI - geom. Nicolò TONOLI	ARCH. GIUSEPPE DE CRISTOFARO	

TIPOLOGIA DELL'ELABORATO: PLANIMETRIA
CODIFICA DELL'ELABORATO: DG23642B1BDX22701
PROGETTO: TE-DX-08-221
RIGHIATO DAL DOC. TERNA:
CLASSIFICAZIONE DI SICUREZZA:

TITOLO
RIASSETTO RETE ELETTRICA NAZIONALE NELL'AREA DI REGGIO EMILIA
ELETTRODOTTO 132 kV IN SEMPLICE TERNA
CASTELNOVO DI SOTTO - MANCASALE
PLANIMETRIA DELLE AREE SOGGETTE AL VINCOLO POTENZIALMENTE PREORDINATO ALL'ASSERVIMENTO-Comune di Reggio Emilia foz-02/05

NOME DEL FILE	SCALA CAD	FORMATO	SCALA	FOGLIO
DG23642B1BDX22701_00.dwg	1 unità = 1	297x1500	1:2.000	1 / 1

Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso di Terna S.p.A.
This document contains information proprietary to Terna S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whichever mode of spreading or reproduction without the written permission of Terna S.p.A. is prohibit.