

COMMITTENTE:



DIREZIONE INVESTIMENTI
DIREZIONE PROGRAMMI INVESTIMENTI
DIRETTRICE SUD - PROGETTO ADRIATICA

DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:

Mandataria



Mandanti



PROGETTAZIONE:

MANDATARIA



MANDANTI



PROGETTO ESECUTIVO

LINEA PESCARA - BARI
RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI - LESINA
LOTTI 2 e 3 - RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

Viabilità Regione Molise - Relazione di calcolo illuminotecnico NV07

L'Appaltatore

Ing. Gianguido Babini

A.A.D'AGOSTINO COSTRUZIONI GENERALI S.r.l.

Il Direttore Tecnico
(Ing. Gianguido Babini)

I progettisti (il Direttore della progettazione)

Ing. Massimo Facchini

Data 18/12/2022

firma

Data 18/12/2022

firma



COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA / DISCIPLINA	PROGR	REV	SCALA
L I O B	0 2	E	Z Z	C L	L F 0 5 D 0	0 0 1	C	---

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato/Data
A	Emissione Esecutiva	Scognamiglio	Dicembre 2022	Cicero	Dicembre 2022	S. Sorbino	Dicembre 2022	
B	Aggiornamento per RDV	Scognamiglio	Maggio 2023	Cicero	Maggio 2023	S. Sorbino	Maggio 2023	
C	Aggiornamento per RIV	Scognamiglio	Ottobre 2023	Cicero	Ottobre 2023	S. Sorbino	Ottobre 2023	

MANDATARIA  CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE & R.L.		MANDANTI 		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA								
Viabilità Regione Molise - Relazione di calcolo illuminotecnico NV07		COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
		LI0B	02	E	ZZ	CL	LF	05	D0	001	C	1

INDICE

1.. PREMESSA E SCOPO DEL DOCUMENTO	2
2.. LEGGI E NORME DI RIFERIMENTO.....	3
3.. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO.....	4
4.. DESCRIZIONE GENERALE	5
5.. SELEZIONE DELLA CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI PROGETTO	6
5.1 Valori di riferimento	7
6.. CALCOLI ILLUMINOTECNICI.....	8
6.1 apparecchi illuminanti.....	8
6.2 Risultati	8
7.. ALLEGATI	10

MANDATARIA 		MANDANTI 		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA										
Viabilità Regione Molise - Relazione di calcolo illuminotecnico NV07				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	LF	05	D0	001	C	2

1. PREMESSA E SCOPO DEL DOCUMENTO

Nell'ambito del progetto "Raddoppio della tratta ferroviaria Termoli Lesina - lotti 2 e 3 - Raddoppio Termoli Ripalta" è previsto il rifacimento o l'adeguamento di alcune viabilità all'interno del territorio della regione Molise.

In seguito all'analisi del livello di pericolosità in termini di limiti di velocità, tipologia di utenza, numerosità e tipologia delle zone di conflitto, flusso di traffico, livello di uniformità della sede stradale, è emersa la necessità di fornire adeguata illuminazione alle seguenti nuove viabilità:

- NV02B - Adeguamento strada comunale Cinto;
- NV03 – Variante EX SS16 Ter – km 7+412;
- NV04 – Viabilità di accesso alla fermata Campomarino;
- NV07 – Variante SP 128 – km 10+072;
- NV08 – Viabilità di ricucitura Campomarino – km 7+900;
- NV11 – Variante in sede SP 129 – km 13+893.

Lo scopo del presente documento è quello di illustrare i criteri progettuali impiegati per dimensionare degli impianti di illuminazione. Le aree oggetto della presente relazione di calcolo sono:

- NV07 – Variante SP 128 – km 10+072.

MANDATARIA 		MANDANTI 		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA										
Viabilità Regione Molise - Relazione di calcolo illuminotecnico NV07				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	LF	05	D0	001	C	3

2. LEGGI E NORME DI RIFERIMENTO

Nello sviluppo del progetto delle opere impiantistiche descritte nel presente documento, sono stati considerati i seguenti riferimenti:

- Leggi e Decreti Ministeriali dello Stato cogenti;
- Normative CEI, UNI;
- Prescrizioni dell'Ente distributore;
- Specifiche Tecniche di Interoperabilità (STI);
- Specifiche tecniche RFI.

Nel caso di cui trattasi, si è fatto particolare riferimento alle seguenti Leggi, Circolari e Norme:

Leggi, Decreti e Circolari:

- D. Lgs. 09/04/08 n.81 "Testo Unico sulla sicurezza";
- DM. 37 del 22/01/08 "Sicurezza degli impianti elettrici, regole per la progettazione e realizzazione, ambiti di competenze professionali";
- L.186 del 1.3.1968 "Realizzazioni e costruzioni a regola d'arte per materiali, apparecchiature, impianti elettrici";
- Legge Regionale del Molise N. 2 del 22 gennaio 2010 "Misure in materia di contenimento dell'inquinamento luminoso".

Norme CEI

- CEI 0-2 – Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici;
- CEI 64-8 - Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1.000 Volt in corrente alternata e 1.500 Volt in corrente continua;
- CEI EN 60529 - Gradi di protezione degli involucri (Codice IP);
- CEI EN 60598-1 - Apparecchi di illuminazione Parte 1: Prescrizioni generali e prove;
- CEI EN 60598-2-3 - Apparecchi di illuminazione Parte 2-3: Prescrizioni particolari - Apparecchi per illuminazione stradale;

Norme UNI

- UNI EN 11248 - Illuminazione stradale – Selezione delle categorie illuminotecniche;
- UNI EN 13201-2 - Illuminazione stradale - Parte 2: Requisiti prestazionali;
- UNI 10819 - Luce e illuminazione - Impianti di illuminazione esterna - Requisiti per la limitazione della dispersione verso l'alto del flusso luminoso;
- UNI EN 40 - Pali per illuminazione;
- UNI EN 124 - Dispositivi di coronamento e di chiusura per zone di circolazione utilizzate da pedoni e da veicoli. Principi di costruzione, prove di tipo, marcatura, controllo di qualità.

MANDATARIA 		MANDANTI 		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA								
Viabilità Regione Molise - Relazione di calcolo illuminotecnico NV07		COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
		LI0B	02	E	ZZ	CL	LF	05	D0	001	C	4

3. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Gli impianti dovranno essere realizzati secondo quanto riportato nella presente Relazione Tecnica e negli ulteriori elaborati di progetto sotto riportati, ai quali si farà riferimento esplicito od implicito nel prosieguo del presente documento, in particolare:

- LI0B02EZZP9LF05D0001 Planimetria con disposizione apparecchiature e cavidotti LFM;
- LI0B02EZZWBLF0500001 Sezione tipologica.

MANDATARIA 		MANDANTI 		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA										
Viabilità Regione Molise - Relazione di calcolo illuminotecnico NV07				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	LF	05	D0	001	C	5

4. DESCRIZIONE GENERALE

Gli impianti di illuminazione previsti a servizio della viabilità sono stati progettati al fine di assolvere i requisiti illuminotecnici della Norma UNI 11248 ed. 2016 che va a completare il panorama sull'illuminazione stradale insieme alla normativa Europea UNI EN 13201-2/3/4 del 2016.

Tutti gli impianti sono stati progettati in conformità alle Norme vigenti (sia Nazionali che Regionali), in modo da consentire l'ottimizzazione degli stessi e la riduzione dei costi di gestione e manutenzione.

I corpi illuminanti dovranno presentare una conformazione dell'ottica atta a ridurre l'inquinamento luminoso, ovvero il flusso luminoso emesso verso l'alto, nel rispetto delle prescrizioni della Norma UNI 10819 per gli impianti di illuminazione esterna e della Legge Regionale del Molise N. 2 del 22 gennaio 2010. In particolare, si è proceduto a dimensionare tali impianti in modo da garantire i requisiti prestazionali minimi previsti dalle Norme vigenti citate al paragrafo precedente.

L'intervento complessivo NV07 prevede due tratti stradali interconnessi tra loro mediante intersezione a T:

- Variante SP128 (NV07A)
- Ramo di collegamento alla SP128 (NV07B)

L'infrastruttura stradale denominata come NV07A è inquadrata funzionalmente come "Strada Locale in Ambito Extraurbano" (Cat. F Extr.), corrispondente alla categoria illuminotecnica di ingresso M2 (prospetto 1 della norma UNI 11248).

Per la sezione trasversale è stata adottata una configurazione con piattaforma pavimentata di larghezza pari a 8,50 m, composta da una corsia per verso di marcia pari 3,25 m e banchine laterali pari a 1,00 m (soluzione base a 2 corsie di marcia tipo F2).

L'infrastruttura stradale denominata come NV07B è inquadrata funzionalmente come "strada locale a destinazione particolare" secondo quanto richiamato nell'ambito del D.M. 05/11/2001, corrispondente alla categoria illuminotecnica di ingresso P2 (prospetto 1 della norma UNI 11248).

Per la sezione trasversale è stata adottata piattaforma pavimentata di larghezza pari a 4,00 m (una corsia per verso di marcia pari a 3,00 m e banchine laterali pari a 0,50 m).

Al paragrafo successivo è riportata l'analisi dei rischi, che definisce la categoria illuminotecnica di progetto utilizzata nel calcolo di tipo "stradale". Attraverso tale calcolo viene definita la configurazione tipologica del sistema d'illuminazione, in termini di campata massima, altezza dei sostegni, tipologia e posizione dei corpi illuminanti rispetto al margine della carreggiata tale da rispettare i valori di illuminamento e di uniformità richiesti dalla Norma UNI EN 13201-2.

Su tale base è stata poi eseguita la modellazione di dettaglio delle aree ed il posizionamento reale degli apparecchi, considerando opportune riduzioni della campata (in ragione di circa $\frac{3}{4}$ di quella massima in rettilineo) in funzione dei raggi di curva, sviluppando così il calcolo illuminotecnico di verifica nelle reali condizioni di illuminazione (in termini di tipologia, quota di posa e numero dei corpi illuminanti) e nelle reali condizioni di esercizio a regime (in termini di pulizia e manutenzione dei corpi illuminanti).

MANDATARIA 		MANDANTI 		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA										
Viabilità Regione Molise - Relazione di calcolo illuminotecnico NV07				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	LF	05	D0	001	C	6

5. SELEZIONE DELLA CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI PROGETTO

Al fine di garantire la massima efficacia del contributo degli impianti di illuminazione alla sicurezza degli utenti della strada, minimizzare i consumi energetici, i costi di installazione e di gestire l'impatto ambientale si procede alla scelta della categoria di progetto effettuando un'analisi dei rischi consistente nella valutazione dei parametri di influenza più significativi; tale valutazione potrà condurre ad una riduzione della categoria illuminotecnica di ingresso.

I parametri di influenza presi in considerazione per il presente progetto sono stati selezionati tra quelli illustrati nel prospetto 2 e 3 della norma UNI 11248.

Nella tabella 1 viene riportata l'analisi dei rischi effettuata a partire dalla categoria di ingresso M2 per l'illuminazione dell'asse viario denominato NV07A.

PAREMETRO DI INFLUENZA	VALUTAZIONE DEL PARAMETRO DI INFLUENZA	VALORE DI RIDUZIONE ASSEGNATO
Complessità del campo visivo	Normale	0
Assenza di zone di conflitto	Presenti	0
Segnaletica nelle zone di conflitto	Normale	0
Segnaletica stradale attiva	Non presente	0
Pericolo di aggressione	Presente	0
Flusso orario di traffico	> 50% della portata di servizio	0
VARIAZIONE TOTALE INDICE		0
CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI INGRESSO	CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI PROGETTO	
M2	M2	

Tabella 1 – Prospetto analisi di rischio NV07A

Con riferimento alla Tabella 1, si è ritenuto che non sussistano condizioni tali apportare una riduzione della categoria illuminotecnica di progetto della viabilità rispetto a quella di ingresso.

Pertanto, in via cautelativa, si conferma la categoria di progetto M2, che è stata utilizzata nello sviluppo dei calcoli illuminotecnici relativi alla strada denominata NV07A "Variante SP128"

Nella tabella 2 viene riportata l'analisi dei rischi effettuata a partire dalla categoria di ingresso P2 per l'illuminazione dell'asse viario denominato NV07B

MANDATARIA 		MANDANTI 		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA									
Viabilità Regione Molise - Relazione di calcolo illuminotecnico NV07				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA		PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	LF	05	D0	001	C

PAREMETRO DI INFLUENZA	VALUTAZIONE DEL PARAMETRO DI INFLUENZA	VALORE DI RIDUZIONE ASSEGNATO
Complessità del campo visivo	Normale	0
Assenza di zone di conflitto	Presenti	0
Segnaletica nelle zone di conflitto	Normale	0
Segnaletica stradale attiva	Non presente	0
Pericolo di aggressione	Presente	0
Flusso orario di traffico	> 50% della portata di servizio	0
VARIAZIONE TOTALE INDICE		0
CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI INGRESSO		CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI PROGETTO
P2		P2

Tabella 2 – Prospetto analisi di rischio NV07B

Con riferimento alla Tabella 2, si è ritenuto che non sussistano condizioni tali apportare una riduzione della categoria illuminotecnica di progetto della viabilità rispetto a quella di ingresso.

Pertanto, in via cautelativa, si conferma la categoria di progetto P2, che è stata utilizzata nello sviluppo dei calcoli illuminotecnici relativi alla strada denominata NV07B "Ramo di collegamento alla SP128".

5.1 VALORI DI RIFERIMENTO

La Norma UNI 13201-2 "Illuminazione stradale – Parte 2: Requisiti prestazionali" prescrive per categoria illuminotecnica M2 i seguenti parametri di riferimento progettuale:

- Luminanza media del manto stradale $L_m \geq 1,50$ cd/mq;
- Uniformità generale $U_o \geq 0,40$;
- Uniformità longitudinale $U_l \geq 0,70$;
- Fattore di abbagliamento debilitante $TI \leq 10$;
- Rapporto di prossimità $EIR \geq 0,35$.

E per categoria illuminotecnica P2 i seguenti parametri di riferimento progettuale:

- Illuminamento Medio (minimo) E: 10 lx
- Illuminamento Minimo E_{min} : 2 lx.

MANDATARIA 		MANDANTI 		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA										
Viabilità Regione Molise - Relazione di calcolo illuminotecnico NV07				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	LF	05	D0	001	C	8

6. CALCOLI ILLUMINOTECNICI

Con riferimento ai valori di illuminamento e di uniformità prescritti dalle Norme è stata effettuata la modellazione delle aree di riferimento, per le quali è stato poi effettuato il calcolo illuminotecnico di verifica, simulando le reali condizioni di illuminazione (in termini di tipologia e numero di corpi illuminanti) e le reali condizioni di esercizio a regime (in termini di pulizia e manutenzione dei corpi illuminanti).

A tal proposito, è stato applicato un fattore di manutenzione pari a 0,90 per tutti gli impianti trattati nel presente documento.

In via cautelativa, è stata considerata la classe C2 per le pavimentazioni di asfalto, corrispondente a un coefficiente medio di luminanza pari a $0,07sr^{-1}$, così come indicato al prospetto B.1 della UNI 11248.

La simulazione di calcolo illuminotecnico è stata effettuata per uno scenario di traffico pari al 100% della portata di servizio, a cui corrispondono le categorie illuminotecniche indicate al paragrafo precedente.

Per limitare il fenomeno dell'abbagliamento debilitante sugli utenti della strada, specie in presenza delle zone di conflitto, dossi e ponti, gli apparecchi illuminanti e la tipologia di installazione scelta garantiscono una classe di intensità luminosa pari a G4, adatta alle circostanze sopradette, come specificato al punto A.3 della norma UNI 13201-2.

L'illuminamento medio è stato calcolato con il metodo punto per punto utilizzando le curve fotometriche di apparecchi illuminanti commerciali di tipo simile a quelli previsti in progetto.

6.1 APPARECCHI ILLUMINANTI

Nella tabella a seguire le principali caratteristiche e la tipologia di posa degli apparecchi illuminanti adoperati per i calcoli illuminotecnici.

Gli apparecchi illuminanti saranno dotati di dispositivo di protezione surge integrato 10kV-10kA, Type 3, equipaggiato con LED di segnalazione e termofusibile per disconnessione a fine vita; tenuta all'impulso CL II 10kV DM

Ambiente	Caratteristiche corpi illuminanti	Grado IP	Posa	Tipologia lampade
Strade	Armatura Stradale LED corpo in alluminio pressofuso e diffusore in vetro trasparente	IP66	Su palina in acciaio h f.t.=8,00m	LED 86W 10070lm

Tabella 3 – Apparecchi illuminanti

6.2 RISULTATI

I calcoli mostrano la totale rispondenza del progetto illuminotecnico alla normativa come illustrato dalla seguente tabella riassuntiva. In appendice sono presentati nel dettaglio i risultati ottenuti;

NV07A	Valori previsti dalla Norma UNI 13201-2:2016	Risultati di calcolo
Luminanza media L_m [cd/m²]	$\geq 1,50$	1,62
Uniformità generale L_{min}/L_m	$\geq 0,40$	0,46

MANDATARIA HUB ENGINEERING <small>CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE & R.L.</small>		MANDANTI HYpro S.P.A.		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA										
Viabilità Regione Molise - Relazione di calcolo illuminotecnico NV07				COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
				LI0B	02	E	ZZ	CL	LF	05	D0	001	C	9

Uniformità longitudinale	$\geq 0,70$	0,81
Abbagliamento debilitante TI	≤ 10	10
Rapporto di prossimità REI	$\geq 0,35$	0,50

Tabella 4 – Risultati strada NV07A

NV07B	Valori previsti dalla Norma UNI 13201-2:2016	Risultati di calcolo
Illuminamento Medio (minimo mantenuto) \bar{E} [lx]	10	19.4
Illuminamento Minimo (mantenuto) E_{Min} [lx]	2	12.3

Tabella 5 – Risultati strada NV07B

MANDATARIA  <small>CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE & R.L.</small>		MANDANTI 		LINEA PESCARA – BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA LOTTO 2 e 3 – RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA								
Viabilità Regione Molise - Relazione di calcolo illuminotecnico NV07		COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA 7 DISCIPLINA			PROGR	REV	FOGLIO
		LI0B	02	E	ZZ	CL	LF	05	D0	001	C	10

7. ALLEGATI

Parte integrante della presente relazione di calcolo sono i seguenti allegati, in cui vengono riportati i risultati ottenuti dalle simulazioni effettuate:


- Calcoli illuminotecnici variante ex SS16 ter (NV07A)
- Calcoli illuminotecnici variante ex SS16 ter (NV07B)

⋮

2 NV07A - Variante SP 128

2.1 Descrizione, NV07A - Variante SP 128


2.1.1 Pianta

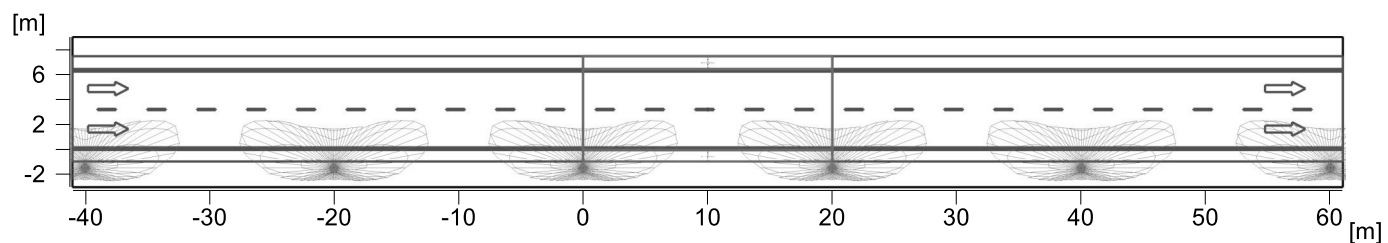

2 NV07A - Variante SP 128

2.2 Riepilogo, NV07A - Variante SP 128

2.2.1 Panoramica risultato, NV07A - Variante SP 128

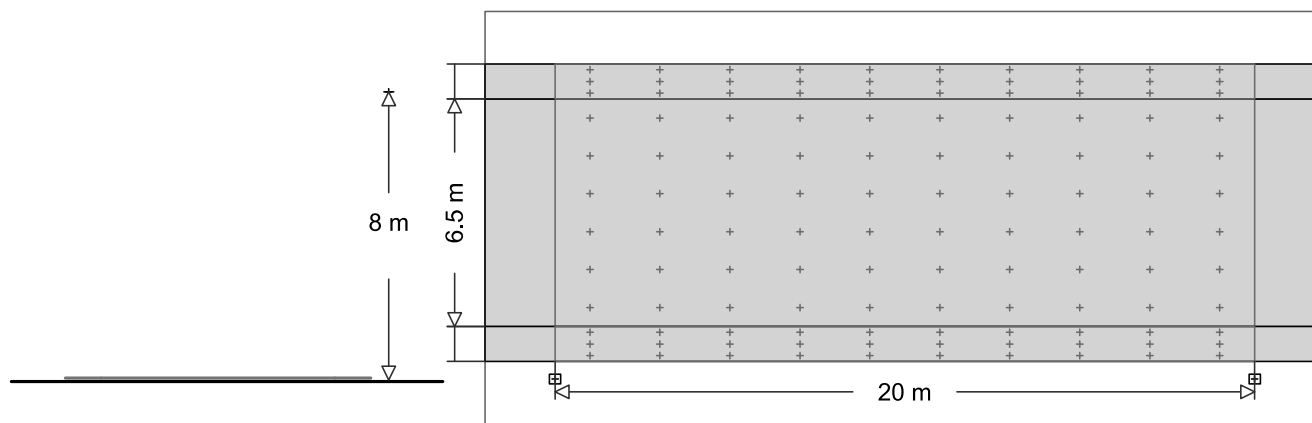

2



Sorgenti : 1 x Profile 1 86 W / 10070 Im

MyLumRow

Posizionamento	: Fila a destra	Fattore di manut.	: 0.80
Distanza armature	: 20.00 m	Altezza (centro fotom.)	: 8.00 m
Sporgenza	: -1.50 m	Inclinazione	: 0.00 °
Posizione assoluta	: -1.50 m	Classe di abbaglia.	: D4
Potenza/Km	: 4300 W/km	Classe intensità lum.	: G*4

Strada

Larghezza	: 6.50 m	Corsie	: 2
Superficie	: R3, q0=0.07	Superficie (bagnata)	: -none-, q0=1



Luminanza

Area di calcolo: 20m x 6.5m (10 x 6 Punti)

Osservatore

2 : x=-60.00m, y=4.88m, z=1.50m

1 : x=-60.00m, y=1.63m, z=1.50m

Lane	\bar{L}_m	U_o	U_I	T_I	Re_i
2:(y=4.88)	1.82 cd/m ²	0.46	0.81	5	0.50
1:(y=1.63)	1.62 cd/m ²	0.49	0.91	10	0.92
M2	>= 1.50 cd/m ²	>= 0.40	>= 0.70	<= 10	>= 0.35

Illuminamento

Area di calcolo: 20m x 6.5m (10 x 6 Punti)

\bar{E}_m	E_{min}	U_o	U_d
28 lx	19.1 lx	0.69	0.51

Banchina (Area generica, Sinistra)

Larghezza	: 1.00 m	Posizione assoluta	: 6.50 m
Distanza dalla strada	: 0.00 m		



Illuminamento

Area di calcolo: 20m x 1m (10 x 3 Punti)

2 NV07A - Variante SP 128

2.2 Riepilogo, NV07A - Variante SP 128

2.2.1 Panoramica risultato, NV07A - Variante SP 128


	\bar{E}_m	E_{min}	U_o	U_d
	15.5 lx	14.0 lx	0.90	0.81
P2	≥ 10.0 lx	≥ 2.00 lx		

Banchina (Area generica, Destra)

Larghezza : 1.00 m

Distanza dalla strada : 0.00 m

Posizione assoluta : -0.00 m



Illuminamento

Area di calcolo: 20m x 1m (10 x 3 Punti)


	\bar{E}_m	E_{min}	U_o	U_d
	31 lx	23 lx	0.74	0.61
P2	≥ 10.0 lx	≥ 2.00 lx		

2 NV07A - Variante SP 128

2.3 Risultati calcolo, NV07A - Variante SP 128

2.3.1 Tabella, Strada (E orizzontale)

[m]	19.5	19.4	(19.1)	19.7	20.1	20.1	19.7	(19.1)	19.4	19.5
5.96	19.5	19.4	(19.1)	19.7	20.1	20.1	19.7	(19.1)	19.4	19.5
4.88	24.1	23.9	23.4	24	24.5	24.5	24	23.4	23.9	24.1
3.79	28.8	28.2	27.5	27.6	27.7	27.7	27.6	27.5	28.2	28.8
2.71	33.1	32	30.5	29.5	28.8	28.8	29.5	30.5	32	33.1
1.63	35.9	34.2	31.9	29.3	27.6	27.6	29.3	31.9	34.2	35.9
0.54	[37.2]	34.8	32.5	27.9	25.5	25.5	27.9	32.5	34.8	[37.2]
	1.00	3.00	5.00	7.00	9.00	11.00	13.00	15.00	17.00	19.00 [m]
	Illuminamento [lx]									




Altezza del piano di riferimento		: 0.00 m
Illuminamento medio	Em	: 27.6 lx
Illuminamento minimo	Emin	: 19.1 lx
Illuminamento massimo	Emax	: 37.2 lx
Uniformità Uo	min/media	: 1 : 1.44 (0.69)
Uniformità Ud	min/max	: 1 : 1.94 (0.51)

3 NV07B - Ramo di collegamento a SP 128

3.1 Descrizione, NV07B - Ramo di collegamento a SP 128


3.1.1 Pianta

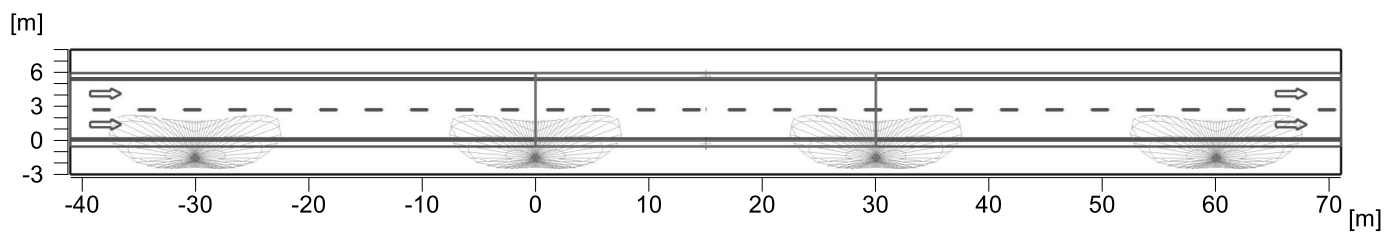

3 NV07B - Ramo di collegamento a SP 128

3.2 Riepilogo, NV07B - Ramo di collegamento a SP 128

3.2.1 Panoramica risultato, NV07B - Ramo di collegamento a SP 128

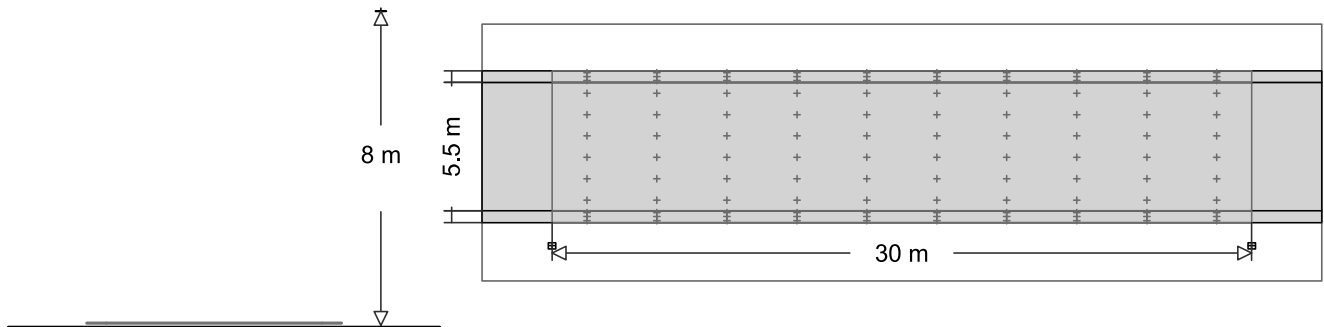

2



Sorgenti : 1 x Profile 1 86 W / 10070 lm

MyLumRow

Posizionamento	: Fila a destra	Fattore di manut.	: 0.80
Distanza armature	: 30.00 m	Altezza (centro fotom.)	: 8.00 m
Sporgenza	: -1.50 m	Inclinazione	: 0.00 °
Posizione assoluta	: -1.50 m	Classe di abbaglia.	: D4
Potenza/Km	: 2867 W/km	Classe intensità lum.	: G*4

Strada

Larghezza	: 5.50 m	Corsie	: 2
Superficie	: R3, q0=0.07	Superficie (bagnata)	: -none-, q0=1



Illuminamento

Area di calcolo: 30m x 5.5m (10 x 6 Punti)

	\bar{E}_m	E_{min}	U_o	U_d
	19.4 lx	12.3 lx	0.63	0.38
P2	>= 10.0 lx	>= 2.00 lx		

Banchina (Area generica, Sinistra)

Larghezza	: 0.50 m	Posizione assoluta	: 5.50 m
Distanza dalla strada	: 0.00 m		



Illuminamento

Area di calcolo: 30m x 0.5m (10 x 3 Punti)

	\bar{E}_m	E_{min}	U_o	U_d
	13.6 lx	10.9 lx	0.80	0.65
P2	>= 10.0 lx	>= 2.00 lx		

Banchina (Area generica, Destra)

Larghezza	: 0.50 m	Posizione assoluta	: -0.00 m
Distanza dalla strada	: 0.00 m		



Illuminamento

Area di calcolo: 30m x 0.5m (10 x 3 Punti)

3 NV07B - Ramo di collegamento a SP 128

3.2 Riepilogo, NV07B - Ramo di collegamento a SP 128

3.2.1 Panoramica risultato, NV07B - Ramo di collegamento a SP 128

	\bar{E}_m	E_{min}	U_o	U_d
P2	21 lx ≥ 10.0 lx	11.6 lx ≥ 2.00 lx	0.54	0.34

3 NV07B - Ramo di collegamento a SP 128

3.3 Risultati calcolo, NV07B - Ramo di collegamento a SP 128

3.3.1 Tabella, Strada (E orizzontale)

[m]	18.8	17.1	15.7	13.8	(12.3)	(12.3)	13.8	15.7	17.1	18.8
5.04	22.5	20.2	18.1	15.3	13.3	13.3	15.3	18.1	20.2	22.5
4.13	26.1	23.1	19.8	16.2	13.8	13.8	16.2	19.8	23.1	26.1
3.21	29.1	25.2	20.4	16.2	13.6	13.6	16.2	20.4	25.2	29.1
2.29	31	26.4	20.1	15.3	13.1	13.1	15.3	20.1	26.4	31
1.38	[32.5]	27.6	19.3	14.3	(12.3)	(12.3)	14.3	19.3	27.6	[32.5]
0.46										
	1.50	4.50	7.50	10.50	13.50	16.50	19.50	22.50	25.50	28.50 [m]
	Illuminamento [lx]									



Altezza del piano di riferimento		: 0.00 m
Illuminamento medio	Em	: 19.4 lx
Illuminamento minimo	Emin	: 12.3 lx
Illuminamento massimo	Emax	: 32.5 lx
Uniformità Uo	min/media	: 1 : 1.58 (0.63)
Uniformità Ud	min/max	: 1 : 2.65 (0.38)