

COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:



MANDATARIA



MANDANTI



PROGETTAZIONE:

MANDATARIA



MANDANTI



PROGETTO ESECUTIVO

LINEA PESCARA - BARI RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI - LESINA LOTTO 2 e 3: RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

Viabilità
Impianti di luce e forza motrice
Schemi elettrici unifilari Quadri di BT - Quadro QV11

APPALTATORE	PROGETTAZIONE	SCALA:
A.A. D'AGOSTINO COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. Il Direttore Tecnico (Ing. Gianguido Babini)	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE Ing. M. Facchini	-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.

LI0B 02 E ZZ DX LF05F0 001 C

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione Esecutiva	Scognamiglio	Dicembre 2022	Cicero	Dicembre 2022	Sorbino	Dicembre 2022	
B	Aggiornamento per RDV	Scognamiglio	Maggio 2023	Cicero	Maggio 2023	Sorbino	Maggio 2023	
C	Aggiornamento per RIV	Scognamiglio	Ottobre 2023	Cicero	Ottobre 2023	Sorbino	Ottobre 2023	

File: LI0B.0.2.E.ZZ.DX.LF05.F.0.001.C.DWG


n. Elab.: 2917

DATA:

Da Quadro:	Fornitura
Partenza:	F C-0
Cavo [mm²]:	1(4x10)
Lunghezza [m]:	5
Tensione [V]:	400
Frequenza [Hz]:	50
Polarità:	Quadripolare
Tipo morsetto:	CBD.16
Numerazione morsetto:	1.2.3.4

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - I_k = 11,655 kA

AL FG 2

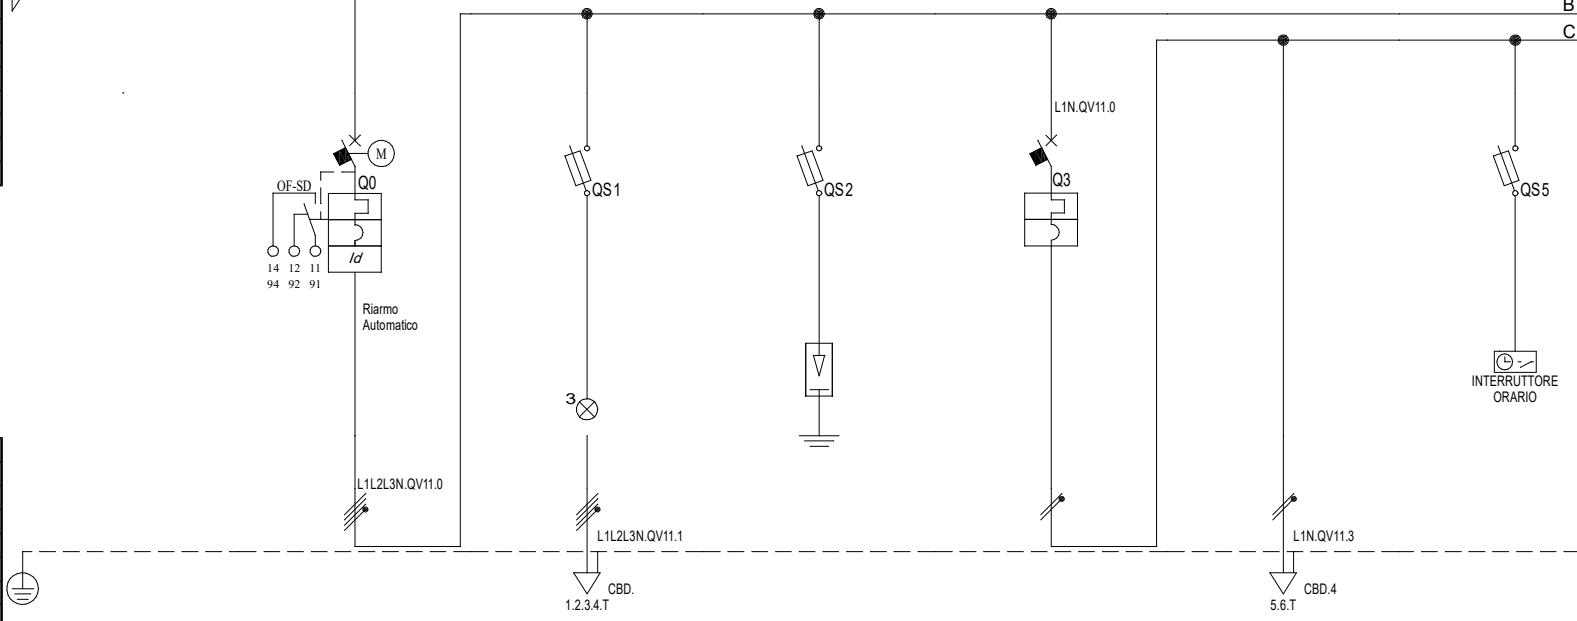


Prefisso quadro:	QV11
Alimentazione:	Quadripolare
I _k Max [kA]:	11,655
Tensione nominale di impiego [V]:	400
Tensione di isolamento nominale[V]:	50
Frequenza [Hz]:	50
Corrente ammissibile 1 s [kA]:	15
Grado di protezione IP:	---
Codice:	QV11

Sigla utenza	QV11 C-0	
Descrizione	Arrivo da contatore E.E.	
POTENZA CONTEMPORANEA [kW]		
CORRENTE (I _b) [A]		
CosFi		
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]		
SCHEMA FUNZIONALE		
PROTEZIONE	MARCA	SCHNEIDER
	MODELLO	iC60L+VigiA
	ESECUZIONE	Esecuzione Fissa
	TIPOLOGIA	MagnetoTermicoDiff.
	In max/min/Reg. [A]	---/--- / 32
	Im max/min/Reg. [A]	---/---/320
P.d.l. / Curva [kA]	20 / C	
Id max/min/Reg./Classe [A]	0,03 - Cl. A	
DISTRIBUZIONE	Quadripolare	
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]	0,04	
VOLTMETRO / AMPEROMETRO		
LINEA	SIGLA	---
	LUNGHEZZA [m]	---
	POSA	---
	K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4)	---
	Sezione [mmq]	---
Portata (I _z) [A]	---	

	QV11 C-0	QV11 C-0	QV11 C-1	QV11 C-2	QV11 C-3	QV11 C-4	QV11 C-5
Descrizione	Arrivo da contatore E.E.	Generale Quadro	Presenza tensione	Scaricatori	Generale Ausiliari	Ausiliari	Orologio Astronomico
POTENZA CONTEMPORANEA [kW]		2,5	0	0	0	0	0
CORRENTE (I _b) [A]		6,95	0	0	0	0	0
CosFi		0,921	---	---	---	---	---
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]		100	100	100	100	100	100
SCHEMA FUNZIONALE							
PROTEZIONE		SCHNEIDER	SCHNEIDER	SCHNEIDER	SCHNEIDER	---	SCHNEIDER
MODELLO		iC60L+VigiA	STI Gr. 10.3x38	GSD160 NH 00 (4F)+CI.I+I IPRD1 12.5r 3P+N 20kV	iC60a	---	STI Gr. 10.3x38
ESECUZIONE		Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa	---	Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA		MagnetoTermicoDiff.	Fusibile	Fusibile+Limitatore SPD	MagnetoTermico	No Protezione	Fusibile
In max/min/Reg. [A]		---/--- / 32	---/--- / 2	---/--- / 160	---/--- / 10	---/--- / ---	---/--- / 2
Im max/min/Reg. [A]		---/---/320	---/---/4,9	---/---/710	---/---/100	---/---/---	---/---/4,9
P.d.l. / Curva [kA]		20 / C	100 / gL	50 / gL	10 / C	---	100 / gL
Id max/min/Reg./Classe [A]		0,03 - Cl. A	---	---	---	---	---
DISTRIBUZIONE		Quadripolare	Quadripolare	Quadripolare	Monofase L1+N	Monofase L1+N	Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]		0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
VOLTMETRO / AMPEROMETRO						FG16OR16	---
LINEA						20	---
Sezione [mmq]						143/8M61_30/0,744	---
Portata (I _z) [A]						0,744	---
						1(3G2.5)	---
						22	---

NOTA:							
TITOLO	QV11	Oggetto	LINEA PESCARA-BARI	Progettista	MANDATARIA HUB	MANDANTI HYpro	Titolo
	Quadro Nuova Viabilità NV11		RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA	Committente	RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA		RADDOPPIO TERMOLI-RIPALTA
	Schema Unifilare		TERMOLI-LESINA LOTTI 2 E 3				QV11
							LI0B02EZZDXLF05F0001C
							Foglio 1 di
							Segue 2

DATA:

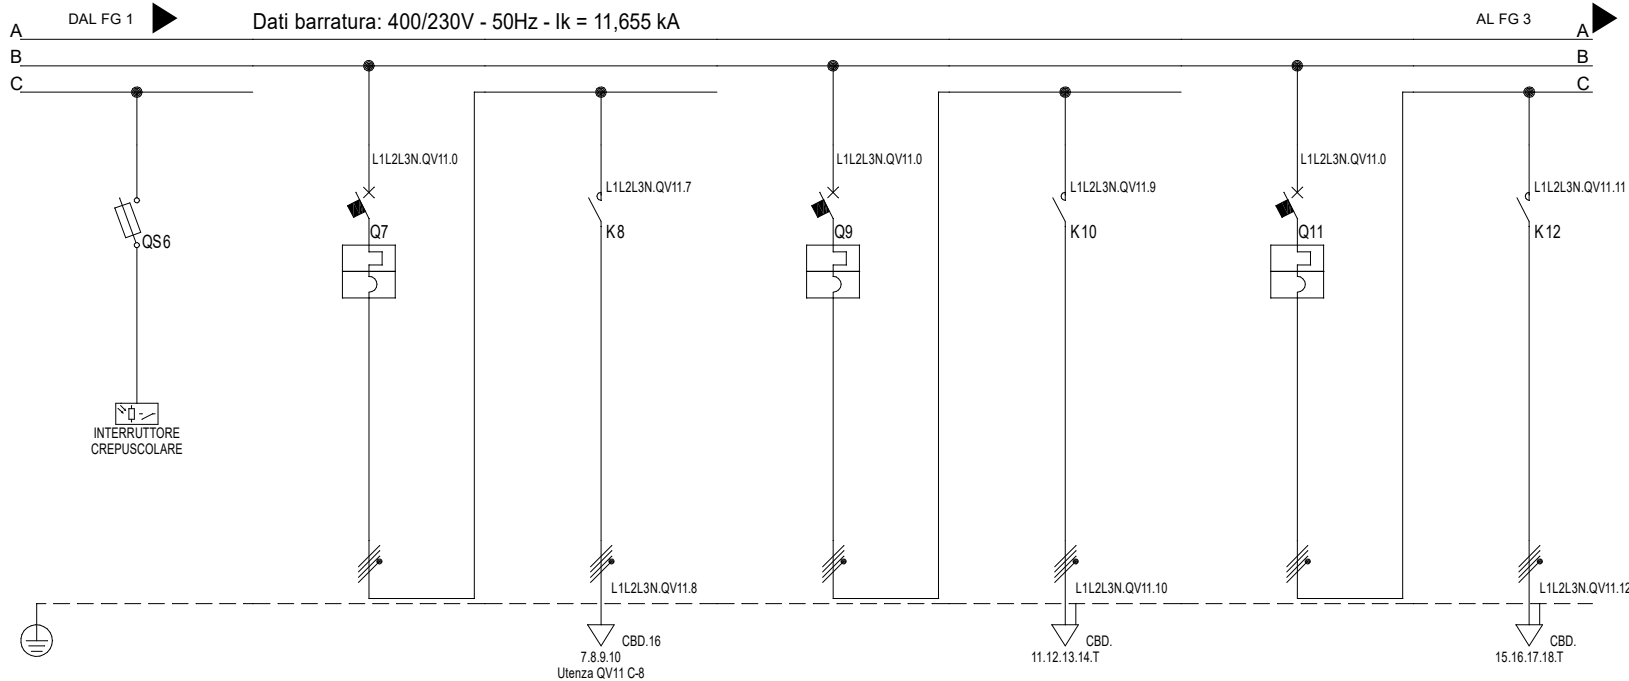


Sigla utenza		QV11 C-6	QV11 C-7	QV11 C-8	QV11 C-9	QV11 C-10	QV11 C-11	QV11 C-12
Descrizione		Crepuscolare	Linea 1	Comando Circuito L1	Disponibile	Comando circuito	Disponibile	Comando circuito
POTENZA CONTEMPORANEA [kW]		0	1,5	1,5	0	0	0	0
CORRENTE (Ib) [A]		0	2,406	2,406	0	0	0	0
CosFi		---	0,9	0,9	---	---	---	---
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]		100	100	100	100	100	100	100
SCHEMA FUNZIONALE								
PROTEZIONE	MARCA	SCHNEIDER	SCHNEIDER	SCHNEIDER	SCHNEIDER	SCHNEIDER	SCHNEIDER	SCHNEIDER
	MODELLO	STI Gr. 10.3x38	IC60H	iCT 4NA 25A 230Vca Aut.	IC60H	iCT 4NA 25A 230Vca Aut.	IC60H	iCT 4NA 25A 230Vca Aut.
	ESECUZIONE	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa
	TIPOLOGIA	Fusibile	MagnetoTermico	Contattore	MagnetoTermico	Contattore	MagnetoTermico	Contattore
	In max/min/Reg. [A]	---/--- / 2	---/--- / 16	---/--- / 25	---/--- / 16	---/--- / 25	---/--- / 16	---/--- / 25
	Im max/min/Reg. [A]	---/--- / 4,9	---/--- / 160	---/--- / ---	---/--- / 160	---/--- / ---	---/--- / 160	---/--- / ---
	P.d.l. / Curva [kA]	100 / gL	15 / C	---	15 / C	---	15 / C	---
Id max/min/Reg./Classe [A]	---	---	---	---	---	---	---	
DISTRIBUZIONE		Monofase L1+N	Quadripolare	Quadripolare	Quadripolare	Quadripolare	Quadripolare	Quadripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]		0,04	0,04	0,81	0,04	0,04	0,04	0,04
VOLTMETRO / AMPEROMETRO								
LINEA	SIGLA	---	---	FG16OR16	---	---	---	---
	LUNGHEZZA [m]	---	---	400	---	---	---	---
	POSA	---	---	143/8M61_30/0,651	---	---	---	---
	K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4)	---	---	0,651	---	---	---	---
	Sezione [mmq]	---	---	1(4x10)	---	---	---	---
Portata (Iz) [A]	---	---	36	---	---	---	---	

NOTA:

TITOLO		Oggetto		Progettista		Mandatario		Mandanti		Titolo		Foglio	
QV11		LINEA PESCARA-BARI		HUB		MANDANTIA		HYpro		RADDOPPIO TERMOLI-RIPALTA		2 di	
Quadro Nuova Viabilità NV11		RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA		Committente		RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA				QV11		Segue 3	
Schema Unifilare		TERMOLI-LESINA LOTTI 2 E 3								LI0B02EZZDXLF05F0001C			

DATA:

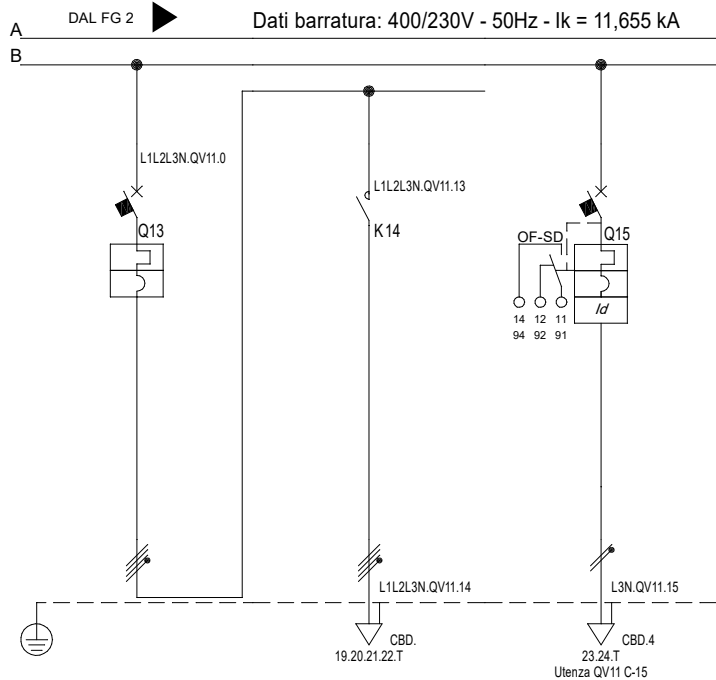









































Sigla utenza	QV11 C-13	QV11 C-14	QV11 C-15			
Descrizione	Disponibile	Comando circuito Disponibile	Presa FM			
POTENZA CONTEMPORANEA [kW]	0	0	1			
CORRENTE (Ib) [A]	0	0	4,558			
CosFi	---	---	0,95			
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]	100	100	100			
SCHEMA FUNZIONALE						
PROTEZIONE	MARCA	SCHNEIDER	SCHNEIDER	SCHNEIDER		
	MODELLO	iC60H	ICT 4NA 25A 230Vca Aut.	iC60a+Vigi A		
	ESECUZIONE	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa		
	TIPOLOGIA	MagnetoTermico	Contattore	MagnetoTermicoDiff.		
	In max/min/Reg. [A]	---/--- / 16	---/--- / 25	---/--- / 16		
	Im max/min/Reg. [A]	---/---/160	---/---/---	---/---/160		
P.d.l. / Curva [kA]	15 / C	--- / ---	10 / C			
Id max/min/Reg./Classe [A]	---	---	0,03 - Cl. A			
DISTRIBUZIONE						
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]	0,04	0,04	1,02			
VOLTMETRO / AMPEROMETRO						
LINEA	SIGLA	---	---	FG160M16		
	LUNGHEZZA [m]	---	---	30		
	POSA	---	---	143/8M61_/30/0,744		
	K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4)	---	---	0,744		
	Sezione [mmq]	---	---	1(3G2,5)		
Portata (Iz) [A]	---	---	22			

NOTA:

F	TITOLO	QV11	Oggetto	LINEA PESCARA-BARI	Progettista	MANDATARIA HUB INGEGNERIA	MANDANTI HYpro	Titolo	RADDOPPIO TERMOLI-RIPALTA	Foglio	3	di
		Quadro Nuova Viabilità NV11	RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA	TERMOLI-LESINA LOTTI 2 E 3	Committente	RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA		QV11		Segue	-	
	Schema Unifilare							LI0B02EZZDXLF05F0001C				

LEGENDA SIMBOLI

									
INTERRUTTORE AUTOMATICO	SEZIONATORE	INTERRUTTORE DI MANOVRA/SEZIONATORE	PROTEZIONE TERMICA	PROTEZIONE MAGNETICA	PROTEZIONE DIFFERENZIALE	SALVAMOTORE	ELEMENTO FUSIBILE	TOROIDE	COMANDO MANUALE
									
COMANDO MOTORIZZATO	SGANCIO LIBERO	MANOVRA ROTATIVA BLOCCOPORTA	INTERBLOCCO	APPARECCHIATURA RIMOVIBILE/ESTRAIBILE	BLOCCO A CHIAVE (BLOCCATO CON APPARECCHIO IN POSIZIONE DI RIPOSO)	BLOCCO A CHIAVE (LIBERO CON APPARECCHIO IN POSIZIONE DI RIPOSO)	CONTATTO AUX (N. NUMERO DI CONTATTI INSTALLATI, IL TRATTEGGIO INDICA QUALE PARTE DELL'APPARECCHIATURA AGISCE SUL CONTATTO)	BOBINA A MINIMA TENSIONE	BOCINA A LANCIO DI CORRENTE
									
COMMUTATORE PER STRUMENTI (VOLTMETRICO/AMPEROMETRICO)	AMPEROMETRO	VOLTMETRO	FREQUENZIMETRO	STRUMENTO INTEGRATORE (CONTATORE)	CONTATTORE CON CONTATTI NO	CONTATTORE CON POSSIBILITA' DI COMANDO MANUALE CON CONTATTI NO	CONTATTORE CON CONTATTI NC	TELERUTTORE (RELE' PASSO/PASSO)	OROLOGIO
									
CREPUSCOLARE	OROLOGIO ASTRONOMICICO	GRUPPO DI CONTINUITA' (UPS)	PRESA (SIMBOLO GENERALE)	PRESA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO E FUSIBILI	AVVIATORE - SOFT STARTER	VARIATORE DI VELOCITA' (INVERTER)	AVVIATORE STELLA/TRIANGOLO	TRASFORMATORE	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE (SPD)

QV
Quadro Viabilità
Legenda Simboli


Oggetto
LINEA PESCARA-BARI
RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA
TERMOLI-LESINA LOTTI 2 E 3

Progettista
MANDATARIA
HUB
COMUNICAZIONE E SERVIZI INTEGRATI S.p.A.
Committente
RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA



Titolo
RADDOPPIO TERMOLI-RIPALTA
QV

Foglio 1 di
Segue -

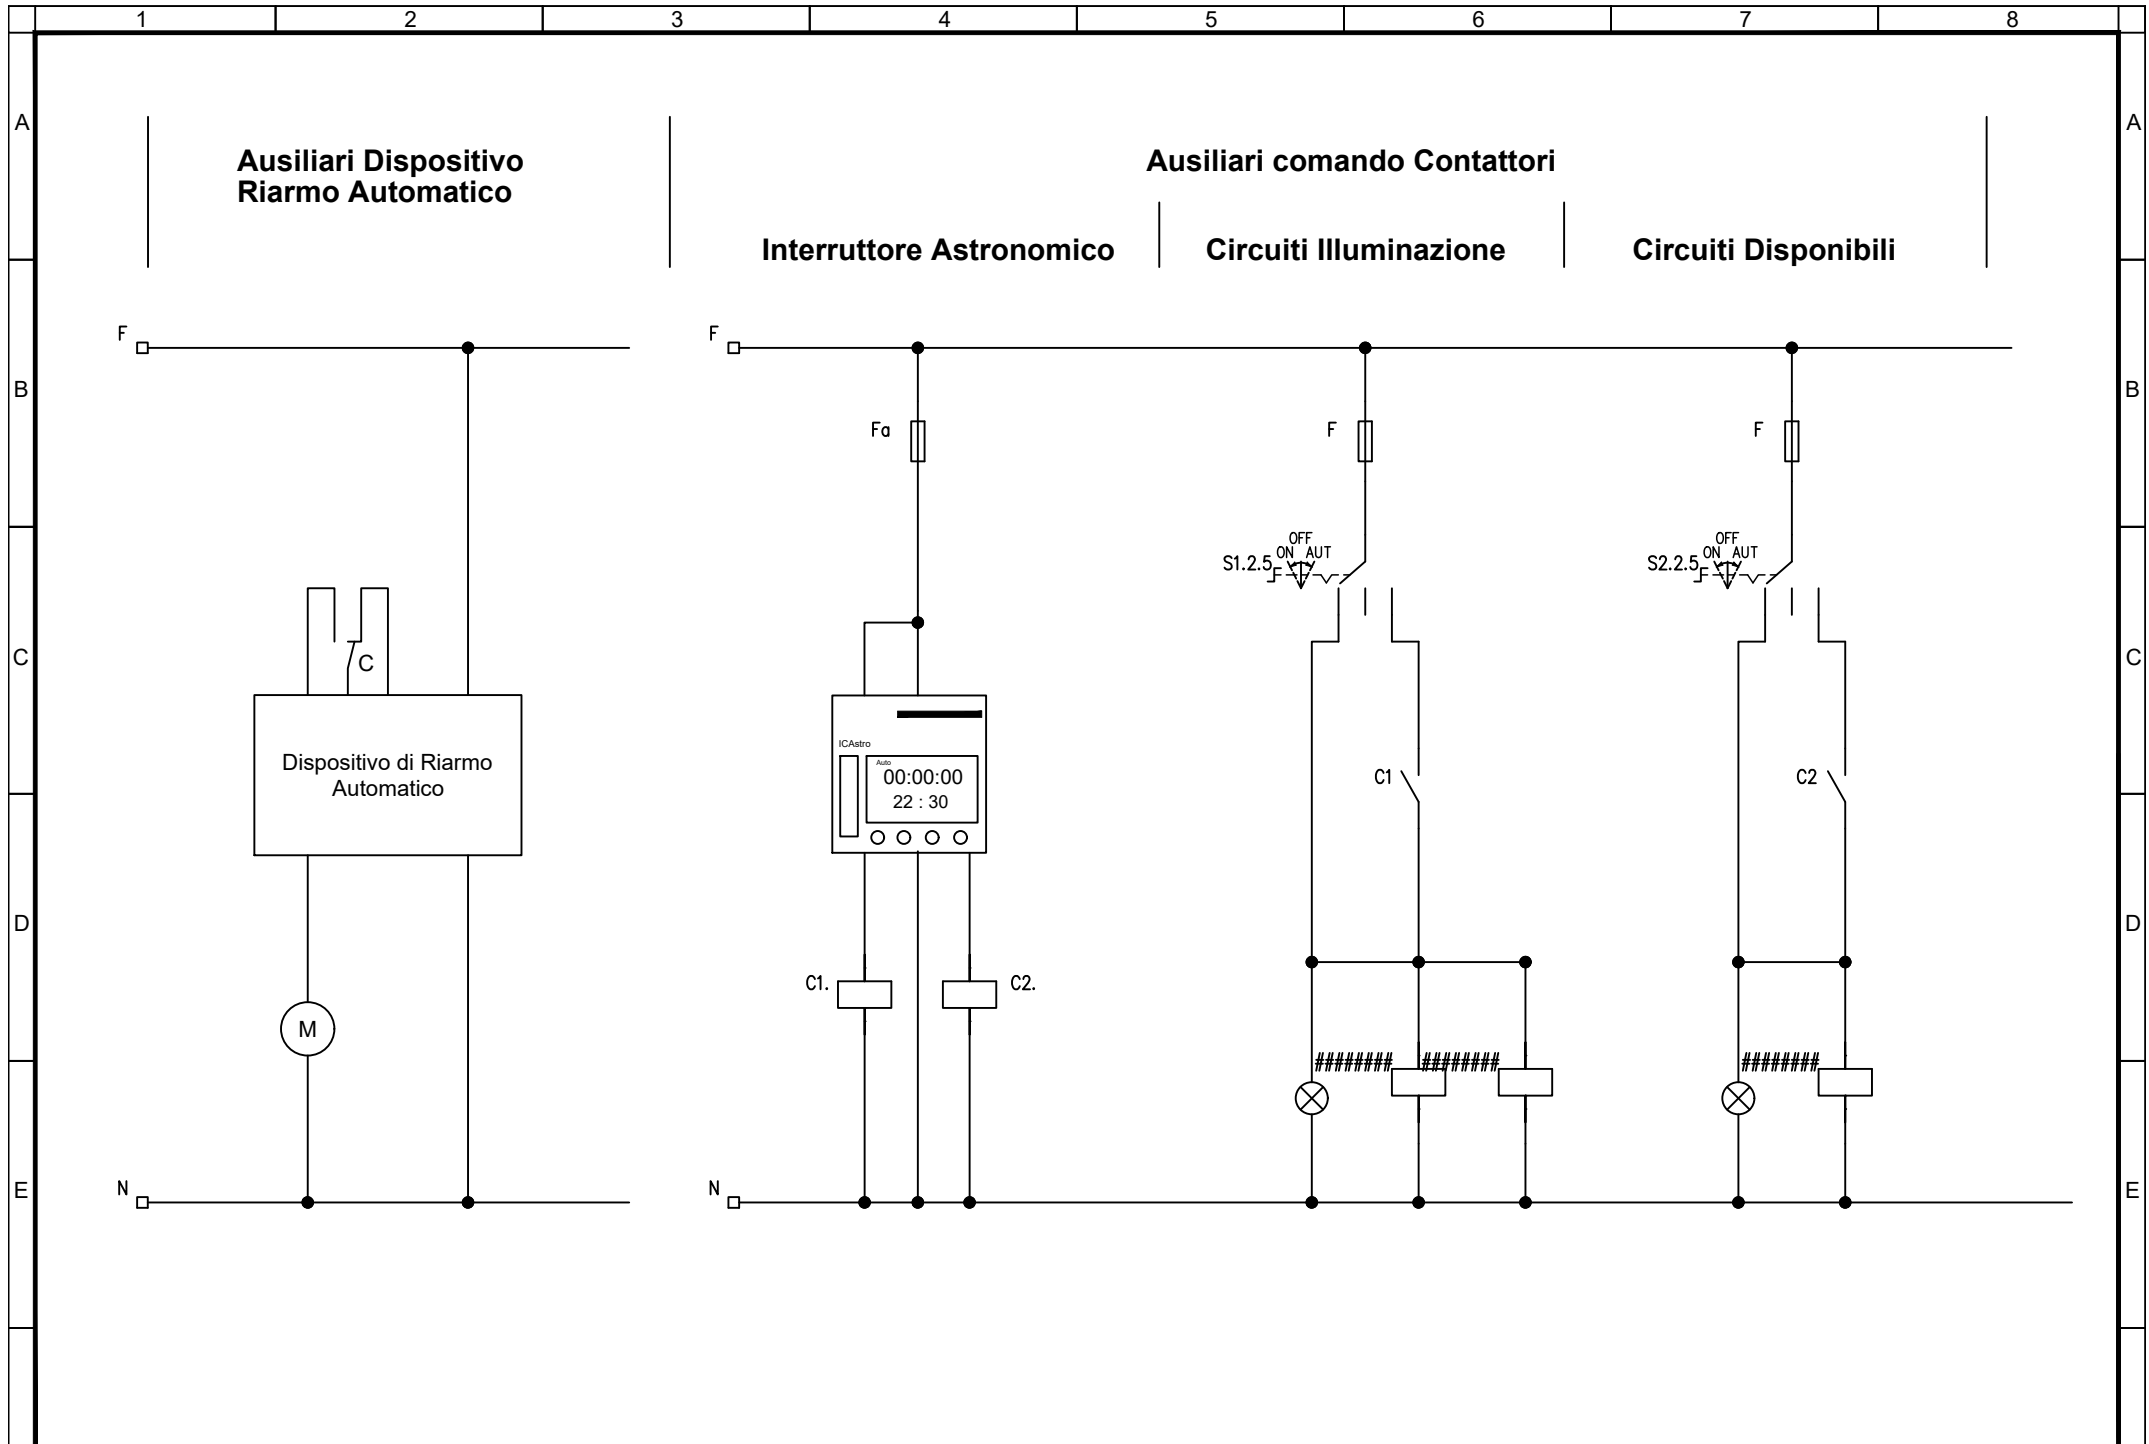

QV
 Quadro Viabilità
 Ausiliari

Oggetto
 LINEA PESCARA-BARI
 RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA
 TERMOLI-LESINA LOTTI 2 E 3


Progettista
 MANDATARIA
HUB
 Committente
 RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA



Titolo
 RADDOPPIO TERMOLI-RIPALTA
 QV

Foglio	1	di
Segue	-	

Vista Frontale

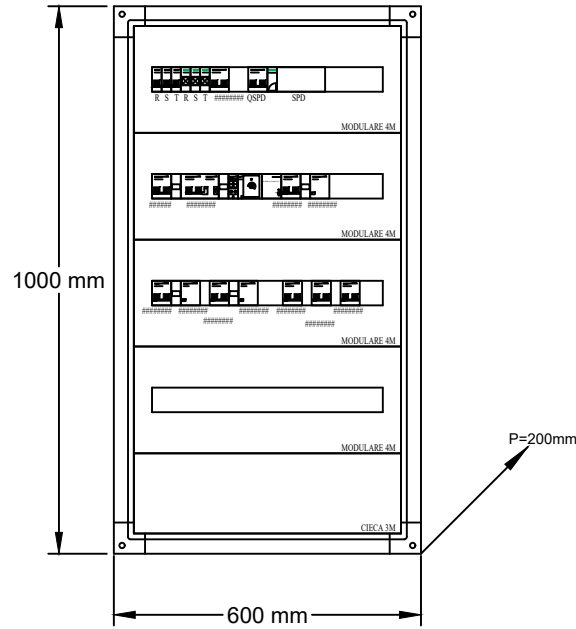

QV
 Quadro Viabilità
 Fronte Quadro

Oggetto
 LINEA PESCARA-BARI
 RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA
 TERMOLI-LESINA LOTTI 2 E 3

Progettista
 MANDATARIA
HUB
 COMMITTEE CONSULTING ENGINEERING S.p.A.



MANDANTI
HYpro

Committente
 RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA

Titolo
 RADDOPPIO TERMOLI-RIPALTA
 QV

Foglio	1	di
Segue	-	

QUADRO ELETTRICO

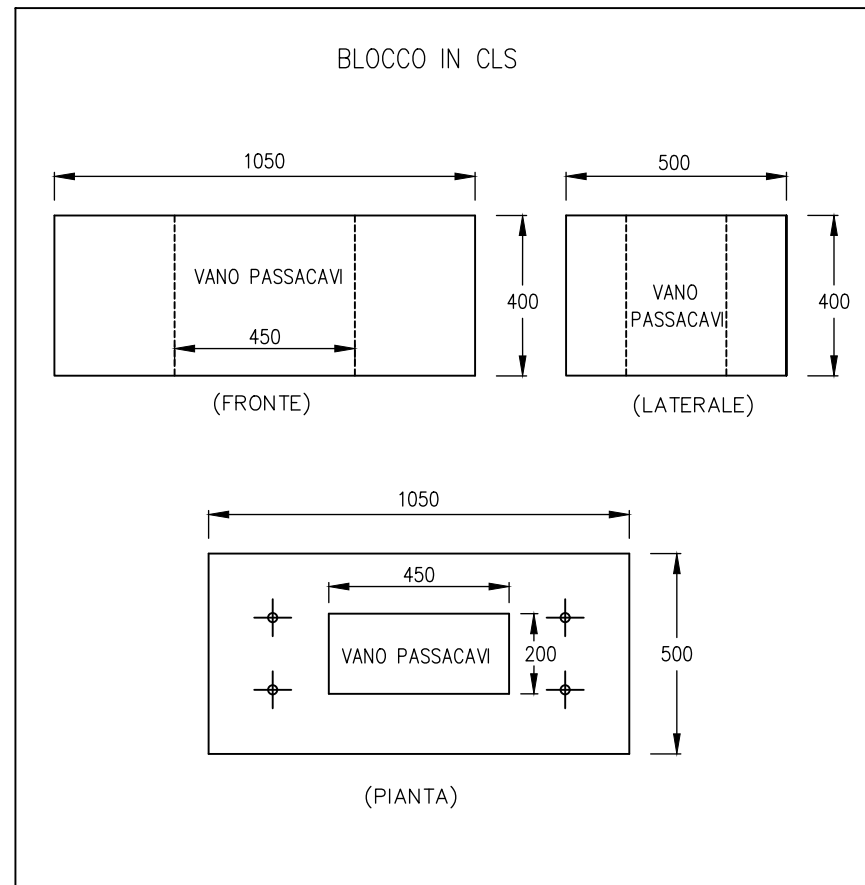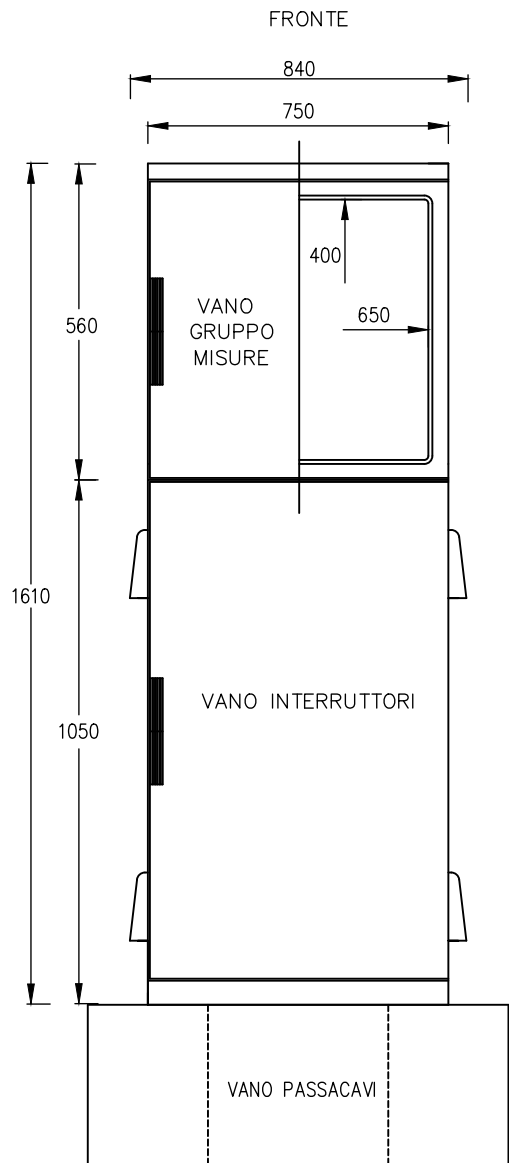

CARATTERISTICHE QUADRO

- Materiale: SMC poliestere stampato a caldo rinforzato con fibra di vetro.
- Grado di protezione: IP44 secondo IEC 529/89.
- Colore: RAL 7032 - 7035.
- Piastra di fondo in materiale isolante per fissaggio gruppi misura

QV
Quadro Viabilità
Carpenteria Armadio Stradale

Oggetto
LINEA PESCARA-BARI
RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA
TERMOLI-LESINA LOTTI 2 E 3

Progettista
MANDATARIA
HUB
MANDANTI
HYpro

Committente
RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA

Titolo
RADDOPPIO TERMOLI-RIPALTA
QV

Foglio 1 di
Segue -

CARATTERISTICHE QUADRO

TENSIONE [V]	400	FREQ. [Hz]	50
CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]	40		
Icc PRES. SUL QUADRO [kA]	10		
SISTEMA DI NEUTRO	TT		
DIMENSIONAMENTO SBARRE	In [A] 160 Icc [kA] 15		
CARPENTERIA	METALLICA		
CLASSE DI ISOLAMENTO	IP 55		

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	
INTERRUTTORI SCATOLATI	<input checked="" type="checkbox"/> — CEI EN 60947-2
INTERRUTTORI MODULARI	<input type="checkbox"/> — CEI EN 60947-2 <input type="checkbox"/> — CEI EN 60898
CARPENTERIA	<input checked="" type="checkbox"/> — CEI EN 61439-2 <input type="checkbox"/> — CEI 23-48 <input type="checkbox"/> — CEI 23-49 <input type="checkbox"/> — CEI 23-51

CARATTERISTICHE ARMADIO STRADALE

CARATTERISTICHE CARPENTERIA	
GRADO DI PROTEZIONE	PORTA APERTA IP41
	PORTA CHIUSA IP55
GRADO DI PROTEZIONE AGLI URTI IK10	
LUOGO DI INSTALLAZIONE	Interno <input type="checkbox"/> Esterno <input checked="" type="checkbox"/>
FORMA DI SEGREGAZIONE FORMA 2B	

CARATTERISTICHE QUADRO	
TIPO DI QUADRO	Quadro Stradale
NORME DI RIFERIMENTO QUADRO	CEI EN 61439
INVOLUCRO ESTERNO	Poliestere stampato a caldo rinforzato con fibra di vetro
CARPENTERIA INTERNA	Termoplastico
CLASSE DI ISOLAMENTO	II
VERNICIATURA QUADRO	RAL 7040
TIPO DI SERRATURA	A chiave secondo Enel DS 4541
LUCE INTERNA	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
RESISTENZA ANTICONDENSA	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
ACCESSIBILITA' QUADRO	Fronte <input checked="" type="checkbox"/> Retro <input type="checkbox"/>
ATTESTAZIONE A QUADRO con CAVI o BLINDO	Cavi <input checked="" type="checkbox"/> Blindo <input type="checkbox"/>
	Alto <input type="checkbox"/> Basso <input checked="" type="checkbox"/>

CARATTERISTICHE AMBIENTALI	
TEMPERATURA AMBIENTE (°C)	30°C

DATI CIRCUITI DI POTENZA	
TENSIONE DI ISOLAMENTO (Ui)	690 Vca
TENSIONE DI ESERCIZIO (Ue)	400 Vca
FREQUENZA	50 Hz <input checked="" type="checkbox"/> 60 Hz <input type="checkbox"/>
IMPIANTO A MONTE	P.D.C
SISTEMA DI DISTRIBUZIONE	TT
CORRENTE NOMINALE (In)	160 A
CORRENTE DI CORTO IN ARRIVO AL QUADRO	10 kA
CORRENTE DI CORTO CIRCUITO SBARRE	15 kA
SEZIONE MINIMA CABLAGGIO INT. MODULARI	2,5 mm ²

DATI CIRCUITI AUSILIARI	
TENSIONE CIRCUITI AUSILIARI	230 V
SEZIONE MINIMA DI CABLAGGIO	2,5 mm ²
TIPO CONDUTTORI CIRCUITI Aux.	-

NOTE	
1) Spazio minimo per ampliamenti 20 %	