

Legenda:

- Aerogeneratore
- Cavidotto MT - 1 sottocampo
- Cavidotto MT - 2 sottocampo
- Cavidotto MT 30 kV
- Cavidotto MT - 3 sottocampo
- Cavidotto AT
- Piazzola definitiva
- Piazzola temporanea
- Viabilità di progetto - adeguamento esistente
- Viabilità di progetto - nuova realizzazione
- Area cantiere
- SSEU Stallo impianto Collinas
- SSEU Condivisa
- SE Terna

**PAI - Pericolo idraulico
Aggiornamento dicembre 2022**

- HI1
- HI2
- HI3
- HI4

PAI NTA Art.30ter

- Fasce di prima salvaguardia

NOTE:

1. Fonte degli shp files: <https://webgis2.regione.sardegna.it/download/>
2. La legenda rappresenta i soli tematismi visibili all'interno della mappa.
3. Si segnala che le perimetrazioni del PAI aggiornate al 2022 rappresentano la pericolosità idraulica. Tali perimetrazioni, nell'intorno dell'area di progetto, si sovrappongono esattamente con il rischio idraulico aggiornato al 2022 ed integrano totalmente le precedenti mosaicature del PAI, PSFF, PGRA ed ISPRA.

IMPIANTO EOLICO DI COLLINAS

Tav. 1 di 2

Oggetto:

COL-59 Carta del PAI e PGRA

Proponente:



Sorgenia Renewables S.r.l.
Via Algardi n.4
20149
MILANO (MI)


Progettista:



Stantec S.p.A.
Centro Direzionale Milano 2
Piazza Cavotta - 20054
Segrate
(Milano)
Tel: +39 02 94757420
www.stantec.com

Id	Seconda emissione	V. Giorgi	M. Saporita	F. Fabbri	31/03/2024
00	Prima emissione	A. Bellor	M. Saporita	F. Fabbri	31/03/2023
Revisione	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato	Data

Fase del Progetto: Definitivo | Formato: A3 | Scala: 1:15.000

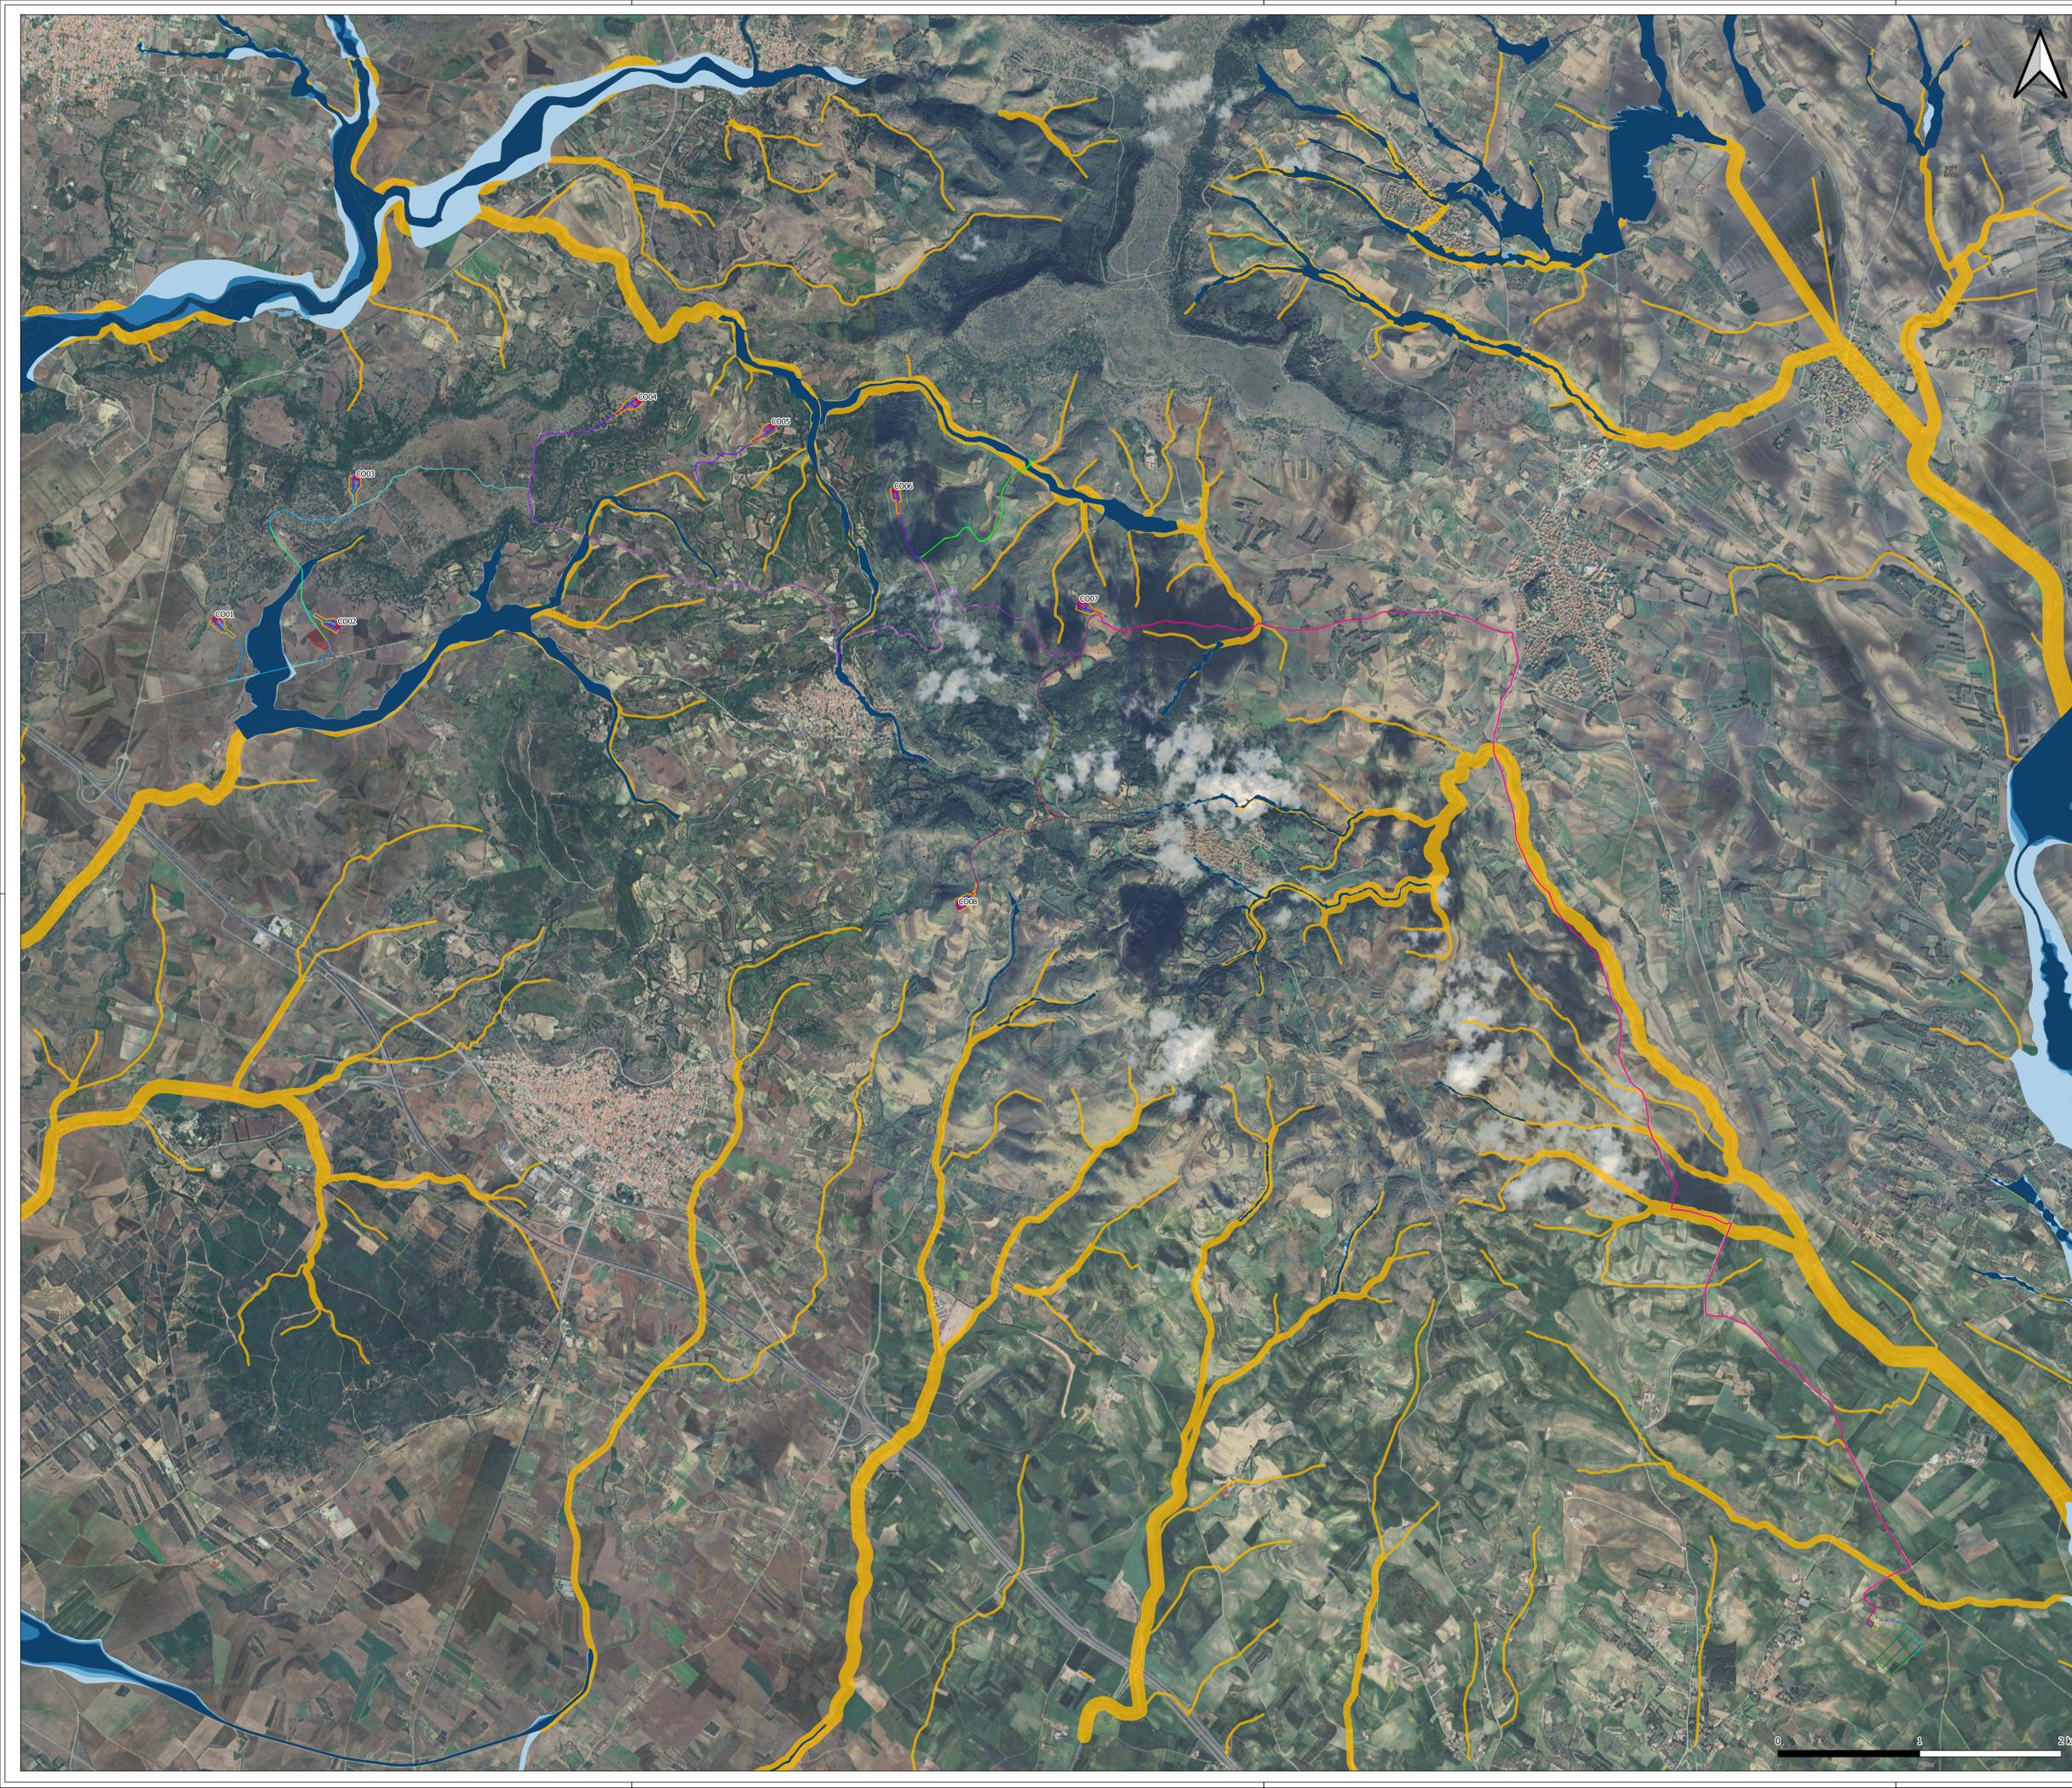



Legenda:

Layout

- Aerogeneratore
- Cavidotto MT - 1 sottocampo
- Cavidotto MT - 2 sottocampo
- Cavidotto MT - 3 sottocampo
- Cavidotto MT 30 kV
- Cavidotto AT
- Piazzola definitiva
- Piazzola temporanea
- Viabilità di progetto - nuova realizzazione
- Viabilità di progetto - adeguamento esistente
- Area cantiere
- SSEU Stallo impianto Collinas
- SE Terna
- SSEU Condivisa

PAI 2022 - Pericolosità geomorfologica

- Hg1
- Hg2
- Hg3
- Hg4

NOTE:

1. Fonte degli shp files: <https://idrogeo.isprambiente.it/app/>
2. La legenda rappresenta i soli tematismi visibili all'interno della mappa.
3. Si segnala che le perimetrazioni del PAI aggiornate al 2022 relative alla pericolosità geomorfologica illustrate nel presente elaborato integrano totalmente le precedenti mosaicature ISPRA. Inoltre, le stesse perimetrazioni, nell'intorno dell'area di progetto, si sovrappongono esattamente con il rischio geomorfologico.

IMPIANTO EOLICO DI COLLINAS

Tav. 2 di 2

Oggetto:

COL-59 Carta del PAI e PGRA



Sorigenia Renewables S.r.l.
Via Algarbi n.4
20149
MILANO (MI)



Stantec S.p.A.
Centro Direzionale Milano 2
Piazza Cavotta - 20054
Segrate
(Milano)
Tel: +39 02 94757420
www.stantec.com

Id	Seconda emissione	V. Giusti	M. Saporita	F. Pavesi	31/03/2024
00	Prima emissione	A. Bellor	M. Saporita	F. Pavesi	31/03/2023
Revisione	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato	Data

Fase del Progetto: Definitivo | Formato: A3 | Scala: 1:15.000

