

# OPERE DI RETE PER LA CONNESSIONE 150 kV

IMPIANTO AGRI-FOTOVOLTAICO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE DI POTENZA P=84,324240 MW ( DC ) E P=81,725 MW ( AC ) IN IMMISSIONE, DELLE RELATIVE OPERE NECESSARIE ALLA CONNESSIONE ALLA "RTN", RICADENTI NEI COMUNI DI CASTELLANETA (TA) E DI GINOSA (TA) E PIANO AGRONOMOICO PER LA RIQUALIFICAZIONE A SCOPI AGRICOLI DELL'AREA.

PROCEDURA AUTORIZZATIVA art. 12 DLGS N° 387 del 2003

## PROGETTO DEFINITIVO

Potenziamento della linea aerea 150 kV di R.T.N. nel tratto compreso tra la S.E.380-150 kV di Matera e la nuova SE - SMISTAMENTO 150 kV di R.T.N. di Ginosa (TA)

## IDENTIFICAZIONE ELABORATO

LIVELLO PROG.	COD. RINTR	TIPO DOCUM.	N° ELABOR.	N° FOGLIO	TOT. FOGLI	NOME FILE	DATA	SCALA
PD	201900895	01	EC-01	1	2		06/02/2023	1:25000

DESCRIZIONE:  
COROGRAFIA STRALCIO IGM - 1/4

## REVISIONI

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO

## PROGETTAZIONE:

Studio Tecnico  
ING. SERGIO MARTANO  
Via Alberotanza, 16-18  
70125 BARI  
E-mail : studio.martano2@gmail.com  
Mobile : +39-329-6359262



## RILIEVI TOPOGRAFICI:

Studio Tecnico  
Geom. Felice Sassi  
Viale Virgilio n. 7  
74025 Marina di Ginosa (Ta)  
Tel: 099/8270107  
E-mail: felice.sassi@studiofelicesassi.it




## GESTORE RETE ELETTRICA:

## RICHIEDENTE:

NEXT SOL PV II S.R.L.  
Via Eugenio Montale, 78 - 85025 Melfi (PZ)  
P.IVA: 02040540763 - PEC: nextsolpv2@pec.it

STRALCIO I.G.M. TAV. 473-IV "SANTERAMO IN COLLE"  
TAV. 473-III "LATERZA"  
Scala 1:25000

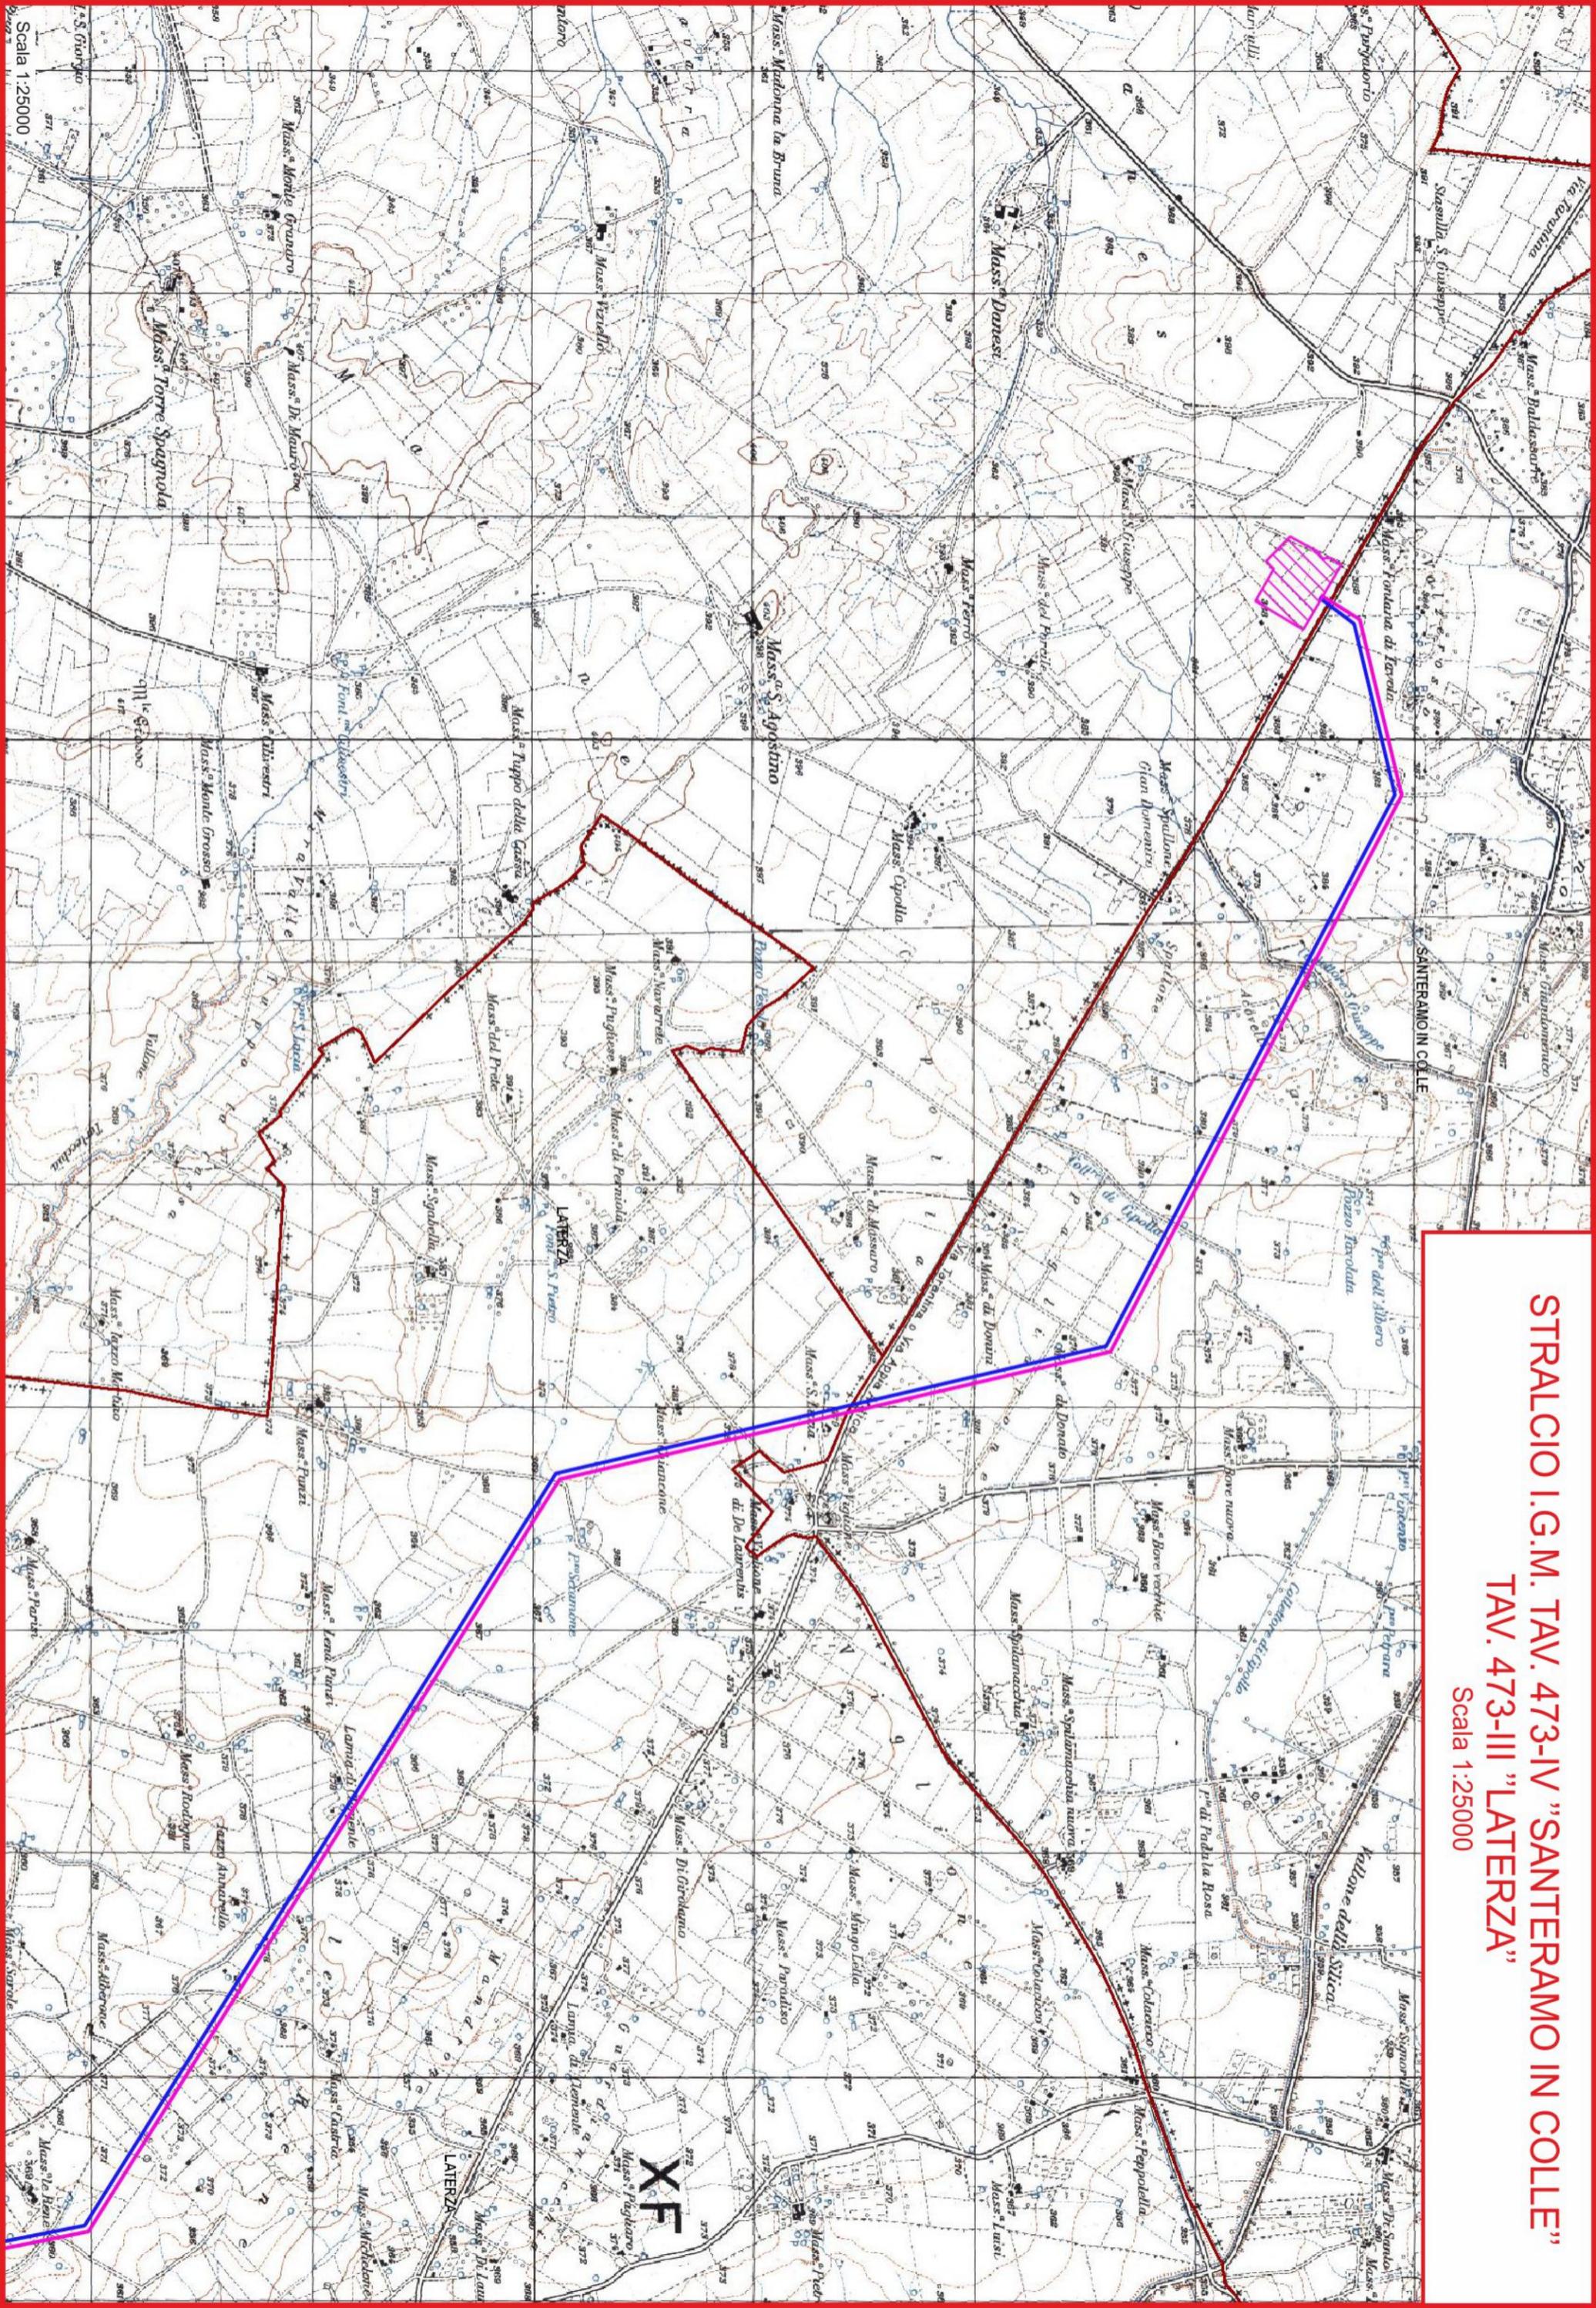

Scala 1:25000

XF