
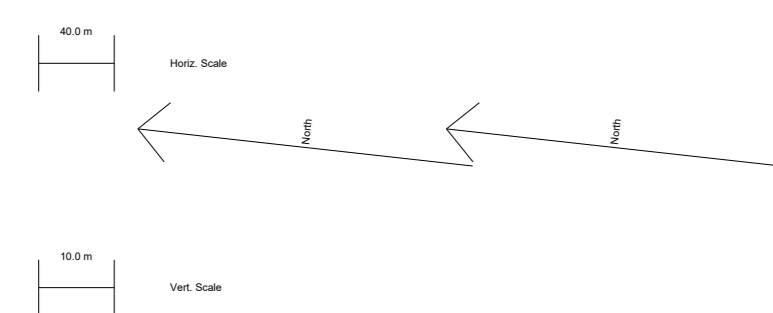


TRATTO P47-P55

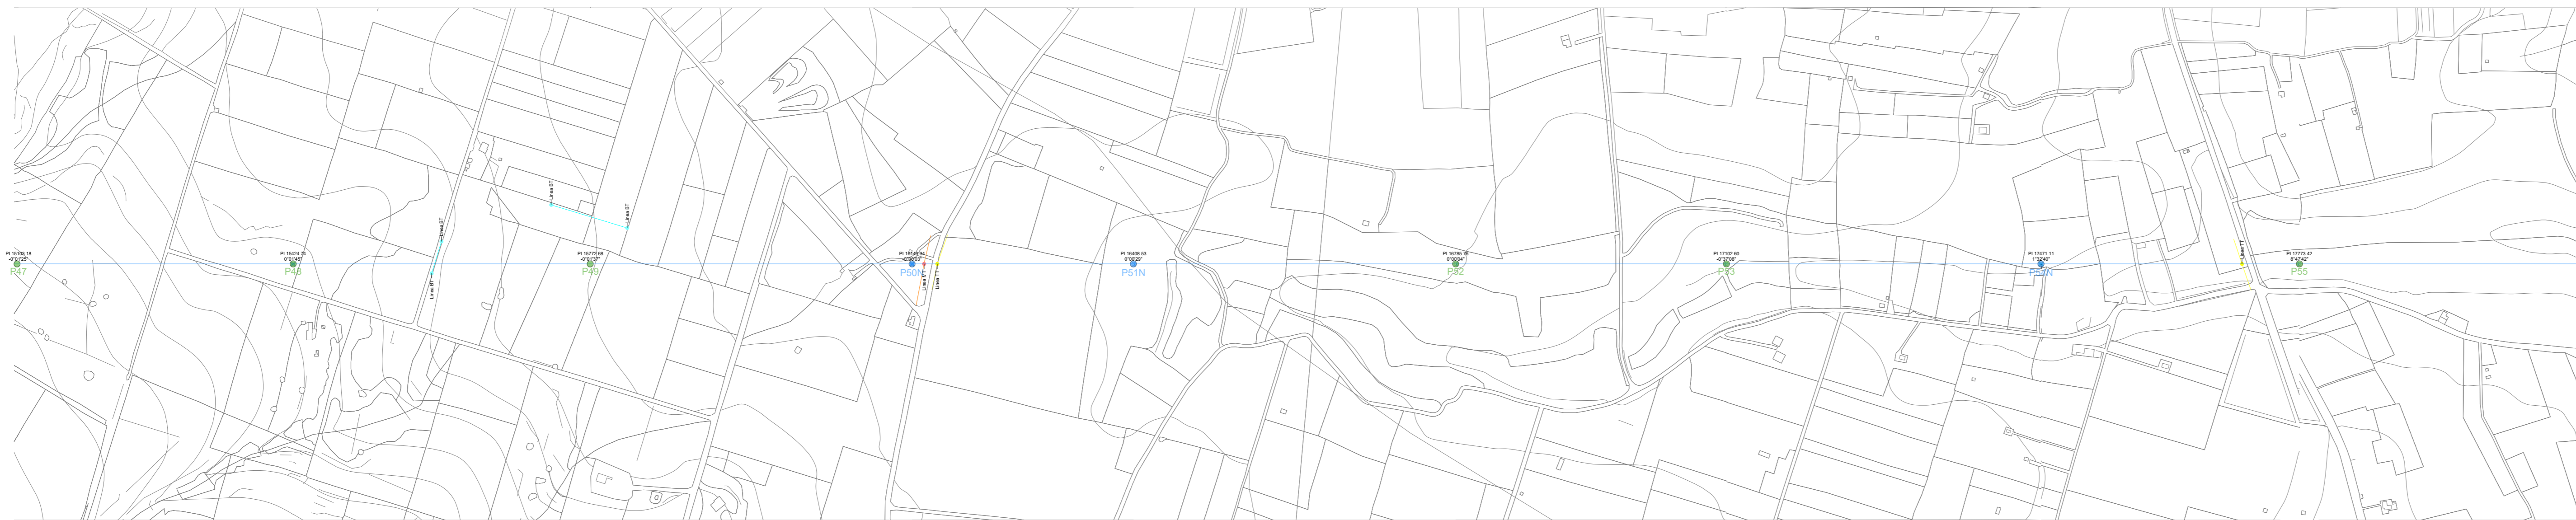

Legenda

- Elettrodotto Esistente a 150kV "GINOSA MARINA - MATERA"
- Elettrodotto a 150kV in progetto
- Elettrodotto a 150kV "GINOSA MARINA - MATERA" - Posizione Sostegni Esistenti
- Elettrodotto a 150kV "GINOSA MARINA - MATERA" - Posizione Nuovi Sostegni
- Elettrodotto a 150kV in progetto - Posizione Nuovi Sostegni

La catenaria del conduttore rappresentata è riferita ad una temperatura di esercizio pari a 102° in MF Franco Minno da Terra 7m.
Cond (0 22.75 ZTAL-INVVAR)

La catenaria della fune di guardia rappresentata è riferita alle condizioni di massimo parametro (-5°) in ZONA A

Le condizioni di carico sono equivalenti tra conduttore esistente e nuovo conduttore



Supporto	Coordinate (E, N)	Altezza (m)	Tipologia	Stato
1	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
2	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
3	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
4	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
5	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
6	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
7	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
8	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
9	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
10	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
11	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
12	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
13	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
14	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
15	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
16	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
17	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
18	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
19	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
20	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
21	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
22	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
23	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
24	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
25	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
26	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
27	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
28	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
29	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
30	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
31	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
32	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
33	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
34	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
35	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
36	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
37	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
38	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
39	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
40	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
41	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
42	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
43	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
44	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
45	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
46	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
47	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
48	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
49	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
50	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
51	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
52	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
53	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
54	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
55	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
56	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
57	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
58	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
59	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
60	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
61	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
62	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
63	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
64	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
65	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
66	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
67	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
68	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
69	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
70	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
71	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
72	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
73	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
74	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
75	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
76	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
77	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
78	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
79	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
80	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
81	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
82	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
83	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
84	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
85	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
86	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
87	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
88	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
89	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
90	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
91	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
92	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
93	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
94	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
95	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
96	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
97	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
98	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
99	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente
100	1000000.00	1000.00	Esistente	Esistente

OPERE DI RETE PER LA CONNESSIONE 150 KV
 IMPIANTO AGRI-FOTOVOLTAICO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE DI POTENZA P=84.324240 MW (DC) E P=81.725 MW (AC) IN IMMISSIONE, DELLE RELATIVE OPERE NECESSARIE ALLA CONNESSIONE ALLA "RTN", RICADENTI NEI COMUNI DI CASTELLANETA (TA) E DI GINOSA (TA) E PIANO AGRONOMICOMICO PER LA RIQUALIFICAZIONE A SCOPI AGRICOLI DELL'AREA.

PROCEDURA AUTORIZZATIVA art. 12 DLGS N° 387 del 2003

PROGETTO DEFINITIVO
 Potenziamento della linea aerea 150 kV di R.T.N. nel tratto compreso tra la S.E.380-150 kV di Matera e la nuova SE - SMISTAMENTO 150 kV di R.T.N. di Ginosà (TA)

IDENTIFICAZIONE ELABORATO								
LIVELLO PROG	COD. RINTR	TIPO DOCUM	N° ELABOR	N° FOGLIO	TOT. FOGLI	NOME FILE	DATA	SCALA
PD	201900895	02	PP-06	1	1		06/02/2023	

DESCRIZIONE:
 PIANTE PROFILI ALTIMETRICI 6/12

REVISIONI					
REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO

PROGETTAZIONE:
 Studio Tecnico ING. SERGIO MARTANO
 Via Alberolanza, 16-18
 70125 BARI
 E-mail : studio.martano2@gmail.com
 Mobile : +39-329-6359262

RILIEVI TOPOGRAFICI:
 Studio Tecnico Geom. Felice Sassi
 Viale Virgilio n. 7
 74025 Marina di Ginosà (Ta)
 Tel. 099/8270107
 E-mail: felice.sassi@studiofelicesassi.it

GESTORE RETE ELETTRICA:
 NEXT SOL PV II S.R.L.
 Via Eugenio Montale, 78 - 85025 Melfi (PZ)
 P.IVA: 02040540763 - PEC: nextsolpv2@pec.it