


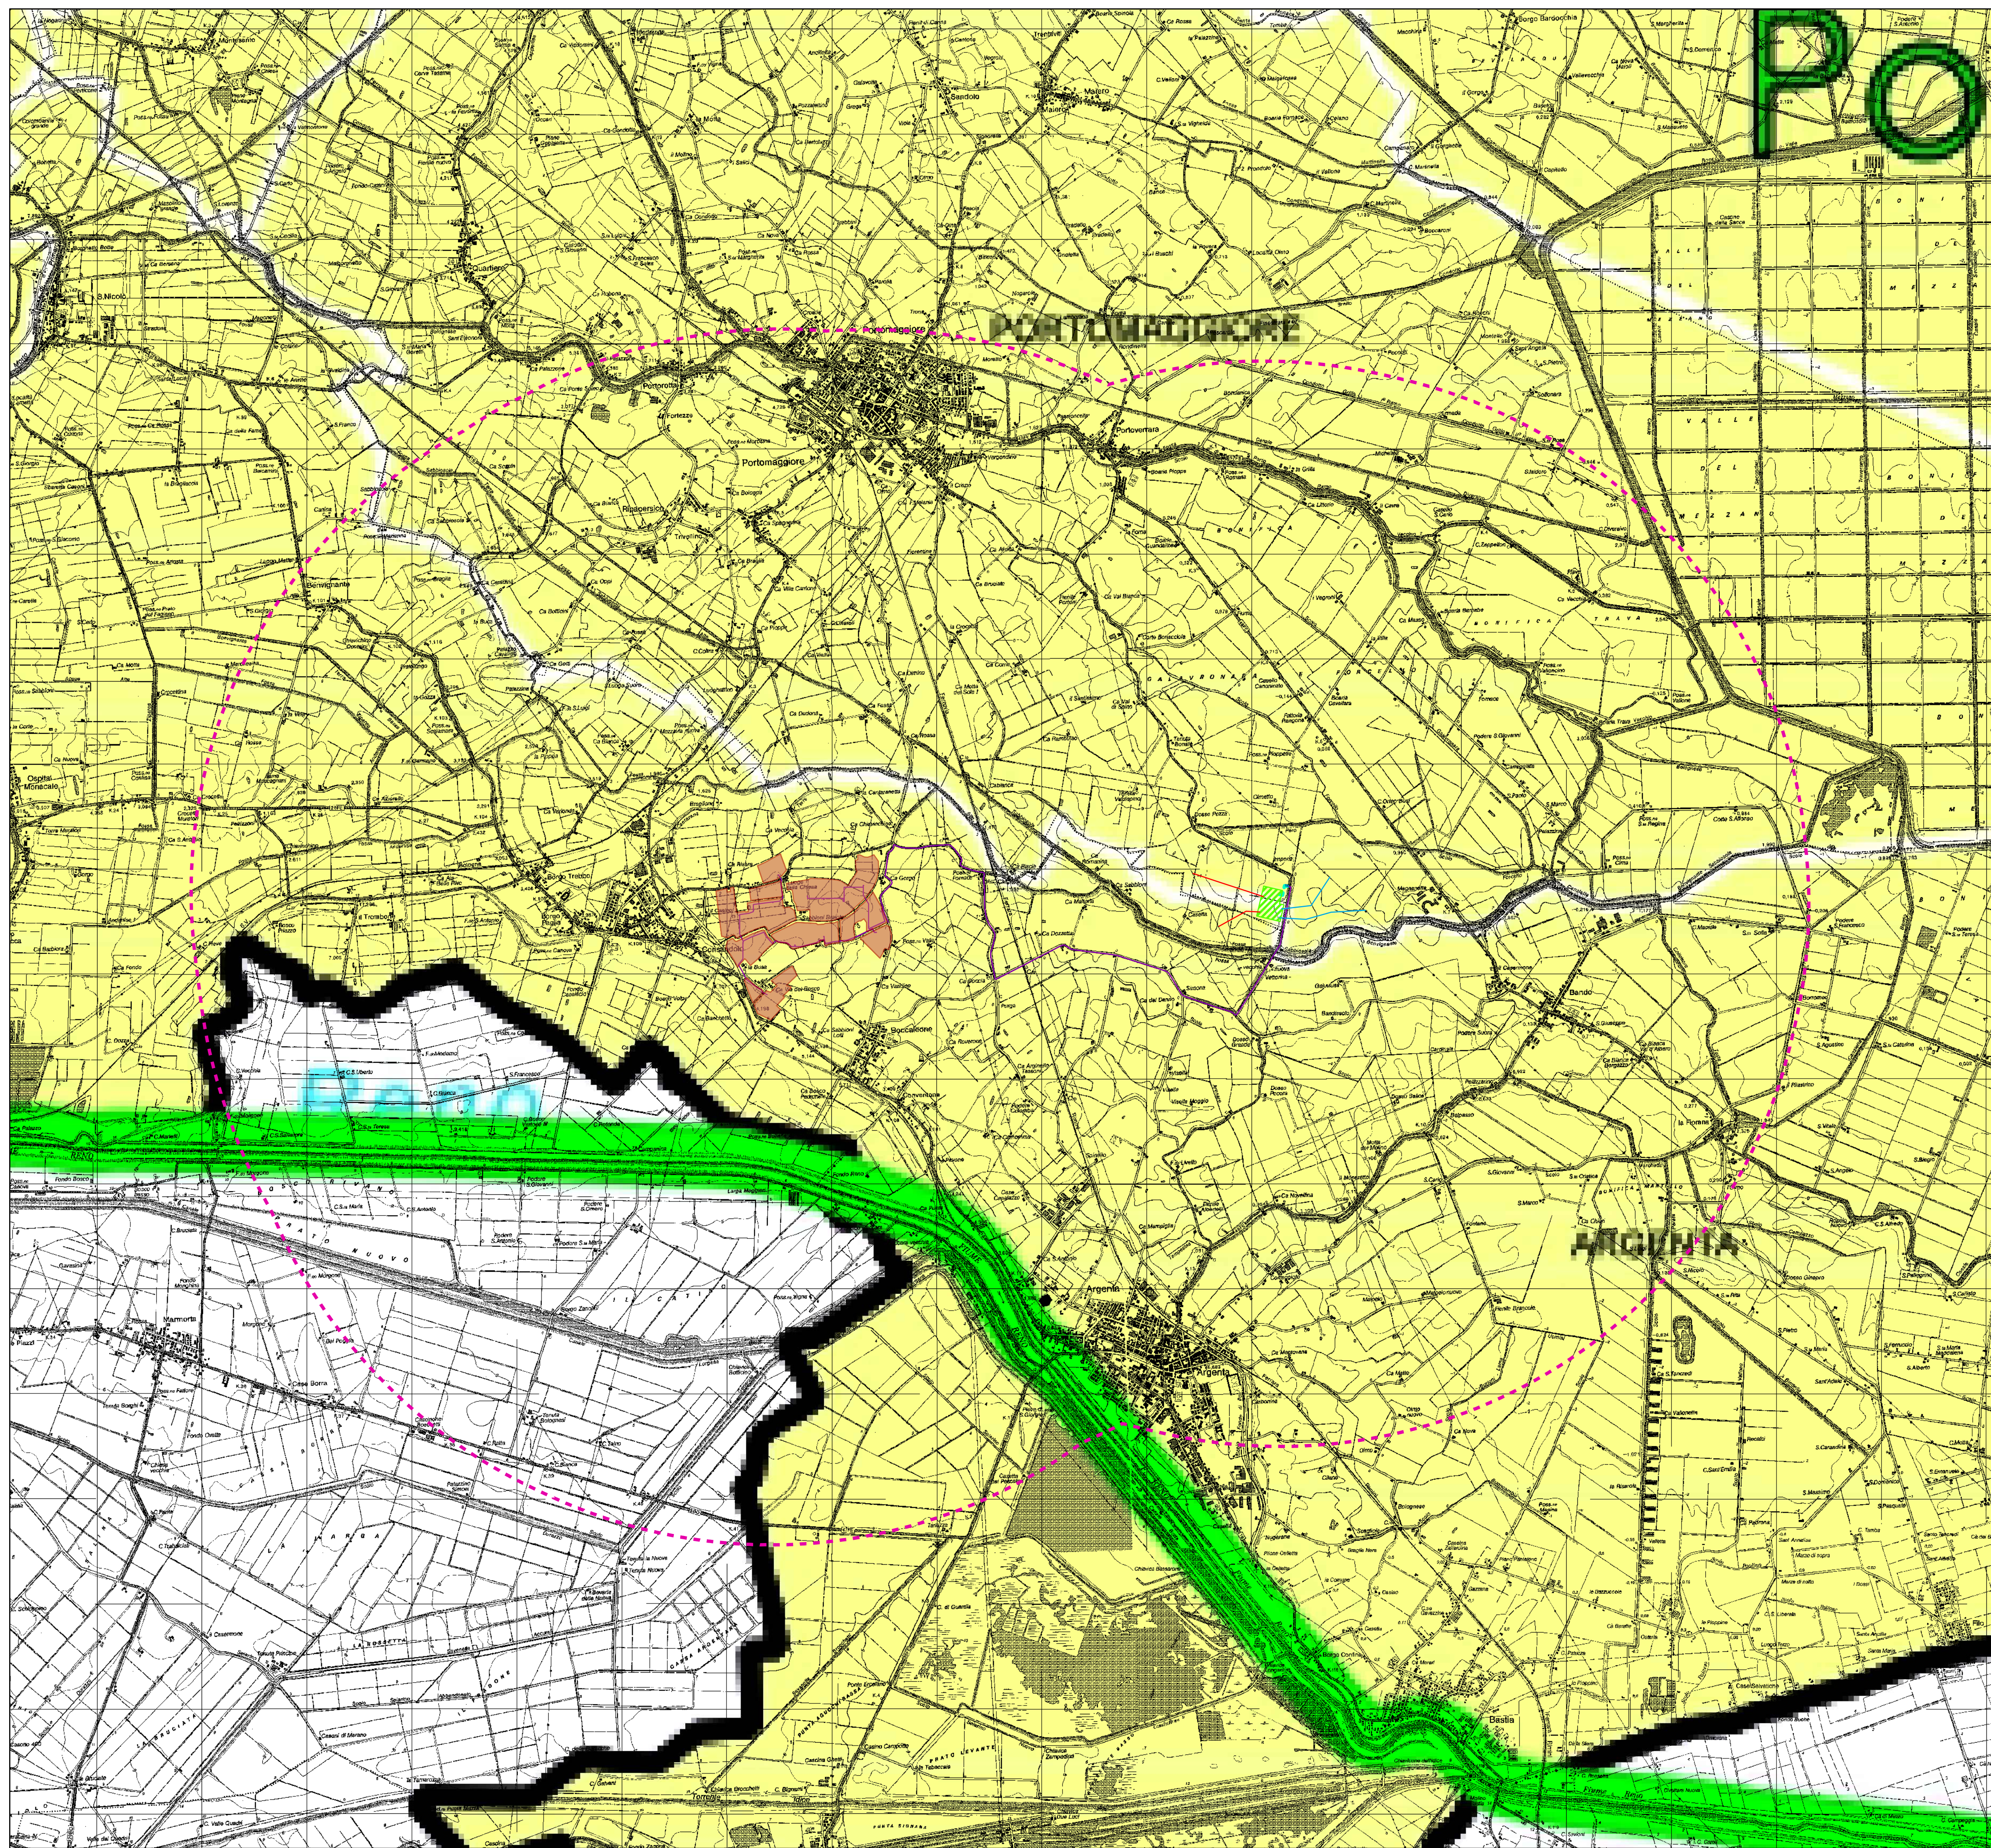


LEGENDA

- Area impianto
- Cavi interrati 36kV - da Impianto agrivoltaiico a Cabina Utente
- Cavi interrati 36kV - da Cabina Utente a Stazione RTN
- Raccordi linea 380 kV
- Raccordi linea 132 kV
- Cabina Utente
- Stazione RTN "Portomaggiore"
- Area vasta (buffer 5km)
- Confini comunali

Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI)

Rischio Idraulico e Geologico

- R1 - Moderato
- R2 - Medio
- R3 - Elevato
- R4 - Molto elevato
- Dissesti in area montana
- Area di frana attiva o quiescente
- Conoide
- Area di esondazione
- Corridoio di valanga
- Esondazione e dissesto di carattere torrentizio
- Frana puntuale attiva o quiescente

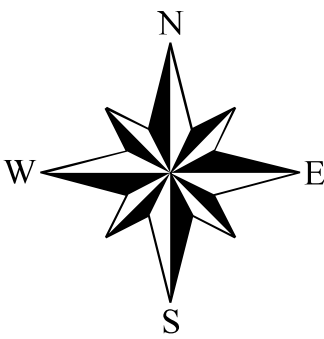

COMMITTENTE		CONSULENZA AMBIENTALE	
wood.		ARCADIS	
Newagro S.r.l. Via Sebastiano Caboto, 15 20094, Corsico (MI)		ARCADIS Italia S.r.l. Via Monte Rosa n.93 20194, Milano (MI)	
0	APR-24	EMESSO PER ITER AUTORIZZATIVO	VAM FPA LBE
REV	DATA	DESCRIZIONE	BY CHP APP
REVISIONI			
Impianto agrivoltaiico "Consandolo" da 57.002,4 kWp, opere connesse e infrastrutture indispensabili Comuni di Argenta e Portomaggiore (FE)			
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE			
Tavola 12			
Inquadramento su CTR - PAI - Aree a Rischio idraulico e Geologico Impianto agrivoltaiico e Opere Connesse			
Questo documento è di proprietà di Newagro S.r.l. e il detentore certifica che il documento è stato ricevuto legalmente. Ogni utilizzo, riproduzione o divulgazione del documento deve essere oggetto di specifica autorizzazione da parte di Newagro S.r.l.		N° PROGETTO	0BN1024A
		SCALA	1:30.000