


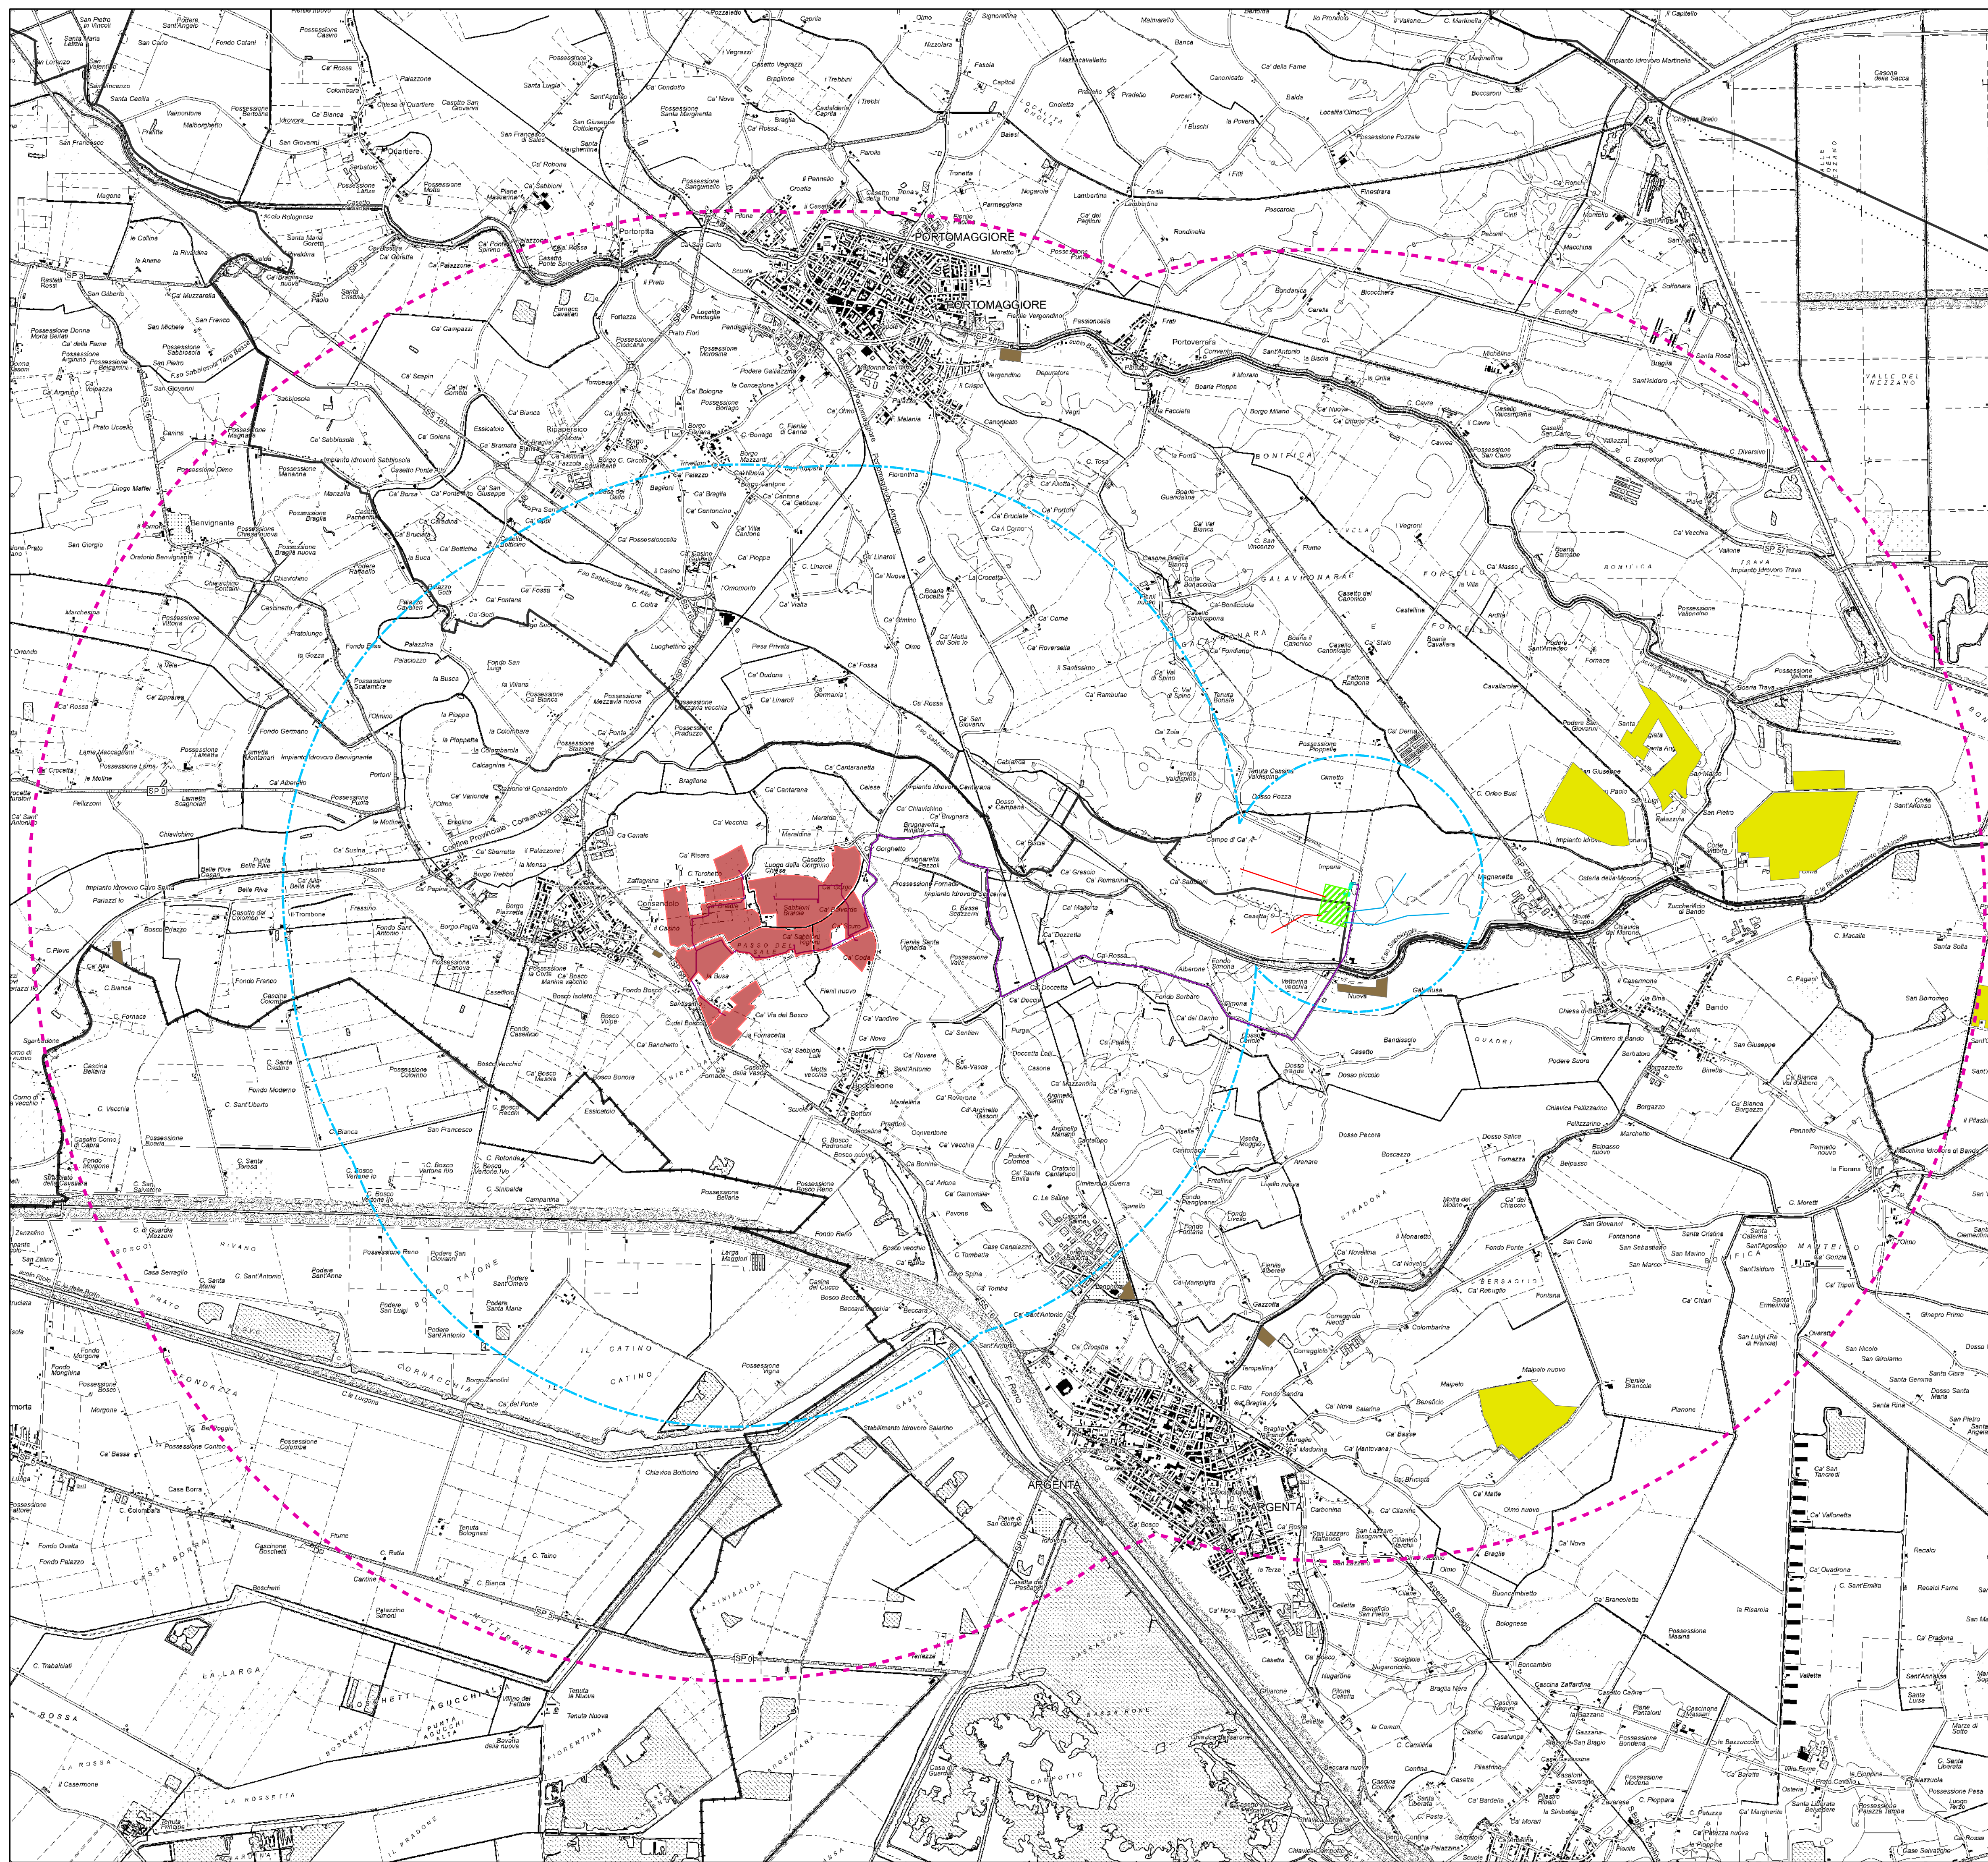

LEGENDA

Area impianto

Cavi interrati 36kV - da Impianto agrivoltaico a Cabina Utente

Cavi interrati 36kV - da Cabina Utente a Stazione RTN

Raccordi linea 380 kV

Raccordi linea 132 kV

Cabina Utente

Stazione RTN "Portomaggiore"

Area vasta

Area Indagine (Impatto Cumulato)

Confini comunali

Impianti Esistenti, Autorizzati e in Corso di autorizzazione

Esistenti

Autorizzati

In corso di autorizzazione

COMMITTENTE		CONSULENZA AMBIENTALE	
wood.		ARCADIS	
Newagro S.r.l. Via Sebastiano Caboto, 15 20094, Corsico (MI)		ARCADIS Italia S.r.l. Via Monte Rosa n.93 20194, Milano (MI)	
0	APR-24	EMESSO PER ITER AUTORIZZATIVO	VAM FPA LBE
REV.	DATA	DESCRIZIONE	BY CHP APP
REVISIONI			
Impianto agrivoltaico "Consandolo" da 57.002,4 kWp, opere connesse e infrastrutture indispensabili Comuni di Argenta e Portomaggiore (FE)			
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE			
Tavola 17 Impianti FER Esistenti, Autorizzati ed in corso di Autorizzazione su CTR Impianto agrivoltaico ed Opere Connesse			
Questo documento è di proprietà di Newagro S.r.l. e il detentore certifica che il documento è stato ricevuto legalmente. Ogni utilizzo, riproduzione o divulgazione del documento deve essere oggetto di specifica autorizzazione da parte di Newagro S.r.l.		N° PROGETTO	0BN1024A
		SCALA	1:25.000