



### LEGENDA

- - - RACCORDI AEREI 380kV
- ASSE NUOVI SOSTEGNI LINEA 380kV
- - - RACCORDI AEREI 132kV
- ASSE NUOVI SOSTEGNI LINEA 132kV
- - - LINEE AEREE TRATTE DA DEMOLIRE
- - - LINEE AT ESISTENTI
- AREA STAZIONI ELETTRICHE
- STRADA ACCESSO SE 380/132/36kV PORTOMAGGIORE
- CONFINI COMUNALI
- PAI - FASCE FLUVIALI (FONTE ADBPO)
- FASCIA A - FASCIA DI DEFLUSSO DELLA PIENA
- FASCIA B - FASCIA DI ESONDAZIONE
- FASCIA B IN PROGETTO
- FASCIA C - AREA DI INONDAZIONE PER PIENA CATASTROFICA



*Luca Baccari*

REVISIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE
C	30.9.2022	<i>Vigili</i>	013	093	Revisione generale
B	13.9.2022	097	013	093	Revisione generale
A	13.6.2022	097	013	093	Emissione per autorizzazione

<b>enfinity</b>	SE 380/132/36 kV PORTOMAGGIORE		
<b>BRULLI</b> trasmissione	COROGRAFIA PAI		
SCALA: 1 : 10.000	FORMATO: A2	FOGLIO / DI: 1 / 3	NUMERO DOCUMENTO: 4 8 4 3 6 C



### LEGENDA


- RACCORDI AEREI 380kV
  - ASSE NUOVI SOSTEGNI LINEA 380kV
  - RACCORDI AEREI 132kV
  - ASSE NUOVI SOSTEGNI LINEA 132kV
  - LINEE AEREE TRATTE DA DEMOLIRE
  - LINEE AT ESISTENTI
  - AREA STAZIONI ELETTRICHE
  - STRADA ACCESSO SE 380/132/36kV PORTOMAGGIORE
  - CONFINI COMUNALI
- PGRA - PERICOLOSITA' IDRAULICA (FONTE MITE)
- L - ALLUVIONI RARE - TEMPO DI RITORNO FINO A 500 ANNI
  - M - ALLUVIONI POCO FREQUENTI - TEMPO DI RITORNO FINO A 100-200 ANNI
  - H - ALLUVIONI FREQUENTI - TEMPO DI RITORNO FINO A 30-50 ANNI



*Flavio Baccini*

REVISIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE
C	30.9.2022	<i>Vigili Baccini</i>	013	093	Revisione generale
B	13.9.2022	097	013	093	Revisione generale
A	13.6.2022	097	013	093	Emissione per autorizzazione

<b>enfinity</b>	SE 380/132/36 kV PORTOMAGGIORE		
<b>BRULLI</b> trasmissione	COROGRAFIA PAI		
SCALA: 1 : 10.000	FORMATO: A2	FOLGIO / DI: 2 / 3	NUMERO DOCUMENTO: 4 8 4 3 6 C

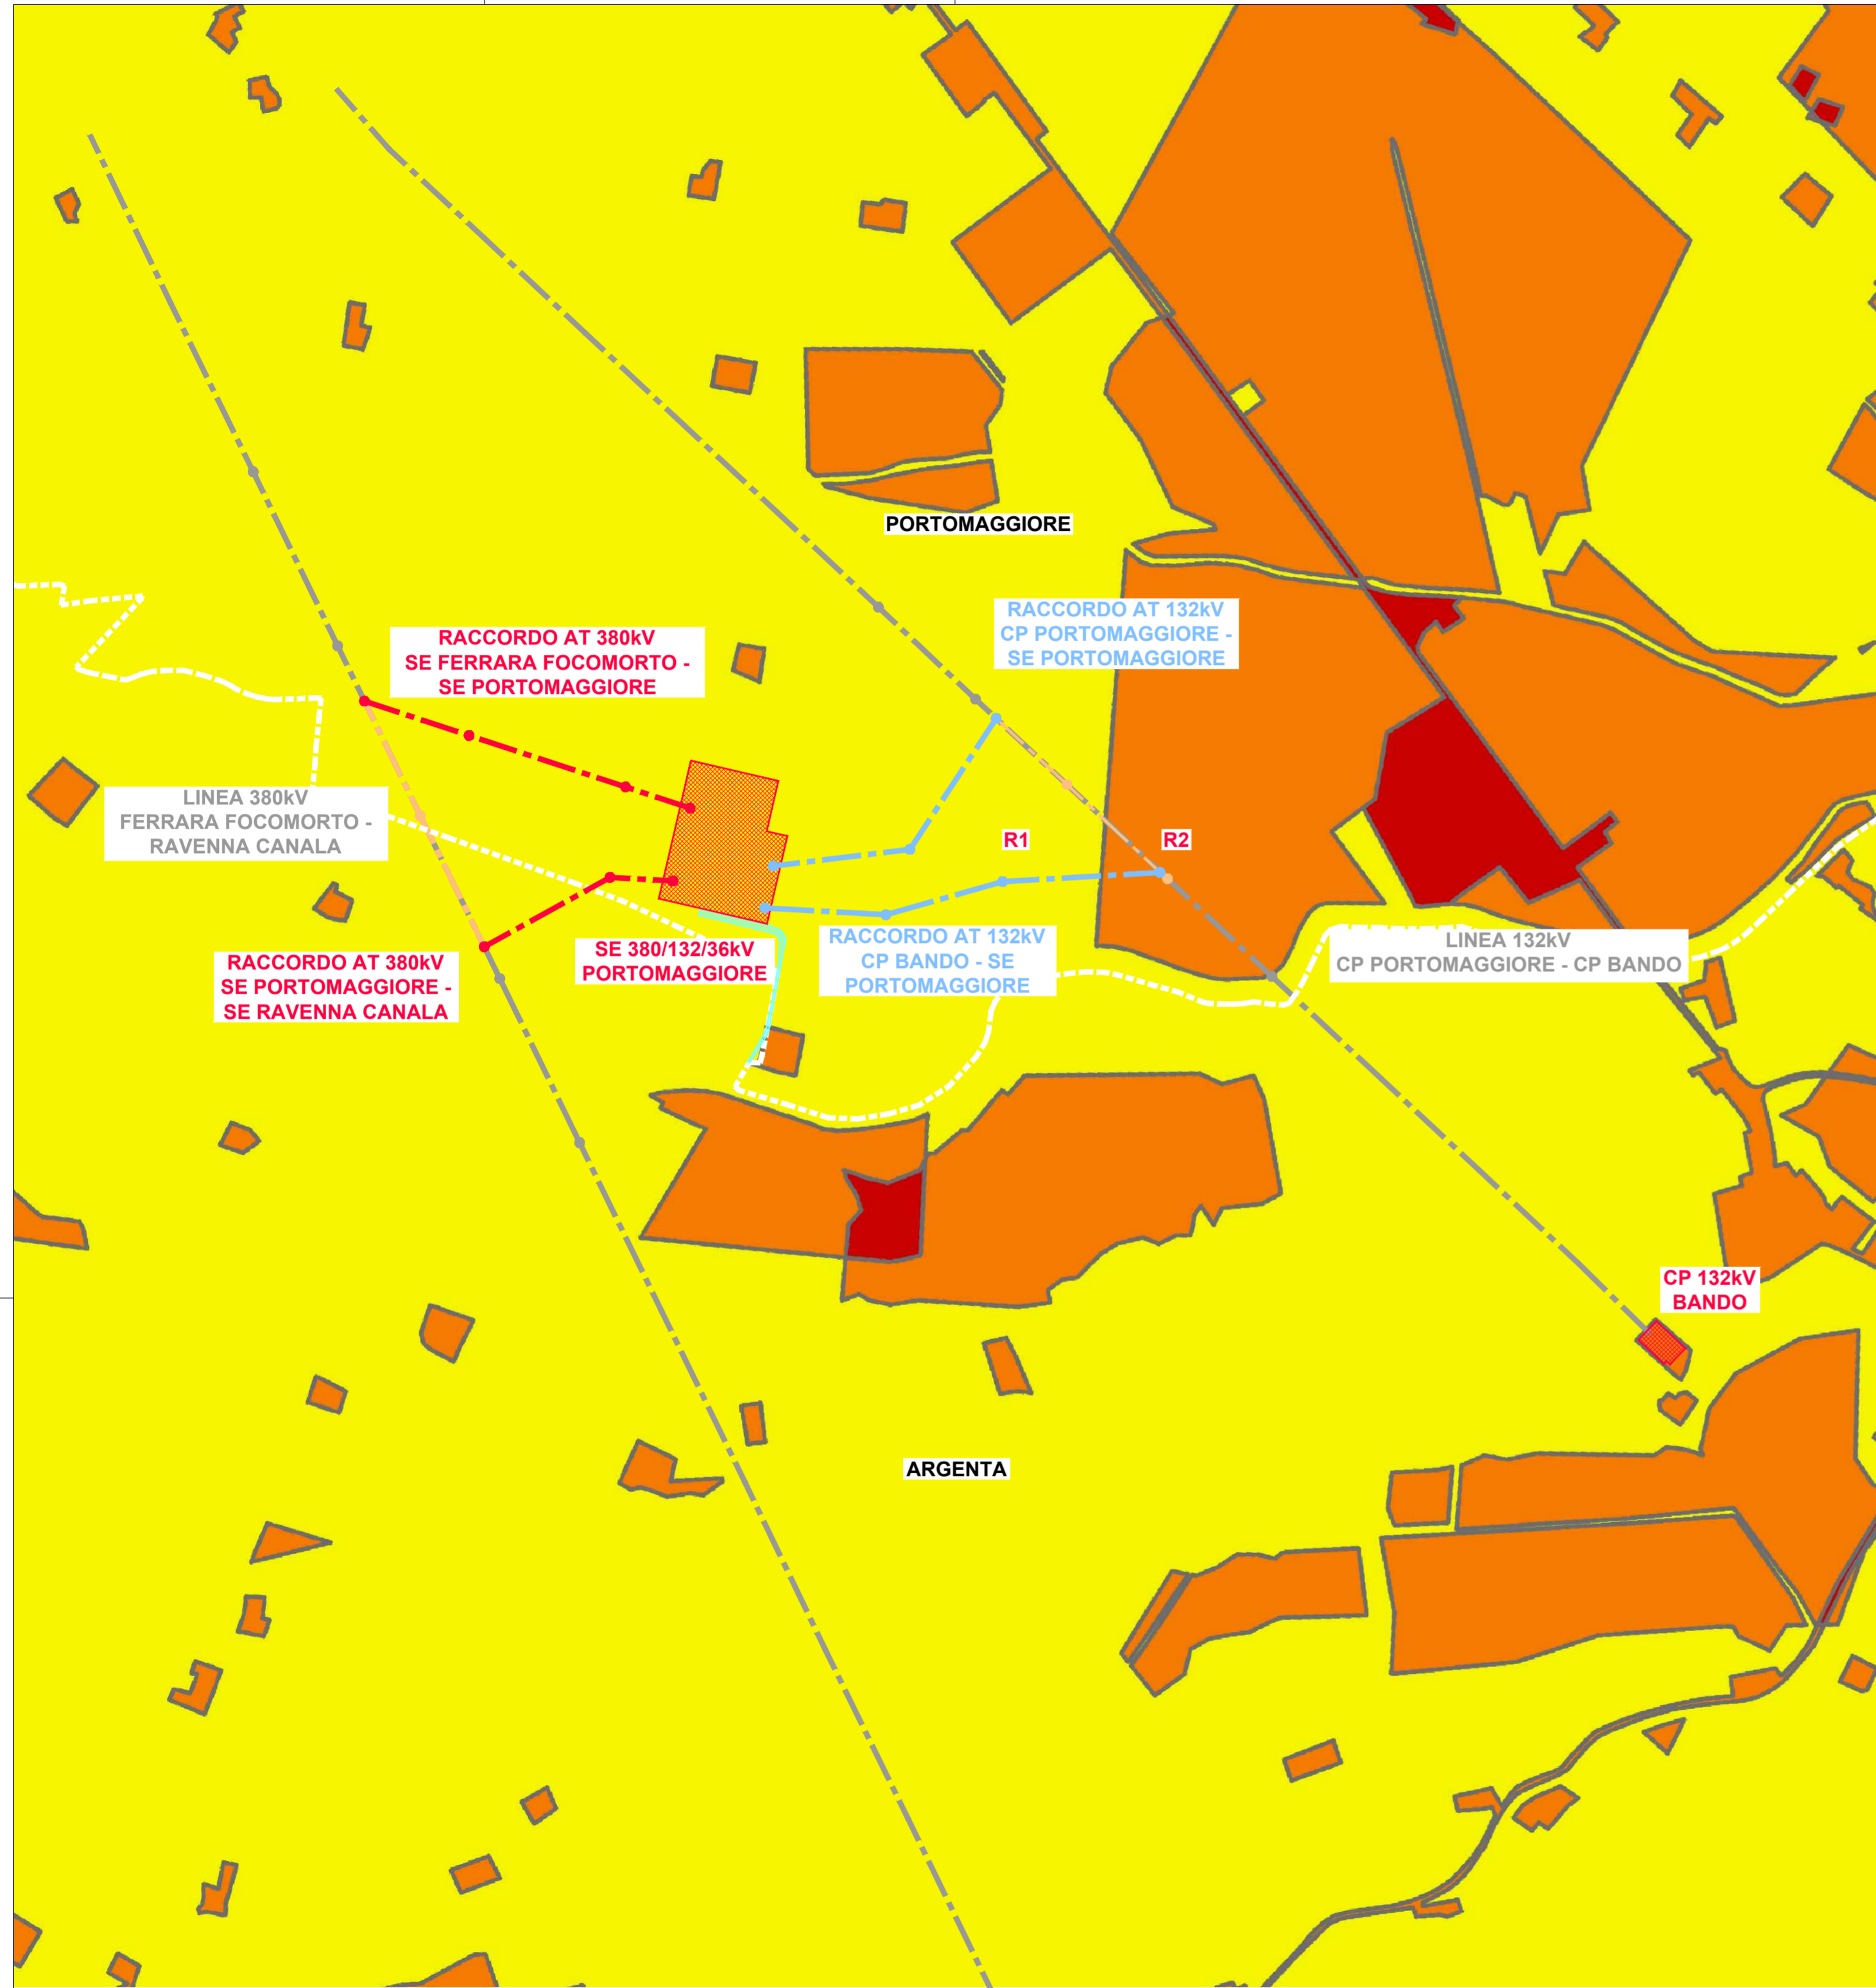

### LEGENDA

- RACCORDI AEREI 380kV
- ASSE NUOVI SOSTEGNI LINEA 380kV
- RACCORDI AEREI 132kV
- ASSE NUOVI SOSTEGNI LINEA 132kV
- LINEE AEREE TRATTE DA DEMOLIRE
- LINEE AT ESISTENTI
- AREA STAZIONI ELETTRICHE
- STRADA ACCESSO SE 380/132/36kV PORTOMAGGIORE
- CONFINI COMUNALI

PGRA - RISCHIO IDRAULICO (FONTE MITE)

- R1 - RISCHIO MODERATO
- R2 - RISCHIO MEDIO
- R3 - RISCHIO ELEVATO
- R4 - RISCHIO MOLTO ELEVATO

REVISIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE
C	30.9.2022	<i>Verile</i>	<i>CP</i>	013 093	Revisione generale
B	13.9.2022	097	013	093	Revisione generale
A	13.6.2022	097	013	093	Emissione per autorizzazione

<b>enfinity</b>	IMPIANTO SE 380/132/36 kV PORTOMAGGIORE		
<b>BRULLI</b> trasmissione	TITOLO COROGRAFIA PAI		
SCALA 1 : 10.000	FORMATO A2	FOLGIO / DI 3 / 3	N. DOCUMENTO 4 8 4 3 6 C